



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Rapporto di prova n° 0025T/16
Test report No.

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Campione fornito il: 03/10/2016
Date sample received



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0025T/16
Pagina 1 di 4

Rev. 13
Data: 02/11/2016



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

PROVE ESEGUITE:

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 - UNI EN 14609:2004).

DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 09/11/2016

DATI AMBIENTALI:

Temperatura ambiente: 23,6 °C

Umidità relativa ambiente: 39,4 %

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

FINESTRA A 2 ANTE ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

DIMENSIONI CAMPIONE:

Perimetro apribile: 6,75 m

Superficie totale: 1,95 m²

Larghezza dell'anta su cui è installato il dispositivo di sicurezza e/o bloccaggio: 0,61 m

DISPOSITIVO DI PROVA

Il dispositivo di prova consiste in un telaio di contrasto per il sostegno dei campioni oggetto di prove, una cella di carico, un modulo indicatore digitale, un dispositivo a vite per il comando manuale dell'applicazione dei carichi, staffe di supporto e bloccaggio delle ante.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Il campione di prova, munito di telaio di irrigidimento predisposto dal costruttore, deve essere fissato in piano, a piombo e in assenza di torsioni nel telaio di contrasto. L'installazione, il sistema di fissaggio e la scelta dei materiali utilizzati sono a cura del costruttore.

CONTROLLO E VERIFICA DEI CAMPIONI DI PROVA

La descrizione dettagliata del campione di prova, comprensiva delle schede tecniche dei materiali e dei componenti, dei disegni costruttivi quotati e dettagliati e di tutto quanto serva per l'individuazione delle caratteristiche dell'infisso, vengono riportati nella documentazione tecnica allegata al rapporto di prova.

VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA

I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di prova. Il campionamento dei prodotti da verificare viene eseguito dal committente sotto propria responsabilità; in tal senso il laboratorio prove LegnoLegno non effettua operazioni di campionamento. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove.

MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all'interno dei locali del Laboratorio in apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne.



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0025T/16
Pagina 2 di 4

Rev. 13
Data: 02/11/2016



ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE

APPARECCHIATURA	COD. APPARECCHIATURA	ULTIMA TARATURA
Cella di carico	AP78	15/12/2015
Personal Computer	AP84	non applicabile
Termoigrometro digitale	AP49	13/01/2016


CAPACITA' PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

DESCRIZIONE SINTETICA

La prova della capacità portante dei dispositivi di sicurezza viene eseguita secondo le specifiche riportate al punto 4.8 della norma armonizzata di prodotto UNI EN 14351-1 all'interno della quale vengono chiaramente identificati carichi e tempistiche per l'effettuazione del test. Le modalità di applicazione degli sforzi avvengono secondo le indicazioni della norma tecnica di prova UNI EN 14609.

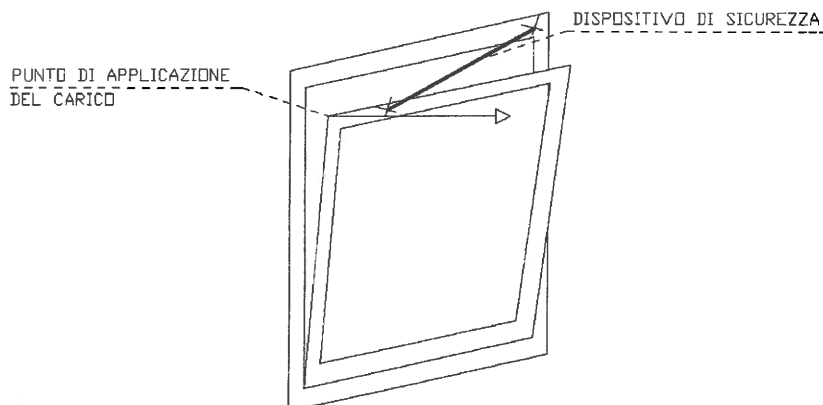

- Applicazione del carico di prova previsto
- Mantenimento del carico per 60 secondi
- Rimozione del carico
- Rilevazione delle eventuali rotture e/o degradi funzionali riscontrati a seguito dell'applicazione del carico di prova

CARICO DI PROVA APPLICATO: 350 N

Rotture e/o degradi rilevati a seguito dell'applicazione del carico: Nessuno

RISULTATO DI PROVA: CONFORME (SECONDO UNI EN 14351-1:2006+A2:2016)



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0025T/16
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
FINESTRA A 2 ANTE ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

Dimensioni campione / Sample dimensions:
Perimetro apribile / Length of opening joints: 6,75 m
Superficie totale / Overall area: 1,95 m²

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: CONFORME
(UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 - UNI EN 14609:2004)
Load-bearing capacity of safety devices - Threshold value: passed

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0025T/16 del 10/11/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0025T/16 dated 10/11/2016 issued by this Laboratory.

Il Responsabile Prove / Test Technician
Giovanni Ciampa

Il Direttore Tecnico / Technical Manager
Ing. Antonio D'Albo



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0025T/16
Pagina 4 di 4

Rev. 13
Data: 02/11/2016

DESCRIZIONE TECNICA DEL SERRAMENTO:**Denominazione sociale della ditta Committente:**

DECEUNINCK ITALIA srl
Via Padre Eugenio Barsanti, 1
56025 – Pontedera (PI)

Denominazione sociale della ditta Produttrice:

ORLANDI PASQUALE S.a.s.
Via Cesena, 1280
47020 - Montiano (FC)

Denominazione commerciale del modello:

Finestra a 2 ante Zendow 3.3 (anta da 80mm art. 12130)

Tipo di apertura:

Finestra a due ante con apertura verso l'interno per l'anta secondaria; apertura oscillobattente per l'anta principale

Condizioni di chiusura:

Bloccato

Dimensioni esterno telaio fisso (L x H):

1300 x 1500 (misure in mm)

Dimensioni dei profili (Sp x L):

anta: 80 x 83 (anta 12130) (misure in mm)
telaio: 76 x 69 (telaio 5101) (misure in mm)

Sistema di giunzione angolare dei profili:

anta: profili tagliati a 45° e saldati
telaio: profili tagliati a 45° e saldati

Caratteristiche del materiale:

Profili telaio (5101), anta (12130), riporto (10221) e fermavetro (12144) in U-PVC (produttore Deceuninck).

Rinforzo anta (11412) e rinforzo riporto (11409): profili in acciaio (produttore Huttenrauch).

Rinforzo telaio (5202): "rinforzo termico" realizzato mediante tecnologia linktrusion, ovvero co-estrusione di diversi materiali: U-PVC, cavi d'acciaio e PVC espanso (produttore Deceuninck).

Guarnizione di battuta e appoggio vetro (10575) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Guarnizione centrale (10576) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Ferramenta:

Produttore: SIEGENIA

(per tipologia e numero punti di chiusura vedere scheda allegata)



Building a sustainable home

Deceuninck Italia s.r.l. – srl unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 - 56025 Pontedera (PI) ITALY

P.IVA: 01884790500

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • www.deceuninck.com

2262-006



ZENDOW 3.3:

Finestra 2 ante (1300x1500)


CONTROTELAIO (IN LEGNO)

RIF. C2

deceuninck

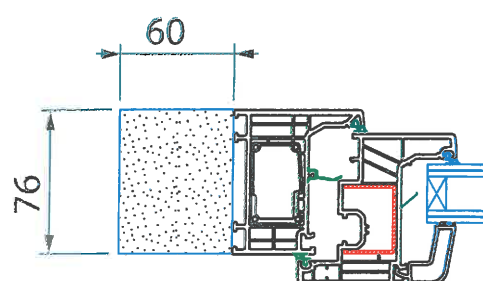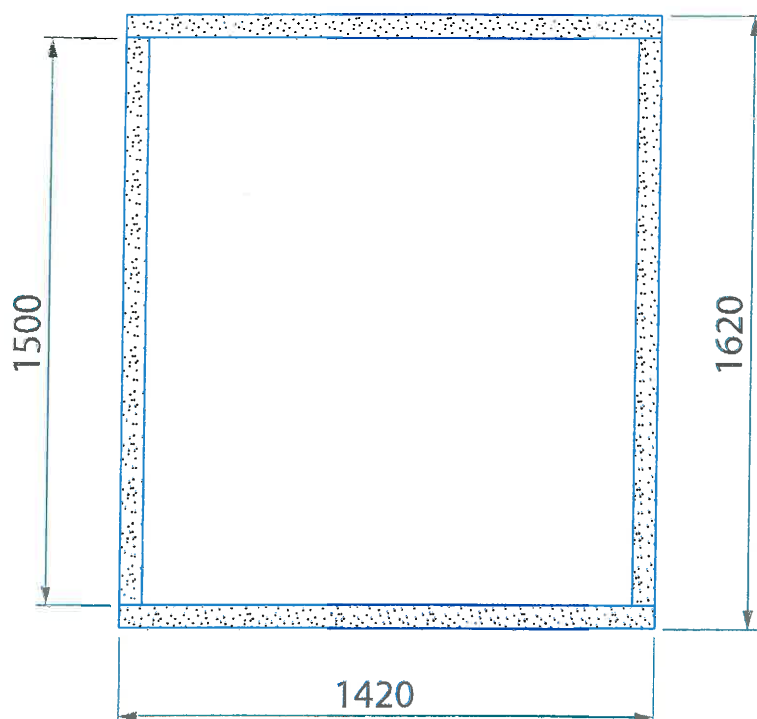

Sezione laterale e superiore

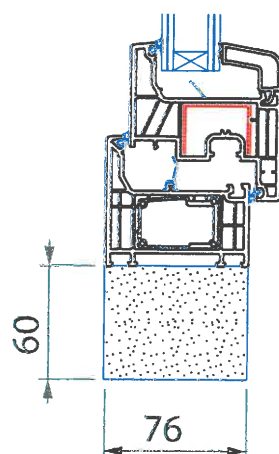

Sezione inferiore



2262-006

ZENDOW 3.3:



Finestra 2 ante (1300x1500)

PROSPETTO E MISURE


RIF. C2



deceuninck

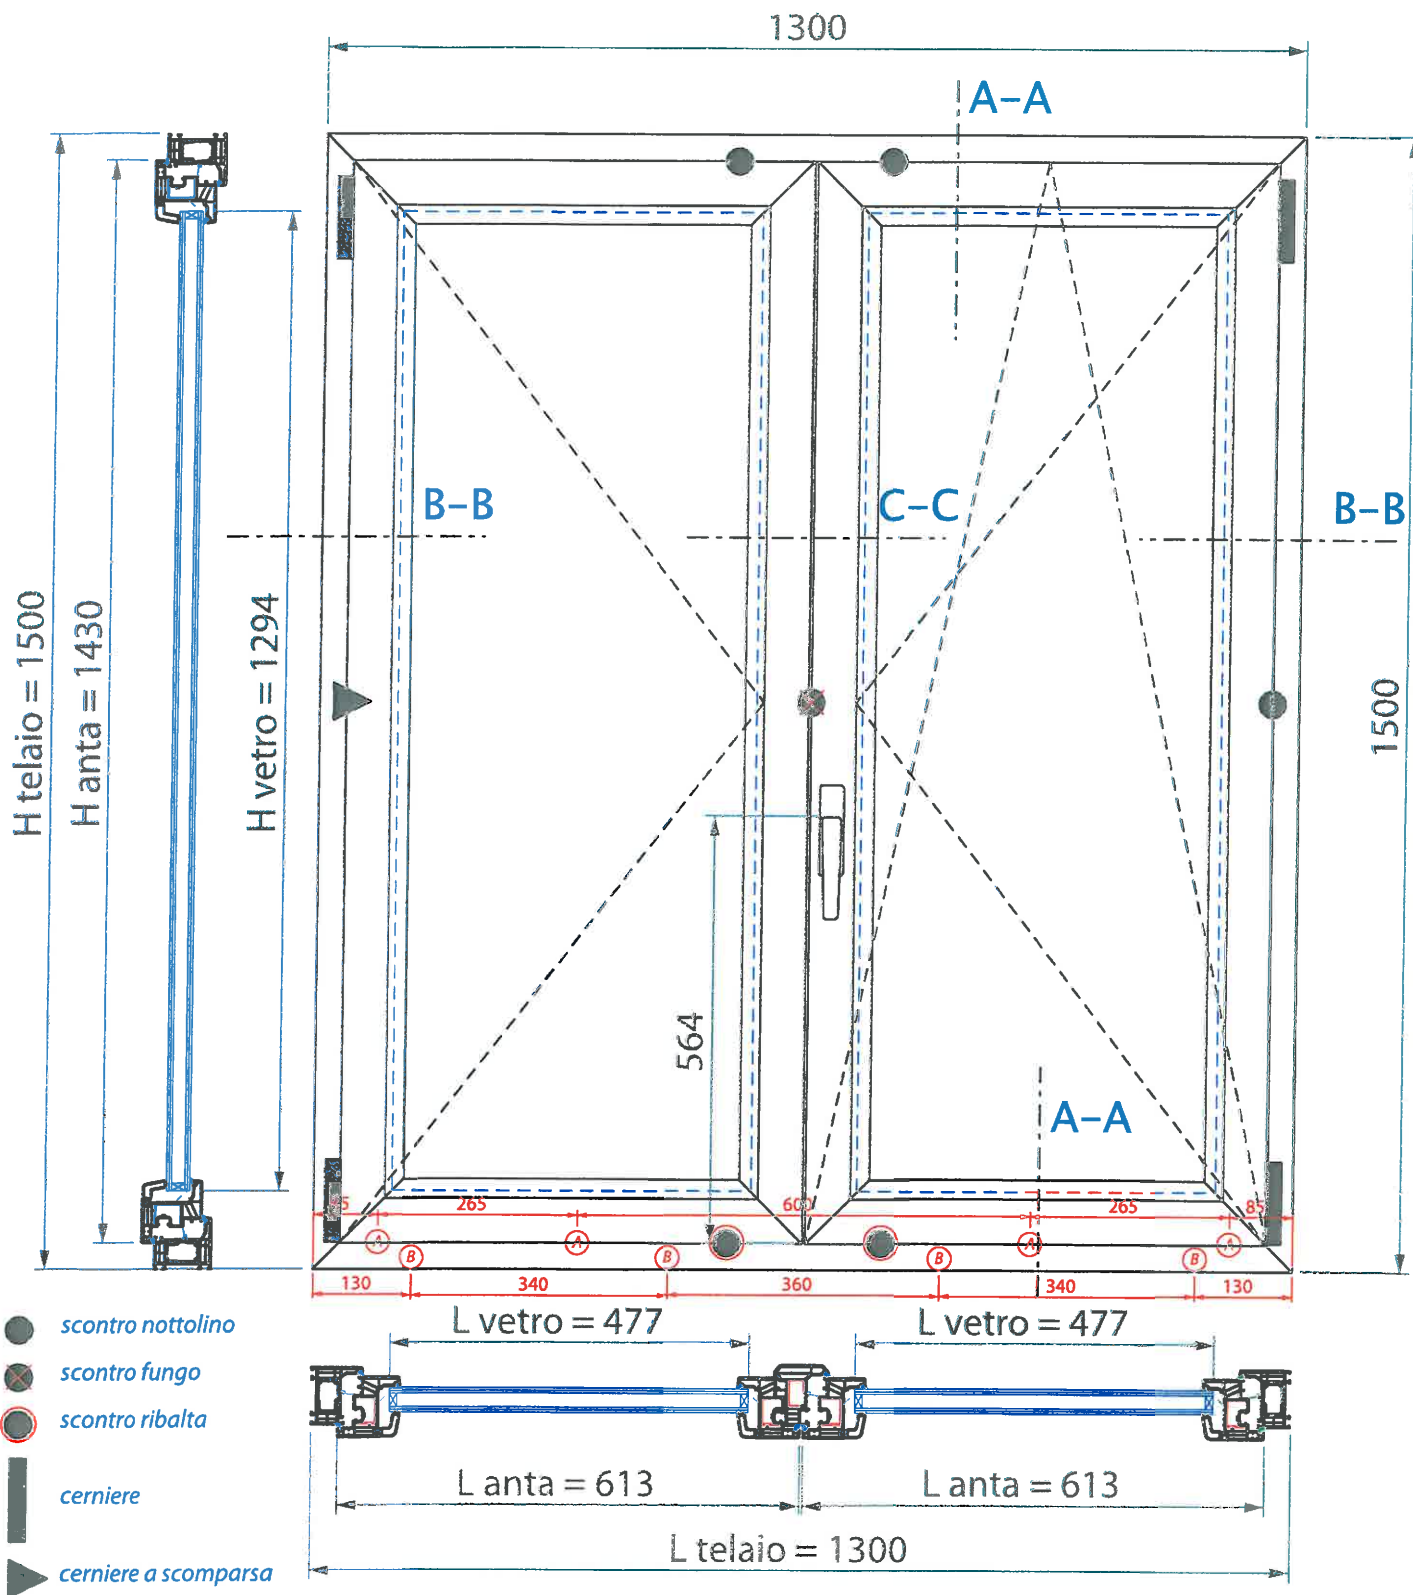

- telaio inferiore: n°4 asole 5x27mm "tipo A"
n°4 asole 5x27mm "tipo B"
- telaio superiore: n°2 asole 5x27mm "tipo A" poste ad interasse 1130mm



- anta inferiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"
- anta superiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"

2262-006

ZENDOW 3.3:



Finestra 2 anta (1300x1500)

SEZIONE VERTICALE

RIF. C2

deceuninck

SEZIONE A-A

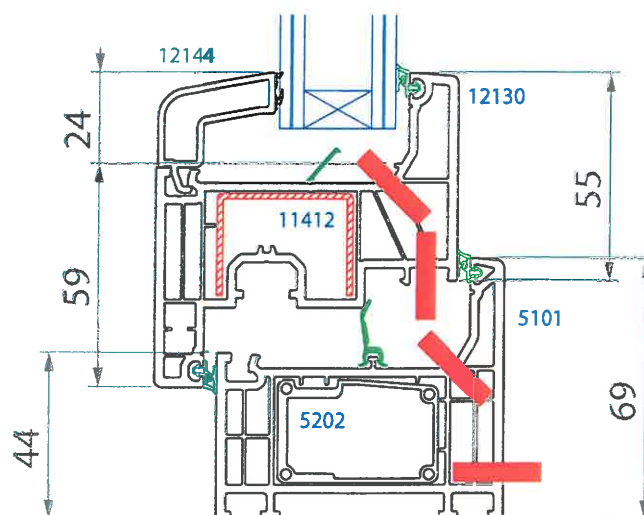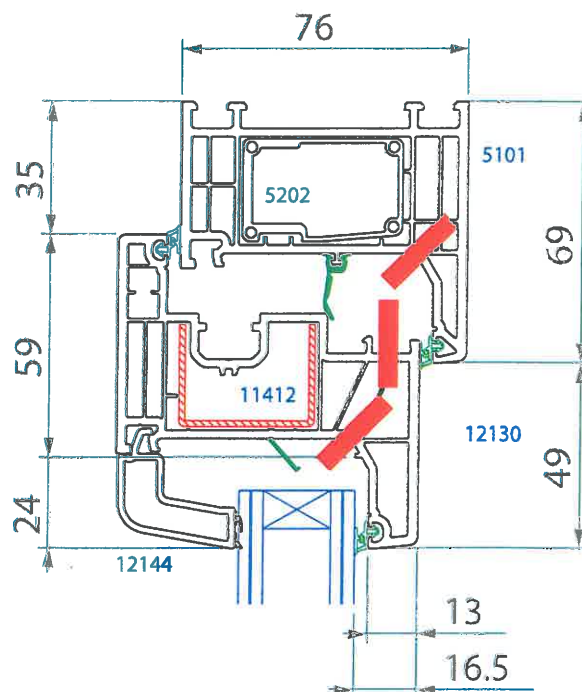

Scala 1:2



2262-006

ZENDOW 3.3:



Finestra 2 anta (1300x1500)

SEZIONE ORIZZONTALE


RIF. C2

deceuninck

SEZIONE B-B

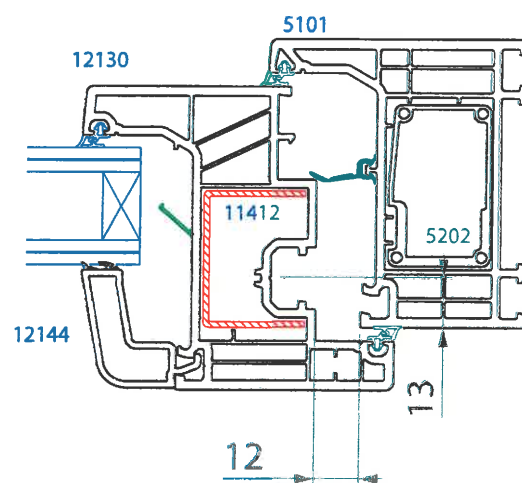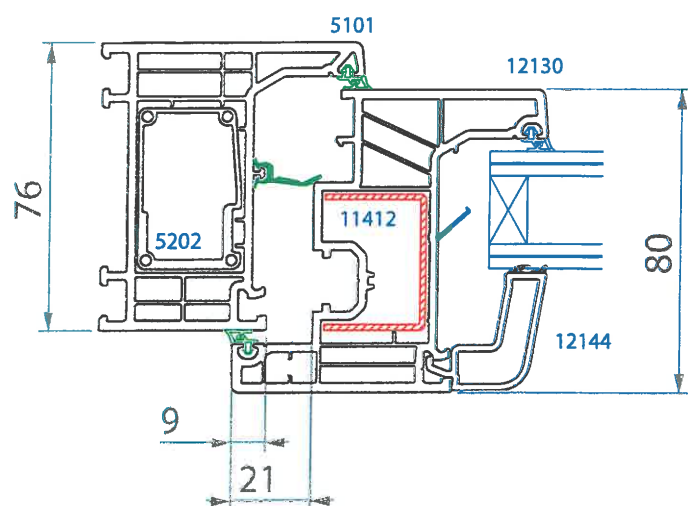

SEZIONE C-C

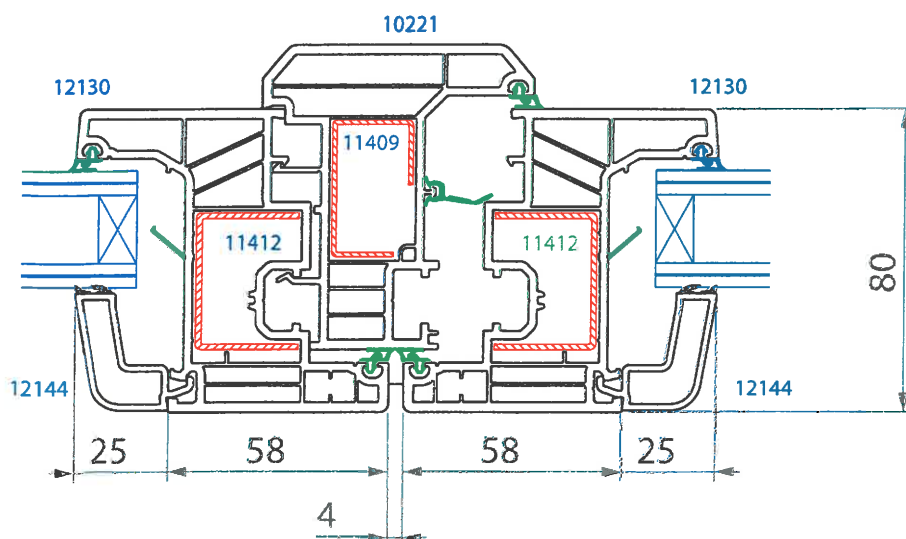

2262-006




A diagram showing a bolt and nut assembly. A wrench is positioned to turn the nut, which is threaded onto a bolt. The bolt is shown with its head and threads. The nut is shown with its internal threads and a hexagonal shape. The wrench is shown with its jaws gripping the nut.

TESTING LABORATORY
LEGNOCORNO

Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE)
ITALY


	TPE 65 Sh A
	PP 36 Sh D
	PP 65 Sh D

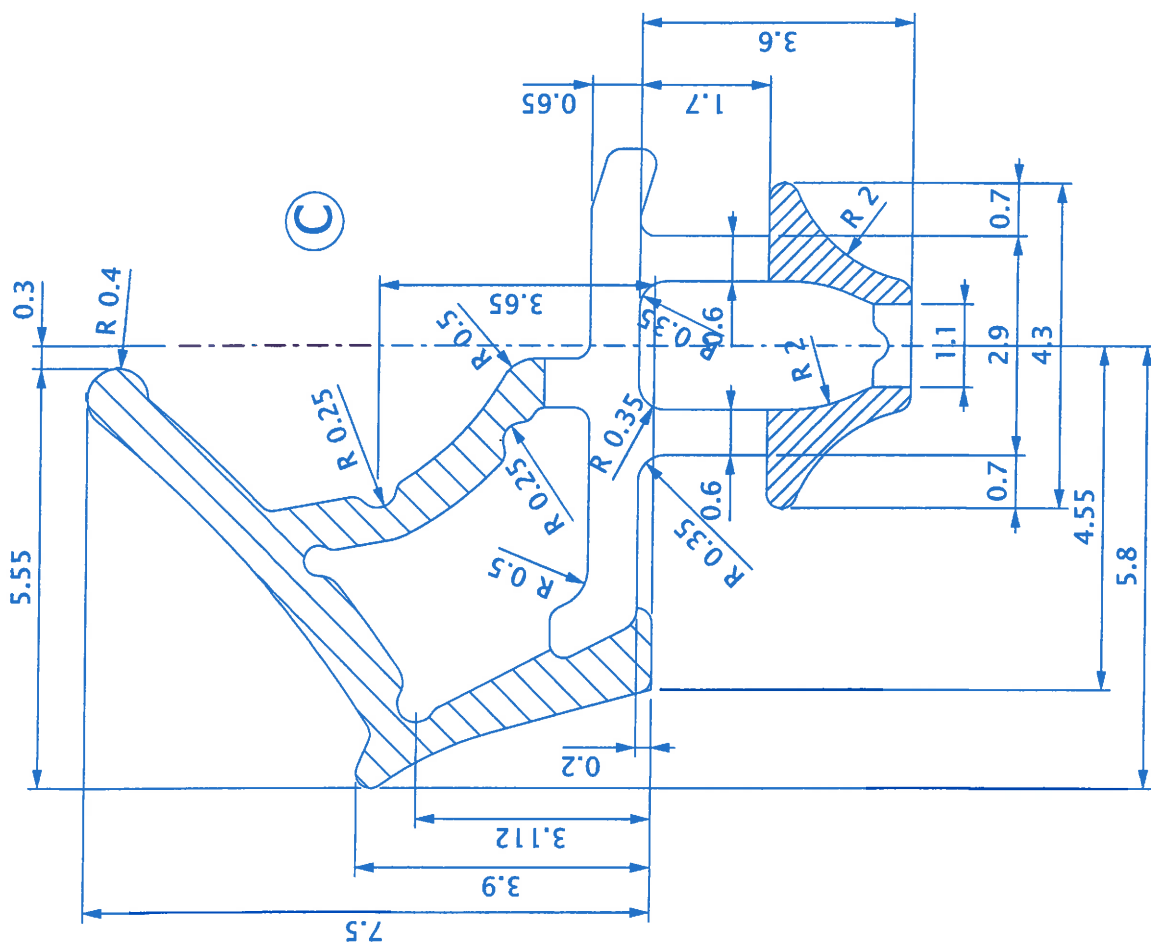

Radius	
2.5	
2.0	
1.5	
1.0	
0.8	
0.5	
0.3	
conc.	




Actual size

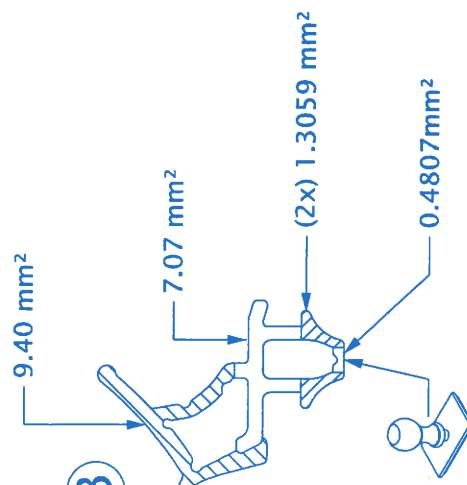



2262-006



1001









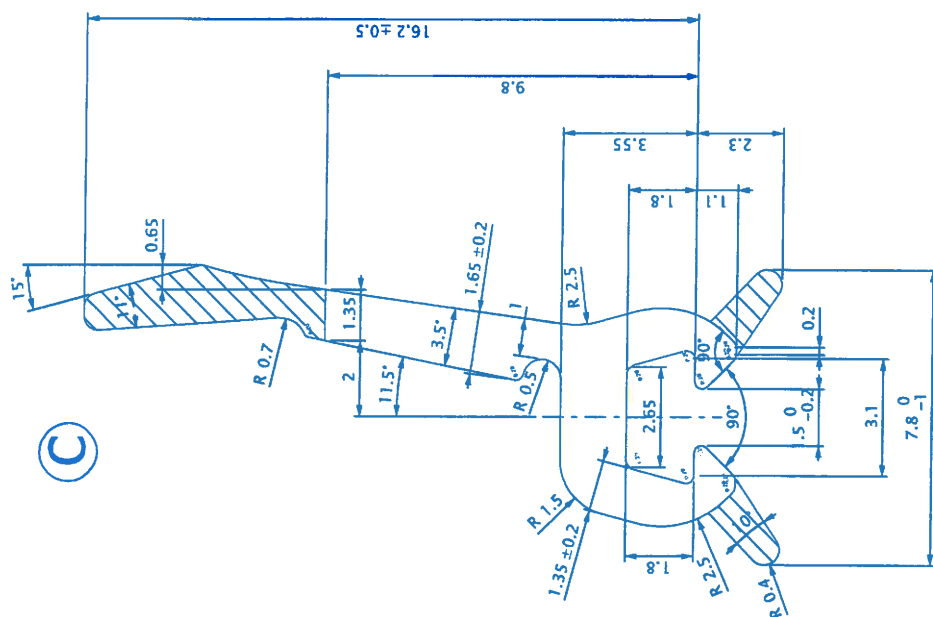


Radius	
2.5	
2.0	
1.5	
1.0	
0.8	
0.5	
0.3	
conc.	

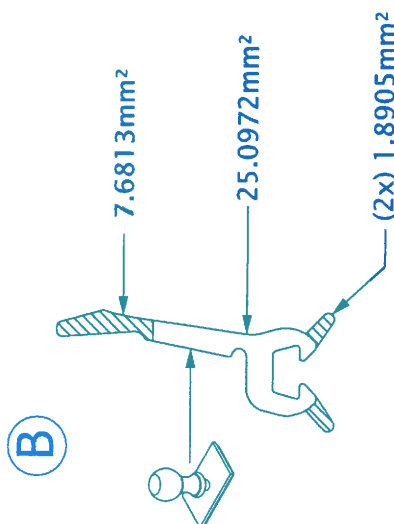

2262-006

11649-R

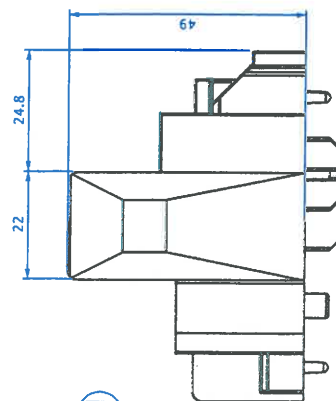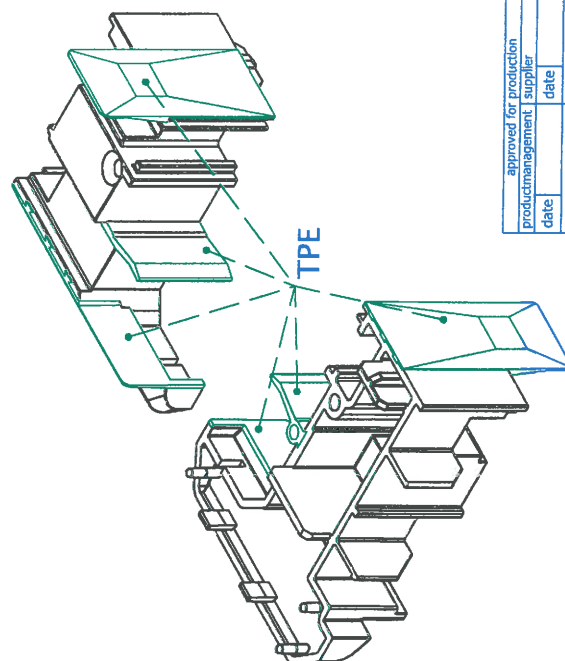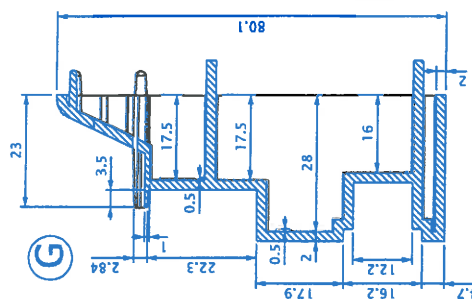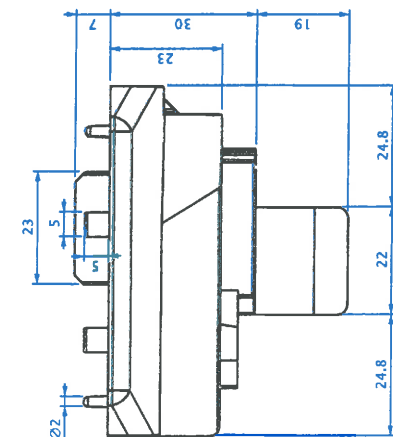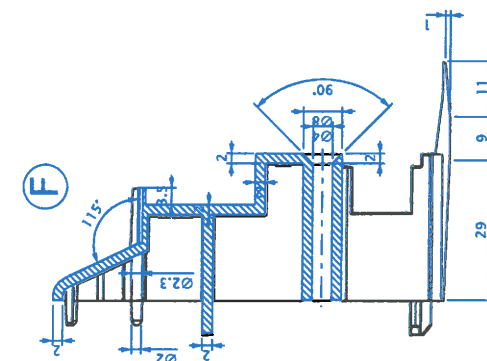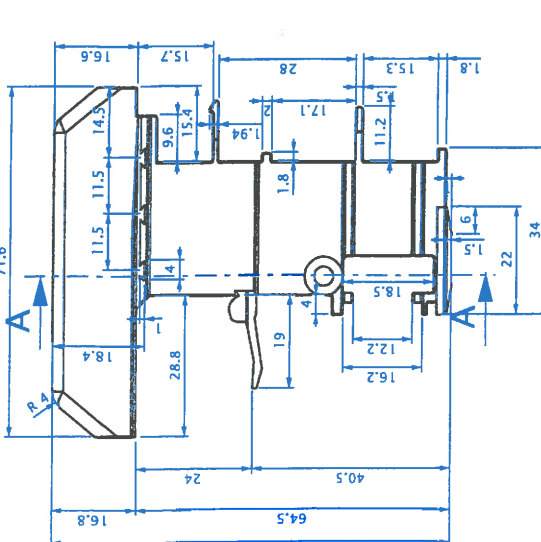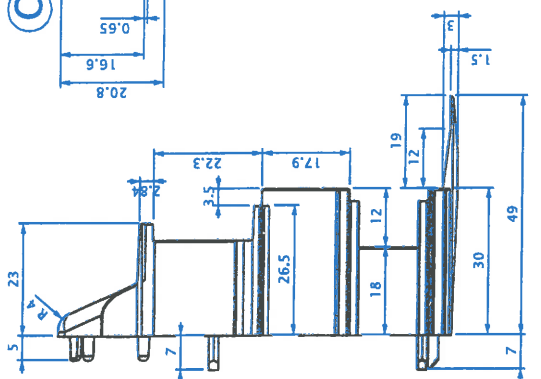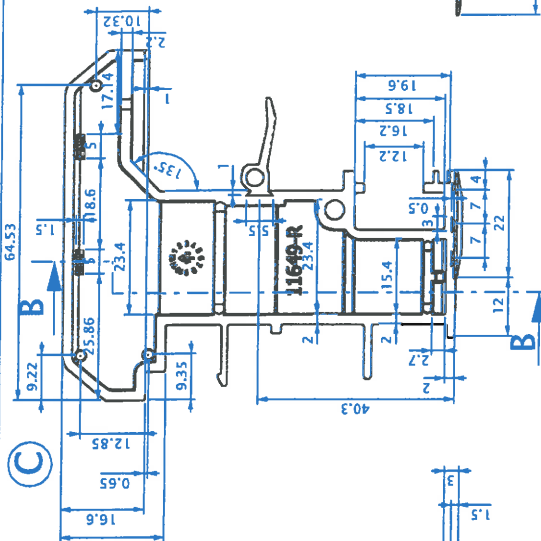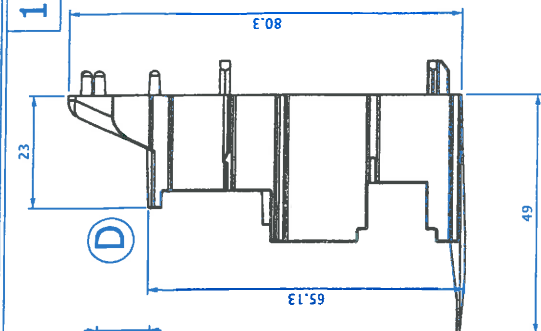

2262-006

Radius	2.5	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	conc.
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



rev.no.		date		modification	
					
approved for production		product management		supplier	
date		date		date	
scale A 1/1 B 1/1 C 1/1 D 1/1 E 1/1 F 1/1 G 1/1 H 1/1 I 1/1					
product name : END CAP of 11649					
pr.no 11649-R		off draw		material PVC+TPE	
area/volume		rev. 0		per.(mm)	
draw.no WA-0759		draw.no 1x1y (cm)			
drawn	control	approval			

20:10 2016 4:15 PM FAX 0721891960

VETRERIA DEL MONTE

0001/0003



VETRERIA DEL MONTE S.r.l.
Zona Art. Via Cerbara s.n.
61030 PIAGGE (PU) Italy
Tel. 0721 890009 - 891930
Fax 0721 891960

PIVA IT 01296700419
Capitale Sociale € 99.000 i.v.
Registro Imprese PU - 19378597
REA 139373

www.vetreriadelmonte.it
info@vetreriaedelmonte.it

Spett.le
ORLANDI PASQUALE Sas
Via Cesena, 1280
647020 MONTIANO
Fax 0547378463



Piagge, li 20 Ottobre 2016

Con la presente siamo ad informarVi le caratteristiche dei seguenti tipi di vetro:

- • Vetro Thermosan Strat.3/3+18+3/3 composto da un vetro Stratumglass 3/3 038. (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 038 (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *It ALU*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 36 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

- Vetro Thermosan Strat.3/3 acustico+18+3/3 acustico composto da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *It ALU*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 42 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

Vetreria DEL MONTE S.r.l.

2262-006