



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.

Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836

Testing Laboratory

Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Luogo, data:

Place, date

Correggio, 10/11/2016

Rapporto di prova n°

Test report No.

0019/16

Committente:

Client

DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE

VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta:

On behalf of the Company

c.s.

Campione fornito il:

Date sample received

24/10/2016



Codice Cliente: 2262

Rapporto n° 0019/16

Pagina 1 di 5

Rev. 12

Data: 15/01/2016



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

PROVE ESEGUITE:

Resistenza all'urto da corpo molle e pesante (UNI EN 13049:2004).

DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 07/11/2016

DATI AMBIENTALI:

Temperatura ambiente: 22,6 °C

Umidità relativa ambiente: 42,6 %

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 94MM ART. 10211)

DIMENSIONI CAMPIONE:

Perimetro apribile: 9,23 m

Superficie totale: 2,99 m²

I valori di riferimento dei degradi subiti dal campione dipendono dalla classe di resistenza a cui si sottopone il campione. Pertanto i degradi rilevati si riferiscono esclusivamente alla classe provata.

DISPOSITIVO DI PROVA

Il dispositivo di prova consiste in un telaio di contrasto, opportunamente irrigidito per il sostegno dei campioni oggetto di prova, dotato di: guide per la collocazione del campione all'altezza desiderata, una traversa verticale mobile e scorrevole su guida inferiore al quale è applicato un sistema di sollevamento di un ruotino di 50 Kg. traslabile e dotato di carrucola, un dispositivo di movimentazione verticale che permette di collocare il ruotino ad altezze prefissate.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Il campione di prova, munito di telaio di irrigidimento predisposto dal costruttore, deve essere fissato in piano, a piombo e in assenza di torsioni nel telaio di contrasto. L'installazione, il sistema di fissaggio e la scelta dei materiali utilizzati sono a cura del costruttore.

CONTROLLO E VERIFICA DEI CAMPIONI DI PROVA

La descrizione dettagliata del campione di prova, comprensiva delle schede tecniche dei materiali e dei componenti, dei disegni costruttivi quotati e dettagliati, delle direzioni d'urto del campione e di tutto quanto serva per l'individuazione delle caratteristiche del serramento, vengono riportati nella documentazione tecnica allegata al rapporto di prova.

VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA

I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di prova. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove.

MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all'interno dei locali del Laboratorio in apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne.



Codice Cliente: 2262

Rapporto n° 00191/16

Pagina 2 di 5

Rev. 12

Data: 15/01/2016



ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE

APPARECCHIATURA	COD. APPARECCHIATURA	ULTIMA TARATURA
Personal Computer	AP84	non applicabile
Manometro digitale	AP33	16/12/2015
Termoigrometro digitale	AP49	13/01/2016
Bilancia elettronica digitale	AP79	18/12/2015

PROVA DI RESISTENZA ALL'URTO DA CORPO MOLLE E PESANTE

DISPOSITIVI DI PROVA


Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

CLASSE DI RESISTENZA VERIFICATA: 5

LATO DI IMPATTO VERIFICATO: LATO INTERNO

DESCRIZIONE SINTETICA

La prova prevede l'impatto di una massa, costituita da un ruotino di 50kg, conforme alle specifiche indicate nella norma UNI EN 12600, da una determinata altezza di caduta contro il lato del campione definito dal richiedente o dal fabbricante. L'impatto del ruotino avviene in corrispondenza di specifici punti determinati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 13049.

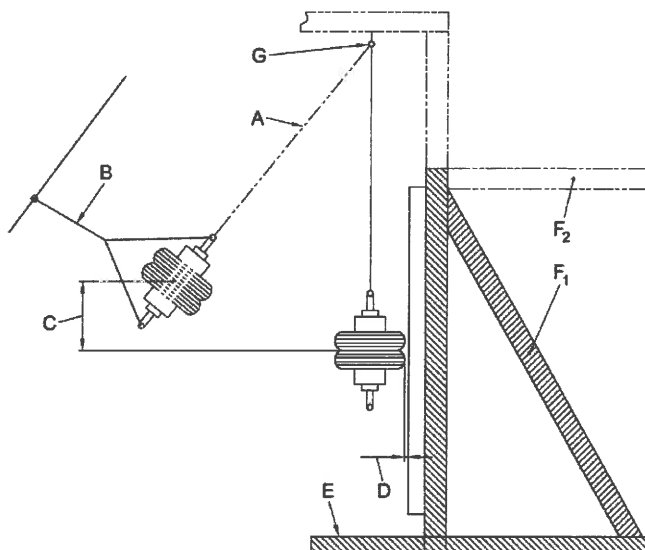

Legenda:

- A Cavo di sospensione
- B Cavo di trazione
- C Altezza di caduta
- D Distanza dell'impattatore sul provino
- E Traverse
- F₁ Elemento di supporto
- F₂ Elemento di supporto opzionale
- G Staffa





LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

LIVELLI DI URTO/ALTEZZA DI CADUTA

Classificazione	1	2	3	4	5
Altezza di caduta in (mm)	200	300	450	700	950

OSSERVAZIONI SUL CAMPIONE DI PROVA

PARTE SOGGETTA AD IMPATTO		OSSERVAZIONI	
		LATO INTERNO	LATO ESTERNO
1)	CENTRO DEL PANNELLO	Spostamento dell'incontro posto in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro dell'anta che batte. Il degrado rilevato rientra nei requisiti di sicurezza.	Non eseguito
2)	ANGOLO DEL PANNELLO	Non eseguito	Non eseguito
3)	CENTRO DEL MARGINE PIU' LUNGO DELL'AREA PIU' AMPIA DEL PANNELLO	Non eseguito	Non eseguito

REQUISITI DI SICUREZZA

- 1) Nessuna apertura deve consentire il passaggio dell'ellissoide, come specificato nella UNI EN 1630;
- 2) L'urto non deve distaccare o far uscire dal proprio alloggiamento i battenti o i telai del provino, né le sue parti composite devono uscire dal proprio alloggiamento o andare in pezzi in modo pericoloso;
- 3) La massa di ogni parte rimossa non deve eccedere i 50g.

RISULTATO DI PROVA: 5 (SECONDO UNI EN 13049:2004)



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0019/16
Pagina 4 di 5

Rev. 12
Data: 15/01/2016



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522 732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0019I/16
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 94MM ART. 10211)

Dimensioni campione / Sample dimensions:
Perimetro apribile / Length of opening joints: 9,23 m
Superficie totale / Overall area: 2,99 m²

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Resistenza all'urto da corpo molle e pesante (UNI EN 13049:2004): 5
Resistance to soft and heavy body impact

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0019I/16 del 10/11/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0019I/16 dated 10/11/2016 issued by this Laboratory.

Il Responsabile Prove / *Test Technician*
Giovanni Ciampa

Il Direttore Tecnico / *Technical Manager*
Ing. Antonio D'Albo



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0019I/16
Pagina 5 di 5

Rev. 12
Data: 15/01/2016

DEFINIZIONE DEL LATO DI IMPATTO PER LA PROVA DA URTO DA CORPO MOLLE
E PESANTE SECONDO UNI EN 13049

La ditta DECEUNINCK ITALIA srl unipersonale

Con sede in via PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 (PONTEDERA - PI)

Con riferimento al codice di prova 00195 / 1 6

richiede al Laboratorio Prove LegnoLegno la verifica del campione di prova secondo la
norma UNI EN 13049 con riferimento all'impatto in corrispondenza:

del lato interno ☒

~~del lato esterno~~ ☐

Data: 07/11/2016


Firma: 



LABORATORIO LEGNOLEGNO	
CODICE PROVA	00195116
DATA	07/4/16

RILEVAZIONI EFFETTUATE SUL CAMPIONE DI PROVA

PROSPETTO DELLA VISTA INTERNA

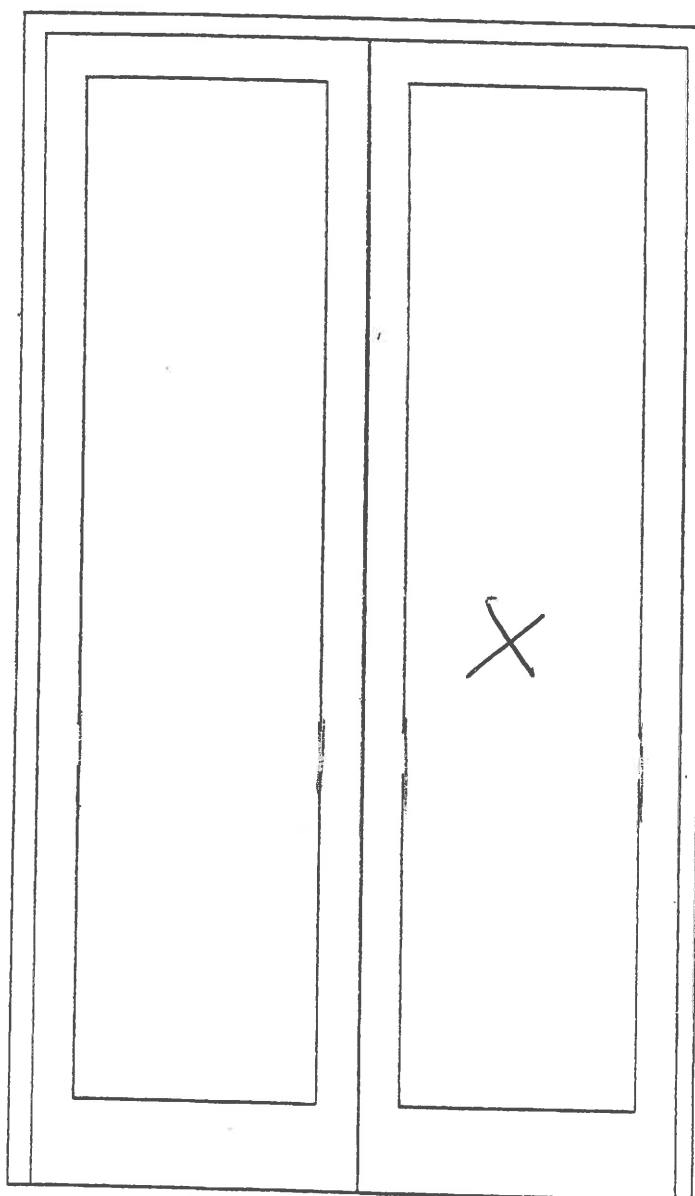

LEGENDA:

- × Punti di impatto lato interno
- Punti di impatto lato esterno



DESCRIZIONE TECNICA DEL SERRAMENTO

deceuninck

Denominazione sociale della ditta Committente:

DECEUNINCK ITALIA srl
Via Padre Eugenio Barsanti, 1
56025 – Pontedera (PI)

Denominazione sociale della ditta Produttrice:

ORLANDI PASQUALE S.a.s.
Via Cesena, 1280
47020 - Montiano (FC)

Denominazione commerciale del modello:

Porta finestra a 2 ante con soglia Zendow 3.3 (anta da 94mm art. 10211)

Tipo di apertura:

Porta finestra a due ante con apertura verso l'interno per l'anta secondaria; apertura oscillobattente per l'anta principale. Telaio su tre lati e soglia bassa da 20mm.

Condizioni di chiusura:

Bloccato

Dimensioni esterno telaio fisso (L x H):

1300 x 2300 (misure in mm)

Dimensioni dei profili (Sp x L):

anta: 94 x 84 (anta 10211) (misure in mm)
telaio: 76 x 69 (telaio 5101) (misure in mm)
soglia: 76 x 20 (telaio 14391) (misure in mm)

Sistema di giunzione angolare dei profili:

anta: profili tagliati a 45° e saldati
telaio: profili tagliati a 45° e saldati nella parte alta; tagliati a 90° nella parte bassa ed assemblati con la soglia tramite giunzione meccanica (art. 11664)

Caratteristiche del materiale:

Profili telaio (5101), anta (10211), riporto (10221) e fermavetro (12144) in U-PVC (produttore Deceuninck).

Rinforzo anta (11412) e rinforzo riporto (11409): profili in acciaio (produttore Huttenbrauch).

Rinforzo telaio (5202): "rinforzo termico" realizzato mediante tecnologia linktrusion, ovvero co-estrusione di diversi materiali: U-PVC, cavi d'acciaio e PVC espanso (produttore Deceuninck).

Soglia in alluminio + pvc (14391), gocciolatoio in alluminio (17088) e relativi tappi (produttore GKG).

Guarnizione di battuta e appoggio vetro (10575) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Guarnizione centrale (10576) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Ferramenta:

Produttore: SIEGENIA

(per tipologia e numero punti di chiusura vedere scheda allegata)



Deceuninck Italia s.r.l. – srl unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 - 56025 Pontedera (PI) ITALY
P.IVA: 01884790500

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • www.deceuninck.com

2262-003



ZENDOW 3.3:

Porta balcone 2 ante (1300x2300)


CONTROTELAIO (IN LEGNO)

RIF. C6

deceuninck

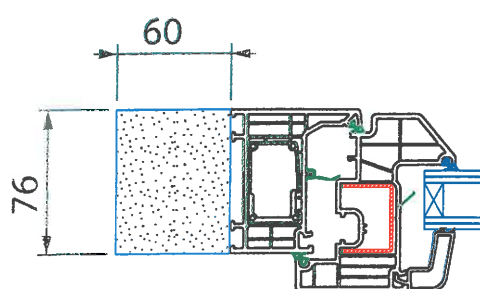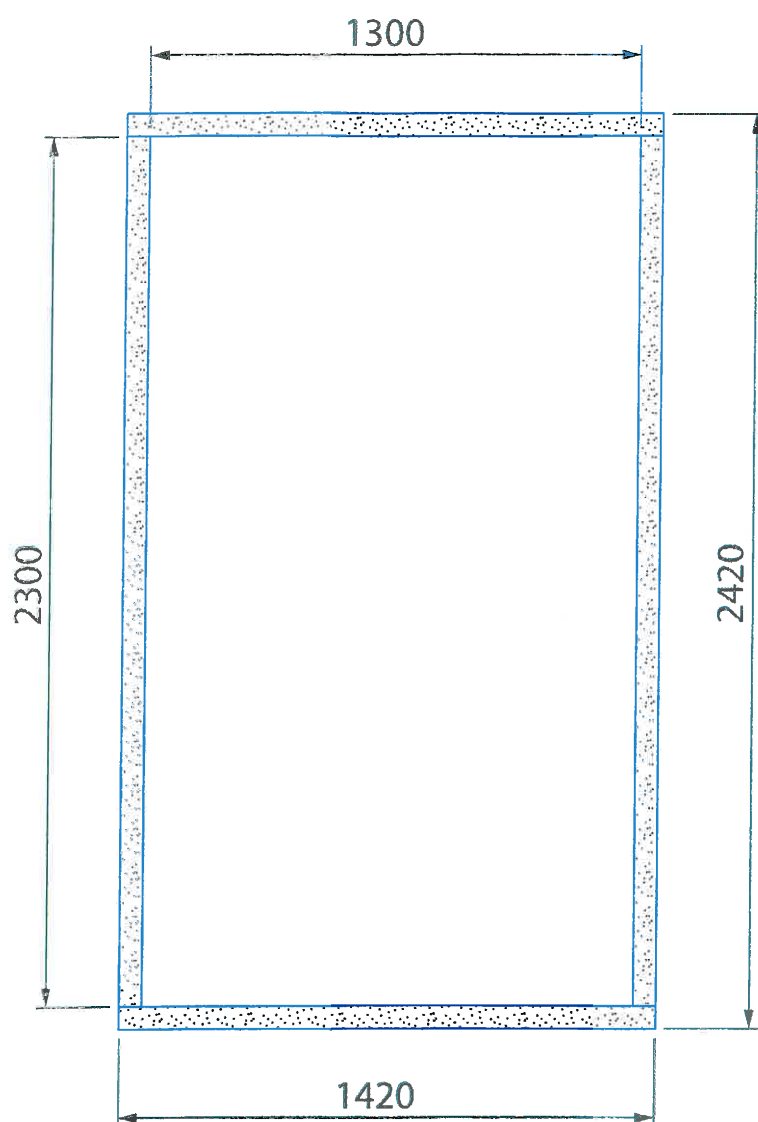

Sezione laterale e superiore

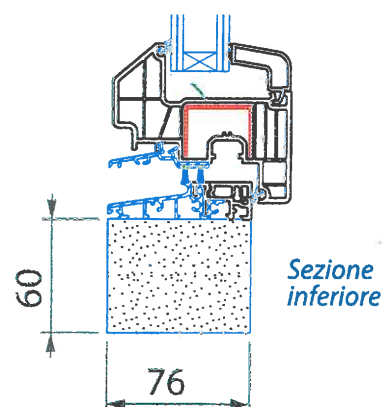

Sezione inferiore



2262-003


ZENDOW 3.3:

Porta balcone 2 ante (1300x2300)

PROSPETTO E MISURE

RIF. C6


deceuninck

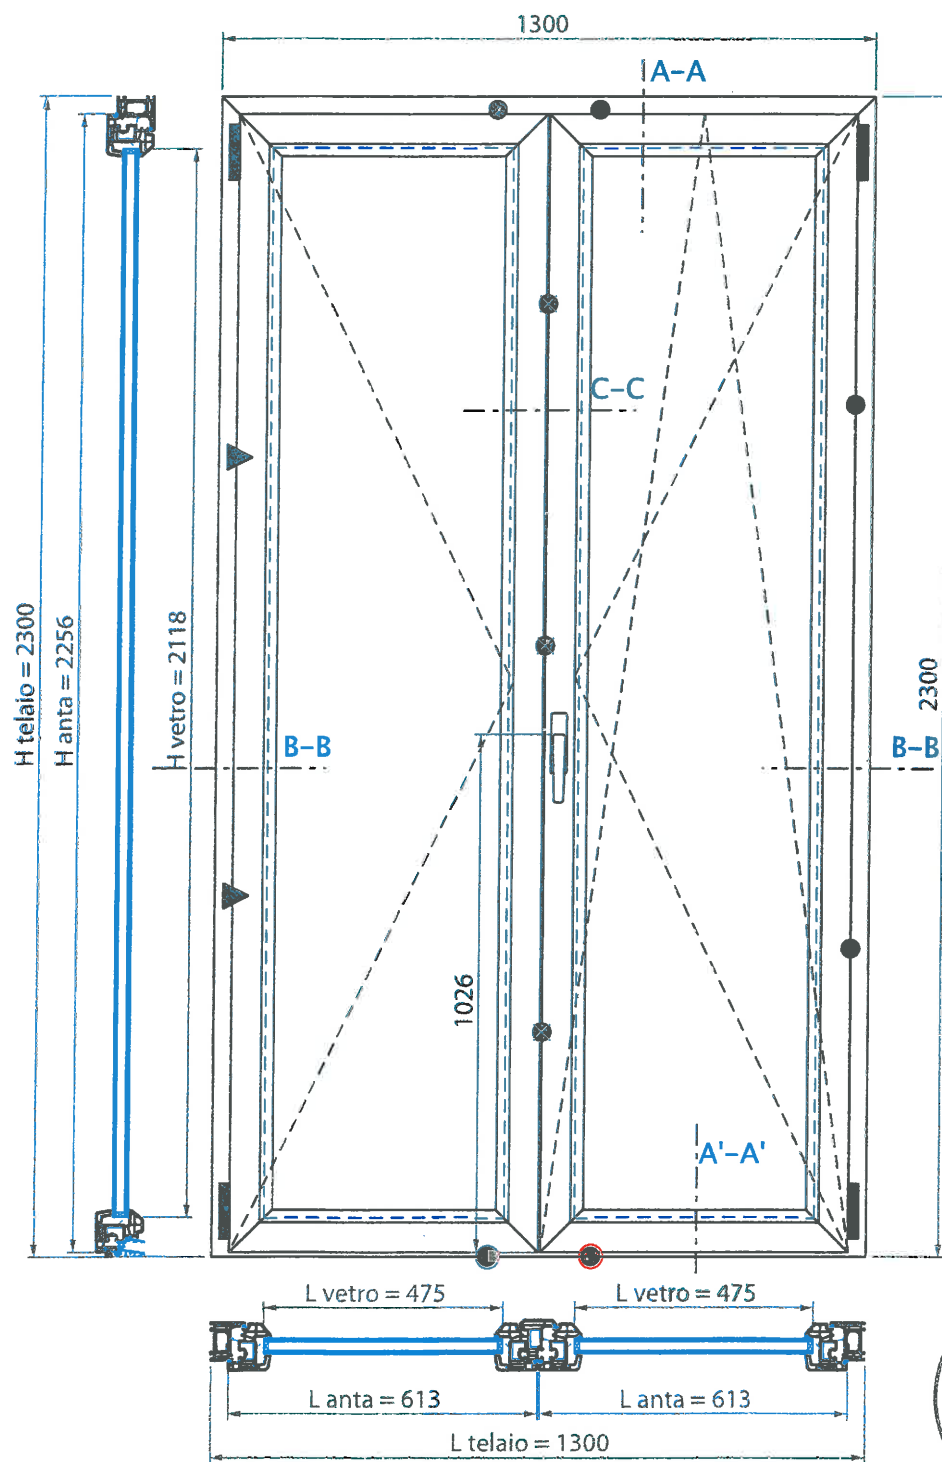

- scontro nottolino
- scontro fungo
- scontro ribalta
- cerniere
- ▶ cerniere a scomparsa



- telaio inferiore: soglia da 20mm (nessuno scarico)
- telaio superiore: n°2 asole "tipo A"



- anta inferiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"
- anta superiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"



2262-003

ZENDOW 3.3:


Porta balcone 2 ante (1300x2300)

SEZIONE VERTICALE


RIF. C6

deceuninck

SEZIONE A-A

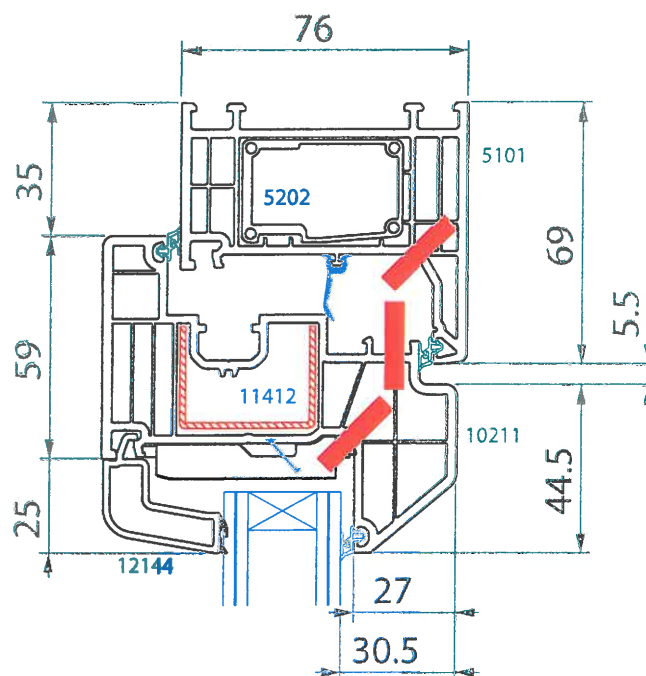

SEZIONE A'-A'

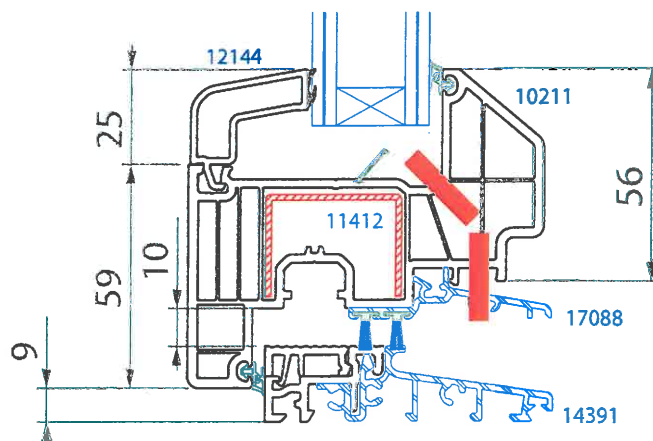

Scala 1:2



2262-003

ZENDOW 3.3:



Porta balcone 2 ante (1300x2300)

SEZIONE ORIZZONTALE


RIF. C6

deceuninck


SEZIONE B-B

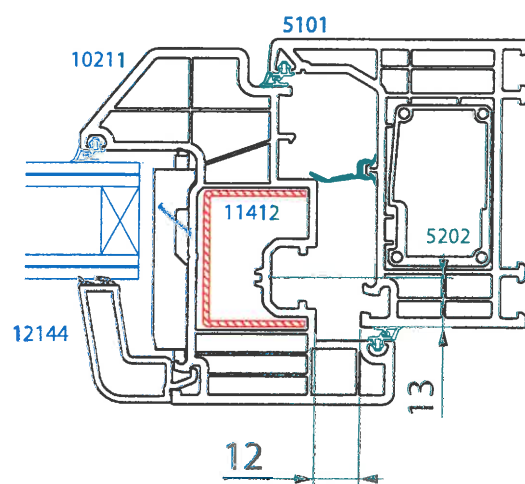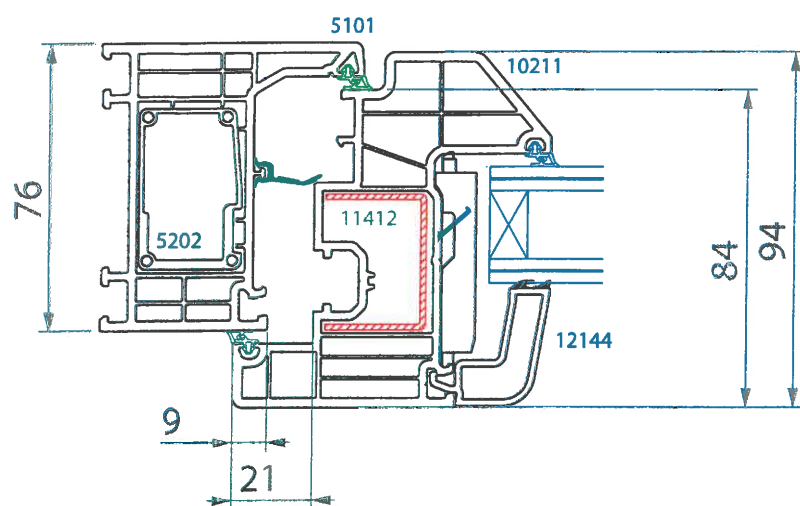



SEZIONE C-C

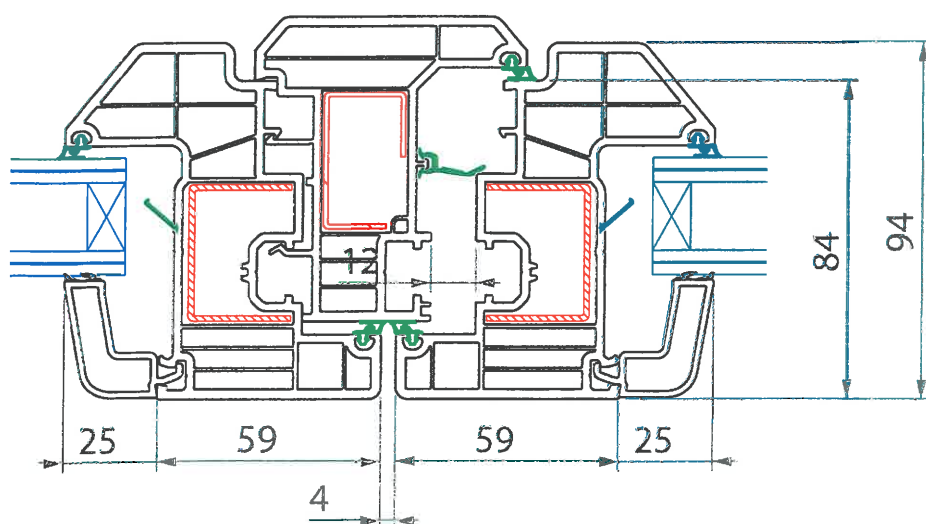

2262-003

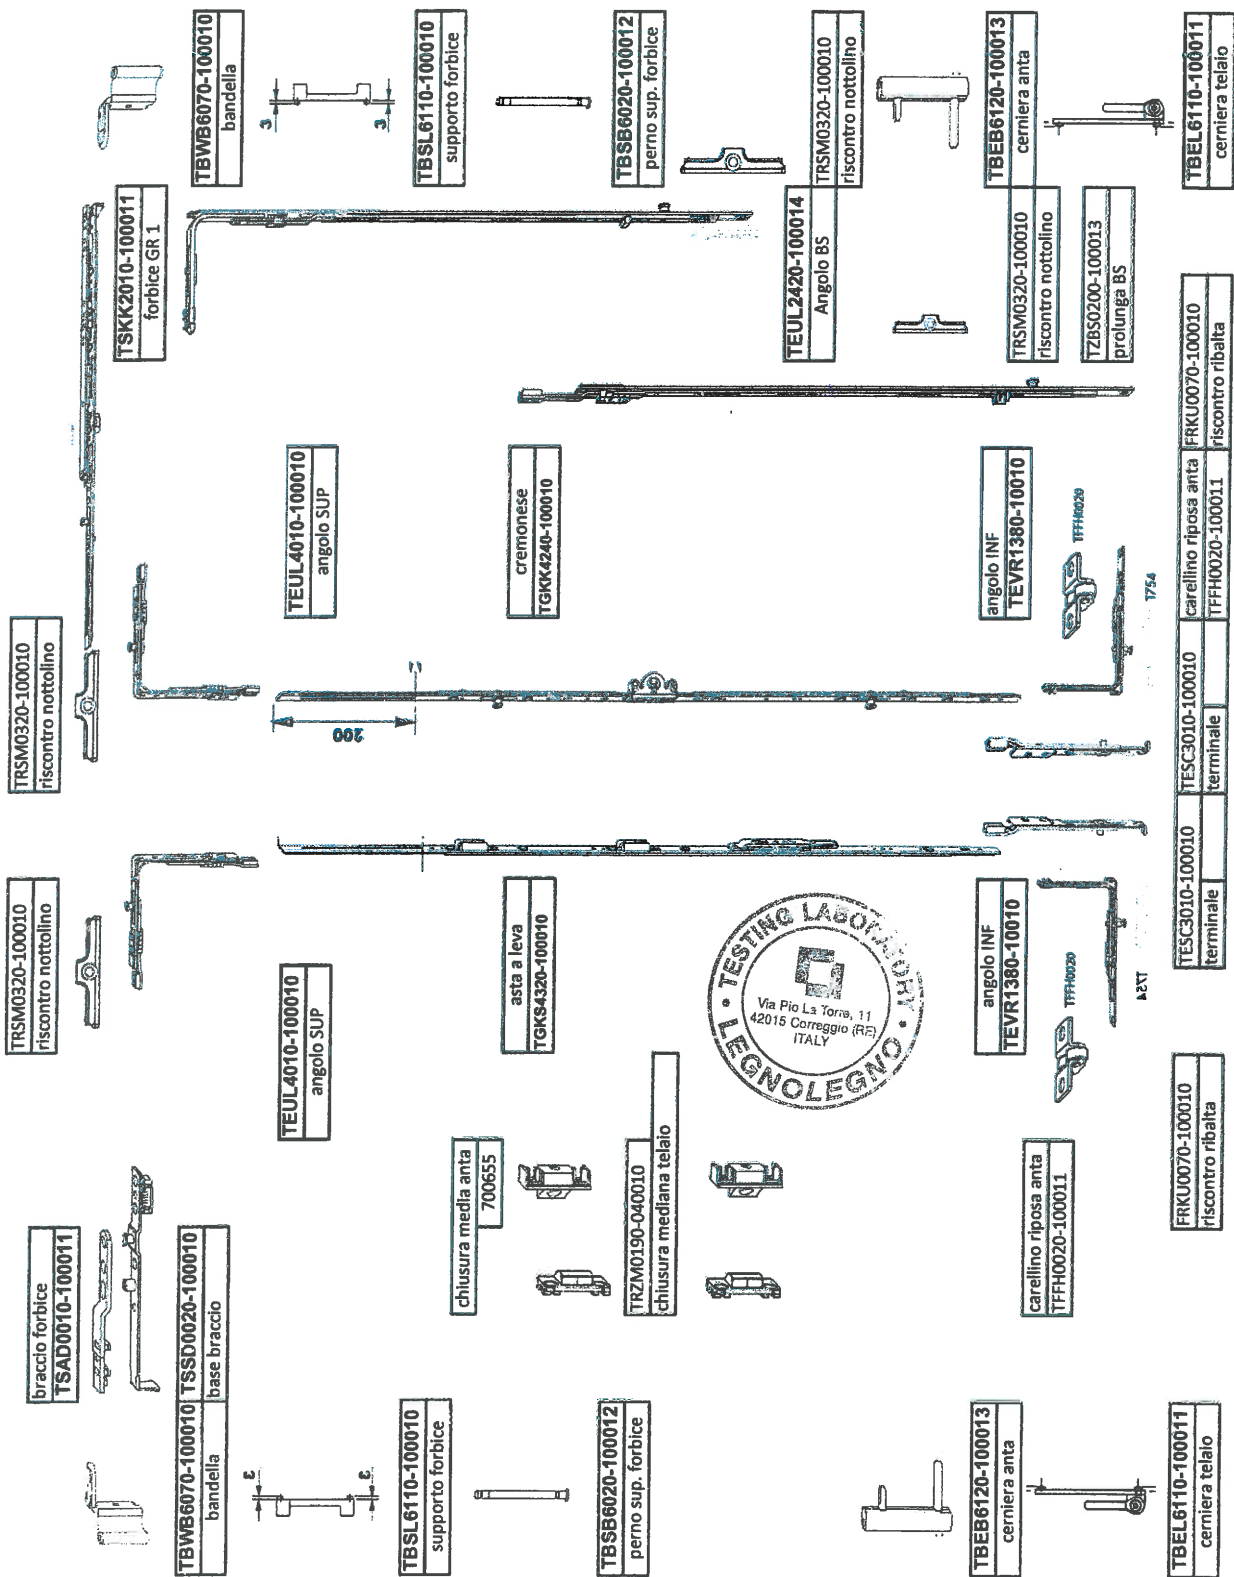

	TPE 65 Sh A
	PP 36 Sh D
	PP 65 Sh D

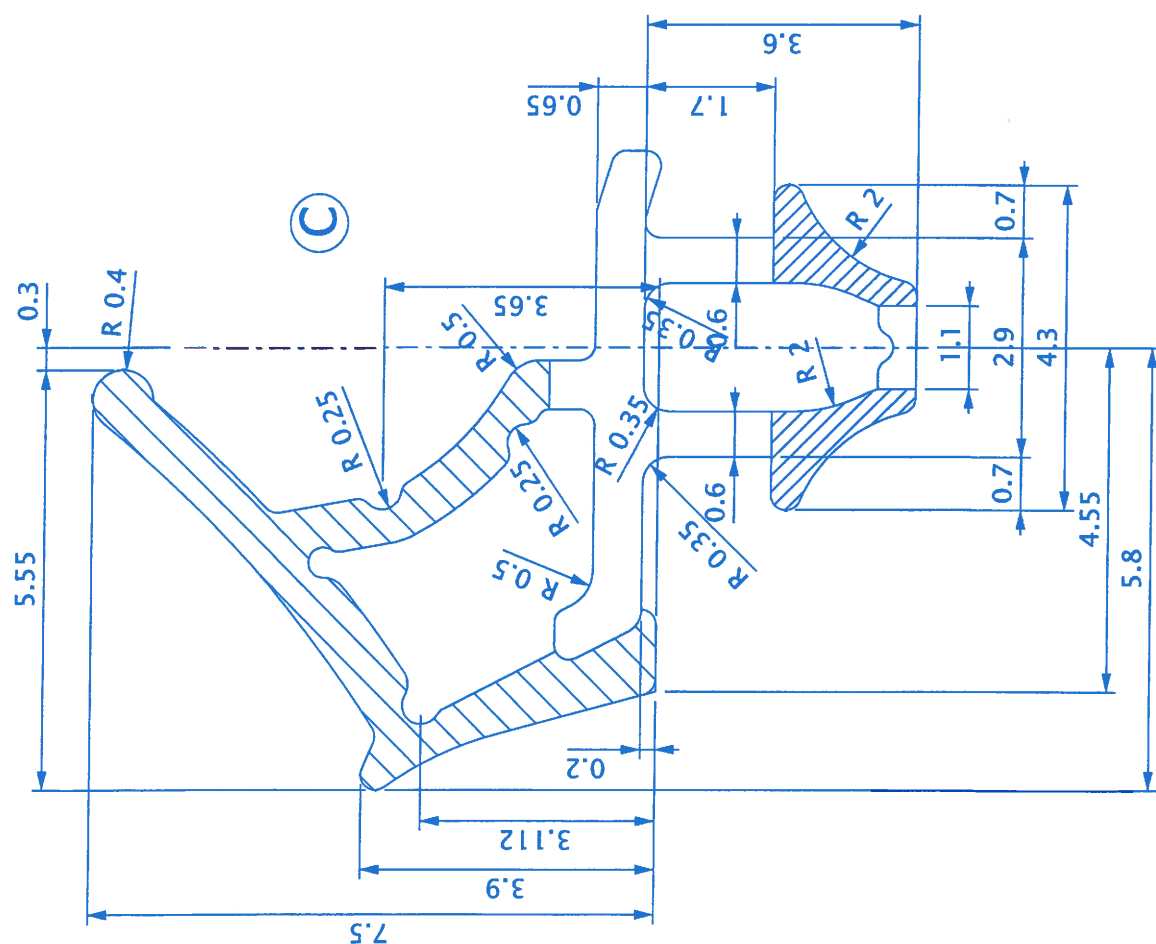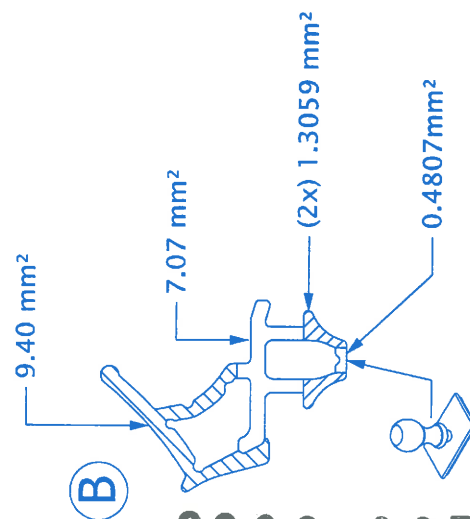

Radius

2.5

 ≤ 2.0

1.5

1.0

0.8

0.5

0.3



conc.



Actual size



TPE 65 Sh A
PP 36 Sh D

Direction of winding: Left Direction of winding: Right







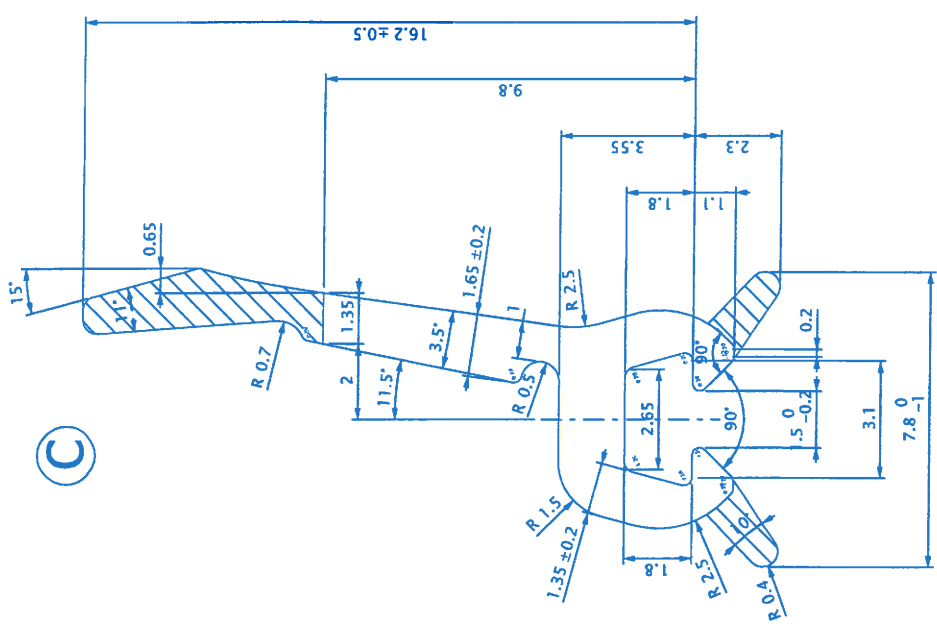
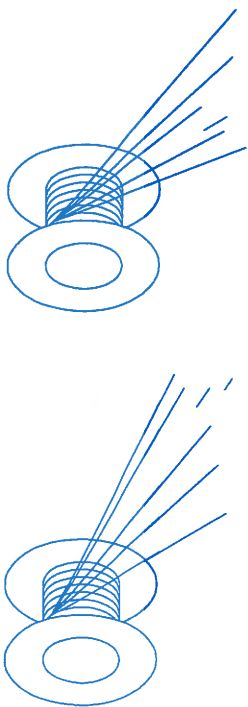


Radius

2.5
2.0
1.5
1.0
0.8
0.5
0.3
conc.

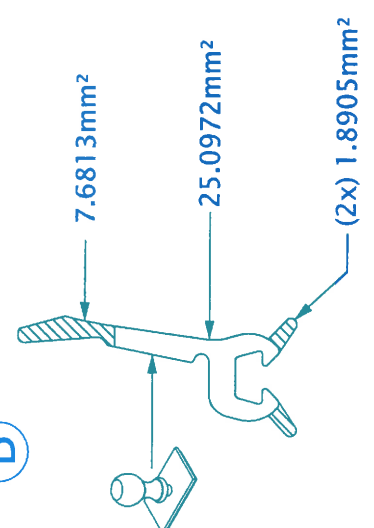

11649-R

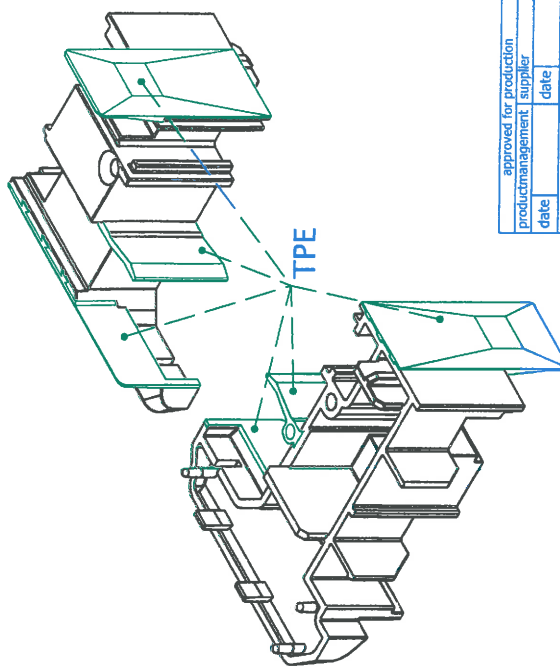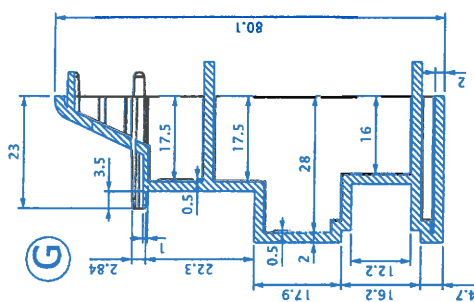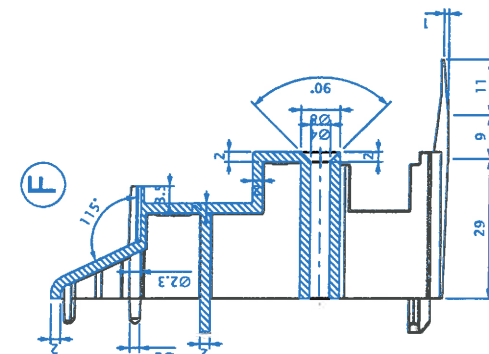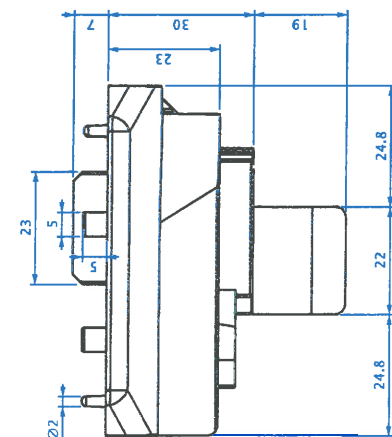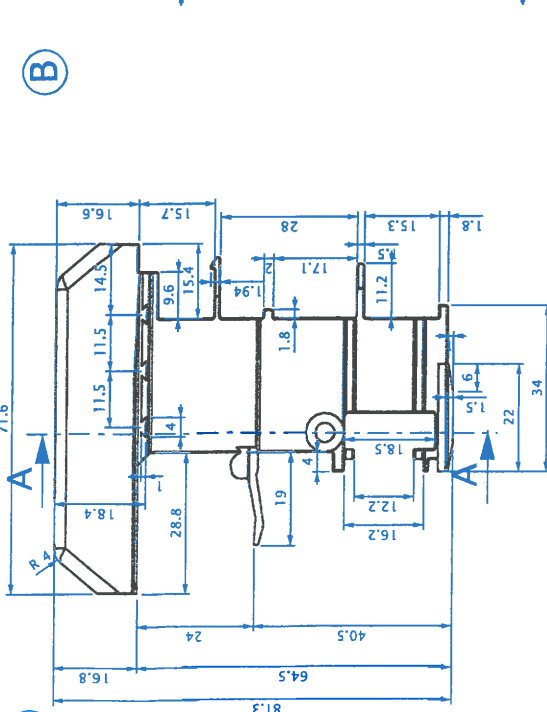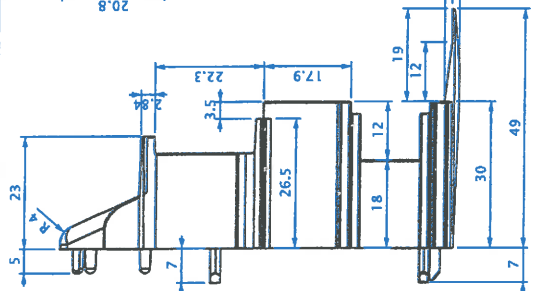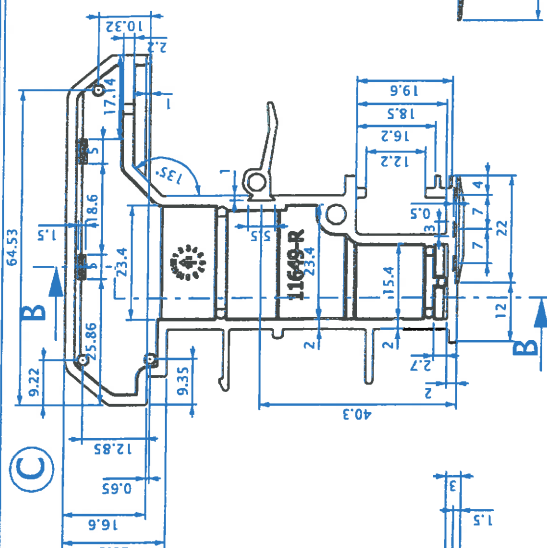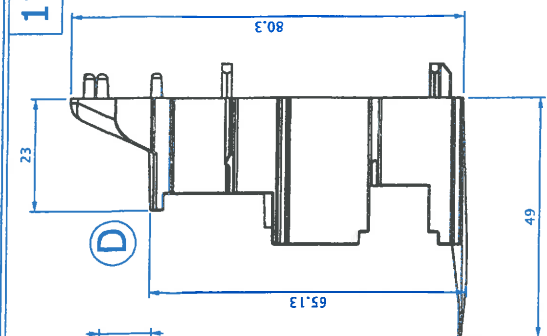


approved for production	
productmanagement	supplier
date	date

rev.no.	date	modification

										product name : END CAP of 11649										
scale		A	1/1	D	1/1	G	1/1													
			B	1/1	E	1/1	H	1/1												
			C	1/1	F	1/1	I	1												
signature										date		pr.no 11649-R		Off draw						
drawn				26.04.2014		area/volume .		material		PVC+TPE										
control				26.04.2014		rev. 0		per.(mm)												
approval				26.04.2014		draw.no WA-0759		Iv/Iv (cms)												

Radius	conc
2.5	
2.0	
1.5	
1.0	
0.8	
0.5	
0.3	

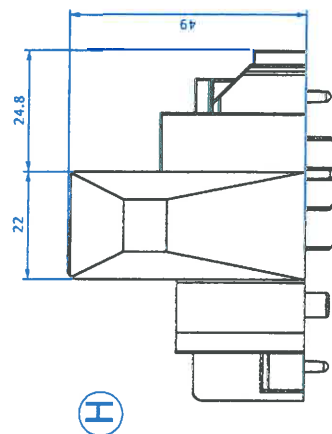


2262-003

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

A

Y-TS57622-ALU:

B

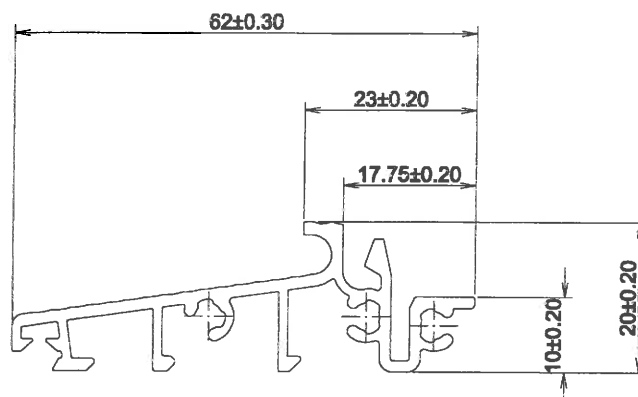

C


Fläche:	235,24 mm ²
Abwicklung:	304,91 mm
Gewicht:	635,15 g / m (2.7g / cm ³)

D

E

Türschwelle HB176:

F

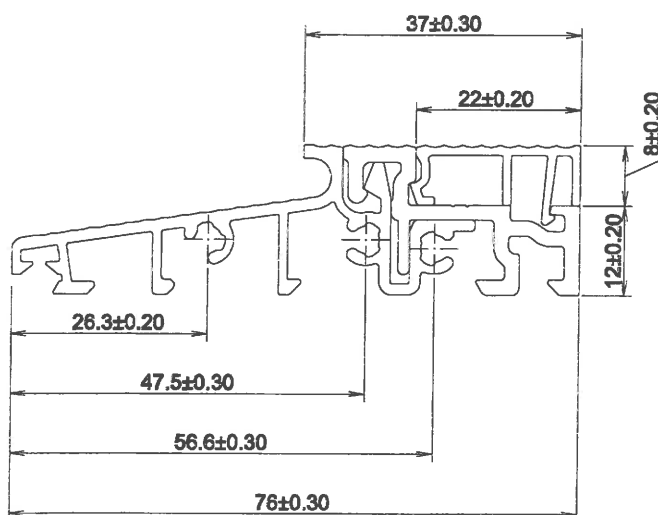

G

H



2262-003

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1m

Konstruktionsübungen auf den Punkt gebracht!



Grundmeier KG
Fensterbau-Zubehör

Bartholomäusweg 1, D-33334 Gütersloh
Tel.: 05241/9448-0 Fax.: 05241/9448-48

Benennung	
-----------	--

Türschwelle HB176
Y-TS57622-ALU
Inoutic Prestige 76 mm

Änderung

Datum

Name

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Weitergabe und Vervielfältigung dieser
Zeichnung nicht gestattet. Alle Rechte
vorbehalten.

Ordner
COMBI\Inoutic\Eilite Prest74\Anfr Alu

Datei:
Übersicht Alu Teile.dwg

Zeichn.-Teile.-Nr:

Maßstab:

Länge/Höhe

Breite:

Stärke/Tiefe	
--------------	--

Werkstoff	
-----------	--



Gez:

Datum
14.05.12

Name
Schattschneider

1:1

Maßstab
1:1

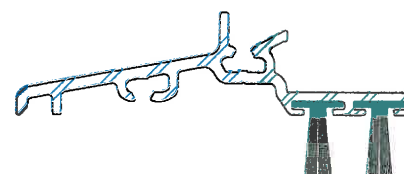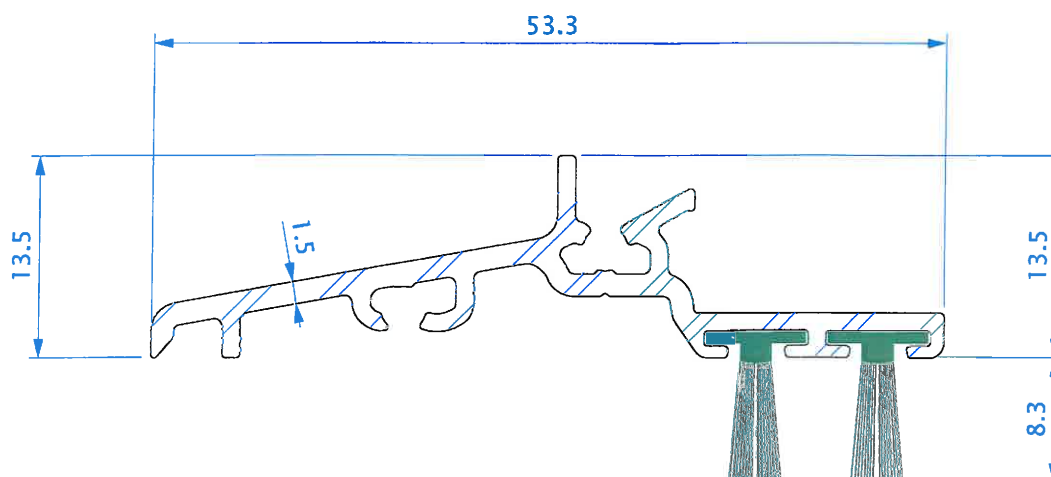

Actual size



- UNSPECIFIED TOLERANCES : EN 12020-2

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.

Approved for Production					
Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT		
			Quality / Operations		

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	lx / ly (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume

OFFICIAL DRAWING		14/10/2015
Project	Product N°	
Premium CS & Revotech	17088	
Component	Version	
drip cover HW284	01	

Scale

1/1

Drawing N°

171265



REPRODUCED BY DECEUNINCK
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND
CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE
THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN
CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES
THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AT ANY
TIME WITHOUT NOTICE.

Papersize A4


Units mm

2262-003

deceuninck

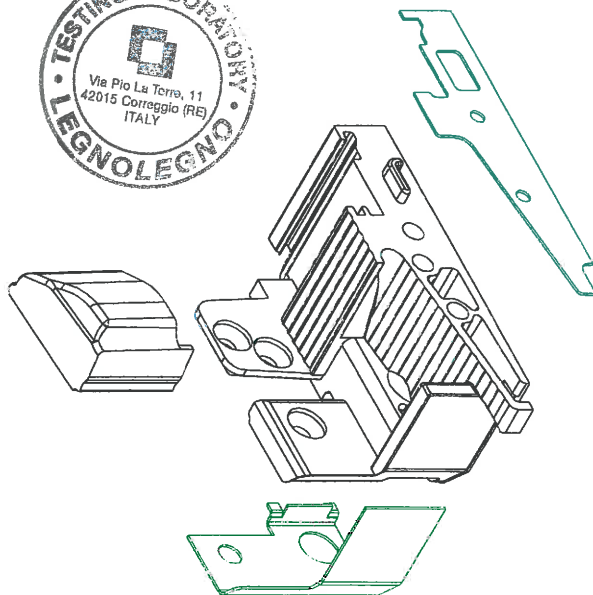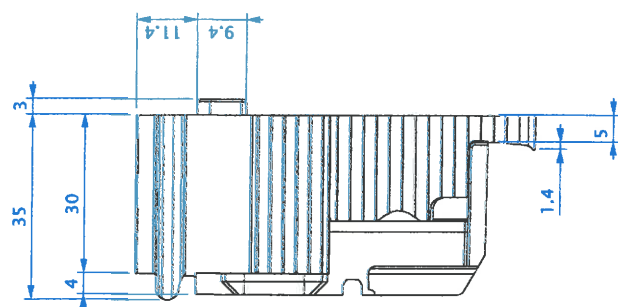

2262-003

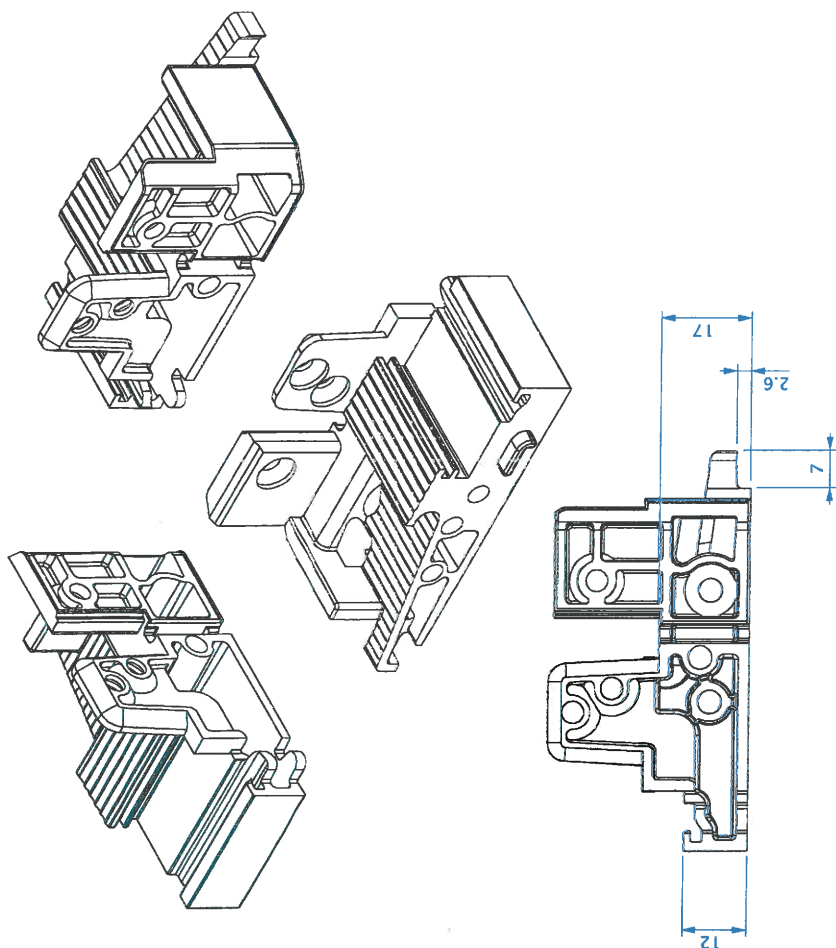

Wall thickness	Radius
 free	1' 0.3 1.5
	1' 0.5 2.0
	1' 0.8 2.5
	1' 1.0 CONC.

Product management	Date	Approved for Production		Date	Quality / Operations

14/10/2015







OFFICIAL DRAWING

Project	Premium CS	Product N°	11664
Component	threshold adapter	Version	01

threshold adapter

deceuninck

14/12/15	DHR	Original	01
Date:	ID	Version	
Material	k / y (cm ⁴)	Perimeter (mm)	Area/Volume
Scale	UNCALIBRATED WORKING COPY THE DOCUMENT CONTAINS NO COPY RIGHTS COPYRIGHT INFORMATION. DO NOT COPY OR REPRODUCE OR REUSE THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT FOR OTHER THAN THE INTENDED PURPOSE. ANY UNAUTHORIZED REPRODUCTION, DRAWING AND REUSE IS PROHIBITED.		
1/1			
171259	Paper size A3 Unit: mm		

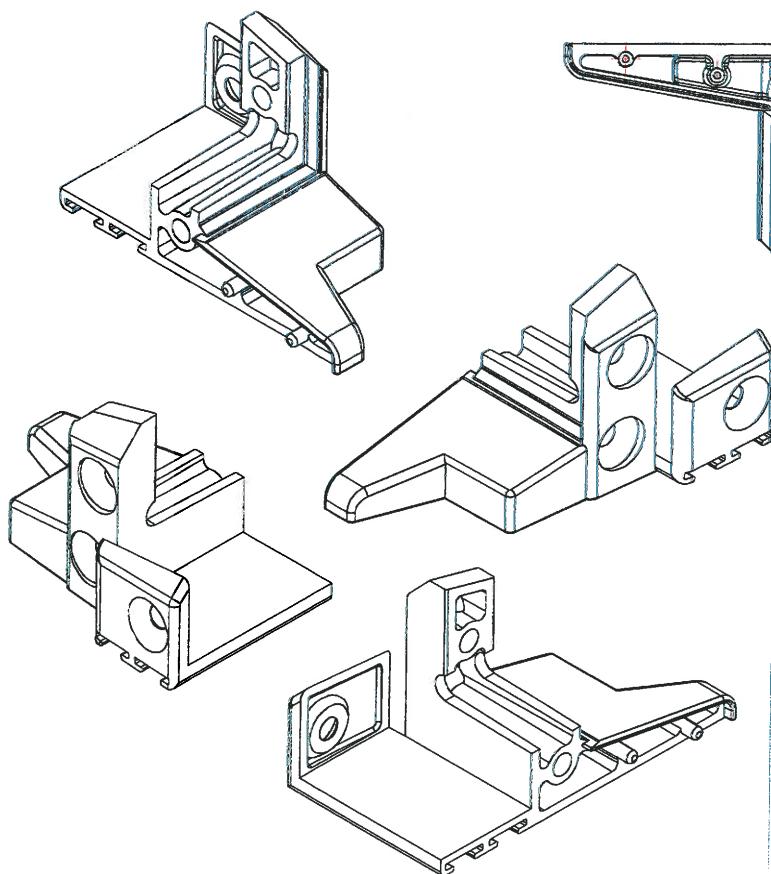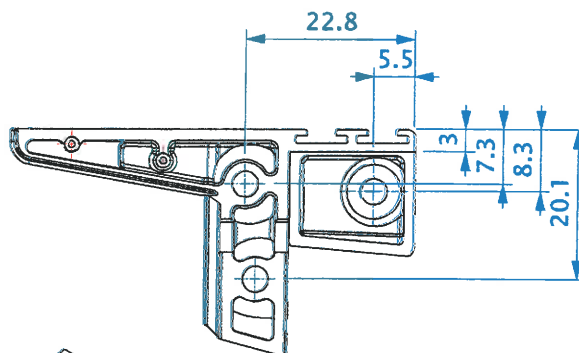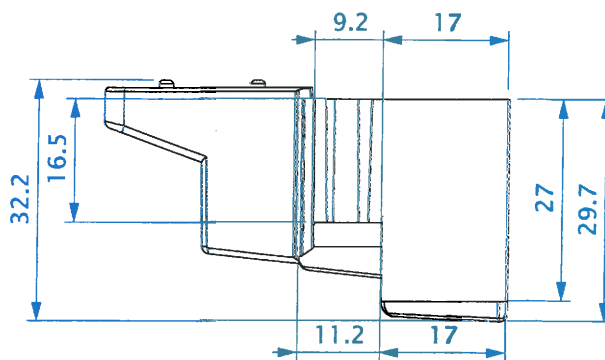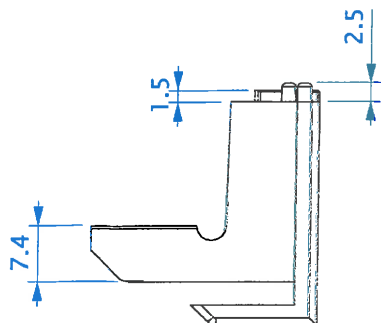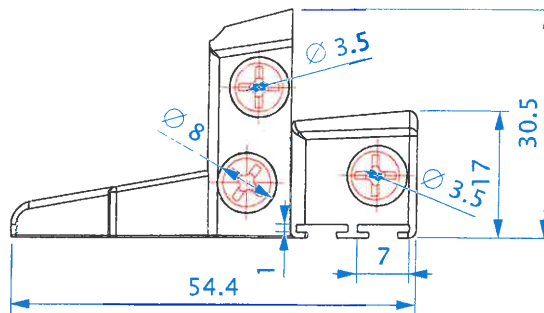

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.

Approved for Production					
Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT		
			Quality / Operations		

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	

Material	Ix / Iy (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume
----------	---------------	----------------	-------------

OFFICIAL DRAWING		14/10/2015
Project	Premium CS & Revotech	Product N°
Component	end cap for drip cover HKF284	17089
		Version
		01










Scale
1/1

Drawing N°
171270

© PUBLISHED WORK 2011 - DECEUNINCK
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND
CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE
THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN
CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES
THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND
NOT ASSOCIATED DOCUMENTS.

Papersize A4
Units mm

2262-003 deceuninck

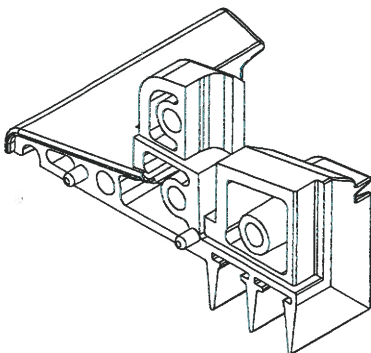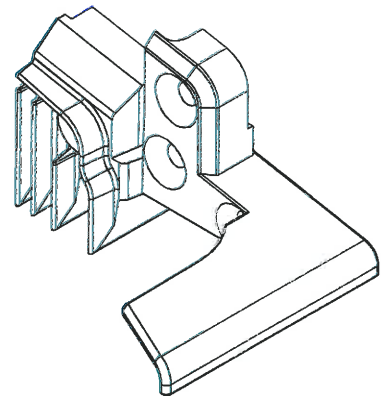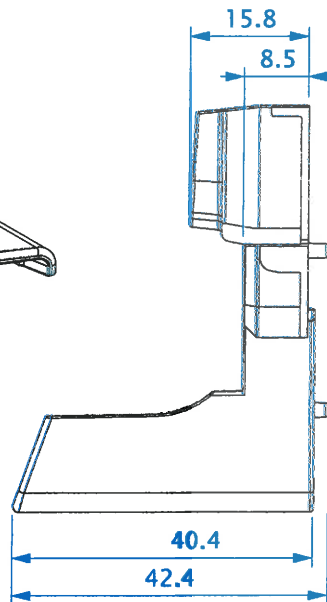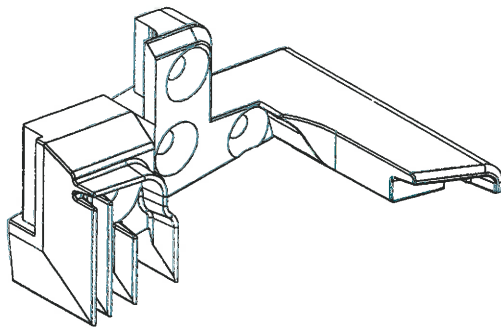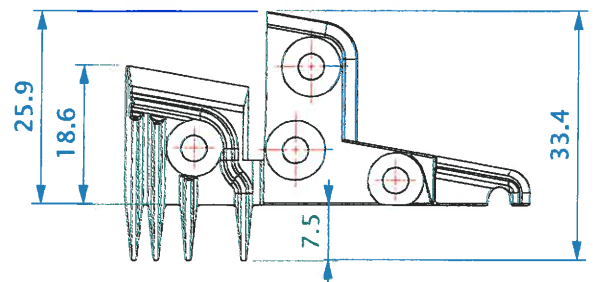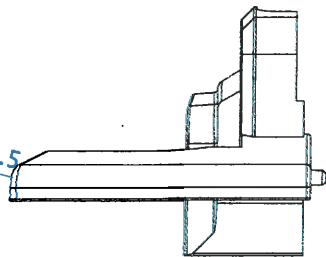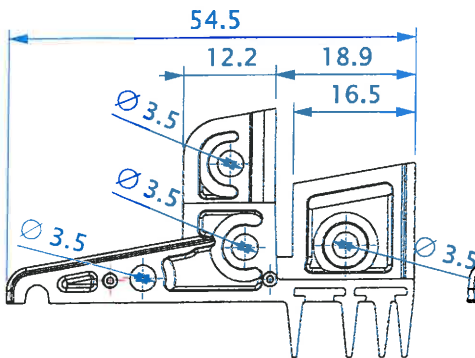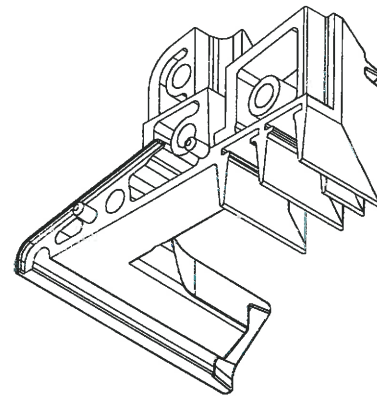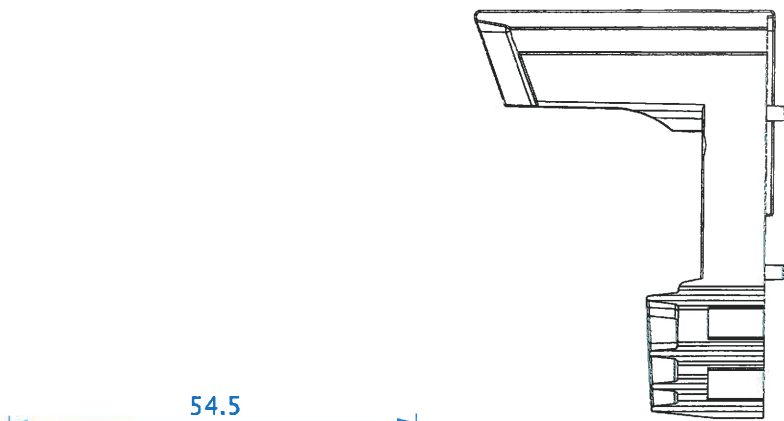

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
0.5	2.0
0.8	2.5
1.0	conc.

Approved for Production

Date	/	/	Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT			Quality / Operations		

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	lx / ly (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume

OFFICIAL DRAWING	14/10/2015
Project Revotech	Product N° 11667
Component endcap for weather side profile fitting to mullion	Version 01

Scale

1/1

Drawing N°

171285

UNPUBLISHED WORK. 2011 DECEUNINCK
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND
CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE
THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN
CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES
THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND
ALL ASSOCIATED DOCUMENTS.

Paper size A4
Units mm

2262-003

deceuninck

20:10 2016 4:15 PM FAX 0721891960

VETRERIA DEL MONTE

0001/0003



VETRERIA DEL MONTE S.r.l.
Zona Art. Via Cerbara s.n.
41030 PIAGGE (PU) Italy
Tel. 0721 890309 - 891930
Fax: 0721 891960

PIVA IT 01296700419
Capitale Sociale € 99.000 i.v.
Registro Imprese PU - 193785/77
R.E.A. 131373

www.vetreriadelmonte.it
info@vetreria-delmonte.it

Spett.le
ORLANDI PASQUALE Sas
Via Cesena, 1280
647020 MONTIANO
Fax 0547378463



Piagge, li 20 Ottobre 2016

Con la presente siamo ad informarVi le caratteristiche dei seguenti tipi di vetro:

- • Vetro Thermosan Strat.3/3+18+3/3 composto da un vetro Stratumglass 3/3 038. (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 038 (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *At ML*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673. La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 36 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

- Vetro Thermosan Strat.3/3 acustico+18+3/3 acustico composto da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *At ML*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673. La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 42 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

Vetreria DEL MONTE S.r.l.

2262-003