



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Rapporto di prova n° 00201/16
Test report No.

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Campione fornito il: 24/10/2016
Date sample received



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 00201/16
Pagina 1 di 5

Rev. 12
Data: 15/01/2016



**LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO**

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

PROVE ESEGUITE:

Resistenza all'urto da corpo molle e pesante (UNI EN 13049:2004).

DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 04/11/2016

DATI AMBIENTALI:

Temperatura ambiente: 23,1 °C

Umidità relativa ambiente: 42,1 %

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

DIMENSIONI CAMPIONE:

Perimetro apribile: 11,69 m

Superficie totale: 5,04 m²

I valori di riferimento dei degradi subiti dal campione dipendono dalla classe di resistenza a cui si sottopone il campione. Pertanto i degradi rilevati si riferiscono esclusivamente alla classe provata.

DISPOSITIVO DI PROVA

Il dispositivo di prova consiste in un telaio di contrasto, opportunamente irrigidito per il sostegno dei campioni oggetto di prova, dotato di: guide per la collocazione del campione all'altezza desiderata, una traversa verticale mobile e scorrevole su guida inferiore al quale è applicato un sistema di sollevamento di un ruotino di 50 Kg. traslabile e dotato di carrucola, un dispositivo di movimentazione verticale che permette di collocare il ruotino ad altezze prefissate.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Il campione di prova, munito di telaio di irrigidimento predisposto dal costruttore, deve essere fissato in piano, a piombo e in assenza di torsioni nel telaio di contrasto. L'installazione, il sistema di fissaggio e la scelta dei materiali utilizzati sono a cura del costruttore.

CONTROLLO E VERIFICA DEI CAMPIONI DI PROVA

La descrizione dettagliata del campione di prova, comprensiva delle schede tecniche dei materiali e dei componenti, dei disegni costruttivi quotati e dettagliati, delle direzioni d'urto del campione e di tutto quanto serva per l'individuazione delle caratteristiche del serramento, vengono riportati nella documentazione tecnica allegata al rapporto di prova.

VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA

I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di prova. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove.

MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all'interno dei locali del Laboratorio in apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne.



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 00201/16
Pagina 2 di 5

Rev. 12
Data: 15/01/2016



ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE

APPARECCHIATURA	COD. APPARECCHIATURA	ULTIMA TARATURA
Personal Computer	AP84	non applicabile
Manometro digitale	AP33	16/12/2015
Termoigrometro digitale	AP49	13/01/2016
Bilancia elettronica digitale	AP79	18/12/2015

PROVA DI RESISTENZA ALL'URTO DA CORPO MOLLE E PESANTE

DISPOSITIVI DI PROVA


Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

CLASSE DI RESISTENZA VERIFICATA: 5

LATO DI IMPATTO VERIFICATO: LATO INTERNO

DESCRIZIONE SINTETICA

La prova prevede l'impatto di una massa, costituita da un ruotino di 50kg, conforme alle specifiche indicate nella norma UNI EN 12600, da una determinata altezza di caduta contro il lato del campione definito dal richiedente o dal fabbricante. L'impatto del ruotino avviene in corrispondenza di specifici punti determinati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 13049.

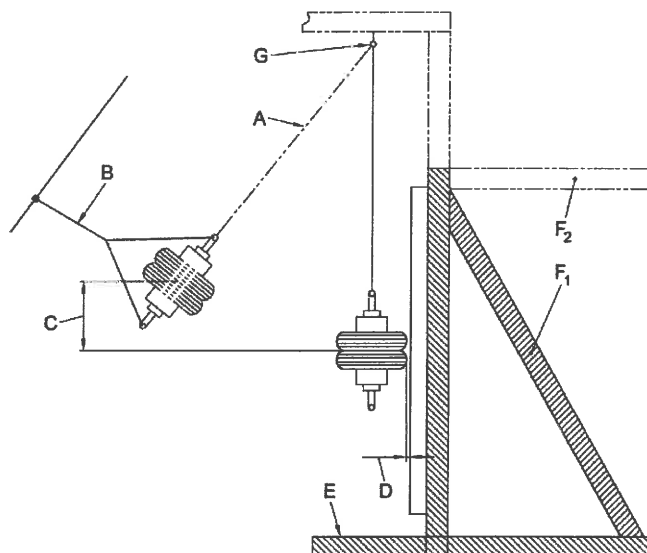

Legenda:

- A Cavo di sospensione
- B Cavo di trazione
- C Altezza di caduta
- D Distanza dell'impattatore sul provino
- E Traverse
- F₁ Elemento di supporto
- F₂ Elemento di supporto opzionale
- G Staffa



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

LIVELLI DI URTO/ALTEZZA DI CADUTA

Classificazione	1	2	3	4	5
Altezza di caduta in (mm)	200	300	450	700	950

OSSERVAZIONI SUL CAMPIONE DI PROVA

PARTE SOGGETTA AD IMPATTO		OSSERVAZIONI	
		LATO INTERNO	LATO ESTERNO
1)	CENTRO DEL PANNELLO	Nessun degrado	Non eseguito
2)	ANGOLO DEL PANNELLO	Non eseguito	Non eseguito
3)	CENTRO DEL MARGINE PIU' LUNGO DELL'AREA PIU' AMPIA DEL PANNELLO	Non eseguito	Non eseguito

REQUISITI DI SICUREZZA

- 1) Nessuna apertura deve consentire il passaggio dell'ellissoide, come specificato nella UNI EN 1630;
- 2) L'urto non deve distaccare o far uscire dal proprio alloggiamento i battenti o i telai del provino, né le sue parti composite devono uscire dal proprio alloggiamento o andare in pezzi in modo pericoloso;
- 3) La massa di ogni parte rimossa non deve eccedere i 50g.

RISULTATO DI PROVA: 5 (SECONDO UNI EN 13049:2004)



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 00201/16
Pagina 4 di 5

Rev. 12
Data: 15/01/2016



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0020I/16
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

Dimensioni campione / Sample dimensions:
Perimetro apribile / Length of opening joints: 11,69 m
Superficie totale / Overall area: 5,04 m²

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Resistenza all'urto da corpo molle e pesante (UNI EN 13049:2004): 5
Resistance to soft and heavy body impact

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0020I/16 del 10/11/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0020I/16 dated 10/11/2016 issued by this Laboratory.

Il Responsabile Prove / Test Technician
Giovanni Ciampa

Il Direttore Tecnico / Technical Manager
Ing. Antonio D'Albo



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0020I/16
Pagina 5 di 5

Rev. 12
Data: 15/01/2016

DEFINIZIONE DEL LATO DI IMPATTO PER LA PROVA DA URTO DA CORPO MOLLE
E PESANTE SECONDO UNI EN 13049

La ditta DECEUNINCK ITALIA srl

Con sede in via PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 (PONTEDERA - PI)

Con riferimento al codice di prova 00 205/16

richiede al Laboratorio Prove LegnoLegno la verifica del campione di prova secondo la
norma UNI EN 13049 con riferimento all'impatto in corrispondenza:


del lato interno ☒

~~del lato esterno~~ ☐

Data:

04/11/16

Firma:






LABORATORIO LEGNOLEGNO	
CODICE PROVA	0020I/16
DATA	04/11/16

RILEVAZIONI EFFETTUATE SUL CAMPIONE DI PROVA

PROSPETTO DELLA VISTA INTERNA

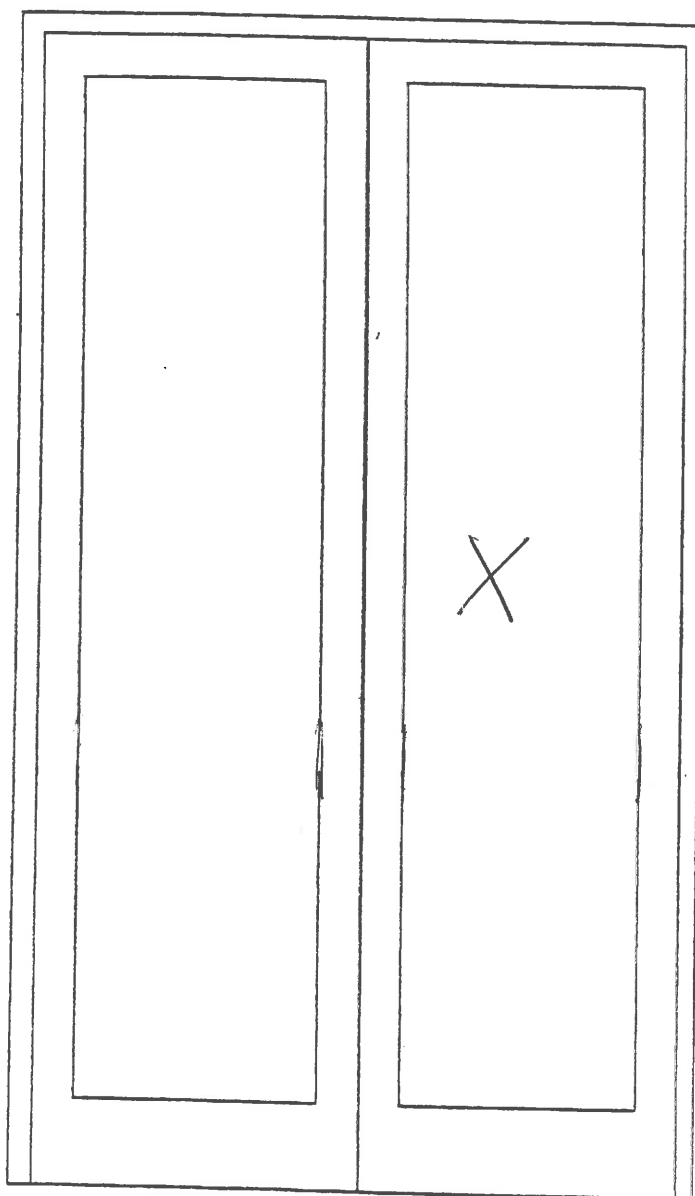

LEGENDA:

- × Punti di impatto lato interno
- Punti di impatto lato esterno



DESCRIZIONE TECNICA DEL SERRAMENTO

deceuninck

Denominazione sociale della ditta Committente:

DECEUNINCK ITALIA srl
Via Padre Eugenio Barsanti, 1
56025 – Pontedera (PI)

Denominazione sociale della ditta Produttrice:

ORLANDI PASQUALE S.a.s.
Via Cesena, 1280
47020 - Montiano (FC)

Denominazione commerciale del modello:

Porta finestra a 2 ante con soglia Zendow 3.3 (anta da 80mm art. 12130)

Tipo di apertura:

Porta finestra a due ante con apertura verso l'interno per l'anta secondaria; apertura oscillobattente per l'anta principale. Telaio su tre lati e soglia bassa da 20mm.

Condizioni di chiusura:

Bloccato

Dimensioni esterno telaio fisso (L x H):

1800 x 2800 (misure in mm)

Dimensioni dei profili (Sp x L):

anta: 80 x 83 (anta 12130) (misure in mm)
telaio: 76 x 69 (telaio 5101) (misure in mm)
soglia: 76 x 20 (telaio 14391) (misure in mm)

Sistema di giunzione angolare dei profili:

anta: profili tagliati a 45° e saldati
telaio: profili tagliati a 45° e saldati nella parte alta; tagliati a 90° nella parte bassa ed assemblati con la soglia tramite giunzione meccanica (art. 11664)

Caratteristiche del materiale:

Profili telaio (5101), anta (12130), riporto (10221) e fermavetro (12144) in U-PVC (produttore Deceuninck).
Rinforzo anta (11412) e rinforzo riporto (11409): profili in acciaio (produttore Huttenbrauch).
Rinforzo telaio (5202): "rinforzo termico" realizzato mediante tecnologia linktrusion, ovvero co-estrusione di diversi materiali: U-PVC, cavi d'acciaio e PVC espanso (produttore Deceuninck).
Soglia in alluminio + pvc (14391), gocciolatoio in alluminio (17088) e relativi tappi (produttore GKG).
Guarnizione di battuta e appoggio vetro (10575) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).
Guarnizione centrale (10576) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Ferramenta:

Produttore: SIEGENIA

(per tipologia e numero punti di chiusura vedere scheda allegata)



Building a sustainable home

Deceuninck Italia s.r.l. – srl unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 - 56025 Pontedera (PI) ITALY

P.IVA: 01884790500

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • www.deceuninck.com

2262-004



ZENDOW 3.3:

Porta balcone 2 ante (1800x2800)


CONTROTELAIO (IN FERRO)

RIF. C7

deceuninck

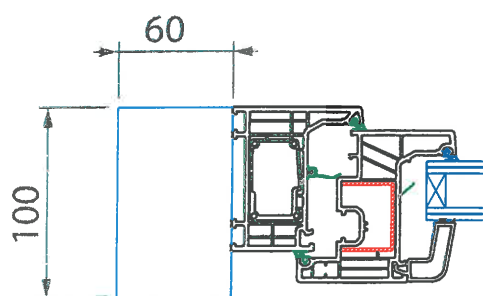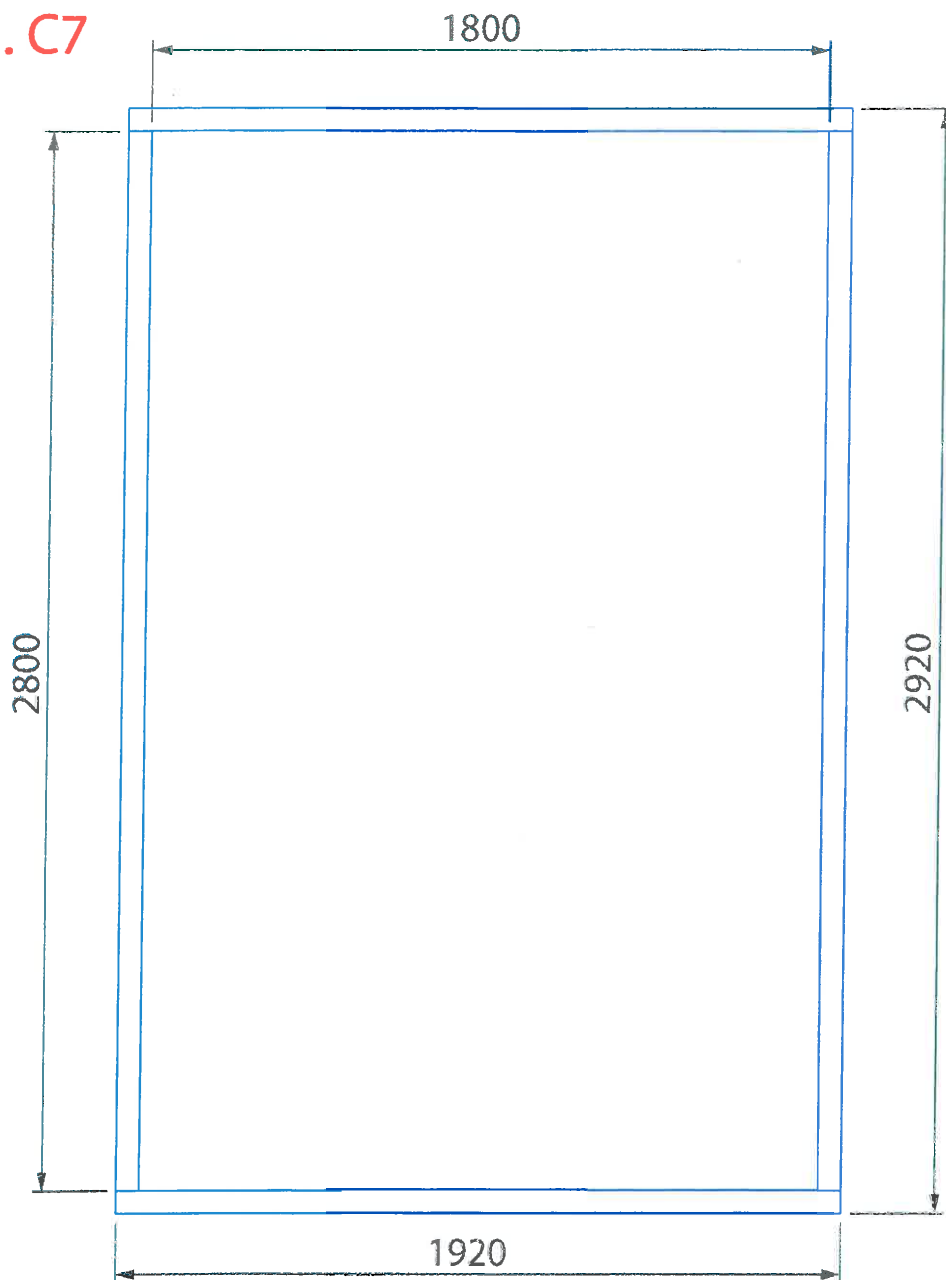

Sezione laterale e superiore

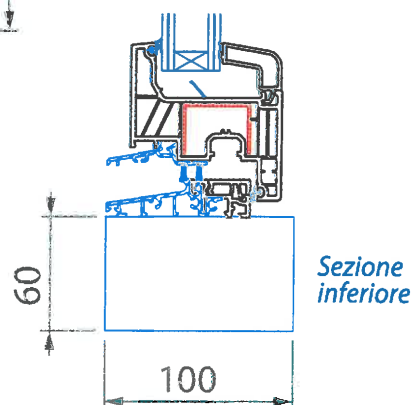

Sezione inferiore




2262-004

Porta balcone 2 ante (1800x2800)

PROSPETTO E MISURE

RIF. C7

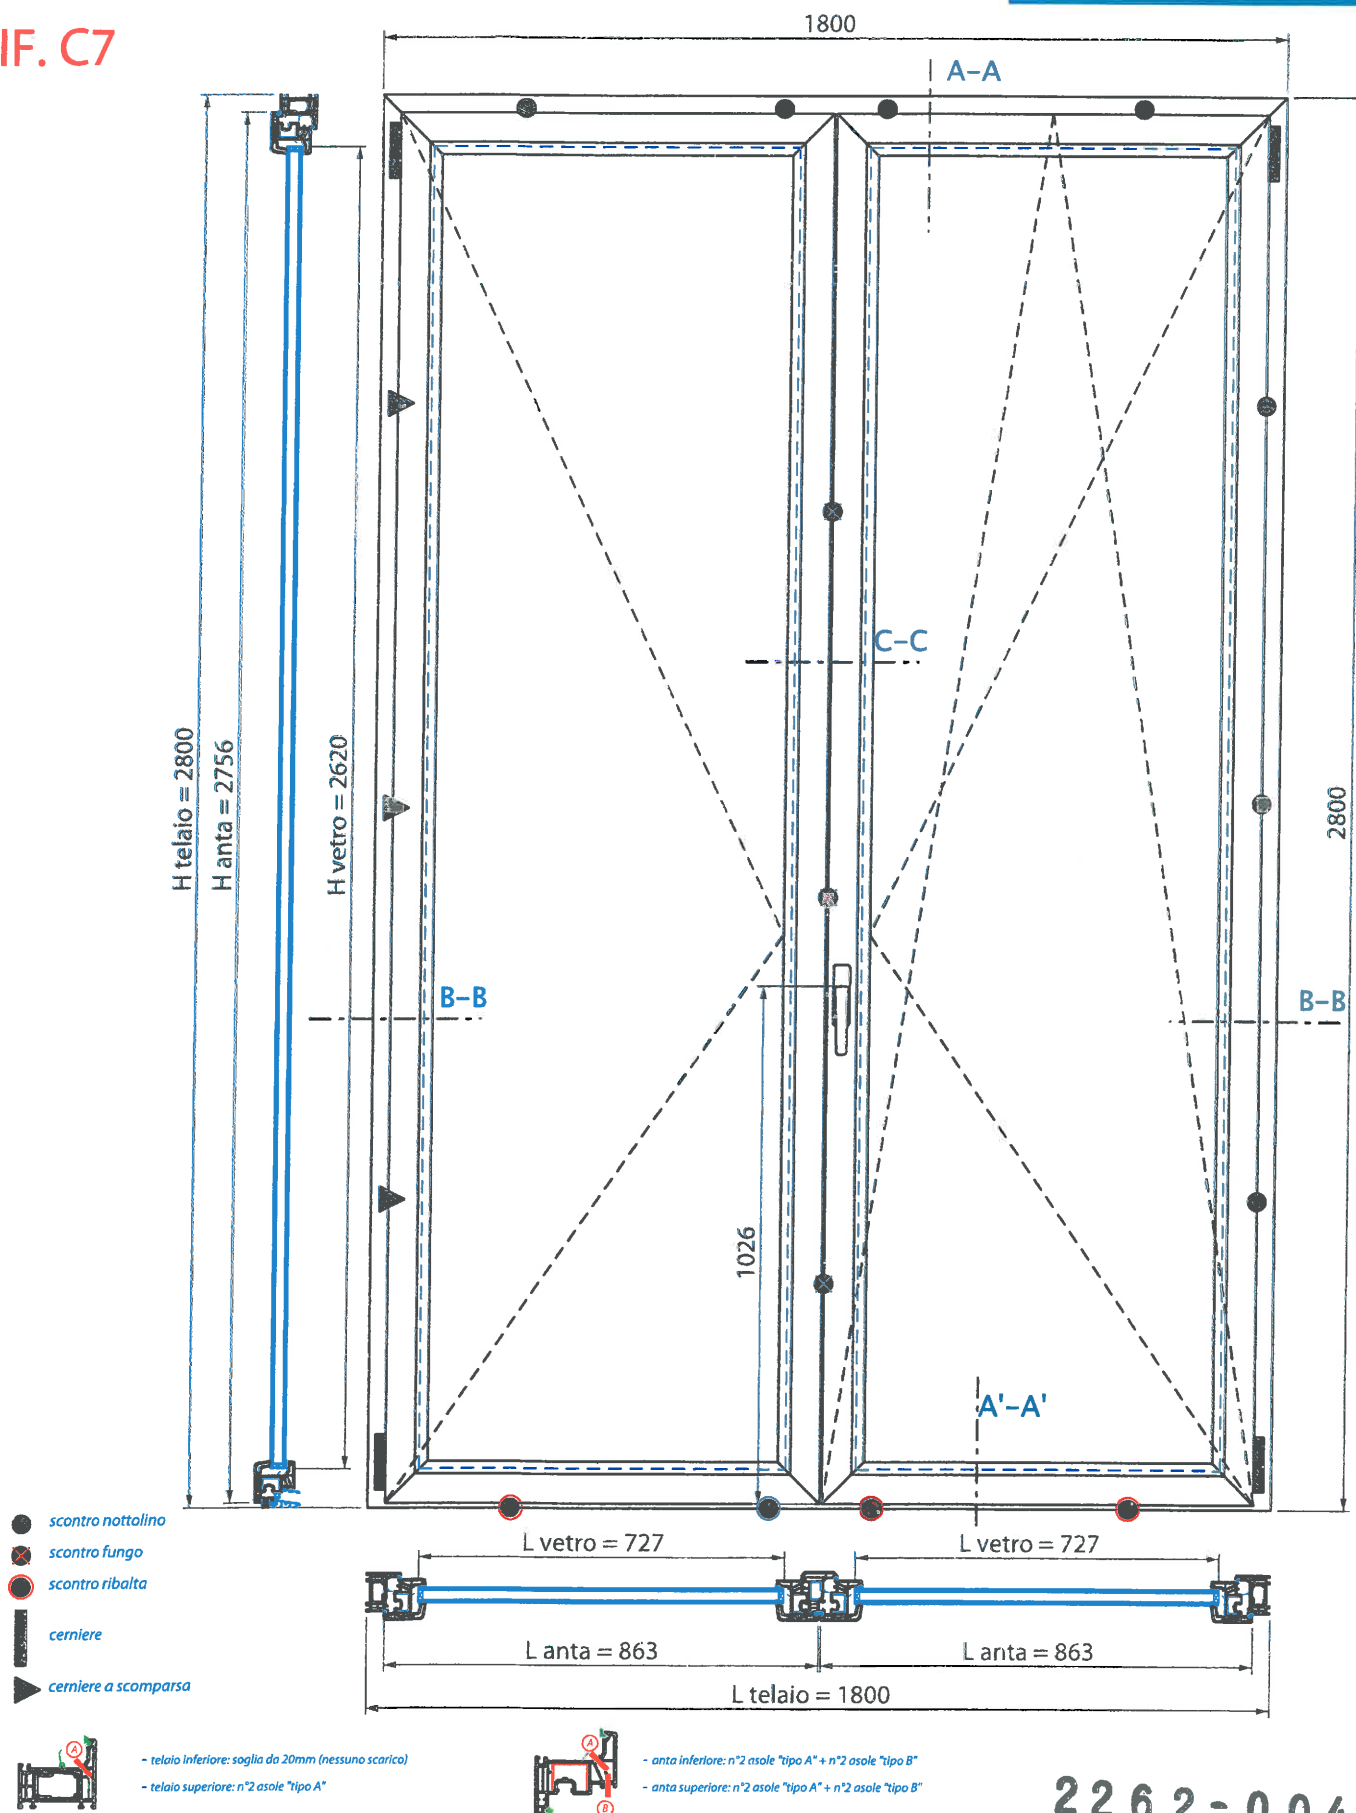**deceuninck**

2262-004

ZENDOW 3.3:


Porta balcone 2 ante (1800x2800)

SEZIONE VERTICALE


RIF. C7

deceuninck

SEZIONE A-A

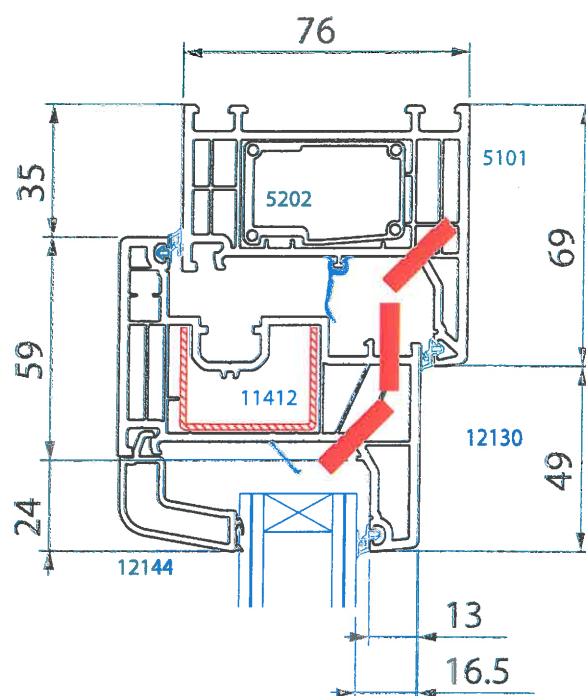

SEZIONE A'-A'

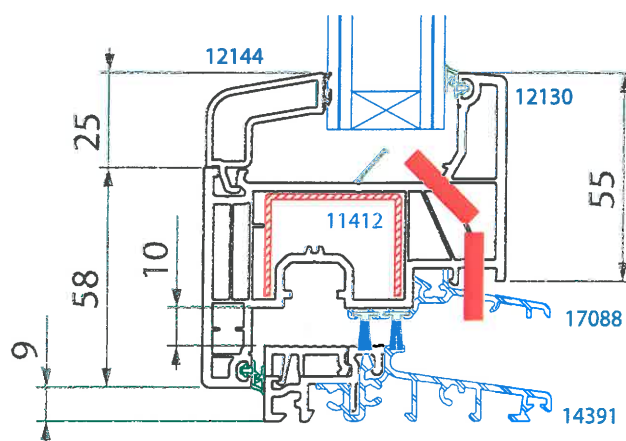

Scala 1:2

2262-004

ZENDOW 3.3:



Porta balcone 2 ante (1800x2800)

SEZIONE ORIZZONTALE


RIF. C7

deceuninck

SEZIONE B-B

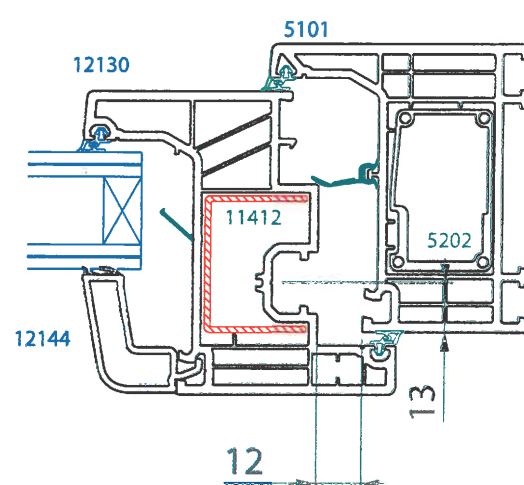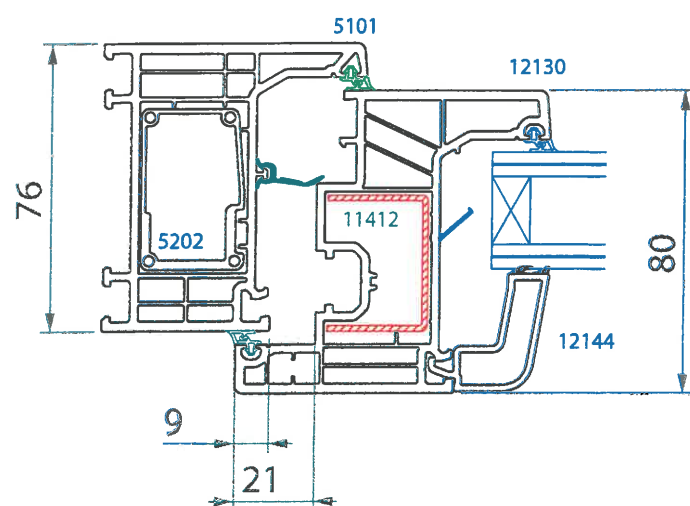

SEZIONE C-C

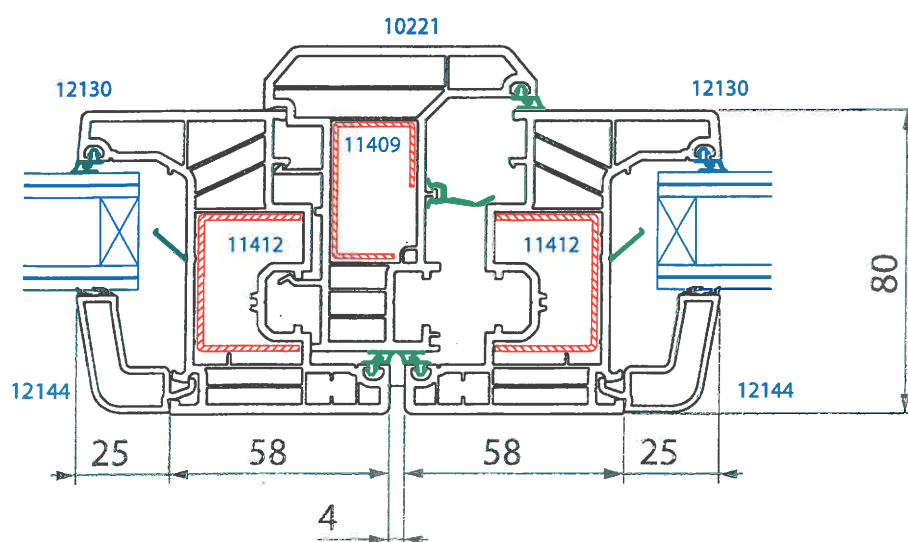

2262-004

Technical drawing of a window frame assembly, showing various components and their part numbers. The drawing includes a central vertical section and two side sections, each with a corresponding horizontal section at the bottom. The components are labeled with part numbers and descriptions in Italian.

Central Vertical Section:

- TSAD0010-100011: braccio forbice
- TBWB6070-100010: bandella
- TSSD0020-100010: base braccio
- TZBS0180-100013: PROLUNGA
- TEUL4010-100010: angolo SUP
- TZKS1030-100010: PROLUNGA
- asta a leva
- TGKB4320-100010
- TRZM0190-040010: chiusura mediana telaio
- TBEB6120-100013: cerniera anta
- TBEL6110-100011: cerniera telaio
- TEVC3010-100010: terminale
- TEVC3010-100010: terminale
- angolo INF
- TEVR1380-10010
- carellino riposa anta
- TFFH0020-100011
- FRKU0070-100010: riscontro ribalta
- FRKU0070-100010: riscontro ribalta

Left Side Section:

- TSKK2020-100010: forbice GR 2
- TBWB6070-100010: bandella
- TBSL6110-100010: supporto forbice
- TBSB6020-100012: perno sup. forbice
- TEUL2420-100014: Angolo BS
- TRSM0320-100010: riscontro nottolino
- TZBS0190-100013: prolunga BS
- TZBS0200-100013: prolunga BS
- TBEB6120-100013: cerniera anta
- TBEL6110-100011: cerniera telaio

Right Side Section:

- TRSM0320-100010: riscontro nottolino
- TEUL4010-100010: angolo SUP
- TZKK1020-100010: PROLUNGA
- cremonese
- TGKK4240-100010


Bottom Section:

- FRKU0070-100010: riscontro ribalta
- TZUS1090-100011: PROLUNGA
- FRKU0070-100010: riscontro ribalta




2262-004

Direction of winding: Left




P10575

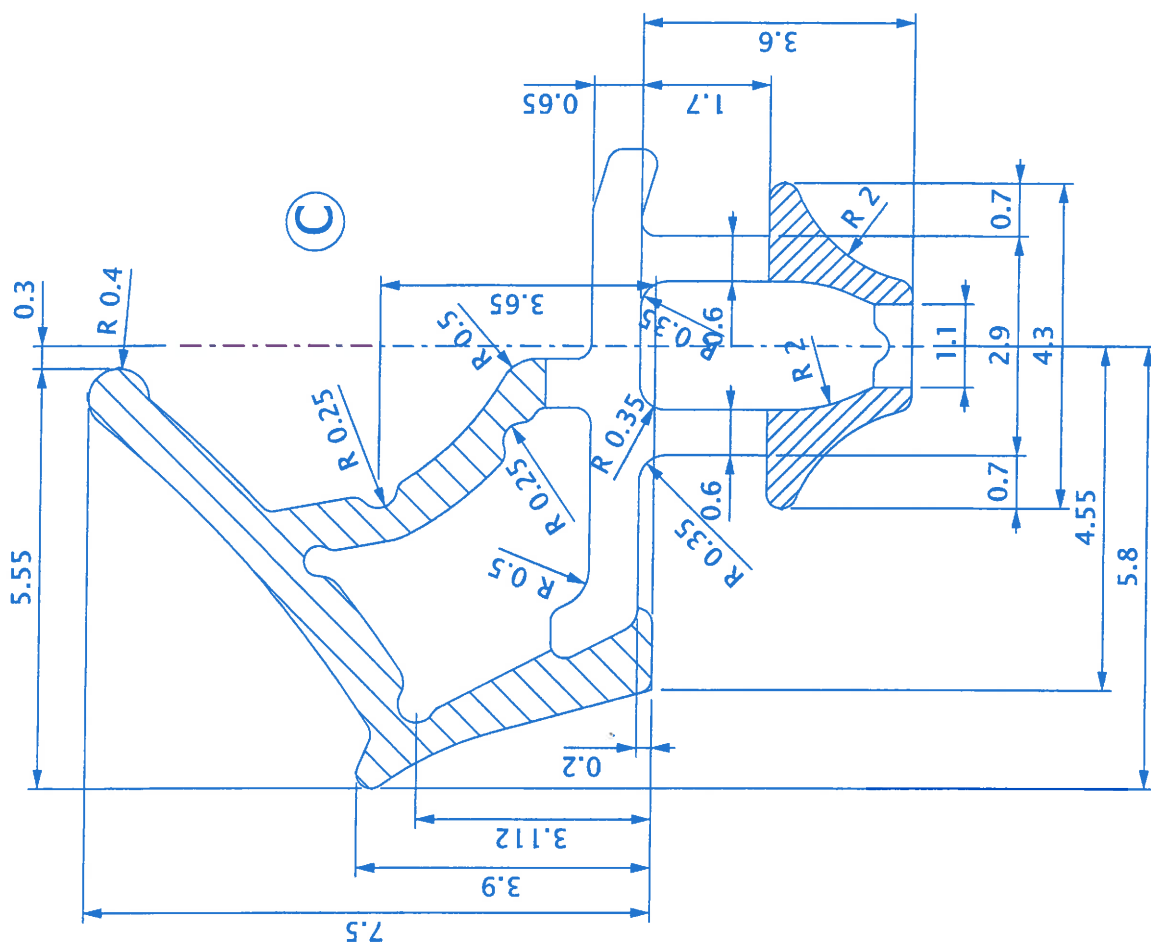

Radius	2.5	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	conc.
Symbol								




Actual size

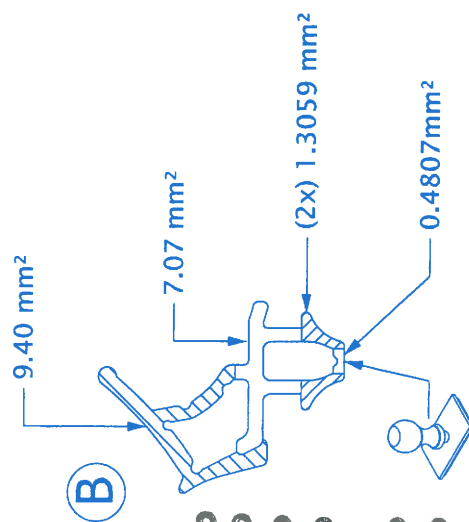


2262-004

Direction of winding: Left

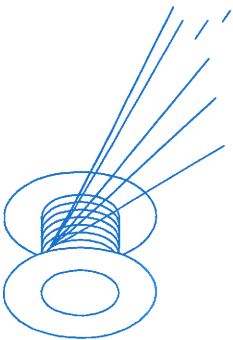

Direction of winding: Right

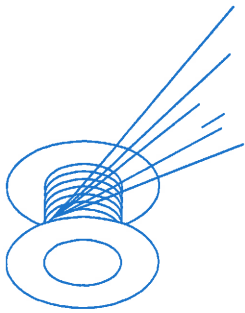


P10576


TPE 65 Sh A



PP 36 Sh D

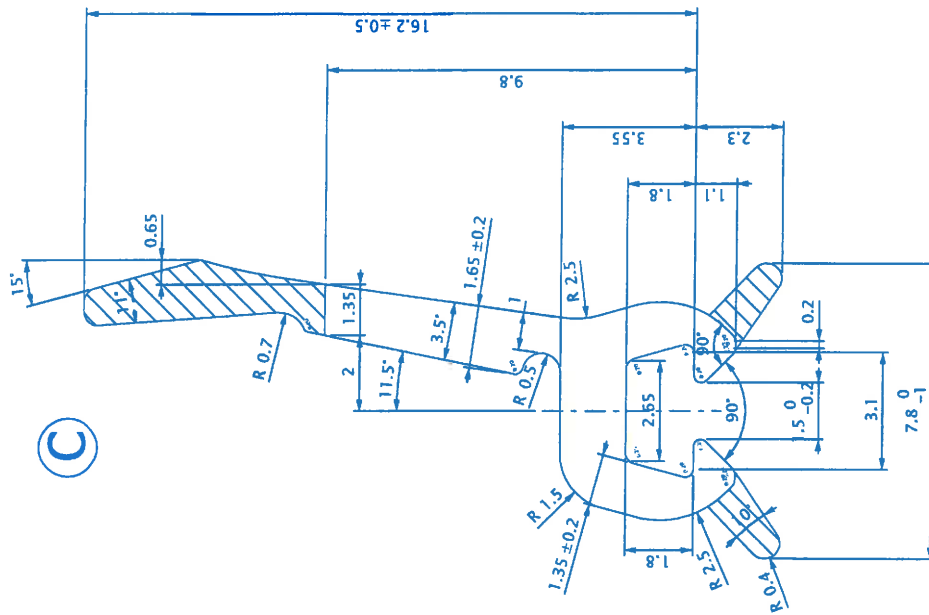

Radius	2.5	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	conc.




A










Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE)
ITALY

B

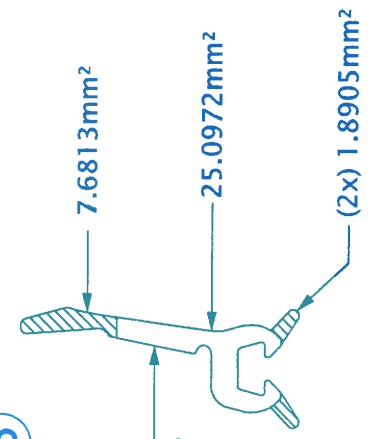

2262-004

A

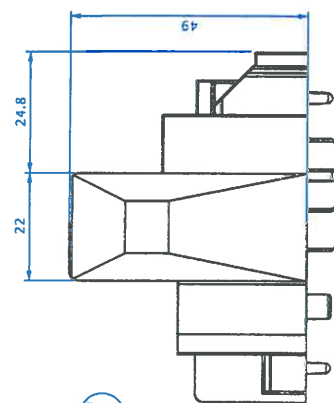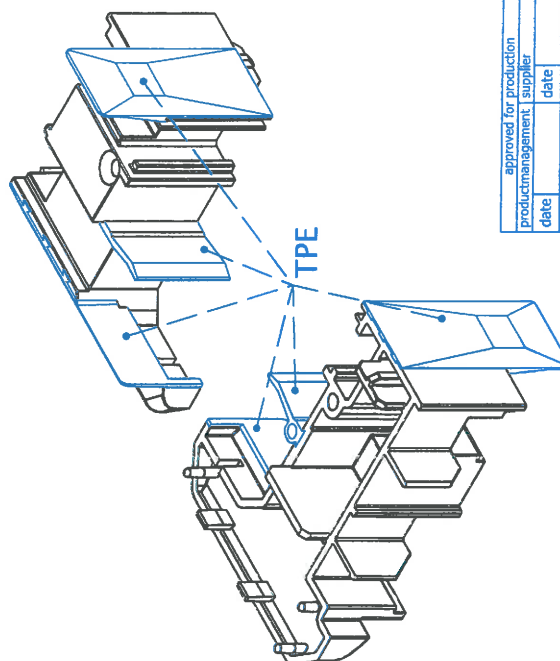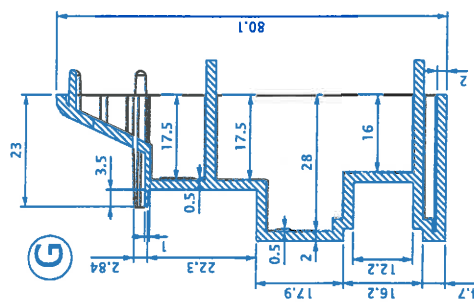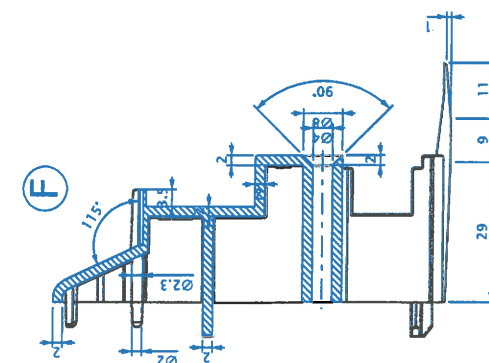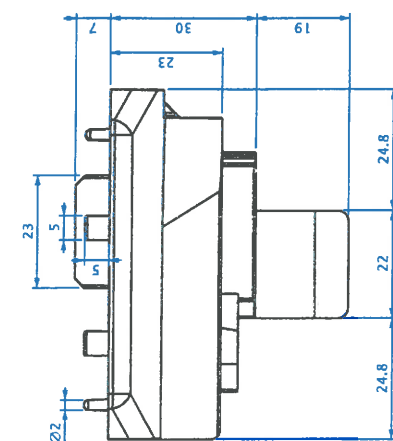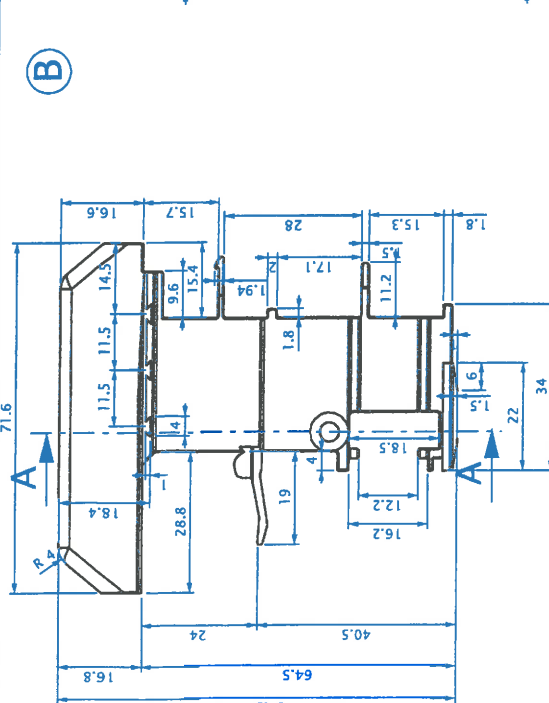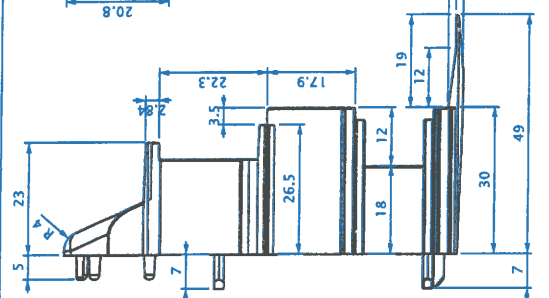

2262-004

Radius	2.5	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	conc.
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



approved for production	
product management	supplier
date	date

rev.no.	date	modification


product name : END CAP of 11649										
scale	A	1/1	D	1/1	G	1/1	signature	date	pr.no 11649-R	Off draw
	B	1/1	E	1/1	H	1/1				
	C	1/1	F	1/1	I	.				
drawn	26.04.2014						area/volume	material	PVC+TPE	
control	26.04.2014						rev. 0	pes.(mm)	.	
approval	26.04.2014						draw.no WA-0759	Ex/ty (cmt)	.	

1 2 3 4 5 6

A

Y-TS57622-ALU:

B

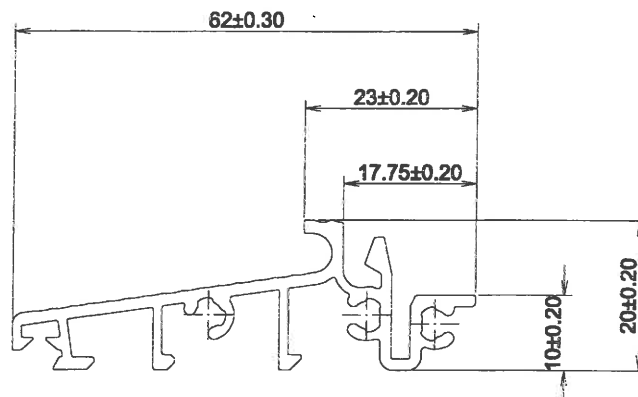

C


Fläche: 235,24 mm²
 Abwicklung: 304,91 mm
 Gewicht: 635,15 g / m (2.7g / cm³)

D

E

Türschwelle HB176:

F

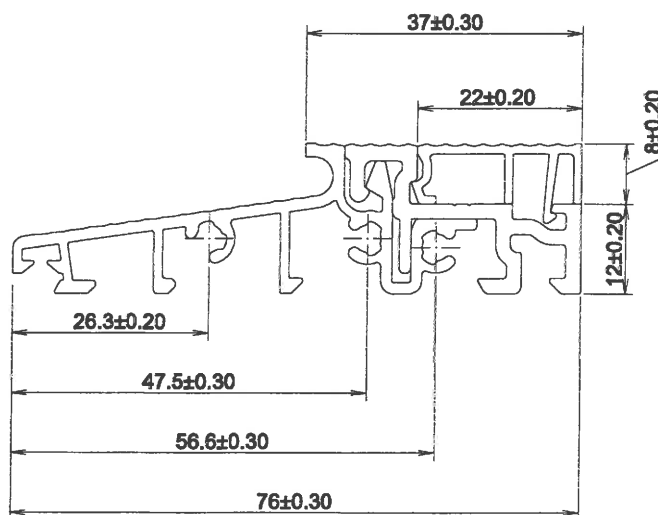

2262-004

Allgemeintoleranzen
nach DIN ISO 2768-1m

Konstruktionszeichnungen auf den Punkt gebracht
Grundmeier KG
 Fensterbau-Zubehör

Bartholomäusweg 1,D-33334 Gütersloh
 Tel.: 05241/9448-0 Fax.: 05241/9448-48

Benennung
Türschwelle HB176
 Y-TS57622-ALU
 Inoutic Prestige 76 mm

Änderung	Datum	Name

Schutzvermerke nach DIN 34 beachten!
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser
 Zeichnung nicht gestattet. Alle Rechte
 vorbehalten.

Ordner
COMBINnouticElite Prest74Vnfr Alu
 Datei
Übersicht Alu Teile.dwg
 Zeichn.-Teile.-Nr.

Datum	Name
14.05.12	Schattenhneider



Maßstab:
1:1

Länge/Höhe

Breite:

Stärke/Tiefe

Werkstoff

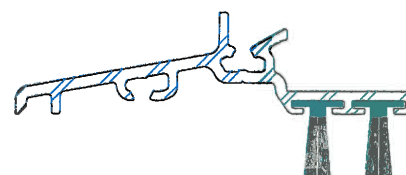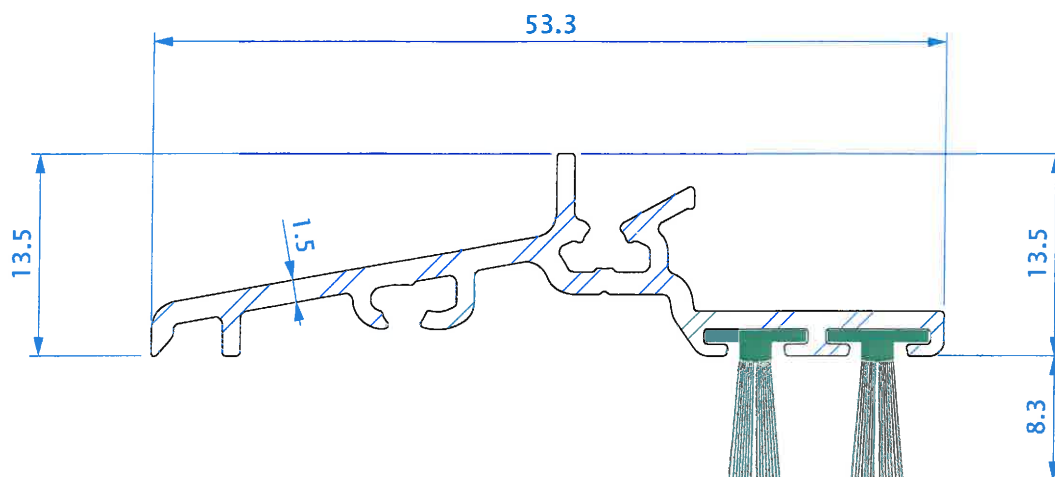

Actual size



- UNSPECIFIED TOLERANCES : EN 12020-2

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.

Approved for Production					
Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT		
			Quality / Operations		
OFFICIAL DRAWING				14/10/2015	
Project				Product N°	
Premium CS & Revotech				17088	
Component				Version	
drip cover HW284				01	

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	lx / ly (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume

Scale

1/1







Drawing N°
474084

UNPUBLISHED WORK © 2015 - DECEUNINCK
THIS DOCUMENT IS A TRADE SECRET AND
CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE
THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN
CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES
THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND


Paper size A4
148 x 210 mm

2262-004

deceuninck

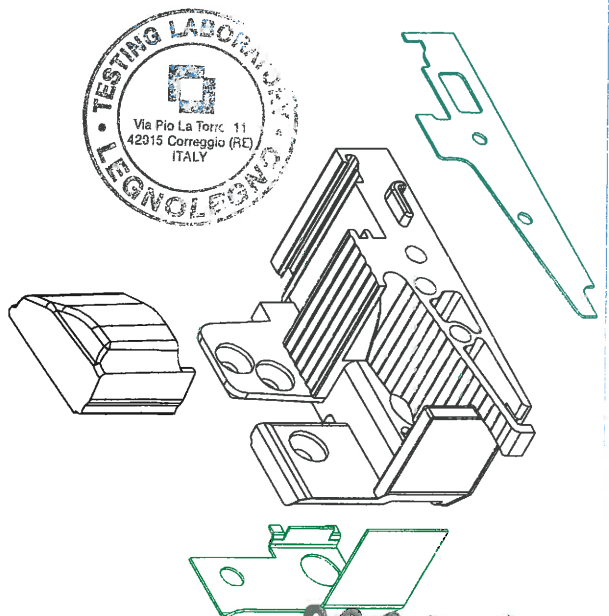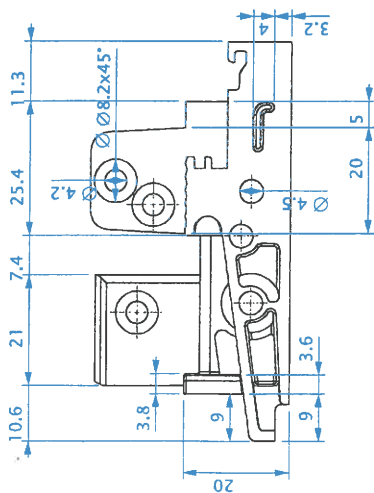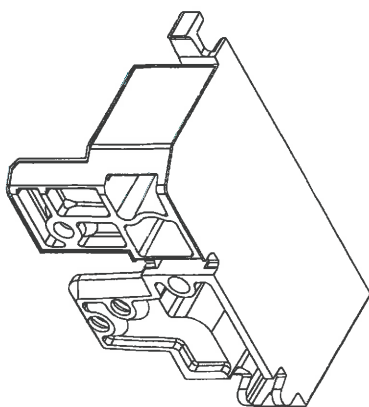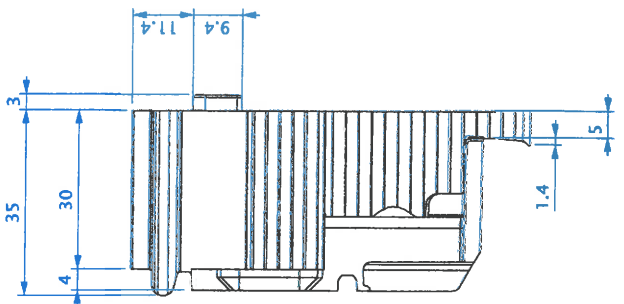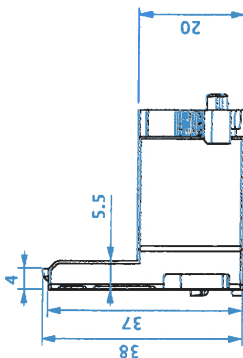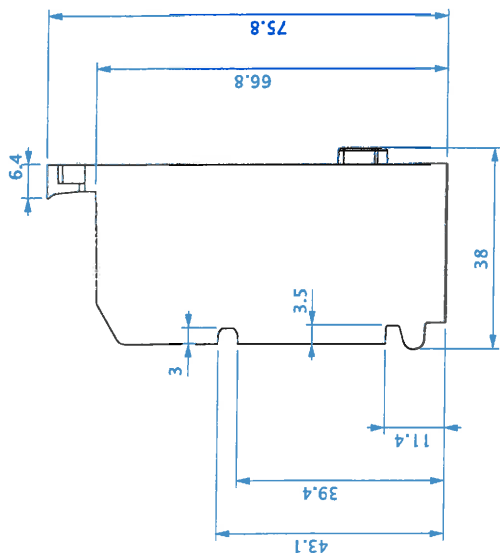

2262-004

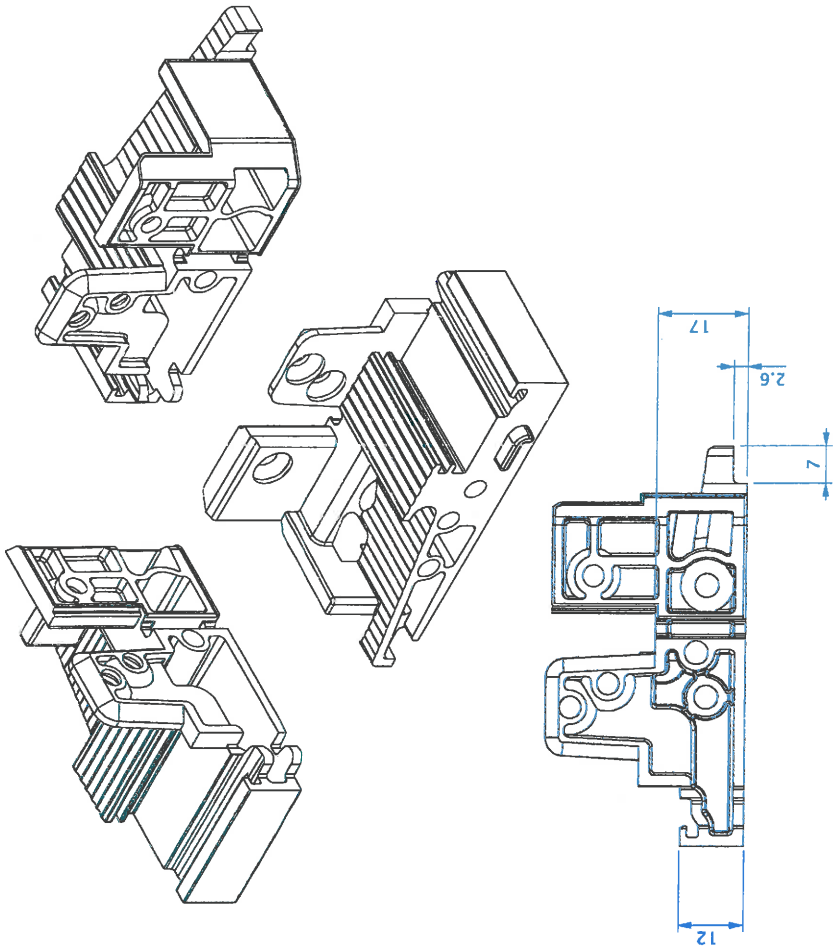

Wall thickness	Radius
free	0.3
0.2	0.5
0.3	0.8
0.4	1.0
0.5	conc.






Date	Date	Date
Product management	Supplier / DTT	Quality / Operations
/ /	/ /	/ /

OFFICIAL DRAWING		14/10/2015
Project	Product N°	11664
Premium CS	Version	01
Component	threshold adapter	



14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	h / l y (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume
Scale	1/1		
Drawing N°	171259		
Paper size	A3	Units	mm

UNBLENDED WOODEN - DECEUNINCK
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PURPOSES SPECIFIED IN THE DRAWING AND ANY AT-RELATED DOCUMENTS.

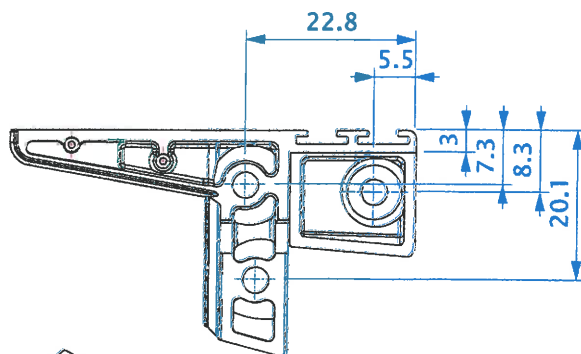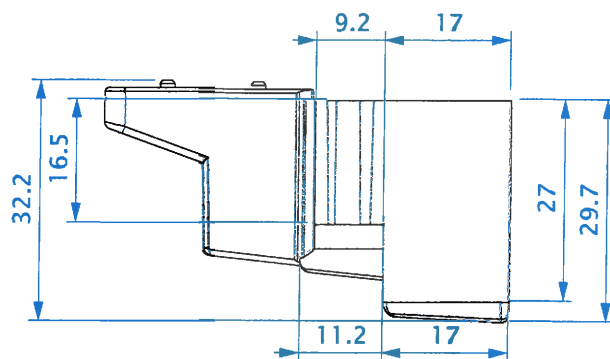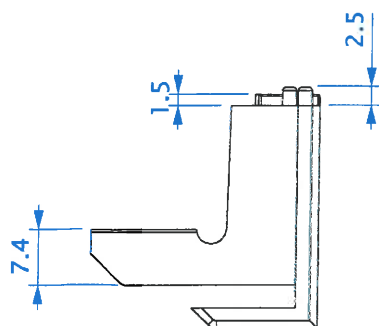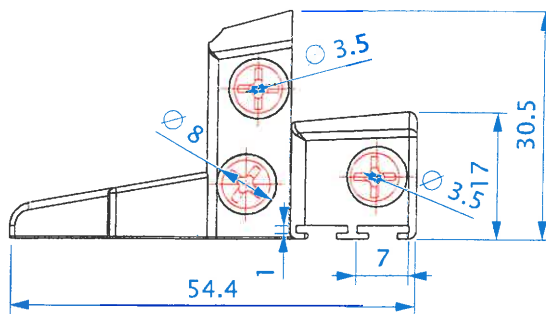

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.

Approved for Production

Date	/ /	Date	/ /	Date	/ /
Product management		Supplier / DTT		Quality / Operations	

OFFICIAL DRAWING

14/10/2015

Project
Premium CS & Revotech
Component
end cap for drip cover HKF284

Product N°
17089
Version
01

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	

Material	Ix / Iy (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume
----------	---------------	----------------	-------------

Scale

1/1

Drawing N°


2262-004

UNPUBLISHED DOCUMENT - DECUNINCK
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND
CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE
THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN
CONSENT OF DECUNINCK. DECUNINCK RESERVES
THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING ANY

Papersize A4

2262-004

deceuninck

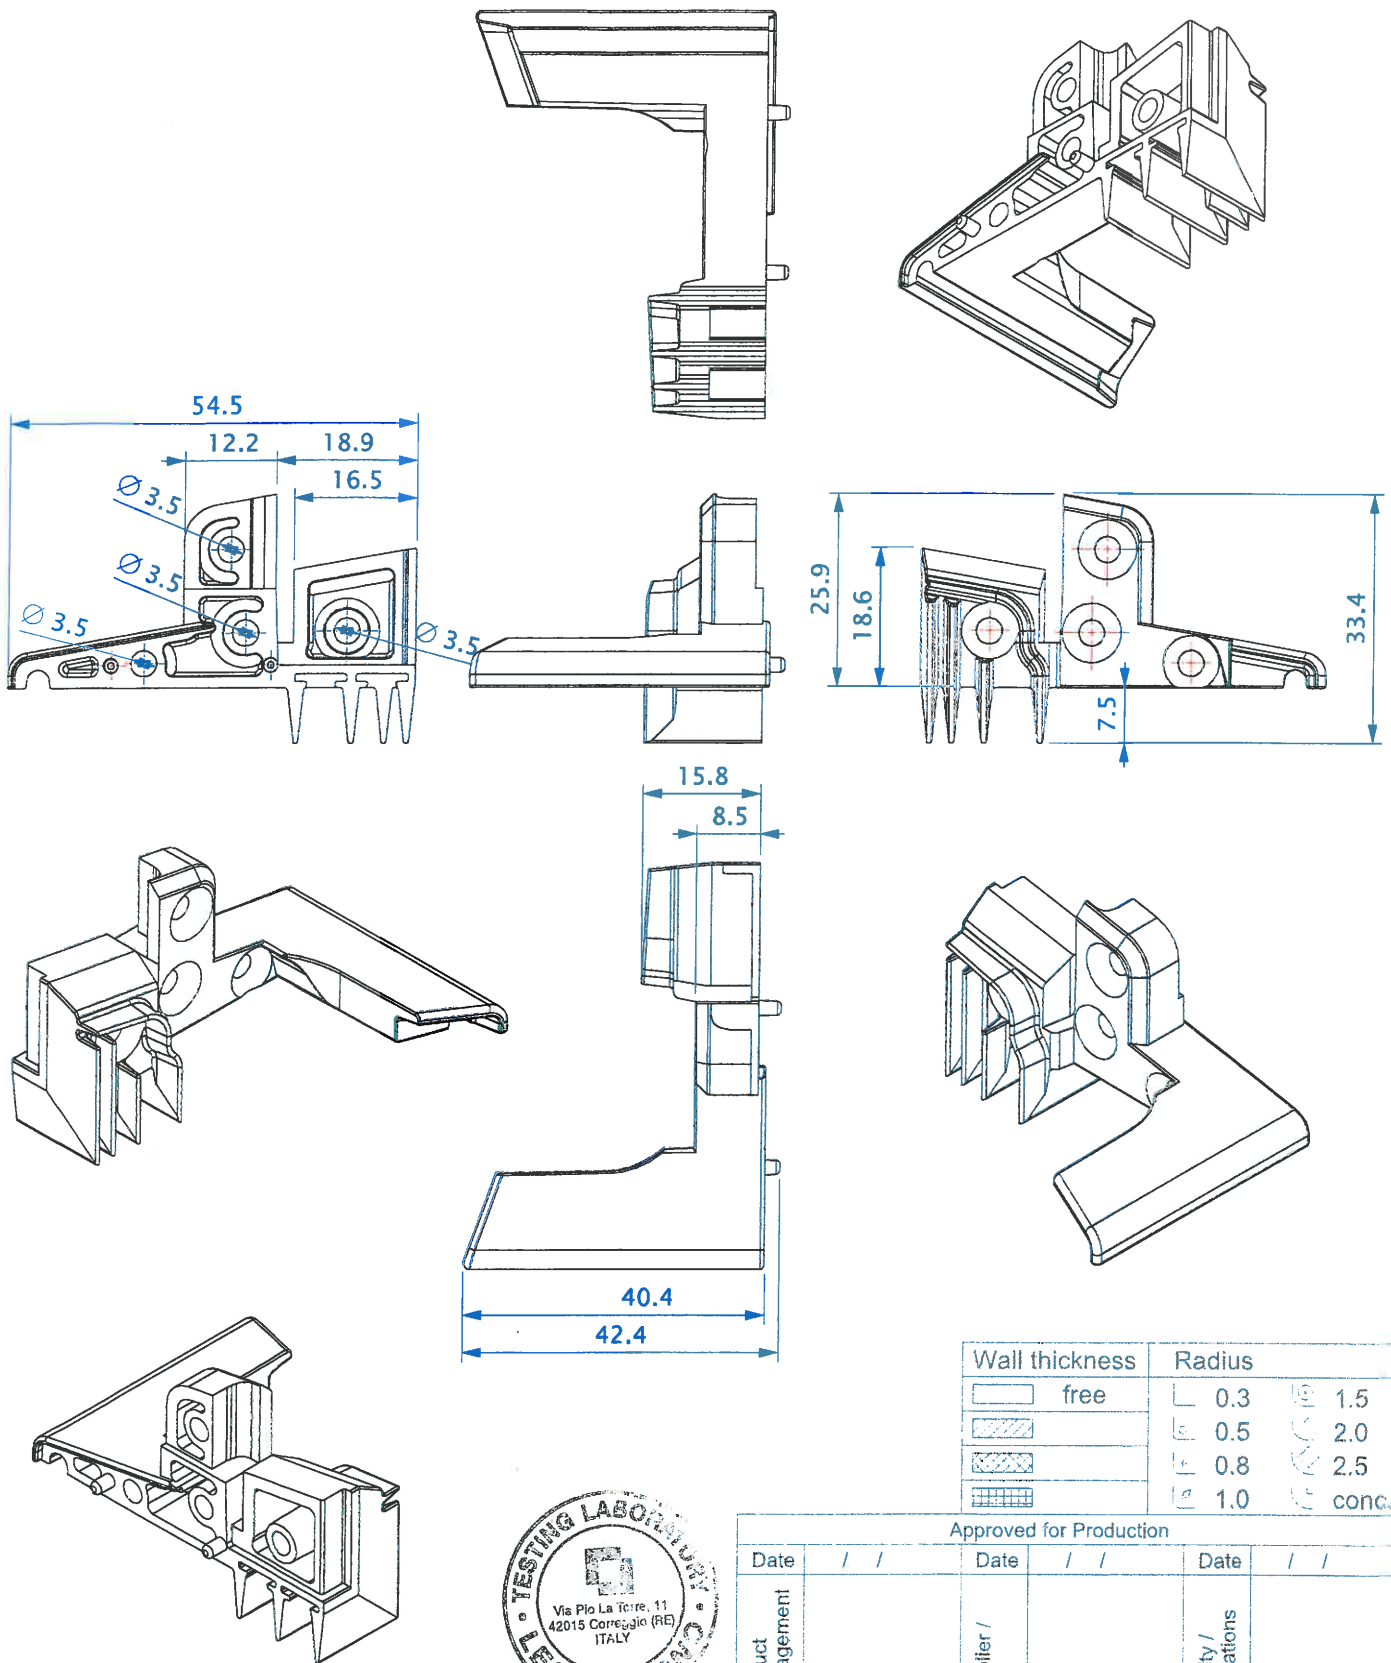

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.

Approved for Production

Date	/	/	Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT			Quality / Operations		

OFFICIAL DRAWING

14/10/2015

Project
Revotech
Component

Product N°
11667
Version

endcap for weather side profile fitting to mullion

01

14/10/15 DHR Original

Date ID Version

Material lx / ly (cm4) Perimeter (mm) Area/Volume

Scale

1/1

Drawing N°

UNPUBLISHED WORKS (2011) - DECEUNINCK
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND
CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE
THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN
CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES
ALL RIGHTS IN THIS DRAWING AND

Papersize A4

2262-004

deceuninck

20-10-2016 4:15 PM FAX 0721891960

VETRERIA DEL MONTE

0001/0003



VETRERIA DEL MONTE S.r.l.

Zona Art. Via Cerbara s.n.
61030 PIAGGE (PU) Italy
Tel. 0721 890009 - 891930
Fax 0721 891960

RIVA IT 01396700419
Capitale Sociale € 99.200 I.v.
Registro Imprese PU - 19378277
REA 131373

www.vetriedelmonte.it
info@vetriedelmonte.it

Spett.le
ORLANDI PASQUALE Sas
Via Cesena, 1280
647020 MONTIANO
Fax 0547378463



Piagge, li 20 Ottobre 2016

Con la presente siamo ad informarVi le caratteristiche dei seguenti tipi di vetro:

- • Vetro Thermosan Strat.3/3+18+3/3 composto da un vetro Stratumglass 3/3 038. (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 038 (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *At ML*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673. La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 36 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

- Vetro Thermosan Strat.3/3 acustico+18+3/3 acustico composto da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *At ML*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673. La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 42 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

Vetreria DEL MONTE S.r.l.

2262-004