



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

Шкаф №19 ШРП

Альбом 04

Всего альбомов 18


КОС25001-157-АСУ.04

Главный инженер проекта

28.01.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.		№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примечание	
		1		KOC25001-157-АСУ.04.ОП	Шкаф №19 ШРП. Опись альбома	2			
		2		KOC25001-157-АСУ.04.С	Шкаф №19 ШРП. Спецификация	2			
		3		KOC25001-157-АСУ.04.МЧ	Шкаф №19 ШРП. Монтажный чертёж	2			
		4		KOC25001-157-АСУ.04.Э4	Шкаф №19 ШРП. Схема электрическая соединений	3			
Справ. №		5		KOC25001-157-АСУ.04.ПЭ4	Шкаф №19 ШРП. Перечень элементов	1			
		6		KOC25001-157-АСУ.04.ТБ	Шкаф №19 ШРП. Таблица соединений	2			
Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.		Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	KOC25001-157-АСУ.04.ОП		
Разраб.	Аликин		01.2025	Шкаф №19 ШРП. Опись альбома	Лит.	Лист	Листов		
Пров.	Гиниятулин		01.2025		Т	2	2		
Н. контр.	Зырянова		01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ				
Утв.	Баянов		01.2025						


Перв. примен.		Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Общ.									
		1			Знак молния 25x25x25 мм	an-1-02	EKF	6	шт.		
Справ. №		Клеммы									
		2	XT1, XT2, XTPE	Концевой стопор	Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7.5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 8 мм, цвет: серый	E-WS N-01P-11-00A(H)	DEGSON	10	шт.		
		3	XT1, XT2, XTPE	Держатель маркировки клеммных коробок	Держатель маркировки для клеммных сборок, регулируется по высоте, для концевых стопоров.	KLM3-20x8-11-00A(H)	DEGSON	3	шт.		
		4	XT1, XT2, XTPE	Маркировка клемм	Маркировка для установки по бокам клемм шириной 6.2 мм.(1карта= 80 шильдов)	ZS6-80P-19-00A(H)	DEGSON	36	шт.		
		5	XT1, XT2, XTPE	Концевая крышка	Концевая крышка, Длина: 42.3 мм, Ширина: 1.5 мм, Высота: 33 мм, Цвет: серый	D-DC2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	3	шт.		
		6	XT1, XT2	Проходная клемма	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-01P-11-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
		7	XT1, XT2	Проходная клемма	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, Ширина: 6.2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	PC4-01P-12-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
		8	XT1, XT2, XTPE	Клемма заземляющая, винтовое соединение	Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6.1 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN 35	DC4-PE-01P-1C-00AH	DEGSON	14	шт.		
		Защитные устройства									
		9	1QF1, 1QF2, 2QF1, 2QF2	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C20-УХЛ3	Модульный автоматический выключатель 20А С 6кА AC OptiDin BM63-2C20-УХЛ3	260601	КЭАЗ	4	шт.		
10	1QF3 ... 1QF5, 2QF3 ... 2QF5	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C16-УХЛ3	Выключатель автоматический двухполюсный 16А С 6кА AC OptiDin BM63-2C16-УХЛ3	260599	КЭАЗ	6	шт.				
11	QS1, QS2	BM63P-240-УХЛ3	Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P-240-УХЛ3 (BM63P)	103893	КЭАЗ	2	шт.				
Инв. № дубл.		Кабели									
		12		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-2-30 Сечение провода: 1.5 — 6 мм² Длина: 30 мм	765230	ELEGIR	76	шт.		
		13		Маркер для контейнеров	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-30-4.6-W До 17 символов. Высота: 4.6 мм Длина: 30 мм	419304602	ELEGIR	76	шт.		
Взам. инв. №		14		2.5 мм² GNYE	ПУГВ 2.5 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-GNYE	PRY	12	м		
Подп. и дата											
Инв. № подл.											

					КОС25001-157-АСУ.04.С				
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №19 ШРП. Спецификация				
Разраб.	Аликин			01.2025					
Пров.	Гиниятулин			01.2025	Лит. Лист Листов Т 1 2  АСУ ИНЖИНИРИНГ				
Н. контр.	Зырянова			01.2025					
Утв.	Баянов			01.2025					


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

КООС25001-157-АСУ.04.МЧ


Вид спереди

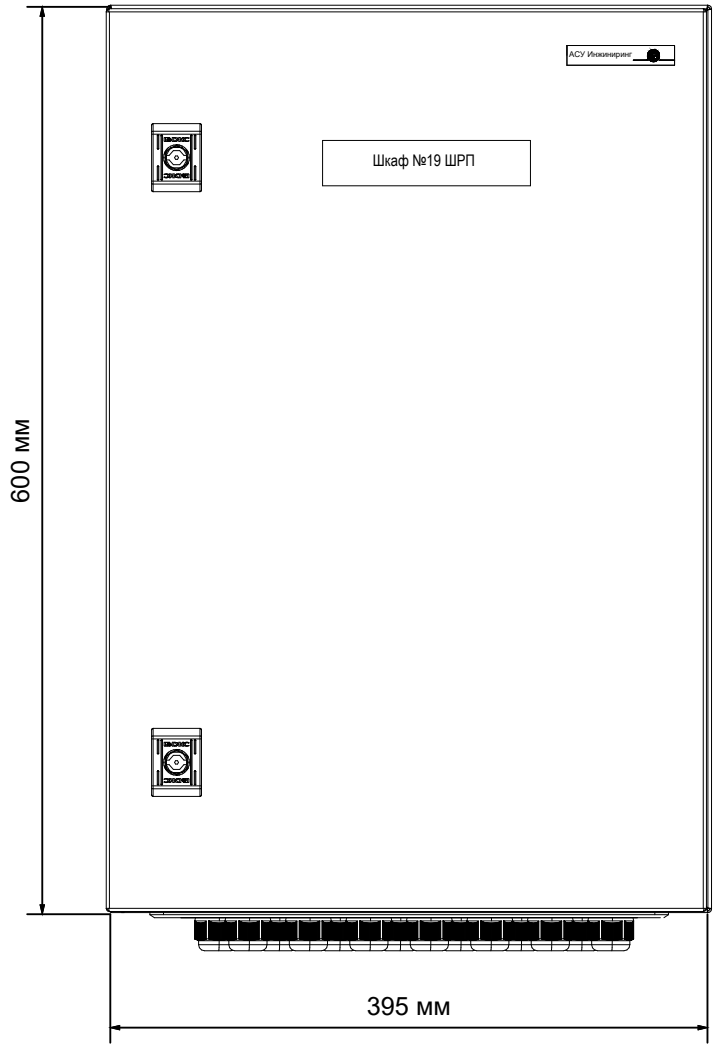


Вид сбоку

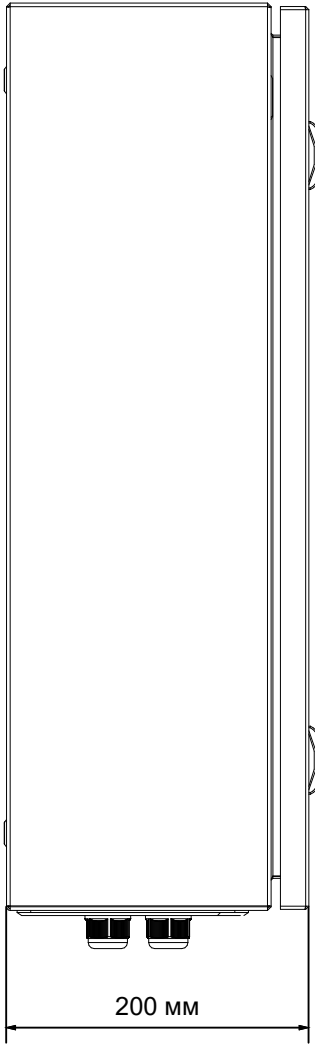

Вид снизу

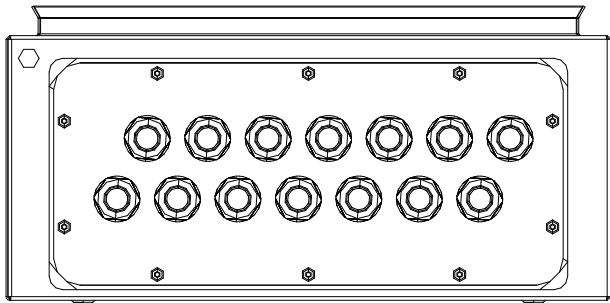

Вид спереди без дверей

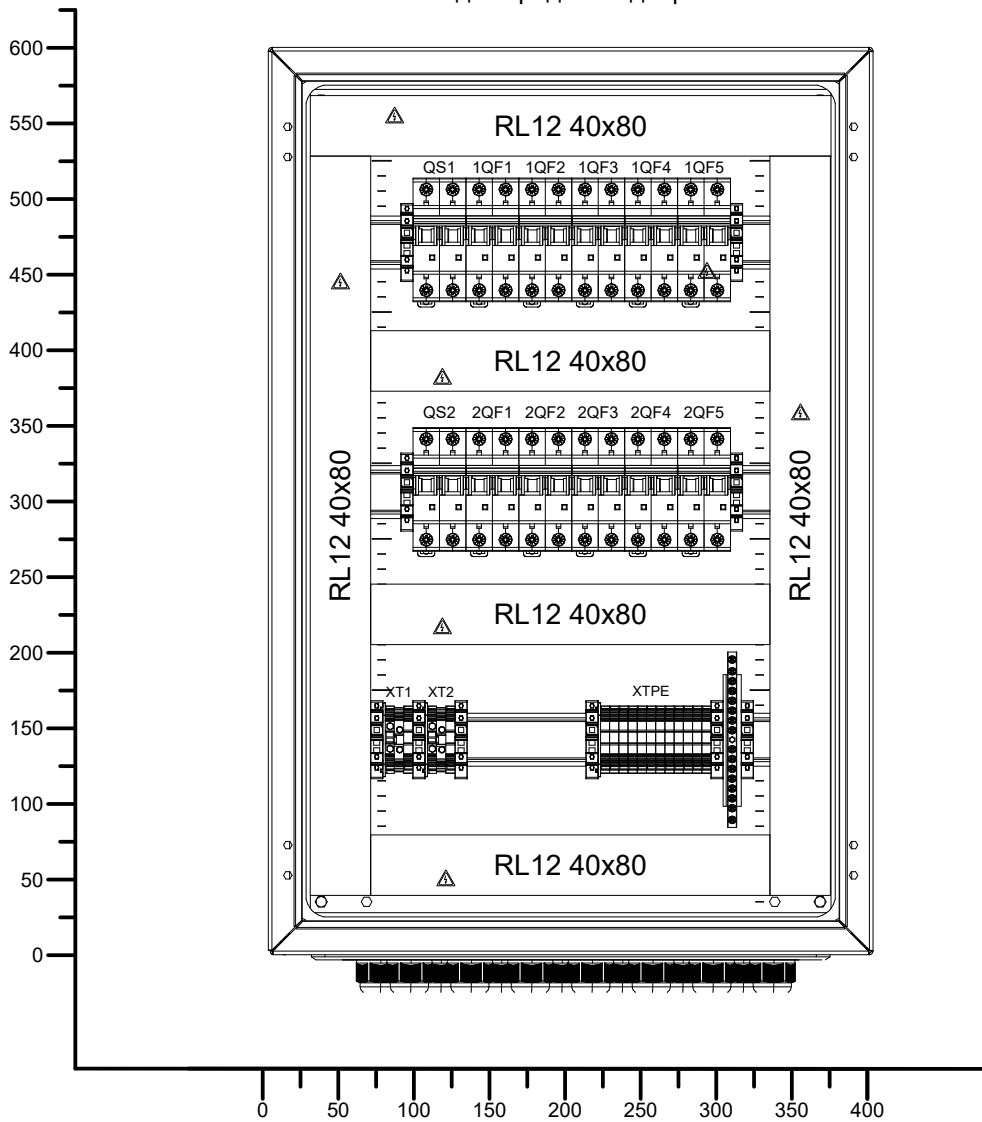

					КОС25001-157-АСУ.04.МЧ					
					Шкаф №19 ШРП. Монтажный чертёж	Лит.		Масса	Масштаб	
						Т			1:10	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата						
Разраб.		Аликин		01.2025						
Пров.		Гиниятулин		01.2025						
					Лист 1		Листов 2			
						 АСУ ИНЖИНИРИНГ				
Н. контр.		Зырянова		01.2025						
Утв.		Баянов		01.2025						

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Количество, шт.	Примечание	Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Количество	Примечание					
					U1	Сборка клеммная в составе:	1 шт.											
				1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	4 шт.	DEGSON										
					XT1	Сборка клеммная в составе:	1 шт.											
				1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	2 шт.	DEGSON										
				2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON										
				3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	6 шт.	DEGSON										
				4		Концевая крышка (D-DC2.5-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON										
				5		Проходная клемма DC4 (DC4-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON										
				6		Проходная клемма PC4 (PC4-01P-12-00A(H))	1 шт.	DEGSON										
				7		Клемма заземляющая, винтовое соединение DC4-PE (DC4-PE-01P-1C-00AH)	1 шт.	DEGSON										
					XT2	Сборка клеммная в составе:	1 шт.											
				1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	3 шт.	DEGSON										
				2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON										
				3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	6 шт.	DEGSON										
				4		Концевая крышка (D-DC2.5-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON										
				5		Проходная клемма DC4 (DC4-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON										
				6		Проходная клемма PC4 (PC4-01P-12-00A(H))	1 шт.	DEGSON										
				7		Клемма заземляющая, винтовое соединение DC4-PE (DC4-PE-01P-1C-00AH)	1 шт.	DEGSON										
					XTPE	Сборка клеммная в составе:	1 шт.											
				1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON										
				2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON										
				3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	24 шт.	DEGSON										
				4		Концевая крышка (D-DC2.5-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON										
				5		Клемма заземляющая, винтовое соединение DC4-PE (DC4-PE-01P-1C-00AH)	12 шт.	DEGSON										

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Код документа: КОС25001-157-АСУ.04.Э4

Схема электропитания 220 VAC

Ввод 1

Шкаф №"16 Реле DI/DO
1 ввод
220V, 1600VA

Шкаф №"17 Реле DI/DO
1 ввод
220V, 1600VA

Шкаф №"18 Реле DI/DO
1 ввод
220V, 1600VA

Резерв
1 ввод
220V

Резерв
1 ввод
220V

Ввод 2

Шкаф №"16 Реле DI/DO
2 ввод
220V, 1600VA

Шкаф №"17 Реле DI/DO
2 ввод
220V, 1600VA

Шкаф №"18 Реле DI/DO
2 ввод
220V, 1600VA

Резерв
2 ввод
220V


Резерв
2 ввод
220V

					КОС25001-157-АСУ.04.Э4			
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №19 ШРП. Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Аликин			01.2025		Т		
Пров.	Гиниятулин			01.2025				
						Лист 1	Листов 3	
Н. контр.	Зырянова			01.2025				
Утв.	Баянов			01.2025				

КОС25001-157-АСУ.04_Rev.0_02


Формат А3

Схема электропитания 24 VDC

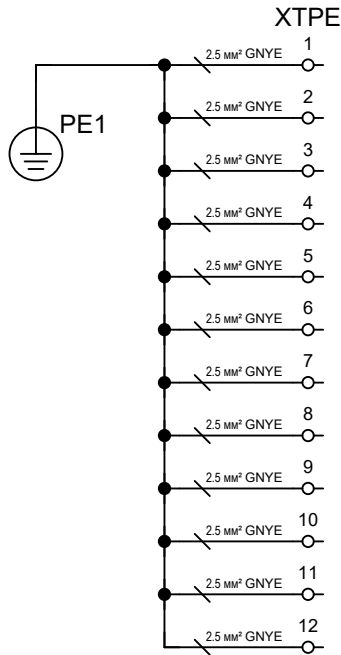

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					КOC25001-157-ACУ.04.Э4	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		2

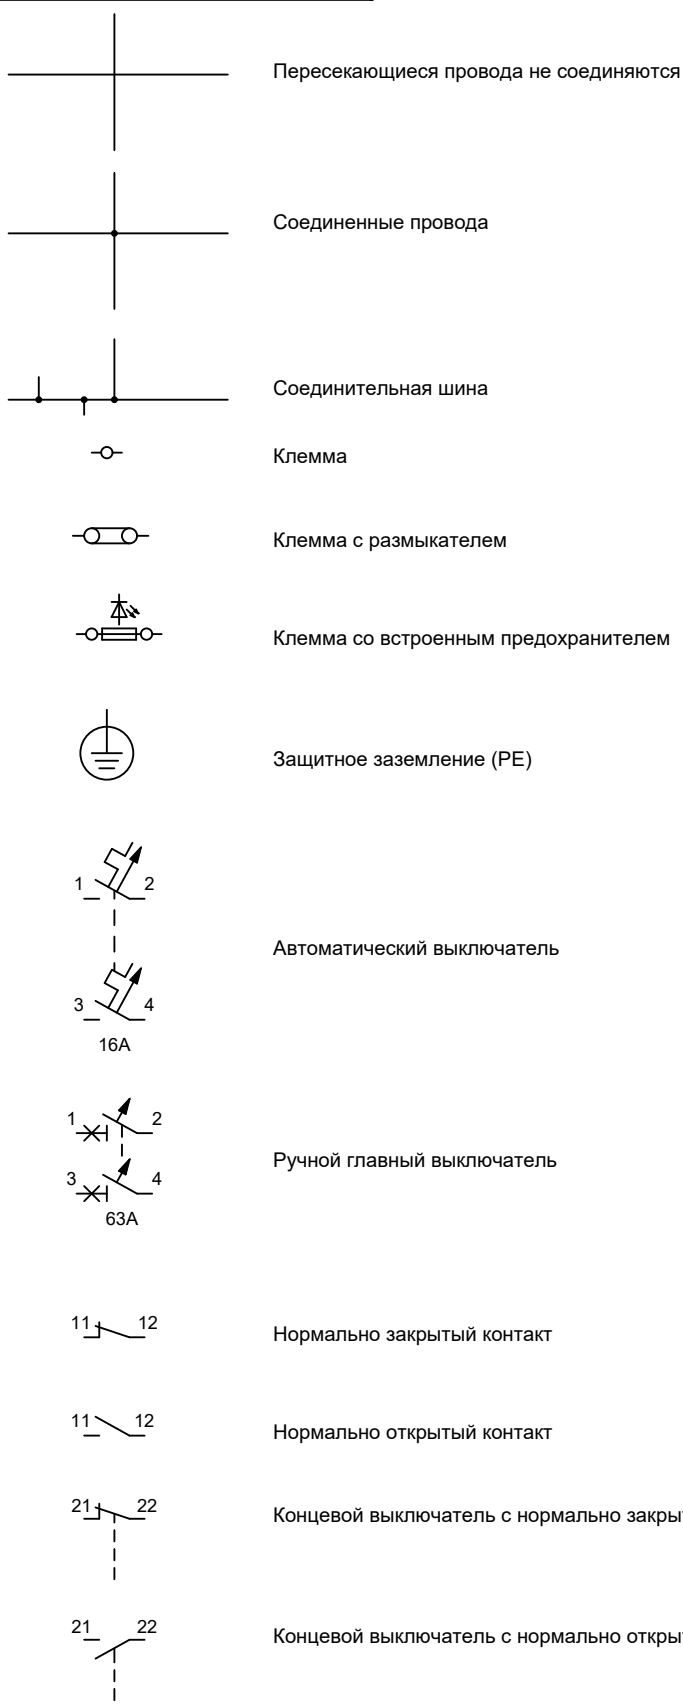



Цветовая кодировка проводов:
- электропитание, переменный ток 220 VAC (L): коричневый;
- электропитание, переменный ток 220 VAC (N): голубой;
- электропитание, постоянный ток 24 VDC (+): красный;
- электропитание, постоянный ток 24 VDC (-): синий;
- защитное заземление (PE): желто-зеленый;

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Перв. примен.		Поз. обозначение	Описание				Кол.	Примечание							
		XT1, XT2	Проходная клемма,«DEGSON», зак. № DC4-01P-11-00A(H)				2	шт.							
		XT1, XT2	Проходная клемма,«DEGSON», зак. № PC4-01P-12-00A(H)				2	шт.							
		XT1, XT2	Клемма заземляющая, винтовое соединение,«DEGSON», зак. № DC4-PE-01P-1C-00AH				2	шт.							
		XT1, XT2	Концевой стопор,«DEGSON», зак. № E-WS N-01P-11-00A(H)				2	шт.							
		XTPE	Клемма заземляющая, винтовое соединение,«DEGSON», зак. № DC4-PE-01P-1C-00AH				12	шт.							
		1QF1, 1QF2, 2QF1, 2QF2	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C20-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 260601				4	шт.							
		1QF3 ... 1QF5, 2QF3 ... 2QF5	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C16-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 260599				6	шт.							
		QS1, QS2	BM63P-240-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 103893				2	шт.							
		Справ. №													
Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата											
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.04.ПЭ4										
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №19 ШРП. Перечень элементов				Лит.	Лист	Листов				
									Т		1	1			
									 АСУ ИНЖИНИРИНГ						

Перв. примен.		Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
			Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
Справ. №		PE1:/XT1:PE	PE1		XT1	PE	4 мм²	GNYE	
		QS1:3/XT1:2	QS1	3	XT1	2	4 мм²	BU	
		QS1:1/XT1:1	QS1	1	XT1	1	4 мм²	BN	
		1QF5:3/QS1:4	1QF5	3	QS1	4	2.5 мм²	BU	
		1QF5:1/QS1:2	1QF5	1	QS1	2	2.5 мм²	BN	
		1QF4:3/1QF5:3	1QF4	3	1QF5	3	2.5 мм²	BU	
		1QF4:1/1QF5:1	1QF4	1	1QF5	1	2.5 мм²	BN	
		1QF3:3/1QF5:3	1QF3	3	1QF5	3	2.5 мм²	BU	
		1QF3:1/1QF5:1	1QF3	1	1QF5	1	2.5 мм²	BN	
		1QF2:3/1QF5:3	1QF2	3	1QF5	3	2.5 мм²	BU	
		1QF2:1/1QF5:1	1QF2	1	1QF5	1	2.5 мм²	BN	
		1QF1:3/1QF5:3	1QF1	3	1QF5	3	2.5 мм²	BU	
		1QF1:1/1QF5:1	1QF1	1	1QF5	1	2.5 мм²	BN	
		PE1:/XT2:PE	PE1		XT2	PE	4 мм²	GNYE	
		QS2:3/XT2:2	QS2	3	XT2	2	4 мм²	BU	
		QS2:1/XT2:1	QS2	1	XT2	1	4 мм²	BN	
Подп. и дата		2QF2:3/2QF5:3	2QF2	3	2QF5	3	2.5 мм²	BU	
		2QF2:1/2QF5:1	2QF2	1	2QF5	1	2.5 мм²	BN	
		2QF1:3/2QF5:3	2QF1	3	2QF5	3	2.5 мм²	BU	
		2QF1:1/2QF5:1	2QF1	1	2QF5	1	2.5 мм²	BN	
		2QF5:3/QS2:4	2QF5	3	QS2	4	2.5 мм²	BU	
		2QF5:1/QS2:2	2QF5	1	QS2	2	2.5 мм²	BN	
		2QF4:3/2QF5:3	2QF4	3	2QF5	3	2.5 мм²	BU	
		2QF4:1/2QF5:1	2QF4	1	2QF5	1	2.5 мм²	BN	
		2QF3:3/2QF5:3	2QF3	3	2QF5	3	2.5 мм²	BU	
		2QF3:1/2QF5:1	2QF3	1	2QF5	1	2.5 мм²	BN	
		PE1:/XTPE:12	PE1		XTPE	12	2.5 мм²	GNYE	
	Инв. № дубл.								
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №19 ШРП. Таблица соединений	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Аликин		01.2025	Т			1	2
Пров.	Гиниятулин		01.2025					
Н. контр.	Зырянова		01.2025					
Утв.	Баянов		01.2025					


АСУ ИНЖИНИРИНГ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание					
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.							
ХТРЕ:11/ХТРЕ:12	ХТРЕ	11	ХТРЕ	12	2.5 мм²	ГНУЕ					
ХТРЕ:10/ХТРЕ:12	ХТРЕ	10	ХТРЕ	12	2.5 мм²	ГНУЕ					
ХТРЕ:9/ХТРЕ:12	ХТРЕ	9	ХТРЕ	12	2.5 мм²	ГНУЕ					
ХТРЕ:8/ХТРЕ:12	ХТРЕ	8	ХТРЕ	12	2.5 мм²	ГНУЕ					
ХТРЕ:7/ХТРЕ:12	ХТРЕ	7	ХТРЕ	12	2.5 мм²	ГНУЕ					
ХТРЕ:6/ХТРЕ:12	ХТРЕ	6	ХТРЕ	12	2.5 мм²	ГНУЕ					
ХТРЕ:5/ХТРЕ:12	ХТРЕ	5	ХТРЕ	12	2.5 мм²	ГНУЕ					
ХТРЕ:4/ХТРЕ:12	ХТРЕ	4	ХТРЕ	12	2.5 мм²	ГНУЕ					
ХТРЕ:3/ХТРЕ:12	ХТРЕ	3	ХТРЕ	12	2.5 мм²	ГНУЕ					
ХТРЕ:2/ХТРЕ:12	ХТРЕ	2	ХТРЕ	12	2.5 мм²	ГНУЕ					
ХТРЕ:1/ХТРЕ:12	ХТРЕ	1	ХТРЕ	12	2.5 мм²	ГНУЕ					
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.					
Изм	Лист	№ докум		Подп.		Дата					
						Дата					
КОС25001-157-АСУ.04.ТБ							Лист				
							2				