



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

Шкаф №10 FCS0315

Альбом 05

Всего альбомов 18

KOC25001-157-АСУ.05

Главный инженер проекта

28.01.2025

Ф.Н. Баянов


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.	№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примечание															
								1	KOC25001-157-ACU.05.OP	Шкаф №10 FCS0315. Опись альбома	2											
								2	KOC25001-157-ACU.05.C	Шкаф №10 FCS0315. Спецификация	2											
								3	KOC25001-157-ACU.05.MЧ	Шкаф №10 FCS0315. Монтажный чертёж	4											
								4	KOC25001-157-ACU.05.Э4	Шкаф №10 FCS0315. Схема электрическая соединений	2											
								5	KOC25001-157-ACU.05.ПЭ4	Шкаф №10 FCS0315. Перечень элементов	1											
								6	KOC25001-157-ACU.05.ТБ	Шкаф №10 FCS0315. Таблица соединений	2											
Справ. №																						
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.05.OP	Лит.	Лист	Листов										
Инв. № подл.	Разраб.	Аликин		01.2025	Шкаф №10 FCS0315. Опись альбома																	
	Пров.	Гиниятулин		01.2025		Т		2	2													
	Н. контр.	Зырянова		01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ																
	Утв.	Баянов		01.2025																		


Перв. примен.	Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Справ. №	ПЛК, ПК									
	1		Заглушки для модулей ввода/вывода	Заглушки для модулей ввода/вывода	ADCV01	YOK	2	шт.		
	2	FCS0315-N4 ... FCS0315-N8	Резервированный полевой узел управления	Резервированный полевой узел управления для Vnet/IP/CENTUM (для Vnet/IP и FIO, монтируемый в 19" стойку)	ANB10D-425/CU2N	YOK	5	шт.		
	3	FCS0315-N4.S1 ... FCS0315-N4.S4, FCS0315-N5.S4 ... FCS0315-N5.S8, FCS0315-N6.S3 ... FCS0315-N6.S5, FCS0315-N7.S3 ... FCS0315-N7.S5	Модуль дискретного входа	Модуль дискретного входа (64-канальный, 24 В постоянного тока, изолированный)	ADV169-P00	YOK	15	шт.		
	4	FCS0315-N4.S5, FCS0315-N4.S6, FCS0315-N4.S8, FCS0315-N6.S6 ... FCS0315-N6.S8, FCS0315-N7.S6 ... FCS0315-N7.S8, FCS0315-N9.S5 ... FCS0315-N9.S7	Модуль дискретного выхода	Модуль дискретного выхода (64-канальный, 24 В постоянного тока, изолированный)	ADV569-P00	YOK	13	шт.		
	5	FCS0315-N5.S1 ... FCS0315-N5.S3	Модуль связи RS-422/RS-485	Модуль последовательной связи RS-422/RS-485 (2-портовый, от 1200 бит/с до 115.2 кбит/с)	ALR121-S50	YOK	3	шт.		
	6	FCS0315-N6.S1, FCS0315-N6.S2, FCS0315-N7.S1, FCS0315-N7.S2, FCS0315-N8.S1, FCS0315-N8.S2, FCS0315-N9.S1, FCS0315-N9.S2	Модуль аналогового входа	Модуль аналогового входа (4-20мА, 16 канальный, изолированный)	AAI143-H50/K4A00	YOK	8	шт.		
	7	FCS0315-N8.S3, FCS0315-N8.S4	Модуль аналогового выхода	Модуль аналогового выхода (4-20мА, 16 канальный, не изолированный)	AAI543-H50/K4A00	YOK	2	шт.		
	8	FCS0315-N8.S5 ... FCS0315-N8.S7, FCS0315-N9.S3, FCS0315-N9.S4	Модуль дискретного входа	Модуль дискретного входа (32-канальный, 24 В постоянного тока, изолированный)	ADV151-P50/D5A00	YOK	5	шт.		
	9	FCS0315-N9	Резервированный полевой узел управления	Резервированный полевой узел управления для Vnet/IP/CENTUM (для Vnet/IP и FIO, монтируемый в 19" стойку)	ANB10D-425/CU2T	YOK	1	шт.		
Кабели										
10		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-2-30 Сечение провода: 1.5 — 6 мм² Длина: 30 мм	765230	ELEGIR	12	шт.			

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КOC25001-157-ACU.05.C		
Разраб.		Аликин		01.2025	Шкаф №10 FCS0315. Спецификация		
Пров.		Гиниятулин		01.2025			
Н. контр.		Зырянова		01.2025	Лит. Т Лист 1 Листов 2		
Утв.		Баянов		01.2025			


Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели									
	11		Маркер для контейнеров	Маркер для установки в держатели маркеров НИС-R-30-4.6-W До 17 символов. Высота: 4.6 мм Длина: 30 мм	419304602	ELEGIR	12	шт.		
	12		2.5 мм² GNYE	ПУГВ 2.5 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-GNYE	PRY	6	м		
	13	W5 ... W8, W11 ... W16	Кабель шины ESB	Кабель шины ESB	YCB301-C020	YOK	10	шт.		
	14	W9, W10	Кабель шины ESB	Кабель шины ESB 4м	YCB301-C400	YOK	2	шт.		
	15	1W4 ... 1W9, 2W4 ... 2W9	Кабель питания	Кабель питания 2м	S9757UV	YOK	13	шт.		
	16		НКИ 2.5–6	Наконечник кабельный кольцевой изолированный с ПВХ манжетой. Для оконцевание многопроволочных гибких медных проводов сечениями от 2.5 до 6 мм²	91003	KBT	12	шт.		
	Принадлежности корпуса для наружной установки									
17		Панель крыши с щеточным вводом для IT CQE шириной 800мм	Панель крыши с щеточным вводом для IT CQE шириной 800мм, RAL7011	R5FSIT800	DKC	2	шт.			
Принадлежности корпуса для внутренней установки										
18		Комплект креплений полевого узла управления	Болт М6×10 - 8 шт. , шайба М6 - 8 шт. , изолятор шинный 25 М6 - 4 шт.			6	шт.			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	КOC25001-157-ACУ.05.C				Лист
										2
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата						

Перв. примен.	Справ. №	ККС25001-157-АСУ.05.МЧ	Вид спереди		Вид сзади	
			ШКАФ №10 FCS0315 БЛОК ИНТЕГРАЦИИ КОНТРОЛЛЕРОВ ЭКСТРУДЕРОВ	ШКАФ №10 FCS0315 БЛОК ИНТЕГРАЦИИ КОНТРОЛЛЕРОВ ЭКСТРУДЕРОВ		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ККС25001-157-АСУ.05.МЧ Шкаф №10 FCS0315. Монтажный чертёж Лит. Масса Масштаб Т 1:10 Лист 1 Листов 4  АСУ ИНЖИНИРИНГ	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата		
Разраб.	Аликин			01.2025		
Пров.	Гиниятулин			01.2025		
Н. контр.	Зырянова			01.2025		
Утв.	Баянов			01.2025		

Вид спереди без дверей

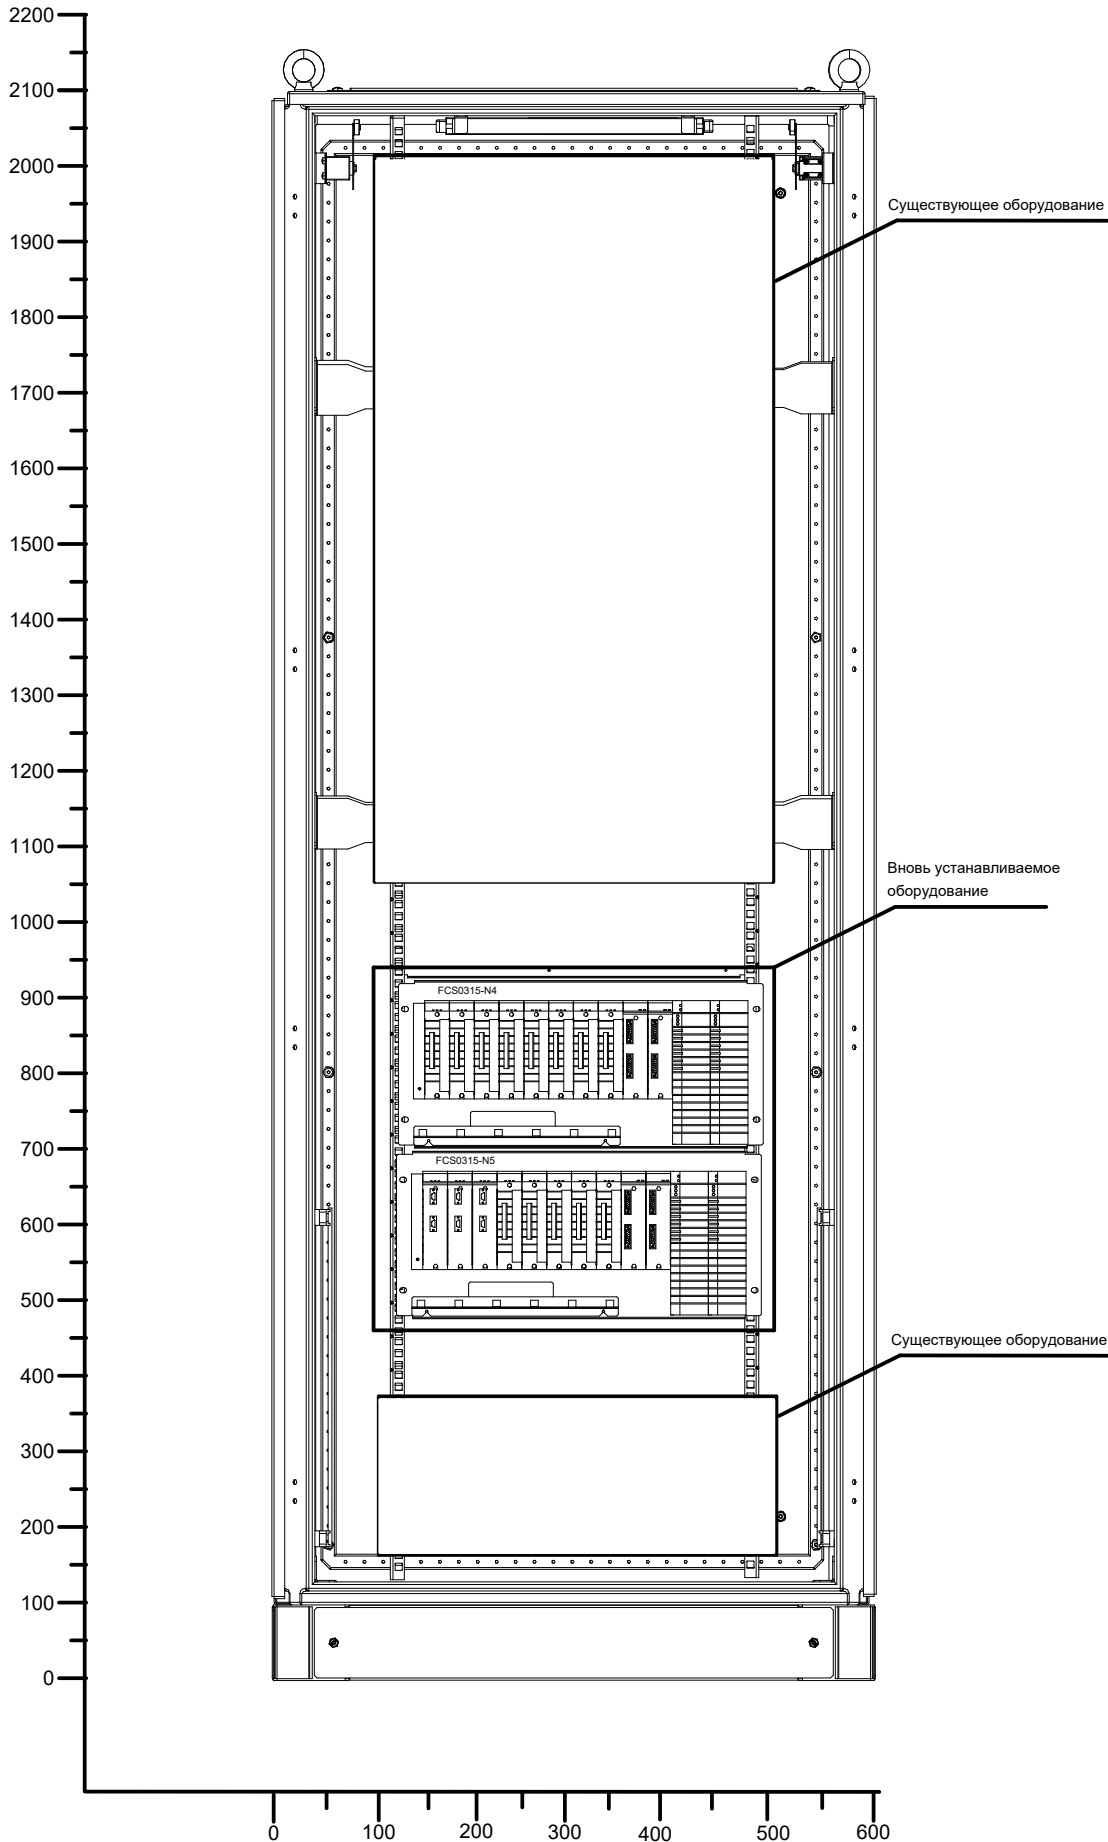


Вид сзади без дверей

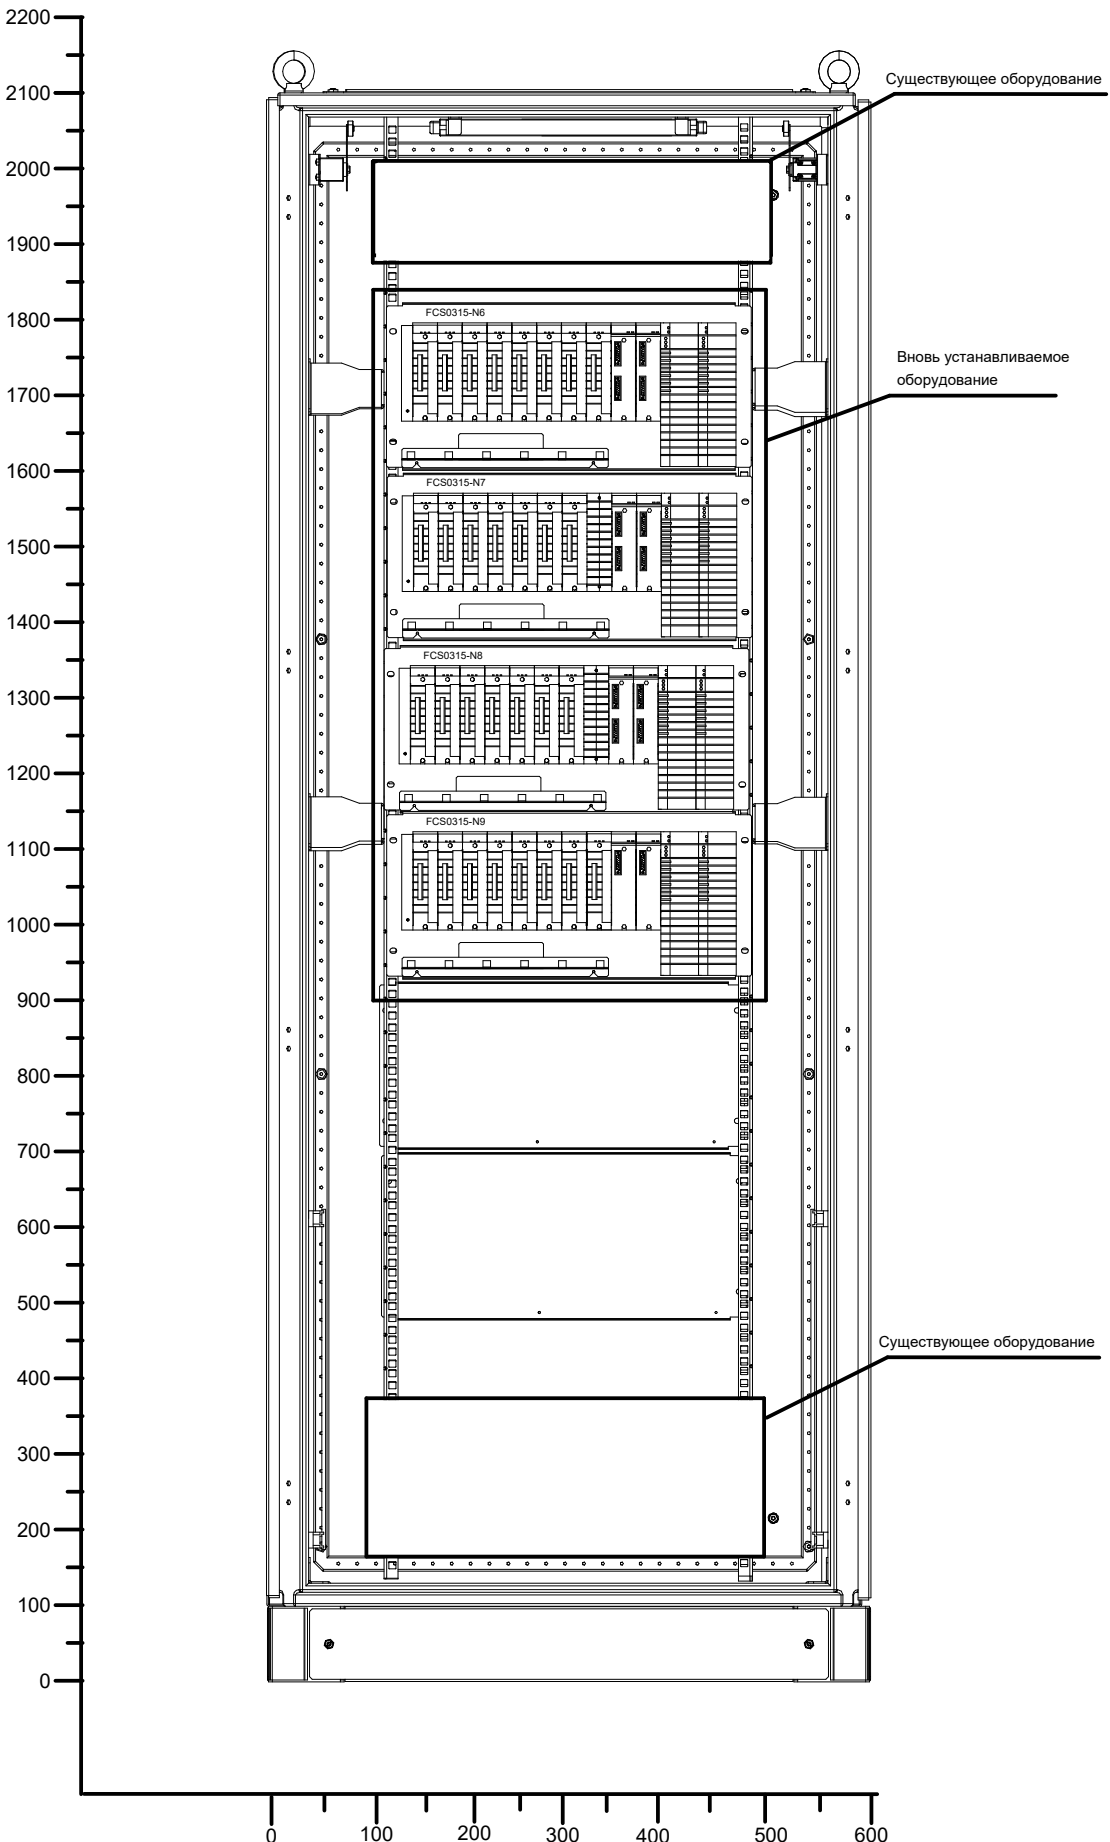


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата


Вид слева

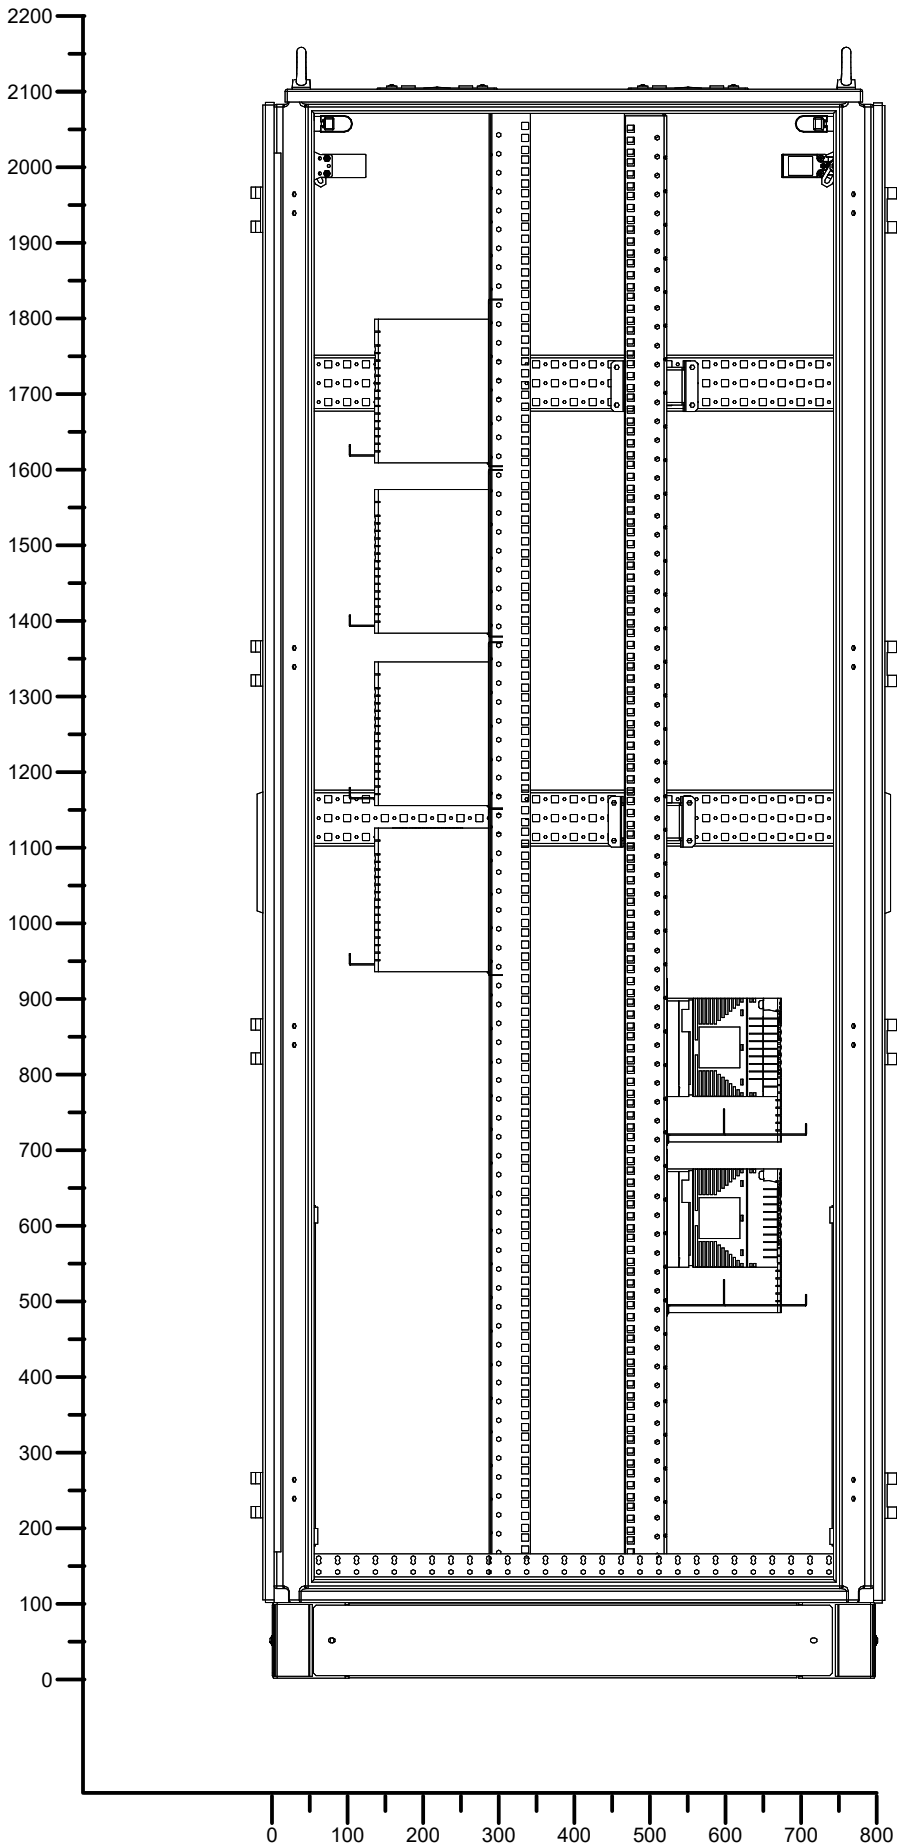


Вид справа

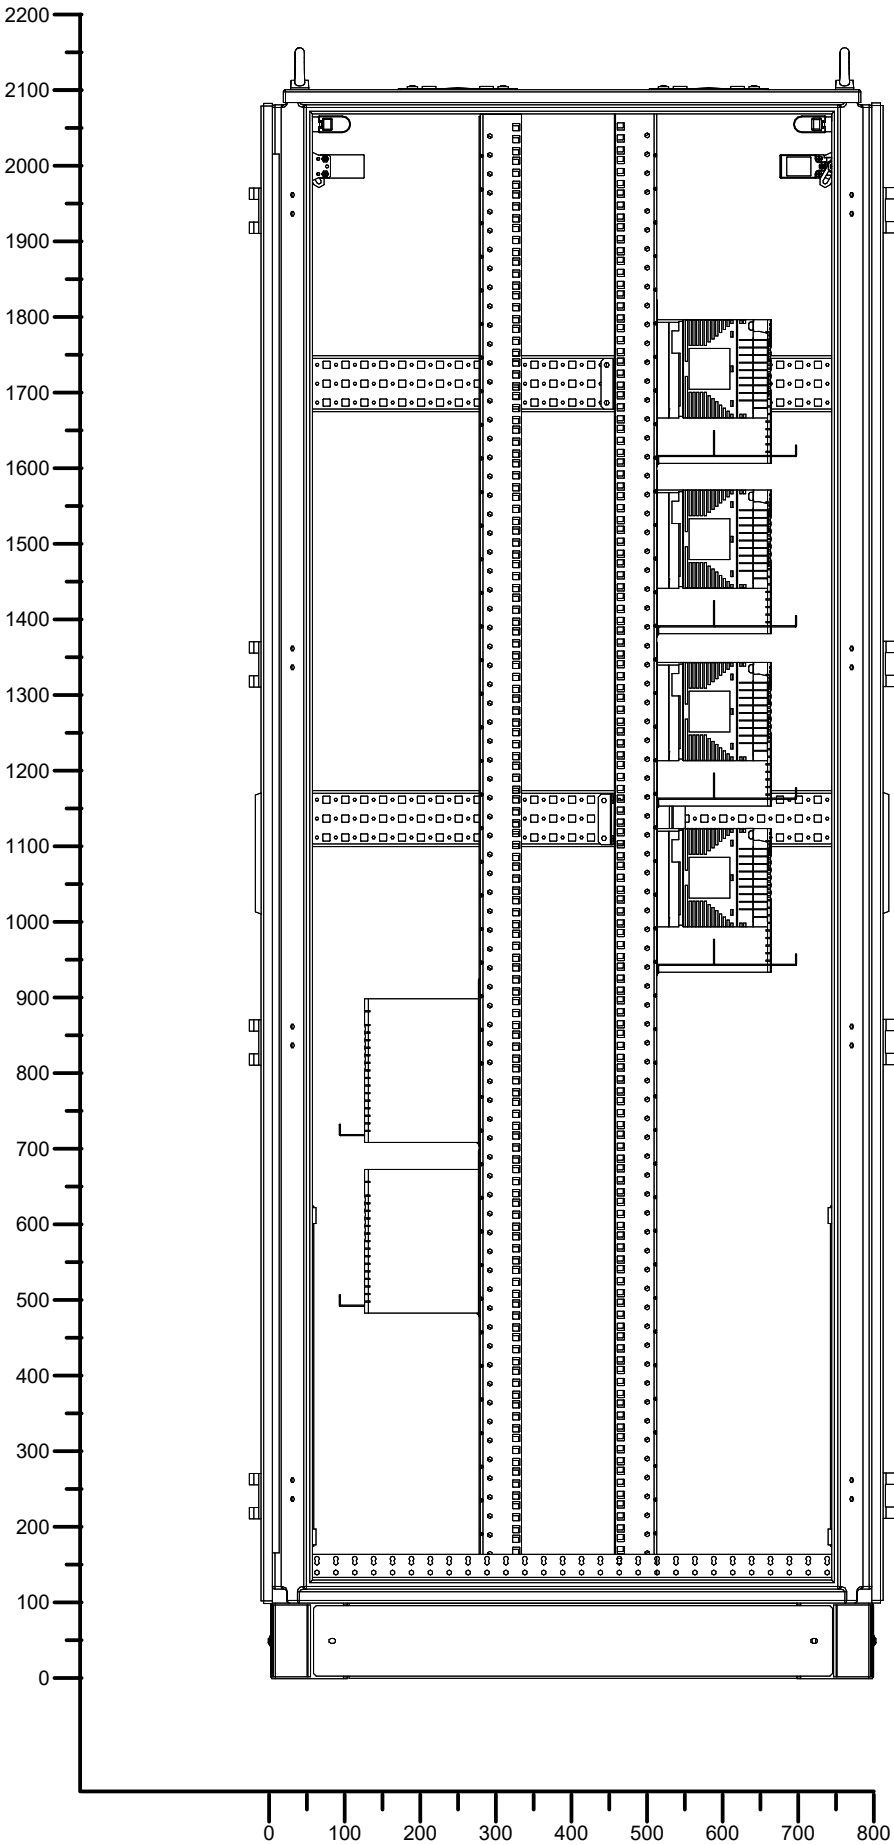

Вид сверху*

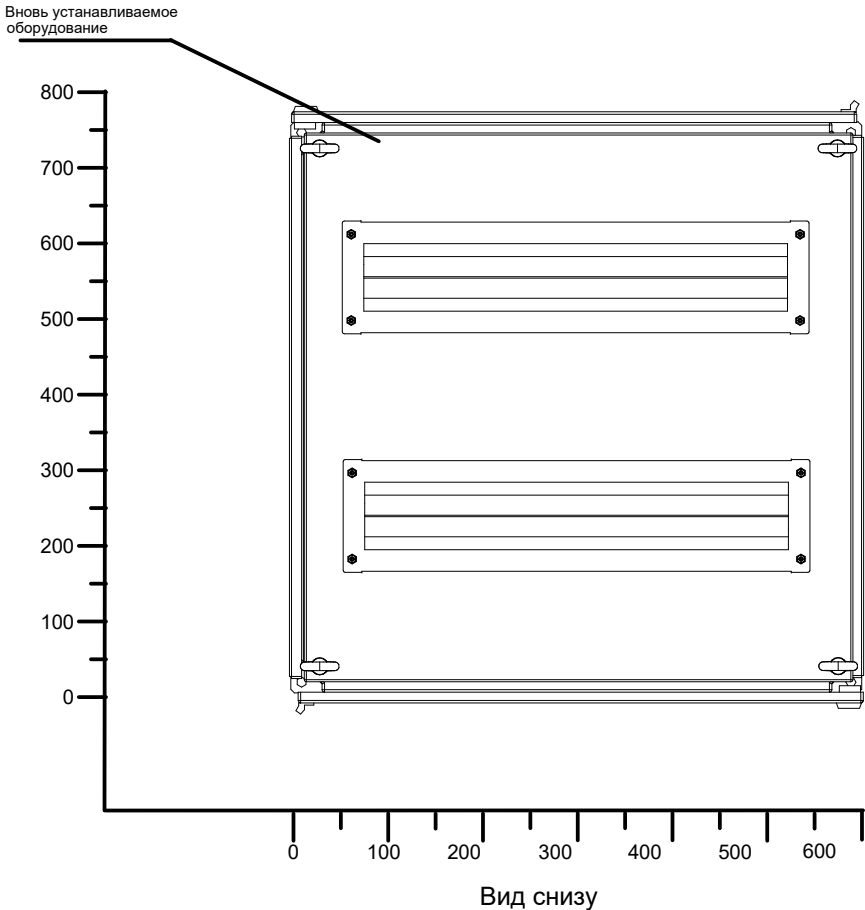

Вид снизу

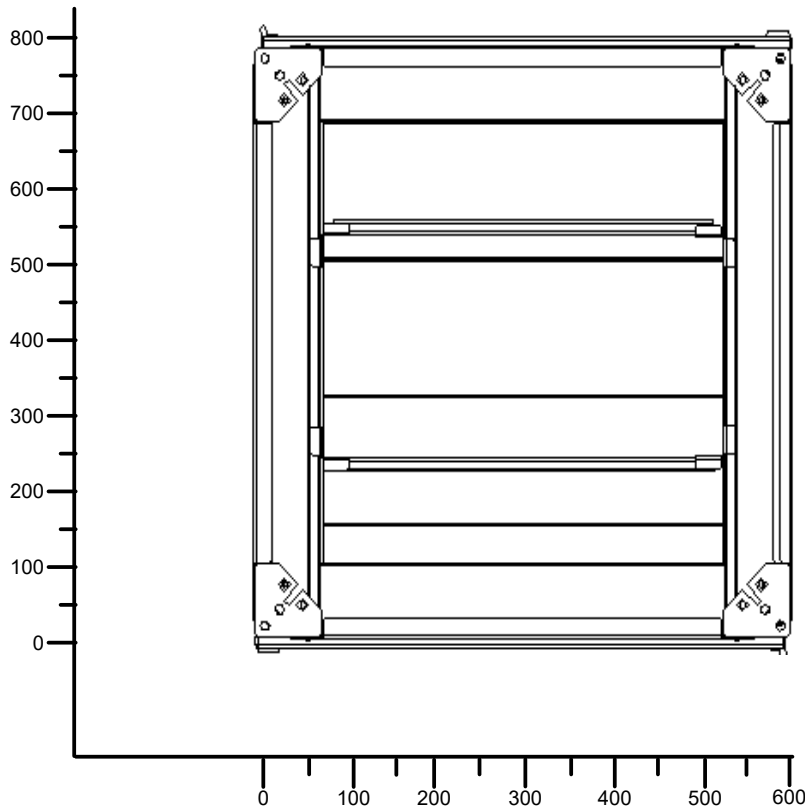

* - в крыше шкафа проделать вырезы угловой шлифовальной машиной с учетом габаритов панели крыши с щеточным вводом. Монтажный набор поставляется в комплекте с панелью.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

КООС25001-157-АСУ.05.МЧ


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

КOC25001-157-ACУ.05.МЧ

Pos. No. Поз. обозначение	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
FCS0315-N4 YOK.ANB10D-425/CU2N	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV569-P00	YOK.ADV569-P00	YOK.ADV569-P00	YOK.ADV569-P00
FCS0315-N5 YOK.ANB10D-425/CU2N	YOK.ALR121-S50	YOK.ALR121-S50	YOK.ALR121-S50	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV169-P00


Pos. No. Поз. обозначение	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
FCS0315-N6 YOK.ANB10D-425/CU2N	YOK.AAI143-H50/K4A00	YOK.AAI143-H50/K4A00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV569-P00	YOK.ADV569-P00	YOK.ADV569-P00
FCS0315-N7 YOK.ANB10D-425/CU2N	YOK.AAI143-H50/K4A00	YOK.AAI143-H50/K4A00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV169-P00	YOK.ADV569-P00	YOK.ADV569-P00	YOK.ADCV01
FCS0315-N8 YOK.ANB10D-425/CU2N	YOK.AAI143-H50/K4A00	YOK.AAI143-H50/K4A00	YOK.AAI543-H60/K4A00	YOK.AAI543-H60/K4A00	YOK.ADV151-P50/D5A00	YOK.ADV151-P50/D5A00	YOK.ADV151-P50/D5A00	YOK.ADCV01
FCS0315-N9 YOK.ANB10D-425/CU2T	YOK.AAI143-H50/K4A00	YOK.AAI143-H50/K4A00	YOK.ADV151-P50/D5A00	YOK.ADV151-P50/D5A00	YOK.ADV569-P00	YOK.ADV569-P00	YOK.ADV569-P00	YOK.ADV569-P00




Схема электропитания 230 VAC

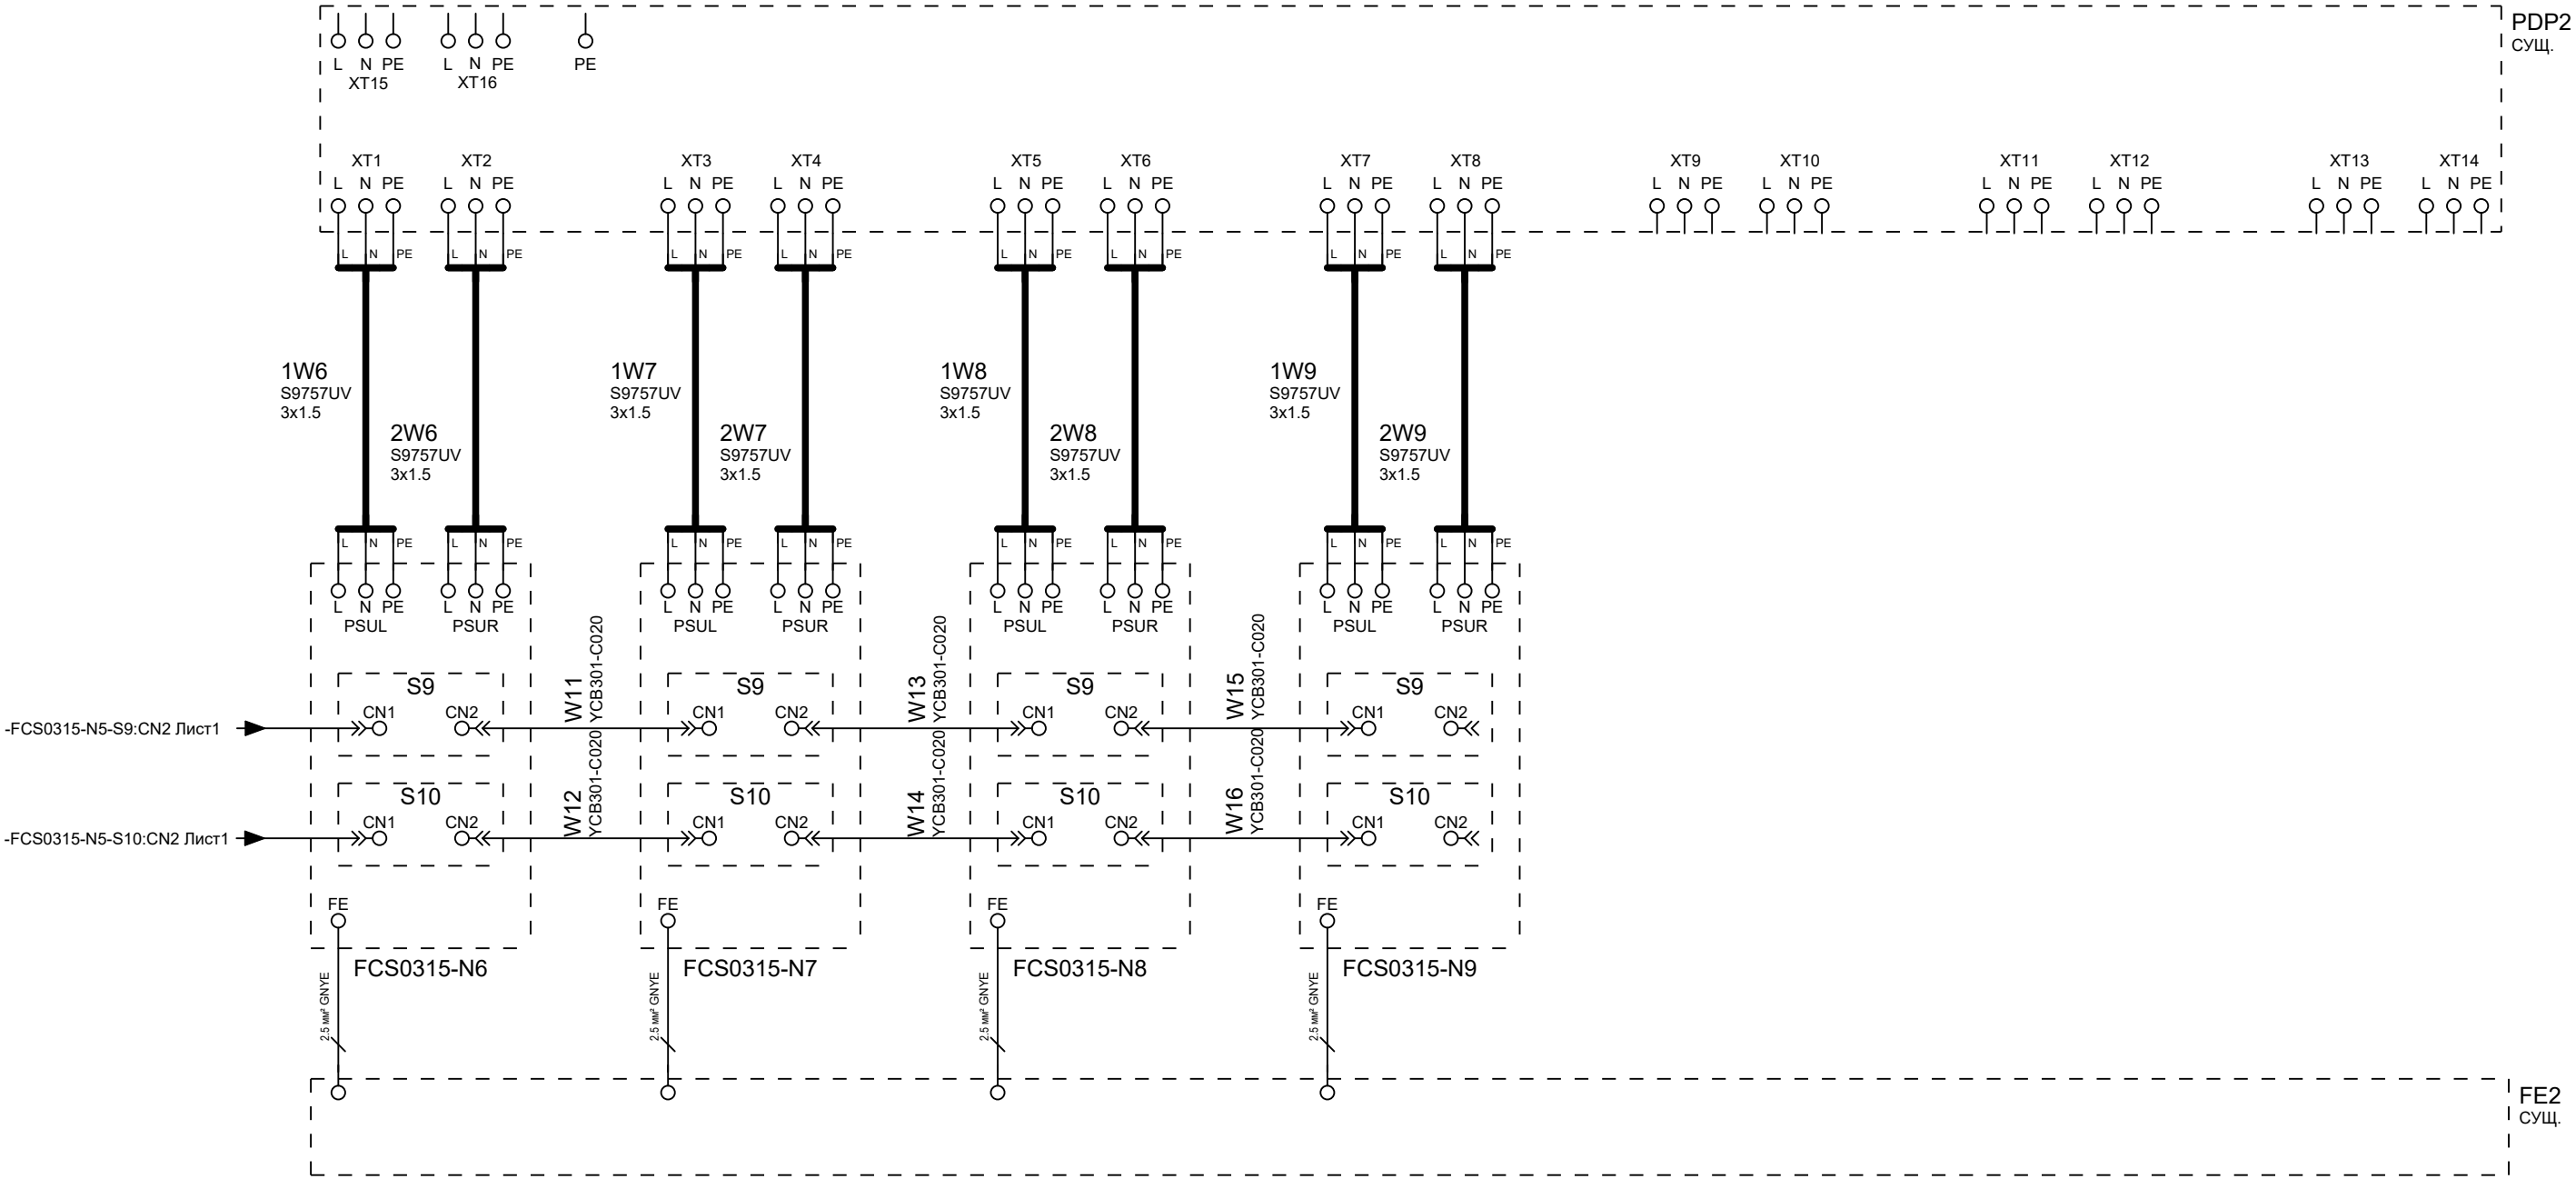

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					КOC25001-157-ACУ.05.Э4	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		2

Перв. примен.	Справ. №	Поз. обозначение	Описание				Кол.	Примечание						
		FCS0315-N4 ... FCS0315-N8	Резервированный полевой узел управления, «Yokogawa Electric Corporation», зак. № ANB10D-425/CU2N				5	шт.						
		FCS0315-N9	Резервированный полевой узел управления, «Yokogawa Electric Corporation», зак. № ANB10D-425/CU2T				1	шт.						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	КОС25001-157-АСУ.05.ПЭ4									
					Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №10 FCS0315. Перечень элементов	Лит.	Лист	Листов	
					Разраб.	Аликин		01.2025	Т			1	1	
					Пров.	Гиниятулин		01.2025						
					Н. контр.	Зырянова		01.2025	 АСУ ИНЖИНИРИНГ					
Утв.	Баянов		01.2025											

Перв. примен.		Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
			Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
Справ. №		FCS0315-N4:CN2/FCS0315-N5:CN1	FCS0315-N4	CN2	FCS0315-N5	CN1		
		FCS0315-N4:CN2/FCS0315-N5:CN1	FCS0315-N4	CN2	FCS0315-N5	CN1		
		1W4 FCS0315-N4:PSUL:L/P DP1:XT7:L	FCS0315-N4	PSUL:L	PDP1	XT7:L	1.5 мм²	
		1W4 FCS0315-N4:PSUL:N/P DP1:XT7:N	FCS0315-N4	PSUL:N	PDP1	XT7:N	1.5 мм²	
		1W4 FCS0315-N4:PSUL:PE/PDP1:XT7:PE	FCS0315-N4	PSUL:PE	PDP1	XT7:PE	1.5 мм²	
		1W5 FCS0315-N5:PSUL:L/P DP1:XT9:L	FCS0315-N5	PSUL:L	PDP1	XT9:L	1.5 мм²	
		1W5 FCS0315-N5:PSUL:N/P DP1:XT9:N	FCS0315-N5	PSUL:N	PDP1	XT9:N	1.5 мм²	
		1W5 FCS0315-N5:PSUL:PE/PDP1:XT9:PE	FCS0315-N5	PSUL:PE	PDP1	XT9:PE	1.5 мм²	
		1W6 FCS0315-N6:PSUL:L/P DP2:XT1:L	FCS0315-N6	PSUL:L	PDP2	XT1:L	1.5 мм²	
		1W6 FCS0315-N6:PSUL:N/P DP2:XT1:N	FCS0315-N6	PSUL:N	PDP2	XT1:N	1.5 мм²	
		1W6 FCS0315-N6:PSUL:PE/PDP2:XT1:PE	FCS0315-N6	PSUL:PE	PDP2	XT1:PE	1.5 мм²	
		1W7 FCS0315-N7:PSUL:L/P DP2:XT3:L	FCS0315-N7	PSUL:L	PDP2	XT3:L	1.5 мм²	
		1W7 FCS0315-N7:PSUL:N/P DP2:XT3:N	FCS0315-N7	PSUL:N	PDP2	XT3:N	1.5 мм²	
		1W7 FCS0315-N7:PSUL:PE/PDP2:XT3:PE	FCS0315-N7	PSUL:PE	PDP2	XT3:PE	1.5 мм²	
		1W8 FCS0315-N8:PSUL:L/P DP2:XT5:L	FCS0315-N8	PSUL:L	PDP2	XT5:L	1.5 мм²	
		1W8 FCS0315-N8:PSUL:N/P DP2:XT5:N	FCS0315-N8	PSUL:N	PDP2	XT5:N	1.5 мм²	
		1W8 FCS0315-N8:PSUL:PE/PDP2:XT5:PE	FCS0315-N8	PSUL:PE	PDP2	XT5:PE	1.5 мм²	
		1W9 FCS0315-N9:PSUL:L/P DP2:XT7:L	FCS0315-N9	PSUL:L	PDP2	XT7:L	1.5 мм²	
		1W9 FCS0315-N9:PSUL:N/P DP2:XT7:N	FCS0315-N9	PSUL:N	PDP2	XT7:N	1.5 мм²	
		1W9 FCS0315-N9:PSUL:PE/PDP2:XT7:PE	FCS0315-N9	PSUL:PE	PDP2	XT7:PE	1.5 мм²	
Подп. и дата		2W4 FCS0315-N4:PSUR:L/P DP1:XT8:L	FCS0315-N4	PSUR:L	PDP1	XT8:L	1.5 мм²	
		2W4 FCS0315-N4:PSUR:N/P DP1:XT8:N	FCS0315-N4	PSUR:N	PDP1	XT8:N	1.5 мм²	
		2W4 FCS0315-N4:PSUR:PE/PDP1:XT8:PE	FCS0315-N4	PSUR:PE	PDP1	XT8:PE	1.5 мм²	
		2W5 FCS0315-N5:PSUR:L/P DP1:XT10:L	FCS0315-N5	PSUR:L	PDP1	XT10:L	1.5 мм²	
Инв. № дубл.		2W5 FCS0315-N5:PSUR:N/P DP1:XT10:N	FCS0315-N5	PSUR:N	PDP1	XT10:N	1.5 мм²	
		2W5 FCS0315-N5:PSUR:PE/PDP1:XT10:PE	FCS0315-N5	PSUR:PE	PDP1	XT10:PE	1.5 мм²	
		2W6 FCS0315-N6:PSUR:L/P DP2:XT2:L	FCS0315-N6	PSUR:L	PDP2	XT2:L	1.5 мм²	
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.		Разраб.	Аликин		01.2025	Шкаф №10 FCS0315. Таблица соединений		
		Пров.	Гиниятулин		01.2025			
		Н. контр.	Зырянова		01.2025			
		Утв.	Баянов		01.2025			
КOC25001-157-ACU.05.ТБ						Лит.	Лист	Листов
						Т	1	2
								
						АСУ ИНЖИНИРИНГ		

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
2W6 FCS0315-N6:PSUR:N/P DP2:XT2:N		FCS0315-N6	PSUR:N	PDP2	XT2:N	1.5 мм²	
2W6 FCS0315-N6:PSUR:PE/PDP2:XT2:PE		FCS0315-N6	PSUR:PE	PDP2	XT2:PE	1.5 мм²	
2W7 FCS0315-N7:PSUR:L/P DP2:XT4:L		FCS0315-N7	PSUR:L	PDP2	XT4:L	1.5 мм²	
2W7 FCS0315-N7:PSUR:N/P DP2:XT4:N		FCS0315-N7	PSUR:N	PDP2	XT4:N	1.5 мм²	
2W7 FCS0315-N7:PSUR:PE/PDP2:XT4:PE		FCS0315-N7	PSUR:PE	PDP2	XT4:PE	1.5 мм²	
2W8 FCS0315-N8:PSUR:L/P DP2:XT6:L		FCS0315-N8	PSUR:L	PDP2	XT6:L	1.5 мм²	
2W8 FCS0315-N8:PSUR:N/P DP2:XT6:N		FCS0315-N8	PSUR:N	PDP2	XT6:N	1.5 мм²	
2W8 FCS0315-N8:PSUR:PE/PDP2:XT6:PE		FCS0315-N8	PSUR:PE	PDP2	XT6:PE	1.5 мм²	
2W9 FCS0315-N9:PSUR:L/P DP2:XT8:L		FCS0315-N9	PSUR:L	PDP2	XT8:L	1.5 мм²	
2W9 FCS0315-N9:PSUR:N/P DP2:XT8:N		FCS0315-N9	PSUR:N	PDP2	XT8:N	1.5 мм²	
2W9 FCS0315-N9:PSUR:PE/PDP2:XT8:PE		FCS0315-N9	PSUR:PE	PDP2	XT8:PE	1.5 мм²	
FCS0315-N4:FE/FE1:		FCS0315-N4	FE	FE1		2.5 мм²	GNYE
FCS0315-N5:FE/FE1:		FCS0315-N5	FE	FE1		2.5 мм²	GNYE
FCS0315-N6:FE/FE2:		FCS0315-N6	FE	FE2		2.5 мм²	GNYE
FCS0315-N7:FE/FE2:		FCS0315-N7	FE	FE2		2.5 мм²	GNYE
FCS0315-N8:FE/FE2:		FCS0315-N8	FE	FE2		2.5 мм²	GNYE
FCS0315-N9:FE/FE2:		FCS0315-N9	FE	FE2		2.5 мм²	GNYE
W9 FCS0315-N5:CN2/FCS0315-N6:CN1		FCS0315-N5	CN2	FCS0315-N6	CN1		
W10 FCS0315-N5:CN2/FCS0315-N6:CN1		FCS0315-N5	CN2	FCS0315-N6	CN1		
W11 FCS0315-N6:CN2/FCS0315-N7:CN1		FCS0315-N6	CN2	FCS0315-N7	CN1		
W12 FCS0315-N6:CN2/FCS0315-N7:CN1		FCS0315-N6	CN2	FCS0315-N7	CN1		
W13 FCS0315-N7:CN2/FCS0315-N8:CN1		FCS0315-N7	CN2	FCS0315-N8	CN1		
W14 FCS0315-N7:CN2/FCS0315-N8:CN1		FCS0315-N7	CN2	FCS0315-N8	CN1		
W15 FCS0315-N8:CN2/FCS0315-N9:CN1		FCS0315-N8	CN2	FCS0315-N9	CN1		
W16 FCS0315-N8:CN2/FCS0315-N9:CN1		FCS0315-N8	CN2	FCS0315-N9	CN1		
				KOC25001-157-ACU.05.TБ			
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата			
							Лист
							2