



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ЕТ159-3

Альбом 14

Всего альбомов 18


КОС25001-157-АСУ.14

Главный инженер проекта

28.01.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.		№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примечание	
		1		КОС25001-157-АСУ.14.ОП	ЕТ159-3. Описание альбома	2			
		2		КОС25001-157-АСУ.14.С	ЕТ159-3. Спецификация	1			
		3		КОС25001-157-АСУ.14.МЧ	ЕТ159-3. Монтажный чертёж	2			
Справ. №		4		КОС25001-157-АСУ.14.ТБ	ЕТ159-3. Таблица соединений	1			
Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.		Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.14.ОП		
Разраб.	Аликин		01.2025	ЕТ159-3. Описание альбома	Лит.	Лист	Листов		
Пров.	Гиниятулин		01.2025		Т	2	2		
Н. контр.	Зырянова		01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ				
Утв.	Баянов		01.2025						

Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Клеммы									
1	XM2, XM3	Клемма с ножевыми размыкателями	Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-TG-01P-11-00A(H)	DEGSON	8	шт.		
2	XM2, XM3	Держатель маркировки клеммных коробок	Держатель маркировки для клеммных сборок, регулируется по высоте, для концевых стопоров.	KLM3-20x8-11-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
3	XM2, XM3	Концевой стопор	Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7.5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 8 мм, цвет: серый	E-WS N-01P-11-00A(H)	DEGSON	4	шт.		
4	XM2, XM3	Маркировка клемм	Маркировка для установки по бокам клемм шириной 8.2 мм.(1карта= 56 шильдов)	ZS8-56P-19-00A(H)	DEGSON	8	шт.		
5	XM2, XM3	Вставка размыкательная	Вставка размыкательная	DS-DI-01P-15-00Z(H)	DEGSON	8	шт.		
6	XM2, XM3	Концевая крышка	Концевая крышка, Длина: 47.7 мм, Ширина: 2.2 мм, Высота: 48.4 мм, Цвет: серый	D-PC4-01P-11-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
Кабели									
7		Провод 1x0.75 синий	Провод установочный, медный, изоляция ПВХ, гибкий, пониженной пожаро-опасности, с низким дымо- и газовыделением, без оболочки, 1 жила d=0.75 синий	ПуГВнг(A)-LS 1x0.75 синий		10	м.		
8		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-1-30 Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм² Длина: 30 мм	765130	ELEGIR	4	шт.		
9		Маркер для контейнеров	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-30-4.6-W До 17 символов. Высота: 4.6 мм Длина: 30 мм	419304602	ELEGIR	4	шт.		
10		НШВИ 0.75—8	Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный	79436	KBT	4	шт.		
11		НШВИ(2) 0.75-8	Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный	79462	KBT	6	шт.		


Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.14.С				
Разраб.	Аликин		01.2025	ЕТ159-3. Спецификация	Лит.		Лист	Листов	
Пров.	Гиниятулин		01.2025		Т		1	1	
Н. контр.	Зырянова		01.2025						
Утв.	Баянов		01.2025						

Справ. №	Перв. примен.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

KOC25001-157-ACY.14.M4

Вид спереди

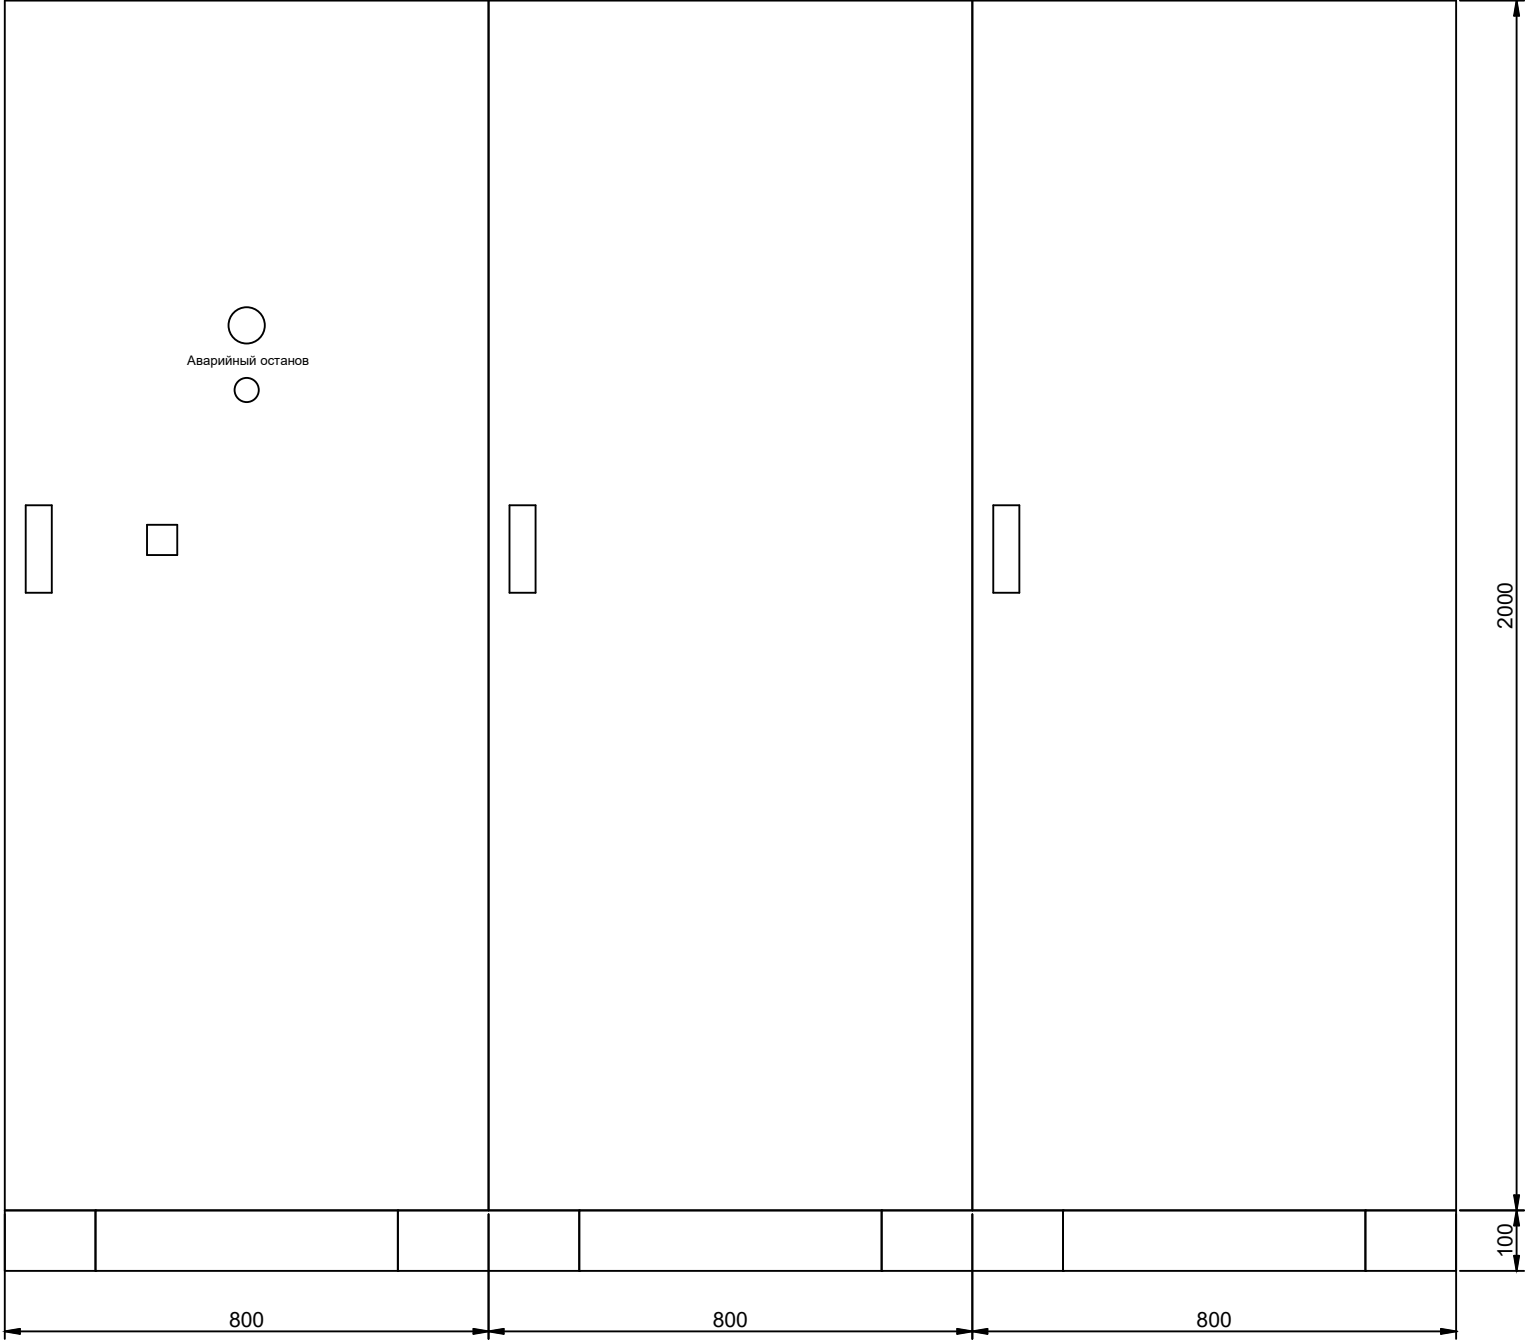


Примечание: Оборудование на дверях шкафа остается без изменений.

					КОС25001-157-АСУ.14.МЧ				
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЕТ159-3. Монтажный чертёж	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Аликин	<i>Аликин</i>	01.2025			Т			1:10
Пров.	Гиниятулин	<i>Гиниятулин</i>	01.2025						
						Лист 1		Листов 2	
Н. контр.	Зырянова	<i>Зырянова</i>	01.2025			 АСУ ИНЖИНИРИНГ			
Утв.	Баянов	<i>Баянов</i>	01.2025						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


ККС25001-157-АСУ.14.МЧ

Вид спереди без дверей

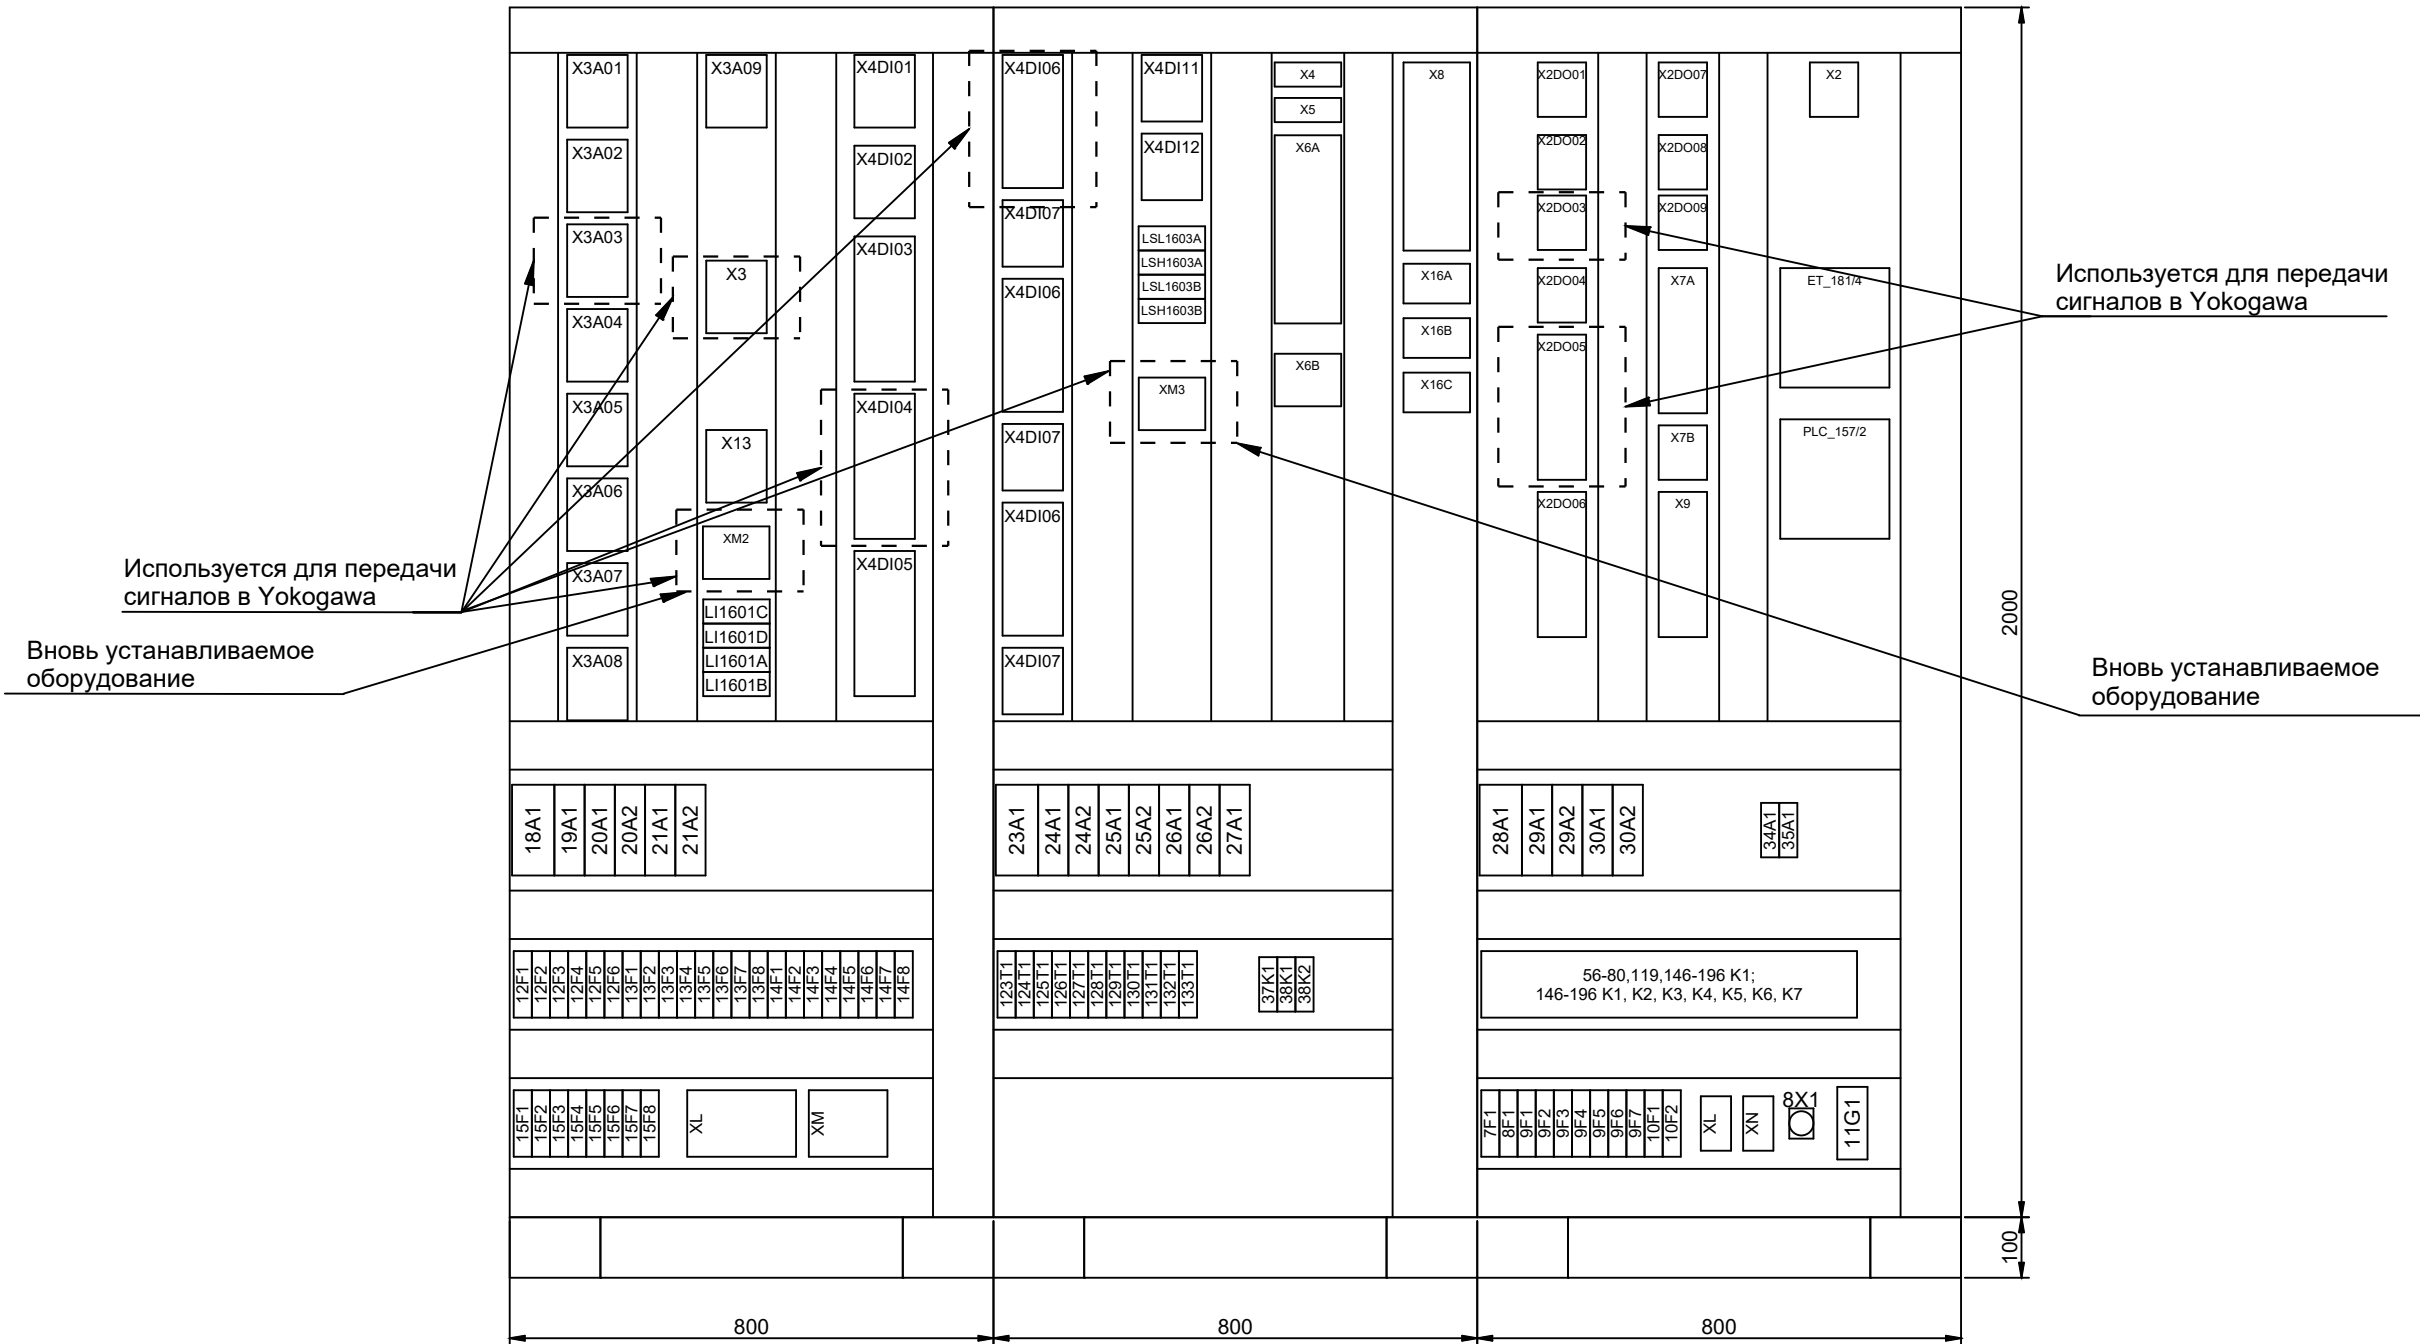

Примечание: Оборудование внутри шкафа остается без изменений. Проводники от клеммников X3A03, X3, X4DI04, X4DI06, X2DO03 и X2DO05 к Siemens отключаются. К ним подключаются проектируемые магистральные кабели из корпуса 157, идущие в Yokogawa. Доустанавливаются клеммники XM2 и XM3 для подключения минусовых проводников трехпроводных сигналов. Подробное подключение представлено в документе ККС25001-157-АСУ.С6 "Таблица соединений и подключений".

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ККС25001-157-АСУ.14.МЧ	Лист
						2

Перв. примен.	Справ. №	Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание						
			Элемент	Конт.	Элемент	Конт.								
			-XM:10/-XM2:1	-XM	10	-XM2	1	0,75 мм2	BU					
			-XM2:1/-XM2:2	-XM2	1	-XM2	2	0,75 мм2	BRDG					
			-XM2:2/-XM2:3	-XM2	2	-XM2	3	0,75 мм2	BRDG					
			-XM2:3/-XM3:1	-XM2	3	-XM3	1	0,75 мм2	BU					
			-XM3:1/-XM3:2	-XM3	1	-XM3	2	0,75 мм2	BRDG					
			-XM3:2/-XM3:3	-XM3	2	-XM3	3	0,75 мм2	BRDG					
-XM3:3/-XM3:4	-XM3	3	-XM3	4	0,75 мм2	BRDG								
-XM3:4/-XM3:5	-XM3	4	-XM3	5	0,75 мм2	BRDG								
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата											
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.14.ТБ						Лит.	Лист	Листов
						ЕТ159-3. Таблица соединений								
Пров.	Гиниятулин		01.2025	 АСУ ИНЖИНИРИНГ										
Н. контр.	Зырянова		01.2025											
Утв.	Баянов		01.2025											