



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

PLC157-2

Альбом 15

Всего альбомов 18


КОС25001-157-АСУ.15

Главный инженер проекта

28.01.2025

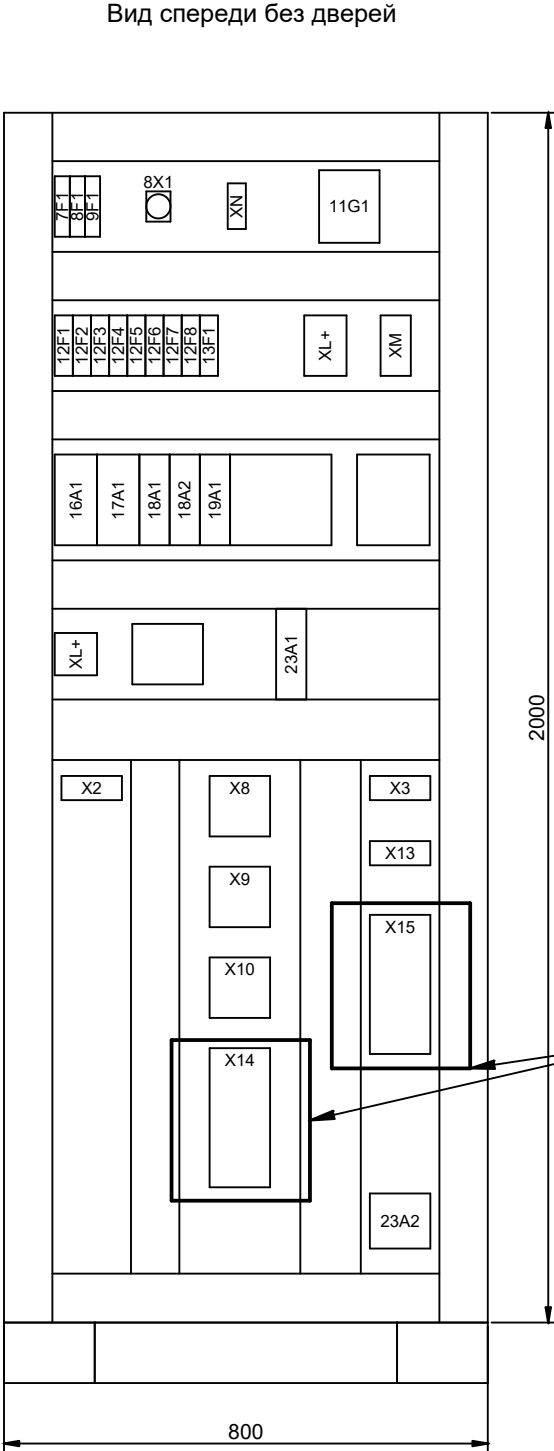
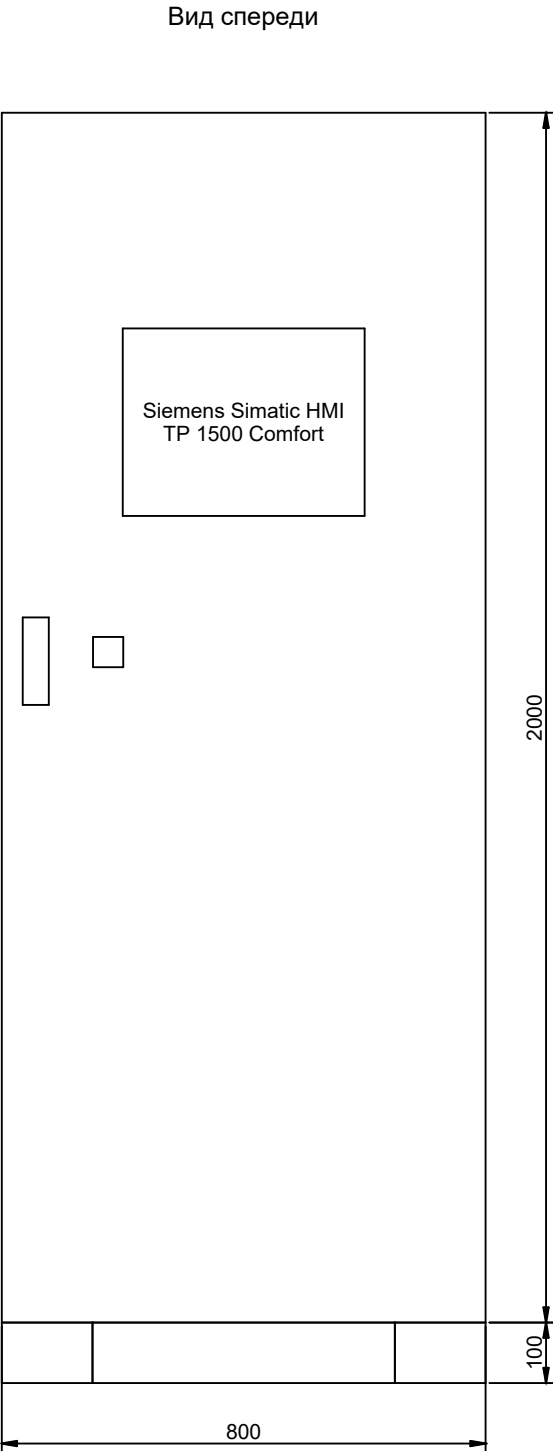
Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.		№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примечание	
		1		KOC25001-157-ACU.15.OP	PLC157-2. Опись альбома	2			
		2		KOC25001-157-ACU.15.C	PLC157-2. Спецификация	1			
		3		KOC25001-157-ACU.15.MЧ	PLC157-2. Монтажный чертёж	1			
Справ. №		4		KOC25001-157-ACU.15.TБ	PLC157-2. Таблица соединений	3			
Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.		Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.15.OP		
Разраб.	Аликин		01.2025	PLC157-2. Опись альбома	Лит.	Лист	Листов		
Пров.	Гиниятулин		01.2025		T	2	2		
Н. контр.	Зырянова		01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ				
Утв.	Баянов		01.2025						



Перв. примен.	Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
Справ. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клеммы									
	1	X14, X15	Клемма с ножевыми размыкателями	Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-TG-01P-11-00A(H)	DEGSON	64	шт.		
	2	X14, X15	Вставка размыкательная	Вставка размыкательная	DS-DI-01P-15-00Z(H)	DEGSON	64	шт.		
	3	X14, X15	Держатель маркировки клеммных коробок	Держатель маркировки для клеммных сборок, регулируется по высоте, для концевых стопоров.	KLM3-20x8-11-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
	4	X14, X15	Маркировка клемм	Маркировка для установки по бокам клемм шириной 6.2 мм.(1карта= 80 шильдов)	ZS6-80P-19-00A(H)	DEGSON	128	шт.		
	5	X14, X15	Концевая крышка	Концевая крышка, Длина: 47.7 мм, Ширина: 2.2 мм, Высота: 48.4 мм, Цвет: серый	D-DC10-01P-11-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
	Кабели									
	6		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-1-30 Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм² Длина: 30 мм	765130	ELEGIR	128	шт.		
	7		Маркер для контейнеров	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-30-4.6-W До 17 символов. Высота: 4.6 мм Длина: 30 мм	419304602	ELEGIR	64	шт.		
	8		0.75 мм² ВК	ПУГВ 0.75 мм² ВК (черный) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-0.75-ВК	PRY	35	м		
	9		НШВИ 0.75—8	Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный	79436	KBT	128	шт.		
Подп. и дата										
Инв. № дубл.										
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										

					KOC25001-157-ACU.15.C				
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	PLC157-2. Спецификация				
Разраб.	Аликин			01.2025					
Пров.	Гиниятулин			01.2025					
Н. контр.	Зырянова			01.2025					
Утв.	Баянов			01.2025	Лит.			Лист	Листов
					Т			1	1
					 АСУ ИНЖИНИРИНГ				



Вновь монтруемое
оборудование

					КОС25001-157-АСУ.15.МЧ				
					PLC157-2. Монтажный чертёж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		Т			1:10
Разраб.		Аликин		01.2025					
Пров.		Гиниятулин		01.2025					
						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.		Зырянова		01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ			
Утв.		Баянов		01.2025					

Перв. примен.		Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание		
			Элемент	Конт.	Элемент	Конт.				
Справ. №		-31K1:11/X14:1	-31K1	11	X14 ●	1	0.75 мм²	ВК		
		-18A2:5/X14:2	-18A2	5	X14	2	0.75 мм²	ВК		
					X14 ●	3	0.75 мм²	ВК		
		-18A2:6/X14:4	-18A2	6	X14	4	0.75 мм²	ВК		
					X14 ●	5	0.75 мм²	ВК		
		-18A2:7/X14:6	-18A2	7	X14	6	0.75 мм²	ВК		
					X14 ●	7	0.75 мм²	ВК		
		-18A2:8/X14:8	-18A2	8	X14	8	0.75 мм²	ВК		
					X14 ●	9	0.75 мм²	ВК		
		-18A2:9/X14:10	-18A2	9	X14	10	0.75 мм²	ВК		
					X14 ●	11	0.75 мм²	ВК		
		-18A2:27/X14:12	-18A2	27	X14	12	0.75 мм²	ВК		
					X14 ●	13	0.75 мм²	ВК		
Подп. и дата		-18A2:28/X14:14	-18A2	28	X14	14	0.75 мм²	ВК		
					X14 ●	15	0.75 мм²	ВК		
		-18A2:29/X14:16	-18A2	29	X14	16	0.75 мм²	ВК		
Инв. № дубл.					X14 ●	17	0.75 мм²	ВК		
		-18A2:32/X14:18	-18A2	32	X14	18	0.75 мм²	ВК		
					X14 ●	19	0.75 мм²	ВК		
Взам. инв. №		-18A2:33/X14:20	-18A2	33	X14	20	0.75 мм²	ВК		
					X14 ●	21	0.75 мм²	ВК		
Подп. и дата										
						КOC25001-157-АСУ.15.ТБ				
		Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата				
Инв. № подл.		Разраб.	Аликин		01.2025	PLC157-2. Таблица соединений		Лит.	Лист	Листов
		Пров.	Гиниятулин		01.2025			Т	1	3
		Н. контр.	Зырянова		01.2025			 АСУ ИНЖИНИРИНГ		
		Утв.	Баянов		01.2025					

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
-18A2:34/X14:22	-18A2	34	X14	22	0.75 мм²	БК	
			X14	23	0.75 мм²	БК	
-18A2:35/X14:24	-18A2	35	X14	24	0.75 мм²	БК	
			X14	25	0.75 мм²	БК	
-18A2:36/X14:26	-18A2	36	X14	26	0.75 мм²	БК	
			X14	27	0.75 мм²	БК	
-18A2:37/X14:28	-18A2	37	X14	28	0.75 мм²	БК	
			X14	29	0.75 мм²	БК	
-18A2:38/X14:30	-18A2	38	X14	30	0.75 мм²	БК	
-31K8:11/X14:31	-31K8	11	X14	31	0.75 мм²	БК	
-18A2:39/X14:32	-18A2	39	X14	32	0.75 мм²	БК	
-19A1:12/X15:1	-19A1	12	X15	1	0.75 мм²	БК	
-32K1:A2/X15:2	-32K1	A2	X15	2	0.75 мм²	БК	
-19A1:13/X15:3	-19A1	13	X15	3	0.75 мм²	БК	
			X15	4	0.75 мм²	БК	
-19A1:14/X15:5	-19A1	14	X15	5	0.75 мм²	БК	
			X15	6	0.75 мм²	БК	
-19A1:15/X15:7	-19A1	15	X15	7	0.75 мм²	БК	
			X15	8	0.75 мм²	БК	
-19A1:16/X15:9	-19A1	16	X15	9	0.75 мм²	БК	
			X15	10	0.75 мм²	БК	
-19A1:17/X15:11	-19A1	17	X15	11	0.75 мм²	БК	
			X15	12	0.75 мм²	БК	
Инв. № подл.							
						Лист	
						2	
	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
-19A1:18/X15:13	-19A1	18	X15	13	0.75 мм²	БК	
			X15	14	0.75 мм²	БК	
-19A1:19/X15:15	-19A1	19	X15	15	0.75 мм²	БК	
			X15	16	0.75 мм²	БК	
-19A1:22/X15:17	-19A1	22	X15	17	0.75 мм²	БК	
			X15	18	0.75 мм²	БК	
-19A1:23/X15:19	-19A1	23	X15	19	0.75 мм²	БК	
			X15	20	0.75 мм²	БК	
-19A1:24/X15:21	-19A1	24	X15	21	0.75 мм²	БК	
			X15	22	0.75 мм²	БК	
-19A1:25/X15:23	-19A1	25	X15	23	0.75 мм²	БК	
			X15	24	0.75 мм²	БК	
-19A1:26/X15:25	-19A1	26	X15	25	0.75 мм²	БК	
			X15	26	0.75 мм²	БК	
-19A1:27/X15:27	-19A1	27	X15	27	0.75 мм²	БК	
			X15	28	0.75 мм²	БК	
-19A1:28/X15:29	-19A1	28	X15	29	0.75 мм²	БК	
			X15	30	0.75 мм²	БК	
-19A1:29/X15:31	-19A1	29	X15	31	0.75 мм²	БК	
-32K7:A2/X15:32	-32K7	A2	X15	32	0.75 мм²	БК	
КОС25001-157-АСУ.15.ТБ							
Лист							
3							

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------