



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ШРП К-157

Альбом 17

Всего альбомов 18


КОС25001-157-АСУ.17

Главный инженер проекта

28.01.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.		№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примечание	
		1		КОС25001-157-АСУ.17.ОП	ШРП К-157. Опись альбома	2			
		2		КОС25001-157-АСУ.17.С	ШРП К-157. Спецификация	1			
		3		КОС25001-157-АСУ.17.ДМЧ	ШРП К-157. Демонтажный чертеж	1			
Справ. №		4		КОС25001-157-АСУ.17.МЧ	ШРП К-157. Монтажный чертёж	1			
Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.		Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.17.ОП		
Разраб.	Аликин		01.2025	ШРП К-157. Опись альбома	Лит.	Лист	Листов		
Пров.	Гиниятулин		01.2025		Т	2	2		
Н. контр.	Зырянова		01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ				
Утв.	Баянов		01.2025						

Перв. примен.		Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Клеммы									
Справ. №		1	ХТ:L	Проходная клемма	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-01P-11-00A(H)	DEGSON	1	шт.		Устанавливается вновь
		2	ХТ:N	Проходная клемма	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-01P-12-00A(H)	DEGSON	1	шт.		Устанавливается вновь
		Защитные устройства									
		3	SF00	Автоматический выключатель 32А 2Р	Автоматический выключатель С 32А 3Р 4.5кА 400В City9 Set	C9F14332	SysE	1	шт.		Замена сущ. АВ 63А
		4	SF26	Автоматический выключатель 25А 2Р С	Автоматический выключатель С 25А 2Р 4.5кА 230В City9 Set	C9F34225	SysE	1	шт.		Устанавливается вновь
		Кабели									
		5		2.5 мм² ВК	ПУГВ 2.5 мм² ВК ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-ВК	PRY	5	м		

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


					КОС25001-157-АСУ.17.С						
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ШРП К-157. Спецификация	Лит.		Лист		Листов	
Разраб.		Аликин		01.2025		Т			1		1
Пров.		Гиниятулин		01.2025							
Н. контр.		Зырянова		01.2025							
Утв.		Баянов		01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.


KOC25001-157-ACY.17.ДМЧ

Вид спереди

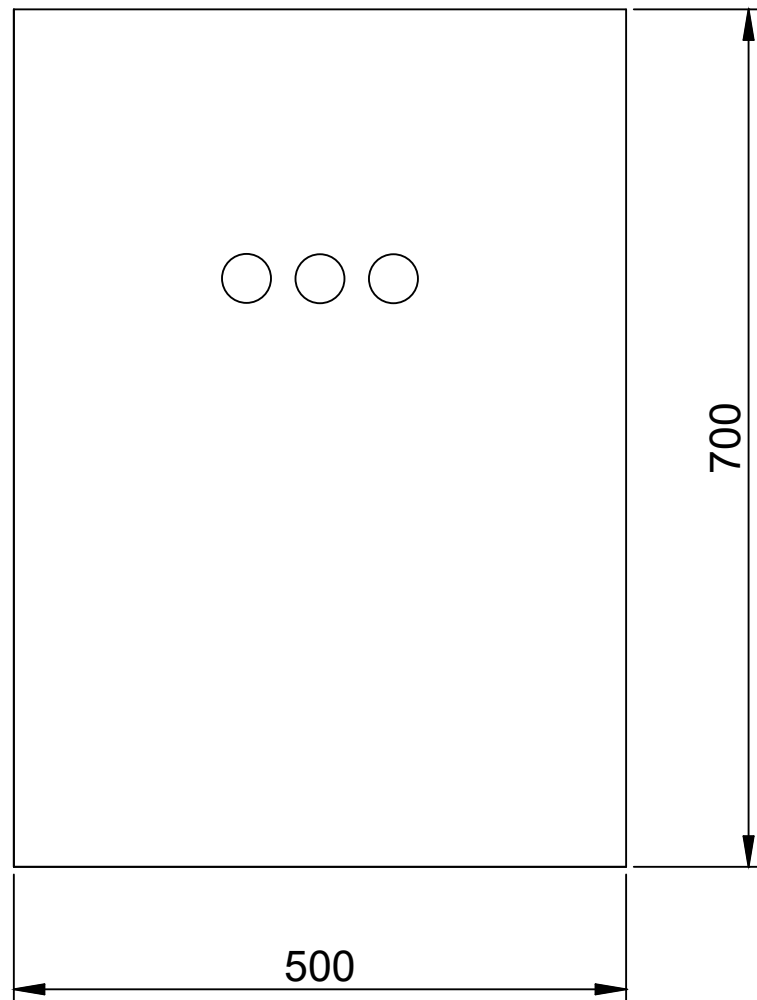


Демонтируемое оборудование

Вид спереди без дверей

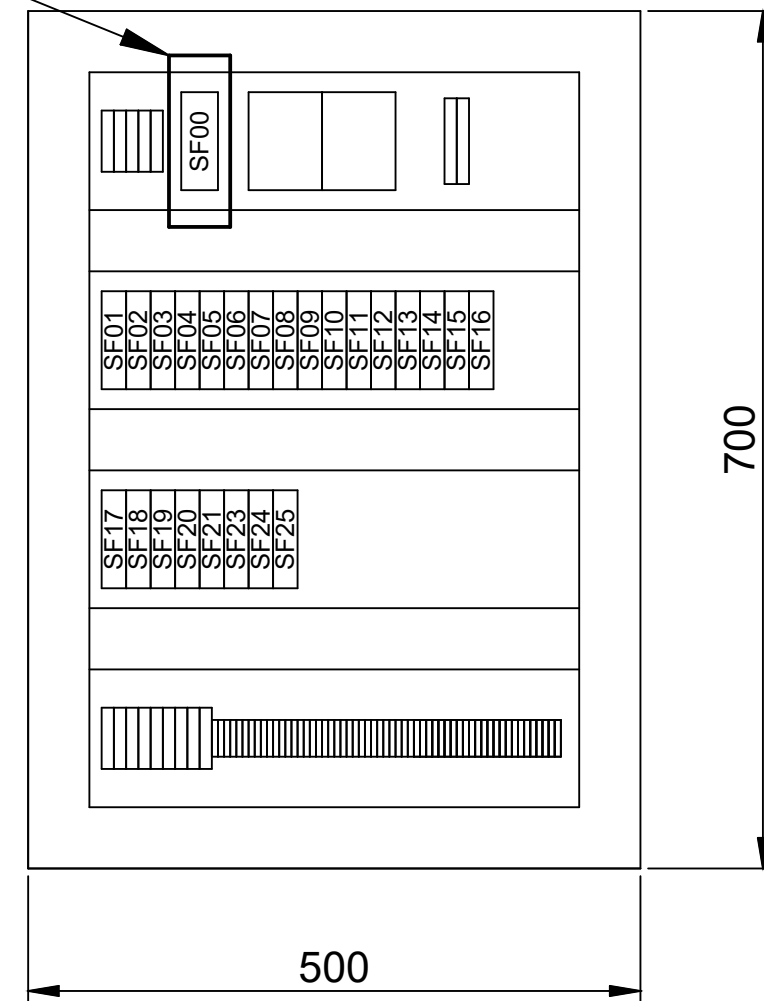

					КОС25001-157-АСУ.17.ДМЧ								
					ШРП К-157. Демонтажный чертеж				Лит.		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата					Т				1:10
Разраб.	Аликин	<i>Аликин</i>	01.01.2025										
Пров.	Гиниятулин	<i>Гиниятулин</i>	01.01.2025										
					Лист 1			Листов 1					
Н. контр.	Зырянова	<i>Зырянова</i>	01.01.2025					 АСУ ИНЖИНИРИНГ					
Утв.	Баянов	<i>Баянов</i>	01.01.2025										

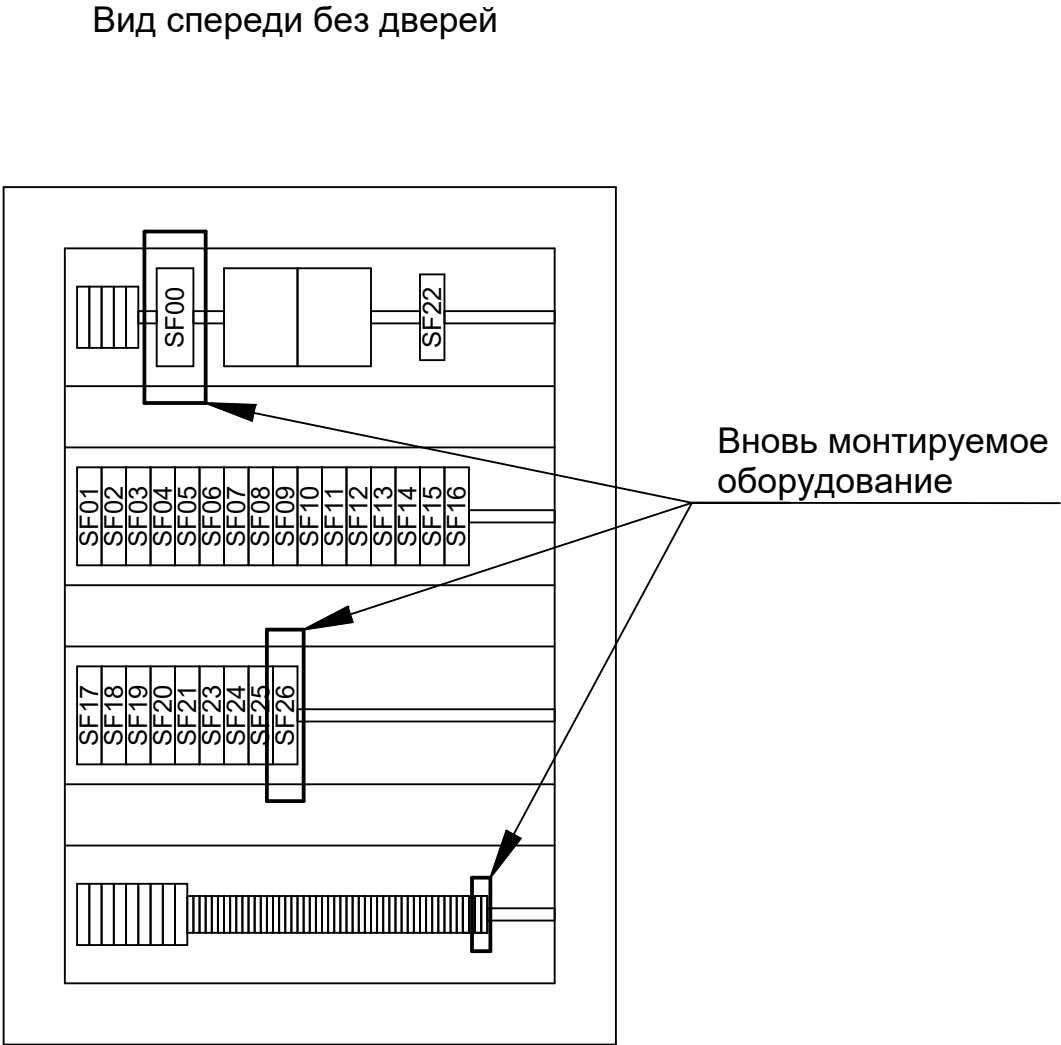

					КОС25001-157-АСУ.17.МЧ				
					ШРП К-157. Монтажный чертёж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		Т			1:10
Разраб.		Аликин		01.2025					
Пров.		Гиниятулин		01.2025					
						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.		Зырянова		01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ			
Утв.		Баянов		01.2025					