



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Шаблон документа

КОС25001-157-АСУ.С9

Главный инженер проекта

26.11.2025

Ф.Н. Баянов

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание

1	Общие положения.....	2
2	Перечень видеок кадров	3
	Перечень принятых сокращений	34
	Таблица регистрации изменений	35

[illegible]

1 Общие положения

Контроль и управление технологическим процессом оперативный персонал осуществляет с использованием набора видеокладов – графических изображений управляемого и контролируемого технологического объекта, отдельных его участков, и аппаратов, входящих в состав АСУ ТП. Другое название видеокладов – мнемосхемы.

Разработчик оставляет за собой право внесения изменений по мере доработки системы и отладки прикладного программного обеспечения на этапе пусконаладочных работ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч	Лист
№док.	Подп.	Дата
КOC25001-157-ACU.C9 Лист 2		

2 Перечень видеокадров

Видеокадры АСУ ТП разработаны на основании задания на проектирование объекта «Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д» - от 05.08.2024г. с учетом существующих проектов визуализации Siemens (АРМ оператора JSW, панель оператора управления системой пневмотранспорта нитки Д PLC-159/1, панель оператора управления системой перегонки гранул PLC-157-2). Перечень видеокадров приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень видеокадров

		Примечание	Имя окна					Комментарий					Лист	
		Рисунок 1	CIM360_OV					Общий вид					5	
		Рисунок 2	ALL_CIM360					Узел подачи порошка					6	
		Рисунок 3	ELECT_V2					Электрическая схема					7	
		Рисунок 4	FEEDING_V2					Узел подачи добавок					8	
		Рисунок 5	GP_CUTTER_V2					Насос расплава и гранулятор					9	
		Рисунок 6	LUBE_V2					Расход смазочного масла					10	
		Рисунок 7	MIXER_V2					Смеситель					11	
		Рисунок 8	PCW_V2					Транспортирующая вода гранулята					12	
		Рисунок 9	SYS2-CONV					Система транспорта гранул ПЭ					13	
		Рисунок 10	MINGRAF					Минутные графики					14	
		Рисунок 11	ALRM_IL1					Экран сигнализаций и блокировок 1/4					15	
		Рисунок 12	ALRM_IL2					Экран сигнализаций и блокировок 2/4					16	
		Рисунок 13	ALRM_IL3					Экран сигнализаций и блокировок 3/4					17	
		Рисунок 14	ALRM_IL4					Экран сигнализаций и блокировок 4/4					18	
		Рисунок 15	ANN1_V2					Сообщения системы экструдера					19	
		Рисунок 16	ANN2_V2					Сообщения системы подачи					20	
		Рисунок 17	LINE_ABCD_CIM360					Бункеры A,B,C,D					21	
		Рисунок 18	LINE_EFGH_CIM360					Бункеры E,F,G,H					22	
		Рисунок 19	LINE_JKLM_CIM360					Бункеры J,K,L,M					23	
Рисунок 20	LINE_NPRS_CIM360					Бункеры N,P,R,S					24			
Взам. инв. №														
Подп. и дата														
Инв. № подл.														
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-АСУ.C9					Лист	
													3	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КOC25001-157-ACU.C9	Лист
							4
Ив. № подл.						Подп. и дата	Взам. инв. №

Примечание	Имя окна	Комментарий	Лист
Рисунок 21	FSL2711_OV	Редуктор смесителя	25
Рисунок 22	FSL2761_OV	Редуктор насоса расплава	26
Рисунок 23	PM-05	Колебательный контур РМ-05	27
Рисунок 24	START_STOP_D	Последовательность пуска/останова транспортировки порошка	28
Рисунок 25	MF01	MF01 общая информация	29
Рисунок 26	MF02	MF02 общая информация	30
Рисунок 27	SF01	SF01 общая информация	31
Рисунок 28	SF02	SF02 общая информация	32
Рисунок 29	SF03	SF03 общая информация	33



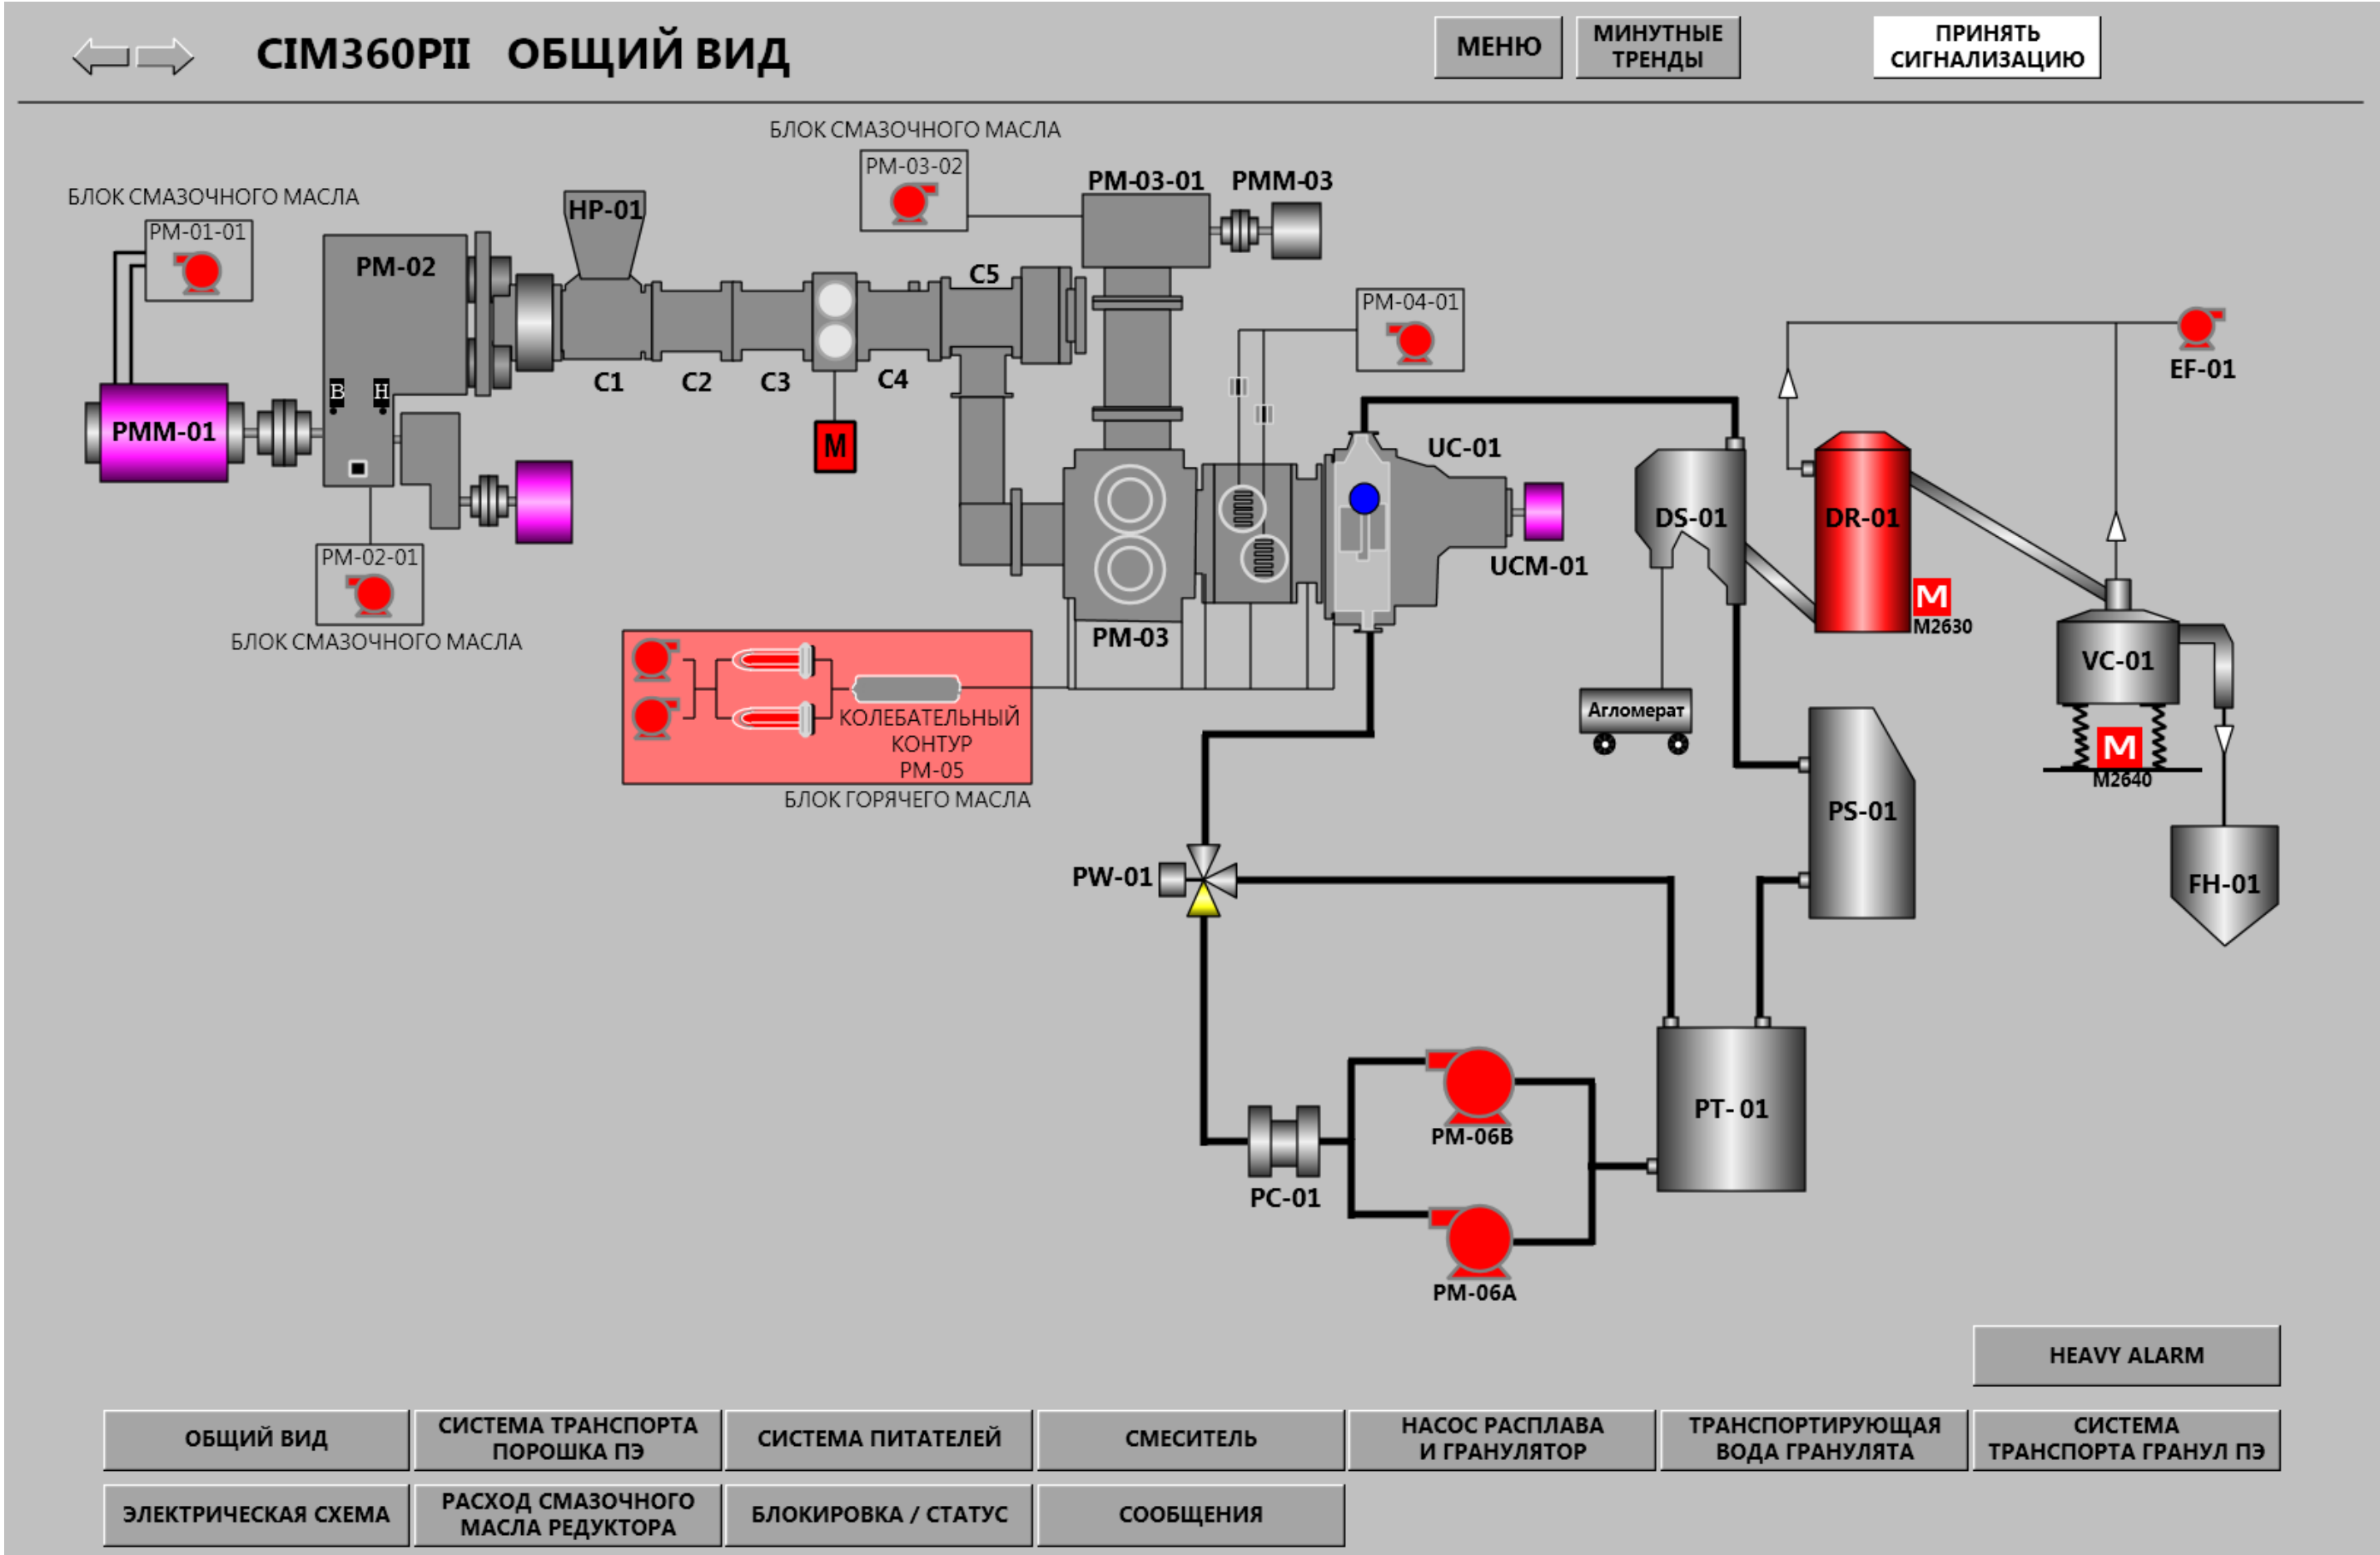


Рисунок 1 – СИМ360_OV (Общий вид)



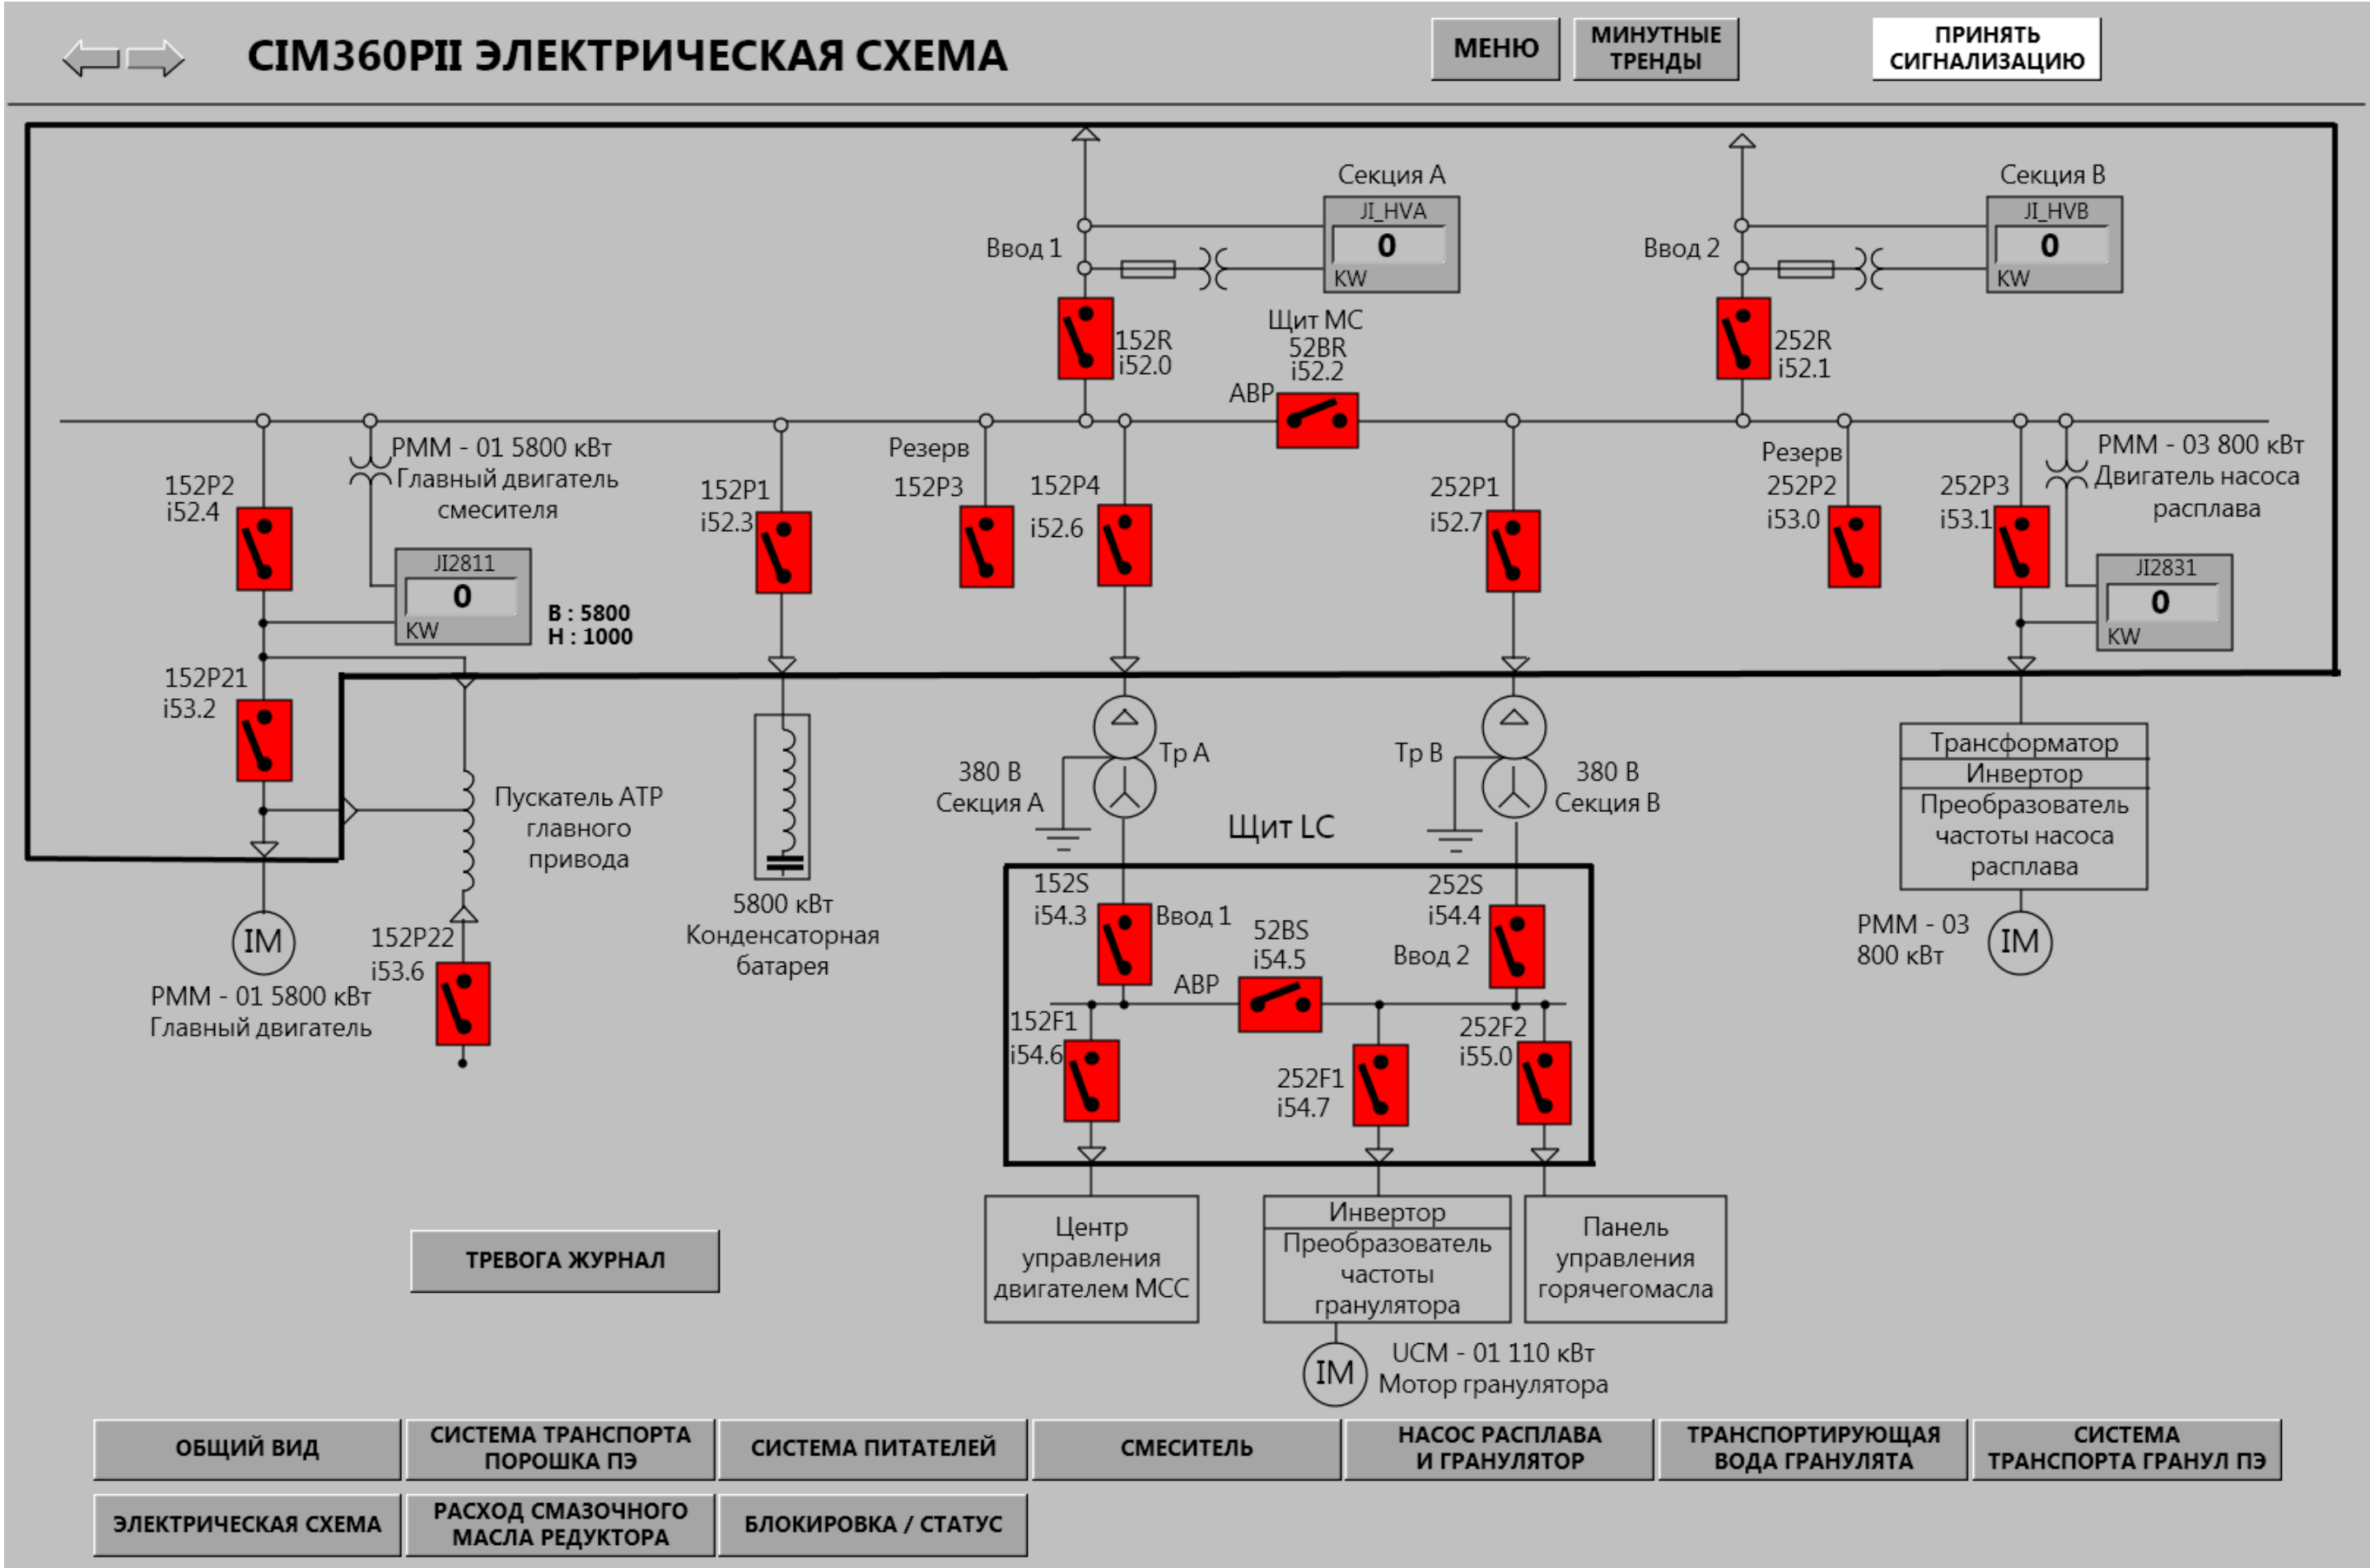

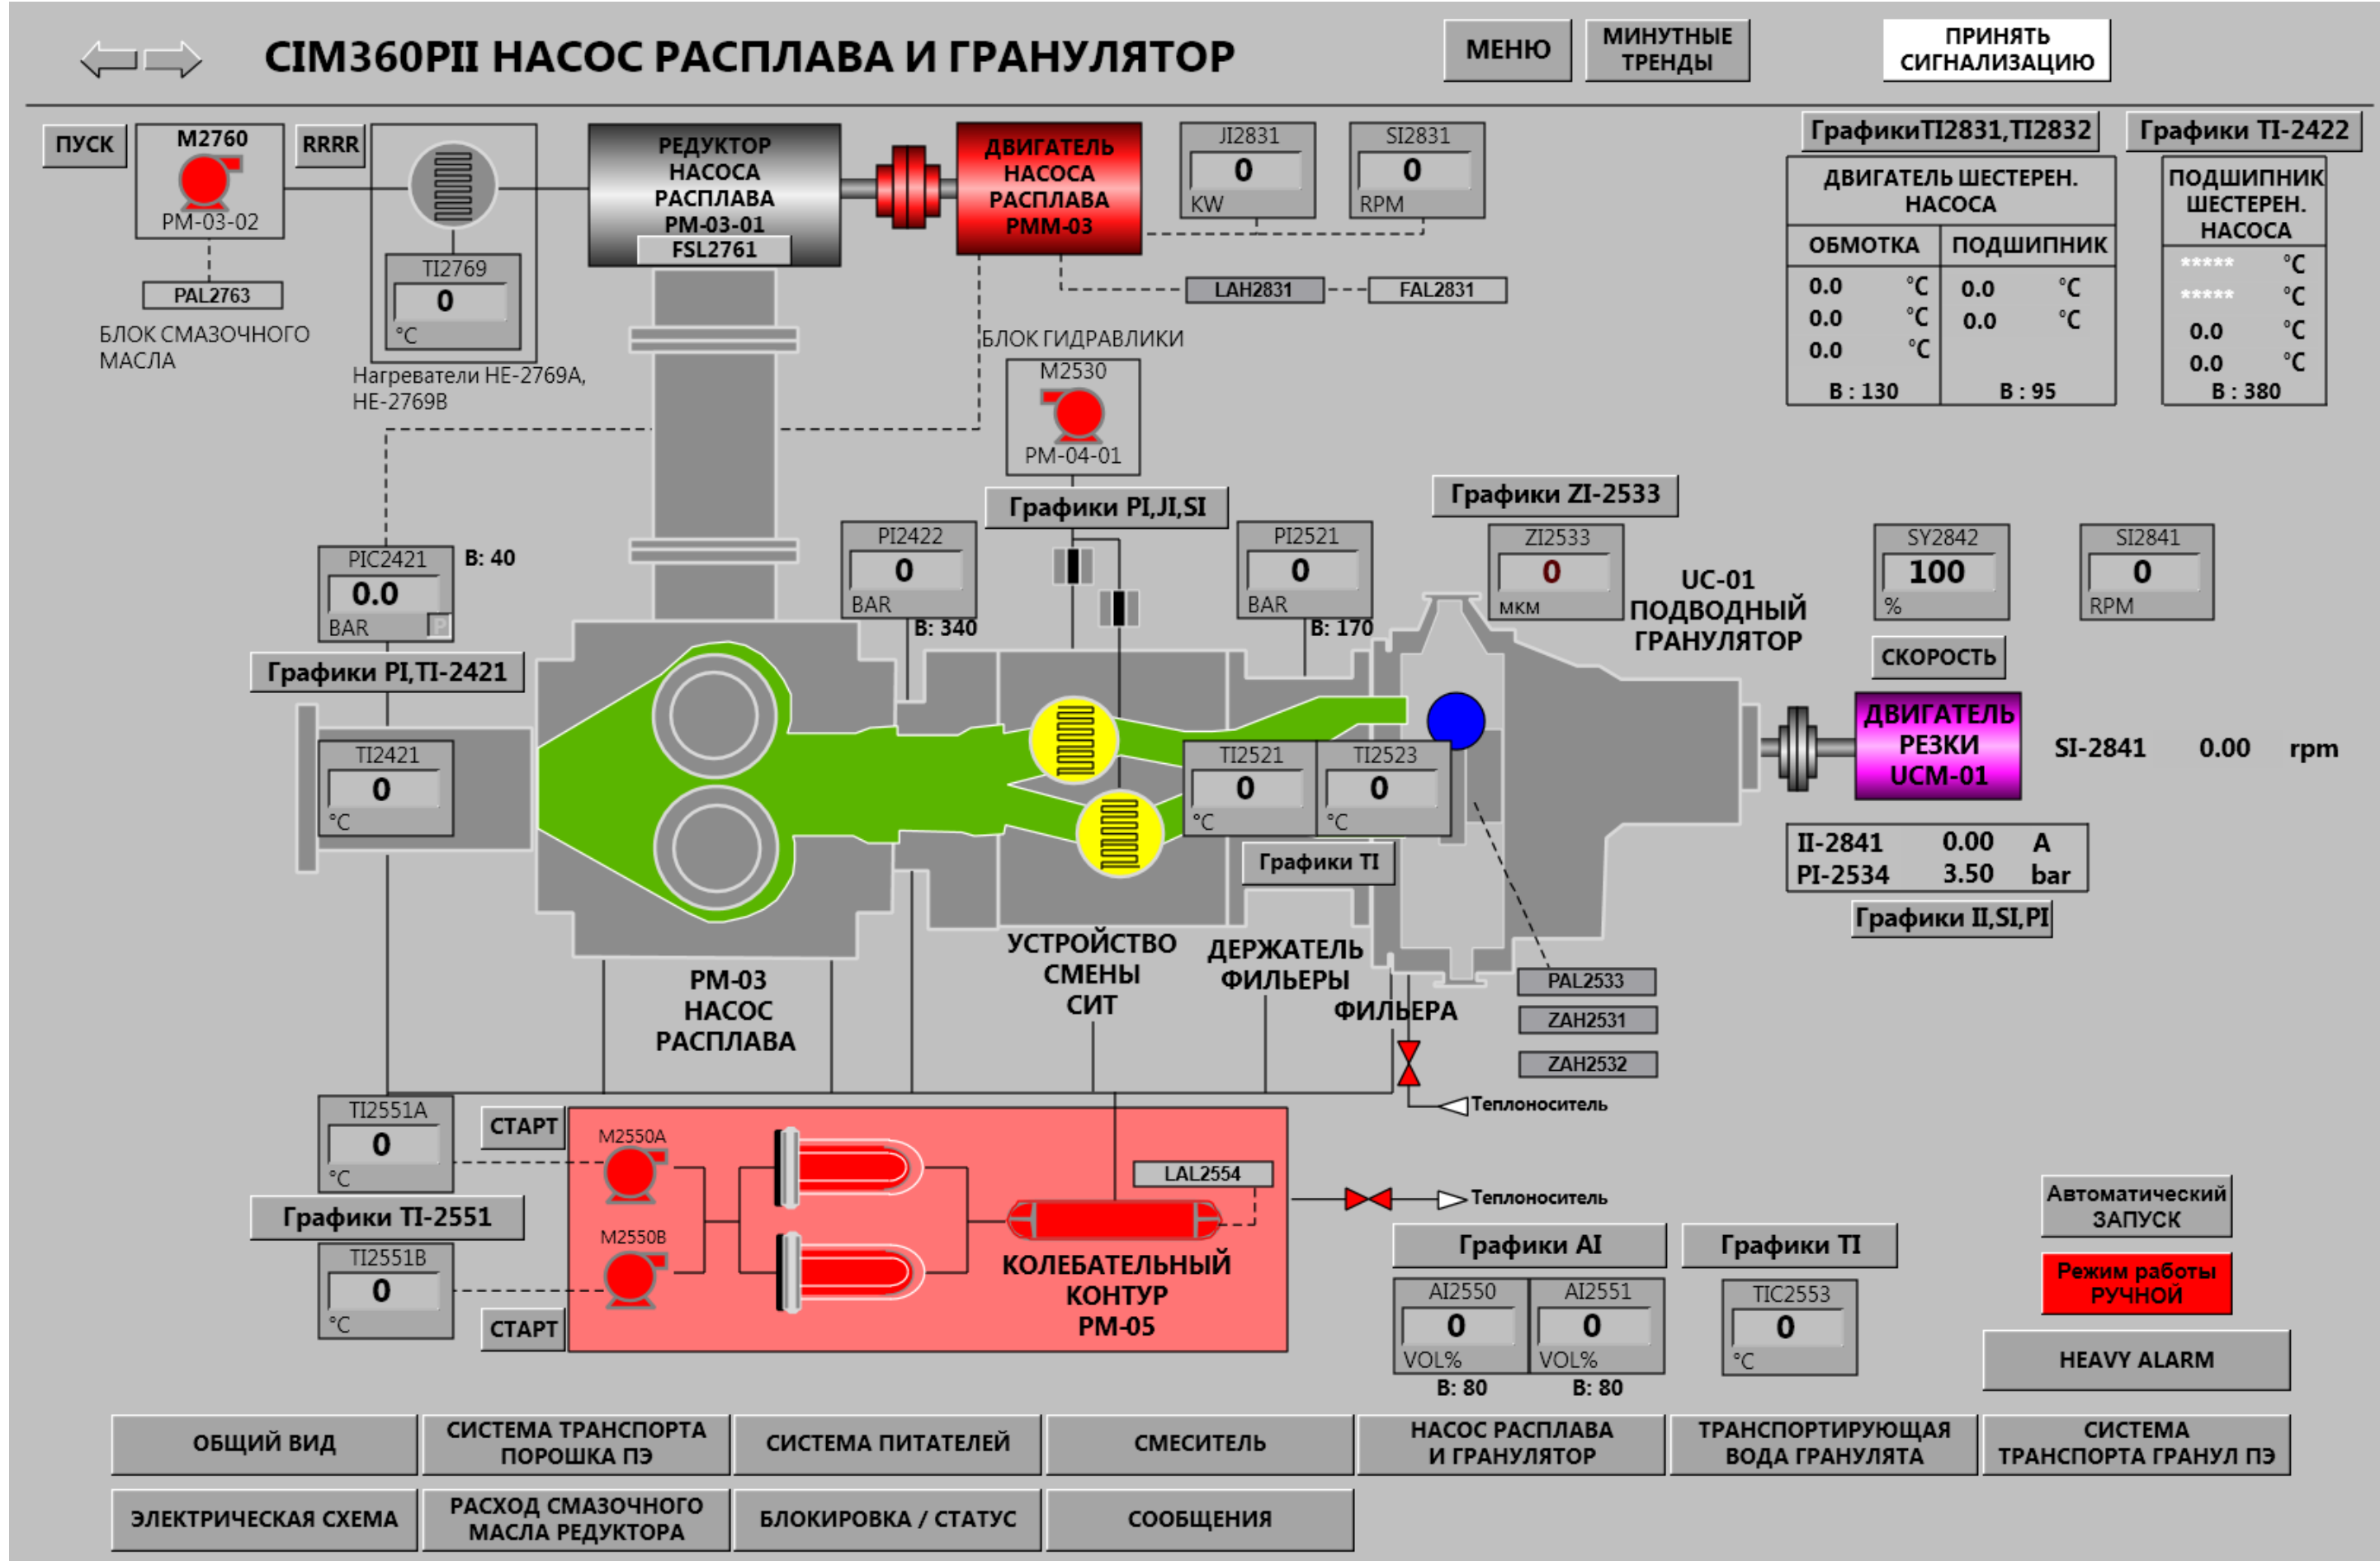

РЕДУКТОР СМЕСИТЕЛЯ (РС)

FAL2711A "НОРМА"	FAL2711B "НОРМА"	FAL2711C "НОРМА"
FAL2711D "НОРМА"	FAL2711E "НОРМА"	FAL2711F "НОРМА"
FAL2711G "НОРМА"	FAL2711H "НОРМА"	FAL2711J "НОРМА"
FAL2711K "НОРМА"	FAL2711L "НОРМА"	FAL2711M "НОРМА"
FAL2711N "НОРМА"	FAL2711P "НОРМА"	FAL2711Q "НОРМА"
FAL2711R "НОРМА"	FAL2711S "НОРМА"	FAL2711T "НОРМА"

РЕДУКТОР НАСОСА РАСПЛАВА (РНР)

FAL2761A "НОРМА"	FAL2761B "НОРМА"	FAL2761I "НОРМА"
FAL2761C "НОРМА"	FAL2761D "НОРМА"	FAL2761N "НОРМА"
FAL2761E "НОРМА"	FAL2761F "НОРМА"	FAL2761M "НОРМА"
FAL2761G "НОРМА"	FAL2761H "НОРМА"	FAL2761L "НОРМА"
FAL2761J "НОРМА"	FAL2761K "НОРМА"	

УЗЕЛ ГОРЯЧЕГО МАСЛА

ДАВЛЕНИЕ АЗОТА ЁМКОСТИ ГОР. МАСЛА "СВЕРХВЫСОКОЕ"	ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯТОРА "НОРМА"	НАСОС N1 "НОРМА"	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА "НОРМА"	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА "ОСТАНОВЛЕН"	ТЕМПЕРАТУРА "НОРМА"
ДАВЛЕНИЕ АЗОТА ЁМКОСТИ ГОР. МАСЛА "НОРМА"	НАПРЯЖЕНИЕ ПАНЕЛИ УПР. ГОРЯЧЕГО МАСЛА "ВЫКЛЮЧЕНО"	НАСОС N2 "НОРМА"	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА НОРМА	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА "ОСТАНОВЛЕН"	ТЕМПЕРАТУРА "НОРМА"

НАСОС ГОРЯЧЕГО МАСЛА N1

НАСОС ГОРЯЧЕГО МАСЛА N2

ОБЩИЙ ВИД	СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ПОРОШКА ПЭ	СИСТЕМА ПИТАТЕЛЕЙ	СМЕСИТЕЛЬ	НАСОС РАСПЛАВА И ГРАНУЛЯТОР	ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ ВОДА ГРАНУЛЯТА	СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ГРАНУЛ ПЭ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	РАСХОД СМАЗОЧНОГО МАСЛА РЕДУКТОРА	БЛОКИРОВКА / СТАТУС				

Рисунок 6 – LUBE_V2 (Расход смазочного масла)

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

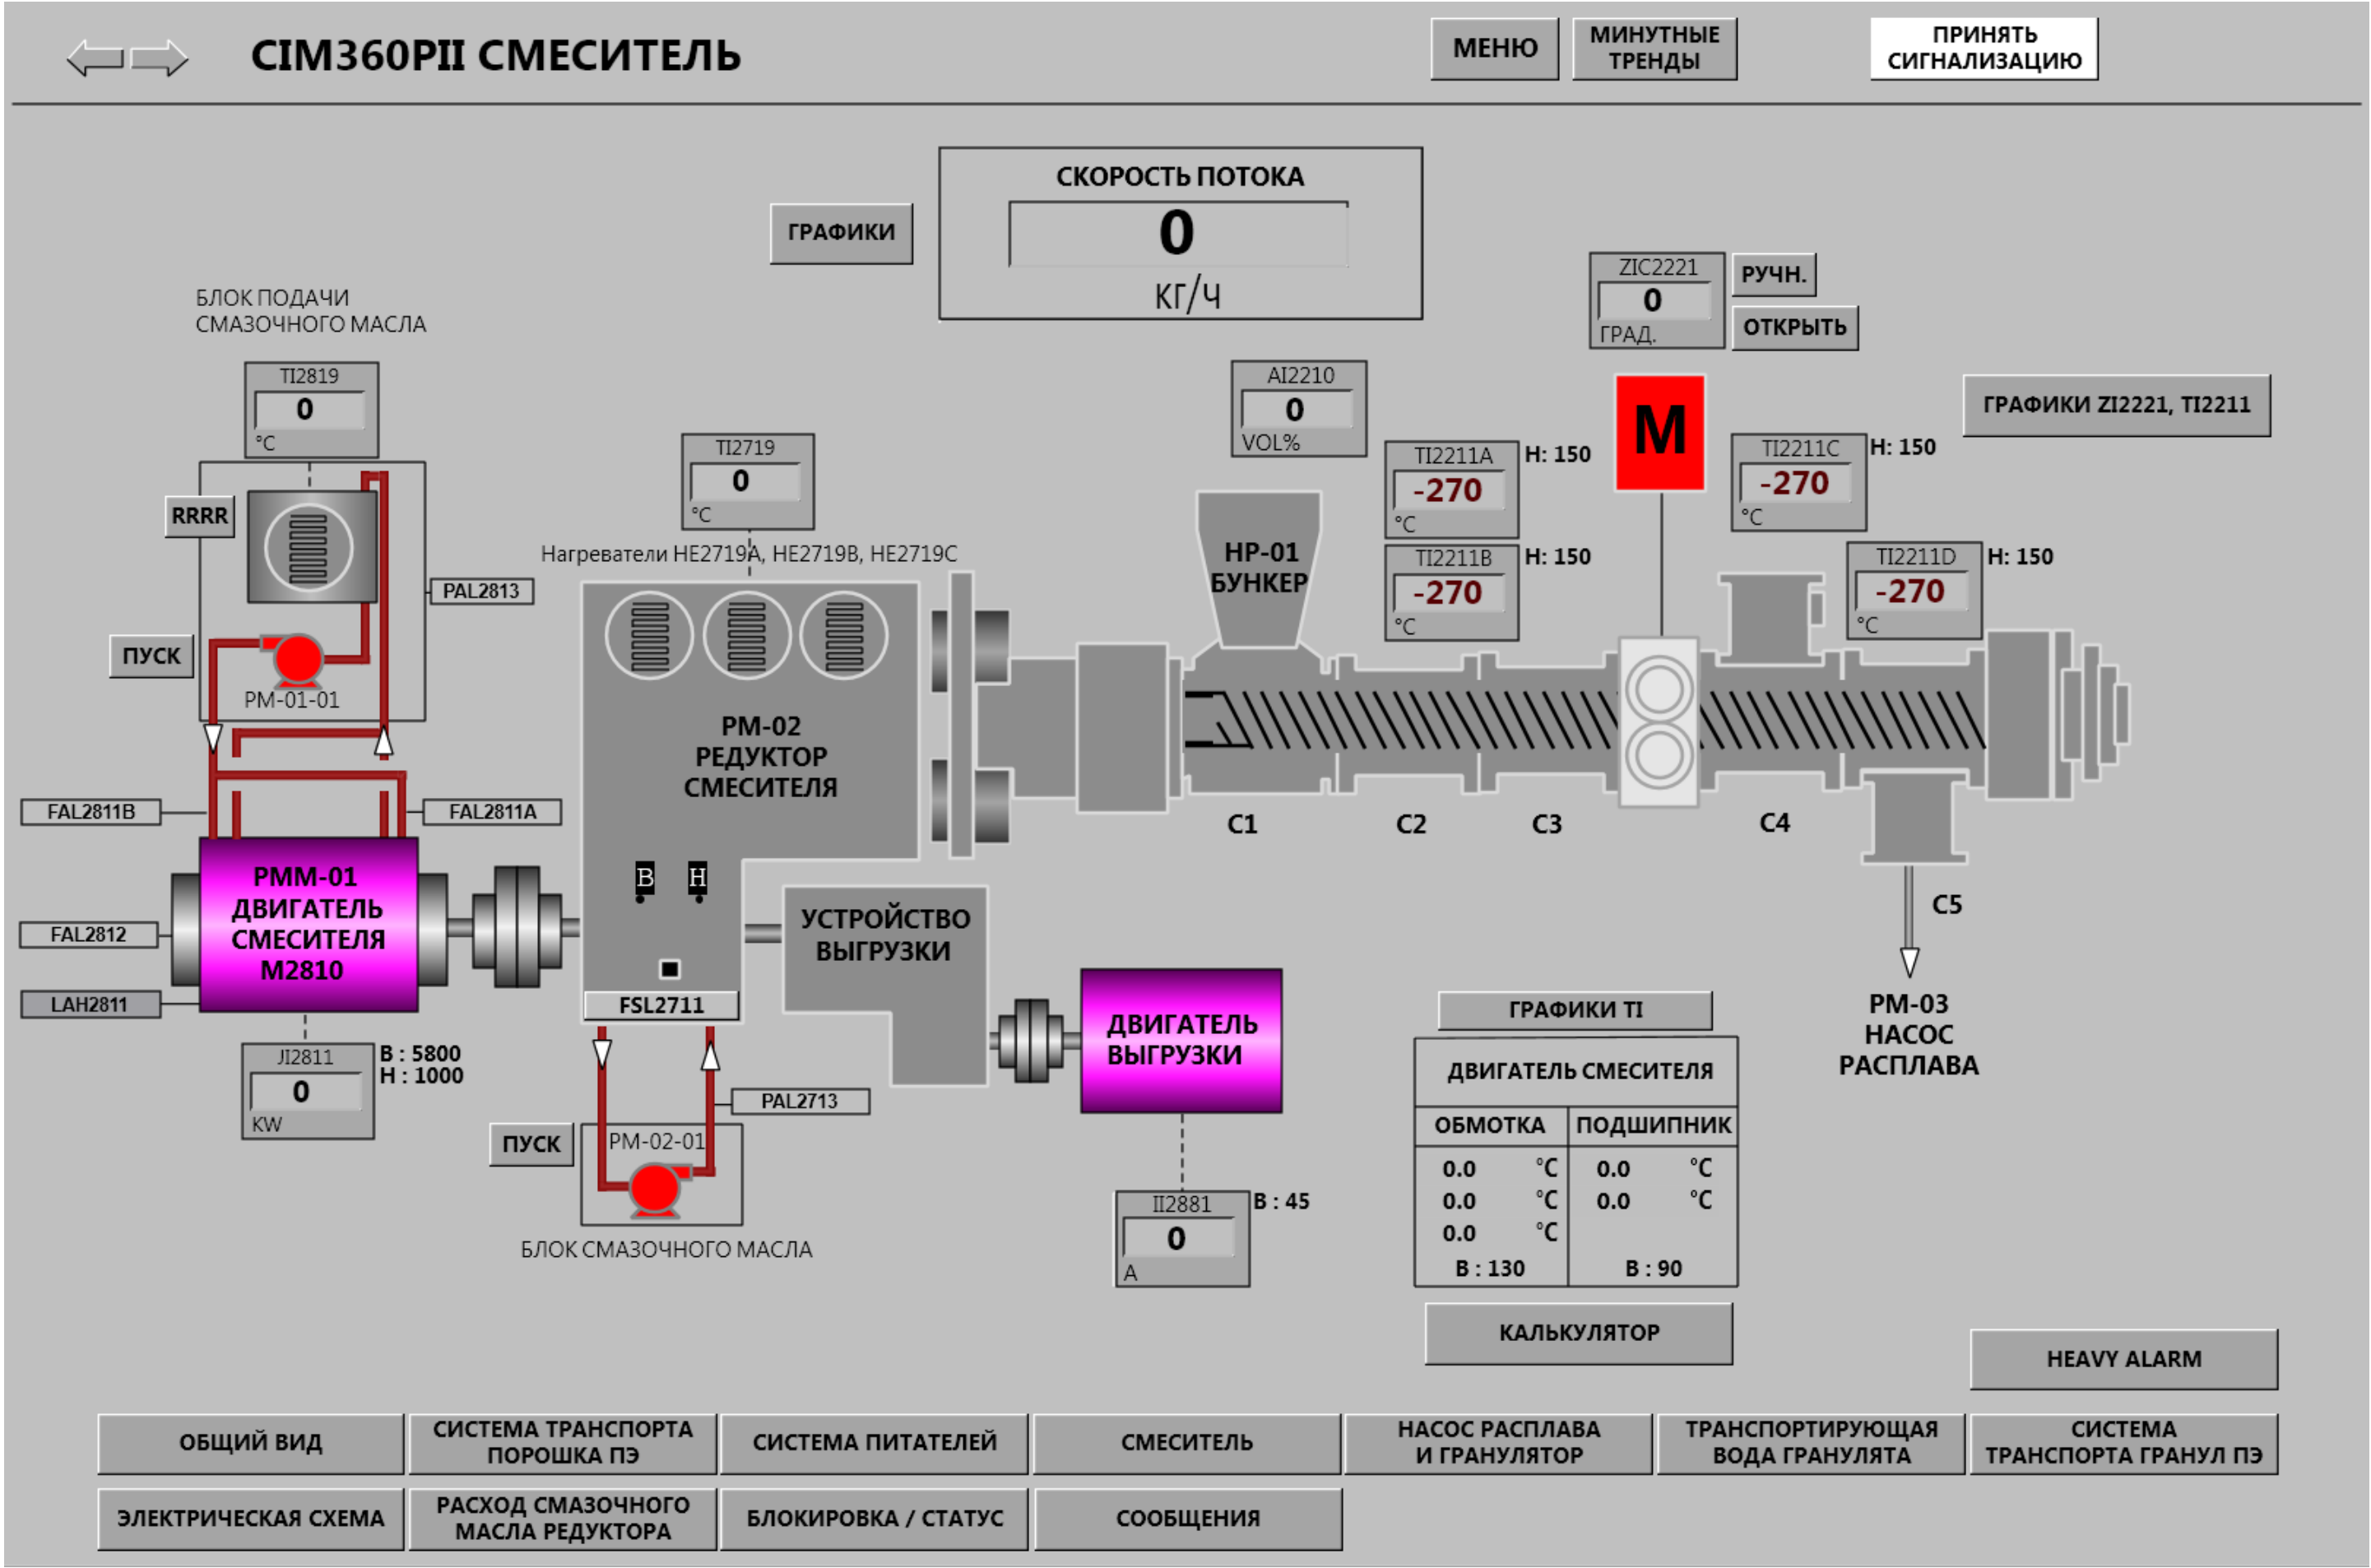


Рисунок 7 – MIXER_V2 (Смеситель)

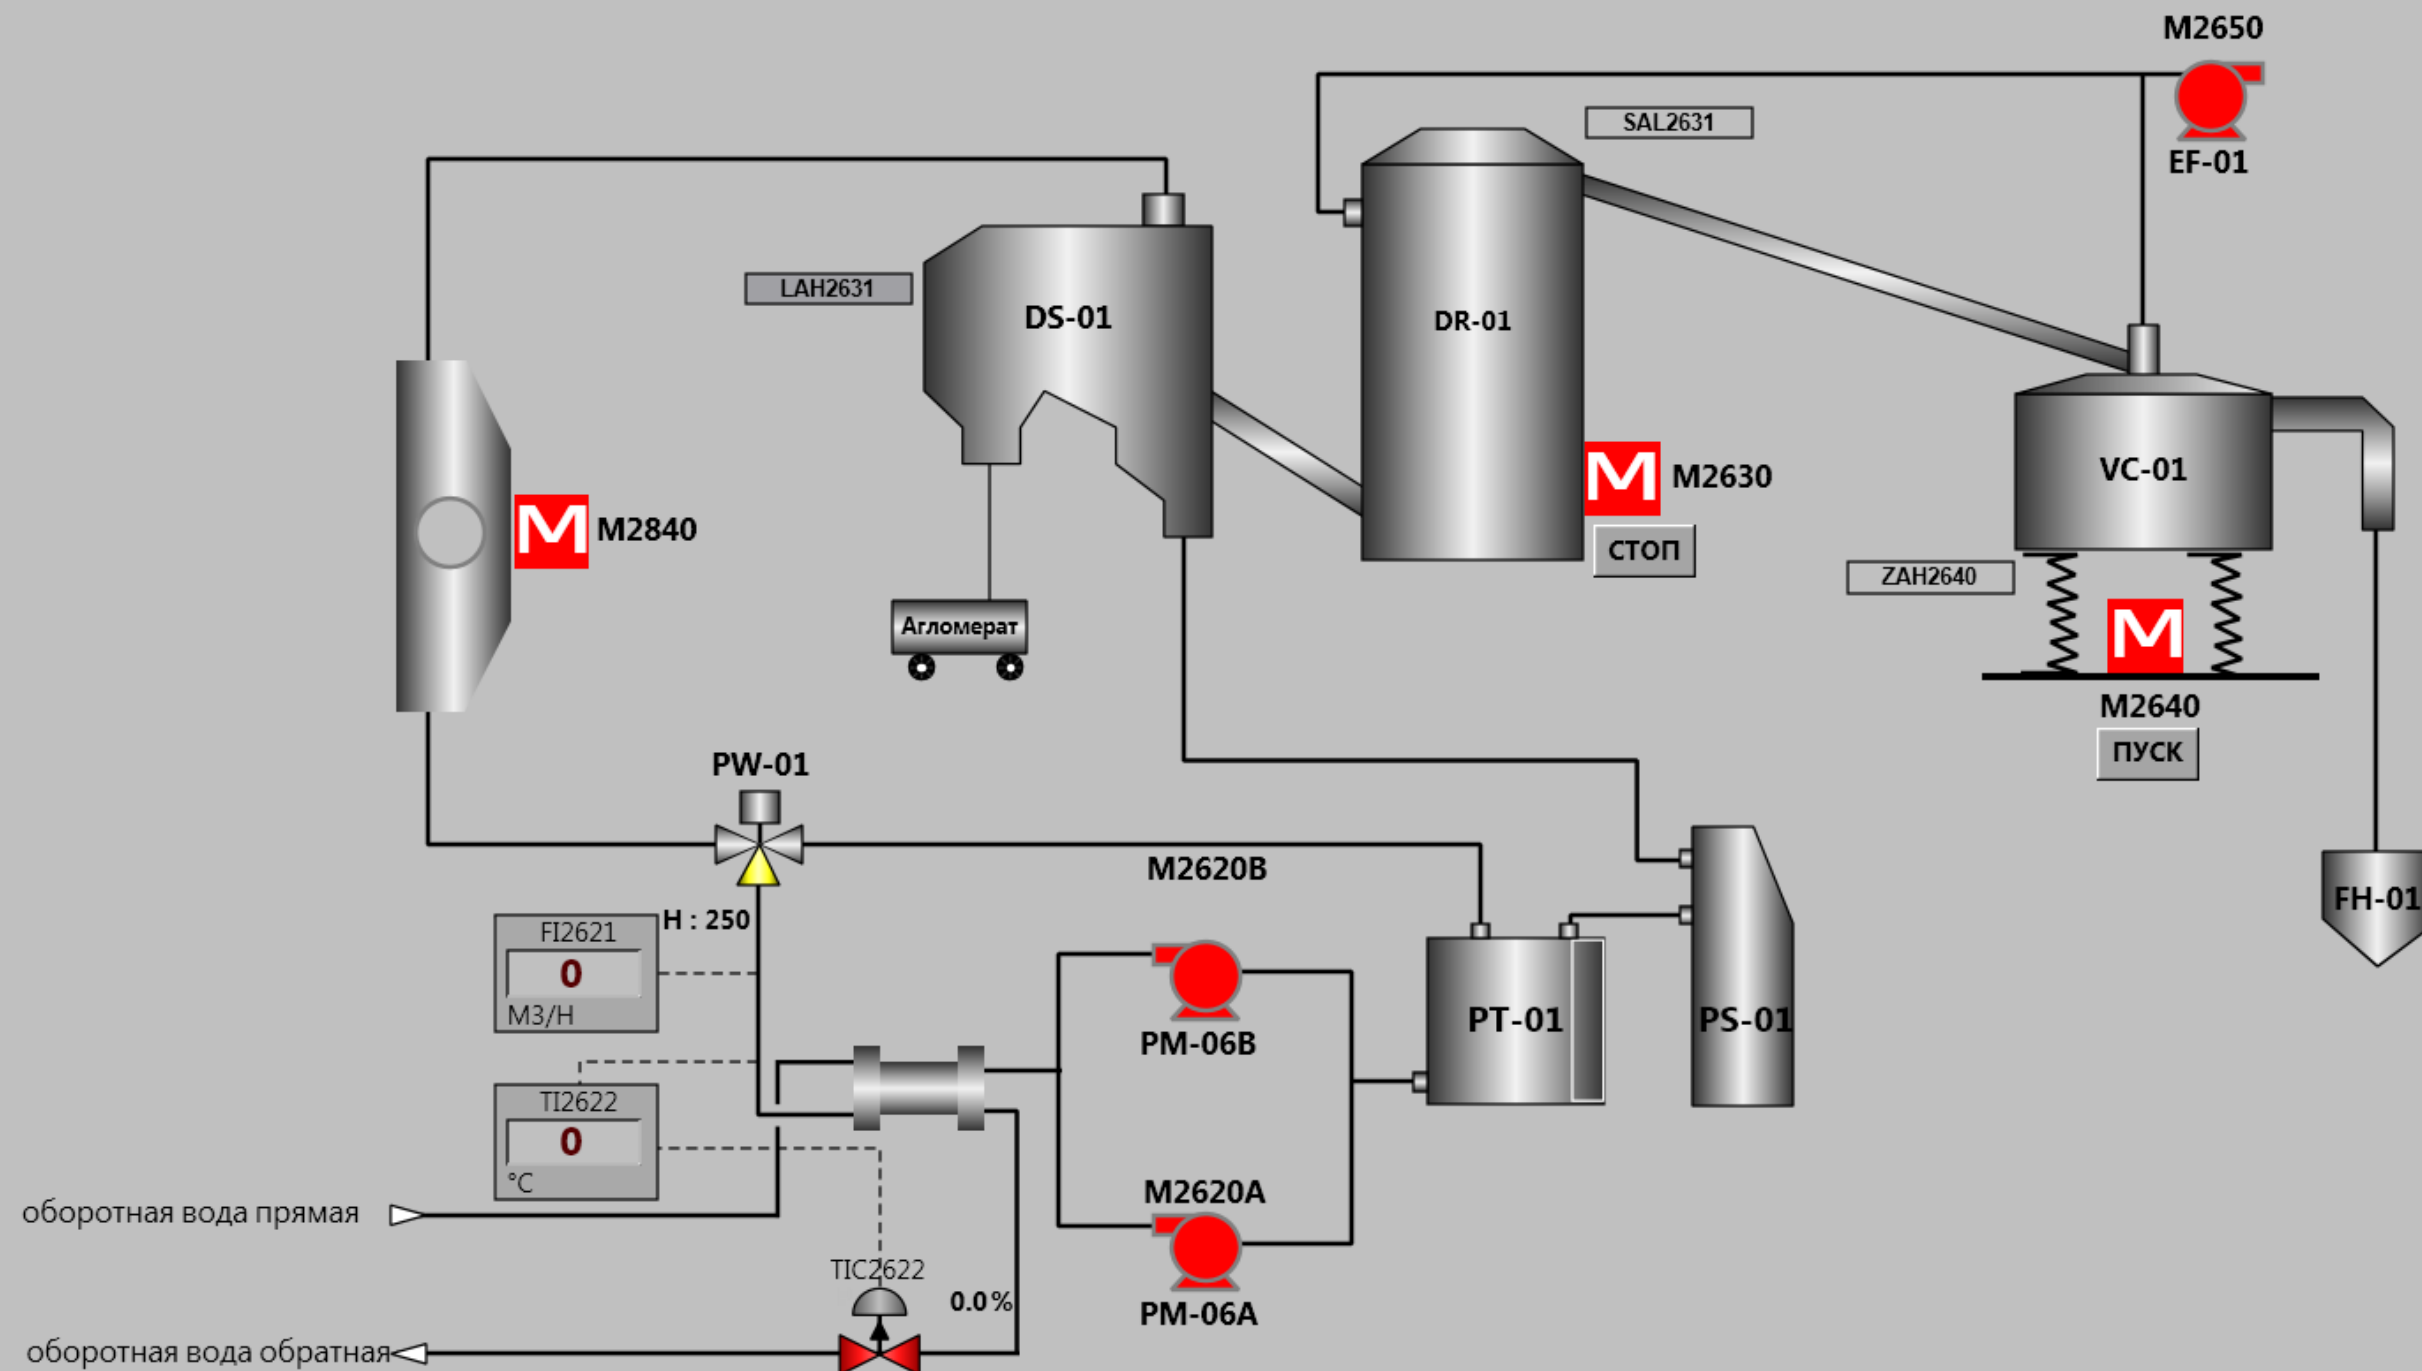
[ОБЩИЙ ВИД](#)[СИСТЕМА ТРАНСПОРТА
ПОРОШКА ПЭ](#)[СИСТЕМА ПИТАТЕЛЕЙ](#)[СМЕСИТЕЛЬ](#)[НАСОС РАСПЛАВА
И ГРАНУЛЯТОР](#)[ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ
ВОДА ГРАНУЛЯТА](#)[СИСТЕМА
ТРАНСПОРТА ГРАНУЛ ПЭ](#)[ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА](#)[РАСХОД СМАЗОЧНОГО
МАСЛА РЕДУКТОРА](#)[БЛОКИРОВКА / СТАТУС](#)[СООБЩЕНИЯ](#)


Рисунок 8 – PCW_V2 (Транспортирующая вода гранулята)

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

KOC25001-157-ACU.C9

Лист

12

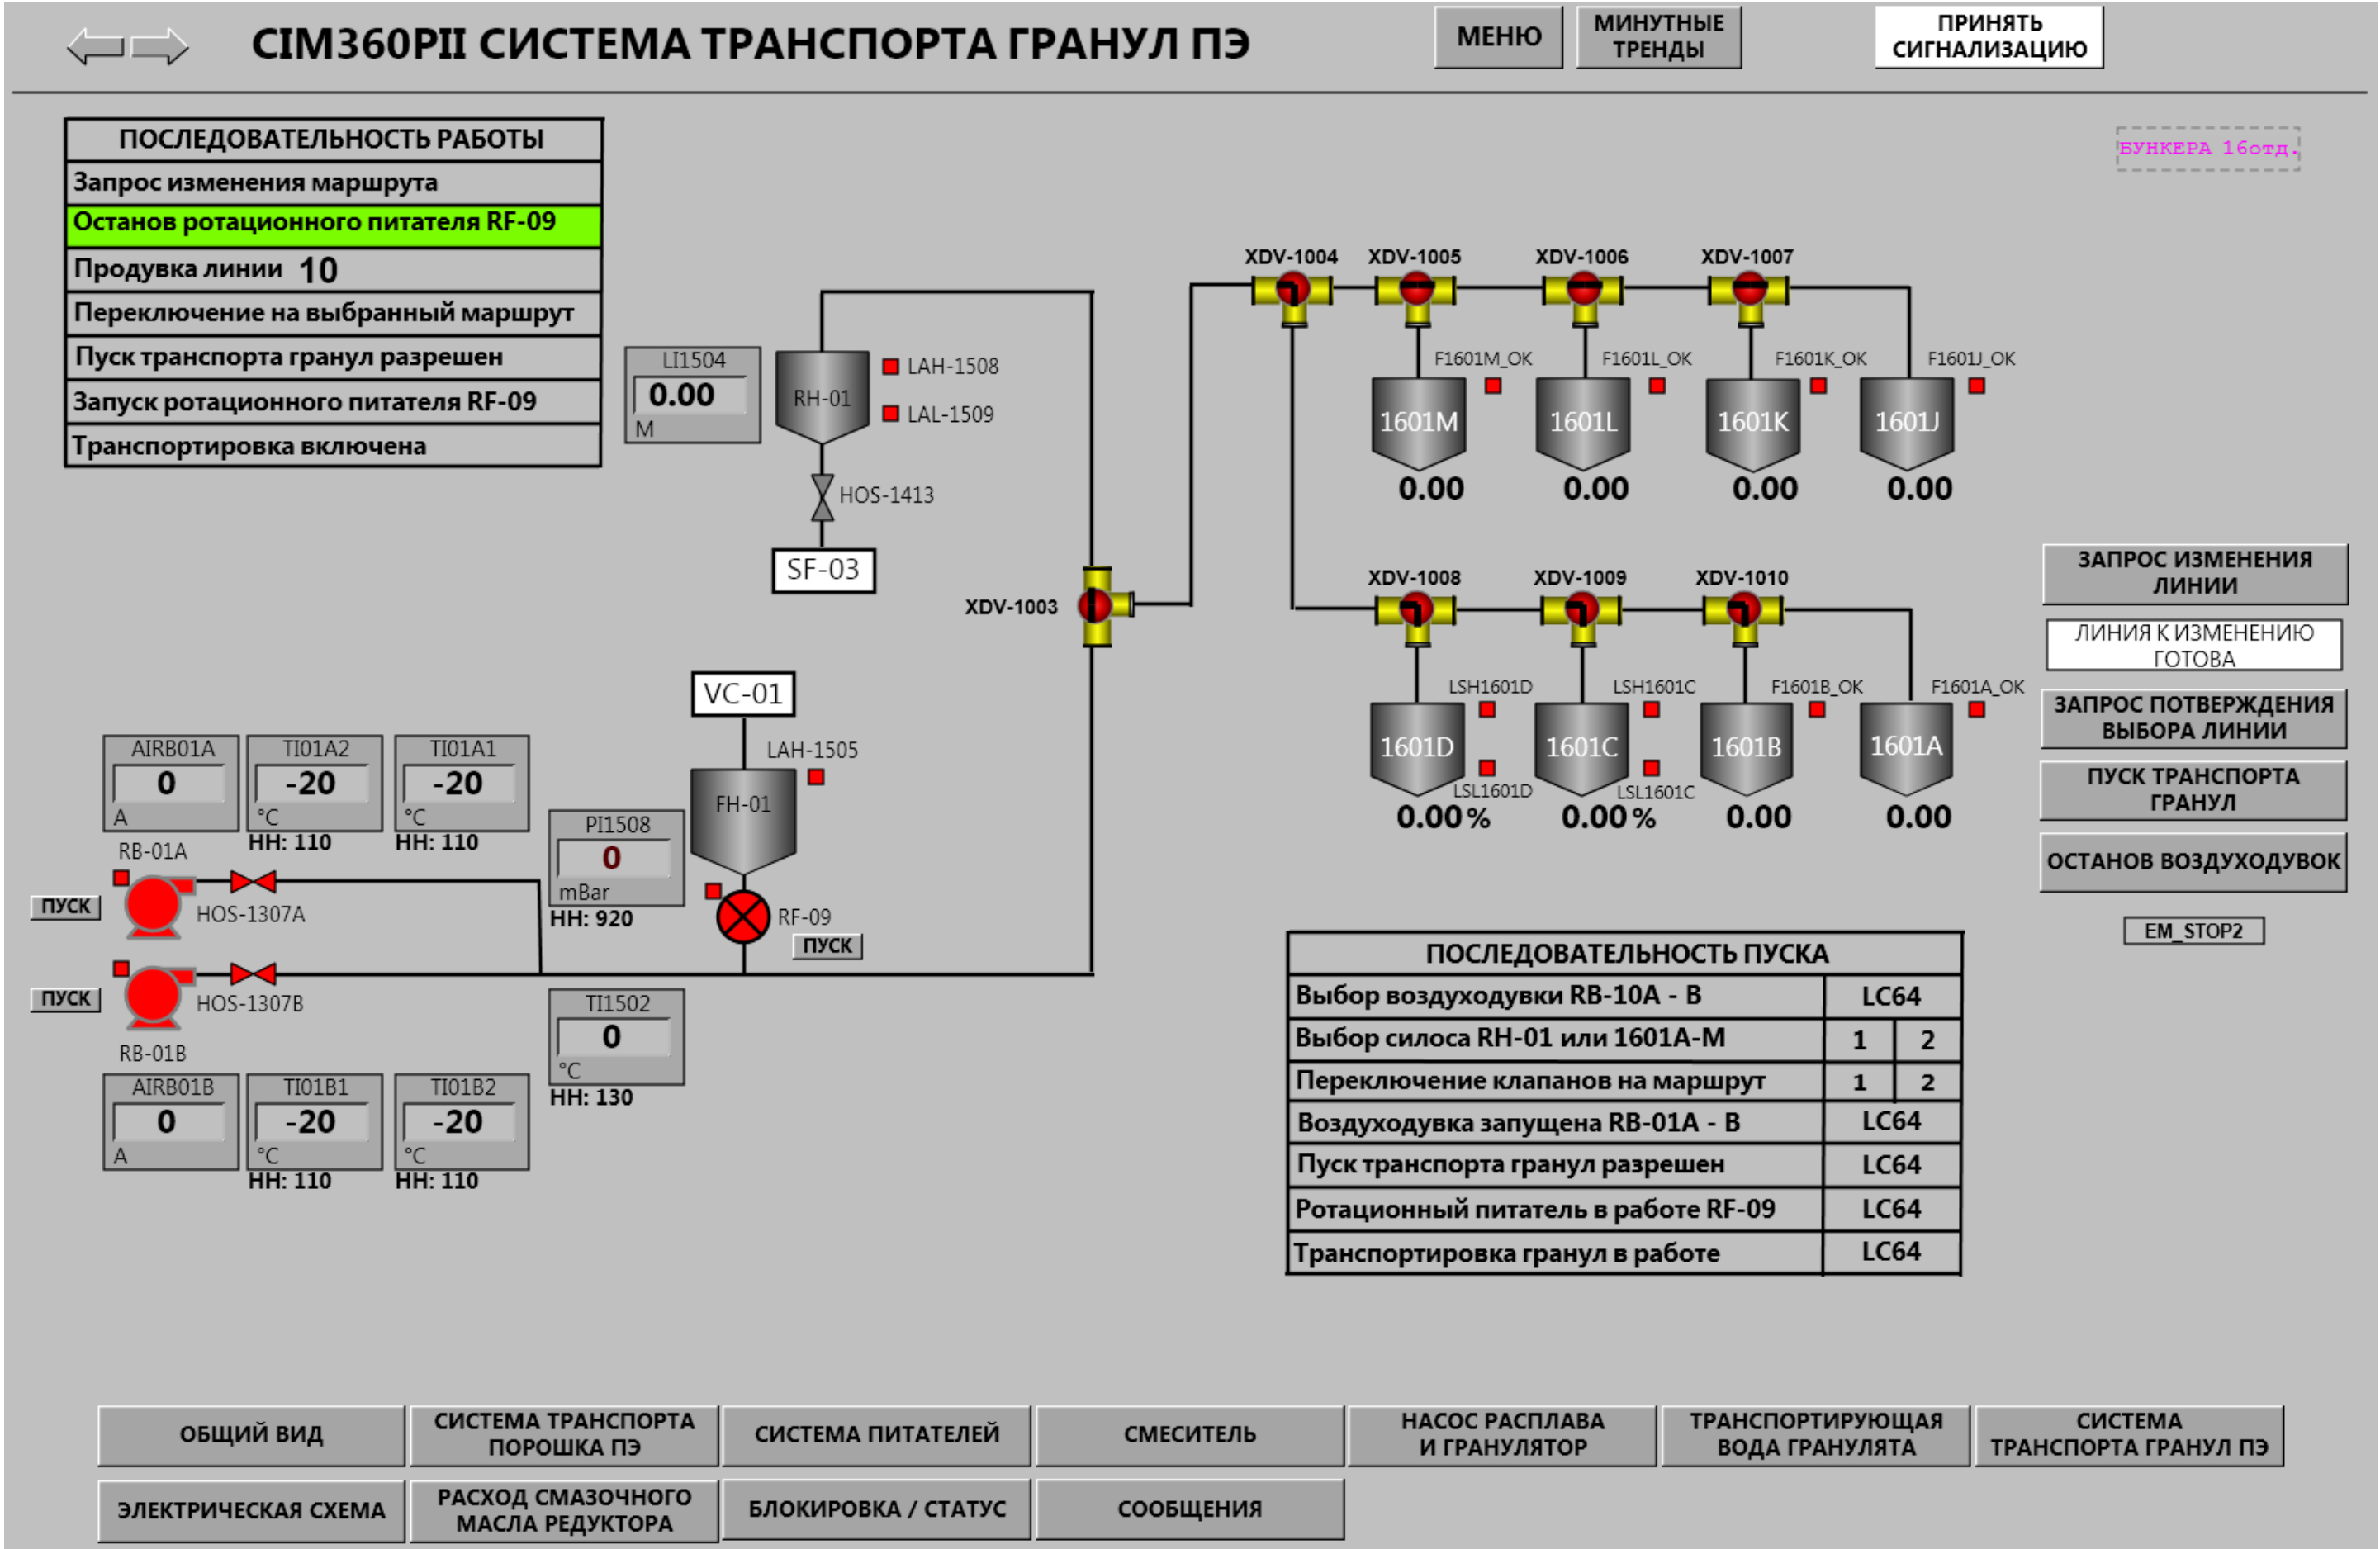



СИМ360РІІ МИНУТНЫЕ ГРАФИКИ

МЕНЮ

ПРИНЯТЬ
СИГНАЛИЗАЦИЮ

СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ПОРОШКА ПЭ - TG1601
1 - PI1503-нагнетание газодувки SC-01A/B
2 - PIC1503.PV-нагнетание газодувки SC-01A/B
3 - PIC1503.SV-установка в авт. режиме работы
4 - PIC1503.MV-установка в руч. режиме работы
5 - PI1502-всас газодувки SC-01A/B
6 - AISC01A-ток газодувки SC-01A
7 - AISC01B-ток газодувки SC-01B
8 - AI1501-кон-ция O2 в линии транспорта

УЗЕЛ ПОДАЧИ ДОБАВОК - TG1605
1 - WI_3011-производительность SF-01
2 - WI_3012-производительность SF-02
3 - WI_3013-производительность SF-03
4 - WQ3001-сум. расход MF-01 и MF-02
5 - WQ3011-расход SF-01
6 - WQ3012-расход SF-02
7 - WQ3013-расход SF-03
8 - Резерв

НАСОС РАСПЛАВА И ГРАНУЛЯТОР - TG1609
1 - TI2551A-насос горячего масла №1
2 - TI2551B-насос горячего масла №2
3 - PI2422-на нагнетании насоса расплава
4 - JI2831-мощ. двигателя насоса расплава
5 - SI2831-скор. двигателя насоса расплава
6 - PI2521-ПЭ на фильере
7 - TI2521-ПЭ на фильере
8 - TI2523-температура фильеры

НАСОС РАСПЛАВА И ГРАНУЛЯТОР - TG1613
1 - FI2622-транспортирующая вода гранулята
2 - LI2611-уровень бака РТ-01
3 - TIC2622.PV-трансп. вода гранулята
4 - TIC2622.SV-трансп. вода гранулята (авт.)
5 - TIC2622.MV-трансп. вода гранулята (руч.)
6 - Резерв (ТРАНСПОРТИРОВКА ПОРОШКА)
7 - TI1501-всас газодувки SC-01A/B
8 - TI1503-нагнетание газодувки SC-01A/B

УЗЕЛ ПОДАЧИ ДОБАВОК - TG1602
1 - AIMM01-ток эл.двиг. смесителя MM-01
2 - SYC3003-обороты эл. двиг. MM-01
3 - JI_CF01-ток эл.двиг. смесителя CF-01
4 - WIC3020-весы ПЭ WT-01
5 - WIC3004-весы добавок WT-02
6 - WIC3006-весы добавок WT-03
7 - WIC3008-весы добавок WT-04
8 - WIC3010-весы добавок WT-05

СМЕСИТЕЛЬ - TG1606
1 - TI2819-масло двигателя смесителя
2 - TI2719-масло редук. двигателя смесителя
3 - TI2812A-подшипник эл. двиг. смесителя
4 - TI2812B-подшипник эл. двиг. смесителя
5 - TI2811A-обмотка эл. двиг. смесителя
6 - TI2811B-обмотка эл. двиг. смесителя
7 - TI2811C-обмотка эл. двиг. смесителя
8 - Резерв

НАСОС РАСПЛАВА И ГРАНУЛЯТОР - TG1610
1 - TI2422A-подшипник насоса расплава
2 - TI2422B-подшипник насоса расплава
3 - TI2422C-подшипник насоса расплава
4 - TI2422D-подшипник насоса расплава
5 - TI2831A-обмотк. эл. даиг. насоса расплава
6 - TI2831B-обмотк. эл. даиг. насоса расплава
7 - TI2831C-обмотк. эл. даиг. насоса расплава
8 - TI2832A-подшип. эл. даиг. насоса расплава

СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ГРАНУЛ - TG1614
1 - TI1502-нагнетание воздуходувки RB-01A/B
2 - PI1508-нагнетание воздуходувки RB-01A/B
3 - TI01A1- подшипник RB-01A
4 - TI01A2-подшипник RB-01A
5 - TI01B1-подшипник RB-01B
6 - TI01B2-подшипник RB-01B
7 - Резерв
8 - Резерв

УЗЕЛ ПОДАЧИ ДОБАВОК - TG1603
1 - Резерв
2 - WI_3001A-скорость потока в HP-01
3 - PV_MF01.CPV-доля в группе
4 - PV_MF01.SV-доля в группе
5 - PV_MF02.CPV-доля в группе
6 - PV_MF02.SV-доля в группе
7 - PV_SF01.CPV-доля в группе
8 - PV_SF01.SV-доля в группе

СМЕСИТЕЛЬ - TG1607
1 - TI2211A-цилиндр №2
2 - TI2211B-цилиндр №3
3 - TI2211C-цилиндр №4
4 - TI2211D-цилиндр №5
5 - ZIC2221.PV-зазор между шнеком и цил.
6 - ZIC2221.SV-зазор между шнеком и цил. (авт.)
7 - ZIC2221.MV-зазор между шнеком и цил. (руч.)
8 - AI2210-кон-ция килорода в бункере HP-01

НАСОС РАСПЛАВА И ГРАНУЛЯТОР - TG1611
1 - TI2832B-подшип. эл. даиг. насоса расплава
2 - AI2551-кон-ция углеводородов около
3 - AI2550-станции горячего масла
4 - TIC2553.PV-линия горячего масла
5 - TIC2553.SV-линия горячего масла (авт.)
6 - TIC2553.MV-линия горячего масла (руч.)
7 - ZI2533-износ ножей гранулятора
8 - SI2841- обороты эл. двиг. гранулятора

СИСТЕМА ТРАНСП. ГРАНУЛ И ЭЛЕКТР. - TG1615
1 - AIRB01A-ток двиг. воздуходувки RB-01A
2 - AIRB01B-ток двиг. воздуходувки RB-01A
3 - JI_HVB-секция А
4 - JI_HVA-секция В
5 - JI_BCM-резерв главного двигателя кон-та
6 - JI2811-мощ. двигателя смесителя
7 - PDI1655-перепад давления (схема ABC)
8 - Резерв

УЗЕЛ ПОДАЧИ ДОБАВОК - TG1604
1 - SV_MF01-заданный расход MF-01
2 - SV_MF02-заданный расход MF-02
3 - SV_SF01-заданный расход SF-01
4 - SV_GC-задание MF-01 про-сти
5 - SV_SF02-заданный расход SF-02
6 - SV_SF03-заданный расход SF-03
7 - WI_3001-производительность MF-01
8 - WI_3002-производительность MF-02

НАСОС РАСПЛАВА И ГРАНУЛЯТОР - TG1608
1 - Резерв
2 - TI2421-на всасе насоса расплава
3 - TI2769-масло редуктор насоса расплава
4 - PIC2421.PV-на всасе насоса расплава
5 - PIC2421.SV-на всасе насоса расплава (авт.)
6 - PIC2421.MV-на всасе насоса расплава (руч.)
7 - Резерв
8 - Резерв

НАСОС РАСПЛАВА И ГРАНУЛЯТОР - TG1612
1 - II2841-ток эл. двиг. гранулятора
2 - PIC2534.PV-прижим ножей к фильере
3 - PIC2534.SV-прижим ножей к фильере (авт.)
4 - PIC2534.MV-прижим ножей к фильере (руч.)
5 - II2881- ток эл. двиг. смесителя
6 - FI2551-горячее масло в линии подачи
7 - Резерв
8 - Резерв

СИСТЕМА ТРАНСП. ГРАН. И ПОРОШКА - TG1616
1 - LI1503-бункер ВН-01
2 - LI1504-бункер RH-01
3 - LI1501-0315 - силос МН-10А
4 - LI1502-0315 - силос МН-10В
5 - Резерв
6 - Резерв
7 - Резерв
8 - Резерв

ОБЩИЙ ВИД

СИСТЕМА ТРАНСПОРТА
ПОРОШКА ПЭ

СИСТЕМА ПИТАТЕЛЕЙ

СМЕСИТЕЛЬ

НАСОС РАСПЛАВА
И ГРАНУЛЯТОР

ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ
ВОДА ГРАНУЛЯТА

СИСТЕМА
ТРАНСПОРТА ГРАНУЛ ПЭ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

РАСХОД СМАЗОЧНОГО
МАСЛА РЕДУКТОРА

БЛОКИРОВКА / СТАТУС

СООБЩЕНИЯ

Рисунок 10 – MINGRAF (Минутные графики)

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

КОС25001-157-АСУ.С9

Лист

14

ЭКРАН СИГНАЛИЗАЦИЙ И БЛОКИРОВОК 1/4

МЕНЮ

МИНУТНЫЕ ТРЕНДЫ

ПРИНЯТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ

Позиция	Наименование параметра	Текущее значение	Ед. изм.	Уставка сигнализации				Уставка блокировки				Состояние блокировки	Воздействие на технологическое оборудование
				Регламент		Факт		Регламент		Факт			
				Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.		
PI2421	G/P дав.всасыв.полиэтил.	0.00	BAR		35.00		35.00		40.00		40.00	PI2421-DK	НН-Загорается лампа ХА2001, останов моторов разгрузки, смесителя, пуск последовательности автоматического останова
PI2422	G/P давл.на входе полиэт	0.00	BAR		315.00		315.00		340.00		340.00	PI2422-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов мотора шестеренчатого насоса, пуск последовательности автоматического останова
PI2521	Дав.в держателе фильеры	0.00	BAR		170.00		170.00		190.00		190.00	PI2521-DK	НН-Загорается лампа тервоги, останов мотора шестеренчатого насоса, пуск последовательности автоматического останова
ZI2533	Положение лезвия ножа	0.00	мкм	900.00	1000.00	900.00	1000.00	600.00		600.00		ZI2533-DK	НН-Загорается лампа тревоги, пуск последовательности автоматического останова LO-Загорается лампа предупреждения
LI2611	Уровень бака РТ-01	0.00	%	90.00	100.00	90.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00	LI2611-DK	НН-Подача воды из резервуара PCW LL-Загорается лампа предупреждения
FI2621	PCW расход по линии	0.00	M3/H	275.00		275.00		250.00		250.00		FI2621-DK	LL-Загорается лампа тревоги, пуск последовательности автоматического останова
FI2551	Поток гор.масла по линии	0.00	M3/Ч	5.00		5.00		3.00		3.00		FI2551-DK	LL-Загорается лампа тревоги, пуск последовательности автоматического останова
JI2811	CIM мощность двигателя	0.00	KW	1000.00	4060.00	1000.00	4060.00		5800.00		5800.00	JI2811-DK	НН-Загорается лампа ХА2001, останов моторов разгрузки, смеситаеля, пуск последов автоматического останова LO-Загорается лампа ХА2002
II2881	Ток двигателя разгрузки	0.00	A	24.00	40.00	24.00	40.00		45.00		45.00	II2881-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов мотора шестер насоса, пуск последов автоматического останова LO-Пуск мотора смесителя
TI2811A	CIM теп.оботок двигателя	0.00	°C		120.00		120.00		130.00		130.00	TI2811A-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов моторов разгрузки, смесителя, пуск последовательности автоматического останова
TI2811B	CIM теп.оботок двигателя	0.00	°C		120.00		120.00		130.00		130.00	TI2811B-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов моторов разгрузки, смесителя, пуск последовательности автоматического останова
TI2811C	CIM теп.оботок двигателя	0.00	°C		120.00		120.00		130.00		130.00	TI2811C-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов моторов разгрузки, смесителя, пуск последовательности автоматического останова
TI2812A	CIM теп.подшип двигателя	0.00	°C		80.00		80.00		90.00		90.00	TI2812A-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов моторов разгрузки, смесителя, пуск последовательности автоматического останова
TI2812B	CIM теп.подшип двигателя	0.00	°C		80.00		80.00		90.00		90.00	TI2812B-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов моторов разгрузки, смесителя, пуск последовательности автоматического останова

Рисунок 11 – ALRM_IL1 (Экран сигнализаций и блокировок 1/4)

←→

ЭКРАН СИГНАЛИЗАЦИЙ И БЛОКИРОВОК 2/4

МЕНЮ

МИНУТНЫЕ ТРЕНДЫ

ПРИНЯТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ

Позиция	Наименование параметра	Текущее значение	Ед. изм.	Уставка сигнализации				Уставка блокировки				Состояние блокировки	Воздействие на технологическое оборудование
				Регламент		Факт		Регламент		Факт			
				Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.		
TI2831A	G/P тем.обмот. двигателя	0.00	°C		120.00		120.00		130.00		130.00	TI2831A-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов моторов разгрузки, смесителя, ше пуск последовательности автоматического останова
TI2831B	G/P тем.обмот. двигателя	0.00	°C		120.00		120.00		130.00		130.00	TI2831B-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов моторов разгрузки, смесителя, ше пуск последовательности автоматического останова
TI2831C	G/P тем.обмот. двигателя	0.00	°C		120.00		120.00		130.00		130.00	TI2831C-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов моторов разгрузки, смесителя, ше пуск последовательности автоматического останова
TI2832A	G/P тем.подшип двигателя	0.00	°C		85.00		85.00		95.00		95.00	TI2832A-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов моторов разгрузки, смесителя, ше пуск последовательности автоматического останова
TI2832B	G/P тем.подшип двигателя	0.00	°C		85.00		85.00		95.00		95.00	TI2832B-DK	НН-Загорается лампа тревоги, останов моторов разгрузки, смесителя, ше пуск последовательности автоматического останова
TI2211A	No.2 темп. цилиндра	-270.00	°C	150.00		150.00						TI2211A-DK	ЛО-Загорается лампа предупреждения, запрет пуска двигателя разгрузки, смесит
TI2211B	No.3 темп. цилиндра	-270.00	°C	150.00		150.00						TI2211B-DK	ЛО-Загорается лампа предупреждения, запрет пуска двигателя разгрузки, смесит
TI2211C	No.4 темп. цилиндра	-270.00	°C	150.00		150.00						TI2211C-DK	ЛО-Загорается лампа предупреждения, запрет пуска двигателя разгрузки, смесит
TI2211D	No.5 темп. цилиндра	-270.00	°C	150.00		150.00						TI2211D-DK	ЛО-Загорается лампа предупреждения, запрет пуска двигателя разгрузки, смесит
TI2422A	G/P тем.подш. НИЗ ЛЕВО	-270.00	°C		360.00		360.00		380.00		380.00	TI2422A-DK	НІ-Загорается лампа предупреждения, останов шестеренчатого насоса
TI2422B	G/P тем.подш. ВЕРХ ЛЕВО	-270.00	°C		360.00		360.00		380.00		380.00	TI2422B-DK	НІ-Загорается лампа предупреждения, останов шестеренчатого насоса
TI2422C	G/P тем.подш. НИЗ ПРАВО	0.00	°C		360.00		360.00		380.00		380.00	TI2422C-DK	НІ-Загорается лампа предупреждения, останов шестеренчатого насоса
TI2422D	G/P тем.подш. ВЕРХ ПРАВО	0.00	°C		360.00		360.00		380.00		380.00	TI2422D-DK	НІ-Загорается лампа предупреждения, останов шестеренчатого насоса
TI2551A	Температура	0.00	°C		110.00		110.00		120.00		120.00		
TI2551B	Температура	0.00	°C		110.00		110.00		120.00		120.00		

Рисунок 12 – ALRM_IL2 (Экран сигнализаций и блокировок 2/4)

МЕНЮ

МИНУТНЫЕ ТРЕНДЫ

ПРИНЯТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ

ЭКРАН СИГНАЛИЗАЦИЙ И БЛОКИРОВОК 3/4

Позиция	Наименование параметра	Текущее значение	Ед. изм.	Уставка сигнализации				Уставка блокировки				Состояние блокировки	Воздействие на технологическое оборудование
				Регламент		Факт		Регламент		Факт			
				Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.		
TI2719	CIM G/R температур масла	0.00	°C	35.00	90.00	35.00	90.00					TI2719-DK	HI-Останов нагрева масла CIM G/R LO-Пуск нагрева масла CIM G/R
TI2769	CIM G/R температур масла	0.00	°C	35.00	90.00	35.00	90.00					TI2769-DK	HI-Останов нагрева масла G/P G/R LO-Пуск нагрева масла G/P G/R
TI2819	CIM температура масла	0.00	°C	35.00	90.00	35.00	90.00					TI2819-DK	HI-Останов нагрева масла CIM LO-Пуск нагрева масла CIM
AI2210	Датчик O2 в загруз.бунк.	0.00	VOL%		3.00		3.00		4.00		4.00		
PI1503	SC-01A/B давление всаса	0.00	mBar		100.00		100.00	20.00	140.00	20.00	140.00	PI1503-DK	>140 - ХОВ-1121 - открыть >135 - ХОВ-1120 - открыть >110 - ХОВ-1121 - открыть >100 - ХОВ-1120 - открыть
TI1503	SC-01A/B температ. всаса	0.00	°C		50.00		50.00					TI1503-DK	НН-XOS-1201/1208 - закрыть, запрет выбора линии транспорта порошка ПЭ
PI1502	SC-01A/B давление нагнет	0.00	mBar	500.00	1495.00	500.00	1495.00					PI1502-DK	HI-Запрет на пуск RF01-RF08 LO-ХОВ-1101-закрыть
TI1501	SC-01A/B темп.нагнетания	0.00	°C		50.00		50.00		160.00		160.00	TI1501-DK	НН-XOS-1201/1208 - закрыть, запрет выбора линии транспорта порошка ПЭ
LI1501	MH-10A уровень бункера	0.00	M		8.50		8.50	1.00	9.00	1.00	9.00		
LI1502	MH-10B уровень бункера	0.00	M		8.50		8.50	1.00	9.00	1.00	9.00		
PI1508	RB01A/B давл.нагнетания	0.00	mBar	270.00	920.00	270.00	920.00					PI1508-DK	HI-RF-09 - останов, RB-01A/B останов
TI1502	RB01A/B давл.нагнетания	0.00	°C		130.00		130.00					TI1502-DK	HI-RF-09 - останов
LI3002	LT-01 уровень резервуара	0.00	%	850.00	1400.00	850.00	1400.00					LI3002-DK	LO-LP-01 - останов
AI1501	Датчик O2	0.00	VOL%		3.00		3.00		4.00		4.00	AI1501-DK	НН-XOS-1201/1208 - закрыть
AI2550	Уровень масла и газа	0.00	VOL%		80.00		80.00						

Рисунок 13 – ALRM_IL3 (Экран сигнализаций и блокировок 3/4)

ЭКРАН СИГНАЛИЗАЦИЙ И БЛОКИРОВОК 4/4

МЕНЮ

МИНУТНЫЕ ТРЕНДЫ

ПРИНЯТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ

Позиция	Наименование параметра	Текущее значение	Ед. изм.	Уставка сигнализации				Уставка блокировки				Состояние блокировки	Воздействие на технологическое оборудование
				Регламент		Факт		Регламент		Факт			
				Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.		
TI01A1	RB-01A темп. подшипника	-20.00	°C		105.00		105.00		110.00		110.00	TI01A1-DK	НН-2002: RB01A - останов
TI01A2	RB-01A темп. подшипника	-20.00	°C		105.00		105.00		110.00		110.00	TI01A2-DK	НН-2002: RB01A - останов
TI01B1	RB-01B темп. подшипника	-20.00	°C		105.00		105.00		110.00		110.00	TI01B1-DK	НН-2002: RB01B - останов
TI01B2	RB-01B темп. подшипника	-20.00	°C		105.00		105.00		110.00		110.00	TI01B2-DK	НН-2002: RB01B - останов
PDI1655	Перепад давления F-1655	0.00	КРА		2.50		2.50		3.50		3.50	PDI1655-DK	НН-B1655 - сигнализация

Рисунок 14 – ALRM_IL4 (Экран сигнализаций и блокировок 4/4)

←→

СИМ360P11 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКСТРУДЕРА

МЕНЮ

МИНУТНЫЕ ТРЕНДЫ

ПРИНЯТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ

ХА_2001 Система подачи ОСТАНОВ	ІАН2881 Ток двигателя разгрузки ВЫСОКИЙ	ХА2810 Панель ВН двиг смесителя ОТКЛЮЧЕНИЕ	ЕА_2811 Смазка подшип двиг смесителя ОСТАНОВ	ЕА_2710 Насос смаз масла редук смесителя ОСТАНОВ	TAL2211A Температура 2 зоны цилиндра НИЗКАЯ	ZAH2222 Положение щели ОТКРЫТА	ЕА_2830 Двиг насоса расплава ОСТАНОВ
НА_2021 Автоматический старт НЕЗАПУСК	ЕА_2880 Двигатель разгрузки ОСТАНОВ	ТАН_2812 Темп подшип двиг смесит ВЫСОКАЯ	PAL2813 Давление масла двиг смесителя ОСТАНОВ	PAL2713 Дав смаз масла редук смесителя НИЗКОЕ	TAL2211A Температура 3 зоны цилиндра НИЗКАЯ	ZAL2222 Положение щели ЗАКРЫТА	ХА2830 Панель привода насоса расплава ОТКЛЮЧЕНИЕ
НА2011 Аварийный останов ОСТАНОВ	ЕА_2810 Двигатель смесителя ОСТАНОВ	ТАН_2811 Темп обмотки двиг смесителя ВЫСОКАЯ	FAL2811A Расх смаз масла подшипника СИМ НИЗКОЕ	FAL2711 Расх смаз масла редук смесителя НИЗКИЙ	TAL2211C Температура 4 зоны цилиндра НИЗКАЯ		ТАН_2832 Темп подш дв насоса расплава ВЫСОКАЯ
НА2012 Взаимная блокировка ВЫКЛЮЧЕНА	ІАН2811 Ток двигателя смесителя ВЫСОКИЙ	ІАН2811 Вода охлаждения двиг смесителя УТЕЧКА	FAL2811B Расх смаз масла подшипника СИМ НИЗКОЕ		TAL2211D Температура 5 зоны цилиндра НИЗКАЯ		ТАН_2831 Темп обм дв насоса расплава ВЫСОКАЯ
	ІАЛ2811 Ток двигателя смесителя НИЗКИЙ	FAL2812 Расход воды двиг смесителя НИЗКИЙ					SDAH2771 Ср штифт муфты насоса расплава ПОВРЕЖДЕН

ЕА2760 Нас смаз масла ред и нас распл ОСТАНОВ	РАН2421 Дав полиэт на всасе нас распл ВЫСОКОЕ	ЕА2840 Двигатель ножа ОСТАНОВ	ZAH2531 Смотровое окно резака ОТКРЫТО	ЕА2620A Нас №1 воды охл гранулята ОСТАНОВ	ЕА2630 Центробежная сушилка ОСТАНОВ	ЕА2550A Насос №1 горячего масла ОСТАНОВ	FAL2551 Расход линии горячего масла НИЗКИЙ
PAL2763 Дав смаз масла ред и нас распл НИЗКОЕ	ТАН2422 Темп подшипн насоса расплава ВЫСОКАЯ	ХА2840 Панель привода двигателя ножа ЭЛЕК.ОШИБКА	ZAH2533 Нож резака ЗАТУПЛЕН	ЕА2620C Нас №2 воды охл гранулята ОСТАНОВ	SAL2631 Скор центроб сушилки НИЗКАЯ	ЕА2550B Насос №2 горячего масла ОСТАНОВ	ТАН2553A Темпер насоса горячего масла ВЫСОКАЯ
FAL2761 Расх смаз масла ред и нас распл НИЗКИЙ	РАН2422 Давл гранул на нагн нас расплав ВЫОКОЕ	ZAH2532 Узел резки СНЯТ	ZAH2640 Крышка вибращ сита ОТКРЫТА	FAL2621 Расход линии охлажд воды НИЗКИЙ	ЕА2640 Виброклас цилиндра ОСТАНОВ	ТАН2551A Темп насоса №1 горячего масла ВЫСОКАЯ	ТАН2554 Темп нагревателя горячего масла ВЫСОКАЯ
ІАН2831 Вода охлаждения двигат нас распл УТЕЧКА	РАН2521 Давл полиэт надер фильтры ВЫСОКОЕ	ZAH2521 Запорное кольцо узла резки РАЗОМКНУТО	НА2554 Система горячего масла АВАР.ОСТАНОВ	ІАЛ2611 Уровень воды охл гран в баке НИЗКИЙ	ЕА2650 Вытяжной вентилятор ОСТАНОВ	ТАН2551B Темп насоса №2 горячего масла ВЫСОКАЯ	ІАЛ2554 Уровень горячего масла в баке НИЗКИЙ
FAL2831 Расх воды охл насоса расплава НИЗКОЕ	ZAH2513 Пред крышка устр замены сит ОТКРЫТА	PAL2533 Дав гидравлики зажима уз резки НИЗКОЕ	PAL2550 Ур газа и масла в сист гор масла ВЫСОКИЙ		ІАН2631 Уров агломерата обезвож сита ВЫСОКИЙ	ZAH2559 Клап линии под горячего масла ЗАКРЫТ	РАН2550 Давл горячего масла в баке ВЫСОКОЕ

HS2011E
Аварий останов
экструдера
ОСТАНОВ

ОБЩИЙ ВИД	СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ПОРОШКА ПЭ	СИСТЕМА ПИТАТЕЛЕЙ	СМЕСИТЕЛЬ	НАСОС РАСПЛАВА И ГРАНУЛЯТОР	ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ ВОДА ГРАНУЛЯТА	СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ГРАНУЛ ПЭ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	РАСХОД СМАЗОЧНОГО МАСЛА РЕДУКТОРА	БЛОКИРОВКА / СТАТУС				

Рисунок 15 – ANN1_V2 (Сообщения системы экструдера)

СИМ360RII СООБЩЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ				МЕНЮ	МИНУТНЫЕ ТРЕНДЫ	ПРИНЯТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ	
Пневмотранспорт линия порошка АВАРИЙНЫЙ	HA_SC01A Компрессор АВАРИЯ	LA_SC01A Компрессор ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		H1501/L1502 MH-10A уровень порош бункера ВЫСОКИЙ	PAH_1502 SC-01A/B давл разряд ВЫСОКОЕ	TAH_1501 SC-01A/B темп разряд ВЫСОКАЯ	PAHH_1503A SC-01A/B давл всасывания ВЫСОКОЕ
Пневмотранспорт линия порошка АП НЕЗАПУСК	HA_SC01B Компрессор АВАРИЯ	LA_SC01B Компрессор ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		H1503/L1504 MH-10B уровень порош бункера ВЫСОКИЙ	PAH_1503C SC-01A/B давл всасывания ВЫСОКОЕ	TAH_1503 SC-01A/B темп всасывания ВЫСОКАЯ	PAH_1503A SC-01A/B давл всасывания ВЫСОКОЕ
Пневмотранспорт линия порошка АПП НЕЗАПУСК	Пневмотранспорт линия порошка НЕ НОРМА	Бункера 420/1401J-S НЕ НОРМА		LAL1410SJ Уровень порош бункера НИЗКИЙ	PAH_1503C SC-01A/B давл всасывания НИЗКОЕ		PAHH_1503B SC-01A/B давл всасывания ВЫСОКОЕ
Пневмотранспорт линия порошка АО НЕЗАПУСК		Ур О2 в линии трансп порошка СВЕРХВЫСОКИЙ	Ур О2 в линии трансп порошка ВЫСОКИЙ				PAH_1503B SC-01A/B давл всасывания ВЫСОКОЕ
Пневмотранспорт линия гранул АВАРИЙНЫЙ	HA_RB01A воздуходувка АВАРИЯ	LA_RB01A воздуходувка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Пневмотранспорт линия гранул НЕ НОРМА	Система подачи добавок АВАРИЙНЫЙ	WAHL_3001 MF-01 питатель порошка НЕ НОРМА	WAHL_3002 MF-02 питатель порошка НЕ НОРМА	H1506/L1507 Уровень питат саж концентр ВЫСОКИЙ
Пневмотранспорт линии гранул АП АП НЕЗАПУСК	HA_RB01B воздуходувка АВАРИЯ	LA_RB01B воздуходувка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	420/1601A-M Готовность подачи гранул	Система подачи добавок запрос ЗАКРЫВАЕТСЯ	MM-01 Смеситель сажев концентрата НЕ НОРМА		WAHL_3012 SF-02 ведомая подача НЕ НОРМА
	PAH_1508 RB-01A/B давл разряда ВЫСОКОЕ	PAH_1508 RB-01A/B давл разряд НИЗКОЕ	H1508/L1509 Уровень питат некондиций ВЫСОКИЙ		CF-01 Циклический питатель НЕ НОРМА	CF-01 Циклический питатель ЗАР.ВРЕМЯ	WAHL_3013 SF-03 ведомая подача НЕ НОРМА
LAN_1505 FH-01 уровень бункера ВЫСОКИЙ	TAH_1502 RB-01A/B темп всасывания ВЫСОКАЯ	RF-09 Истекло время ожидания ОСТАНОВ			WAHL_3011 SF-01 ведомая подача НЕ НОРМА	SF-01 Ведомая подача зарядка ЗАР.ВРЕМЯ	
	HS_ESD1 Аварий останов трансп порошка ОСТАНОВ		LAL_3003 CF-02 уровень цикл питатель НИЗКИЙ	WAHL_3020 WT-01 ненорм сост весов бунк НЕ НОРМА	WAHL_3010 WT-05 ненорм сост весов бунк НЕ НОРМА	LAN3002 Уровень жидк добавок ВЫСОКИЙ	
	HS_ESD2 Аварий останов трансп гранул ОСТАНОВ		LAL_3005 CF-03 уровень цикл питатель НИЗКИЙ	WAHL_3004 WT-02 ненорм сост весов бунк НЕ НОРМА		LAL3002 Уровень жидк добавок НИЗКИЙ	
	HS_ESD3 Аварий останов системы подачи ОСТАНОВ		LAL_3007 CF-04 уровень цикл питатель НИЗКИЙ	WAHL_3006 WT-03 ненорм сост весов бунк НЕ НОРМА		LT-01 Мешалка жидких добав ОСТАНОВ	
			LAL_3009 CF-05 уровень цикл питатель НИЗКИЙ	WAHL_3008 WT-04 ненорм сост весов бунк НЕ НОРМА		LP-01 Насос питателя жидких добав ОСТАНОВ	
ОБЩИЙ ВИД	СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ПОРОШКА ПЭ	СИСТЕМА ПИТАТЕЛЕЙ	СМЕСИТЕЛЬ	НАСОС РАСПЛАВА И ГРАНУЛЯТОР	ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ ВОДА ГРАНУЛЯТА	СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ГРАНУЛ ПЭ	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	РАСХОД СМАЗОЧНОГО МАСЛА РЕДУКТОРА	БЛОКИРОВКА / СТАТУС					

Рисунок 16 – ANN2_V2 (Сообщения системы подачи)


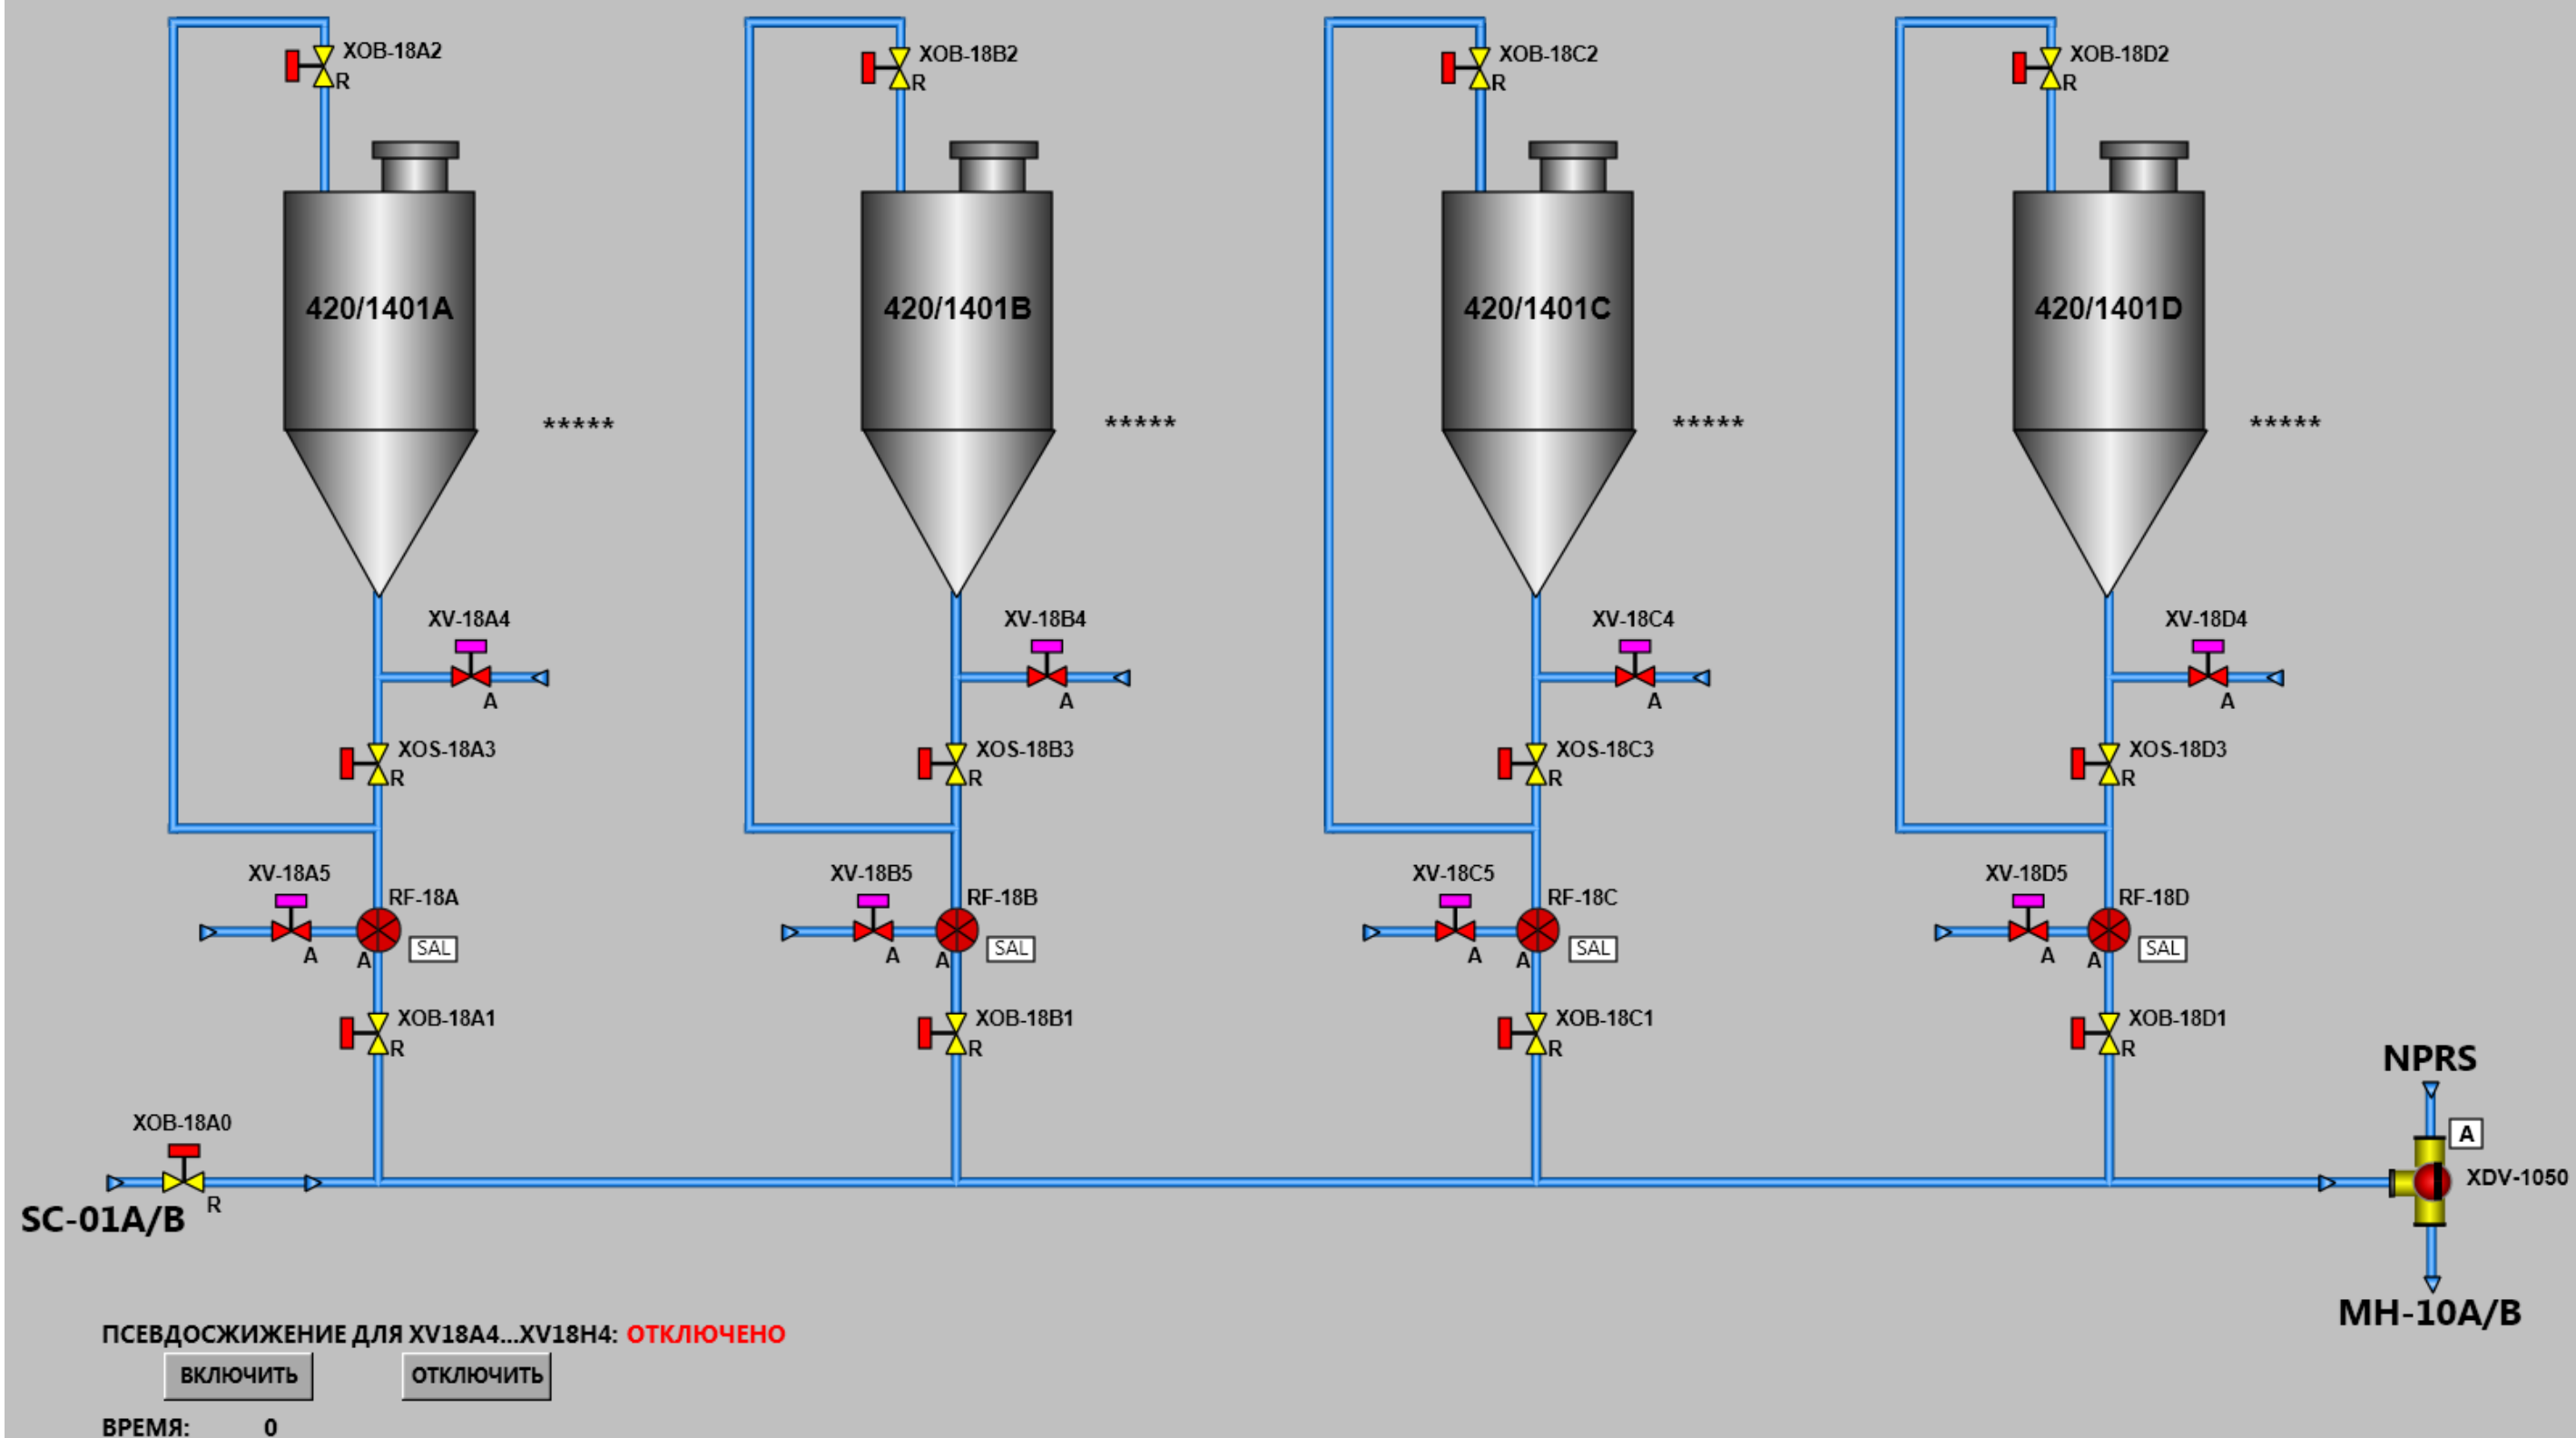


Рисунок 17 – LINE_ABCD_CIM360 (Бункеры А,В,С,Д)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата



Бункеры Е, F, G, H

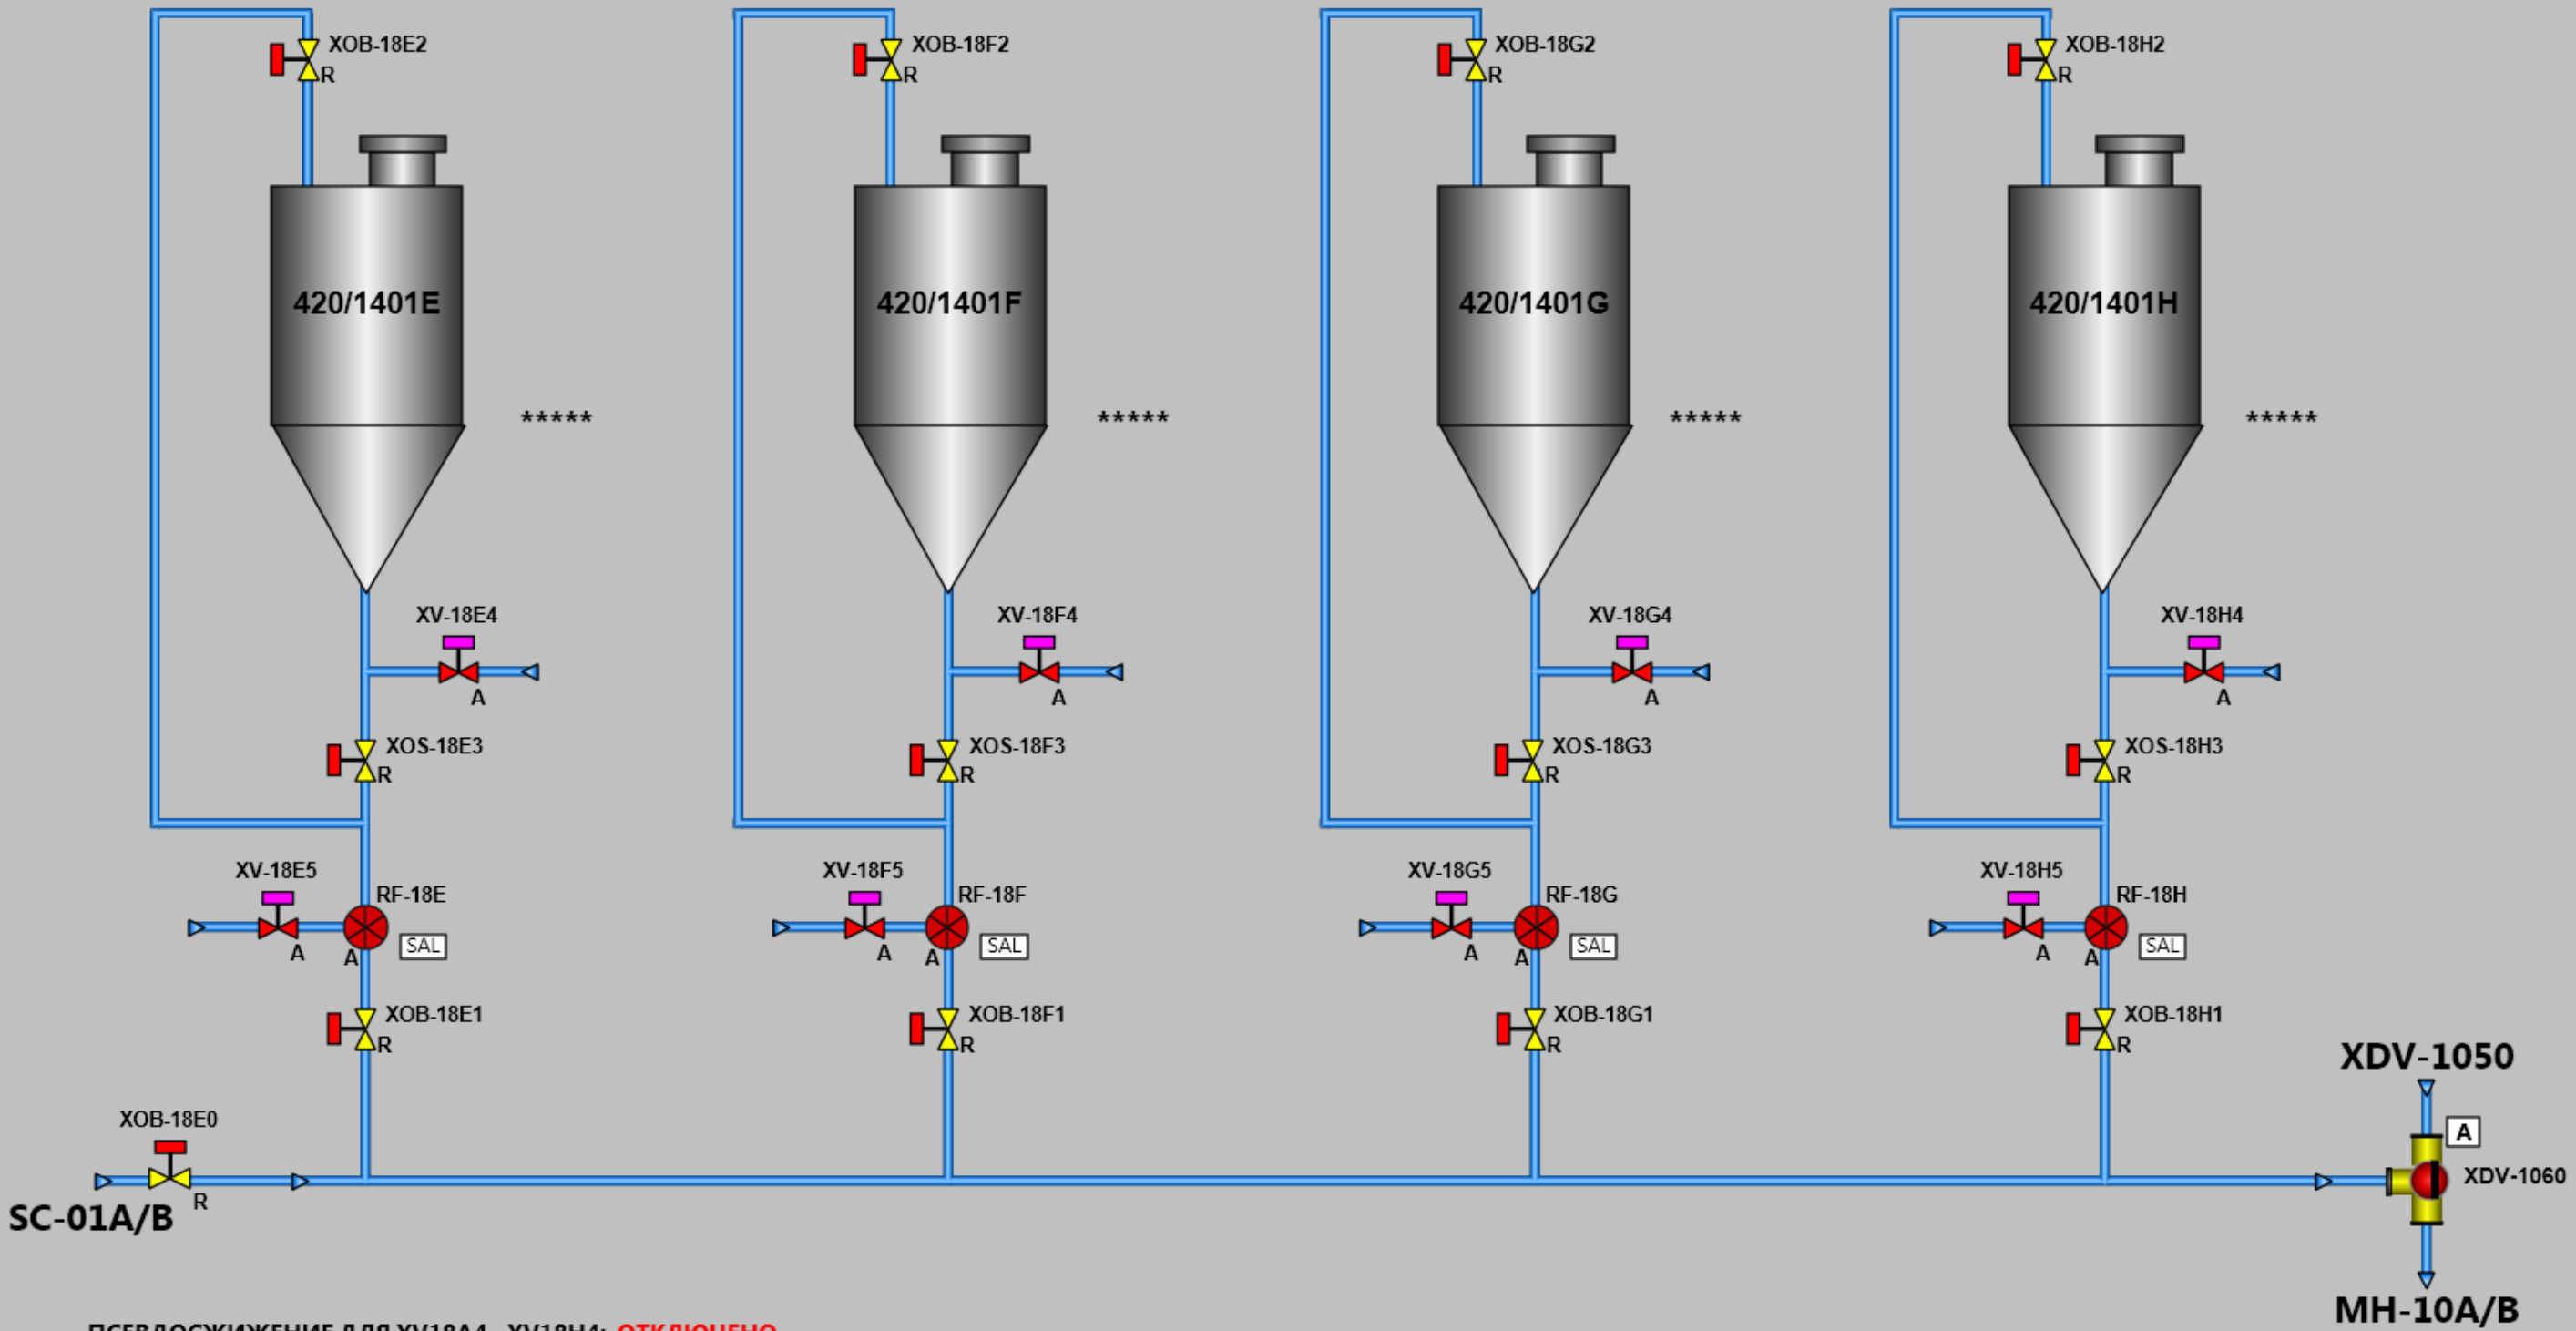

ВКЛЮЧИТЬ

ОТКЛЮЧИТЬ

Рисунок 18 – LINE_EFGH_CIM360 (Бункеры Е, F, G, H)

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

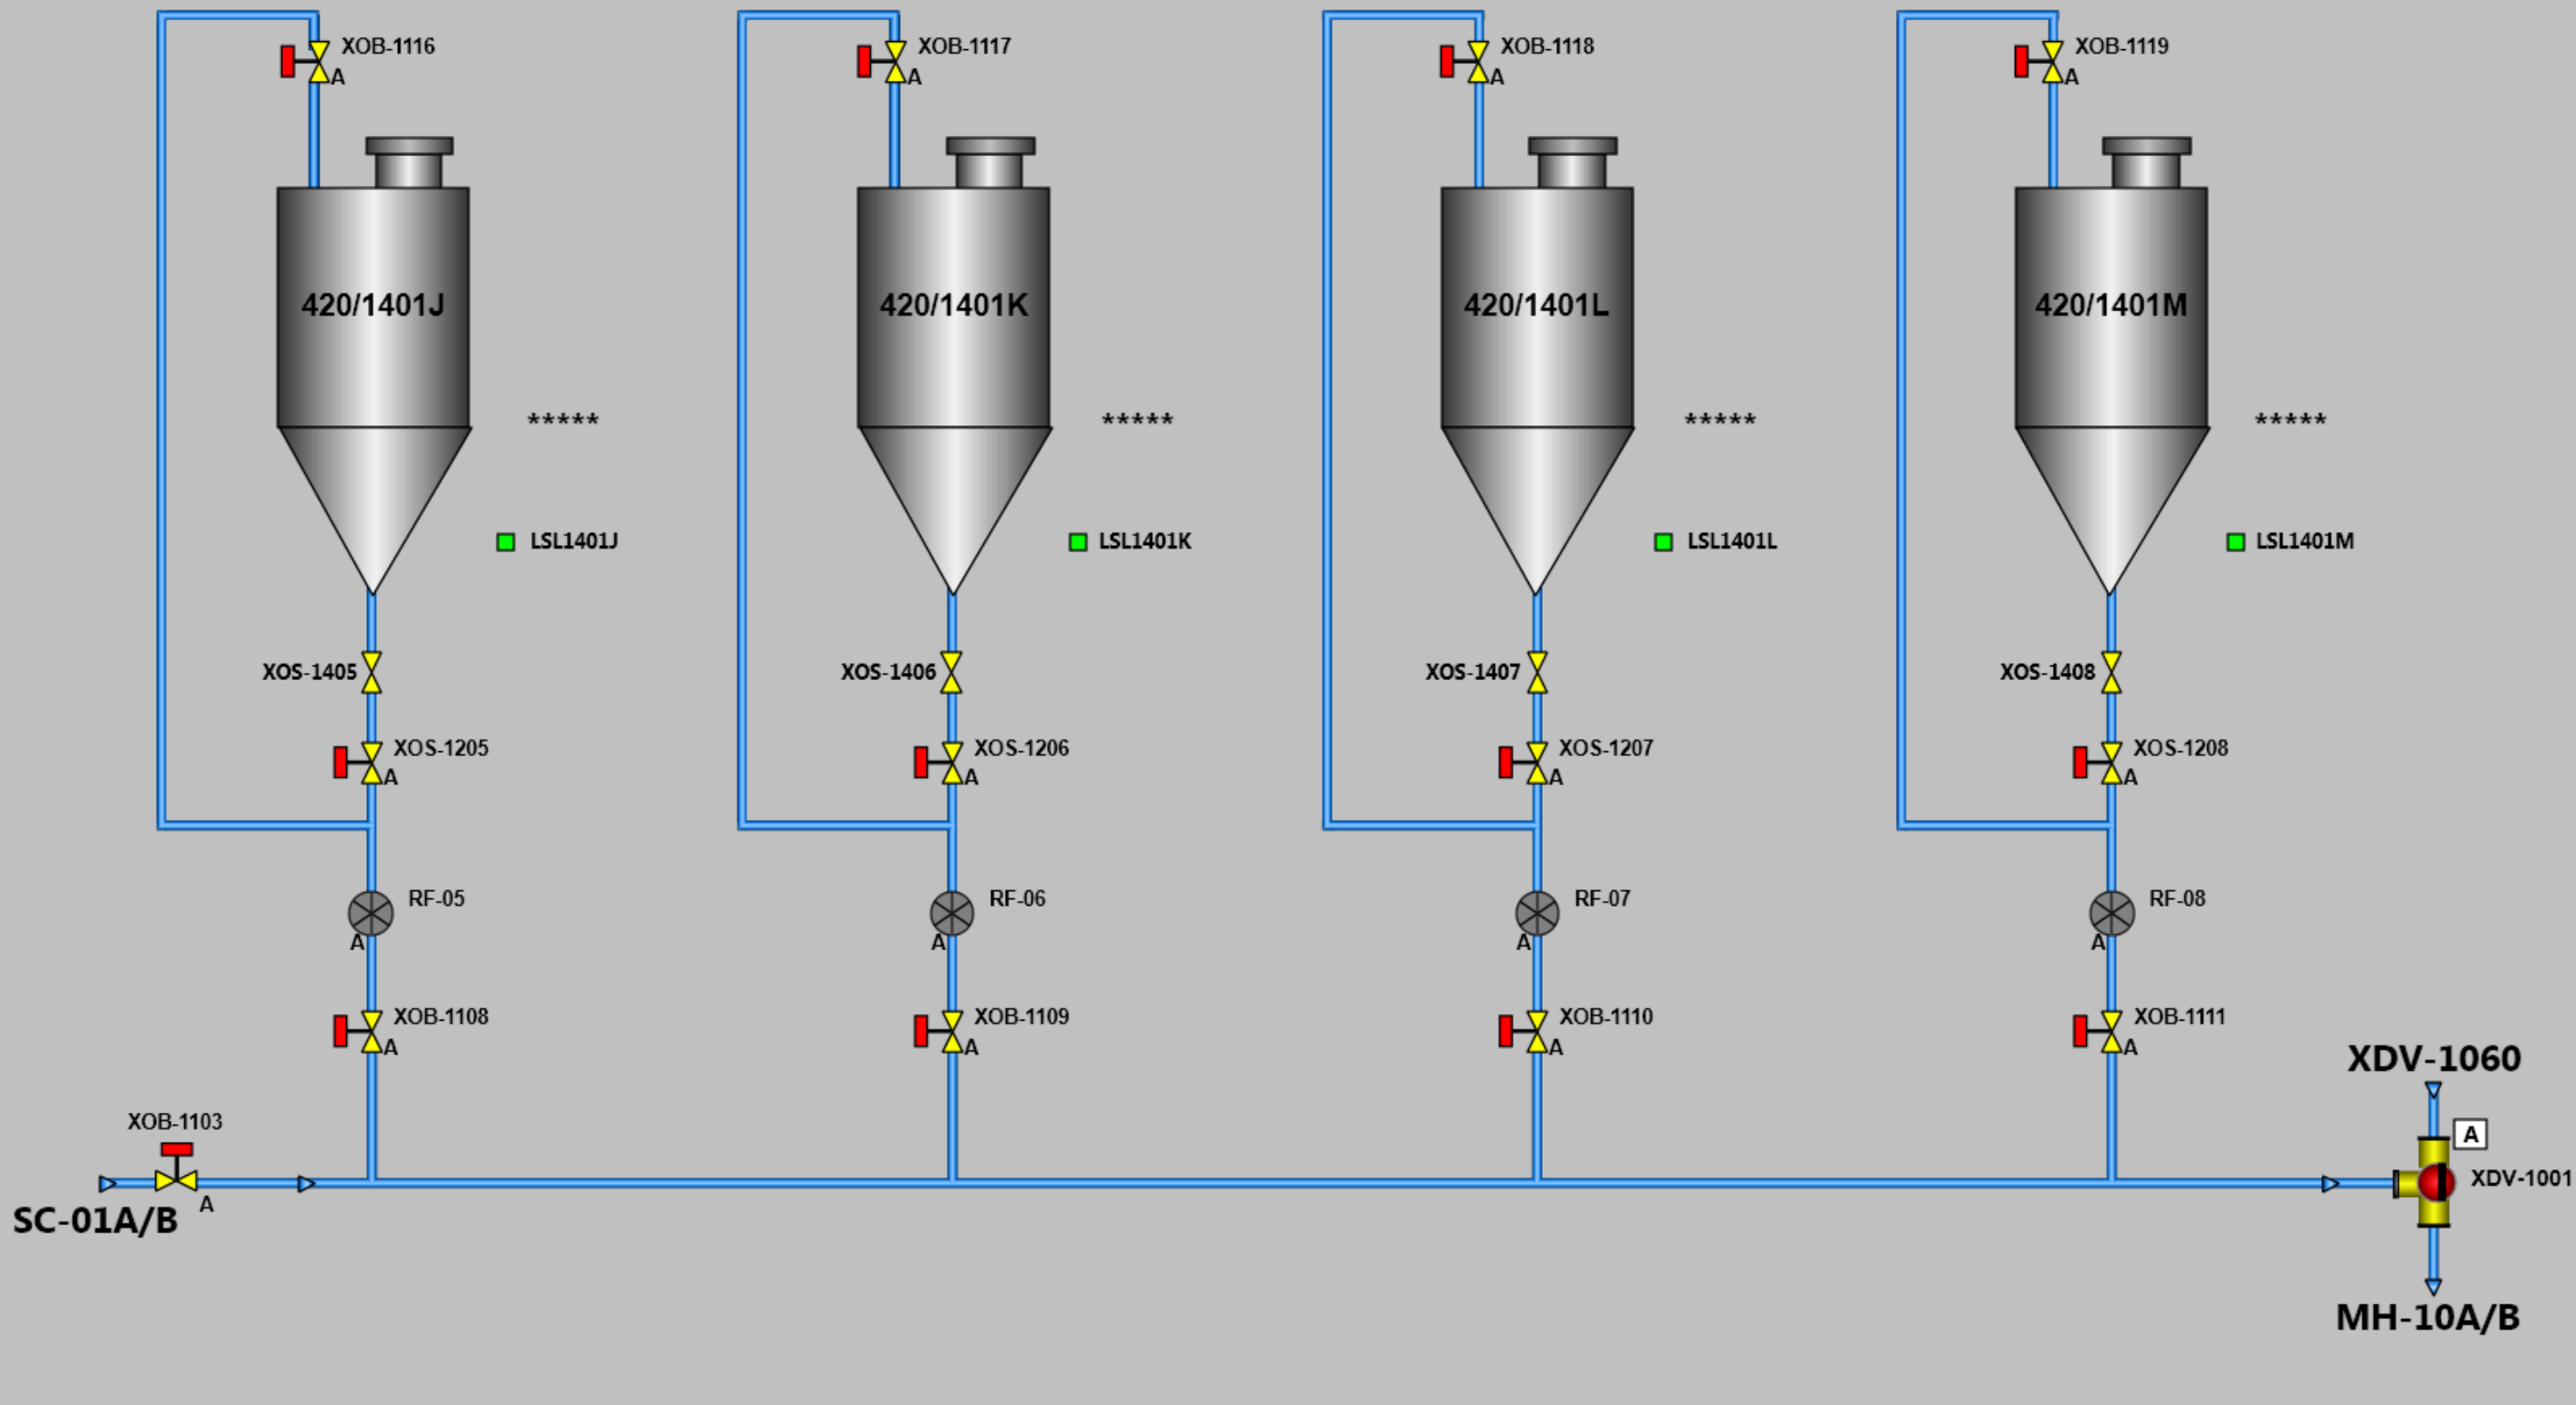


Рисунок 19 – LINE_JKLM_CIM360 (Бункеры J,K,L,M)

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

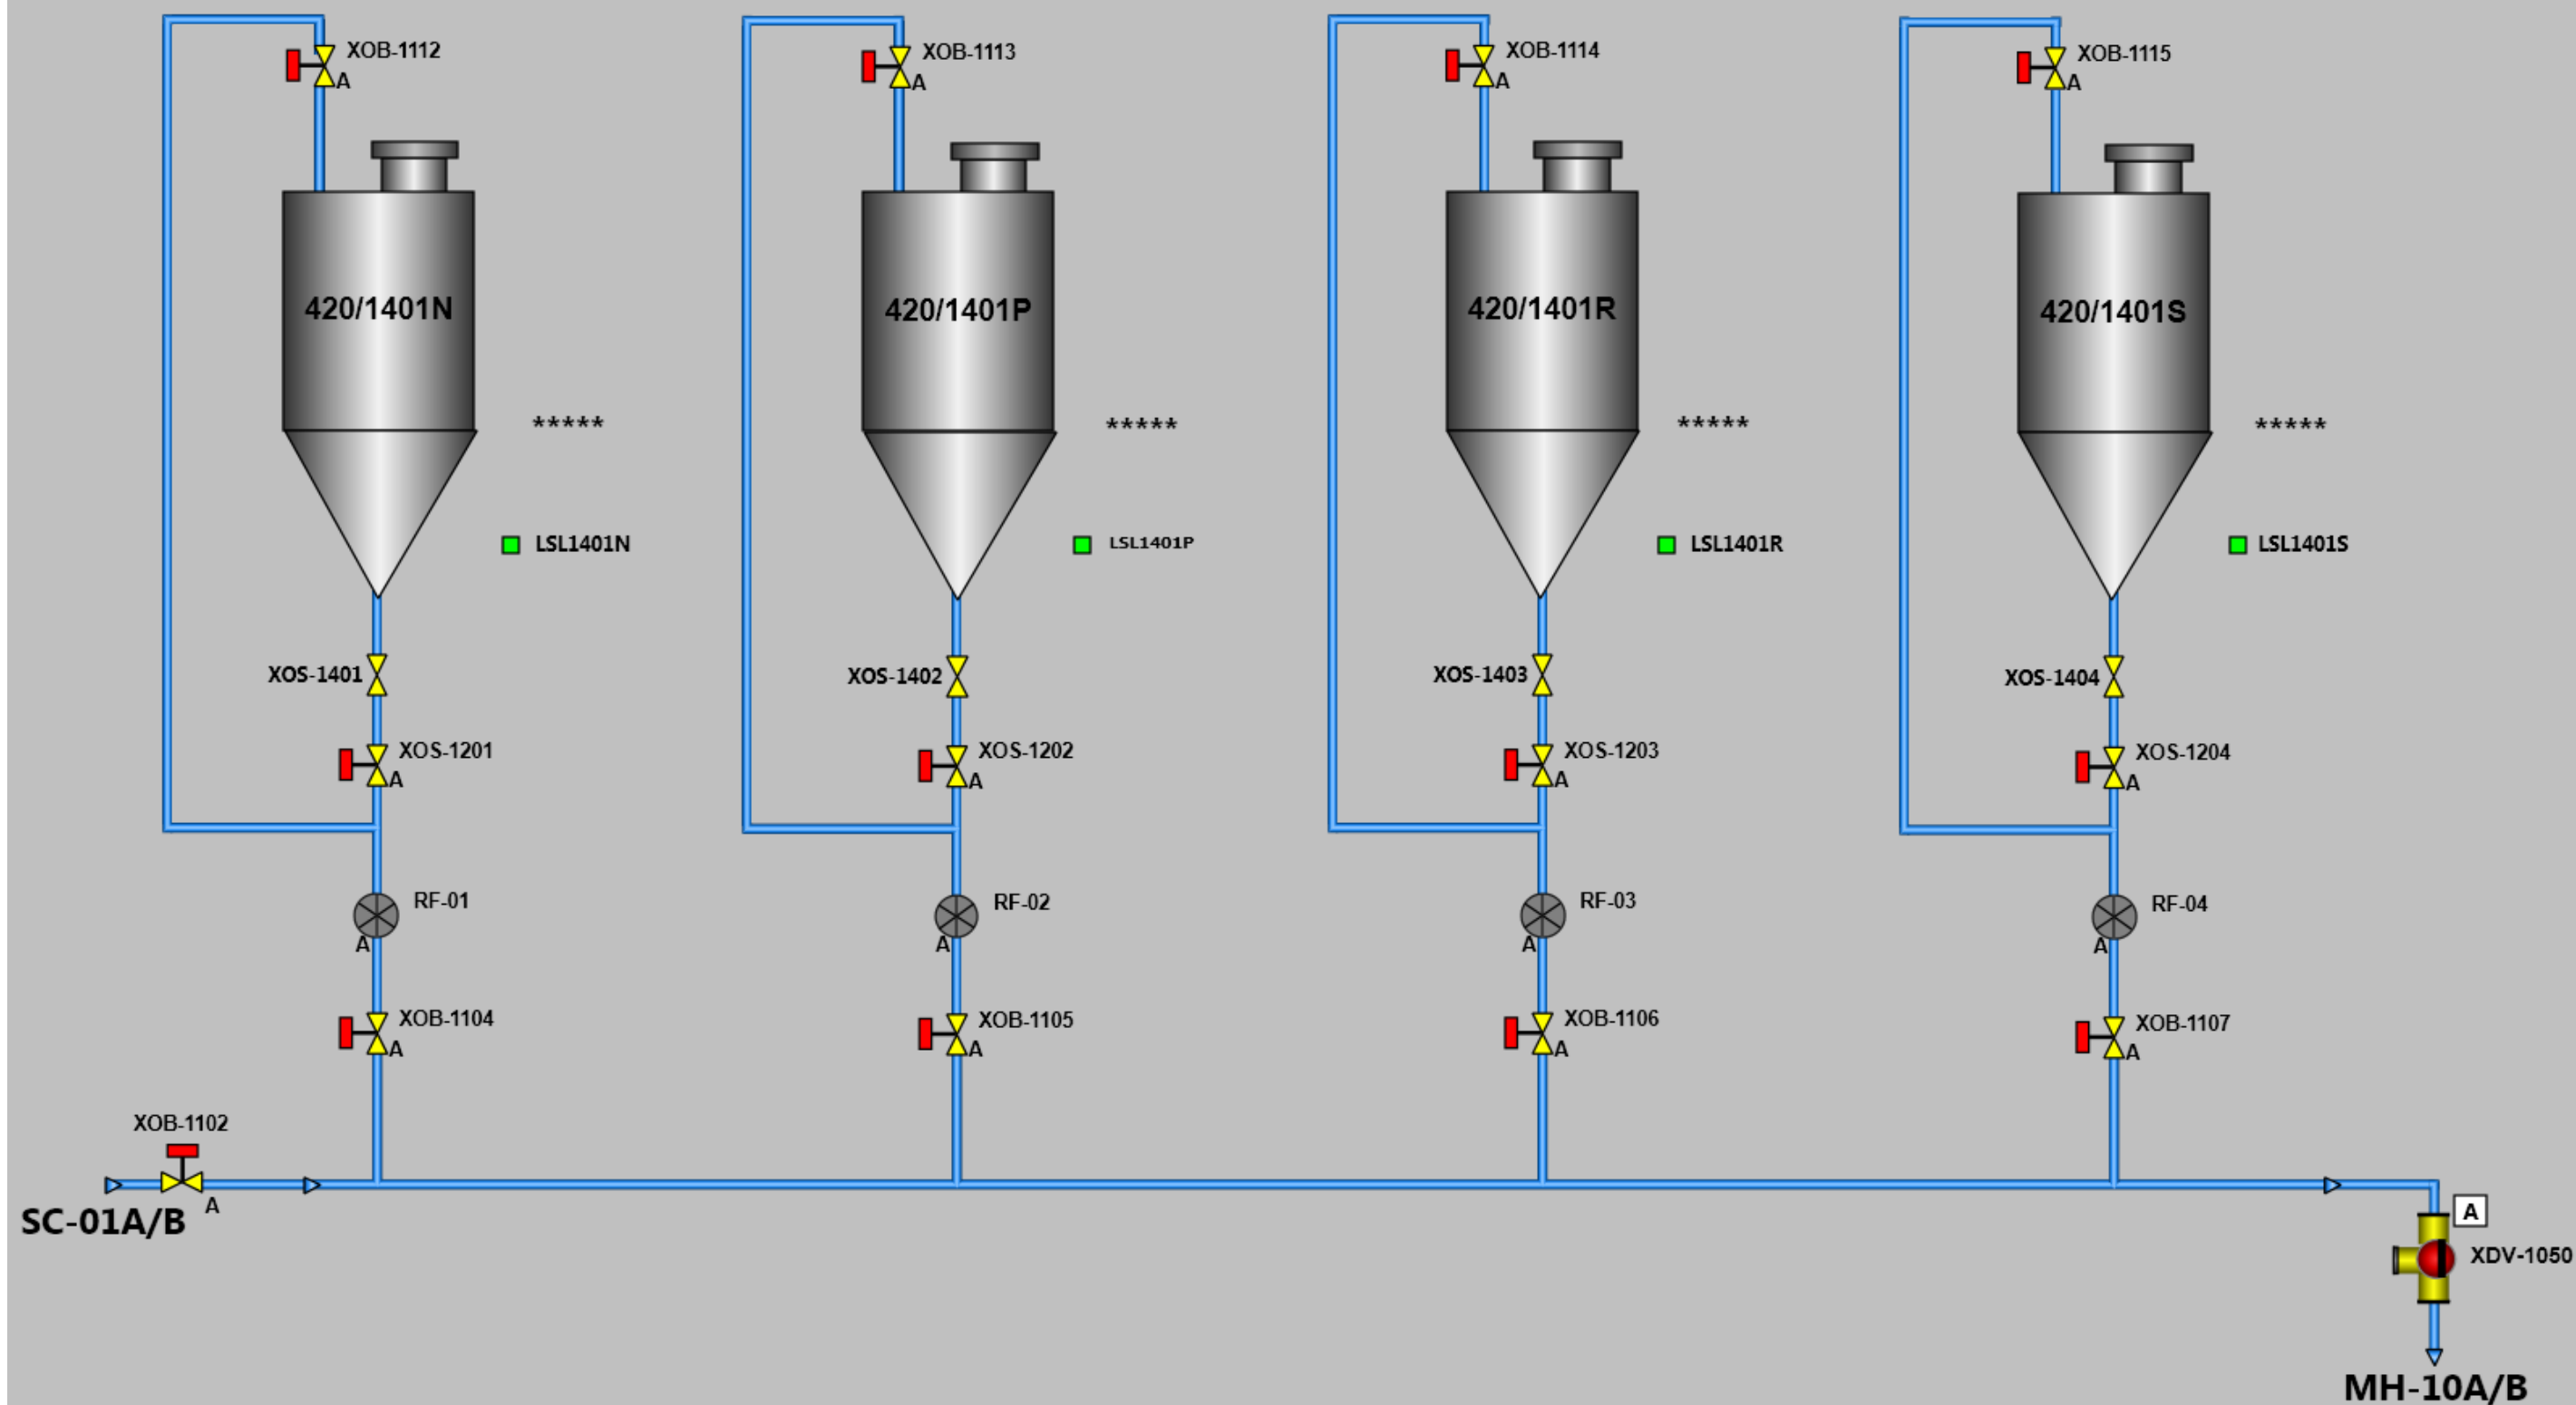


Рисунок 20 – LINE_NPRS_CIM360 (Бункеры N,P,R,S)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недод.	Подп.	Дата

KOC25001-157-ACY.C9

РЕДУКТОР СМЕСИТЕЛЯ (РС)

FAL2711A "HOPMA"	FAL2711B "HOPMA"	FAL2711C "HOPMA"
FAL2711D "HOPMA"	FAL2711E "HOPMA"	FAL2711F "HOPMA"
FAL2711G "HOPMA"	FAL2711H "HOPMA"	FAL2711J "HOPMA"
FAL2711K "HOPMA"	FAL2711L "HOPMA"	FAL2711M "HOPMA"
FAL2711N "HOPMA"	FAL2711P "HOPMA"	FAL2711Q "HOPMA"
FAL2711R "HOPMA"	FAL2711S "HOPMA"	FAL2711T "HOPMA"

Рисунок 21 – FSL2711_OV (Редуктор смесителя)

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						KOC25001-157-ACU.C9	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		25

РЕДУКТОР НАСОСА РАСПЛАВА (РНР)

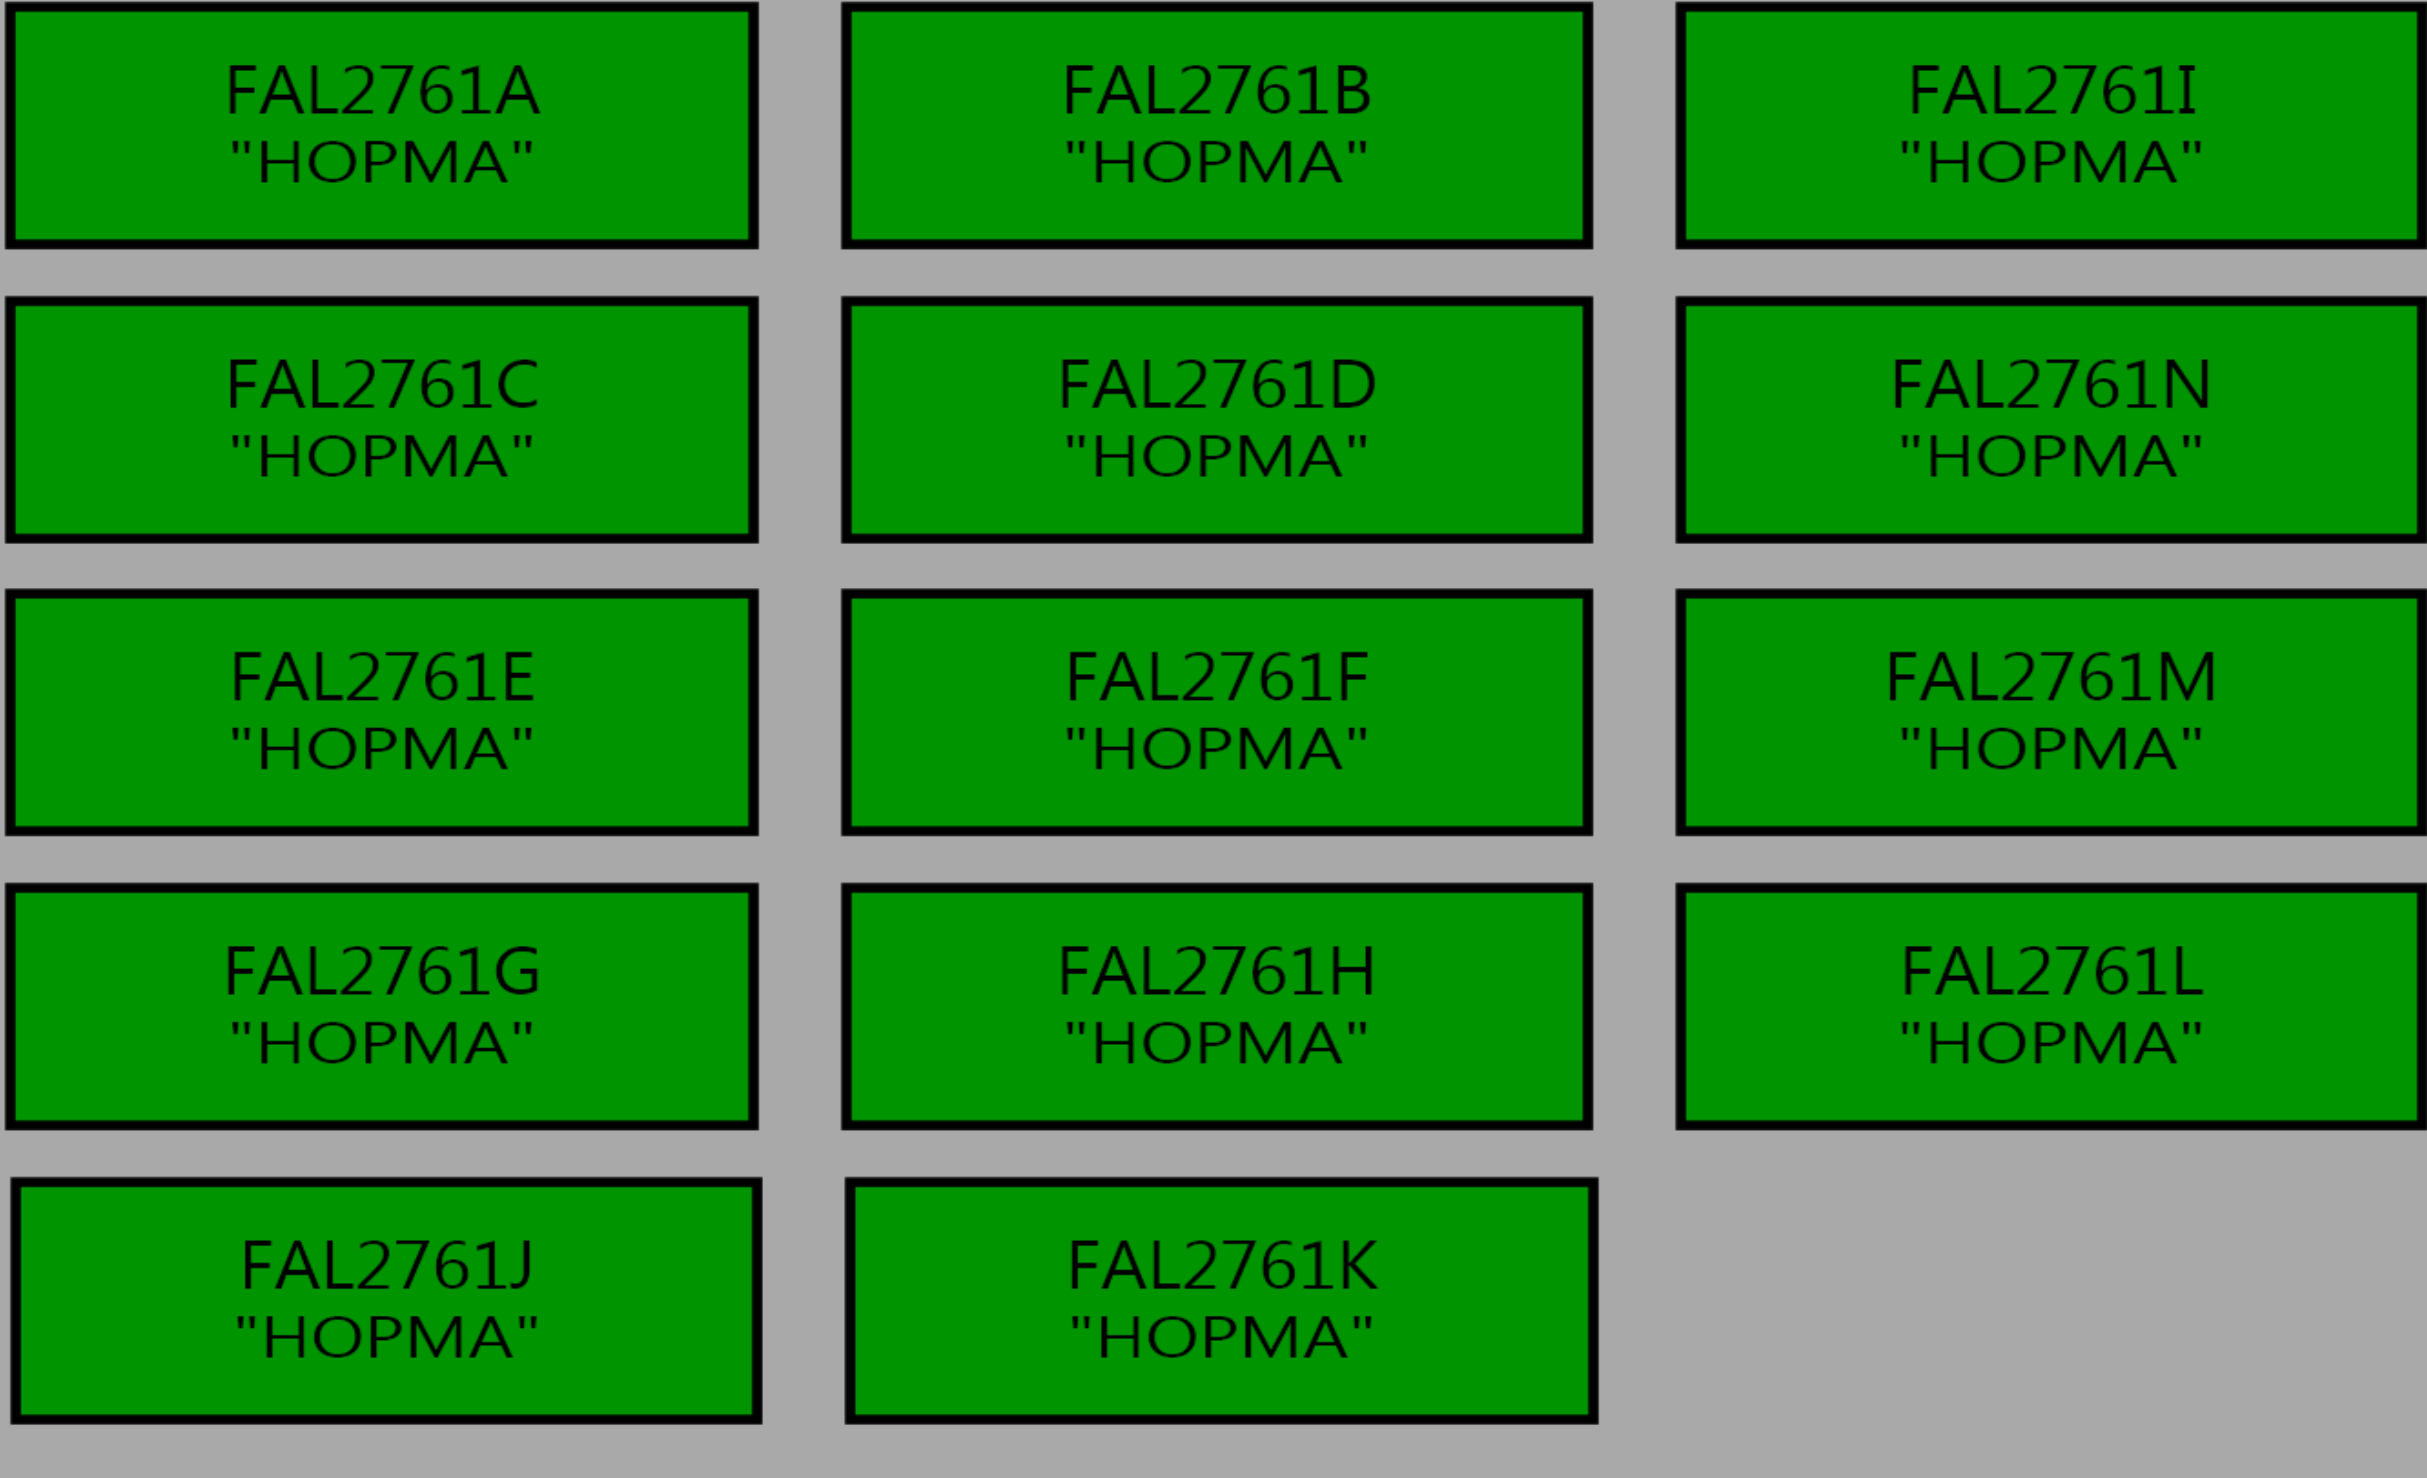


Рисунок 22 – FSL2761_OV (Редуктор насоса расплава)

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР РМ-05

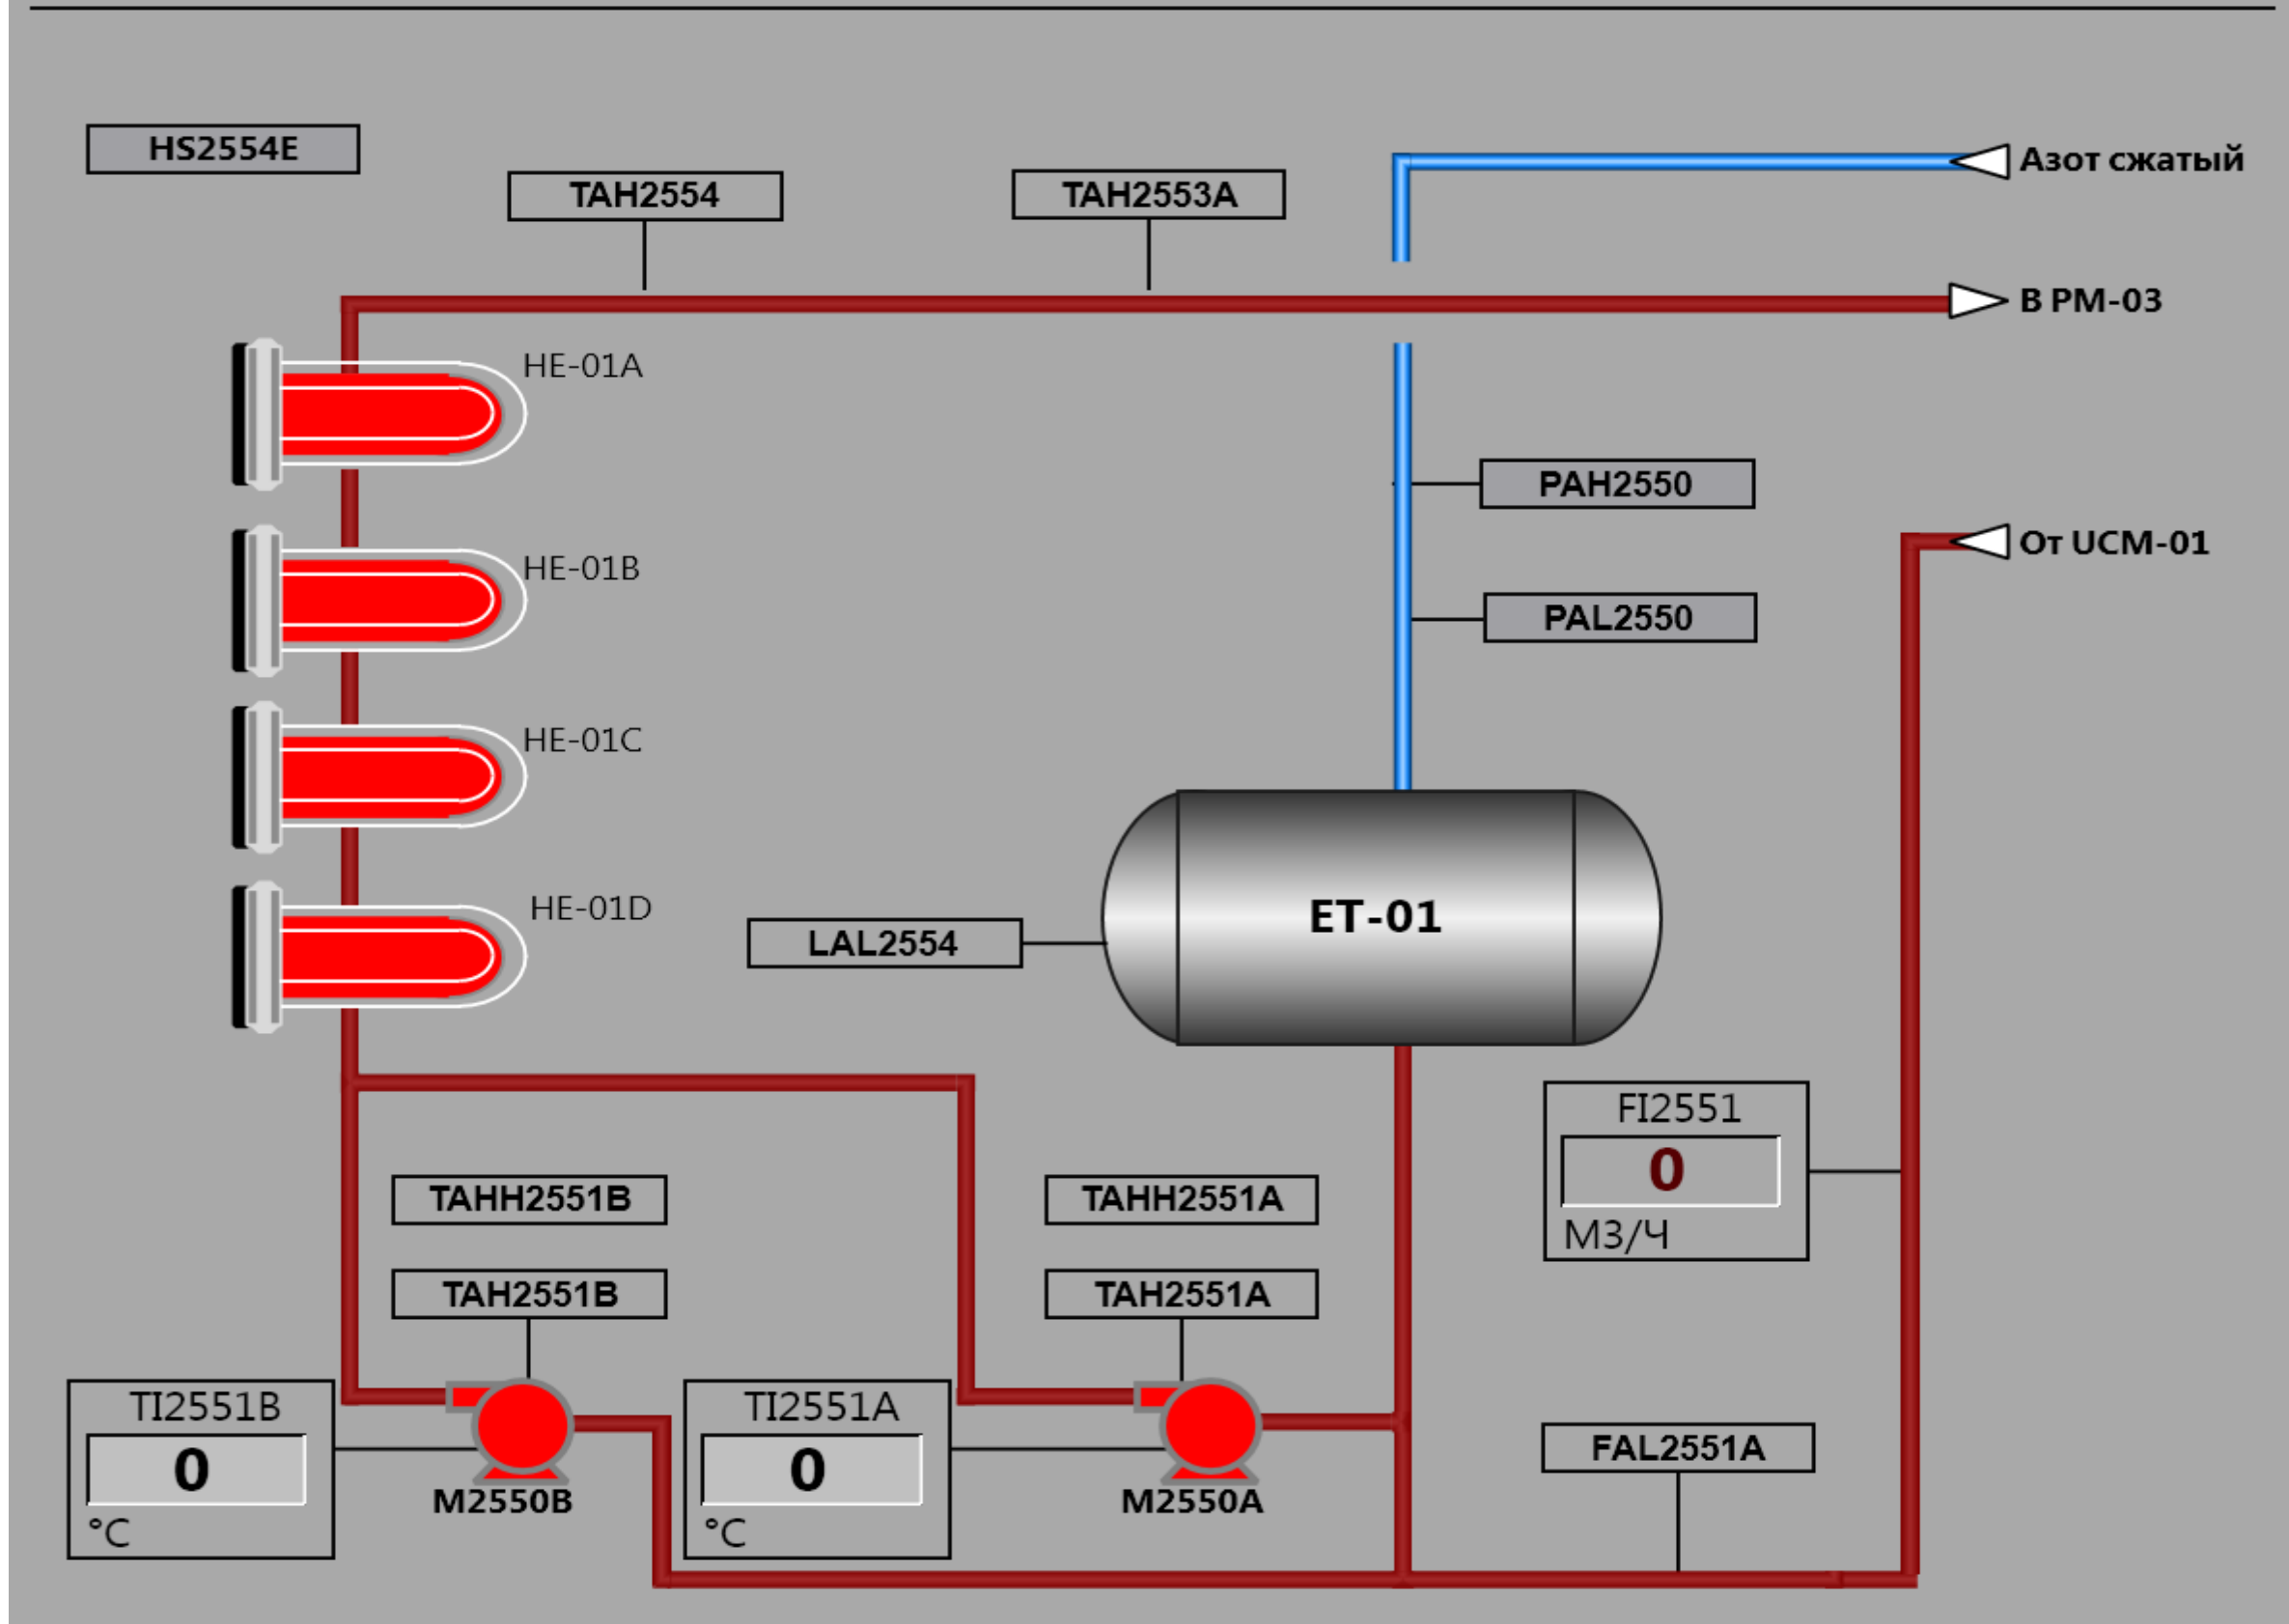


Рисунок 23 – РМ-5 (Колебательный контур РМ-05)

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПУСКА		
Выбор газодувки SC-01A/B	LC64	
Выбор силоса 1401A..S источника	N P R S	J K L M
	A B C D	E F J H
Выбор силоса МН-10А/В приемника	LC64	
Переключение клапанов на маршрут	XDV-1001	XDV-1002
	XDV-1050	XDV-1060
Пуск транспорта порошка разрешен	LC64	
Запуск газодувки SC-01A/B	LC64	
Запуск ротационного питателя RF	LC64	
Транспортировка включена	LC64	

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСТАНОВА		
Останов RF и клапанов силоса 1401A..S	LC64	
Открытие байпасного клапана ХОВ-1101	LC64	
Останов газодувки SC-01A/B	LC64	
Закрытие клапанов на линии	ХОВ-1102	ХОВ-1103
	ХОВ-18А0	ХОВ-18Е0
Останов фильтров BF-01/02	LC64	
Время завершения последовательности:	600	

Рисунок 24 – START_STOP_D (Последовательность пуска/останова транспорта порошка)

Общая тревога

Общее предупреждение

Регулятор ограничен

Обобщенная тревога

Внешнее событие 1

Внешнее событие 2

Ошиб.на вход.вес.да

Вход.вес выше МАКС

MF01 запущен

Объемный

Гравиметрический

Стандартный режим

Клавиатурный режим

Локальный режим

Режим моделирования

Пусковой режим

Wheel Running

Measuring Delay

0	MF01 Производительность
0	MF01 Счетчик 1
0	MF01 Счетчик 2
0	MF01 Счетчик 3
0.0	MF01 Загрузка
0.0	MF01 Количество оборотов
0	MF01 Задание SV
0.0	MF01 Проц. зад. зн.
0.0	MF01 Отклонение рег-ки

КВИТИРОВАТЬ

СБРОС СЧЕТ 1

СБРОС СЧЕТ 2

Рисунок 25 – MF01 (MF01 общая информация)

Общая тревога	MF02 запущен
Общее предупреждение	Объемный
Регулятор ограничен	Гравиметрический
Обобщенная тревога	Стандартный режим
Внешнее событие 1	Клавиатурный режим
Внешнее событие 2	Локальный режим
Ошиб.на вход.вес.да	Режим моделирования
Вход.вес выше МАКС	Пусковой режим
	Wheel Running
	Measuring Delay

0	MF02 Производительность
0	MF02 Счетчик 1
0	MF02 Счетчик 2
0	MF02 Счетчик 3
0.0	MF02 Загрузка
0.0	MF02 Количество оборотов
0	MF02 Задание SV
0.0	MF02 Проц. зад. зн.
0.0	MF02 Отклонение рег-ки

КВИТИРОВАТЬ

СБРОС СЧЕТ 1

СБРОС СЧЕТ 2

Рисунок 26 – MF02 (MF02 общая информация)

Общая тревога	Объемный
Общее предупреждение	Гравиметрический
Обобщенная тревога	Весы включены
Внешнее событие 1	Стандартный режим
Внешнее событие 2	Клавиатурный режим
Ошибка вес. датчика	Локальный режим
Вход.вес выше МАКС	Режим моделирования
Бункер переполнен	Пусковой режим
	Загрузка активна
	Разгрузка активна
	Заслонка открыта
	Заслонка закрыта
	Ответ/ реакция заслонки
	Соб.: нас. вес МИН

0	SF01 Производительность
0	SF01 Счетчик 1
0	SF01 Счетчик 2
0	SF01 Счетчик 3
0.0	SF01 Уровень заполнения
0	SF01 Задание SV
0.0	SF01 Проц. зад. зн.
0.0	SF01 Отклонение рег-ки

КВИТИРОВАТЬ
СБРОС СЧЕТ 1
СБРОС СЧЕТ 2
ЗАГРУЗКА
РАЗГРУЗКА

Рисунок 27 – SF01 (SF01 общая информация)

Общая тревога	Объемный
Общее предупреждение	Гравиметрический
Обобщенная тревога	Весы включены
Внешнее событие 1	Стандартный режим
Внешнее событие 2	Клавиатурный режим
Ошибка вес. датчика	Локальный режим
Вход.вес выше МАКС	Режим моделирования
Бункер переполнен	Пусковой режим
	Загрузка активна
	Разгрузка активна
	Заслонка открыта
	Заслонка закрыта
	Ответ/ реакция заслонки
	Соб.: нас. вес МИН

0	SF02 Производительность
0	SF02 Счетчик 1
0	SF02 Счетчик 2
0	SF02 Счетчик 3
0.0	SF02 Уровень заполнения
0	SF02 Задание SV
0.0	SF02 Проц. зад. зн.
0.0	SF02 Отклонение рег-ки

КВИТИРОВАТЬ
СБРОС СЧЕТ 1
СБРОС СЧЕТ 2
ЗАГРУЗКА
РАЗГРУЗКА

Рисунок 28 – SF02 (SF02 общая информация)

Общая тревога	Объемный
Общее предупреждение	Гравиметрический
Обобщенная тревога	Весы включены
Внешнее событие 1	Стандартный режим
Внешнее событие 2	Клавиатурный режим
Ошибка вес. датчика	Локальный режим
Вход.вес выше МАКС	Режим моделирования
Бункер переполнен	Пусковой режим
	Загрузка активна
	Разгрузка активна
	Заслонка открыта
	Заслонка закрыта
	Ответ/ реакция заслонки
	Соб.: нас. вес МИН

0	SF03 Производительность
0	SF03 Счетчик 1
0	SF03 Счетчик 2
0	SF03 Счетчик 3
0.0	SF03 Уровень заполнения
0	SF03 Задание SV
0.0	SF03 Проц. зад. зн.
0.0	SF03 Отклонение рег-ки

КВИТИРОВАТЬ
СБРОС СЧЕТ 1
СБРОС СЧЕТ 2
ЗАГРУЗКА
РАЗГРУЗКА

Рисунок 29 – SF03 (SF03 общая информация)

Перечень принятых сокращений

АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом.

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №							
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.С9				Лист
										34

