

Règlement de sécurité contre l'incendie

Relatif aux **E**tablissemments **R**ecevant du **P**ublic

Dispositions spéciales

Types PA, CTS, SG, OA, REF, PS, GA, EF

8^e édition

Collection commentée

France-Sélection



EF ▽ GA ▽ PS ▽ REF ▽ OA ▽ SG ▽ CTS ▽ PA ▽

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

Dispositions spéciales commentées

8^e édition

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

Dispositions spéciales commentées

8^e édition

Chez le même éditeur

Collection commentée dirigée par Pascal Reynaud

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public :

- Dispositions générales applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégorie.
- Dispositions applicables aux ERP de 5^e catégorie.
- Dispositions particulières applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégorie.
- Dispositions spéciales.

(ces ouvrages existent aussi en version non commentée)



À cette collection, s'ajoutent des manuels spécialisés comportant également le texte réglementaire et des commentaires officiels :

- Règlement de sécurité pour structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (type J).
- Règlement de sécurité pour établissements d'enseignement et sportifs couverts (types R et X).
- Règlement de sécurité pour établissements de soins (type U).
- Règlement de sécurité pour magasins et centres commerciaux (type M).
- Règlement de sécurité pour gares accessibles au public (type GA).
- Sécurité incendie dans les IGH.

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux bâtiments d'habitation (version non commentée).

Guides Prévention Incendie - dirigé par Pascal Reynaud

- Evacuation des personnes en situation de handicap moteur dans les ERP.
- Les parcs de stationnement couverts : réglementation ERP type PS, IGH, bâtiments d'habitation, établissements relevant du Code du travail.
- Prévenir le risque incendie en établissement d'enseignement agricole.

Manuels de formation

- SSIAP 1 : agents de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
- SSIAP 2 : chefs d'équipes de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
- SSIAP 3 : chefs de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.



Retrouvez tous ces ouvrages sur la librairie de sitesecurite.com

www.SiteSecurite.com

Plus de 6 000 documents consultables en accès libre et abonnés, recherche par arborescence, sommaires, N° d'article... Sélection de textes officiels, commentaires, schémas, chiffres, jurisprudence... concernant la sécurité : règlement ERP (Etablissements recevant du Public), IGH (Immeubles de grande hauteur), extraits Code du travail, bâtiments d'habitations, installations classées...

Le catalogue « Éditions » est envoyé sur demande à France-Sélection,
7 rue Roland Martin - 94500 Champigny-sur-Marne
www.FranceSelection.fr

Tél : 01 55 97 18 18 - Fax : 01 55 97 18 19 - contact@FranceSelection.fr

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

Dispositions spéciales commentées



Édition mise à jour au 18 mai 2018

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

© France-Sélection, 2018.
ISBN : 978-2-85266-272-8

Sommaire

Établissements de plein air	9	PA
Chapiteaux, tentes, structures	17	CTS
Structures gonflables	67	SG
Hôtels-restaurants d'altitude	79	OA
Refuges de montagne	91	REF
Parcs de stationnement couverts	109	PS
Gares accessibles au public	157	GA
Établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public	211	EF

Tableau des effectifs par types d'établissements

Type	Nature de l'exploitation	Effectifs inférieurs aux seuils indiqués ci-dessous		
		Sous-sol	Étages	Ensemble des niveaux
PA	Etablissements de plein air	-	-	300
OA	Hôtels-restaurants d'altitude	-	-	20
GA	Gares*	-	-	200

* Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le premier groupe, quel que soit l'effectif.

Arrêté du 6 janvier 1983 (JO - NC du 2 février 1983) modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 10 juillet 1987 (JO du 4 septembre 1987) ;
- 31 mai 1991 (JO du 21 juillet 1991) ;
- 10 novembre 1994 (JO du 7 décembre 1994) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|------------|-----------------------------|
| Art. PA 1. | - Établissements assujettis |
| Art. PA 2. | - Calcul de l'effectif |

Section II.

Construction

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| Art. PA 3. | - Implantation |
| Art. PA 4. | - Règles parasismiques (abrogé) |
| Art. PA 5. | - Tribunes et gradins non démontables |
| Art. PA 6. | - Locaux à risques particuliers |

Section III.

Dégagements

- | | |
|------------|---|
| Art. PA 7. | - Escaliers - Vomitoires -
Sorties des tribunes et des gradins non démontables |
| Art. PA 8. | - Ouvertures des accès |

Section IV.

Aménagements

- | | |
|------------|---------------------------------|
| Art. PA 9. | - Rangées de sièges ou de bancs |
|------------|---------------------------------|

Section V.

Électricité

- | | |
|-------------|------------------------------|
| Art. PA 10. | - Installations électriques. |
| Art. PA 11. | - Éclairage |

Section VI.

Moyens de secours

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| Art. PA 12. | - Moyens d'extinction |
| Art. PA 13. | - Service de sécurité incendie |
| Art. PA 14. | - Système d'alerte |

Chapitre I^{er}Établissements du type PA
Établissements de plein air

Section I

Généralités

Article PA 1

Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes.

§ 2. Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; il peut, en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages.

§ 3. Les dispositions des livres I^{er} et II (chapitre I^{er}) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements de plein air. Les autres dispositions, éventuellement applicables, sont précisées dans la suite du présent chapitre.

§ 4. Les dispositions des livres I^{er}, II et III du règlement de sécurité sont applicables, selon le type et la catégorie, aux autres locaux aménagés en vue de recevoir du public dans l'enceinte des établissements de plein air.

❏ **Classement d'établissements sportifs à l'air libre**

L'article PA 1 (Arrêté du 6 janvier 1983 modifié) précise le champ d'application de la réglementation incendie dans les ERP de plein air (PA) notamment par une liste non limitative des établissements concernés.

Le préfet du Val-d'Oise demande à la CCS de lui préciser si un établissement à l'air libre comprenant un certain nombre d'installations sportives (piscine découverte, terrains de tennis...), sans pour autant comporter de construction, doit être considéré comme un établissement recevant du public de type PA.

Pour la CCS, un tel établissement répond à la définition donnée par l'article PA 1. Les dispositions du type PA lui sont applicables notamment pour le calcul des effectifs (PA 2), l'éloignement par rapport aux tiers (PA 3), la détermination de sorties (PA 7, § 5), l'ouverture des accès (PA 8, § 1) et le système d'alerte (PA 14).

S'agissant d'un ERP du premier groupe, l'ouverture de cet établissement doit être autorisée par le maire après avis de la commission de sécurité. Par contre, en l'absence d'autre activité ouverte au public, aucune périodicité de visite n'est prévue.

La CCS estime que compte tenu du très faible risque incendie, il n'y a pas lieu de faire visiter périodiquement cet établissement.

S'agissant des garanties de sécurité des équipements des établissements de baignades d'accès payant, conformément à l'arrêté du 17 juillet 1992 (JO du 1^{er} septembre 1992), les propriétaires et exploitants sont tenus à une obligation générale de sécurité. Le maire dispose quant à lui de pouvoirs de police générale qui lui permettent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. Par ailleurs, conformément à la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, des contrôles de la sécurité de ces équipements sont effectués par les directions départementales de la jeunesse et des sports (DDJS) et les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF). En tout état de cause, la CCDSA n'est donc pas compétente pour ces équipements.

Enfin s'agissant des aires collectives de jeux, le décret 94-699 du 10 août 1994 a réglementé la sécurité des équipements de ces aires. Un projet de décret* qui devrait être très prochainement publié s'intéresse à la sécurité des aires collectives de jeux elles-mêmes. Pris sur la base du code de la consommation, ce projet de décret prévoit que les aires de jeux fassent l'objet d'inspections périodiques attestées par un dossier tenu par

l'exploitant à la disposition des services de contrôle (agents de la DDCCRF). Dans ce cas également, la CCDSA n'est pas compétente. (CCS du 18 octobre 1996)

**Le décret annoncé a été pris en date du 18 décembre 1996 (JO des 25 et 26 décembre 1996, p. 19-136).*

Article PA 2

Calcul de l'effectif

§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :

- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
 - a) Terrains de sports et stades :
 - 1 personne pour 10 mètres carrés d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;
 - effectif des spectateurs visé au § 2 ;
 - b) Pistes de patinage :
 - 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;
 - effectif des spectateurs visé au § 2 ;
 - c) Bassins de natation :
 - 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
 - effectif des spectateurs visé au § 2 ;
 - d) Autres activités :
 - effectif des spectateurs visé au § 2.

§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :

- le nombre de personnes assises sur les sièges ;
- le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d'une personne par 0,50 mètre ;
- le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l'exclusion des dégagements), à raison de trois personnes par mètre carré ou cinq personnes par mètre linéaire.

Section II

Construction

Article PA 3

Implantation

Les établissements du présent type sont soumis aux dispositions des articles CO 4 et CO 8 ; en outre, ils doivent être éloignés des installations « classées » d'une distance au moins égale aux distances de sécurité prévues par la réglementation en vigueur relative à ces installations.

Dans le cas d'installations dangereuses non assujetties à cette réglementation, une distance minimale de 10 mètres doit être respectée.

Article PA 4

Règles parasismiques

[Abrogé par l'arrêté du 10 novembre 1994]

Article PA 5

Tribunes et gradins non démontables (Arrêté du 31 mai 1991)

§ 1. Les dispositions de l'article CO 55 sont applicables aux escaliers droits des établissements de plein air. Les dispositions de l'article CO 57 (§ 2) sont applicables aux marches du gradinage.

§ 2. Aucune stabilité au feu n'est exigée pour les structures porteuses s'il n'existe pas de local à risques particuliers sous les tribunes.

Si des locaux à risques particuliers sont implantés sous les tribunes, aucune stabilité au feu n'est exigée dans le cas où les structures porteuses ne traversent pas ces locaux ; dans le cas contraire, une stabilité au feu de degré une heure est exigée dans la hauteur de ces locaux traversés.

Dans tous les cas, la ruine d'un élément porteur ne doit pas entraîner un effondrement en chaîne.

§ 3. Les jours entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps ⁽¹⁾.

Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage, etc. Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

§ 4. Chaque rang de gradins ne peut dépasser 20 mètres entre deux circulations ou 10 mètres entre une paroi et une circulation.

(1) NF P 01-012 : Dimensions des garde-corps. Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.

Article PA 6

Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :

- les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ;
- les locaux de stockage de combustible ;
- les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré une heure et des portes PF de degré une demi-heure munies de ferme-porte.

Section III

Dégagements

Article PA 7

Escaliers, vomitoires, sorties des tribunes et gradins non démontables

(Arrêté du 31 mai 1991)

§ 1. La largeur des escaliers autres que ceux desservant les places dans les gradins, des vomitoires et des cheminements reliant les vomitoires au sol extérieur doit être calculée sur la base d'une unité de passage pour 150 personnes.

- ❏ **§ 1 - Comment doit-on calculer le nombre d'escaliers dans les tribunes ou gradins en application de cet article ?**
 Le nombre d'escaliers est déterminé par l'article PA 5, § 3, qui prévoit un recoupement des gradins tous les 20 mètres par des escaliers.

§ 2. La largeur des escaliers de desserte des places de gradins doit être calculée sur la base de une unité de passage pour 150 personnes.

§ 3. Le nombre des sorties des tribunes, des gradins et des vomitoires doit être tel que leur largeur comporte de deux à huit unités de passage.

§ 4. Les cheminements reliant les vomitoires au sol ne peuvent avoir moins de deux unités de passage, ou quatre unités de passage pour les stades dépassant 30 000 places.

§ 5. Les sorties de l'établissement donnant accès soit à des voies publiques, soit à des voies de dégagement situées à l'intérieur de l'enceinte générale doivent avoir une largeur calculée sur une base d'une unité de passage pour 300 personnes.

Le nombre des sorties est fixé à deux pour les établissements ne dépassant pas 500 personnes, à trois de 501 à 3 000 personnes. Au-delà de 3 000 personnes, une sortie doit être ajoutée par tranche supplémentaire de 3 000 personnes.

Dans tous les cas, les sorties doivent être judicieusement réparties.

Article PA 8

Ouverture des accès

§ 1. Afin de permettre le contrôle des admissions du public, certains accès (portes, barrières, etc.) peuvent être maintenus fermés sous réserve que le système d'ouverture soit placé en permanence sous la garde d'un préposé.

§ 2. [Arrêté du 10 juillet 1987] « Pour permettre, en cas d'évacuation exceptionnelle, l'accès à l'aire de jeu à partir des tribunes et gradins, des portes dont le système d'ouverture est placé en permanence sous la garde d'un préposé doivent être aménagées. Elles doivent desservir la totalité des secteurs du stade délimités par des grilles ou par tout système permettant de séparer les spectateurs. »

■ Application de cet article dans le cas de gradins surélevés

Lorsque la dénivellée entre l'aire d'évolution et les gradins est supérieure à 1 m, il y a lieu d'imposer les garde-corps.

Il n'y a donc pas lieu d'imposer l'application de l'article PA 8. (CCS du 24 octobre 1990)

■ Installations de grilles anti-panique conçues par M. Cloez dans les stades

Il est proposé un système de grilles anti-panique pouvant être installé dans les stades pour séparer les spectateurs des joueurs en temps normal, et s'ouvrir vers l'aire de jeu en cas de besoin (incendie, panique,...).

L'ouverture de ces grilles peut se faire, à partir d'un nombre de points à déterminer par la commission de sécurité en application de l'article PA 8, § 2. L'action sur les points de déclenchement (télécommande ou action manuelle) entraîne l'ouverture de grilles sollicitées et des grilles voisines de façon quasi simultanée.

La Commission a émis un avis favorable à l'installation d'un tel système. (CCS du 23 septembre 1987)

Section IV

Aménagements

Article PA 9

Rangées de sièges ou de bancs

- § 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :
- être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;
 - être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines, de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 2. Toutes les places doivent être desservies par des dégagements sensiblement parallèles ou perpendiculaires aux rangées de sièges.

§ 3. Chaque rangée doit comporter quarante places au plus entre deux circulations ou vingt entre une circulation et une paroi (ou un garde-corps).

Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation.

§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Les sièges placés sur des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs doivent respecter les dispositions de l'article AM 18, § 1. »

Section V Électricité

Article PA 10

Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées (Arrêté du 19 novembre 2001) « aux articles EL 1 à EL 23. »

Article PA 11

Éclairage (Arrêté du 19 novembre 2001)

§ 1. S'il est prévu d'exploiter l'établissement en nocturne, une installation d'éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 6. En aggravation aux dispositions des articles EC 5, § 5, et EC 6, § 5, les appareils d'éclairage mobiles ou suspendus sont interdits.

§ 2. Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l'évacuation doit être installé. Cet éclairage d'évacuation doit permettre d'atteindre les voies citées à l'article PA 7, § 5, et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et EC 12 à EC 15.

Section VI Moyens de secours

Article PA 12

Moyens d'extinction

Des moyens d'extinction peuvent être imposés, après avis de la Commission de sécurité, dans les établissements et dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

Article PA 13

Service de sécurité incendie

En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie peut être imposé, après avis de la Commission consultative départementale de la Protection civile, dans les établissements importants présentant des risques particuliers d'incendie ou de panique.

Article PA 14

Système d'alerte

En application de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les seuls établissements de 1^{re} catégorie.

❏ Certains parcs d'attraction sont classés par les commissions de sécurité en type PA et d'autres non. La CCS doit-elle imposer le classement uniforme de l'ensemble des parcs d'attraction?

Le texte concernant les PA vise très clairement les ERP où s'exerce une activité sportive. Ce constat, rigoureusement exact, ne permet pas cependant d'exclure le classement en type PA dans la mesure où il est possible d'y revenir via la lecture de l'article R. 123-20 du Code de la construction et de l'habitation. La circulaire de 2007 sur l'application des textes relatifs à l'accessibilité ne vient pas ajouter à la clarté du sujet. Pour éviter des abus en matière d'accessibilité (comme rendre obligatoirement accessible tout chemin dans un parc naturel ou toute place de manège), la circulaire donne des orientations sur la notion d'IOP (un parc floral ou jardin public seraient plutôt une IOP et pas un ERP) et précise qu'il faut faire preuve de bon sens pour appliquer les textes sur l'accessibilité... En conclusion, le classement d'un parc d'attraction, au sens de la loi du 13 février 2008, doit être uniforme et doit être du type PA dès lors qu'il a été construit pour cet usage et qu'il y a présence d'une enceinte fermée (ou dont les accès peuvent être fermés) fixe. (CCS du 4 novembre 2010)

❏ Conception des tribunes démontables

Dans son avis du 10 mai 2001, validé le 7 juin 2001, la CCS se prononçait sur la conception des tribunes démontables.

L'avis était libellé comme suit :

La sous-commission estime que l'analyse de risque ayant prévalu à la définition des règles de conception des dégagements des tribunes et gradins non démontables peut être étendue aux tribunes et gradins démontables remplissant la même fonction.

Aussi, elle propose que les règles de conception des dégagements applicables aux tribunes et gradins fixes constituent la référence pour ceux qui sont démontables en distinguant les implantations en plein air et celles dans les ERP couverts.

Par contre la sous-commission estime souhaitable que, pour ce qui concerne le nombre de places, de sièges ou la distance entre circulations, les tribunes démontables, quelle que soit leur destination, soient soumises à des règles simplifiées.

Aussi, elle propose que puissent être retenues les règles suivantes :

- dans les ERP couverts :

10 mètres entre une paroi (ou un garde-corps) et une circulation ;

20 mètres entre 2 circulations.

- à l'air libre :

20 mètres entre une paroi (ou un garde-corps) et une circulation ;

40 mètres entre 2 circulations.

Un groupe de travail élabore actuellement la réglementation applicable aux « ensembles démontables destinés à accueillir des personnes », c'est-à-dire les scènes, podiums, tribunes avec places assises ou debout, ainsi que les structures annexes.

Les ensembles démontables sont définis comme suit :

« Installations temporaires édifiées à l'extérieur ou à l'intérieur de constructions closes et/ou couvertes pour une durée n'excédant pas 3 mois..... ». Il s'agit d'un projet de réglementation transversale.

L'avis de la CCS est demandé pour les tribunes, c'est-à-dire les ensembles démontables comportant un espace d'observation aménagé pour des places assises ou debout.

Le groupe de travail souscrit pleinement à l'objectif d'uniformisation exprimé par la CCS en 2001 et a d'ores et déjà décidé de retenir les dimensions préconisées dans les ERP couverts.

Il s'interroge en revanche sur les longueurs préconisées à l'air libre, car elles permettent d'aménager jusqu'à 80 places assises entre deux circulations, alors que le niveau de sécurité d'une tribune démontable ne peut atteindre celui d'une tribune fixe.

Pour mémoire:

Type PA - Article PA 5

§ 4. Chaque rang de gradins ne peut dépasser 20 mètres entre deux circulations ou 10 mètres entre une paroi et une circulation (arrêté du 31 mai 1991).

Norme NF EN 13200-1 (juillet 2004)

§ 7.2. Au cas où une rangée de sièges est desservie par deux voies de circulation, cette rangée doit comprendre un maximum de 40 sièges en extérieur et un maximum de 28 sièges en intérieur. Si la rangée n'est desservie que par une seule voie de circulation, ce nombre doit être divisé par deux.

Il est demandé à la CCS si elle maintient sa proposition pour la longueur des rangées à l'air libre.

La commission centrale de sécurité annule son avis du 10 mai 2001.

Elle propose que le nombre maximum de places assises entre deux circulations et entre une circulation et une paroi ou un garde-corps respecte les règles d'aménagement prescrites par la réglementation applicable à l'activité envisagée, ou celle qui se rapproche le plus de cette activité. (CCS du 3 novembre 2011)

Arrêté du 23 janvier 1985 (JO du 1^{er} mars 1985) modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 10 juillet 1987 (JO du 4 septembre 1987) ;
- 18 novembre 1987 (JO du 14 janvier 1988) ;
- 7 mars 1988 (JO du 26 avril 1988) ;
- 31 mai 1991 (JO du 21 juillet 1991) ;
- 20 novembre 2000 (JO du 20 décembre 2000) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 6 août 2002 (JO du 5 septembre 2002) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 13 janvier 2004 (JO du 24 janvier 2004) ;
- 23 janvier 2004 (JO du 22 février 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 10 octobre 2005 (JO du 1^{er} décembre 2005) ;
- 6 mars 2006 (JO du 13 avril 2006) ;
- 11 décembre 2009 (JO du 16 février 2010).

Le Conseil d'Etat a annulé, par décision n° 339222 du 22 juin 2011, les dispositions annexées à l'arrêté du 18 février 2010.

Par conséquent ce sont les dispositions des articles dans leur version précédente qui s'appliquent.

[Articles concernés : CTS 1 § 2, 3 et 6 ; CTS 3, CTS 4, CTS 5, CTS 9, CTS 30, CTS 31, CTS 32, CTS 33, CTS 34, CTS 35, CTS 36, CTS 37, CTS 52, CTS 55, CTS 78, CTS 79, annexe I, annexe II, annexe VI, annexe VII, annexe VIII, annexe IX et annexe X.]

Table des matières

Sous-chapitre I^{er} Chapiteaux, tentes et structures itinérants

Section I.

Généralités

- Art. CTS 1.
 - Art. CTS 2.
 - Art. CTS 3.
 - Art. CTS 4.
 - Art. CTS 5.
 - Art. CTS 6.
- Établissements assujettis
 - Calcul de l'effectif
 - Attestation de conformité
 - Habilitation des bureaux de vérification
 - Implantation
 - Matières et substances dangereuses

Section II.

Construction

- Art. CTS 7.
 - Art. CTS 8.
 - Art. CTS 9.
- Installation - Résistance aux intempéries et risques divers
 - Ossature et enveloppe
 - Numéro d'identification

Section III.

Dégagements

- Art. CTS 10.
 - Art. CTS 11.
- Sorties
 - Circulations

Section IV.

Aménagements

- Art. CTS 12.
 - Art. CTS 13.
 - Art. CTS 14.
- Mobilier et sièges
 - Décoration
 - Gradins, planchers, escaliers, galeries

Section V.

Installations de chauffage ou de cuisson

- Art. CTS 15.
- Conditions d'emploi

Section VI.

Installations électriques

- Art. CTS 16.
 - Art. CTS 17.
 - Art. CTS 18.
 - Art. CTS 19.
 - Art. CTS 20.
- Généralités
 - Installations propres à l'établissement
 - Installations ajoutées par les utilisateurs
 - Installations de sonorisation - Guirlandes électriques
 - Prises de courant et canalisations

Section VII.

Éclairage

- Art. CTS 21.
 - Art. CTS 22.
 - Art. CTS 23.
 - Art. CTS 24.
- Éclairage normal
 - Éclairage de sécurité
 - Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
 - Source centralisée de sécurité

Section VIII.

Art. CTS 25.

Équipements spéciaux

- Installations techniques particulières

Section IX.

Art. CTS 26.

Art. CTS 27.

Art. CTS 28.

Art. CTS 29.

Moyens de secours

- Moyens d'extinction
- Service de sécurité incendie
- Alarme
- Alerte

Section X.

Art. CTS 30.

Art. CTS 31.

Art. CTS 31 bis.

Art. CTS 32.

Art. CTS 33.

Art. CTS 34.

Art. CTS 35.

Art. CTS 36.

Exploitation

- Registre de sécurité
- Ouverture au public
- Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité
- Modifications - Extensions
- Vérification des installations électriques
- Vérification de l'assemblage
- Autres vérifications
- Centralisation des rapports - Vignettes

Section XI.

Art. CTS 37.

Petits établissements

- Généralités

Sous-chapitre II Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée

Section I.

Art. CTS 38.

Art. CTS 39.

Généralités

- Établissements assujettis
- Implantation

Section II.

Art. CTS 40.

Construction

- Ossature, Enveloppe, Ancrages

Section III.

Art. CTS 41.

Dégagements

- Circulations

Section IV.

Art. CTS 42.

Art. CTS 43.

Art. CTS 44.

Art. CTS 45.

Aménagements

- Sièges
- Décors, espaces scéniques, loges, caravanes
- Estrades, plates-formes mobiles
- Aménagements spéciaux

Section V.

Art. CTS 46.

Installations de chauffage ou de cuisson

- Stockage d'hydrocarbures liquides

Section VI.

Art. CTS 47.
Art. CTS 48.

Éclairage

- Éclairage de sécurité
- Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (supprimé)

Section VII.

Art. CTS 49.
Art. CTS 50.

Exploitation

- Registre de sécurité
- Visites des commissions de sécurité

Sous-chapitre III

Art. CTS 51.

- Établissements fixes par conception

Sous-chapitre IV Exploitation

Art. CTS 52.

- Inspection

Sous-chapitre V Établissements du type structures à étage

Section I.

Art. CTS 53.
Art. CTS 54.
Art. CTS 55.
Art. CTS 56.
Art. CTS 57.

Généralités

- Établissements assujettis
- Calcul de l'effectif
- Attestation de conformité, registre de sécurité, notice de montage
- Implantation
- Matières et produits dangereux

Section II.

Art. CTS 58.
Art. CTS 59.
Art. CTS 60.
Art. CTS 61.

Construction

- Installation - Résistance aux intempéries et risques divers
- Stabilité
- Ossature - Enveloppe - Ancrage
- Identification

Section III.

Art. CTS 62.
Art. CTS 63.

Dégagements

- Sorties
- Circulations

Section IV.

Art. CTS 64.
Art. CTS 65.
Art. CTS 66.
Art. CTS 67.

Aménagements

- Mobilier et sièges
- Décoration, espaces scéniques, locaux d'exploitation, loges, caravanes
- Gradins, planchers, escaliers, galeries
- Équipements et aménagements spéciaux

Section V.

Art. CTS 68.

Désenfumage

- Domaine d'application

Section VI.

Art. CTS 69.

Installations de chauffage et de cuisson

- Conditions d'emploi

Section VII.

Art. CTS 70.

Installations électriques

- Dispositions générales

Section VIII.

Art. CTS 71.

Éclairage

- Dispositions générales

Section IX.

Art. CTS 72.

Art. CTS 73.

Art. CTS 74.

Art. CTS 75.

Moyens de secours

- Moyens d'extinction

- Service de sécurité incendie

- Alarme

- Alerte

Section X.

Art. CTS 76.

Art. CTS 77.

Art. CTS 78.

Art. CTS 79.

Art. CTS 80.

Art. CTS 81.

Exploitation

- Ouverture au public et visites des commissions de sécurité

- Modifications définitives importantes

- Vérifications techniques

- Vérification de l'assemblage

- Rapports de vérification et attestations

- Inspection

Annexes**Annexe I.****Registre de sécurité****Annexe II.****Extrait du registre de sécurité****Annexe III.****Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré****Annexe IV.****Attestation du fabricant ou du propriétaire****Annexe V.****Attestation de l'exploitant ou de l'utilisateur**

Chapitre II

Établissements du type CTS Chapiteaux, tentes, structures

Sous-chapitre I^{er}

Chapiteaux, tentes et structures itinérants

Section I

Généralités

Article CTS 1 [Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011]

Établissements assujettis

§ 1. (Arrêté du 6 août 2002) « Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.

Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures. »

(Arrêté du 6 mars 2006) « Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre. »

§ 2. (Arrêté du 6 août 2002) « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc., dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à cinquante personnes. »

§ 3. Les établissements pouvant recevoir plus de (Arrêté du 6 mars 2006) « dix-neuf » personnes mais moins de cinquante personnes sont soumis aux seules dispositions de (Arrêté du 23 janvier 2004) « l'article CTS 37. »

§ 4. (Arrêté du 6 août 2002) « Les établissements comportant deux niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

§ 6. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement.

Implantation d'un établissement de type CTS sur un établissement flottant (CCS du 25 mars 1993)

L'implantation d'un établissement de type CTS sur un établissement flottant doit répondre aux conditions suivantes :

1. L'installation d'un établissement répondant à la définition de l'article CTS 1 de l'arrêté du 23 janvier 1985 sur un établissement flottant est subordonnée à la fourniture d'un rapport établi obligatoirement par un expert agréé par le ministère de l'Équipement, du Logement et des Transports attestant de la solidité et de la stabilité de l'ensemble établissement flottant - structure et fixant les conditions limites d'utilisation, notamment en matière d'effectif admis sur l'établissement.

2. À bord, un espace libre de 1,40 m sur la façade côté évacuation, d'un CTS effectivement clos, est nécessaire pour faciliter l'évacuation au droit des passerelles sur la rive.

3. S'il existe des locaux à risques sur l'établissement flottant, ceux-ci doivent être isolés conformément aux dispositions réglementaires.

4. La sortie d'un pont inférieur n'est pas autorisée dans l'enveloppe de la structure lorsqu'il s'agit d'activités distinctes.

☞ Un établissement, qui par sa conception peut être clos sur son pourtour, est assujéti à la réglementation relative aux CTS, même s'il est utilisé sans bâche de tour.

Article CTS 2

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé pour les établissements faisant l'objet du livre II.

Article CTS 3 (Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011)

Attestation de conformité

§ 1. L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le commissaire de la République du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la Commission consultative départementale de la protection civile.

Compte tenu des dispositions particulières d'exploitation de ces établissements, le propriétaire [Arrêté du 7 mars 1988] « ou le constructeur » doit au préalable faire appel à un « bureau de vérification », bureau centralisateur des demandes et habilité par le ministre de l'Intérieur dans les conditions prévues à l'article CTS 4.

[Arrêté du 7 mars 1988] « La demande du propriétaire ou du constructeur doit parvenir au bureau de vérification dans un délai tel qu'il permette à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins huit jours avant la date prévue pour la première implantation. »

§ 2. Le rapport du bureau de vérification doit porter sur les domaines suivants :

- la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ;
- la réaction au feu de l'enveloppe.

En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes ou aux organismes agréés, en application notamment de l'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation. Toutefois, dans certains cas exceptionnels nécessitant une intervention immédiate, le bureau de vérification peut formuler un premier avis dans les domaines précités. Cet avis ne se substitue pas à l'intervention des personnes ou des organismes agréés qui doit être effectuée dans un délai maximal de deux mois après la première admission au public.

§ 3. Pour les établissements étrangers, la délivrance de l'attestation de conformité doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

☞ Attributions du bureau de vérification

Centraliser les documents nécessaires à l'établissement du registre de sécurité avant délivrance de l'attestation de conformité :

- lors de la première mise en service d'un chapiteau (art. CTS 3) ;
- lors de modifications définitives importantes (art. CTS 32).

Établir l'extrait du registre de sécurité que l'organisateur d'une manifestation ou d'un spectacle doit joindre à la demande d'autorisation adressée au maire (article CTS 31 et annexe II aux articles CTS). Un modèle de l'extrait du registre est donné en annexe 1 de la présente rubrique.

Annexe 1 (question 26.1.)

Extrait du registre des chapiteaux, tentes et structures

Bureau centralisateur

(Arrêté du 23 janvier 1985 - CTS 4)

VALABLE JUSQU'AU : (Article CTS 31 de l'arrêté du 23 janvier 1985) Attestation de conformité délivrée le : par la préfecture du		
Évacuation de l'établissement - VENT :		NEIGE :
Propriétaire	Extrait n°	
Nom :	Raison sociale :	
Adresse :		
C.P. :	Ville :	Tél. :
Caractéristiques de l'établissement		
Type :	Surface maximale :	
Coloris :	Fabricant :	
Classement au feu :	Procès-verbal n° :	
Délivré le :	par :	
Contrôle :	Organisme :	Date :
Valable jusqu'au :		
* Instal. électriques	* Gradins	* Chauffage
Structures		
* Extincteurs	* Divers	
Partie à remplir par l'organisateur :		
Nom :	Raison sociale :	
Adresse :		
Code postal :	Ville :	
Activité(s) prévue(s) :		
Effectif du public reçu :		
Le propriétaire garantit que l'établissement est maintenu en bon état et n'a subi aucune modification depuis les derniers contrôles. L'organisateur devra déposer le présent extrait ainsi que le plan d'implantation et d'aménagements à la mairie concernée en vue de l'obtention de l'autorisation d'ouverture article CTS 31. * Cette rubrique n'est à renseigner que si l'établissement dispose d'installations techniques qui lui sont propres. Dans le cas contraire, il y a lieu de vérifier la présence des vignettes respectives en cours de validité.		

Procéder, en ce qui concerne la stabilité mécanique de l'ossature, à la vérification du montage et de l'assemblage et vérifier l'application des mesures prescrites par un organisme agréé :

- lors de la première mise en service (art. CTS 3) ;
- lors de modifications définitives importantes (art. CTS 32) ;

- périodiquement tous les deux ans (art. CTS 34) ainsi que l'état apparent des toiles (art. CTS 34).
- S'assurer que la preuve du classement en réaction au feu de la toile est établie :
- soit par le marquage NF ;
- soit par la fourniture du PV de classement complétée par la gravure ou l'impression dans le tissu ou dans les soudures d'assemblage du classement M2 suivi de la marque du fabricant (art. CTS 8, § 2, renvoi ⁽²⁾).
- Vérifier les dispositions relatives aux bandes transparentes (art. CTS 8, § 2).
- Prélever éventuellement les échantillons nécessaires en vue d'un contrôle par un laboratoire agréé (art. CTS 8, § 3).
- Centraliser en cours d'exploitation les rapports de vérification établis par les organismes agréés et apposer les vignettes attestant que ces vérifications ont été effectuées (art. CTS 36).
- Exceptionnellement et s'il y a urgence d'une décision, donner un premier avis sur certaines installations (chauffage, électricité, moyens de secours,...), lorsque l'organisme agréé chargé de vérifier ces installations n'a pas procédé à ces vérifications ou déposé son rapport (CTS 3, § 2). Un modèle d'avis provisoire est donné en annexe 2 de la présente rubrique (voir commentaire suivant).
- Donner, à la demande des commissions de sécurité, un avis sur toutes mesures exceptionnelles, dérogatoires ou de compensation qui pourraient être envisagées.
- S'assurer dans tous les cas où il intervient que le numéro d'identification (art. CTS 9) est bien celui attribué à l'établissement considéré.
- Fournir au propriétaire et à la Commission consultative départementale de la Protection civile ayant délivré l'attestation de conformité, les documents nécessaires pour la mise à jour du registre de sécurité établi à l'origine.

❏ **Suppression de l'annexe 2**

Pour les établissements du type CTS (chapiteaux, tentes et structures) l'attestation de conformité est délivrée par le préfet du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la Commission consultative départementale de la Protection civile.

Le propriétaire ou le constructeur doit, au préalable, faire appel à un bureau de vérification habilité par le ministère de l'Intérieur.

Le rapport de ce bureau doit porter :

- sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ;
- sur la réaction au feu de l'enveloppe.

En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes ou organismes agréés.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels nécessitant une intervention immédiate, le bureau de vérification peut formuler un premier avis dans les domaines précités.

Or, l'annexe 2 intitulée « Avis provisoire du bureau de vérification en vue de la délivrance de l'attestation de conformité » comporte une liste de vérifications très détaillée étendant l'avis provisoire à pratiquement tous les aspects de la sécurité, alors que ces vérifications doivent faire l'objet d'un rapport et non d'un avis.

Cette liste, comportant en effet notamment pour CTS 3 : montage et assemblage ; pour CTS 8 : réaction au feu et pour CTS 14 : les gradins, est en contradiction avec la réponse à la question 26.1 des Cahiers de la Prévention (intitulée « Attributions du Bureau de vérification »).

Dans ces conditions, l'annexe 2 a été supprimée afin qu'il n'y ait pas de confusion entre cet avis provisoire d'une validité de deux mois – qui doit être exceptionnel – portant exclusivement sur les installations techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.) et le rapport (CCS du 4 septembre 1997).

❏ **Qui doit délivrer l'attestation de conformité ?**

L'article CTS 3 prévoit que l'attestation de conformité est délivrée par le préfet du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois après avis de la Commission consultative départementale de la Protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Toutefois pour des raisons diverses un certain nombre d'établissements n'ont pu satisfaire à ces dispositions.

C'est pourquoi il est demandé aux autorités départementales de bien vouloir procéder aux formalités prévues à l'article CTS 3 aux fins de régularisation même si l'établissement n'en est plus à sa première implantation.

Article CTS 4 (Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011)

Habilitation des bureaux de vérification

§ 1. Les conditions à remplir par les bureaux de vérification, candidats à l'habilitation du ministre de l'Intérieur, sont les suivantes :

- a) Justifier d'une expérience professionnelle ;
- b) Justifier des compétences techniques nécessaires dans les domaines visés à l'article CTS 3 (§ 2, 1^{er} alinéa) ;
- c) Être indépendants financièrement vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs des établissements visés au présent chapitre ;
- d) Ne pas effectuer la vérification d'établissements appartenant à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés ;
- e) Fournir l'engagement écrit de respecter les exigences réglementant la profession du spectacle, notamment en ce qui concerne les incompatibilités prévues à l'article L. 762-5 du Code du travail et les conditions de création de fonctionnement des entreprises de spectacles régies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;
- f) Adresser au commissaire de la République du département dans lequel le bureau de vérification a son siège social un dossier comprenant :
 - les statuts de cet organisme ;
 - les noms et les adresses de chacun des administrateurs ou des gérants et des membres du personnel de direction ;
 - la liste du personnel de vérification avec ses qualifications et les références de ses activités antérieures ;
 - les justifications demandées aux a, b, c, d et e ci-dessus et l'engagement d'agir en toute impartialité ;
 - le tarif des honoraires.

§ 2. L'habilitation ne peut être accordée par le ministre de l'Intérieur qu'après avis favorable du commissaire de la République visé au paragraphe 1, f.

L'habilitation est accordée après avis de la commission centrale de sécurité pour une période maximale de cinq ans. La procédure de renouvellement est identique à celle suivie pour la première demande.

§ 3. L'habilitation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre de l'Intérieur pris après avis de la commission centrale de sécurité.

§ 4. Les bureaux de vérification sont tenus d'informer le commissaire de la République de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications.

§ 5. La liste des bureaux de vérification qui font l'objet d'une habilitation ou d'un retrait d'habilitation est publiée au *Journal officiel*.

Article CTS 5 (Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011)

Implantation

§ 1. Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risque d'inflammation rapide [Arrêté du 10 juillet 1987] « et être éloignés des voisinages dangereux. »

Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pen-

dant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.

§ 2. Un passage libre, à l'extérieur, de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 mètres de hauteur minimale, doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d'ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d'exploitation nocturne.

Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :

- 7 mètres, pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes ;
- 3,50 mètres, pour les autres établissements.

Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de véhicules comme point d'ancrage.

Article CTS 6

Matières et substances dangereuses

[Arrêté du 23 janvier 2004] « Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser, sauf pour la vente et l'exposition, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances. »

Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.

Toute activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité ; elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.

Section II

Construction

Article CTS 7

Installation - Résistance aux intempéries et risques divers [Arrêté du 18 novembre 1987]

§ 1. Tous les établissements doivent être conçus et installés pour rester stables sous les effets simultanés d'un vent normal (au sens des règles NV 1965) correspondant à une pression dynamique de base de 0,47 kN par mètre carré, et d'une surcharge de neige de 0,1 kN par mètre carré en projection horizontale.

Pour l'application et par simplification (liées aux conditions d'exploitation) des règles NV 1965 il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants :

a) La pression dynamique de base normale de 0,47 kN par mètre carré est indépendante du lieu d'implantation de la construction ;

b) Il n'est pas envisagé de pression dynamique de base extrême.

Cette pression dynamique de base normale est susceptible de variation en fonction de la hauteur de la construction, selon les règles NV précitées ;

c) Le calcul est fait pour un site dit normal ($k_s = 1$) ;

d) Aucun effet de masque n'est pris en compte ;

e) Le coefficient de majoration dynamique est égal à 1,25, sauf justification contraire apportée par le calcul ou l'expérimentation.

Les sollicitations dans les éléments de construction (efforts normaux N, tranchants T et moments fléchissants M) calculées sous les charges permanentes, climatiques et autres, sont affectées des coefficients de pondération (ou facteurs de charge, ou coefficients de sécurité) indiqués dans les règlements particuliers du matériau considéré (CM 66 - AL 76...).

§ 2. L'établissement doit être évacué :

- soit si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l'accumulation n'a pu être évitée sur la couverture (par chauffage, déblaiement...) ;
- soit si le vent normal dépasse 100 km/h (ou une valeur supérieure prise en compte lors du calcul de la stabilité et justifiée par une note de calcul) ;
- soit en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

§ 3. Pour les établissements existants il appartient aux propriétaires et/ou aux exploitants d'indiquer la vitesse maximum du vent au-delà de laquelle il est nécessaire de procéder à l'évacuation du public compte tenu notamment de la résistance de la toile. Cette valeur doit être portée dans l'extrait du registre de sécurité.

a) Vent

Il est demandé aux exploitants de connaître les informations contenues dans les bulletins de la météorologie nationale.

La pression normale des règles NV 65 correspond à des vitesses de pointe instantanées (pointe de rafale).

Il y a donc lieu de se baser sur les indications météorologiques locales pour ces mêmes vitesses de pointe instantanées qui sont fonction des sites.

En particulier, le littoral est soumis sur quelques kilomètres de profondeur à des vitesses plus élevées que l'arrière-pays (indications en 1,242 des règles NV 65).

En outre les exploitants doivent être particulièrement vigilants dès l'apparition de certains phénomènes anormaux (battements de toile, déformation de l'enveloppe, début de mouvement des ancrages,...).

Dans ces cas précités, ils doivent se concerter avec les membres de la Commission de sécurité :

- si l'établissement est occupé par le public, il y a lieu d'évacuer ce dernier ;
- si le public n'est pas encore admis à l'intérieur de l'ouvrage, il y a lieu de lui en interdire l'entrée.

b) Neige

Si l'accumulation de la neige sur la couverture ne peut être évitée, les établissements non équipés en vue de procéder au dégagement de la neige (soit par chauffage, déblaiement,...) doivent faire évacuer le public dès le début de la chute de neige.

c) Vérifications basées sur l'expérience pour les ouvrages construits de façon traditionnelle

Il est admis dans ces cas que les bureaux de vérification visés à l'article CTS 4 puissent donner un avis en ce qui concerne la stabilité mécanique de l'ossature.

d) Précisions sur le § 3

Pour les établissements existant avant le 1^{er} juin 1989, il appartient aux propriétaires et/ou aux exploitants d'indiquer la vitesse maximum du vent au-delà de laquelle il est nécessaire de procéder à l'évacuation du public compte tenu notamment de la résistance de la toile. Cette valeur doit être portée dans l'extrait du registre de sécurité.

Article CTS 8

Ossature et enveloppe

§ 1. L'ossature constituant la structure rigide de l'établissement (mâts, potences, cadres, câbles, etc.), ainsi que les dispositifs spéciaux éventuels de protection, doit permettre, en cas d'affaissement de la couverture, le maintien de volumes suffisants pour assurer, en toutes circonstances, l'évacuation du public.

§ 2. {Arrêté du 10 juillet 1987} « La couverture, la double couverture intérieure éventuelle et la ceinture de l'établissement doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité ⁽¹⁾. »

Les matériaux ne figurant pas sur la liste établie en annexe III du présent chapitre sont jus-

ticiables des épreuves de vieillissement accéléré définies au chapitre II de l'annexe 22 de l'arrêté portant classification des matériaux de construction ⁽²⁾.

Des bandes transparentes en matériaux de catégorie M3 sont admises si cet aménagement n'entraîne pas une diminution de la résistance mécanique de l'enveloppe et si l'ensemble des conditions suivantes sont réalisées :

- la bande transparente se trouve, d'une part, à 0,50 mètre au moins de la partie supérieure de la ceinture (ou de l'élément constituant la couverture), d'autre part, à 0,50 mètre au moins au-dessus du sol ;
- la partie supérieure de la bande ne s'élève pas à plus de 2,50 mètres du niveau du sol ;
- la longueur d'une bande n'excède pas 5 mètres, chaque élément transparent étant distant de 0,50 mètre au moins d'un autre élément transparent ;
- la longueur totale des panneaux comportant des bandes transparentes ne dépasse pas le demi-périmètre de l'établissement.

§ 3. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, les bureaux de vérifications visés à l'article CTS 4, ainsi que les commissions consultatives départementales de la protection civile, peuvent effectuer (ou faire effectuer) des prélèvements.

Toutefois, les matériaux justifiant de la marque de qualité « NF - Réaction au feu » sont dispensés de ces prélèvements.

§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles de contreventement situés à une hauteur inférieure à 2 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public ne puissent pas constituer un risque pour les personnes (protection par gaine, signalisation...). »

(1) La preuve du classement en réaction au feu du matériau peut être apportée :

- soit par le marquage « NF - Réaction au feu » attribué par l'Association française de normalisation (Afnor) ;
- soit par la présentation d'un procès verbal de réaction au feu (établi par un laboratoire agréé par le ministère de l'intérieur), complétée par la gravure indélébile dans le tissu ou dans les soudures d'assemblage du terme M2, suivi de la marque du fabricant du tissu (Arrêté du 10 juillet 1987) « et de la référence commerciale du produit », (Arrêté du 22 novembre 2004) « et d'un certificat établi par le confectionneur de l'enveloppe souple attestant qu'il en a réalisé tous les éléments avec une toile correspondant au procès-verbal de la réaction au feu ; ce certificat est annexé au registre de sécurité ».

(2) Arrêté du 30 juin 1983 (*Journal officiel* du 1^{er} décembre 1983) modifié.

☒ Restrictions d'emploi des toiles classées M1 ou M2 en réaction au feu

Ne sont pas autorisés d'emploi pour les établissements assujettis au règlement de sécurité visant les chapiteaux, tentes et structures :

a) les toiles en coton classées M1 en réaction au feu et non lavables ;

b) les toiles classées M2 en réaction au feu mais dont la durabilité en utilisation extérieure est limitée à 4 ans ou 7 saisons de 4 mois.

Article CTS 9 [Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011]

Numéro d'identification

§ 1. Le numéro d'identification, qui correspond également au numéro du registre de sécurité, est celui délivré par le commissaire de la République lors de la procédure de délivrance de l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3.

§ 2. Le numéro d'identification est portée de manière visible et indélébile à l'intérieur et sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture éventuelle et la ceinture de l'établissement.

Cette disposition ne s'oppose pas à la présence éventuelle de plusieurs numéros pour un même établissement.

Section III

Dégagements

Article CTS 10

Sorties

§ 1. Le nombre et la largeur des sorties de l'établissement sont déterminés en fonction de l'effectif total admissible :

a) de 50 à 200 personnes :

- par deux sorties ayant chacune une largeur de 1,40 mètre ;

b) de 201 à 500 personnes :

- par deux sorties ayant chacune une largeur de 1,80 mètre ;

c) plus de 500 personnes :

- par deux sorties, ayant chacune une largeur de 1,80 mètre, augmentées d'une sortie complémentaire par 500 personnes (ou fraction de 500 personnes) au-dessus des 500 premières, l'ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 mètres par fraction.

§ 2. S'il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de l'évacuation et être signalées en lettres blanches sur fond vert.

Lorsqu'il n'existe pas de porte, l'encadrement des sorties doit être matérialisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par une bande verte (ou d'une couleur contrastant avec le fond de toile) d'une largeur minimale de 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés.

Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple et facile.

Les sorties doivent être signalées et visibles de jour, comme de nuit, de l'intérieur comme de l'extérieur.

☞ *§ 2 - La sous-commission départementale ERP-IGH du Vaucluse a souhaité une interprétation de l'article CTS 10 § 2 relatif aux sorties.*

M. Mervil, président du Bureau de Vérification en chapiteaux, tentes, structures, en charge du dossier d'homologation du chapiteau à l'origine de la demande, a également saisi la commission pour les mêmes raisons, son interprétation du CTS 10 § 2 étant différente de celle de la sous-commission départementale.

Le CTS 10 § 2 dispose :

« S'il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de l'évacuation et être signalées en lettres blanches sur fond vert.

Lorsqu'il n'existe pas de portes, l'encadrement des sorties doit être matérialisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par une bande verte (ou d'une couleur contrastant avec le fond de toile) d'une largeur minimale de 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés.

Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple et facile.

Les sorties doivent être signalées et visibles de jour, comme de nuit, de l'intérieur comme de l'extérieur. »

Au cours de la visite, les membres de la sous-commission ont constaté que l'enveloppe du chapiteau était de couleur blanche et que les sorties étaient indiquées :

- par un encadrement de couleur bleu ;

- les mentions « sorties de secours » étant écrites en blanc sur fond bleu avec une calligraphie particulière.

L'article CTS 10 § 2 précisant que les portes sont signalées en lettres blanches sur fond vert, la sous-commission a estimé que les panneaux souples constituaient des portes et que les indications de sorties n'étaient donc pas conformes à cet article.

L'homologation de ce CTS a donc été mise en attente d'une interprétation du CTS 10 § 2 par la CCS.

M. Mervil estime quant à lui que le chapiteau incriminé répond aux dispositions du règlement, ne comportant pas de porte mais seulement des pans de toile fermant les issues.

L'avis de la CCS a donc été sollicité sur l'interprétation de cet article, notamment pour ce qui concerne la notion de « porte », la couleur de l'encadrement des issues et l'inscription « sortie de secours ».

Après examen des pièces du dossier, et notamment les photos du chapiteau, la commission a estimé que l'article CTS 10 § 2 était respecté, les issues de l'établissement ne comportant pas de portes. (CCS du 4 septembre 2003).

§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité particulière, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit pas cependant avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière. »

Article CTS 11

Circulations

§ 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations (dégagements, allées, pistes, vomitoires, escaliers, etc.), que le public doit parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 mètres.

(Arrêté du 31 mai 1991) « Toutefois, cette distance est portée à 40 mètres pour les expositions. En ce qui concerne les autres activités, la distance de 40 mètres peut également être autorisée par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité après examen sur plan des aménagements intérieurs. »

§ 2. Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 mètre.

Les sièges en bordure des circulations doivent être alignés, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes évacuant l'établissement.

Un espace de 0,30 mètre doit être aménagé entre les rangées de sièges pour permettre une évacuation facile du public.

§ 3. Des circulations principales, de 6 mètres de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque sortie. Les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne sont pas considérés comme des obstacles sous réserve que ces pinces :

- d'une part, soient protégées,
 - d'autre part, soient situées dans l'axe des sorties lorsqu'elles sont implantées devant ces sorties.
- La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes.

§ 4. Les tentures sont interdites en travers ou le long des circulations accessibles au public. Les toiles, qu'elles soient relevées ou non, ménageant des baies et faisant corps avec l'enveloppe de l'établissement ne sont pas considérées comme des tentures.

Section IV Aménagements

Article CTS 12

Mobilier et sièges

§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

§ 2. Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :

- chaque siège est fixé au sol ;
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangée est limité à dix, la totalité des places assises de l'établissement étant constituée d'ensembles de 50 sièges.

Article CTS 13

Décoration

§ 1. Les éléments flottants de décoration ou d'habillage intérieurs tels que les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,5 mètre carré, les guirlandes, les objets légers de décoration, etc. doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1.

Les décors pour aménagements scéniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1.

Les tentures doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2.

(Arrêté du 22 novembre 2004) « Les vélums éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2. Le procès-verbal de classement de réaction au feu doit mentionner qu'il y a eu percement. Les vélums doivent être pourvus de dispositifs d'accrochage suffisamment nombreux, ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur chute pendant la présence du public. »

§ 2. Les revêtements de sol éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M4. En outre, ils doivent être fixés de manière à prévenir tout risque de chute lors de la circulation des personnes.

§ 3. Les dispositions de l'arrêté ⁽¹⁾ portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne sont pas applicables aux établissements du présent type.

(1) Arrêté du 4 novembre 1975 (JO du 10 janvier 1976) modifié par l'arrêté du 1^{er} décembre 1976 (JONC du 20 janvier 1977).

Article CTS 14

Gradins, planchers, escaliers, galeries

§ 1. Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 11 mètres par un escalier d'une largeur minimale de 0,80 mètre.

Lorsqu'une extrémité d'une rangée de gradins est bordée par un élément de construction (cloison, écran, garde-corps), la rangée doit avoir une longueur maximale de 5,50 mètres.

§ 2. Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés pour supporter une charge d'exploitation de 500 daN/m². Ils doivent comporter tous les éléments nécessaires à leur stabilité.

(Arrêté du 10 juillet 1987) « Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage... Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté. »

§ 3. S'il existe des galeries, des garde-corps doivent être disposés de manière à éviter la chute des personnes.

§ 4. L'effectif maximal du public admis sur les gradins est déterminé comme suit :

- soit le nombre de personnes assises à des places numérotées ;
- soit le nombre de personnes assises à des emplacements non numérotés à raison de 1 personne par 0,50 mètres linéaire.

Section V

Installations de chauffage ou de cuisson

Article CTS 15 (Arrêté du 10 octobre 2005)

Conditions d'emploi

§ 1. Seuls sont autorisés à l'intérieur des établissements les appareils de chauffage sans combustion (échangeurs, mélangeurs, générateurs électriques, etc.).

Les générateurs de chaleur à combustion doivent être situés à l'extérieur de l'établissement et à 5 mètres de celui-ci.

Si les générateurs sont à air pulsé, ils doivent être à échangeur ; leur conduit de raccordement doit être réalisé en matériaux de catégorie M2.

Si la puissance utile totale installée ne dépasse pas 70 kW, le ou les appareils peuvent être accolés à la paroi extérieure de l'établissement sous réserve que celle-ci soit protégée par un écran réalisé en matériaux incombustibles sur 0,50 mètre au moins autour du ou des générateurs.

Si la puissance utile totale est supérieure à 70 kW le ou les appareils peuvent être situés à 3 mètres de la paroi extérieure de l'établissement sous les réserves suivantes :

- il existe un écran réalisé en matériaux incombustibles sur un mètre au moins autour du ou des générateurs ;
- il existe un clapet coupe-feu 1/2 heure situé dans le conduit, à déclenchement thermique fonctionnant à 70° C ;
- le conduit de raccordement est réalisé en matériaux de catégorie M2.

§ 2. Les appareils de cuisson ou de remise en température sont interdits à l'intérieur des chapiteaux, tentes et structures. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.

§ 3. Les véhicules ou conteneurs spécialisés, destinés à la cuisson ou à la remise en température des aliments dans les établissements conçus pour la restauration sont autorisés à l'intérieur dans les conditions déterminées à l'article GC 18.

§ 4. Les véhicules ou conteneurs spécialisés, destinés à la cuisson ou à la remise en température existants à la date de modification du présent article peuvent conserver le bénéfice des conditions définies ci-dessous :

a) Les appareils de cuisson ou de remise en température sont conformes aux dispositions de l'article GC 3 et ils sont entretenus périodiquement ;

b) Ces appareils sont situés à une distance minimale de deux mètres par rapport à la zone accessible au public ;

c) Le véhicule ou les conteneurs doivent être situés à une distance minimale de un mètre de l'enveloppe de l'établissement, de tout rideau de partition et de tout élément participant à la structure ;

d) Les appareils visés au a) ne peuvent être alimentés que par le gaz ou l'électricité ;

e) Chaque véhicule ou conteneur spécialisé doit être équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence de son alimentation énergétique. Ce dispositif doit être situé à l'extérieur, à proximité de la porte d'accès, facilement accessible, bien signalé et hors de portée du public ;

f) L'alimentation en gaz des véhicules et conteneurs spécialisés doit s'effectuer à partir de récipients d'hydrocarbures liquéfiés.

L'utilisation de ces bouteilles doit être réalisée, pour chaque véhicule ou conteneur, dans les conditions suivantes :

- elles sont limitées au nombre de deux ;

- la capacité unitaire des bouteilles est limitée à 35 kilogrammes ;
- elles sont fixées et raccordées de manière solidaire sur le module ou le conteneur spécialisé ; les organes de sécurité et de coupure sont protégés par un capotage ou une protection grillagée évitant les manœuvres intempestives.

Le changement et le raccordement des bouteilles doivent s'effectuer hors de la présence du public.

g) Bloc de cuisine du véhicule :

- les parois intérieures et les revêtements éventuels doivent être réalisés respectivement en matériaux M0 et M2 ;
- les ouvertures latérales sont autorisées à condition qu'elles comportent en partie haute une retombée verticale de 0,30 mètre ;
- les appareils de cuisson ou de remise en température doivent être fixés solidement aux parois ;
- une extraction d'air vicié, des buées ou des graisses débouchant à l'extérieur de l'établissement doit être réalisée au moyen d'un conduit en matériaux M0 et d'un extracteur de ventilation répondant aux dispositions de l'article CH 43 (§ 3) ;
- le conduit d'extraction doit être implanté de façon telle que la toile ne risque pas d'échauffement dangereux ; de plus il doit être nettoyé régulièrement ;

h) Les installations électriques doivent être conformes à la norme française NF C 15-100 ;

i) La zone de cuisson doit comporter deux extincteurs adaptés aux risques présentés et facilement accessibles ;

j) Les appareils de cuisson ou de remise en température sont soumis également aux dispositions des articles CTS 3, CTS 35 et CTS 36.

Dans le cas où l'ensemble des prescriptions ci-dessus ne peut être réalisé, le véhicule ou les conteneurs doivent être situés à l'extérieur de l'établissement et à une distance minimale de 5 mètres.

Ces dispositions ne s'opposent pas à l'installation d'une tente de cuisine, réalisée obligatoirement en matériaux de catégorie M2 et reliée à l'établissement.

§ 5. Le stockage éventuel de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit être implanté de façon telle qu'il ne puisse gêner ni l'évacuation du public, ni l'intervention des secours.

Il doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de l'établissement et il est limité à 210 kilogrammes par emplacement. Une distance minimale de 10 mètres est imposée entre deux emplacements.

❏ *Quelles sont les conditions demandées pour l'installation du chauffage dans les chapiteaux ?*

NOTICE TECHNIQUE - ÉTUDE DE 3 GROUPES PRINCIPAUX DE CHAUFFAGE

1. - Générateurs à échangeur - Brûleur au fioul
2. - Générateurs à échangeur - Brûleur au gaz
3. - Générateurs indépendants de production - émission de chaleur au gaz et électrique (type Obscur)

1. - GÉNÉRATEUR À ÉCHANGEUR - BRÛLEUR AU FIOUL

1.1. Description du générateur type

- a) Brûleur au fioul « type soufflé »
- b) Primaire : foyer et circuit de fumées avec cheminée (amovible ou non)
- c) Secondaire : circuit air avec ventilateur

d) « Type à échangeur » : avec séparation complète des circuits primaire et secondaire

e) Type comparable aux générateurs traités dans le DTU n° 65

1.2. Alimentation en combustible

Soit :

a) Réservoir incorporé à l'appareil : poids limité, ensemble pouvant être déplacé à la main

b) Avec stockage indépendant : bidons, fûts, réservoirs mobiles, etc.

c) Avec stockage installé ou non avec les générateurs dans un ensemble « chaufferie mobile », du type remorque tractable

1.3. Prescriptions

Seuls les appareils à échangeurs et à brûleurs soufflés sont admis.

a) Placer les appareils générateurs et le stockage de combustible de façon qu'ils ne gênent pas les évacuations. L'accès de ces appareils sera interdit au public de façon sûre (barrières, etc.).

b) Respecter en toute circonstance, la stabilité et la tenue au sol de l'ensemble du matériel (générateurs, stockage et accessoires).

c) Fournir au bureau de vérification cité au CTS 3 tous les 2 ans un rapport de vérifications d'un organisme de contrôle agréé pour chaque appareil, traitant :

- du générateur (réglage et état) ;

- des accessoires électriques ;

- des sécurités, et régulations à savoir : flammes, température d'air, température au foyer, surpression air/fumées, conduits d'air M2 avec procès-verbal).

d) Afficher en français les consignes d'incendie et les instructions de marche. Repérer les arrêts de combustible et les coupures électriques sur chaque appareil. Les rendre visibles et facilement accessibles.

e) Placer à proximité des appareils et des stockages de combustibles :

- 2 extincteurs à poudre de 6 kg par brûleur avec un maximum de 4 ;

- 50 l de sable avec pelle de projection dans les établissements fixes.

f) Placer les buses de fumées ou « mitres » à hauteur d'homme. Les fixer solidement.

g) En ce qui concerne les canalisations :

- les fixer correctement ;

- les protéger mécaniquement ;

- les doter d'une vanne d'arrêt 1/4 de tour signalée et accessible en toutes circonstances, le départ du fioul se faisant en partie haute du récipient.

h) Pour les ensembles « chaufferies mobiles - réserves de fioul » sur remorque :

- éloigner les brûleurs conformément aux articles CTS 15 (itinérants) et CTS 55 (fixes) ;

- installer un bac de rétention sous les brûleurs ;

- empêcher matériellement tout écoulement du fioul depuis le local de stockage jusqu'à la chaudière et inversement ;

- mettre en place un éclairage de sécurité (portatif de préférence).

2. - GÉNÉRATEUR À ÉCHANGEUR - BRÛLEUR AU GAZ

2.1. Description du générateur type

a) Brûleur à gaz type soufflé (gaz naturel, butane, propane)

b) Primaire : foyer et circuit de fumées avec cheminée (amovible ou non)

c) Secondaire : circuit air avec ventilateur

d) Type à échangeur : séparation complète des circuits primaire et secondaire

e) Type comparable aux générateurs traités dans le DTU n° 65

2.2. Alimentation en combustible des appareils

a) Gaz naturel ou de ville, par réseau fixe et compteur

b) Hydrocarbures liquéfiés : conformément aux articles CTS

2.3. Prescriptions

Seuls les appareils à échangeurs et à brûleurs soufflés sont admis.

- a) Placer les appareils (générateur et stockage de combustible) de façon qu'ils ne gênent pas les évacuations. L'accès de ces appareils sera interdit au public de façon sûre (barrières, etc.).
- b) Respecter en toute circonstance, la stabilité et la tenue au sol de l'ensemble du matériel (générateurs, stockage et accessoires).
- c) Fournir au bureau de vérification cité au CTS 3 tous les 2 ans un rapport de vérifications d'un organisme de contrôle agréé pour chaque appareil, traitant :
 - du générateur (réglage et état) ;
 - des accessoires électriques ;
 - des sécurités, et régulations à savoir : flammes, température d'air, température au foyer, surpression air/fumées, conduits d'air M2 avec procès-verbal).
- d) Afficher en français les consignes incendie et instructions de marche. Repérer les arrêts de combustible et les coupures électriques sur chaque appareil. Les rendre visibles et facilement accessibles.
- e) Placer à proximité des appareils et des stockages de combustibles les moyens de secours prévus dans l'arrêté du 23 juin 1978.
- f) Placer les buses de fumées ou « mitres » à hauteur d'homme. Les fixer solidement.
- g) Cas particulier d'utilisation de gaz en réseau
 1. Placer et bien signaler un organe de coupure générale du gaz à fermeture rapide, facilement accessible en permanence, hors des zones d'accès au public, à l'extérieur et à proximité immédiate de l'établissement.
 2. Réaliser correctement le réseau et le protéger mécaniquement. Interdire les brasures tendres (température de fusion du métal d'apport à 450° C).
 3. Respecter les dispositions du DTU 61.1. (notamment en ce qui concerne les ventilations).
 4. Respecter les normes des tuyaux souples ou flexibles (NF D 36-101 à 107) :
 - limiter leur longueur à 2 m ;
 - les fixer solidement ;
 - les rendre visibles sur toute leur longueur, non bridées et ne pouvant être atteints par les flammes ou produits de combustion.
- h) Cas particulier de l'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés.
 1. Placer les récipients dans les conditions telles qu'on ne puisse les porter à plus de 50° C.
 2. Placer le stockage de façon à ce qu'il ne puisse gêner ni l'évacuation, ni l'arrivée des secours. Les aires de stockage doivent être propres, sur sol plat, dés herbées et situées à 5 mètres minimum de tout point bas, bouches d'égouts ou feux nus.
 3. Respecter les mesures g) 2, g) 3 et g) 4 ci-dessus.
 4. Pour les stockages à 40 kg, respecter l'ensemble des articles GZ pour les établissements fixes.

3. - APPAREILS INDÉPENDANTS DE PRODUCTION ÉMISSION DE CHALEUR AU GAZ ET ÉLECTRICITÉ

3.1. Description

- a) Convecteurs
- b) Ventilo-convecteurs électriques
- c) Autres types
- d) Radiateur à catalyse à gaz
- e) Autres types
- f) Pompes à chaleur (air/air - eau/air)
- g) Récupération (par exemple sur groupes frigorifiques)
- h) Autres types

3.2. Alimentations

- a) Réseau électrique
- b) Gaz naturel ou de ville
- c) Gaz hydrocarbures liquéfiés

3.3. Prescriptions

- a) Limiter la puissance de chaque appareil à 20 kW.
- b) N'admettre que les appareils dits obscurs : basse température.
- c) Éloigner au minimum de 10 mètres chaque appareil d'un autre.
- d) Éloigner les appareils des sorties réservées au public.
- e) Bien fixer les appareils et les protéger afin d'éviter les renversements.
- f) Cas d'utilisation de gaz par réseau : respecter les mesures de la rubrique 2.3.g).
- g) Cas d'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés : respecter les mesures de stockage prévues à la rubrique 2.3.h).

Section VI Installations électriques

Article CTS 16

Généralités (Arrêté du 19 novembre 2001)

§ 1. Les installations électriques comprennent :

- a) Les installations propres à l'établissement qui doivent être alimentées à partir d'un tableau électrique tel que ceux définis à l'article CTS 17 ;
- b) Les installations ajoutées par les utilisateurs et qui sont alimentées :
 - soit à partir du ou des tableaux définis à l'article CTS 17 ;
 - soit à partir d'un tableau indépendant de celui propre à l'établissement.

§ 2. Les installations électriques doivent être conformes aux normes homologuées les concernant et notamment à la norme NF C 15-100.

Ces installations doivent être compatibles avec le schéma des liaisons à la terre des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d'être alimentées. Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, sauf le schéma TNC, non autorisé, tous les circuits doivent être protégés individuellement ou par groupe, par des dispositifs à courant différentiel-résiduel. Les dispositifs amont à moyenne sensibilité doivent être du type S. Dans le cas du schéma IT, un dispositif à courant différentiel-résiduel doit être installé sur chaque circuit terminal.

En outre, chaque canalisation électrique doit comporter un conducteur de protection. Le réseau général de protection doit être relié à une prise de terre.

§ 3. Lorsque les installations sont alimentées par un (ou plusieurs) groupe(s) électrogène(s), le point neutre du générateur ou, dans le cas où celui-ci ne serait pas accessible, l'extrémité d'un des enroulements, doit être relié à la masse du générateur d'une part, au conducteur principal de protection d'autre part.

§ 4. Les schémas des installations électriques propres à l'établissement doivent être annexés au registre de sécurité.

Article CTS 17 (Arrêté du 19 novembre 2001)

Installations propres à l'établissement

§ 1. Le tableau électrique général et les tableaux divisionnaires éventuels doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables. Le tableau général doit être clairement identifié.

§ 2. Les parties d'installation situées en amont du tableau général doivent être réalisées par emploi de matériel de classe II ou par isolation équivalente.

Article CTS 18 [Arrêté du 19 novembre 2001]

Installations ajoutées par les utilisateurs

§ 1. Les tableaux des installations ajoutées par les utilisateurs doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables ; les circuits alimentés à partir de ces tableaux doivent être protégés dans tous les cas par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

§ 2. Les parties d'installations situées en amont des tableaux qui sont alimentés par un branchement indépendant doivent respecter les dispositions du § 2 de l'article CTS 17.

Article CTS 19

Installations de sonorisation, guirlandes électriques [Arrêté du 19 novembre 2001]

§ 1. Les circuits alimentant les matériels de sonorisation doivent être protégés à leur origine par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

§ 2. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20 et être installées de manière à ne pas faire obstacle à la circulation du public.

Article CTS 20

Prises de courant et canalisations [Titre modifié par l'arrêté du 19 novembre 2001]

Les prises de courant alimentant les canalisations mobiles doivent être disposées de manière que ces canalisations ne puissent pas faire obstacle à la circulation du public. La longueur des canalisations mobiles doit être aussi réduite que possible ; les câbles souples qui les constituent doivent être de la catégorie C2.

[Arrêté du 19 novembre 2001] « Les circuits correspondants doivent être protégés par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité. »

Section VII Éclairage

Article CTS 21

Éclairage normal

§ 1. L'éclairage normal doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d'une façon sûre.

Les appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public ; leur partie inférieure doit être placée à une hauteur minimale de 2,25 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public.

§ 2. L'installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d'un foyer lumineux, ou la coupure d'un des circuits terminaux qui l'alimente ne prive pas intégralement d'éclairage normal les emplacements accessibles au public. En conséquence, l'installation de l'éclairage normal doit être alimentée par au moins deux circuits protégés sélectivement contre les surintensités et contre les contacts indirects.

Article CTS 22

Éclairage de sécurité

§ 1. Afin de permettre l'évacuation du public et de faciliter l'intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions [Arrêté du 19 novembre 2001] « d'évacuation et d'ambiance ou antipanique » doit être installé.

Cet éclairage doit être assuré :

- soit par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité ;
- soit par une (Arrêté du 19 novembre 2001) « source centralisée » ;
- soit par la combinaison d'une (Arrêté du 19 novembre 2001) « source centralisée » et de blocs autonomes.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « L'éclairage d'évacuation » doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur de l'établissement à l'aide de foyers lumineux assurant la signalisation des issues.

L'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l'état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à l'état de fonctionnement en cas de défaillance de l'éclairage normal.

Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l'éclairage d'ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation.

Article CTS 23

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

§ 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues par les normes correspondantes.

§ 2. Le flux lumineux assigné d'un bloc autonome doit être au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

Les appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de l'éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de chaque circuit.

§ 3. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l'état de repos doit être installé.

Article CTS 24

Source centralisée de sécurité (Titre modifié par l'arrêté du 19 novembre 2001)

§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) « L'éclairage de sécurité par source centralisée doit comporter une source de sécurité, un tableau de sécurité et des circuits d'éclairage, indépendants des installations d'éclairage normal. »

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « La source de sécurité [groupe électrogène ou source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs] doit assurer une autonomie minimale de une heure. »

§ 3. Le tableau de sécurité doit comporter les protections sélectives de chaque départ, une lampe alimentée par la source de sécurité, (Arrêté du 19 novembre 2001) « les dispositifs éventuels de mise en service automatique de l'éclairage de sécurité » (en cas de défaillance de l'éclairage normal) et une commande permettant d'assurer cette fonction manuellement. Cette commande doit être connue d'une personne responsable, présente pendant toute la durée de l'exploitation.

(Arrêté du 10 juillet 1987) « Afin de limiter les conséquences d'un incident, une distance de 2 mètres minimum doit séparer le tableau de sécurité de toute autre installation électrique. À défaut, cette distance peut être réduite à 0,50 mètre sous réserve que le tableau de sécurité soit tota-

lement enfermé dans un coffret ou une armoire dont les parois sont réalisées en matériaux de catégorie M0. »

§ 4. « Les circuits ⁽¹⁾ doivent être au nombre de deux au moins pour chacune des fonctions (ambiance et [Arrêté du 19 novembre 2001] « évacuation »). Ils doivent être réalisés en câbles de la catégorie C2 et ne doivent comporter aucune dérivation en aval du tableau de sécurité.

§ 5. Lorsque la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci peut être arrêté en position d'attente sous réserve de pouvoir prendre automatiquement en charge la totalité des circuits dans un délai maximal de 15 secondes après la défaillance de la source normale. Si le groupe est à l'arrêt pendant la présence du public, la signalisation des issues doit être assurée par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

[Arrêté du 19 novembre 2001] « Lorsque la source centralisée est constituée d'une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge par un chargeur à régulation automatique permettant de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de 12 heures. »

(1) Aux termes de l'arrêté du 19 novembre 2001, les mots « qui doivent être distincts de ceux de l'éclairage normal » sont supprimés.

Section VIII Équipements spéciaux

Article CTS 25

Installations techniques particulières (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Lorsque des installations techniques sont aménagées dans les établissements, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, fumées, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières.

§ 2. Une attention spéciale doit être portée à l'éloignement des équipements spéciaux (générateur de fumée, projecteurs lasers, tables de mixage, etc.) par interposition d'écrans adaptés ou par la mise hors de portée du public.

Section IX Moyens de secours

Article CTS 26

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d'un appareil par sortie ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.

Article CTS 27

Service de sécurité incendie (Arrêté du 10 juillet 1987)

§ 1. (Arrêté du 20 novembre 2000) « La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit » :

a) établissements recevant 2 500 personnes au plus :

- par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut,
- par un ou deux agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;

b) établissements recevant plus de 2 500 personnes :

- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de deux ;

c) (Arrêté du 20 novembre 2000) « établissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :

- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de trois. »

§ 2. (Arrêté du 20 novembre 2000) « Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48. »

§ 3. (Arrêté du 20 novembre 2000) « La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. »

Article CTS 28

Alarme

§ 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.

§ 2. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement.

Ce système peut être :

- soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaophone par exemple) ;
- soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité. »

§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal. »

Article CTS 29

Alerte

§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements (ou à proximité des établissements) recevant plus de 700 personnes.

§ 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :

- l'emplacement de l'appareil téléphonique ;
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;

- l'adresse du centre de secours de premier appel ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.

Section X Exploitation

Article CTS 30 [Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011]

Registre de sécurité

§ 1. Chaque propriétaire doit tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité. Ce document, dont le contenu figure en annexe I, doit comprendre :

- une partie visée par le commissaire de la République : l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3 ;
- une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l'exploitation ;
- le plan de base et la photographie de l'établissement (avec ses extensions possibles).

§ 2. En aucun cas il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits, dont le contenu figure en annexe II, peuvent être délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le commissaire de la République qui a délivré l'attestation de conformité.

■ Contenu du registre de sécurité des CTS

Les dispositions de l'article CTS 30 (Arrêté du 23 janvier 1985, modifié) obligent chaque propriétaire à tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité comprenant l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3 et une partie relative à l'exploitation, à la charge du propriétaire.

À cet effet, la DSC rappelle aux membres des commissions de sécurité, qui ont à connaître un tel document que son contenu est détaillé en annexe I de l'arrêté précité. Ainsi, le contenu de l'attestation de conformité figure-t-il dans cette annexe.

Par conséquent, la DSC attire l'attention des commissions de sécurité sur le fait que l'attestation de conformité doit reprendre l'ensemble des rubriques prévues. Souvent sont omises les indications relatives aux rubriques suivantes :

- activités envisagées ;
- capacité d'accueil avec ses variantes possibles ;
- description de l'établissement, dont les plans de l'établissement proprement dit, des aménagements intérieurs possibles et des installations techniques (CCS du 4 septembre 1997).

■ Qui doit fournir les renseignements relatifs aux différentes rubriques définies à l'annexe 1 du Règlement de sécurité applicable aux chapiteaux, tentes et structures itinérants (type CTS) quand le propriétaire et l'exploitant sont distincts ?

Les renseignements se rapportant à ces différentes rubriques sont fournis par le propriétaire et concernent les éléments dont celui-ci a la responsabilité.

Il s'ensuit, en particulier, que les aménagements intérieurs visés aux rubriques 1.4.2. et 2.1.2. de l'annexe 1 précitée sont les aménagements dont le propriétaire du chapiteau est détenteur et responsable.

Il en est ainsi :

- lorsque le propriétaire, étant également exploitant, utilise de façon habituelle les mêmes aménagements (cirque par exemple) ;
- ou lorsque le propriétaire n'étant que loueur dispose d'aménagements qu'il peut mettre à la disposition d'un organisateur de manifestations ou de spectacles.

Dans ces cas, les plans d'aménagements doivent être fournis à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité :

- s'ils sont prévus dès la mise en service du chapiteau (rubrique 1.4.2.) ;

- ou s'il s'agit de « modifications définitives importantes » (rubrique 2.1.2.) qui doivent être mentionnées au registre de sécurité et faire l'objet d'une attestation de conformité particulière en application de l'article CTS 32. Par contre, dans le cas notamment où le propriétaire et l'exploitant sont distincts, et de façon plus générale si le propriétaire loueur ne dispose pas d'aménagements intérieurs susceptibles d'être mis à la disposition d'un utilisateur en même temps que le chapiteau, les plans de ces aménagements ne pouvant être fournis, la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité en fait mention au registre de sécurité et l'attestation de conformité du chapiteau peut être délivrée.

Il appartient dès lors, à la commission locale du lieu d'implantation de vérifier sur le terrain la conformité aux prescriptions réglementaires des aménagements intérieurs particuliers mis en place par l'utilisateur pour le temps pendant lequel est présenté un même spectacle ou organisée une même manifestation.

Il en est de même lorsqu'un utilisateur met en place des aménagements différents de ceux qui sont expressément mentionnés au registre de sécurité.

Dans les deux cas ci-dessus, de vérification sur place par la commission locale, la saisine de celle-ci résulte de la demande d'autorisation au maire, prévue à l'article CTS 31, demande d'autorisation à laquelle doit être joint l'extrait du registre de sécurité (cf. annexe II de l'arrêté « II. - Partie réservée à l'organisateur de la manifestation ou du spectacle » dans laquelle l'organisateur doit impérativement préciser le plan des aménagements intérieurs qu'il compte utiliser).

Article CTS 31 (Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011)

Ouverture au public

§ 1. Avant toute ouverture au public dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire huit jours avant la date d'ouverture au public l'extrait du registre de sécurité figurant en annexe II.

§ 2. S'il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l'établissement, avant l'ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne :

- l'implantation ;
- les aménagements ;
- les sorties et les circulations.

Article CTS 31 bis (Arrêté du 19 novembre 2001)

Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité

§ 1. Le personnel doit être instruit des manœuvres à effectuer avant chaque démontage pour assurer la mise à l'état de repos des blocs autonomes, par usage de la télécommande centralisée.

§ 2. Avant l'ouverture au public, le personnel doit s'assurer que les blocs autonomes ou la source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont chargés pour leur permettre d'alimenter l'éclairage de sécurité pendant au moins une heure.

Article CTS 32 (Arrêté du 13 janvier 2004) et (Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011)

Modifications - Extensions

§ 1. Les modifications définitives importantes (modifications ou changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de la totalité de la couverture ou de la ceinture, etc.) doivent faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

§ 2. Si la construction est modulaire et que des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base et assemblés dans les mêmes conditions.

Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité.

§ 3. La procédure visée à l'article CTS 3 est applicable à un ensemble de petites tentes, si les conditions suivantes sont respectées :

- les tentes sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres ;
- la superficie d'une tente ne doit pas excéder 50 mètres carrés ;
- les tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimension variable ;
- l'attestation de conformité doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente et à l'ensemble (activités envisagées, capacité, description, etc.).

Si des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité ainsi que dans ses extraits.

Article CTS 33 [Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011]

Vérification des installations électriques (Arrêté du 10 juillet 1987)

L'ensemble des installations électriques propres à l'établissement doit être vérifié (en alternance) une fois tous les deux ans par des personnes ou organismes agréés et une fois tous les deux ans par des techniciens compétents.

(Arrêté du 19 novembre 2001) « Les installations ajoutées par l'utilisateur doivent être vérifiées, avant l'admission du public, par une personne ou un organisme agréé. »

Article CTS 34 [Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011]

Vérification de l'assemblage

(Arrêté du 18 novembre 1987) « L'assemblage de l'établissement, l'état apparent des toiles et des gradins doivent » être vérifiés une fois tous les deux ans par un bureau de vérification visé à l'article CTS 4.

Article CTS 35 [Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011]

Autres vérifications

Les autres vérifications (équipements de chauffage⁽¹⁾) doivent être effectuées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agréés par le ministre de l'Intérieur.

(Arrêté du 18 novembre 1987) « En outre, l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés lorsque des non-conformités graves sont constatées en cours d'exploitation. »

[1] Le terme « gardiens » a été supprimé par arrêté du 18 novembre 1987.

Article CTS 36 [Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011]

Centralisation des rapports - Vignettes

Tous les rapports de vérification sont centralisés par les bureaux de vérification visés à l'article CTS 4.

Des vignettes, attestant des vérifications, doivent être apposées sur les équipements et les installations par les bureaux de vérification (Arrêté du 18 novembre 1987) « lorsque les réserves éventuelles ont été levées. »

{Arrêté du 7 mars 1988} « Les équipements techniques (chauffage, cuisson, électricité, gradins...) munis de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisés dans des établissements différents. »

Section XI

Petits établissements

Article CTS 37 (Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011)

Généralités

Les établissements visés à l'article {Arrêté du 13 janvier 2004} « CTS 1 (§ 3) » doivent respecter l'ensemble des dispositions suivantes :

- il existe deux sorties de 0,80 mètre de largeur au moins ;
- l'enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M2 ;
- les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

Sous-chapitre II Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée

{Ajouté par l'arrêté du 7 mars 1988}

Section I

Généralités

Article CTS 38

Établissements assujettis

Les dispositions du présent sous-chapitre sont applicables aux établissements clos et itinérants visés à l'article CTS 1 mais qui sont implantés pour une durée supérieure à six mois. Les mesures définies au sous-chapitre I sont applicables. Toutefois, certaines d'entre elles sont modifiées ou complétées suivant les dispositions des articles ci-après.

Article CTS 39

Implantation

En aggravation des dispositions de l'article CTS 5, les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d'ancrage.

En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :

- quatre mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les deux établissements sont à risques courants ;
- huit mètres d'un autre bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des deux établissements est à risques particuliers.

Les distances sont mesurées en projection horizontale (haubans exclus).

Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

Section II Construction

Article CTS 40

Ossature, enveloppe, ancrages

§ 1. L'exploitant doit fournir une note du constructeur ou d'une personne ou d'un organisme agréés justifiant de la stabilité mécanique de la structure qui figurera dans le registre de sécurité de l'établissement.

Les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier et comporter une signalisation bien visible, afin d'éviter tout accident.

Les ancrages doivent être réalisés au moyen de plots en béton ou toute autre solution équivalente à justifier par le calcul, ou à tester.

§ 2. Si des moteurs électriques sont utilisés pour le bâchage ou le débâchage de l'établissement, ils doivent être hors de portée du public. De plus, les manœuvres précitées doivent avoir lieu en présence effective d'un préposé de l'établissement. Ces moteurs doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public.

Par ailleurs, un sectionneur condamnable à position d'ouverture, situé sur le tableau principal de l'installation, doit permettre d'interdire l'alimentation électrique du système.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CTS 8, les bandes transparentes visées au paragraphe 2 de cet article doivent être en matériaux de catégorie M2.

Section III Dégagements

Article CTS 41

Circulations

En aggravation des dispositions de l'article CTS 11, paragraphe 3, les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne doivent pas être situés dans les circulations visées à ce paragraphe.

Section IV Aménagements

Article CTS 42

Sièges

§ 1. Les rangées de sièges doivent dans tous les cas être installées dans les conditions prévues à l'alinéa 1^{er} du paragraphe 2 de l'article CTS 12.

§ 2. Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins (coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 pour les housses et M4 pour les rembourrages.

Article CTS 43

Décors, espaces scéniques, loges, caravanes

§ 1. Les décors pour aménagements scéniques doivent être en matériaux de catégorie M1 en réaction au feu ou, par dérogation à l'article CTS 13, en bois naturel classé M3.

Les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits.

§ 2. En cas d'espace scénique intégré, les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés :

- soit à l'extérieur de l'établissement, à une distance de cinq mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de degré une heure de hauteur suffisante (ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de sécurité) ;
- soit à l'intérieur de l'établissement dans des locaux avec parois et plafonds coupe-feu de degré une heure avec des portes coupe-feu de degré une demi-heure.

Si un rideau sépare éventuellement la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M2.

§ 3. Les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou en bois naturel de catégorie M3.

§ 4. Les caravanes et auto-caravanes ne peuvent être installées exceptionnellement à l'intérieur de l'établissement que si elles respectent les normes en vigueur. Toutefois, les installations de gaz et le stockage de ce dernier sont interdits à l'intérieur des véhicules précités.

Article CTS 44

Estrades, plates-formes mobiles

§ 1. Les éléments d'estrades réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;
- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé ;
- les canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations préfabriquées et être installées sur support incombustible.

Les estrades fixes par construction doivent respecter les dispositions de l'article AM 17.

§ 2. Les installations techniques spéciales installées temporairement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité.

Article CTS 45

Aménagements spéciaux

Les aménagements particuliers réalisés à l'aide de panneaux, de toile, d'écrans (en vue de l'isolation acoustique par exemple) susceptibles de nuire à l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ou de diminuer la durée de vie des structures par accroissement de la corrosion (phénomènes de condensation) doivent respecter les mesures suivantes :

a) Les aménagements projetés doivent faire l'objet d'un avis d'une personne ou d'un organisme agréés, notamment en ce qui concerne la stabilité mécanique de l'ensemble ;

b) Les matériaux employés doivent être M1, à l'exception des toiles qui doivent être M2 ;

c) Les éléments de structure principaux doivent rester facilement accessibles et visibles pour le personnel qualifié chargé de leur contrôle ;

d) L'espace libre résiduel entre ces aménagements d'une part, et entre ces aménagements et l'enveloppe générale de l'établissement d'autre part, ne doit pas être utilisé pour le stockage de matériaux combustibles ;

e) Un passage suffisant doit être aménagé en vue d'assurer l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ;

f) Le contrôle des structures par une personne ou un organisme agréés doit être effectué annuellement ;

g) En outre, si les aménagements effectués ont pour effet d'abaisser la hauteur libre continue sous écran à une valeur inférieure à quatre mètres, l'une des dispositions ci-dessous doit être observée :

- soit répartir judicieusement en partie haute et au pourtour de l'établissement des ventilateurs d'extraction assurant leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400° C ;
- soit réduire la distance à parcourir par le public à vingt mètres pour rejoindre une issue donnant directement sur l'extérieur ;
- soit toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.

Section V Installations de chauffage ou de cuisson

Article CTS 46

Stockage d'hydrocarbures liquides

Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité supérieure à cinquante litres doit être éloigné de dix mètres au moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace.

Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée.

Section VI Éclairage

Article CTS 47

Éclairage de sécurité

En aggravation de l'article CTS 22, paragraphe 2, l'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface totale accessible au public.

Article CTS 48

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

(Supprimé par arrêté du 19 novembre 2001)

Section VII Exploitation

Article CTS 49

Registre de sécurité

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 30, paragraphe 2, relatives à la délivrance des extraits du registre de sécurité ne sont pas applicables.

§ 2. La partie II (Exploitation) du registre de sécurité (cf. annexe I prévue à l'article CTS 30, § 1) doit comporter également les documents attestant la conformité des installations aux dispositions du présent sous-chapitre.

🔗 Voir avis de la CCS présent dans les commentaires de l'article CTS 30.

Article CTS 50

Visites des commissions de sécurité

Les établissements doivent être visités par la commission de sécurité lors des extensions et, en outre, suivant la fréquence ci-dessous :

- 1^{re} catégorie : une fois par an ;
- 2^e catégorie : une fois tous les deux ans ;
- 3^e et 4^e catégories : une fois tous les trois ans.

Sous-chapitre III

[Ajouté par l'arrêté du 7 mars 1988]

Article CTS 51

Établissements fixes par conception

Les établissements clos à couverture souple destinés à être implantés de façon permanente dès leur conception sont assujettis, en fonction du type d'activité et de l'effectif du public, aux prescriptions concernées des dispositions générales et particulières des livres I^{er} à III du règlement de sécurité (à l'exclusion des mesures de désenfumage).

De plus, les mesures spécifiques de l'architecture textile précisées, d'une part à l'article CTS 8 (paragraphe 1, 2 et 4), complété et modifié par l'article CTS 40, et, d'autre part à l'article CTS 34 sont également applicables.

Sous-chapitre IV Exploitation

Article CTS 52 (Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011)

Inspection (Arrêté du 31 mai 1991)

Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par une personne compétente spécialement désignée par l'exploitant, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.

❏ Inspection des CTS avant toute admission du public par une personne compétente spécialement désignée par l'exploitant

Si les dispositions de l'article CTS 52 (Arrêté du 23 janvier 1985 modifié) prévoient qu'« une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par une personne compétente », il ne faut pas pour autant oublier qu'elles édictent aussi que cette personne est « spécialement désignée par l'exploitant, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes ».

Les dispositions de l'article CTS 52 visent à s'assurer que la personne devant inspecter l'établissement soit réellement capable de détecter une anomalie, un dysfonctionnement, un risque particulier dans la protection contre les risques d'incendie et de panique des personnes. Par personne compétente, il faut comprendre toute personne formée à la sécurité du CTS. En l'occurrence, il peut s'agir aussi bien d'un monteur professionnel que d'une personne initiée par le constructeur à la mise en œuvre de son produit lors de sa cession, comme c'est normalement le cas pour toute vente de matériel nécessitant une mise en œuvre particulière.

En outre, la mission d'inspection concerne la « sécurité des personnes » dans son ensemble, ne se limitant pas au seul domaine de la stabilité de l'établissement.

Par ailleurs, l'appréciation de la compétence et la désignation de cette personne sont du seul ressort de l'exploitant qui, par principe, connaît ses personnels et est donc à même de désigner celui qu'il estime le plus apte à remplir cette mission.

À cet effet, il faut rappeler que la responsabilité de l'exploitant, telle qu'elle apparaît à l'article CTS 52, s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), qui précisent que les exploitants sont tenus au cours de l'exploitation de s'assurer que les installations et équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du règlement de sécurité. Le contrôle exercé par l'administration ou les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement (CCS du 4 septembre 1997).

Sous-chapitre V Établissements du type structures à étage

[Ajouté par l'arrêté du 6 août 2002]

Section I Généralités

Article CTS 53

Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant deux niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation.

§ 2. Les structures à étage peuvent abriter une ou plusieurs activités à l'exception des :

- établissements sanitaires ;
- locaux et espaces réservés au sommeil ;
- locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve.

§ 3. Les structures à étage fixe par conception doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68.

Article CTS 54

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité, pour chacun des niveaux.

Toutefois, l'effectif maximal admissible à l'étage ne doit pas excéder une personne par mètre carré de la surface totale du niveau.

Article CTS 55 [Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011]

Attestation de conformité, registre de sécurité, notice de montage

§ 1. Attestation de conformité :

Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport du bureau de vérification habilité doit porter sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice du fabricant.

§ 2. Registre de sécurité :

Les dispositions de l'article CTS 30 s'appliquent. Le fabricant ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la structure, pour les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans les conditions de charge d'exploitation prévisibles et satisfont aux exigences des articles CTS 58 et CTS 60.

Les limites de charge d'exploitation de la structure, dans ses différentes configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par le fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non prévues à la conception sont interdites.

§ 3. Une notice de montage en français de la structure dans chacune de ses configurations doit être fournie à l'acheteur par le fabricant.

Article CTS 56

Implantation

Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir des véhicules.

En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :

- quatre mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les deux établissements sont à risques courants ;
- huit mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des deux établissements est à risques particuliers.

Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

Article CTS 57

Matières et produits dangereux

Les dispositions de l'article CTS 6 s'appliquent.

Section II Construction

Article CTS 58

Installation - Résistance aux intempéries et risques divers

Les dispositions de l'article CTS 7 (§ 1 et § 2) s'appliquent.

Un anémomètre est relié à un dispositif qui permet d'informer à tout moment l'exploitant sur la vitesse du vent.

Article CTS 59

Stabilité

Avant toute implantation, l'exploitant doit s'assurer auprès du propriétaire du terrain que celui-ci n'abrite pas d'éléments de réseaux divers ou ne masque pas des cavités de nature à provoquer des pertes de stabilité de la structure.

Afin de garantir la stabilité de ces structures, susceptibles de générer au niveau des surfaces d'appui des contraintes supérieures à celles des CTS traditionnels, l'implantation dans une configuration donnée doit être précédée de la détermination du taux de travail du sol par un organisme spécialisé.

Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport, dont les conclusions sont tenues à la disposition de la commission de sécurité.

Article CTS 60

Ossature - Enveloppe - Ancrage

Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées ainsi :

- les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier. Ils doivent être bien signalés afin d'éviter tout accident ;
- les dispositifs d'assemblage des portiques et les cosses des câbles, quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures à 400° C ;
- les dispositifs d'ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le cadre des vérifications techniques définies à l'article CTS 79.

Article CTS 61**Identification**

Les dispositions de l'article CTS 9 s'appliquent.

Un marquage indélébile et inamovible permettant d'identifier le fabricant doit être apposé sur tous les éléments de la structure participant à la stabilité.

Section III**Dégagements****Article CTS 62****Sorties**

Les dispositions de l'article CTS 10, à l'exception de celles du § 1 c, s'appliquent à chacun des niveaux de la structure.

Si l'effectif d'un des niveaux est supérieur à 500 personnes, les deux sorties de 1,80 mètre du niveau considéré sont complétées par une issue complémentaire, d'au moins 1,80 mètre, par fraction de 300 personnes au-dessus des 500 premières.

L'évacuation de l'étage doit pouvoir être assurée sans transit par le niveau bas. Les dégagements intérieurs mettant ces deux niveaux en communication ne peuvent constituer que des dégagements supplémentaires au sens de l'article CO 34.

Article CTS 63**Circulations**

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 11, à l'exception du § 3, s'appliquent à chacun des niveaux dans les conditions suivantes :

- la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie à partir d'un point quelconque du niveau ne doit pas dépasser 30 mètres, quelle que soit l'activité exercée ;
- à chaque niveau, les sorties sont reliées entre elles par des circulations internes d'une largeur de 1,80 mètre. Les escaliers intérieurs, s'ils sont accessibles au public, sont reliés à ces circulations ;
- aucune saillie, aucun dépôt ou obstacle ne doivent se trouver dans les circulations.

§ 2. Tous les escaliers destinés à l'évacuation doivent être judicieusement répartis. Ils doivent respecter les dispositions des articles CO 55 et CO 56, selon leur nature, et comporter une main courante de chaque côté.

Les escaliers extérieurs doivent être à l'air libre (au sens de l'article CO 54 § 1).

Les marches doivent être antidérapantes. En l'absence de contre-marches, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.

Section IV**Aménagements****Article CTS 64****Mobilier et sièges**

§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

§ 2. Les chaises et les bancs disposés par rangées doivent comporter 16 places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :

- chaque siège est fixé au sol ;
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 3. Les éléments utilisés éventuellement pour améliorer le confort (fauteuils, coussins, par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2, ne perçant pas pour les housses, et M4 pour les rembourrages.

§ 4. L'entreposage d'éléments combustibles est interdit à moins d'un mètre des poteaux.

Article CTS 65

Décoration, espaces scéniques, locaux d'exploitation, loges, caravanes

§ 1. Décoration :

- les dispositions de l'article CTS 13 s'appliquent à chacun des niveaux, à l'exception des revêtements de sol qui doivent être M3 à l'étage.

§ 2. Espaces scéniques :

- les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits ;
- les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés à l'extérieur de l'établissement, à une distance de 5 mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de degré une heure, ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de sécurité.

Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à l'édification à proximité de la scène d'un dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, des praticables, des meubles et des accessoires, nécessaires au spectacle en cours dans l'établissement.

Ce dépôt ne doit pas excéder la moitié de la superficie de la scène et doit être vidé lorsque l'établissement n'est pas utilisé avec la scène ;

- si un rideau sépare la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M2.

§ 3. Locaux d'exploitation et loges :

- les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2, ou en matériaux à base de bois de catégorie M3.

Si un matériau M2 est utilisé, il doit être non fusible, à l'exception des toiles ;

- dans le cas où les locaux d'exploitation et les loges sont implantés au rez-de-chaussée, un vide d'au moins 0,5 mètre doit être maintenu entre la partie haute des cloisons et la sous-face de la structure du plancher séparatif des deux niveaux.

Cependant, en cas d'implantation à proximité d'une trémie d'escalier, une continuité doit être assurée entre l'écran de cantonnement visé à l'article CTS 67 et la paroi située dans son prolongement.

§ 4. Caravanes et autocaravanes :

- les caravanes et autocaravanes ne peuvent pas être installées à l'intérieur de l'établissement.

Article CTS 66

Gradins, planchers, escaliers, galeries

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 14 s'appliquent.

En aggravation, les gradins et tribunes aménagés à l'étage doivent respecter les dispositions suivantes :

- ils ne doivent pas excéder cinq rangées de gradinage en profondeur et 1 mètre en hauteur, sans prendre en compte la hauteur des sièges ;
- la protection des parties hautes doit être assurée par un garde-corps ;

- ils ne comportent que des places assises ;
- ils doivent être aménagés de manière à limiter la capacité d'accueil du public à 16 personnes entre deux circulations et 8 personnes entre une circulation et un obstacle (garde-corps, paroi, etc.).

L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que leur poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, est compatible avec les limites fixées par le fabricant.

§ 2. En complément des dispositions de l'article CTS 14, les dispositions suivantes sont à prendre en compte :

- les éléments constitutifs du plancher haut doivent être réalisés en matériaux M1 par nature ou par traitement ;
- la mise en œuvre partielle du plancher haut est autorisée, si elle fait partie des configurations prévues par le constructeur ;
- les mezzanines qui interviendraient en complément du plancher séparatif des deux niveaux, même si celui-ci est mis partiellement en œuvre, sont interdites ;
- des garde-corps conformes à la norme NF P 01-012 doivent être installés en limite des vides : trémies, terrasses, plancher partiel... ;
- un dispositif destiné à éviter la chute des personnes doit être installé en périmétrie du plancher haut lorsque celui-ci rencontre une paroi donnant sur le vide, si cette paroi n'est pas prévue à cet effet ;
- la structure de l'ensemble des escaliers extérieurs doit être solidaire de celle de la structure du CTS. De plus, les escaliers extérieurs tournants et ceux dont le limon est parallèle à la paroi doivent être protégés, sur toute la hauteur du rez-de-chaussée, par un écran thermique répondant aux dispositions de l'article AM 8, destiné à protéger le public en cas d'évacuation.

Article CTS 67

Équipements et aménagements spéciaux

§ 1. Installations techniques particulières :

- les dispositions de l'article CTS 25 s'appliquent après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Aménagements spéciaux :

- les aménagements spéciaux sont interdits au rez-de-chaussée des structures. À l'étage, ils doivent respecter les dispositions de l'article CTS 45.

§ 3. Points d'accrochage :

- les points d'accrochage sur la structure doivent être précisés et leur limite d'emploi définie.

§ 4. L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que les charges liées aux aménagements et installations sont compatibles avec les limites fixées par le fabricant.

Section V

Désenfumage

Article CTS 68

Domaine d'application

L'évacuation des fumées en cas d'incendie est obtenue par la mise en œuvre des dispositions suivantes :

§ 1. Au rez-de-chaussée :

- le rez-de-chaussée de la structure doit comporter des ouvertures latérales totalisant une surface géométrique égale au 1/100 de la superficie au sol de ce niveau et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du volume.

Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable de l'intérieur comme de l'extérieur de la structure.

Les ouvertures servant au désenfumage doivent être matérialisées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par un rond rouge contrastant avec le fond de la paroi d'un diamètre minimum de 15 centimètres.

La partie basse de chaque ouverture doit se trouver à 1,80 m au moins au-dessus du plancher, la partie haute devant se situer dans le volume de cantonnement déterminé ci-après.

Les sorties des structures peuvent participer au désenfumage à condition que la surface libre prise en compte pour l'évacuation des fumées soit comptabilisée à partir de 1,80 mètre au-dessus du plancher et sous réserve du respect de la mesure précédente ;

- des écrans de cantonnement en matériaux classés M1, non fusibles, de 0,50 mètre de haut au minimum, doivent être installés en sous-face des trémies des escaliers intérieurs et des vides résultant d'un montage partiel du plancher haut ;

- les éléments de plancher doivent être jointifs et non ajourés de manière à limiter le passage des fumées et des gaz chauds au niveau supérieur.

Un dispositif continu, rigide ou souple, visant à limiter le passage des fumées et des gaz chauds au niveau supérieur doit assurer la jonction entre le plancher et la ceinture de la structure. Cette disposition ne s'applique pas au niveau du vide créé lors d'un montage partiel du plancher, lorsque cette configuration est prévue par le constructeur. Ce dispositif doit être réalisé en matériaux classés M1 non fusibles.

L'exploitant doit désigner le personnel suffisant pour assurer, pendant la présence du public, la mise en œuvre des dispositifs concourant au désenfumage.

§ 2. À l'étage :

- les aménagements particuliers ne doivent pas empêcher les fumées de rejoindre la partie haute de l'établissement.

Section VI Installations de chauffage et de cuisson

Article CTS 69

Conditions d'emploi (Arrêté du 10 octobre 2005)

§ 1. Chauffage :

- les dispositions de l'article CTS 15 (§ 1) s'appliquent.

§ 2. Cuisson ou remise en température :

- les appareils de cuisson ou de remise en température sont interdits à l'intérieur des structures. Ils doivent obligatoirement être installés à l'extérieur de l'établissement, à une distance d'au moins 4 mètres de la paroi. Ils peuvent être abrités sous une tente. Si cette tente répond aux dispositions des articles CTS 7 (§ 1) et CTS 8 (§ 2) et (§ 3), elle peut être accolée à la structure ;
- Les véhicules ou conteneurs spécialisés, destinés à la cuisson ou à la remise en température des aliments dans les établissements conçus pour la restauration sont autorisés à l'intérieur dans les conditions déterminées à l'article GC 18.
- les véhicules ou conteneurs spécialisés destinés à la cuisson ou à la remise en température existants à la date de modification du présent article doivent être installés à l'extérieur de l'établissement, à une distance d'au moins 5 mètres de la paroi.

§ 3. Stockage d'hydrocarbures :

- les dispositions des articles CTS 15 (§ 5) et CTS 46 s'appliquent.

Section VII Installations électriques

Article CTS 70

Dispositions générales

Les dispositions des articles CTS 16 à 20 s'appliquent.

Section VIII Éclairage

Article CTS 71

Dispositions générales

Les dispositions des articles CTS 21 à 24 et CTS 31 bis s'appliquent.

En aggravation, l'éclairage de sécurité d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface totale accessible au public.

Un éclairage de sécurité d'évacuation doit de plus être installé dans tous les escaliers.

Section IX Moyens de secours

Article CTS 72

Moyens d'extinction

Les dispositions de l'article CTS 26 s'appliquent.

Article CTS 73

Service de sécurité incendie

§ 1. La composition du service de sécurité incendie assurant la surveillance des établissements est fixée comme suit :

- a) Établissements recevant au plus 500 personnes :
 - par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut, par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;
- b) De 501 à 2 500 personnes :
 - par 2 agents de sécurité incendie au minimum fournis par l'organisateur ;
- c) Établissements recevant plus de 2 500 personnes, avec ou sans espace scénique :
 - par 3 agents de sécurité incendie au minimum, dont un chef d'équipe, fournis par l'organisateur ;
 - le nombre d'agents de sécurité incendie doit être majoré d'une unité par fraction de 2 500 personnes à partir du seuil de 5 000 personnes.

§ 2. Les missions du service de sécurité incendie sont celles définies à l'article MS 46, § 1, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

La qualification des agents de sécurité incendie qui le composent est fixée à l'article MS 48.

§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article CTS 74

Alarme

Les structures à étage doivent être pourvues d'un équipement d'alarme du type 3.

Les déclencheurs manuels et les blocs autonomes d'alarme sonore doivent être disposés judicieusement dans les deux niveaux.

Afin de garantir une parfaite audibilité du signal d'alarme dans tout l'établissement, la sollicitation d'un seul déclencheur manuel doit entraîner le fonctionnement de l'ensemble des blocs autonomes d'alarme sonore.

La diffusion de l'alarme générale peut être complétée par le dispositif de sonorisation de l'établissement. Dans ce cas, ce dispositif doit être alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940.

Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.

Une personne doit être désignée par l'exploitant afin de gérer, si besoin, le dispositif de sonorisation et rétablir l'éclairage normal de l'établissement, en cas de déclenchement de l'alarme générale.

Un essai quotidien doit être réalisé avant l'ouverture au public, en période d'exploitation.

L'équipement d'alarme doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.

Son entretien doit être assuré par un technicien compétent.

Article CTS 75

Alerte

Les dispositions de l'article CTS 29 s'appliquent quel que soit l'effectif du public.

Section X

Exploitation

Article CTS 76

Ouverture au public et visites des commissions de sécurité

§ 1. L'ouverture au public d'une structure à étage est soumise à autorisation du maire après consultation de la commission de sécurité compétente.

L'exploitant ou l'utilisateur doit soumettre au maire, un mois au moins avant la date projetée d'ouverture au public, un dossier comprenant :

- l'extrait du registre de sécurité de l'établissement ;
- les modalités de l'implantation projetée, la configuration retenue, la nature de l'exploitation, les aménagements prévus et toute autre information relative à l'exploitation envisagée ;
- une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement ;
- les attestations prévues aux articles CTS 66 et CTS 67.

§ 2. La visite de la commission de sécurité, avant chaque ouverture au public d'une structure à étage, concerne notamment :

- l'implantation, les aménagements ;
- les conditions d'évacuation ;
- le service de sécurité incendie ;
- le contrôle des documents prévus à l'article CTS 80.

En complément de la visite préalable à l'ouverture, les établissements à implantation prolongée doivent être visités tous les deux ans par la commission de sécurité.

Article CTS 77

Modifications définitives importantes

Les dispositions de l'article CTS 32 s'appliquent.

Article CTS 78 [Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011]

Vérifications techniques

Les dispositions des articles CTS 33 et CTS 35 s'appliquent.

Article CTS 79 [Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011]

Vérification de l'assemblage

L'assemblage de l'établissement et son liaisonnement au sol doivent être vérifiés à chaque montage par un bureau de vérification habilité par le ministère de l'intérieur. Ce bureau s'assure notamment que les conclusions du rapport de sol prévu à l'article CTS 59 sont compatibles avec les contraintes de charge de l'établissement et que le montage de la structure a bien été réalisé conformément à la notice de montage du fabricant.

L'assemblage de l'établissement, dans sa configuration maximale, l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés une fois tous les deux ans par un bureau de vérification habilité par le ministère de l'Intérieur.

Ces vérifications peuvent être réalisées à l'occasion d'une visite préalable à l'ouverture en cas de montage en configuration maximale.

En complément de ces dispositions, la stabilité et le liaisonnement au sol des structures à étage à implantation prolongée doivent être vérifiés tous les six mois par un organisme habilité par le ministère de l'Intérieur.

Article CTS 80

Rapports de vérification et attestations

Les dispositions de l'article CTS 36 s'appliquent.

Les rapports et attestations rédigés dans le cadre des articles CTS 55, CTS 59, CTS 66, CTS 67, CTS 78 et CTS 79 sont tenus à la disposition de la commission de sécurité (modèles d'attestation en annexes IV et V).

Article CTS 81

Inspection

Les dispositions de l'article CTS 52 s'appliquent.

Annexes

Annexe I

Registre de sécurité ⁽¹⁾ (Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011)**I Attestation de conformité**

- 1.1. Nom, raison sociale, adresse de l'établissement
- 1.2. Activités envisagées
- 1.3. Capacité de l'établissement (avec variantes possibles)
- 1.4. Description de l'établissement ⁽²⁾
 - 1.4.1. Plans de l'établissement proprement dit
 - 1.4.2. Plans des aménagements intérieurs possibles ⁽³⁾
 - 1.4.3. Plans des installations électriques ⁽³⁾
 - 1.4.4. Plans des installations de chauffage et de ventilation ⁽³⁾
 - 1.4.5. Plans d'autres installations techniques éventuelles ⁽³⁾
- 1.5. Moyens de secours contre l'incendie
 - 1.5.1. Inventaire du matériel
 - 1.5.2. Implantation des moyens d'extinction
 - 1.5.3. Liste nominative du personnel chargé de la sécurité
 - 1.5.4. Consignes de sécurité
- 1.6. Visite de réception ⁽⁴⁾
- 1.7. Visa du commissaire de la République

II Exploitation

- 2.1. Modifications définitives ⁽⁵⁾
 - 2.1.1. Structure
 - 2.1.2. Aménagements intérieurs ⁽²⁾
 - 2.1.3. Installations électriques
 - 2.1.4. Installations de chauffage et de ventilation
 - 2.1.5. Autres installations techniques
- 2.2. Vérifications ⁽⁴⁾
 - 2.2.1. Structures
 - 2.2.2. Aménagements
 - 2.2.3. Installations électriques
 - 2.2.4. éclairage
 - 2.2.5. Chauffage-ventilation
 - 2.2.6. Moyens de secours
- 2.3. Exercices périodiques contre l'incendie ⁽⁴⁾
- 2.4. Incidents importants liés à l'exploitation ⁽⁴⁾
- 2.5. Visites de contrôle ⁽⁶⁾
- 2.6. Visites inopinées ⁽⁶⁾

- (1) Numéro minéralogique du département, suivi d'un numéro attribué (à partir de 1) dans l'ordre chronologique de délivrance de l'attestation de conformité.
- (2) Annexer les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés (couverture, ceinture, matériaux de construction et de décoration).
- (3) [Ajouté par l'arrêté du 7 mars 1988] L'attestation de conformité peut être délivrée indépendamment de ces équipements techniques. Toutefois, si la délivrance de cette attestation s'effectue lors d'une première implantation en vue de recevoir du public les équipements électriques doivent être obligatoirement installés et munis de la vignette en cours de validité visée à l'article CTS 36.
- (4) Date, lieu, observations.
- (5) Date, lieu, conformité, visa de l'autorité administrative.
- (6) Date, lieu, observations, visa du président de la commission de sécurité.

Annexe II

Extrait du registre de sécurité

(Décision du Conseil d'État du 22 juin 2011)

I - Partie réservée au propriétaire

Numéro du registre de sécurité ;
 Nom, raison sociale et adresse du propriétaire ;
 Date de la visite de réception, lieu, autorité qui a délivré la conformité ;
 Dimensions et coloris de l'établissement ;
 Référence des procès-verbaux de réaction au feu (si non-marquage NF) ;
 Date et visa du bureau de vérification qui a délivré l'extrait (partie réservée au propriétaire) et qui atteste de la conformité des installations.

[Arrêté du 10 juillet 1987] « Mention de la conformité au règlement des installations électriques propres à l'établissement et date de la dernière vérification ».

II - Partie réservée à l'organisateur de la manifestation ou du spectacle

Nom, raison sociale et adresse de l'organisateur ;
 Activité(s) prévue(s) ;
 Effectif(s) du public reçu (en fonction des activités prévues).

Note : [Arrêté du 7 mars 1988] Le plan des aménagements intérieurs doit être joint à l'extrait du registre de sécurité.

Annexe III

Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve du vieillissement accéléré

Textiles en fibres polyester enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces.
 Textiles en fibres polyester à base de monomères modifiés.
 Textiles en viscose ignifugée dans la masse.
 Textiles en fibres naturelles (coton, etc.) enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces.

Annexe IV**Attestation du fabricant ou du propriétaire**

(Art. CTS 55, 58 et 60) :

.....(lieu), le (date)

Raison sociale

Adresse de l'entreprise

Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans l'entreprise) atteste que la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle (nom), a fait l'objet à sa conception de calculs en matière de solidité dans les différentes configurations de montage prévues (et d'essais*).

Je garantis que les résultats de ces calculs (et essais) assurent :

- la solidité et la stabilité de la structure dans les conditions de charge d'exploitation spécifiées dans les documents mentionnés à l'article CTS 55 ;
- le respect des exigences des articles CTS 58 et CTS 60.

Titre ou fonction :

Signature

(*) Si des essais de matériaux ou de résistance de la structure ont été réalisés, les conclusions des rapports peuvent être joints en annexe au présent document.

Annexe V**Attestation de l'exploitation ou de l'utilisateur**

(Art. CTS 66 et 67) :

.....(lieu), le (date)

Raison sociale

Adresse de l'entreprise

Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans l'entreprise) atteste que :

(*) ☐ Le poids propre des différents équipements et aménagements ;

(*) ☐ Le poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, des gradins, mis en place dans la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle (nom), est compatible avec les limites de charge déterminées par le fabricant.

Titre ou fonction :

Signature

(*) Cocher la (ou les) case(s) qui vous concerne.

Avis de la CCS intéressant le type CTS

❏ Terminologie

CTS itinérant : établissement conçu pour être implanté à des emplacements successifs d'une durée inférieure ou égale à 6 mois chacun (cf sous-chapitre I des articles CTS, arrêté du 23-1-1985).

CTS à implantation prolongée : CTS itinérant au départ et qui, à un moment donné, est implanté plus de 6 mois au même emplacement (cf sous-chapitre II).

CTS fixe : CTS conçu dès l'origine pour rester au même lieu d'implantation (cf sous chapitre III).

❏ Note de la Direction de la Sécurité civile relative à l'arrêté du 23 janvier 1985

Bien que l'arrêté relatif aux CTS soit en général bien appliqué, les points suivants méritent d'être rappelés :

1. Un établissement ne doit pas obtenir d'autorisation d'ouverture en cas de lacune grave concernant :

- la stabilité mécanique de son ossature ;
- la réaction au feu de son enveloppe ;
- le nombre et la répartition de ses issues ;
- la qualité des installations électriques propres à l'établissement.

2. Le registre de sécurité doit être retourné au bureau de vérification prévu à l'article CTS 3 dans le mois suivant la visite de réception.

❏ Quels sont le classement et les règles de sécurité à appliquer pour une construction légère composée d'une structure métallique, de panneaux de remplissage et d'une toile M2 formant couverture, destinée à être implantée de façon permanente en tant que salle de danse ?

Dans l'état actuel des textes, cet établissement est classable en type P. Les mesures applicables sont celles du type P pour les parties concernées évidemment.

De plus les mesures techniques suivantes spécifiques de l'architecture textile sont également applicables :

- articles CTS 8, §§ 1 et 2 ; CTS 34.

Dans la mesure où les équipements de chauffage ne pourraient être réalisés conformément aux dispositions du type P, il y aurait lieu d'appliquer les mesures prévues à l'article CTS 15.

❏ Contrôle des chapiteaux, tentes et structures (CTS) existants à la date du 21 juillet 1995

Le décret du 8 mars 1995, modifié, relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), rappelle expressément que la commission n'a pas compétence pour vérifier la solidité d'un ouvrage ; elle doit seulement prendre acte de la réalité de l'intervention des contrôleurs techniques lorsque celle-ci est prescrite.

La circulaire du 22 juin 1995 concernant les CCDSA, précise en son point 1.1.1.c. les conditions d'intervention d'un contrôleur technique agréé en solidité pour les chapiteaux, tentes et structures (CTS) existants à la date du 21 juillet 1995.

Ainsi, pour les CTS déjà existants à la date du 11 juillet 1995, il est écrit que :

« pour les CTS existants à la date du 11 juillet 1995 et possédant déjà l'attestation prévue à l'article CTS 3 (il s'agit de l'attestation de conformité délivrée par le préfet et nécessaire à toute ouverture au public), les conclusions d'un contrôleur technique lors de chaque implantation ne sont pas exigées ; ces établissements ont en effet été soumis au contrôle prévu au règlement du type spécial CTS ».

Une lecture a contrario de cette phrase peut conduire à une interprétation erronée des modalités de contrôle pour les CTS réalisés après cette date, laissant penser que, pour ces chapiteaux, les conclusions d'un contrôleur technique lors de chaque implantation sont exigées.

Aussi, pour les CTS existants après la date du 11 juillet 1995, en l'absence de précisions explicites à leur sujet, il convient de se reporter aux conditions générales de sollicitation d'un contrôleur technique agréé telles que la circulaire les précise au paragraphe structures mobiles (point 1.1.1.c.), à savoir :

- La vérification peut avoir lieu une fois pour toute lorsque la configuration de l'établissement n'est pas modifiée à chaque implantation ;
 - À l'inverse, l'ouverture au public des 3 premières catégories installées dans une configuration spécifique à une manifestation précise est précédée en tant que telle de vérifications concernant la solidité.
- Par ailleurs, les différentes configurations de ces établissements prises en compte lors de l'attestation de conformité ou dans les conclusions d'un contrôleur technique ne sont pas, au sens de la circulaire, des configurations spécifiques à une manifestation (CCS du 4 juin 1998).

❏ **Conditions d'application des contrôles et vérifications des chapiteaux, tentes et structures recevant du public**

Le décret du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a posé en son article 4 la réalisation des contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur en préalable à l'avis de la commission de sécurité.

Ainsi que précisé par la circulaire NOR INTE 95000199 C du 22 juin 1995 accompagnant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, pour les CTS de plus de 300 personnes, les conclusions du rapport d'un contrôleur technique relatif à la solidité des structures doivent être remises à la commission de sécurité en préalable à l'obtention de l'attestation de conformité prévue à l'article CTS 3.

Pour les CTS existants au 11 juillet 1995 (date d'application du décret précité), qui possédaient déjà l'attestation de conformité délivrée par le préfet (article CTS 3), la circulaire précitée précise que le contrôle de solidité n'était pas exigible dans la mesure où ces établissements avaient été soumis au contrôle prévu au règlement du type particulier CTS.

Qu'il s'agisse de CTS existants avant ou après la date d'application du décret précité, la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité précise que dès lors qu'une nouvelle attestation de conformité est nécessaire et que des modifications sont apportées à ces structures qui peuvent avoir une incidence sur la solidité de l'établissement (modification de la toile, de l'ossature...), la nouvelle attestation de conformité à délivrer doit être précédée d'un contrôle de la solidité tel qu'il apparaît dans la circulaire précitée. (CCS du 3 septembre 1998)

❏ **Habilitation de bureaux de vérification des chapiteaux, tentes et structures**

L'habilitation des bureaux de vérification des chapiteaux, tentes et structures ne figure pas dans le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997, pris pour l'application au ministère de l'Intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, qui énumère les décisions administratives restant prises par le ministre. Cette habilitation n'a cependant pas été déconcentrée. Les demandes demeurent instruites par l'administration centrale sur le fondement du décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, tout particulièrement sur le 3° de l'annexe qui permet au ministre de conserver le pouvoir de prendre les décisions « relatives aux personnes morales placées (...) sous le contrôle de l'État, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ». (CCS du 5 novembre 1998)

❏ **CTS et permis de construire**

La DDSC est régulièrement interrogée concernant les éventuelles obligations de permis de construire auxquelles pourraient être soumis les chapiteaux. Pour leur information, il est apparu nécessaire de porter à la connaissance des commissions de sécurité la réponse formulée sur ce sujet par le ministère de l'équipement, des transports et du logement

On peut prendre pour référence la question écrite n° 17999 du 3 août 1998 de monsieur Alain BOCQUET, député et la réponse du ministère de l'équipement, des transports et du logement publiée au Journal officiel Assemblée Nationale n° 50 du 14 décembre 1998, page 6859.

En raison du cadre juridique incertain, les commissions de sécurité, qu'elles soient sollicitées dans le cadre de l'étude d'un dossier de sécurité ou à l'occasion d'une visite préalable à l'ouverture au public d'un CTS, ne peuvent motiver un avis défavorable par l'absence d'un permis de construire (CCS du 7 décembre 2000).

■ **Établissements de type CTS « extensibles »**

À la demande de l'ASPEC (Association Syndicale des Propriétaires et Exploitants de Chapiteaux), le principe de nouveaux types de CTS à largeur variable est présenté à la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité.

Ceux-ci, à structure en aluminium notamment, offrent des possibilités de montage en 30, 40, 50, 60 et même 70 mètres de large.

La sous-commission constate qu'il ne s'agit pas de la juxtaposition de CTS mais de CTS « extensibles » et estime que ce type de CTS n'est pas à écarter dès lors que des garanties sont apportées.

La sous-commission retient l'avis de principe suivant :

- La solidité à froid des structures

La sous-commission estime que pour qu'un CTS puisse être exploité sous diverses configurations, celles-ci doivent avoir été envisagées à la conception. Chacune des configurations doit avoir fait l'objet d'une étude particulière, validée par un organisme agréé.

Au regard de chaque configuration devront être précisées les contraintes qui lui seront spécifiques.

Par ailleurs, le coefficient de sécurité de 1,25 prévu à l'article CTS 7 de l'arrêté du 23 janvier 1985, pour ce qui concerne les phénomènes de résonnance induits par le vent, a été jugé satisfaisant et retenu pour les structures alors connues et envisagées et dont la largeur était de l'ordre de 30 à 40 mètres.

Ce coefficient ne doit donc pas, de fait, être étendu à des portées supérieures.

Dès lors que les structures auraient des portées supérieures, il appartient aux concepteurs de mener les études nécessaires (calcul ou expérimentation). Les résultats de ces études devront être soumis lors de la procédure de validation de ces structures.

- Les distances d'évacuation (article CTS 11)

La sous-commission précise que les distances d'évacuation, telles que précisées à l'article CTS 11 § 1, intervenant en aggravation par rapport à l'article CO 43, prennent en compte la spécificité et le risque particulier présentés par les CTS et ne méritent pas d'être atténuées.

- L'extrait de registre de sécurité

Dans le cas de CTS extensibles les indications figurant dans l'extrait de registre de sécurité précisé à l'article CTS 30, méritent d'être complétées par des informations permettant de distinguer sans ambiguïté la configuration implantée et ses contraintes de mise en œuvre.

Les bureaux vérificateurs devront donc veiller à porter une attention toute particulière lors de la rédaction de ce document. En effet, hors le cas de l'attestation de conformité, ce document est le seul dont dispose obligatoirement l'autorité de police, la commission de sécurité, l'organisateur et le monteur (lorsque ces deux derniers ne sont pas le propriétaire du CTS) (CCS du 8 février 2001).

■ **Contrôle technique et CTS**

À la suite de la modification de l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, par le décret n° 2002-244 du 20 février 2002, visant à étendre aux ERP de 4^e catégorie les missions de contrôle technique en phase construction, la question de l'incidence de cette modification pour les chapiteaux, tentes et structures a été posée.

Le seuil de 50 personnes défini à l'article CTS 1 (§ 1) de l'arrêté du 23 janvier 1985 implique une obligation de vérification des installations techniques par un organisme agréé (articles CTS 33 et CTS 35).

Le seuil de 300 personnes défini dans la circulaire du 22 juin 1995 implique quant à lui un contrôle technique en matière de solidité avant la première admission du public, pour l'obtention de l'attestation de conformité prévue par l'article CTS 3.

La CCS estime qu'il n'y a pas lieu de modifier ces 2 textes (CCS du 5 septembre 2002).

❏ CTS avec structures en bambou

L'association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux (ASPEC) a sollicité l'avis de la commission centrale de sécurité sur la conduite à adopter face aux chapiteaux possédant une structure en bambou (mâts, corniches et poteaux de tour).

Ces établissements circulent sur le territoire depuis environ 2 ans (salon de l'éphémère « Heavent » à Longchamp, en 2002 et en 2003, par exemple). La plupart appartiennent à la société chapiteaux de Paris.

Le plus grand chapiteau en bambou homologué à ce jour mesure 25 mètres x 80 mètres avec des mâts de 8,40 mètres.

M. Mervil, président de l'ASPEC, estime que ce matériau ne répond pas aux exigences de sécurité sur le plan solidité et surtout réaction au feu. Il ajoute que le bambou, du fait de sa souplesse, ne permet pas de donner une précontrainte à la toile.

La réglementation n'impose rien aux CTS pour ce qui concerne la résistance au feu et sur l'aspect réaction au feu cette réglementation ne prend pas en compte les poteaux et autres éléments de structures.

Les CTS en bambou ne vont pas à l'encontre de la réglementation sur ces aspects.

Après une recherche concernant les chapiteaux de cette nature, il apparaît que les mâts et poteaux ont été testés au CTBA de Bordeaux. La résistance d'un mât de 5 mètres en bambou a avoisiné 9 T 500 pour un diamètre du poteau de 14 cm.

La personne responsable des essais au CTBA de Bordeaux a élaboré les notes de calcul nécessaires pour vérifier la solidité « à froid ». Un rapport sur la solidité « à froid » fait par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction est exigé pour l'homologation d'un CTS susceptible d'accueillir plus de 300 personnes.

Les poteaux en bambou utilisés ont reçu l'application d'un vernis permettant d'obtenir une réaction au feu M1. Un article concernant les bambous paru dans le Moniteur du mois d'avril pose le problème de la vulnérabilité du bambou sur le plan de la durabilité naturelle, notamment s'il est utilisé en extérieur.

L'avis de la commission a été demandé sur la conduite à tenir face à ces chapiteaux. Après débat, la commission a estimé que ces chapiteaux montés en utilisant un matériau traditionnel, ne présentent pas de particularités techniques nécessitant une intervention réglementaire (CCS du 3 juin 2004).

Arrêté du 6 janvier 1983 (JO - NC du 2 février 1983) portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 24 janvier 1984 (JO - NC du 11 février 1984) ;
- 10 novembre 1994 (JO du 7 décembre 1994) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 23 janvier 2004 (JO du 22 février 2004) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| Art. SG 1. | - Établissements assujettis |
| Art. SG 2. | - Calcul de l'effectif |
| Art. SG 3. | - Implantation |
| Art. SG 4. | - Matières et substances dangereuses |

Section II.

Construction

- | | |
|------------|-------------------------|
| Art. SG 5. | - Domaine d'application |
|------------|-------------------------|

Section III.

Pressurisation

- | | |
|-------------|--|
| Art. SG 6. | - Généralités |
| Art. SG 7. | - Manomètre |
| Art. SG 8. | - Conduits des souffleries |
| Art. SG 9. | - Soufflerie de sécurité |
| Art. SG 10. | - Stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés |

Section IV.

Dégagements

- | | |
|-------------|-----------------|
| Art. SG 11. | - Généralités |
| Art. SG 12. | - Zone protégée |
| Art. SG 13. | - Évacuation |

Section V.

Aménagements

- | | |
|-------------|--------------------|
| Art. SG 14. | - Généralités |
| Art. SG 15. | - Stands, tribunes |
| Art. SG 16. | - Sièges |
| Art. SG 17. | - Décoration |

Section VI.

Art. SG 18.

Chauffage

- Domaine d'application

Section VII.

Art. SG 19.

Art. SG 20.

Art. SG 21.

Moyens de secours

- Moyens d'extinction

- Service de sécurité incendie

- Système d'alerte

Section VIII.

Art. SG 22.

Art. SG 23.

Art. SG 24.

Art. SG 25.

Vérifications et contrôles

- Registre de sécurité

- Vérifications

- Contrôles

- Vieillessement de l'enveloppe (Abrogé)

Annexe 1.

Composition du registre de sécurité

Annexe 2.

Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré

Chapitre III

Établissements du type SG
Structures gonflables

Section I

Généralités

Article SG 1

Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de l'air introduit sous pression soit directement, soit par l'intermédiaire d'armatures gonflables et ce, quel que soit l'effectif du public reçu.

§ 2. Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes :

- espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M2, M3 ou M4 ;
- [Arrêté du 19 novembre 2001] « installation de projection cinématographique utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur ; »
- locaux réservés au sommeil ;
- bibliothèques et locaux d'archives ;
- locaux d'enseignement (à l'exclusion des installations sportives) ;
- établissements sanitaires ;
- bureaux à caractère permanent.

En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activités entraînant la présence d'un potentiel calorifique dépassant 250 MJ/m² en moyenne, ou 400 MJ/m² localement.

§ 3. [Arrêté du 24 janvier 1984] « Les dispositions des livres I^{er} et II du règlement de sécurité sont applicables, à l'exception des articles CO et DF. Toutefois, les articles CO relatifs aux dégagements sont applicables. »

📌 *L'article SG 1 vise les structures gonflables fixes.*

De plus, ces structures sont conçues de telle façon que :

- soit toute l'atmosphère intérieure est mise en surpression (cas général) ;
- soit les armatures gonflables sont surpressées et réalisées de manière telle qu'une fuite ou une déchirure sur un boudin gonflable risque d'entraîner un affaissement général.

La structure modulaire à ossature gonflable Dinka, fabriquée par la société Lantermoz Pitance, 28, rue Pierre-Copel, à Saint-Étienne, qui échappe aux définitions ci-dessus par ses caractéristiques tout à fait particulières est donc assujettie au règlement CTS et non au règlement SG.

Article SG 2

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité envisagée pour les établissements couverts. Toutefois, l'effectif maximal admissible ne doit pas excéder une personne par mètre carré.

Article SG 3

Implantation

§ 1. Les structures gonflables doivent être implantées sur des aires ne présentant pas de risques d'inflammation rapide.

Dans la mesure où ces structures peuvent recevoir plus de 300 personnes, elles ne doivent pas se trouver distantes de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant 1 heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.

§ 2. Un périmètre de sécurité, d'une largeur minimale de 1 mètre, doit être matérialisé (accès exclus) par des barrières, des cordages, etc. Cette zone doit être assortie d'une interdiction de pénétrer, clairement signalée, afin d'éviter que ne soit portée atteinte à l'intégrité de la structure et de ses équipements (enveloppe, ancrages, souffleries, ⁽¹⁾ etc.).

§ 3. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Toutes dispositions doivent être prises, notamment lorsque le terrain est en pente, pour garantir la stabilité de l'édifice contre différents risques (eau de ruissellement, fuite d'hydrocarbures, etc.) ».

§ 4. (Arrêté du 24 janvier 1984) « La structure gonflable doit être implantée à plus de :
- 4 mètres d'un autre établissement si les deux établissements sont à risques courants ;
- 8 mètres d'un autre établissement si l'un des deux établissements est à risques particuliers.
Ces distances sont mesurées horizontalement à partir du pied de la structure gonflable.
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes. »

§ 5. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Un passage libre à l'extérieur, de 3 mètres de largeur au moins et de 3,5 mètres de hauteur au moins, doit être aménagé sur plus de la moitié du pourtour de l'établissement.

Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :

- 7 mètres pour les établissements de 1^{re} catégorie ;
- 3,5 mètres pour les autres établissements.

Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages.

Ces dispositions ne sont pas obligatoires si l'établissement reçoit cinquante personnes au plus. »

(1) Les mots « véhicules hors de contrôle » ont été supprimés par arrêté du 24 janvier 1984.

Article SG 4

Matières et substances dangereuses (Titre modifié par arrêté du 23 janvier 2004)

(Arrêté du 23 janvier 2004) « Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser, même occasionnellement, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ».

Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.

Section II

Construction

Article SG 5

Domaine d'application (Arrêté du 29 juillet 2003)

§ 1. Les règles « Vent » du DTU « Neige et vent » sont applicables aux structures gonflables.

§ 2. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Les structures doivent comporter un volume unique. L'enveloppe doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité ⁽¹⁾.

Les matériaux ne figurant pas sur la liste établie en annexe II du présent chapitre sont justifiables des épreuves de vieillissement accéléré définies (Arrêté du 23 janvier 2004) « dans l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ».

Lorsque des hublots sont prévus, ils doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3, leur surface unitaire ne doit pas dépasser 1 mètre carré, l'espacement minimal entre deux hublots doit être de 5 mètres et leur sommet doit être situé à 3,50 mètres au plus des points d'ancrage ».

❶ Cas particulier de la structure gonflable légère Citrem utilisant une toile M3

Il s'agit d'une dérogation aux articles SG 5, § 2, SG 6 et SG 12 pour les raisons suivantes :

- la toile utilisée est d'un poids inférieur à 200 g/m² (700 à 900 g/m² pour les structures classiques) ;
- la pression nécessaire à l'intérieur pour maintenir la structure est égale à 4 mm de CE, pour un court de tennis de 18 m x 36 m x 7 m et de 1 à 1,5 mm de CE, pour un mini court de 18 m x 9 m x 5,50 m au lieu de 25 à 30 mm de CE pour une structure classique ;
- les fermetures à glissière destinées au montage de la structure constituent autant d'issues de secours qui peuvent être ouvertes de l'intérieur ou de l'extérieur presque instantanément ;
- la légèreté de la toile est telle qu'en cas d'arrêt du ventilateur de soufflage, toutes portes restant closes, la structure de 36 m x 18 m x 7 m met de 2 à 4 heures à se dégonfler, celle de 18 m x 9 m x 5 m met de 30 à 60 minutes ;
- malgré un orifice de 3 m² réalisé à l'aide des fermetures à glissière, la toile de 36 m x 18 m x 7 m met de 30 à 60 minutes avant de toucher le sol et celle de 18 m x 9 m x 5 m, de 10 à 15 minutes, et ce, ventilateur à l'arrêt ;
- aucun câble ou appareillage électrique ne se trouve à l'intérieur de la structure (l'éclairage dispensé par les projecteurs extérieurs sur poteaux étant suffisant pour y jouer la nuit) ;
- aucun élément mobilier de décoration ou autre ne peut être suspendu à la structure ;
- la partie basse de la structure est constituée d'une bavette en matériau de catégorie M2 (0,50 m de hauteur environ au-dessus du sol).

Les seules utilisations possibles de cette structure sont les suivantes :

- court de tennis, de « half-court » ;
 - autres jeux de la même famille (squash par exemple),
- et sous réserve que :*
- l'effectif du public reçu soit inférieur ou égal à :
 - 25 personnes pour une structure de 36 m x 18 m x 7 m,
 - 15 personnes pour une structure de 18 m x 9 m x 5 m.

Toute modification de la structure ou tout autre mode d'utilisation doit faire l'objet d'un nouvel examen de la commission.

§ 3. (Arrêté du 29 juillet 2003) « En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, la commission de sécurité peut demander au propriétaire ou à l'exploitant de justifier de leur classement. Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité « NF - Réaction au feu » sont dispensés de cette justification ».

§ 4. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Toutes dispositions doivent être prises, tant par le constructeur que par l'exploitant, pour qu'aucun objet (ou aménagement intérieur) ne puisse provoquer une déchirure de l'enveloppe ».

§ 5. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Les installations techniques doivent être éloignées de 5 mètres au moins des parois de la structure ou bien être isolées de cette dernière par un écran CF de degré une heure ; elles doivent être disposées dans un local ou un volume clos, extérieur à la structure gonflable.

Dans tous les cas, ces installations doivent être hors de portée du public ».

(1) La preuve du classement en réaction au feu du matériau peut être apportée :

- soit par le marquage « NF - Réaction au feu » attribué par l'Association française de normalisation (AFNOR) ;

- soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu (établi par un laboratoire agréé par le ministre de l'intérieur), complétée par la gravure indélébile, dans le tissu ou dans les soudures d'assemblage, du terme M2, suivi de la marque du fabricant du tissu [Arrêté du 10 juillet 1987] « et de la référence commerciale du produit. »

Section III Pressurisation

Article SG 6

Généralités

§ 1. La pressurisation, nécessaire au maintien de la structure, doit être assurée :

- par une soufflerie normale ;
- par une soufflerie de sécurité ;
- par une soufflerie de remplacement (éventuellement).

Une soufflerie de remplacement est nécessaire à la poursuite de l'exploitation en cas de défaillance de la soufflerie normale.

§ 2. La pressurisation doit être assurée par un apport d'air au moins égal aux fuites naturelles. Cet apport d'air est fourni par deux souffleries, indépendantes l'une de l'autre : la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité.

Deux souffleries doivent toujours être en état de fonctionnement.

§ 3. En cas d'arrêt de la soufflerie normale, et en l'absence d'une soufflerie de remplacement, l'exploitant doit faire évacuer le public si la soufflerie normale n'est pas remise en service au bout de dix minutes.

Article SG 7

Manomètre

Toutes les structures gonflables doivent être dotées d'un manomètre permettant de constater une baisse de pression :

- soit à l'intérieur de la structure ;
- soit dans les armatures gonflables.

En outre, un dispositif d'alarme doit prévenir le responsable de l'établissement de toute chute anormale de pression.

Article SG 8

Conduits des souffleries

Chaque groupe de pressurisation doit être raccordé à la structure par un conduit souple constitué en matériaux de catégorie M2 et équipé, au départ :

- d'un clapet anti-retour ;
- d'un clapet CF de degré une demi-heure avec fusible (afin d'éviter la transmission éventuelle d'un incendie à la structure). (Arrêté du 24 janvier 1984) « Toutefois, cette dernière disposition n'est pas obligatoire pour les établissements recevant cinquante personnes au plus. »

Article SG 9

Soufflerie de sécurité

§ 1. La soufflerie de sécurité doit être actionnée par une source d'énergie autonome, indépendante de celle utilisée pour la soufflerie normale, et présentant une autonomie de fonctionnement d'une heure.

§ 2. En cas de défaillance de la soufflerie normale, ou de baisse anormale de pression, la soufflerie de sécurité doit se mettre en fonctionnement :

- automatiquement, dans un temps n'excédant pas une minute ;
- manuellement, en cas de défaillance du précédent système, sur intervention du personnel responsable et dans un délai de cinq minutes.

§ 3. En outre, le personnel doit pouvoir, en cas de besoin (déchirement de l'enveloppe par exemple), faire fonctionner en parallèle la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité.

Article SG 10 (Arrêté du 23 janvier 2004)

Stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

§ 1. Dans le cas où un stockage aérien d'hydrocarbures est nécessaire, soit pour assurer le fonctionnement normal des équipements de chauffage ou de pressurisation, soit pour assurer le bon fonctionnement des équipements de sécurité, celui-ci doit être éloigné de 5 mètres au moins de la structure et être protégé par une clôture efficace.

§ 2. Le stockage d'hydrocarbures liquides doit comporter une cuvette de rétention, d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés.

Section IV Dégagements

Article SG 11

Généralités

§ 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 38, une seule sortie est admise pour une structure occupée par des courts de tennis ne recevant pas de spectateurs.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 43, la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie, ne doit pas excéder 30 mètres.

Ⓢ Les dispositions de l'article SG 11, § 2 ne s'appliquent pas aux structures abritant des courts de tennis sous réserve des conditions suivantes :

- la structure ne comporte que deux courts ou deux aires sportives équivalentes, sans aucune autre installation, gradins, estrades ;
- aucun spectateur n'est admis dans la structure ;
- le nombre de joueurs admis par court ne dépasse pas 25 (élèves d'établissements scolaires ou membre du club à l'entraînement placés sous l'autorité d'un moniteur).

Une seule issue est autorisée dans ce cas.

Article SG 12

Zone protégée

§ 1. Une « zone protégée » doit être aménagée devant chaque sortie (côté intérieur) afin de préserver le public d'un affaissement éventuel de l'enveloppe.

§ 2. Les caractéristiques de cette zone sont les suivantes :

- surface égale à 10 mètres carrés par unité de passage de la sortie ;
- hauteur au moins égale à celle des portes ;
- supports rigides calculés avec une surcharge de 25 daN/m³.*

§ 3. Les supports rigides doivent être reliés aux sorties ; celles-ci doivent être protégées par un cadre autostable, calculé dans les conditions les plus défavorables d'affaissement de l'enveloppe.

*Au lieu de 25 daN/m³, lire 25 daN/m².

Dans les cas où la chute de l'enveloppe risque d'obstruer les sorties, les zones protégées doivent s'étendre vers l'extérieur.

Article SG 13

Évacuation

§ 1. Le constructeur et l'exploitant doivent justifier par le calcul que le temps d'évacuation est inférieur au temps de dégonflement de la structure.

§ 2. Le temps de dégonflement est déterminé à partir des éléments suivants :

- seule la soufflerie de secours est en service ;
- toutes les portes des sorties sont ouvertes ;
- l'enveloppe comporte une déchirure de 1 p. 1 000 de sa surface.

Le dégonflement est supposé atteint lorsque le volume d'air résiduel correspond à une hauteur libre de 3,5 mètres sur le quart de la surface au sol, ce volume restant accessible par une zone protégée au moins.

§ 3. Les délais de détection et de transmission de l'alarme étant fixés forfaitairement à trois minutes, on ajoute un délai d'évacuation calculé sur une base de 30 personnes par minute et par unité de passage ; on admet que le quart des unités de passage est indisponible.

§ 4. Si l'effectif admis conduit à un temps d'évacuation supérieur au temps de dégonflement, il convient :

- soit de doubler l'emprise des zones protégées ;
- soit de rajouter une ossature périmétrique de soutien dont la hauteur est au moins égale à celle des portes.

Section V

Aménagements

Article SG 14

Généralités

Aucun objet ne doit être accroché à l'enveloppe, à l'exception d'éléments spécifiques prévus à la construction.

Article SG 15

Stands, tribunes

§ 1. Les stands, les estrades, les tribunes, les gradins, les planchers surélevés et les cloisons-écrans doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Ils doivent être solidement fixés au sol et être capables de supporter les personnes et les objets pour lesquels ils sont destinés, avec une surcharge de 500 daN/m².

Les aménagements accessibles au public et situés en élévation doivent être munis de garde-corps.

§ 2. Les gradins doivent être recoupés, tous les 10 mètres au plus, par des escaliers d'une largeur minimale d'une unité de passage.

Article SG 16

Sièges

Les dispositions de l'article AM 18 sont applicables à tous les sièges installés dans les structures gonflables.

Article SG 17**Décoration**

L'emploi de tentures, de vélums, d'éléments flottants de décoration et d'habillage est interdit ; toutefois, certains dispositifs techniques (acoustiques, thermiques) sont autorisés sous réserve d'être réalisés en matériaux de catégorie M2.

Section VI**Chauffage****Article SG 18****Domaine d'application**

- § 1.** Les appareils suivants sont interdits à l'intérieur des structures gonflables :
- les appareils présentant des flammes nues, des éléments incandescents (ou susceptibles de projeter des particules incandescentes) ;
 - les appareils fonctionnant au gaz ;
 - les générateurs d'air chaud à échange direct.

§ 2. Les installations de chauffage doivent respecter les dispositions des articles (Arrêté du 23 janvier 2004) « SG 5 (§ 5) », SG 8 et SG 10.

Section VII**Moyens de secours****Article SG 19****Moyens d'extinction**

- § 1.** (Arrêté du 24 janvier 1984) « Par dérogation aux dispositions du livre II et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée : »
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
 - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.

Article SG 20**Service de sécurité incendie**

En application de l'article MS 45, la surveillance des établissements de 1^{re} catégorie doit être assurée :

- soit par des agents de sécurité incendie ;
- soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

Article SG 21**Systèmes d'alerte**

En application de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :

- par téléphone urbain dans les établissements de 1^{re} et 2^e catégorie ;
- par tout autre moyen dans les autres établissements.

Section VIII**Vérifications et contrôles****Article SG 22****Registre de sécurité**

Chaque exploitant doit tenir un registre de sécurité. Ce document, dont le contenu détaillé figure en annexe, doit comprendre :

- une partie constituée par la notice technique du constructeur ;
- une partie tenue à jour par l'exploitant.

Article SG 23**Vérifications**

§ 1. Les structures gonflables et leurs équipements doivent être vérifiés :

- au moment de la livraison, sous la responsabilité du fabricant ;
- périodiquement, et au moins une fois par an, sous la responsabilité de l'exploitant.

Ces vérifications doivent être effectuées par un organisme agréé, choisi :

- par le constructeur, pendant la durée de la garantie ;
- par l'exploitant, au-delà de cette durée.

§ 2. Les rapports de vérifications doivent être établis dans un délai maximal d'un mois ; un exemplaire est conservé dans le registre de sécurité, un autre est adressé à la commission de sécurité.

§ 3. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les installations électriques doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'article EL 19. »

Article SG 24**Contrôles**

En complément des dispositions des articles GE 3 et GE 4, les visites de contrôle doivent être réalisées après chaque remontage et avant l'admission du public.

Article SG 25**Vieillesse de l'enveloppe**

(Article abrogé par arrêté du 29 juillet 2003).

Annexes

Annexe 1 Composition du registre de sécurité

A. - Première partie

1. Liste des types d'exploitations pouvant être exercées sous la structure gonflable.
2. Temps théorique de dégonflement. Temps d'évacuation.
3. Fiches techniques des groupes de ventilation et d'éclairage.
4. Schémas complets des circuits électriques, des conduits d'air, de chauffage, de climatisation, etc., avec repérage des vannes et des organes de sécurité.
5. Schéma d'implantation des moyens de secours.
6. Liste des cas où l'alarme, restreinte au personnel, doit être donnée et celle où l'évacuation doit être immédiate.
7. Autres consignes générales de sécurité.
8. Noms et adresses (postales et téléphoniques) des techniciens habilités par le constructeur et pouvant être consultés en cas d'urgence.

B. - Deuxième partie

1. Consignes particulières.
2. Incidents et pannes techniques.
3. Résultats des vérifications techniques périodiques.
4. Résultats des visites de contrôle des commissions de sécurité.
5. Travaux d'entretien, de réparations ou de modifications effectués.

[Arrêté du 29 juillet 2003]

Annexe 2

Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré

- textiles en fibres polyester enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces ;
- textiles en fibres polyester à base de monomères modifiés ;
- textiles en viscose ignifugée dans la masse ;
- textiles en fibres naturelles (coton, etc.) enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces.

Arrêté du 23 octobre 1986 (JO du 3 janvier 1987) portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 10 juillet 1987 (JO du 4 septembre 1987) ;
- 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) ;
- 10 novembre 1994 (JO du 7 décembre 1994) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 10 octobre 2005 (JO du 1^{er} décembre 2005).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|------------|---|
| Art. OA 1. | - Champ d'application |
| Art. OA 2. | - Calcul de l'effectif |
| Art. OA 3. | - Vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés |
| Art. OA 4. | - Visites par les commissions de sécurité |

Section II.

Construction

- | | |
|-------------|--|
| Art. OA 5. | - Conception générale de l'établissement |
| Art. OA 6. | - Isolement - Volume-recueil |
| Art. OA 7. | - Façades et couvertures |
| Art. OA 8. | - Locaux à risques particuliers |
| Art. OA 9. | - Local à skis |
| Art. OA 10. | - Recouplement des gaines verticales |

Section III.

Dégagements

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| Art. OA 11. | - Circulations horizontales |
| Art. OA 12. | - Portes |
| Art. OA 13. | - Distance maximale à parcourir |
| Art. OA 14. | - Escaliers |

Section IV.

Aménagements

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| Art. OA 15. | - Domaine d'application - Revêtements |
|-------------|---------------------------------------|

Section V.

Désenfumage

- | | |
|-------------|-------------------------|
| Art. OA 16. | - Domaine d'application |
|-------------|-------------------------|

Section VI.

Art. OA 17.

Chauffage

- Domaine d'application

Section VII.

Art. OA 18.

Art. OA 19.

Installations électriques

- Conditions d'installation
- Groupe électrogène

Section VIII.

Art. OA 20.

Art. OA 21.

Éclairage

- Éclairage normal
- Éclairage de sécurité

Section IX.

Art. OA 22.

Appareil de cuisson et de remise en température

- Petits appareils

Section X.

Art. OA 23.

Art. OA 24.

Art. OA 25.

Art. OA 26.

Art. OA 27.

Art. OA 28.

Art. OA 29.

Moyens de secours et consignes

- Moyens d'extinction
- Mise en œuvre
- Système de sécurité incendie, système d'alarme
- Détection automatique d'incendie
- Système d'alerte
- Précautions d'exploitation
- Consignes et affichage

Annexe.

Conduite à tenir en cas d'incendie

Chapitre IV

Établissements du type OA
Hôtels - restaurants d'altitude

Section I

Généralités

Article OA 1

Champ d'application

§ 1. Afin d'éviter à des personnes hébergées dans un établissement isolé d'être directement et immédiatement soumises, en cas d'incendie du bâtiment, aux conséquences graves du froid par suite d'une évacuation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels-restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie pendant au moins une partie de l'année et dont l'effectif de l'hôtel est d'au moins vingt clients.

§ 2. Les dispositions du livre I^{er} et du livre II (titre I^{er}) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements du présent type.

§ 3. Si l'établissement est exploité uniquement quand il est régulièrement accessible aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, il reste assujéti, en fonction de l'effectif, soit aux dispositions du livre III (établissements de 5^e catégorie), soit à celles du titre II du livre II (établissements des quatre premières catégories).

§ 4. Quel que soit l'effectif reçu dans la salle de restauration, les dispositions du chapitre III du titre II du livre II sont applicables (à l'exclusion des articles N 3, N 10, N 18) dès lors que l'établissement est assujéti aux dispositions du présent chapitre.

§ 5. Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

🔍 a) Interprétation du seuil

Le seuil de classement qui a été retenu (supérieur ou égal à 20 personnes) n'est défini qu'à partir des possibilités d'hébergement ; c'est ainsi qu'un ERP qui héberge 16 personnes mais peut servir 90 couverts n'est pas visé par ce texte mais par les articles PE et PO.

b) Exploitation saisonnière

Si un ERP « isolé » n'est exploité qu'à la belle saison, il ne relève pas de ce règlement. Par contre, s'il est exploité, même pour une période limitée durant la saison froide, il est assujéti au texte.

Si un concepteur projette la construction d'un hôtel situé à plus de 10 minutes d'une voie accessible (et qui n'offrira donc pas de façade accessible) mais ne devant fonctionner que l'été, la CCDPC pourra prescrire des mesures compensatoires en s'inspirant des présentes dispositions.

c) Hôtels en station

Le présent texte ne vise pas les hôtels en station desservis par une voirie normalement déneigée mais qui pourraient cependant être inaccessibles l'hiver pour des périodes de courte durée.

d) Exclusion des refuges

Le projet ne vise pas les « refuges » qui en général ne sont fréquentés que par des montagnards (ou des personnes aguerries et chevronnées) pour une seule nuit. D'ailleurs dans ces refuges aucune prestation de service n'est fournie et il n'y a pas de personnel permanent. Il appartiendra à la CCDPC de fixer quelques règles élémentaires de sécurité dictées par le bon sens, et au cas par cas, pour ce genre de local.

e) *Le texte n'est pas applicable aux établissements existants ni à ceux à construire dans les DOM-TOM. Comme pour toutes les autres dispositions particulières, les dispositions générales sont applicables, sauf dérogation prévue expressément. Ce texte se substitue aux articles O, PE et PO pour cette activité exercée dans les conditions définies ci-dessus.*

Article OA 2

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage.

Article OA 3

Vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés

§ 1. De plus, les vérifications techniques relatives aux équipements de détection, de désenfumage et aux installations électriques doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés au moins une fois tous les trois ans.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « En application des dispositions de l'article EL 19 (§ 2) », la périodicité des visites de vérification des installations électriques est fixée à un an pour tous les établissements. ⁽¹⁾

(1) Le § 1 a été supprimé par arrêté du 29 juillet 2003. le § 2 a été rénuméroté §1 et le § 3 est devenu § 2.

☞ *Le règlement impose qu'au moins une fois tous les 3 ans certaines vérifications techniques soient effectuées par des personnes ou organismes agréés. Les deux autres années, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents.*

Article OA 4

Visites par les commissions de sécurité

En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par les commissions de sécurité est fixée à trois ans pour toutes les catégories d'établissements.

Section II Construction

Article OA 5

Conception générale de l'établissement

§ 1. En dérogation aux dispositions des articles CO 1 à CO 5, le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers. À cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :

- l'utilisation de deux bâtiments distincts ;
- la création d'un ou plusieurs « volumes-recueils » dans un bâtiment unique ;
- toute autre solution jugée équivalente par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

§ 2. La distribution intérieure d'un établissement visé au présent chapitre doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2).

§ 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.

§ 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter les règles de sécurité des DTU les concernant.

(Paragraphe 5 supprimé par arrêté du 10 novembre 1994 et le paragraphe 6 est, de ce fait, devenu le paragraphe 5).

§ 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre installé conformément à la norme NF C 17-100.

☐ **Conception générale (cas de deux bâtiments distincts)**

Lorsque le concepteur choisit la solution de deux bâtiments distincts, l'un pour l'hôtel, l'autre servant de volume-recueil, ce dernier peut appartenir au même propriétaire ou non. Dans ce dernier cas le contrat de servitude de l'établissement tiers doit être fourni à la CCDPC lors de l'instruction du dossier de sécurité.

Dans tous les cas, un hôtel soumis aux présentes dispositions, ne peut fonctionner que si le bâtiment voisin, « volume-recueil » est utilisable aux fins de sécurité (attention à la fermeture provisoire, aux travaux, aux périodes de congé, etc.).

Éventuellement s'il s'agit de deux hôtels rapprochés un accord de réciprocité d'accueil peut intervenir et dans ce cas doit être formalisé par un acte écrit.

Article OA 6

Isolement - Volume-recueil

§ 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins.

§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être situé au rez-de-chaussée ou au premier étage. Il doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers CF de degré deux heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les deux parties de l'établissement.

Le dispositif de franchissement, qui doit être unique, doit être constitué :

- soit par un bloc-porte PF de degré deux heures ;
- soit par un sas muni de blocs-portes PF de degré une heure.

Les portes de ce dispositif de franchissement doivent être à fermeture automatique et respecter les dispositions de l'article CO 47.

§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser une personne par mètre carré.

§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et OA 8.

La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible « volume-recueil ».

§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 10, aucune intercommunication n'est autorisée entre un établissement du présent type et un tiers.

☐ **Volume-recueil**

Dans la mesure du possible, il y a lieu d'éviter l'implantation du volume-recueil au-dessus du local à skis ou au-dessus d'un local à risque particulier.

Le volume-recueil ne doit communiquer que par un seul dispositif avec l'intérieur du bâtiment ; toutefois si en fonction de l'effectif reçu, il doit comporter d'autres issues prévues par l'article CO 38, ces dégagements déboucheront donc sur l'extérieur.

Article OA 7

Façades et couvertures

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 20, les revêtements extérieurs des façades et les façades peuvent être en bois.

Dans ce cas, les systèmes d'isolation comportant des matériaux synthétiques utilisés pour l'isolation par l'extérieur sont interdits.

Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façades et en couverture.

En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3 a), la règle du « C + D » est applicable aux bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 2), et si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux incombustibles ou en bois naturel de catégorie M3.

Article OA 8

Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;
- le local de fartage ;

b) Locaux à risques moyens :

- les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson), les offices, les réserves et les resserres ;
- les lingerie et les blanchisseries ;
- les locaux contenant des engins motorisés de servitude.

Article OA 9

Local à skis

Un local spécifique est obligatoire pour le rangement des skis. Ce local doit être isolé des autres parties de l'établissement par des parois verticales et un plancher haut CF de degré deux heures. Il doit être muni d'un bloc-porte CF de degré une heure à fermeture automatique en cas d'incendie.

Le désenfumage de ce local peut éventuellement être demandé par la commission de sécurité en fonction de différents facteurs (implantation, importance, position par rapport aux escaliers menant aux étages...).

Ce local ne doit pas être utilisé comme volume-recueil.

Article OA 10

Recoupement des gaines verticales

En aggravation des dispositions de l'article CO 31 (§ 4), les gaines doivent être recoupées horizontalement dans la traversée des planchers, à tous les niveaux, par des matériaux incombustibles.

Section III Dégagements

Article OA 11

Circulations horizontales

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.

Article OA 12

Portes

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes de sortie s'ouvrant sur l'extérieur peuvent s'ouvrir vers l'intérieur des établissements.

§ 2. Les portes de locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.

Ⓢ Bien entendu les portes des chambres s'ouvrant sur les dégagements doivent être équipées de ferme-porte, comme cela est également prévu dans les ERP relevant du type O.

Article OA 13

Distance maximale à parcourir

La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre, ne doit pas dépasser 30 mètres pour rejoindre :

- soit l'accès à un escalier protégé ;
- soit une sortie sur l'extérieur ;
- soit le volume-recueil.

Article OA 14

Escaliers

En aggravation des dispositions des articles CO 52 (§ 3) et CO 49 (§ 3), tous les escaliers doivent être protégés et déboucher soit sur l'extérieur, soit sur une circulation horizontale protégée.

Section IV Aménagements

Article OA 15

Domaine d'application - Revêtements

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, à l'exception de l'article AM 8.

§ 2. Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers et du volume-recueil doivent être M0.

§ 3. L'utilisation de plaques de plâtre cartonnées classées M2 est autorisée.

§ 4. En dérogation aux dispositions de l'article AM 8, les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur doivent être M0.

- ☑ *Le CECMI et la Commission centrale de sécurité ont admis l'utilisation des plaques de plâtre cartonnées (classées M1 ou M2) conformes aux spécifications de la norme NF P 72-302 et revêtues de systèmes de peintures dont le pouvoir calorifique surfacique reste inférieur à 600 kcal/m² (par exemple : peintures vinyliques ou glycérophthaliques, mates...).*

Section V Désenfumage

Article OA 16

Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)

- § 1. En application de l'article DF 4, tous les locaux de recueil doivent être désenfumés.
- § 2. Si le désenfumage est mécanique, les ventilateurs doivent, en cas de défaillance de la source normale, être réalimentés automatiquement par le groupe électrogène visé à l'article OA 19.
- § 3. Toutes les dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour que des équipements (ouvrants, exutoires, mécanismes...) ne soient pas bloqués par la glace.

Section VI Chauffage

Article OA 17

Domaine d'application (Arrêté du 29 juillet 2003)

- § 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Seuls » les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
- § 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.
- § 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts (Arrêté du 22 novembre 2004) « fonctionnant exclusivement au bois » sont (Arrêté du 22 novembre 2004) « admises » dans les conditions définies à l'article CH 55.
- § 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés suivant les dispositions de l'article CH 56. La dérogation prévue au paragraphe 4 de l'article GZ 7 n'est pas applicable à ces établissements.

Section VII Installations électriques

Article OA 18

Conditions d'installation (Arrêté du 19 novembre 2001)

Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).

Article OA 19 (Arrêté du 19 novembre 2001)

Groupe électrogène

Dans chaque établissement, le groupe électrogène de remplacement doit également réalimenter les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil dans les conditions de l'article EL 16 [§ 1].

Si les équipements de sécurité ne possèdent pas leur source de sécurité spécifique, le groupe électrogène de remplacement doit être conforme aux dispositions de la norme NF S 61-940.

L'autonomie de ce groupe doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité et les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil pendant une durée minimale de 12 heures.

Section VIII Éclairage

Article OA 20

Éclairage normal (Arrêté du 19 novembre 2001)

Les appareils assurant l'éclairage normal des salles et des dégagements doivent être fixes ou suspendus.

☞ *Les dispositions de l'article EC 4, § 3 b, relatif aux appareils d'éclairage s'appliquent-elles à tous les établissements ?*

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chambres des établissements des types O et OA.

Article OA 21

Éclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes répondant aux dispositions correspondantes des articles EC 7 à EC 15.

Section IX Appareils de cuisson et de remise en température

[Titre modifié par l'arrêté du 10 octobre 2005]

Article OA 22

Petits appareils

En aggravation des dispositions de l'article (Arrêté du 10 octobre 2005) « GC 19 », l'emploi des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les salles accessibles au public et dans les chambres.

Section X Moyens de secours et consignes

Article OA 23

Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas quinze mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
- par une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 ». Un RIA au moins doit être installé dans le volume-recueil.

☞ *Dans le cas d'un petit établissement, si le RIA situé dans le volume-recueil permet de défendre tous les locaux, il n'y a pas lieu d'en exiger un autre.*

Article OA 24

Mise en œuvre

Tous les employés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

Article OA 25 (Arrêté du 2 février 1993)

Système de sécurité incendie, système d'alarme

Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

Article OA 26 (Arrêté du 2 février 1993)

Détection automatique d'incendie

§ 1. Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques.

De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles.

§ 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l'article MS 56 ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu.

(Le § 3 a été supprimé par arrêté du 22 novembre 2004.)

Article OA 27

Système d'alerte

La liaison avec les services de secours doit être réalisée par téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen équivalent. Un de ces moyens doit être situé dans le volume-recueil. Toutes dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour en assurer le fonctionnement durant un incendie survenant dans une autre partie de l'établissement.

☒ *Si le volume-recueil est constitué par un chalet voisin, ce dernier doit comporter un système d'alerte.*

Article OA 28

Précautions d'exploitation

Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler notamment les interdictions suivantes :

- faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ;
- entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public ;
- fumer dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie, etc.

Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.

Article OA 29

Consignes et affichage

§ 1. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque chambre.

En outre, l'interdiction suivante doit être affichée dans chaque chambre :

« Il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements. »

§ 2. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le lieu de recueil, doit être affiché dans chaque chambre.

§ 3. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil en exploitation normale et en cas d'incendie.

☐ *L'expression « lieu de recueil » désigne le volume-recueil à l'intérieur du même bâtiment, ou le bâtiment distinct visé à l'article OA 5.*

Toutes les consignes doivent être rédigées dans les langues les plus usuelles.

Annexe

Conduite à tenir en cas d'incendie

En cas d'incendie dans votre chambre et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :

- prenez des vêtements chauds ;
- quittez votre chambre en refermant bien la porte ;
- prévenez le personnel de l'établissement et rejoignez le lieu de recueil.

En cas d'audition du signal d'alarme :

- prenez des vêtements chauds ;
- quittez votre chambre en refermant bien la porte ;
- rejoignez le lieu de recueil.

Nota : Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.

Arrêté du 10 novembre 1994 (JO du 7 décembre 1994) portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 28 juin 2000 (JO du 13 juillet 2000) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 23 janvier 2004 (JO du 22 février 2004) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 10 octobre 2005 (JO du 1^{er} décembre 2005) ;
- 20 octobre 2014 (JO du 28 octobre 2014).

Modifié par décision du Conseil d'Etat du :

- 31 mars 2017 (JO du 8 avril 2017).

Table des matières

Sous-chapitre I^{er} Dispositions générales

Section unique. Généralités

- | | |
|-------------|--|
| Art. REF 1. | - Textes applicables |
| Art. REF 2. | - Définition |
| Art. REF 3. | - Champ d'application |
| Art. REF 4. | - Calcul de l'effectif |
| Art. REF 5. | - Vérifications techniques |
| Art. REF 6. | - Visite par la commission de sécurité |
| Art. REF 7. | - Hébergement des mineurs |

Sous-chapitre II Règles techniques applicables à tous les refuges

Section I. Construction

- | | |
|-------------|--|
| Art. REF 8. | - Conception générale de l'établissement |
| Art. REF 9. | - Façades et couvertures |

Section II. Dégagements

- | | |
|--------------|------------------------------|
| Art. REF 10. | - Conception des dégagements |
| Art. REF 11. | - Sorties |
| Art. REF 12. | - Circulations horizontales |
| Art. REF 13. | - Escaliers |

Section III.

Art. REF 14.

Chauffage

- Domaine d'application

Section IV.

Art. REF 15.

Installations électriques et d'éclairage

- Installation électrique et éclairage normal

Section V.

Art. REF 16.

Art. REF 17.

Art. REF 18.

Art. REF 19.

Art. REF 20.

Moyens de secours et consignes

- Moyens d'extinction
- Mise en œuvre
- Système d'alarme
- Signalisation
- Registre de sécurité, consignes et affichage

Sous-chapitre III Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2)

Section I.

Art. REF 21.

Art. REF 22.

Art. REF 23.

Art. REF 24.

Art. REF 25.

Construction

- Conception générale de l'établissement
- Isolement volume-recueil
- Galeries de liaison entre bâtiments
- Façades et couvertures
- Locaux à risques particuliers

Section II.

Art. REF 26.

Art. REF 27.

Dégagements

- Distance maximale à parcourir
- Escaliers

Section III.

Art. REF 28.

Art. REF 29.

Aménagements

- Revêtements
- Tentures et rideaux

Section IV.

Art. REF 30.

Désenfumage

- Domaine d'application

Section V.

Art. REF 31.

Art. REF 32.

Installations au gaz

- Stockage d'hydrocarbures liquéfiés
- Réalisation des installations de gaz

Section VI.

Art. REF 33.

Art. REF 34.

Art. REF 35.

Installations électriques et éclairage

- Conditions d'installation
- Éclairage normal
- Éclairage de sécurité

Section VII.

Art. REF 36.
Art. REF 37.

Installations de cuisson et de remise en température

- Règles d'installation
- Petits appareils

Section VIII.

Art. REF 38.
Art. REF 39.

Moyens de secours et consignes

- Système d'alarme
- Système d'alerte

Sous-chapitre IV

Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants

Art. REF 40.
Art. REF 41.
Art. REF 42.
Art. REF 43.
Art. REF 44.

- Champ d'application
- Escaliers
- Installations électriques, éclairage
- Système d'alarme et d'alerte
- Moyens d'extinction, consignes, signalisations, affichages

Annexe.

Conduite à tenir en cas d'incendie

Chapitre V**Établissements du type REF
Refuges de montagne****Sous-chapitre I^{er} Dispositions générales****Section unique Généralités****Article REF 1****Textes applicables**

§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre 1^{er} du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux refuges de montagne.

Les dispositions du livre II ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

§ 2. Les sous-chapitres I^{er} et II du présent chapitre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements du type REF.

Ils sont complétés par le sous-chapitre III qui comprend les prescriptions particulières applicables à certains établissements en fonction de l'effectif du public reçu.

Les sous-chapitres I^{er} et IV comprennent les prescriptions applicables aux établissements existants.

Article REF 2**Définition**

§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).

§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :

- premier ensemble : les refuges non gardés ;
- deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.

Article REF 3**Champ d'application**

§ 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu.

§ 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres I^{er} et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants :

- 30 personnes, refuges du premier ensemble à simple rez-de-chaussée ;
- 40 personnes, refuges du deuxième ensemble à simple rez-de-chaussée ;
- 20 personnes en étage, refuges des premier et deuxième ensembles comportant plusieurs niveaux.

§ 3. Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2.

Note : Les refuges à deux niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.

- ☛ Selon l'article REF 3 § 3, « Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission départementale de sécurité ».
- L'attention de la DDSC a été attirée quant à la difficulté pour certaines commissions départementales à assurer cette mission compte tenu du nombre de refuges à contrôler et des délais liés aux difficultés d'accès.
- La DDSC précise que le Code de la construction et de l'habitation, dans son article R. 123-39 permet au préfet de déléguer cette mission de contrôle aux commissions de sécurité incendie d'arrondissement, communales ou intercommunales (CCS du 6 mai 1999).

Article REF 4

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de places de couchage, tel que défini par l'union internationale des associations d'alpinisme (UIAA) et précisé par une déclaration du maître d'ouvrage ou de l'exploitant.

Article REF 5

Vérifications techniques

§ 1. Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2), les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés.

§ 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.

§ 3. En cours d'exploitation, les visites de vérifications des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant ; {Arrêté du 28 juin 2000} « la périodicité des visites est fixée à deux ans pour tous les établissements ».

§ 4. {Arrêté du 28 juin 2000} « Les rapports de vérification, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les deux ans à la commission de sécurité, par le gestionnaire ou l'exploitant. »

Article REF 6

Visite par la commission de sécurité

§ 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article GE 3.

§ 2. En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à cinq ans pour les établissements dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils définis à l'article REF 3 (§ 2).

Article REF 7

Hébergement des mineurs {Arrêté du 20 octobre 2014 et décision n°387529 du 31 mars 2017 du Conseil d'Etat}

§ 1. L'hébergement des mineurs, en dehors de leur famille, est autorisé dans les établissements qui respectent simultanément les caractéristiques suivantes :

– refuge gardé ;

- ☐ Par “gardé” il faut entendre qu'en présence du public, l'établissement est tenu par un(e) gardien(ne). C'est un professionnel de la montagne qui gère et assure le bon fonctionnement d'un refuge afin d'y accueillir des randonneurs. Il peut être un travailleur indépendant chargé d'une délégation de service public ou salarié d'une association, d'un syndicat de communes. Il connaît parfaitement la montagne pour conseiller randonneurs et alpinistes sur les itinéraires en fonction de la météo. Il sait déclencher les secours en cas de sinistre. Il peut être amené à prodiguer les premiers soins en attendant l'intervention des secours. (Extrait du guide REF 7 de la DGSCGC - octobre 2015)

– refuge disposant d'un système d'alarme conforme à l'article REF 38 et d'un système d'alerte conforme à l'article REF 39 ;

- ☐ Les refuges doivent disposer d'un système d'alarme de type 4 tel que cloche, sifflet, boîtier alimenté sur batterie avec un déclencheur manuel, dans ce cas l'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve. Ce système doit être validé par la commission de sécurité.
- Le système d'alerte permet, quelles que soient les conditions météorologiques, de prévenir les secours en cas d'incendie ou autre assistance à personne. Aujourd'hui, le téléphone portable n'est pas accepté comme un moyen d'alerte par les commissions de sécurité car la couverture du réseau national n'est pas garantie et peut être altérée notamment par les conditions météorologiques.
- A ce titre, le règlement de sécurité fait état du radio téléphone ou de « tout autre moyen jugé équivalent après avis de la commission départementale de sécurité compétente ».
- C'est à l'occasion des visites périodiques de la commission que ces systèmes d'alerte sont testés et validés. (Extrait du guide REF 7 de la DGSCGC - octobre 2015)

– refuge sous avis favorable d'exploitation de la commission de sécurité ;

- ☐ Seuls les refuges sous avis favorable à la poursuite de l'exploitation sont à prendre en compte pour l'hébergement des mineurs en dehors de leur famille.
- L'inscription d'un refuge sur la liste départementale est conditionnée par un avis favorable de la commission de sécurité datant de moins de 5 ans.
- Rappel : refuge à construire ou aménager
- Ils font l'objet d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier, accompagnée d'un dossier de sécurité transmis à la commission départementale de sécurité pour avis, puis d'une autorisation d'ouverture précédée d'une visite de réception par la commission de sécurité compétente. (Extrait du guide REF 7 de la DGSCGC - octobre 2015)

– refuge à jour de ses visites périodiques.

- ☐ A partir d'un effectif de public défini par le règlement de sécurité, la périodicité des visites de refuges par la commission de sécurité compétente est fixée à 5 ans.
- Ces visites ont pour objet de contrôler le niveau de sécurité de l'établissement en cas d'incendie. Elles sont également l'occasion de s'assurer que les installations et équipements font l'objet d'un entretien régulier par des techniciens compétents (au moins tous les deux ans) (Extrait du guide REF 7 de la DGSCGC - octobre 2015)

Dans ces établissements :

- l'hébergement des mineurs est limité au rez-de-chaussée. Dans le cas où l'établissement dispose d'un escalier encloisonné ou si le niveau supérieur dispose d'une sortie donnant directement sur l'extérieur, il peut s'effectuer en étage.

📌 **Rappel : escalier encloisonné**

C'est un escalier maintenu à l'abri des fumées d'un incendie par la présence des dispositifs suivants :

- parois d'encloisonnement coupe feu (½ heure à 1 heure) ;
- l'escalier ne comporte qu'un accès par niveau ;
- les blocs portes de la cage d'escalier sont pare flamme de degré ½ heure munis d'un ferme-porte ;
- une ouverture verticale d'un m² à l'air libre en partie supérieure ;
- une commande d'ouverture au rez de chaussée à proximité de l'escalier.

(Extrait du guide REF 7 de la DGSCGC - octobre 2015)

§ 2. En situation d'enneigement et en aggravation du paragraphe 1, les refuges doivent, en outre, répondre à une des exigences complémentaires suivantes :

- le refuge dispose d'un espace clos dans les conditions fixées par l'article REF 21 : dans ce cas, une colonne de secours doit atteindre le refuge en moins de deux heures ;
- le refuge ne dispose pas d'un espace clos dans les conditions fixées par l'article REF 21 : dans ce cas, il doit être accessible par une colonne de secours en moins de trente minutes à partir d'une voie carrossable en permanence. Durant cette situation d'enneigement, les mineurs de moins de 11 ans ne peuvent y être hébergés.

📌 *La situation d'enneigement représente une contrainte supplémentaire liée aux difficultés d'accès des secours. Elle intègre toutes les situations d'enneigement établies dans la zone de proximité du refuge. Elle n'est pas liée à une période mais bien à une situation météorologique. Cela concerne donc les refuges situés en zone enneigée toute l'année et les refuges « classiques » pendant la période hivernale au sens large.*

*La situation d'enneigement est une condition d'aggravation d'accueil des mineurs. Ceux-ci ne doivent pas être soumis aux conséquences d'un incendie et pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un **espace clos (dit volume-recueil)** ayant les caractéristiques suivantes :*

Volume-recueil intégré au refuge, en capacité de protéger la totalité des occupants du refuge pendant 2 heures en cas d'incendie.

Volume-recueil constitué d'un bâtiment distinct distant de huit mètres au moins en capacité d'accueillir la totalité des occupants du refuge voisin.

Si ces conditions ne sont pas réunies, alors le refuge doit être accessible par une colonne de secours en moins de 30 minutes à partir d'une voie carrossable en permanence. S'agissant d'enfants réfugiés dans un volume-recueil suite à un incendie, il convient de garantir leur protection aux intempéries et aux conditions climatiques hivernales parfois extrêmes en attendant l'arrivée de la colonne de secours.

La colonne de secours

Dans l'éventualité où l'accès par les moyens hélicoptés n'est pas possible, c'est l'ensemble des moyens terrestres de sapeurs-pompiers sollicités pour répondre à un incendie en refuge. Dans le cadre de la marche générale des opérations, et compte-tenu des délais d'accès de la colonne de secours, la priorité du commandant des opérations de secours est donnée à l'évacuation des occupants.

Déclenchée par le centre de traitement de l'alerte (CTA) du SDIS sur appel d'un requérant, elle est constituée des moyens matériels et humains du centre de secours géographiquement le plus proche du refuge concerné.

En condition d'enneigement, ce dispositif peut être amené à évoluer à pied avec du matériel.

Les espaces clos sont prévus pour résister au moins 2 heures à un incendie, délai pendant lequel une colonne de secours doit pouvoir accéder au refuge sinistré.

La colonne de secours peut être également constituée ou complétée par d'autres services de secours spécialisés tels que ceux de la gendarmerie par exemple.

Une piste forestière enneigée mais accessible à des engins sur chenillettes reconnus et utilisés par un SDIS pour le transport de personnels et de matériels est à considérer comme carrossable.

La situation d'enneigement exclue de fait l'hébergement en refuge de tous les mineurs de moins de 11 ans. Compte tenu des situations d'isolement de la majorité de ces établissements, il est apparu comme une mesure de bon sens que des enfants de classe primaire ne puissent pas être hébergés en refuge en situation d'enneigement.

En effet, en cas d'incendie, dans le froid et la neige, la résistance aux conditions extrêmes demeure très courte en attendant l'arrivée des secours.

Il s'agit donc de distinguer les élèves de l'école primaire (jusqu'en CM 2) de ceux du collège, soit 11 ans pour un élève au parcours normal classique.

Rappel : La notion de mineur est celle définie par le code civil (article 388). Il n'existe pas de notion « d'adolescent autonome ». L'autonomie est précisée dans l'article 416-3 du même code civil, relatif au mineur émancipé capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

S'agissant d'hébergement dans un établissement recevant du public (ERP), les mineurs en dehors de leur famille sont toujours encadrés par du personnel formé à la conduite à tenir en cas d'incendie (cas des internats par exemple) L'accueil des mineurs en refuges doit donc faire l'objet d'une attention toute particulière.

(Extrait du guide REF 7 de la DGSCGC d'octobre 2015)

§ 3. Le maire recense les refuges qui remplissent l'ensemble des conditions ci-dessus. Sur la base de cette déclaration, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d'enneigement. Cette liste est régulièrement tenue à jour.

Note : L'arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l'intérieur portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (NOR : INTE1420988A) est annulé en tant que son article 1 introduit au § 1 de l'article REF 7 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public les mots : « - la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives » et en tant qu'il introduit au même article un § 4.

❏ *Le Conseil d'Etat a annulé les dispositions limitant la durée d'hébergement dans les refuges des mineurs y séjournant hors d'un cadre familial.*

Sous-chapitre II Règles techniques applicables à tous les refuges

Section I Construction

Article REF 8

Conception générale de l'établissement

§ 1. Les établissements à simple rez-de-chaussée ou considérés comme tels en application de l'article REF 3 (§ 2) doivent avoir une structure stable au feu de degré une demi-heure.

Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent avoir une structure stable au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.

§ 2. Lorsqu'un cloisonnement intérieur est prévu, la distribution intérieure doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2), notamment en ce qui concerne l'article CO 24.

§ 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.

§ 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter le cahier des clauses techniques les concernant.

§ 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre, installé conformément à la norme ⁽¹⁾.

(1) NF C 17-100.

Article REF 9**Façades et couvertures**

§ 1. Les dispositions de l'article CO 20 (§ 1) sont applicables. Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur comportant des matériaux de synthèse sont interdits.

Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façade et en couverture.

§ 2. Si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux de catégorie M0 ou en bois naturel de catégorie M3.

Section II Dégagements**Article REF 10****Conception des dégagements**

§ 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.

Des zones destinées au rangement du matériel de montagne doivent être prévues de manière à ne pas entraver les circulations générales de l'établissement.

§ 2. Les locaux et les niveaux où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.

§ 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.

Article REF 11**Sorties**

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les refuges doivent comporter au minimum deux sorties ayant chacune une largeur d'une unité de passage au moins.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bâtiment.

Article REF 12**Circulations horizontales**

Les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale d'une unité de passage.

Article REF 13**Escaliers (Arrêté du 22 mars 2004)**

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), tous les escaliers desservant l'accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être enclouonnés sur toute leur hauteur.

§ 2. Les parois d'enclouonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article REF 9.

§ 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré 1/2 h, et munis d'un ferme-porte.

§ 4. La cage d'escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d'un mètre carré à l'air libre.

Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre son ouverture rapide.

Section III Chauffage

Article REF 14

Domaine d'application

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Seuls » les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 5 à CH 6 sont autorisés.

§ 2. Les appareils de production-émission à combustibles solides et liquides installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à (Arrêté du 23 janvier 2004) « CH 52 » sont autorisés.

Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts (Arrêté du 22 novembre 2004) « fonctionnant exclusivement au bois » sont (Arrêté du 22 novembre 2004) « admises » dans les conditions définies à l'article CH 55.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l'établissement.

§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins un mètre, sur toute la hauteur du local.

Section IV Installations électriques et d'éclairage

(Titre modifié par l'arrêté du 19 novembre 2001)

Article REF 15 (Arrêté du 19 novembre 2001)

Installations électriques et éclairage normal

§ 1. Si une installation électrique existe, elle doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100.

§ 2. L'éclairage normal doit être assuré par des appareils électriques qui peuvent être fixes ou mobiles.

§ 3. L'utilisation de combustible gazeux sous réseau est interdite.

Section V Moyens de secours et consignes

Article REF 16

Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément par :

- des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, conformes aux normes, à raison d'un appareil pour 150 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau.

Dans les établissements où le risque de gel subsiste, ces appareils pourront être remplacés par des extincteurs polyvalents du type 13 A-21 B ;

- des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
- des seaux-pompes d'incendie.

Article REF 17

Mise en œuvre

Dans le cas où l'établissement dispose d'un gardien, celui-ci doit être entraîné à la mise en œuvre des moyens de secours.

Article REF 18

Systèmes d'alarme

Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme de type 4.

Article REF 19

Signalisation

§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme ⁽¹⁾.

(1) (NF S 60-304 - ISO-6309).

§ 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :

- soit fermées à clé ;
- soit équipées d'un ferme-porte et munies de symboles de sécurité appropriés, conformément aux dispositions de la norme précitée.

Article REF 20

Registre de sécurité, consignes et affichage

§ 1. Le gestionnaire ou l'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission départementale de sécurité.

§ 2. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque local accessible au public.

En outre, l'interdiction suivante doit être affichée : « Pour votre sécurité, il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements. »

§ 3. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le volume-recueil ⁽¹⁾ ou une sortie sur l'extérieur, doit être affiché dans chaque local.

§ 4. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil ⁽¹⁾, en exploitation normale et en cas d'incendie.

§ 5. Une pancarte inaltérable affichée à l'entrée de l'établissement doit indiquer la capacité maximale d'hébergement, déterminée selon les dispositions de l'article REF 4.

(1) Lorsque le volume-recueil tel que défini à l'article REF 21 est prévu.

Sous-chapitre III Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2)

Section I

Construction

Article REF 21

Conception générale de l'établissement

Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers.

À cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :

- l'utilisation de deux bâtiments distincts ;
- la création d'un ou plusieurs « volumes-recueils dans un bâtiment unique » ;
- toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.

Article REF 22

Isolement volume-recueil

§ 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de huit mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la commission départementale de sécurité.

L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier.

§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré deux heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les deux parties de l'établissement.

Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :

- soit par un bloc-porte pare-flammes de degré deux heures ;
- soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré une heure.

Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible « Porte coupe-feu à maintenir fermée. »

Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.

§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser trois personnes pour deux mètres carrés.

§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.

La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible « volume-recueil. »

Article REF 23**Galeries de liaison entre bâtiments**

Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 (§ 2).

Article REF 24**Façades et couvertures**

En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3 a), la règle du « C + D » est applicable aux bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux de deux niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application de l'article REF 3 (§ 2).

Article REF 25**Locaux à risques particuliers**

En application de l'article CO 27 (§ 2), et après avis de la commission départementale de sécurité, peuvent être classés :

a) Locaux à risques importants :

- les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;
- les locaux « groupe électrogène » et transformateurs ;

b) Locaux à risques moyens :

- les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson) ;
- les réserves et les resserres ;
- les locaux contenant des engins motorisés de servitude.

Section II**Dégagements****Article REF 26****Distance maximale à parcourir**

La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'un local à sommeil, ne doit pas dépasser dix mètres pour rejoindre :

- soit l'accès à un escalier protégé ;
- soit une sortie sur l'extérieur.

Article REF 27**Escaliers**

Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l'extérieur.

Section III**Aménagements****Article REF 28****Revêtements**

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, des dortoirs et autres locaux recevant du public, à l'exception de l'article AM 8.

Toutefois, l'emploi de matériaux de catégorie M4 est interdit à l'exclusion des revêtements de sol.

En cas d'utilisation de lambris en matériaux de catégorie M3 posés sur tasseaux, le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M0.

§ 2. Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers doivent être de catégorie M1.

§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article AM 8, les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur doivent être de catégorie M0.

Article REF 29

Tentures et rideaux

L'emploi de tentures, rideaux, voilages, portières est interdit, à l'exception des rideaux d'occultation des fenêtres qui doivent être en matériaux de catégorie M1.

Section IV

Désenfumage

Article REF 30

Domaine d'application

§ 1. Tous les locaux accessibles au public doivent disposer, en partie haute, d'ouvertures d'une surface géométrique égale au 1/100 de la surface au sol, pour permettre l'évacuation des fumées.

Les fenêtres, châssis vitrés et portes peuvent intervenir pour le calcul de cette surface sous réserve :

- qu'ils soient situés dans le tiers supérieur des parois ;
- qu'ils soient dotés d'un dispositif d'ouverture facilement manœuvrable depuis le plancher du local.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les équipements ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.

§ 2. Les circulations horizontales doivent être désenfumées dans les mêmes conditions. En outre, la disposition des ouvrants doit permettre le balayage de celles-ci.

Section V

Installations au gaz

Article REF 31

Stockage d'hydrocarbures liquéfiés

§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles, branchés ou non, destinés à l'utilisation sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 et GZ 7.

§ 2. Dans les établissements dépourvus de moyens de chauffage, l'utilisation d'une bouteille de propane commercial de 13 kilogrammes est admise. Le local d'utilisation classé à risque moyen doit être muni en partie basse et supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.

Article REF 32**Réalisation des installations de gaz**

§ 1. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté (Arrêté du 23 janvier 2004) « du 2 août 1977 modifié » fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

§ 2. En aggravation, la distribution doit être réalisée par une canalisation extérieure au bâtiment, comportant des dérivations au droit des différents appareils d'utilisation. Cette canalisation comportera une protection mécanique.

Section VI**Installations électriques et éclairage****Article REF 33****Conditions d'installation**

(Supprimé par l'arrêté du 19 novembre 2001).

Article REF 34**Éclairage normal**

Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être alimentés à partir d'une source centrale.

Article REF 35**Éclairage de sécurité**

Des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage.

Section VII**Installations de cuisson et de remise en température**

(Titre modifié par l'arrêté du 10 octobre 2005)

Article REF 36**Règles d'installation**

Seules les cuisines isolées des autres locaux sont admises.

Article REF 37**Petits appareils**

L'emploi et le stockage des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux sont interdits dans les locaux à sommeil.

Un local spécifique classé à risque moyen doit être aménagé pour permettre le stockage et l'utilisation des petits appareils de cuisson.

Section VIII

Moyens de secours et consignes

Article REF 38

Système d'alarme

Le système d'alarme de type 4 tel que prévu à l'article REF 18 doit être réalisé après avis de la commission départementale de sécurité.

L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.

Article REF 39

Système d'alerte

La liaison avec les services de secours doit être réalisée par radiotéléphone ou par tout autre moyen jugé équivalent après avis de la commission départementale de sécurité. Un de ces moyens doit être également situé dans le volume-recueil.

Toutes dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour en assurer le fonctionnement durant un incendie survenant dans une autre partie de l'établissement.

Sous-chapitre IV Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants

Article REF 40

Champ d'application

§ 1. Les refuges de montagne existants dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) sont soumis aux dispositions du présent sous-chapitre.

§ 2. Dans le cas où certaines dispositions ci-après ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en œuvre par le gestionnaire ou l'exploitant après avis de la commission départementale de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.

Article REF 41

Escaliers

Les zones en étage, comportant des locaux à sommeil, doivent être desservies au minimum par un escalier encoisonné tel que défini à l'article REF 13.

Des délais de réalisation pourront être accordés par la commission départementale de sécurité. Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au *Journal officiel*.

Article REF 42

Installations électriques et éclairage

§ 1. L'éclairage normal doit être réalisé conformément aux dispositions [Arrêté du 19 novembre 2001] « de l'article REF 15 ». En particulier toutes les installations d'éclairage des locaux accessibles au public fonctionnant au gaz sous réseau doivent être déposées.

§ 2. Un éclairage de sécurité répondant aux spécifications de l'article REF 35 doit être installé.

Article REF 43

Système d'alarme et d'alerte

Les dispositions des articles REF 38 et REF 39 sont applicables.

Article REF 44

Moyens d'extinction, consignes, signalisations, affichages

Les dispositions des articles REF 16, REF 17, REF 19 et REF 20 sont applicables.

Annexe

Conduite à tenir en cas d'incendie

En cas d'incendie et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :

- prenez des vêtements chauds ;
- quittez le local en refermant bien la porte ;
- prévenez le gardien si l'établissement est gardé ou donnez l'alarme dans le cas contraire ;
- rejoignez le volume-recueil ou la sortie sur l'extérieur ;
- alertez les secours si l'établissement dispose d'un moyen d'alerte.

En cas d'audition du signal d'alarme :

- prenez des vêtements chauds ;
- quittez le local en refermant bien la porte ;
- rejoignez le volume-recueil ou la sortie sur l'extérieur.

Nota : Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.

Arrêté du 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006) portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (parcs de stationnement couverts).

Modifié par arrêté du :

- 26 juin 2008 (JO du 8 juillet 2008) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009) ;
- 19 décembre 2017 (JO du 27 décembre 2017).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|------------|--------------------------------|
| Art. PS 1. | - Établissements assujettis |
| Art. PS 2. | - Capacité d'accueil |
| Art. PS 3. | - Définitions |
| Art. PS 4. | - Activités annexes autorisées |

Section II.

Dispositions constructives

- | | |
|-------------|--|
| Art. PS 5. | - Conception et desserte |
| Art. PS 6. | - Structures |
| Art. PS 7. | - Recours à l'ingénierie du comportement au feu |
| Art. PS 8. | - Isolement |
| Art. PS 9. | - Locaux non accessibles au public |
| Art. PS 10. | - Toitures |
| Art. PS 11. | - Façades |
| Art. PS 12. | - Compartimentage |
| Art. PS 13. | - Communications intérieures, escaliers et sorties |
| Art. PS 14. | - Allée de circulation des véhicules |
| Art. PS 15. | - Conduits et gaines |

Section III.

Aménagements

- | | |
|-------------|-------------|
| Art. PS 16. | - Matériaux |
| Art. PS 17. | - Sols |

Section IV.

Installations techniques et électriques

- | | |
|-------------|---|
| Art. PS 18. | - Désenfumage |
| Art. PS 19. | - Installations électriques |
| Art. PS 20. | - Alimentation électrique des installations de sécurité |
| Art. PS 21. | - Éclairage normal |
| Art. PS 22. | - Éclairage de sécurité |
| Art. PS 23. | - Chargement des batteries des véhicules électriques |
| Art. PS 24. | - Ascenseurs, ascenseurs de charge et monte-charge |

Section V.

Art. PS 25.
Art. PS 26.
Art. PS 27.
Art. PS 28.
Art. PS 29.
Art. PS 30.

Secours contre l'incendie

- Surveillance
- Poste de sécurité
- Moyens de détection, d'alarme et d'alerte
- Prévention de l'incendie
- Moyens de secours et communications radioélectriques
- Consignes

Section VI.

Art. PS 31.

Qualité de l'air

- Ventilation et surveillance de la qualité de l'air

Section VII.

Art. PS 32.
Art. PS 33.

Contrôles et visites

- Maintenance et vérifications
- Contrôle par les commissions de sécurité

Section VIII.

Art. PS 34.

Établissements existants

- Mesures applicables aux établissements existants

Section IX.

Parcs de stationnement particuliers

Sous-section I.

Parcs de stationnement à rangement automatisé

Art. PS 35.
Art. PS 36.
Art. PS 37.
Art. PS 38.
Art. PS 39.

- Généralités
- Stabilité
- Compartimentage
- Dégagements - accès de secours
- Moyens de secours

Sous-section II.

Parcs de stationnement couverts accessibles aux véhicules de transport en commun

Art. PS 40.
Art. PS 41.
Art. PS 42.
Art. PS 43.

- Généralités
- Dispositions constructives
- Désenfumage
- Moyens de secours

Chapitre VI

Établissements du type PS
Parcs de stationnement couverts

Section I

Généralités

Article PS 1

Établissements assujettis

Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I^{er} du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment relevant du Code du travail.

Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.

Les dispositions du livre II, titre 1^{er}, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte.

📌 **Réglementation applicable :**

Réglementation applicable aux parcs à construire (approche globale)

L'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP (modification du 9 mai 2006) fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts ouverts au public pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur, à l'exception des établissements liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment relevant du code du travail.

Ainsi, la réglementation ERP s'applique aux parcs de stationnement situés dans une habitation et / ou dans un bâtiment relevant du code du travail si plus de 10 places de stationnement sont ouvertes au public.

Lorsque plusieurs parcs de natures différentes, dont un au moins est classé ERP, sont desservis par une même rampe de véhicules, et qu'ils respectent les conditions d'isolement et d'indépendance des installations techniques et de sécurité, chaque parc relève d'une réglementation propre. Il est préconisé que la rampe de véhicule soit soumise à la réglementation du type PS et isolée de chacun des parcs.

SEUIL	ERP	IGH	CW ¹	HAB ²	RÉGLEMENTATION APPLICABLE
< 10 places	x				Aucune exigence
> 10 places ouvertes au public			x		Arrêté du 9 mai 2006
				x	
			x	x	
1 place		x			Arrêté du 30 décembre 2011 Arrêté du 9 mai 2006
< 100 m ²				x	Aucune exigence
> 100 m ²				x	Arrêté du 31 janvier 1986
< 10 places ouvertes au public				x	
1 place			x		Circulaire du 3 mars 1975 Arrêté du 5 août 1992 si h > 8 mètres

Pour exemple, un parc avec plus de 10 places de stationnement public ainsi que des emplacements privés pour des habitants et des travailleurs doit appliquer les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2006, dès lors que les installations techniques et de sécurité de l'établissement sont partagées.

1 - Bâtiment relevant du code du travail

2 - Bâtiment d'habitation

Réglementation applicable aux parcs existants (ne concerne que les ERP)

Pour les parcs de stationnement couverts ouverts au public, les articles PS 32 et PS 33 de l'arrêté du 9 mai 2006 sont applicables aux établissements existants (cf. article PS 35).

« A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien », les dispositions des nouveaux règlements ne s'appliquent pas aux établissements existants. Cependant, « lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements », les dispositions nouvelles sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées (cf. article GN 10 du règlement de sécurité). Les travaux d'entretien, de peinture, de changement de mobilier, de réparations courantes et de remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement à l'identique n'entraînent pas l'application du nouveau référentiel. Il est toutefois rappelé que ces aménagements ne doivent pas avoir « pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement ».

Le changement complet d'un équipement, tel que le désenfumage ou le SSI, qui joue un rôle important dans la stratégie globale de sécurité peut toutefois amener la commission de sécurité compétente à appliquer la nouvelle réglementation afférente à cet équipement.

Un exploitant qui souhaite améliorer le niveau de sécurité d'un parc ancien peut recourir à un Plan Directeur de Sécurité pour proposer à la commission de sécurité compétente une remise à niveau planifiée sur plusieurs années.

La réglementation relative à la sécurité incendie a fait l'objet de nombreuses modifications. Le tableau ci-dessous rappelle, uniquement pour les parcs de stationnement couverts ouverts au public, le référentiel applicable en fonction de la date de construction du bâtiment.

DATE DE CONSTRUCTION DU PARC	RÉGLEMENTATION APPLICABLE + DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Avant 1975	Décret n°53-578 du 20 mai 1953 arrêté type 206
1975 - 1985	Circulaire interministérielle du 3 mars 1975 portant instruction technique relative aux parcs de stationnement
1985 - 1987	Arrêté type 331-bis version du 13 mai 1985
1987 - 1993	Arrêté type 331-bis version du 31 janvier 1986 applicable au 5 mars 1987
1993 - 2006	Création de la rubrique 2935 Modification des seuils
2006 - 2009	Arrêté du 25 juin 1980 modifié par l'arrêté du 9 mai 2006
2009 - 2017	Arrêté du 25 juin 1980 modifié par l'arrêté du 24 septembre 2009 + cahier des charges pour les IRVE validé par la CCS en février 2012 + guide de préconisations PS version 1 de juin 2016
A compter du 1 ^{er} janvier 2018	Arrêté du 25 juin 1980 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2017 + guide pratique PS version 2 de janvier 2018

(Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

Article PS 2**Capacité d'accueil**

Le nombre de places de stationnement pris en compte dans un parc de stationnement couvert tient compte des dispositions suivantes :

- les véhicules ne doivent stationner que dans des emplacements réservés à cet effet et faisant l'objet d'un marquage au sol ;
- cinq emplacements matérialisés pour le stationnement d'un deux-roues à moteur équivalent à un emplacement pour le stationnement d'un véhicule quatre roues à moteur ;
- les places à l'air libre situées en terrasse sont comptabilisées dans la capacité d'accueil du parc.

Article PS 3

Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

Parc de stationnement : établissement couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque. Le plancher supérieur ou la terrasse peut aussi être destiné au remisage des véhicules.

Parc de stationnement mixte : parc disposant de niveaux de stationnement superposés en infrastructure et en superstructure.

Parc de stationnement largement ventilé : parc de stationnement à un ou plusieurs niveaux, ouvert en façades et remplissant simultanément les conditions suivantes :

- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois sont placées au moins dans deux façades opposées. Ces surfaces sont au moins égales à 50 % de la surface totale de ces façades. La hauteur prise en compte est la hauteur libre sous plafond ;
- la distance maximale entre les façades opposées et ouvertes à l'air libre est inférieure à 75 mètres ;
- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois correspondent au moins à 5 % de la surface de plancher d'un niveau.

Parc de stationnement à rangement automatisé : parc de stationnement permettant le remisage automatisé des véhicules. Il ne reçoit pas de public en dehors de la zone d'accueil.

Niveau : espace vertical séparant les plates-formes de stationnement. Une toiture-terrasse utilisée pour le stationnement est considérée comme un niveau.

Demi-niveau : si le parc comprend des demi-niveaux, on considère que deux demi-niveaux consécutifs constituent un niveau.

Niveau de référence : niveau de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

S'il existe plusieurs accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse pour les parcs en infrastructure et par la voie la plus haute pour les parcs en superstructure.

Dans le cas d'un parc de stationnement mixte, s'il existe plusieurs accès, le niveau de référence est déterminé après avis de la commission de sécurité compétente.

Si le niveau de la voirie, en coupe verticale, se situe à mi-hauteur d'un niveau de stationnement, le niveau est considéré en infrastructure s'il remplit l'une des conditions suivantes :

- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la voirie ;
- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau de la voirie.

Véhicules à moteur : on entend par véhicules à moteur les véhicules alimentés à l'essence, au gazole ou au biocarburant, les véhicules dont le mode de propulsion est soit le gaz de pétrole liquéfié (GPL), soit le gaz naturel pour véhicules (GNV), les véhicules à propulsion électrique, les véhicules à piles à combustible et les véhicules hybrides.

Unité de passage : la largeur type appelée « unité de passage » est de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

Dégagement : toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe pour piétons, trottoir.

Article PS 4

Activités annexes autorisées [Titre modifié par arrêté du 19 décembre 2017]

§ 1. Sont autorisées dans le cadre du fonctionnement normal des parcs de stationnement, sans mesure de sécurité additionnelle, les activités annexes listées ci-après :

- aires de lavage de véhicules ;
- [Arrêté du 19 décembre 2017] « aires de montage et de réparation de petits équipements et accessoires d'automobiles et de cycles (tels que autoradio, pare-brise, attelage, vidange, remplacement de pneus, etc.) dans la limite de 5 % de la surface de l'ouvrage sans dépasser 500 m² par activité ; »
- location de véhicules, location et stationnement de cycles ;
- charge de véhicules électriques dans les conditions définies par l'article PS 23.*

Les activités annexes doivent respecter les dispositions suivantes :

- l'exploitant du parc est le responsable unique de la sécurité ;
- [Arrêté du 19 décembre 2017] « elles sont aménagées au plus proche du niveau de référence, à l'exception de la location de véhicules et de la location et du stationnement de cycles ; »
- l'utilisation de flammes nues dans ces activités est interdite ;
- le volume maximal de liquide inflammable stocké ou utilisé sur une activité annexe est inférieur à 5 litres [Arrêté du 19 décembre 2017] « pour les liquides dont le point éclair est inférieur à 120 °C et à 50 litres pour les liquides dont le point éclair est supérieur à 120 °C, » en atténuation aux dispositions de l'article PS 28 ;
- l'implantation de ces activités ne doit pas perturber le désenfumage [Arrêté du 19 décembre 2017] « du parc, empiéter sur la circulation des véhicules ou le cheminement d'évacuation des occupants ; » ;
- le volume d'un local de stockage lié à une activité annexe est limité à 250 mètres cubes ;
- le local de stockage dispose de parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et de portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies de ferme-portes ou EI 30-C dont la fermeture est asservie à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;
- le potentiel calorifique des produits et matériels stockés à l'intérieur d'un tel local n'excède pas 900 MJ par mètre carré ;
- des extincteurs portatifs appropriés aux risques à combattre, à raison d'au moins un appareil de 6 litres pour 200 mètres carrés d'activité, sont disposés sur les lieux des activités.

* La phrase « La surface totale occupée par les trois premières activités ci-dessus est limitée à 5 % de la surface de l'ouvrage sans dépasser 500 mètres carrés par activité. » a été supprimée par arrêté du 19 décembre 2017.

§ 2. Les autres activités ne sont autorisées dans un parc de stationnement qu'après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Toutefois, les stations-service de distribution de carburants peuvent être autorisées en type M sous réserve de respecter les dispositions prévues pour ce type.

Indépendamment des dispositions ci-dessus, les locaux prévus à l'article PS 9, § 2, sont autorisés dans les parcs de stationnement.

§ 3. Lorsque des aires de livraison sont aménagées dans un parc de stationnement, elles respectent les dispositions suivantes :

- elles ne sont pas accessibles aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;
- elles sont disposées au niveau de stationnement le plus proche du niveau de référence du parc ;
- leur surface unitaire est limitée à 100 mètres carrés [Arrêté du 19 décembre 2017] «, cette limite de surface peut être portée à 200 m² pour les aires de livraison équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. » ;
- leur volume est clos par des parois coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120, ou REI 120 en cas de fonction porteuse, avec des portes coupe-feu de degré 2 heures à fermeture automatique

- ou EI 120-C, et asservies à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;
- les zones de manœuvre des portes coupe-feu sont matérialisées au sol ;
- les portes sont fermées en dehors des heures de livraison ;
- il n'est pas réalisé de communication directe entre deux aires de livraison contiguës ;
- chaque aire de livraison dispose d'un dégagement (Arrêté du 19 décembre 2017) « respectant les caractéristiques d'isolement de l'aire de livraison » ;
- le désenfumage des aires de livraison :

- est constitué de bouches propres à chaque aire de livraison ;
- est réalisé par tirage mécanique au moyen de ventilateurs et de dispositifs de commandes manuelles répondant aux dispositions de l'article PS 18, § 4.3 et 4.4 ;
- permet un débit d'extraction de 1,5 mètre cube par seconde pour chaque aire de livraison (Arrêté du 19 décembre 2017) « , ce débit d'extraction est porté proportionnellement à la surface de l'aire de livraison jusqu'à 2 m³ par seconde pour les aires de livraison de 200 m² équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. »

Si l'aire de livraison est implantée au rez-de-chaussée, le désenfumage peut être naturel et réalisé au moyen d'un dispositif d'évacuation de fumées d'une surface géométrique libre minimale d'au moins 1 mètre carré ;

(Arrêté du 19 décembre 2017) « Elle est portée proportionnellement à la surface de l'aire de livraison jusqu'à 2 m² pour les aires de livraison de 200 m² équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. »

En atténuation des dispositions ci-dessus et de celles définies à l'article PS 1, § 3, une aire de livraison pouvant accueillir un seul véhicule dont le poids total en charge ne doit pas excéder 19 tonnes est admise en type M sous réserve de respecter les dispositions particulières prévues pour ce type.

☐ **Activités annexes :**

Les activités annexes prévues par l'article PS 4

L'article PS 4 sur les activités annexes a été rédigé en 2006. L'évolution de l'usage de l'automobile dans les agglomérations a conduit à revoir cet article pour permettre d'installer dans les parcs de stationnement des activités autres que celles strictement liées à l'automobile, sous réserve qu'elles n'entraînent pas d'augmentation du risque d'incendie par rapport au remisage de véhicules.

Il est rappelé que le stationnement reste l'activité principale.

La capacité déclarée du parc de stationnement ne peut être dépassée et tout véhicule doit stationner sur les emplacements prévus à cet effet. Le stationnement sur les allées de circulation est donc à proscrire.

Les activités de maintenance des véhicules sont autorisées car elles ont été circonscrites à une partie bien déterminée de l'ouvrage et que les produits à potentiel calorifique ou inflammables (huiles neuves ou usagées, solvants, pneumatiques, etc.) sont soit évacués, soit stockés dans un local isolé répondant aux prescriptions de l'article PS 4 § 1.

Les activités non prévues par l'article PS 4 mais pouvant être autorisées sous réserve de l'avis de la commission de sécurité

L'installation dans un parc de stationnement d'une activité autre que celle autorisée par le PS 4 doit faire l'objet d'un accord préalable de la commission de sécurité. Le pétitionnaire doit donc déposer un dossier d'aménagement conformément aux articles L. 111-8 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation.

Le pétitionnaire s'attachera notamment à préciser les points suivants :

- description de l'activité envisagée :
 - services offerts, type de clientèle ;
 - effectif du personnel employé ;
 - moyens de surveillance internes et externes ;
 - mode de fonctionnement ;
 - flux de personnes, de produits et de véhicules ;
 - machines ou matériels employés ;

- nature des produits, leur utilisation et leur stockage ;
- toute autre information permettant à la commission d'appréhender les risques d'incendie générés tant par cette activité que par leur présence à proximité des places de stationnement ;
- rappel des installations techniques et de sécurité existantes ;
- évaluation par le pétitionnaire de l'éventuelle aggravation du risque ;
- mesures de sécurité envisagées et, si besoin, propositions de mesures compensatoires.

Exemples d'activités non prévues qui peuvent être autorisées : Espaces Logistiques Urbains (ELU), Drive

Il est projeté d'implanter dans certains parcs de stationnement des ELU. Les ELU constituent des plateformes de répartition de la cargaison apportées par des camions ou camionnettes dans des véhicules de gabarit réduit.

Il n'est pas préconisé de considérer ces ELU comme des aires de livraison décrites au PS 4 § 2.

Il est également envisagé de créer dans les parcs de stationnement des Drive'In servant de retrait pour les automobilistes ayant passé commande de denrées habituellement en vente dans les chaînes de distribution. (Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

📦 Relais colis

Les exploitants souhaitent pouvoir installer dans les parcs de stationnement couverts des terminaux automatiques permettant de retirer des colis de manière sécurisée par les clients ayant réalisé des achats sur internet. Ces terminaux se présentent sous la forme d'armoires composées de casiers destinés à recevoir les colis.

L'implantation de relais colis dans les parcs de stationnement peut être autorisée dans les conditions suivantes :

1 - l'implantation des armoires ne doit pas gêner l'évacuation du public, l'intervention des secours et le système de désenfumage ;

2 - les armoires doivent être conçues en matériaux M1. Le volume total de stockage est limité à 10 m³. Le potentiel calorifique total des produits et matériels stockés à l'intérieur des armoires ne doit pas excéder 900 MJ par mètre carré ;

3 - un extincteur portatif à eau de 6 kg doit être disposé à proximité.

Les parcs de stationnement équipés d'une installation d'extinction automatique à eau de type sprinkler, ou brouillard d'eau sous réserve de l'avis favorable de la commission de sécurité, ne sont pas limités en volume de stockage mais ne doivent pas excéder 900 MJ par mètre carré.

Le contenu des produits stockés est sous l'entière responsabilité de l'exploitant. (Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

Section II Dispositions constructives

Article PS 5

Conception et desserte

Le plancher du niveau le plus haut et celui du niveau le plus bas d'un parc de stationnement ne peuvent se situer à plus de 28 mètres du niveau de référence. Afin de permettre aux sapeurs-pompiers d'accéder rapidement à chaque niveau, les parcs disposant de plus de sept niveaux en infrastructure doivent disposer d'au moins un ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers.

Chaque parc de stationnement est desservi, au niveau de référence, par au moins une voie utilisable en permanence par les engins des services publics de lutte contre l'incendie et de secours conformément aux dispositions de l'article CO 2, § 1, des dispositions générales du règlement.

Article PS 6 (Arrêté du 19 décembre 2017)

Structures

§ 1. Les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, non équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.

Les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 1 heure 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure 30 ou REI 90.

Toutefois, les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert non surmonté par un bâtiment et équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur sont stables au feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 dans les cas suivants :

- parc de stationnement couvert en superstructure disposant de deux niveaux au plus au-dessus du niveau de référence ;
- parc de stationnement couvert en infrastructure disposant de deux niveaux au plus ;
- parc de stationnement couvert mixte disposant de deux niveaux au plus.

§ 2. Dans le cas où les dispositions de l'article PS 7 ne sont pas appliquées, les éléments porteurs des parcs de stationnement largement ventilés sont :

- stables au feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 s'ils ne sont pas surmontés par un bâtiment et ne disposent pas de plus de deux niveaux au-dessus du niveau de référence ;
- stables au feu de degré 1 heure 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure 30 ou REI 90 dans les autres cas.

Toutefois, en atténuation des paragraphes 1 et 2, les dispositions des articles CO 13, § 3 et CO 14 des dispositions générales du règlement relatives aux éléments principaux de structures de la toiture et aux bâtiments en rez-de-chaussée sont applicables.

☞ L'augmentation de la stabilité au feu et du degré coupe-feu des éléments de structure (poteaux, poutres et planchers hauts) en l'absence d'une installation d'extinction automatique à eau de type sprinkleur s'explique pour l'essentiel par le temps nécessaire aux services de secours pour combattre les feux de véhicules dans les parcs de stationnement couverts. Cela est dû notamment à l'emploi de matériaux hautement inflammables dans les véhicules actuels, au nombre de plus en plus croissant de véhicules impactés et au niveau élevé des températures atteintes lors d'un incendie.

Une installation d'extinction automatique à eau de type sprinkleur permet d'abaisser la température, d'éteindre un feu de véhicules, ou tout du moins de limiter sa propagation.

La disposition nouvelle du PS 6 § 1 s'applique de fait aux parcs nouveaux ainsi qu'aux extensions des parcs existants. En revanche, elle ne pourrait s'imposer dans les parcs existants que lors de travaux importants. Ce n'est en particulier pas le cas lorsque ces travaux concernent le remplacement d'équipements techniques ou de sécurité incendie qui n'impactent pas les éléments de structure ou de planchers ou lors d'un simple réaménagement partiel des emplacements de stationnement.

En revanche, les nouvelles dispositions de l'article PS 6 sont applicables si les travaux envisagés entraînent l'aggravation générale du niveau de sécurité incendie dans le parc (par exemple, une augmentation substantielle du nombre de places de stationnement, une reconfiguration générale du parc...). (Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

Article PS 7

Recours à l'ingénierie du comportement au feu

Le recours à l'ingénierie du comportement au feu tel que défini par l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages relève de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP/IGH. L'utilisation de scénarios d'incendie doit être réalisée dans le cadre réglementaire de l'arrêté précité.

Article PS 8

Isolement

Au sens du présent règlement, les parcs de stationnement sont considérés comme des établissements à risques courants.

§ 1. Isolement d'un parc de stationnement par rapport à un tiers en vis-à-vis :

Si la distance séparant la façade d'un parc de stationnement d'un bâtiment tiers est inférieure à 8 mètres, l'une des façades est pare-flammes de degré 1 heure ou E 60, les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.

Si le bâtiment en vis-à-vis comporte des locaux à sommeil au-dessus du premier étage, la façade de l'un des bâtiments est coupe-feu de degré 1 heure, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, et les baies éventuelles sont obturées par des éléments pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas exigées si le parc de stationnement répond simultanément aux conditions suivantes :

- il est séparé d'un bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres au moins ;
- il dispose d'un plancher bas du niveau le plus haut accessible au public situé à moins de 8 mètres du sol.

§ 2. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers :

Le degré coupe-feu de la paroi d'isolement d'un parc de stationnement couvert avec un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers est au moins égal au degré de stabilité au feu de l'établissement le plus exigeant avec un minimum de 1 heure. Cette durée est portée à 4 heures si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur.

§ 3. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers :

Le degré coupe-feu minimal du plancher d'isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers est de 1 h 30 ou REI 90.

§ 4. Intercommunication avec un local ou établissement abritant une autre activité ou exploité par un tiers :

- les intercommunications éventuellement aménagées dans les murs ou parois sont réalisées par un sas d'une surface minimale de 3 mètres carrés avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Leurs parois ont le même degré de résistance au feu que les murs ou parois traversés. Le sas dispose de deux portes uniquement, situées aux extrémités du sas, pare-flammes de degré 1/2 heure, équipées chacune d'un ferme-porte ou E 30-C, et s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur. ⁽¹⁾

Tout autre dispositif est autorisé après avis de la commission de sécurité compétente.

Un sas ne contient ni dépôt de matériel ni armoire ou tableau électrique.

Lorsqu'un parc de stationnement couvert et un tiers relèvent de directions distinctes, un accord contractuel définissant les obligations des parties relatives à la maintenance des dispositifs de franchissement est établi et joint au dossier prévu à l'article R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au registre de sécurité de l'établissement.

Si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur, les dispositions de la réglementation propre à ces immeubles et concernant les parcs de stationnement s'appliquent.

(1) Les phrases « Lorsque ces sas sont susceptibles d'être empruntés par des personnes à mobilité réduite, leur surface minimale est de 5 mètres carrés. La largeur de ces sas et celle des circulations les reliant aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite sont d'au moins 1,50 mètre. » ont été supprimées par arrêté du 24 septembre 2009.

❏ Pour isoler deux établissements entre eux au sens de l'article GN 2, l'un répondant aux dispositions générales et particulières (Type M 1^{er} groupe), l'autre aux dispositions spéciales (Type PS), doit-on appliquer les règles les plus contraignantes ?

a) Cas de 2 établissements (Type M 1^{er} groupe et Type PS superposés)

La réponse sur la notion de règles plus contraignantes est, d'une certaine manière, inscrite dans l'article PS 8 § 3. « § 3. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers :

Le degré coupe-feu minimal du plancher d'isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers est de 1 h 30 ou REI 90. »

Le terme « minimal » annonce clairement que le degré coupe-feu avec un tiers superposé peut très bien être supérieur à 1 h 30. Il reste à savoir de combien.

Rien d'autre n'étant précisé dans le texte PS, le complément d'information ne peut donc se trouver que dans le texte concernant le tiers superposé.

Dans le cas qui nous est soumis le tiers superposé est un ERP de type M du 1^{er} groupe.

Il va donc être fait application du Livre II du règlement de sécurité concernant les dispositions applicables aux 4 premières catégories soit, d'une part, de son Titre I Chapitre II (les articles CO) et, d'autre part, de son Titre II Chapitre II (Etablissements Type M approuvé par l'arrêté du 22 décembre 1981).

En particulier vont être appliqués :

- article CO 9 relatif à l'isolement dans un même bâtiment entre un établissement recevant du public et un tiers superposés ;
- article M 4 relatif à l'isolement par rapport aux tiers.

L'article CO 9 précise les qualités de résistance au feu du plancher séparatif d'isolement dans le cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers.

Les valeurs de résistance au feu sont fixées en fonction de 2 cas de figure :

1. lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol :
 - CF de degré une heure si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
 - CF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.

Dans notre cas le tiers en partie inférieure est un ERP de type PS. Or, en préambule de l'article PS 8, il est indiqué qu'au sens du règlement, les parcs de stationnement sont considérés comme des établissements à risques courants.

En conclusion, dans cette situation, l'article CO 9 n'exigeant qu'un degré coupe-feu 1 heure, il sera demandé un degré coupe-feu 1 h 30 en application de l'article PS 8 § 3 qui exige un « degré coupe-feu minimal du plancher d'isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers de 1 h 30 ou REI 90 ».

2. lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à plus de 8 mètres du sol :

- CF de degré deux heures si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
- CF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.

Dans notre cas le tiers en partie inférieure est un ERP de type PS, établissement à risques courants.

En conclusion, dans cette situation, l'article CO 9 exigeant un degré coupe-feu 2 heures, il sera demandé un degré coupe-feu 2 h au lieu de la valeur de 1 h 30 indiquée à l'article PS 8 § 3, déjà cité.

A ce niveau, nous pouvons constater que la détermination du degré CF du plancher d'isolement dans la configuration « tiers superposés - Type PS situé sous type M 1^{er} groupe » est indépendante de l'application

de l'article M 4 et du fait que l'ERP de type M soit équipé ou non d'un système d'extinction automatique de type sprinkleur.

b) Cas de 2 établissements (Type M 1^{er} groupe et Type PS) contigus

La réponse sur la notion de règles plus contraignantes est inscrite dans l'article PS 8 § 2.

« § 2. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers :

le degré coupe-feu de la paroi d'isolement d'un parc de stationnement couvert avec un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers est au moins égal au degré de stabilité au feu de l'établissement le plus exigeant avec un minimum de 1 heure. Cette durée est portée à 4 heures si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur. »

Le tout est de savoir ce que dit la réglementation concernant le tiers contigu (ici ERP type M 1^{er} groupe).

Il va donc être fait application du Livre II du règlement de sécurité concernant les dispositions applicables aux 4 premières catégories soit, d'une part, de son Titre I Chapitre II (les articles CO) et, d'autre part, de son Titre II Chapitre II (Etablissements Type M approuvé par l'arrêté 22 décembre 1981).

En particulier vont être appliqués :

- CO 7 relatif à l'isolement latéral entre un établissement recevant du public et les tiers contigus ;
- article M 4 relatif à l'isolement par rapport aux tiers.

Le paragraphe 1 de l'article CO 7 prévoit que l'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF de degré deux heures. Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie.

En conclusion,

1- la valeur de 1 h indiqué à l'article PS 8 § 2 ne concernera jamais un ERP du 1^{er} groupe,

2- c'est l'équipement d'extinction automatique de type sprinkleur qui va « fixer » la valeur.

Ce sera 3 h sans équipement sprinkleur.

Ce sera 2 h avec équipement sprinkleur dans la mesure où, en application de l'article M 4 § 1, les exploitations du type M doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, elles sont considérées à risques courants.

Notons en passant que, en application de l'article M 26, un système d'extinction automatique de type sprinkleur est obligatoire à partir d'une surface de 3000 m².

Notons également que l'article CO 7 impose également que les structures de chaque bâtiment doivent être conçues, soit de manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement. (CCS du 3 novembre 2011)

❏ Le parc de stationnement couvert d'une grande surface doit-il être équipé des mêmes moyens de secours (RIA, sprinkler) que celle-ci lorsqu'il n'est pas isolé de cette dernière au sens de l'article GN 2 ?

Il doit être fait simplement application de l'article GN 2 § 3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée selon les modalités du paragraphe 2 de l'article GN 2.

Chaque partie du groupement est redevable des moyens de secours correspondant à son type (M ou PS) et pour la catégorie déterminée dans le cadre du groupement.

Il n'y a pas lieu d'imposer un moyen de secours par extension à l'ensemble du groupement d'exploitation si cet équipement n'est pas prévu dans le texte du type considéré.

Par exemple, les RIA sont prévus en type M mais pas en type PS. Il ne doit pas être imposé une extension de la mise en place de RIA dans la partie PS du groupement. Une telle extension peut trouver sa légitimité dans un autre cadre (mesure compensatoire dans le cadre d'une demande de dérogation ou d'une amélioration du niveau de sécurité). (CCS du 3 novembre 2011)

Article PS 9

Locaux non accessibles au public

Les accès aux locaux non accessibles au public sont maintenus dégagés.

Lorsque l'implantation d'un local dans un parc de stationnement couvert est assujettie aux conditions particulières d'isolement définies ci-dessous, il est facilement identifiable au moyen d'un signal de sécurité conforme à la norme NF ISO 3864-2 relative aux couleurs et signaux de sécurité et apposé sur la porte d'accès.

§ 1. Locaux nécessaires à l'exploitation du parc de stationnement :

Les bureaux nécessaires à l'exploitation du parc de stationnement [Arrêté du 19 décembre 2017] « et à l'exploitation des activités annexes définies à l'article PS 4, » le poste de péage et les locaux du personnel sont autorisés à l'intérieur du parc sans condition d'isolement.

Les ateliers d'entretien et de maintenance du parc ainsi que les locaux techniques (local de service électrique, local abritant le groupe électrogène, local sprinkleur, local ventilation, machinerie d'ascenseur...) sont isolés du parc par des parois coupe-feu de degré 1 heure, ou EI 60, REI 60 en cas de fonction porteuse, et des blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ou E 60-C.

§ 2. Locaux techniques non liés à l'exploitation du parc de stationnement :

Les locaux techniques non liés à l'activité du parc tels que les chaufferies, les locaux réservés aux poubelles, un local groupe électrogène non lié à l'activité du parc, peuvent être installés à l'intérieur du parc. Ils sont isolés par des parois au moins coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 si elles assurent une fonction porteuse, ou EI 60. Les dispositifs de communication entre ces locaux et les zones du parc réservées au stationnement sont coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60, les portes s'ouvrent vers le parc et sont munies de ferme-porte. Ces locaux ne doivent pas être ventilés sur le parc, ils peuvent l'être sur la rampe d'accès qui donne à l'air libre.

§ 3. Groupement d'établissements :

Lorsque le parc de stationnement constitue une des activités d'un établissement ou d'un groupement d'établissements tel que défini dans les dispositions générales du règlement, les locaux techniques de cet établissement ou de ce groupement d'établissements sont admis dans le parc. Ils sont isolés du parc par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec des blocs portes pare-flammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ou E 60-C. Ces locaux ne doivent pas être ventilés sur le parc, ils peuvent l'être sur la rampe d'accès qui donne à l'air libre.

Article PS 10

Toitures

Si la toiture du parc est dominée par des parties de façades de bâtiments comportant des baies vitrées ou ouvertes, elle est réalisée, sur une distance mesurée en projection horizontale de 8 mètres de l'ouverture la plus proche, en matériaux classés M0 ou A2-s3, d0 et pare-flammes :

- de degré 1 heure ou E 60 si la différence de hauteur entre la toiture et le plancher bas du dernier niveau du bâtiment voisin est inférieure ou égale à 8 mètres ;
- de degré 1 h 30 ou E 90 dans les autres cas.

L'installation d'un niveau de parc de stationnement de véhicules en toiture-terrasse à l'air libre est autorisée.

Lorsqu'un tel niveau de parc est dominé par une ou des façades d'un autre bâtiment, les allées de circulation des véhicules et les aires de stationnement sont disposées à plus de 2 mètres de tout point situé au droit de la façade qui les domine.

Lorsque la couverture est située à moins de 12 mètres de la limite de parcelle, elle est classée au moins B_{ROOF} (t3) au sens de l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toitures exposées à un incendie extérieur ou composées de matériaux classés M0 ou A2-s3, d0.

Article PS 11

Façades

Dans le cas où le bâtiment comporte plus d'un niveau en superstructure, les façades du parc de stationnement satisfont à la règle suivante : $C + D \geq 0,80$ mètre, en application des prescriptions définies dans l'instruction technique n° 249.

Toutefois, à l'exception des parties de façade situées au droit des planchers d'isolement avec un établissement abritant une autre activité ou exploité par un tiers, cette règle n'est pas exigée si le parc de stationnement est entièrement équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou d'un système de détection incendie tel que défini à l'article PS 27, § 2-b).

Article PS 12

Compartimentage

§ 1. À l'exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 mètres carrés. La surface d'un compartiment peut être portée à 6 000 mètres carrés lorsqu'il est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

Le compartimentage est réalisé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60, y compris pour les parties vitrées fixes qui y sont intégrées. Les éventuelles portes disposées dans ces parois sont pare-flammes de degré 1 heure avec ferme-porte ou E 60 C. Lorsque le parc comporte des demi-niveaux, un dispositif de recoupement est requis tous les deux demi-niveaux.

§ 2. Les baies de passage de véhicules situées dans ces parois sont munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositifs sont à fermeture automatique et doublés d'une commande manuelle et conformes à la norme NF S 61-937, parties 3 et 4. Le système de commande à fermeture automatique est placé de part et d'autre du dispositif d'obturation.

§ 3. Aucun dispositif d'obturation n'est imposé pour les rampes d'accès qu'elles servent ou non au stationnement.

§ 4. Lorsque des boxes sont aménagés dans le parc, ils satisfont aux dispositions suivantes :

- ne servir qu'au remisage de véhicules ;
- ne pas comporter plus de deux emplacements de stationnement chacun ;
- leur cloisonnement latéral est réalisé par des parois pleines ou grillagées, en matériaux M0 ou A1 ;
- les fermetures des boxes permettent une vision totale sur l'intérieur du box depuis l'allée de circulation ;
- ils ne compromettent pas le désenfumage du parc.

L'aménagement des boxes est interdit au niveau des places de stationnement au droit desquelles sont disposées des bouches de ventilation et de désenfumage.

Article PS 13

Communications intérieures, escaliers et sorties

§ 1. À chaque niveau, la distance à parcourir par les usagers pour atteindre un escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement ne dépasse pas :

- 40 mètres si les usagers se situent entre deux escaliers ou sorties opposés au moins ;
- 25 mètres dans les autres cas. Toutefois, lorsqu'une partie du parc en cul-de-sac ne dépassant pas 25 mètres débouche sur une circulation menant à deux escaliers ou sorties opposés au moins, alors, la distance totale pour atteindre un escalier ne doit pas dépasser 40 mètres.

Les distances de 25 et 40 mètres peuvent être portées respectivement à 30 et 50 mètres pour les parcs de stationnement largement ventilés.

Les distances sont mesurées dans l'axe des circulations des véhicules depuis l'axe de la place la plus éloignée jusqu'à la porte de l'escalier ou celle du sas correspondant ou de la porte de sortie la plus proche.

Un escalier comportant sur un même niveau plusieurs portes ou plusieurs sas d'accès situés sur des côtés opposés ou non n'est pas considéré comme répondant aux dispositions du premier tiret du présent paragraphe.

§ 2. Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations assurant un cheminement vers les escaliers ou les sorties.

§ 3. Les escaliers sont à volées droites lorsqu'ils desservent plus de quatre niveaux.

Les escaliers, leurs accès et les sas correspondants ont une largeur d'au moins 0,90 mètre et sont maintenus dégagés en permanence.

Le volume d'enclouement des escaliers desservant les sous-sols n'est pas en communication directe avec le volume d'enclouement des escaliers desservant les étages.

§ 4. Les escaliers peuvent être soit encloués, soit à l'air libre.

Dans le cas des escaliers encloués, les parois les séparant du reste du parc sont :

- coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse ou EI 60, dans le cas général ;
- coupe-feu de degré 1/2 heure, REI 30 en cas de fonction porteuse ou EI 30, si le parc ne comporte qu'un niveau sur rez-de-chaussée.

Les escaliers à l'air libre disposent d'au moins une façade ouverte sur l'extérieur, comportant sur toute sa longueur des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. Les autres parois répondent aux conditions ci-dessus.

Les escaliers sont réalisés en matériaux A1.

§ 5. À l'intérieur du parc, un accès aux escaliers s'effectue selon le cas, suivant les dispositions suivantes :

- si l'escalier est à l'air libre ou lorsqu'il débouche directement sur l'extérieur ou dans un hall à l'air libre, par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou E 30-C et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc ;
- dans les autres cas, par un sas d'une surface minimale de 3 mètres carrés isolé dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus et disposant de portes s'ouvrant vers l'intérieur, pare-flammes de degré 1/2 heure et équipées de ferme-porte ou E 30-C. La distance entre la porte d'accès au sas en venant du parc et la porte d'accès à l'escalier est inférieure à 10 mètres. Un sas peut toutefois être commun à deux compartiments au plus, contigus et installés au même niveau. Il ne contient ni dépôt de matériel ou de matériau, ni armoire ou tableau électrique.

§ 6. a) (Arrêté du 24 septembre 2009) « Si, au niveau de la sortie, des escaliers du parc aboutissent dans une même allée de circulation réservée aux piétons, cette dernière est d'une largeur égale à autant d'unités de passage qu'il y a d'escaliers y aboutissant avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Cette allée commune réservée aux piétons comporte au moins deux sorties judicieusement réparties et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle est isolée du reste du parc dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus. »

b) (Arrêté du 24 septembre 2009) « Si des escaliers du parc aboutissent à une porte donnant à l'air libre, cette porte doit comporter une ouverture d'une surface minimale de 30 décimètres carrés en partie haute. »

§ 7. Les portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons pour sortir du parc de stationnement sont ouvrables par une seule manœuvre simple depuis l'intérieur du parc.

Toutefois, le verrouillage de ces portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons peut être autorisé après avis favorable de la commission de sécurité sous réserve du respect des mesures énoncées ci-après :

- chaque porte est équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de l'annexe A de la norme NF S 61-937 ;
- les portes ainsi équipées peuvent être commandées soit par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de la porte, soit par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de l'annexe A de la NF S 61-934 le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), sans durée de temporisation.

§ 8. Les portes ne servant pas à l'évacuation du public doivent porter la mention « sans issue » de manière apparente ou la désignation de l'affectation du local.

§ 9. Dans les parcs de capacité inférieure ou égale à 100 véhicules ou ceux ne comportant qu'un seul niveau situé immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, et lorsque la rampe dispose d'une sortie spécifique pour les piétons depuis le parc, un trottoir d'au moins 0,90 mètre de largeur, aménagé le long de la rampe utilisée par les véhicules, peut remplacer un escalier et un seul lorsque plusieurs sont exigibles.

Article PS 14

Allées de circulation des véhicules

Les rampes et allées de circulation des véhicules sont libres de tout obstacle sur une hauteur d'au moins 2 mètres.

La hauteur maximale des véhicules admissibles est inscrite à l'entrée du parc.

Les parties du parc réservées à la circulation des véhicules et formant un tunnel d'une longueur supérieure à 50 mètres respectent les dispositions suivantes :

- leur largeur est dimensionnée afin de permettre aux occupants de tout véhicule d'en sortir en cas d'immobilisation ;
- la distance maximale à parcourir pour sortir à pied d'un tel tunnel ou pour rejoindre une issue ou un niveau du parc est de 40 mètres ;
- (Arrêté du 24 septembre 2009) « le tunnel doit être désenfumé ; »
- lorsque le parc est équipé d'un système de désenfumage mécanique, le désenfumage mécanique du tunnel est pris en compte à raison de 900 mètres cubes par heure, par fraction de 5 mètres linéaires de longueur de tunnel ; cette valeur peut être réduite à 600 mètres cubes par heure et par fraction de 5 mètres linéaires de longueur du tunnel si le parc est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Ce désenfumage peut être assuré par les installations de désenfumage du niveau sous réserve d'être pris en compte dans le calcul du débit de ce niveau ;
- elles disposent d'un éclairage de sécurité conforme à l'article PS 22 ;
- si le parc est équipé d'un système de détection incendie ou d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ces systèmes sont étendus au volume du tunnel.

Article PS 15

Conduits et gaines

Ces dispositions ne concernent pas les conduites d'eau en charge.

§ 1. Dispositions générales.

Les conduits et gaines sont disposés de telle sorte qu'ils soient protégés des chocs éventuels de la part des véhicules.

§ 2. Dispositions applicables aux conduits autres que ceux destinés au désenfumage.

Les conduites de gaz combustibles font l'objet des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

S'ils traversent une paroi coupe-feu entre un parc de stationnement couvert et un établissement ou un local abritant une autre activité ou exploité par un tiers, le degré coupe-feu de traversée des conduits et de leurs gaines éventuelles est égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

À l'intérieur du parc de stationnement, les conduits sont pare-flammes 30 minutes ou E 30 (o → i) (ve ou ho) au franchissement des parois pour lesquelles une exigence de résistance au feu est requise. Cette exigence pare-flammes de traversée 30 minutes ou E 30 (o → i) (ve ou ho) est réputée satisfaite :

- pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850° C ;
- pour les conduits [Arrêté du 26 juin 2008] « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF M_e »* de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué à l'alinéa ci-dessous. Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée.

Les renforcements éventuels des conduits en [Arrêté du 26 juin 2008] « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF M_e »* prévus à l'alinéa ci-dessus répondent aux dispositions suivantes :

- ils sont en [Arrêté du 26 juin 2008] « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF M_e »* ;
- leur épaisseur est au moins égale à celle du conduit ;
- leur longueur est au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;
- la partie extérieure à la paroi traversée est située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.

Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.

Note : les conduits PVC classés M1 pourront être encore utilisés dans les établissements dont les permis de construire et les autorisations de travaux seront délivrés avant le 31 décembre 2009.

§ 3. Dispositions applicables aux conduites de gaz combustibles.

Les installations de gaz combustibles satisfont aux dispositions du chapitre VI du titre I^{er} du livre II [articles GZ] des dispositions générales du règlement.

En aggravation à ces dispositions, le cheminement des conduites de gaz combustibles dans le volume du parc de stationnement, à l'intérieur de la zone de remisage, des rampes et allées de circulation des véhicules, s'effectue sous gaine ouverte à l'air libre à l'une de ses extrémités, coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 (o → i) (ve ou ho), ou en respectant simultanément les conditions suivantes :

- a) La conduite est alimentée soit :
 - en moyenne pression (MP) : dans ce cas, elle est toujours équipée, avant la première entrée dans le bâtiment, d'un appareil de coupure automatique ;
 - en basse pression (BP) à partir d'un détendeur régulateur ou d'un bloc de détente collectif d'immeuble situé à l'extérieur du bâtiment, muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de la pression aval ;
 - en basse pression (BP) à partir d'un réseau BP, sous réserve de l'existence avant pénétration dans l'immeuble d'un robinet déclencheur basse pression interrompant automatiquement le débit de gaz lorsque ce débit excède une valeur calibrée, cette valeur ne pouvant être supérieure à 1,5 fois le débit maximal correspondant au fonctionnement des installations desservies ;

b) Elle est réalisée en tubes d'acier assemblés par soudage et ne comporte aucun accessoire tel que : organe de coupure, raccord mécanique, etc. ;

c) Elle est placée dans les zones piétonnes ou de circulation, hors des zones de remisage des véhicules. Cependant, lorsque la pénétration dans le parc ou la remontée de la conduite se trouve à la verticale d'un emplacement de stationnement, le passage de la partie de la canalisation vers ou depuis la zone de circulation est toléré, au droit d'un, voire deux emplacements

contigus, s'il est mis en place un écran thermique protecteur dépassant de 20 centimètres de part et d'autre de la conduite ;

d) Elle est placée au moins à 2 mètres de hauteur, hors d'atteinte des véhicules et dans la mesure du possible en angle de murs et de plafond ou de poutres et plafonds ;

e) Dans les parcs en infrastructure, la conduite emprunte le premier niveau du parc accessible aux véhicules à partir du niveau du sol extérieur ;

f) Dans le cas d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments, le passage de la conduite dans le parc de stationnement commun reste autorisé à condition qu'il existe un organe de coupure avant sa pénétration dans le parc et un organe de coupure supplémentaire placé hors du volume du parc et avant sa pénétration dans chaque bâtiment ;

g) La conduite est identifiée au moyen des couleurs conventionnelles et sa présence est signalée sur le plan de situation du parc et près des commandes de désenfumage si elles existent.

Section III Aménagements

Article PS 16

Matériaux

Les parois des parcs de stationnement sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0.

Les revêtements intérieurs des murs, plafonds et faux plafonds sont réalisés en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0.

Si les produits d'isolation thermique ou acoustique utilisés ne sont pas réalisés au moyen de matériaux classés au moins :

- A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;
- A2_{FL}-s1 en plancher ou au sol,

ils sont protégés par un écran répondant aux exigences du paragraphe 1-b) de l'article AM 8 des dispositions générales du règlement ; cet écran doit en outre satisfaire à l'exigence requise par le présent article pour les revêtements intérieurs aux parcs.

Dans les parcs de stationnement à simple rez-de-chaussée, la seule exigence relative aux matériaux est l'emploi en couverture de produits classés E.

(Arrêté du 19 décembre 2017) « En atténuation, les produits classés D-s3, d0 sont autorisés comme matériaux au sein des aires d'accueil du public ne dépassant pas 20 m² des parcs de stationnement équipés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. »

Article PS 17

Sols

Les sols présentent une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide, accidentellement répandus, s'écoulent facilement en direction d'une fosse munie d'un dispositif de séparation ou vers tout autre système capable de retenir les liquides déversés. Cette fosse est d'une capacité de 0,5 mètre cube pour un parc d'une capacité inférieure à 250 véhicules et de 1 mètre cube dans les autres cas.

Pour éviter l'écoulement des liquides d'un niveau du parc vers les niveaux inférieurs, le sol de la rampe est surélevé de 3 centimètres à l'intersection des niveaux et des rampes desservant les niveaux inférieurs.

Les sols sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2_{FL}-s2.

Les revêtements des sols peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou C_{FL}-s2.

Section IV

Installations techniques et électriques

Article PS 18

Désenfumage

§ 1. Généralités.

Les installations de désenfumage permettent l'évacuation des fumées et des gaz chauds en cas d'incendie.

Les installations de désenfumage et de ventilation du parc peuvent être communes.

Le désenfumage du parc peut être réalisé par tirage naturel ou mécanique.

La mise en place d'un dispositif anti-intrusion tel qu'un grillage ou une grille, installé au droit des ouvertures d'un parc de stationnement largement ventilé ou des bouches de désenfumage pour les autres parcs, ne doit pas réduire l'efficacité du désenfumage.

§ 2. Désenfumage naturel.

Le désenfumage naturel est réalisé par des évacuations de fumées et des amenées d'air naturelles qui communiquent avec l'extérieur directement ou au moyen de conduits.

Le désenfumage naturel est autorisé dans les parcs de stationnement couverts comprenant un seul niveau, situé au niveau de référence, si les ouvertures d'amenées d'air en partie basse et d'évacuation des fumées en partie haute présentent une surface libre minimale de 12 décimètres carrés par véhicule pour chacune de ces deux fonctions.

Cette disposition est également admise pour le niveau situé immédiatement au-dessus et celui situé immédiatement au-dessous du niveau de référence de tout parc de stationnement couvert si la distance maximale entre les bouches d'amenées d'air et d'évacuation des fumées est inférieure à 75 mètres.

Les parcs de stationnement largement ventilés tels que définis à l'article PS 3 sont réputés être désenfumés naturellement quel que soit le nombre de leurs niveaux.

§ 3. Désenfumage mécanique.

Le désenfumage est réalisé mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence ainsi que dans les niveaux du parc en superstructure, à l'exception des cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du § 2 ci-dessus et des cas particuliers où le parc dispose de niveaux répondant aux conditions de désenfumage naturel justifiées par une étude au moyen de l'ingénierie du désenfumage, et dans ces niveaux uniquement.

Le désenfumage mécanique s'effectue par compartiment et assure un débit d'extraction minimum correspondant à 900 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment. Cette valeur peut être réduite à 600 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment, si le compartiment est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. (Arrêté du 19 décembre 2017) « Lorsque des surfaces sont occupées par des activités annexes différentes du remisage des véhicules, l'équivalence pour le calcul d'extraction est d'un véhicule pour 25 mètres carrés d'activités annexes autorisées. »

Les amenées d'air peuvent être naturelles ou mécaniques. Dans le cas d'amenées d'air mécaniques, le débit d'amenée d'air doit être de l'ordre de 0,75 fois le débit extrait avec une tolérance de plus ou moins 10 %.

La mise en fonctionnement du désenfumage mécanique d'un compartiment entraîne la mise à l'arrêt de la ventilation mécanique du parc. Cette mesure n'empêche pas la mise en fonctionnement du désenfumage dans d'autres compartiments au moyen des commandes manuelles prioritaires.

§ 4. Dispositions techniques.

4.1. Bouches de désenfumage naturel et mécanique :

Les bouches de désenfumage sont disposées afin de permettre un balayage satisfaisant et d'obtenir le débit escompté.

Les bouches d'amenée d'air se situent en partie basse du compartiment à désenfumer ; ces aménages d'air sont réalisés soit par des ouvertures en façade soit par des conduits.

Les bouches d'extraction sont installées en position haute dans le volume à désenfumer. Elles sont interdites dans les rampes intérieures du parc.

4.2. Conduits de désenfumage :

4.2.1. [Arrêté du 24 septembre 2009] « Conduits de désenfumage naturel :

Les conduits de désenfumage naturel répondent aux dispositions suivantes :

- leur section est au moins égale à la surface libre des bouches qu'ils desservent par niveau ;
- le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de la section des conduits et des bouches est inférieur ou égal à 2.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux conduits des aménages d'air naturel d'un système de désenfumage mécanique.

Dans ce dernier cas, les ouvertures d'aménages d'air sont d'une surface minimale de 9 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 900 mètres cubes par heure et d'une surface minimale de 6 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 600 mètres cubes par heure.

Les conduits verticaux d'évacuation ne comportent pas plus de deux dévoiements. L'angle avec la verticale de ces dévoiements n'excède pas 20 degrés.

La longueur des raccordements horizontaux d'étage des conduits d'évacuation, dits traînasses, n'excède pas deux mètres, sauf si l'efficacité du désenfumage est démontrée dans les conditions définies au paragraphe 5 suivant. »

4.2.2. Conduits de désenfumage naturel et mécanique :

Les conduits de désenfumage sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0 et sont stables au feu de degré 1/4 d'heure tel que défini au § 1.2 de l'annexe 5 de l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

Dans la traversée du parc, les conduits de désenfumage ainsi que leurs trappes et portes de visite sont coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI_{multi} 30 (ve ou ho), sauf dans le compartiment desservi. S'ils traversent d'autres locaux, ils sont du même degré coupe-feu que les parois traversées.

Les conduits de désenfumage du parc sont indépendants par niveau et par compartiment tant pour l'arrivée d'air frais que pour l'évacuation des fumées. Ils peuvent déboucher dans un système collecteur dans le cas d'une extraction mécanique, à condition que la hauteur de recouvrement corresponde au moins à la hauteur d'un niveau.

Le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation des fumées se trouve en dehors des parties de toiture pour lesquelles une protection particulière est demandée à l'article PS 10.

Le débouché des conduits d'évacuation des fumées des parcs de stationnement d'une capacité inférieure ou égale à cent véhicules peut être installé en façade s'il n'existe aucune baie établie à moins de 8 mètres au-dessus d'eux ou à leur aplomb, ni dans une zone de 4 mètres de part et d'autre. Il en est de même pour le débouché des conduits d'évacuation d'air naturel communiquant directement avec l'extérieur.

4.3. Ventilateurs de désenfumage :

Les ventilateurs d'extraction assurent leur fonction pendant 2 heures à 400° C ou sont classés F₄₀₀ 120. Ces exigences peuvent être réduites à 200° C pendant deux heures ou F₂₀₀ 120 si le compartiment est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

Chaque ventilateur est alimenté par un circuit qui lui est propre dans les conditions prévues à l'article EL 16, § 1 et 2, des dispositions générales du règlement.

Pour éviter que les effets d'un sinistre n'affectent leur fonctionnement, les ventilateurs d'extraction, y compris leurs moteurs, sont éloignés de tout véhicule en stationnement par un espace vide minimal de 3 mètres. Lorsque cette distance ne peut être directement respectée,

la mise en place d'un élément constructif répondant aux dispositions ci-dessous est considérée comme satisfaisante :

- il est réalisé en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré égal au degré coupe-feu du plancher haut du niveau correspondant avec un maximum de 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 ;
- la distance de 3 mètres prévue ci-dessus est vérifiée en le contournant, quel que soit le plan choisi.

4.4. Dispositifs de commandes manuelles :

Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules ainsi que dans ceux d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules équipés d'un système généralisé d'extinction automatique du type sprinkleur, un dispositif de commandes manuelles regroupées, prioritaires et sélectives par compartiment, suffisamment renseignées pour permettre l'arrêt et la remise en marche des ventilateurs, est installé au niveau de référence, à proximité de chaque accès des véhicules. Dans tous les cas, le dispositif de commandes manuelles est signalé de façon parfaitement repérable de jour comme de nuit.

Dans le cas d'un parc disposant de plusieurs dispositifs de commandes manuelles regroupées, l'utilisation d'un de ces dispositifs entraîne l'inhibition des autres.

Pour les autres parcs, les commandes de désenfumage sont regroupées à l'intérieur du poste de sécurité défini à l'article PS 26.

4.5. Le désenfumage des escaliers desservant les parcs de stationnement n'est pas obligatoire.

§ 5. Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé pour les parcs de stationnement couverts. Dans ce cas, le maître d'ouvrage fait appel à un organisme reconnu compétent par le ministre de l'intérieur. Après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP/IGH, sur les hypothèses et les scénarios retenus, cet organisme produit un rapport d'étude qui précise notamment :

- les modèles et codes de calculs utilisés ;
- les critères d'évaluation des risques ;
- les conclusions au regard de ces critères.

❶ a) Rappel du principe général

a.1) Contexte

L'article PS 18 de l'arrêté du 25 juin 1980 (modification du 9 mai 2006) précise dans son premier paragraphe que le désenfumage permet d'évacuer les gaz chauds et les fumées en cas de sinistre.

Dans les parcs de stationnement, il est très difficile de maintenir une hauteur libre de fumée supérieure à 2 m en cas d'incendie. Les hauteurs sous plafond sont souvent faibles et les incendies de véhicules libèrent de grandes quantités de chaleur et de fumée.

L'approche doit donc être différente des autres locaux où il s'agit d'abord de maintenir des chemins d'évacuation praticables pour les occupants, en préservant au maximum la stratification thermique de la fumée.

Dans ce contexte, le rôle principal du système de désenfumage est de permettre aux services de secours de localiser le foyer et d'y accéder pour engager les moyens de lutte contre l'incendie. En outre, la propagation des fumées au-delà du niveau et du compartiment sinistré doit être limitée. Les accès au compartiment doivent être également exempts de fumées sur toute la hauteur.

a.2) Principe de désenfumage

Dans les parcs de stationnement, le principe de désenfumage est fondé sur un « balayage » de la fumée permettant le maintien d'une zone libre de fumée, pour faciliter l'accès au foyer par les services de secours. Il s'agit de repousser la fumée d'un côté du foyer afin d'offrir des conditions de visibilité suffisantes pour localiser le foyer et faciliter la lutte contre l'incendie. L'objectif du désenfumage est donc de maintenir une zone libre de fumée entre au moins une des entrées du parc et le foyer.

L'accès le plus approprié (en fonction du lieu du foyer d'origine) doit pouvoir être identifié, de manière à permettre, à l'arrivée des secours, une reconnaissance efficace et dans les plus brefs délais.

a.3) Obtention du balayage

Pour s'opposer à la progression de la fumée et la repousser d'un côté du foyer, il est nécessaire de créer un mouvement d'ensemble de l'air (vicié et frais) au sein du compartiment. L'écoulement ainsi généré doit posséder un sens privilégié et une vitesse suffisamment élevée (de 0,5 (cf. IGH) à 1,5 m/s (cf. protection incendie des tunnels)).

En fonction des configurations, il n'est pas toujours possible d'obtenir un balayage en tout point du parc de stationnement. Toutefois, afin de permettre l'accès à tous les foyers d'incendie envisageables, il doit être possible d'obtenir au moins un balayage suffisant pour dégager tous points des allées d'accès aux places de stationnement.

b) Préconisations pour le désenfumage mécanique

Ces préconisations concernent uniquement les parcs à construire et ceux faisant l'objet de travaux importants. En désenfumage mécanique, le balayage est obtenu à l'aide d'un soufflage ou d'une amenée d'air naturelle associée à une extraction mécanique de la fumée. La réglementation définit un débit d'extraction proportionnel au nombre de places dans le compartiment, de 600 à 900 m³/h/véhicule suivant que le parc de stationnement dispose ou non d'un système d'extinction automatique à eau de type sprinkler.

Le dimensionnement du système de désenfumage doit permettre de conserver pendant les premières minutes le niveau sinistré en dépression, limitant la propagation des fumées vers les autres niveaux. Le respect de cette exigence ne suffit cependant pas à garantir l'obtention d'un balayage satisfaisant pour repousser les fumées en cas d'incendie. Les recommandations suivantes précisent les modalités de mise en œuvre du désenfumage afin de favoriser le balayage des fumées.

b.1) Vitesse de balayage

La vitesse moyenne de balayage sur l'ensemble du compartiment doit être la plus grande possible. Pour un compartiment de forme rectangulaire, il est préférable de réaliser le balayage selon le grand axe du compartiment.

b.2) Traitement des zones mortes

Le balayage doit minimiser le nombre de « zones mortes » dans le compartiment, c'est-à-dire des zones au sein desquelles la vitesse obtenue est faible, voire orientée en sens contraire du sens de balayage (phénomène de recirculation).

Ces zones apparaissent généralement :

- dans les coins du compartiment, si le balayage est réalisé en diagonal de celui-ci ;
- dans les sillages des obstacles (parois, voiles, etc.).

Afin de permettre l'accès aux « zones mortes », des moyens doivent être mis en place pour dégager les cheminement d'accès aux places de stationnement.

(Obstacle au balayage dû aux voiles porteurs intermédiaires : nécessite sa prise en compte dans le dimensionnement.)

b.3) Parois internes au compartiment

Les parois ajourées existant à l'intérieur du compartiment et présentant une surface d'ouverture représentant moins de 50 % de la surface totale doivent être considérées comme des obstacles à l'établissement d'un mouvement de balayage dès lors que celui-ci n'est pas parallèle à l'orientation de ces parois.

Les parois internes au compartiment peuvent être utilisées pour canaliser les écoulements si le sens de balayage est parallèle à ces parois.

b.4) Rampes d'accès et désenfumage

Les bouches de soufflage et d'extraction doivent être positionnées le plus loin possible des rampes d'accès afin de limiter les débits échangés entre le compartiment et l'extérieur.

Le balayage doit être orienté pour limiter le risque de progression de la fumée via les rampes d'accès.

Rappel : Eviter de positionner les extractions à proximité ou dans les rampes : si cette solution est retenue, des moyens pour canaliser les écoulements sont nécessaires.

b.5) Influence des véhicules

Les bouches de soufflage et d'extraction ne doivent pas être situées à proximité d'un véhicule (par exemple au fond d'une place de stationnement). Il est nécessaire de réserver au besoin un espace interdit aux véhicules à proximité des bouches.

La conception du système de désenfumage doit prendre en compte la présence des véhicules qui influencent les écoulements induits par le système.

Ne pas positionner de place de stationnement ou un obstacle devant une bouche de soufflage ou d'extraction : ces places de parking peuvent être réservées aux 2 roues.

b.6) Influence des box

L'introduction de box, de volumes fermés ou de parois toute hauteur ou de hauteur limitée conduit à modifier le balayage initial. Leur effet sur le désenfumage doit être pris en compte dans la conception.

Les parois de hauteur limitée à la hauteur des véhicules de tourisme sont considérées sans impact significatif.

b.7) Bouches de soufflage

Les bouches de soufflage sont positionnées en partie basse du volume afin de préserver le plus longtemps possible la stratification de la fumée.

Les bouches de soufflage doivent être orientées pour souffler de préférence dans le sens de balayage attendu, c'est à dire de la zone de soufflage vers la zone d'extraction.

Toutefois, lorsque le système de désenfumage est utilisé en système de ventilation (santé – confort) et qu'il nécessite une inversion des positions des bouches, les vitesses aux bouches doivent être augmentées.

L'air frais issu des bouches de soufflage doit se diffuser librement dans le volume sans impacter les parois du compartiment pour ne pas créer des écoulements fortement perturbés, peu propices à l'établissement d'un mouvement d'ensemble de l'air dans le compartiment. Pour ce faire, il est préconisé :

- de limiter la vitesse de soufflage au niveau des bouches à moins de 5 m/s en ajustant au besoin leur nombre et leur surface ;
- de placer les bouches le plus loin possible des parois leur faisant face (idéalement, les bouches soufflent parallèlement aux parois les plus proches).

Il est possible de recourir à des bouches de soufflage réparties pour éliminer les « zones mortes » ou uniformiser la vitesse de balayage sur toute la largeur du compartiment.

b.8) Bouches d'extraction

Les bouches d'extraction doivent se situer en partie haute des volumes afin d'extraire directement dans la couche de fumée. Toutefois, dans les parcs existants, lorsque le système de désenfumage est utilisé en système de ventilation (santé – confort) et qu'il nécessite une inversion des positions des bouches, les vitesses aux bouches peuvent utilement être augmentées, notamment à l'occasion de travaux.

b.9) Débits

Les débits d'extraction de fumées dépendent de la configuration globale du désenfumage. Son dimensionnement doit prendre en compte l'ensemble du cheminement, de l'entrée d'air frais dans les conduits jusqu'à l'extraction de la fumée à l'extérieur.

b.10) Alimentation électrique

Les équipements du système de désenfumage sont conçus pour résister à la chaleur.

Les alimentations électriques de ces équipements doivent rester opérationnelles malgré l'incendie.

Ils doivent être conçus de manière à éviter l'exposition directe des câbles électriques aux flammes.

Dans le cas contraire, il est recommandé d'utiliser des câbles classés CR1 sécurisés. L'objectif est de maintenir le fonctionnement du système d'extraction pendant la durée exigée par l'article PS 18.

b.11) Puissance électrique

L'article PS 20 fixe les capacités des puissances électriques minimum correspondant aux 2 niveaux les plus contraignants pour les parcs de capacité supérieure à 500 véhicules. Il est nécessaire d'exclure la mise en fonctionnement simultanée de plus de 2 niveaux.

c) Préconisations pour le désenfumage naturel

Les recommandations faites pour le désenfumage mécanique s'appliquent également pour la plupart au désenfumage naturel, en dehors des points relatifs aux vitesses et aux débits.

En complément, une attention doit être portée aux conduits dédiés aux amenées d'air et aux pertes de charge induites notamment dans les parcs de stationnements en infrastructure.

Les implantations en façades doivent être judicieusement réparties pour éviter les retours de fumées vers les autres baies dédiées au désenfumage.

Enfin, le balayage étant assuré uniquement par la thermique de l'incendie, une alternance de bouches d'amenées d'air et d'évacuation de fumées est à privilégier dès lors que des distances significatives sont rencontrées dans les niveaux à désenfermer.

d) Réception, maintenance et vérifications

Pour justifier du maintien de la performance prévue à l'article PS 32, en situation d'exploitation (maintenance et vérification), il est recommandé de réaliser des campagnes de mesures de débits aux bouches.

Pour la réception, les essais et vérifications in situ visent à s'assurer de la bonne implémentation des solutions de désenfumage effectivement installées dans les ouvrages.

d.1) Mesures aérauliques au niveau des bouches

En désenfumage mécanique, des mesures de la vitesse au voisinage des bouches peuvent être réalisées « à froid » pour s'assurer que les débits effectivement soufflés ou extraits sont bien conformes aux exigences de la réglementation.

La mesure locale des débits aux bouches constitue un bon moyen de quantifier l'intensité des phénomènes parasites soulevés au stade de l'inspection, comme la présence d'obstacles aux écoulements (structure du bâtiment, présence de véhicules, etc.), l'orientation des bouches, la configuration des conduits, etc.

Les mesures aérauliques peuvent être réalisées rapidement sur site, avec une faible incidence sur l'exploitation des ouvrages.

Afin d'intégrer les vitesses locales, ces mesures doivent tenir compte des surfaces aérauliques de la gaine, de la présence des grilles, lames et silencieux...

Pour les bouches dont les caractéristiques sont méconnues, un cône de mesure doit être utilisé pour garantir la valeur du débit. Les mesures doivent être réalisées lorsque seul le désenfumage (soufflage et extraction) du niveau concerné est mis en fonctionnement. Une situation en régime établi est considérée atteinte après au moins 5 minutes.

d.2) Evaluation du balayage**Sans génération de chaleur**

Le système de désenfumage étant activé, une mesure de la vitesse locale effectuée en différents points du volume à l'aide d'anémomètres permet de s'assurer de la création effective d'un mouvement d'ensemble de l'air suffisant pour favoriser le balayage de la fumée.

Avec génération de chaleur

Les essais d'enfumage in situ, basés sur une génération de fumée et de chaleur, ont pour objet d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité des équipements de désenfumage tels qu'ils sont installés dans les ouvrages.

Ces essais sont réalisés avec des fumées chaudes afin de se placer dans des conditions très réalistes d'enfumage.

Un dégagement de chaleur est nécessaire pour reproduire la progression naturelle de la fumée dans tout le volume, phénomène contre lequel le système de désenfumage doit faire face pour assurer un balayage efficace.

Au cours des essais d'enfumage, la fumée produite agit comme un traceur des écoulements, ce qui permet de facilement visualiser les mouvements gazeux, à la fois dans tout le volume considéré et à l'extérieur de celui-ci. Les essais d'enfumage constituent ainsi une démonstration visuelle de l'efficacité des dispositifs de désenfumage. C'est la raison pour laquelle ce type d'expérimentation implique très souvent la réalisation d'enregistrements vidéos et la prise de photographies.

Une métrologie locale de la vitesse et de la température des gaz à des endroits judicieusement choisis aide à compléter l'analyse en fournissant des données quantifiées permettant une évaluation objective de la situation.

Rappel : Ne pas positionner le soufflage perpendiculairement au sens de balayage : le sens des soufflages et d'extraction doivent favoriser leur écoulement. (Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

Article PS 19**Installations électriques**

Les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministère chargé du travail et qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques et à ses arrêtés d'application, ainsi qu'aux normes auxquelles ils font référence.

Les installations électriques des aires de stationnement sont réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour ce qui concerne les locaux présentant des risques d'incendie (conditions d'influence externe BE 2). Celles qui sont implantées à moins d'un mètre cinquante du sol sont réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour ce qui concerne les locaux présentant des risques mécaniques (conditions d'influence externe AG 4).

Article PS 20

Alimentation électrique des installations de sécurité

§ 1. Les installations suivantes bénéficient d'une alimentation électrique de sécurité :

- les installations de détection automatique incendie non autonomes et les équipements qui y sont asservis ;
- les monte-voitures ;
- les ascenseurs utilisables par les personnes handicapées en cas d'incendie et ceux définis à l'article PS 5 ;
- les moyens de secours en eau ;
- les moyens de communication destinés à donner l'alerte ;
- les moteurs des ventilateurs de l'installation de désenfumage mécanique.

§ 2. L'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée en câbles de catégorie CR 1.

Les câbles d'alimentation des installations de désenfumage propres à un compartiment ne sont pas disposés au-dessus des emplacements de stationnement de celui-ci sauf s'ils remplissent une des deux conditions suivantes :

- ils sont placés dans des gaines coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (ve ou ho) (o → i) ;
- le compartiment est protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

§ 3. Si la capacité d'accueil du parc est supérieure à 500 véhicules, l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée au moyen d'une alimentation électrique de sécurité conforme à la NF S 61-940. Dans ce cas, il est admis que pour son dimensionnement soit seule prise en compte la puissance électrique totale des moteurs des ventilateurs de désenfumage mécanique des deux compartiments les plus contraignants en capacité d'accueil des véhicules.

Lorsque l'alimentation électrique de sécurité est assurée par un groupe électrogène, le temps de commutation ne peut être supérieur à 15 secondes conformément aux dispositions de la norme [Arrêté du 24 septembre 2009] « NF E 37-312. »

En l'absence de détection incendie dans le parc, il est admis de ne pas réaliser automatiquement la neutralisation des sécurités liées au fonctionnement du groupe. Cette neutralisation est commandée localement ou à distance par une action manuelle en cas d'incendie et d'une absence simultanée d'alimentation électrique normale.

§ 4. Si la capacité d'accueil du parc est inférieure ou égale à 500 véhicules, l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d'une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement.

§ 5. Le tableau de sécurité de l'établissement est installé dans un local de service électrique isolé par des parois et un plancher haut coupe-feu de degré 1 heure, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, la ou les portes étant coupe-feu de degré une 1/2 heure ou EI 30.

Article PS 21

Éclairage normal

Tout parc de stationnement comporte un éclairage normal réalisé conformément aux dispositions de l'article EC 6 des dispositions générales du règlement.

Article PS 22

Éclairage de sécurité (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction d'évacuation. Cet éclairage d'évacuation comporte une nappe haute complétée par une nappe basse, toutes deux conformes aux dispositions des articles EC 7 à EC 9 et EC 11 à EC 15 des dispositions générales du règlement de sécurité.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 8 (§ 2), la nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l'une des deux dispositions suivantes :

- a) Ils sont placés au plus à 0,50 mètre du sol ;
- b) Ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils doivent présenter les caractéristiques mécaniques requises et peuvent déroger aux dispositions des articles EC 9 et EC 11 (§ 1), sous réserve de respecter les caractéristiques suivantes :
 - émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et d'azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l'axe du cheminement d'évacuation ;
 - toutes les couleurs sont autorisées, à l'exclusion du rouge et de l'orange ;
 - la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres.

Article PS 23

Chargement des batteries des véhicules électriques (Arrêté du 24 septembre 2009)

1. Le nombre de prises électriques destinées à effectuer la charge des véhicules électriques n'est pas limité.

2. Le nombre d'équipements et bornes de recharge d'engins électriques de type levage, manutention, autolaveuses est limité à trois par établissement. Leur puissance unitaire ou cumulée maximale est de 10 kW.

IRVE (Installations de Recharge pour Véhicules Electriques)

a) Historique

Au sein de l'arrêté du 25 juin 1980 (modification du 9 mai 2006), la version d'origine de l'article PS 23, limitait à trois, le nombre autorisé de véhicules électriques dans un parc de stationnement couvert.

L'objectif était de restreindre les engins fonctionnant avec des batteries au plomb qui ont la particularité de dégager une certaine quantité d'hydrogène en période de charge.

A la suite du Grenelle de l'environnement, en 2009, l'article a été modifié afin de permettre l'installation d'IRVE(s) pour les véhicules électriques dédiés au transport de personnes dont le contenant des batteries est étanche.

Des retours d'expériences de feux de véhicules électriques en voirie et des essais réalisés par des laboratoires agréés en partenariat avec les constructeurs ont mis en évidence qu'il était difficile pour les acteurs du secours d'éteindre un feu de véhicule électrique lorsque les conditions sont réunies pour générer un emballement de la batterie.

C'est pourquoi, en février 2012, en raison d'un nouveau risque introduit dans les parcs de stationnement lié à la charge des véhicules électriques, en concertation avec les organisations professionnelles représentatives, un

cahier des charges a été validé en Commission Centrale de Sécurité sur la base de l'article GN 4 § 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

Depuis, les constructeurs ont procédé à un certain nombre d'aménagements pour faciliter l'intervention des secours et limiter les possibilités d'emballement en cas d'incendie.

Aujourd'hui nous disposons d'une meilleure connaissance de ces technologies. Le nombre de feux de véhicules électriques est relativement restreint et principalement dû à des incivilités. Par conséquent, les dispositions du cahier des charges ont fait l'objet d'atténuations.

b) Transposition du cahier des charges

Afin de réunir toutes les dispositions concernant les parcs de stationnement couverts ouverts au public sur un seul et même support, le cahier des charges relatif à l'installation d'infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables, validé en Commission Centrale de Sécurité le 2 février 2012, a été transposé dans son intégralité dans le présent guide de préconisations.

c) Domaine d'application

Ces nouvelles préconisations concernent tous les établissements de type parc de stationnement couvert classés PS à construire ou à modifier, qui engagent des travaux de réalisation d'infrastructures dédiées à la charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (application du GN 10).

Elles sont également applicables aux parcs de stationnement couverts intégrés aux immeubles de grande hauteur (arrêtés du 18 octobre 1977 et du 30 décembre 2011).

Les points de charge électrique existants, dont l'implantation a été autorisée par l'administration, sont considérés conformes à la réglementation applicable au moment de leur installation et ne sont pas concernés.

Les IRVE(s) exclusivement dédiées aux flottes des véhicules de petit gabarit de type vélo, triporteur, scooter ou quadricycle, dont la puissance de la batterie est inférieure ou égale à 10 kWh ne sont pas concernées par ces préconisations.

Objectifs de sécurité :

1. Limiter le nombre de véhicules électriques impactés par un sinistre.
2. Limiter le risque de départ de feu lié à la charge.
3. Eviter l'emballement d'une batterie soumis à un incendie.
4. Alerter précocement et faciliter l'action des secours.

d) Terminologie et définitions

Point de charge : interface qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois, associée à un emplacement de stationnement.

Station de charge : ensemble d'emplacements de stationnement contigus permettant la charge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) : ensemble de matériels tels que circuit d'alimentation électrique, borne de recharge ou point de recharge, coffret de pilotage et de gestion et de dispositifs utiles notamment à la transmission de données, à la supervision, au contrôle et au paiement, nécessaires au service de la recharge des véhicules électriques.

Charge normale : action qui permet la recharge d'une batterie sur un point de recharge d'une puissance inférieure ou égale à 22 kVA.

Charge rapide : action qui permet la recharge d'une batterie sur un point de recharge à une puissance supérieure à 22 kVA.

Niveau de référence : niveau de voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie (cf. article PS 3).

e) Responsabilité du propriétaire et de l'exploitant

En rappel des dispositions des articles R. 123-43 et R. 122-14 à R. 122-18 du code de la construction et de l'habitation, les infrastructures de charge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables sont réalisées sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.

f) Préconisations générales d'implantation

Les emplacements isolés accueillant un point de charge ou les stations de charge électrique peuvent être installés :

- au rez-de-chaussée défini par rapport au niveau de référence ;
- au niveau en dessous et au niveau au-dessus du niveau de référence.

En aggravation pour les parcs de stationnement ne répondant pas aux exigences de l'article PS 5, l'installation de points de charge est limitée au rez-de-chaussée (niveau le plus proche du niveau voirie).

Toutefois, l'ensemble de ces limitations ne s'applique pas lorsque les points de charge sont installés dans les cas suivants :

- dans les parcs de stationnement largement ventilés (PSLV) répondant aux dispositions de l'article PS 3 ;
- en toiture terrasse (à l'air libre) des parcs de stationnement si les infrastructures de charge de véhicules électriques sont implantées à plus de huit mètres de tout bâtiment tiers, des dégagements, locaux ou installations techniques ;
- dans les parcs de stationnement disposant d'une installation d'extinction automatique à eau de type sprinkler, ou brouillard d'eau sous réserve de l'avis favorable de la commission de sécurité, qui couvre la totalité des points de charge et stations de charge électrique.

Dans les cas d'atténuation ci-dessus, des colonnes sèches sont installées à tous les niveaux dans les escaliers ou les sas d'accès au compartiment concerné par les emplacements isolés et les stations de charge électrique, pour une mise en œuvre rapide de moyens d'extinction par les services d'incendie et de secours.

La mise en place d'infrastructures de charge de véhicules électriques doit respecter simultanément les deux conditions suivantes :

- 20 points de charge maximum par compartiment au sens de l'article PS 12 ;
- 150 kVA de puissance maximum simultanément délivrable par compartiment au sens de l'article PS 12.

Les compartiments équipés d'une installation d'extinction automatique à eau de type sprinkler, ou brouillard d'eau sous réserve de l'avis favorable de la commission de sécurité, ne sont pas limités en puissance maximum cumulée et en nombre de points de charge.

Les locaux regroupant les installations techniques et électriques doivent être conformes aux dispositions de l'article PS 9.

L'installation de points de charge rapide n'est autorisée que dans l'une des conditions suivantes :

- emplacements non couverts ;
- toiture terrasse et niveau de référence des PSLV ;
- niveau de référence, niveau au dessous et niveau au dessus des parcs de stationnements couverts équipés d'une installation d'extinction automatique à eau de type sprinkler, ou brouillard d'eau sous réserve de l'avis favorable de la commission de sécurité.

g) Implantation d'I.R.V.E.(s) isolée(s)

Lorsque les points de charge ne sont pas regroupés en un même lieu dans le parc de stationnement « classé PS », ils doivent répondre aux exigences minimales suivantes :

- être clairement identifiés comme emplacements de charge électrique ;
- chaque emplacement accueillant un point de charge doit être séparé par au moins 6 emplacements non dédiés à la charge électrique ou par une distance minimale de 15 mètres ;
- un extincteur à eau de 6 kg doit être disposé à proximité de chaque emplacement accueillant un point de charge ;
- une coupure d'urgence générale de l'alimentation électrique des points de charge est obligatoire. Elle est soit centralisée au poste d'exploitation du parc, soit implantée à proximité des commandes de désenfumage du parc (cf. article PS 18 § 4.4).

Dans le cas de la mise en place d'une surveillance déportée prévue à l'article PS 25 §3 ou d'une télé-surveillance, l'implantation de la coupure d'urgence générale de l'alimentation électrique des points de charge fait l'objet d'un avis préalable de la commission de sécurité compétente. Les organes de coupure sont identifiés et facilement accessibles aux acteurs du secours.

h) Implantation de station(s) de charge

Les stations de charge doivent répondre aux exigences minimales suivantes :

- les emplacements doivent être matérialisés ;
- 10 points de charge maximum par station ;

- la station de charge doit être séparée des autres emplacements contigus par des parois pare-flammes de degré une heure ou E 60 (RE 60 en cas de murs porteurs) ; cet aménagement ne doit pas nuire à l'efficacité du système de désenfumage défini à l'article PS 18 § 1 ;
- deux extincteurs à eau de 6 kg doivent être disposés à proximité de l'emprise des postes de charge électrique ;
- une coupure d'urgence générale de l'alimentation électrique des points de charge est obligatoire. Elle est soit centralisée au poste d'exploitation du parc, soit implantée à proximité des commandes de désenfumage du parc (article PS 18 § 4.4). Dans le cas d'une surveillance déportée prévue à l'article PS 25 § 3, l'implantation de la coupure d'urgence générale de l'alimentation électrique des points de charge fait l'objet d'un avis préalable de la commission de sécurité compétente. Les organes de coupure sont identifiés et faciles d'accès. En atténuation, si le parc de stationnement dispose d'un système d'extinction automatique à eau couvrant la totalité de l'emprise des emplacements de la station de charge, les parois pare-flammes une heure ou E 60 (RE 60 en cas de murs porteurs) ne sont pas exigibles.

Si les points de charge sont installés dans les parties non couvertes d'un parc de stationnement, les parois pare-flammes une heure ou E 60 (RE 60 en cas de murs porteurs) ne sont pas exigibles.

Lorsqu'un parc de stationnement ne respecte pas les dispositions de l'article PS 6, les structures situées dans l'emprise de la station de charge électrique et jusqu'à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré une heure ou R 60 au minimum par projection horizontale et le plancher supérieur coupe-feu de degré une heure ou REI 60 (volume de protection).

i) Surveillance et plan d'intervention

La surveillance s'effectue dans les conditions mentionnées à l'article PS 25. Pour les parcs qui ne font pas l'objet d'une surveillance humaine permanente sur site, un système de vidéosurveillance est mis en place au niveau des stations et des points de charge.

Un système d'alerte est installé à proximité des escaliers ou des issues du compartiment où sont implantés les stations de charge ou les points de charge. Ce système permet de prévenir le poste de surveillance ou de télésurveillance de tout problème.

Un plan d'intervention doit être implanté au niveau de référence d'accès des secours. Les emplacements des stations de charge et des coupures d'urgence « électrique » sont matérialisés sur le plan d'intervention et les plans de niveaux pour faciliter leur localisation par les services d'incendie et de secours.

j) Conditions d'exploitation, vérifications techniques et contrôle

L'exploitant détermine les conditions d'exploitation des installations d'infrastructures de charge électrique, après avis de la commission de sécurité compétente. Les modalités d'exploitation des infrastructures de charge (ou des points de charge) sont annexées au registre de sécurité de l'établissement.

Les infrastructures de charge électrique sont vérifiées dans le cadre des maintenances et vérifications prévues à l'article PS 32.

Dans le cadre de ses visites, la commission de sécurité vérifie que les contrôles techniques des installations prévus par l'article PS 33 ont été réalisés. L'aménagement d'IRVE(s) n'entraîne pas systématiquement le passage d'une commission de sécurité. (Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

Article PS 24

Ascenseurs, ascenseurs de charge et monte-charge

§ 1. Dans les parcs comportant plus de sept niveaux en infrastructure, les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent pouvoir accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d'au moins un ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers.

Les ascenseurs et les monte-charge sont isolés du reste du parc dans les mêmes conditions que les escaliers. Néanmoins, le volume d'un escalier peut être commun à un ascenseur ou un bloc d'ascenseurs. En complément, les dispositions du premier tiret de l'article PS 13, § 5, s'appliquent si l'ascenseur ou bloc d'ascenseurs est à l'air libre ou implanté dans un volume commun à celui d'un escalier.

La phrase « Les ascenseurs, ascenseurs de charge et les monte-charge sont construits et installés conformément aux spécifications de la directive 95/16/CE. » a été supprimée par l'arrêté du 19 décembre 2017.

§ 2. Lorsque des ascenseurs accessibles aux personnes à mobilité réduite sont imposés, ils doivent également être utilisables en cas d'incendie pour l'évacuation de ces personnes. Ils répondent en outre aux dispositions suivantes :

- ils donnent directement sur la voie publique, sur un hall ou une circulation menant sur l'extérieur ;
- ils sont reliés à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'une circulation enclouonnée sans avoir à transiter par le volume du parc ;
- une aire d'attente est aménagée en face de ces ascenseurs. La surface [Arrêté du 19 décembre 2017] « de l'aire » d'attente [Arrêté du 19 décembre 2017] « d'un ascenseur ou d'une batterie d'ascenseurs » à un niveau donné est proportionnelle au nombre de places de stationnement prévues pour les personnes à mobilité réduite à ce niveau, à raison [Arrêté du 19 décembre 2017] « de 1 emplacement pour fauteuil roulant par place avec un minimum de 2 emplacements et un maximum de 5 » ;
- l'aire d'attente n'empiète pas sur la circulation menant à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur ;
- ils disposent d'un balisage de sécurité et d'une signalétique appropriée et conforme à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044, facilement repérable à partir des emplacements de stationnement réservés pour les personnes à mobilité réduite.

À chaque niveau, la distance à parcourir par les personnes à mobilité réduite depuis leur emplacement de stationnement réservé à cet effet pour atteindre un ascenseur utilisable en cas d'incendie ou une sortie sur l'extérieur respecte les dispositions de l'article PS 13, § 1.

Le tiret « - en aggravation de l'article PS 13, § 5, les sas d'accès ont une surface minimale de 5 mètres carrés avec une largeur d'au moins 1,50 mètre, y compris les circulations menant à ces sas ; » a été supprimé par l'arrêté du 19 décembre 2017.

Aires d'attente

La version de l'article PS 24 de 2006 a été modifié sur 3 points :

- les références normatives des ascenseurs ne sont plus indiquées car elles sont désormais définies dans les textes idoines que sont les textes relatifs à l'accessibilité des personnes handicapées dans les ERP (arrêté du 20 avril 2017 pour le neuf et arrêté du 8 décembre 2014 pour l'existant) ;
- de même, les dimensions des sas d'accès ainsi que des circulations y menant sont celles définies par les mêmes textes précités (annexe 2) ;
- enfin, une réduction raisonnable de la dimension des aires d'attente pour l'évacuation des personnes en situation de handicap.

a) Terminologie et définitions

AA : Aire d'Attente selon l'article PS 24 § 2.

Ascenseur sécurisé : ascenseur disposant d'une alimentation électrique de sécurité devant permettre son fonctionnement continu pendant l'EPSH.

EAS : Espace d'Attente Sécurisé selon l'article CO 59.

EPSH : Evacuation de Personnes en Situation de Handicap, notamment les personnes handicapées en fauteuil roulant.

LRf : Local Refuge selon l'article AS 4.

Place adaptée : places de stationnement réservées aux véhicules pour personnes handicapées en fauteuil roulant.

PSH : Personnes en Situation de Handicap, acronyme adopté au niveau européen en lieu et place de PMR (Personne à Mobilité Réduite).

UFR : Utilisateur de Fauteuil Roulant.

b) Rappel du principe général

L'EPSH, en particulier l'évacuation des UFR, en infrastructure ou en superstructure d'un parc de stationnement couvert ouvert au public, est réalisée au moyen d'un ascenseur sécurisé, tandis que les autres usagers évacuent par l'escalier le plus proche. L'installation d'EAS n'est pas recommandée.

c) Spécificités

L'accès à cet ascenseur doit s'effectuer par l'intermédiaire d'une zone isolée du parc appelée « aire d'attente » (PS 24 § 2) dont la surface est déterminée en fonction du nombre de places adaptées.

Une AA au moins est prévue au niveau où se situent les places adaptées.

Elle est associée à un escalier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une circulation sans passer par le parc.

Elle est balisée et repérable facilement depuis les places adaptées, notamment par un cheminement marqué au sol.

L'AA en infrastructure n'a pas à être désenfumée.

Il ne faut pas confondre AA, EAS et Lrf qui tous participent à l'EPSH dont les caractéristiques techniques sont différentes, notamment en matière de désenfumage et d'isolement.

Il est préconisé d'aménager les places adaptées au plus près du niveau de référence et éviter d'installer des AA à proximité d'une gaine d'extraction de désenfumage. (Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

§ 3. Les ascenseurs de charge utilisés pour déplacer les voitures jusqu'à leur niveau de stationnement* répondent aux dispositions suivantes :

- le degré coupe-feu des parois de la gaine est égal au degré coupe-feu des planchers ;
- les portes palières sont pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30 ;
- un ressaut de 3 centimètres par rapport au sol est aménagé devant chaque porte palière du parc pour éviter tout déversement de liquide dans la cage ;
- un système de détection incendie est installé dans l'ensemble du parc ; sa sensibilisation entraîne la diffusion d'une alarme générale et le retour au niveau de référence de l'ascenseur ;
- dans la cabine, une signalisation inaltérable par pictogramme, visible par le conducteur, doit indiquer l'obligation de mettre le moteur du véhicule à l'arrêt.

Dans un parc de stationnement utilisant un ou des ascenseurs de charge pour déplacer les voitures, au moins un escalier réalisé dans les conditions de l'article PS 13 dessert l'ensemble des niveaux pour permettre l'intervention des services de secours.

*Les termes « sont construits et installés conformément aux spécifications de la directive 95/16/CE. Ils » ont été supprimés par arrêté du 19 décembre 2017.

Section V**Secours contre l'incendie****Article PS 25****Surveillance**

§ 1. La surveillance d'un ou plusieurs parcs de stationnement couverts d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 1 000 véhicules est organisée par l'exploitant en application des dispositions de l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation.

§ 2. La surveillance d'un parc de stationnement couvert d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules se fait à partir d'un poste de sécurité défini à l'article PS 26, par au moins une personne formée et en mesure de réaliser les missions définies à l'article MS 46, § 1, des dispositions générales du règlement.

Néanmoins, pour les parcs de stationnement de capacité de remisage supérieure à 1 000 véhicules dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur généralisé, la surveillance peut être assurée depuis le local d'exploitation.

§ 3. La surveillance d'un parc de stationnement de capacité supérieure à 1 000 véhicules ou de plusieurs parcs de stationnement couverts dont l'un au moins dispose d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules peut être réalisée à partir d'un poste de sécurité déporté à l'extérieur du ou des établissements surveillés, après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Dans ce cas, le service de sécurité est composé d'au moins deux personnes formées et dispose des moyens lui permettant simultanément :

- d'assurer la veille permanente au poste de sécurité centralisé ;
- de réaliser les missions définies à l'article MS 46, § 1, des dispositions générales du règlement sur tous les parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules dont il assure la surveillance.

Si la capacité totale des parcs surveillés est supérieure à 3 000 véhicules, le service de sécurité est composé d'au moins deux personnes formées dont une qualifiée SSIAP 2.

§ 4. La surveillance d'un parc de stationnement peut être réalisée de manière commune avec celle d'autres activités, après avis de la commission de sécurité, et dans les conditions minimales suivantes :

- la surveillance est effectuée depuis un poste de sécurité tel que défini à l'article PS 26 ;
- dans le cas où les exploitants du parc et des autres activités sont distincts, un accord contractuel définit les obligations des parties pour ce qui concerne la surveillance commune, les conditions de maintenance et de vérification des équipements de sécurité regroupés dans le poste de sécurité commun, et l'organisation du service de sécurité. Cette disposition s'applique également pour la surveillance commune de plusieurs parcs relevant d'exploitants distincts.

Article PS 26

Poste de sécurité

Le poste de sécurité est :

- d'accès aisé et implanté au plus, au premier niveau réservé au stationnement situé au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ;
 - accessible en permanence depuis le niveau d'accès des services de secours par une circulation ou un escalier devant satisfaire aux dispositions de l'article PS 13, § 4, ou au moyen d'un dispositif équivalent ;
 - en mesure de recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installation de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, les dispositifs de commande d'alarme, de compartimentage et de désenfumage définies à l'article PS 18, § 4.4, deuxième alinéa, doivent être regroupés à l'intérieur de celui-ci ;
 - protégé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Si, pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux façades.
- Il peut être implanté dans le local d'exploitation du parc.

Surveillance (Articles PS 25 et PS 26)

Objectifs de sécurité :

1. Détecter précocement un début d'incendie.
2. Effectuer une levée de doute.
3. Déclencher l'alarme et l'évacuation.
4. Alerter et faciliter l'action des secours.
5. Mettre en œuvre des mesures de lutte contre le sinistre.

a) Rappel du principe général

< à 1 000 véhicules	Surveillance organisée par l'exploitant par des moyens adaptés au risque	
> à 1 000 véhicules	Obligation d'un poste de sécurité de type PS 26 sauf si EAE	Présence permanente d'une personne formée capable de réaliser les missions du MS 46 § 2

b) Principe du poste de sécurité déporté

Après avis de la commission locale de sécurité, il est autorisé de déporter à l'extérieur du parc le poste de sécurité exigé pour les parcs de stationnement de plus de 1 000 véhicules qui peut assurer la surveillance de plusieurs parcs. Dans ce cas, la réglementation exige la présence d'au moins deux personnes formées et de moyens permettant d'assurer simultanément la veille permanente au poste de sécurité et de réaliser les missions définies à l'article MS 46 § 2 sur tous les parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules dont il assure la surveillance.

Si la capacité totale des parcs surveillés est supérieure à 3 000 véhicules, le service de sécurité doit comprendre au moins un agent SSIAP 2.

c) Principe du poste de télé-surveillance

Les moyens de surveillance des parcs dont la capacité unitaire est inférieure à 1 000 véhicules est laissée à l'appréciation de l'exploitant. La grande majorité de ces établissements dispose uniquement d'agents d'exploitation en journée et aux heures d'affluence.

Par conséquent, pour ces parcs, la mise en place d'un poste de télé-surveillance permet d'élever le niveau de sécurité.

La mise en place de l'organisation ci-après est recommandée.

Ensemble de parcs dont la capacité unitaire est < ou = à 1 000 véhicules	1. Disposer de télé-opérateurs SSIAP 1. 2. S'assurer que les sapeurs-pompiers peuvent accéder à l'intérieur du parc en permanence par toutes les issues. 3. Equiper le parc d'un moyen de communication permettant la liaison entre les sapeurs-pompiers en intervention sur site et le poste de télé-surveillance. 4. Prévoir le déplacement d'un agent d'astreinte dans des délais compatibles avec l'intervention.
Ensemble de parcs dont la capacité unitaire d'au moins l'un d'eux est > à 1 000 véhicules	En plus des préconisations ci-dessus : 5. Disposer d'un chef de salle au poste national de télésurveillance SSIAP 2. - Et dans les parcs de plus de 1 000 places : 6. DAI généralisée ou EAE généralisée. 7. L'intervention est réalisée par une équipe locale assurée par deux agents SSIAP 1, dans les délais les plus brefs, sans dépasser 20 minutes.

En cas de défaillance, la télé-surveillance doit pouvoir être assurée depuis un autre site.

Les agents d'intervention peuvent être les mêmes que ceux qui réalisent les rondes pour la sûreté des PSC.

Cette organisation doit être consignée dans le schéma d'organisation de la sécurité.

Points d'information

Au sein d'un PSC, un feu met en moyenne 12 minutes pour se propager à un véhicule contigu. En l'absence d'EAE, la rapidité de détection, d'alarme et d'alerte est primordiale pour permettre de juguler rapidement un sinistre et éviter sa propagation à l'ensemble du compartiment.

d) Surveillance commune à plusieurs activités

La réglementation donne la possibilité aux exploitants de PSC de pouvoir mutualiser la surveillance de leur établissement avec celle d'autres activités, après avis de la commission de sécurité compétente, depuis un poste de sécurité conforme aux dispositions de l'article PS 26. Dans ce cas, la rédaction d'un accord contractuel est exigé lorsque les exploitants de ces activités sont distincts. (Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

■ Surveillance des parcs de stationnement à la suite d'une question de la société Q-Park

Références :

- arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- arrêté du 9 mai 2006 modifié (type PS)

Problématique :

La société Q-PARK a mis en place un centre de télésurveillance interne qui assure la surveillance à distance de 139 parcs, dont certains de capacité supérieure à 1 000 véhicules, répartis sur le territoire national. Ce centre est implanté à Valence dans le département de la Drôme.

Analyse réglementaire :

Les parcs de stationnement couverts sont assujettis à l'arrêté du 9 mai 2006 modifié.

La surveillance des parcs de stationnement est soumise aux dispositions de l'article PS 25 (section V).

Cet article apporte des exigences différentes en fonction du nombre de véhicules stationnés dans le parc.

Ainsi, le paragraphe 1 fixe les obligations de surveillance pour les parcs < 1 000 véhicules.

L'article ne définit en fait que l'objectif à atteindre par l'exploitant sans précision.

Extrait : « La surveillance est organisée par l'exploitant en application de l'article R.123-11 »

Le paragraphe 2 fixe les obligations de surveillance pour les parcs > 1 000 véhicules.

(Rappel : ces parcs constituaient des ICPE rubrique 2935, soumise à autorisation, jusqu'en mai 2006).

Ce paragraphe fixe des moyens précis et non plus un objectif général :

Extrait : « La surveillance se fait à partir d'un poste de sécurité défini à l'article PS 26, par au moins une personne formée et en mesure de réaliser les missions MS 46 § 1 ». (Lire MS 46 § 2 depuis la publication de l'arrêté du 11/12/2009).

Par ailleurs, ce paragraphe permet une atténuation à l'obligation d'implanter un « poste de sécurité » si le parc est doté d'un système généralisé d'extinction automatique du type sprinkler : mise en place d'un poste d'exploitation.

Le paragraphe 3 permet la surveillance d'un parc de plus de 1 000 véhicules ou de plusieurs parcs dont l'un au moins dispose d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules par un « poste de sécurité » déporté à l'extérieur du ou des établissements surveillés, après avis de la commission de sécurité compétente.

Ce paragraphe fixe aussi l'effectif du service de sécurité et les missions à réaliser : au moins 2 personnes formées.

Ces agents sont en mesure de réaliser les missions MS 46 § 1 (dispositions générales) (lire aussi MS 46 § 2) sur tous les parcs surveillés de plus de 1 000 véhicules.

Une aggravation concerne la surveillance des parcs cumulant plus de 3 000 véhicules : le service de sécurité est composé d'au moins 2 personnes formées dont une qualifiée SSIAP 2.

Le paragraphe 4 autorise la surveillance d'un parc de stationnement de manière commune avec d'autres activités, après avis de la commission de sécurité et en fixe les conditions minimales :

- poste de sécurité
- accord contractuel en cas d'exploitants distincts.

Exemples : parc intégré (ou accolé) à un centre commercial, parc intégré (ou accolé) à un complexe multifonctionnel.

Les représentants de la société Q PARK présentent les spécificités de fonctionnement et les missions du Centre de Contact Technique Q-PARK qui permet de surveiller à distance 137 parcs de stationnement en France.

Du point de vue de la sécurité incendie, les représentants de Q-PARK certifient que le CCT contrôle :

- la détection incendie généralisée (SSI de catégorie A) dans les parcs ;
- l'ouverture des issues suite à une détection incendie (asservissements à la DAI) ;
- le déclenchement de la levée de doute par un système de vidéosurveillance qui visualise toutes les allées de circulation (présence de fumée dans les allées de circulation par exemple) en cas de détection incendie ou d'alerte d'un client ;
- le déclenchement immédiat de l'intervention d'une société de sécurité privée (prestataire de service) qui se rend sur place en 10 à 15 minutes selon le directeur d'exploitation. La société de sécurité privée intervient pour assurer la sécurité générale et remettre en service le SSI de catégorie A, le cas échéant.


- l'ouverture automatique à distance des accès aux parcs depuis le CCT à partir d'au moins un interphone situé à l'entrée des parcs (sur demande des pompiers par exemple).

Il est précisé que le CCT surveille 137 parcs sur le territoire national dont 5 parcs disposant d'une capacité de plus de 1 000 véhicules.

La surveillance de l'ensemble des parcs s'effectue 24h/24h notamment pendant les périodes où les parcs de stationnement ne disposent plus d'agents d'exploitation (surveillance nocturne notamment et certaines périodes du week-end).

Les représentants de la société précisent que la surveillance des parcs de plus de 1 000 véhicules est réalisée :

- soit en permanence sur place conformément à l'article PS 25 § 2 ou § 3, par du personnel formé en mesure de réaliser les missions définies à l'article MS 46 § 1 ;
- soit de manière commune avec celle d'autres activités (PS 25 § 4), notamment à partir du poste central de sécurité du centre commercial contigu disposant du personnel qualifié susceptible d'intervenir (accord contractuel) durant certaines périodes précises, comme à Arcueil (La Vache Noire) ou à Toulouse (Compans Caffarelli).

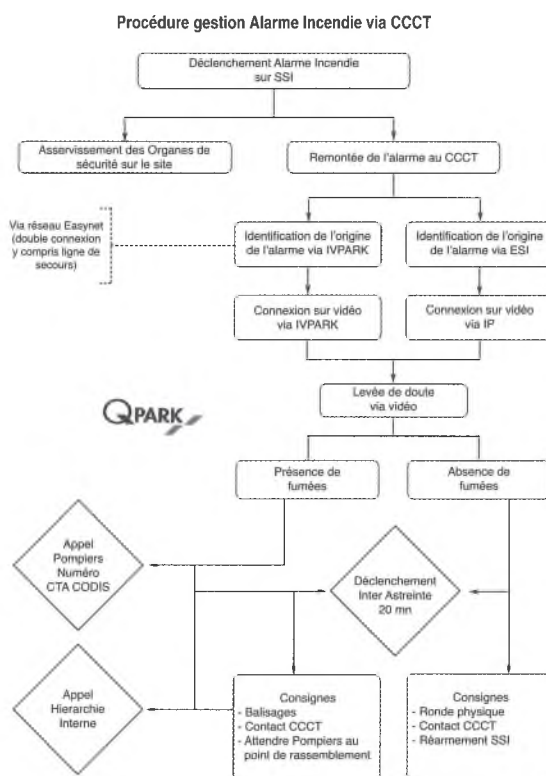

Avis de la CCS :

Les parcs de plus de 1 000 véhicules doivent disposer d'une surveillance sur place ou dans l'environnement immédiat pendant la durée d'utilisation du public conformément aux exigences réglementaires (PS 25 § 2, § 3 voir § 4 selon les cas). Dans le cas du poste de sécurité déporté, il est entendu qu'il doit être implanté dans l'environnement immédiat des parcs de stationnement à surveiller (ex : quartier d'affaires, parcs regroupés sur des aéroports, etc.). Les agents doivent se rendre sur place dans des délais inférieurs à 5 minutes (c'est-à-dire avant l'arrivée des secours).

Pour les parcs de moins de 1 000 véhicules, la société doit apporter tous les éléments indispensables au bon déroulement d'une intervention pour feu de jour comme de nuit (alerte des secours, accès au parc, intervention d'agents de surveillance d'une société de sécurité, etc.) à la commission de sécurité compétente pour accepter le dispositif.

La surveillance à distance par le dispositif CCT est acceptable si les conditions suivantes sont respectées simultanément :

- Détection incendie généralisée (SSI de catégorie A) dans les parcs ;
- Ouverture des issues suite à une détection incendie (asservissements à la DAI) ;
- Déclenchement de la levée de doute dès la détection incendie par vidéosurveillance (présence de fumée dans les allées de circulation) ou d'alerte d'un client ;
- Déclenchement de l'intervention d'une société de sécurité privée qui se rend sur place. L'agent de la société de sécurité privée intervient pour remplir les missions de sécurité générale et est en mesure de remettre en service le SSI de catégorie A.
- Un des agents de la société de sécurité privée qui intervient est titulaire du SSIAP 1 (en cas d'intervention avant l'arrivée des secours, analyse des informations du SSI par exemple) ;
- Ouverture possible à distance des accès du parc depuis le CCT, contacté à partir d'un interphone situé à l'entrée du parc (ex : demande d'ouverture des portes d'accès par les sapeurs-pompiers) ;
- Contact téléphonique possible entre les pompiers « en intervention » et le CCT en l'absence d'agent d'exploitation sur place, à partir du local d'exploitation ou d'un poste téléphonique identifié situé à l'entrée de l'établissement ;
- Un responsable de la société Q-PARK en mesure de se rendre sur place dans les plus brefs délais, en cas de sinistre.

En effet, le témoin d'un début d'incendie doit pouvoir alerter l'exploitant (interphones aux entrées normales du parc de stationnement reliés au CCT par exemple) ou les secours. Les secours doivent être en mesure de demander l'ouverture des portes et de pénétrer dans le parc pour procéder à l'extinction sans avoir à attendre l'arrivée d'une société de sécurité privée dont le délai est difficilement maîtrisable. (CCS du 5 juillet 2012)

Article PS 27

Moyens de détection, d'alarme et d'alerte

§ 1. Chaque parc dispose d'un équipement d'alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des compartiments et des circulations.

- L'équipement d'alarme est, au sens de l'article MS 62 des dispositions générales du règlement :
- de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement ventilés ;
 - de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 places dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

Les déclencheurs manuels sont disposés, à chaque niveau, dans les circulations à proximité immédiate de chaque escalier et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur maximale de 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne présentent pas une saillie supérieure à 0,10 mètre.

Le déclenchement de l'alarme générale doit entraîner :

- la décondamnation des issues verrouillées dans l'ensemble du parc ;
- l'affichage à l'entrée des véhicules de l'interdiction d'accès ;
- la diffusion d'un message préenregistré lorsque le parc dispose d'un équipement de sonorisation.

§ 2. a) Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection automatique d'incendie ;

b) Les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules, autres que les parcs de stationnement largement ventilés et les parties situées en toiture-terrasse, sont dotés d'un système de détection incendie.

Ce système de détection est raccordé au poste de sécurité du parc et satisfait aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article MS 56 des dispositions générales du règlement.

Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraîne :

- le déclenchement de l'alarme restreinte au poste de sécurité ;
- la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment sinistré ;
- la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné ;
- le déclenchement de l'alarme générale dans l'ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d'un personnel formé pour exploiter directement l'alarme restreinte ;
- l'ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l'alarme générale ;

c) Si l'ensemble du parc est doté d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, la détection automatique d'incendie généralisée n'est pas imposée. Le compartimentage est réalisé à partir de détecteurs autonomes déclencheurs ; les commandes de désenfumage sont positionnées à proximité des accès, conformément à l'article PS 18, § 4.4.

§ 3. Lorsque l'exploitant d'un parc d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules installe des équipements répondant à un niveau de sécurité plus exigeant que celui préconisé par le présent règlement, les commandes centrales de ces équipements sont regroupées soit dans un local isolé par des murs coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec un bloc-porte pare-flammes de degré 1 heure équipé de ferme-portes ou E 60-C soit dans le local d'exploitation s'il existe. Néanmoins, les commandes de désenfumage sont installées dans les conditions prévues par l'article PS 18, § 4.4.

§ 4. Une liaison téléphonique par téléphone urbain permettant d'alerter les services de secours est installée dans le poste de sécurité s'il existe ou, le cas échéant et en l'absence de poste de sécurité, dans le local d'exploitation.

Article PS 28

Prévention de l'incendie

§ 1. À l'intérieur du parc il est interdit :

- de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables, y compris dans les boxes de remisage ;
- d'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules ;
- de fumer ou d'apporter des feux nus.

Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne sont effectués qu'après délivrance d'une autorisation écrite et éventuellement d'un « permis de feu » établis et signés par l'exploitant ou par la personne qu'il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils ont nommément désignées.

§ 2. Un registre de sécurité conforme aux dispositions de l'article R. 123-51 du Code de la construction et de l'habitation est ouvert et tenu à jour. Le cas échéant, il comporte les accords visés aux articles PS 7 et PS 25.

§ 3. Lors de toute demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux non soumis au permis de construire, les dossiers prévus à l'article R. 123-24 du Code de la construction et

de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le présent règlement.

Les documents de détail intéressant les installations techniques prévus à l'article R. 123-25 du Code de la construction et de l'habitation doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

Article PS 29

Moyens de secours et communications radioélectriques

(Titre modifié par arrêtés des 26 juin 2008 et 24 septembre 2009)

Les moyens de lutte contre l'incendie suivants sont prévus :

§ 1. a) Des extincteurs portatifs de 6 kilogrammes ou 6 litres appropriés aux risques ; (Arrêté du 19 décembre 2017) « à chaque niveau, au droit de chaque issue ; »

Les deux alinéas suivants ont été supprimés par arrêté du 19 décembre 2017 :

- « - soit disposer un appareil à chaque niveau, au droit de chaque issue et dix appareils supplémentaires à proximité du poste de sécurité ou du local d'exploitation ;
- soit répartir les appareils judicieusement à raison d'un pour quinze véhicules ; »

b) (Arrêté du 19 décembre 2017) « 100 litres d'absorbant incombustible en libre accès au niveau du poste d'exploitation. »

§ 2. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur est installé (Arrêté du 19 décembre 2017) « à tous les niveaux » dans les parcs de stationnement couverts (Arrêté du 19 décembre 2017) « disposant de plus de deux niveaux » au-dessous ou au-dessus du niveau de référence. Toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire dans les (Arrêté du 19 décembre 2017) « parcs de stationnement largement ventilés. »

Les alinéas suivants ont été supprimés par arrêté du 19 décembre 2017.

« a) Il s'agit d'un parc de stationnement largement ventilé ;

b) Les deux conditions suivantes sont réunies :

- le parc ne comprend pas plus de trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ;
- la capacité de chaque niveau extrême (R + 3 et R - 3) est inférieure ou égale à 100 véhicules ;
- c) Le parc est d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules et les dispositions suivantes sont satisfaites dans les niveaux situés immédiatement au-dessous du niveau de référence :
 - le nombre de ces niveaux est limité à cinq ;
 - ils sont équipés d'une colonne sèche par cage d'escalier ;
 - le débit du désenfumage est de 900 mètres cubes par heure et par véhicule lorsqu'il est mécanique ;
 - la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 100 véhicules au troisième niveau au-dessous du niveau de référence et inférieure ou égale à 50 véhicules aux quatrième et cinquième niveaux au-dessous du niveau de référence. »

§ 3. Pour les parcs comportant au moins trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, des colonnes sèches de 65 millimètres sont disposées dans les cages d'escaliers ou dans les sas et comportent à chaque niveau, dans les sas, une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Cette disposition impose la mise en place d'un ou plusieurs poteaux ou bouches d'incendie de 100 millimètres de diamètre, branchés sur une canalisation d'un diamètre au moins égal et implantés à moins de 60 mètres des orifices d'alimentation des colonnes sèches.

§ 4. (Arrêtés des 26 juin 2008 et 24 septembre 2009) « Si la continuité des communications relayées par l'infrastructure nationale partageable des transmissions n'est pas assurée, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe conforme à l'article MS 71 des dispositions générales du règlement. »

Article PS 30**Consignes**

- Des consignes sur support inaltérable sont affichées. Elles indiquent :
- près des issues et des accès aux escaliers, les différentes interdictions générales et la conduite à tenir en cas d'incendie ;
 - en partie haute des rampes d'accès des véhicules, dans le hall d'immeuble si les issues pour piétons y aboutissent ou dans le débouché à l'air libre et près de l'issue la plus proche de la voie publique, les plans d'ensemble du parc (implantation, coupes, niveaux, moyens de secours...) ;
 - à l'entrée du parc : les consignes générales sur la conduite à tenir en cas d'incendie, le plan d'ensemble, les modalités d'appel des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Section VI**Qualité de l'air****Article PS 31****Ventilation et surveillance de la qualité de l'air**

§ 1. La ventilation, dans les parcs de stationnement couverts, est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables. Conformément aux dispositions de l'article PS 18, § 1, les installations de ventilation et de désenfumage peuvent être communes.

§ 2. Les débouchés des exutoires et des conduits d'évacuation de l'air provenant de la ventilation du parc et, s'il y a lieu, des gaz d'échappement du groupe électrogène de secours sont installés conformément aux dispositions de l'article PS 18, § 4.2.2.

L'air du parc n'est pas utilisé pour ventiler d'autres locaux.

Lorsqu'il existe un local d'exploitation ou un poste de sécurité dans le parc, celui-ci dispose d'une installation de ventilation mécanique indépendante.

Section VII**Contrôles et visites****Article PS 32****Maintenance et vérifications**

Les installations électriques, de désenfumage mécanique, les dispositifs de signalisation, les systèmes d'alarme, de détection et de sécurité incendie, les moyens de lutte contre l'incendie, les dispositifs d'obturation coupe-feu ainsi que les dispositifs de surveillance de la qualité de l'air font l'objet d'une maintenance régulière par un professionnel qualifié.

À ces occasions, il est réalisé des essais de fonctionnement au moins une fois tous les deux ans pour les parcs d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 250 véhicules et une fois tous les ans pour les autres parcs.

Ces installations, à l'exception des dispositifs de surveillance de la qualité de l'air, sont vérifiées lors de leur mise en service puis au moins une fois tous les cinq ans par un organisme agréé.

Les vérifications techniques des ascenseurs sont réalisées conformément à l'article AS 9 des dispositions générales du règlement.

Article PS 33**Contrôle par les commissions de sécurité**

La demande d'ouverture présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du Code de la construction et de l'habitation est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception lorsqu'il s'agit de parcs d'une capacité supérieure à 250 véhicules ou à la demande du maire.

La seule commission compétente pour les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules est la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP/IGH.

L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.

La périodicité des visites de contrôle par les commissions de sécurité est fixée de la manière suivante :

- pour les parcs de stationnement couverts isolés : une fois tous les cinq ans pour les parcs de plus de 250 véhicules ;
- pour les parcs annexés à un ou plusieurs établissement(s) recevant du public : lors des visites périodiques de l'établissement recevant du public le moins fréquemment visité avec un minimum d'une fois tous les cinq ans.

La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.

Section VIII

Établissements existants

Article PS 34

Mesures applicables aux établissements existants

Les parcs existants en exploitation à la date d'application du présent arrêté, quelle que soit leur capacité, sont réputés conformes aux dispositions contre les risques d'incendie et de panique dans la mesure où ils répondent aux dispositions de la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction et de leur mise en exploitation ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori.

Les dispositions des articles PS 32 et PS 33 sont applicables aux établissements existants.

Section IX

Parcs de stationnement particuliers

Sous-section I

Parcs de stationnement couverts à rangement automatisé

Article PS 35

Généralités

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux parcs de stationnement à rangement automatisé tels que définis à l'article PS 3, et viennent en complément des dispositions prévues aux sections I à VII du présent arrêté. Elles remplacent les dispositions de l'instruction technique provisoire du ministère de l'intérieur en date du 25 octobre 1989 relative aux parcs de stationnement couverts à rangement automatisé non soumis à la législation des installations classées ou à celle réglementant l'habitation.

Ces dispositions permettent de :

- limiter l'occurrence du sinistre ;
- limiter la propagation du sinistre ;
- permettre l'intervention des services de secours en sécurité.

L'accès au volume de remisage des véhicules est interdit au public. Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter l'accès au volume de remisage aux seules personnes qualifiées pour assurer la maintenance et les vérifications.

La phrase « Les installations de remisage sont construites et installées conformément aux spécifications de la directive 98/37/CE. » a été supprimée par arrêté du 19 décembre 2017.

Article PS 36

Stabilité

Le degré minimal de stabilité au feu des éléments porteurs du parc est de 1 heure ou R 60, quel que soit le nombre des niveaux. Toutefois, aucune exigence de stabilité au feu n'est requise pour les parcs de stationnement couverts à rangement automatisé en superstructure comportant au plus trois niveaux.

Article PS 37

Compartimentage

Les parties destinées au remisage des véhicules sont recoupées au moins tous les 1 500 mètres carrés par des parois verticales REI 60.

Elles sont recoupées horizontalement tous les trois niveaux au moins par des planchers REI 60, à l'exception des trémies nécessaires pour la manœuvre des dispositifs servant au déplacement de l'installation de remisage automatique.

Un écran de cantonnement permet de limiter la propagation verticale des gaz de combustion au droit des trémies nécessaires au déplacement de l'installation de remisage automatique. Il est constitué soit :

- par des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;
- par des écrans fixes ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;
- par des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, stable au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0.

Article PS 38

Dégagements - accès des secours

Un escalier d'une largeur minimale d'une unité de passage permet l'accès des services de secours et de lutte contre l'incendie à tous les niveaux destinés au remisage des véhicules. Cet escalier est encloisonné par des parois de degré coupe-feu égal au degré de stabilité du bâtiment, et est muni d'un exutoire d'une surface utile minimale d'un mètre carré en partie haute. Il respecte les dispositions de l'article PS 13, § 4. La distance maximale à parcourir pour joindre tout point du parc à partir de l'escalier ne doit pas dépasser 40 mètres.

Des allées de 0,90 mètre au moins permettent d'accéder à chaque véhicule à chacun des niveaux et d'intervenir sur les équipements techniques.

À cet effet, une rambarde ou un dispositif antichute équivalent permettent de se prémunir du risque de chute dans les trémies verticales.

Toutes les dispositions sont prises pour empêcher la pénétration des usagers dans les niveaux destinés au remisage des véhicules.

Article PS 39

Moyens de secours

Un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur est installé afin de permettre de limiter la propagation du sinistre. Cette disposition ne s'applique pas aux parcs comportant au maximum trois niveaux.

Un dispositif de mise à l'arrêt d'urgence du système de rangement des véhicules est installé et répond aux dispositions suivantes :

- il est asservi au déclenchement du système d'extinction prévu ci-dessus ;
- il est actionné depuis un dispositif de commande manuelle mis en place au niveau d'accès des services de secours et maintenu visible.

Sous-section II Parcs de stationnement couverts accessibles aux véhicules de transport en commun

Article PS 40

Généralités

Les dispositions de la sous-section II sont applicables aux établissements ou parties d'établissements de type PS accueillant des véhicules de transport en commun et viennent en complément des dispositions prévues aux sections I à VII du présent arrêté.

Article PS 41

Dispositions constructives

Les compartiments accueillant des véhicules de transport en commun sont exclusivement réservés à cet usage.

La surface maximale d'un compartiment utilisé pour le stationnement des véhicules de transport en commun est limitée à 3 000 mètres carrés.

Lorsqu'un compartiment est accessible au public transporté par les véhicules de transport en commun, il comporte des dégagements répondant aux dispositions des articles CO 35 à CO 39 et CO 41 à CO 42 du règlement de sécurité. Les mesures prévues à l'article CO 39, § 2, ne sont pas applicables. L'effectif pris en compte est estimé à raison de cinquante personnes par emplacement de stationnement.

Les allées de circulation des véhicules de transport en commun doivent être libres de tout obstacle sur une hauteur minimale de quatre mètres.

Le volume de la fosse prévue à l'article PS 17 est de 1 mètre cube dans tous les cas.

Article PS 42

Désenfumage

Le désenfumage d'un compartiment où stationnent des véhicules de transport en commun est :

- soit naturel dans le cas des parcs de stationnement largement ventilés ;
- soit mécanique dans les autres cas. Le débit de ventilation est alors de dix fois le volume du compartiment par heure.

Article PS 43

Moyens de secours

En aggravation de l'article PS 29, § 1. a) les extincteurs portatifs sont répartis judicieusement à raison d'un appareil pour quatre véhicules.

En aggravation de l'article PS 29, § 2, l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur sauf dans le cas d'un parc de stationnement largement ventilé.

❑ Véhicules à hydrogène

Différentes technologies existent en matière de véhicules légers à hydrogène. La solution la plus ancienne, qui a une quinzaine d'année, consiste à intégrer un moteur thermique bicarburant Essence / Hydrogène. Dans ce cas un réservoir d'hydrogène est ajouté en plus du réservoir d'essence déjà présent (cf. tableau ci-après). Une autre technologie, plus récente, consiste à utiliser l'hydrogène en réaction dans une pile à combustible comme source d'électricité pour alimenter la motorisation électrique du véhicule. Dans ce cas, une batterie Li-ion peut être ou non complémentaire à la pile à combustible (cf. tableau ci-après).

Ces technologies intègrent par conséquent un réservoir d'hydrogène. Deux risques principaux sont associés à l'utilisation d'un réservoir d'hydrogène : le premier est l'incendie et le second, en milieu confiné, l'explosion.

Les essais sur les véhicules complets sont relativement rares dans la bibliographie. Or, les retours d'expérience ont montré que la procédure de test sur les réservoirs n'est pas toujours représentative d'un incendie réel.

Les études sur ce domaine recommandent que l'évaluation de la sécurité d'un véhicule hydrogène soit complétée par un essai dans des conditions de sollicitations thermiques sévères rencontrées lors d'un incendie.

A notre connaissance, en France, seulement deux essais réels ont été menés sur des véhicules à hydrogène.

- Le premier essai a été mené en milieu ouvert, en juin 2014, sur un véhicule en milieu non confiné (cf. Rapport scientifique 2014 du Laboratoire central de la préfecture de police de Paris - page 89 - Evaluation du comportement au feu d'un véhicule Kangoo ZE/H2 en situation d'incendie en milieu non confiné).

- Le second a été mené en milieu confiné, en décembre 2015, sur un véhicule avec batterie lithium accolé à un véhicule thermique (cf. Compte-rendu du 15/12/2015 d'un essai feu de véhicule hydrogène Kangoo ZE/H2 du SDIS 44).

L'hydrogène utilisé dans les véhicules ne présente pas forcément une charge calorifique supplémentaire en comparaison à d'autres types de motorisation (thermique, hybride thermique / électrique, etc.). Cependant, l'énergie contenue dans le réservoir à hydrogène peut être libérée selon une cinétique bien plus courte que celle libérée lors d'incendie de véhicules sans utilisation d'hydrogène (thermique ou électrique sur batterie), pouvant ainsi générer des effets instantanés très dangereux.

TYPE DE MOTORISATION	CARBURANT OU COMBUSTIBLE	PILE A COMBUSTIBLE	BATTERIE LITHIUM
Electrique	Hydrogène pour pile à combustible	Oui	Non
Electrique	Hydrogène pour pile à combustible	Oui	Oui
Moteur à Combustion interne	Essence / Hydrogène (Bicarburant)	Non	Non

Par conséquent, dans l'attente d'essais et de retours d'expériences complémentaires, il est préconisé de faire stationner les véhicules dans des espaces non couverts (toiture terrasse par exemple).

Il est à noter que l'arrêté du 25 juin 1980 ne comporte pas, à ce jour, de dispositions spécifiques relatives aux véhicules à hydrogène. (Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

❑ PAO (Prévention Appliquée à l'Opération)

a) Cas particulier des feux en espace clos

Les interventions pour feu à l'intérieur d'un parc de stationnement sont complexes et dangereuses pour les acteurs du secours. Ces espaces clos sont caractérisés par des volumes confinés aux accès difficiles. La complexité des cheminements due à la configuration des lieux implique des reconnaissances de longue durée pour localiser le foyer. L'élévation importante de température, pouvant dépasser les 1 000 °C, rend les conditions d'approche excessivement éprouvantes pour les binômes d'attaque, malgré leurs équipements de protection individuelle. À ces températures, les altérations du béton se traduisent par un affaiblissement de la résistance à la compression pouvant remettre en question la stabilité de la structure.

a1) Particularités des feux en PSC

Plusieurs éléments, de nature constructive principalement, favorisent un développement rapide du feu en PSC.

Dès leur arrivée, les secours peuvent donc être confrontés à :

- une propagation horizontale rapide, du fait de la proximité des véhicules ;
- une propagation verticale par les joints de dilatation et/ou les gaines techniques ;
- une propagation descendante par les écoulements d'hydrocarbures au travers de la dalle fissurée, détruite ou les joints de dilatation ;
- un risque d'envahissement par les fumées des niveaux supérieurs du PSC (via les rampes d'accès des véhicules) et/ou des cages d'escaliers des bâtiments en superstructure ;
- la présence de fumées grasses et particulièrement opacifiantes. En effet, les carburants (huiles, essence, gasoil etc.), les pneumatiques, les mousses, les plastiques ainsi que les matériaux de synthèse sont les principaux aliments de l'incendie ;
- la présence de bouteilles de gaz à l'intérieur des VHL (propane/butane, acétylène, oxygène etc.) ;
- la présence d'éventuelles victimes dans les étages supérieurs, car les fumées peuvent se propager par les conduits d'évacuation des eaux usées en PVC, détruits par la chaleur ;
- différents types de motorisation des véhicules, tels que essence, diesel, GPL, GNV, électrique et hydrogène avec des comportements au feu différents nécessitant des tactiques opérationnelles différentes.

a2) Caractéristique du feu de VL

- la puissance dégagée lors d'un incendie de véhicule varie de 3 à 10 MW ;
- la durée de combustion d'un VHL est de 30 minutes en moyenne ;
- la chaleur dégagée par le véhicule est de 600 °C et de 250 °C à 50 m du VHL dans les parcs de faible hauteur en infrastructure ;
- la fumée produite est de 20 à 40 m³/seconde pour une quantité totale de 67 000 m³ ;
- la présence de dispositifs pyrotechniques (airbags, ceintures de sécurité...).

La présence de véhicules écologiques disposant de nouvelles motorisations doit inciter les acteurs du secours à faire preuve d'une vigilance accrue. En fonction de la température du foyer, un emballement des batteries est possible en milieu confiné. Ce phénomène survient approximativement 45 minutes après le début du sinistre. Il s'accompagne d'un flux thermique important. Un refroidissement précoce du véhicule impacté par le sinistre est préconisé.

b) Procédures d'intervention des acteurs du secours

Ces principes d'intervention sont issus des procédures de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris. Ils sont présentés à titre indicatif. La doctrine opérationnelle est liée à plusieurs facteurs et notamment : la situation géographique, l'environnement urbain ainsi que l'organisation, les moyens opérationnels et humains du Service d'Incendie et de Secours (SIS).

La lutte contre le sinistre répond à 2 impératifs :

- un engagement rapide des moyens, afin de pouvoir localiser l'incendie et éviter la propagation pour réduire le nombre de véhicules participant au foyer et limiter l'impact du sinistre sur les structures et les éléments de compartimentage,
- le souci permanent de la sécurité des intervenants.

Le Commandant des Opérations de Secours (COS) veille à engager le personnel strictement nécessaire à la localisation du foyer avec un binôme de sécurité équipé de moyens d'extinction.

Le COS axe ses idées de manœuvre sur la maîtrise des 6 éléments suivants :

- 1 - une prise en compte des moyens de secours propres à l'établissement ;
- 2 - des reconnaissances approfondies dans l'ensemble du PSC et dans les bâtiments attenants ;
- 3 - l'utilisation du désenfumage mécanique du PSC, lorsqu'il existe, ou de moyens de ventilation propres au service de secours lorsqu'il en est doté, qui permet d'abaisser la température, d'évacuer les fumées et de faciliter les reconnaissances ;
- 4 - une localisation rapide du foyer ;
- 5 - une attaque massive du foyer ;

6 - une utilisation de la mousse peut s'avérer judicieuse dans certains cas : niveau le plus bas, lorsqu'une attaque « classique » est impossible.

Afin de limiter rapidement les risques de propagation du sinistre, le COS coordonne une attaque massive, en accédant prioritairement par les cages d'escaliers, en fonction du sens du tirage, tout en s'appuyant sur les effets du désenfumage mécanique lorsqu'il est mis en œuvre.

Les principes suivants sont appliqués lors des différentes reconnaissances et attaques, dans le respect des règles de sécurité.

La reconnaissance d'attaque représente un engagement physique important. Elle a pour objectif de localiser le foyer. Limitée dans le temps, elle est réalisée sous Appareil Respiratoire Isolant (ARI).

Une analyse rapide préalable du système de désenfumage est souvent préconisée.

Les cages d'escaliers sont utilisées en 1^{re} intention pour déterminer le(s) niveau(x) sinistré(s), ainsi que les niveaux enfumés par les binômes de reconnaissances.

Attention, il peut y avoir plusieurs foyers. Les incivilités représentent 60 % des feux.

Une équipe de sécurité est positionnée par point d'accès. L'utilisation de la caméra thermique dans le niveau sinistré, peut permettre de faciliter la localisation du foyer.

Au cours de la reconnaissance, le binôme peut être confronté à des signes annonciateurs de l'emballlement des batteries des véhicules écologiques, à savoir : des flammes vives sous le véhicule avec éventuellement des projections de matières incandescentes, une croissance rapide et exponentielle du feu en un point unique. Dans ce cas, le repli immédiat du binôme est requis.

Les reconnaissances périphériques sont destinées à appréhender l'environnement immédiat du feu sous ARI.

La périphérie du ou des niveaux concernés par le sinistre ainsi que les bâtiments tiers mitoyens sont reconnus par des équipes dédiées.

Lorsque le foyer est découvert, l'attaque se fait dans le sens du tirage, avec des lances à mains disposant d'un débit de 500 l/min.

c) Préconisations pour faciliter l'intervention des secours

L'accès à chaque niveau du PSC se fait, lors d'une intervention pour feu, par les cages d'escalier. Il convient de s'assurer que l'ensemble des points d'accès soient accessibles et déverrouillés dès l'arrivée sur les lieux des secours.

Les dispositifs de commandes manuelles prévus à l'article PS 18 § 4.4 et installés au niveau de référence, à proximité de la rampe d'accès des véhicules doivent être installés de telle manière qu'ils puissent toujours être manœuvrables par les sapeurs-pompiers même en cas d'évacuation des fumées par la rampe.

Eviter de positionner les commandes de désenfumage au droit de la trémie. Il vaut mieux les positionner en amont de la rampe à l'abri des gaz chauds et fumées.

Un plan d'intervention est préconisé, sous forme de pancarte inaltérable, au niveau d'accès des secours, dans chaque cage d'escalier. Il est important que les zones de compartimentage, la position des bouches d'amenée d'air et d'extraction des fumées ainsi que les dispositifs de coupure électrique y figurent.

Les binômes d'attaques doivent pouvoir alimenter leurs établissements en toute sécurité en maintenant la cage d'escalier à l'abri des fumées.

Pour cela, il est préférable que les raccords des colonnes sèches soient installés de l'une des façons suivantes : à l'intérieur du sas ; dans le sas et le compartiment ; dans la cage d'escalier avec la ou les portes d'accès au compartiment équipées d'un dispositif permettant le passage des tuyaux en charge (principe de la chatière) par exemple.

L'installation de dispositifs d'amarrage permettant de fixer la ligne de vie des équipes de reconnaissances des sapeurs-pompiers est fortement recommandée. Ils doivent être facilement accessibles et repérables (ex : dans l'axe des foyers lumineux de la nappe basse de l'éclairage de sécurité) et positionnés tous les 10 m dans les allées de circulation à une hauteur comprise entre 0,5 m et 0,8 m.

Un repérage des niveaux par un marquage au sol est également préconisé afin de faciliter le travail des acteurs du secours dans les volumes enfumés.

(Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

■ RUS (Responsable Unique de Sécurité)

Dès lors qu'il existe dans un même bâtiment plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires, dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité, « ce groupement ne doit (...) être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble de l'exploitation que pour chacune d'entre elles » (article R. 123-21 du CCH).

Le responsable unique de sécurité (RUS) ou directeur unique de sécurité (DUS) est le représentant physique de la direction unique (entité administrative) d'un groupement d'établissements. Il doit être formellement identifié auprès de l'autorité de police compétente.

Il est l'interlocuteur unique auprès des autorités administratives pour tout ce qui concerne l'application du règlement de sécurité incendie. Trois types de missions lui sont confiées.

a) Des missions administratives

- Accueillir et assister la commission de sécurité lors des visites d'ouverture, des visites périodiques ou de contrôle et rendre compte des dispositions prises en matière de sécurité incendie.
- Assurer l'ouverture, le suivi et la mise à jour du registre de sécurité (cf. article PS 28) tel qu'il est précisé à l'article R 123-51 du CCH pour l'ensemble des équipements et parties communes.
- Centraliser et annexer au registre de sécurité l'ensemble des documents assurant la traçabilité des actions menées en matière de sécurité incendie : courriers, dossiers d'aménagements, plans, procès verbaux, rapports d'organisme de contrôle agréé, comptes rendus d'interventions techniques...
- Apposer son visa sur les dossiers techniques de travaux et d'aménagements proposés par les propriétaires, locataires, preneurs ou tout autre copropriétaire.
- Transmettre à l'administration les dossiers de demande d'autorisation (travaux, changement d'enseigne, utilisation exceptionnelle des locaux...) et les rapports de vérifications après travaux (RVRAT).
- Réceptionner les courriers émanant de l'autorité administrative.
- Rédiger le schéma d'organisation global de la sécurité.
- Se tenir parfaitement informé de l'évolution des dossiers dont il a la charge.

b) Des missions d'information

- Informer les exploitants (ou les organisateurs) des conditions particulières à respecter dans l'établissement au titre de la prévention des risques d'incendie et de panique.
- Informer sans délai les propriétaires, locataires, preneurs ou tout autre copropriétaire sur le contenu des notifications émises par l'autorité administrative.
- Informer sans délai, dans le cas d'une gestion centralisée des vérifications, les propriétaires, locataires, preneurs ou tout autre copropriétaire des observations émises par les professionnels qualifiés et les organismes agréés dans leurs rapports de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT), en exploitation (RVRE) ou sur mise en demeure (RVMD).
- Informer le cas échéant l'autorité administrative des difficultés rencontrées dans l'application du règlement de sécurité.

c) Des missions de contrôle

Effectuer des visites régulières sur le site pour notamment :

- Vérifier l'existence des contrats de maintenance souscrits auprès d'entreprises qualifiées (système de sécurité incendie, portes de sortie automatiques...).
- S'assurer du respect de la périodicité des visites de vérifications techniques réglementaires.
- S'assurer le cas échéant de la permanence du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) par du personnel qualifié selon l'arrêté du 2 mai 2005 et vérifier le suivi et la bonne application des consignes générales et particulières sur la conduite à tenir en situation normale, en cas d'incendie ou lors d'incident sur une installation de sécurité.
- Faire procéder à des exercices périodiques d'instruction des personnels sur la conduite à tenir en cas d'incendie ou d'événements pouvant mettre en cause la sécurité du public.

- Garantir l'absence de travaux dangereux en présence du public (GN 13) et s'assurer de la présence d'une autorisation préalable délivrée par le maire pour toute création, extension, modification ou aménagements de locaux ou entités et s'assurer du passage d'une personne ou un organisme agréé pour les éventuelles vérifications techniques à l'issue.
- S'assurer de la levée des prescriptions de la commission de sécurité, des observations des organismes de contrôle et techniciens compétents.

« Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation » (article R. 123-21 du CCH) (Extrait du guide pratique PS de janvier 2018)

Schéma d'organisation globale de la sécurité

La conception d'un schéma d'organisation globale de la sécurité par le directeur de l'établissement ou le responsable unique de sécurité (RUS) est préconisée.

Ce document a pour objectif de penser globalement l'organisation de la sûreté et de la sécurité incendie de l'établissement pour une utilisation plus efficiente des ressources humaines et matérielles.

Il doit plus particulièrement préciser les obligations en matière de dimensionnement et de formation des agents d'exploitation et du service de sécurité incendie, le cas échéant, ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre lors d'un événement pouvant remettre en cause la sécurité du public.

Il est particulièrement recommandé dans le cadre de la mise en place d'une télé-surveillance pour décrire l'organisation prévue en cas de sinistre en précisant les délais d'intervention.

Le schéma d'organisation de la sécurité est mis à jour chaque année pour prendre en compte les différentes évolutions de l'établissement (changement du responsable, extension, aménagements etc.).

Ce document est tenu à disposition de la commission de sécurité compétente et annexé au registre de sécurité de l'établissement. (Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

Plan directeur de sécurité

Le Plan Directeur de Sécurité (PDS) incendie est un document permettant d'améliorer le niveau de sécurité d'un parc de stationnement par la planification de travaux en tenant compte des spécificités structurelles du bâtiment. Il permet d'identifier par l'analyse des risques les axes d'amélioration et de rendre acceptable l'investissement subséquent par un étalement prévisionnel des dépenses sur plusieurs années.

Le PDS est un outil à disposition des établissements existants. Les établissements à construire doivent se conformer aux dispositions du règlement de sécurité.

Un PDS peut être élaboré sur l'initiative de l'exploitant ou bien sur prescription de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité compétente. Il est élaboré en trois phases.

a) Phase 1 : le diagnostic

L'objectif est d'opérer un comparatif entre les exigences réglementaires en vigueur avec les équipements et l'organisation de la stratégie de sécurité de l'exploitation. Cet état des lieux peut être réalisé par une personne ou un organisme compétent en matière de sécurité incendie.

b) Phase 2 : préconisations et planification

Sur la base du diagnostic, des préconisations, un phasage des travaux ainsi qu'un chiffrage sont déterminés en fonction de priorités clairement hiérarchisées au regard des risques identifiés et des évolutions d'exploitation souhaitées.

Les préconisations doivent être adaptées aux caractéristiques du site.

Le phasage des travaux doit tenir compte de l'analyse des risques et de la cohérence de mise en œuvre. Des mesures doivent être prévues pour la sécurité du public pendant la mise en chantier des travaux. Il est recommandé de réaliser les travaux par point chaud en l'absence du public tout particulièrement lorsqu'il faut couper la détection et l'alimentation en eau des moyens de secours.

Le coût des mesures de mise en conformité doit être évalué avec l'établissement d'un échéancier pour la répartition prévisionnelle des dépenses dans des délais de 5 ans maximum.

c) Phase 3 : la validation

L'ensemble des pièces du PDS est transmis à la commission de sécurité compétente pour validation. Une fois le document approuvé, il constitue un référentiel annexé au registre de sécurité. Sa validité est limitée dans le temps. Il est périodiquement réactualisé en tant que de besoin.

Le personnel doit être tenu informé de l'état d'avancement des travaux et être sensibilisé aux risques. (Extrait du guide pratique PS de la DGSCGC - janvier 2018)

Arrêté du 24 décembre 2007 (JO du 16 avril 2008) portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares.

Modifié par arrêté du :
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009).

Modifié par décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 (JO du 31 mars 2017).

Commentaires réalisés avec l'aimable collaboration de M. Raymond Fusilier et de M. Jacques Mallard, chef de l'Inspection générale de sécurité incendie de la SNCF.

Table des matières

Partie I

Dispositions applicables à tous les établissements de type GA

Section I.

Généralités

- | | |
|-------|--|
| GA 1. | - Établissements assujettis |
| GA 2. | - Classement des établissements de type GA. - Calcul de l'effectif |
| GA 3. | - Définitions |
| GA 4. | - Activités ferroviaires |
| GA 5. | - Emplacements |

Section II.

Modalités de contrôle

Sous-section I.

Contrôle des gares

- | | |
|--------|---|
| GA 6. | - Commission compétente |
| GA 7. | - Organismes d'inspection de sécurité incendie |
| GA 8. | - Dossier de sécurité |
| GA 9. | - Visite préalable à l'ouverture au public des établissements de type GA des 1 ^{re} , 2 ^e , 3 ^e et 4 ^e catégories |
| GA 10. | - Visites de contrôles périodiques des établissements de type GA des 1 ^{re} , 2 ^e , 3 ^e et 4 ^e catégories |

Sous-section II.

Vérifications techniques dans les établissements de type GA des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories

- | | |
|--------|---|
| GA 11. | - Vérifications techniques réglementaires |
| GA 12. | - Modalités d'exécution |
| GA 13. | - Rapports de vérifications techniques |

Partie II

Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories

Section I.

Dispositions constructives

- GA 14.
 - GA 15.
 - GA 16.
 - GA 17.
 - GA 18.
 - GA 19.
 - GA 20.
 - GA 21.
 - GA 22.
- Conception et desserte
 - Enfouissement
 - Résistance au feu des structures
 - Isolement par rapport aux tiers
 - Distribution intérieure
 - Locaux à risques particuliers
 - Couverture
 - Façades
 - Conduits et gaines

Section II.

Dégagements

- GA 23.
 - GA 24.
 - GA 25.
 - GA 26.
- Dimensions des dégagements
 - Signalétique d'évacuation
 - Portes automatiques - Portes spéciales
 - Dispositifs de contrôle des entrées et des sorties

Section III.

Aménagements intérieurs

- GA 27.
- Comportement au feu des matériaux et aménagements intérieurs

Section IV.

Désenfumage

- GA 28.
 - GA 29.
- Dispositions générales relatives au désenfumage des gares
 - Désenfumage des emplacements

Section V.

Installations de chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installations d'eau chaude sanitaire

- GA 30.
- Dispositions applicables

Section VI.

Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

- GA 31.
- Dispositions applicables

Section VII.

Installations électriques

- GA 32.
 - GA 33.
 - GA 34.
- Généralités
 - Alimentation électrique des installations de sécurité et des installations spécifiques
 - Dispositions particulières aux installations électriques des gares souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes

Section VIII.

GA 35.

Éclairage

- Éclairage normal - Éclairage de sécurité

Section IX.

GA 36.

Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

- Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants

Section X.

GA 37.

Installations d'appareils de cuisson destinées à la restauration

- Dispositions applicables

Section XI.

GA 38.

GA 39.

GA 40.

GA 41.

GA 42.

GA 43.

GA 44.

Moyens de secours

- Généralités

- Moyens d'extinction

- Surveillance

- Service de sécurité incendie

- Poste central de sécurité incendie

- Organisation de la sécurité incendie sur les sites où existent plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés

- Installations de détection et de mise en sécurité incendie

Section XII.

GA 45.

GA 46.

GA 47.

GA 48.

Obligations complémentaires relatives à l'exploitation

- Dispositions complémentaires visant à faciliter l'action des services publics de secours et de lutte contre l'incendie

- Dossier relatif à l'organisation de la sécurité incendie

- Registre de sécurité, consignes

- Reconnaissance des installations par les pompiers

Partie III

Dispositions applicables aux établissements de type GA de 5^e catégorie

GA 49.

- Généralités

La réglementation intéressant les transports par chemins de fer est ancienne. La loi organique du 11 juin 1942, intéressant l'établissement des grandes lignes de chemin de fer (qui avait commencé à se développer à partir de 1827) fixait des règles administratives générales pour la création de voies ferrées et annonçait des règlements destinés à garantir la police, la sûreté, l'usage et conservation du chemin de fer. Il faut citer ensuite la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et dans l'ordonnance qui a suivi du 15 novembre 1846, où on relevait la rédaction à l'article 21 « *il est défendu d'admettre dans les convois qui emportent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies.* »

Par la suite, le décret du 22 février 1855 créait un service spécial de surveillance des chemins de fer.

En revanche, la réglementation sur les gares considérées comme ERP est relativement récente puisque le décret du 7 février 1941, qui devait pour la première fois fixer sur le plan national les dispositions à prendre pour assurer la protection du public contre l'incendie des bâtiments recevant du public, ne faisait aucune référence aux gares de chemin de fer.

Le décret du 22 mars 1942, pris en fonction toujours de la loi précitée de 1845, portait sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer et prévoyait des peines contraventionnelles ou correctionnelles.

Le décret du 13 août 1954, lui, visait bien les locaux situés sur le domaine public du chemin de fer mais pour les exclure au paragraphe 2 de son article 9 : « *le présent décret n'est pas applicable aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci.* »

Les modalités d'adaptation du règlement de sécurité aux locaux visés ci-dessus seront arrêtées, la Commission centrale de sécurité entendue, par le ministère des Travaux publics (direction générale des chemins de fer), auquel sont dévolus les pouvoirs attribués aux maires et aux Commissions locales de sécurité. »

Cette exemption résultait des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 précitée et avait pour but « *de ne pas créer une dualité entre l'administration des Travaux publics et les commissions de sécurité ou les maires, et d'éviter de voir ces derniers, par une interprétation particulière du règlement, imposer des mesures qui pourraient être mises en contradiction avec celles régissant l'exploitation des chemins de fer.* »

Par contre, le décret du 31 octobre 1973 déterminait les modalités de fixation des règles de sécurité applicables dans ce domaine ; l'article R. 123-17 de la partie réglementaire du Code de la construction (décret du 31 mai 1978) disposait en effet : « *les ministres intéressés et le ministre de l'Intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci.* »

Enfin, l'arrêté du 20 février 1983 approuve (art. 1) les règles de sécurité « relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les locaux accessibles au public situés sur le domaine public du chemin de fer, rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci. » et énoncées par le décret susvisé.

Il détermine, à l'article 2, son domaine d'application : « *Au sens du domaine public du chemin de fer, le champ d'application du présent arrêté recouvre à la fois les chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local, les chemins de fer funiculaires, téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, et d'une manière générale tous les systèmes de transport guidé.* »

Il s'agit ici d'un arrêté interministériel (Intérieur-Transports), qui a été modifié.

L'arrêté prévoit la compétence exclusive des préfets, et du Préfet de police à Paris, pour assurer l'exécution de ces dispositions. Ceci implique l'exercice par le préfet de pouvoirs de police administrative et l'incompétence des maires en ce domaine. Ces dispositions sont celles de l'article 3 de l'arrêté de 1983.

Il faut rappeler, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 1942, la police des gares constitue une police administrative spéciale dévolue aux préfets.

Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 modifiant un article de la loi de 1845 sur la police des chemins de fer a transformé de contravention en délit les infractions aux dispositions concernant l'intégrité des voies ferrées.

L'arrêté prévoit la compétence de la Commission départementale de sécurité.

Enfin, le texte détermine la périodicité des visites de contrôle :

- deux ans, pour les gares de première et deuxième catégories ;
- trois ans, pour les gares de troisième et quatrième catégories.

Il crée, pour la SNCF et la RATP, des organismes spécialisés en sécurité incendie, les inspections générales de sécurité incendie (IGSI).

Le texte de l'arrêté se réfère à :

- pour le Titre I, aux conditions d'application des règles de sécurité ;
- pour le Titre II, aux règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs avec distinction des gares aériennes et souterraines ;
- pour le Titre III, aux moyens de secours ;
- pour le Titre IV, aux obligations complémentaires de l'exploitant.

La loi du 13 février 1997 modifiée a créé un établissement public et commercial dénommé « Réseau Ferré de France » (RFF). Les biens constitutifs de l'infrastructure ferroviaire et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport, appartenant à l'État et gérés par la SNCF, ont été transférés en pleine propriété par l'État à RFF : « *Seule la responsabilité de Réseau ferré de France, en sa qualité de maître d'ouvrage, est engagée pour les dommages résultant de l'implantation et du fonctionnement d'un ouvrage public édifié à partir du 1^{er} janvier 1997* » [CE, 31 mars 2008]

Mais ont été exclus de l'apport notamment les biens dévolus à l'exploitation des services de transport. Il s'agit donc des gares, entrepôts et installations de matériel roulant.

De fait, le Réseau ferré de France n'est propriétaire que des infrastructures et non des gares qui sont restées la propriété de la SNCF.

Depuis cet arrêté, RFF et SNCF sont soumis au décret du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national (JO du 1^{er} avril 2000, p. 5048). De plus, la loi du 5 janvier 2006 a créé « l'établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) » chargé de veiller au respect des règles de sécurité ferroviaire par les différentes entreprises ferroviaires utilisant le réseau.

L'arrêté du 24 décembre 2007 concernant les gares a abrogé l'arrêté du 20 février 1983.

Ce dernier avait déjà été modifié par les arrêtés suivants :

- 11 mars 1987 (JO du 10 mai 1987) ;
- 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) ;
- 21 septembre 1994 (JO du 25 novembre 1994) ;
- 30 juillet 2004 (JO du 20 août 2004).

Le titre du nouvel arrêté, « portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares », est beaucoup plus court que le précédent : « Locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ».

De plus, le nombre d'articles passe de 15 à 49, compte tenu des nouveaux développements techniques et, sans doute pour les mêmes raisons, le texte est ici précédé d'un sommaire beaucoup plus complet et détaillé que l'ancienne table des matières du texte de 1983.

Il est, comme son prédécesseur, interministériel (Intérieur - Écologie/Transports).

L'étude de l'arrêté confirme le classement avec un texte autoporteur des gares en « type spécial » et non en « type particulier » maintenant chapitré en VII dans le livre IV du Règlement de sécurité.

Les spécificités de ces établissements sont en effet évidentes et on les retrouve dans l'analyse des textes, par exemple avec l'existence d'une inspection générale de la sécurité incendie,

une classification des emplacements et de la nature des gares : exploitation ferroviaire ou non, à caractère commercial, social ou administratif ; gares aériennes, souterraines ou mixtes...

Les gares routières ou maritimes, tout comme les aéroports, sont exclues du champ de l'arrêté.

Raymond Fusilier

Quelques chiffres sur l'activité de l'Inspection générale de sécurité incendie de la SNCF

Bilan d'activité 2007 :

- 90 gares visitées ;
- 387 concessions visitées ;
- 116 participations aux travaux de commissions, visites de réception ou de chantier ;
- 158 avis relatifs à des dossiers de travaux en gares ;
- 164 avis relatifs à des dossiers de travaux et de concessionnaires ;
- 45 notes d'analyse préliminaire de projets.

Parc surveillé par l'IGSI/SNCF (pour un parc total de 1980 bâtiments Voyageurs environ) :

- 195 gares du 1^{er} groupe ;
- 295 gares du 2^e groupe ;
- Les accès Pompiers et dispositifs particuliers des tunnels parisiens (RER/SNCF (lignes « B » partie nord, « C », « D », hors tronçon : Gare de Lyon - Gare du Nord et « E »).

Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares

Le ministre d'État, ministre de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables, et la ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales,

Vu la directive 98-34 du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2007/0071/F ;

Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 123-12 et R. 123-17 ;

Vu le Code du tourisme, notamment son article L. 342-7 ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1^{er}, 1^{er}-1 et 1^{er}-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en dates des 7 décembre 2006 et 8 janvier 2007,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. - Sont approuvées les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ainsi que les modalités de leur contrôle applicables aux gares accessibles au public annexées au présent arrêté.

Le champ d'application du présent arrêté comprend les locaux des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires, guidés ou effectués par les remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin, et les locaux recevant du public destinés à des fins autres que ferroviaires situés dans ces établissements.

Art. 2. - La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Un organisme d'inspection de sécurité incendie, constitué de personnels spécialisés en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique, peut, à la demande de l'autorité organisatrice des transports concernée, être créé au sein des entreprises en charge de l'exploitation de tout ou partie d'un réseau public de transport guidé, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'Intérieur pris sur l'avis de la Commission centrale de sécurité.

Le titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1^{er} du décret du 6 décembre 2006 susvisé peut également demander aux ministres de l'Intérieur et des Transports la création d'un organisme d'inspection de sécurité incendie. Les ministres se prononcent sur la demande après avis de la Commission centrale de sécurité.

Les organismes d'inspection de sécurité incendie déjà créés à la SNCF et à la RATP, en application de l'article 5 de l'arrêté du 20 février 1983, et dont la mise en place a été approuvée par le ministre des transports demeurent en activité.

Les représentants de ces organismes sont membres de droit de la CCDSA, pour les affaires les concernant.

Art. 3. - Les préfets et, à Paris, le préfet de police, assurent l'exécution des présentes dispositions.

Art. 4. - L'arrêté du 20 février 1983 modifié portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci, est abrogé.

Art. 5. - Le directeur général de la mer et des transports et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2007.

La ministre de l'Intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
H. MASSE

Le ministre d'État, ministre de l'Écologie,
du Développement et de l'Aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la mer et des transports,
D. BURSAUX

Chapitre VII

Établissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares

Partie I

Dispositions applicables à tous les établissements de type GA

Section I**Généralités****Article GA 1****Établissements assujettis**

Les dispositions du livre I^{er} du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ci-après dénommé « règlement de sécurité » s'appliquent. Le présent chapitre fixe les prescriptions applicables aux gares et leurs modalités de contrôles.

Les dispositions du livre II du règlement de sécurité ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux locaux et emplacements des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du Code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin.

Ces locaux et emplacements sont inclus dans les bâtiments, les enceintes et sur les quais accessibles au public de tout système de transport guidé.

Les dispositions du présent chapitre relatives aux règles de sécurité et aux modalités de leur contrôle sont applicables aux établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu'aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants.

Seules les gares aériennes dont l'effectif du public est inférieur à 200 personnes, calculé selon les dispositions de l'article GA 2 ci-dessous, sont classées en cinquième catégorie. Elles sont assujetties aux dispositions des parties I et III du présent chapitre.

Les locaux à sommeil sont interdits dans les gares.

❏ *Sous le titre quelque peu inadapté, car très générique, d'« établissements assujettis », cet article rappelle tout d'abord l'application des règles générales du livre I du Règlement de sécurité, puis celles des règles spécifiques aux gares édictées par le présent arrêté.*

Il donne les éléments pouvant servir aux domaines d'application de l'arrêté pour les locaux et emplacements inclus dans les bâtiments, les enceintes et les quais accessibles au public des ERP :

- affectés au transport ferroviaire guidé,
- ou affectés à des remontées mécaniques ; ces dernières, mentionnées à l'article L. 342-7 du Code du tourisme, sont ainsi définies : « sont dénommées « remontées mécaniques », tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par remonte-pentes ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. »

Pour les chemins de fer le terme « guidé » comprend donc aussi bien les transports ferroviaires réalisés avec ou sans conducteur (à circulation automatique).

Le même article précise que cette réglementation ne s'applique pas aux établissements anciens mais seulement aux établissements à construire, aux installations nouvelles ainsi qu'aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants.

Il prévoit un classement des gares aériennes dont l'effectif du public est inférieur à 200 personnes en 5^e catégorie (traitées à l'article GA 49) ; même pour un effectif inférieur à 200 personnes, les gares souterraines et mixtes restent dans le 1^{er} groupe.

Enfin, il interdit la présence dans les gares de locaux à sommeil. Cette pratique, ici interdite pour des problèmes d'isolement, est utilisée dans des gares à l'étranger et, en particulier, en Allemagne.

Article GA 2

Classement des établissements de type GA - Calcul de l'effectif

Les catégories des gares sont déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation.

2.1. Généralités relatives au calcul de l'effectif :

Plusieurs critères permettent de déterminer l'effectif du public pour effectuer le classement des établissements de type GA. Ils concernent les emplacements définis à l'article GA 5 et sont examinés selon :

- le caractère des emplacements (exploitation ferroviaire ou non) ;
- la fonction des emplacements (« stationne », « stationne et transite », « transite ») ;
- la situation des emplacements (« partie aérienne », « partie souterraine ») ;
- le type d'activité éventuellement exercé dans ces emplacements ;
- la surface des emplacements.

2.2. Modalités de calcul de l'effectif du public.

2.2.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire.

2.2.1.1. Emplacements où le public stationne :

- une personne par mètre carré de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier ;
- pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes,...), l'effectif retenu est celui déclaré par le pétitionnaire.

2.2.1.2. Emplacements où le public stationne et transite :

- pour les parties aériennes, une personne pour 2 m² de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier, les quais ne donnant lieu à aucun calcul d'effectif ;
- pour les parties souterraines, l'effectif est déterminé par le pétitionnaire.

2.2.1.3. Emplacements où le public transite :

- ces emplacements ne donnent lieu à aucun calcul d'effectif.

2.2.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire.

2.2.2.1. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type « comptoir » :

- une personne par mètre linéaire de comptoir quel que soit le type d'activité de l'emplacement.

2.2.2.2. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de types « ouvert » et « fermé » :

- pour les emplacements utilisés par des magasins de vente, deux personnes par m² sur le tiers de la surface des parties de l'emplacement accessibles au public, quel que soit le niveau ;
- pour les emplacements d'une autre activité, l'effectif est déterminé selon les dispositions particulières du règlement de sécurité applicables à ces activités ;
- pour les emplacements dont l'affectation des locaux n'est pas connue lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux : deux personnes par m² sur le tiers de la surface quel que soit le niveau.

2.2.3. Cas particulier des gares mixtes.

L'effectif à prendre en compte pour le classement est celui qui a été déterminé conformément aux dispositions ci-dessus pour la partie aérienne auquel s'ajoute l'effectif de la partie souterraine transitant par la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par le pétitionnaire.

2.2.4. Emplacements à usage de travail.

Dans les gares du premier groupe, pour chaque emplacement, l'effectif du personnel qui ne dispose pas de dégagements indépendants doit être rajouté à l'effectif du public.

2.3. Document relatif à l'effectif de l'établissement.

Le calcul de l'effectif du public définissant la catégorie de l'établissement fait l'objet d'un document spécifique, rédigé par le pétitionnaire, détaillé par type d'activité et d'exploitation, annexé à la notice de sécurité.

☐ *Le classement des établissements du type GA en catégories est celui précisé par l'article R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation avec désormais une limitation de la 5^e catégorie aux seules gares aériennes. L'article donne des critères permettant de déterminer, sur la base des emplacements définis à l'article GA 5, l'effectif du public :*

« Les catégories sont les suivantes :

1^{re} catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;

2^e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;

3^e catégorie : de 301 à 700 personnes ;

4^e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5^e catégorie ;

5^e catégorie : gares de moins de 200 personnes. »

Une distinction est opérée dans les emplacements suivant leur caractère :

- l'exploitation ferroviaire ou non ;

- leur situation, partie aérienne ou souterraine, les risques étant ici tout à fait différents ;

- leur surface.

On distingue dans ces emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

- ceux où le public stationne : une personne par mètre carré ;

- ceux où le public stationne et transite : une personne pour deux mètres carrés en partie aérienne ou sur déclaration en partie souterraine.

Les emplacements où le public ne fait que transiter ne donnent pas lieu à un calcul d'effectif.

On distingue aussi dans les emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire les emplacements à caractère commercial, social ou administratif :

- du type comptoir (le public n'entre pas à l'intérieur) (1 pers./ml) ;

- de types « ouvert » et « fermé » :

- pour les magasins de vente (deux personnes par mètre carré sur le tiers de la surface des parties accessibles au public) ;

- et pour les autres activités, le texte établi renvoie à la règle générale.

Les méthodes de comptage des effectifs dépendent ainsi en particulier des emplacements.

Les exploitations commerciales non directement liées à l'exploitation SNCF, comme les buffets de gare, répondent à un contrat d'exploitation du domaine public qui ne confère pas à son titulaire les droits tenant à la propriété commerciale, la concession étant ici précaire et donc révocable.

Calcul de l'effectif

Exploitation ferroviaire					Exploitation non ferroviaire		Gare mixte
Où le public stationne		Où le public stationne et transite		Où le public transite	À caractère commercial, social ou administratif		
Locaux de vente, de renseignements, de réservation, d'information, bureaux marchandises, salles d'attente, relais-toilettes, etc.		Salles des pas perdus, halls avec guichets de vente des billets, salles de correspondance, consignes à bagages, quais et plate-formes transversales		Couloir, passages souterrains, passerelles, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs, etc.	Emplacement de type "comptoir"	Emplacement de type "ouvert" ou "fermé"	Comporte une partie aérienne et une partie souterraine
Emplacements à accès libre à la disposition du public	Emplacements à accès contrôlé (relais-toilettes, consignes, etc.)	Partie aérienne	Partie souterraine		Emplacement où le public ne pénètre pas	Emplacement où le public a accès	
1p/m ² aménagements et gros mobiliers exclus	Déclaration du pétitionnaire	1p/2m ² Aménagements et gros mobiliers exclus Aucun calcul d'effectif pour les quais	Déclaration du pétitionnaire	Aucun calcul d'effectif	1p/ml de comptoir	Magasins de vente et activités non déterminées au moment de la demande du permis : 2p/m ² sur le tiers de la surface Autres types d'activités : suivant dispositions particulières	Effectif de la partie aérienne plus effectif de la partie souterraine transitant par la partie aérienne

Note : Dans les gares du 1^{er} groupe, le personnel ne disposant pas de dégagements indépendants est ajouté à l'effectif du public.

Article GA 3

Définitions

3.1. Gare :

Bâtiment d'un système de transport ferroviaire guidé, ou d'une remontée mécanique, principalement destiné à l'accueil, au transit, à l'embarquement et au débarquement des voyageurs.

3.1.1. Gare souterraine :

Une gare souterraine est telle que ses emplacements définis à l'article GA 5 répondent simultanément aux trois conditions suivantes :

- ils sont situés au-dessous du niveau de référence défini au paragraphe 3.5 ci-après ;
- ils ont au moins la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l'air libre ;
- ils sont couverts en totalité.

3.1.2. Gare aérienne ou mixte :

Une gare ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 3.1.1 ci-dessus est soit aérienne, soit mixte si elle comporte une partie aérienne et une partie souterraine.

3.1.3. Gare complexe :

Il s'agit du cas d'une gare comprenant une zone hors sinistre définie au paragraphe 3.7 ci-après qui ne se situe pas à l'air libre.

3.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Il s'agit des emplacements qui sont indispensables à l'exploitation, soit directement, soit indirectement dans le cadre de la réalisation du service de transport.

3.3. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Il s'agit des emplacements qui ne sont pas indispensables à l'exploitation ferroviaire. Ces emplacements peuvent avoir un caractère commercial, social ou administratif.

3.4. Surveillance centralisée de la sécurité incendie :

Moyens matériels et humains permettant d'assurer à distance les commandes, les contrôles et la surveillance des installations de mise en sécurité incendie des gares.

3.5. Niveau de référence :

Le niveau de référence d'un établissement de type GA est celui de la voirie desservant l'adresse de l'établissement et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Lorsqu'une gare dispose de plusieurs adresses, celle(s) utilisée(s) pour définir le(s) niveau(x) de référence est (sont) arrêtée(s) après avis de la commission de sécurité.

3.6. Zone sinistrée :

Volume de la gare à l'intérieur duquel le public est directement soumis aux effets thermiques et aux fumées générés par un sinistre.

3.7. Zone hors sinistre :

Volume accessible au public et situé à l'air libre.

Est également considéré « zone hors sinistre » un volume répondant aux dispositions suivantes :

- l'ensemble du public se trouve à l'abri des effets thermiques et à l'abri des fumées générées par un sinistre ;
- il est possible de gagner l'extérieur par au moins deux dégagements.

 Cet article est consacré aux définitions. Les définitions sont données d'après les distinctions déjà portées par l'ancien arrêté pour les gares :

- souterraines, c'est-à-dire comme dans l'arrêté de 1983, celles réunissant simultanément les trois conditions suivantes :

- situées au-dessous du niveau accessible aux engins de lutte contre l'incendie ;
- dont la moitié de la surface des faces verticales longitudinales ne donne pas à l'air libre ;
- et couvertes en totalité.

- aériennes ou mixtes ;

- complexes ;

- et aussi suivant la différence entre les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire ou non (dans ce dernier cas : commercial, social ou administratif) ;

- suivant les définitions des termes intéressant la sécurité, du niveau de référence pour la voirie desservant la gare et des zones sinistrées ou hors sinistre.

Article GA 4**Activités ferroviaires****4.1. Types d'activité ferroviaire :**

L'activité ferroviaire doit être prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.

Les activités ferroviaires permettent de définir deux types de gares :

- les gares dans lesquelles ne transitent que des voyageurs et dans lesquelles ne circulent et ne stationnent que des trains de voyageurs. Les autres activités effectuées sur les voies de service sont uniquement liées aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques, avitaillement, etc.) ;
- les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises.

4.2. Justification de l'activité :

L'activité est justifiée par une déclaration de l'exploitant, jointe à la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. À défaut, c'est l'activité type « voyageurs plus marchandises » qui est prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.

Toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de voyageurs et de marchandises telles qu'indiquées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration au préfet qui peut imposer, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation.

☞ *L'article concerne la définition des activités ferroviaires. Ces dernières conditionnent la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leur structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.*

Deux types de gares sont définis :

- les gares à voyageurs ;
- les gares à voyageurs et marchandises où des dispositions plus contraignantes sont à appliquer.

Cette distinction, qui ne figurait pas dans l'arrêté d'origine de 1983, avait cependant déjà été apportée par l'arrêté modificatif du 21 septembre 1994 qui a visé l'activité ferroviaire.

Article GA 5

Emplacements

On distingue plusieurs types d'emplacements accessibles au public à l'intérieur des gares :

5.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Emplacements où le public stationne : les locaux de vente, de renseignements, de réservation ou d'information, les bureaux marchandises, les salles d'attente, les relais-toilettes,....;

Emplacements où le public transite : les couloirs, passages souterrains, passerelles, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants et ascenseurs,.... ;

Emplacements où le public stationne et transite : les salles des pas perdus, halls avec des guichets de vente de billets^[1], salles de correspondances, consignes à bagages, quais et plates-formes transversales^[2].

5.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Emplacements à caractère commercial, social ou administratif : ces emplacements sont de trois types :

- comptoir : emplacement dans lequel le public ne pénètre pas ;
- ouvert : emplacement dans lequel le public pénètre et dont :
 - la longueur cumulée des façades de l'emplacement donnant sur les circulations internes de la gare doit être au moins égale au quart de son périmètre ;
 - la moitié au minimum de la totalité des façades donnant sur les circulations à l'intérieur de la gare est ouverte au moyen de baies libres présentant une largeur minimale de 1,40 mètre ;
 - la distance maximale à parcourir par le public pour retrouver une circulation principale est inférieure à 10 mètres ;
- fermé : emplacement dans lequel le public pénètre et dont les façades donnant sur les circulations peuvent être fermées par des portes ou ne répondant pas strictement à la définition d'emplacement ouvert ci-dessus.

(1) Les couloirs d'accès comportant exclusivement des appareils de distribution de titres de transport sont assimilés à des emplacements où le public transite.

(2) Plates-formes situées perpendiculairement aux voies qui existent dans les gares en tête de lignes de chemin de fer lorsqu'elles sont intégrées au bâtiment et non directement ouvertes sur l'extérieur.

☛ Dans les gares, les emplacements accessibles au public peuvent être :

- à caractère d'exploitation ferroviaire où le public :

- stationne (renseignements, réservations, consignes, salles d'attente, bureaux marchandises) ;

- transite (couloirs, escaliers, trottoirs roulants, ascenseurs) ;

- stationne et transite (salles des pas perdus, plateformes en bout de voies dans les gares têtes de ligne) ;

- à caractère d'exploitation non ferroviaire (caractère commercial, social ou administratif) avec distinction de trois types :

- comptoir ;

- ouvert ;

- fermé (buffets, buvettes, presse, relais-toilettes).

Les dispositions de l'ancien paragraphe 8 de l'article GA 4 portant référence aux commerces « de façade » dans les emplacements de gares aériennes où le public transite ne sont pas reprises, compte tenu de l'imprécision de leur définition constatée dans la pratique. Elles pouvaient en effet recouvrir de nombreux autres éléments que les tabacs, points presse, etc.

Il faut noter que le terme « emplacement » est un terme clé de l'arrêté mais qu'il est surtout défini par rapport au caractère lié à l'exploitation ferroviaire ou non.

Section II Modalités de contrôle

Sous-section I Contrôle des gares

GA

Article GA 6

Commission compétente

La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité nommée dans la suite du présent texte « commission de sécurité ».

Par ailleurs, pour les établissements de cinquième catégorie, le contrôle est assuré, depuis les études jusqu'à l'exploitation, par les organismes d'inspection de sécurité incendie définis à l'article GA 7 ci-après lorsqu'ils existent.

Article GA 7

Organismes d'inspection de sécurité incendie

La mise en place de ces organismes d'inspection de sécurité incendie est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports après avis de la commission centrale de sécurité. Les représentants de ces organismes sont membres de droit de la commission de sécurité pour les affaires les concernant.

À ce titre, ils participent aux travaux de cette commission, notamment lors de l'examen des projets de construction ou d'aménagement et aux visites de réception préalables à l'ouverture au public.

Rattachés directement à la direction générale de l'entreprise, ces organismes doivent être indépendants d'une direction, d'un service ou de toute autre entité chargée des études, des travaux ou de la gestion des installations visées par le présent texte.

Article GA 8

Dossier de sécurité

Le dossier, constitué conformément aux dispositions de l'article R. 123-22 du Code de la construction et de l'habitation, doit être complété par :

- une notice spécifique, rédigée par le pétitionnaire, détaillant les modalités de calcul de l'effectif du public retenues par type d'emplacement, d'activité et d'exploitation ;
- le dossier prévu à l'article GA 46.

Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

Les chapitres du titre I^{er} du livre II du règlement de sécurité fixent pour chacune des installations la liste de ces documents.

GA 6, GA 7, GA 8

La compétence de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est confirmée sauf pour la 5^e catégorie pour laquelle sont compétents les organismes d'inspection générale de sécurité incendie (IGSI) depuis les études jusqu'à l'exploitation de l'établissement.

Ces organismes peuvent être mis en place par arrêté conjoint Intérieur-Transports après avis de la Commission centrale de sécurité. Leurs représentants sont membres de droit de la Commission de sécurité pour les affaires les concernant.

cet article reprend les deux premiers paragraphes de l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2007.

Il est à noter l'existence d'une Inspection générale de sécurité incendie à la RATP dont la compétence s'étend à l'ensemble du métro parisien et aux stations du RER exploitées par cette entreprise. En l'absence de ces organismes et pour les métros de province, la commission de sécurité est intégralement compétente.

La gare du Futuroscope de Poitiers est propriété du Conseil général de la Haute-Vienne, la SNCF ayant la qualité d'occupant de la gare.

La réalisation du dossier de sécurité doit répondre aux prescriptions de l'article R. 123-22 du Code de la construction et des documents annexes et ceux prévus au Livre II du Titre I du règlement. Doivent y figurer des notices spécifiques sur le calcul des effectifs et sur l'organisation de la sécurité incendie (Article GA 46) pour les gares qui y sont astreintes.

Article GA 9

Visite préalable à l'ouverture au public des établissements de type GA des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories

La demande d'autorisation d'ouverture accompagnée de l'avis de l'organisme visé à l'article GA 7 est communiquée au préfet, qui fait procéder à la visite préalable à l'ouverture au public par la commission de sécurité.

Le demandeur doit être en mesure de communiquer à la commission de sécurité les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes agréés chargés des vérifications techniques prévues par le règlement de sécurité.

En dérogation au premier alinéa du présent article, la visite préalable à l'ouverture au public est réalisée par les organismes visés à l'article GA 7 pour les emplacements créés, aménagés ou modifiés dont la surface totale est inférieure à :

- 300 mètres carrés en superstructure ;
- 100 mètres carrés en infrastructure.

Le compte rendu de cette visite est élaboré puis transmis au préfet.

Les autorisations d'ouverture doivent être annexées au registre de sécurité de l'établissement.

Article GA 10

Visites de contrôle périodique des établissements de type GA des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories

10.1. Organisation des visites de contrôle périodique :

Les visites périodiques des gares sont effectuées par les organismes visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent. Le compte rendu de leurs visites est transmis au préfet.

L'établissement peut toujours faire l'objet d'un examen particulier par la commission de sécurité, notamment à la suite d'un avis défavorable délivré par un organisme visé à l'article GA 7.

Lorsque les organismes visés à l'article GA 7 n'ont pas été mis en place, la commission de sécurité procède aux visites de ces établissements.

10.2. Périodicité des visites des gares :

Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon les périodicités suivantes :

- deux ans pour les établissements des 1^{re} et 2^e catégories ;
- trois ans pour les établissements des 3^e et 4^e catégories.

Sous-section II Vérifications techniques dans les établissements de type GA des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories

Article GA 11

Vérifications techniques réglementaires

Les vérifications techniques réglementaires prévues par l'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'Intérieur, soit par des techniciens compétents.

☞ L'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation dispose :

« Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus, en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. À cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. »

Tableau récapitulatif des vérifications techniques des établissements des 1^{re} à 4^e catégories

	Construction ou travaux	Exploitation			
		6 mois	1 an	3 ans	5 ans
Construction	Organisme agréé				
Aménagement intérieur					
Désenfumage			Technicien compétent (commandes, volets, exutoires, etc.)	Technicien compétent (mesure de pression, débit, vitesse, désenfu- mage mécanique)	
Chauffage			Technicien compétent		
Gaz			Technicien compétent		
Appareils de cuisson			Technicien compétent		
Ascenseurs					Organisme agréé
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants		Service entretien (chaîne, crémaillère)	Organisme agréé ou technicien compé- tent		Organisme agréé
Électricité Éclairage			Technicien compétent		
Moyens de secours			Technicien compétent	Organisme agréé (SSI A et B sprinkleurs)	

Pour les ERP de 5^e catégorie : technicien compétent

Article GA 12

Modalités d'exécution

Les dispositions relatives aux vérifications techniques et à l'entretien sont applicables à tous les établissements qu'ils soient à construire, à modifier ou existants.

12.1. Vérifications techniques réglementaires assurées par des organismes agréés :

Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés dans les établissements des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories :

- en phase conception/construction, pour tous les travaux soumis à permis de construire ou à autorisation prévue à l'article L.111-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
- en phase exploitation, lorsque les dispositions du présent chapitre l'imposent.

L'exploitant d'un établissement de 1^{re}, 2^e, 3^e ou 4^e catégorie peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité ou des organismes visés à l'article GA 7, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.

12.2. Vérifications techniques assurées par des techniciens compétents :

En dehors des cas prévus au paragraphe ci-dessus, les vérifications techniques imposées dans le présent chapitre sont effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant.

Article GA 13**Rapports de vérifications techniques**

Les rapports de vérifications techniques sont établis conformément aux dispositions prévues dans les articles GE 6 à GE 10 du règlement de sécurité.

L'exploitant doit tenir les rapports de vérifications techniques à la disposition de la commission de sécurité et des organismes visés à l'article GA 7.

Partie II**Dispositions applicables aux établissements de type GA des 4 premières catégories****Section I****Dispositions constructives****Article GA 14****Conception et desserte**

Chaque gare doit pouvoir être desservie, depuis le niveau de référence, par au moins une voie utilisable en permanence par les véhicules des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Cette voie doit présenter les caractéristiques définies par l'article CO 2, § 1, du règlement de sécurité.

Cette disposition ne s'oppose pas à l'application de mesures réglementaires plus contraignantes pour tenir compte de la nature et de l'importance des activités regroupées dans un établissement.

GA

Article GA 15**Enfouissement**

Les gares peuvent comprendre en infrastructure plusieurs niveaux accessibles au public et leur point le plus bas peut être à plus de 6 mètres au-dessous du niveau de référence. Lorsque, exceptionnellement, des parties accessibles au public d'un établissement de type GA sont situées au-delà de 30 mètres au-dessous du niveau de référence, des mesures spécifiques peuvent être prescrites en aggravation du présent règlement.

Article GA 16**Résistance au feu des structures****16.1. Objet :**

Les éléments principaux des structures doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice, s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire au déclenchement de l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuellement situés dans le même bâtiment, faciliter l'intervention des pompiers et permettre une remise en service des fonctions de l'établissement.

L'activité de la gare, définie à l'article GA 4, est prise en compte pour la détermination de l'exigence de résistance au feu des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.

16.2. Détermination du degré de résistance au feu des structures :**16.2.1. Gares aériennes :**

16.2.1.1. Éléments principaux des structures : les dispositions des articles CO 12 à CO 14 du règlement de sécurité sont applicables.

- 16.2.1.2. Dalles situées immédiatement au-dessus de voies ferroviaires, routières ou fluviales :
- au-dessus de voies ferroviaires, les dispositions prévues au paragraphe 16.2.2.2 s'appliquent ;
 - au-dessus de voies routières ou fluviales, les dalles sont coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.

16.2.2. Gares souterraines et parties souterraines des gares mixtes :

16.2.2.1. Éléments principaux des structures :

Les éléments principaux des structures des gares souterraines et des parties souterraines des gares mixtes sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120.

16.2.2.2. Dalles situées immédiatement au-dessus de voies et de quais souterrains :

Lorsque les voies des gares servent :

- à une activité exclusivement voyageurs, les dalles sont coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 ;
- à une activité voyageurs et marchandises, les dalles sont coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180.

16.3. Cas particuliers :

Dans le cas où le dossier présenté à l'examen de la commission de sécurité mentionne des degrés de résistance au feu différents à l'intérieur d'un même établissement, un document graphique justifiant de ces différents degrés est annexé à la notice de sécurité.

16.4. Résistance au feu d'autres éléments de construction n'étant pas des éléments principaux de structure :

Les structures principales des ouvrages et les planchers sur lesquels le public est susceptible d'évacuer (exemples : passerelle, coursive, escaliers qui les desservent...) doivent avoir une stabilité au feu minimale d'une demi-heure ou R 30. Dans ce sens, aucun dépôt représentant un potentiel calorifique significatif ne doit être entreposé sous une passerelle, une coursive ou les escaliers qui les desservent.

📌 La détermination du degré de résistance au feu des structures

- Pour les gares aériennes et les éléments principaux de leurs structures, elle dépend des articles du règlement CO 12 à CO 14.
- Pour les gares souterraines ou pour les parties souterraines de gares mixtes et les éléments principaux de leurs structures : SF°2h ou R 120.
- Pour les dalles situées immédiatement au-dessus des voies ferrées (gare aérienne), des voies et des quais souterrains (gare souterraine) :
 - Lorsqu'il y a des activités voyageurs : CF°2h ou REI 120, même obligation pour les dalles situées au-dessus des voies routières ou fluviales (gare aérienne) ;
 - Lorsqu'il y a des activités voyageurs et marchandises : CF°3h ou REI 180 ;
- Pour les éléments non principaux des structures susceptibles de répondre à l'évacuation du public (passerelles, coursives, escaliers les desservant) : SF°1/2 h ou R 30.

Résistance au feu des structures

Résistance des structures							Résistance des autres éléments (passerelles, coursives, etc.) sur lesquels le public est susceptible d'évacuer
Gare aérienne				Gare souterraine - partie souterraine des gares mixtes			
Éléments principaux des structures	Dalles situées immédiatement au-dessus des :			Éléments principaux des structures	Dalles situées immédiatement au-dessus des voies et des quais		
Application des articles CO 12 à CO 14*	Voies ferroviaires		Voies routières ou fluviales		Activité voyageurs	Activité voyageurs et marchandises	
	Voyageurs	Voyageurs et marchandises					
	CF°2h ou REI 120	CF°3h ou REI 180	CF°2h ou REI 120	SF°2h ou R 120	CF°2h ou REI 120	CF°3h ou REI 180	SF°1/2h ou R 30

* Voir le tableau CO 12 ci-après.

Tableau de résistance des structures dans l'article CO 12

Établissement occupant entièrement le bâtiment	Établissement occupant partiellement le bâtiment	Catégorie de l'établissement	Résistance au feu
Simple rez-de-chaussée	Établissement à un seul niveau	Toutes catégories	Structure SF 1/2h Plancher SF 1/2h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	Structure SF 1/2h Plancher CF 1/2h
		1 ^{re} catégorie	Structure SF 1h Plancher CF 1h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	Structure SF 1h Plancher CF 1h
		1 ^{re} catégorie	Structure SF 1h1/2 Plancher CF 1h1/2

Note : CO 13 : cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure ;
CO 14 : cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée

Article GA 17

Isolement par rapport aux tiers

17.1. Objet et généralités :

17.1.1. Objet :

Les établissements du présent type doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par un tiers afin d'éviter que les effets d'un incendie ne puissent se propager rapidement de l'un à l'autre.

Toutefois pour les établissements tiers de type GA entre eux, les dispositions du paragraphe 17.3 s'appliquent.

17.1.2. Généralités :

Lorsqu'un établissement de type GA abrite une exploitation non isolée à risques particuliers, l'établissement de type GA est classé à risques particuliers.

17.2. Isolement par rapport à des tiers qui ne sont ni de type GA ni de type PS :

Sans présumer de l'application de dispositions réglementaires plus contraignantes, les conditions d'isolement suivantes s'imposent :

17.2.1. Isolement en vis-à-vis :

Les dispositions de l'article CO 8 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement d'un établissement de type GA situé en vis-à-vis d'un tiers et séparé d'une aire libre de moins de 8 mètres.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux trémies indispensables à l'exploitation d'une gare souterraine existante qui font l'objet d'un examen au cas d'espèce.

17.2.2. Isolement latéral :

Les dispositions de l'article CO 7 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement d'un établissement de type GA avec un tiers latéral contigu.

17.2.3. Isolement par rapport à un tiers superposé :

17.2.3.1. Gare aérienne ou partie aérienne de gare mixte :

Les dispositions de l'article CO 9 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement des parties aériennes d'un établissement de type GA avec tiers superposé.

17.2.3.2. Gare souterraine ou partie souterraine de gare mixte :

Les dalles supérieures d'isolement de la gare sont :

Coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 si elles sont :

- non surmontées de constructions. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions situées immédiatement au-dessus des voies dont la dimension suivant l'axe longitudinal de ces dernières est inférieure à 20 mètres (ponts, passerelles...) ;
- surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 8 mètres ou moins par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent des trains transportant des marchandises ;
- surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 28 mètres ou moins par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs.

Coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180 si elles sont :

- surmontées par un immeuble d'habitation de 4^e famille ou un immeuble de grande hauteur (IGH), pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;
- surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 28 mètres au maximum et à plus de 8 mètres par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

Coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 si elles sont :

- surmontées par un immeuble d'habitation de 4^e famille ou un IGH pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

17.2.3.3. Façades dominant des voies ferrées :

Les façades directement situées à l'aplomb de zones habituellement réservées au stationnement de matériels ferroviaires doivent présenter les caractéristiques suivantes sur une distance verticale de 8 mètres par rapport au niveau maximal atteint par le toit des véhicules :

- pare-flammes de degré 1 heure ou RE 60 pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;
- coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

Cette disposition peut être remplacée par la mise en place d'éléments de construction :

- pare-flammes de degré 1 heure ou RE 60 sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport au nu de la façade, pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;

- coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60, sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport au nu de la façade pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

17.2.4. Dispositifs de franchissement :

17.2.4.1. Dispositifs de franchissement d'une paroi d'isolement :

Ces franchissements sont autorisés, sauf dans les cas où la réglementation applicable aux différentes activités du tiers l'interdit. Ils ne peuvent servir de dégagements normaux de l'un ou de l'autre des établissements concernés.

Ils doivent être réalisés au moyen d'un dispositif de franchissement restituant un degré de résistance au feu coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120.

Cependant, le franchissement peut être effectué au travers d'un bloc-porte coupe-feu de degré 1 heure équipé de ferme-porte ou EI 60-C dans les cas suivants :

- locaux servant de logement au personnel ;
- dégagements accessoires d'un établissement tiers.

17.2.4.2 Dispositifs de franchissement d'une aire libre d'isolement :

Ces franchissements sont autorisés sous réserve du respect des dispositions de l'article CO 10, § 2, du règlement de sécurité.

17.3. Isolement entre plusieurs établissements de type GA ou similaires :

Aucune condition d'isolement n'est demandée entre établissements de type GA. Cette disposition est étendue aux conditions d'isolement avec les établissements dont l'exploitation est similaire à celle des établissements de type GA tels que gares routières, aérogares...

En compensation, si deux établissements de type GA ou similaires sont implantés sur un même site sans isolement, la surveillance doit être assurée conformément aux dispositions de l'article GA 40.

17.4. Isolement par rapport à un parc de stationnement :

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement de type GA et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et une gare situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne peuvent être considérés comme des dégagements normaux au sens du règlement de sécurité, pour aucun des deux établissements concernés.

☞ Pour l'isolement par rapport à des tiers, on applique les articles CO 7 et CO 8 et pour les gares aériennes, on applique l'article CO 9 du règlement.

Des dispositions plus contraignantes sont appliquées pour les dalles supérieures d'isolement des gares souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes suivant la nature des constructions qui les surmontent et le type de trafic ferroviaire passant dans les gares voyageurs ou voyageurs + marchandises (de CF 2 h à CF 4 h). Des règles spécifiques sont posées pour les façades dominant les voies ferrées où stationnent habituellement des matériels ferroviaires et pour les dispositifs de franchissement d'une paroi d'isolement.

Isolement par rapport aux tiers

Tiers ni gare ni PS						Tiers GA ou similaire (aéroport et routière)	Tiers type PS
Vis-à-vis	Latéral	Superposé					
		Gare aérienne ou partie aérienne gare mixte	Gare souterraine ou partie aérienne gare mixte (dalles supérieures d'isolement)				
			CF 2h	CF 3h	CF 4h		
			Non surmontée	Hab 4* famille, IGH, voyageurs			
Voir dessins article CO 8	Voir dessins article CO 7	Article CO 9*	Surmontée si : - plancher bas ≤ 8m, voyageurs et marchandises - plancher bas ≤ 28m voya- geurs	28m > plan- cher bas > 8m, voyageurs et marchandises	Hab 4* famille, IGH, voyageurs et mar- chandises	Possibilité de n'avoir aucune condition	Article PS 8 § 4 (SAS de 3m² ou 5m² si personne han- dicapée, porte PF 1/2h + ferme porte)

* Tableau de l'article CO 9

Risque \ Isolement	H plancher bas ≤ 8m	H plancher bas > 8m
Courant	CF 1h	CF 2h
Particulier	CF 2h	CF 3h

Article GA 18

Distribution intérieure

18.1. Objet et généralités :

Dans les établissements du présent type, les dispositions suivantes doivent être respectées afin de limiter la propagation du feu et des fumées à l'intérieur de la construction.

À cet effet, certains emplacements, quand ils forment locaux (emplacements de type « ouvert » ou de type « fermé »), doivent être isolés du reste de l'établissement par des parois présentant des caractéristiques de résistance au feu adaptées.

18.2. Règles d'isolement entre locaux :


18.2.1. Locaux à caractère d'exploitation ferroviaire :

18.2.1.1. Accessibles au public :

Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éventuelles parois et portes séparant ces locaux entre eux (par exemple entre le hall de la gare et la salle d'attente).

Il en est de même pour les éventuelles parois et portes situées à l'intérieur de ces locaux.

§ 18.2.1.1

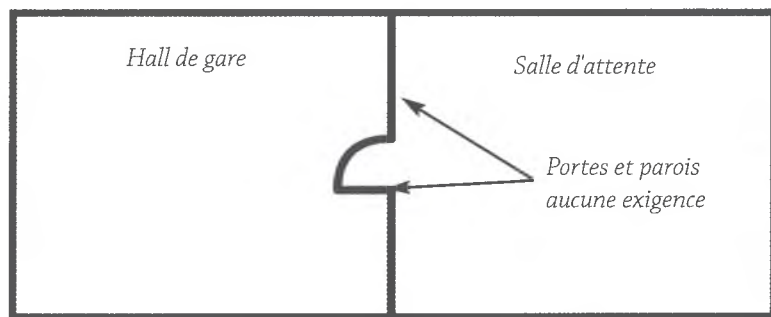


18.2.1.2. Non accessibles au public :

Ces locaux doivent être isolés des zones accessibles au public par des parois et des planchers hauts et/ou bas coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C. Toutefois, il est toléré que pour des contraintes liées à l'activité et après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection visés à l'article GA 7, les emplacements indispensables à l'exploitation ne soient pas isolés des zones accessibles au public.

Dans le dossier de sécurité prévu à l'article GA 8, un plan doit matérialiser le tracé de ces parois résistantes au feu.

Cette disposition n'exonère pas du respect des dispositions prévues à l'article GA 19 relatives aux locaux à risques particuliers.

§ 18.2.1.2

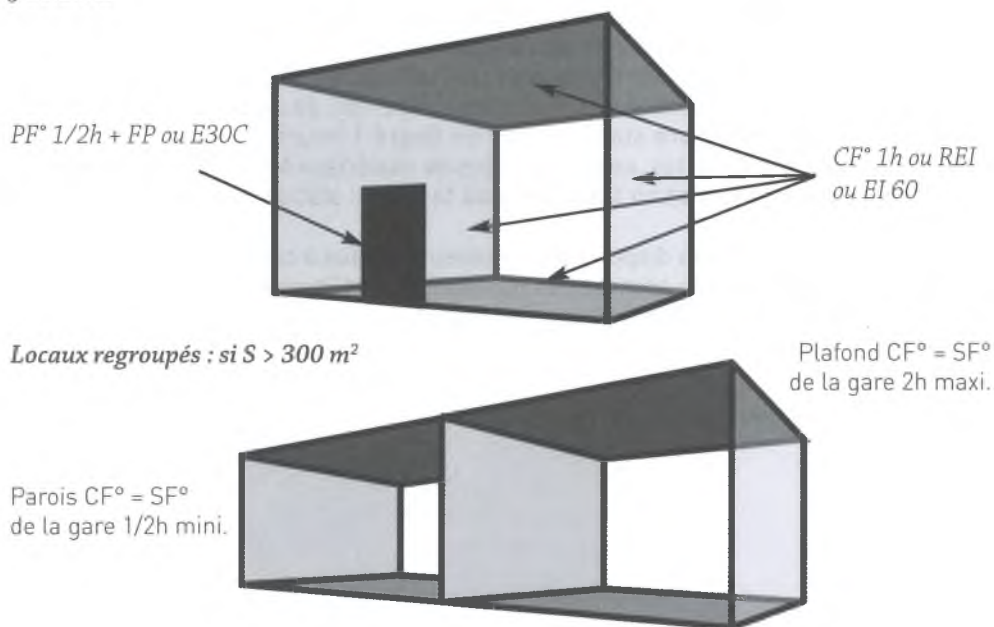

18.2.2. Locaux à caractère commercial, social ou administratif :

18.2.2.1. Dispositions communes à tous ces locaux :

L'isolement des locaux à caractère commercial, social ou administratif entre eux et l'isolement de ces mêmes locaux avec les locaux à caractère d'exploitation ferroviaire est réalisé de la façon suivante :

- les parois, façades et plafonds de ces locaux doivent être réalisés en matériaux incombustibles ;
- les parties non accessibles au public de ces locaux sont séparées des autres volumes par des parois et planchers hauts coupe-feu de degré une heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C.

Lorsque ces locaux sont regroupés sur une surface totale supérieure à 300 m², ils doivent être séparés entre eux par des parois en matériaux incombustibles. Ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure de la gare avec un minimum d'une demi-heure. Le plafond de ces exploitations doit être coupe-feu d'un degré égal à celui des parois, avec un maximum de 2 heures, sauf lorsque le rapport entre la hauteur moyenne du local à caractère d'exploitation ferroviaire qui l'accueille et la hauteur du plafond est égal ou supérieur à 3.

Lorsque ces locaux ont une surface totale unitaire supérieure à 300 m², ils sont soumis aux dispositions réglementaires du type particulier qui les concerne.

18.2.2.2. Locaux situés au-dessous du niveau de référence :

18.2.2.2.1. Dispositions applicables jusqu'à moins 6 mètres du niveau de référence :

Sont autorisés les emplacements de type « ouvert », « comptoir » et « fermé ». Toutefois, la surface unitaire d'un emplacement de type « comptoir » et « ouvert » doit être inférieure à 300 m² et, en aggravation, à 100 m² pour un emplacement de type « fermé ».

Les emplacements de type « ouvert » ou de type « comptoir » sont réalisés de manière à ce que les fumées d'un sinistre y prenant naissance n'envahissent pas rapidement les volumes adjacents. À ce titre, ils disposent d'un écran de cantonnement de 50 centimètres minimum de retombée afin de s'opposer à la propagation éventuelle des fumées. Cet écran de cantonnement peut être constitué selon l'une des solutions suivantes :


- des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;
- des écrans fixes, rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0 ;
- des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0.

Chaque emplacement à caractère commercial, social ou administratif est isolé des volumes adjacents par des parois et des plafonds coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60 supportés par une structure stable au feu de degré 1 heure ou R 60.

Toutefois, les façades soit ouvertes, soit constituées de matériaux M0 ou A2-s2, d0, donnant sur des locaux à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou transite, sont autorisées.

En atténuation des précédentes dispositions, plusieurs locaux à caractère commercial, social ou administratif contigus, dont la somme des surfaces est inférieure à 300 m², peuvent n'avoir aucun isolement présentant un degré coupe-feu entre eux.

§ 18.2.2.2.1.

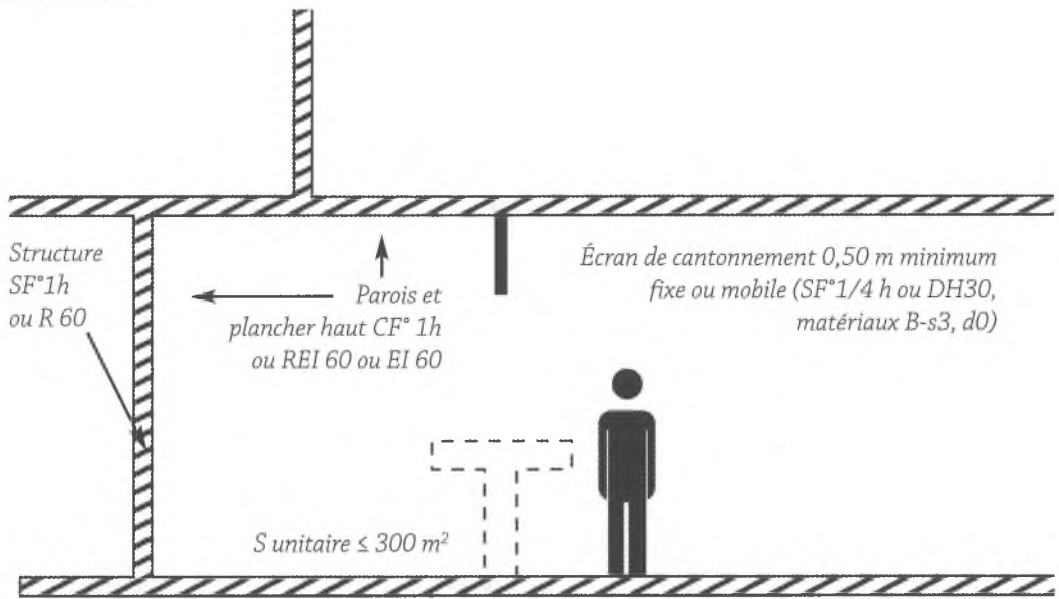

Note : locaux "type fermé" : mêmes conditions, surface inférieure à 100 m².

18.2.2.2.2. Dispositions applicables pour les locaux ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence :

En complément des dispositions prévues à l'article 18.2.2.2.1, les conditions d'implantation des locaux à caractère commercial, social ou administratif ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence sont les suivantes :

- les locaux doivent avoir une surface unitaire inférieure à 100 m² ;
- chaque niveau de l'établissement ne peut disposer au maximum que de 300 m² de surface dédiée pour ces locaux ;
- les activités à risques particuliers au sens de l'article CO 6, § 2, du règlement de sécurité sont interdites.

Sont également interdites les activités suivantes :

- les bibliothèques, centre de documentation ou d'archives, les salles de danse et de jeux ;
- les magasins de vente non équipés d'un système d'extinction automatique ;
- les salles d'exposition non équipées d'un système d'extinction automatique ;
- toute activité dont la commission de sécurité estime que les modes d'exploitation ou la nature des marchandises stockées ne permettent pas la mise en place de mesures de protection efficace des emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire adjacents.

§ 18.2.2.2.2 : Enfouissement supérieur à 6 mètres

Mêmes conditions qu'au paragraphe précédent,

en aggravation surface unitaire < 100 m², surface maximum par niveau 300 m².

❏ **Distribution intérieure des gares en fonction des différents locaux (distinction des règles d'isolement, dispositions communes et spéciales) :**

- à caractère d'exploitation ferroviaire accessible ou non au public ;
- à caractère commercial, social ou administratif.

Locaux d'exploitation ferroviaire		Locaux d'exploitation commerciale et administrative		
Accessibles au public	Non accessibles au public	Dispositions communes	Locaux sous le niveau de référence (NR)	
Aucune exigence	Parois, planchers haut et bas CF*1h ou REI ou EI 60 Blocs portes PF*1/2h + ferme-porte ou E30C	Parois, façades et plafonds INCOMBUSTIBLES ou A1	Enfouissement ≤ 6 m	Enfouissement > 6 m
		Partie non accessible au public : Parois, planchers haut CF*1h ou REI ou EI 60 Blocs portes PF*1/2h + ferme porte ou E30C	Locaux autorisés type : "comptoir", "ouvert" $S < 300$ m ² avec écran de cantonnement de 0,50m minimum soit fixe soit mobile (SF 1/4h ou DH30 en matériaux B-s3, d0) ou "fermé" $S < 100$ m ²	S unitaire < 100 m ² S maxi par niveau : 300 m ²
		Si regroupement sur $S > 300$ m ² parois entre locaux CF = SF gare avec 1/2h minimum ; plafond idem avec 2h maxi (non applicable sous certaines conditions)	Emplacements isolés des volumes adjacents par des parois et plafonds CF*1h ou REI 60 ou EI 60, structure SF 1h ou R 60 (sauf façades).	Certaines activités sont strictement interdites

Article GA 19

Locaux à risques particuliers

Les installations classées pour la protection de l'environnement ne sont admises dans les gares que si elles sont indispensables à leur exploitation.

Les chapitres relatifs aux installations techniques des dispositions générales du règlement de sécurité fixent la liste des locaux non accessibles au public, à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection prévus à l'article GA 7 dans chaque cas particulier.

De plus, les locaux à risques particuliers suivants sont classés :

Locaux à risques moyens :

- les locaux de surface supérieure à 150 m² où sont stockés les bagages ;
- les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est compris entre 30 et 300 m³ ;
- les locaux de manipulation et de stockage d'emballages ou de déchets d'un volume inférieur ou égal à 100 m³ ;
- les réserves liées aux emplacements à caractère commercial, social ou administratif ;
- les dépôts contenant de 10 à 150 litres de liquides inflammables.

Locaux à risques importants :

- les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est supérieur à 300 m³ ;
- les locaux de manipulation et stockage d'emballages ou de déchets lorsque leur volume est supérieur à 100 m³ ;

- les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables.
- L'occupation d'un local à risques importants doit être réservée à un seul usage.

Article GA 20

Couverture

Les dispositions du présent article ont pour but de préserver la couverture d'un ou des bâtiments d'une gare aérienne ou mixte des effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers.

Les dispositions des articles CO 7, § 2 et 3, CO 17 et CO 18 du règlement de sécurité s'appliquent.

Article GA 21

Façades

Afin d'empêcher la propagation du feu par les façades d'un bâtiment d'une gare aérienne ou mixte, les dispositions des articles CO 19 à CO 22 du règlement de sécurité s'appliquent.

Article GA 22

Conduits et gaines

Les dispositions du livre II, titre I^{er}, chapitre II, section VIII du règlement de sécurité, relatives aux conduits et gaines s'appliquent.

L'emplacement des conduits et des gaines doit figurer dans le dossier de plans cité à l'article GA 8.

GA 20, GA 21, GA 22

Les dispositions particulières intéressent

- sur le premier article, les couvertures ;
- sur le deuxième article, les façades ;
- sur le troisième article, les conduits et gaines.

Il faut noter que les dispositions du Règlement s'appliquent respectivement d'abord avec les articles CO 7 § 2 et 3, CO 17 et 18, puis pour le second article à CO 19 à 22 et pour le troisième article à la section VIII, chapitre II - Titre I du Livre II.

GA

Section II Dégagements

Article GA 23

Dimensions des dégagements

23.1. Généralités :

À l'exception de ceux des emplacements où le public stationne, le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés en fonction de l'effectif théorique défini au § 23.2 ci-dessous, de la vitesse de circulation et des débits fixés dans les tableaux ci-après.

Cet effectif théorique est calculé selon les dispositions de l'article GA 2, augmenté, lorsque les quais sont souterrains, de l'effectif des voyageurs pouvant se trouver à bord du ou des trains susceptibles d'être présents à quai au moment de l'évacuation.

L'effectif théorique doit faire l'objet d'une déclaration jointe au dossier défini à l'article GA 8 comportant les hypothèses retenues et les détails des calculs.

Le calcul du temps de transfert du public vers une zone hors sinistre doit faire l'objet d'une note de calcul. Cette note doit préciser les hypothèses retenues et le mode de calcul.

23.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Seuls sont pris en compte pour le dimensionnement des dégagements des emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire, l'effectif des emplacements où le public stationne et l'effectif des emplacements où le public stationne et transite.

Les articles CO 34, CO 35, § 1, CO 36, § 3, et CO 37 du règlement de sécurité sont applicables. Emplacements où le public stationne :

Le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés suivant les dispositions du règlement de sécurité.

Toutefois, en atténuation de l'article CO 38, § 1, du règlement de sécurité, les exploitations pouvant recevoir de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de 1,40 mètre.

En atténuation de l'article CO 35, § 4, du règlement de sécurité, les culs de sac doivent être inférieurs à 20 mètres.

23.2.2. Emplacements où le public stationne et transite :

Le nombre et le dimensionnement des dégagements de ces emplacements doivent répondre aux dispositions suivantes :

- un emplacement où le public stationne et transite doit disposer d'au moins deux dégagements. Lorsque l'effectif du public est supérieur à 200 personnes, chaque dégagement normal d'un tel emplacement doit mesurer au moins 1,40 mètre. Cependant, lors de travaux de rénovation, la largeur de ces dégagements peut n'être que de 0,90 mètre, après avis de la commission de sécurité ;
- le dimensionnement de ces dégagements est défini en fonction de l'effectif théorique du public appelé à les emprunter, de la vitesse de circulation et des débits tels que fixés aux tableaux ci-après de telle sorte que l'évacuation du public vers une zone hors sinistre soit réalisée en moins de 10 minutes, sauf cas d'espèce à examiner par la commission de sécurité.

23.3. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif :

Le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés suivant les dispositions de l'article CO 38, § 1, du règlement de sécurité.

Toutefois, en atténuation, les exploitations pouvant accueillir de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de 1,40 mètre ouvrant sur un emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire.

La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir de tout point d'un emplacement à caractère commercial, social ou administratif pour rejoindre un emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire ou une sortie sur l'extérieur ne doit pas dépasser 20 mètres.

Par ailleurs, en aggravation des dispositions de l'article CO 38, § 1 (alinéa c), lorsqu'un emplacement à caractère commercial, social ou administratif de type fermé pouvant recevoir un effectif supérieur à 50 personnes donne sur un emplacement où le public stationne et transite, il doit disposer :

- soit d'un dégagement indépendant au moins menant directement vers un autre emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire ;
- soit d'une sortie sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé.

Ce dégagement est défini comme suit :

- de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41 ;
- au-delà de 300 personnes : un dégagement d'une largeur de 1,40 mètre au minimum. Les comptoirs, y compris la file d'attente qu'ils peuvent générer, ne doivent en aucun cas réduire la surface de circulation réservée au public.

23.4. Escaliers. - Appareils translateurs :

Les escaliers qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre) sont admis comme escaliers normaux ou supplémentaires.

Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants sont admis comme moyens d'évacuation, même lorsqu'ils sont à l'arrêt. Il appartient à l'exploitant de proposer à la commission de sécurité, dans les éléments du dossier défini à l'article GA 8, les dispositions prévues lors des opérations de maintenance et permettant d'utiliser tout ou partie des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants comme moyens d'évacuation.

Les escaliers desservant des quais souterrains peuvent déboucher dans une salle unique.

Système de transport guidé de type régional ou national

Dégagements	Débits en voyageurs par minute	Observations
Couloirs et trottoirs roulants	60	Par mètre de largeur
Escaliers fixes :		
- à la montée	40	Par mètre de largeur
- à la descente	50	Par mètre de largeur
Escaliers mécaniques :		
Escaliers en fonctionnement :		
- 1 file de voyageurs	90	
- 2 files de voyageurs	120	
Escaliers à l'arrêt :		
1 file de voyageurs :		
- à la montée	30	
- à la descente	40	
2 files de voyageurs :		
- à la montée	40	
- à la descente	50	
Passages contrôlés manuellement	50	
Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :		
- passages tripodes	25	Par passage
- passages ouverts	50	Par passage
Portes	50	Par vantail de porte

Vitesses à prendre en compte : en palier : 1,00 mètre/seconde ; en escalier : 0,40 mètre/seconde.

Système de transport guidé de type urbain ou périurbain

Dégagements	Débits en voyageurs par minute	Observations
Couloirs et trottoirs roulants	100	Par mètre de largeur
Escaliers fixes :		
- à la montée	60	Par mètre de largeur
- à la descente	75	Par mètre de largeur
Escaliers mécaniques :		
Escaliers en fonctionnement	120	Pour les escaliers de moins de 1 mètre de largeur entre limon, le débit est ramené à 100.
Escaliers à l'arrêt :		Ces débits s'appliquent quelle que soit la largeur de l'escalier.
- à la montée	50	
- à la descente	60	
Passages contrôlés manuellement	60	
Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :		
- passages tripodes	30	Par passage
- passages ouverts	60	Par passage
Portes	60	Par vantail de porte

Vitesses à prendre en compte : en palier : 1,40 mètre/seconde ; en escalier : 0,60 mètre/seconde.

Article GA 24

Signalétique d'évacuation

Le balisage doit être réalisé conformément aux dispositions prévues à l'article CO 42. Peuvent également être acceptés les panneaux présentant l'indication « SORTIE » en lettres blanches sur fond bleu lorsque le balisage des dégagements risque, par ses couleurs, ses dimensions et ses formes, de prêter à confusion avec la signalisation ferroviaire.

En aucun cas, les divers panneaux et équipements suspendus au-dessus des quais ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties.

Article GA 25

Portes automatiques, portes spéciales

L'utilisation de portes de types spéciaux non prévues à l'article CO 48 est subordonnée à un avis favorable de la commission de sécurité. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis des organismes définis à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité, en dérogation aux dispositions de l'article CO 48, § 3.

Les portes à peignes tournants sont interdites dans les gares.

Article GA 26

Dispositifs de contrôle des entrées et des sorties

Les dispositifs de contrôle des entrées et des sorties doivent pouvoir être déverrouillés sans délai par l'exploitant.

La largeur minimale d'un dispositif de contrôle des entrées et des sorties de type tripode ou d'un passage ouvert est de 0,55 mètre.

Au moins une ligne de contrôle de chaque gare ou station doit disposer d'un passage d'une largeur minimale de 1,05 mètre, déverrouillable sans délai par l'exploitant, permettant notamment l'accès des services de secours avec leur matériel. Si ce passage est constitué par un portillon, le sens d'ouverture de ce portillon est préférentiellement orienté dans le sens normal de la sortie.

GA 23 à GA 26

Une distinction est opérée entre :

- les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où les effectifs représentent ceux des emplacements où le public stationne ou stationne et transite auxquels est adjoint, pour les parties souterraines, l'effectif susceptible d'être présent dans les rames ou sur les quais lors d'une évacuation ;
- les emplacements à caractère commercial, social ou administratif. Pour ces derniers, on renvoie à l'article CO 38 § 1 avec une atténuation pour les exploitations accueillant de 20 à 50 personnes et une aggravation de l'article précité pour ceux au-dessus de 50 personnes donnant sur un emplacement de type « fermé » où le public stationne et transite.

Les escaliers et trottoirs roulants sont admis comme moyens d'évacuation.

Deux tableaux intéressant les moyens de transport guidé et permettant de calculer le temps mis par le public pour évacuer un établissement sont établis, d'un côté pour ceux de type régional ou national et, de l'autre, urbain et périurbain.

L'article GA 24 traite de la signalisation d'évacuation.

Le balisage doit répondre aux spécifications de l'article CO 48 mais par dérogation la signalisation de dégagement peut uniquement être réalisée par des signaux ou textes en blanc sur fond bleu lorsqu'il y a risque de confusion avec la signalisation ferroviaire.

Section III

Aménagements intérieurs

Article GA 27

Comportement au feu des matériaux et aménagements intérieurs

27.1. Généralités :

Pour éviter, dans les emplacements accessibles au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation du public et l'intervention des secours, les revêtements, la décoration et le gros mobilier doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent article.

27.2. Dispositions applicables :

Les dispositions générales du règlement de sécurité s'appliquent (art. AM 1 à AM 19) en dehors des cas expressément mentionnés dans la suite de la présente section.

27.3. Dispositions applicables au-dessous du niveau de référence :

Les dispositions à appliquer diffèrent selon les types d'emplacements.

27.3.1. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

En complément et en aggravation, les dispositions suivantes s'appliquent :

- les revêtements muraux et les revêtements des plafonds et plafonds suspendus doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0 ;
- les revêtements de sols doivent être de catégorie M3 ou C_{FL}-s1 ;
- les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans les plafonds et plafonds suspendus doivent être de catégorie M1 ou B-s2, d0 et ne pas dépasser 25 % de leur surface.

27.3.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Les dispositions du paragraphe GA 27.3.1 s'appliquent et sont aggravées par les dispositions suivantes :

Éléments de décoration en relief fixés sur des parois ou flottants :

Ces éléments de décoration sont interdits dans les emplacements où le public stationne et transite ou transite dont la hauteur moyenne sous plafond est inférieure à 4 mètres.

Dans les autres cas, en aggravation des dispositions des articles AM 9 et AM 10, ils doivent être de catégorie M1 et classés F3 au sens de la norme NF-F16-101.

Éléments de décoration adhésifs :

Les éléments de décorations adhésifs doivent être de catégorie M1 et classés F2 au sens de la norme NF-F16-101.

Toutefois, si leur surface ne recouvre pas plus de 25 % de la superficie des plafonds, des murs ou du sol, ils peuvent être classés au moins F3 au sens de la norme NF-F16-101.

Tentures, portières, rideaux, voilages :

Les tentures, portières, rideaux et voilages sont interdits dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou transite.

Ils peuvent être autorisés dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne. Dans ce cas, en aggravation de l'article AM 12, les tentures et rideaux doivent être de catégorie M1 et au moins classés F3 au sens de la norme NF-F16-101.

Gros mobilier, agencement principal, aménagements de planchers légers en superstructures :

Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, vestiaires, etc., et l'agencement principal, composé d'écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., est interdit dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite.

Il peut être autorisé dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou stationne. Dans ce cas, il doit être de catégorie M1 et au moins classés F2 au sens de la norme NF-F16-101.

Sièges :

Les sièges sont interdits dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de repos définies à l'article CO 37 pouvant être aménagées dans ces emplacements.

Dans les autres cas, ils doivent être en matériaux de catégorie M1 et classés F2 au sens de la norme NF-F16-101 et solidement fixés.

§ 27.3 - Aménagements intérieurs applicables au-dessous du niveau de référence

Tout type d'exploitation ferroviaire ou non			En complément pour les locaux d'exploitation ferroviaire				
Mur	Sol	Plafond et plafond suspendu	Décoration en relief	Décoration adhésive	Tentures, portières, rideaux, voilage	Gros mobiliers	Sièges
M1 ou B-s1, d0	M3 ou C _{FL} -s1	M1 ou B-s1, d0 Sauf : parties translucides S < 25% M1 ou B-s2, d0	Si h < 4m Interdit où le public transite ou stationne et transite Autres cas : M1 et classe F3*	M1 et classe F2* Classe F3* si S < 25%	Interdit où le public transite ou stationne et transite Autorisé où le public stationne M1 et classe F3*	Caisses, bars, vestiaires, rayonnages, boxes, bibliothèques, présentoirs, etc. interdit où le public transite. Autorisé où le public stationne ou stationne et transite M1 et classe F2*	Interdit où le public transite Sauf locaux de repos selon CO 37 Autorisé où le public stationne ou stationne et transite M1 et classe F2*

*NF F16-101 : Matériel roulant ferroviaire - Comportement au feu - Choix des matériaux (octobre 1988)

- Autres aménagements : avis commission de sécurité.

27.4. Autres aménagements intérieurs, décoration et mobilier éléments de décoration :

Les dispositions à appliquer font l'objet d'une analyse au cas d'espèce par les organismes cités à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité.

27.5. Dispositions relatives aux appareils automatiques de vente :

Les appareils automatiques de vente sont autorisés dans les gares où ils doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation. Ils doivent être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer. Leur façade et leurs parois accessibles au public doivent être M1.

27.6. Aménagements spéciaux pour une courte durée :

La mise en place d'aménagements spéciaux peut être autorisée pour une courte durée :

- lors de l'utilisation exceptionnelle des locaux dans le cadre de l'application de l'article GN 6 du règlement de sécurité ;
- pour des manifestations d'animation réalisées selon des modalités définies dans un cahier des charges et sur un emplacement approuvés par la commission de sécurité et les organismes d'inspection visé à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.

Section IV

Désenfumage

Article GA 28

Dispositions générales relatives au désenfumage des gares

28.1. Généralités :

Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public.

Ce désenfumage peut concourir également à :

- limiter la propagation de l'incendie ;
- faciliter l'intervention des secours.

Les gares aériennes et les parties aériennes des gares mixtes doivent être désenfumées naturellement ou mécaniquement.

Les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes doivent être désenfumées selon les règles suivantes :

- dans les gares ne disposant que d'un niveau en infrastructure, le désenfumage peut être soit naturel, soit mécanique ;
- dans les gares disposant de plusieurs niveaux en infrastructure, le désenfumage de ces niveaux doit être exclusivement mécanique.

28.2. Méthodes de désenfumage :

Le désenfumage peut être réalisé naturellement ou mécaniquement selon l'une des méthodes suivantes :

- balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par l'apport d'air neuf et l'évacuation des fumées ;
- différence de pression entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;
- combinaison des deux méthodes ci-dessus.

28.3. Documents à fournir :**28.3.1. Solutions de désenfumage :**

La demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux doit comporter une représentation schématique des solutions de désenfumage des emplacements concernés.

28.3.2. Documents techniques :

Lors de travaux concernant les installations de désenfumage, le pétitionnaire doit fournir, pour information, les documents techniques suivants :

- un plan où sont indiqués :
- les emplacements des évacuations de fumées et des amenées d'air ;
- le tracé des réseaux aérauliques ;
- l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ;
- l'emplacement des dispositifs de commande ;
- une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.

28.4. Différents types de désenfumage :**28.4.1. Désenfumage naturel :**

Pour les parties aériennes : le désenfumage naturel des établissements de type GA est réalisé en s'inspirant des dispositions de l'instruction technique n° 246 appliquées à un établissement de classe 1.

Néanmoins, la nécessité de désenfumage de volumes de hauteur supérieure à 15 mètres doit faire l'objet d'un examen spécifique par la commission de sécurité.

Pour les parties souterraines : le désenfumage s'effectue par plusieurs ouvertures en communication avec l'air extérieur. Les dégagements réservés aux voyageurs ne sont pas compris

dans ces ouvertures. La section totale utile de ces ouvertures est au moins égale au cinquième de la surface des emplacements à désenfumer. Les conduits de désenfumage doivent répondre aux dispositions de l'article 4.4 de l'instruction technique n° 246.

28.4.2. Désenfumage mécanique :

En partie aérienne, le désenfumage mécanique est réalisé en s'inspirant des dispositions de l'instruction technique n° 246.

En partie souterraine, le désenfumage mécanique est en principe réalisé par zones définies au cas par cas. Dans chaque zone le débit minimal de renouvellement d'air doit être de 15 volumes par heure.

Les ventilateurs, localisés en gare ou aux tympans de tunnels, doivent assurer leur fonction avec des fumées à 400°C pendant une heure ou être classés F₄₀₀90. Les ventilateurs installés en tunnels doivent assurer leur fonction avec des fumées à 200°C pendant deux heures ou être classés F₂₀₀120.

Pour la réalisation de zones hors sinistre, des rideaux d'air, des sas ou tout autre dispositif équivalent approuvé par la commission de sécurité peuvent être utilisés en lignes de frein des fumées.

28.5. Alimentation électrique des installations de désenfumage :

28.5.1. Dispositif de commande et de contrôle :

Les dispositions de l'article GA 33 s'appliquent pour l'alimentation des dispositifs de commande et de contrôle.

28.5.2. Alimentation de puissance des installations de désenfumage :

Les alimentations de puissance doivent être réalisées de sorte que la défaillance d'une source d'alimentation n'empêche pas le fonctionnement d'un équipement concourant au désenfumage.

Lorsque la puissance nécessaire à l'alimentation des moteurs de désenfumage est inférieure à 10 kW, l'alimentation électrique sécurisée des moteurs de désenfumage des gares peut être constituée uniquement par une dérivation directement issue du tableau principal de l'établissement. Si le moteur concerné n'est utilisé qu'en cas de sinistre, il doit satisfaire aux dispositions suivantes :

- il doit assurer sa fonction pendant une heure ;
- son isolement par rapport à la terre doit être surveillé par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation ;
- son alimentation est réalisée dans les conditions définies par l'article EL 16, § 1.

28.6. Arrêt de la ventilation générale :

En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation générale mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, sauf si elle participe au désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt de ses ventilateurs.

28.7. Alimentation pneumatique de sécurité :

Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.

28.8. Matériels :

Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur. En cas d'impossibilité technique, la conformité d'autres matériels et équipements peut être admise à condition de faire l'objet de l'avis d'un laboratoire reconnu compétent sur la base de dispositions décrites par l'exploitant dans un cahier des charges spécifique, afin qu'il soit vérifié que le niveau de sécurité proposé ainsi que les fonctionnalités décrites sont équivalents à celles de la (ou des) norme(s) applicable(s).

Cet avis doit être transmis à la commission de sécurité ou aux organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.

28.9. Vérifications techniques :

Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GA 11 à GA 13.

La périodicité des vérifications techniques des installations de désenfumage est de un an pour ce qui concerne :

- le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
- le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
- la fermeture des éléments mobiles participant à la fonction désenfumage ;
- l'arrêt de la ventilation de confort mentionné au paragraphe 28.6 ;
- le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage.

La périodicité des visites est de trois ans pour les vérifications qui concernent les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

28.10. Ingénierie du désenfumage :

Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur. Cette note précise, après accord de la commission de sécurité sur les hypothèses et le scénario retenus :

- les modèles et codes de calcul utilisés ;
- les critères d'évaluation ;
- les conclusions au regard des critères d'évaluation.

Les documents afférents tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise qu'à cette note doivent figurer au dossier défini à l'article GA 46.

Article GA 29**Désenfumage des emplacements****29.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne :****29.1.1. En partie aérienne :**

Les emplacements situés en rez-de-chaussée et en étages d'une surface supérieure à 300 mètres carrés et les emplacements de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur doivent être désenfumés.

29.1.2. En partie souterraine :

Les emplacements d'une surface de plus de 100 mètres carrés sont désenfumés selon les règles suivantes :

- soit par une installation de désenfumage propre au local, l'arrivée d'air frais pouvant être réalisée par une ouverture sur l'emplacement qui le jouxte ;
- soit en considérant que le local est désenfumé à partir du système de désenfumage de l'emplacement qui le jouxte (à l'exception des emplacements où le public transite).

Toutefois, pour les établissements existants, lorsque l'application de ces dispositions entraîne des transformations immobilières importantes, il peut être autorisé, selon la configuration des lieux et le risque envisagé, un traitement local du risque par des dispositions spécifiques de détection et de mise en sécurité tels que : écrans de cantonnement, détection incendie, extinction automatique, ou tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité.

29.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite :

Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite sont désenfumés conformément aux dispositions de l'article GA 29.1.

Toutefois, les emplacements où le public transite ne requièrent pas une installation de désenfumage dédiée.

29.3. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite :

Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite sont désenfumés conformément aux dispositions de l'article GA 29.1.

29.4. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Les dispositions prévues au paragraphe 29.1 s'appliquent.

29.5. Traitement des trémies :

Lorsque des escaliers fixes ou mécaniques, des translateurs et des ascenseurs sont installés dans des volumes non protégés mettant en communication plusieurs niveaux, un écran de cantonnement tel que défini à l'article GA 18.2.2.1 doit être disposé en sous face de chaque trémie afin de s'opposer à la propagation éventuelle des fumées.

GA 28 et GA 29

Les deux articles, GA 28 et 29, forment la section IV de l'arrêté traitant du désenfumage.

L'objet, les principes et l'application en sont définis par les articles DF 1 à DF 10 du règlement de sécurité et le désenfumage fait aussi l'objet de l'Instruction technique n° 246 avec ses annexes.

Pour les gares, s'impose une première distinction dans ce cadre de désenfumage entre les gares aériennes et les gares souterraines.

Pour les gares aériennes, le désenfumage doit s'inspirer des solutions classiques du désenfumage naturel ou mécanique. Pour des hauteurs supérieures à 15 mètres, un examen spécifique est prévu par l'arrêté.

Pour les gares souterraines, une distinction est ici portée suivant qu'elles disposent d'un seul niveau en infrastructure ou de plusieurs niveaux. Dans le premier cas, le désenfumage peut être naturel ou mécanique ; dans le second cas, il est exclusivement mécanique.

Le désenfumage est également visé à l'article 44.3.4 dans le cadre des installations de détection et de mise en sécurité incendie.

Section V**Installations de chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installations d'eau chaude sanitaire****Article GA 30****Dispositions applicables**

Les dispositions du livre II, chapitre V, du règlement de sécurité sont applicables dans les gares.

Pour les parties de l'établissement dont l'enfouissement est supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence, le mode de production de chaleur ou de froid doit être décrit dans le dossier prévu à l'article GA 8.

Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, des mesures particulières plus contraignantes peuvent être imposées par la commission de sécurité ou les organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.

Section VI**Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés****Article GA 31****Dispositions applicables**

Les dispositions du livre II, chapitre VI, du règlement de sécurité sont applicables.

La distribution, l'utilisation et le stockage de gaz combustibles sont interdits dans les parties souterraines des gares dont l'enfouissement est supérieur à six mètres par rapport au niveau de référence.

D'autres mesures particulières plus contraignantes peuvent être imposées par la commission de sécurité ou les organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.

Section VII Installations électriques

Article GA 32

Généralités

Sauf dispositions spécifiques mentionnées ci-après, le chapitre VII du livre II du règlement de sécurité est applicable à l'exception des articles suivants : EL 4, § 2, 3 et 6, EL 11, § 1, EL 12, EL 16, § 4, et EL 18, § 2.

32.1. Documents à fournir :

Les documents à fournir en application de l'article GA 8 comprennent :

- la liste des documents figurant dans l'article EL 2 ;
- la liste des installations électriques concourant à la mise en sécurité du public présent dans l'établissement.

32.2. Définitions :

Les articles EL 3 et MS 53, § 4 sont applicables.

32.3. Règles générales :

L'établissement ne doit pas être traversé par des canalisations électriques étrangères au système de transport, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés, au moyen de parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

Les installations desservant les emplacements non accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les emplacements accessibles au public, à l'exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article EL 4, § 3, des emplacements non accessibles au public d'une surface inférieure à 100 mètres carrés, situés dans un espace comportant également des emplacements accessibles au public, peuvent posséder des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.

Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article GA 19 doivent être établies dans les conditions requises par la norme NFC 15-100 dans les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE2).

Les dispositifs permettant la mise hors tension générale de l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne doivent couper ni l'alimentation des installations de sécurité ni l'alimentation nécessaire à la sécurité du système de transport.

Chaque emplacement à caractère non ferroviaire tel que défini à l'article GA 2 doit disposer d'un organe de coupure générale de son alimentation électrique accessible uniquement au personnel d'exploitation de la gare, en cas de sinistre dans cet emplacement.

Article GA 33

Alimentation électrique des installations de sécurité et des installations spécifiques

La liste des installations électriques d'une gare concourant à la mise en sécurité du public doit être intégrée au dossier de sécurité défini à l'article GA 8.

Ces installations sont celles qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter l'intervention des secours.

Elles comprennent :

- les installations de sécurité :

- l'éclairage de sécurité ;
- les installations de détection d'incendie et de mise en sécurité ;
- les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;
- les secours en eau ;
- les installations de désenfumage ;
- les installations d'extinction automatique d'incendie ;
- les pompes d'exhaures ;
- éventuellement d'autres installations spécifiques à l'exploitation de l'établissement.

L'alimentation électrique des installations de sécurité, à l'exception de l'éclairage de sécurité et de l'alarme incendie, doit être composée de deux sources d'alimentation distinctes, l'une venant en secours de l'autre. Cette alimentation peut être réalisée par un des moyens suivants :

- une source normale issue d'un poste source HT et une AES conforme à la norme NFS 61-940 conçue de manière à garantir une autonomie minimale de 1 heure des fonctions concernées ;
- une source normale constituée de deux transformateurs distincts, chacun d'eux étant alimenté par une source HT différente dont les cheminements sont différents.

Ces dispositions n'excluent cependant pas l'utilisation d'une seule canalisation électrique d'alimentation à condition que cette canalisation :

- puisse assurer sa fonction pendant une heure ;
- soit protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.

L'installation d'éclairage de sécurité doit être alimentée conformément aux dispositions de l'article GA 35.

En complément des dispositions précitées :

Les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions suivantes :

a) Depuis la source de sécurité ou le tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations doivent être de catégorie CR1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de 960°C ;

b) Les locaux à risques particuliers définis à l'article GA 19 ne doivent pas être traversés par des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux ;

c) Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normale - remplacement.

Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges ; leur protection ne doit porter que sur les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges que peuvent supporter les moteurs.

Article GA 34

Dispositions particulières aux installations électriques des gares souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes

Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, lorsqu'ils sont placés en contact direct avec l'air des volumes accessibles au public :

- les câbles ou conducteurs doivent être, sauf dispositions plus contraignantes, de catégorie C1, et ne pas dégager de substances halogénées lors de leur combustion ;
- les conduits, les conduits profilés, les chemins de câbles et les goulottes, utilisés pour le cheminement des câbles, doivent être classés I1-F1 au sens de la norme NF F16-101 et satisfaire à l'essai de non-propagation de la flamme défini par leur norme respective.

Section VIII

Éclairage

Article GA 35

Éclairage normal, éclairage de sécurité

35.1. Généralités :

Les dispositions des articles EC 1 à EC 5 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité s'appliquent aux gares.

En application de l'article GA 8, les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail.

35.2. Éclairage normal. - Règles de conception et d'installation :

Les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'article EC 6 sont applicables.

Les emplacements accessibles au public, les marches ou gradins, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l'article GA 24 ainsi que tout objet faisant obstacle à la circulation des personnes doivent être éclairés.

Les dispositifs de commande ne doivent pas être accessibles au public.

Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, l'installation d'éclairage normal doit être répartie sur deux circuits au moins.

Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des emplacements accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces emplacements que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant l'alinéa ci-dessus.

L'éclairage normal des gares ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes. En outre, l'extinction ponctuelle de ces lampes ou la défaillance d'un élément constitutif de l'éclairage normal ne doivent pas avoir pour effet de priver intégralement les emplacements accessibles au public d'éclairage normal.

35.3. Éclairage de sécurité :**35.3.1. Généralités :**

Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 13, EC 14, § 1 et § 3, ainsi que EC 15 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité.

Toutefois, en complément de l'article EC 12, § 3 et § 4, la canalisation électrique alimentant les blocs autonomes peut être issue d'une dérivation prise en amont du dispositif de protection de l'éclairage normal-remplacement, sous la condition que l'ensemble de l'éclairage de sécurité soit de type permanent. Dans ce cas, l'ouverture du dispositif de protection du circuit d'éclairage normal-remplacement doit être signalée dans les conditions de l'article EL 17.

En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par son implantation, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains ni en diminuer la visibilité.

Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient à la commission de sécurité ou aux organismes d'inspection visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent, de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée.

35.3.2. Quais aériens :

Un éclairage de sécurité d'évacuation doit être installé sur les quais (ou parties de quais) des gares aériennes ainsi que les quais (ou parties de quais) aériens des gares mixtes surmontés d'un ouvrage intégral de couverture de type grande halle, dalle...

35.3.3. Accès aux quais aériens :

Un éclairage de sécurité d'évacuation doit être installé dans les passages souterrains ou les passerelles fermées permettant la desserte des quais aériens.

Section IX**Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants****Article GA 36****Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants**

Le chapitre IX du livre II du règlement de sécurité est applicable à l'exception de sa section 2.

Chaque escalier mécanique, trottoir roulant ou translateur ainsi que tout autre système équivalent doit pouvoir être mis à l'arrêt, notamment lors d'une évacuation, sur décision de l'exploitant. Il doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence comportant au moins une commande utilisable à chaque extrémité de l'appareil. Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.

Dans les gares des 1^{re} et 2^e catégories, en complément des commandes prévues à l'alinéa précédent, une commande d'arrêt supplémentaire doit être placée dans un local de service choisi par l'exploitant.

Tout arrêt ou redémarrage d'un escalier mécanique et d'un trottoir roulant par l'exploitant doit être précédé d'un message d'avertissement lorsque l'exploitant n'a pas une vue directe ou par vidéosurveillance sur l'appareil qu'il commande.

En atténuation des dispositions de l'article AS 10 du règlement de sécurité, les vérifications techniques périodiques des escaliers mécaniques, trottoirs roulants et translateurs peuvent être effectuées par un technicien compétent désigné par l'exploitant. Une vérification quinquennale est réalisée par un organisme agréé.

Section X**Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration****Article GA 37****Dispositions applicables**

Le chapitre X du livre II du règlement de sécurité est applicable dans les gares.

En aggravation, dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, la puissance des appareils de cuisson et de remise en température est limitée à 20 kW par emplacement à caractère d'exploitation non ferroviaire.

D'autres mesures particulières plus contraignantes peuvent être imposées par la commission de sécurité ou les organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.

Section XI**Moyens de secours****Article GA 38****Généralités**

Les articles MS 1 à MS 44 du règlement de sécurité sont applicables sauf dispositions particulières du présent règlement.

☞ *La densité et le volume des espaces comportant du public justifient ici des mesures de protection importantes pour l'incendie et la panique.*

Pour les moyens de secours, ces derniers comportaient trois articles (de 9 à 11) dans l'arrêté de 1983 avec distinction des gares aériennes, souterraines et mixtes.

Dans le nouvel arrêté, y sont consacrés sept articles (GA 38 à 44) prenant en compte tant la taille de l'établissement que le mode de gestion de la sécurité incendie (gestion centralisée ou non).

Article GA 39

Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis dans l'établissement et complétés par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

De plus, dans les gares comportant plusieurs niveaux souterrains et dont la surface des quais est supérieure à 1000 mètres carrés, au moins deux colonnes sèches d'un diamètre de 100 millimètres sont mises en place.

Chaque colonne sèche comporte :

- deux raccords d'alimentation de 65 millimètres placés au niveau de référence, à moins de 60 mètres d'un hydrant, à proximité des accès utilisables par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
- une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 millimètres situées à chaque niveau desservi.

Les essais en eau à pression nominale des colonnes sèches doivent être effectués au moins une fois tous les trois ans.

Des moyens d'extinction complémentaires peuvent être demandés par la commission de sécurité.

☞ *Pour la défense contre l'incendie, sont applicables, sauf dispositions particulières, les articles MS 41 à 44.*

La lutte contre l'incendie est assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres et des extincteurs appropriés aux risques ;
- par des colonnes sèches dans les gares souterraines à plusieurs sous-sols avec surface de quais supérieure à 1 000 m².

Article GA 40

Surveillance

La surveillance est assurée :

- soit au niveau de chaque gare ;
- soit à un niveau centralisé, tel que défini à l'article GA 3, dans le cas d'un réseau composé de plusieurs gares mettant en œuvre des installations de vidéosurveillance, quelle que soit la catégorie des gares reliées.

40.1. La surveillance est assurée par l'un des moyens suivants :

- soit un service de sécurité incendie tel que défini à l'article GA 41 ;
- soit des personnes désignées à cet effet par le chef d'établissement. Une de ces personnes est présente dans l'établissement et est entraînée :
 - à la manœuvre des moyens de lutte contre l'incendie ;
 - à l'application des consignes prévues en cas d'évacuation.

40.2. Surveillance des gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

La surveillance des établissements de la 1^{re} catégorie répondant au moins à une des conditions suivantes est effectuée par un service de sécurité incendie :

- gare souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte dont le niveau le plus bas accessible au public est situé à une profondeur supérieure à 6 mètres par rapport au niveau de référence ;
- établissement implanté sur un site comportant un (ou plusieurs) autre(s) établissement(s) de type GA contigu(s) ou superposé(s), relié(s) à celui-ci sans condition particulière d'isolement ;
- gare complexe telle que définie au paragraphe 3.1.3.

Dans les autres gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, la surveillance est réalisée par au moins une personne désignée par le chef d'établissement.

40.3. Surveillance des gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

La surveillance est effectuée par au moins une personne désignée par le chef d'établissement dans chaque établissement de la 1^{re} catégorie répondant au moins à l'une des conditions suivantes :

- gare souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte dont le niveau le plus bas accessible au public est situé à une profondeur supérieure à 6 mètres par rapport au niveau de référence ;
- établissement implanté sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement ;
- une gare complexe telle que définie au paragraphe 3.1.3.

40.4. Présence humaine :

Dans les autres gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, une présence humaine n'est pas obligatoire. Cependant, dans les gares de 1^{re} catégorie non définies ci-dessus, la commission de sécurité peut demander la présence d'au moins un représentant de l'exploitant pendant les heures d'ouverture au public ou durant les heures de grande affluence.

Dans les établissements où la présence d'un représentant de l'exploitant n'est pas obligatoire pendant les heures d'ouverture au public, en cas d'incendie ou sur demande des pompiers, un agent au moins, formé sous la responsabilité de l'exploitant et ayant une parfaite connaissance des équipements techniques de la gare, et tout particulièrement des équipements électriques, doit se présenter dans les meilleurs délais. Sa mission consiste à procéder si nécessaire à la mise en sécurité des installations sinistrées ou susceptibles de l'être.

☞ *La surveillance est assurée, soit dans chaque gare, soit à un niveau centralisé pour un réseau de plusieurs gares avec la mise en service des installations de vidéo surveillance.*

La surveillance est assurée :

- soit par des personnes désignées par le chef d'établissement et spécialement entraînées et formées ;
- soit par un service de sécurité incendie lorsque sa mise en place est exigée.

Article GA 41

Service de sécurité incendie

Le service de sécurité incendie, composé d'agents qualifiés, est chargé de la mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans l'établissement.

41.1. Gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie tel que défini à l'article GA 3 :

Le service de sécurité incendie des établissements de la 1^{re} catégorie définis au premier alinéa du paragraphe 40.2 est composé de personnels titulaires d'un diplôme (diplôme SSIAP) délivré en application de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

Un tel service de sécurité incendie doit comprendre au moins trois agents qualifiés SSIAP, présents simultanément, dont un agent qualifié SSIAP 2. Cet effectif peut être augmenté suivant l'importance de l'établissement.

En outre, un agent qualifié SSIAP 2 et un agent qualifié SSIAP 1 au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à d'autres tâches dans l'établissement. Ils doivent rester en liaison permanente avec le poste central de sécurité incendie et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.

Dans ce cas, le service de sécurité incendie a notamment pour missions :

- a) d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;
- b) d'assurer, lors des visites de sécurité, l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité et des organismes d'inspection définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent ;
- c) d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;
- d) de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;
- e) de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement des sapeurs-pompiers ;
- f) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou d'en faire effectuer l'entretien.

Dans les autres gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, la mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie est réalisée par une personne désignée par le chef d'établissement.

41.2. Gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

La mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans les établissements de type GA faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie est assurée par un agent qualifié SSIAP 2 présent dans le poste central de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article GA 42 et capable d'assurer la permanence de la gestion d'un événement relatif à la sécurité incendie.

GA

9 L'article GA 41 traite du service de sécurité incendie en distinguant :

- les gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée, définie à l'article GA 3 § 3.4, avec détermination du nombre, de la qualification et des missions des agents SSIAP pour les gares de 1^{re} catégorie reprises à l'article GA 40 § 40.2, 1^{er} alinéa. Pour les autres gares, une personne responsable doit être désignée par le chef d'établissement.
- les gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée pour lesquelles est exigée la présence d'un agent qualifié SSIAP 2.

Surveillance et service de sécurité incendie

Sans surveillance centralisée				Avec surveillance centralisée			
				1 ^{re} catégorie			
1 ^{re} catégorie				Souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte > 6m	Site comportant une ou plusieurs GA non isolées entre elles	Gare complexe*	Autres gares
Souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte > 6m	Site comportant une ou plusieurs GA non isolées entre elles	Gare complexe*	Autres gares	Surveillance 1 personne désignée (au minimum) présente dans l'établissement et entraînée			Non obligatoire Sauf décision commission sécurité pour les autres gares de 1 ^{re} catégorie
Service de sécurité incendie composé de 3 agents SSIAP dont 1 SSIAP 2			1 personne désignée (au minimum)	Au poste central de sécurité incendie (GA 42) 1 agent SSIAP 2 chargé des manœuvres			
GA 49 : effectif < 50 personnes : présence physique non obligatoire si mise en place d'une liaison phonique							

*Définition : voir article GA 3.1.3

Article GA 42

Poste central de sécurité incendie

Un poste central de sécurité incendie doit être implanté dès lors que la surveillance de l'établissement ou de plusieurs établissements, dans le cadre d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, est assurée par des agents de sécurité qualifiés.

Le poste central de sécurité incendie :

- est d'accès aisé et implanté au niveau de référence ou au premier niveau situé au-dessus ou au-dessous de ce niveau ;
- est protégé par des planchers et parois coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30. Si, pour des raisons d'exploitation, des parois vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou EI 60 ;
- est équipé pour recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installations de détection ou d'extinction automatiques d'incendies, etc. ; les équipements centraux de vidéosurveillance et ceux concourant à la mise en sécurité incendie y sont installés ;
- possède une liaison phonique avec le poste chargé de la gestion de la circulation des trains et avec le ou les local(aux) de gestion d'intervention défini(s) à l'article GA 45 de chaque gare dont il assure le cas échéant la surveillance centralisée de la sécurité incendie ;
- dispose d'une ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte défini à l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 » § 2, ou d'un système reconnu équivalent par la commission de sécurité.

Dans le cas d'une exploitation centralisée de la sécurité incendie, le poste central de sécurité incendie peut être situé dans un local commun au poste chargé de la gestion de la circulation des trains et/ou au poste chargé d'une autre activité de surveillance compatible (par exemple : gestion technique de bâtiment, sûreté...).

☞ Dans cet article, sont définies les conditions de la protection contre l'incendie ainsi que celles des équipements techniques minimaux devant être implantés dans le poste central de sécurité incendie pour réception des alarmes et contrôle des écrans de vidéo surveillance ainsi que des liaisons téléphoniques.

Article GA 43

Organisation de la sécurité incendie sur les sites où existent plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés

Dans le cas où il existe sur un même site plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés entre eux dans les conditions définies à l'article GA 17, chaque chef d'établissement est l'unique correspondant de l'autorité administrative pour tout ce qui relève de l'application du présent règlement de sécurité, tant pour ce qui le concerne directement que pour les autres activités éventuellement incluses au sein de son établissement.

Afin que la gestion quotidienne de la sécurité soit inscrite dans une démarche globale concernant l'ensemble des établissements de type GA regroupés, chaque chef d'établissement doit désigner nominativement un responsable de l'organisation de la sécurité (ROS) pour son propre établissement. Chaque ROS doit s'assurer que les moyens de sécurité propres à son établissement sont en état de fonctionnement.

L'organisation de la sécurité prévue à l'alinéa précédent vise les objectifs suivants :

- définir les procédures relatives à l'exploitation des interfaces entre les établissements (lors des essais, des opérations de maintenance, etc.) puis les annexer au registre de sécurité de l'établissement ;
- programmer au moins une réunion semestrielle de coordination organisée entre les différents ROS du site. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu annexé au registre de sécurité de chaque établissement ;

- réaliser un plan de coordination et de sécurité incendie, listant les différents scénarii prévus en cas d'incendie ou d'une évacuation ainsi que les interactions entre les différents réseaux. Des mesures prévisionnelles y sont proposées prévoyant notamment des exercices avec les sapeurs-pompiers. Au préalable, ce document doit recueillir l'avis conjoint des organismes d'inspection définis à l'article GA 7 s'ils existent, et être joint aux plans à remettre aux pompiers en application de l'article GA 45 ;
- prévoir, en cas de sinistre, un responsable unique de commandement (RUC) choisi parmi les personnels de l'établissement où se situe le sinistre initial. Celui-ci est l'unique conseiller du commandant des opérations de secours ; la liste des fonctions dont l'accomplissement peut permettre d'exercer cette responsabilité doit être annexée au registre de sécurité des établissements ;
- garantir, en cas de sinistre, la coordination de la mise en œuvre des moyens internes propres à chaque établissement.

☐ *Plusieurs établissements de type GA peuvent se trouver sur un même site sans isolement entre eux (article GA 17 § 17.3). Dans ce cas, une organisation spécifique de la sécurité incendie doit être mise en place dont les objectifs principaux sont repris dans l'article.*

Article GA 44

Installations de détection et de mise en sécurité incendie

44.1. Principes :

Les installations de détection automatique d'incendie et de mise en sécurité doivent collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, les traiter et, selon le cas, effectuer ou permettre d'effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

La mise en sécurité peut comporter les fonctions indépendantes suivantes :

- compartimentage entre les parties accessibles au public et les locaux techniques ;
- évacuation des personnes (diffusion d'un message ou d'un signal d'évacuation et gestion des issues) ;
- désenfumage, éventuellement complété par d'autres actions associées ;
- extinction automatique d'incendie.

Ces fonctions de mise en sécurité peuvent être complétées par des arrêts techniques.

44.2. Dispositions relatives aux installations et aux matériels :

Les installations et les matériels utilisés dans le cadre de la détection incendie doivent être choisis prioritairement parmi ceux répondant aux normes et satisfaire aux dispositions des articles MS 56, MS 57, § 2, et MS 58.

Les installations et les matériels de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux textes et normes en vigueur.

En cas d'impossibilité technique, la conformité d'autres installations et matériels peut être admise à condition de faire l'objet de l'avis d'un laboratoire reconnu compétent sur la base de dispositions décrites par l'exploitant dans un cahier des charges spécifique, afin qu'il soit vérifié que le niveau de sécurité proposé ainsi que les fonctionnalités décrites sont équivalents à ceux de la norme applicable.

Cet avis doit être transmis à la commission de sécurité ou aux organismes définis à l'article GA 7.

44.2.1. Dispositions relatives aux installations :

Les installations doivent être conçues en fonction du mode de surveillance retenu tel que défini à l'article GA 40 ci-dessus.

Le concept de sécurité mis en œuvre décrivant les principes de fonctionnement et d'exploitation de toute installation doit être intégré au dossier de sécurité défini à l'article GA 46.

44.2.2. Détection incendie :

Détection automatique :

Des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les gares de 1^{re} et 2^e catégories, dans les gares souterraines et dans les établissements situés sur

un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement, notamment dans :

- tous les locaux à risques moyens ou importants ;
- les emplacements où le public stationne ;
- les emplacements à caractère non ferroviaire.

Dans les emplacements où le public transite ainsi que dans ceux où il stationne et transite, aucune détection automatique d'incendie n'est exigée.

Lorsqu'une détection automatique d'incendie est mise en place dans un volume ou local non occupé durant la présence du public un indicateur d'action judicieusement positionné doit être installé.

Détection manuelle :

Une installation de détection manuelle doit être mise en place, selon les conditions définies ci-dessous, dans les gares de 1^{re} et 2^e catégories, dans les gares souterraines et les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement.

Quelle que soit la catégorie de la gare, lorsqu'une détection manuelle est réalisée, elle peut être assurée :

- soit par des déclencheurs manuels ;
- soit par des bornes d'appel permettant une liaison phonique avec un agent d'exploitation.

L'emplacement de ces déclencheurs ou de ces bornes est défini par l'exploitant et doit recevoir l'accord des organismes visés à l'article GA 7 lorsque ceux-ci ont été mis en place.

Lorsqu'elle n'est pas surveillée en permanence, une liaison phonique telle que visée ci-dessus doit faire régulièrement l'objet d'une procédure de tests.

44.3. Mise en sécurité incendie :

44.3.1. Système de mise en sécurité incendie :

Le système de mise en sécurité incendie d'un établissement de type GA est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à sa mise en sécurité.

44.3.2. Compartimentage :

Le compartimentage d'une zone sinistrée au sens de l'article GA 3.6 est réalisé automatiquement en cas de sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie. Cette disposition ne s'oppose pas à la possibilité d'installer des clapets autocommandés ni des dispositifs créant des lignes de freins de fumées tel que prévus à l'article GA 28.4.2 dans les emplacements où le public transite ou stationne et transite.

44.3.3. Évacuation des personnes :

Le déverrouillage des issues et des lignes de contrôle automatique est réalisé en même temps que la diffusion de l'alarme générale.

En règle générale, la gare ne forme qu'une seule zone d'alarme. Néanmoins, plusieurs zones d'alarme peuvent être admises après accord de la commission de sécurité.

44.3.4. Désenfumage :

Le désenfumage d'une zone sinistrée peut, selon le concept de sécurité mis en œuvre, être commandé depuis le poste central de sécurité incendie ou le local de gestion d'intervention défini à l'article GA 45.6 par un personnel qualifié.

La mise en route du désenfumage peut être réalisée par commande manuelle ou automatique. Toutefois, lorsque la commande est automatique, elle doit être doublée par une commande manuelle facilement accessible et signalée.

La mise en route des ventilateurs de désenfumage entraîne, si nécessaire, l'arrêt de la ventilation de confort, si elle ne contribue pas au désenfumage.

44.3.5. Équipements d'alarme :

Des équipements d'alarme restreinte, d'alarme générale et d'alarme générale sélective peuvent être présents simultanément dans un établissement de type GA.

44.3.5.1. Alarme restreinte :

Il s'agit d'un signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme général ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation.

Le déclenchement de l'alarme restreinte peut être réalisé par l'utilisation d'un réseau interne de communication de l'établissement, d'une installation de détection automatique d'incendie, de bornes d'alarme, d'interphones spécifiques ou de tout autre système jugé équivalent.

44.3.5.2. Alarme générale sélective :

Il s'agit d'un signal d'alarme générale destiné à l'information des personnels de l'établissement chargés en particulier de la mise en œuvre des processus d'évacuation.

Dans les gares de 1^{re} et de 2^e catégories, des dispositifs sonores, sans temporisation, à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques doivent permettre de diffuser l'alarme générale sélective dans les zones normalement fréquentées par le personnel.

Les systèmes radioélectriques d'exploitation et les systèmes de sonorisation d'exploitation répondent à l'objectif précédemment fixé, à la condition que ces derniers soient alimentés, dans les gares souterraines, par des sources électriques distinctes tel que défini par l'article GA 33.

44.3.5.3. Alarme générale :

Il s'agit du signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Il doit être diffusé pendant au moins cinq minutes.

Ce signal sonore peut être complété par un signal visuel.

Le déclenchement de l'alarme générale n'est en aucune manière subordonné au déclenchement préalable de l'alarme générale sélective.

Ce signal sonore doit être audible dans l'ensemble des volumes de la gare. Il peut consister, pour tout ou partie de ces volumes, en un message parlé préenregistré sur un support inaltérable et permanent.

Dans les gares de 1^{re} et de 2^e catégories, la diffusion de l'alarme générale est réalisée par une action sur un dispositif manuel situé dans un local ou des locaux choisi(s) par l'exploitant.

Le système permettant de diffuser l'alarme générale doit être :

- soit un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 1 ou 2a ;
- soit un système de sonorisation de sécurité.

Lorsqu'une gare est équipée d'un système de sonorisation de sécurité, il est admis que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme soit entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrés prescrivant en clair l'évacuation du public.

Dans les gares de 3^e et 4^e catégories, la diffusion de l'alarme générale s'effectue :

- soit par un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 2b ;
- soit par un système de sonorisation de sécurité.

Dans tous les cas, la diffusion de l'alarme générale est réalisée sans temporisation en l'absence de personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte.

Lorsque les gares font l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'alarme générale est activée :

- lorsque l'exploitation de la vidéosurveillance permet d'établir qu'il existe un départ d'incendie ;
- lorsqu'un personnel de l'établissement prévient d'un départ d'incendie ;
- lorsqu'il existe deux dispositifs établissant l'existence d'un départ d'incendie (par exemple, deux détecteurs automatiques d'incendie, un détecteur automatique d'incendie et un appel téléphonique, etc.) ;
- si le personnel situé au poste central de sécurité incendie l'estime nécessaire.

44.3.6. Alerte :

Les gares doivent disposer d'un téléphone urbain fixe permettant d'alerter les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Dans les gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'agent de sécurité qualifié, situé au poste central de sécurité incendie, s'assure que l'alerte a été donnée.

📌 *L'article traite des installations de détection et de mise en sécurité incendie.*

D'une manière générale, les matériels et installations de détection et de sécurité incendie doivent répondre aux normes habituelles ; néanmoins, des adaptations sont prévues pour permettre de répondre à certaines contraintes spécifiques au milieu ferroviaire.

Le texte se réfère à la distinction classique de la détection incendie automatique (DA) ou manuelle (DM).

En ce qui concerne l'alarme, sont distinguées :

- l'alarme restreinte qui peut être donnée par : le réseau intérieur de communication de la gare, l'installation de DI, les bornes d'alarme, les interphones spécifiques ou tout autre système jugé équivalent,
- l'alarme générale sélective : pour les gares de catégories 1 et 2, l'alarme peut être donnée par dispositif sonore à commande automatique ou manuelle, ou par dispositif phonique. Les systèmes radio d'exploitation et sono d'exploitation répondent également à cet objectif.
- l'alarme générale : selon l'importance de la gare ou de la station, elle peut être donnée par les installations fixes de sonorisation (désormais traitées en SSS) ou par un système s'inspirant du type 1 ou 2a pour les GA 1 et 2 ; du type 2b pour les GA 3 et 4.

Section XII

Obligations complémentaires relatives à l'exploitation

Article GA 45

Dispositions complémentaires visant à faciliter l'action des services publics de secours et de lutte contre l'incendie

45.1. Dégradation des conditions d'intervention des services de secours :

Le service public de lutte contre l'incendie et de secours compétent doit être prévenu en cas de dégradation significative des conditions concourant à l'évacuation, des moyens de désenfumage ou des moyens de secours susceptible d'entraver une de ses interventions.

45.2. Plans et documents :

Un jeu complet et à jour de différents plans (plans de la gare, guide des scénarios de désenfumage, limites des zones de détection incendie et de mise en sécurité, etc.) doit être mis en place dans le poste central de sécurité incendie s'il existe ou dans un lieu défini par la commission de sécurité sur proposition de l'exploitant.

Un plan schématique établi selon la norme NFS 60-303, faisant ressortir l'emplacement des dégagements et les cloisonnements principaux doit être disponible pour les services publics de secours et de lutte contre l'incendie à l'entrée principale des gares du premier groupe.

45.3. Continuité des liaisons radioélectriques :

Les dispositions du règlement de sécurité relatives à la continuité des liaisons radioélectriques s'appliquent dans les gares.

45.4. Mise en place de moyens supplémentaires :

La commission de sécurité peut demander la mise en place de moyens supplémentaires dans les gares complexes et dans celles dont le niveau le plus bas accessible au public est à plus de 15 mètres au-dessous du niveau de référence. Ces moyens peuvent être des colonnes humides ou sèches, des installations de détection automatique d'incendie ou d'extinction automatique, des tours d'incendie, etc.

45.5. Prises électriques :

Des prises électriques 240-400V- 3P + N + T, d'une puissance nominale utilisable d'au moins 12 kVA, sont prévues dans les gares souterraines à raison d'une prise en tête et en queue de quai permettant l'utilisation des appareils d'éclairage et de désincarcération.

La compatibilité de ces spécifications (connecteurs notamment) avec les matériels équipant les services de secours est vérifiée au niveau local.

Ces prises doivent être alimentées selon l'une des deux solutions suivantes :

- soit par deux circuits de manière qu'ils ne puissent être affectés simultanément par les effets d'un même sinistre ;
- soit par un seul circuit réalisé en câbles résistant au feu.

La défaillance d'une prise ne doit pas provoquer la défaillance de l'alimentation d'une autre prise issue du même circuit.

45.6. Local de gestion d'intervention :

Toutes les gares du premier groupe doivent posséder un local ou un volume susceptible d'être utilisé par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Ce local ou ce volume, appelé local de gestion d'intervention, peut être commun avec un local destiné à l'exploitation. Il est conforme aux dispositions suivantes :

- son accès est aisé et il est implanté au niveau de référence ou au premier niveau situé au-dessus ou au-dessous de ce niveau ;
- lorsque la surveillance est effectuée par une personne désignée par le chef d'établissement, il est équipé pour recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installation de détection ou d'extinction incendie, etc. ;
- il possède une liaison phonique avec le poste chargé de la gestion de la circulation et, le cas échéant, avec le poste central de sécurité incendie dont il dépend ;
- il dispose d'une liaison par téléphone urbain fixe ou d'un système reconnu équivalent par la commission de sécurité.

☐ *L'article GA 45 rappelle la nécessité de mise en place de différents plans tenus à jour pouvant être utiles pour les services d'incendie et de secours.*

Il s'agit notamment de plans de la gare elle-même, du guide des scénarios de désenfumage dont les caractéristiques sont définies par l'article GA 28 ; des zones de détection incendie et de mise en sécurité.

Le plan schématique doit être établi suivant la norme NFS 60-303.

L'article GA 8 prévoit, dès la phase d'autorisation administrative et pour les gares les plus importantes, la constitution d'un dossier de sécurité destiné à expliquer en amont comment sera organisée la sécurité incendie des établissements en exploitation.

Des moyens supplémentaires sont prévus pour les gares dont le niveau le plus bas accessible au public est à plus de 15 mètres du niveau de référence.

Un local de gestion d'intervention doit être établi dans toutes les gares du premier groupe.

GA

Article GA 46**Dossier relatif à l'organisation de la sécurité incendie**

La demande d'autorisation administrative concernant un établissement défini à l'article GA 43 présentée à la commission de sécurité doit être accompagnée d'un dossier spécifique traitant de l'organisation de la sécurité des personnes dans l'établissement, tant en situation normale que lors d'un sinistre.

En complément des dispositions prévues aux articles MS 45, MS 46 et MS 48, ce dossier doit comprendre les items suivants :

- a) Le service de sécurité incendie :
 - organisation du service ;
 - nombre d'agents assurant ce service ;
 - qualification des agents ;
 - lieu de stationnement des agents intervenant sur site ;
 - port éventuel d'une tenue d'intervention ;
 - description du processus d'intervention sur site ;
 - délai moyen estimé d'intervention ;
 - description des moyens de liaison mis en place entre le poste central de sécurité incendie et les agents intervenants sur site ;
- b) Le(s) local(aux) de gestion d'intervention ou le(s) poste(s) central(aux) de sécurité incendie :
 - localisation par rapport au niveau de référence et protection vis-à-vis d'un sinistre ;
 - surfaces dédiées au local de gestion d'intervention ou au poste central de sécurité incendie et aux locaux adjacents qui peuvent servir ponctuellement de « salle de crise » et qui peuvent en situation normale être spécifiquement affectés à l'exploitation ferroviaire ;
 - nombre d'occupants permanents ;

- surfaces dédiées aux locaux de travail et de vie des personnels ;
- description du processus d'échange d'informations avec le local de gestion de l'exploitation du système de transport ;
- description du processus d'échange d'informations avec les tiers éventuellement concernés ;

c) La gestion du sinistre : organisation matérielle et humaine mise à disposition du commandant des opérations de secours (COS).

Pour les systèmes de transports publics guidés urbains, le dossier spécifique traitant de l'organisation de la sécurité dans l'établissement peut être constitué par la fourniture des renseignements définis ci-dessus dans le plan d'intervention et de sécurité (PIS) et/ou le règlement de sécurité de l'exploitant (RSE) prévus par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et ses textes d'application.

Article GA 47

Registre de sécurité, consignes

Le registre de sécurité doit être tenu à jour conformément à l'article R.123-51 du Code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, les exploitants doivent s'assurer que le personnel spécialement désigné connaît parfaitement les consignes d'incendie.

GA 46, GA 47

L'article GA 46 rend obligatoire, pour les établissements les plus importants et au stade de la demande d'autorisation administrative, la constitution d'un dossier spécifique traitant de l'organisation de la sécurité des personnes tant en situation normale que lors d'un sinistre et l'article GA 47 rend obligatoire, comme dans tous les ERP, la tenue d'un registre de sécurité incendie et la bonne connaissance par le personnel des consignes de sécurité incendie.

Article GA 48

Reconnaissance des installations par les pompiers

Les représentants de l'exploitant sont tenus, notamment à l'occasion des mises en service d'installations neuves ou remaniées, d'en remettre les plans aux pompiers locaux pour leur permettre d'élaborer leur plans d'intervention et d'effectuer une reconnaissance des lieux. Ils doivent leur faire connaître, en particulier, les points d'accès, les cheminements, les points d'eau, les commandes des systèmes de sécurité et les installations sensibles.

Partie III

Dispositions applicables aux établissements de type GA de cinquième catégorie

Article GA 49

Les dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie de type GA sont celles du livre III du règlement de sécurité.

En atténuation, le seuil défini au deuxième alinéa de l'article PE 27 relatif à la présence humaine dans le cadre de la surveillance est fixé à 50 personnes dans les établissements de type GA.

Lorsque ce seuil n'est pas atteint, la présence physique d'un membre du personnel ou d'un responsable peut être remplacée par la mise en place d'une liaison phonique permettant au public de joindre l'exploitant.

Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire situés dans un établissement où la présence physique permanente de l'exploitant n'est pas assurée ne sont soumis qu'aux seules dispositions de l'article PE 4.

☞ *Déjà, en fonction de l'article GA 1, seules sont classées en 5^e catégorie les gares aériennes dont l'effectif du public est inférieur à 200 personnes, effectif calculé selon les dispositions de l'article GA 2.*

La 3^e partie de l'arrêté (GA 49) est consacrée aux dispositions applicables aux établissements de type GA de 5^e catégorie. Le texte renvoie pour les gares de 5^e catégorie au Livre III du Règlement de sécurité (articles PE de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié).

Il est rappelé dans la note du bas du tableau de l'article PE 2 « seuils des effectifs par types d'établissements », dont un extrait concernant les établissements dits spéciaux est ici reproduit, que les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1^{er} groupe, quel que soit l'effectif.

Type	Nature de l'exploitation	Effectifs inférieurs aux seuils indiqués ci-dessous		
		Sous-sol	Étages	Ensemble des niveaux
PA	Établissements de plein air	-	-	300
OA	Hôtels-restaurants d'altitude	-	-	20
GA	Gares*	-	-	200

*Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1^{er} groupe, quel que soit l'effectif.

Le seuil de 20 personnes, fixé par l'article PE 27 alinéa 2, pour les établissements ne comportant pas de locaux à sommeil ce qui, nous l'avons vu, est le cas des gares, pour la présence ou non d'un responsable en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public, est ici porté à 50 personnes.

Dans ce cas également, seules s'appliquent aux emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire, les dispositions de l'article PE 4 (vérifications techniques), les organismes d'inspection de sécurité incendie exerçant directement le contrôle, depuis les études jusqu'à l'exploitation, sur les établissements de 5^e catégorie (article GA 6 § 2).

■ Le problème des tunnels

Les règles techniques de sécurité incendie dans les tunnels ferroviaires sont définies par :

- l'Instruction technique interministérielle (ITI) du 8 juillet 1998 pour les tunnels du Réseau ferré national (trains à grand gabarit) ;
- l'arrêté du 22 novembre 2005 pour les tunnels des STPG (Système de transport public guidé de personnes : métro, tramway...).

L'arrêté du 24 décembre 2007, comme son prédécesseur l'arrêté du 20 février 1983, vise les locaux des ERP affectés au transport ferroviaire.

Le tunnel en lui-même ne constitue pas un local accessible au public ; on ne peut donc non plus considérer qu'il s'agit d'une gare souterraine visée à l'article GA 2.

Observons que dans la circulaire du 22 juin 1995, portant application du décret du 8 mars relatif à la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, il est précisé que les commissions n'ont pas à émettre d'avis préalable pour notamment les tunnels : « Aucun tunnel, y compris ceux du métro, n'est soumis à la commission. »

Il est intéressant de se référer pour l'application de ces règles au Tunnel sous la Manche.

Le tunnel sous la Manche ne comporte pas de gare dans sa partie souterraine. Il ne répond donc pas à la définition donnée par l'article GA 1.

Par contre, lors d'un sinistre, cette notion doit être tempérée par le fait que la galerie de service creusée entre les deux tunnels ferroviaires, auxquels elle est reliée par des sas tous les 375 mètres, peut être le siège de postes de commandement des services de sécurité incendie avec locaux sanitaires, ateliers de maintenance et centre de tri. Si cette partie technique du tunnel ne reçoit pas « de public », elle reçoit un nombre important de personnels.

En outre, les deux terminaux à Coquelles (Pas-de-Calais) et Folkestone (Kent) constituent bien des gares avec exploitation voyageurs et marchandises.

Établissements du type EF

Établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (Type EF)

Décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 (JO du 13 janvier 1990) relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public.

Arrêté du 9 janvier 1990 (JO du 13 janvier 1990) relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 23 janvier 2004 (JO du 22 février 2004) ;
- 30 juillet 2004 (JO du 20 août 2004).

Table des matières

- Décret n° 90-43 du 9 janvier 1990

- Arrêté du 9 janvier 1990 :

Titre I^{er}

Domaine d'application et règles de sécurité

- | | |
|------------|----------------------------|
| Art. EF 1. | - Conditions d'application |
| Art. EF 2. | - Terminologie |
| Art. EF 3. | - Règles de sécurité |

Titre II

Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs

- | | |
|-------------|---|
| Art. EF 4. | - Voie utilisable par les engins de secours |
| Art. EF 5. | - Calcul des accès à la rive |
| Art. EF 6. | - Locaux à risques particuliers |
| Art. EF 7. | - Revêtements extérieurs |
| Art. EF 8. | - Caractéristiques des dégagements (hauteur) |
| Art. EF 9. | - Désenfumage |
| Art. EF 10. | - Chauffage |
| Art. EF 11. | - Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés |
| Art. EF 12. | - Installations embarquées aux hydrocarbures liquéfiés |
| Art. EF 13. | - Distribution et utilisation de gaz spéciaux |
| Art. EF 14. | - Éclairage |

Titre III

Moyens de secours

Art. EF 15.
Art. EF 16.
Art. EF 17.

- Moyens d'extinction
- Système d'alarme
- Système d'alerte

Titre IV

Obligations de l'exploitant

Art. EF 18.

- Registre de sécurité et consignes d'incendie

Décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public.

Article 1^{er}

Les articles *R. 123-1 à *R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont, à l'exception de l'article *R. 123-12, applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-après sous le terme : « établissements ».

Article 2

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article *R. 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article 1^{er} du présent décret. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.

Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.

La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements existant à la date de sa publication. Toutefois, leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de demander que ces établissements fassent l'objet, dans le délai d'un an à compter de ladite date, d'une visite de contrôle de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Dans les conditions prévues à l'article *R.123-13 du code de la construction et de l'habitation et notamment sur avis conforme de cette commission, le préfet peut accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'état auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Établissements du type EF Établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public

Arrêté du 9 janvier 1990

Article 1^{er}

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement sur les eaux intérieures, désignés ci-après sous le terme « établissements », recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.

Article 2

Tout établissement doit répondre aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique du règlement de sécurité pris en application de l'article *R.123-12 du code de la construction et de l'habitation complété et modifié par l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Le contrôle initial des prescriptions désignées à l'article 2 du présent arrêté est effectué par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, désignée ci-après sous le terme « commission départementale de sécurité » ; pour les affaires le concernant, un délégué de la commission de surveillance des bateaux de navigation intérieure territorialement compétente siège à la commission départementale de sécurité et participe au contrôle des établissements.

Article 4

Lorsque la commission départementale de sécurité a constaté que l'établissement respecte les règles de sécurité visées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits par le préfet conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 janvier 1990 susvisé, le préfet du département dans lequel l'établissement est établi délivre une attestation de conformité aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique.

Pour Paris, cette attestation est délivrée par le préfet de police.

Article 5

Lorsqu'un bateau effectue un circuit itinérant et qu'il reçoit du public lors de ses différentes escales, l'attestation délivrée par le préfet compétent pour sa première escale vaut pour les escales successives, à condition qu'aucune modification n'intervienne entre temps.

Toutefois, s'il le juge nécessaire, le maire de la commune concernée peut faire visiter l'établissement avant l'ouverture au public par la commission de sécurité territorialement compétente, notamment en ce qui concerne le lieu de stationnement et ses abords, d'une part, les accès, les circulations et les sorties, d'autre part. Un délégué de la commission de surveillance siège dans cette commission.

Article 6

L'attestation mentionnée à l'article 4 du présent arrêté doit être validée lors de visites de contrôles périodiques effectuées en cours d'exploitation par les commissions de sécurité territorialement compétentes. Ces visites interviennent chaque année pour les établissements de 1^{re} catégorie, tous les deux ans pour les établissements de 2^e, 3^e et 4^e catégorie.

Article 7

L'effectif maximal de personnes admissibles à bord est fixé conjointement par le président de la commission de surveillance territorialement compétente en fonction du dossier technique remis par le constructeur et par la commission départementale de sécurité, compte tenu du type d'exploitation prévu de l'établissement ; l'effectif retenu étant le plus petit des deux.

Article 8

Les effectifs déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité sont définies comme suit :

1. Au-delà de 5 p. 100 de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux au niveau du pont d'évacuation des personnes ;

2. 1 p. 100 de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux aux autres niveaux.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa date de publication.

Article 10

Le directeur de la sécurité civile et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

Le ministre de l'Intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la Sécurité civile,
H. FOURNIER.

Le ministre d'équipement, du logement,
des Transports et de la Mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER.

Titre I^{er}**Domaine d'application et règles de sécurité****Article EF 1****Domaine d'application**

§ 1. Les présentes règles de sécurité sont applicables aux établissements à construire, ainsi qu'aux aménagements ou modifications à réaliser dans les établissements existants.

§ 2. Les dispositions à caractère administratif et celles relatives aux vérifications techniques, au contrôle et à l'entretien sont applicables à tout établissement existant.

 *Implantation d'un établissement de type CTS sur un établissement flottant (CCS du 25 mars 1993)
Cet avis de la CCS est présent après l'article CTS 1, dans le présent ouvrage.*

Article EF 2**Terminologie**

Pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les termes bâtiment, rez-de-chaussée, sous-sol sont respectivement remplacés par établissement, pont d'évacuation des personnes, parties situées en dessous du pont d'évacuation des personnes.

Article EF 3**Règles de sécurité**

En l'absence de dispositions particulières prévues par les règles ci-après, les dispositions générales et particulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique sont applicables, à l'exception des articles CO 1 à CO 5, CO 13 à CO 15, CO 20 et CO 21, CO 24 paragraphe 2, et des articles CO 25 et CO 39.

Titre II**Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs****Article EF 4****Voie utilisable par les engins de secours**

§ 1. L'établissement doit être situé à une distance maximale de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours dite en abrégé « voie engins », distance mesurée par le cheminement d'accès, sauf s'il existe un bateau-pompe basé dans le même bief et après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Une prise d'eau ou un point d'eau d'aspiration de moins de 6 mètres de hauteur à l'étiage doit être obligatoirement aménagé sur le chemin d'accès à l'établissement et à moins de 200 mètres de celui-ci.

§ 3. Les établissements qui ne répondraient pas aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être soumis à des prescriptions compensatoires après avis de la commission de sécurité.

Article EF 5

Calcul des accès à la rive

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, tout établissement doit être relié à la rive dans les conditions minimales ci-après :

- soit par deux passerelles judicieusement réparties ayant chacune une largeur minimale d'une unité de passage (0,90 m) ;
- soit par une passerelle de deux unités de passage (1,40 m), dans ce cas, le dégagement doit être complété par un autre dégagement d'une largeur de 0,60 mètre.

§ 2. Les passerelles doivent être antidérapantes et supporter une charge minimale de 350 DaN au mètre carré ; elles sont munies de chaque côté de garde-corps conformes à la norme française NF P 01-012 ⁽¹⁾ ou à toute norme ou règle technique offrant un niveau de sécurité jugé par les autorités du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des transports, équivalent. Par ailleurs, leur résistance à la poussée latérale doit être au moins égale à 150 DaN par mètre. La pente des passerelles réunissant les différences de niveau doit au plus égale à 10 %. Toutefois, après avis de la commission de sécurité et à titre exceptionnel, une tolérance en plus de 5 % peut être admise.

(1) NF P 01-012 : Dimension des garde-corps. Règles de sécurité relatives aux dimensions des gardes-corps et rampes d'escalier.

Article EF 6

Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2) et en complément des dispositions relatives aux divers types d'établissements, la salle des machines est classée en local à risques moyens.

Article EF 7

Revêtements extérieurs

Les revêtements extérieurs des bordés et des superstructures, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M3.

Article EF 8

Caractéristiques des dégagements (hauteur)

La hauteur minimale de passage ne doit pas être inférieure à 2 mètres (blocs-portes). Toutefois, à titre exceptionnel, après avis de la commission de sécurité, la hauteur du surbau, limitée à 0,15 mètre, peut être incluse dans les 2 mètres.

Article EF 9

Désenfumage

§ 1. Le désenfumage est obligatoire dans les locaux accessibles au public, quel que soit leur type d'exploitation, si leur surface est égale ou supérieure à 300 m² au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus, et à 100 m² au-dessous du pont d'évacuation.

§ 2. Le désenfumage des circulations horizontales et verticales desservant des locaux réservés au sommeil pour le public est obligatoire, et il en est de même pour celles des locaux où le seuil des personnes handicapées admises fixé à l'article 8 de l'arrêté est dépassé.

§ 3. En application de l'article DF 3 du règlement de sécurité et en aggravation du paragraphe 5-2 de son annexe n° 246 relative au désenfumage, les escaliers et les circulations encloisonnées des établissements à usage de danse ou de jeux (à l'exception des circulations horizontales d'une longueur inférieure à 5 mètres situées au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus) doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

Article EF 10

Chauffage

Sont exclus comme moyen de chauffage :

- les appareils indépendants de production-émission à combustion ;
- les panneaux radiants électriques d'une température de surface supérieure à 100° C.

Article EF 11

Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

§ 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositifs additionnels) doit être :

- installé sur berge ;
- accessible en permanence ;
- situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux.

§ 2. Les travaux de « raccordement gaz » à un établissement feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux.

§ 3. Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 12 et mises hors de portée du public.

§ 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.

Article EF 12

Installations embarquées aux hydrocarbures liquéfiés (Arrêté du 23 janvier 2004)

Le stockage et l'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés à bord des établissements flottants sont autorisés pour l'alimentation d'appareils de chauffage ou de cuisson.

Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés doivent être placés :

- soit conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8 ;
- soit dans des compartiments spécialement prévus à cet effet séparés des parties accessibles au public par des parois étanches. Ces compartiments ne doivent avoir des ouvertures que sur l'extérieur et doivent être largement ventilés par deux orifices munis de toiles métalliques empêchant le passage des flammes, placés l'un en partie haute, l'autre à la partie la plus basse, de telle façon qu'une nappe de gaz accidentelle ne puisse pénétrer vers l'intérieur du bâtiment.

Article EF 13

Distribution et utilisation de gaz spéciaux

Lorsque des gaz spéciaux, autres que les gaz combustibles et les hydrocarbures liquéfiés, sont utilisés de façon courante dans l'établissement, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur de l'établissement et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.

L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis pour un usage ponctuel (limité à un seul local) et temporaire sous réserve que le nombre de bouteilles soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier.

Article EF 14

Éclairage

(Arrêté du 30 juillet 2004) « L'éclairage de sécurité des établissements doit répondre aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. De plus, il doit permettre : »

- l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur jusqu'à la berge ;
- l'éclairage des abords de l'établissement.

Les moyens d'éclairage pour la recherche sur l'eau doivent être indépendants de l'éclairage de sécurité.

Titre III

Moyens de secours

Article EF 15

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 150 m² de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques.

§ 2. Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20 millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la commission de sécurité :

- soit dans des établissements cités à l'article EF 4 (§ 3) ;
- soit dans les établissements de 1^{re} et 2^e catégorie dont l'accès par les engins des sapeurs-pompiers est particulièrement difficile.

Article EF 16

Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

§ 2. Les établissements de 1^{re} et 2^e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

§ 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Article EF 17

Système d'alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen reconnu équivalent par la commission de sécurité.

Titre IV**Obligations de l'exploitant****Article EF 18****Registre de sécurité et consignes d'incendie**

§ 1. Chaque exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document dont le contenu figure au tableau joint à la présente annexe, doit comprendre :

- une partie visée par le préfet (l'attestation de conformité mentionnée à l'article 4 du présent arrêté) ;
- une partie tenue à jour par l'exploitant et relative à l'exploitation.

§ 2. Des consignes d'incendie doivent être établies et affichées. Les exploitants et le personnel doivent les connaître parfaitement. Par ailleurs, ils doivent pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des moyens de secours.

Registre de sécurité**I - Attestation de conformité**

- 1.1. Nom, raison sociale, adresse de l'établissement
- 1.2. Activités envisagées
- 1.3. Capacités de l'établissement (avec variantes possibles)
- 1.4. Descriptions de l'établissement ⁽¹⁾ :
 - 1.4.1. Plans de l'établissement proprement dit
 - 1.4.2. Plans des aménagements intérieurs possibles
 - 1.4.3. Plans des installations électriques
 - 1.4.4. Plans des installations de chauffage, de ventilation et de cuisson
- 1.5. Moyens de secours contre l'incendie :
 - 1.5.1. Inventaire du matériel
 - 1.5.2. Implantation des moyens d'extinction
 - 1.5.3. Consignes de sécurité
- 1.6. Visite de réception ⁽²⁾
- 1.7. Visa du préfet

II - Exploitation

- 2.1. Modifications définitives ⁽³⁾ :
 - 2.1.1. Aménagements intérieurs ⁽¹⁾
 - 2.1.2. Installations électriques
 - 2.1.3. Installations de chauffage, de ventilation et de cuisson
 - 2.1.4. Autres installations techniques
- 2.2. Vérifications ⁽³⁾ :
 - 2.2.1. Aménagement
 - 2.2.2. Installations électriques
 - 2.2.3. Éclairages
 - 2.2.4. Chauffage, ventilation
 - 2.2.5. Moyens de secours
- 2.3. Liste nominative du personnel chargé de la sécurité
- 2.4. Exercices d'instruction du personnel
- 2.5. Incidents importants liés à l'exploitation ⁽¹⁾
- 2.6. Visites de contrôle ⁽²⁾
- 2.7. Visites inopinées ⁽⁴⁾

(1) Annexer les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés.

(2) Date, lieu, observation.

(3) Date, lieu, conformité, visa.

(4) Date, lieu, observation, visa du président de la commission de sécurité.

Index alphabétique

Intitulé suivi du (ou des) références d'article(s)

A

Accès	PA 8, SG 21, EF 5
Activité ferroviaire	GA 4
Activités annexes autorisées	PS 4
Alarme	PA 14, CTS 28, CTS 74 OA 25, REF 18, REF 38, REF 43, PS 27, GA 44, EF 16,
Alerte	CTS 29, CTS 75, SG 21, OA 27, REF 39, REF 43, PS 27, GA 44, EF 17
Alimentation électrique	CTS 64 à CTS 67, GA 33
Allées de circulation des véhicules	PS 14
Aménagements	PA 9, CTS 12 à CTS 14, CTS 42 à CTS 45, CTS 64 à CTS 67, SG 14 à SG 17, GA 4, GA 5
Ancrage	CTS 60
Appareils de cuisson	CTS 15, CTS 69, GA 37
Ascenseurs	PS 24, GA 36
Assujettissement	PA 1, CTS 1, CTS 38, CTS 53, SG 1, GA 1
Attestation de conformité	EF 18

B

Baies	EF 7
Bateau-pompe	EF 4
Blocs autonomes	CTS 23
Bureaux de vérification	CTS 4

C

C+D	OA 7, REF 24
Canalisations électriques	CTS 20
Capacité d'accueil	PS 2
Cendriers	OA 28
Chauffage	CTS 15, CTS 69, SG 18, OA 17, REF 14, GA 30, EF 10
Circulations	CTS 11, CTS 63, OA 11, OA 13, OA 16, REF 12, REF 26
Classement	GA 2
Commission de sécurité	OA 1, OA 4, REF 3, REF 6, REF 40, GA 6
Compartimentage	PS 12
Communications intérieures	PS 13
Communications radioélectriques	PS 29

Comportement au feu des matériaux	GA 27
Conception de l'établissement	OA 5, REF 8, REF 21
Conception et desserte	PS 5, GA 14
Conduits	PS 15, GA 22
Conformité	CTS 3
Consignes	OA 28, OA 29, PS 31, REF 20, REF 44, GA 47, EF 18
Construction	PA 3 à PA 6, CTS 7, CTS 9, SG 5
Contrôles	SG 22 à SG 25, GA 10
Coursives	EF 9
Couvertures	OA 7, REF 9, REF 24, GA 20
Cuisson	CTS 69, OA 22, REF 36, REF 37, EF 12

D

Décoration	CTS 13, CTS 65, SG 17
Décors	CTS 43
Définition	PS 3, GA 3
Dégagements	PA 7, PA 8, CTS 10, CTS 11, CTS 41, CTS 62, CTS 63, SG 11 à SG 13, REF 10, GA 23 à GA 26, EF 8
Densité maximale admissible	OA 6, REF 22
Désenfumage	CTS 68, OA 3, OA 9, OA 16, REF 30, PS 18 GA 28, GA 29, EF 9
Détection automatique	OA 3, OA 16, OA 26, GA 44, EF 16
Dispositif de contrôle	GA 26
Dispositifs de franchissement	OA 6, REF 22, GA 17
Dispositions générales de sécurité	EF 3
Dispositions particulières de sécurité	EF 3
Distribution intérieure	GA 18
Dossier de sécurité	GA 8
Dossier organisation sécurité incendie	GA 46

E

Éclairage	CTS 21 à CTS 24, CTS 31 bis, CTS 47, CTS 54, CTS 71, OA 20, OA 21, REF 15, REF 34, REF 35, REF 42, PS 21 à 22, GA 35, EF 14
Effectif	PA 2, CTS 2, CTS 54, SG 2, OA 1, OA 2, REF 3, REF 4, REF 40, GA 2

Électricité CTS 16 à CTS 20, CTS 33, CTS 70,
OA 3, OA 18, OA 20, REF 33,
REF 42, PS 19

Éléments flottants de décoration CTS 13

Emplacements GA 2, GA 5, GA 29

Enfouissement GA 15

Enveloppe CTS 7, CTS 60

Équipements spéciaux CTS 25, CTS 67

Escaliers PA 7, CTS 14, CTS 66, OA 14,
OA 16, REF 13, REF 27, REF 41,
PS 13, GA 23, EF 9

Espace scénique CTS 43, CTS 65

Estrades CTS 44

Établissements assujettis CTS 1, CTS 38,
CTS 53, PS 1, GA 2, EF 1

Établissements existants PS 34

Établissements du type structures à étages
CTS 53 à CTS 81

Établissements fixes par conception CTS 51

Évacuation (signalétique) GA 24

Exploitation CTS 30 à CTS 36, CTS 49,
CTS 52, CTS 76 à CTS 81

Extensions CTS 32, CTS 77

Extincteurs CTS 72, EF 15

Extinction CTS 26, OA 23, REF 16, REF 44

F

Façades OA 7, REF 9, REF 24, PS 11, GA 21

Fenêtres EF 7

G

Gaines OA 10, PS 15, GA 22

Galleries CTS 14, CTS 65, REF 23

Garde-corps EF 7

Gares GA 3

Gares 5^e catégorie GA 49

Gaz REF 32, GA 31, EF 11, EF 13

Gradins PA 5, CTS 14, CTS 66

Groupe électrogène OA 16, OA 19

Guirlandes électriques CTS 19

H

Habilitation des bureaux de vérification CTS 4

Hydrocarbures CTS 15, CTS 46, CTS 69,
SG 10, REF 31, EF 11, EF 12

I

Identification CTS 9, CTS 61

Implantation PA 3, CTS 5, CTS 39,
CTS 56, SG 3, GA 4

Implantation prolongée CTS 38 à CTS 50

Ingénierie du comportement au feu PS 7

Inspection CTS 52, CTS 81

Installations (résistance aux intempéries
et risques divers) CTS 7, CTS 58

Installations de chauffage ou de cuisson
(condition d'emploi) CTS 15, CTS 69

Installations de sonorisation CTS 19

Installations électriques PA 10, PA 11,
CTS 16 à CTS 20, CTS 70,
PS 19, PS 20, GA 32 à GA 34

Installations techniques CTS 25,
CTS 58 et CTS 67, PS 18 à PS 24

Intempéries CTS 7, CTS 58

Isolation thermique OA 15, REF 28

Isolement OA 6, OA 9, REF 22, PS 8, GA 17

Itinérants CTS 1 à CTS 37

L

Local à skis OA 9

Locaux à risques particuliers PA 6, OA 8,
REF 25, GA 19, EF 6

Locaux à sommeil EF 16

Locaux d'exploitation CTS 65

Locaux non accessibles au public PS 9

Loges CTS 43, CTS 65

M

Manomètre SG 7

Matériaux PS 16

Matériaux textiles CTS 19

Matières et substances dangereuses CTS 6,
CTS 57, SG 4

Mineurs REF 7

Menuiseries extérieures EF 7

Mobilier CTS 12, CTS 64

Modifications CTS 32, CTS 77

Montage CTS 55

Monte-charge PS 24

Moyens de détection PS 27

Moyens de secours PA 12 à PA 14, CTS 26 à
CTS 29, CTS 72 à CTS 75, SG 19 à SG 21,
PS 29, GA 38 à GA 44

Moyens d'extinction CTS 26, CTS 72

N

Neige OA 12, OA 16, REF 11, REF 30

Notice de montage CTS 55

Numéro d'identification CTS 9

O

Organisme d'inspection de sécurité incendie	GA 7
Ossature et enveloppe	CTS 8, CTS 40, CTS 60
Ouverture au public	CTS 31, CTS 76, GA 9

P

Panneau radiant électrique	EF 10
Paratonnerre	OA 5, REF 8
Parc de stationnement	PS 1 à PS 43
Parcs de stationnement couverts à rangement automatique	PS 35 à PS 39
Parcs de stationnement couverts accessibles aux véhicules de transport en commun	PS 40 à PS 43
Passerelle à la rive	EF 5
Petits établissements	CTS 37
Planchers	CTS 14, CTS 66
Plans	OA 29, REF 20, REF 44
Points d'accrochage	CTS 67
Point d'eau	EF 4
Pont d'évacuation	EF 2
Portes	CTS 10, OA 6, OA 9, OA 12, REF 22, GA 25
Poste de sécurité	PS 26, GA 42
Pressurisation	SG 6 à SG 10
Prévention de l'incendie	PS 28
Prise d'eau	EF 4
Prises de courant et canalisation électriques	CTS 20
Produits dangereux	CTS 5, CTS 57

Q

Qualité de l'air	PS 31
------------------	-------

R

Rapports de vérification et attestations	CTS 80
Réaction au feu des toiles	CTS 8, CTS 40, CTS 60
Registre de sécurité	CTS 30, CTS 55, GA 9, GA 47, EF 18
Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité	CTS 31
Règles parasismiques	PA 4
Résistance au feu des structures	GA 16
Résistance aux intempéries et risques divers	CTS 7, CTS 58

Revêtements	REF 28, EF 7
Revêtement de sol	CTS 13
Rideaux	REF 29
Robinets d'incendie armés	EF 15

S

Salle de danse	EF 9
Salle de jeux	EF 9
Salle des machines	EF 6
Service sécurité incendie	CTS 27, CTS 73, GA 41
Sièges	CTS 12, CTS 42, CTS 64, SG 16
Signalisation	REF 19
Solidité	CTS 7
Sols	PS 17
Sonorisation	CTS 19
Sorties	PA 7, CTS 10, CTS 62, REF 11, PS 13
Soufflerie de sécurité	SG 8, SG 9
Source centralisée de sécurité	CTS 24
Stabilité	CTS 7, CTS 40, CTS 59
Stands, tribunes	PA 5, SG 15
Structures	PS 6
Structures à étage	CTS 53 à CTS 81
Superstructure	EF 7
Surveillance	PS 25, GA 40

T

Tableaux électriques	CTS 17, CTS 18
Tentures	REF 29
Toiture	PS 10

V

Véhicules ou conteneurs spécialisés de cuisson	CTS 15, CTS 69
Ventilation	OA 26
Vérifications	CTS 33 à CTS 35, CTS 78, CTS 79, OA 3, REF 5, PS 32, GA 11 à GA 13
Vignettes	CTS 36
Visites des commissions de sécurité	CTS 31, CTS 50, CTS 76, PS 33, GA 9, GA 10
Voie engins	EF 4
Volume-recueil	OA 5, OA 6, OA 9, REF 22
Vomitoires	PA 7

Cet ouvrage présente l'ensemble des dispositions spéciales du règlement du 25 juin 1980 applicables, au titre de la sécurité incendie, aux établissements recevant du public (ERP) suivants :

Établissements de plein air	Type PA
Chapiteaux, tentes et structures	Type CTS
Structures gonflables	Type SG
Hôtels-restaurants d'altitude	Type OA
Refuges de montagne	Type REF
Parcs de stationnement couverts	Type PS
Gares	Type GA
Établissements flottants	Type EF

Ces dispositions sont complétées par des commentaires, schémas et avis de la Commission centrale de sécurité.

Le " Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public " est repris à travers 4 ouvrages :

- Dispositions générales applicables à tous les ERP de 1^{re} à 4^e catégories.
- Dispositions particulières applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégories.
- Dispositions applicables aux ERP de 5^e catégorie.
- Dispositions spéciales.

42 euros TTC

ISBN 978-2-85266-272-8



9 782852 662728

