
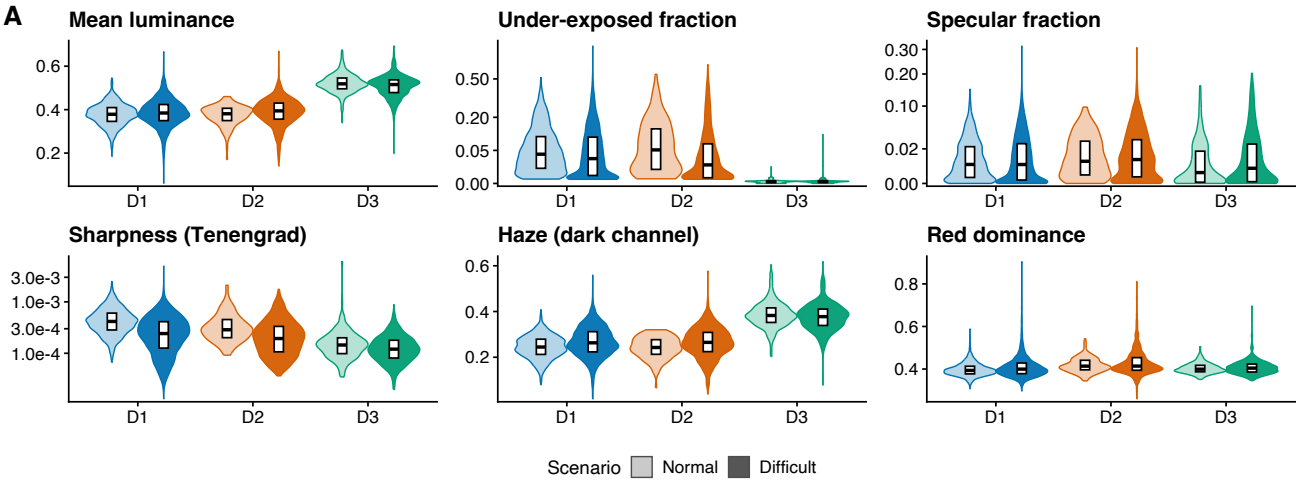


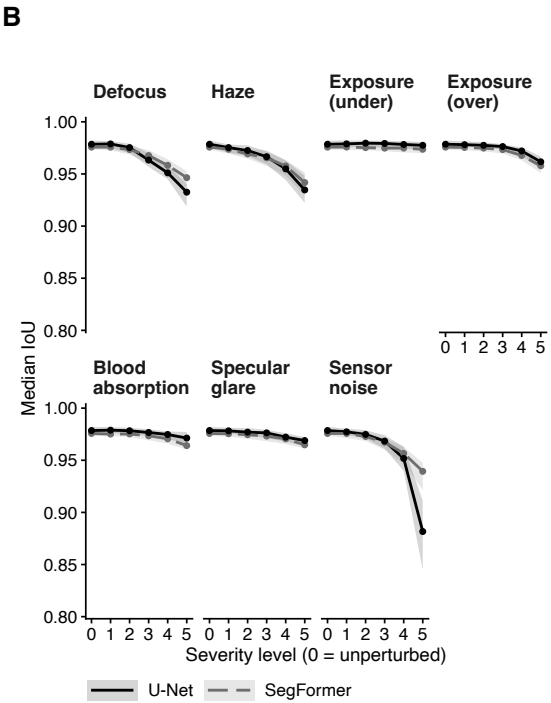

C

	Defocus	Haze	Exposure (under)	Exposure (over)	Blood absorption	Specular glare	Sensor noise
Mean luminance	0.04	0.95	-0.90	0.83	-0.72	0.42	-0.10
RMS contrast	-0.05	-0.82	-0.70	0.36	-0.46	0.44	0.14
Local contrast	-0.53	-0.78	-0.62	0.28	-0.40	0.42	0.91
Sharpness (Tenengrad)	-0.76	-0.67	-0.54	0.30	-0.33	0.17	0.90†
Under-exposed fraction	-0.14	-0.65	0.54	-0.31	0.25	-0.02	0.38
Saturated fraction	-0.13	-0.63	-0.61	0.84	-0.41	0.62	0.06
Specular fraction	-0.10	0.22	-0.68	0.74	-0.62	0.76	-0.03
Haze (dark channel)	0.22	0.97	-0.78	0.71	-0.73	0.27	-0.86
Red dominance	-0.04	-0.76	0.11	-0.18	0.81	-0.10	-0.05
Illumination fall-off	0.00	-0.13	-0.09	-0.01	-0.05	-0.15	0.01
Luminance entropy	-0.07	-0.93	-0.82	-0.27	-0.59	0.15	0.34

Spearman rho with severity
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
Expected pair

Collapse rule (median IoU 0.75) not reached in any family
Vertical axis starts at 0.80

† Known limitation: gradient energy rises with added noise