


ANEXO 1 – Colocación de Electrodo y Posición del Participante

Protocolo: Coherencia EEG–EMG durante Contracción Isométrica e Imaginación Motora

Diagrama de Colocación de Electrodo

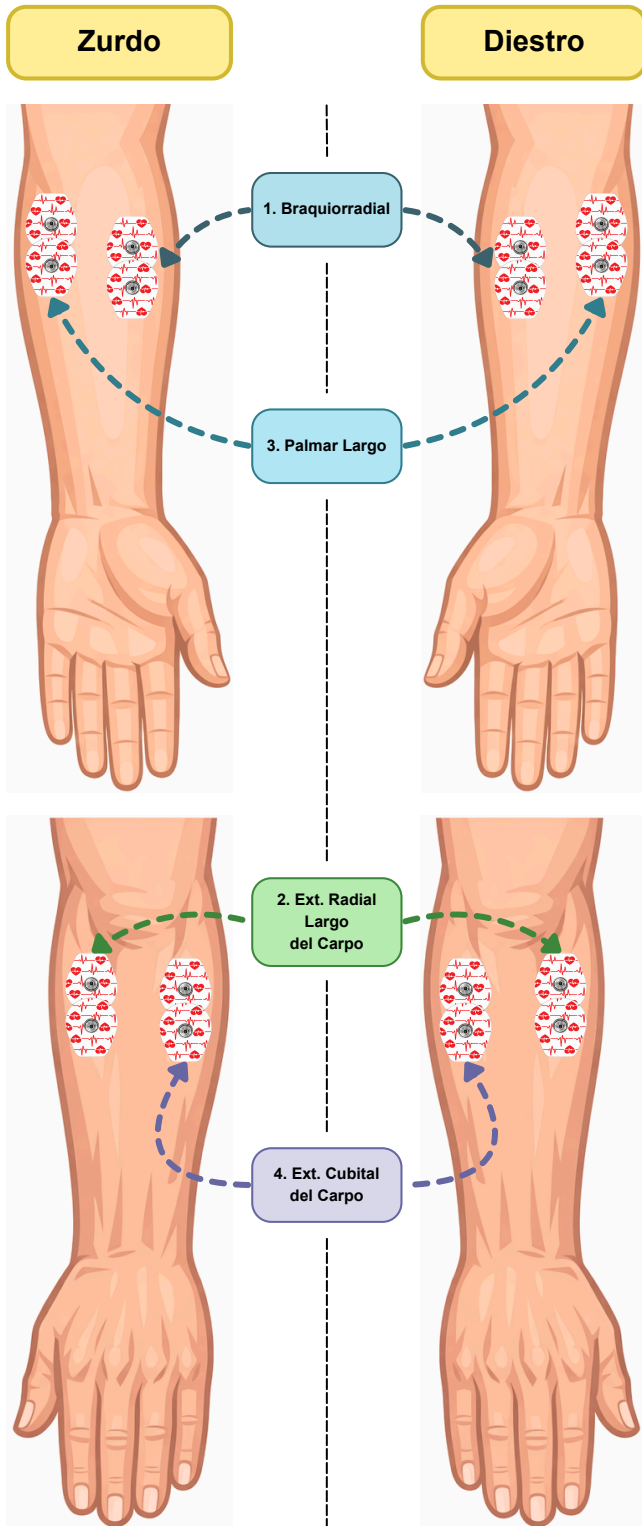

Nota: Cada músculo lleva 2 electrodos de superficie

Posición del Participante



Descripción de la posición:

- Participante sentado en postura erguida.
- Codo de la mano dominante apoyado sobre la superficie de soporte.
- Antebrazo en posición neutral (palma observando a la línea media del cuerpo).
- El dinamómetro se sujeta con la mano dominante y se aprieta según se indique.