




## บริษัท นอร์ทเทอรัน ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

|                        |                                      |                   |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| เอกสารสนับสนุนเรื่อง : | แผนผังอุปกรณ์ดับเพลิงและเส้นทางหนีไฟ | หน้าที่ 1 ของ 10  |
| รหัสเอกสาร : SP-GR-108 | วันที่ประกาศใช้ : 10 มิถุนายน 2564   | แก้ไขครั้งที่ :08 |
| จัดทำโดย :             | ทบทวนโดย :                           | อนุมัติโดย :      |
| จป.ระดับวิชาชีพ        | ผู้จัดการบริหารงานบุคคล              | SMR               |

### แผนผังอุปกรณ์ดับเพลิงและเส้นทางหนีไฟ



Lay out จุดติดตั้งกริ่งสัญญาณฉุกเฉิน

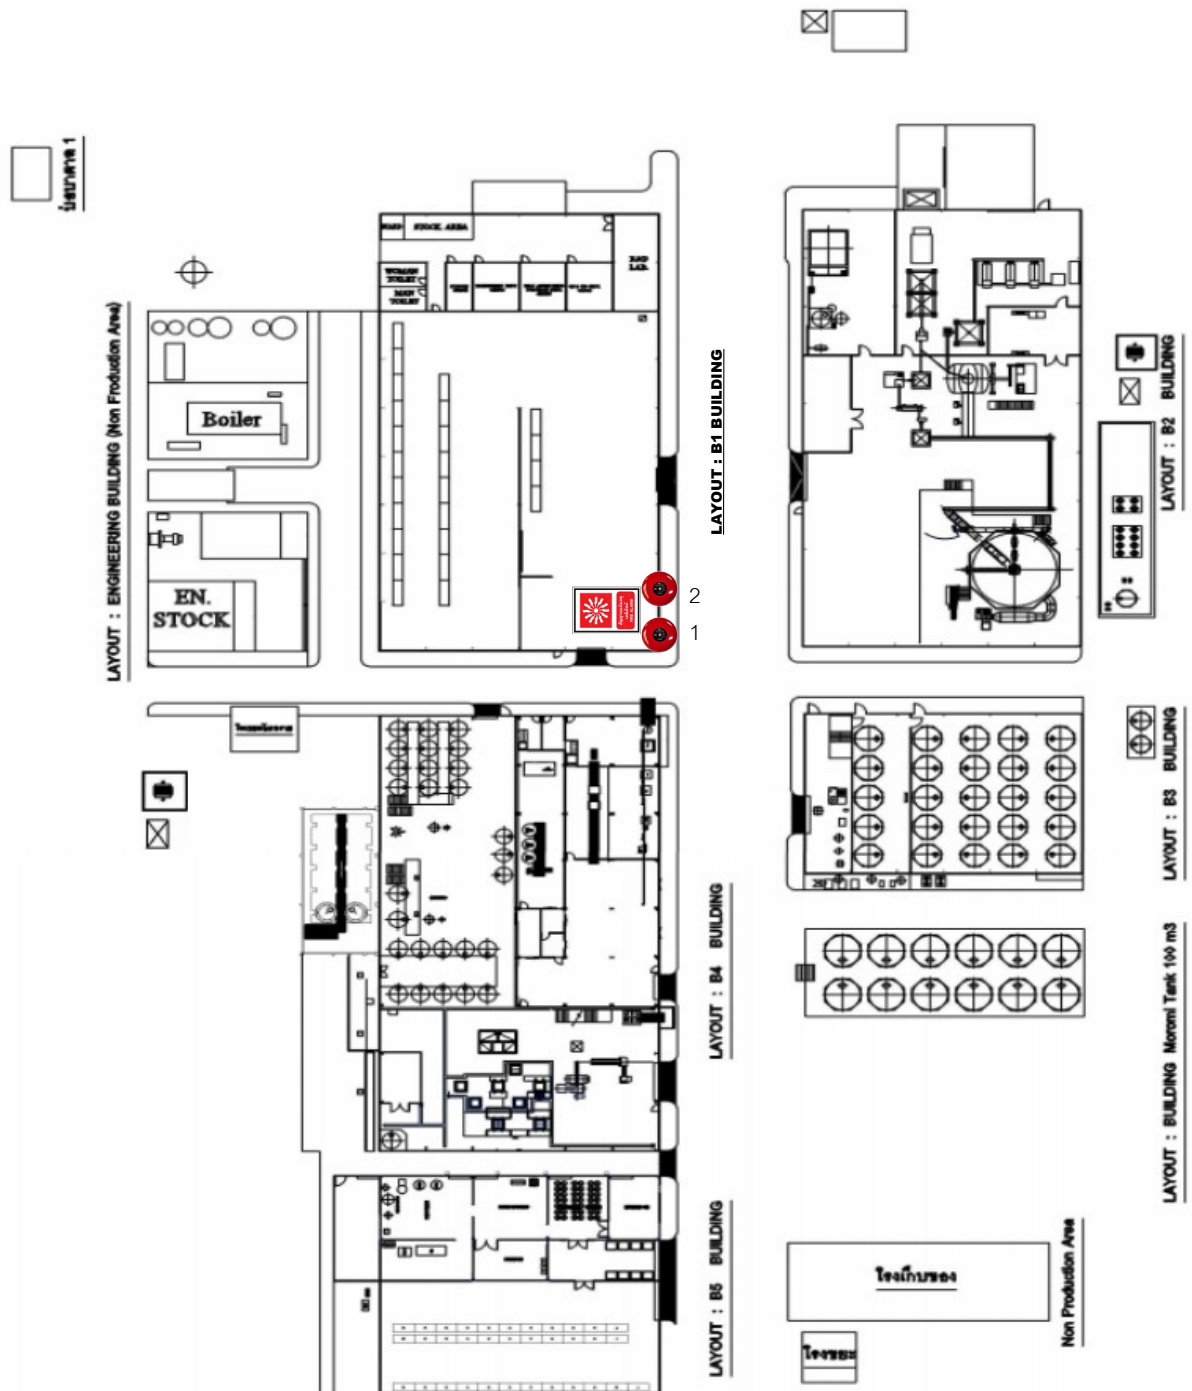

กริ่งสัญญาณฉุกเฉิน


จุดที่ 1 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual)

จุดที่ 2 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Detector)

ติดตั้งอยู่บริเวณมุมด้านหลังอาคาร B1



Lay out จุดติดตั้งถังดับเพลิง ชั้น 1

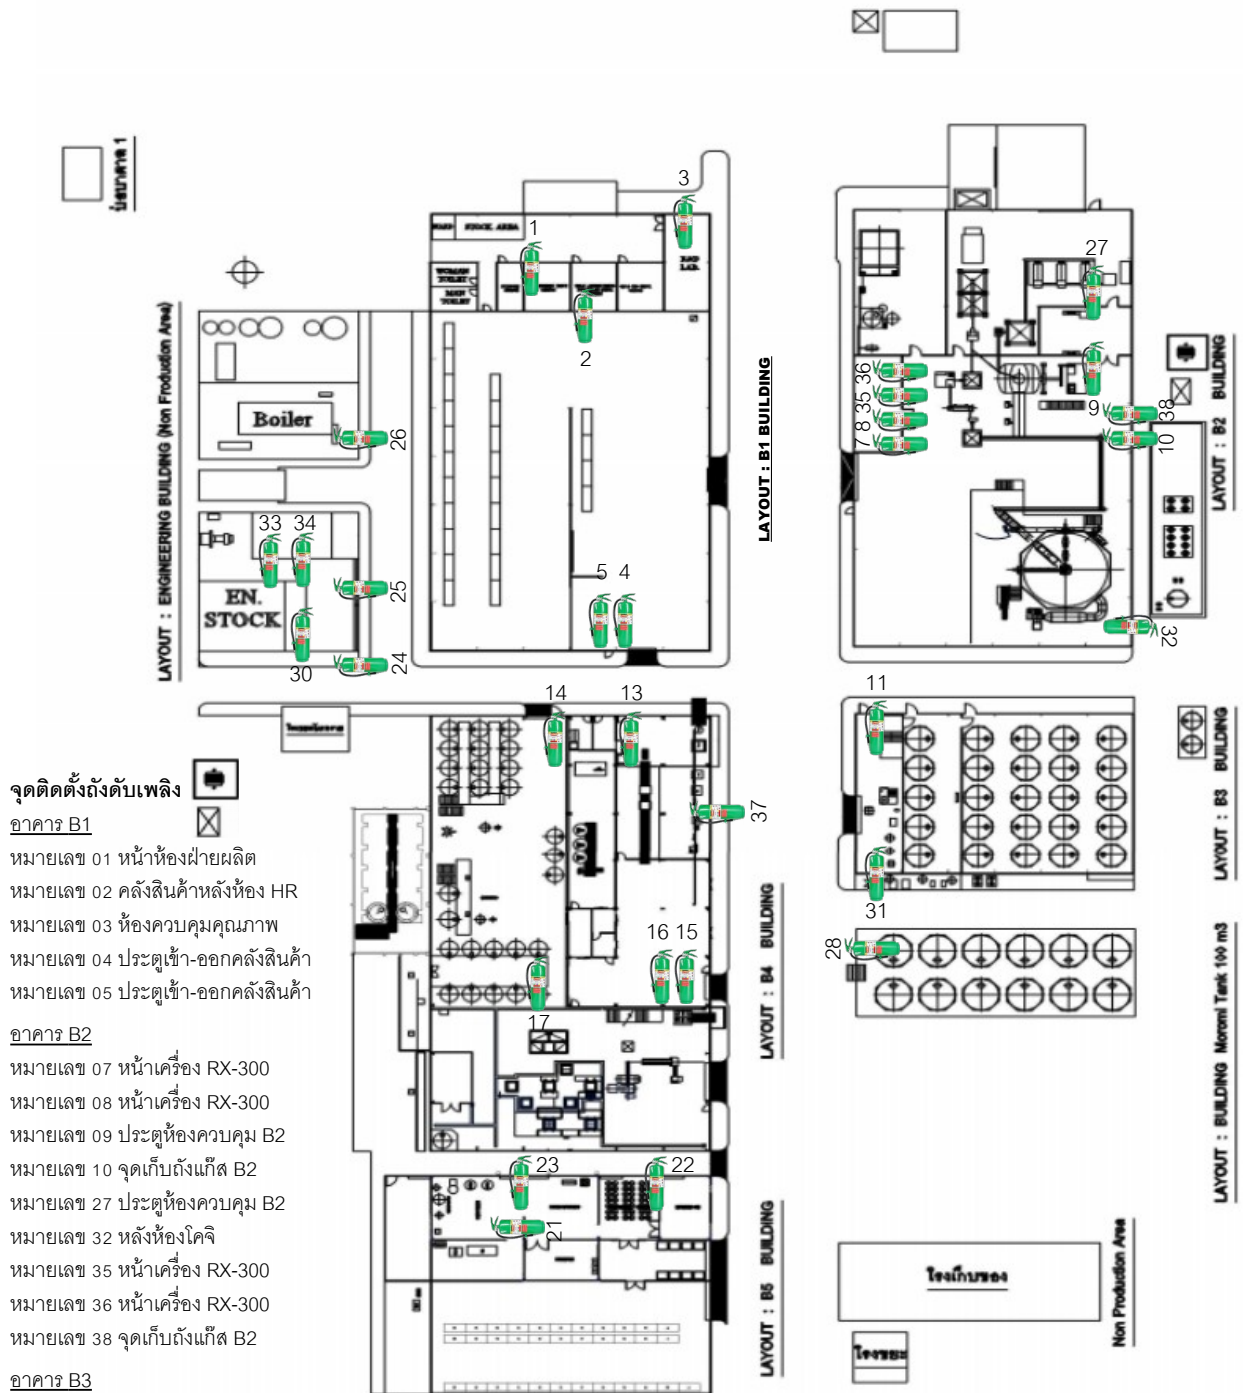

จุดติดตั้งถังดับเพลิง

อาคาร B1

- หมายเลข 01 หน้าห้องฝ่ายผลิต
- หมายเลข 02 คลังสินค้าหลังห้อง HR
- หมายเลข 03 ห้องควบคุมคุณภาพ
- หมายเลข 04 ประตูเข้า-ออกคลังสินค้า
- หมายเลข 05 ประตูเข้า-ออกคลังสินค้า

อาคาร B2

- หมายเลข 07 หน้าเครื่อง RX-300
- หมายเลข 08 หน้าเครื่อง RX-300
- หมายเลข 09 ประตูห้องควบคุม B2
- หมายเลข 10 จุดเก็บถังแก๊ส B2
- หมายเลข 27 ประตูห้องควบคุม B2
- หมายเลข 32 หลังห้องโคจิ
- หมายเลข 35 หน้าเครื่อง RX-300
- หมายเลข 36 หน้าเครื่อง RX-300
- หมายเลข 38 จุดเก็บถังแก๊ส B2

อาคาร B3

- หมายเลข 11 ประตูทางเข้า-ออก B3
- หมายเลข 28 ทางเข้าอาคารถึง 100 คิว
- หมายเลข 31 ห้องปั๊มลม

อาคาร B4 – ส่วนบรรจุ

- หมายเลข 13 ห้องล้างบรรจุขวด
- หมายเลข 15 ประตูเข้า-ออก
- หมายเลข 16 ประตูเข้า-ออก
- หมายเลข 37 จุดเก็บถังแก๊สเครื่องทำน้ำร้อน

อาคาร B4 – ส่วนกรอง

- หมายเลข 14 ประตูทางเข้า-ออก

- หมายเลข 17 บริเวณถังกรอง S1

อาคาร B5

- หมายเลข 21 หน้าห้อง R&D
- หมายเลข 22 ทางเดินหน้าอาคาร
- หมายเลข 23 ประตูเข้า-ออก

อาคารวิศวกรรม


- หมายเลข 24 ประตูหน้าอาคาร
- หมายเลข 25 ประตูหน้าอาคาร
- หมายเลข 26 หน้าอาคาร Boiler
- หมายเลข 30 รถเข็น PM
- หมายเลข 33 ติดรถเชื่อมเครื่องอาร์กอน
- หมายเลข 34 ติดรถเครื่องตัดแก๊ส

ใบอาคาร 2





Lay out จุดติดตั้งถังดับเพลิง ชั้น 2

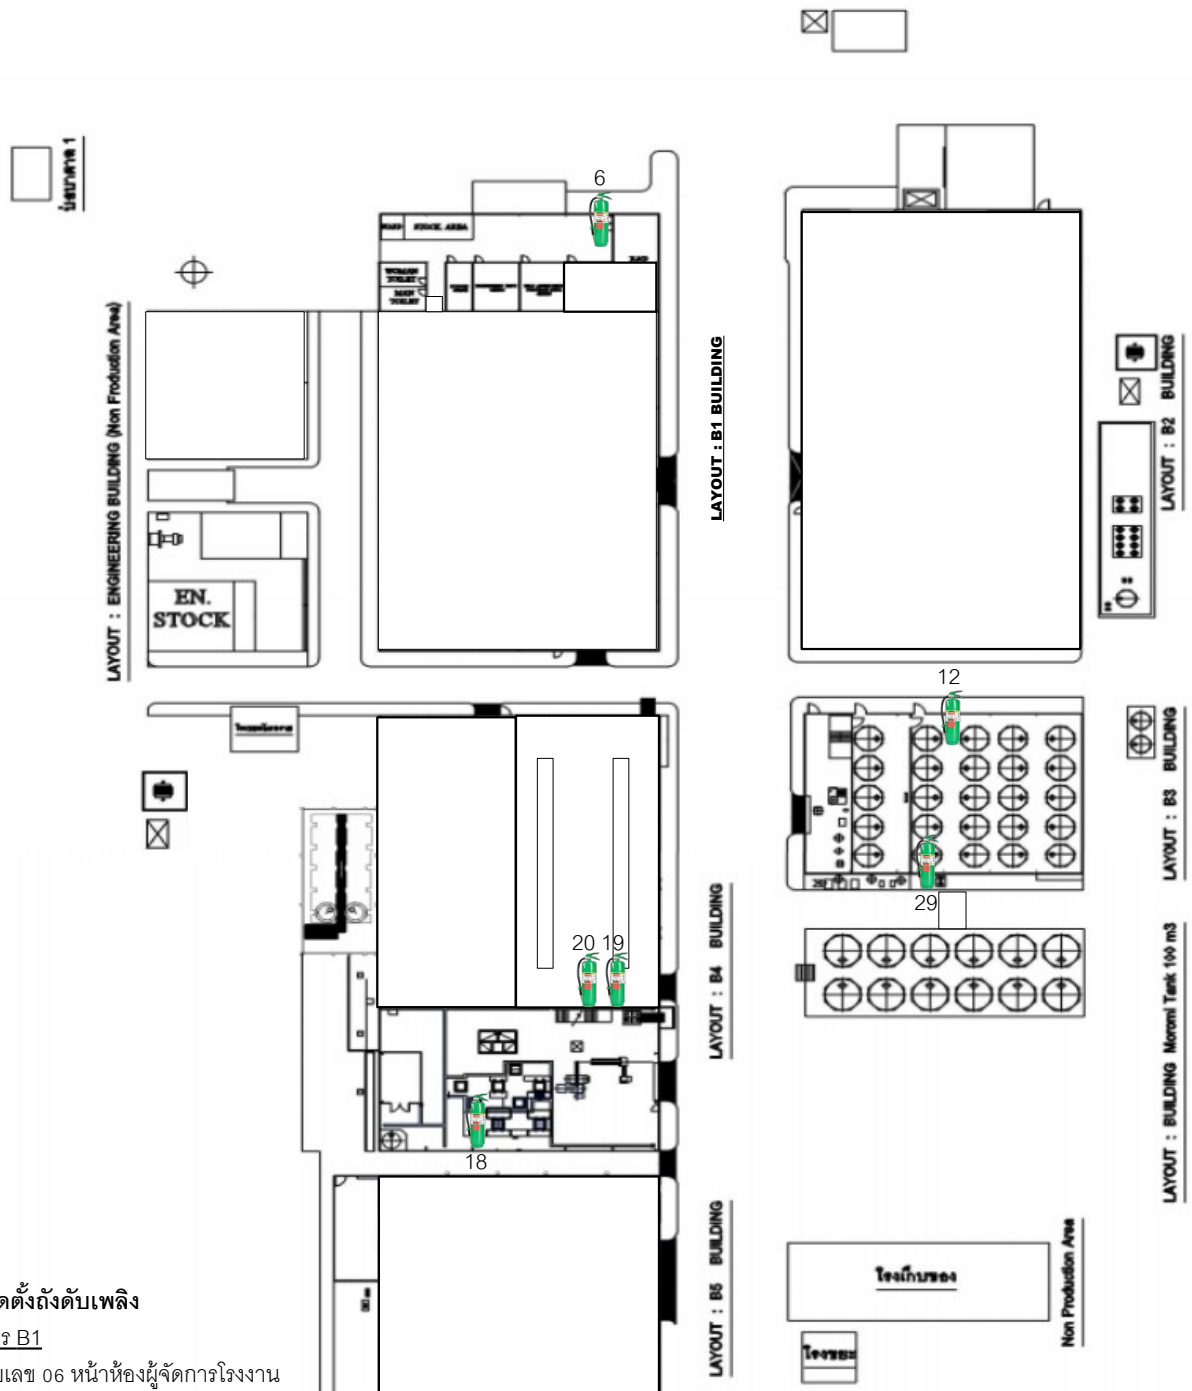

จุดติดตั้งถังดับเพลิง

อาคาร B1

หมายเลข 06 หน้าห้องผู้จัดการโรงงาน

อาคาร B3

หมายเลข 12 ถังเก็บโมโรมิ ชั้นบน

หมายเลข 29 ประตูเข้า-ออกถึง 100 คิว ชั้นบน

อาคาร B4 – ส่วนคั่น

หมายเลข 18 ชั้นบนห้องคั่นโมโรมิ


อาคาร B4 – ส่วนคลังสินค้า

หมายเลข 19 ประตูคลังเก็บสินค้า ชั้นบน

หมายเลข 20 ประตูคลังเก็บสินค้า ชั้นบน



Lay out จุดติดตั้งปั้มน้ำดับเพลิงและตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

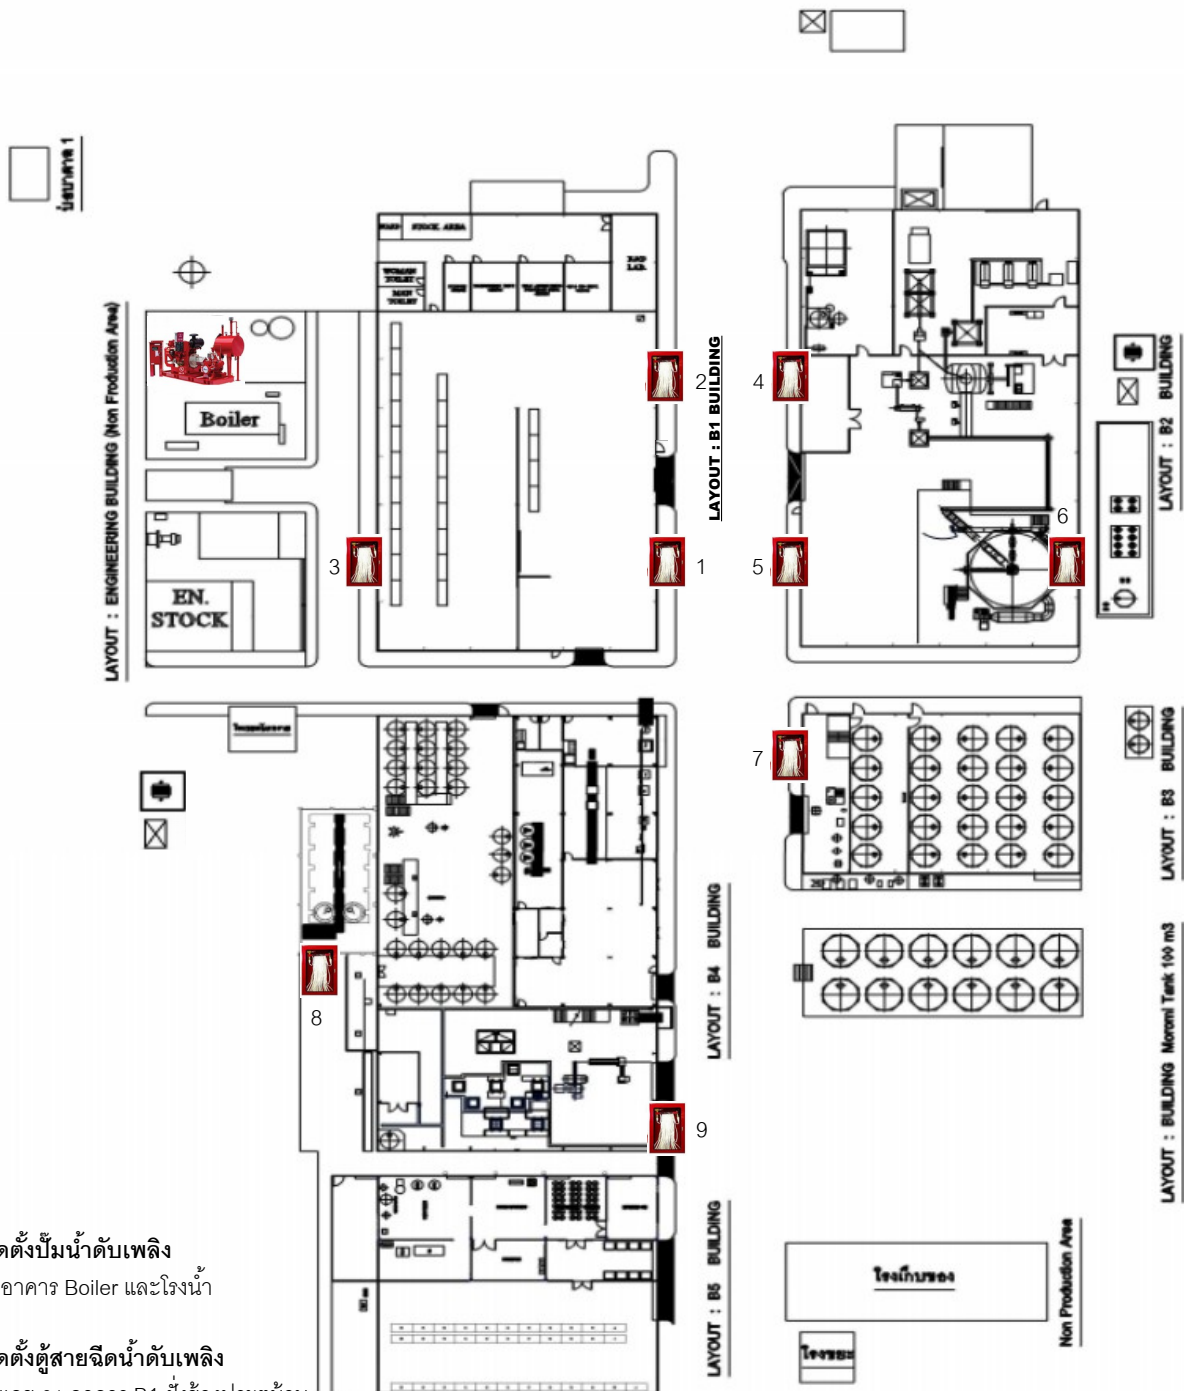

จุดติดตั้งปั้มน้ำดับเพลิง  
ตั้งอยู่อาคาร Boiler และโรงน้ำ

จุดติดตั้งตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง


- หมายเลข 01 อาคาร B1 ฝั่งข้างประตูม้วน
- หมายเลข 02 อาคาร B1 ฝั่งข้างประตูเข้า-ออก
- หมายเลข 03 อาคาร B1 หน้าอาคารวิศวกรรม
- หมายเลข 04 อาคาร B2 ข้างห้องแต่งตัวพนักงาน
- หมายเลข 05 อาคาร B2 ฝั่งข้างประตูเข้า-ออก
- หมายเลข 06 อาคาร B2 หน้าเครื่องทำความเย็น
- หมายเลข 07 อาคาร B3 ข้างประตูม้วน
- หมายเลข 08 อาคาร B4 บริเวณจุดล้างถึง 1,000 ลิตร
- หมายเลข 09 อาคาร B4 ข้างประตูม้วนส่วนงานคั้น








Lay out จุดติดตั้งป้ายทางหนีไฟและทางหนีไฟ ชั้น 1

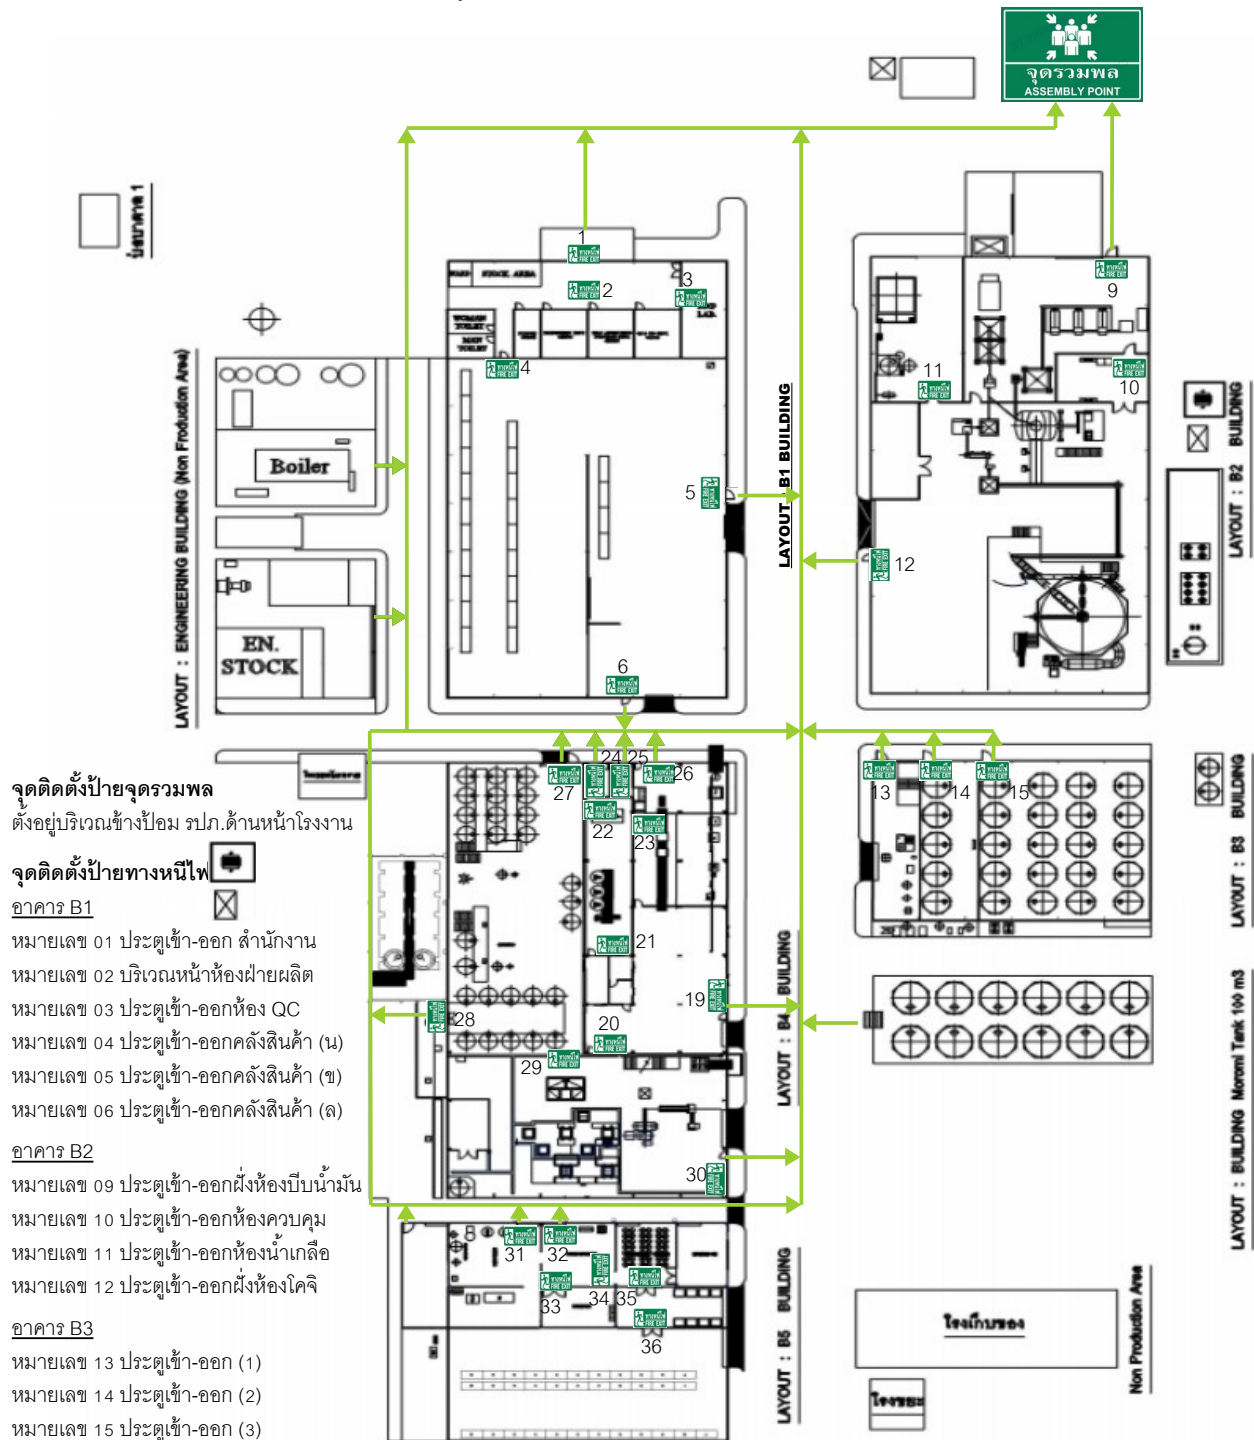

ทางหนีไฟ  
FIRE EXIT



Lay out จุดติดตั้งป้ายทางหนีไฟและทางหนีไฟ ชั้น 2

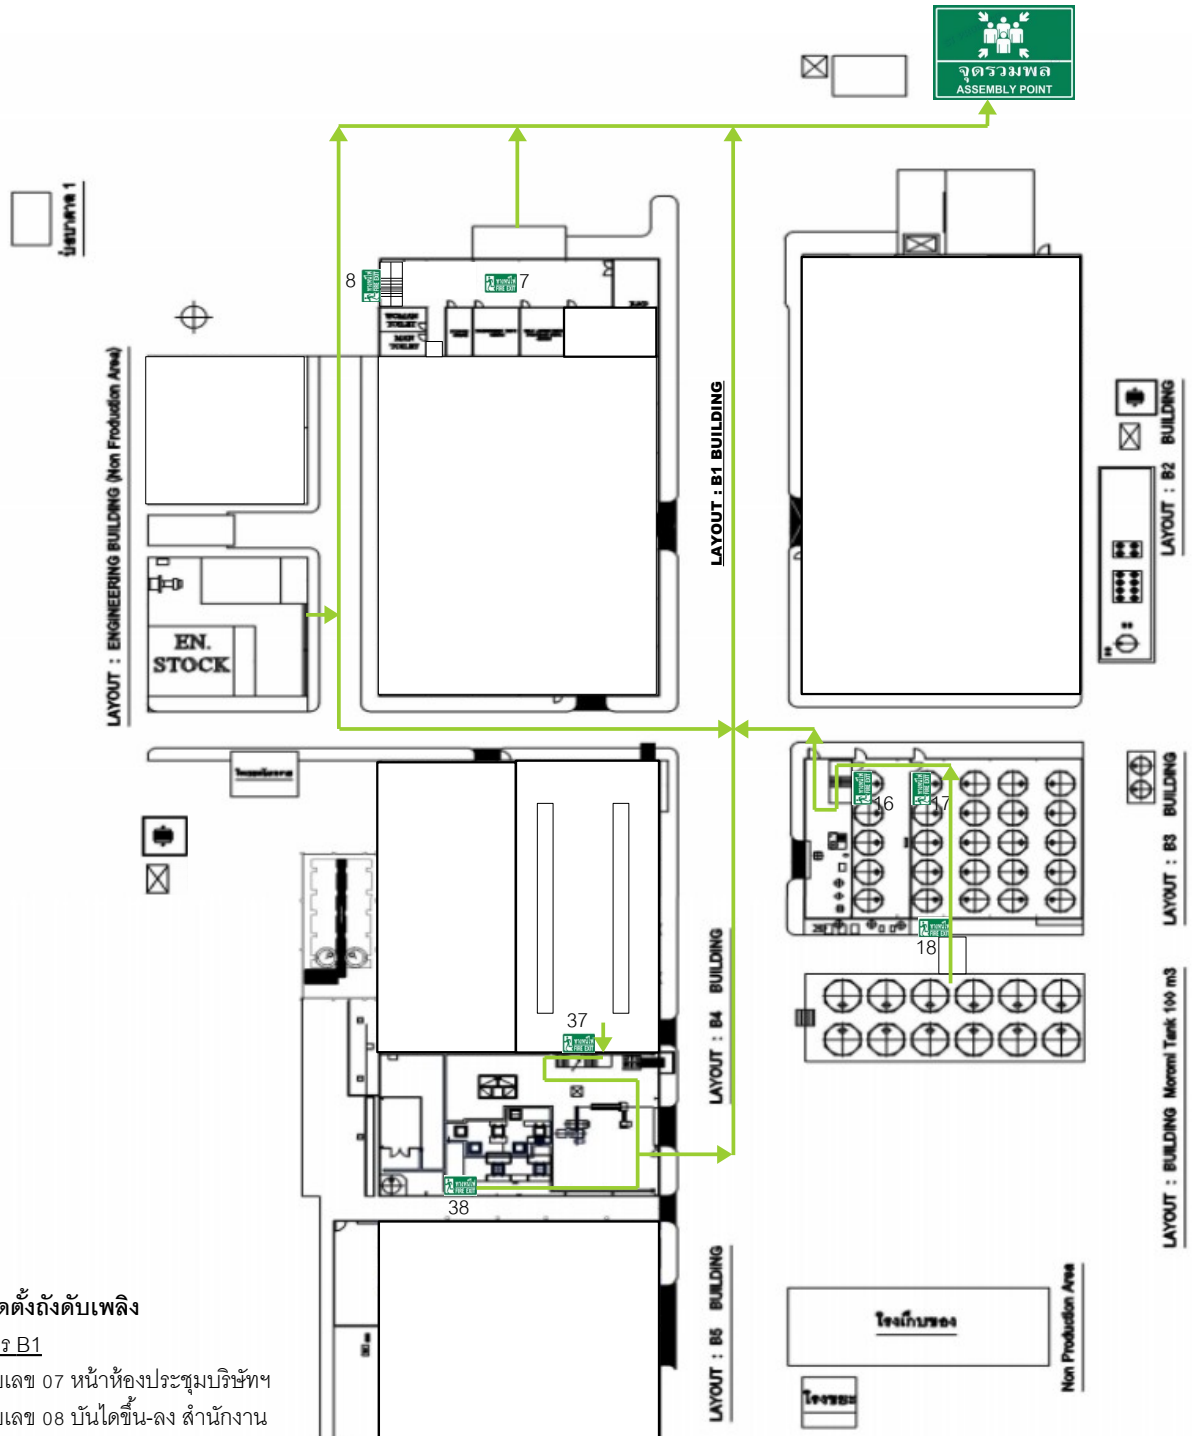

จุดติดตั้งถังดับเพลิง

อาคาร B1

หมายเลข 07 หน้าห้องประชุมบริษัท  
หมายเลข 08 บันไดขึ้น-ลง สำนักงาน

อาคาร B3

หมายเลข 16 ประตูเข้า-ออกห้องหมักโมโรมิ  
หมายเลข 17 ประตูเข้า-ออกห้องหมักโมโรมิ  
หมายเลข 18 ประตูเข้า-ออกอาคารถึง 100 คิว

อาคาร B4 – ส่วนคลังสินค้า


หมายเลข 37 ประตูเข้า-ออกคลังสินค้า

อาคาร B4 – ส่วนคั้นน้ำชีอิ้ว

หมายเลข 38 ชั้นบนห้องคั้นโมโรมิ



Lay out จุดติดตั้งไฟฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ

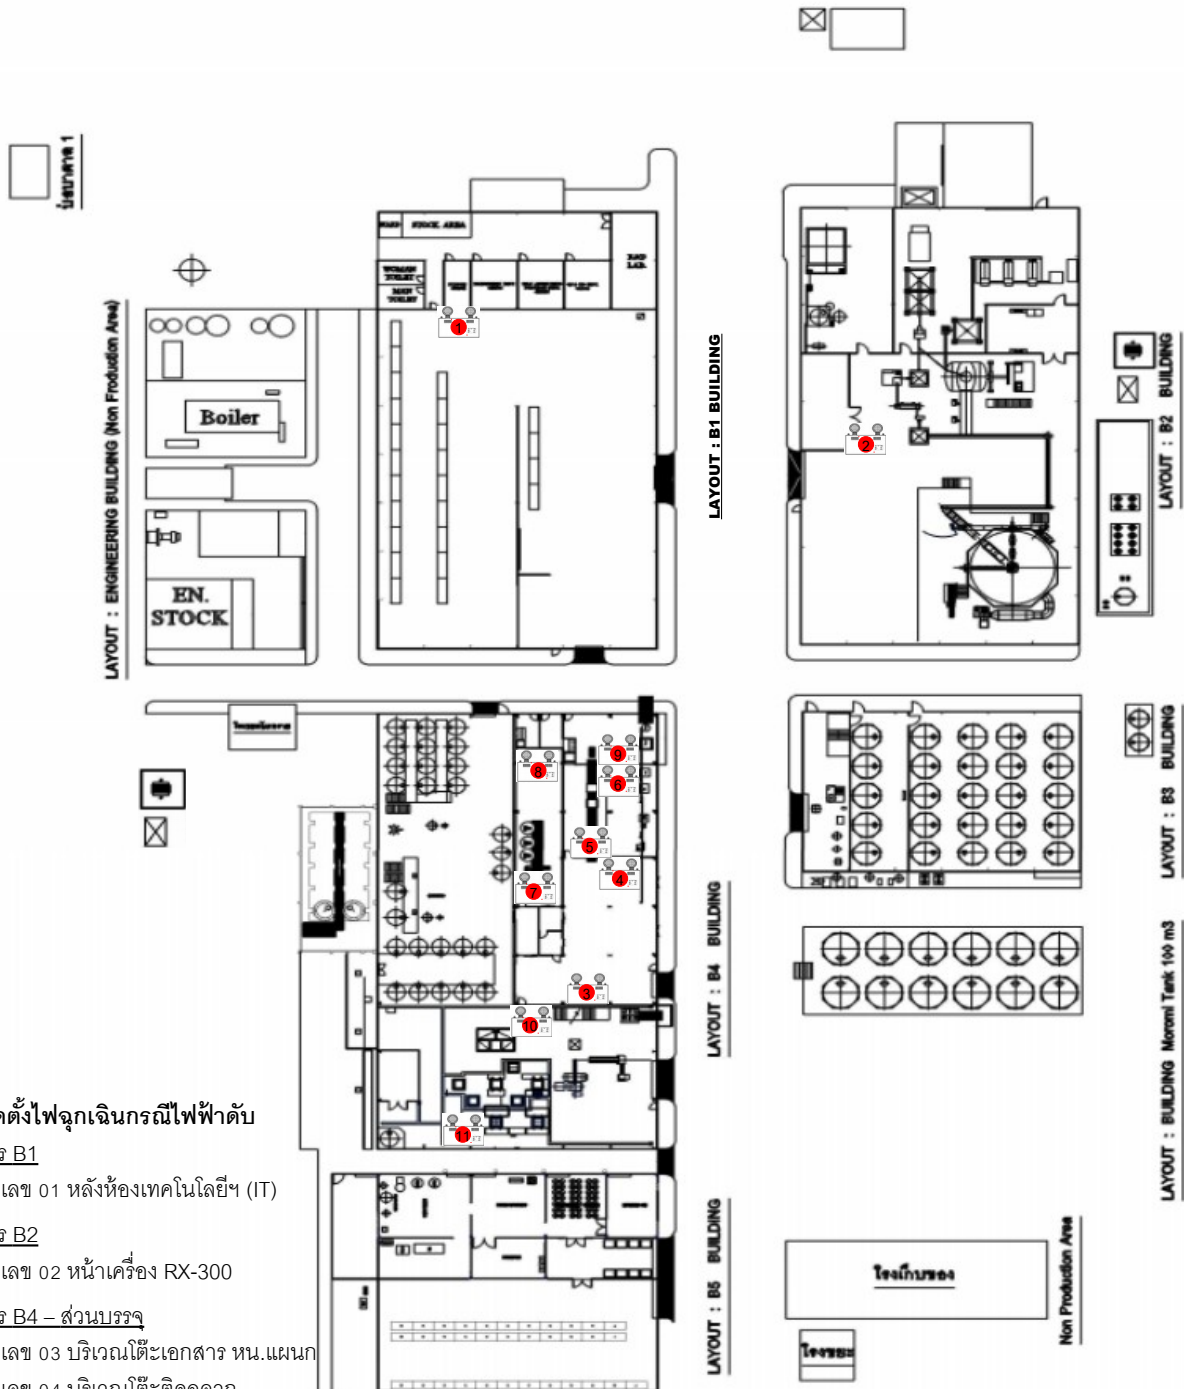

จุดติดตั้งไฟฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ

อาคาร B1

หมายเลข 01 หลังห้องเทคโนโลยีฯ (IT)

อาคาร B2

หมายเลข 02 หน้าเครื่อง RX-300

อาคาร B4 – ส่วนบรรจุ

หมายเลข 03 บริเวณโต๊ะเอกสาร หน.แผนก

หมายเลข 04 บริเวณโต๊ะติดฉลาก

หมายเลข 05 ประตูเข้า-ออกห้องบรรจุ

หมายเลข 06 บริเวณในห้องบรรจุ

หมายเลข 07 บริเวณห้องผสมซอส

หมายเลข 08 บริเวณห้องฆ่าเชื้อ

หมายเลข 09 บริเวณห้องล้างขวด

อาคาร B4 – ส่วนคั้นน้ำชีอิ้ว

หมายเลข 10 บริเวณบันไดขึ้น-ลงคลังสินค้า


หมายเลข 11 บริเวณห้องคั้นนมโรมีชั้น 2







Lay out จุดวางกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น และห้องปฐมพยาบาล

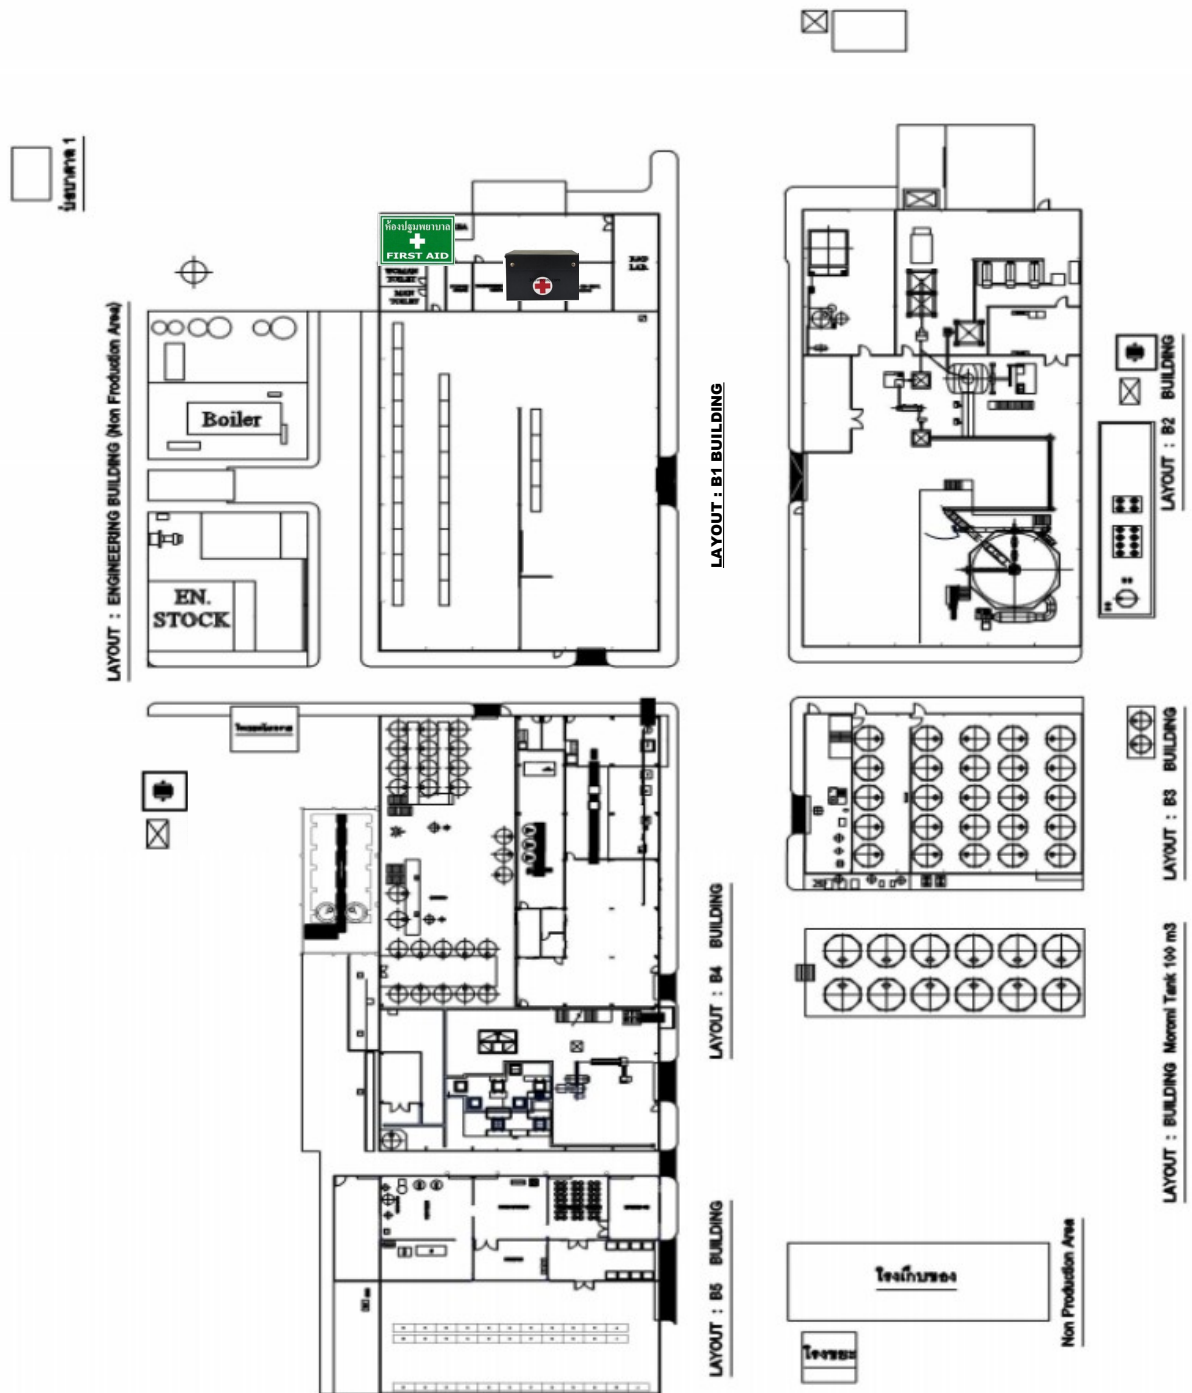


จุดติดตั้งกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
บริเวณประตูเข้า-ออก ห้องบุคคล อาคาร B1

ห้องปฐมพยาบาล  
บริเวณใต้บันได อาคาร B1



Lay out จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

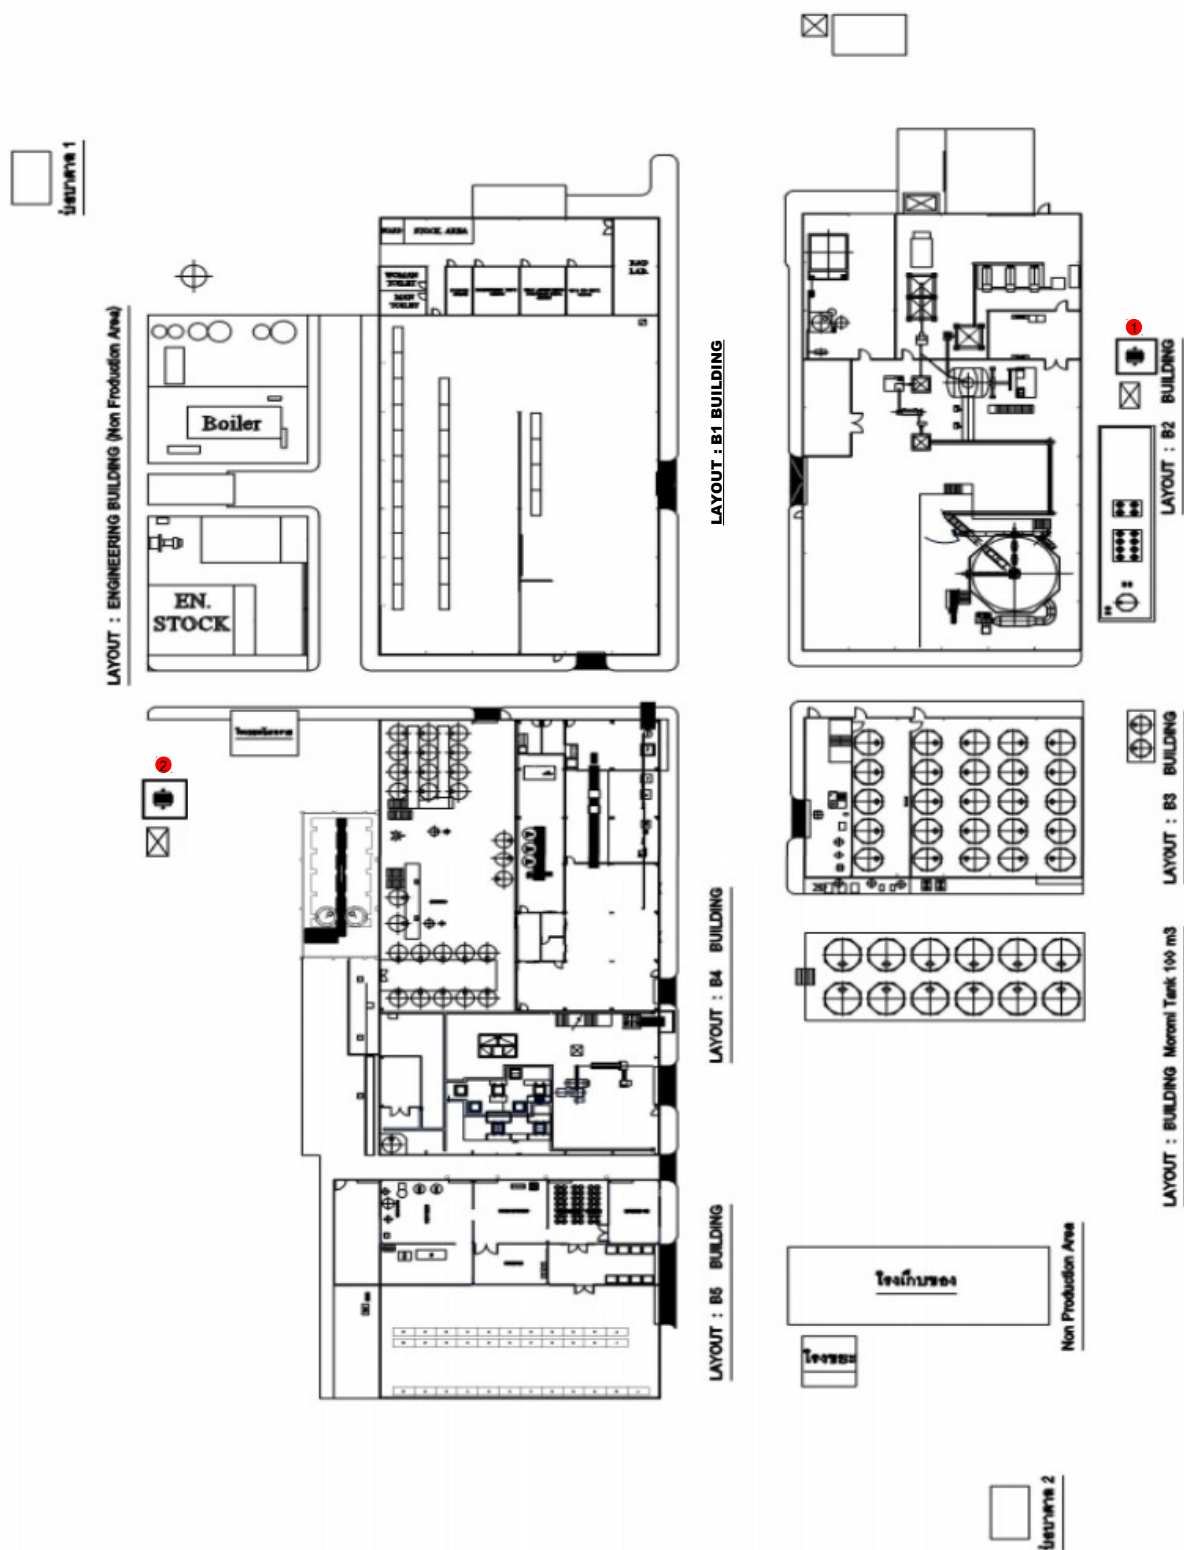

จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

หมายเลข 01 บริเวณข้างอาคาร B2 (800 KVA)

หมายเลข 02 บริเวณข้างอาคาร B4 (630 KVA)