



บริษัท นอร์ทเทอรัน ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด


| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| เอกสารสนับสนุน | เรื่อง : แผนที่เสียง (Noise Contour Map) | หน้า 1 ของ 7 |
| รหัสเอกสาร : SP-HS-06 | วันที่ประกาศใช้ : 1 สิงหาคม 2564 | แก้ไขครั้งที่: 00 |
| จัดทำโดย: จป.วิชาชีพ | ทบทวนโดย: SMR | อนุมัติโดย: ตัวแทนฝ่ายบริหาร |

แผนที่เสียง (Noise Contour Map)

| สี | ชื่อสี | ระดับความเข้มของเสียง | เครื่องมือตรวจวัดเสียง | เครื่องมือสอบเทียบ |
|----|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | สีแดง | > 90.00 dB(A) | SOUND LEVEL METER | SOUND LEVEL CALIBRATOR |
| | สีส้ม | 85.00 - 90.00 dB(A) | IEC 61672 TYPE II | HB2TM1000000 |
| | สีเหลือง | 65.00 – 85.00 dB(A) | KSM-402 | KSM-42C |
| | สีเขียว | 00.00 – 65.00 dB(A) | | |




อาคาร B1

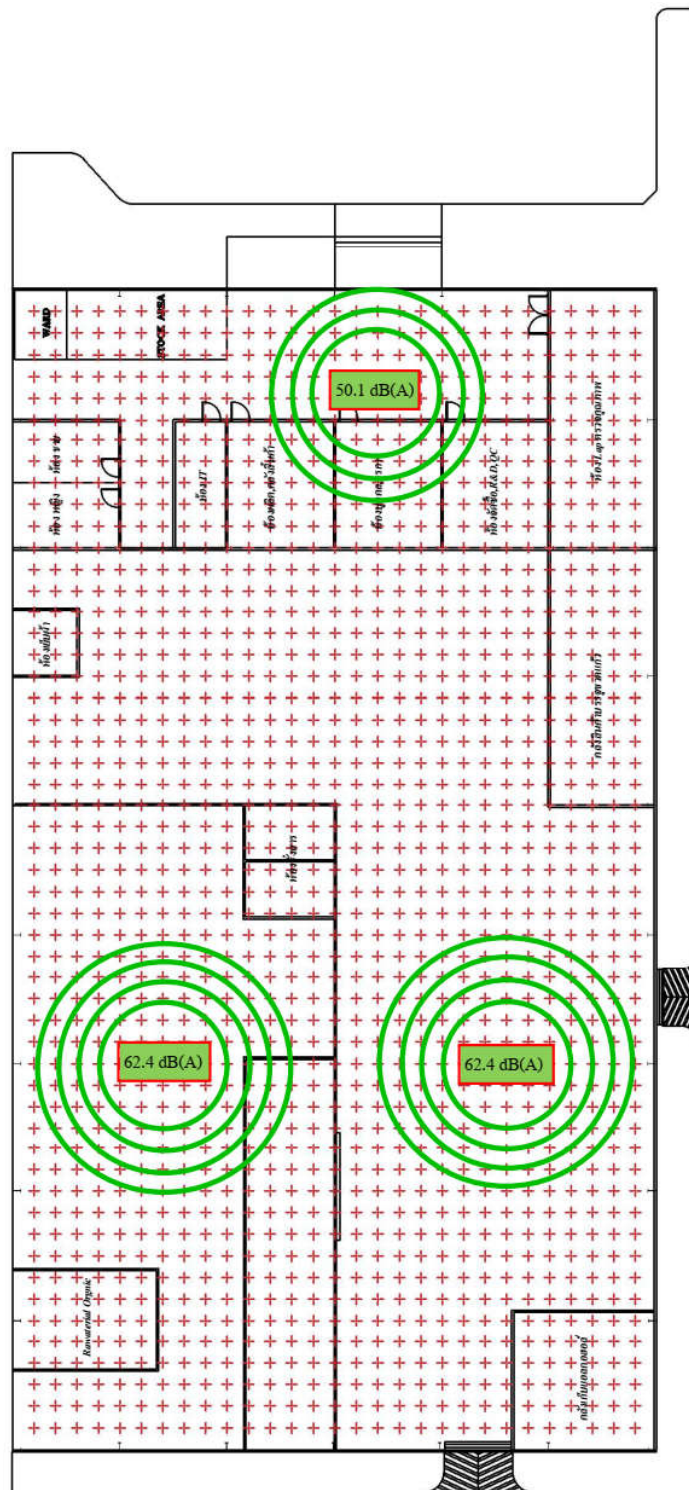

| สี | ชื่อสี | ระดับความเข้มของเสียง | เครื่องมือตรวจวัดเสียง | เครื่องมือสอบเทียบ |
|----------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| สีแดง | สีแดง | > 90.00 dB(A) | SOUND LEVEL METER | SOUND LEVEL CALIBRATOR |
| สีส้ม | สีส้ม | 85.00 - 90.00 dB(A) | IEC 61672 TYPE II | HB2TM1000000 |
| สีเหลือง | สีเหลือง | 65.00 - 85.00 dB(A) | KSM-402 | KSM-42C |
| สีเขียว | สีเขียว | 00.00 - 65.00 dB(A) | | |





อาคาร B2

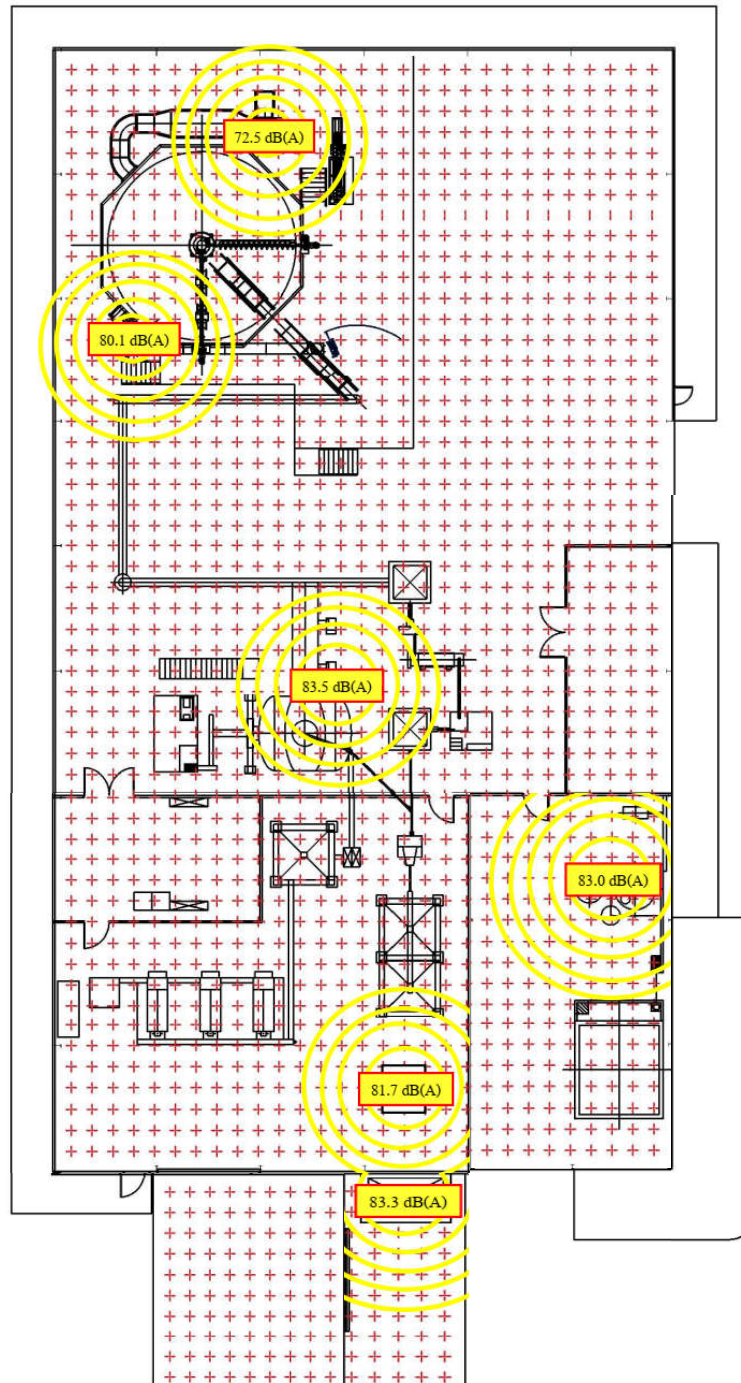

| สี | ชื่อสี | ระดับความเข้มของเสียง | เครื่องมือตรวจวัดเสียง | เครื่องมือสอบเทียบ |
|----|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | สีแดง | > 90.00 dB(A) | SOUND LEVEL METER | SOUND LEVEL CALIBRATOR |
| | สีส้ม | 85.00 - 90.00 dB(A) | IEC 61672 TYPE II | HB2TM1000000 |
| | สีเหลือง | 65.00 - 85.00 dB(A) | KSM-402 | KSM-42C |
| | สีเขียว | 00.00 - 65.00 dB(A) | | |




อาคาร B3

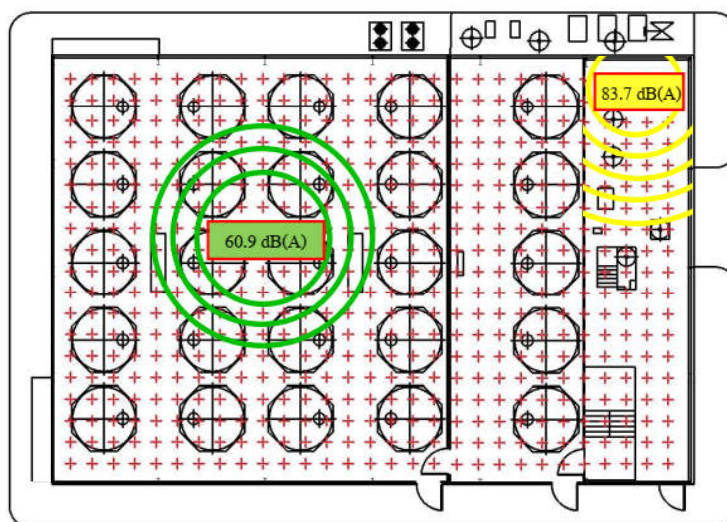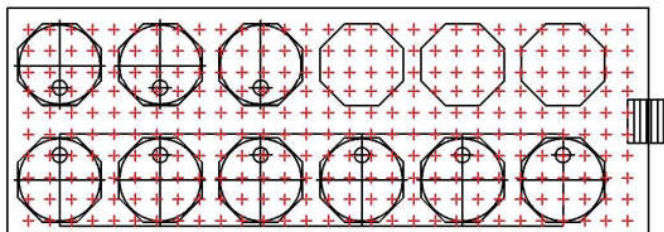

| สี | ชื่อสี | ระดับความเข้มของเสียง | เครื่องมือตรวจวัดเสียง | เครื่องมือสอบเทียบ |
|----------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| สีแดง | สีแดง | > 90.00 dB(A) | SOUND LEVEL METER | SOUND LEVEL CALIBRATOR |
| สีส้ม | สีส้ม | 85.00 - 90.00 dB(A) | IEC 61672 TYPE II | HB2TM1000000 |
| สีเหลือง | สีเหลือง | 65.00 - 85.00 dB(A) | KSM-402 | KSM-42C |
| สีเขียว | สีเขียว | 00.00 - 65.00 dB(A) | | |




อาคาร B4

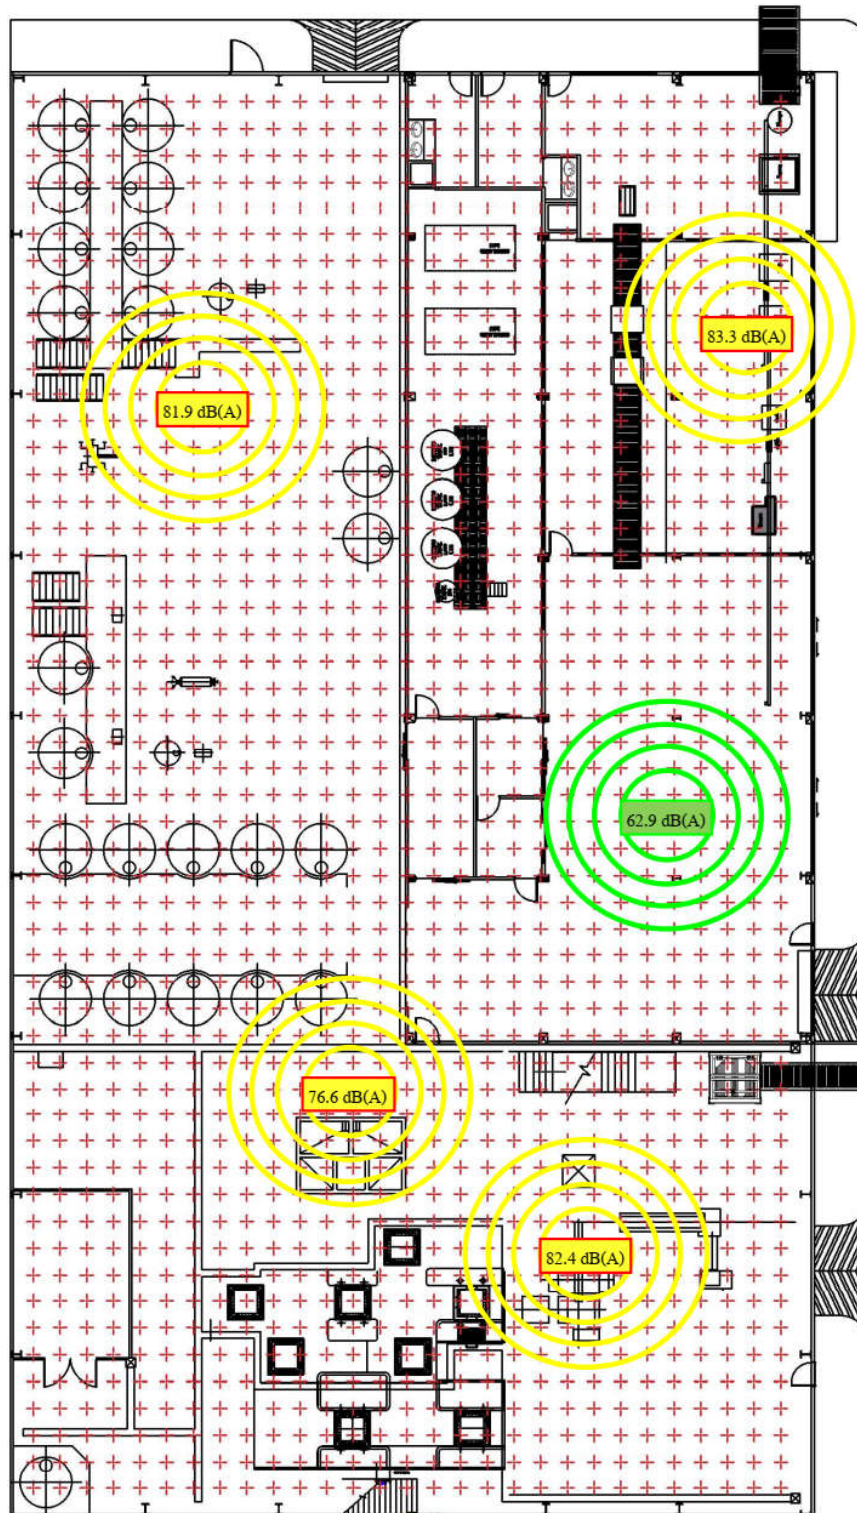

| สี | ชื่อสี | ระดับความเข้มของเสียง | เครื่องมือตรวจวัดเสียง | เครื่องมือสอบเทียบ |
|----------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| สีแดง | สีแดง | > 90.00 dB(A) | SOUND LEVEL METER | SOUND LEVEL CALIBRATOR |
| สีส้ม | สีส้ม | 85.00 - 90.00 dB(A) | IEC 61672 TYPE II | HB2TM1000000 |
| สีเหลือง | สีเหลือง | 65.00 - 85.00 dB(A) | KSM-402 | KSM-42C |
| สีเขียว | สีเขียว | 00.00 - 65.00 dB(A) | | |





อาคาร B5

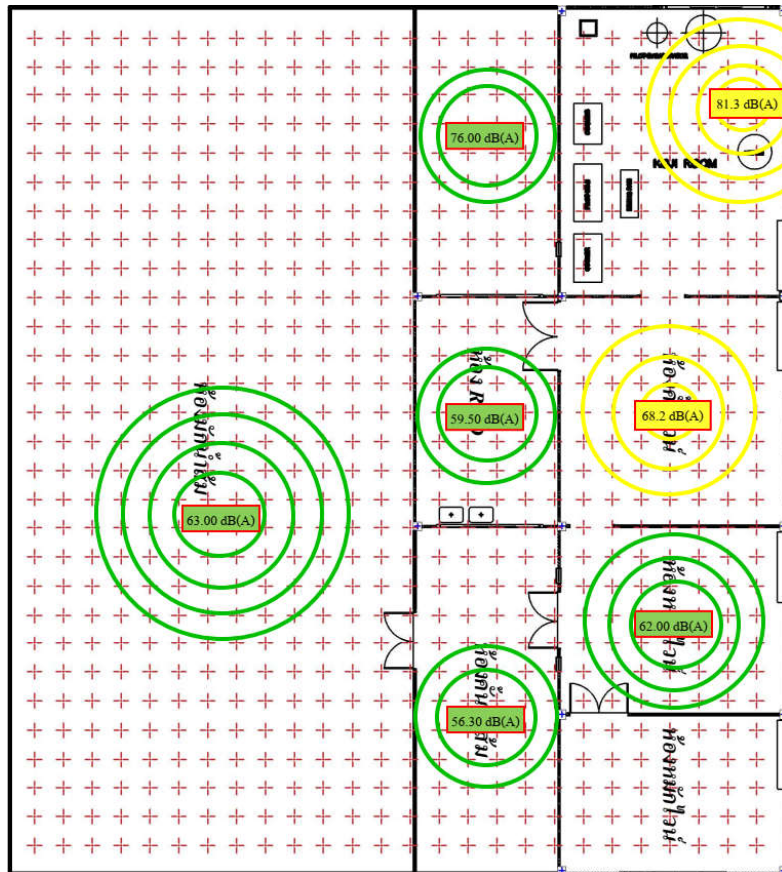

| สี | ชื่อสี | ระดับความเข้มของเสียง | เครื่องมือตรวจวัดเสียง | เครื่องมือสอบเทียบ |
|----------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| สีแดง | สีแดง | > 90.00 dB(A) | SOUND LEVEL METER | SOUND LEVEL CALIBRATOR |
| สีส้ม | สีส้ม | 85.00 - 90.00 dB(A) | IEC 61672 TYPE II | HB2TM1000000 |
| สีเหลือง | สีเหลือง | 65.00 - 85.00 dB(A) | KSM-402 | KSM-42C |
| สีเขียว | สีเขียว | 00.00 - 65.00 dB(A) | | |



อาคาร EN

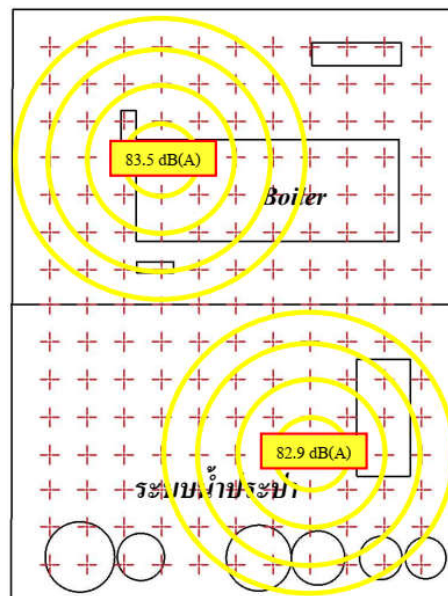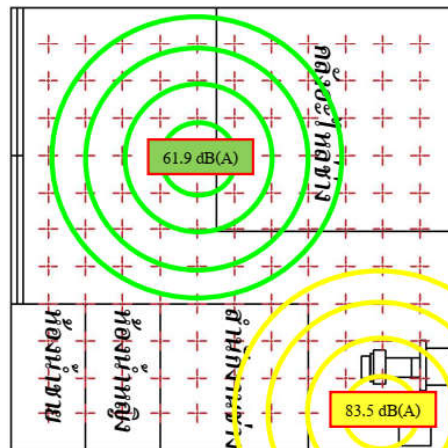

| สี | ชื่อสี | ระดับความเข้มของเสียง | เครื่องมือตรวจวัดเสียง | เครื่องมือสอบเทียบ |
|----------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| สีแดง | สีแดง | > 90.00 dB(A) | SOUND LEVEL METER | SOUND LEVEL CALIBRATOR |
| สีส้ม | สีส้ม | 85.00 - 90.00 dB(A) | IEC 61672 TYPE II | HB2TM1000000 |
| สีเหลือง | สีเหลือง | 65.00 - 85.00 dB(A) | KSM-402 | KSM-42C |
| สีเขียว | สีเขียว | 00.00 - 65.00 dB(A) | | |