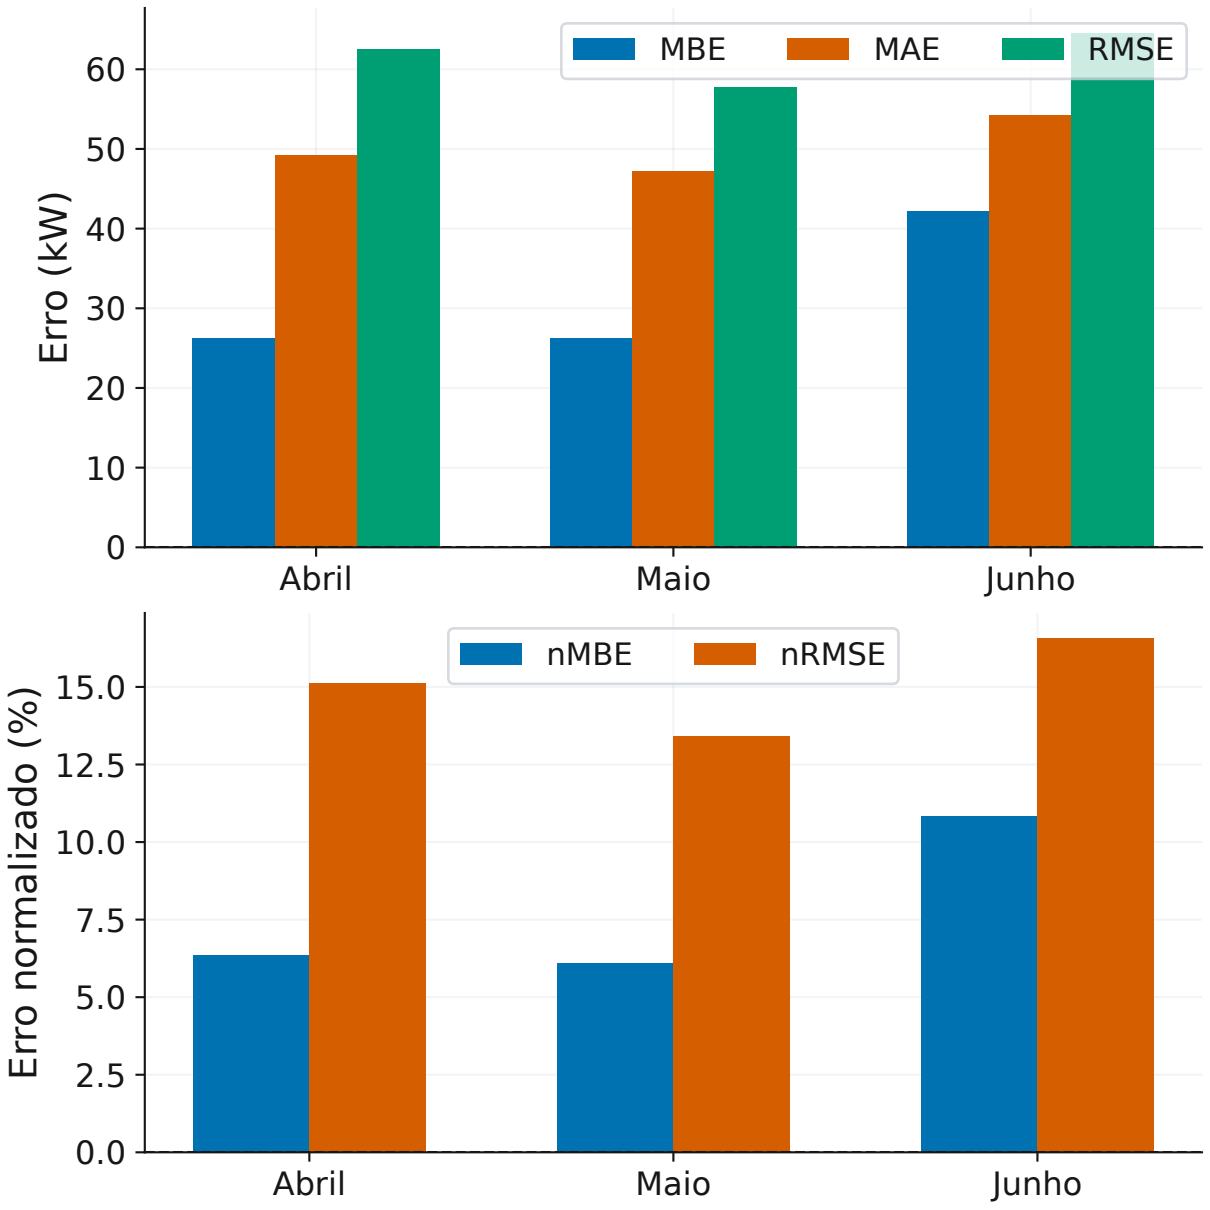
MBE
MAE
RMSE
Erro (kW)
0
10
20
30
40
50
60
Abril
Maio
Junho
nMBE
nRMSE
Erro normalizado (%)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
Abril
Maio
Junho