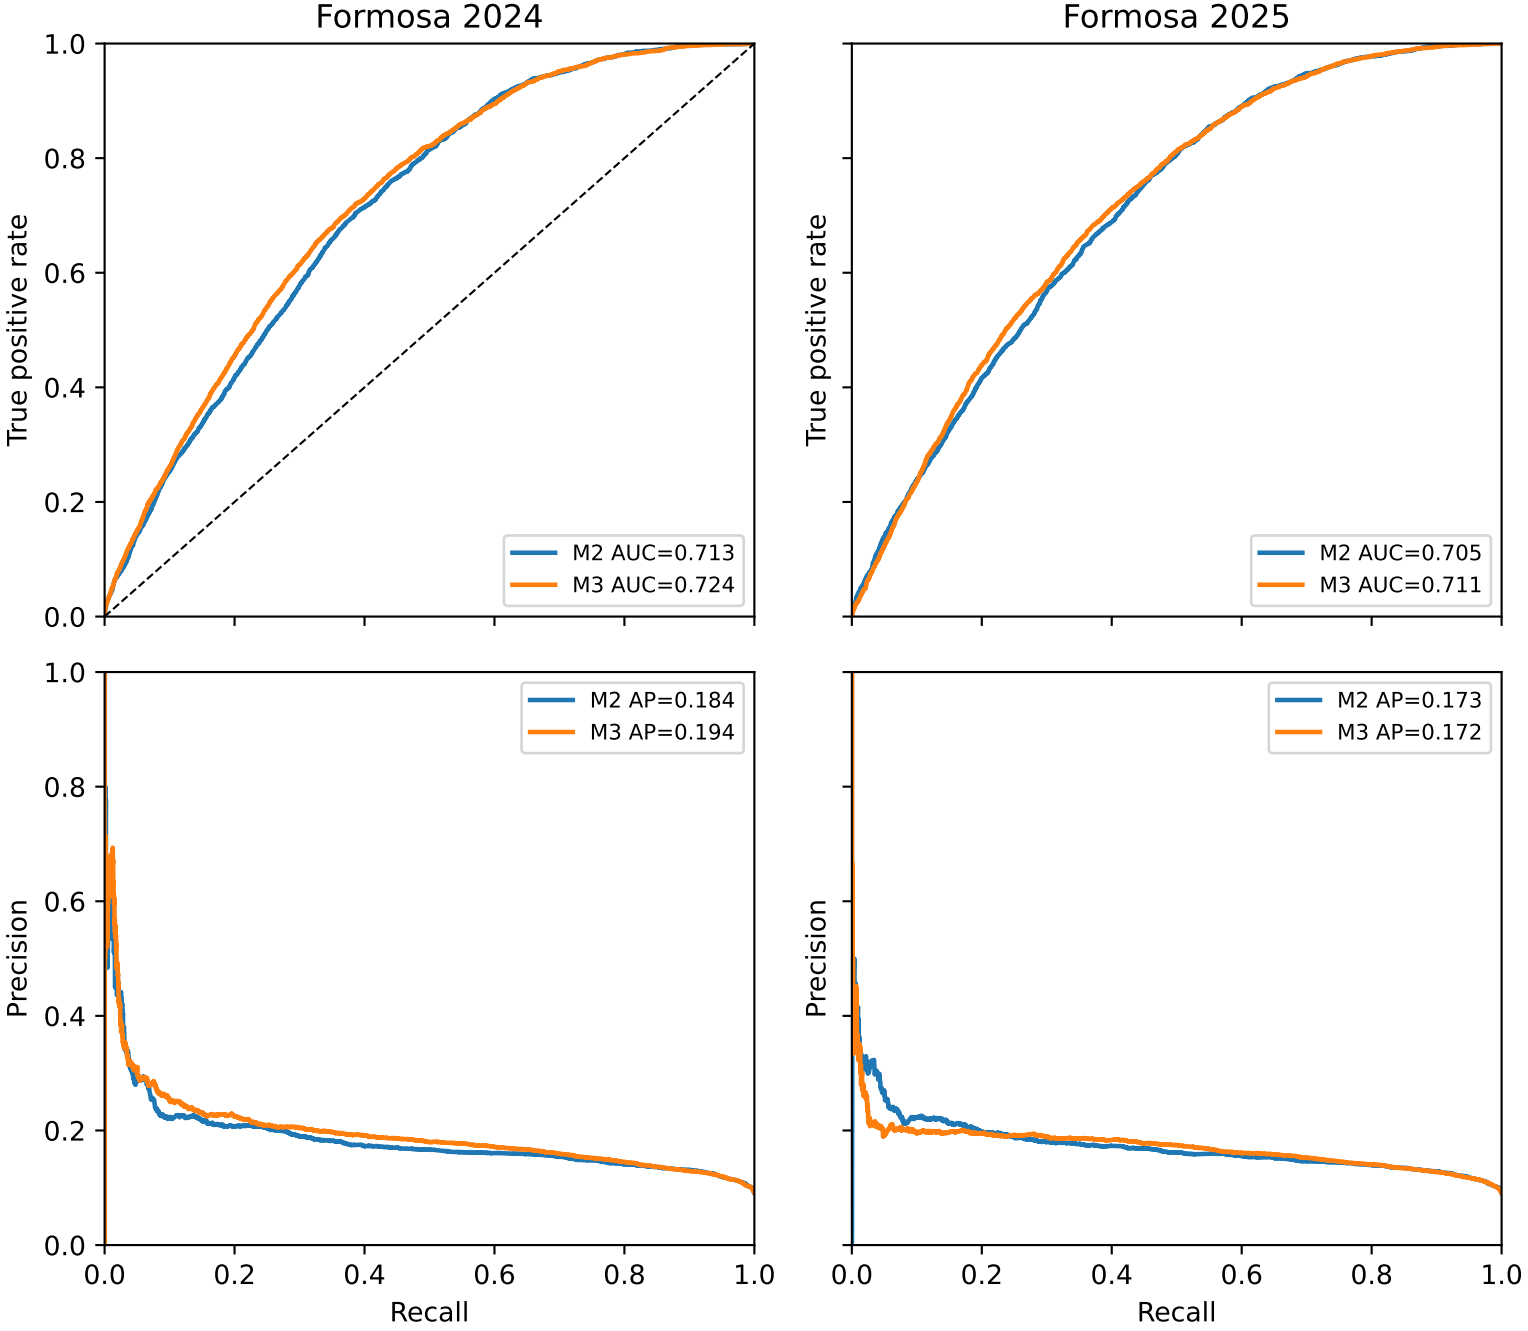

Formosa 2024
Formosa 2025
True positive rate
M2 AUC=0.713
M3 AUC=0.724
M2 AUC=0.705
M3 AUC=0.711
Precision
Recall
M2 AP=0.184
M3 AP=0.194
M2 AP=0.173
M3 AP=0.172
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0