MES·EMS·BEMS 데이터 정합성 및 1차 KPI 진단 샘플

기초 데이터 진단

제안가격 250만~500만원 기간 약 1~2주

중요: 본 보고서는 고객 공개용 가상 데이터로 작성된 예시입니다. 실제 고객 성과, 보증 절감량, 실제 견적을 의미하지 않습니다.


샘플 개요

결측, 시간축 불일치, 계량경계, 용도별 소비구조를 점검하고 1차 원단위 KPI를 정의하는 공개용 샘플입니다.

주요 산출물
데이터 품질 점검표 · 용도별 소비구조 그래프 · 핵심 KPI 후보 · 우선 진단과제 목록

분석 포인트

- 데이터 수집원: MES 생산량, 가동시간, EMS 전력계량, 설비운전 로그
- 점검 범위: 결측률, 중복행, 시간축 정렬, 비정상 이상치, 계량경계 일치 여부
- 결과 예시: 주조공정의 야간 비가동 전력과 압축공기 기저부하가 주요 개선 후보로 식별

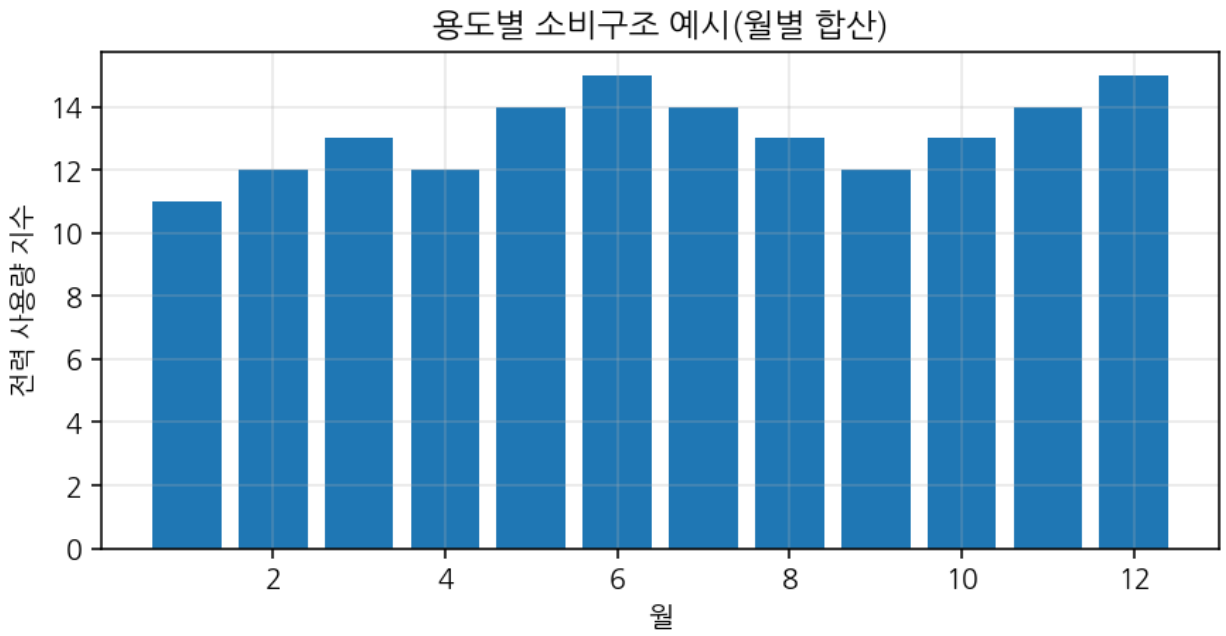

해석 예시

샘플 차트는 서비스별 핵심 산출물이 어떤 형식으로 제공되는지 보여주기 위한 예시입니다. 실제 프로젝트에서는 대상설비, 계측 경계, 기간, 검증 조건에 따라 차트 구조와 계산식이 달라집니다.

SERVICE SAMPLE 01 · 기초 데이터 진단

예시 결과 요약

항목	예시 내용
분석 대상	제조공장/건물의 대표 에너지 사용구간
주요 이슈	데이터 결측·기저부하·부분부하 효율·운전스케줄 이탈
기대효과	현장 우선순위 설정, Test 후보 선정, 후속 M&V 계획 수립
다음 단계	사전진단 → 범위 협의 → 제안서·견적서 → 본 분석 수행

고객에게 드리는 안내

- 실제 분석은 현장 데이터 품질과 계량경계 확인 이후 범위를 확정합니다.
- 절감률·절감량은 Baseline과 Actual을 동일 경계에서 비교한 뒤 제시합니다.
- 교육/정기관리 서비스는 조직 여건과 회의주기에 맞춰 내용이 조정됩니다.

문의 연결

홈페이지의 'MES+EMS 데이터 사전진단 신청' 페이지에서 업종, 설비, 데이터 기간, 분석 목적을 남겨 주시면 실제 사업장에 맞는 범위와 개별 견적을 검토합니다.