설비 효율, Balance, 잠재 절감 시나리오 샘플

공정·Utility 정밀분석

제안가격 1,200만~3,000만원　기간 약 4~8주

중요: 본 보고서는 고객 공개용 가상 데이터로 작성된 예시입니다. 실제 고객 성과, 보증 절감량, 실제 견적을 의미하지 않습니다.


샘플 개요

공정 및 유틸리티 설비의 효율과 공급·수요 Balance를 분석해 잠재량과 우선순위를 도출하는 샘플입니다.

주요 산출물
설비별 KPI 표 · 공급·수요 Balance 도식 · 잠재 절감량 시나리오 · 개선 우선순위

분석 포인트

- 대상 예시: 압축공기, 냉동기, 냉각수 펌프, 용해로 보조설비
- 분석 항목: 부분부하 효율, 무부하 시간, 누설/대기손실, 제어 연동 후보
- 결과 예시: 압축공기 누설 8%, 무부하 압축기 1대 상시 운전, 냉동기 COP 편차 확인

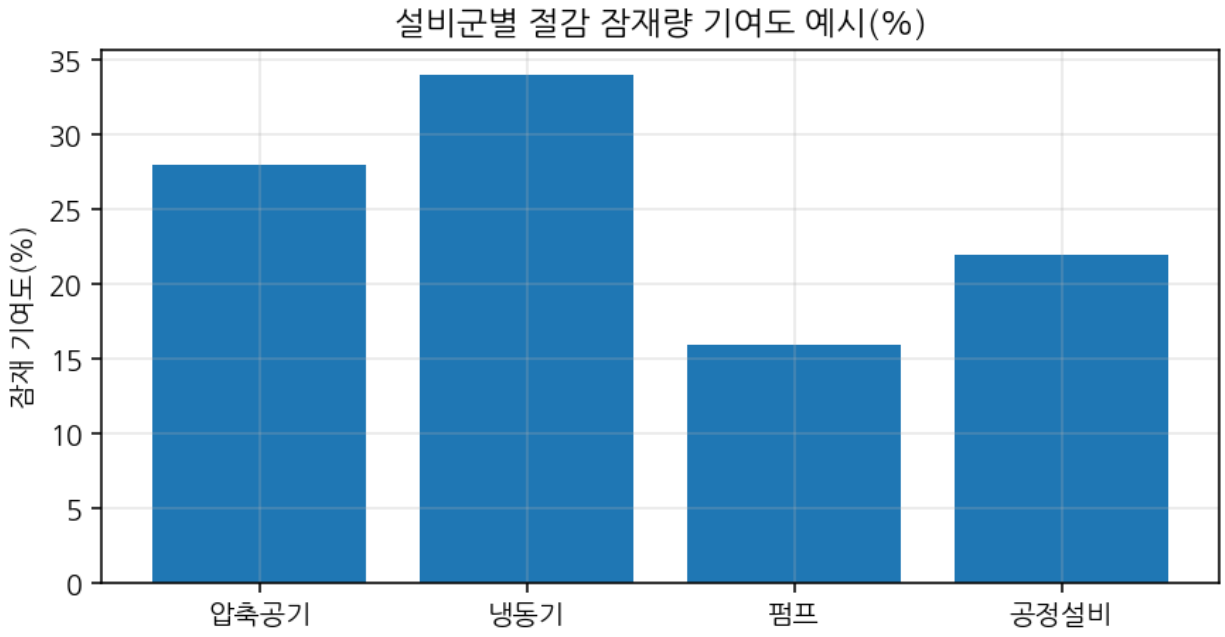

해석 예시

샘플 차트는 서비스별 핵심 산출물이 어떤 형식으로 제공되는지 보여주기 위한 예시입니다. 실제 프로젝트에서는 대상설비, 계측 경계, 기간, 검증 조건에 따라 차트 구조와 계산식이 달라집니다.

SERVICE SAMPLE 03 · 공정·Utility 정밀분석

예시 결과 요약

항목	예시 내용
분석 대상	제조공장/건물의 대표 에너지 사용구간
주요 이슈	데이터 결측·기저부하·부분부하 효율·운전스케줄 이탈
기대효과	현장 우선순위 설정, Test 후보 선정, 후속 M&V 계획 수립
다음 단계	사전진단 → 범위 협의 → 제안서·견적서 → 본 분석 수행

고객에게 드리는 안내

- 실제 분석은 현장 데이터 품질과 계량경계 확인 이후 범위를 확정합니다.
- 절감률·절감량은 Baseline과 Actual을 동일 경계에서 비교한 뒤 제시합니다.
- 교육/정기관리 서비스는 조직 여건과 회의주기에 맞춰 내용이 조정됩니다.

문의 연결

홈페이지의 'MES+EMS 데이터 사전진단 신청' 페이지에서 업종, 설비, 데이터 기간, 분석 목적을 남겨 주시면 실제 사업장에 맞는 범위와 개별 견적을 검토합니다.