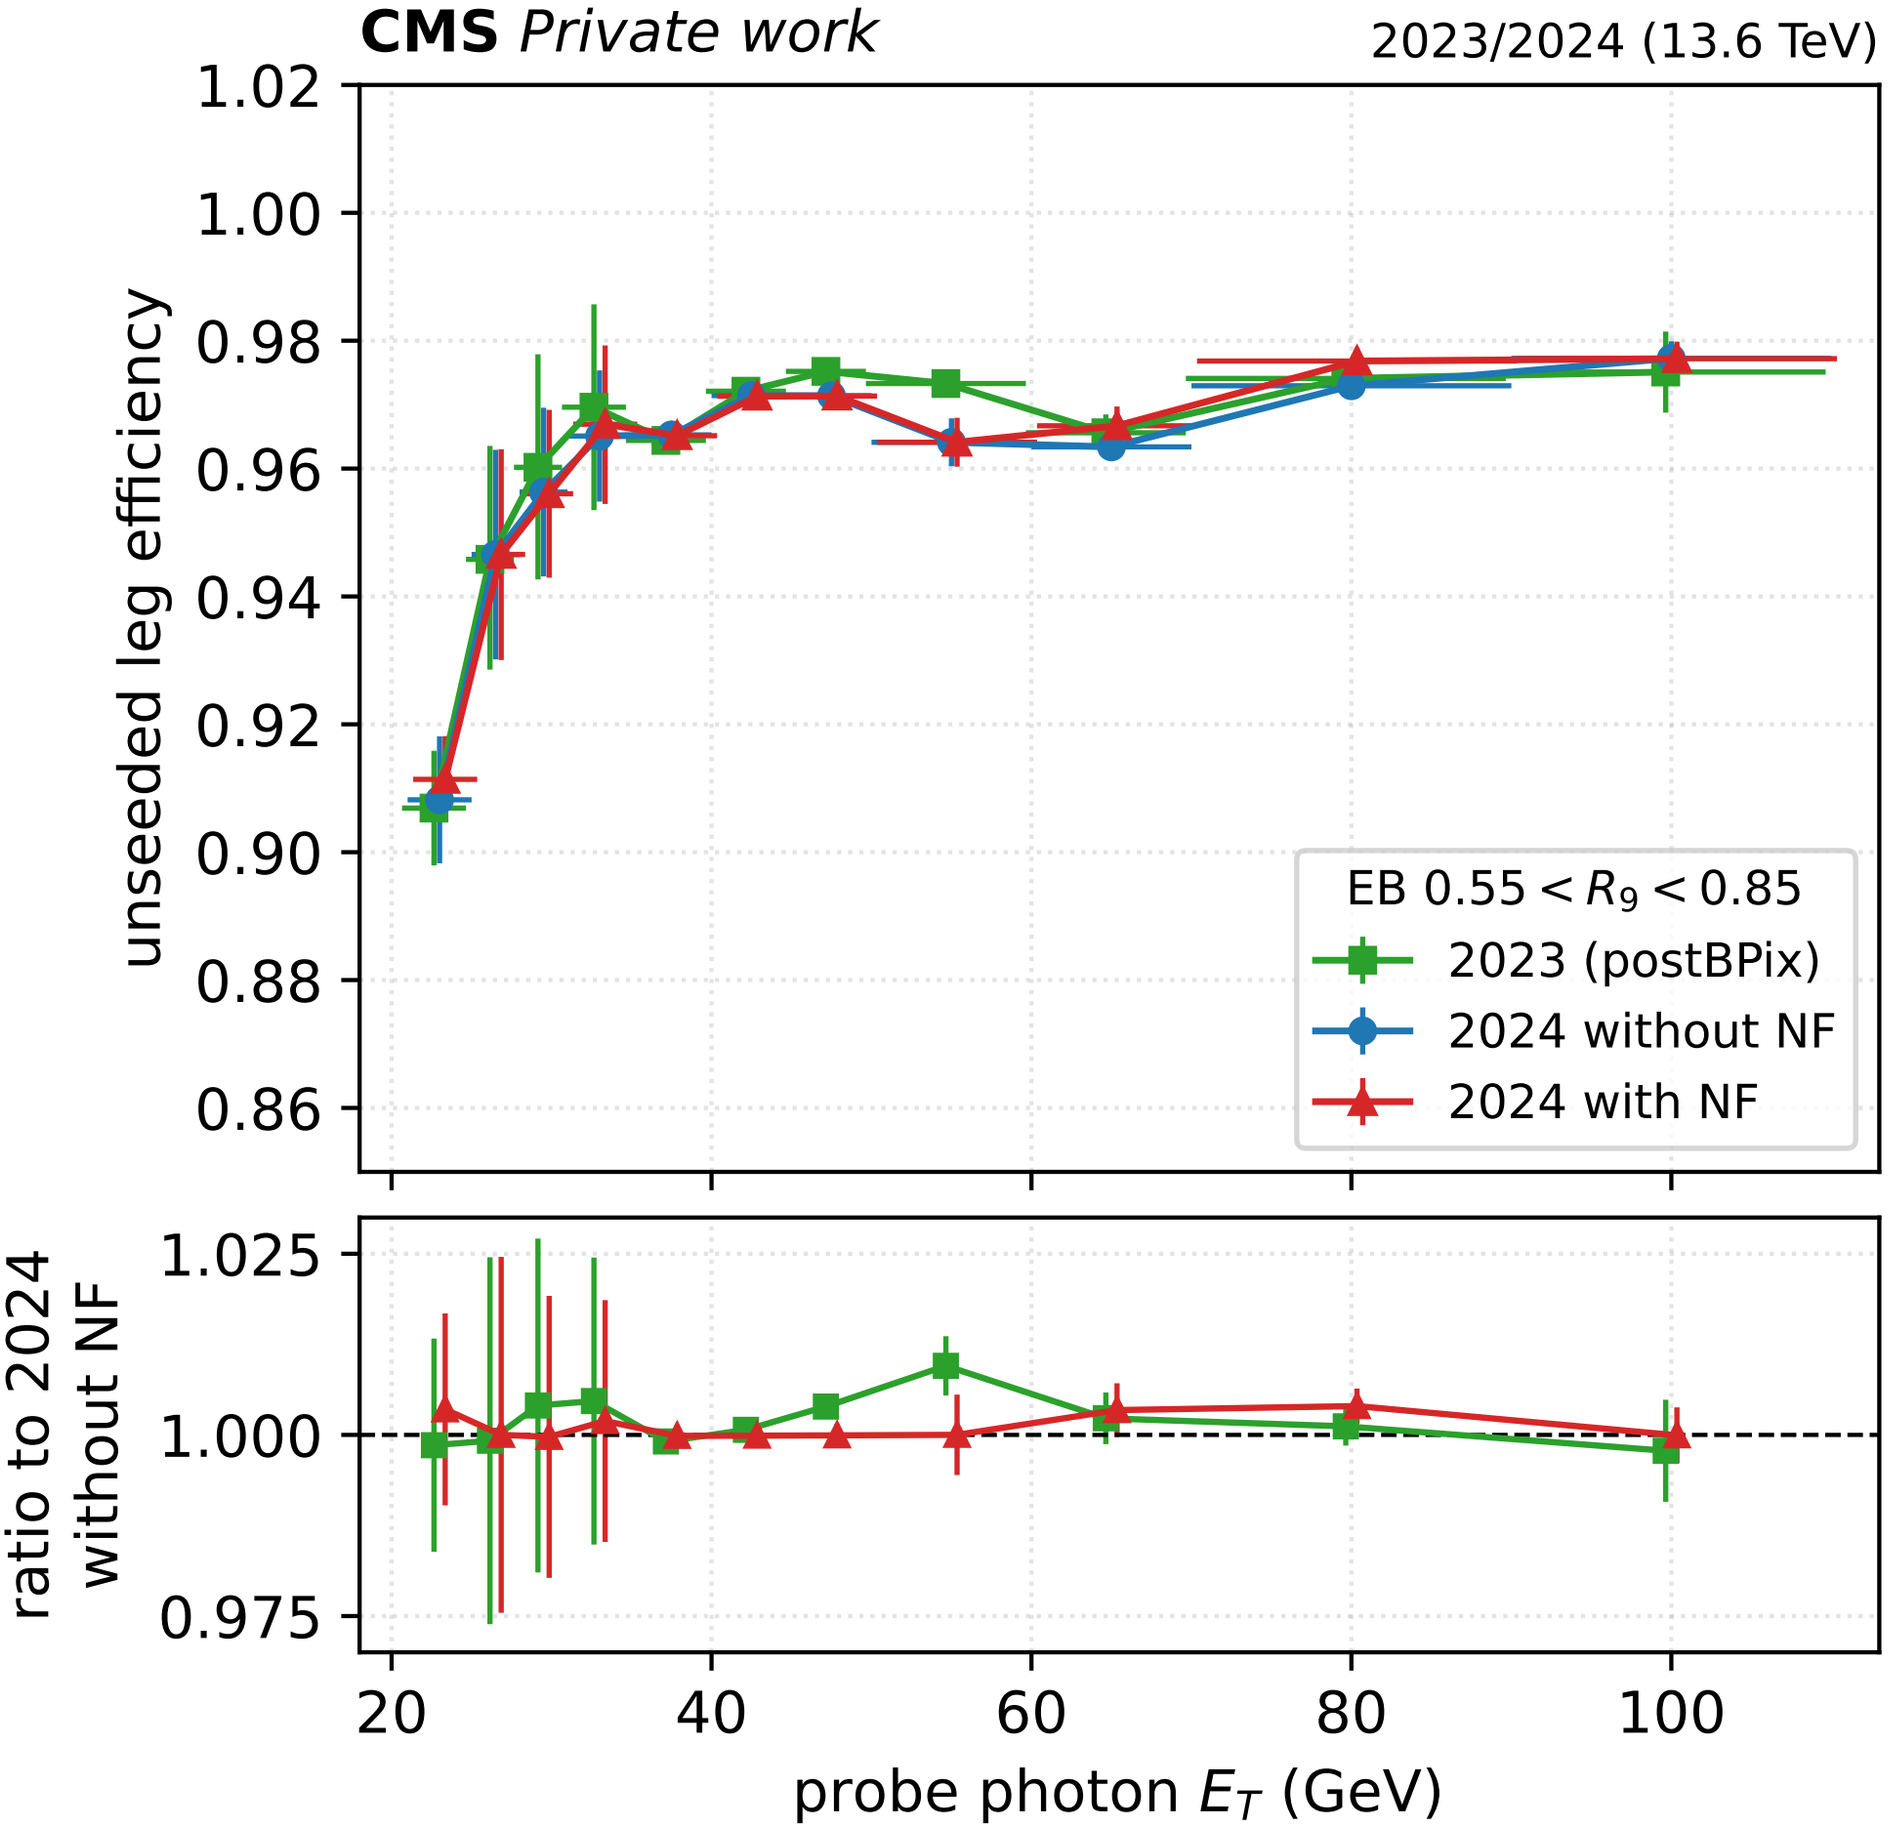
CMS Private work
2023/2024 (13.6 TeV)
unseeded leg efficiency
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
EB $0.55 < R_9 < 0.85$
2023 (postBPix)
2024 without NF
2024 with NF
ratio to 2024 without NF
1.025
1.000
0.975
20
40
60
80
100
probe photon E_T (GeV)