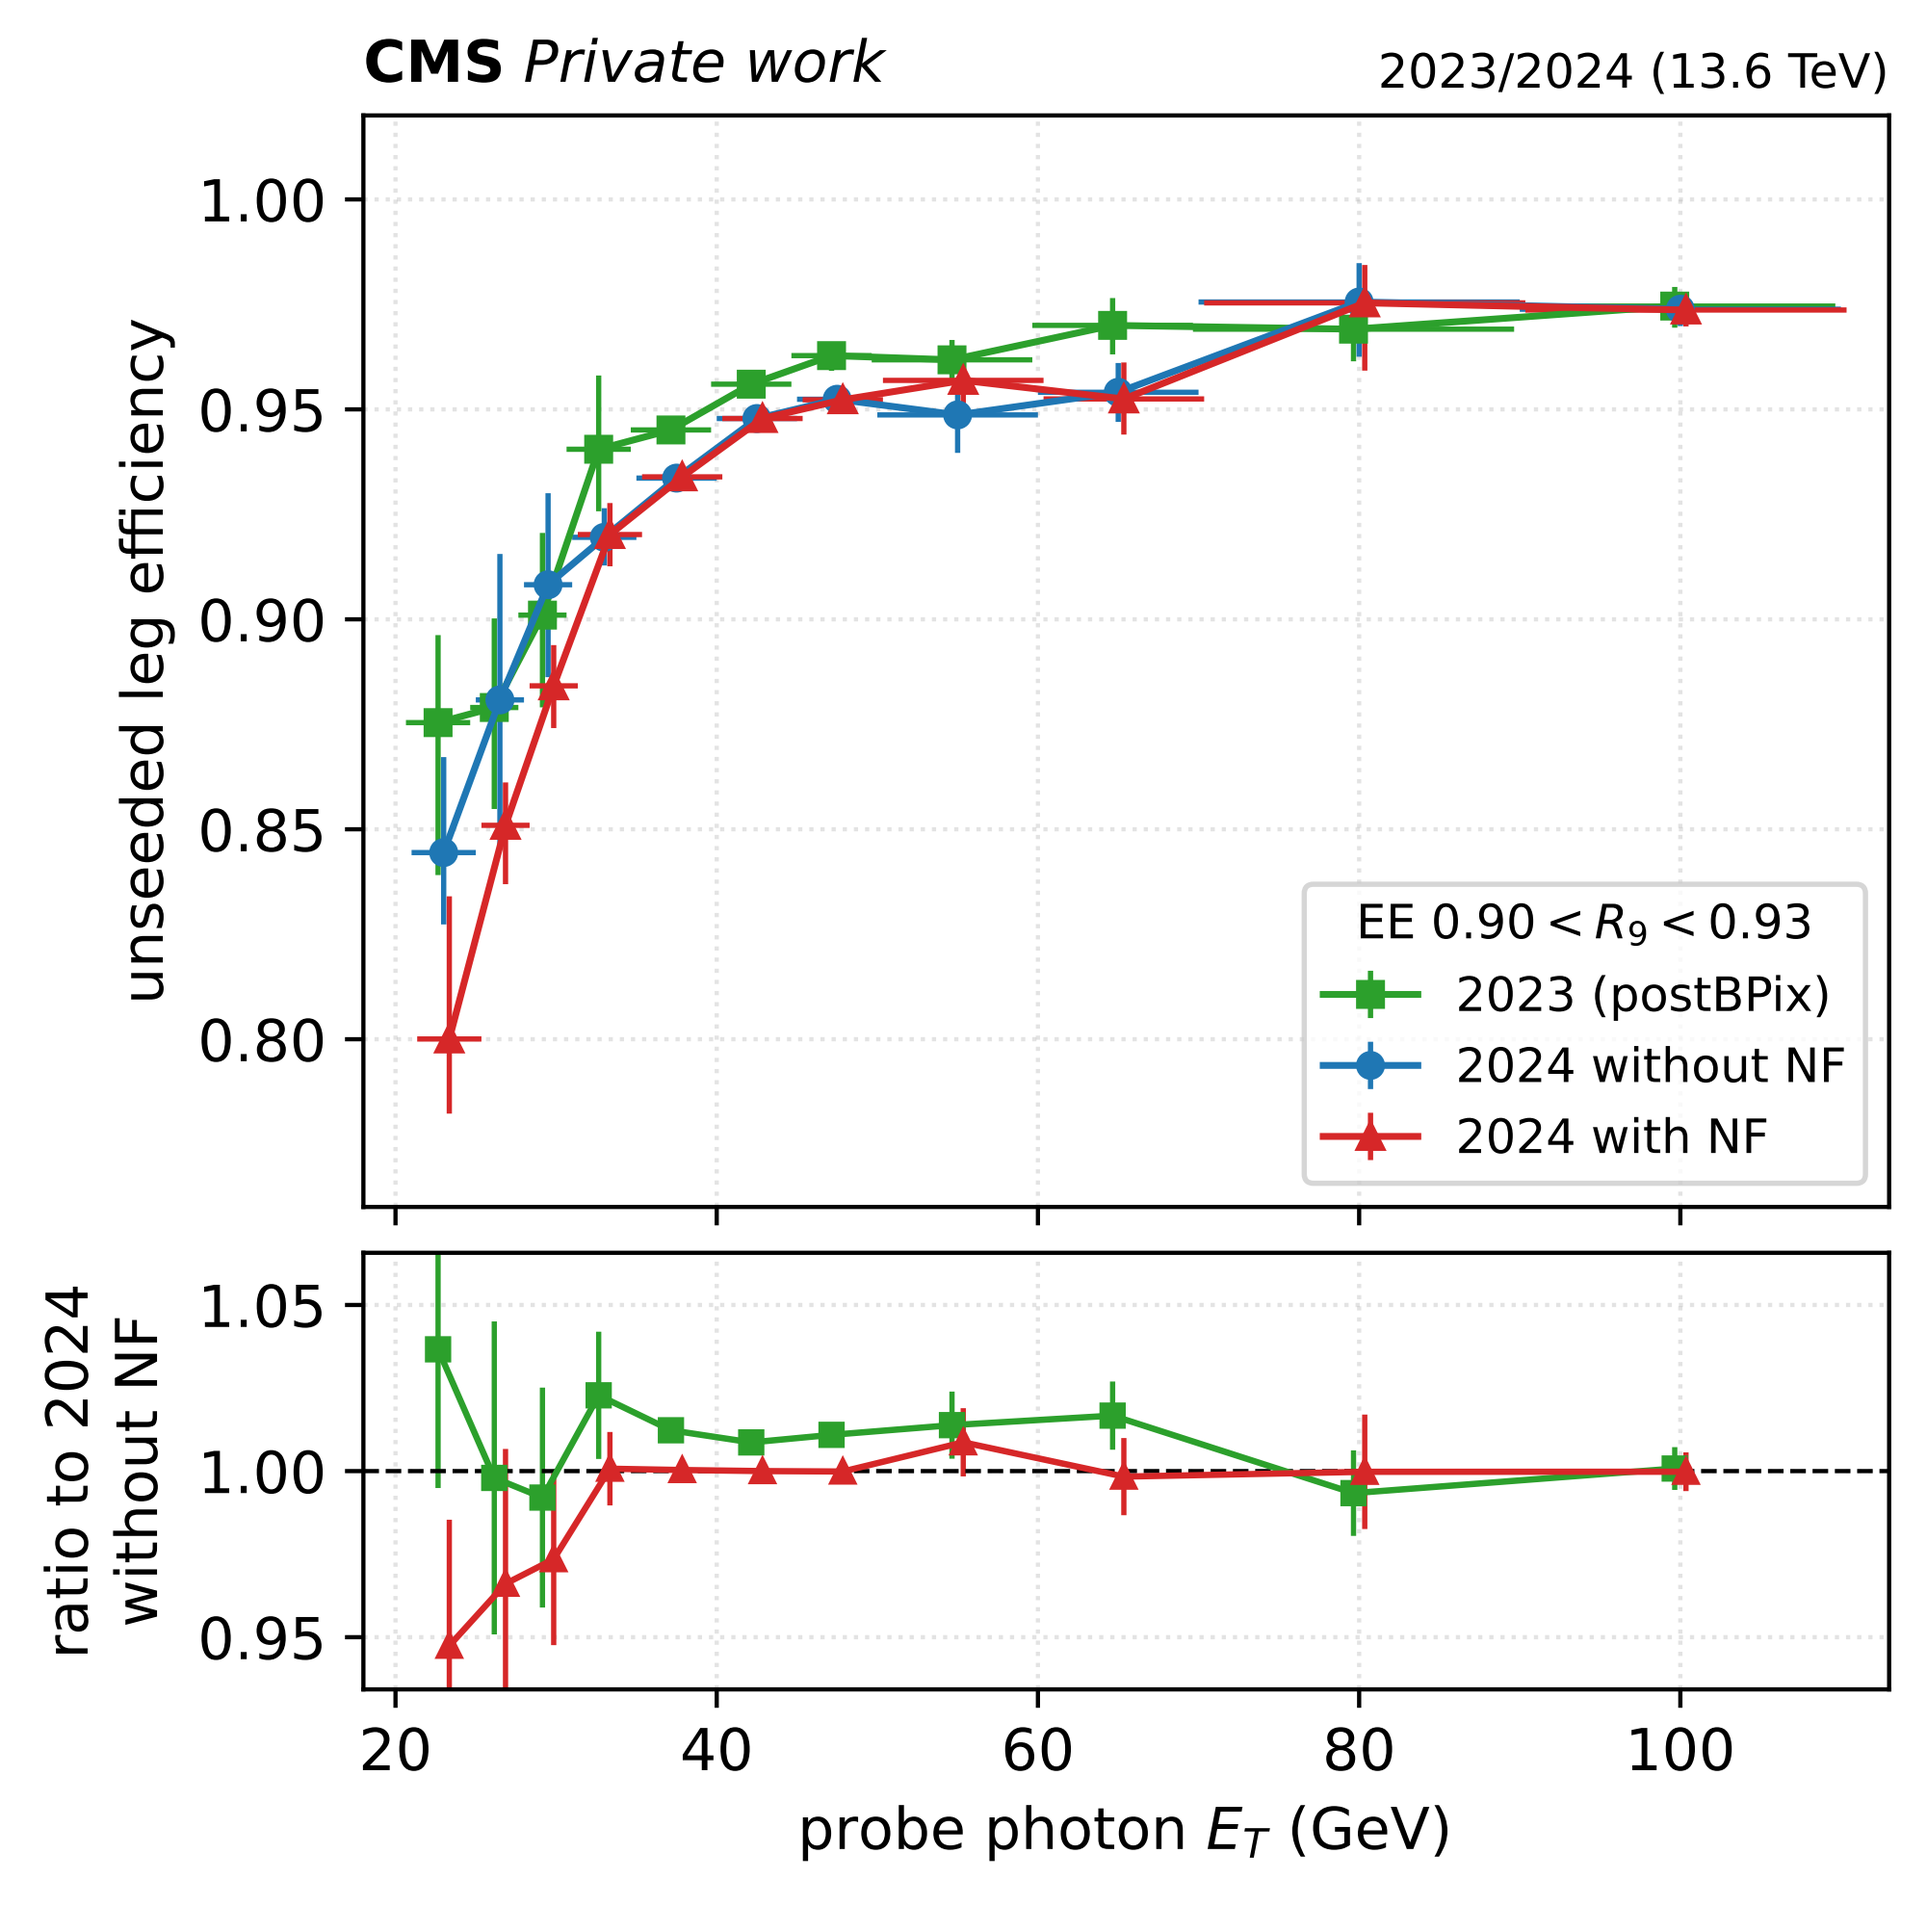
CMS Private work
2023/2024 (13.6 TeV)
unseeded leg efficiency
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
EE 0.90 < R_9 < 0.93
2023 (postBPix)
2024 without NF
2024 with NF
ratio to 2024 without NF
1.05
1.00
0.95
20
40
60
80
100
probe photon E_T (GeV)