

1er recuperatorio del primer parcial 14/09/2020

(había seguro 2 temas. Estas 8 fueron de uno solo)

[Página Principal](#) ► [Mantenimiento - Ing. Aprigliano](#) ► [Recuperatorio del Primer Examen Parcial - 14/09/2020.](#) ► [Recuperatorio del 1° Examen Parcial - Segundo Turno \(Curso I-5052\).](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

Suponga que durante el proceso de producción de bebidas saborizadas se miden las siguientes variables del agua a utilizar: PH, caudal, conductividad y DBO.

Si desea realizar mantenimiento predictivo a la bomba centrífuga encargada de elevar el agua al proceso productivo ¿Cuál o cuáles de esas variables seleccionaría?

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

- ☐ a. PH del líquido.
- ☐ b. Conductividad.
- ☐ c. Demanda biológica de oxígeno (DBO).
- ☒ d. Caudal en litros/hora.

[Página Principal](#) ► [Mantenimiento - Ing. Aprigliano](#) ► [Recuperatorio del Primer Examen Parcial - 14/09/2020.](#) ► [Recuperatorio del 1° Examen Parcial - Segundo Turno \(Curso I-5052\).](#)

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:

“El estado real de un equipo está dado por los parámetros de funcionamiento (capacidad, velocidad, rendimiento, etc.) dados por el fabricante en los manuales de operación”.

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:

"En una parada de planta, no es necesario contar con stock de producto semielaborado, puesto que en todas las paradas de planta se detienen todos los procesos y por ende es necesario prever stock de producto terminado".

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:

"Una de las principales ventajas del mantenimiento preventivo radica en el hecho de que se incrementa el control de los equipos en los cuales se aplica dicha técnica y de esta manera se obtiene importante información para abastecer el historial de los equipos".

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso


Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

El gráfico muestra la curva de fallas durante la vida útil de un grupo electrógeno.

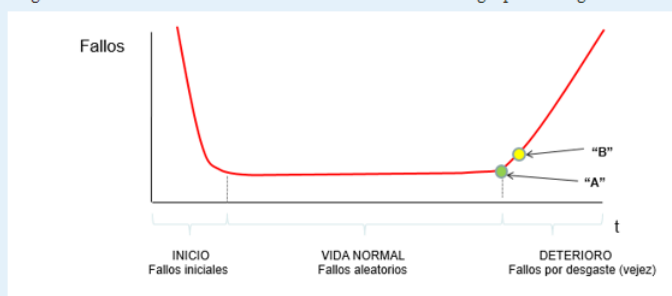

Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:

"Llegado al punto "A" se debe decidir si en el punto "B" se realizará una acción de reacondicionamiento o se reemplazará el equipo".

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso


Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 2,00

🚩 Marcar pregunta

Vea el gráfico e indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:

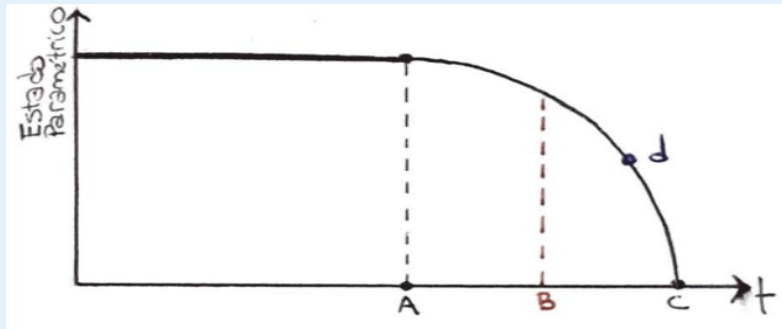

“Se realiza una acción de mantenimiento predictivo en el punto “d” y se determina que es necesario reemplazar un rodamiento, por ende lo único que se puede hacer es un seguimiento y reemplazar el rodamiento en el instante anterior a la falla funcional”.

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 2,00

🚩 Marcar pregunta

Lea detenidamente la siguiente acción de mantenimiento:

Se trata de la Bomba Centrífuga N° 1 considerada como el equipo principal (la bomba N° 2 es el equipo redundante, muleto o de by-pass) a la cual se le realizan las siguientes acciones cada 300 horas de uso:

- 1) *Se desenergiza el equipo.*
- 2) *Se realiza una limpieza y lubricación del eje.*
- 3) *Se verifica la tensión de la correa que vincula a la bomba con el motor.*
- 4) *Se verifica el nivel de lubricante.*
- 5) *Se verifica la existencia de pérdidas de lubricante.*
- 6) *Se energiza el equipo y se lo reincorpora al servicio.*

Esta acción puede considerarse como (seleccione la respuesta correcta):

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

- ☐ a. Una acción de Mantenimiento Imperativo.
- ☒ b. Una acción de Mantenimiento Preventivo.
- ☐ c. Una acción de Mantenimiento Predictivo.
- ☐ d. Una acción de Mantenimiento Detectivo.
- ☐ e. Una acción de Mantenimiento Proactivo.

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:

“Ninguna acción reactiva de mantenimiento se puede programar”.

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Justificaciones de cada una

1) Se mediría el caudal como variable del proceso dado que, entre las 4 opciones sería la más influyente a la hora de querer detectar una falla potencial en el equipo de bombeo. Esto último es uno de los objetivos que tiene el mantenimiento predictivo.

2) Es falsa porque los parámetros de funcionamiento se obtienen realizando mediciones teniendo el equipo instalado y operativo en la planta. Toda información brindada por el fabricante, aunque haya sido obtenida por ensayos, son teorías por realizarse en estados controlados. Sería más bien una contextualización por parte del proveedor más que el estado real.

3) Es verdadera porque, mientras la planta se encuentra parada, la demanda que se pueda generar por clientes es de productos terminados y también porque, a la hora de realizar la vuelta a producción en la etapa de Terminación y Validación de la PDP, se precisa "llenar" de vuelta la línea con materia prima para corroborar el correcto funcionamiento de lo reparado.

4) El historial de equipos es un documento muy importante en el área de mantenimiento que se completa con información ya ocurrida. El mantenimiento preventivo se alimenta de dicho archivo pero no lo llena. Las acciones correctivas son las que lo alimentan.

5) Es verdadera dicha afirmación ya que la vida normal del equipo se considera que coincide con el periodo de amortización o vida útil del mismo. Una vez llegado a su fin, comienza el periodo de deterioro. Antes de que comiencen la frecuencia de fallas elevada, se tiene que tomar la decisión si reemplazar o reacondicionar el equipo. Para eso se realizará un análisis de costo beneficio, teniendo en cuenta el precio del equipo nuevo, el costo total del reacondicionamiento y el tiempo que se estime pueda durar mas el equipo sin volver a entrar en el periodo de deterioro acelerado.

6) Considerando el punto B como la ocurrencia de un síntoma identificable de una falla y simultáneamente el comienzo del periodo de irreversibilidad de la misma; el punto "d" corresponderá a una acción predictiva, ya que no se podrá evitar la falla, pero si monitorear de forma eficiente hasta antes de la falla funcional. Llegado ese punto se realizará el reemplazo del componente o pieza.

7) Se considera una acción preventiva ya que el contexto del enunciado menciona un plazo fijo de frecuencia de las acciones, no menciona elementos o componentes con fallas potenciales y tampoco alguna norma obligatoria a cumplir. Otro aspecto que distingue la acción como preventiva es el hecho de que se haya tenido que apagar el equipo.

8) Falso. Una gran parte de las acciones reactivas son programables. Solo la correctiva cumple con la afirmación del enunciado. Tanto el restaurativo, el mejorativo como el acondicionamiento son acciones reactivas programadas.