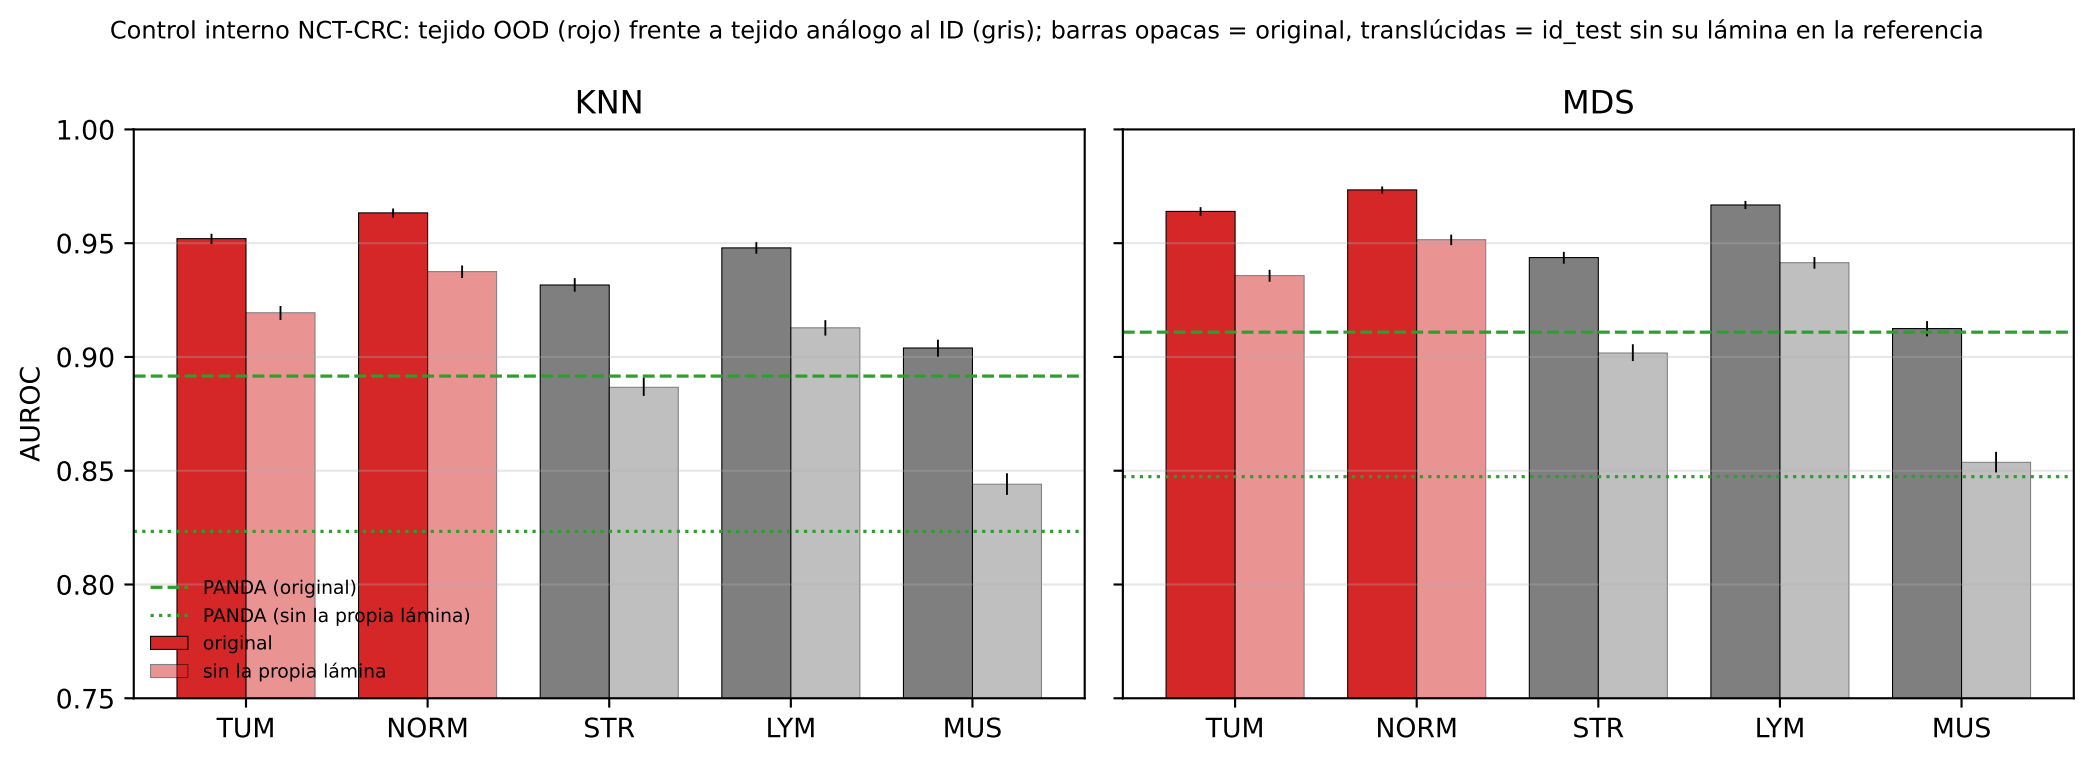
Control interno NCT-CRC: tejido OOD (rojo) frente a tejido análogo al ID (gris); barras opacas = original, translúcidas = id_test sin su lámina en la referencia
KNN
MDS
AUROC
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
PANDA (original)
PANDA (sin la propia lámina)
original
sin la propia lámina
TUM
NORM
STR
LYM
MUS