


FE-1002 法兰对夹孔板 总装配图

技术要求

1. 按 GB/T2624.2 / ISO5167-2 法兰取压；孔径 d=136.18（20℃），深冷按 Fa=0.9938 复核。
2. 取压孔轴线距孔板上/下游端面 25.4±0.8；取压孔径 Φ8.0（≤13 且 <0.13D）。
3. 孔板上游迎流，下游 45° 倒角；入口锐边不得倒钝；装配时手柄朝上。
4. 介质 LNG，Tf=-162.0℃，Pf=600.0 kPaG；材料 F304/F304L；深冷焊接及酸洗钝化按批复 WPS。
5. 紧固对角均匀；禁止磕碰孔口；强度/密封试验按管道试验规程，取压管口封闭。
6. 未注公差 IT12；未注形位公差 GB/T1184-K级。详见零件图。

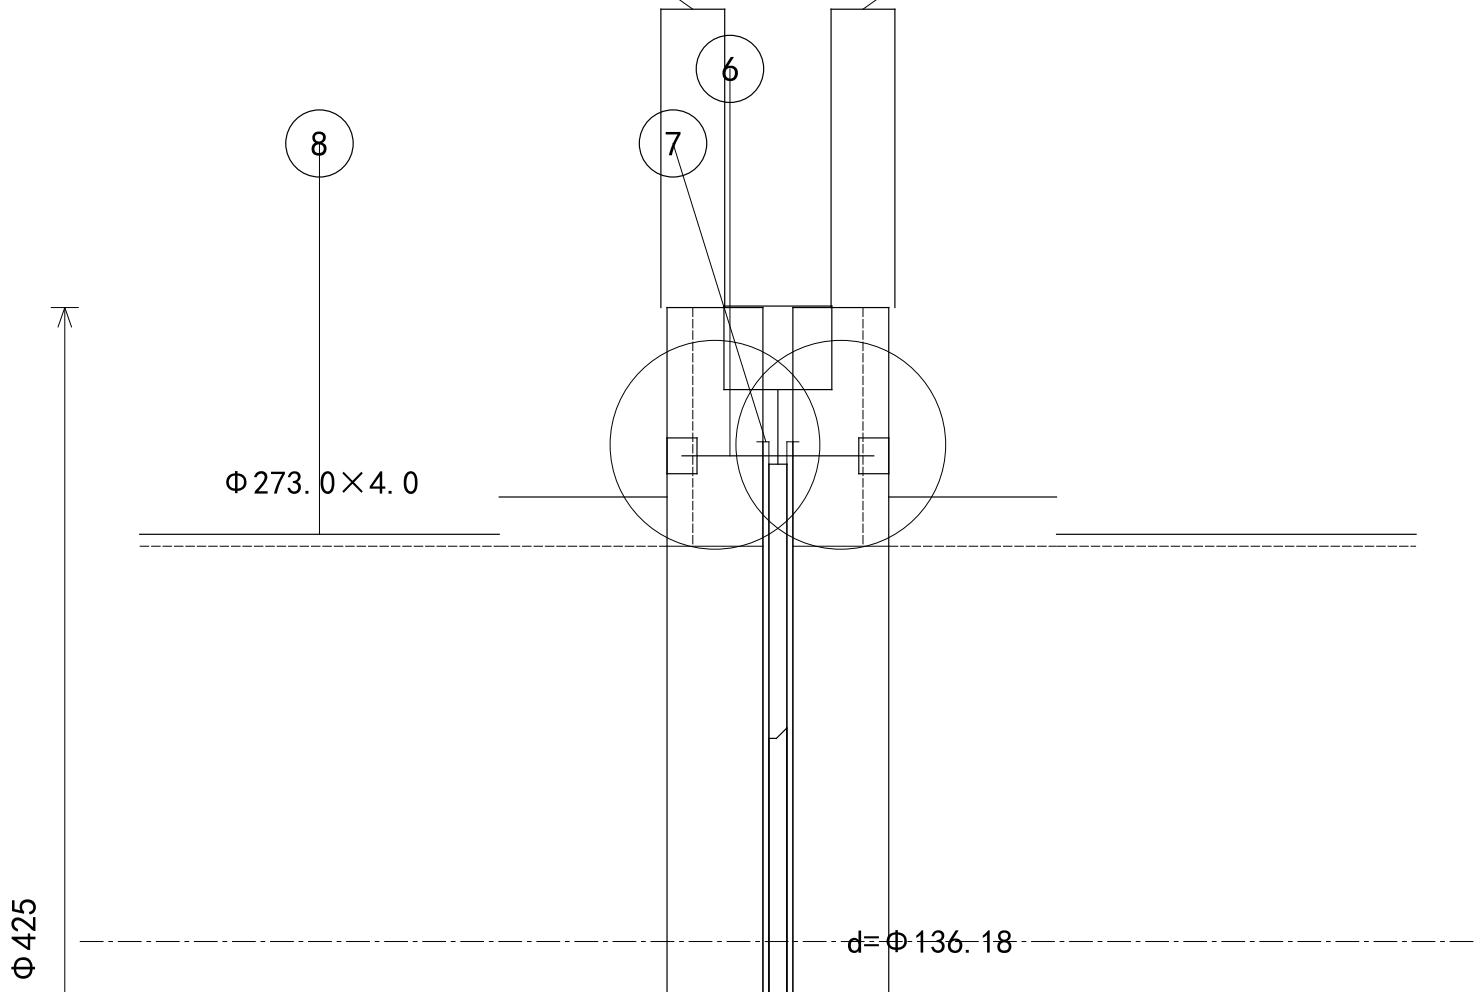

明细表

序号	代号	名称	规格及材料	数量	备注
1	FE-1002-00-1	上游取压法兰	WN RF DN250 PN25 F304/F304L	1	HG/T20592
2	FE-1002-00-2	下游取压法兰	WN RF DN250 PN25 F304/F304L	1	HG/T20592
3	FE-1002-00-3	孔板片	Φ320.0×6.0 孔Φ136.18 F304/F304L	1	FE-1002
4	FE-1002-00-4	上游取压管	DN15 Φ21.3×2.77 L=100.0 F304/F304L	1	BW
5	FE-1002-00-4	下游取压管	DN15 Φ21.3×2.77 L=100.0 F304/F304L	1	BW
6	-	螺柱/螺母	M27 全螺纹 螺柱B8M / 螺母B8M	12	含垫圈
7	-	缠绕垫	DN250 PN25 缠绕垫 PN25 RF 内环304+柔性石墨(深冷)	2	深冷
8	FE-1002-00-5	短节	Φ273.0×4.0 L=120.0 F304/F304L	2	BW

生产加工图

法兰对夹孔板 总装配图

位号 FE-1002

出厂号 26031402

设计

校核

法兰对夹孔板 总装配图

图号 FE-1002-00-A

共4张

第1张

单位 mm

R2013


DN250 PN25 HG/T20592 RF 法兰取压

材料F304/F304L

比例 1:2.5

上游面（迎流）

FE-1002 孔板片 机加工图

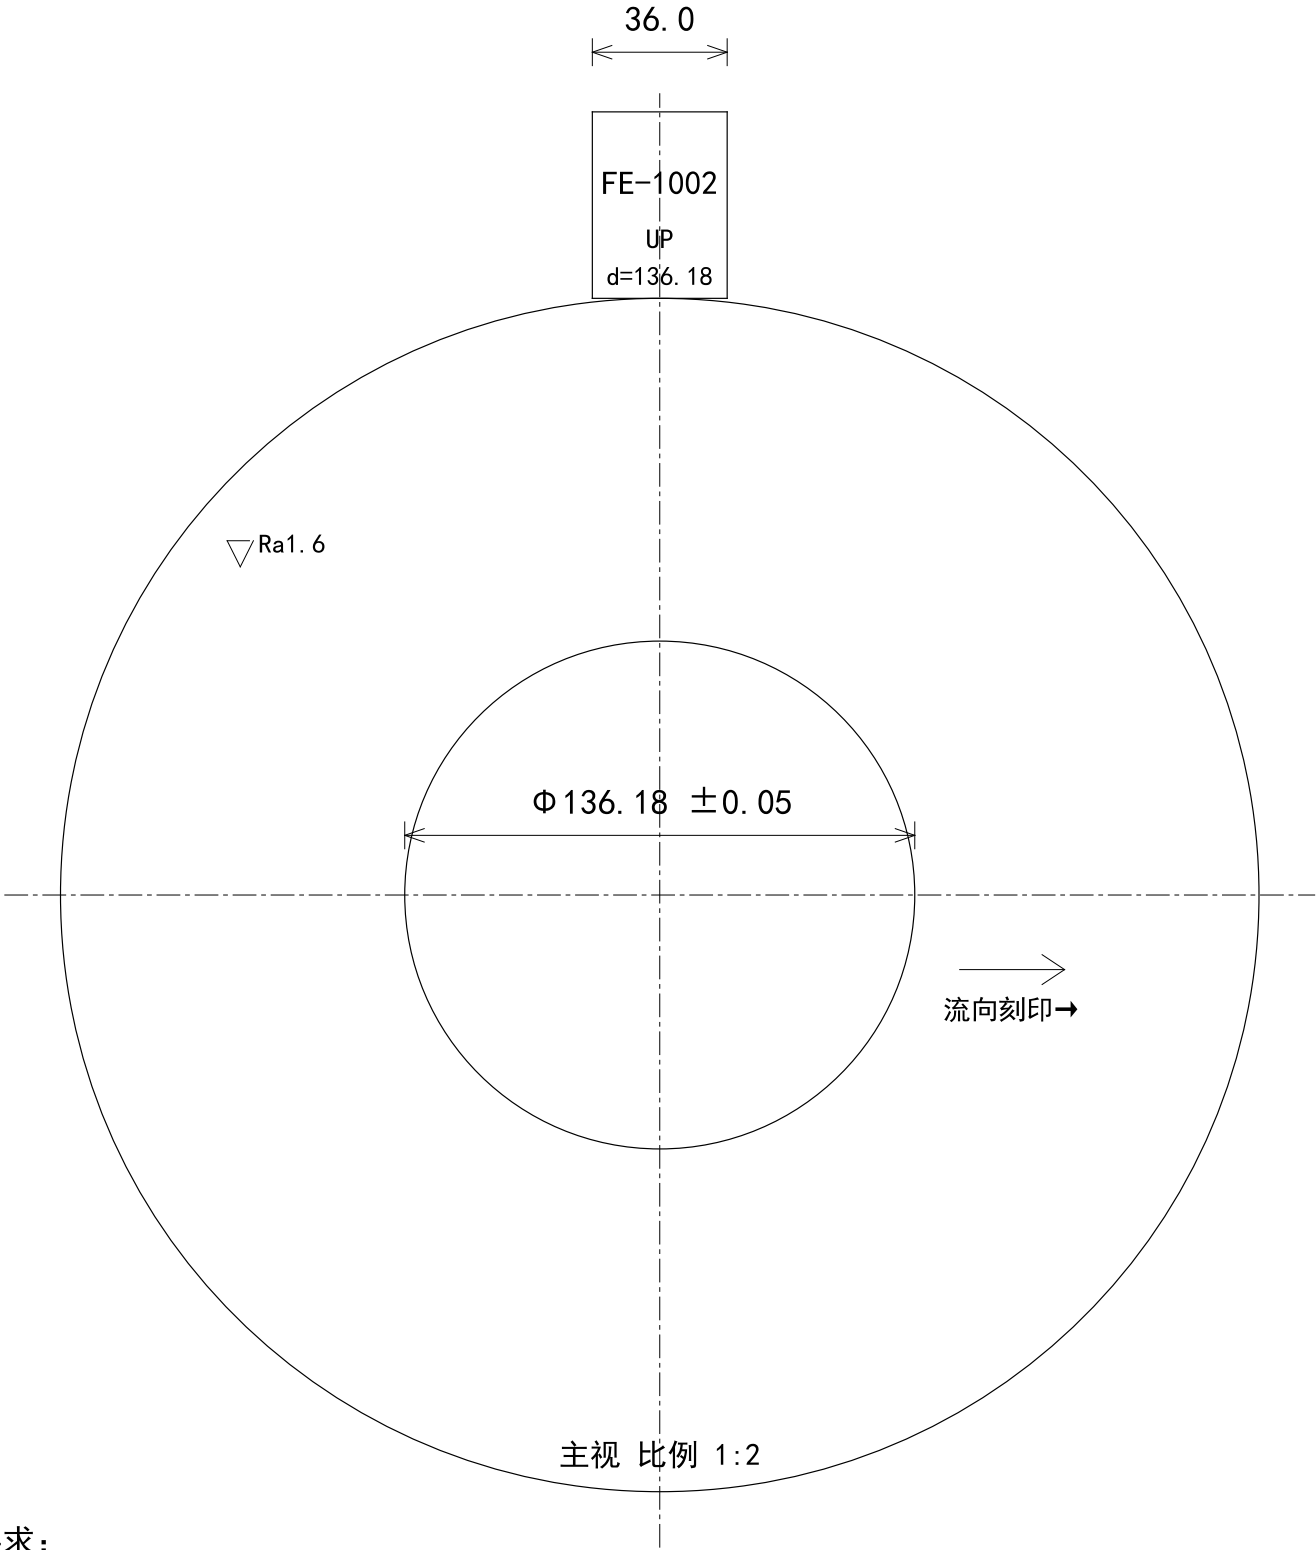

50.0

Φ 136.18

入口锐边 $G \leq 0.0004d$, 禁止倒钝/倒圆


零件技术要求：

- 材料 F304/F304L，板材或锻件，交货态固溶。
- 孔径 $\Phi 136.18 \pm 0.05$ (20℃)；外径 $\Phi 320.00/-0.2$ 。
- 上游面平面度 0.01；粗糙度如图。孔口圆柱度 0.01。
- 下游倒角 45°，孔口圆柱段厚度 e 如图；锐边保持。
- 手柄刻印：FE-1002 / DN250 / UP / d=136.18 / 流向箭头。
- 去毛刺，锐边倒钝除外；清洗洁净度按仪表管线。
- 件数：1。

Φ 320.0 0/-0.2


生产加工图	孔板片 机加工图	材料F304/F304L比例 1:2 / 剖视2:1	
位号 FE-1002	图号 FE-1002-00-3	共4张	第2张
出厂号 26031402	型号 ROR10×JX25N2	单位 mm	R2013
设计	校核	审核	DN250 PN25 HG/T20592 RF 法兰取压

FE-1002 取压法兰 机加工图

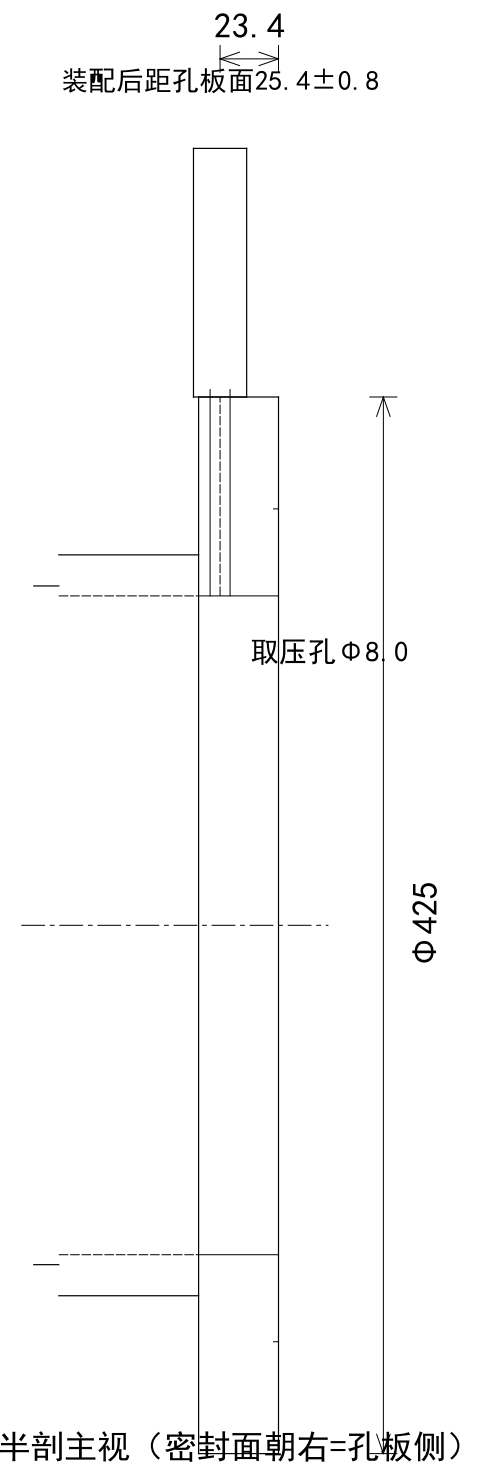

零件技术要求:

- 法兰按 HG/T20592-2009 PN25 DN250 带颈对焊 RF；材料 F304/F304L。
- 颈部内径与管道内径对齐 D=265.0；焊端 Φ273.0×4.0。
- 法兰取压：孔轴线距密封面 23.4（垫片2.0），保证装后距孔板面 25.4±0.8。
- 取压管 DN15 Φ21.3×2.77 与法兰外圆焊接，坡口/焊脚按 WPS；内孔与取压孔贯通无毛刺。
- 上/下游法兰各 1 件，取压方位对称；螺栓孔可配钻。
- RF 密封面粗糙度 Ra3.2；其余非加工面保留。
- 件数：上游1 + 下游1。

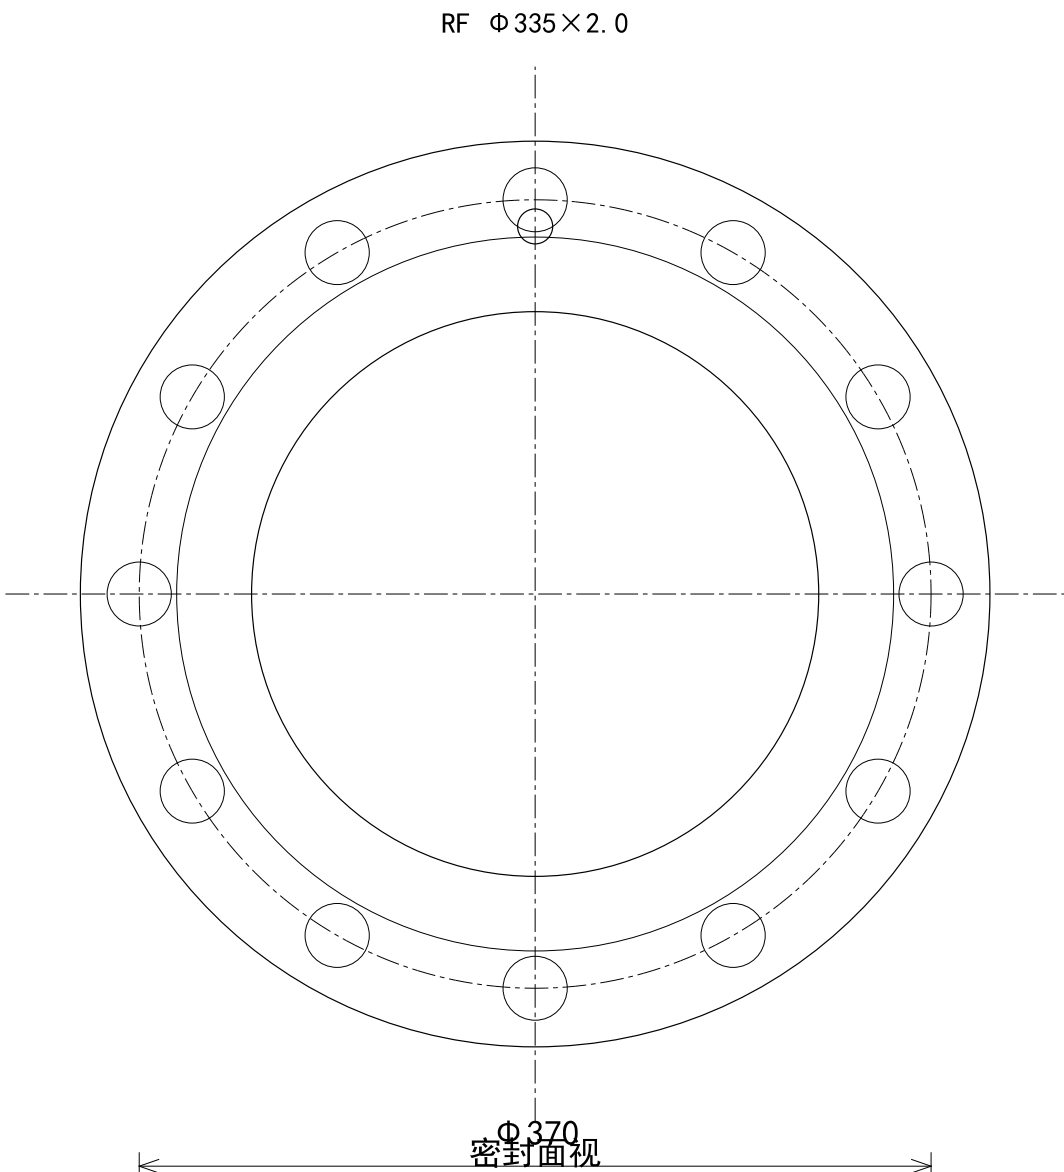


生产加工图	取压法兰 机加工图	材料F304/F304L	比例 1:3
位号 FE-1002	图号 FE-1002-00-1/2	共4张	第3张
出厂号 26031402	型号 R0H10×JX25N2	单位 mm	R2013
设计	校核	审核	DN250 PN25 HG/T20592 RF 法兰取压

FE-1002 取压管 / 短节 机加工图

取压管 DN15 (1/2") BW F304/F304L 件数2 比例2:1

短节 F304/F304L 件数2 比例1:2 (两端 BW 接法兰颈/工艺管线)

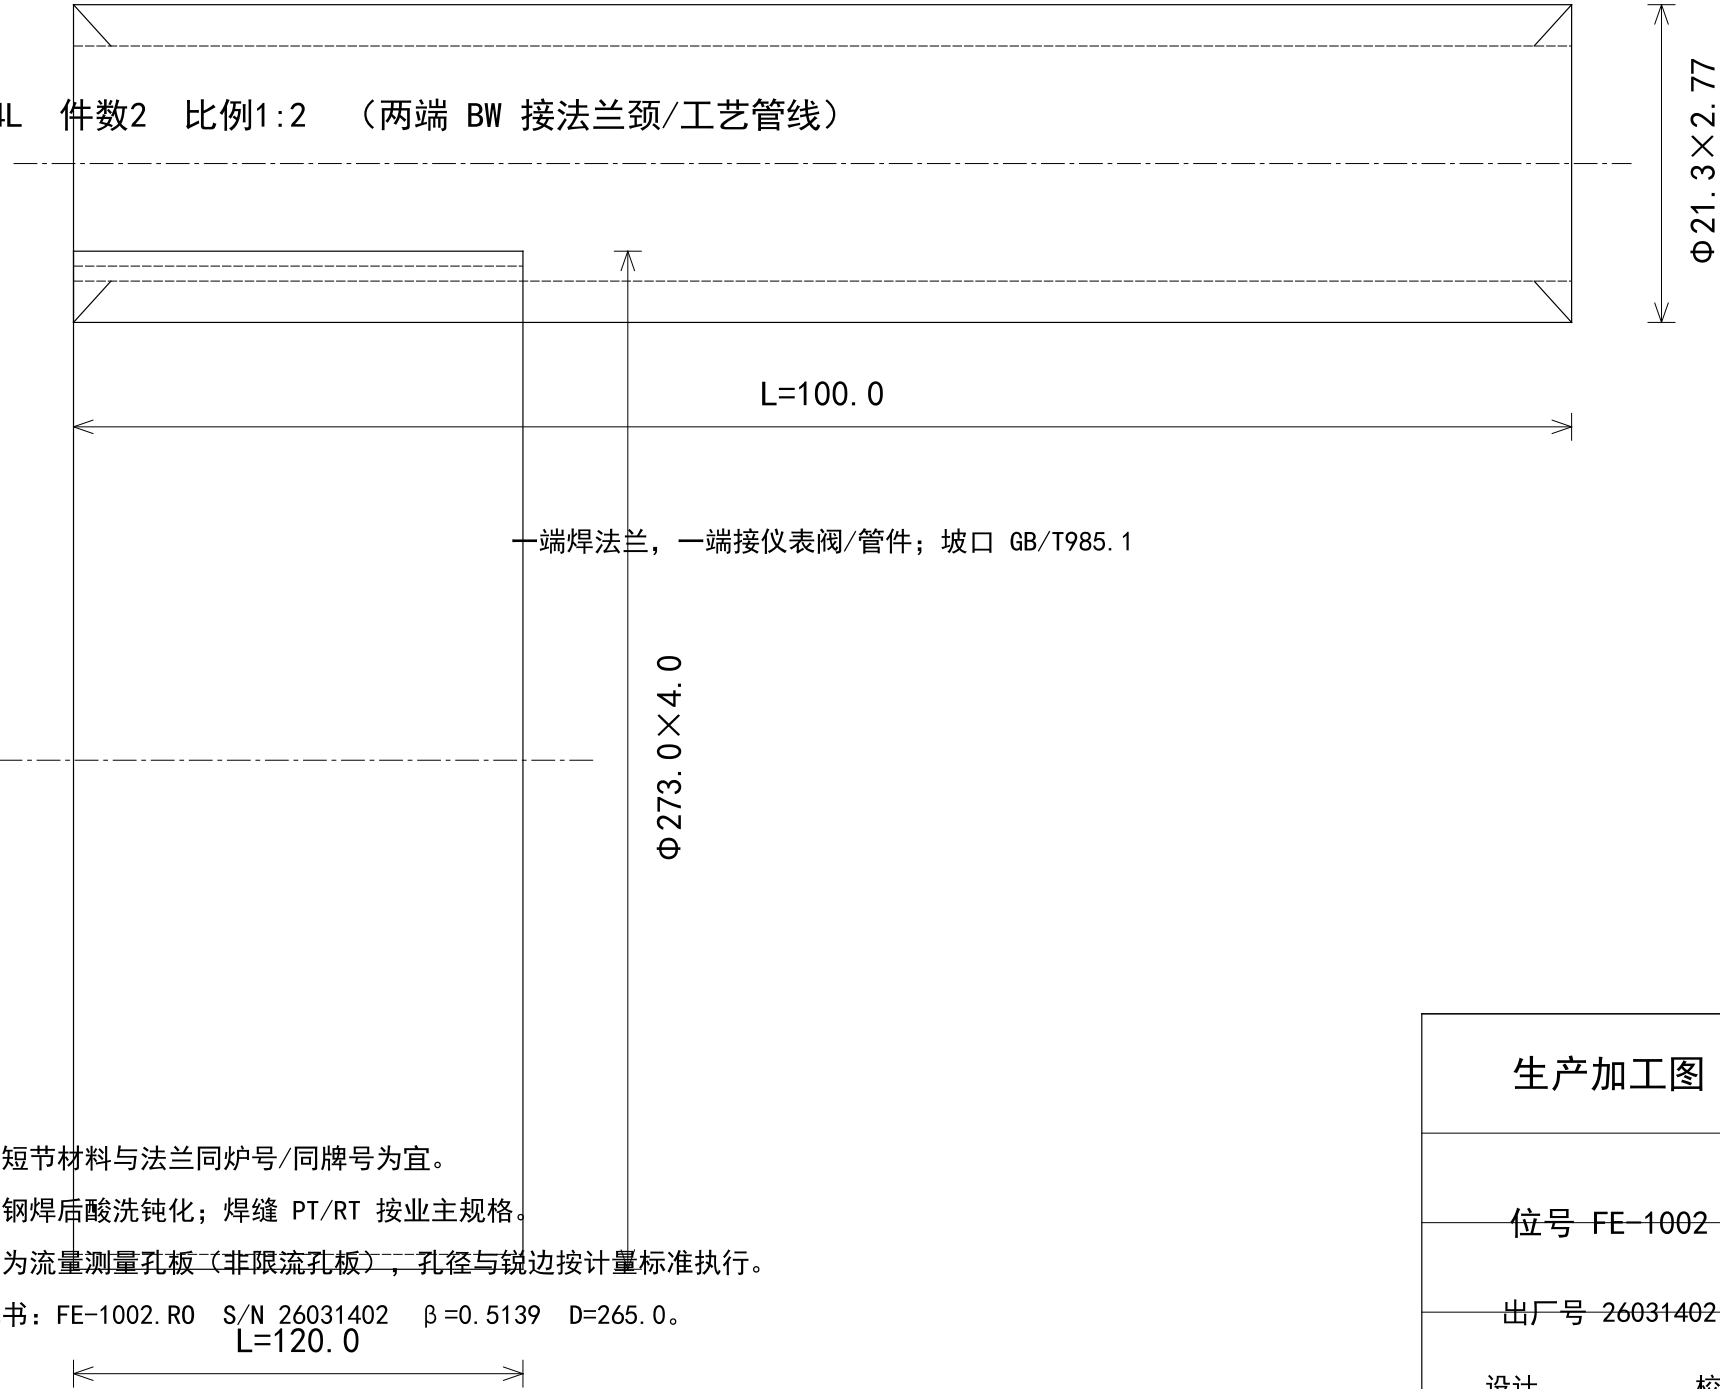

说明：

- 1. 取压管、短节材料与法兰同炉号/同牌号为宜。
- 2. 深冷不锈钢焊后酸洗钝化；焊缝 PT/RT 按业主规格。
- 3. 本套装置为流量测量孔板（非限流孔板），孔径与锐边按计量标准执行。
- 4. 配套计算书：FE-1002.R0 S/N 26031402 β=0.5139 D=265.0。

生产加工图	取压管 / 短节 机加工图	材料F304/F304L	比例 2:1 / 1:2
位号 FE-1002	图号 FE-1002-00-4/5	共4张	第4张
出厂号 26031402	型号 R0H10×JX25N2	单位 mm	R2013
设计	校核	审核	DN250 PN25 HG/T20592 RF 法兰取压