



DESPIECE DE VIGA — GRUPO VC2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
PROYECTO RESIDENCIAL SANTA MARTA
VIGA VC2
SECCIÓN 450×550 mm 40 FRAMES
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN Verificación seccional cumple Falta planta/reanálisis global
Escala: indicadas Fecha: 17-07-2026 Lámina: 1/3
DESPIECE DE VIGAS PDF + DXF EDITABLE

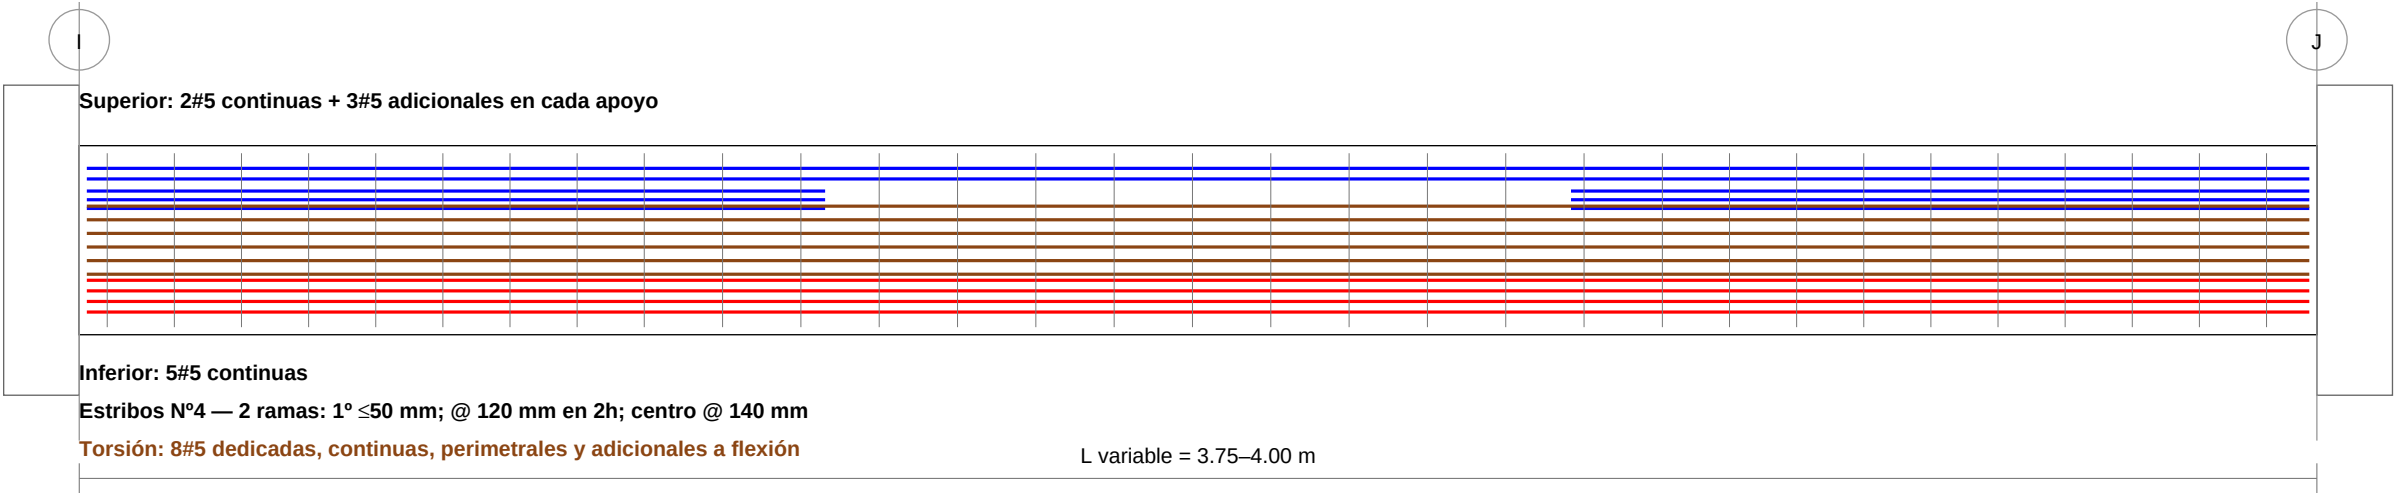


CORTE A-A — APOYO I




450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 40 — Frames:
55–56, 93–98, 255–256, 293–294, 813–814, 851–852, 907–908, 945–946, 1001–1002, 1039–1040, 1363–1378

Mu– máx=172.8 kN·m; Mu+ máx=148.4 kN·m; Vu ENVCORT máx=384.6 kN

Tu diseño bruto=11.3 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 2

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Zlnivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
55	V2	1	25	4000	2.00	0.00	3.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
56	V2	49	50	4000	13.50	0.00	3.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
93	V2	12	13	4000	2.00	36.20	3.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
94	V2	37	61	4000	13.50	36.20	3.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
95	V1	25	62	3750	5.88	0.00	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
96	V1	62	49	3750	9.62	0.00	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
97	V1	13	63	3750	5.88	36.20	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
98	V1	63	37	3750	9.62	36.20	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
255	V2	127	151	4000	2.00	0.00	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
256	V2	175	176	4000	13.50	0.00	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
293	V2	138	139	4000	2.00	36.20	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
294	V2	163	187	4000	13.50	36.20	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
813	V2	491	515	4000	2.00	0.00	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
814	V2	539	540	4000	13.50	0.00	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
851	V2	502	503	4000	2.00	36.20	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
852	V2	527	551	4000	13.50	36.20	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
907	V2	552	576	4000	2.00	0.00	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
908	V2	600	601	4000	13.50	0.00	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
945	V2	563	564	4000	2.00	36.20	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
946	V2	588	612	4000	13.50	36.20	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1001	V2	613	637	4000	2.00	0.00	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1002	V2	661	662	4000	13.50	0.00	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1039	V2	624	625	4000	2.00	36.20	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1040	V2	649	673	4000	13.50	36.20	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
1363	V1	151	736	3750	5.88	0.00	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1364	V1	736	175	3750	9.62	0.00	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1365	V1	139	737	3750	5.88	36.20	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1366	V1	737	163	3750	9.62	36.20	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1367	V1	515	738	3750	5.88	0.00	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
1368	V1	738	539	3750	9.62	0.00	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
1369	V1	503	739	3750	5.88	36.20	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
1370	V1	739	527	3750	9.62	36.20	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
1371	V1	576	740	3750	5.88	0.00	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1372	V1	740	600	3750	9.62	0.00	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1373	V1	564	741	3750	5.88	36.20	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1374	V1	741	588	3750	9.62	36.20	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1375	V1	637	742	3750	5.88	0.00	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1376	V1	742	661	3750	9.62	0.00	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1377	V1	625	743	3750	5.88	36.20	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1378	V1	743	649	3750	9.62	36.20	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE