


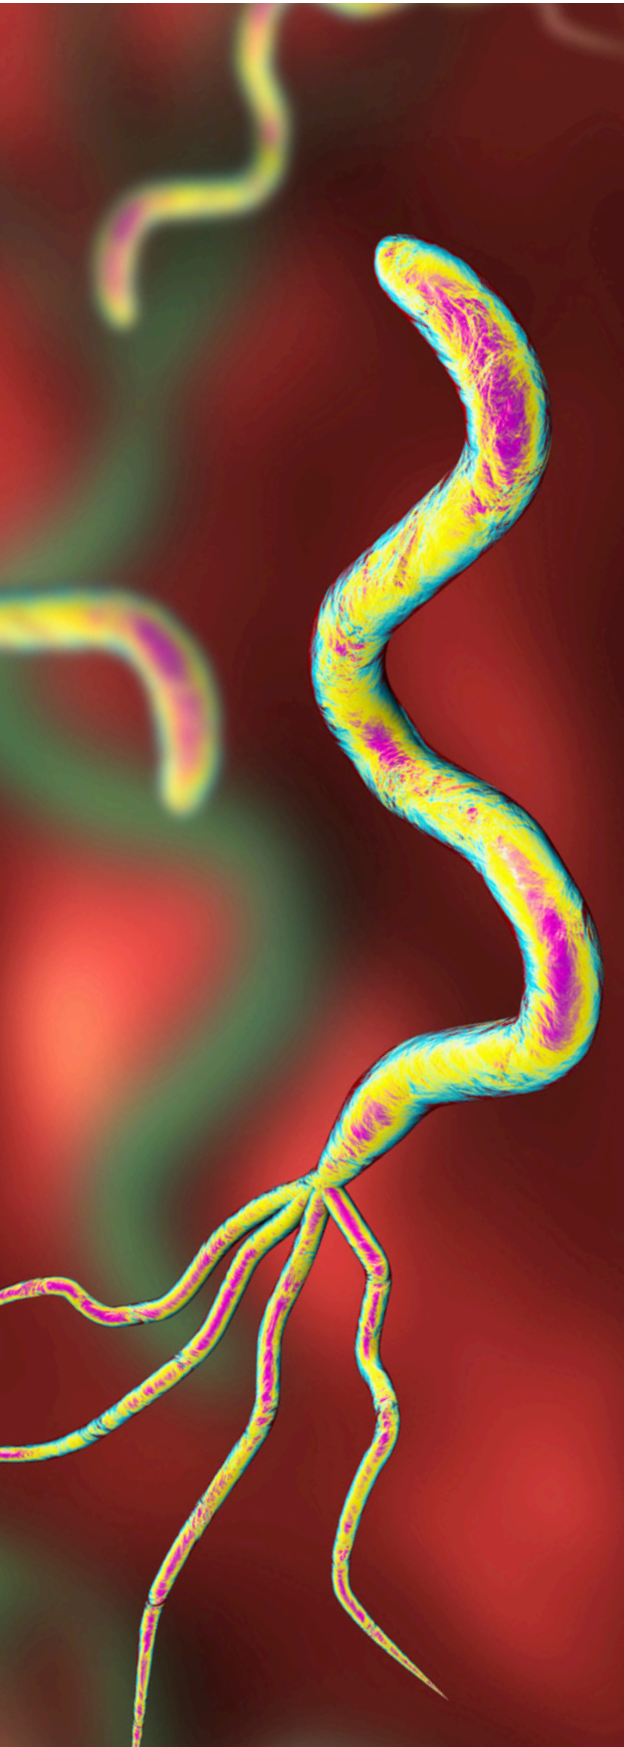

## DETECCION DE *HELICOBACTER PYLORI* Y RESISITENCIA A CLARITROMICINA

Detecta simultáneamente el agente comun de gastritis crónica *Helicobacter pylori* y mutaciones de A2143G, A2142G y A2142C en el gen 23S rRNA responsable de la resistencia a la claritromicina de *H. pylori*.

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>METODOLOGÍA</b>               | PCR en tiempo real        |
| <b>TIPO DE MUESTRA</b>           | Heces                     |
| <b>TIEMPO DE ENTREGA</b>         | 5 Días hábiles            |
| <b>TEMPERATURA DE TRANSPORTE</b> | Refrigeración de 2° a 8°C |
| <b>CÓDIGO</b>                    | HPL22                     |

**\$ 853.00**