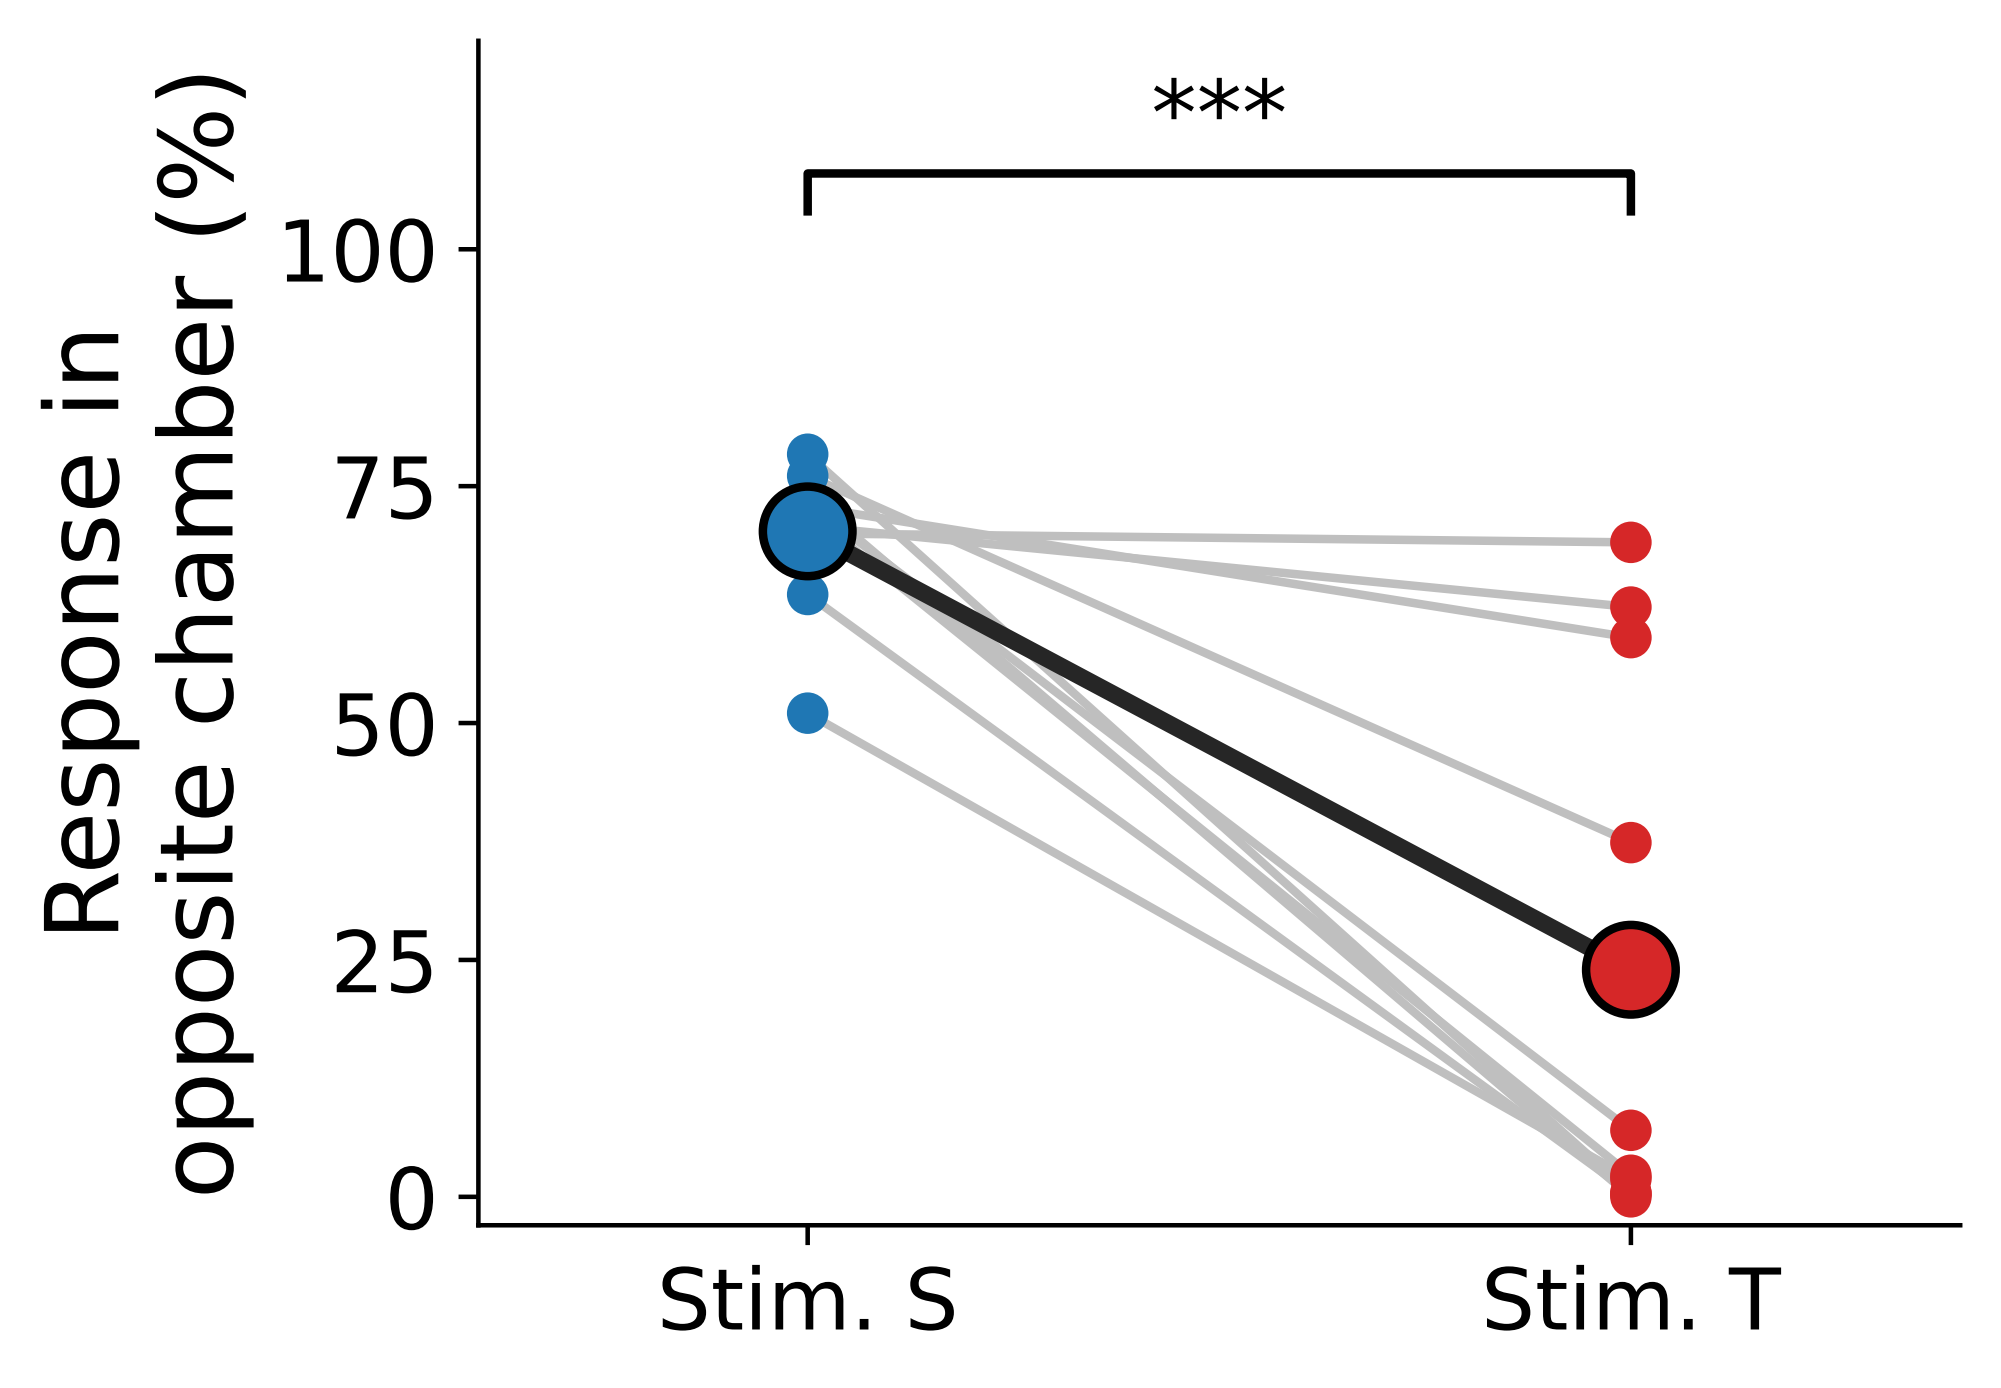
***
Response in opposite chamber (%)
100
75
50
25
0
Stim. S
Stim. T