




Passing Probes

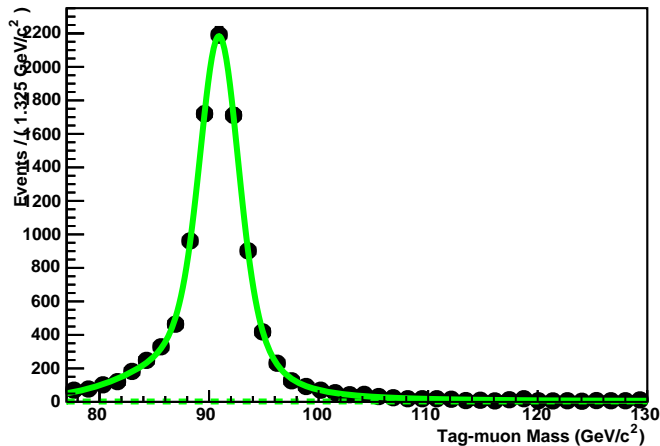

Failing Probes

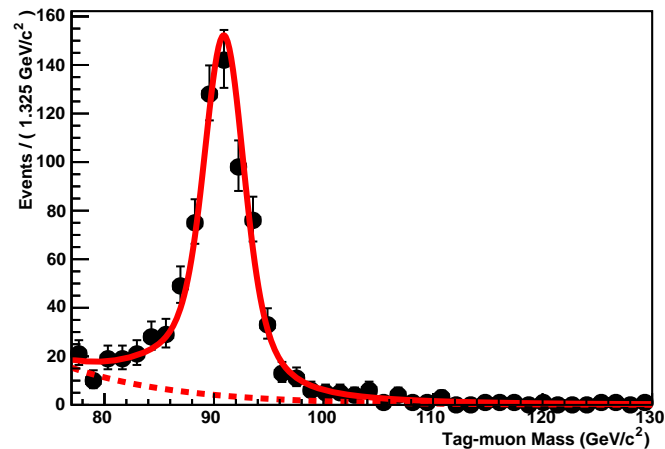

All Probes

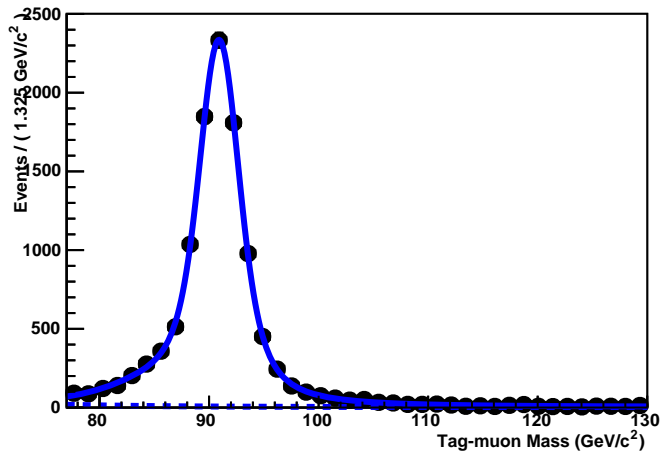

$\text{effBkg} = 0.5 \pm 0.2$
 $\text{efficiency} = 0.936 \pm 0.003$
 $\text{fSigAll} = 0.98 \pm 0.01$
 $\text{If} = -0.101 \pm 0.02$
 $\text{Ip} = 0.01 \pm 0.06$
 $\text{mean1} = 90.93 \pm 0.03$
 $\text{mean2} = 86 \pm 1$
 $\text{numTot} = 11217 \pm 106$
 $\text{sigma1} = 1.27 \pm 0.05$
 $\text{sigma2} = 4.2 \pm 0.9$
 $\text{vFrac} = 0.90 \pm 0.03$