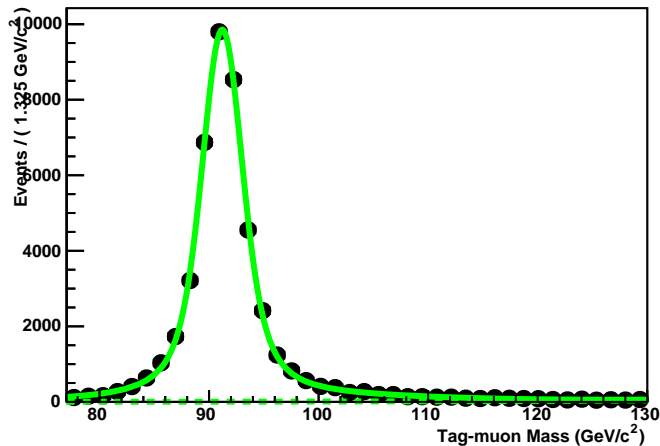
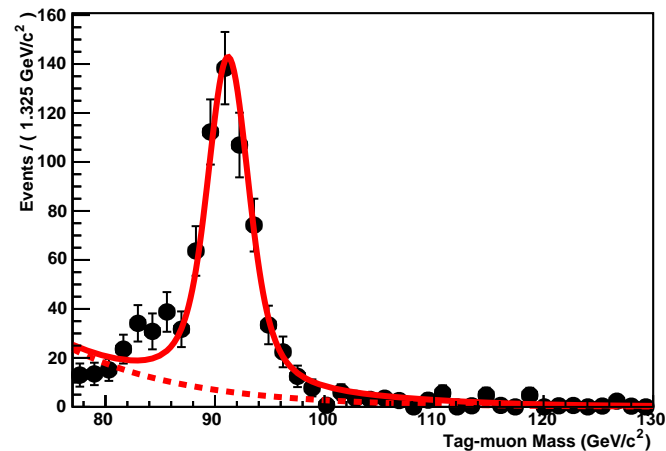
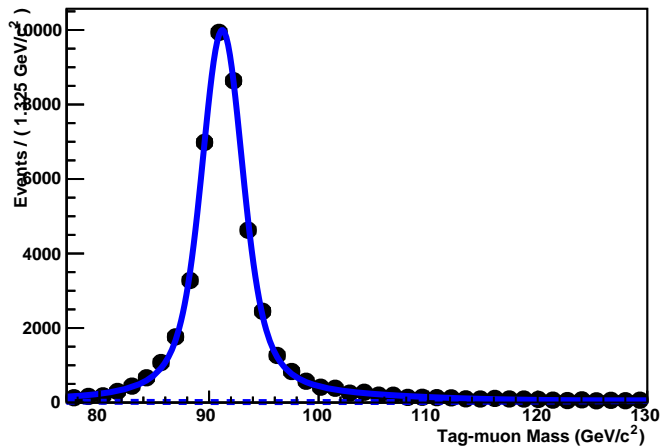


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

$\text{effBkg} = 0.76 \pm 0.05$
 $\text{efficiency} = 0.9863 \pm 0.0007$
 $\text{fSigAll} = 0.983 \pm 0.004$
 $\text{If} = -0.094 \pm 0.01$
 $\text{Ip} = 0.05 \pm 0.02$
 $\text{mean1} = 91.20 \pm 0.01$
 $\text{mean2} = 99.9 \pm 0.4$
 $\text{numTot} = 46531 \pm 216$
 $\text{sigma1} = 1.30 \pm 0.02$
 $\text{sigma2} = 9.6 \pm 0.8$
 $\text{vFrac} = 0.957 \pm 0.004$