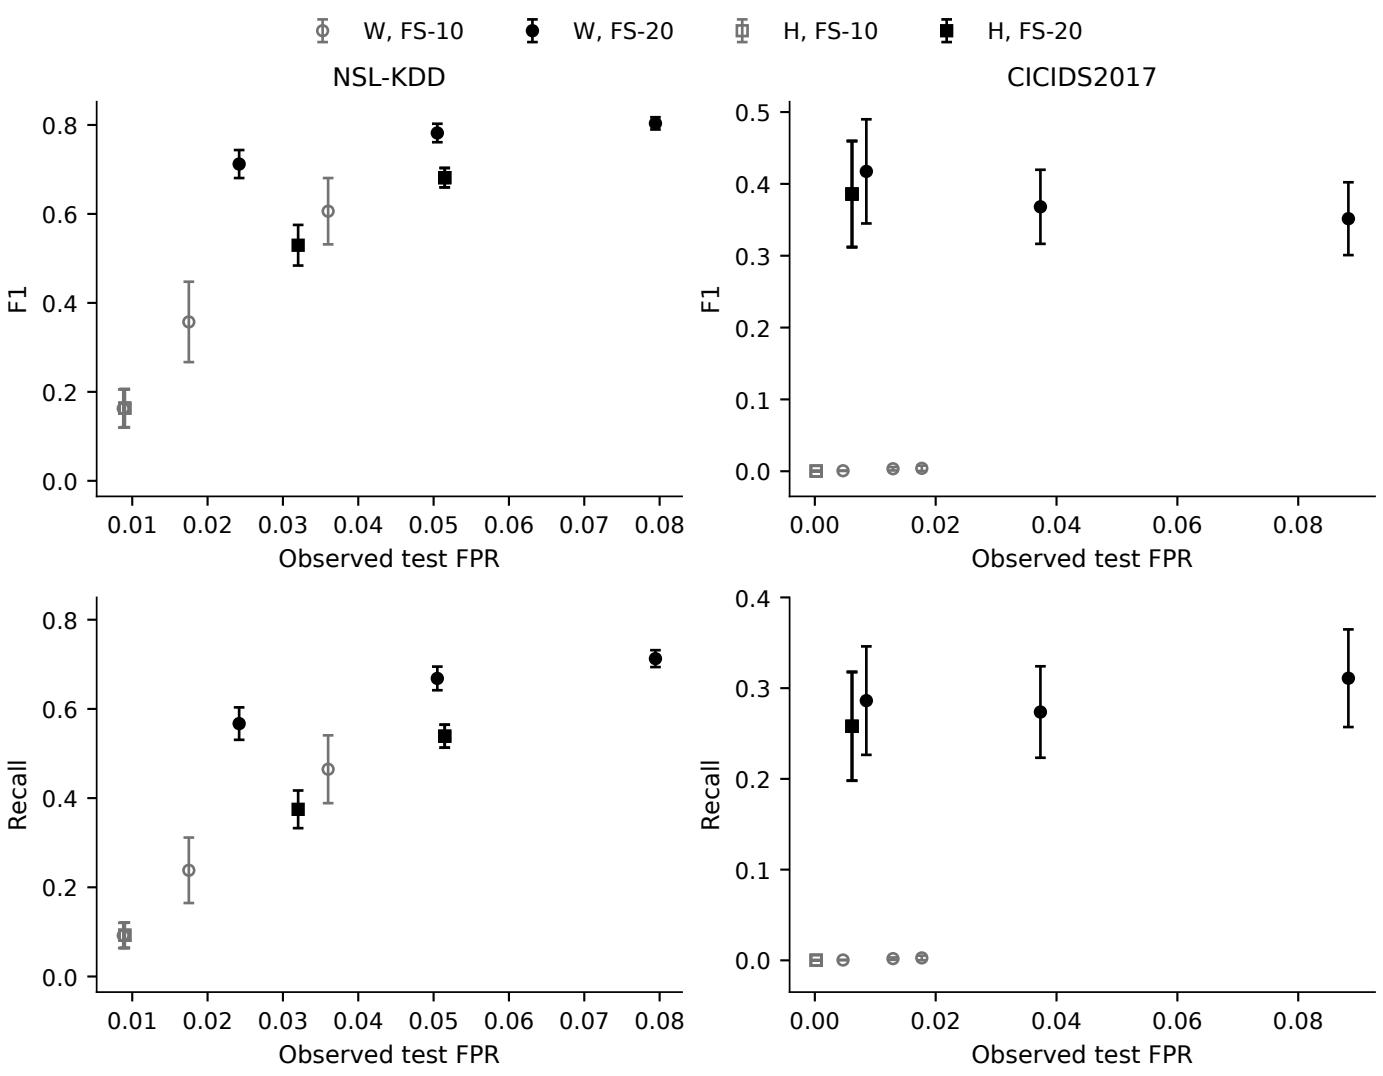
W, FS-10
W, FS-20
H, FS-10
H, FS-20
NSL-KDD
CICIDS2017
F1
Recall
Observed test FPR
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.1
0.3
0.5
0.7
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08