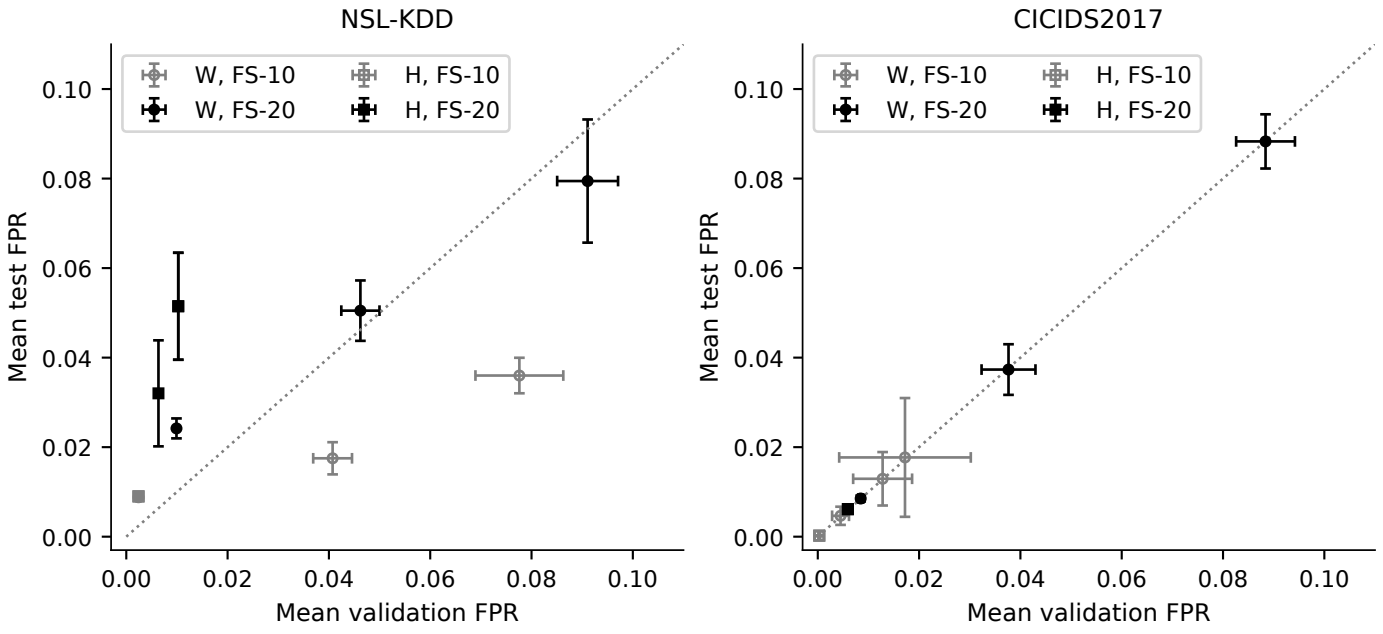
NSL-KDD
CICIDS2017
W, FS-10
W, FS-20
H, FS-10
H, FS-20
Mean test FPR
Mean validation FPR
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10