




ОҚУ КУРСЫ

өрт қауіпсіздігі

Өрттің алдын алу, эвакуация және өрт сөндіргішті қауіпсіз пайдалану

Жұмысшылар мен желілік қызметкерлерді оқыту курсы

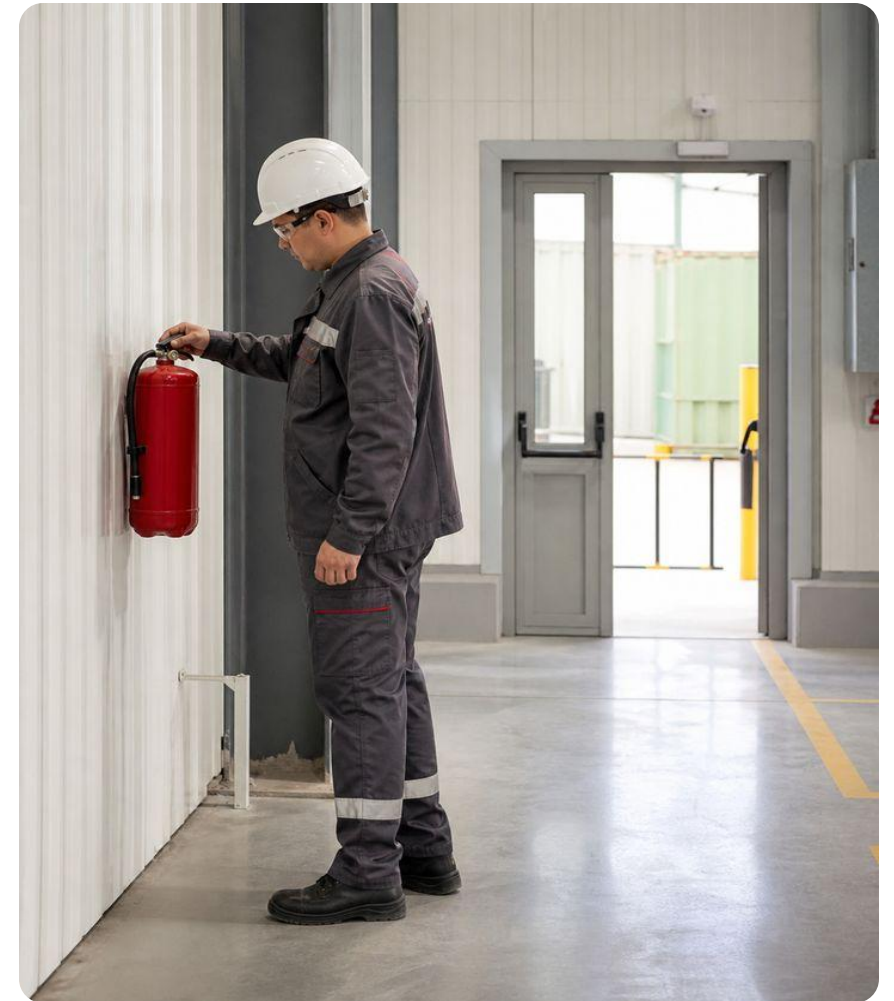



Курстан кейін жұмыскер мүмкін болады

- 01 — Түтін, жану иісі, дабыл немесе ашық өрт кезіндегі алғашқы әрекеттерді атаңыз.
- 02 — Өрт жағдайларын, қауіптілігін және өртті тоқтату әдістерін түсініңіз.
- 03 — Таңбаға сәйкес сәйкес өрт сөндіргіш таңдаңыз және сөндіру қауіпсіздігін бағалаңыз.
- 04 — Эвакуациялаңыз, 101/112 нөміріне хабарлаңыз және жинау орнында әрекет етіңіз.

**Тіршілік пен қауіпсіздік
эвакуация мүлік пен
өрт сөндіруге
қарағанда басым.**



Курс логикасы

- 01 — Алғашқы әрекеттер және жанудың негіздері.
- 02 — Өрт сыныптары және өрт сөндіргішті таңдау.
- 03 — эвакуация, хабар және жинау нүктесі.
- 04 — Алдын алу және отты жұмыстар.
- 05 — Практикалық сценарийлер және қорытынды алгоритм.

КУРС

5

семантикалық
блоктар



01

Сигнал және жану негіздері

Өрт белгілері байқалса, алдымен адамдарды ескертіп, хабардар етіп, эвакуациялауды бастаңыз.





Дабыл дереу әрекет етуді қажет етеді

1

Есеп

Рөл қажет болса, сигнал беріп, 101 немесе 112 нөміріне қоңырау шалыңыз.

2

Ескерту

Маңайдағы адамдарға хабарлаңыз және ескерту жүйесінің нұсқауларын орындаңыз.

3

Эвакуация

Бір нәрсеге тоқтамай, қауіпсіз жолды ұстаныңыз.

4

Дайын болыңыз

Қабылдау орнына келіңіз, қоңырау шалу арқылы өтіңіз және оралмаңыз.

«Дабылды көтермеу» қауіпті тіркесі жойылды: дабыл бірден көтеріледі.



| Өрт - бақылаусыз жану

- Өрт адамдарға, мүлікке, процестерге және қоршаған ортаға қауіп төндіреді.
- Оның өршуі жанғыш материалға, оттегіне, тұтану энергиясына және үй-жай жағдайына байланысты.
- Шағын өрт ошағы қол өрт сөндіргішімен сөндіруге келмейтін деңгейге тез жетуі мүмкін.
- Ерте анықтау және хабарлау өрттің бақылаусыз даму уақытын қысқартады.

**Жалын мөлшері
қауіптің жалғыз
көрсеткіші емес;
түтін маңыздырақ
болуы мүмкін.**



қауіпті факторлар жалын алдында әрекет етеді

тәуекел / КӨЗ

НӘТИЖЕЛЕР

БАҚЫЛАУ ШАРАСЫ

Түтін және улы өнімдер

Улану, бағдардың бұзылуы

Ерте ескерту және эвакуация

Жоғары температура

Күйік және қызу әсері

Қашықтық және қорғалған маршрут

Азайған оттегі

Естің жоғалуы

Арнайы қорғаныссыз кіруге болмайды

құлау және жарылыс

Жарақаттар және бітелген шығу

Жақындап, билікке хабар бермеңіз

Арнайы қуаттарсыз және қорғаныссыз түтін бөлмеге оралмаңыз.

Себептер — тұтану көзін бақылауға қатысты

- Ақаулы электр жабдығы, шамадан тыс жүктеме және зақымдалған оқшаулау.
- Ашық жалын, ұшқын және отты жұмыстар дайындықсыз.
- Жанғыш материалдарды және төгілген сұйықтықтарды дұрыс сақтамау.
- Белгіленген аумақтан тыс темекі шегу, ыстық беттер және нашар тазалау.



Алдын алу бір уақытта тұтану көзі мен өрт жүктемесін басқарады.



Жану үшін үш шарт қажет

- Жанғыш зат — жануды қолдауға қабілетті материал, бу немесе газ.
- Тотықтырғыш агент әдетте ауадағы оттегі болып табылады.
- Тұтану көзі - жалын, ұшқын, ыстық бет немесе басқа энергия.
- Кез келген элементті басқару өрттің пайда болуын немесе дамуын болдырмайды.

**Өрт үшбұрышы
алдын алу және
сөндіру
шарасын
таңдауға
көмектеседі.**

Жылу төрт жолмен таралады

- Өткізгіштік жылуды материал мен жалғанған құрылымдар арқылы тасымалдайды.
- Конвекция ыстық газдар мен түтінді жоғары және бөлмелер бойына тасымалдайды.
- Радиация алыстағы заттарды қыздырады.
- Жалын жанасу кезінде материалдарды тікелей тұтандырады.

Жабық есік түтін мен жылудың таралуын бәсеңдетуі мүмкін.



Жағдайға әсер ету арқылы жану тоқтатылады

1

Керемет

Сәйкес өрт сөндіргішпен температураны төмендетіңіз.

2

Оқшаулау

Оттегіге қол жеткізуді немесе жабу бетін шектеңіз.

3

Жанғышты жою

Беруді тоқтатыңыз немесе қауіпсіз болса, материалды алып тастаңыз.

4

Реакцияны тоқтату

Өрт сыныбына сәйкес келетін композицияны қолданыңыз.

Қате өнім өртті таратуы немесе жаңа қауіп жасауы мүмкін.



02

Сыныптар және өрт сөндіргіштер

Таңдау жанып жатқан материалға, кернеудің болуына және белгілі бір өрт сөндіргіштің таңбалануына байланысты жасалады.



| Өрт класы отынды анықтайды

- А – әдетте жанып тұрған көмір түзетін қатты материалдар.
- В – тұтанғыш сұйықтықтар мен балқитын қатты заттар.
- С – жанғыш газдар; D – жанғыш металдар.
- Ток бар электр жабдықтары үшін электр тәуекел және өнімнің таңбасын ескеріңіз; F класы тағамдық майлар мен тоң майларға қолданылады, егер ол нысан үшін қарастырылған болса.

Корпус түсі немесе шетелдік жапсырма сынып белгісі мен нұсқауларды алмастырмайды.



Кернеу емді таңдауды шектейді



- Мүмкін болса, орнатылған процедураға сәйкес жабдықты қауіпсіз түрде токтан ажыратыңыз.
- Өнім арнайы пайдалануға арналмаған болса, ток өткізетін жабдыққа су немесе көбік қолданбаңыз.
- Өрт сөндіргіштің белгілерін және өндірушінің қауіпсіздік арақашықтықтарын сақтаңыз.
- Кернеуді босатқаннан кейін, шын мәнінде жанып жатқан материалдың сыныбын қарастырыңыз.

Жабдық қосқышы әрқашан кернеудің жоқтығына кепілдік бермейді.



| Өрт сөндіргіш тапсырмаға сай таңдалады

- Су салқындайды және тек қолайлы материалдар мен шарттарға қолданылады.
- Көбік тұтанғыш сұйықтықтың бетін оқшаулайды, бірақ электрлік қауіпті шектеулерге ие.
- Ұнтақ көптеген сыныптарда әмбебап болып табылады, бірақ көрінуді азайтады және жабдықты ластайды.
- Көмірқышқыл газы қалдық қалдырмайды, бірақ тұншығуды, суық қоңырауды және қайта тұтануды қарастыруды қажет етеді.

Әдеттегідей емес, арнайы өрт сөндіргіштің жапсырмасына сәйкес таңдаңыз.



Әр түрдің шектеулері бар

тәуекел / КӨЗ

НӘТИЖЕЛЕР

БАҚЫЛАУ ШАРАСЫ

Су

Электр тәуекел; жеке заттармен реакция

Тек таңбаланғандай және бағалаудан кейін пайдаланыңыз

Көбік

Өткізгіштік және белгілі бір сұйықтықтармен үйлеспеушілік

Белгіленген аумақтан тыс қолданбаңыз

Ұнтақ

Шаң, көру қабілетінің жоғалуы, қайта тұтану

Шығуды қамтамасыз етіңіз және індетті бақылаңыз

CO₂

Суық күйік, оттегінің ығысуы

Раструбқа қол тигізбеңіз, үй-жайды қауіпсіз желдетіңіз

Өртті сөндіру қабілеті сөндіру әдісінің қауіптілігін жоққа шығармайды.



Таңбалау қызметкерге шешім береді

- Заряд түрін және белгіленген өрт сыныптарын тексеріңіз.
- Кернеуді, температураны және қолдану шектеулерін оқыңыз.
- Нұсқаулардың оқылатынына, пломбаның бүтіндігіне және қызмет көрсету мерзімі жарамды екеніне көз жеткізіңіз.
- Таңбалау түсініксіз болса, өнімді кездейсоқ пайдаланбаңыз.

Ескі шетелдік түс схемасы Қазақстан үшін міндетті таңбалау ретінде пайдаланылмайды



Сыртқы растауға бірнеше секунд кетеді

1

Қол жеткізу

өрт сөндіргіш көрінеді,
белгіленген және
кедергісіз.

2

Күй

Корпус, шланг, раструб
және тұтқа зақымданбаған
әрі тот баспаған.

3

Дайын

Мөр мен түбіртегі бүтін;
рұқсат етілген аймақтағы
қысым көрсеткіші, егер бар
болса.

4

Қызмет көрсету

Таңбалау және тексеру
белгісі анық және
жарамды.

Зақымдалған өрт сөндіргіш үй ішінде іске қосу арқылы тексерілмейді.



Орналастыру бөлме санатына байланысты

- Үқтимал өрт ошағына дейінгі шекті қашықтық: қоғамдық ғимараттар үшін 20 м.
- А, Б және В1–В4 санаттары үшін — 30 м; Г санаты үшін — 40 м; Д санаты үшін — 70 м.
- Өрт сөндіргіштерді эвакуацияға кедергі келтірмей, көрінетін орындарға және эвакуациялық шығу жолдарының жанына орналастырады.
- Өрт сөндіргіштің жоғарғы жағы 1,5 м-ден жоғары болмауға тиіс; толық массасы 15 кг және одан көп болса — 1,0 м-ден жоғары емес.

**Ескі
материалдан
әмбебап «30 м
және 1,1 м» қате
болды.**



Алдымен шешіңіз: өшіріңіз немесе кетіңіз



- Өртті сөндіруге тек оқудан өткен жағдайда және өрт ошағы бастапқы әрі шағын болғанда ғана рұқсат етіледі.
- Жарамды, осы өртке сәйкес келетін өрт сөндіргіш және арқаңызда қауіпсіз шегіну жолы болуы керек.
- Қою түтін, жарылыс қаупі, улы заттардың шығуы немесе өрттің тез таралуы болмауға тиіс.
- Осы шарттардың кез келгені орындалмаса, адамдарды ескертіңіз, эвакуацияланыңыз және тиісті қызметтерге хабарлаңыз.

өрт сөндіргіш сіздің өміріңізді қатерге тігуге міндеттемейді.



SafetyHUB

өрт сөндіргіш тұрақты және дәл пайдаланылады

1

Дайындаңыз

Қауіпсіз қалыпта тұрып, пломбаны алып, сақтандырғыш істікті суырыңыз.

2

Жіберу

Саптаманы түтінге емес, жалынның түбінен ұстаңыз.

3

Жіберіңіз

Тұтқаны басып, қоспаны нұсқауларға сәйкес қысқа уақытқа немесе үздіксіз төгіңіз.

4

Жылжыту

Шығу жолын сақтап және жағдайды бақылап, өрт ошағын жүйелі түрде сөндіру.

Арнайы реттілік өрт сөндіргіштің таңбалауымен анықталады.



Қашу жолы артта қалады

- Нұсқаулар мен термиялық әсер ету мүмкіндігінше жақындаңыз.
- Түтіннің ішіне баспаңыз немесе оттың шығуына жол бермеңіз.
- Түтін мен желдің бағытын ескеріңіз, жану өнімдерінің шығуында тұрмаңыз.
- Жалын ұлғайса, көріну нашарласа немесе заряды бітсе, дереу шегініңіз.

**Өртке барынша
жақындауға
тырысқаннан гөрі
жұмысшының
орны маңыздырақ.**



Басқару жоғалған кезде сөндіру тоқтатылады



- Өрт бастапқы ошақ шегінен шығып немесе конструкция бойымен жоғары таралады.
- Түтін қоюланады, көріну нашарлайды немесе шегіну жолы өзгереді.
- Газ, жарылыс, қауіпті заттар немесе жасырын жану күдігі бар.
- Өрт сөндіргіш жұмыс істемейді, өрт сөндіргіш заты таусылды немесе құрал дұрыс таңдалмаған.

Уақытында шегіну - сәтсіздік емес, кәсіби шешім.



03

эвакуация және хабар

Өрт шыққанға дейін адамдардың жүру жолы, байланысы және есебі анық болуы керек.





Эвакуация жолдары әрқашан анық

- Өткелдер, баспалдақтар, есіктер мен шығулар материалмен және жабдықпен толтырылмаған.
- Эфир жолындағы есіктер ашық және импровизацияланған құрылғылармен жабылмайды.
- Белгілер мен авариялық жарықтандыру көрінуі керек.
- Қате немесе бұғатталған жол туралы дереу хабарланады.

**Шығу жолы
дабыл кезінде
емес, қалыпты
жұмыс кезінде
тексеріледі.**

Эвакуация жоспарын оқи білуіңіз керек

- Ағымдағы орынды, негізгі бағытты және балама бағытты табыңыз.
- Көрсетілген болса, қолмен шақыру нүктелерін, сөндіру құралдарын және жинау орнын белгілеңіз.
- Жоспарды нақты есіктер мен өткелдермен салыстырыңыз.
- Орналасуды өзгерту диаграмма мен нұсқауларды жаңартуды қажет етеді.



Жоспар маршрут туралы нұсқау, бірақ шешім нақты түтін мен кедергілерді ескереді.



101/112-ге қоңырау: негізгісін айтыңыз

1

Мекенжай

Нысан, алаң, еден, бағдар және қауіпсіз кіру.

2

Не жанып жатыр

Материал, жабдықтар, үй-жайлар және көрінетін белгілер.

3

Адамдар, қауіптер

Жараланған, қысылған, газ, баллондар немесе химиялық заттар.

4

Байланыс

Аты-жөні, нөмірі және келген бірліктерді кім қарсы алады.

Диспетчерден бұрын әңгімені аяқтамаңыз және қысқа әрі нақты жауап беріңіз.



Тез шығыңыз, бірақ үрейленбеңіз

- Жеке заттарыңызды қалдырыңыз және ең жақын қауіпсіз жолды таңдаңыз.
- Айқас ағын жасамай, тағайындалған рөлге көмектесіңіз.
- Қауіпсіз болса, есікті артыңыздан жабыңыз, бірақ оны құлыптамаңыз.
- Арнайы тәртіп бойынша эвакуациялауға арналмаған лифт пайдаланылмайды.

Жабық, құлпы ашылған есік түтін мен өрттің таралуын бәсеңдетуі мүмкін.



Адамдарды санау үшін жинау нүктесі қажет

- Белгіленген жерге жетіп, тобыңызбен бірге болыңыз.
- Шақыруға жауапты адамға өзіңізді хабарлаңыз.
- Хабар-ошарсыз кеткен адамның мүмкін болатын жері туралы ақпарат беріңіз.
- Рұқсатсыз жинау орнын тастамаңыз немесе ғимаратқа оралмаңыз.

**Рұқсатсыз кету
құтқарушылард
ы қажетсіз
іздеуге
бағыттауы
мүмкін.**



Рұқсатсыз қайта кіруге тыйым салынады



- Құжат, телефон, киім немесе құрал үшін кері оралмаңыз.
- Әріптесті іздеу үшін ішке кірмеңіз: оның ықтимал орналасқан жерін құтқарушыларға хабарлаңыз.
- Қоршаудан өтпеңіз және жедел қызмет бөлімшелерінің келуіне кедергі жасамаңыз.
- Ішке қайта кіруге жауапты тұлғаның ресми рұқсатынан кейін ғана болады.

Түтін көрінбесе де, ішінде улы газдар қалуы және тәуекел құлауы мүмкін.



04

Алдын алу және отты жұмыстар

Өрттің алдын алу тәртіпті, электр қуатын, жанғыш материалдарды және тұтану көздерін күнделікті бақылау арқылы жүзеге асырылады.

| Реттілік өрт жүктемесін азайтады

- Жанғыш қалдықтар берілген контейнерлерге жүйелі түрде тасталады.
- Өткелдер, шығулар, өртке қарсы шкафтар мен өрт сөндіргіштер жабылмаған.
- Төгілген заттар процедураға сәйкес тазартылады және ластанған материалдар қауіпсіз түрде сақталады.
- Уақытша сақтау орны тұрақты қоймаға айналмайды.

Тазалау тек сыртқы тәртіп емес, өрттің алдын алу элементі болып табылады.



| Электр ақауы жасырылмаған

- Желіні шамадан тыс жүктемеңіз немесе қолдан жасалған ұзартқыш сымдарды немесе қосылымдарды пайдаланбаңыз.
- Зақымдалған кабель, жылу, иіс және ұшқынның шығуы ажыратуды және хабарлауды қажет етеді.
- Нұсқауларда қарастырылған болса, жабдық аяқталғаннан кейін өшіріледі.
- Электр панельдері мен қорғаныс құрылғылары қолжетімді және жабық күйде сақталады.

**Іске қосылған
қорғанысты
себебін білмей
қайта қосу
қауіпті.**



Жанғыш сұйықтықтар бақылауда сақталады

- Таңбасы анық көрінетін, үйлесімді жабық ыдысты пайдаланады.
- Жұмыс орнындағы зат мөлшерін өндірістік қажеттілікпен және жергілікті ережелермен шектейді.
- Қызуды, ұшқынды, төгілуді және үйлеспейтін заттарды бірге сақтауды болдырмайды.
- Желдету мен төгіндіні авариялық жинау құралдарын алдын ала дайындайды.

**Белгісіз
контейнерге
құйылған
сұйықтық қос
тәуекел
жасайды.**



Темекі шегу – тек белгіленген жерде

- Орын өрт қаупін ескере отырып белгіленген және ұйымдастырылған.
- Қоймаларда, өндіріс орындарында және ол орнатылған басқа жерлерде темекі шегуге тыйым салынады.
- Темекі тұқылдары толығымен сөндіріліп, берілген жанбайтын контейнерге салынады.
- Электрондық темекі шегу құрылғылары да жергілікті режимге бағынады.

**Ашық оттың
болмауы
қыздыру көзінің
жоқтығын
білдірмейді.**



Отты жұмысты доға тұтанғанша дайындаңыз

1

Рұқсат ету

Орын, наряд-рұқсат, жауапты және уақытты анықтаңыз.

2

Дайындаңыз

Жанғыш материалды алып тастаңыз немесе бекітіңіз, жабдықты, сынақ ортасын оқшаулаңыз.

3

Беріңіз

Өрт сөндіру құралдары, қоршаулар, желдету, байланыс және бақылау.

4

Монитор

Аяқтау кезінде және аяқталғаннан кейін белгіленген тәртіпте бақылаңыз.

Портативті экран жасырын жанғыш материалдарды алып тастауды алмастыра алмайды.



Өрт кезекшісі жұмыстан соң да бақылайды

- Бақылаушы ұшқын таралу аймағын, жасырын қуыстарды және іргелес үй-жайларды бақылайды.
- Оның байланыс құралы бар, ол жұмысты тоқтату тәсілін және өрт сөндіру құралдарының орналасуын біледі.
- Өрт бақылау кезекшілігін бақылаудан алаңдататын басқа міндетпен қатар атқармайды.
- Жұмыстан кейінгі бақылау ұзақтығы ережелермен және жергілікті рұқсатпен белгіленеді.

**Тұтану
дәнекерлеуші
кеткеннен кейін
анықталуы
мүмкін.**



| Түтін не күйген иіс — әрекет ету белгісі

1

Елемей қоймаңыз

Қауіпсіз жұмысты тоқтатып,
шығу жолын бағалаңыз.

2

Сигнал беріңіз

Адамдарды ескертіп,
101/112 және жергілікті
схема арқылы хабарлаңыз.

3

Эвакуация

Есіктерді құлыптамай
жауып, қауіпсіз түрде
жүргізіңіз.

4

Ақпаратты жіберіңіз

Нақты орынды, белгілерді
және ықтимал қауіпті
материалдарды көрсетіңіз.

Көрінетін жалынды немесе қайталанатын сигналды күтпеңіз.



Сценарий: шығудағы себет өртенді

SCRIPT

- Бағалаңыз: өрт ошағы шағын, бірақ эвакуация бағытына жақын орналасқан.
- Дабыл беріп, өрттің есікке баратын жолды кесуіне жол бермей, адамдардың шығуын қамтамасыз етіңіз.
- Тек оқытылған болсаңыз, өрт сөндіргіш сәйкес келсе және шегіну жолы бос болса ғана сөндіруге кірісіңіз.
- Түтін көбейсе, дереу шегініңіз, есікті құлыптамай жабыңыз және жиналу орнына барыңыз.

**Шығу жұмысшы
мен өрт
арасында
болмауы керек.**



Сценарий: электр панелінен шыққан түтін

SCRIPT

- Шкафты рұқсатсыз ашпаңыз және кернеу бар деп күдіктенсеңіз, шкафты ұстамаңыз.
- Дабыл қағып, 101/112 нөміріне хабарлаңыз және эвакуацияны ұйымдастырыңыз.
- Токты өшіруді уәкілетті тұлға қауіпсіз процедураны сақтай отырып жүзеге асырады.
- Өрт сөндіргішті пайдалануға оның дұрыс белгіленген және қауіпсіз қашу жолы болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

Жасырын электр және доға қауіп көрінетін жалыннан жоғары болуы мүмкін.



Өрт кезіндегі соңғы алгоритм

- ✓ Есеп: дабыл, 101 немесе 112, нақты орын және қауіптер.
- ✓ Ескерту: жақын маңдағы және жергілікті схемаға сәйкес жауапты адамдар.
- ✓ Эвакуация: қауіпсіз жол, есікті құлыптаусыз жабыңыз.
- ✓ Жинау: шақыру, келмегендер туралы ақпарат, қайта кіруге тыйым салу.
- ✓ Барлық шарттар орындалған кезде қауіпсіз бастапқы өртті ғана сөндіріңіз.