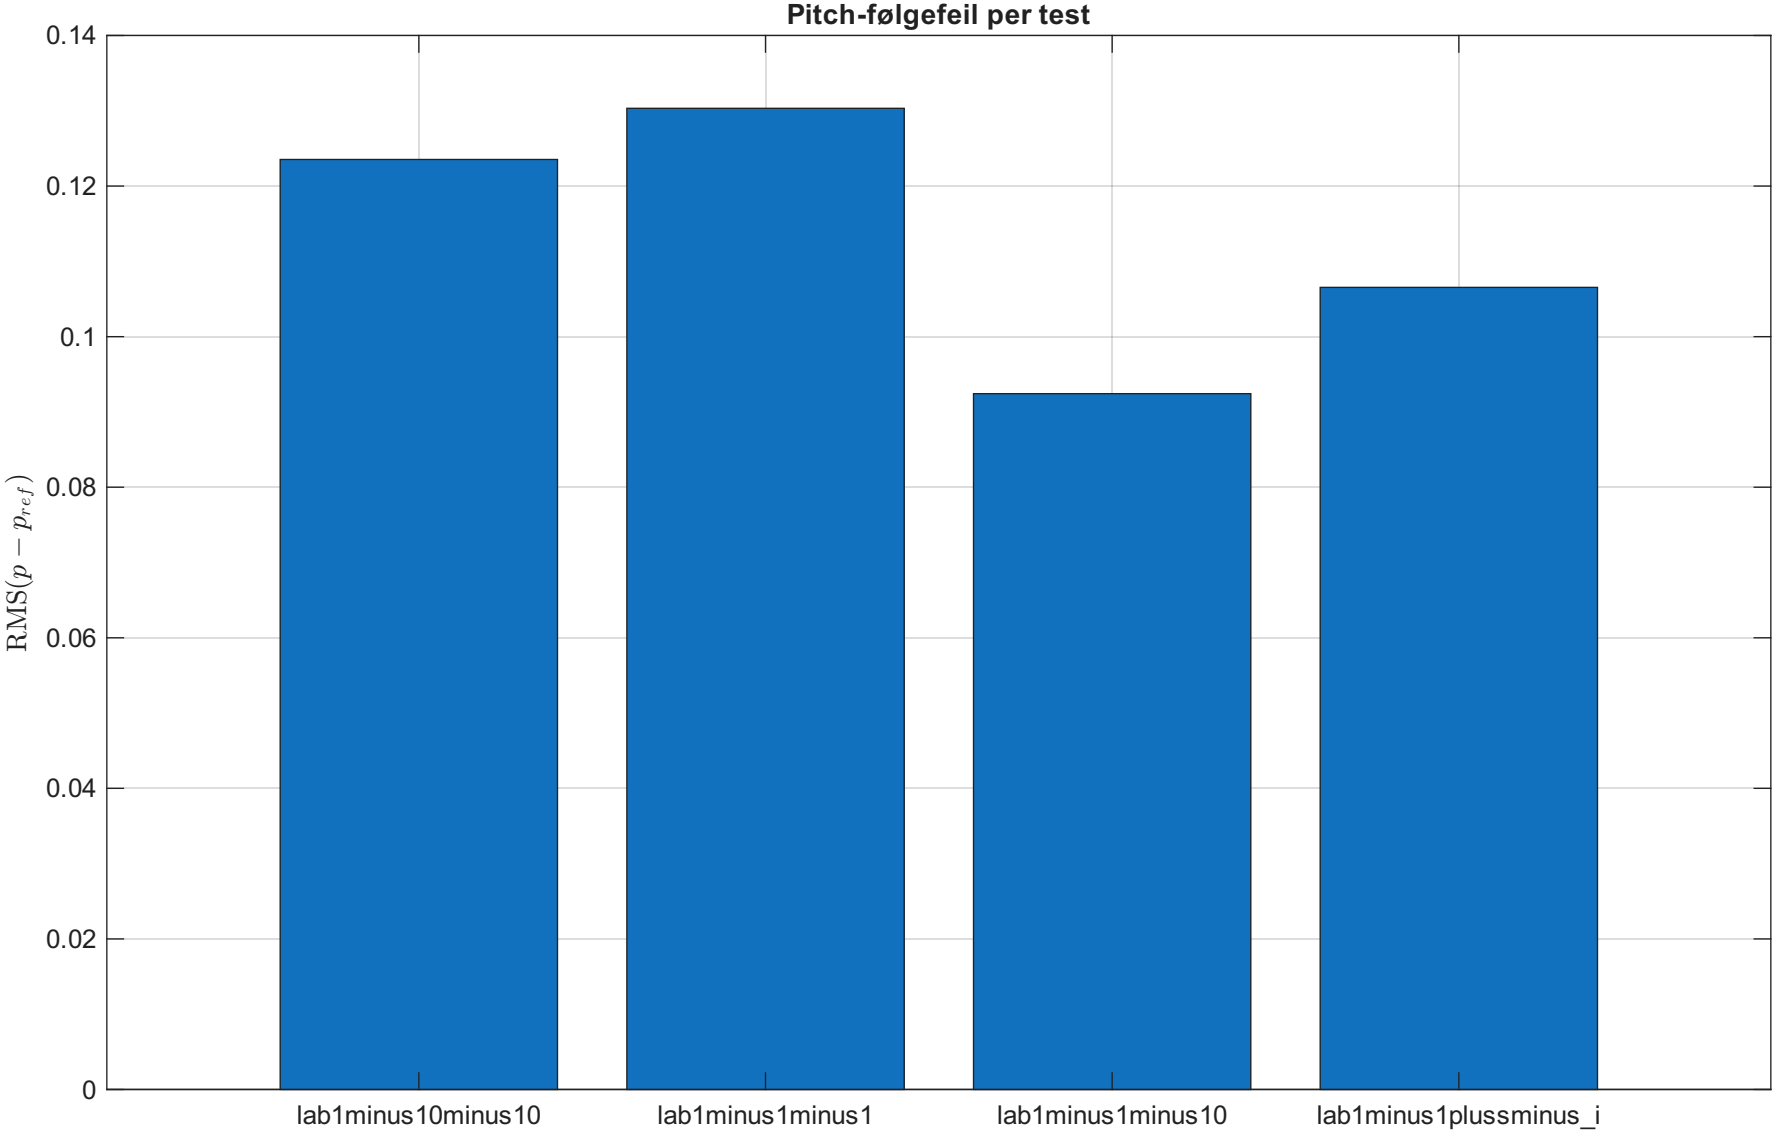
Pitch-følgefeil per test
RMS$(p - p_{ref})$
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
lab1minus10minus10
lab1minus1minus1
lab1minus1minus10
lab1minus1plussminus_i