

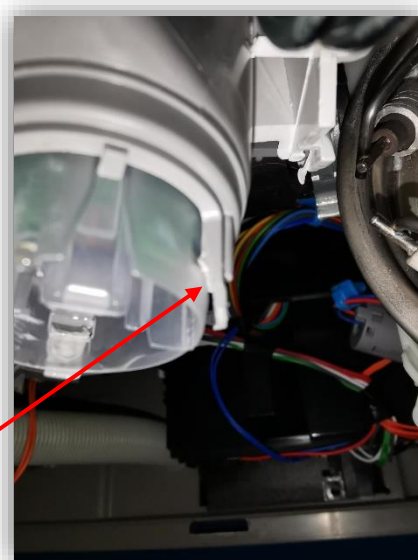


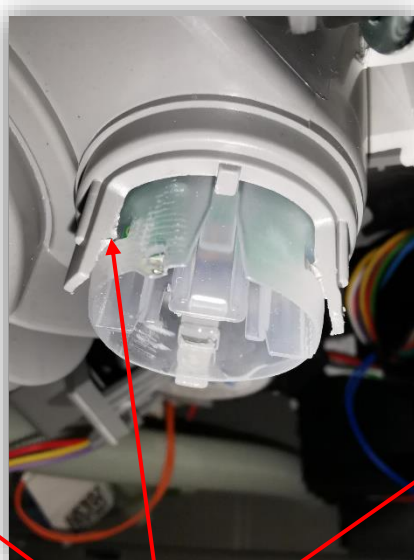

L'ensemble capteurs de turbidité-CTN est accessible par l'intérieur de la cuve sous l'ensemble filtre.

Vous trouverez ci-dessous les étapes de démontage et remontage de ce composant.

Etape 1 : Enlever le socle de l'appareil pour accéder aux différents composants, puis écarter légèrement les 3 ergots du bol qui maintiennent l'ensemble capteurs.

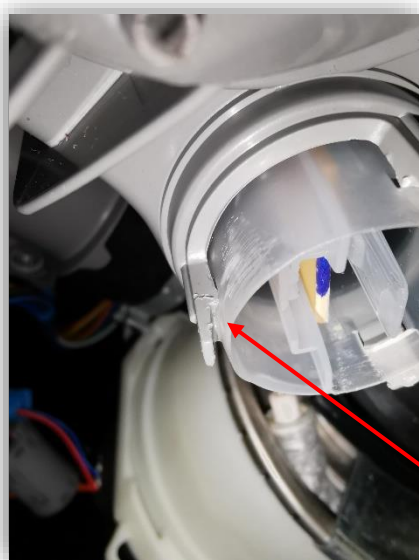

Ergots

Etape 2 : Une fois les 3 ergots légèrement écartés, pousser légèrement l'ensemble capteurs vers le haut. Celui-ci est à enlever par l'intérieur de la cuve.

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

Etape 3 : Pour l'enlever, tirer à l'aide d'une pince, l'ensemble capteurs.



Etape 4 : Pour mettre en place le nouveau capteur, positionner l'ensemble capteurs, via son encoche, le long du détrompeur situé sur le bol.



Encoche



Détrompeur



Glisser le capteur le long du détrompeur jusqu'à ce qu'il se clipse dans le bol

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

Liste des appareils équipés de cet ensemble capteurs.
Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché.

7639467335	DFS28120S	BEKO
7622703977	BDFN36530XC	BEKO
7613263877	DEN59420DX	BEKO
7602707335	KDIS28122	BEKO
7639067335	PDIS28120	BEKO
7617310200	BM 11041 I WF DNM	BEKO
7624107300	GNFP4540WD	GRUNDIG
7602163977	GNV44932	GRUNDIG
7638767335	KDIS28120	BEKO
7638767335	KDIS28120	BEKO
7604267335	DIS45S2	BEKO
7639667335	DFS28120W	BEKO
7639367335	DFS26020W	BEKO
7608803977	GNFP4540XCW	GRUNDIG
7646163935	GSV41821	GRUNDIG
7642008335	BDFS26130WA	BEKO
7622263977	DIN59530AD	BEKO
7676763935	DSS28121X	BEKO

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*