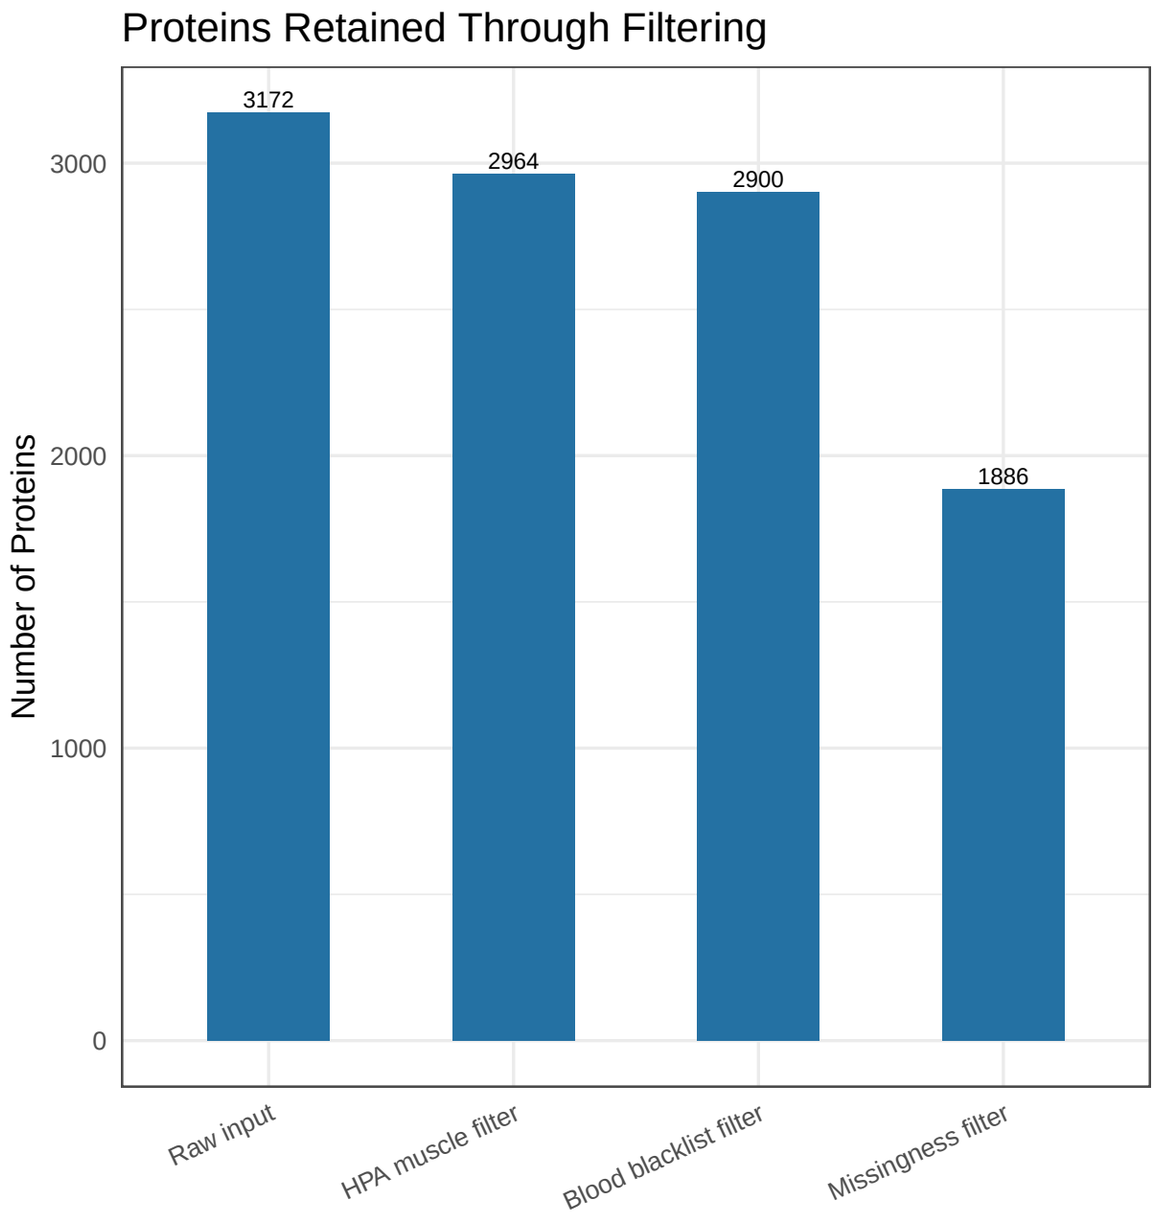
Proteins Retained Through Filtering
Number of Proteins
3172
2964
2900
1886
0
1000
2000
3000
Raw input
HPA muscle filter
Blood blacklist filter
Missingness filter

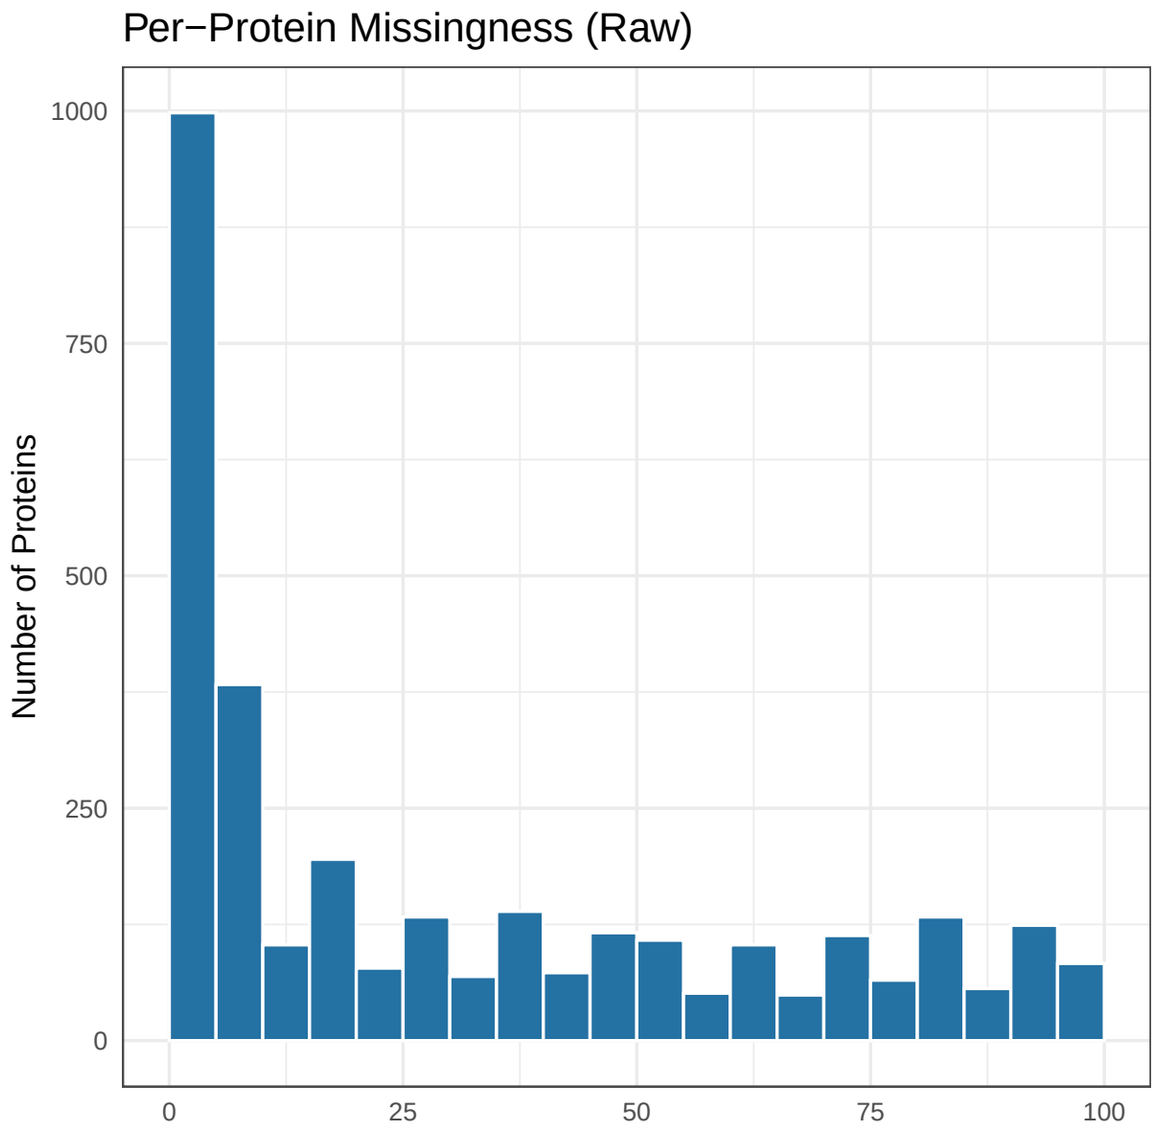
Per−Protein Missingness (Raw)
Number of Proteins
1000
750
500
250
0
0
25
50
75
100
% Missing

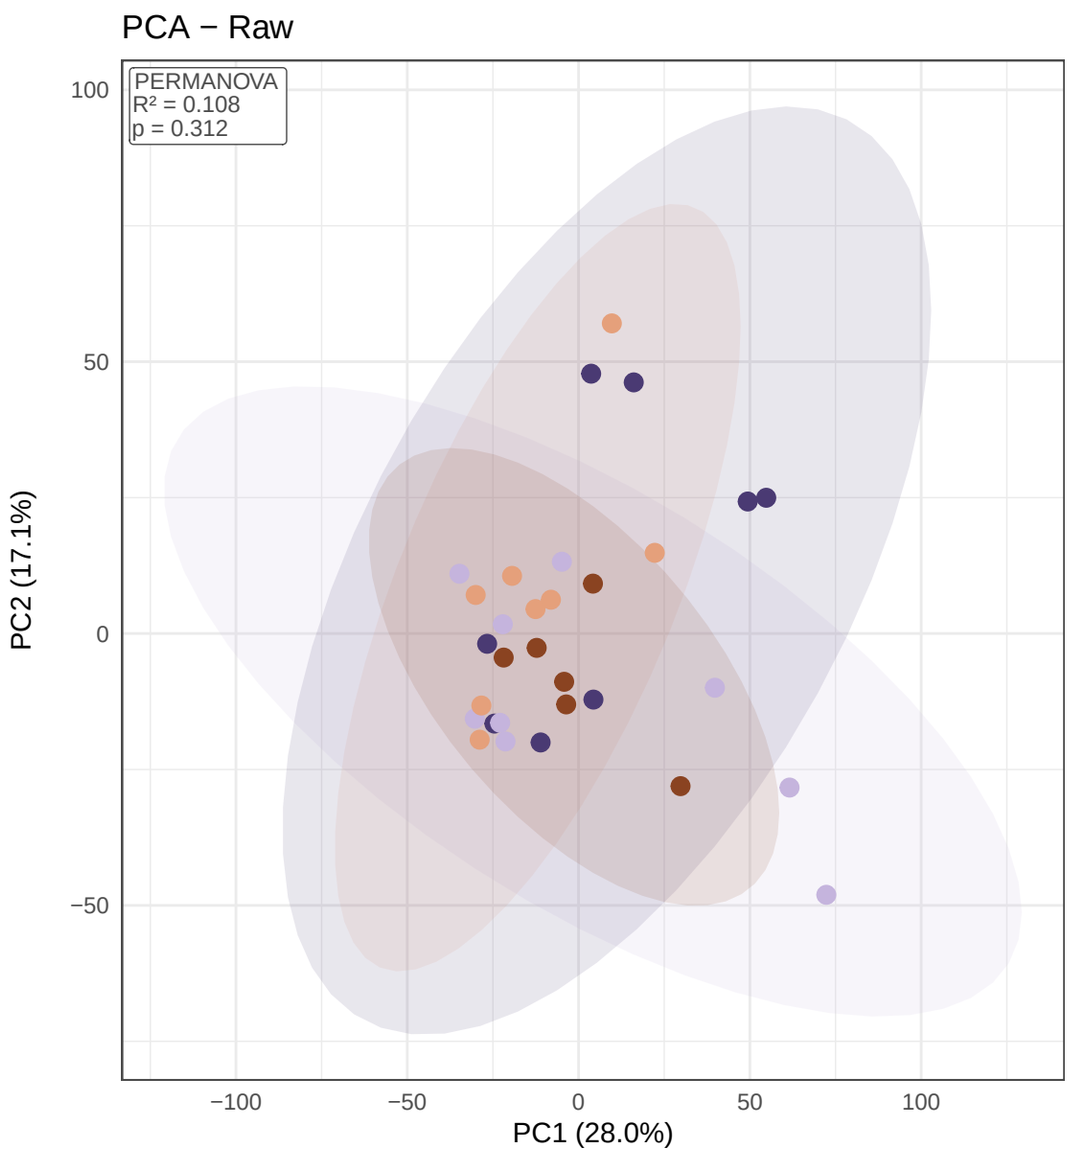
PCA − Raw
PERMANOVA
R² = 0.108
p = 0.312
PC2 (17.1%)
PC1 (28.0%)
100
50
0
−50
−100
−50
0
50
100
CRE_T1
CRE_T2
PLA_T1
PLA_T2

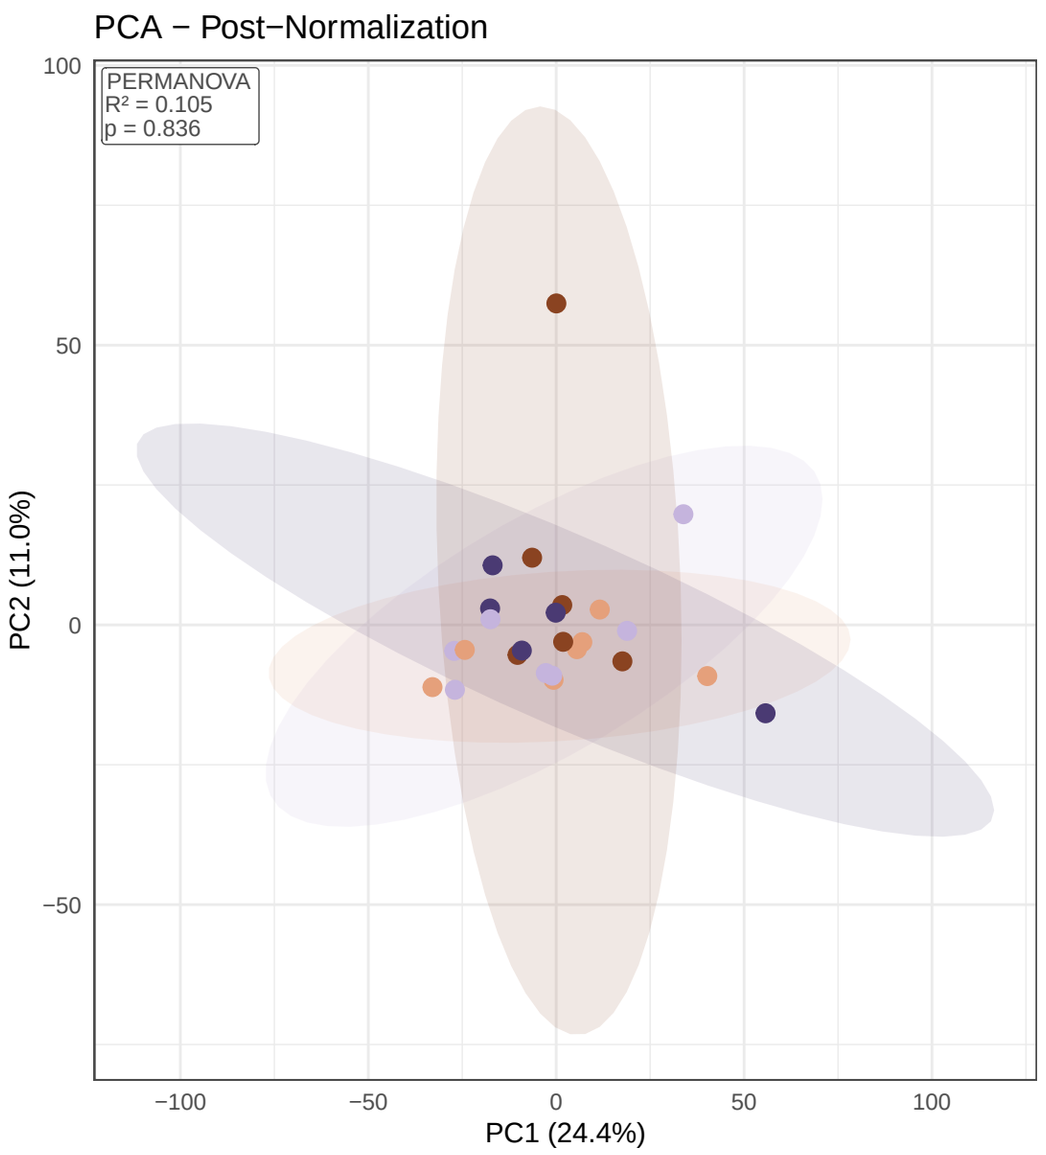
PCA − Post−Normalization
PERMANOVA
R² = 0.105
p = 0.836
PC2 (11.0%)
PC1 (24.4%)
100
50
0
−50
−100
−50
0
50
100
CRE_T1
CRE_T2
PLA_T1
PLA_T2

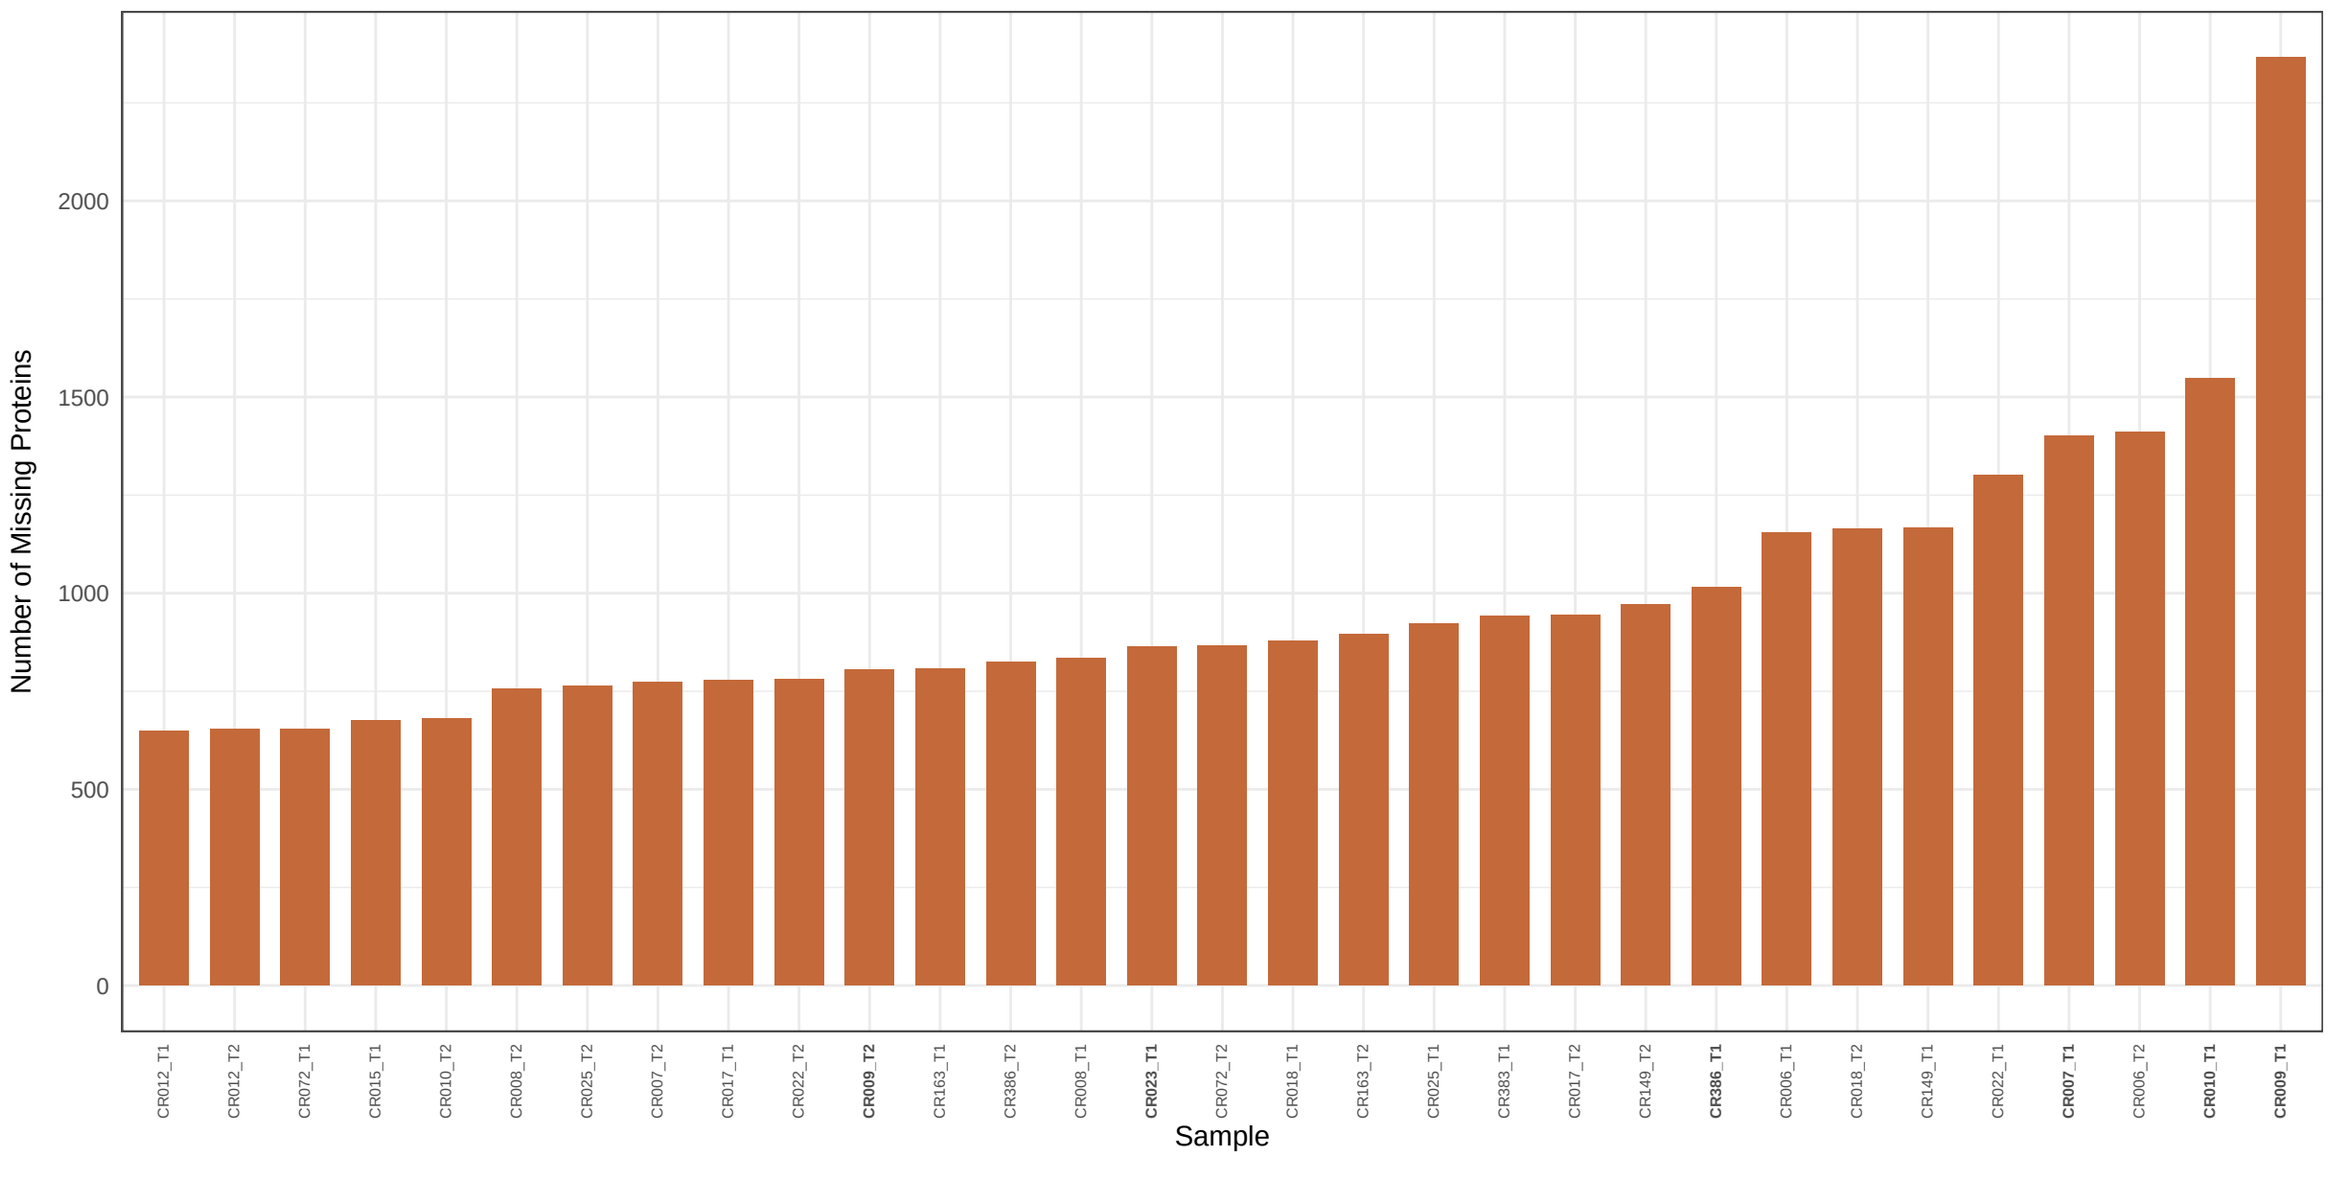
Per−Sample Missingness (Raw, Pre−Normalization)
Number of Missing Proteins
2000
1500
1000
500
0
CR012_T1
CR012_T2
CR072_T1
CR015_T1
CR010_T2
CR008_T2
CR025_T2
CR007_T2
CR017_T1
CR022_T2
CR009_T2
CR163_T1
CR386_T2
CR008_T1
CR023_T1
CR072_T2
CR018_T1
CR163_T2
CR025_T1
CR383_T1
CR017_T2
CR149_T2
CR386_T1
CR006_T1
CR018_T2
CR149_T1
CR022_T1
CR007_T1
CR006_T2
CR010_T1
CR009_T1
Sample