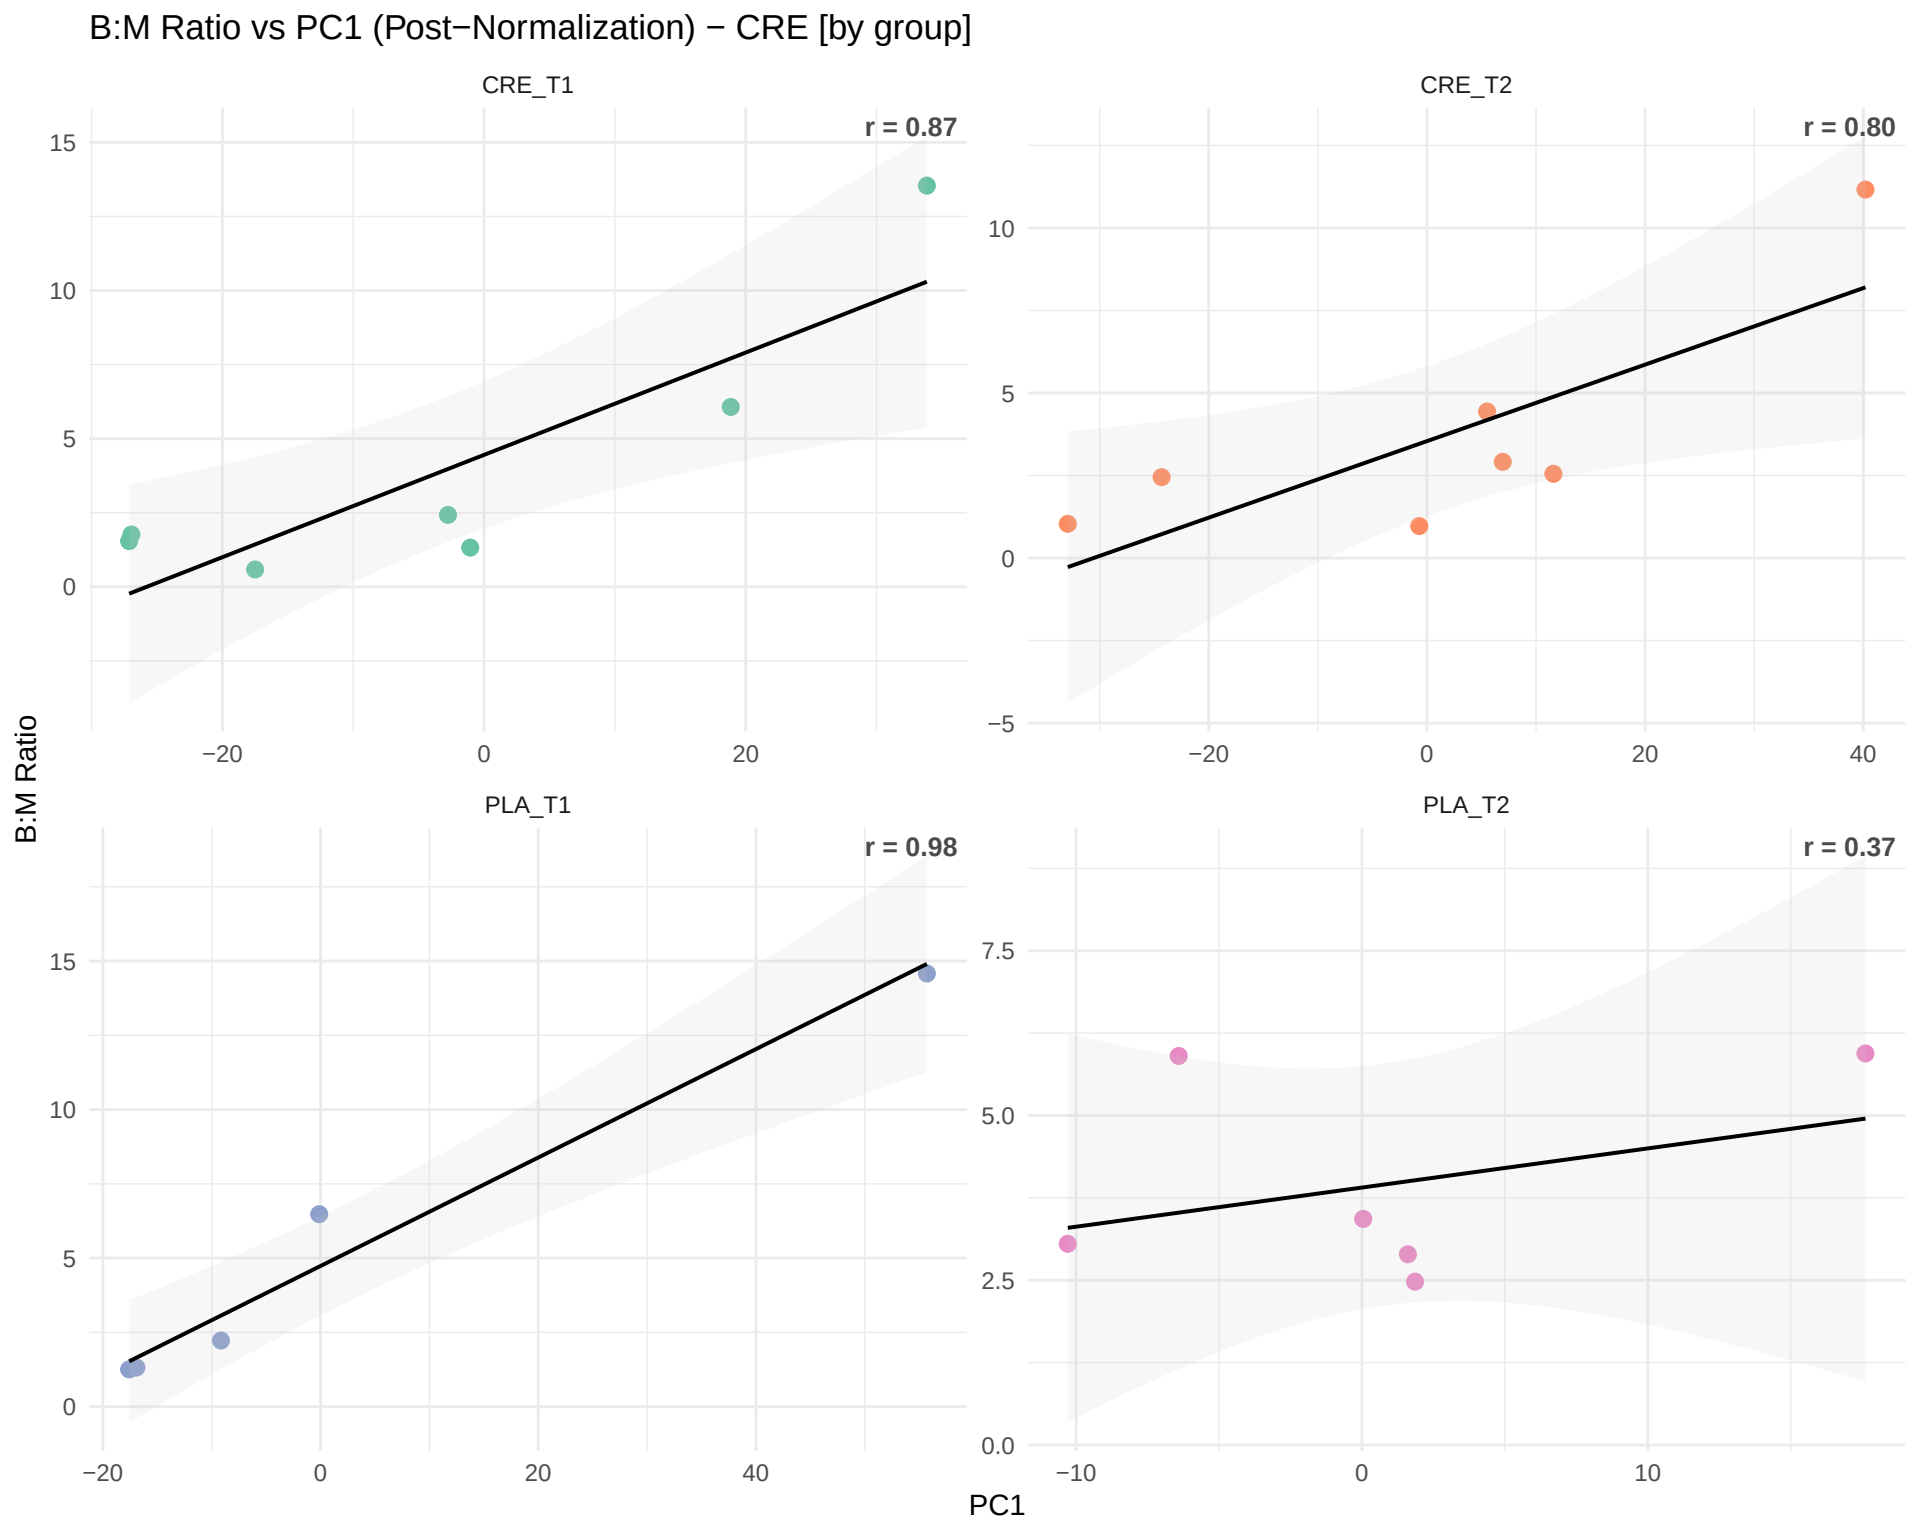
B:M Ratio vs PC1 (Post−Normalization) − CRE [by group]
CRE_T1
r = 0.87
CRE_T2
r = 0.80
PLA_T1
r = 0.98
PLA_T2
r = 0.37
B:M Ratio
PC1