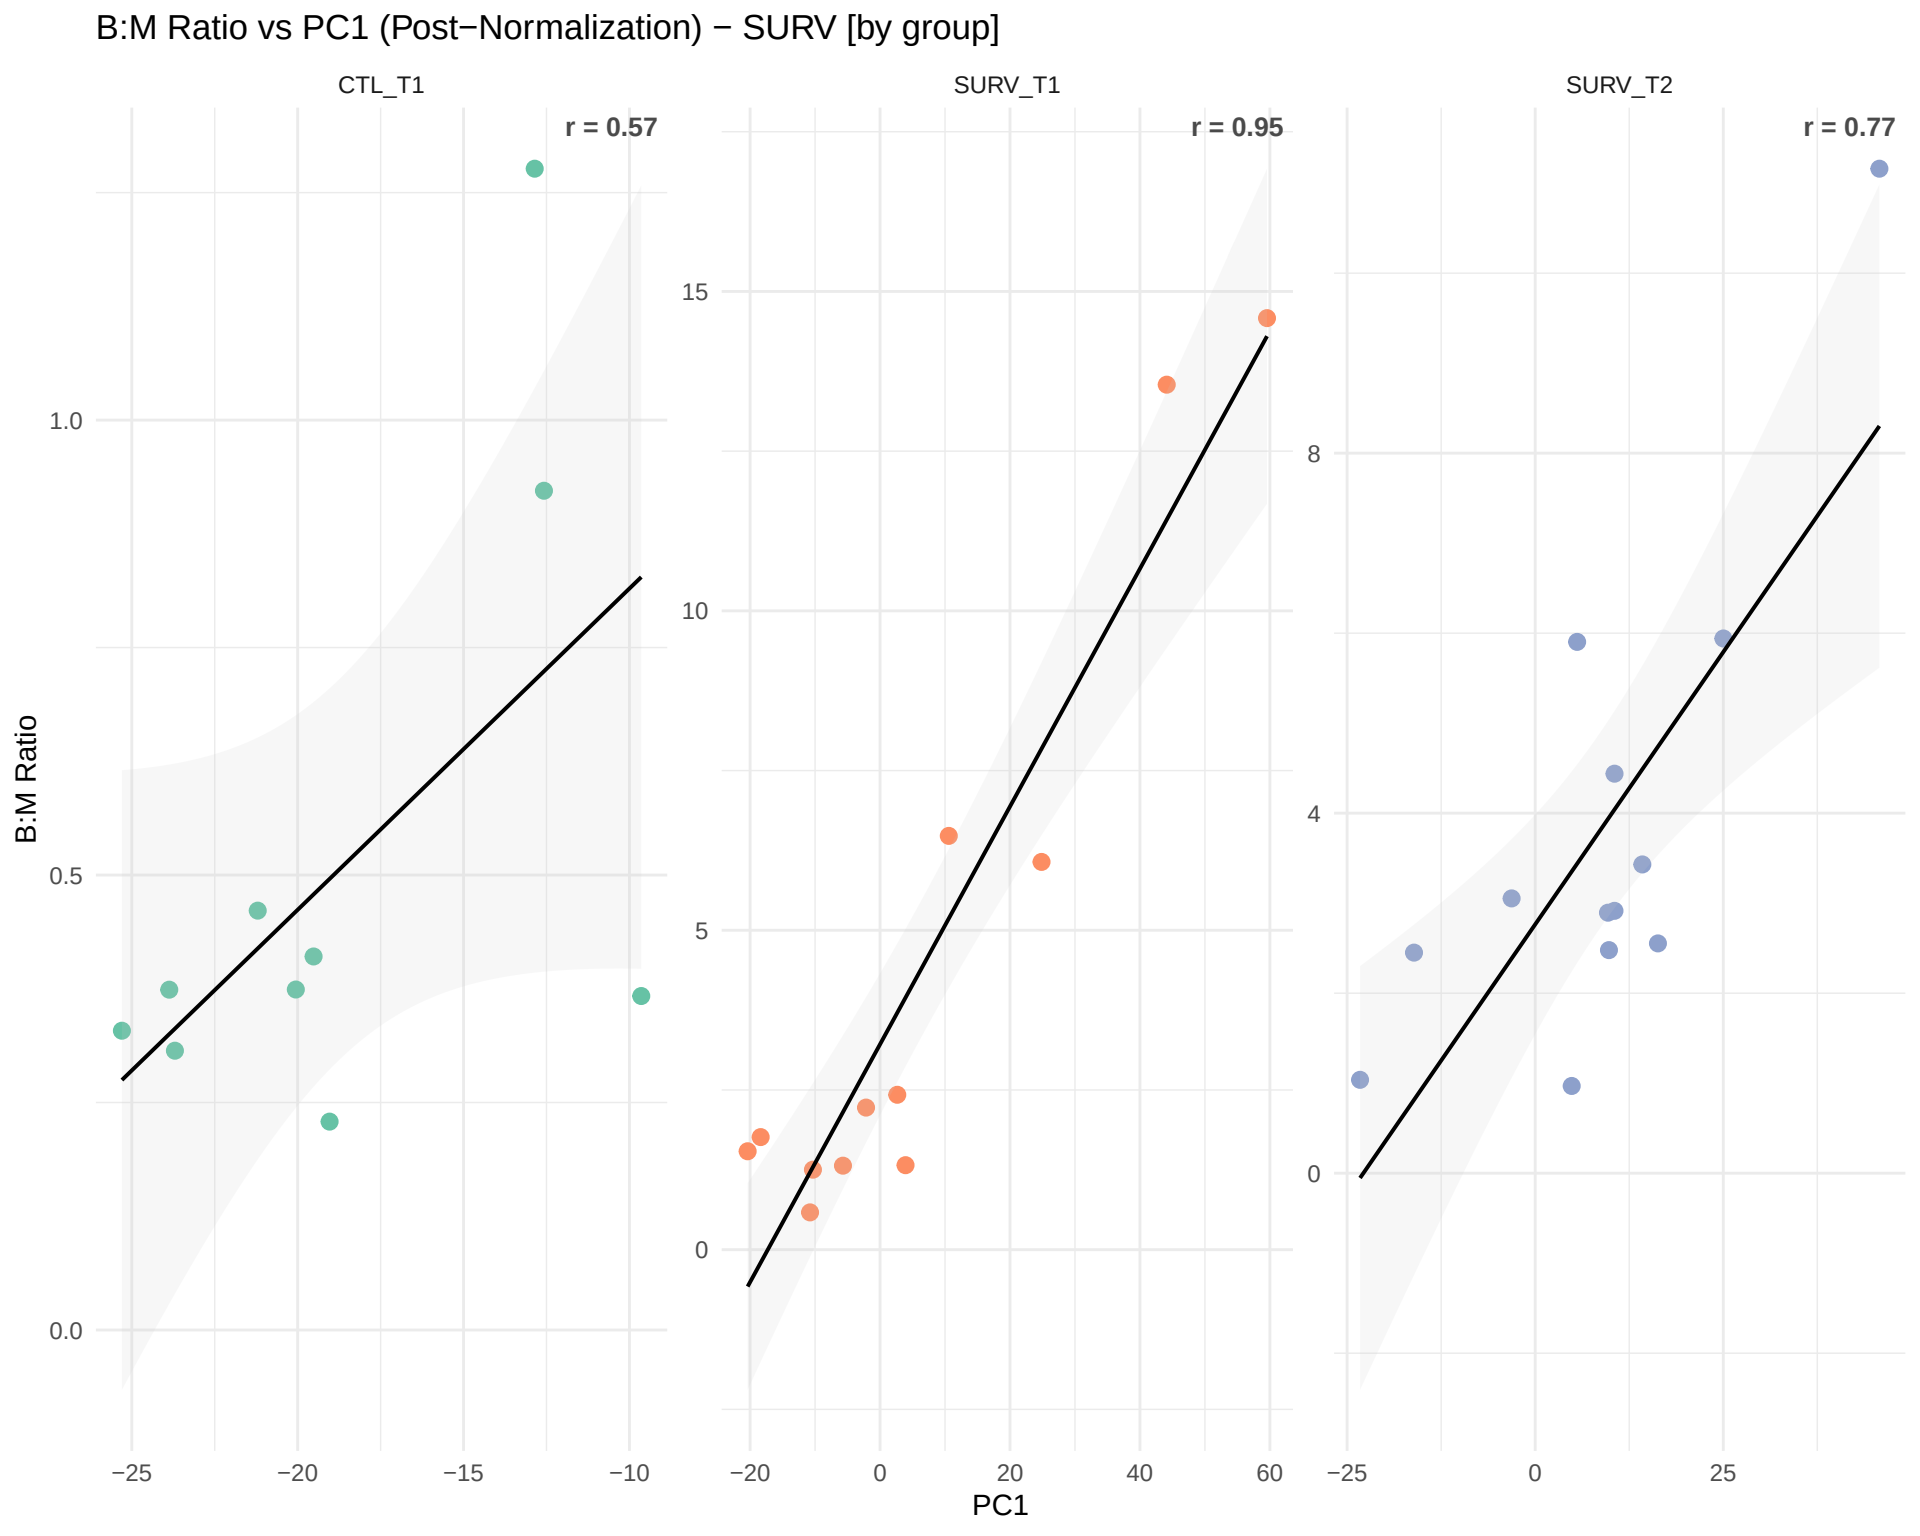
B:M Ratio vs PC1 (Post−Normalization) − SURV [by group]
CTL_T1
SURV_T1
SURV_T2
r = 0.57
r = 0.95
r = 0.77
B:M Ratio
PC1
1.0
0.5
0.0
15
10
5
0
8
4
0
−25
−20
−15
−10
−20
0
20
40
60
−25
0
25