

# Solar Turbines

A Caterpillar Company

## Fluxograma de Processo Proposto


### Condições Locais Especificadas

Elevação: 0 metro

Temp. ambiente: 25°C

Umidade: 60%

Emissões Estimadas na Chaminê	mg/m <sup>3</sup> @15%O <sub>2</sub>	tonelada/Ano
NOx	31.2	48.2
CO	31.8	48.9
UHC	18	27.9

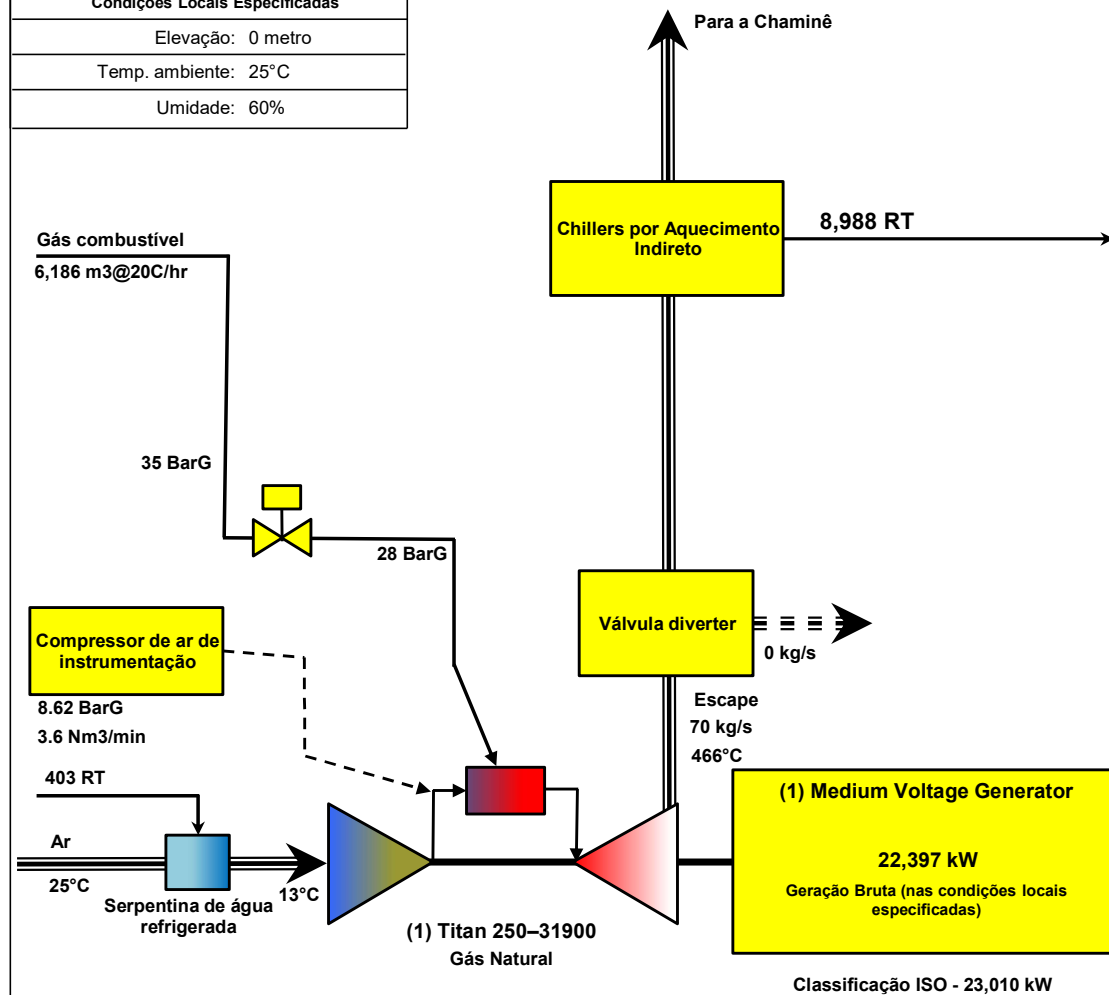

Eficiência do sistema = 78.3%

Vazão de combustível baseada no PCI

Nota: somente para fins de estimativa. Para garantias de performance, consulte o representante da Solar Turbines.

Versão do programa CEP 2201.1

## NCWL

Ref. #	Inquiry Number	April 12, 2022
Projetado por	Nicolas Merlin	