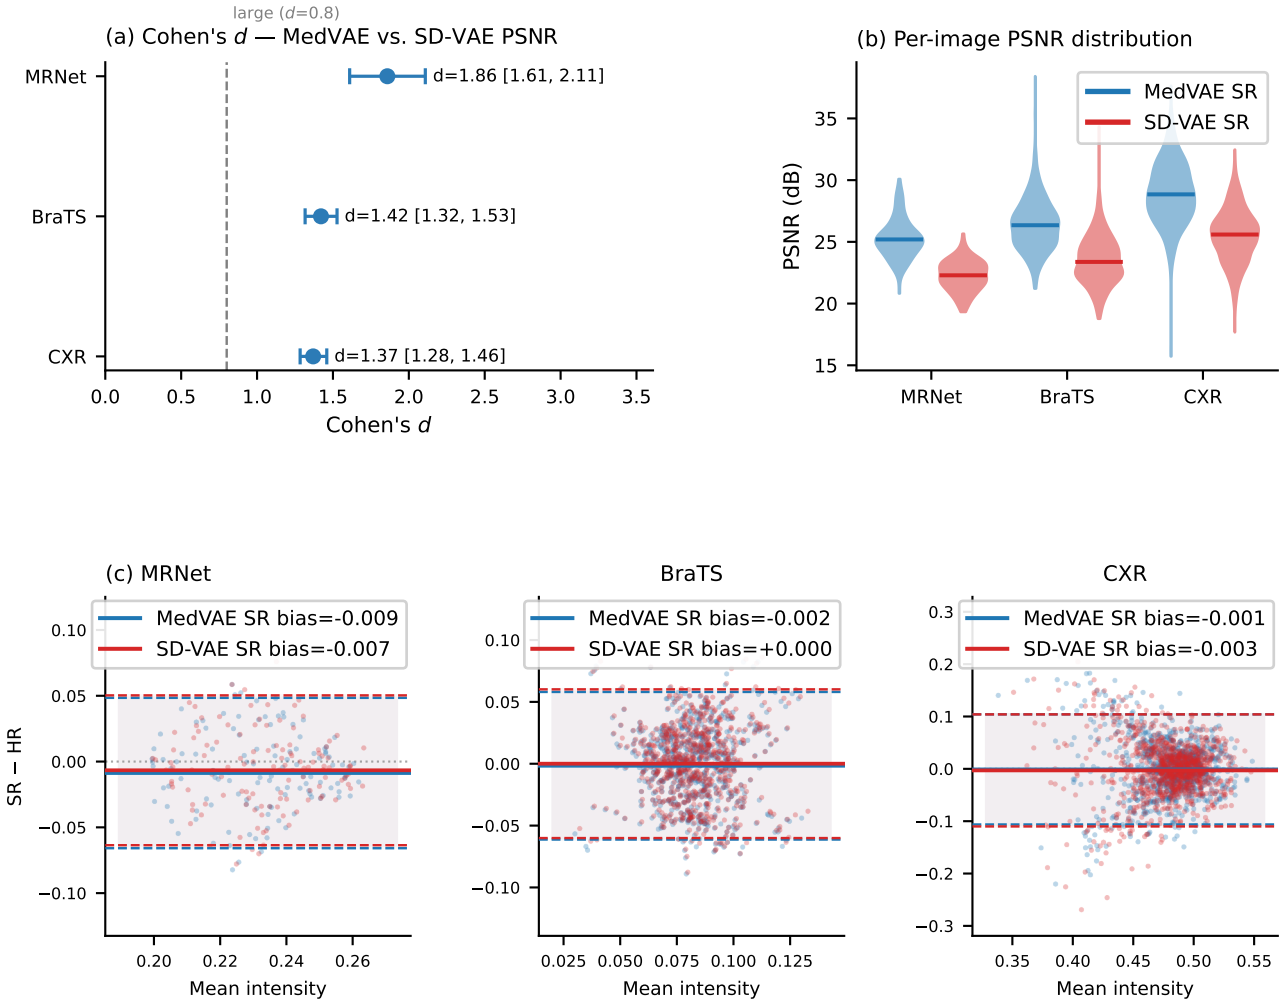
large (d=0.8)
(a) Cohen's d — MedVAE vs. SD-VAE PSNR
MRNet
BraTS
CXR
d=1.86 [1.61, 2.11]
d=1.42 [1.32, 1.53]
d=1.37 [1.28, 1.46]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Cohen's d
(b) Per-image PSNR distribution
MedVAE SR
SD-VAE SR
PSNR (dB)
15
20
25
30
35
MRNet
BraTS
CXR
(c) MRNet
MedVAE SR bias=-0.009
SD-VAE SR bias=-0.007
SR − HR
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
0.20
0.22
0.24
0.26
Mean intensity
BraTS
MedVAE SR bias=-0.002
SD-VAE SR bias=+0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
Mean intensity
CXR
MedVAE SR bias=-0.001
SD-VAE SR bias=-0.003
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
Mean intensity