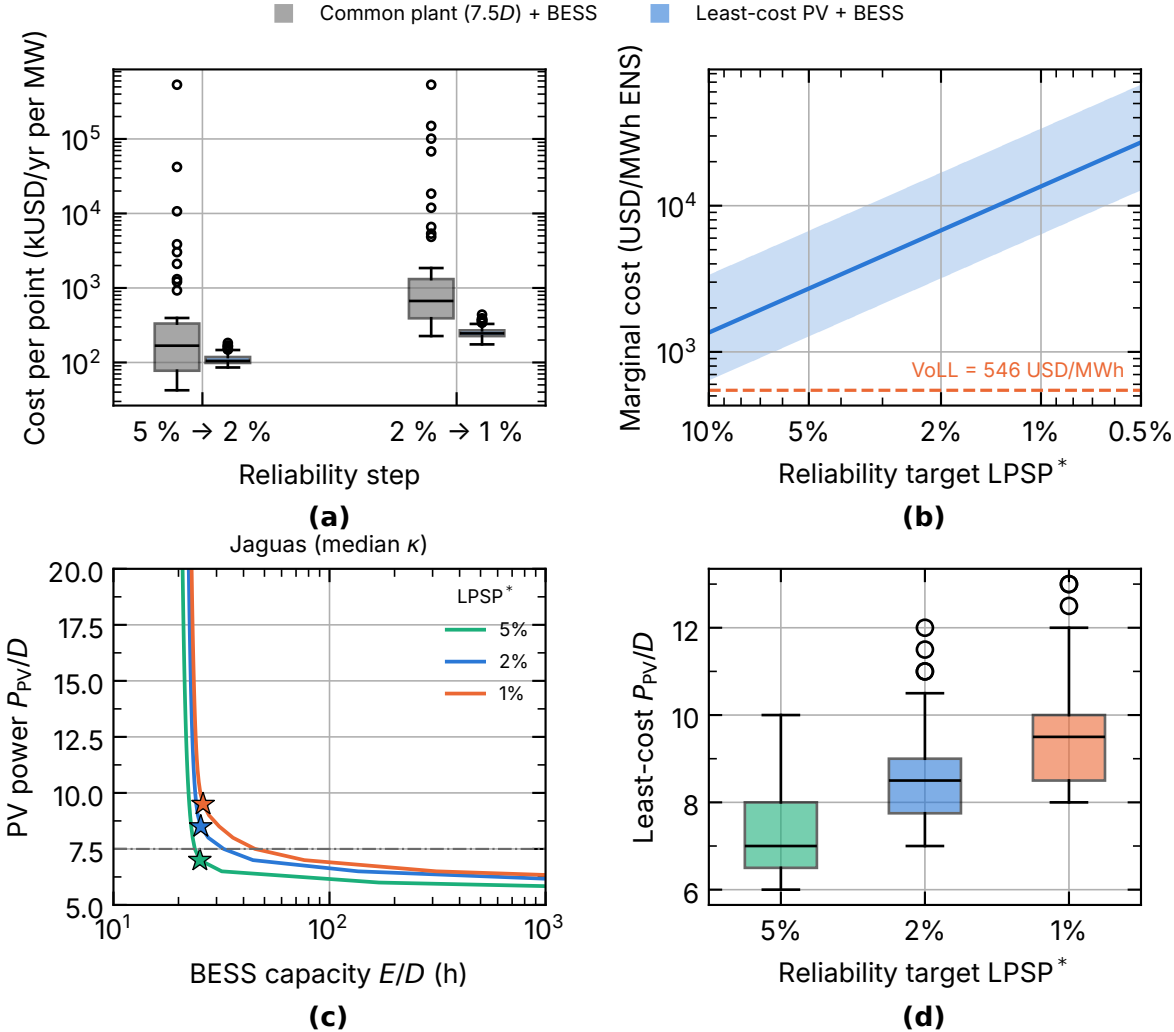
Common plant (7.5D) + BESS
Least-cost PV + BESS
Cost per point (kUSD/yr per MW)
5 % → 2 %
2 % → 1 %
Reliability step
(a)
Marginal cost (USD/MWh ENS)
VoLL = 546 USD/MWh
10%
5%
2%
1%
0.5%
Reliability target LPSP*
(b)
Jaguas (median κ)
PV power P_PV/D
LPSP*
5%
2%
1%
BESS capacity E/D (h)
(c)
Least-cost P_PV/D
5%
2%
1%
Reliability target LPSP*
(d)