


	BAC MELEC	ECOLFOUR	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 3
	Classe :		<i>Page 1/5</i>

Documents ressources:


Dossier Technique

Livre : Distribution Leçon 17 p 250 (*Éditions Bertrand Lacoste*)




Activité 1 : Préparation des opérations de réalisation

A1.1 : Implanter les matériels sur la grille et le pupitre comme demandé dans le dossier technique.



Activité 2 : Réalisation

A2.1 : Câbler le schéma du dossier technique.



Activité 3 : Mise en service

A3.1 : Contrôle hors tension

Sectionneurs Q1 et Q2 ouverts, comment vérifies-tu l'absence de tension?

.....

Montage hors tension : ☐ Oui ☐ Non Un voltmètre est-il un V.A.T? ☐ Oui ☐ Non

- **Vérifie** l'isolement des moteurs.

Avec quel appareil allez-vous vérifier l'isolement du moteur?

Quelle valeur la norme impose-t-elle?donc pour 400V :

Entre quels points faites-vous votre vérification, **vérifie** l'isolement et **complète** le tableau ci-dessous:

Points de mesure	Valeur mesurée
Entre..... et	
Entre..... et	
Entre..... et	
Entre..... et	
Entre..... et	
Entre..... et	

Isolement satisfaisant : ☐ Oui ☐ Non

Comment vérifies-tu l'absence de court-circuit sur ton montage? A quel endroit?

.....

	BAC MELEC	ECOLFOUR	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 3
	Classe :		<i>Page 2/5</i>

C5.2&4



Activité 3 : Mise en service

A3.2 : Contrôle sous tension

Vérifie le sens de rotation des phases avec le contrôleur d'installation ou la pince ampèremétrique METRIX MX 240 en position Voltmètre au dessus de votre sectionneur.

Méthode choisie: Symbole affiché:

Relève les caractéristiques sur la plaque à bornes du moteur 1 correspondant au ventilateur:

$P_u =$ $U_{\max}$ 1 enroulement: $\cos \varphi =$ $\eta = 0,82$

Relève les caractéristiques sur la plaque à bornes du moteur 2 correspondant au tapis:

$P_u =$ $U_{\max}$ 1 enroulement: $\cos \varphi =$ $\eta = 0,86$

A partir de la plaque signalétique des moteurs déterminez le couplage à effectuer dans la plaque à borne des moteurs, réalisez ou vérifiez ensuite le couplage.

Couplage moteur 1:car

Couplage moteur 2:car

Mesure la tension aux bornes du moteur dans le sens horaire.

Quel appareil allez vous utiliser?

<i>Points de mesure:</i>			
<i>Tension: (V)</i>			

Les tensions mesurées vous semblent-elles correctes? ☐ Oui ☐ Non

Justifie:.....


Mesure la tension aux bornes du moteur dans le sens anti-horaire.

Quel appareil allez vous utiliser?

<i>Points de mesure:</i>			
<i>Tension: (V)</i>			


Les tensions mesurées vous semblent-elles correctes? ☐ Oui ☐ Non


Justifie:.....



A3.3 : Essais

A l'aide de votre montage en état de fonctionnement, **complète** les chronogrammes suivants.

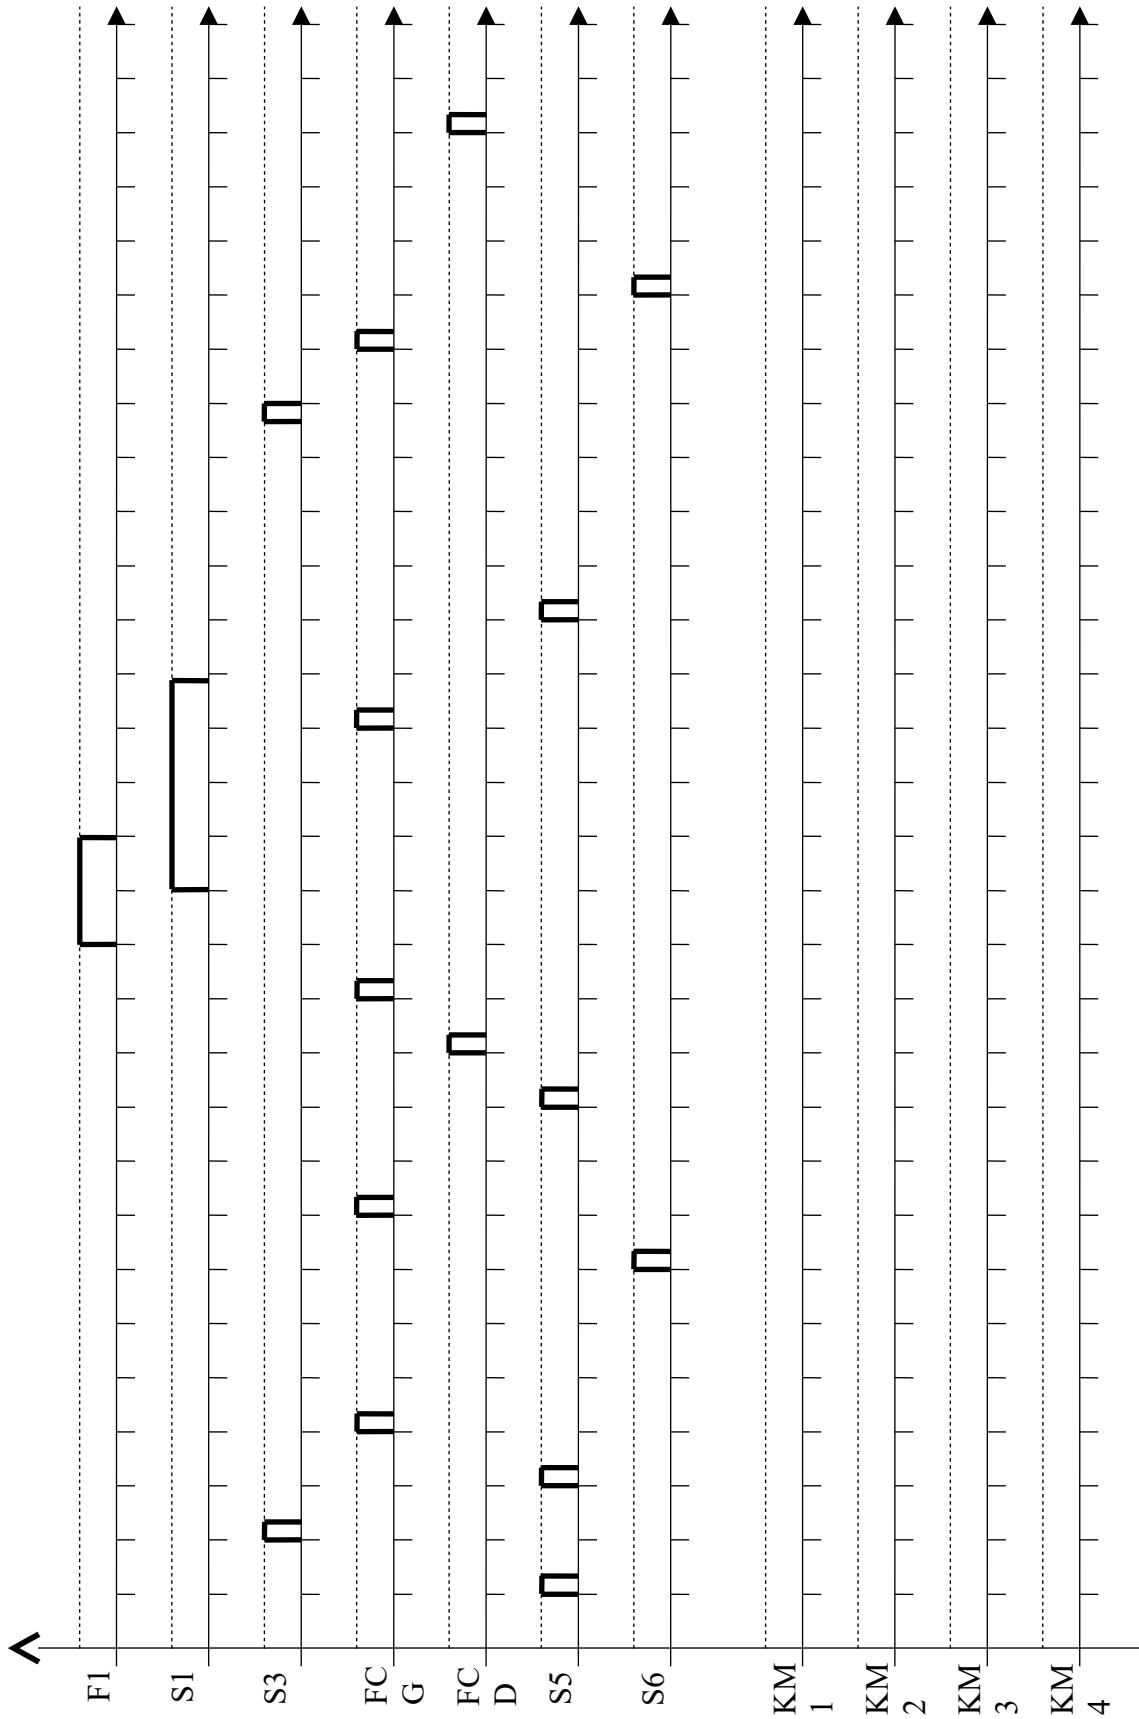



Activité 4 : Maintenance

Le montage ne fonctionne plus, à la suite du constat, **complète** les tableaux puis **décrit** tes hypothèses oralement au professeur avant de procéder aux essais, en respectant les règles de sécurité.

Panne 1 : CONSTATATIONS	SCHEMA DE CÂBLAGE DE LA ZONE PRÉSUMÉE EN DÉFAUT
A partir de contrôles visuels ou d'essais partiels	

CHOIX DU MODE D'INTERVENTION :

Hors tension travail à l'ohmmètre •

Sous tension de 24V au voltmètre •

CAUSES POSSIBLES	VÉRIFICATION DES CAUSES POSSIBLES				
Énumérer les causes possibles dans un ordre logique	Préparation du test en tenant compte de l'accessibilité des points pour effectuer les mesures		Réalisations des tests		
	Choix des points tests		Résultats des mesures	Interprétation des résultats	Commentaires
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Contrôle du professeur	INDIQUER PAR UNE CROIX EN ROUGE LE DÉFAUT SUR LE SCHEMA				
REMISE EN ETAT					
Préciser l'élément en défaut et proposer une réparation					

Rédige un compte rendu de la démarche suivie :

	BAC MELEC	ECOLFOUR	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 3
	Classe :		<i>Page 5/5</i>

C10.1 – C4.4



Activité 5 : Modification

On vous demande de modifier le fonctionnement du tapis de telle façon que le tapis revienne automatiquement, après une pause de 4 secondes, une fois rencontré le fin de course droite (C5).

Réalise les schémas de puissance et de commande sous logiciel Schemaplic (fichier espace pédagogique) afin qu'ils répondent au nouveau cahier des charges.

Modifie ensuite ton câblage en prenant en compte de cette évolution.