

	BAC MELEC	DOSSIER TECHNIQUE POMPAGE	U31 - Réalisation	
	Nom :		S4 - TP 1	P1
	Classe :		<i>Page 1/2</i>	


Cahier des charges :

La mise en service de la pompe est réalisée par un bouton poussoir Marche (S3). Sa mise hors service s'effectue par un bouton poussoir Arrêt (S2). Un bouton d'arrêt d'urgence (S1) interrompt le fonctionnement lors d'un dysfonctionnement. Un capteur de niveau (N1) permet de couper automatiquement la pompe en cas de niveau de cuve basse.

Un voyant vert permet de signaler la mise en marche de la pompe.

Un voyant rouge permet de signaler un défaut sur le moteur de la pompe.

Un voyant blanc permet de signaler la mise sous tension de l'armoire.

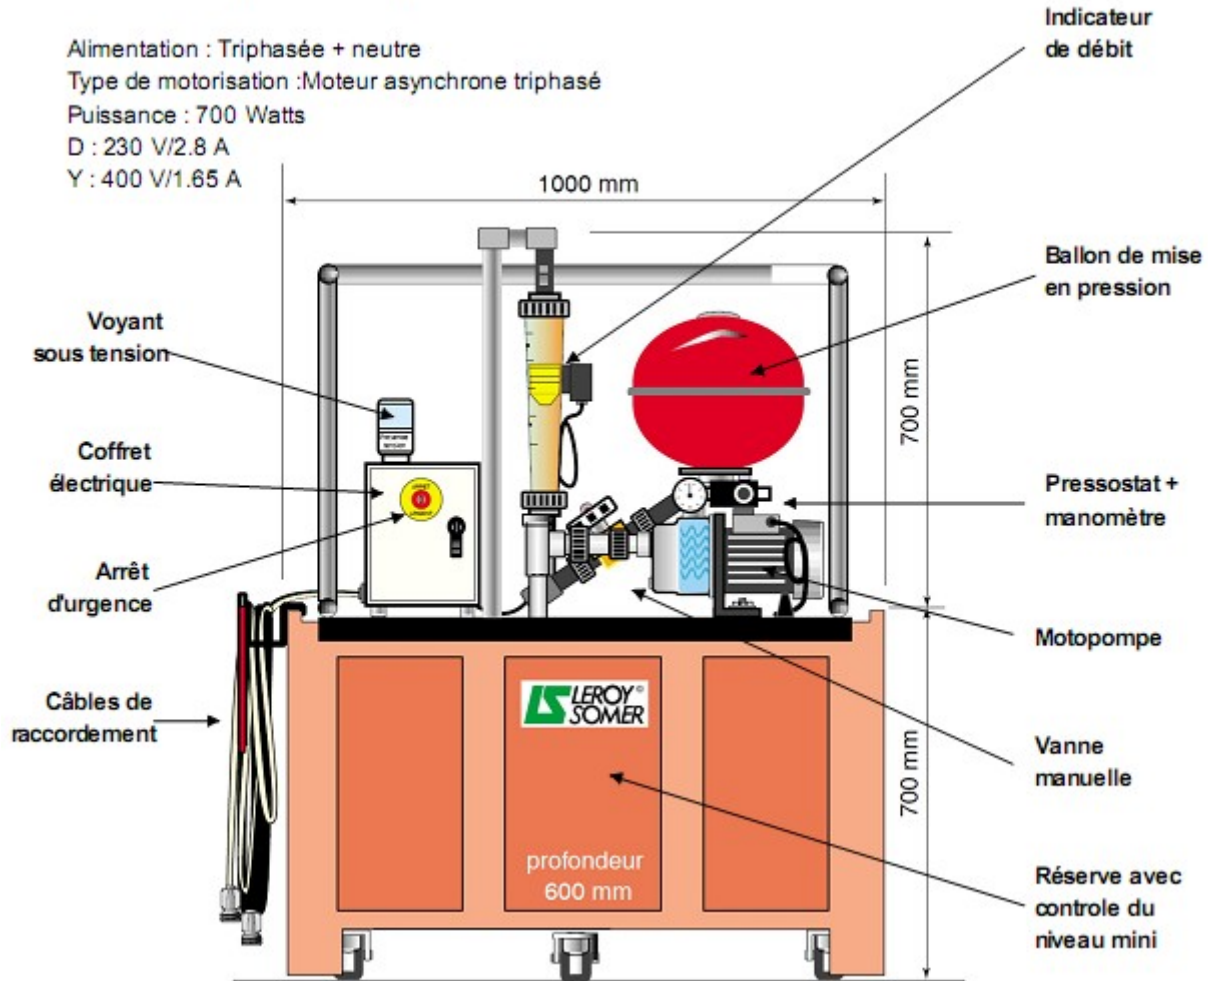

Page 2/2

Q1	KM1	F1	Q2	Q3	T1	X1	X2	S1	S2	S3	H1	H2	H3			
----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--