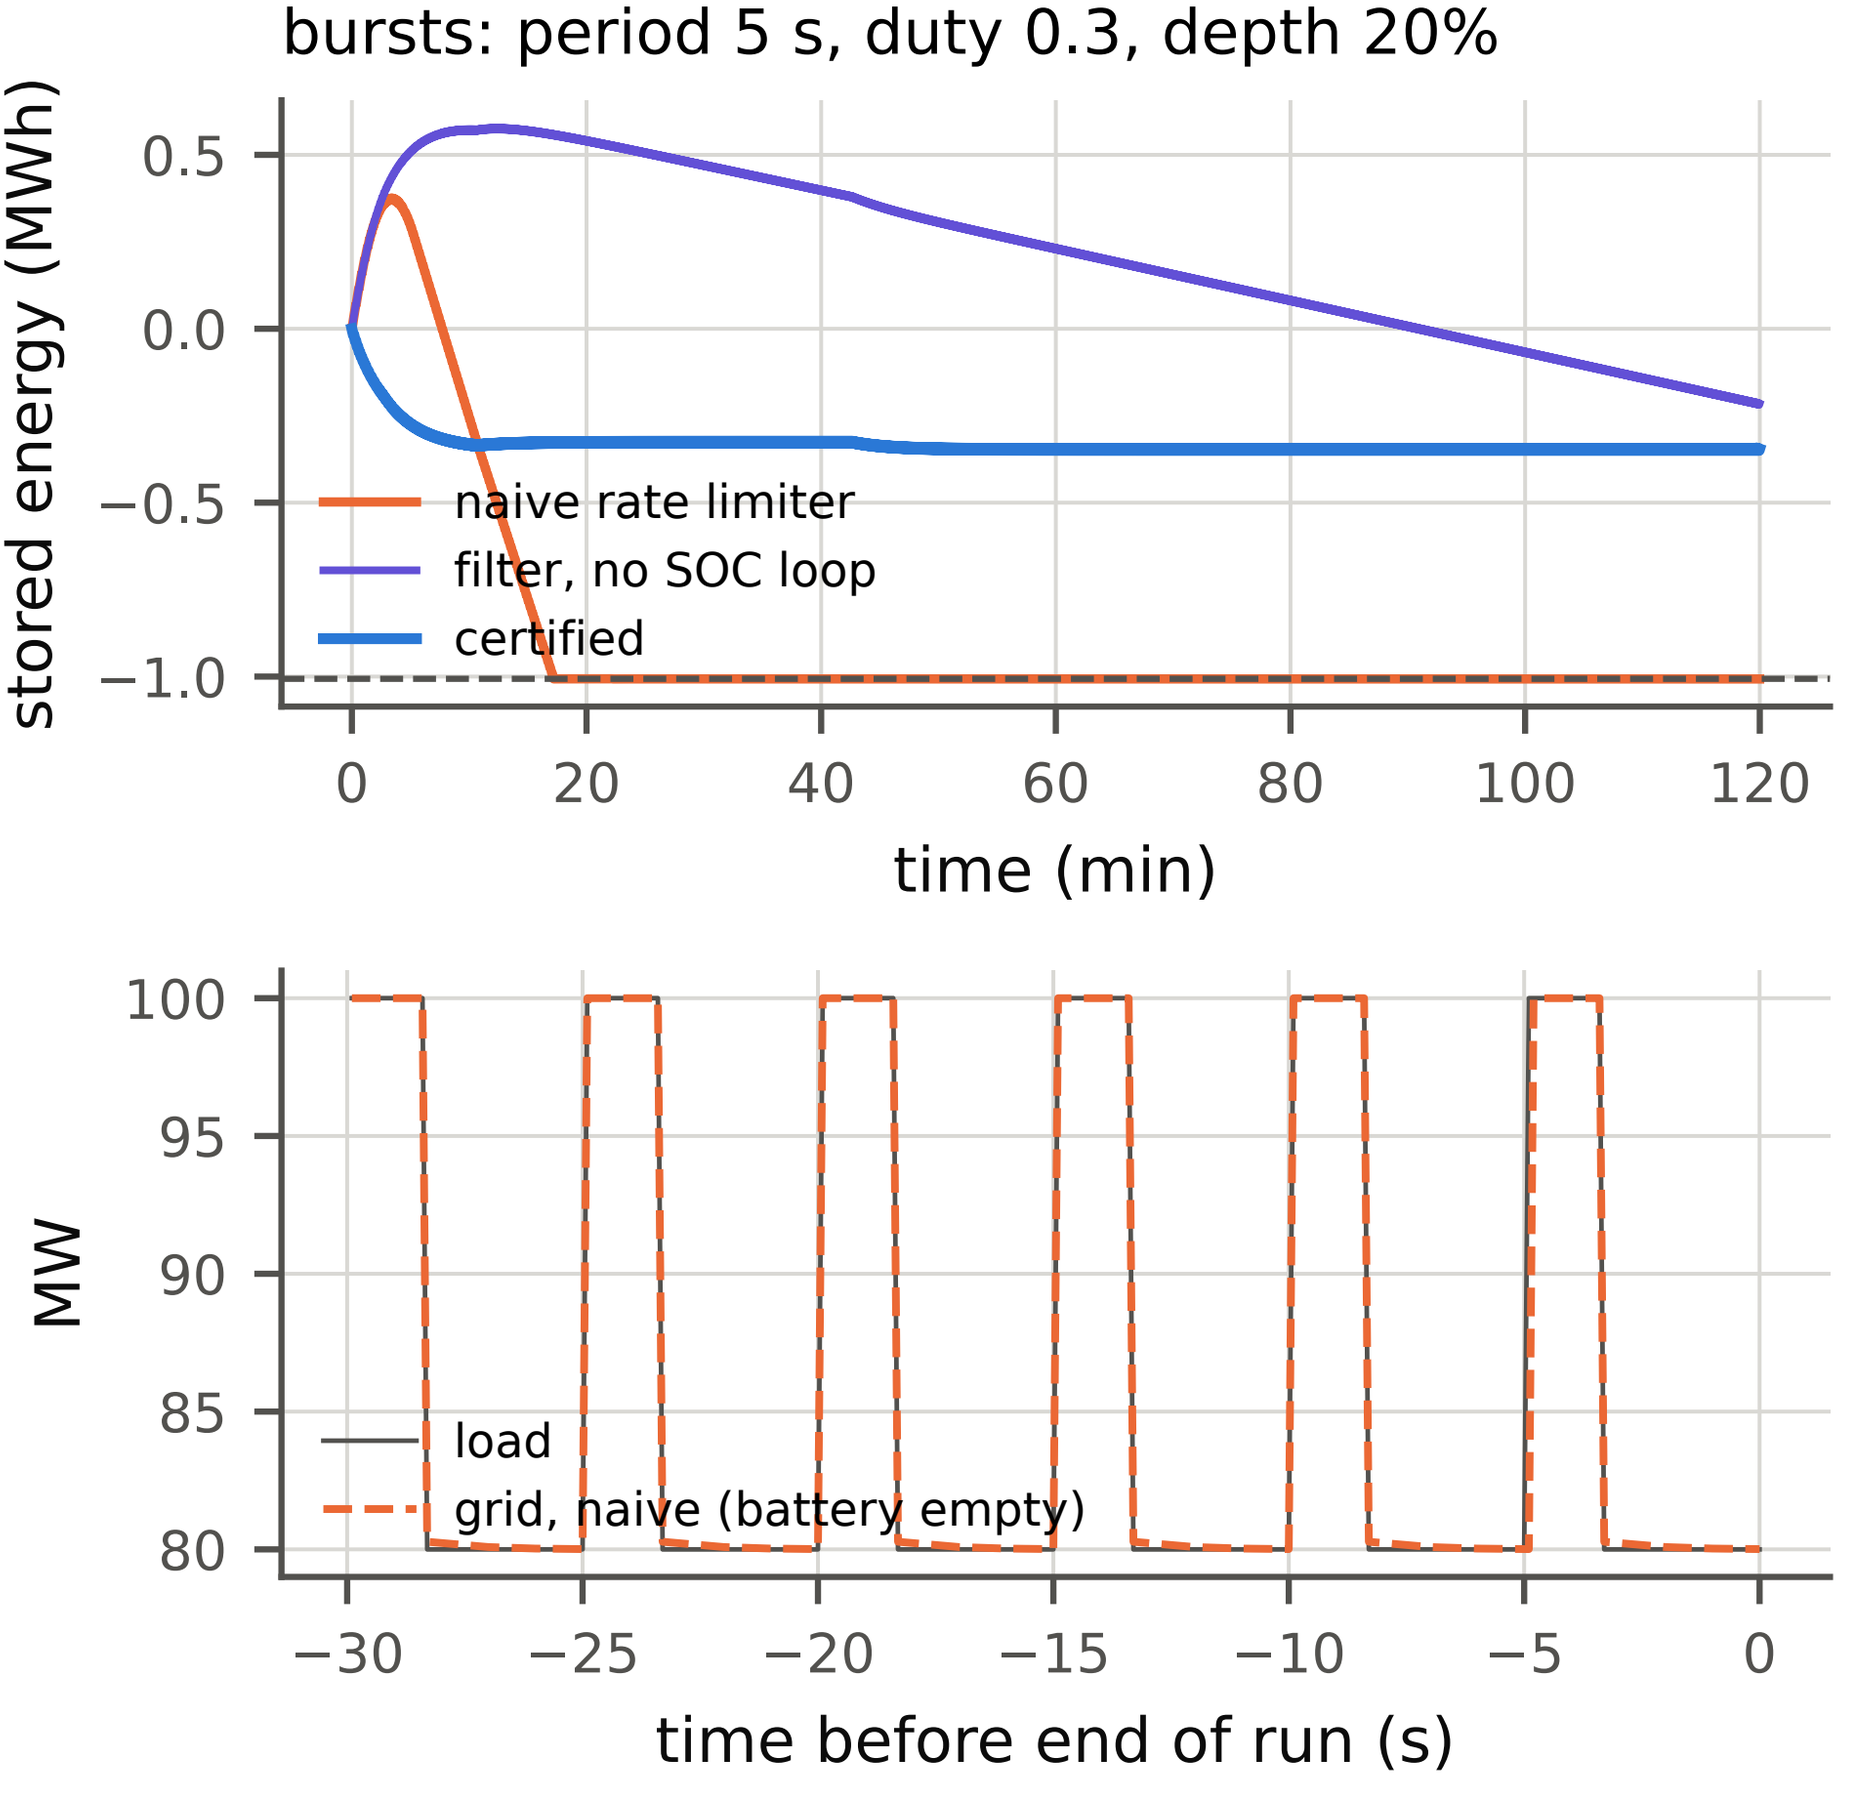

bursts: period 5 s, duty 0.3, depth 20%
stored energy (MWh)
0.5
0.0
−0.5
−1.0
naive rate limiter
filter, no SOC loop
certified
0
20
40
60
80
100
120
time (min)
MW
100
95
90
85
80
load
grid, naive (battery empty)
−30
−25
−20
−15
−10
−5
0
time before end of run (s)