


地球站3KW 高功放倒换流程（通用） E404

卫 星 地 球 站 值 班 者

说 明

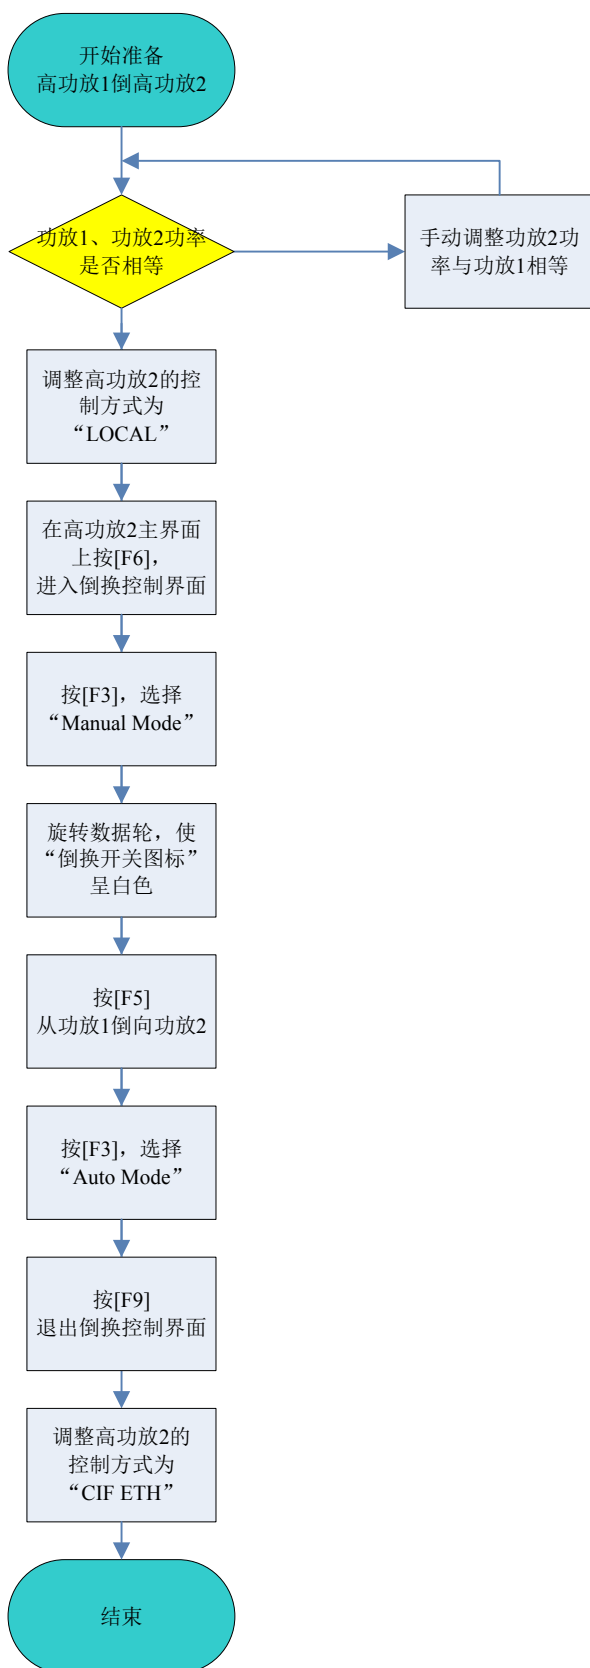

在3KW 高功放面板上
操作时，执行此流程。