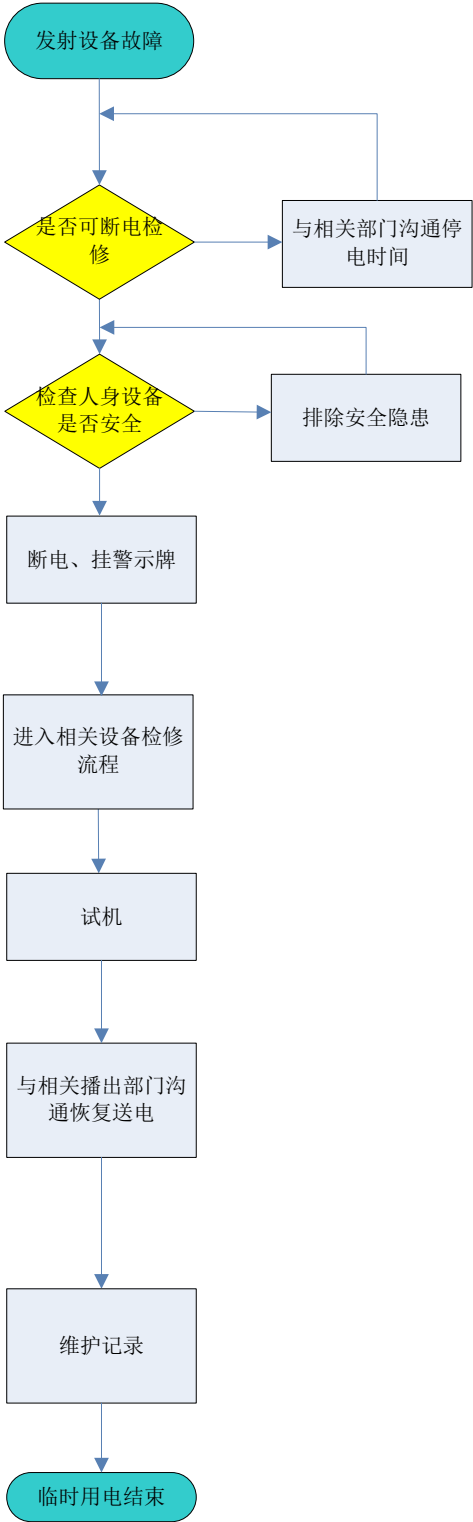


供电机房设备故障检修流程 E603

运行保障部	说 明
 <pre>graph TD; A([发射设备故障]) --> B{是否可断电检修}; B -- 否 --> C[与相关部门沟通停电时间]; C --> B; B -- 是 --> D{检查人身设备是否安全}; D -- 否 --> E[排除安全隐患]; E --> D; D -- 是 --> F[断电、挂警示牌]; F --> G[进入相关设备检修流程]; G --> H[试机]; H --> I[与相关播出部门沟通恢复送电]; I --> J[维护记录]; J --> K([临时用电结束]);</pre>	<p>检修操作时必须有两人以上，并严格按照《电业安全工作规范》的相关要求进行检修操作</p>