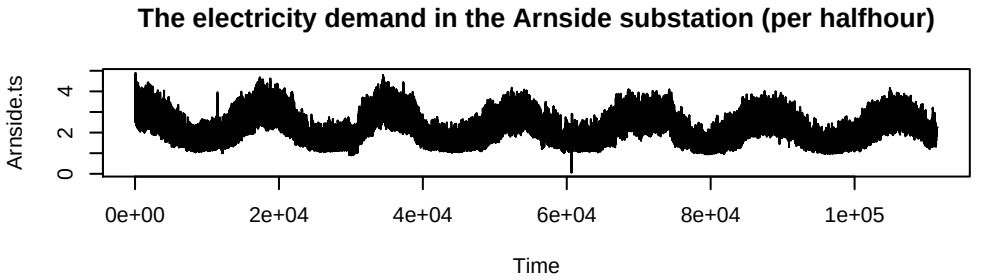
The electricity demand in the Arnside substation (per halfhour)
Arnside.ts
0
2
4
0e+00
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Time

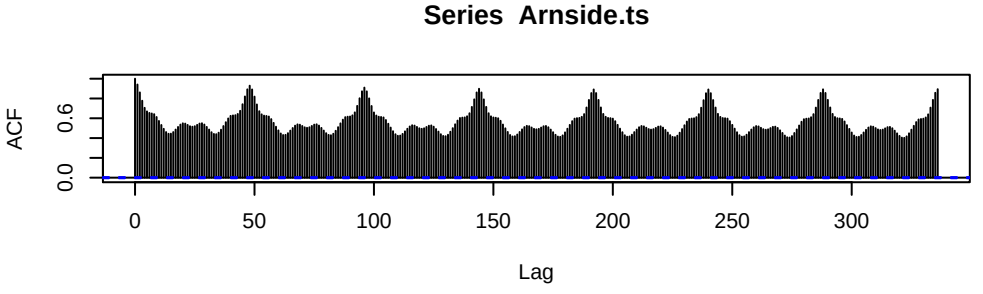
Series Arnside.ts
ACF
0.0
0.6
0
50
100
150
200
250
300
Lag

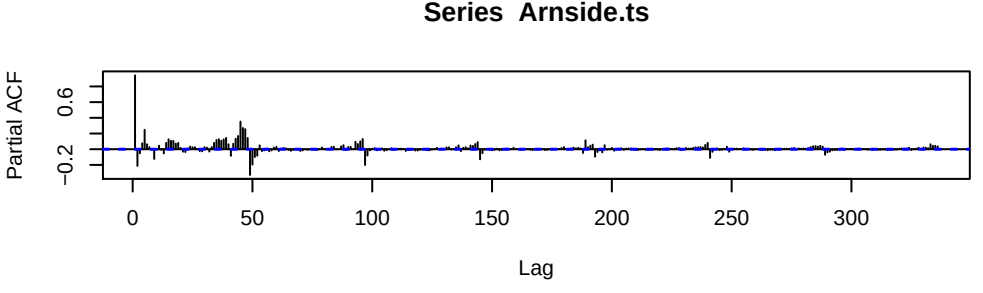
Series Arnside.ts
Partial ACF
−0.2
0.6
0
50
100
150
200
250
300
Lag