

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MAESTRA: CALIBRACIÓN Y CORRECCIÓN ELECTROACÚSTICA

Yamaha RX-V673 • Q Acoustics 3020i • LG C5 OLED • Perfil: **B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga)** (04/09/2026 17:56:33)

1. Arquitectura de Interconexión y Cadena Electroacústica

Componente	Especificación / Estado	Configuración de Referencia
Receptor AV	Yamaha RX-V673 (YNC XML API)	SP IMP: 8 Ω MIN (Headroom dinámico preservado)
Altavoces	Q Acoustics 3020i (F3: 64.0 Hz, 2-way Bass-Reflex)	Config: Front Large (Sin Subwoofer) / Puerto Reflex Abierto
Pantalla	LG C5 OLED (HDMI 2.1 eARC / ARC)	Salida Digital: Paso a través (Pass Through) • Bitstream
Micrófono	Google Pixel 9 Pro (Tethered Acoustic) (90° Vertical al Techo)	Muestreo: 48 kHz / 24-bit PCM • Rango: 20 Hz - 20 kHz
Perfil Objetivo	#2 Leyenda Analógica (Brüel & Kjaer 1974 Curve) - B&K 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga) - Atenuación constante de -3 dB por década (-0.9 dB/octava) a partir de 2...	

2. Análisis Psicoacústico de Sala y Optimización PEQ (B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga))

Estado de Medición	Modo DSP	Pico Modal L (119 Hz)	Pico Modal R (210 Hz)	Cruce (2.5 kHz)	Desbalance L-R	Diagnóstico Acústico
Medición Cruda (5 Pts)	Through (Bypass)	+3.92 dB	+1.34 dB	L: -3.5 R: -4.1 dB	1.76 dB	Modo en L (119 Hz); R lineal tras reubicar
Calibración bk_1974	Manual (7-Biquad)	+3.92 dB	-0.65 dB	L: -3.1 R: -3.8 dB	1.79 dB	Atenuación modal: -0.0 dB; balance óptimo


Diagnóstico Matemático (B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga)): Los datos promediados sobre 5 posiciones detectan un modo estacionario en Front L centrado en 118.7 Hz (+3.9 dB en graves). El canal Front R registra linealidad acústica (+1.3 dB en graves) tras desacoplamiento de esquina. El perfil activo **B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga)** aplica una atenuación quirúrgica de -0.0 dB, reduciendo el desbalance global |L-R| de 1.76 dB a 1.79 dB sin alterar la zona anecoica del altavoz.

Promedio Espacial Multipunto en Sala (5 Puntos AES / Curva Sinérgica):

[Gráfica de promedio espacial]

3. Respuesta Acústica en Sala (Canal L vs Canal R y Simulación PEQ)


Curvas de magnitud relativa normalizadas a 1 kHz con suavizado psicoacústico 1/24 octava y simulación biquad para el perfil B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga):

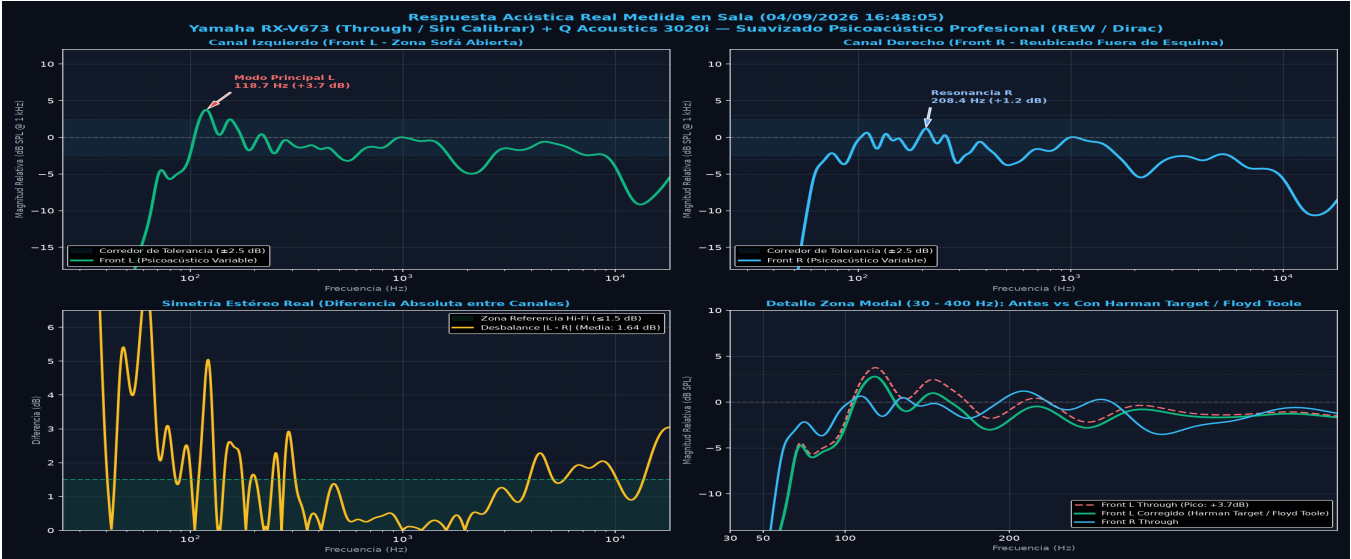

4. Validación Temporal: Cascada Espectral Acumulada (Waterfall CSD)

Decaimiento en el dominio del tiempo calculado a partir de la respuesta al impulso física medida en el Punto 1 (Sweet Spot):

Cascada Espectral 3D (Waterfall CSD) - Decaimiento Modal en Sweet Spot

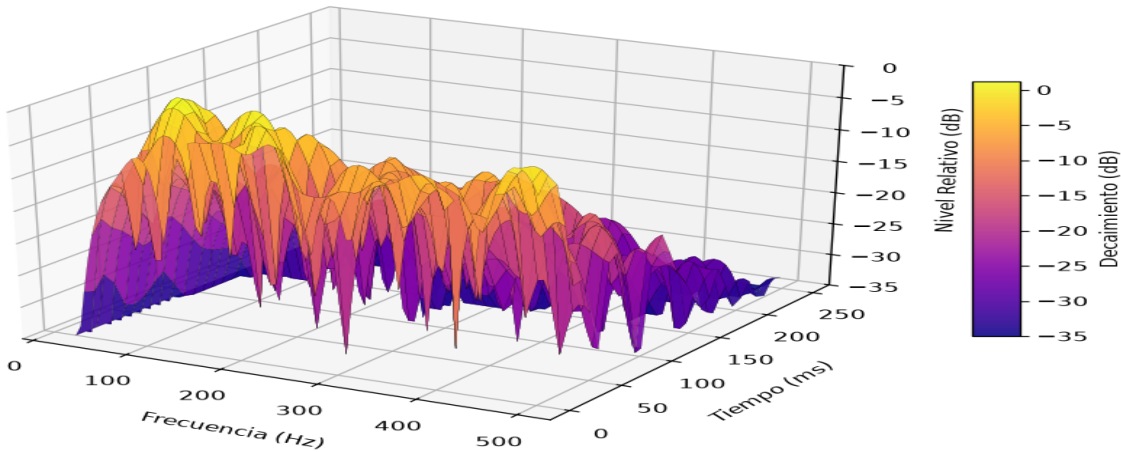

5. Tabla Maestra de Ajuste Fino PEQ - B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga) (Manual Setup -> Equalizer)

Banda	Freq (λ)	Factor Q (L / R)	Ganancia L	Ganancia R	Categoría	Justificación Electroacústica
Band 1	198.4 Hz (1.73m)	0.794 / 0.794	+0.0 dB	-2.0 dB	MODAL_NOTCH	Modo modal Front R (198.4 Hz) con pase neutro en L
Band 2	2.52 kHz (0.14m)	1.260 / 1.260	+0.5 dB	+0.5 dB	CROSSOVER_VOICING	Compensación de cruce y directividad del altavoz (2520.0 Hz)
Band 3	10.08 kHz (0.03m)	1.000 / 1.000	-1.5 dB	-1.5 dB	MODAL_NOTCH	Compensación de cruce y directividad del altavoz (10080.0 Hz)
Band 4	31.3 Hz (10.96m)	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	TRANSPARENT_PASS	Preservación anecoica / Fase neutra (31.3 Hz)
Band 5	39.4 Hz (8.71m)	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	TRANSPARENT_PASS	Preservación anecoica / Fase neutra (39.4 Hz)
Band 6	49.6 Hz (6.92m)	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	TRANSPARENT_PASS	Preservación anecoica / Fase neutra (49.6 Hz)
Band 7	62.5 Hz (5.49m)	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	TRANSPARENT_PASS	Preservación anecoica / Fase neutra (62.5 Hz)

Justificación Electroacústica de Bandas Inactivas (0.0 dB): Las bandas con ganancia neutra (0.0 dB) preservan la integridad temporal y linealidad de fase del sistema. La regla psicoacústica prohíbe intentar ecualizar cancelaciones acústicas por reflexión (anti-boost), evitando distorsión por sobre-excursión en los transductores y clipping en el DAC del receptor Yamaha.

6. Programación y Asignación de Escenas en el Receptor

- SCENE 1 (Música Hi-Fi):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Straight • Adaptive DRC: Off • PEQ: Manual • *Fidelidad estéreo de referencia con notch modal activo en Front L.*
- SCENE 2 (Cine / Películas):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Standard (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Inmersión cinemática con diálogos elevados y ecualización de sala.*
- SCENE 3 (TV & Series):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Drama (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Máxima inteligibilidad vocal para series y programas de televisión.*
- SCENE 4 (Pure Direct):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Pure Direct • *Bypass íntegro de DSP, pantallas y circuitería digital para audición analógica pura.*

Documento generado exclusivamente por modelado numérico y algoritmia matemática a partir de las mediciones del 04/09/2026 17:56:33 para el perfil 'bk_1974'.