

Multi-kompartmentový přístup ke kvantifikaci objemové rychlosti přísnunu zdrojů radonu do budov s využitím měřené intenzity větrání pomocí techniky indikačních plynů

Michal Šesták
6. května 2019

Osnova

Úvod

Radon (Co to je, jeho dcery, proč je nebezpečný, co ovlivňuje jeho přísun do bytu, jak se měří, ochrana proti němu)


Rovnice

Model

Měření průtoků vzduchů

Radon (Co to je, jeho dcery, proč
je nebezpečný, co ovlivňuje jeho
přísun do bytu, jak se měří,
ochrana proti němu)

Radon

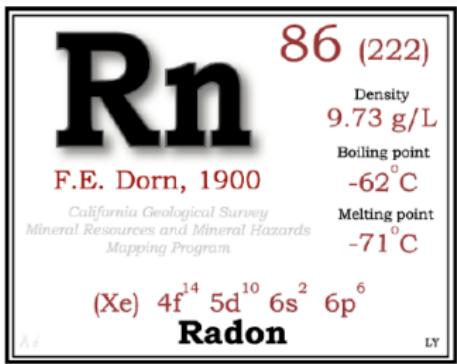

Alphas from ^{222}Rn (3.8235 d 3)


| E α (keV) | I α (%) |
|------------------|----------------|
| 4827 4 | ~0.0005 |
| 4987 1 | 0.078 |
| 5489.52 30 | 99.92 1 |

Gammas from ^{222}Rn (3.8235 d 3)

| E γ (keV) | I γ (%) | Decay mode |
|------------------|----------------|------------|
| 511 2 | 0.076 | α |

[1]

Radon

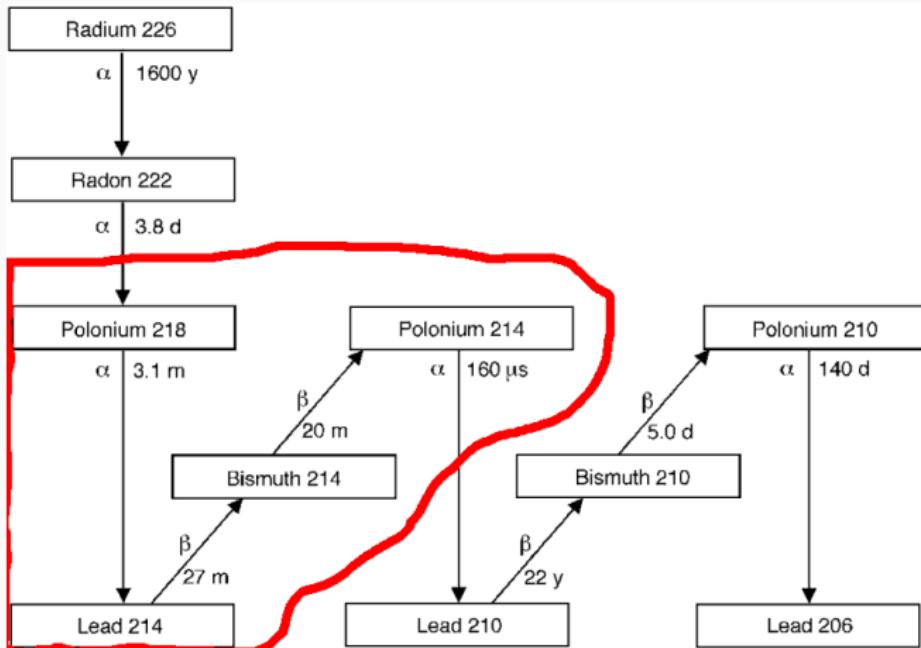

Hodnoty OAR pro různá prostředí


| Prostředí | Obvyklé hodnoty | Extrémní hodnoty |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Venkovní atmosféra | 5 – 20 Bq/m ³ | 400 až 1000 Bq/m ³ |
| Obytné místnosti | 50 – 800 Bq/m ³ | >10 000 Bq/m ³ |
| Podzemní prostory | 200 – 10 000 Bq/m ³ | až 70 000 Bq/m ³ |
| Půdní vzduch | 5 – 500 kBq/m ³ | 50 000 kBq/m ³ |
| Podzemní voda | 20 – 400 Bq/l | 20 000 Bq/l |

Detektory radonu

dej sem dva obrazky -> stopace a radima

Můj výzkumný úkol

Multi-kompártmentový přístup ke kvantifikaci objemové rychlosti přísnunu zdrojů radonu do budov s využitím měřené intenzity větrání pomocí techniky indikačních plynů

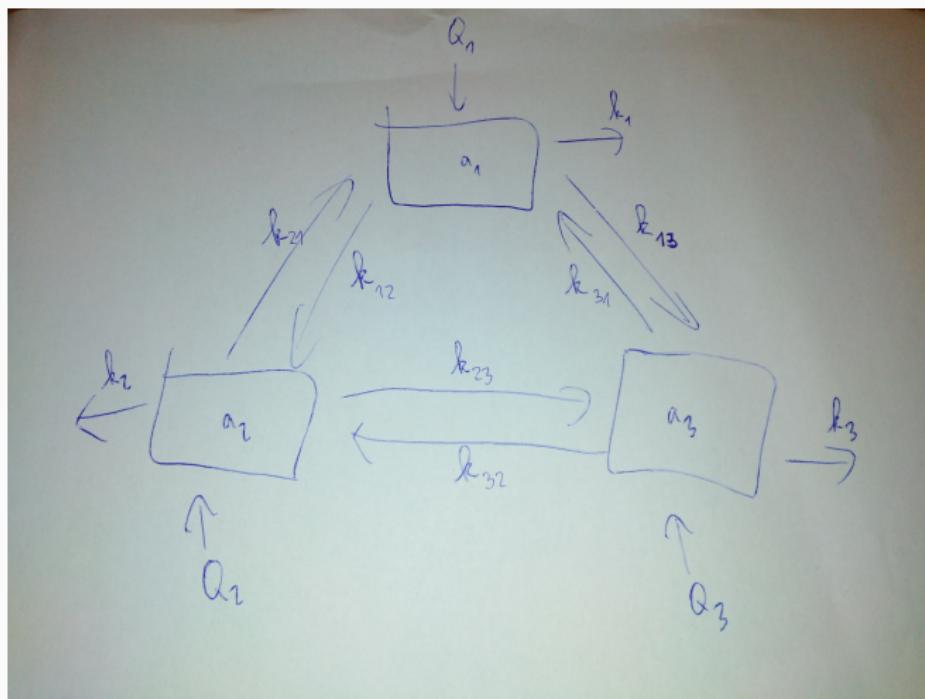

Model

$$\dot{a}_i = \frac{1}{V_i} \left(\sum_{j=1}^n a_j k_{ji} - \sum_{j=1}^n a_i k_{ij} + Q_i \right) - (\lambda + k_i) a_i \quad (1)$$

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| a_i | koncentrace radonu v i -té zóně | [Bq/m ³] |
| V_i | objem i -té zóny | [m ³] |
| k_{ij} | objemový průtok vzduchu z i -té zóny do j -té zóny | [m ³ /hod] |
| λ | přeměnová konstanta radonu | [1/hod] |
| k_i | výměna vzduchu i -té zóny | [1/hod] |
| Q_i | přísun radonu do i -té zóny | [Bq/hod] |

Model

$$V_i \dot{a}_i = \sum_{j=1}^n a_j k_{ji} - \sum_{j=1}^n a_i k_{ij} - V_i(\lambda + k_i) a_i + Q_i \quad \text{první varianta} \quad (2)$$

$$V_i \dot{a}_i = \sum_{j=1}^{n+1} a_j k_{ji} - \sum_{j=1}^{n+1} a_i k_{ij} - V_i \lambda a_i + Q_i \quad \text{druhá varianta} \quad (3)$$

- druhá varianta v případě blízkosti uranových hald atd.
- **rovnovážný stav:**

$$0 = \sum_{j=1}^n a_j k_{ji} - \sum_{j=1}^n a_i k_{ij} - V_i(\lambda + k_i) a_i + Q_i \quad (4)$$

Model - doplňující informace

- Odhad nejistot $Q_i = Q_i(a_j, V_i, \dot{a}_i, k_{ij}, k_{ji}, k_i)$, $j \in \hat{n}$:

$$\sigma_{Q_i, Q_j} = \sum_k \sum_l \frac{\partial Q_i}{\partial x_k} \frac{\partial Q_j}{\partial x_l} \sigma_{x_k, x_l}, \quad (5)$$

ale není k dispozici výběrová kovarianční matice

- kontinuální měření: nahrazení derivace \dot{a} diferencemi $\ddot{a}_-, \ddot{a}, \ddot{a}_+$, např:

$$\ddot{a} = \frac{a(t + \tau) - a(t - \tau)}{2\tau}, \quad (6)$$

$\tau = 30$ min je časový krok

Měření průtoků vzduchu mezi zónami

- indikační plyny = perfluorokarbony,
 - netoxické, inertní, čisté, bezbarvé, nehořlavé a neradioaktivní plyny.
 - v přírodě se nevyskytují
- N zón = minimálně N tracerů
- vyvíječe
- integrální detektory, analýza tracerů pomocí chromatografie
- další instrumentace: laserové dálkometry, kontinuální měřidla teploty, dávkovače tracerů do vyvíječů, pinzety atd.
- **doba měření:** 7 dní (screening) nebo jeden měsíc v běžném uživatelském režimu

Detektory a vyuvíječe


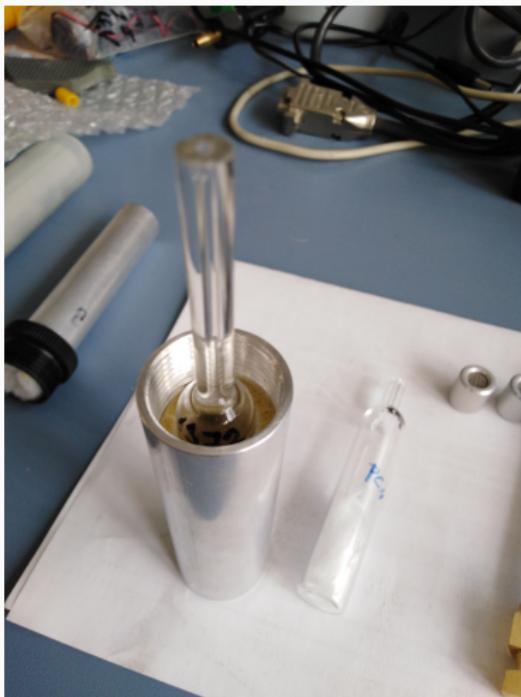


Figure 3. Photograph and schematic diagram of developed PFT doser. To start dosing, the doser has only to be pricked by a needle with a diffusion tube.



[3]

Detektor

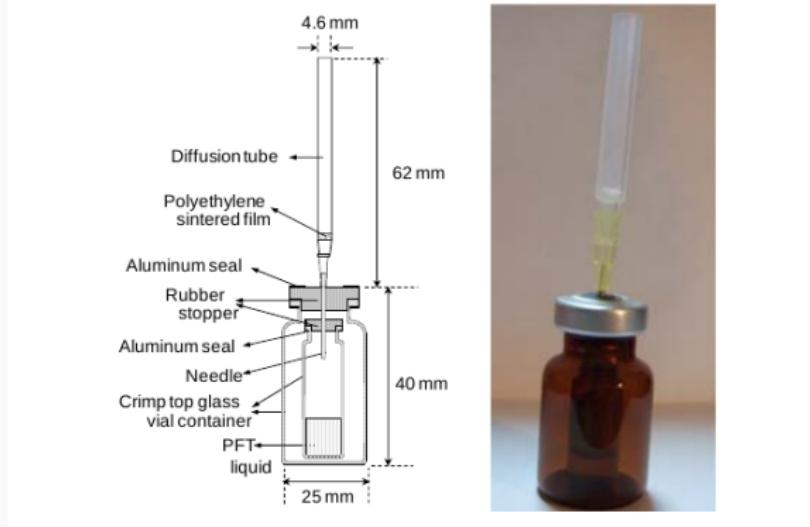

Modelový příklad 1


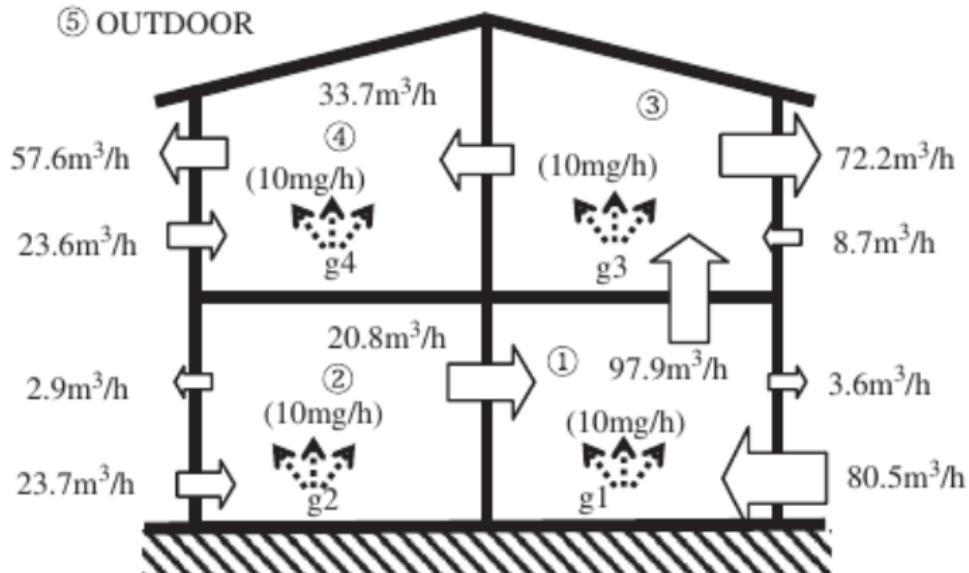


Fig. 10. One week averaged airflow rates and gas generation rates.

[2]

Modelový příklad 2

Figure 1. Indoor-outdoor and inter-room air and PFT flows.

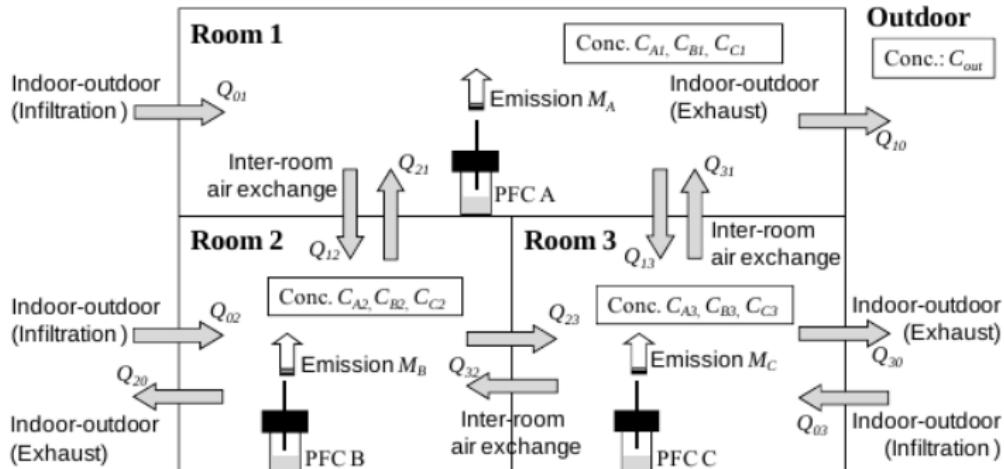

[3]

Problémy

- nehomogenita koncentrace indikačních plynů v jednotlivých zónách => rozdělení na podzóny, použití pravděpodobnostních distribucí
- mohou vycházet záporné průtoky/výměny vzduchu -> je nutná kvalitní analýza nejistot

Odkazy

-  FROŇKA, Aleš; MOUČKA, Ladislav. Základní fyzikální principy - fyzika radonu (prezentace kurzy ZOZ srpen 2018). 2018.
-  OKUYAMA, Hiroyasu; ONISHI, Yoshinori; TANABE, Shin-ichi; KASHIHARA, Seiichi. Statistical data analysis method for multi-zonal airflow measurement using multiple kinds of perfluorocarbon tracer gas. *Building and Environment*. 2009, roč. 44, č. 3, s. 546–557. ISSN 0360-1323. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2008.04.014>.
-  SHINOHARA, Naohide; KATAOKA, Toshiyuki; TAKAMINE, Koichi; BUTSUGAN, Michio; NISHIJIMA, Hirokazu; GAMO, Masashi. Modified Perfluorocarbon Tracer Method for Measuring Effective Multizone Air Exchange Rates. *International journal of environmental research and public health*. 2010, roč. 7, s. 3348–58. Dostupné z DOI: <10.3390/ijerph7093348>.
-  JÍLEK, Karel; FROŇKA, Aleš. CERTIFIKOVANÁ METODIKA, Metodika stanovení výměny vzduchu ve vnitřním ovzduší budov s využitím pasivních integrálních měřidel indikačních plynů (pro potřeby SÚJB). 2016.
-  *Markes International* [online]. 2019 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: <https://www.markes.com/>.