


bilstm_new_data | validation | best_f1

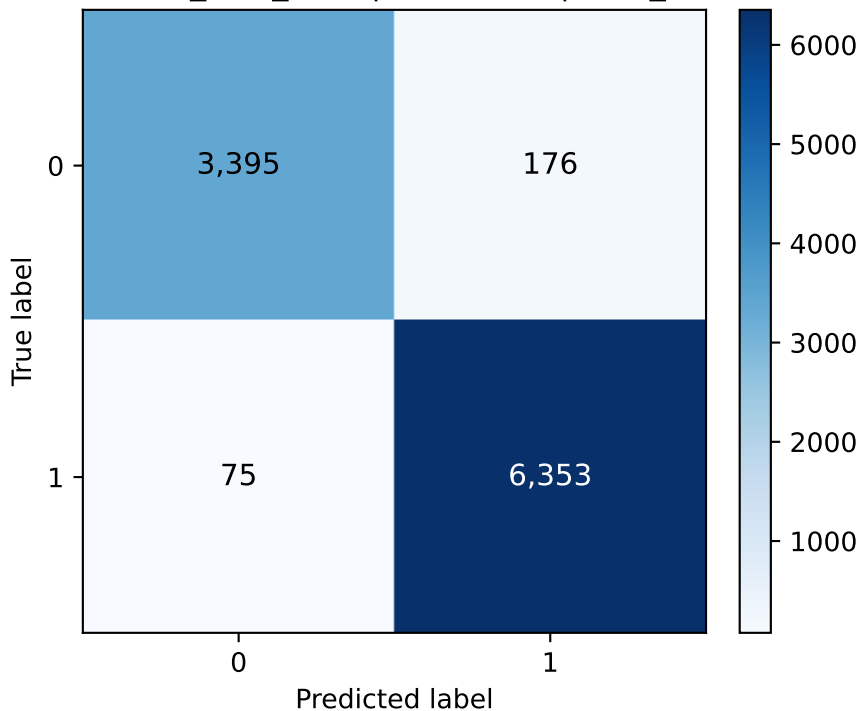

threshold=0.5696 accuracy=0.9749 f1=0.9806