


transformer_new_data | validation | best_f1

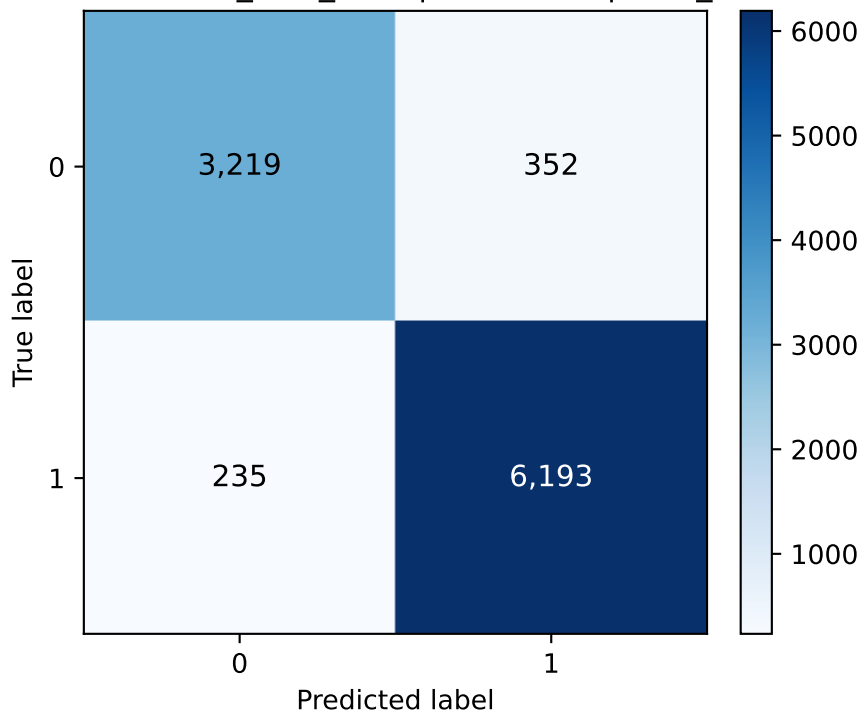

threshold=0.6072 accuracy=0.9413 f1=0.9548