
장애물 없는 생활환경(BF) 인증 기준 해설서

2025. 12.

연구진

연구책임 : 안성준(한국장애인개발원 BF인증운영기관준비TFT 단장)

공동연구원 : 이영환(한국장애인개발원 BF인증운영기관준비TFT 팀장)

김지훈(리담건축사사무소 대표)

서춘수(SD건축사사무소 대표)

이재호((주)이도아이디오건축사사무소 대표)

연구원 : 이주송(한국장애인개발원 유니버설디자인환경부 BF인증팀 차장)

유나진(한국장애인개발원 유니버설디자인환경부 BF인증팀 과장)

김태훈(한국장애인개발원 유니버설디자인환경부 BF인증팀 과장)

송창수(한국장애인개발원 BF인증운영기관준비TFT 과장)

성진희(한국장애인개발원 BF인증운영기관준비TFT 과장)

이대한(한국장애인개발원 BF인증운영기관준비TFT 대리)

강인혜(한국장애인개발원 BF인증운영기관준비TFT 대리)

고려희(한국장애인개발원 유니버설디자인환경부 BF인증팀 대리)

빈진호(한국장애인개발원 유니버설디자인환경부 BF인증팀 대리)

홍성완(한국장애인개발원 유니버설디자인환경부 BF인증팀 대리)

김광일(한국장애인개발원 유니버설디자인환경부 UD환경정책기획 팀장)

박지영(한국장애인개발원 유니버설디자인환경부 UD환경정책기획팀 대리)

연구보조원 : 구기현((주)이도아이디오건축사사무소 사원)

최우진((주)이도아이디오건축사사무소 사원)

자문위원

권 영 숙 (한국녹색기후기술원 부원장)
서 은 실 ((주)선진엔지니어링 부사장)
이 진 원 ((사)한국시각장애인연합회 센터장)
이 찬 우 ((사)한국척수장애인협회 이사)

평가위원

강 태 성 (ABLAB 장애물 없는 생활환경연구원 연구소장)
서 재 원 (서정대학교 교수)

발간사

우리 사회는 고령화의 진전과 함께 장애인, 노인, 임산부 등 사회적 약자를 고려한 생활환경 조성의 중요성이 점차 커지고 있습니다. 이에 따라 모든 사람이 안전하고 편리하게 시설을 이용할 수 있는 물리적 환경에 대한 사회적 요구 또한 지속적으로 확대되고 있습니다.

장애물 없는 생활환경(BF) 인증제도는 이러한 사회적 변화에 대응하여 장애인의 이동과 시설 이용에 있어 불편과 제약을 최소화하고, 모두가 함께 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위해 도입되었습니다. 최근에는 공공기관은 물론 일부 민간 영역까지 적용 대상이 확대되며, BF인증 제도의 역할과 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

그러나 인증 대상의 확대와 함께 인증지표 및 심사기준에 대한 해석의 차이, 설계·시공 단계에서의 적용 어려움 등 현장 혼선이 지속적으로 제기되어 왔습니다. 이에 본원에서는 BF인증 기준에 대한 이해도를 높이고, 인증 평가 과정에서 일관성 있게 적용할 수 있는 기준을 제시하고자 「장애물 없는 생활환경(BF) 인증 기준 해설서」를 발간하게 되었습니다.

본 해설서는 현행 인증지표와 심사기준에 대한 분석을 바탕으로, 인증기관 실무자와 전문가, 장애인 당사자의 의견을 반영하여 현장 적용성을 고려한 해설과 적용 방향을 담고 있습니다. 이를 통해 BF인증기관과 건축·행정 실무자가 인증 기준을 보다 합리적으로 이해하고 활용하는 데 도움이 되기를 기대합니다.

마지막으로 본 해설서 발간을 위해 참여해 주신 관계자 여러분과 연구 수행에 힘써 주신 본원 연구진께 깊이 감사드립니다. 본 해설서가 장애물 없는 생활환경 조성과 모두를 위한 포용적 사회 실현에 기여하기를 바랍니다.

2025년 12월

한국장애인개발원 원장 이 경 혜

➤ 목 차

I. 해설서 구성	1
II. 해설서	6
1. 매개시설	6
1.1 접근로	6
1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근	6
1.1.2 유효폭	18
1.1.3 단차	24
1.1.4 기울기	34
1.1.5 바닥 마감	40
1.1.6 보행장애물	46
1.1.7 덮개	56
1.2 장애인전용주차구역	61
1.2.1 주차장에서 출입구까지의 경로	61
1.2.2 주차면수확보	65
1.2.3 주차구역크기	70
1.2.4 보행안전통로	73
1.2.5 안내 및 유도표시	77
1.3 출입구(문)	81
1.3.1 출입구(문)의 높이차이	81
1.3.2 출입문의 형태	89
1.3.3 유효폭	94
1.3.4 단차	98
1.3.5 전면유효거리	102
1.3.6 손잡이	105
1.3.7 경고블록	109
2. 내부시설	114
2.1 일반출입문	114
2.1.1 단차	114



2.1.2 유효폭	118
2.1.3 전면 유효거리	126
2.1.4 손잡이 및 점자표지판	129
2.2 복도	138
2.2.1 유효폭	138
2.2.2 단차	143
2.2.3 바닥마감	149
2.2.4 보행장애물	154
2.2.5 연속손잡이	161
2.3 계단	166
2.3.1 형태 및 유효폭	166
2.3.2 쉼면 및 디딤판	173
2.3.3 바닥마감	177
2.3.4 손잡이	181
2.3.5 점자블록	190
2.4 경사로	195
2.4.1 유효폭	195
2.4.2 기울기	198
2.4.3 바닥 마감	201
2.4.4 활동공간 및 휴식참	204
2.4.5 손잡이	208
2.5 승강기	212
2.5.1 전면활동공간	212
2.5.2 통과유효폭	215
2.5.3 유효 바닥면적	218
2.5.4 이용자 조작설비	221
2.5.5 시각 및 청각장애인 안내장치	228
2.5.6 수평손잡이	231
2.5.7 점자블록	234
3. 위생시설	237
3.1 장애인등이 이용가능한 화장실	237
3.1.1 장애유형별 대응 방법	237
3.1.2 안내표지판	245
3.2 화장실의접근	251
3.2.1 유효폭 및 단차	251

3.2.2 바닥 마감	258
3.2.3 출입구(문)	261
3.3 대변기	266
3.3.1 칸막이 출입문	266
3.3.2 활동공간	272
3.3.3 형태	275
3.3.4 손잡이	278
3.3.5 기타설비	282
3.4 소변기	286
3.4.1 소변기 형태 및 손잡이	286
3.5 세면대	291
3.5.1 형태	291
3.5.2 거울	294
3.5.3 수도꼭지	298
3.6 욕실	301
3.6.1 구조 및 마감	301
3.6.2 기타설비	305
3.7 샤워실 및 탈의실	308
3.7.1 구조 및 마감	308
3.7.2 기타설비	312
4. 안내시설	316
4.1 안내설비	316
4.1.1 안내판	316
4.1.2 점자블록	322
4.1.3 시각장애인 안내설비	327
4.1.4 청각장애인 안내설비	337
4.2 경보 및 피난설비	340
4.2.1 시각청각 장애인용 경보 및 피난설비	340
5. 기타시설	345
5.1 객실 및 침실	345
5.1.1 설치율	345
5.1.2 설치위치	351
5.1.3 통과유효폭	354
5.1.4 활동공간	357



5.1.5 침대구조	360
5.1.6 객실바닥	364
5.1.7 유효폭 및 단차(화장실)	367
5.1.8 유효바닥면적(화장실)	370
5.1.9 손잡이(화장실)	373
5.1.10 점자표지판(기타설비)	377
5.1.11 설치높이(기타설비)	380
5.1.12 초인등(기타설비)	383
5.2 관람석 및 열람석	386
5.2.1 설치율	386
5.2.2 설치위치	390
5.2.3 관람석의 구조	395
5.2.4 열람석의 구조	402
5.3 접수대 및 안내데스크	406
5.3.1 설치위치	406
5.3.2 설치 높이 및 하부공간	409
5.4 매표소·판매기·음수대	412
5.4.1 매표소의 구조 및 설비	412
5.4.2 판매기의 구조 및 설비	415
5.4.3 음료대의 구조 및 설비	418
5.5 피난구 설치	421
5.5.1 피난방법 및 설치위치	421
5.5.2 피난의 구조	426
5.6 임산부 휴게시설	431
5.6.1 접근 유효폭 및 단차	431
5.6.2 내부 구조	435
6. 비치용품	439
6.1 비치용품	439
6.1.1 비치하여야 할 용품	439
7. 종합평가	444
참고문헌	447

I 해설서 구성

○ 해설서 상의 용어 정의

용어	해설
반드시	법정의무 또는 인증의무 대상으로 대상시설의 평가시 해당사항을 준수하여야 함
가급적	법정의무 또는 인증의무 대상은 아니나 대상시설의 인증을 통해 장애인등의 이동 및 접근, 시설이용에 지대한 영향을 미치며 건축물에 설계 및 시공을 통해 충분히 개선할 수 있는 것을 권장하는 것을 말함

○ 각 평가항목의 인증기준

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.1	접근로
평가항목	1.1.1	보도에서 주출입구까지 접근
■ 세부평가기준		
평가목적	접근로와 차도의 분리를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 차량과의 간섭 없이 안전하게 주출입구로 접근이 가능하도록 함	
평가방법	접근로와 차도의 분리 여부 평가	
배 점	6점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 평가 등급에 해당하는 점수로 평가	
	구분	보행로에서 주출입구까지 접근로
	최우수	모든 출입구 중에서 50%이상 차도와 완전히 분리된 접근로
	우 수	모든 출입구 중에서 50%이상 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로
	일 반	주출입구 접근로만 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로
- 차도와 완전히 분리된 접근로는 계획 단계부터 보행자와 차량 동선을 완전히 분리하여, 보행자가 대지내로 진입한 이후에 차량과의 간섭을 전혀 받지 않고 주출입구까지 진입 가능하도록 계획한 경우에 해당함 - 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로는 보행자 우선을 위한 재질과 색상을 달리 하여함 - 지형구조상 부출입구가 주출입구를 대신할 경우, 부출입구를 주출입구로 평가함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시) - 차량 및 보행자 동선 계획 - 바닥 마감 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인인증	- 예비인증서와 동일(다만, 바닥 마감 계획 상세도는 사진으로 대체 가능)



- 1) 산출기준 기본사항
- 2) 용어해설
- 3) 산출순서 및 방법

1) 산출기준 기본사항

- (1) 차도와 완전히 분리된 접근로 계획 단계부터 보행자와 차량동선을 완전히 분리하여, 보행자가 대지내로 진입한 이후에 차량과의 간섭을 전혀 받지 않고 주출입구까지 진입 가능하도록 계획한 경우 해당
- (2) 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로는 보행자 우선을 위한 재질과 색상을 달리 하여야함
- (3) 모든 출입구(문) 및 대지 내 계획된 접근로 전체를 평가함

2) 용어 해설

용어	해설
고원식횡단보도	교통약자의 통행이 빈번한 구간, 보행자우선도로와 교차하는 지점, 자동차 출입시설이나 주거단지의 진입로 등 보행자의 안전과 보행경로의 연속성을 우선적으로 고려할 필요가 있는 경우에는 횡단보도의 노면을 보도와 동일한 높이로 연결하는 것을 말한다.
접근로	대상시설의 외부(대지경계 내측)에서 건축물의 출입구에 이르는 보행구간을 말함

3) 산출 순서 및 방법

구분	보행로에서 주출입구까지 접근로	평가항목 점수
최우수	모든 출입구 중에서 50%이상 차도와 완전히 분리된 접근로	6.0
	- 공공건물 및 공공이용시설: 공공건물 및 공공이용시설에 모든 출입구 중 계획단계부터 50%이상 보행자와 차량동선을 완전히 분리하여 보행자가 대지내로 진입한 이후에 차량과의 간섭을 전혀 받지 않고 출입구까지 진입 가능하도록 계획하여야 합니다.	
	- 공동주택: 공동주택에 모든 출입구 중 계획단계부터 50%이상 보행자와 차량동선을 완전히 분리하여 보행자가 대지 내로 진입한 이후에 차량과의 간섭을 전혀 받지 않고 출입구까지 진입 가능하도록 계획 하여야 합니다.	
공공건물 및 공공이용시설 공동주택		

3) 산출순서 및 방법

우 수	모든 출입구 중에서 50%이상 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로 4.8 - 모든 출입구 중에서 50%이상 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로는 보행우선을 위한 재질과 색상을 달리하여야 합니다.
일 반	주출입구 접근로만 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로 4.2 - 주출입구 접근로만 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로는 보행우선을 위한 재질과 색상을 달리하여야 합니다.

※ 기타사항

- 고원식횡단보도: 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로는 보행자 우선을 위한 재질과 색상을 달리 하여야 합니다. 고원식 횡단보도는 보행구간은 수평면으로 계획하고 최소 1.2m이상 유효폭 확보 및 점자블록을 폭만큼 설치하여야 합니다.

고원식 횡단보도	전체 턱낮춤



4) 산출기준 해설

항 목	1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근
적용대상	증축공사 평가범위
해설 상세	• 별동 증축의 경우 대지경계선에서 별동 증축까지의 접근로 최소 1개소는 BF인증 [1. 매개시설] 항목별 기준에 모두 적합하게 설치되어야 BF인증 취득이 가능함 • 또한, 별동 건축물과 함께 주변 보행로, 주변 조경공간 등이 금번 증축시 함께 조성되는 경우 해당구간까지 BF인증 1. 매개시설 항목 기준에 적합하게 설치되어야 함 • 다만, 별동 건축물과 함께 조성되는 기존 접근로 등은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제9조의2(편의시설 설치기준의 적합성 확인)을 반드시 신청 후 적합성 확인을 득하여야 하며, 해당구간에 대한 BF인증과는 법률적으로 무관하므로 별도로 진행되어야 함을 반드시 인지하여야 함 • 신청기관은 반드시 법률적으로 문제가 없도록 BF인증과는 별도로 적합성 확인을 반드시 득하여야 함
증축 전	
증축 후	

5) 제출서류

6) 참고자료(국내법률)

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건축물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
차량 및 보행장 동선계획도	대지내 차량 접근을 확인 할 수 있는 자료	●	●
바닥마감 계획 상세도	대지내 모든 바닥마감을 확인 할 수 있는 자료	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료(국내 법률만 작성)

- 장애인·노안·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호
- 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표1 제 3호





II 해설서

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	1 매개시설		
평가범주	1.1 접근로		
평가항목	1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근		
■ 세부평가기준			
평가목적	접근로와 차도의 분리를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 차량과의 간섭 없이 안전하게 주출입구로 접근이 가능하도록 함		
평가방법	접근로와 차도의 분리 여부 평가		
배 점	6점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 평가 등급에 해당하는 점수로 평가		
	구분	보행로에서 주출입구까지 접근로	평가항목 점수
	최우수	모든 출입구 중에서 50%이상 차도와 완전히 분리된 접근로	6.0
	우 수	모든 출입구 중에서 50%이상 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로	4.8
	일 반	주출입구 접근로만 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로	4.2
	－ 차도와 완전히 분리된 접근로는 계획 단계부터 보행자와 차량 동선을 완전히 분리하여, 보행자가 대지내로 진입한 이후에 차량과의 간섭을 전혀 받지 않고 주출입구까지 진입 가능하도록 계획한 경우에 해당함		
	－ 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로는 보행자 우선권을 위한 재질과 색상을 달리 하여함		
－ 지형구조상 부출입구가 주출입구를 대신할 경우, 부출입구를 주출입구로 평가함			
■ 제출서류			
제출 서류	예비 인증	－ 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시) － 차량 및 보행자 동선 계획 － 바닥 마감 계획 상세도 － 도시교통정비 촉진법 제15조의 교통영향 평가 서류 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본 인증	－ 예비인증시와 동일(다만, 바닥 마감 계획 상세도는 사진으로 대체 가능)	

1) 산출기준 기본사항

- (1) 차도와 완전히 분리된 접근로 계획 단계부터 보행자와 차량동선을 완전히 분리하여, 보행자가 대지내로 진입한 이후에 차량과의 간섭을 전혀 받지 않고 주출입구까지 진입 가능하도록 계획한 경우 해당
- (2) 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로는 보행자 우선을 위한 재질과 색상을 달리 하여야함
- (3) 모든 출입구(문) 및 대지 내 계획된 접근로 전체를 평가함

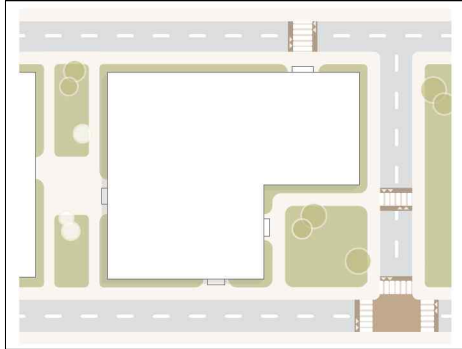
2) 용어 해설

용어	해설
고원식횡단보도	교통약자의 통행이 빈번한 구간, 보행자우선도로와 교차하는 지점, 자동차 출입시설이나 주거단지의 진입로 등 보행자의 안전과 보행경로의 연속성을 우선적으로 고려할 필요가 있는 경우에는 횡단보도의 노면을 보도와 동일한 높이로 연결하는 것을 말한다.
접근로	대상시설의 외부(대지경계 내측)에서 건축물의 출입구에 이르는 보행구간을 말한다.

3) 산출 순서 및 방법

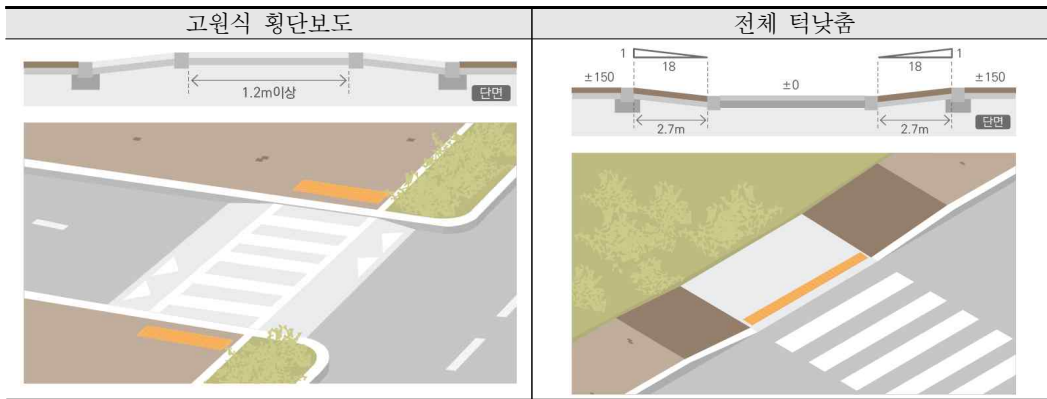
구분	보행로에서 주출입구까지 접근로	평가항목 점수
	모든 출입구 중에서 50%이상 차도와 완전히 분리된 접근로	6.0
최우수	- 공공건물 및 공중이용시설: 공공건물 및 공중이용시설에 모든 출입구 중 계획단계부터 50%이상 보행자와 차량동선을 완전히 분리하여 보행자가 대지내로 진입한 이후에 차량과의 간섭을 전혀 받지 않고 출입구까지 진입 가능하도록 계획하여야 합니다. - 공동주택: 공동주택에 모든 출입구 중 계획단계부터 50%이상 보행자와 차량동선을 완전히 분리하여 보행자가 대지 내로 진입한 이후에 차량과의 간섭을 전혀 받지 않고 출입구까지 진입 가능하도록 계획 하여야 합니다.	



	공공건물 및 공공이용시설 	공동주택  · 공동주택에 모든 출입구 중 계획단계부터 50%이상 보행자와 차량동선을 완전히 분리하여 보행자가 대지 내로 진입한 이후에 차량과의 간섭을 전혀 받지 않고 출입구까지 진입 가능하도록 계획하여야 합니다.
우 수	모든 출입구 중에서 50%이상 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로 4.8 － 모든 출입구 중에서 50%이상 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로는 보행우선을 위한 재질과 색상을 달리하여야 합니다. 	
일 반	주출입구 접근로만 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로 4.2 － 주출입구 접근로만 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로는 보행우선을 위한 재질과 색상을 달리하여야 합니다. 	

※ 기타사항

- － 고원식형단보도: 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로는 보행자 우선을 위한 재질과 색상을 달리 하여야 합니다. 고원식 횡단보도는 보행구간은 수평면으로 계획하고 최소 1.2m이상 유효폭 확보 및 점자블록을 폭만큼 설치하여야 합니다.



4) 산출 기준 해설

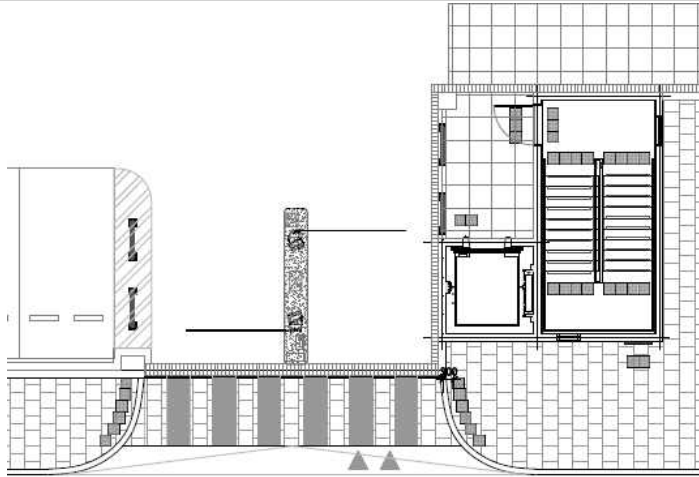
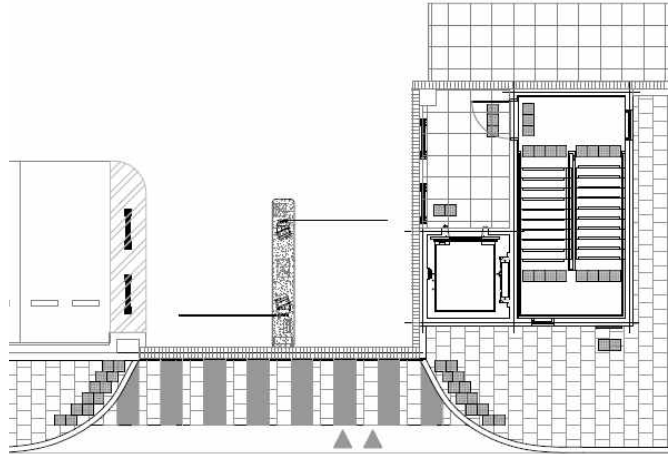
항 목	BF인증 평가범위
○ (건축물 평가범위) 하나의 대지에 모든 건축물	
- 인증의무대상이 아닌 건축물은 시설 용도, 내부실의 현황 등을 고려하여 평가 범위 산정	
- 인증의무대상시설이 아닌 경우 장애인등편의법, 기타 법령의 적용사항 고려	
○ (접근로 평가범위) 대지내 모든 접근로	
○ 접근로에 포함된 지장물(장애물)	
○ 인접대지와 연계되는 연결구간(브릿지, 연결통로)	
○ 건축물 내부(기계, 전기, 통신실 등을 제외)불특정 다수가 이용이 가능한 영역	
○ 도시계획 보도(대지외부) 구간은 평가대상이 아님	
○ 단, 차량진출입부 등의 (건축)점용허가부는 평가범위에 포함	
○ 기부채납시설 코어가 명확히 분리(주차장, 주동선, 계단실 등 모든 코어) 되어야 함	
- 지하 주차장에서 기부채납시설로 연계되는 별도의 코어가 있는 경우에만 별도 평가	
- 출입통제(공동주택 출입 통제기 등)등의 조치는 코어분리 사례로 인정하지 않음	

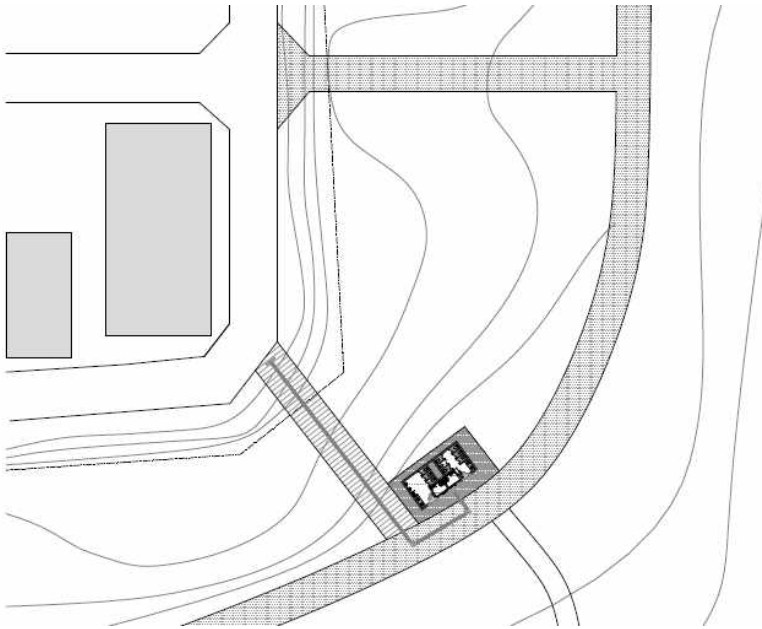


항 목	1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근
적용대상	증축공사 평가범위
해설 상세	• 별도 증축의 경우 대지경계선에서 별도 증축까지의 접근로 최소 1개소는 BF인증 [1. 매개시설] 항목별 기준에 모두 적합하게 설치되어야 BF인증 취득이 가능함 • 또한, 별도 건축물과 함께 주변 보행로, 주변 조경공간 등이 금번 증축시 함께 조성되는 경우 해당구간까지 BF인증 1. 매개시설 항목 기준에 적합하게 설치되어야 함 • 다만, 별도 건축물과 함께 조성되는 기존 접근로 등은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제9조의2(편의시설 설치기준의 적합성 확인)을 반드시 신청 후 적합성 확인을 득하여야 하며, 해당구간에 대한 BF인증과는 법률적으로 무관하므로 별도로 진행되어야 함을 반드시 인지하여야 함 • 신청기관은 반드시 법률적으로 문제가 없도록 BF인증과는 별도로 적합성 확인을 반드시 득하여야 함
증축 전	
증축 후	

항 목	1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근
적용대상	차량 진출입부
해설 상세	● 차량 진출입부는 「도로법」 제61조에 근거하여 도로를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 함. ● 이에 해당 도로를 점용하는 것은 해당 해당 건축물의 차량의 진출입을 위해 기존 보도를 점용하여 사용하는 것으로 해당 구간도 인증 심사 범위에 해당하며, 보도 이용자가 점용된 구간을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 설치하여야 함 - 점용된 구간의 보도가 2m이상인 경우 고원식 형태로 설치하여 이용자가 불편 없이 설치되어야 하며, 2m미만인 경우 전면 턱낮춤 방식으로 설치하여 횡경사가 발생하지 않도록 하여야 함 - 점용된 구간의 바닥재질은 기존 바닥재질과 동일한 재질(단, 차량이 이용하더라도 견딜 수 있는 강도의 재질로 설치)로 설치하여 보행자 우선의 도로로 설치되어야 함 - 점용된 구간의 시종점에는 보행로 폭만큼 점형블록을 설치하여야 함 - 자전거도로가 있는 경우 자전거도로 이용에 불편함이 없도록 동일하게 보도와 동일하게 적용하되, 점형블록 대신 바닥면에 정지선 등을 표기하여야 함 - 차량이 올라오는 경사로에는 차도와 동일한 재질로 설치하되 바닥면에 경사가 있음을 알리는 안내표기하여 운전자가 인지할 수 있도록 하여야 함
차량 진출입부	

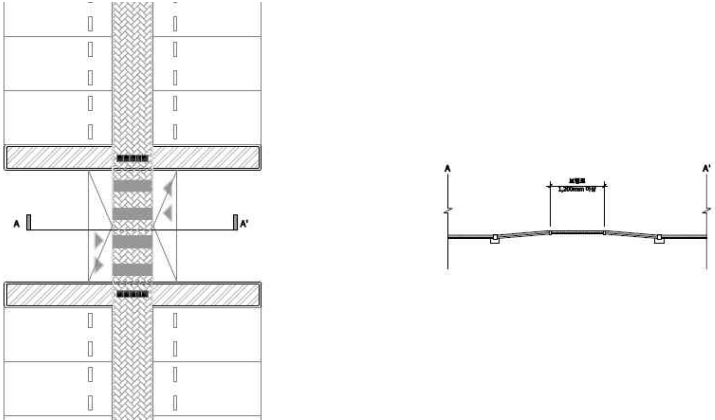


항 목	1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근
적용대상	차량 진출입부 점형블록
해설 상세	• 대지경계선 내에 설치되는 횡단보도(차량진출입구 도로의 점용 허가 포함)의 경우 점형블록의 경우 「도로교통법」에 적용되는 횡단보도가 아니므로 1열로 설치 하도록 함 • 「도로교통법」에 적용을 받거나, 신호기가 설치된 횡단보도의 경우 점형블록을 2열 설치 하여야 함 • 다만, 나팔구 내변반경으로 인하여 부득이하게 2열로 설치하여야 하는 경우 내변반경을 조정(우선검토)하여 보행자에게 유리한 도로환경 조성이 필요함 - 일반적으로 내변반경이 클수록 차량 회전 등이 유리하여 차량 운전자가 속력을 내기 쉽고, 내변반경이 작을수록 차량 회전 등이 불리하여 속력을 내기 어려워 보행자가 안전하다고 판단하고 있음
1열 설치	
2열 설치 (도로교통법 적용도로)	

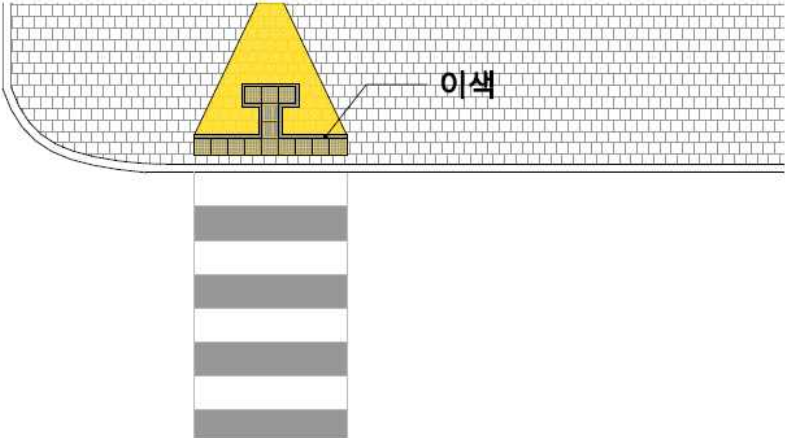
항 목	1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근
적용대상	접근로 최단거리
해설 상세	• BF인증 의무대상이 아닌 공원에 설치되는 시설물이거나 기존 대지에 별도 증축하는 건축물의 경우 최소 1개 이상의 보행로는 인증기준에 적합하게 설치되어야 함 • 다만, 해당 보행로를 선택할 때는 가급적 유동인구가 많은 곳에서 접근하는 보행로를 인증기준에 적합하게 설치하는 것이 가장 바람직함
최단거리	



항 목	1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근
적용대상	도보로 접근이 어려운 건축물(탐방센터, 공중화장실 등)
해설 상세	• 접근 보행로가 없고, 대중교통(버스, 지하철 등)으로의 접근이 불가능한 산지 등에 설치된 건축물의 경우 차량(자가용, 택시 등)으로 접근하는 것으로 인정할 수 있음 - 위 대상시설의 경우 접근로의 평가 범위는 주차장에서부터 보행로를 매개시설로 평가함
도보접근 어려운 건축물	

항 목	1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근
적용대상	차량진출입구, 대지 내 횡단보도(30Km이하의도로)
해설 상세	● 대지 내에 설치되는 횡단보도의 경우 보행자 우선의 보도를 원칙으로 함 - 보도가 2m이상인 경우 고원식 형태로 설치하여 이용자가 불편없이 설치되어야 하며, 2m미만인 경우 전면 턱낮춤 방식으로 설치하여 횡경사가 발생하지 않도록 하여야 함 - 바닥재질은 기존 바닥재질과 동일한 재질(단, 차량이 이용하더라도 견딜 수 있는 강도의 재질로 설치)로 설치하여 보행자 우선의 도로로 설치되어야 함 - 횡단보도 시종점에는 보행로 폭만큼 점형블록을 설치하여야 하며, 「도로교통법」에 적용되는 횡단보도가 아니므로 1열 설치함 - 차량이 올라오는 경사로에는 차도와 동일한 재질로 설치하되 바닥면에 경사가 있음을 알리는 안내표기하여 운전자가 인지할 수 있도록 하여야 함
대지 내 고원식 횡단보도	



항 목	1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근
적용대상	횡단보도의 옐로카펫에 설치된 점자블럭(학교 인근 등)
해설 상세	• 점자블럭이 설치되는 구간의 바닥재질의 색상은 황색계열과 명도차이 큰 색상으로 마감하는 것이 바람직함 • 다만, 초등학교 횡단보도에 옐로카펫이 설치된 구간의 경우 횡단보도의 점형블럭 색상과 부득이하게 동일하여 약시인의 경우 인지가 어려움 • 이 경우 점자블럭과 옐로카펫 접점부에 황색과 명도차이가 큰 색상으로 도색 등을 통해 점자블럭을 인지 할 수 있도록 조치하여야 함
옐로우존 점자블럭	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건출물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
차량 및 보행장 동선계획도	대지내 차량 접근을 확인 할 수 있는 자료	●	●
바닥마감 계획 상세도	대지내 모든 바닥마감을 확인 할 수 있는 자료	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호
- 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표1 제 3호
- 도시 교통정비 촉진법
- 도로법





장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	1	매개시설	
평가범주	1.1	접근로	
평가항목	1.1.2	유효폭	
■ 세부평가기준			
평가목적	접근로의 유효폭을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이동하는데 불편함이 없는 적절한 유효폭을 확보하도록 함		
평가방법	휠체어사용자가 통행 할 수 있는 접근로의 유효폭 확보 정도로 평가		
배 점	3점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 접근로의 유효폭 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	접근로의 유효폭	평가항목 점수
	최우수	전체구간의 접근로 유효폭이 1.8m이상	3.0
	우 수	전체구간의 접근로 유효폭이 1.5m이상	2.4
	일 반	전체구간의 접근로 유효폭이 1.2m이상	2.1
	- 접근로의 유효폭은 대지내의 출입구 접근로 전체 유효폭 중 가장 좁은 부분을 기준으로 측정함 - 접근로의 유효폭이 1.2m이상일 경우 휠체어와 사람의 교행이 가능하고, 1.5m이상일 경우 휠체어의 회전이 가능하며, 1.8m이상일 경우 휠체어끼리의 교행이 가능함 - 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지 내에서나 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공을 확보하고 활동공간의 폭이 1.8m이상인 경우 최우수로, 폭이 1.5m이상인 경우 우수로 평가하며, 폭이 1.2m이상 확보한 경우는 일반으로 평가함		
■ 제출서류			
제출서류	예비 인증	- 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시) - 접근보행로 단면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	- 보행로 폭을 알 수 있는 사진	

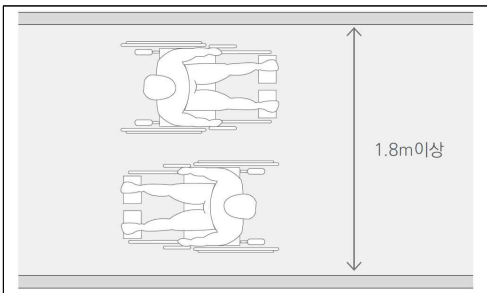
1) 산출기준 기본사항

- (1) 접근로의 유효폭은 대지내의 출입구 접근로 전체 유효폭 중 가장 좁은 부분을 기준으로 측정함(점수 산정)
- (2) 접근로의 유효폭은 경계석을 제외한 바닥마감을 기준으로 측정함
- (3) 굴절구간 및 막다른 접근로의 경우 휠체어 회전공간 1.5m×1.5m이상을 확보하여야 함
- (4) 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지 내에서나 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공간을 확보하여야 함
- (5) 휠체어사용자가 다른 휠체어 또는 유모차 등과 교행할 수 있도록 50m마다 1.5m×1.5m 이상의 교행구역을 설치하여야 함
- (6) 경사진 접근로가 연속될 경우에는 휠체어사용자가 휴식할 수 있도록 30m마다 1.5m×1.5m이상의 수평면으로 된 참을 설치하여야 함

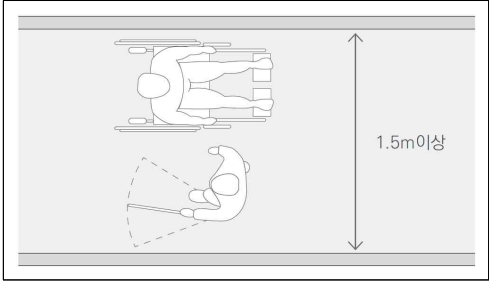
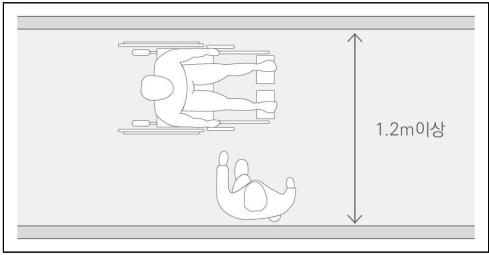
2) 용어 해설

용어	해설
접근로	대상시설의 외부(대지경계 내측)에서 건축물의 출입구에 이르는 보행구간을 말한다.
교행	보행자와 보행자, 보행자와 휠체어 사용자 등이 길에서 서로 비껴서 오고감을 말한다.

3) 산출 순서 및 방법

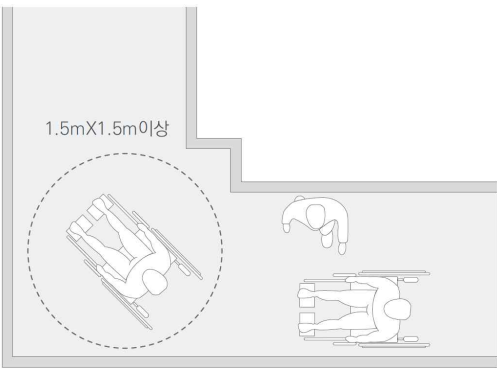
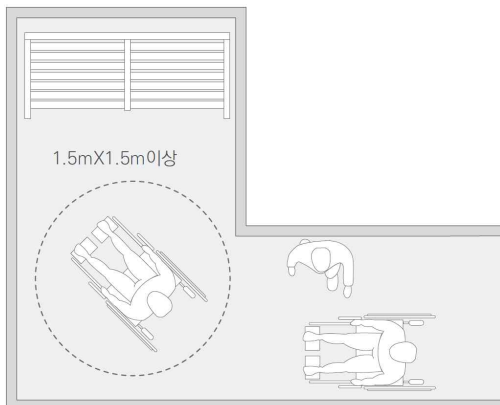
구분	접근로의 유효폭	평가항목 점수
최우수	전체구간의 접근로 유효폭이 1.8m이상 - 1.8m이상일 경우 휠체어끼리의 교행이 가능합니다.	3.0
		



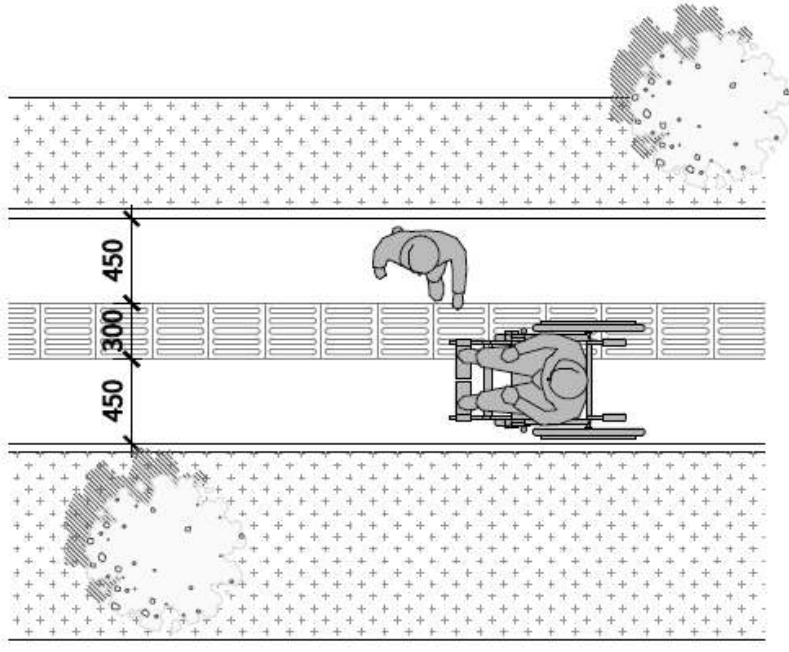
우 수	전체구간의 접근로 유효폭이 1.5m이상	2.4
	- 1.5m이상일 경우 휠체어의 회전이 가능하며 시각장애인과 교행이 가능합니다. 	
일 반	전체구간의 접근로 유효폭이 1.2m이상	2.1
	- 1.2m이상일 경우 휠체어와 사람의 교행이 가능합니다. 	

※ 기타사항

- 굴절 구간: 접근로의 굴절구간은 휠체어의 회전이 가능하도록 회전공간 (1.5m×1.5m이상)을 확보하는 것이 바람직합니다.
- 막다른 구간: 접근로의 막다른 구간은 휠체어 회전이 가능하도록 회전공간 (1.5m×1.5m이상)을 확보하는 것이 바람직합니다.

	
<굴절구간>	<막다른 구간>

4) 산출 기준 해설

항 목	1.1.2 유효폭
적용대상	보행로의 폭 산정방법
해설 상세	보행로의 유효폭은 경계석 제외 1.2m이상 확보하여야 함
접근로 유효폭	



항 목	1.1.2 유효폭
적용대상	접근로 유효폭
해설 상세	보행로에 설치되는 장애물은 시인성 조치(바닥 이색, 이질 처리) 또는 Barrier Zone (녹지, 알코브 형태 등)으로 조성하여 보행장애물이 되지 않도록 조치하여야 함 - 이 경우 바닥 이색, 이질 처리 또는 Barrier Zone을 제외한 순수통과유효폭은 반드시 1.2m이상 확보하여야 함
무장애 구역	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건축물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
접근보행로 단면도	접근보행로 기울기를 확인 할수 있는 단면 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호
- 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표1 제3호





장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	1	매개시설	
평가범주	1.1	접근로	
평가항목	1.1.3	단차	
■ 세부평가기준			
평가목적	접근로의 단차를 평가하여 휠체어사용자의 통행을 어렵게 만들고, 노인이나 임산부 등 다양한 사용자가 걸려 넘어질 위험이 있는 단차를 두지 않도록 함		
평가방법	대지 내를 연결하는 모든 접근로에 단차가 있을 경우, 진행방향상의 단의 높이차이 정도로 평가		
배 점	3점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 접근로의 단차 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	접근로의 단차	평가항목 점수
	최우수	전체구간에 단차 없음	3.0
	우 수	전체구간 중 일부에 단차 2cm이하	2.4
	－ 접근로의 단차는, 대지내의 출입구 접근로에 단차가 있는 경우 단차가 제일 큰 곳을 기준으로 평가함		
	－ 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지 내에서나 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공간을 확보하고 활동공간에 단차가 없는 경우 최우수로, 활동공간에 단차가 2cm이하인 경우는 우수로 평가함		
■ 제출서류			
제출 서류	예비 인증	－ 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시) － 접근보행로 단면도 － 바닥 마감 계획 상세도(레벨표시) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	－ 예비인증시와 동일	

1) 산출기준 기본사항

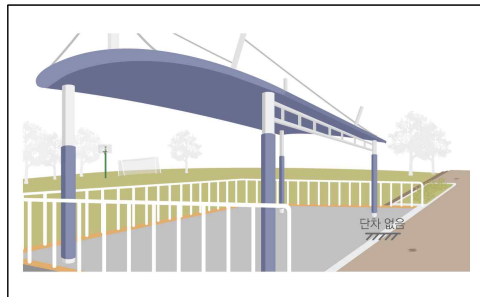
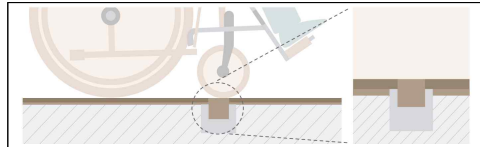
- (1) 접근로의 단차는, 대지내의 출입구 접근로에 단차가 있는 경우 단차가 제일 큰 곳을 기준으로 평가함
- (2) 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지 내에서도 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공간을 확보하여야 함
- (3) 접근로 바닥면에 2cm이하의 단차가 발생할 경우 턱낫추기를 통하여 단차를 극복하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

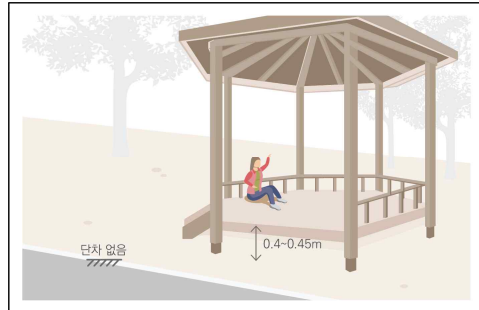
3) 산출 순서 및 방법

구분	접근로의 단차	평가항목 점수
최우수	전체구간에 단차 없음	3.0
	- 바닥마감과 경계석: 접근로 바닥마감과 경계석의 단차를 제거하여 무단차로 계획하여야 합니다.	
	- 조희대: 조희대와 접근로의 접점 부분은 단차가 발생하지 않도록 계획하여야 합니다.	





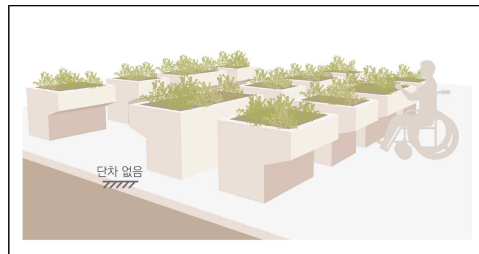
- 휴게공간: 쉼터 등 걸터앉는 형태의 경우 일부분은 휠체어 사용자가 이용 가능하도록 계획하고 접근로와 휴게공간은 단차 없이 접근 가능하도록 설치하여야 합니다.



- 이질재료 마감: 바닥마감이 서로 다른 이질재료의 접점은 단차가 발생하지 않도록 무단차로 계획하여야 합니다.



- 텃밭: 텃밭을 구획할 때 휠체어 사용자가 접근 가능하도록 일부분의 하부공간을 확보하는 것이 바람직합니다.



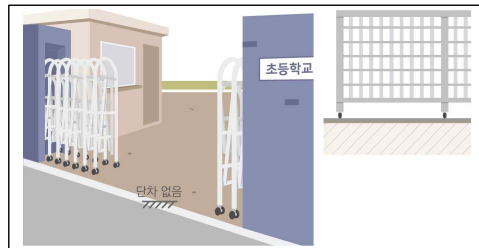
- 자전거 보관소: 자전거 보관소는 단차 없이 설치하고 보행장애물이 되지 않도록 알코브(凹) 방식으로 보행로와 간섭 없이 설치하여야 합니다.



- 벤치: 휴게공간은 접근로와 단차 없이 설치하고 보행자와 간섭되지 않도록 녹지공간에 알코브 방식으로 설치하여야 합니다



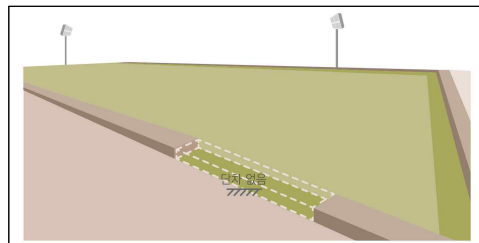
- 접이식 대문: 출입구에 문을 설치할 경우 바닥에 레일이 없는 무레일 방식으로 설치하거나 레일을 매립하여 단차가 발생하지 않도록 하여야 합니다.



- 외부 운동기구: 운동시설 공간과 접근로 바닥마감의 접점은 단차 없이 접근 가능하도록 설치하여야 합니다.

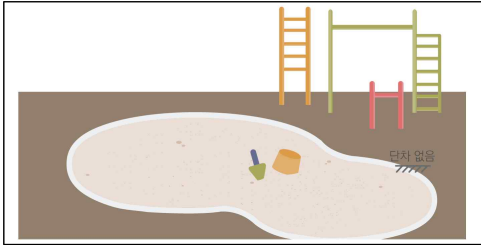
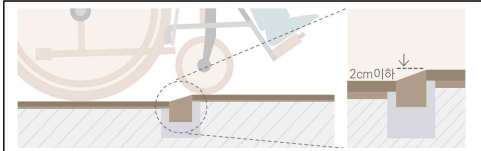


- 게이트볼장: 게이트볼장에 공의 이탈방지를 위해 설치된 턱은 일부분을 탈부착이 가능한 형태로 계획하여야 합니다.

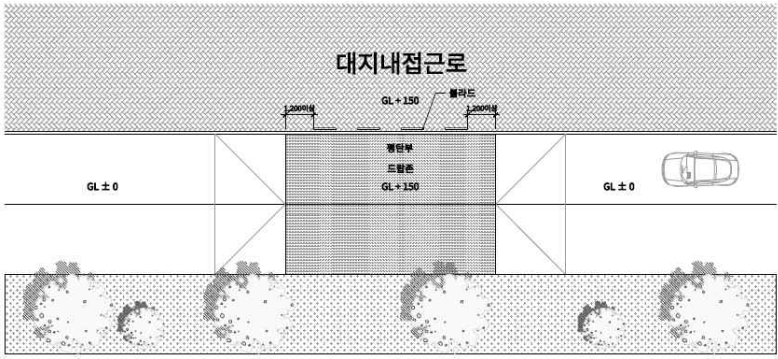


- 모래놀이터: 모래놀이터는 단차 없이 접근 가능하도록 무단차로 계획하여야 합니다.

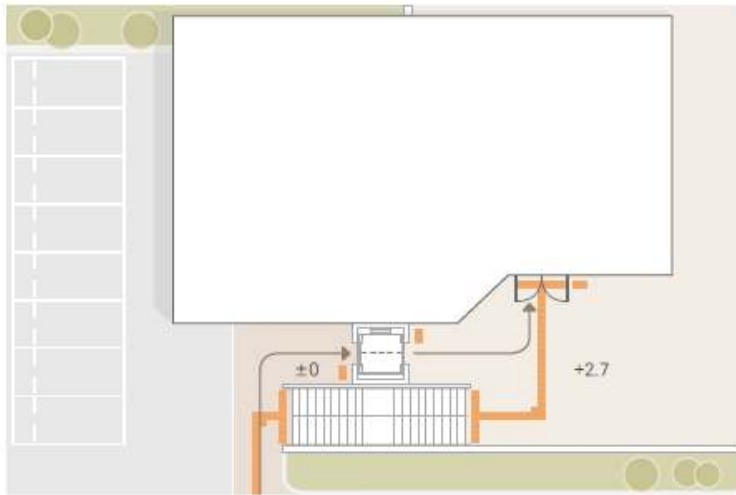


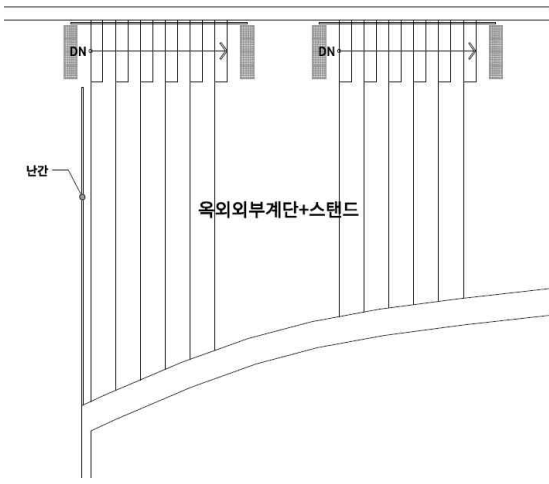
		
우 수	전체구간 중 일부에 단차 2cm이하	2.4
	- 접근로의 모든 단차는 무단차로 계획하거나 부득이하게 단차가 발생할 수 밖에 없을 경우 2cm 이하로 계획하고 턱낮춤 계획을 하여야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설

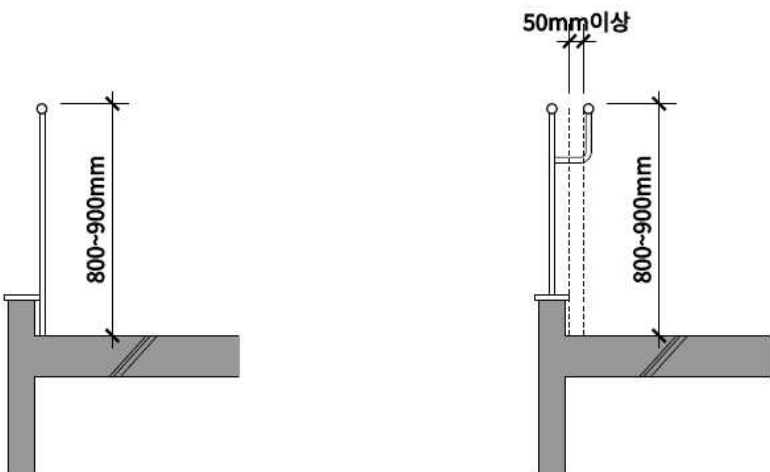
항 목	1.1.3 단차
적용대상	드랍존 보행로 무단차 연계
해설 상세	휠체어, 유모차, 보행보조기를 이용하는 시설 이용자의 경우 Drop Zone에서 보도접근 시 경계석 단차로 인하여 접근이 어려움 특히, 휠체어콜택시의 경우 대부분 도로쪽에서 내리고 타고 있으므로 단차 제거가 반드시 선행되어야 함 이에 Drop Zone을 보도와 동일한 레벨로 조정 후 차량 등이 보도로 접근하지 못하도록 펜스 또는 조경등의 안전조치를 하거나 Drop Zone에서 일부 구간을 1/12이하 기울기로 확보하여야 함
드랍존	



항 목	1.1.3 단차
적용대상	외부 접근로의 높이차이 제거 방법
해설 상세	대지의 높이차이로 인하여 접근로에 계단이 설치되는 경우 휠체어, 유모차, 보행보조기 등이 접근 가능하도록 1/18이하 경사로를 설치하거나 승강기를 설치하여 누구나 접근 가능하도록 조치하여야 함 - 계단의 경우 2.3항목의 계단에 준하여 설치하여야 함 - 경사로의 경우 2.4항목의 경사로에 준하여 설치하되 경사로의 기울기는 1/18이하로 조성하여야 함 - 승강기의 경우 2.5항목의 승강기에 준하여 설치하여야 함 - 수직형 리프트, 경사형 리프트 등은 관리, 안전 등의 위험요소로 인하여 인정하지 않음
옥외 승강기	

항 목	1.1.3 단차
적용대상	건축물의 옥외 계단의 형태
해설 상세	계단의 경우 「장애인등의편의법」 시행규칙 [별표1]에 근거하여 디딤판의 너비와 철타면의 높이는 균일하게 설치하여야 함 이에 사선 또는 곡선형 계단의 경우 인증기준 및 법적기준에 적합한 계단을 최소 1개소 이상 확보하여야 함 위 와 같이 계획 후 사선구간 또는 곡선구간의 계단은 스탠드 또는 조경공간으로 조성하여 이용자의 편의를 고려할 수 있음
계단 및 스탠드	



항 목	1.1.3 단차
적용대상	경사로 및 계단 손잡이 설치
해설 상세	경사로의 손잡이 설치시 단이 낮은 측벽에 지지하여 손잡이를 설치할 경우 측벽의 마감 끝선에서 5cm 이격하여 설치하여야 함 - 계단 및 경사로의 최소 유효폭은 1.2m이므로 해당 내용을 고려하여 유효폭을 확보하여야 함
경사로 손잡이 설치	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비 인증	본인증
배치도	건출물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
접근보행로 단면상세도	접근보행로 단차 및 기울기를 확인 할수 있는 단면 상세도	●	●
바닥마감 계획 상세도	접근로 바닥마감 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	1	매개시설	
평가범주	1.1	접근로	
평가항목	1.1.4	기울기	
■ 세부평가기준			
평가목적	접근로의 기울기를 평가하여 휠체어사용자가 안전하게 주출입구로 접근 가능하도록 하며, 노인이나 임산부 등 다양한 이용자가 편리하게 접근 가능하도록 함		
평가방법	접근로의 진행방향 기울기의 정도 평가		
배 점	3점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 접근로의 기울기 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	접근로의 기울기	평가항목 점수
	최우수	접근로 전체구간 기울기가 1/ 24(4.17%/2.39°)이하	3.0
	우 수	접근로 전체구간 기울기가 1/18(5.56%/3.18°)이하	2.4
	－ 접근로의 기울기는 대지내의 출입구 접근로에 경사가 있는 경우 경사가 제일 급한 곳을 기준으로 평가함 － 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지 내에서도 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공간을 확보하고 활동공간에 기울기가 1/18(5.56%/3.18°)이하인 경우 최우수로 평가하며, 기울기가 1/12(8.33%/4.76°)이하인 경우는 우수로 평가함		
■ 제출서류			
제출서류	예비인증	－ 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시) － 접근보행로 단면도 － 바닥 마감 계획 상세도(레벨표시) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	－ 예비인증시와 동일	

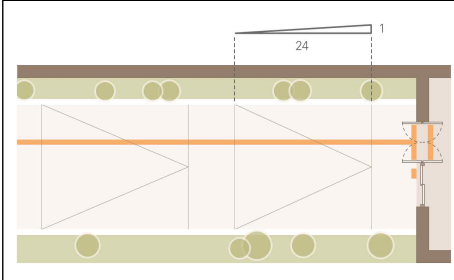
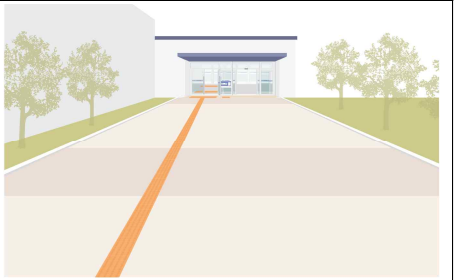
1) 산출기준 기본사항

- (1) 접근로의 기울기는 대지내의 출입구 접근로에 경사가 있는 경우 경사가 제일 급한 곳을 기준으로 평가함(점수산정)
- (2) 경사 기울기는 한방향으로만 설치하고 횡경사가 발생하지 않도록 하여야 함
- (3) 기울기 외 2.4 경사로 산출기준을 준수하여야 함
 - 접근로에 구조물 형태로 경사로가 조성될 경우에는 기울기는 1/18로 하여야 하고, 기타 사항은 2.4항목의 기준을 적용하여 설치하여야 함
- (4) 접근로에 계단이 설치될 경우 경사로와 같이 설치하고 계단 설치 기준은 2.3 계단 산출기준을 준수하여야 함
- (5) 건축물이 대지선에 인접하여 보도로부터 직접 출입구가 연결된 경우 대지 내 또는 보도의 공간에 주출입구 활동공간을 확보하여 평가함

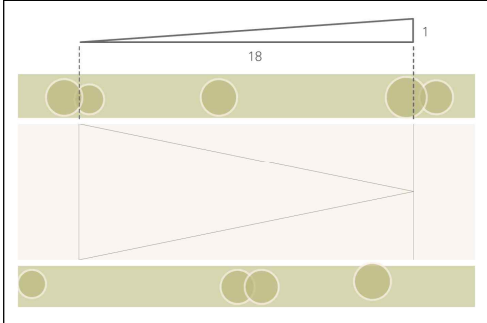
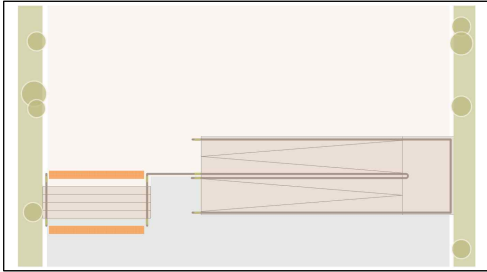
2) 용어 해설

용어	해설
기울기	접근로 A지점에서 B지점으로 이르는 보행구간의 높이차이로 인하여 계단 등의 수직이동 설비 등이 설치될 경우 휠체어 사용자, 유아차 이용자 등이 안전하게 보행할 수 있도록 경사진 보행구간을 말한다.

3) 산출 순서 및 방법

구분	접근로의 기울기	평가항목 점수
최우수	접근로 전체구간 기울기가 1/ 24(4.17%/2.39°)이하 - 접근로의 전체구간 기울기는 1/24 이하로 설치하고 30m마다 수평참을 확보하여 설치하는 것이 바람직합니다.	3.0
	 	



	접근로 전체구간 기울기가 1/18(5.56%/3.18°)이하	2.4
우 수	– 경사로 1/18이하: 접근로의 전체구간 기울기는 1/18 이하로 설치하고 높이 30m마다 수평참을 확보하여 설치하는 것이 바람직합니다.  – 계단+경사로: 접근로의 경사로를 직선 방향으로 설치하기 어려운 경우 굴절하여 설치할 수 있으며, 다양한 사용자의 원활한 통행을 위해 계단과 함께 설치하는 것이 바람직합니다. 	

※ 기타사항 (기울기 표기 방법)

- 접근로의 높이/길이를 표기하여야 합니다.
- 도면에 표기되는 기울기는 1/n으로 표기하는 것이 바람직 합니다.

4) 산출 기준 해설

항 목	1.1.4 기울기
적용대상	경사진 도로에서 대지경계선 접근방법
해설 상세	대지경계선 외부 도로가 경사로로 구성되어 있는 경우 외부 도로를 수평구간으로 확보하는 것은 불가하므로, 대지경계선 내부에서 좌우 레벨차이를 확인 후 일정 레벨을 기준으로 일부구간은 올라가는 경사로, 일부구간은 내려가는 경사로로 대지 내에서 레벨차이를 극복 후 1.5m이상의 수평구간을 조성하여 단차 제거하여야 함
대지 경계 보행진출입구 수평참	



항 목	1.1.4 기울기
적용대상	보행로 접점구간 횡경사 발생하지 않는 방법
해설 상세	보행로와 보행로 접점구간은 반드시 수평구간으로 조성하여 횡경사가 발생하지 않도록 조치하여야 함 - 다만, 수평구간 조성 시 배수 등을 고려하여 수평구간에 배수처리 또는 자연 구배(1/50이하)로 조성하여 빗물 등이 고이지 않도록 조치하는 것이 중요함
보행로 교차로 수평구간	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건출물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
접근보행로 단면상세도	접근보행로 기울기를 확인 할수 있는 단면 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.1	접근로
평가항목	1.1.5	바닥 마감
■ 세부평가기준		
평가목적	접근로의 마감 정도를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 주출입구로 접근이 가능하도록 함	
평가방법	미끄럽지 않은 바닥 재질 및 이음새 그리고 마감정도의 평탄한 정도에 따른 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 접근로의 바닥 마감 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	접근로의 바닥 마감
	최우수	모든 출입 접근로 중에서 50%이상이 걸려 넘어지거나 미끄러질 염려가 없는 재질, 줄눈이 있는 경우 0.5cm이하인 경우임
	우수	모든 출입 접근로 중에서 50%이상이 걸려 넘어지거나 미끄러질 염려가 없는 재질, 줄눈이 있는 경우 1cm이하인 경우임
- 출입구 접근로의 바닥이 여러 재료로 마감되어 있는 경우 그 마감 정도가 가장 미비한 곳을 기준으로 평가함 - 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지 내에서나 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공간을 확보하고, 줄눈이 0.5cm이하이며 미끄럽지 않은 평탄한 재료로 마감된 경우 최우수로 평가하며, 줄눈이 1cm이하이며 미끄럽지 않은 평탄한 재료로 마감된 경우 우수로 평가함		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 배치도 (차량 출입 및 보행 출입구 표시) - 바닥 마감 시공 평면 및 단면 상세도 (레벨표시, 재료마감 상세포함) - 조경구적도 - 식재계획도 등의 조경도서 ※유형이 다른 바닥재 사용시 유형별로 제출
	본인증	- 예비인증시와 동일 (해당부분 사진 첨부)

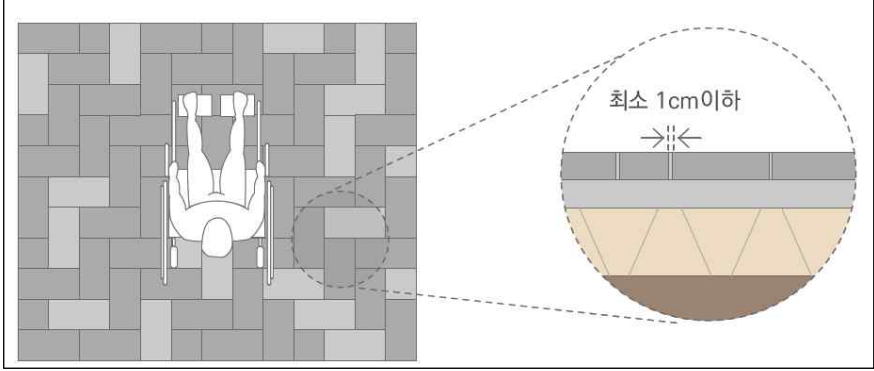
1) 산출기준 기본사항

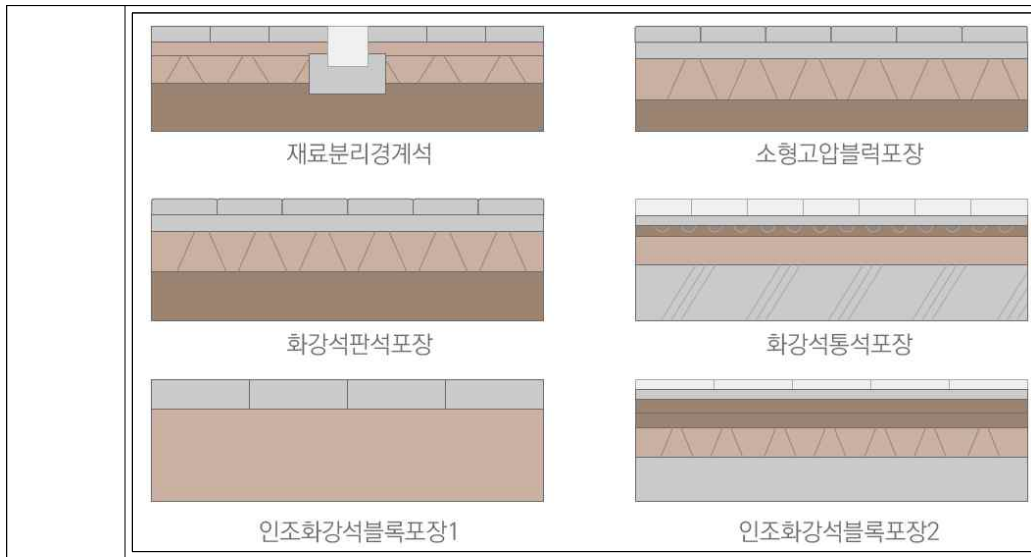
- (1) 출입구 접근로의 바닥이 여러 재료로 마감되어 있는 경우 그 마감 정도가 가장 미비한 곳을 기준으로 평가함
- (2) 모든 접근로 바닥마감은 평탄하게 설치하여 걸려 넘어지거나 미끄러지지 않아야 함
- (3) 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 출입구가 연결된 경우 대지 내에서도 보도의 공간 활용하여 출입구 활동공간으로 평가함

2) 용어 해설

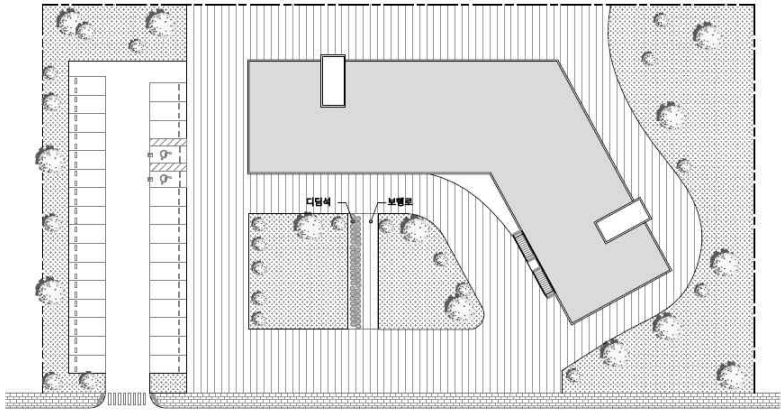
－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	접근로의 바닥 마감	평가항목 점수
최우수	모든 출입 접근로 중에서 50%이상이 걸려 넘어지거나 미끄러질 염려가 없는 재질, 줄눈이 있는 경우 0.5cm이하인 경우임	3.0
우 수	모든 출입 접근로 중에서 50%이상이 걸려 넘어지거나 미끄러질 염려가 없는 재질, 줄눈이 있는 경우 1cm이하인 경우임 － 바닥마감을 평탄하게 설치하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 출입구로 접근이 가능하도록 하여야 합니다. 	2.4



4) 산출 기준 해설

항 목	1.1.5 바닥마감
적용대상	디딤석 등 줄눈간격 1cm이상의 바닥재질
해설 상세	대지 내 조경공간 산책로 조성 시 동일 출발지 동일 목적지인 경우 BF인증기준에 적합한 보행로가 최단거리로 설치되어 있는 경우 그 외 보행로의 경우 조경적인 요소로 인정 가능함
조경 내 화강석 디딤석 설치	



항 목	1.1.5 바닥마감
적용대상	접근로의 바닥마감
해설 상세	접근로의 바닥마감은 아래의 바닥마감이거나 이보다 미끄럽지 않은 재질임이 명확하여야 함 [실외 바닥마감 9가지] 1. 콘크리트 블록 포장재 2. 투수성 아스팔트 혼합물 3. 컬러 세라믹, 유색 골재 혼합물 4. 점토바닥벽돌 5. 석재타일 - (타일 마감은 흑두기, 정다듬, 도드락다듬, 잔다듬으로 하여야 함) 6. 포장용 석재 및 포장용 콘크리트 7. 데크(방부목) 8. 포장용 고무 바닥재 9. 마사토, 흙콘크리트 - (마사토와 흙콘크리트 등은 반드시 견고하게 마감되어야 함) ※ 보도와 차도(횡단구간 포함) 및 접근로에 설치되는 경계석은 반드시 미끄럽지 않은 재질로 마감하여야 함 보행로에 설치되는 덮개의 경우에도 미끄럽지 않은 재질로 설치되어야 함 특수한 목적으로 사용되는 공간(농구코트 등)바닥의 경우 에폭시코팅(미끄러운 재질) 인정가능 단, 그외 접근로에 바닥마감으로 부적정함 [실내 바닥마감 4가지] 1. 1.1.5항목에서 설명한 바닥마감재 2. 마루계열(원목마루, 강화마루, 합판마루) 3. 타일류(폴리싱타일 등 바닥의 표면에 광택이 나지 아니하여야 함) 4. 석재타일 (타일 마감은 흑두기, 정다듬, 도드락다듬, 잔다듬 중 평탄한 바닥마감 및 혼드마감의 경우 마감의 거칠기 확인필요)_물갈기는 불가

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건축물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
바닥마감 시공 평면상세도	바닥마감 시공 평면상세도	●	●
바닥마감 시공 단면상세도	바닥마감 시공 단면상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호





장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.1	접근로
평가항목	1.1.6	보행장애물
■ 세부평가기준		
평가목적	접근로의 보행장애물을 평가하여 장애인 등 다양한 이용자가 차량 및 장애물 등으로 인한 위험 없이 주출입구로 접근이 가능하도록 함	
평가방법	접근로의 보행장애물이 제거되어 보행안전 통로로서 연속성이 확보 되고, 차도와와의 경계부분에 차도와 분리할 수 있는 공작물 설치 정도로 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 접근로의 보행장애물 및 접근로와 차도의 경계 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가 • 세부항목 - 보행장애물	
	구분	보행장애물
	최우수	접근로에 가로등, 간판, 이동식 화분 등의 장애물이 전혀 설치되어 있지 않음
	우 수	접근로에 가로등, 간판 등이 설치되어 있으나 접근방지용난간 또는 보호벽을 설치하여 보행자의 안전한 접근이 연속적으로 가능함
	- 가로수가 있는 경우 높이 2.1m까지 가지치기 되어야함 • 세부항목 - 접근로와 차도의 경계	
	구분	접근로와 차도의 경계
	최우수	차도와 구분되는 울타리 등 공작물을 설치하거나 차량과 보도가 완전히 분리된 접근로 확보
	우 수	보행통로와 차도에 경계석이 설치되고, 재질과 색상 모두 구분됨
	- 접근로와 차량 동선을 분리하여 차량의 간섭을 전혀 받지 않는 경우는 접근로와 차도의 경계분리 항목은 최우수로 평가함 - 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지내에서 주출입구 활동공간을 확보한 경우 최우수로 평가함. 단, 보도의 일부를 차량과 완전분리한 경우는 최우수로 평가하나 완전 분리되지 않은 경우는 우수로 평가함	
	평가항목 점수	1.0
	평가항목 점수	0.8
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시) - 접근보행로 단면도 - 바닥 마감 계획 상세도 - 접근보행로 상에 보행지원시설 및 설치물 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(보행접근로 사진 첨부)

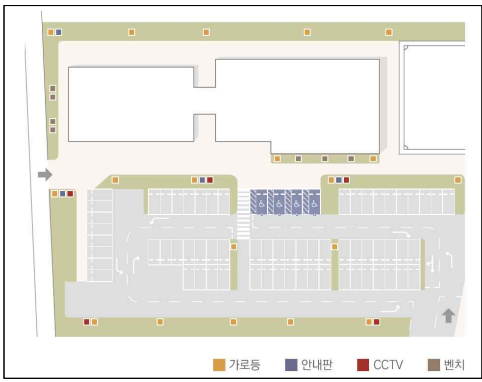
1) 산출기준 기본사항

- (1) 접근로에 가로수가 있는 경우 지면에서높이 2.1m까지 가지치기가 되어야 함
- (2) 접근로에 CCTV, 가로등, 조경등, 안내판 등은 보행장애물이 되지 않도록 접근로와 분리하여 설치하여야함
- (3) 접근로에 기둥, 프로젝트창호, 계단하부 등이 설치될 경우 기둥 바닥면에 W0.4~0.6m 이상 이색, 이질 조치를 하거나 접근방지 설비(조경 등) 등을 기준에 적합하게 설치하여야함

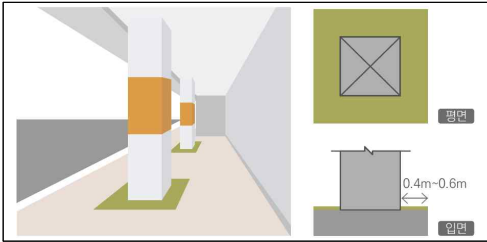
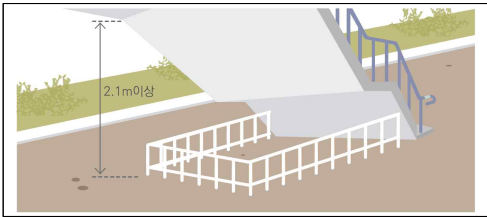
2) 용어 해설

용어	해설
보행장애물	보도 등에 설치된 가로등, 전주, 가로수 등으로 장애인등의 보도상 통행에 지장을 주는 시설물을 지칭하는 것으로 모든 지장물(노상시설)을 포함하는 개념을 말한다.

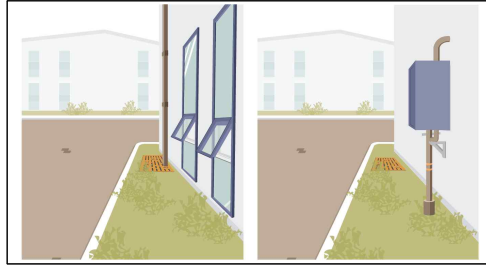
3) 산출 순서 및 방법

구분	보행장애물	평가항목 점수
최우수	접근로에 가로등, 간판, 이동식 화분 등의 장애물이 전혀 설치되어 있지 않음	1.0
	－ 가로등, CCTV, 안내판 등은 접근로와 간섭되지 않도록 녹지공간 등에 설치하여 보행장애물이 되지 않도록 계획하여야 합니다. 	

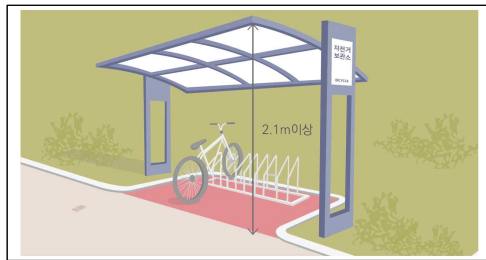


		
우 수	접근로에 가로등, 간판 등이 설치되어 있으나 접근방지용난간 또는 보호벽을 설치하여 보행자의 안전한 접근이 연속적으로 가능함	0.8
	- 기둥 충돌방지: 보행로에 기둥이 설치될 경우 충돌방지를 위해 기둥 바닥면에 W:0.4m~0.6m 이색, 이질 조치를 하여야 합니다. 	
	- 소방 관련 시설물: 접근로에 소방 관련 시설물이 설치될 경우 주변 바닥마감과 달리하여 충돌방지 계획을 하여야 합니다. 	
	- 계단하부 충돌방지: 계단 하부의 경우 바닥면 기준 높이 2.1m이내에 충돌방지 조치를 위한 접근방지 난간을 높이 0.6m이하에 설치하여야 합니다. 	

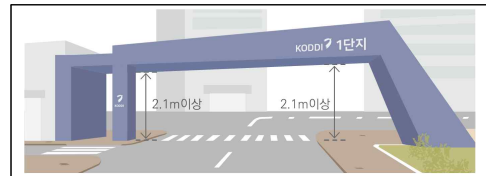
- 외부 돌출시설물: 프로젝트창호, 가스메타함 등 외부 돌출된 시설물의 경우 접근로와 간섭이 되지 않도록 녹지공간 등에 설치하여 보행장애물이 되지 않도록 계획하여야 합니다.



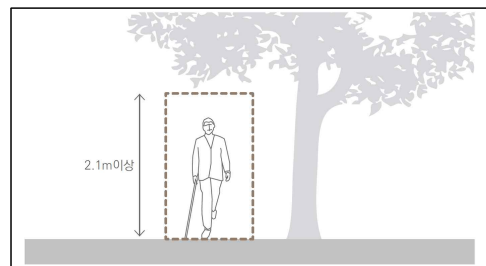
- 자전거 보관소: 접근로에 자전거 보관소 등을 설치할 경우 접근로와 간섭이 발생하지 않도록 알코브 방식으로 설치하여야 합니다.



- 아파트 출입구(문주): 아파트와 같이 문주 디자인을 하여 설치할 경우 접근로와 구조물이 간섭이 되지 않는 형태로 계획하여야 합니다.

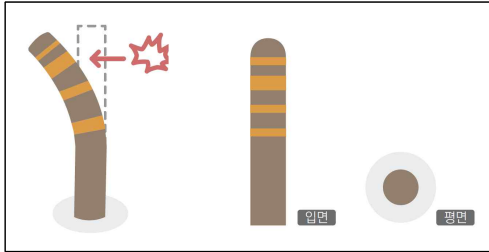


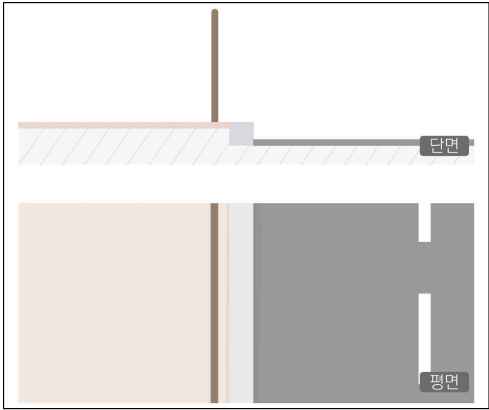
- 가로수 가지치기: 접근로에 가로수가 설치되는 경우 보행자의 안전을 위하여 높이 2.1m까지 가지치기를 하여야 합니다.

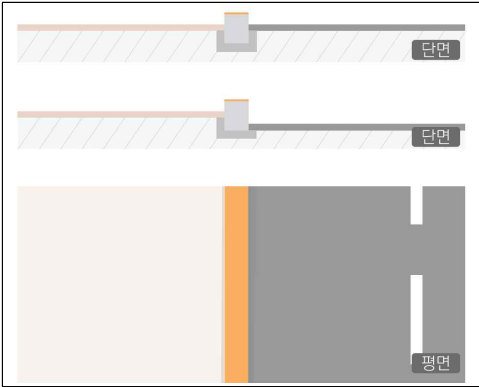


- 차량진입 억제 말뚝: 횡단보도 또는 접근로에 차량 진입억제 말뚝을 설치할 경우 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 [별표2]보행안전시설물의 구조 시설기준 제7호가목부터 바목까지의 규정



	을 적용하여야 합니다. 
--	--

구분	접근로와 차도의 경계	평가항목 점수
	차도와 구분되는 울타리 등 공작물을 설치하거나 차량과 보도가 완전히 분리된 접근로 확보	1.0
최우수	- 보·차도 공작물: 보행통로와 차도에 경계석을 설치하여 높이를 달리하고 식재공간을 추가로 설치하여 차량과 보도가 완전히 분리되도록 설치하여야 합니다.  - 보·차도 울타리: 보행통로와 차도에 경계석을 설치하여 높이를 달리하고 울타리를 추가로 설치하여 차량과 보도가 완전히 분리되도록 설치하여야 합니다. 	

	보행통로와 차도에 경계석이 설치되고, 재질과 색상 모두 구분됨	0.8
우 수	- 보행통로와 차도에 경계석을 설치하여 높이를 달리하고 재질과 색상을 모두 구분하여야 합니다. 	- 보행통로와 차도에 경계석을 설치하여 높이를 달리하고 재질과 색상을 모두 구분하여야 합니다.
	- 보행통로와 차도의 방향이 동일할 경우 설치 가능하고 주차장에서는 설치를 지양합니다. 돌출된 경계석 상단에 색상을 달리하여 시인성을 확보하여야 합니다. 	- 보행통로와 차도의 방향이 동일할 경우 설치 가능하고 주차장에서는 설치를 지양합니다. 돌출된 경계석 상단에 색상을 달리하여 시인성을 확보하여야 합니다.





4) 산출 기준 해설

항 목	1.1.6 보행장애물
적용대상	차로와 보행로 구분방법
해설 상세	보,차도 구분을 위한 돌출형경계석은 설치를 지양 하여야 함
대지 내 접근로 보행도로와 차도의 경계	

항 목	1.1.6 보행장애물
적용대상	수공간 경계
해설 상세	대지내 수변공간 조성시 수공간과 단차가 150mm 이하인 경우는 이색, 이질(400mm~600mm) 조치로 인정 가능하며, 수공간과 보행로의 단차가 150mm 초과 할 경우 접근방지 안전조치하여야 함
수공간 보행로 구분	



항 목	1.1.6 보행장애물
적용대상	보행로상의 펜스 경계 구분
해설 상세	운동장에 구기 종목 등의 안전 조치를 위하여 비구방지 펜스 등을 설치할 경우 펜스 지지 철물 등이 보행장애물이 되지 않도록 운동장 주변에 조경공간을 설치 후 펜스 지주를 설치하여 보행장애물이 되지 않도록 조치하여야 함
비구방지 펜스 조경	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건축물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
접근보행로 단면상세도	접근보행로 기울기 등을 를 확인 할수 있는 단면 상세도	●	●
바닥마감계획 상세도	접근로 바닥마감 상세도	●	●
접근보행로 보행지원시설 설치물 설치상세도	접근보행로 보행지원시설 설치물 설치상세도	●	●
식재계획도	조경도서, 식재계획도 등의 식재 설치 위치	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물											
평가부문	1	매개시설									
평가범주	1.1	접근로									
평가항목	1.1.7	덮개									
■ 세부평가기준											
평가목적	접근로의 배수로 덮개를 평가하여 배수로 덮개에 의해 발생하는 위험이나 배수로 격자구멍 또는 틈새에 발생하는 위험요소들이 없이 주출입구로 접근 가능하도록 함										
평가방법	빠질 위험이 있는 곳에 표면 높이가 동일하고, 격자구멍 또는 틈새가 없는 덮개를 설치하였는지 평가										
배 점	2점 (평가항목)										
산출기준	• 평점 = 접근로의 배수로 덮개 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>배수로 덮개</th><th>평가항목 점수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최우수</td><td>높이차 전혀 없으며, 구멍이 없는 덮개를 사용</td><td>2.0</td></tr> <tr> <td>우 수</td><td>높이차 전혀 없으며, 격자구멍(틈새) 등이 양방향 모두 2cm이하</td><td>1.6</td></tr> </tbody> </table> - 출입구 접근로 상에 배수로 등과 같은 빠질 위험이 있는 부분이 전혀 없어 덮개 설치가 불필요한 경우 최우수로 평가함 - 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지 내에서나 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공간을 확보하고 빠질 위험이 전혀 없는 경우 최우수로 평가하며, 빠질 위험이 있는 곳에 덮개를 설치하고 격자 구멍 등이 양방향으로 2cm이하인 경우는 우수로 평가함		구분	배수로 덮개	평가항목 점수	최우수	높이차 전혀 없으며, 구멍이 없는 덮개를 사용	2.0	우 수	높이차 전혀 없으며, 격자구멍(틈새) 등이 양방향 모두 2cm이하	1.6
구분	배수로 덮개	평가항목 점수									
최우수	높이차 전혀 없으며, 구멍이 없는 덮개를 사용	2.0									
우 수	높이차 전혀 없으며, 격자구멍(틈새) 등이 양방향 모두 2cm이하	1.6									
■ 제출서류											
제출 서류	예비 인증	- 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시) - 접근보행로 단면도 - 바닥 마감 계획 상세도 - 배수로 덮개 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출									
	본인증	- 예비인증시와 동일(덮개 관련 사진 첨부)									

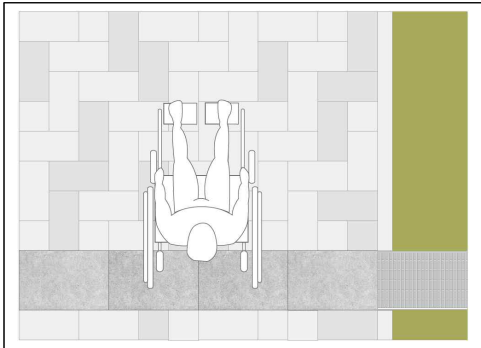
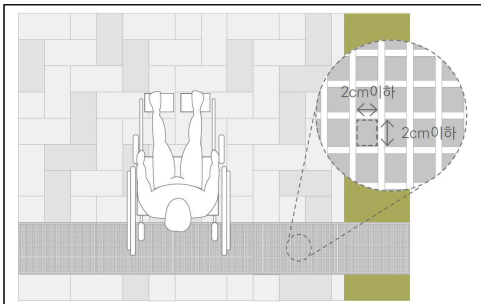
1) 산출기준 기본사항

- (1) 장애인 등이 빠질 위험이 있는 곳에는 덮개를 설치하여야 함
- (2) 덮개에 표면은 접근로와 동일한 높이가 되도록 설치하여야 함
- (3) 덮개에 격자구멍 또는 틈새가 있는 경우에는 그 간격이 2cm이하로 설치하여야 함

2) 용어 해설

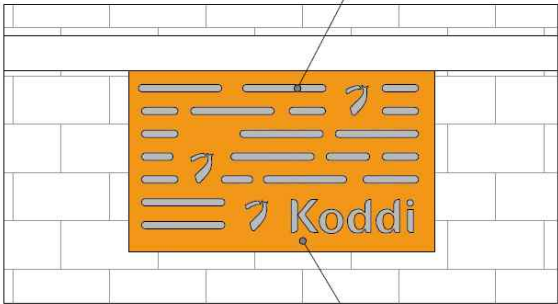
- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	배수로 덮개	평가항목 점수
최우수	높이차 전혀 없으며, 구멍이 없는 덮개를 사용 - 접근로의 바닥과 배수로 덮개의 표면 높이를 동일하게 설치하고 격자구멍 또는 틈새가 없는 덮개를 설치하여야 합니다.	2.0
		
우수	높이차 전혀 없으며, 격자구멍(틈새)등이 양방향 모두 2cm 이하 - 접근로의 바닥과 배수로 덮개의 표면 높이를 동일하게 설치하고, 격자구멍 또는 틈새 등은 양방향 모두 2cm이하인 덮개로 설치하여야 합니다.	1.6
		



4) 산출 기준 해설

항 목	1.1.7 덮개
적용대상	트렌치 격자구멍 기준
해설 상세	트렌치의 경우 시각장애인 흰지팡이, 목발, 휠체어 앞바퀴, 구두 굽 등이 덮개 틈에 걸리지 않도록 가로, 세로 2cm 이하로 설치하도록 되어 있음 - 다만, 바닥마감의 줄눈간격의 경우에도 일반적으로 1cm로 적용되어 휠체어 바퀴, 목발, 흰지팡이 등 1cm이하 틈에는 끼이지 않는다고 것이 일반적인 사항임 - 이에 트렌치 덮개의 경우에도 가로 또는 세로 한쪽 틈이 1cm이하인 경우 반대쪽 덮개 틈의 길이가 2cm이상이어도 인정 가능함
트렌치 설치	 단변폭이 10mm이하인 경우  미끄럽지 않은 재질

항 목	1.1.7 덮개
적용대상	외기에 면한 출입구 전면 트렌치 설치 및 물구배
해설 상세	트렌치는 배수 등을 해결하기 위해 설치되는 좁고 긴 통로를 의미하여, 해당 통로가 노출되지 않고 시설이용자의 안전을 위해 덮개를 설치하고 있음 - 일반적인 외부공간에 설치되는 트렌치의 경우 빗물 등을 해당 트렌치로 연결하기 위해 물구배를 트렌치쪽으로 설치하고 있음 - 다만, 외기에 면한 출입문 전면에 설치되는 트렌치의 경우 빗물 배수를 위한 트렌치이기 보다는 빗물 등이 건축물 내부로 들어오지 못하도록 하는 최후의 설비임 - 따라서 출입문 전면에 트렌치 설치 시 물구배를 트렌치쪽으로 잡을 경우 모든 빗물이 건축물 내부로 모이게 되므로 반드시 반대쪽(외부)으로 물구배를 계획하여야 함 - 또한 외부 보행로와 연결되는 출입문의 경우 문폭만큼 점형블록을 설치하여야 하므로, 트렌치는 출입문과 점형블록 사이 30cm 공간에 설치하여 점형블록과 간섭이 발생하지 않도록 설치하여야 함
출입구 트렌치 설치 및 물구배	



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건출물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
접근보행로 단면상세도	접근보행로 단면상세도	●	●
바닥마감계획 상세도	바닥마감계획 상세도	●	●
배수로 덮개 설치 상세도	배수로 덮개 설치 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.2	장애인전용주차구역
평가항목	1.2.1	주차장에서 출입구까지의 경로
■ 세부평가기준		
평가목적	주차장에서 출입구까지의 경로를 평가하여 장애인 또는 노약자 등의 이용자가 장애인주차구역에 주차 후 안전하게 주출입구 또는 승강설비로 접근이 가능하도록 함	
평가방법	장애인전용주차구역을 장애인 등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비에 가까운 곳에 설치하였는지 평가	
배 점	6점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 주차장에서 주출입구 경로의 평가 등급에 해당하는 점수로 평가	
	구분	주차장에서 출입구까지의 경로
	최우수	외부주차장의 경우 지붕이 설치되거나, 실내주차장의 경우 승강설비와 가장 가까운 장소에서 수평접근이 가능
	우 수	경사로 없이 접근 가능
	일 반	경사로를 이용하여 접근 가능하며, 기울기가 1/12(8.33%/4.76°) 이하로 설치
- 주차장에서 주출입구까지의 경로는 차량의 간섭이 전혀 없어야 하며, 접근로의 기준(1.1평가범주)을 준수하여야 함 - 접근로의 기준을 준수하지 아니할 경우 평가등급을 받을 수 없음 - 불가피하게 대지 내에 주차장을 설치하지 못하여 인근 주차장을 이용하여야 하는 경우, 인근주차장 이용에 대한 정확한 안내 및 유도표시와 인근주차장에서 주출입구까지의 접근로의 정비가 이루어진 경우에 다른 요건이 만족되면 일반으로 평가함 - 기울기 1/24(4.17%/2.39°) 이하는 수평접근과 동일한 것으로 인정함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 1층 평면 및 배치도(주출입구까지의 보행안전통로 계획) - 주차장 안내 및 유도 계획 - 주차면 설계 상세도 - 주차장에서 주출입구까지의 접근로 계획 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(주차장 사진 첨부)



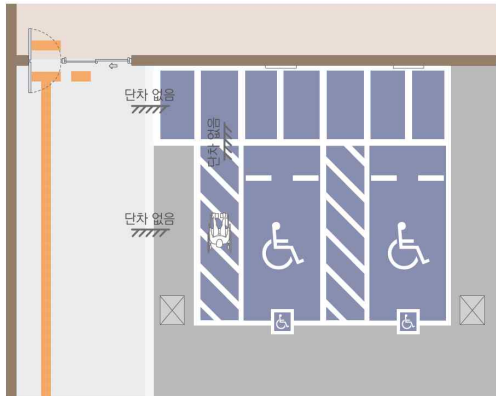
1) 산출기준 기본사항

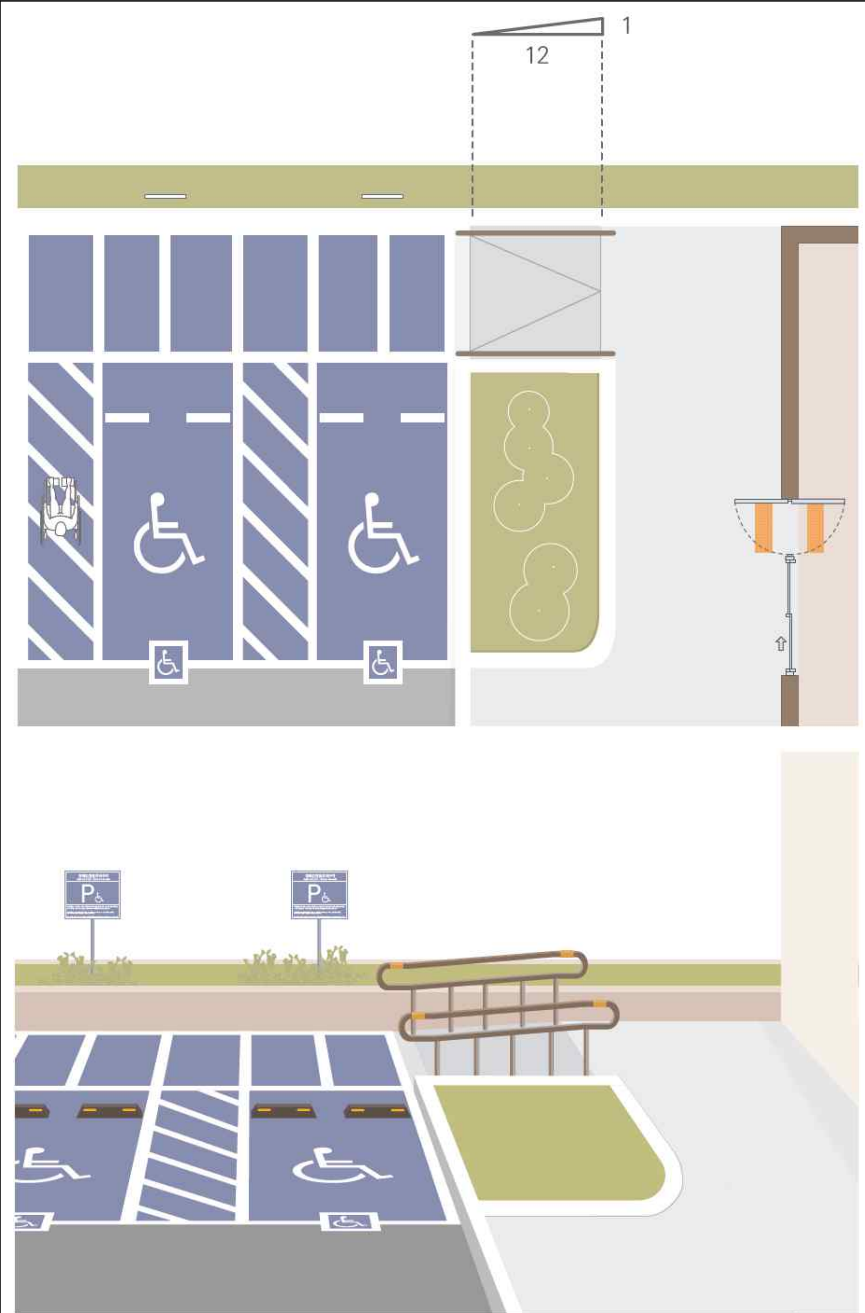
- (1) 건축물 출입구 또는 장애인용 승강설비에 가까운 곳에 설치하여야 함
- (2) 주차장에서 출입구까지의 경로는 차량의 간섭이 전혀 없어야 함
- (3) 1.1 접근로 산출기준을 준수하여야 함
- (4) 경사로를 설치할 경우 2.4 경사로 산출기준을 준수하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	주차장에서 출입구까지의 경로	평가항목 점수
최우수	외부주차장의 경우 지붕이 설치되거나, 실내주차장의 경우 승강설비와 가장 가까운 장소에서 수평접근이 가능	6.0
		
우수	경사로 없이 접근 가능	4.8
		

일 반	경사로를 이용하여 접근 가능하며, 기울기가 1/12(8.33%/4.76°) 이하로 설치	4.2
	－ 장애인전용주차에서 시설물의 출입구 또는 장애인용 승강설비에 이르는 통로에 단차가 있는 경우 경사로를 설치하여 높이차이를 없애야 하며, 경사로는 2.4 경사로 산출기준을 준수하여야 합니다.	
	 The diagram illustrates a ramp system for accessibility. The top part shows a cross-section of a ramp with a slope ratio of 1:12, indicated by a triangle with '1' on the vertical side and '12' on the horizontal side. Below this, a plan view shows a parking lot with several disabled parking spaces, each marked with a wheelchair icon. A ramp with handrails leads from the parking lot to a building entrance. The building entrance area includes a ramp, a set of stairs, and a door. A small tree icon is shown near the entrance. The bottom part of the diagram shows a perspective view of the parking lot and ramp area, with two blue signs labeled 'P' and a wheelchair icon, indicating disabled parking spaces. The ramp has handrails and leads to a building entrance.	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건출물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
1층 평면 상세도	1층 평면 상세도	●	●
주차면 설계 상세도	주차면 설계 상세도	●	●
주차장에서 주출입구까지의 접근로 계획 상세도	주차장에서 주출입구까지의 접근로 계획 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제4호, 제12호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	1	매개시설	
평가범주	1.2	장애인전용주차구역	
평가항목	1.2.2	주차면수 확보	
■ 세부평가기준			
평가목적	장애인전용주차구역의 주차면수를 평가하여 적절한 장애인전용 주차면수를 확보하도록 함		
평가방법	장애인전용주차구역의 적정 주차면수 확보정도 평가		
배 점	4점 (평가항목)		
산출기준	• 평점 = 장애인전용주차구역의 주차면수 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	주차면수 확보	평가항목 점수
	최우수	규정비율의 100%초과 확보	4.0
	우 수	규정비율의 100%확보(최소 1면 이상 의무 설치)	3.2
	- 장애인전용주차구역의 주차면수 확보 비율은 지방자치단체의 조례를 따름 - 불가피하게 대지 내에 주차장을 설치하지 못하여 인근 주차장을 이용하여야 하는 경우, 인근주차장 이용에 대한 정확한 안내 및 유도표시와 인근주차장에서 주출입구까지의 접근로의 정비가 이루어진 경우에 한하여, 그로 평가받을 수 있음		
■ 제출서류			
제출 서류	예비 인증	- 1층 평면 및 배치도(주출입구까지의 보행안전 통로 계획) - 장애인주차구역 설치 계획 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	- 예비인증시와 동일(주차장 사진 첨부)	



1) 산출기준 기본사항

- (1) 일반주차구역을 1면 이상 설치할 경우 장애인전용주차구역은 최소 1면 이상을 의무 설치하여야 함
- (2) 두 개 이상의 동이 계획된 경우 각 동마다 장애인전용주차구역을 설치하여 승강설비로 차량의 교행 없이 접근 가능하도록 계획하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	주차면수 확보	평가항목 점수
최우수	규정비율의 100%초과 확보	4.0
우수	규정비율의 100%확보(최소 1면 이상 의무 설치)	3.2
	- 일반주차구역을 1면 이상 설치할 경우 장애인전용주차구역은 최소 1면 이상을 의무 설치하여야 합니다. - 두 개 이상의 동, 두 개 이상의 승강설비가 설치된 시설물의 경우 차량과 간섭이 발생되지 않는 위치에 각각 최소 1면 이상 장애인전용주차구역을 필수로 설치하고 주차장에서 출입구까지 경로에 대한 보행자구역 안전표기를 하여야 합니다.	

4) 산출 기준 해설

항 목	1.2.2 주차면수 확보
적용대상	장애인전용주차구역의 분산배치
해설 상세	한 대지에 건축물이 2동 이상 설치되거나 한동에 코어 등 승강설비가 2개소 이상 설치 되는 경우 장애인전용주차구역도 각각의 동별, 각각의 코어 등 승강설비별 분산배치하여 누구나 편리하게 원하는 건축물, 원하는 공간으로 접근할 수 있도록 하여야 함
용도별 장애인전용주차구역	※ 장애인전용주차구역 보행안전통로는 별도 안내(위 도면과 관련 없음) - 장애인전용주차구역의 보행안전통로는 반드시 차량과 간섭(교행, 교차)되지 아니하여야 함



항 목	1.2.2 주차면수 확보
적용대상	전기차 주차구역(장애인 이용 가능) 설치
해설 상세	전기차 충전구역의 경우 휠체어 사용자도 이용 가능한 크기로 설치하여 누구나 충전할 수 있도록 조치하는 것으로 적극권장 - 주차구역 크기는 3.3m X 5m로 설치 후 장애인 전용이 아닌 모두가 이용가능한 충전구역으로 설치 - 휠체어 사용자도 이용 가능한 충전구역의 카스토퍼는 충전기기의 위치를 확인하여 충전기기쪽 접근에 간섭되지 않도록 설치하여야 함 - 충전기 하단 패드 제거 및 충전케이블 높이 1.2m이하 및 케이블 연장선 길이 확보를 권장함 ※ 전기차 충전구역을 장애인전용주차구역으로 조성하지 아니하여야 함
전기차 충전구역	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건출물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
1층 평면 상세도	1층 평면 상세도와 주변 상세도	●	●
장애인전용주차구역 설치계획 상세도	장애인전용주차구역 설치계획 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행령 별표2 제3호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.2	장애인전용주차구역
평가항목	1.2.3	주차구역 크기
■ 세부평가기준		
평가목적	장애인전용주차구역의 주차면을 평가하여 적절한 장애인주차구역 면적을 확보하도록 함	
평가방법	장애인전용주차구역의 크기 평가	
배 점	4점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 주차구역 크기의 주차면 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	주차구역 크기
	최우수	폭 3.5m, 길이 5.0m, 휠체어 활동공간 노면표시
	우수	폭 3.3m, 길이 5.0m, 휠체어 활동공간 노면표시
	평가항목 점수	4.0 3.2
산출기준	- 장애인전용주차구역의 크기는 휠체어 활동공간을 포함한 주차구역 크기로 평가함	
	- 불가피하게 대지 내에 주차장을 설치하지 못하여 인근 주차장을 이용하여야 하는 경우, 인근주차장 이용에 대한 정확한 안내 및 유도표시와 인근주차장에서 주출입구까지의 접근로의 정비 가 이루어진 경우에 한하여, 그로 평가받을 수 있음	
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 1층 평면 및 배치도(주출입구까지의 보행안전 통로 계획) - 주차장 안내 및 유도 계획 - 주차면 설계 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(주차장 사진 첨부)

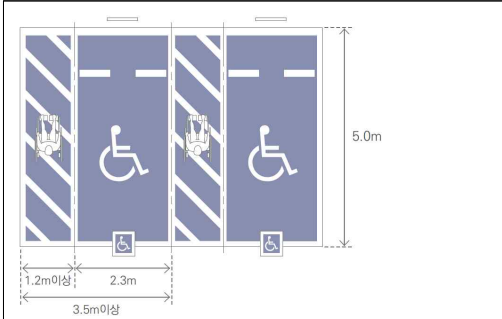
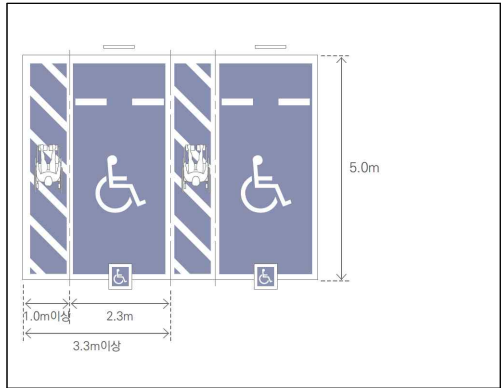
1) 산출기준 기본사항

- (1) 주차공간의 바닥면은 장애인등의 승하차에 지장을 주는 높이차이가 없어야 하며, 수평면에 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	주차구역 크기	평가항목 점수
최우수	폭 3.5m, 길이 5.0m, 휠체어 활동공간 노면표시	4.0
	- 주차구역이 연속적으로 설치되어 있는 경우 주차구역선이 중첩되는 부분은 중심선 기준으로 크기를 측정하여야 합니다. - 휠체어사용자들이 조금 더 편리하게 자동차 문을 활짝 열고 오르내릴 수 있도록 하기 위해 권장하는 폭 치수는 3.5m 이상입니다. 	
우수	폭 3.3m, 길이 5.0m, 휠체어 활동공간 노면표시	3.2
	- 주차구역이 연속적으로 설치되어 있는 경우 주차구역선이 중첩되는 부분은 중심선 기준으로 크기를 측정하여야 합니다. 	



4) 산출 기준 해설

※ 장애인전용주차구역이 확장형 주차구역(너비_2.6미터 이상)(길이_5.2미터이상)과 연결하여 설치되는 경우에는 장애인전용주차구역의 길이를 5.2미터로 계획하는 것이 바람직 함

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건출물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
1층 평면 상세도	1층 평면 상세도와 주변 상세도	●	●
주차장 안내 및 유도계획 상세도	주차장 안내 및 유도계획 상세도	●	●
주차면 설계 상세도	장애인전용주차구역 설치계획 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제4호
- 주차장법 시행규칙 제3조

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.2	장애인전용주차구역
평가항목	1.2.4	보행안전통로
■ 세부평가기준		
평가목적	장애인전용주차구역에서 주출입구까지의 접근로를 평가하여 장애인전용주차장에서 주출입구까지 안전한 접근이 가능하도록 보행안전통로를 확보하도록 함	
평가방법	장애인전용주차구역에서 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비에 이르기까지 보행안전통로의 폭 및 연속성 정도 평가	
배 점	4점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 장애인전용주차구역의 보행안전통로의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	보행안전통로
	최우수	모든 구간에 보행안전통로(폭 1.8m이상)가 연속적으로 설치
	우 수	모든 구간에 보행안전통로(폭 1.5m이상)가 연속적으로 설치
	일 반	모든 구간에 보행안전통로(폭 1.2m이상)가 연속적으로 설치
	평가항목 점수	4.0 3.2 2.8
- 장애인전용주차구역의 보행안전통로는 차량의 간섭이 전혀 없어야 하고, 보도 및 접근로의 기준을 준수하여야 함 - 보도 및 접근로의 기준을 준수하지 아니할 경우 평가등급을 받을 수 없음 - 장애인전용주차구역의 보행안전통로는 주차면의 활동공간에서 단차 및 차량간섭 없이 연속되어야 하며, 차량과의 간섭부분이 생길지라도 보행우선의 접점계획이 있을 경우 평가등급을 부여함 - 불가피하게 대지 내에 주차장을 설치하지 못하여 인근 주차장을 이용하여야 하는 경우, 인근주차장 이용에 대한 정확한 안내 및 유도표시와 인근주차장에서 주출입구까지의 접근로의 정비가 이루어진 경우에만 한하여, 그로 평가받을 수 있음		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 1층 평면 및 배치도(주출입구까지의 보행안전 통로 계획) - 주차장 안내 및 유도 계획 - 주차면 설계 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(주차장 보행안전 통로 사진 첨부)

일 반	모든 구간에 보행안전통로(폭 1.2m이상)가 연속적으로 설치	2.8
	- 장애인전용주차구역에서 하차 후 휠체어사용자가 회전해야할 경우 1.1.2 접근로 유효폭 산출기준을 준수하여야 합니다. (휠체어사용자의 회전공간을 고려하여 최소 1.5m이상 확보하는 것이 바람직합니다.) - 보행안전통로는 차량의 간섭이 전혀 없어야 하고, 1.1 접근로 산출기준을 준수하여 설치하여야 합니다.	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건출물과 주변현황을 파악 할 수 있는 자료	●	●
평면 상세도	해당 층 평면 상세도	●	●
주차장 안내 및 유도계획 상세도	주차장 안내 및 유도계획 상세도	●	●
주차면 설계 상세도	주차면 설계 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제4호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.2	장애인전용주차구역
평가항목	1.2.5	안내 및 유도표시
■ 세부평가기준		
평가목적	장애인전용주차구역의 안내 및 유도표시를 평가하여 장애인이 쉽게 장애인주차구역을 찾을 수 있도록 하고, 장애인이 쉽게 주차전용주차구역을 인식할 수 있도록 함	
평가방법	주차장의 입구에 장애인전용주차구역 안내표지를 식별하기 쉬운 장소에 부착 또는 설치 및 주차구역까지 적정 유도표시의 연속성 정도와 장애인전용주차구역의 바닥 장애인전용주차장표시 및 입식 안내표시의 적정 설치 정도 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 장애인전용주차구역의 안내 및 유도표시 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	안내 및 유도표시
	최우수	우수의 기준을 만족하며, 연속적인 유도표시 설치
	우 수	일반의 기준을 만족하며, 바닥 색상 등을 통한 식별성 확보
	일 반	주차장입구에서 장애인전용주차구역이 바로 보이며(별도표시 없음) 바닥 및 입식 안내표시 설치
평가항목 점수 3.0 2.4 2.1		
- 일반주차구역과 장애인전용주차구역이 분리되어 있는 경우, 대지 입구부터의 장애인주차구역 유도표시 연속성 정도로 평가함 - 불가피하게 대지 내에 주차장을 설치하지 못하여 인근 주차장을 이용하여야 하는 경우, 인근주차장 이용에 대한 정확한 안내 및 유도표시와 인근주차장에서 주출입구까지의 접근로의 정비가 이루어진 경우에 한하여, 그로 평가받을 수 있음 - 입식 안내표시는 주차가능 차량, 과태료(주차방해 포함) 및 신고전화번호, 도움이 필요한 경우 해당 전화번호를 포함하여야 함 - 장애인전용표시의 규격은 가로 1.3m, 세로 1.5m이며, 주차구역선에 설치되는 장애인전용표시는 가로 50cm, 세로 58cm로 함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 1층 평면 및 배치도(주출입구까지의 보행안전 통로 계획) - 주차장 안내 및 유도 계획 - 주차면 설계 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(유도 표시 사진 첨부)



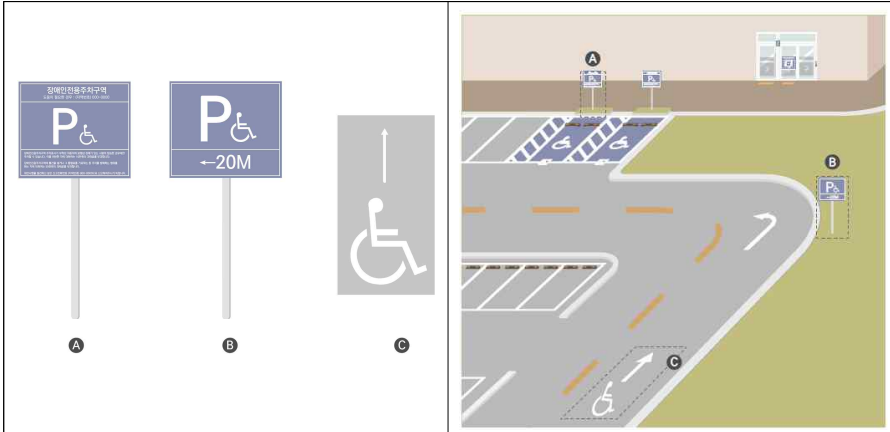
1) 산출기준 기본사항

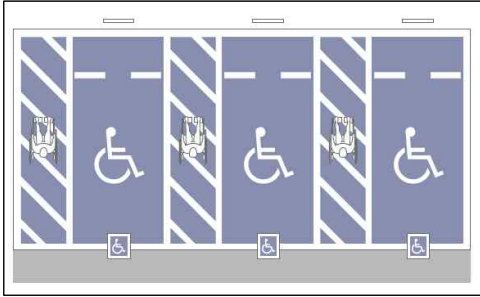
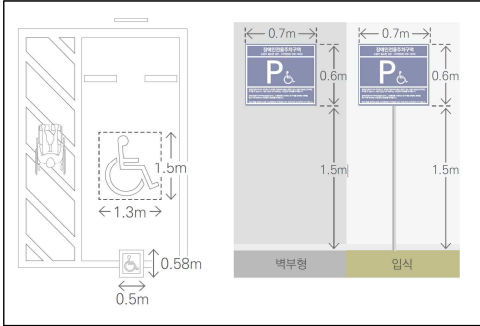
- (1) 장애인전용주차구역 안내 및 유도 표지는 보행장애물이 되지 않는 위치에 설치하여야 함
- (2) 장애인전용주차구역 안내표지의 규격은 가로 0.7미터, 세로 0.6미터로 하고, 지면에서 표지판까지의 높이는 1.5미터로 설치하여야 함
- (3) 장애인전용 표지는 「장애인등의 편의법」 시행규칙 별표 2의 편의시설의 안내표시 기준을 준수하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	안내 및 유도표시	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 연속적인 유도표시 설치	3.0
	－ 장애인 등이 쉽게 장애인전용주차구역을 찾아갈 수 있도록 대지 입구부터 장애인주차구역 유도표시를 연속적으로 설치하여야 합니다. 	

우 수	일반의 기준을 만족하며, 바닥 색상 등을 통한 식별성 확보	2.4
	– 장애인전용주차구역의 바닥면과 주차구역선에는 운전자가 식별하기 쉬운 색상으로 장애인전용주차구역 표시를 하여야 합니다. 	
일 반	주차장입구에서 장애인전용주차구역이 바로 보이며(별도표시 없음) 바닥 및 입식 안내표시 설치	2.1
	– 안내표지 문구는 장애인등편의법 시행규칙 [별표1] 편의시설의 구조·재질 등의 세부기준 제4호 다목(2)를 따라 설치하여야 합니다 – 안내표지판은 장애인들이 통행하는데 장애물이 되지 않도록 설치하여야 합니다. – 바닥면에 장애인전용 표시는 차량의 진입방향을 기준으로 우측을 바라보는 형태로 설치하여야 합니다. 	



4) 산출 기준 해설

[입식안내판의 계도문 문구] <table border="1"><tr><td>장애인전용주차구역</td></tr><tr><td>도움이 필요한 경우: (지역번호)○○○ - ○○○○</td></tr></table> ○ 장애인전용주차구역 주차표지가 붙어있는 자동차로서 보행에 장애가 있는 사람이 타고 있는 자동차만 주차할 수 있습니다. 이를 위반한 사람에 대해서는 10만원의 과태료를 부과합니다. ○ 장애인전용주차구역에 물건을 쌓거나 그 통행로를 가로막는 등 주차를 방해하는 행위를 한 사람에 대해서는 50만원의 과태료를 부과합니다. ○ 위반사항을 발견하신 분은 신고전화번호(지역번호)○○○ - ○○○○로 신고하여 주시기 바랍니다.	장애인전용주차구역	도움이 필요한 경우: (지역번호)○○○ - ○○○○
장애인전용주차구역		
도움이 필요한 경우: (지역번호)○○○ - ○○○○		

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도	건출물과 장애인전용주차구역, 입식안내판 등 주변현황을 파악할 수 있는 자료	●	●
평면 상세도	입식안내판의 설치위치를 명확히 인지할 수 있는 도서	●	●
주차장 안내 및 유도계획 상세도	주차장 안내 및 유도계획 상세도	●	●
주차면 설계 상세도	주차면 설계 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제4호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.3	출입구(문)
평가항목	1.3.1	출입구(문)의 높이차이
■ 세부평가기준		
평가목적	출입구(문)의 높이차이를 평가하여 장애인 등 다양한 이용자가 안전하고 편리하게 진입이 가능하도록 함	
평가방법	출입구(문)의 안전하고 편리한 진입여부를 출입구(문)의 높이차이와 기울기로 평가	
배 점	6점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 출입구(문) 높이차이 및 경사로의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가 • 세부항목 - 출입구(문) 높이차이	
	구분	출입구(문) 높이차이
	최우수	단차없이 수평접근
	우 수	0.75m이하 단차(1.2m이상 유효폭의 경사로 설치)
	일 반	0.75m이상 단차(1.2m이상 유효폭의 경사로 설치)
	평가항목 점수	3.0
	2.4	
	2.1	
	• 세부항목 - 출입구 경사로 기울기	
	구분	출입구(문) 경사로 기울기
	최우수	단차없이 수평접근
	우 수	기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하
	일 반	기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하
	평가항목 점수	3.0
- 출입구(문)에 높이차이가 있으나 불가피하게 경사로를 설치하지 못하고, 부출입구(문)로 출입이 가능한 경우, 부출입구(문) 이용에 대한 연속적인 안내 및 유도 표시가 마련된 경우에 한하여 부출입구(문)를 출입구(문)로 대신하여 평가가 가능함 - 길이가 1.8m 이상이거나 0.15m이상 높이의 경사로 설치 시 규정에 적합한 손잡이 설치 - 경사로 위에 지붕이나 차양을 설치한 경우 한 등급 높은 등급으로 평가		
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 1층 평면도 - 출입구 평면도 - 출입구 단면도 - 바닥 마감 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인 증	- 예비인증시와 동일(출입구 사진 첨부)



1) 산출기준 기본사항

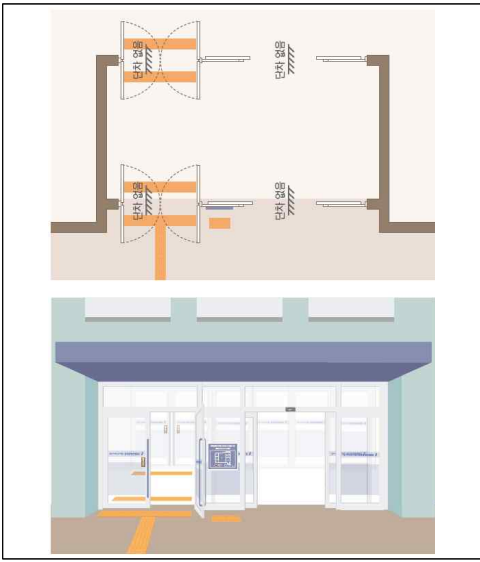
- (1) 대지 내 접근로에서 접근 가능한 모든 출입구(문)를 평가함
- (2) 경사로 길이가 1.8m 이상이거나 0.15m 이상 높이의 경사로 설치시 2.4.5 손잡이 산출기준을 준수하여 설치하여야 함
- (3) 경사로 설치시 2.4 경사로 산출기준을 준수하여야 함
- (4) 경사로의 최소 유효폭은 1.2m 이상으로 설치하여야 함
- (5) 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5m X 1.5m 이상 활공공간을 확보하여야 함
- (6) 접근로에 계단이 설치될 경우 경사로와 같이 설치하고 계단 설치 기준은 2.3 계단 산출기준을 준수하여야 함
- (7) 경사로 위에 지붕이나 차양을 설치한 경우 한 등급 높은 등급으로 평가함

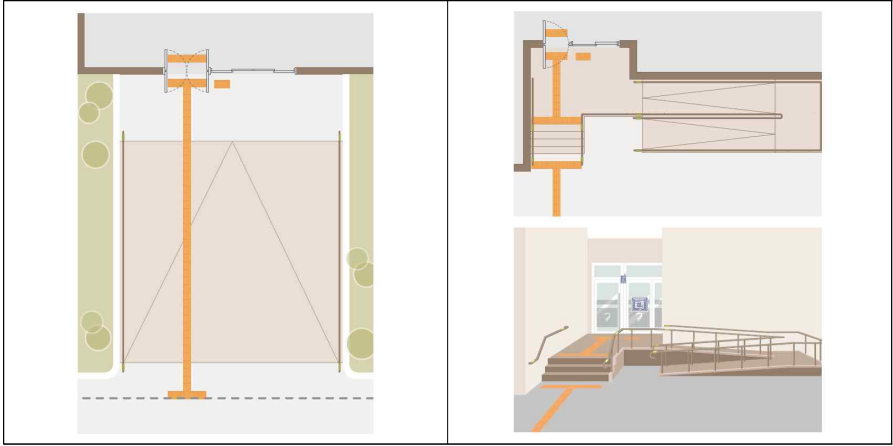
2) 용어 해설

- 해당없음

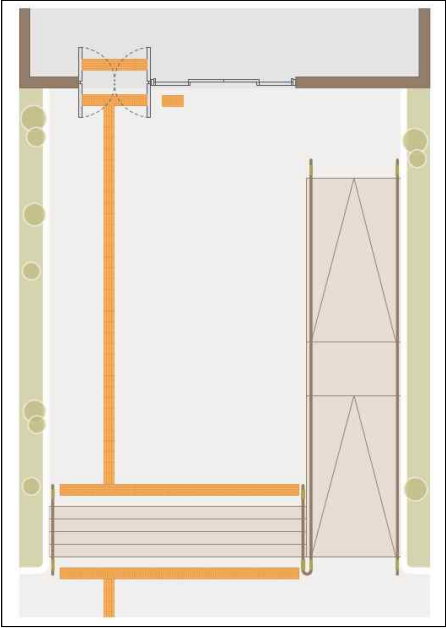
3) 산출 순서 및 방법

구분	출입구(문) 높이차이	평가항목 점수
	단차없이 수평접근	3.0
최우수	- 출입구(문)는 단차 없이 수평 접근이 되도록 설치하여야 합니다.	

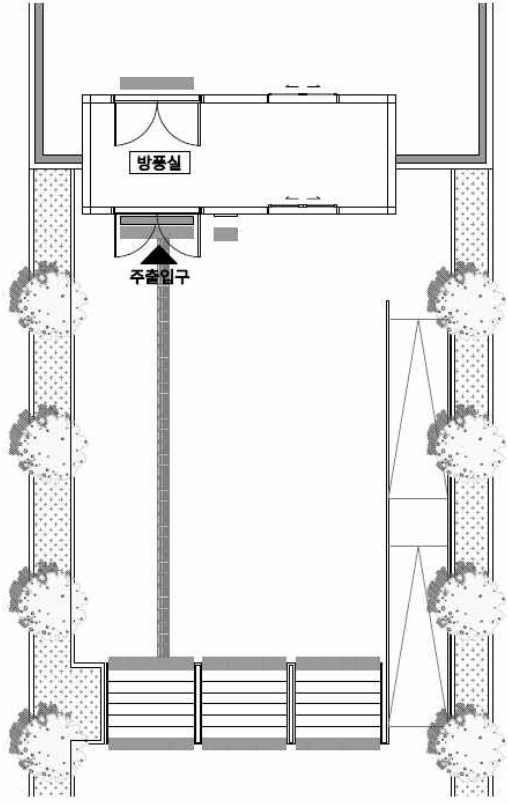
		
우 수	0.75m이하 단차(1.2m이상 유효폭의 경사로 설치)	2.4
일 반	0.75m이상 단차(1.2m이상 유효폭의 경사로 설치)	2.1

구분	출입구(문) 경사로 기울기	평가항목 점수
최우수	단차없이 수평접근	3.0
우 수	기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하	2.4
	- 출입구(문)에 0.75m이하 단차가 발생되는 경우 2.4 경사로 산출기준에 준하는 경사로를 설치하여야 하며, 계단을 함께 설치하는 경우 계단은 2.3 계단 산출기준에 준하여야 합니다.	
		



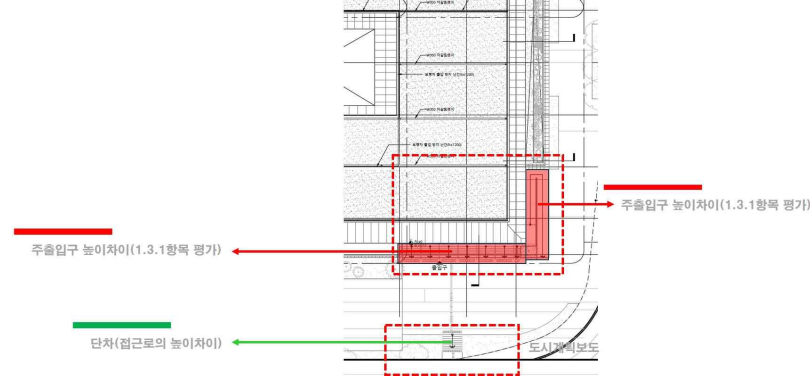
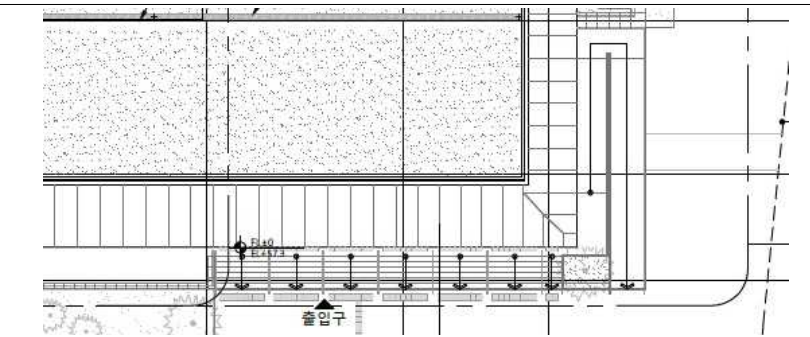
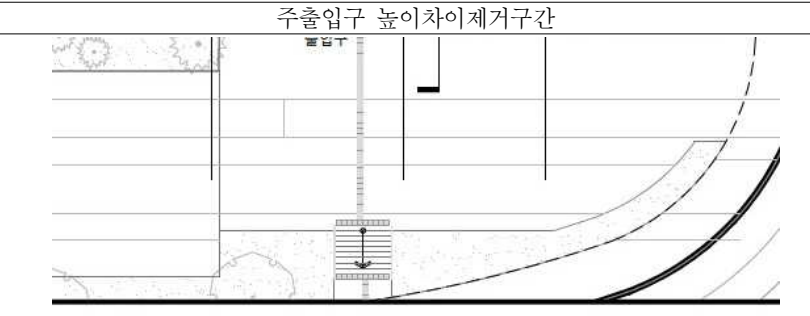
일 반	기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하	2.1
	- 출입구(문)에 0.75m이상 단차가 발생되는 경우 2.4 경사로 산출기준에 준하는 경사로를 설치하여야 하며, 계단을 함께 설치하는 경우 계단은 2.3 계단 산출기준에 준하여야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설

항 목	1.3.1 출입구(문)의 높이차이
적용대상	3m이상 폭, 계단 중간에 손잡이가 설치된 계단에 점형블록 설치
해설 상세	계단에 점형블록을 설치할 경우 손잡이와 손잡이 사이에 중간맞춤하여 계단 폭만큼 설치를 원칙으로 함 - 3m이상의 긴 계단의 경우 중간에 손잡이를 추가 설치 시 해당 손잡이가 설치된 하부에는 점형블록을 생략하여야 함 - 또한 계단 시종점 손잡이에는 점자표지판을 설치하며, 왼손으로 점자인지와 오른손으로 점자인지 방식이 상이하므로 중간에 설치된 손잡이는 왼손, 오른손 이용자가 모두 편리하게 인지하기 쉽게 좌우 2중으로 설치하여 누구나 편리하도록 조치하여야 함
3m이상 계단 설치 사례	



4) 산출 기준 해설

항 목	1.3.1 출입구(문)의 높이차이
적용대상	주출입구 높이차이 제거의 범위
해설 상세	주출입구 높이차이제거구간은 출입문 전면에 설치된 단차를 제거하기 위한 구간으로 접근로의 높이차이를 제거하기 위하여 조성하는 구간과 구분하여 평가하여야 함
사례	
	
	주출입구 높이차이제거구간
	 접근로 높이차이제거 구간

4) 산출 기준 해설

항 목	1.3.1 주출입구 높이차이제거
적용대상	흡연부스 등 외부 가설건축물(시설물) 등의 출입구 단차
해설 상세	흡연부스 등의 가설건축물(시설물)을 설치하여 불특정 다수의 접근을 허용하는 경우 - 접근을 위한 출입문 전후면에 단차가 발생할 경우에는 경사로를 설치하여 높이차이 제거 하여야 함 높이차이가 150mm이상인 경우 경사로에는 손잡이 등의 편의시설을 설치하여야 함
단차	1,500 이상 1.5mx1.5m GL + 150 평탄부 경사로 1 12 이상 GL ± 0



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
평면 상세도	배치도에 각 출입구 위치를 인지할 수 있는 도서	●	●
출입구 평면 상세도	출입구 평면 상세도	●	●
출입구 단면 상세도	출입구 단면 상세도	●	●
바닥마감 계획 상세도	바닥마감을 확인 할 수 있는 자료	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제5호, 제12호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.3	출입구(문)
평가항목	1.3.2	출입문의 형태
■ 세부평가기준		
평가목적	출입구(문)의 형태를 평가하여 장애인 등 다양한 이용자들이 출입하는데 어려움이 없도록 적절한 형태의 문을 설치하도록 함	
평가방법	해당시설의 출입구(문)의 형태로 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 출입구(문) 형태의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	주출입문의 형태
	최우수	출입구(문)를 포함하여 모든 출입구의 출입문 중 60%이상 자동문 설치
	우 수	자동문 설치
	일 반	자동 닫힘 기능이 있는(도어체크 등) 여닫이문 설치
- 단, 회전문은 휠체어 사용자의 이용이 가능한 크기이며 속도조절 장치가 내장된 회전문으로 다른 형태의 출입문을 병행하여 설치 할 경우 최하등급을 부여		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 1층 평면도 - 출입구 평면도 - 출입구 단면도 - 창호 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증서와 동일(출입구 사진 첨부)



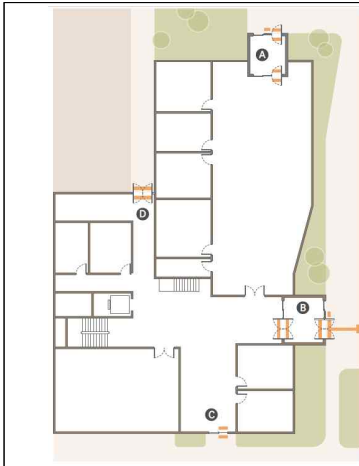

1) 산출기준 기본사항

- (1) 대지 내 접근로에서 접근 가능한 모든 출입구(문)를 평가함
- (2) 여닫이문 도어 체크를 설치하는 경우에는 문이 닫히는 시간이 3초 이상 충분하게 확보하여야 함
- (3) 미닫이문은 가벼운 재질로 하며, 턱이 있는 문지방이나 홈이 없도록 설치하여야 함
- (4) 회전문 설치는 지양하며, 부득이하게 설치할 경우 회전문은 휠체어 사용자의 이용이 가능한 크기이며, 속도조절 장치가 내장된 회전문으로 다른 형태의 출입문을 병행하여 설치하여야 함

2) 용어 해설

용어	해설
여닫이 문	밀거나 당겨서 열고 닫는 문을 말한다.
미닫이 문	옆으로 밀어서 열고 닫게 되어 있는 문을 말한다.
미세기 문	두 짝을 한편으로 밀어 겹쳐지게 여닫는 문이나 창문을 말한다.

3) 산출 순서 및 방법

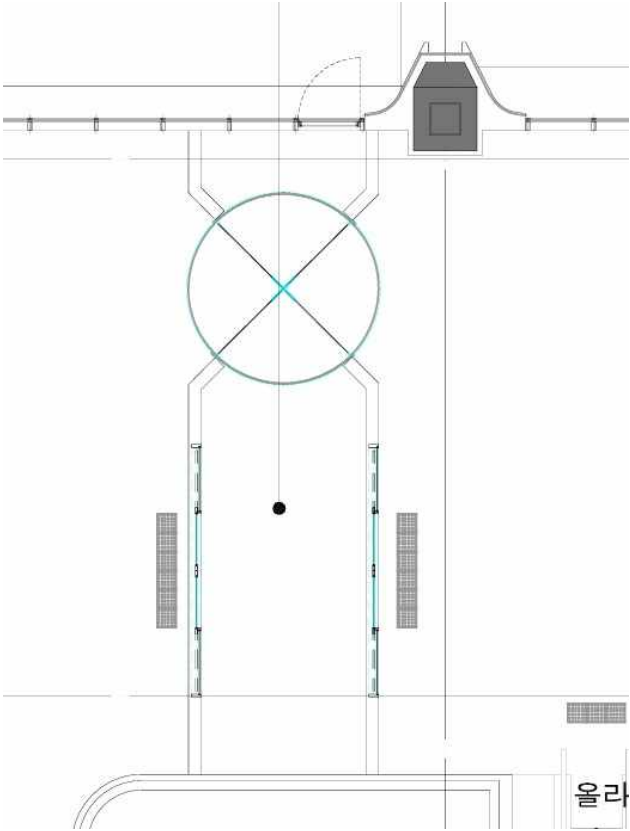
구분	주출입문의 형태	평가항목 점수
최우수	출입구(문)를 포함하여 모든 출입구의 출입문 중 60%이상 자동문 설치	3.0
	- 출입구(문)를 포함하여 모든 출입구의 출입문 중 60%이상 자동으로 설치하여야 합니다.	
	 A  B  C  D 	※ 4개의 출입구(문) 중 3개 출입구(문)(75%)를 자동문으로 설치함

우 수	자동문 설치 － 출입구(문)는 자동문으로 설치하고 단차 없이 계획하여야 합니다.	2.4
일 반	자동 닫힘 기능이 있는(도어체크 등) 여닫이문 설치 － 출입구(문)는 자동 닫힘 기능이 있는 여닫이문으로 설치하고 단차 없이 계획하여야 합니다.	2.1





4) 산출 기준 해설

항 목	1.3.2 출입구(문)의 형태
적용대상	회전문 설치시 평가 등급 부여
해설 상세	회전문과 자동문, 회전문과 여닫이, 자동문의 설치시 등급 부여 기준은 '일반'등급으로 부여(자동문이 있는 경우라 하더라도 일반의 등급을 부여함)
회전문 사례	 자동문+여닫이문의 설치시 등급평가는 최우수(자동문으로 평가) 자동문+회전문의 설치시 등급평가는 일반(모든회전문 평가는 일반등급으로 함)

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
평면도	각 층별 평면도에 창호부호가 표기된 된 도서	●	●
출입구 평면도	출입구 평면 상세도	●	●
출입구 단면도	출입구 단면 상세도	●	●
창호 상세도	창호부호도, 창호일람표	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.3	출입구(문)
평가항목	1.3.3	유효폭
■ 세부평가기준		
평가목적	출입구(문)의 유효폭을 평가하여 장애인 및 노약자 등 이용자들이 출입하는데 어려움이 없도록 적절한 유효폭을 확보하도록 함	
평가방법	출입구(문)의 통과 유효폭 확보 정도 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 출입구(문) 유효폭의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	유효폭
	최우수	출입구(문)의 유효폭 1.2m이상
	우 수	출입구(문)의 유효폭 1.0m이상
	일 반	출입구(문)의 유효폭 0.9m이상
- 주출입문의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정함 - 주출입구(문)에 높이차이가 있으나 불가피하게 경사로를 설치하지 못하고, 부출입구(문)로 출입이 가능한 경우, 부출입구(문) 이용에 대한 연속적인 안내 및 유도 표시가 마련된 경우에 한하여 부출입구(문)를 주출입구(문)로 대신하여 평가가 가능함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 1층 평면도 - 출입구 평면도 - 출입구 단면도 - 출입구 상세도 - 창호 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(출입구 사진 첨부)

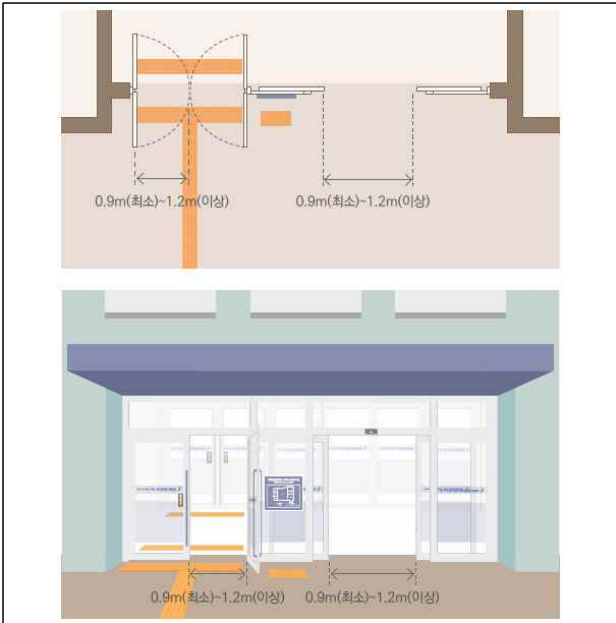
1) 산출기준 기본사항

- (1) 출입구(문)의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정함
- (2) 쌍여닫이문의 유효폭은 편개시 유효폭으로 측정함

2) 용어 해설

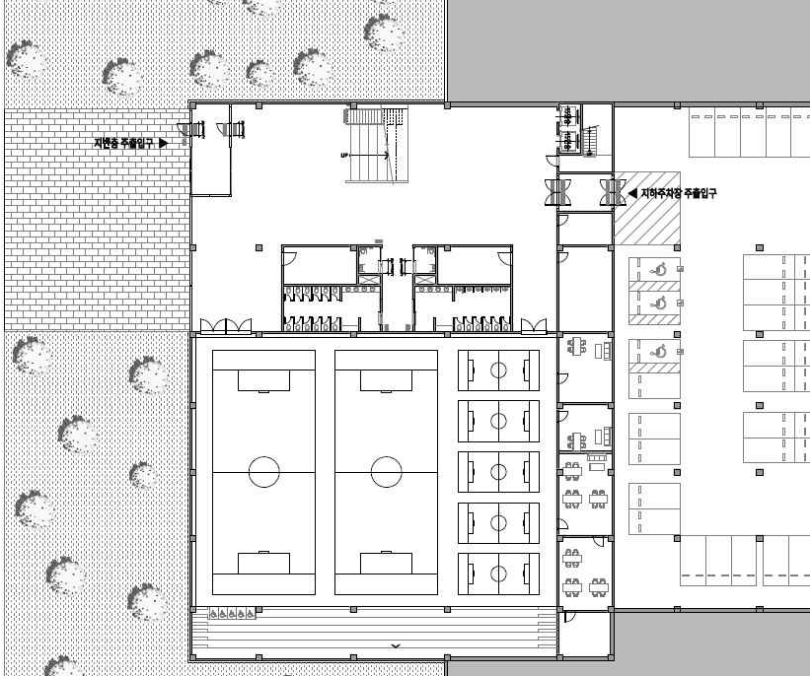
용어	해설
편개	쌍여닫이, 양여닫이 출입문 중 하나의 출입문만을 개방하는 것을 의미한다.

3) 산출 순서 및 방법

구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	출입구(문)의 유효폭 1.2m이상	3.0
우 수	출입구(문)의 유효폭 1.0m이상	2.4
일 반	출입구(문)의 유효폭 0.9m이상	2.1
	- 출입구(문)의 쌍여닫이문과 자동문의 유효폭은 0.9m~1.2m 이상 설치하여야 합니다.	
		



4) 산출 기준 해설

항 목	1.3.3 유효폭
적용대상	생활체육시설 출입문 유효폭
해설 상세	생활체육시설로 (시도에 속한 시군구는 실내 실외, 읍면동은 실외만 지정) 지정되는 경우에 1.2m 유효폭을 확보하여야 하는 경기장의 출입문의 종류(경기용 휠체어를 이용하여 출입하는 출입문) ① 주출입구 출입문 ② 경기장 출입문 ③ 남녀 장애인 등이 이용 가능한 화장실 출입문 ④ 선수대기실 출입문
생활체육시설 출입문 유효폭	 ※생활체육시설의 출입문의 유효폭은 편개시 1.2m 이상 확보하여야 함

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
출입구 평면도	출입구 평면 상세도	●	●
출입구 단면도	출입구 단면 상세도	●	●
창호 상세도	창호 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호





장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	1	매개시설	
평가범주	1.3	출입구(문)	
평가항목	1.3.4	단차	
■ 세부평가기준			
평가목적	출입구(문)의 단차를 평가하여 휠체어사용자가 출입하는데 어려움이 없도록 하고, 노인 및 임산부 등 다양한 이용자들이 걸려 넘어질 위험이 없도록 함		
평가방법	출입구(문) 턱의 높이 차이 정도 평가		
배 점	3점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 주출입문 단차의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	단차	평가항목 점수
	최우수	출입구(문) 단차 전혀 없음	3.0
	우 수	출입구(문) 단차 2cm이하	2.4
	－ 출입구(문)에 문턱 등으로 인한 2cm이상의 단차가 있으나, 턱낮추기를 통하여 단차를 극복한 경우 우 수로 평가함 － 주출입구(문)에 높이차이가 있으나 불가피하게 경사로를 설치하지 못하고, 부출입구(문) 출입이 가능한 경우, 부출입구(문) 이용에 대한 연속적인 안내 및 유도 표시가 마련된 경우에 한하여 부출입구(문)를 주출입구(문)로 대신하여 평가가 가능함		
■ 제출서류			
제출서류	예비인증	－ 1층 평면도 － 출입구 평면도 － 출입구 단면도 － 창호 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	－ 예비인증시와 동일(출입구 사진 첨부)	

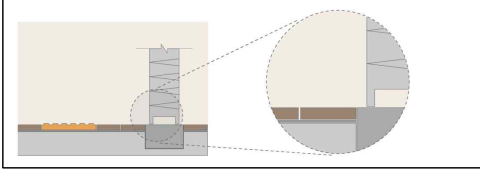
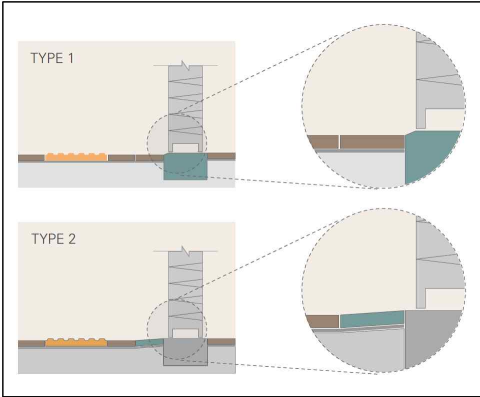
1) 산출기준 기본사항

- (1) 휠체어사용자가 출입하는데 어려움이 없고, 노인 및 임산부 등 다양한 이용자들이 걸려 넘어질 위험이 없도록 하여야 함
- (2) 출입구의 바닥면에는 문턱이나 높이차이가 발생하지 않도록 하여야 함
- (3) 출입구(문)에 문턱 등으로 인한 2cm 이상의 단차가 있으나, 턱낫추기를 통하여 단차를 극복한 경우 우수로 평가함
- (4) 턱낫추기 경사 기울기는 2.4.2 기울기 산출기준을 준수하여야 함

2) 용어 해설

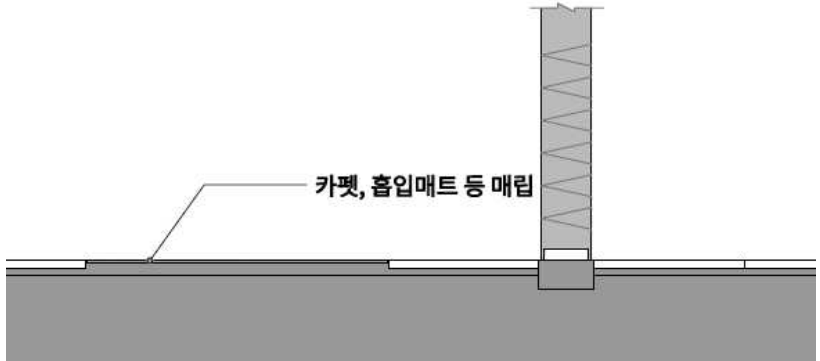
- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	단차	평가항목 점수
최우수	출입구(문) 단차 전혀 없음	3.0
	- 출입구(문)에 문턱 등을 매립하여 바닥마감과 동일 높이로 단차 없이 설치하여야 합니다. 	
우 수	출입구(문) 단차 2cm이하	2.4
	- 출입구(문)에 문턱 등으로 인한 2cm 이하 단차는 턱낫추기를 통하여 단차를 극복하여야합니다. 	



4) 산출 기준 해설

항 목	1.3.4 단차
적용대상	방풍실 흡입매트의 단차
해설 상세	방풍실내 미세먼지 자동 흡입매트 등 설치 시 단차 없이 설치하여야 하며, 단차발생시 해당 구간의 단차를 포함하여 평가
사례	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
출입구 평면도	출입구 평면 상세도	●	●
출입구 단면도	외기와 연결한 출입문의 단면상세도 (시스템도어 등의 단면상세도 포함)	●	●
창호 상세도	창호 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호





장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.3	출입구(문)
평가항목	1.3.5	전면 유효거리
■ 세부평가기준		
평가목적	출입구(문)의 전면 유효거리를 평가하여 휠체어사용자가 문을 여닫고 회전하는데 어려움이 없도록 적절한 전면 유효거리를 확보하도록 함	
평가방법	출입구(문)의 전면 유효거리 확보 정도 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 출입구(문) 전면 유효거리의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	전면 유효거리
	최우수	출입구(문)의 전면 유효거리 1.8m이상
	우 수	출입구(문)의 전면 유효거리 1.5m이상
	일 반	출입구(문)의 전면 유효거리 1.2m이상
- 출입구(문)의 전면 유효거리라 함은 문을 여닫는데 필요한 소요거리를 제외한 유효거리를 지칭함 - 출입구(문)이 연속된 경우 두 문의 개폐에 필요한 소요거리를 모두 제외한 유효거리로 측정함		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 1층 평면도 - 출입구 평면도 - 출입구 단면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

1) 산출기준 기본사항

- (1) 출입구(문)의 전면 유효거리는 문을 여닫는데 필요한 소요거리를 제외하고 유효거리를 측정함
- (2) 출입구(문)이 연속된 경우 두 문의 개폐에 필요한 소요거리를 모두 제외한 유효거리를 측정함
- (3) 휠체어사용자가 문을 여닫고 회전하는데 어려움이 없도록 적절한 전면 유효거리를 확보하여야 함
- (4) 방풍실 출입구(문)의 형태가 여닫이문일 경우 한방향으로 개폐방향이 통일 되도록 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	전면 유효거리	평가항목 점수
최우수	출입구(문)의 전면 유효거리 1.8m이상	2.0
우수	출입구(문)의 전면 유효거리 1.5m이상	1.6
일반	출입구(문)의 전면 유효거리 1.2m이상	1.4
	- 방풍실 출입구(문)이 연속된 경우 두 문의 개폐에 필요한 소요거리를 모두 제외한 유효거리를 1.2m ~ 1.8m 이상 확보하여 설치하여야 합니다. The diagram illustrates a cross-section of two consecutive doors. It shows the required clearance for a wheelchair to pass through. The clearance is indicated as 1.2m (minimum) to 1.8m (maximum) for both doors. The doors are shown in a partially open position, and the clearance is measured from the door frame to the opposite wall or structure.	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
출입구 평면도	출입구 평면 상세도	●	●
출입구 단면도	출입구 단면 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	1	매개시설
평가범주	1.3	출입구(문)
평가항목	1.3.6	손잡이
■ 세부평가기준		
평가목적	출입구(문)의 손잡이 형태 및 설치 높이를 평가하여 잡는 힘이 약한 장애인 또는 노약자 등의 이용자가 손잡이를 잡고 문을 여는데 어려움이 없는 형태의 손잡이를 설치하도록 하며, 휠체어 사용자 또는 어린이 등이 잡을 수 있는 적절한 높이에 손잡이를 설치하도록 함	
평가방법	출입구(문)의 손잡이 형태 및 적정 높이 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 출입구(문) 손잡이 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	손잡이
	최우수	자동문
	우 수	손잡이는 0.8m~0.9m에 위치 수평 및 수직막대형
	일 반	손잡이는 0.8m~0.9m에 위치 레버형, 수평 또는 수직막대형 중 한 종류
- 주출입문에 높이차이가 있으나 불가피하게 경사로를 설치하지 못하고, 부출입문으로 출입이 가능한 경우, 부출입문 이용에 대한 연속적인 안내 및 유도 표시가 마련된 경우에 한하여 부출입문을 주출입문으로 대신하여 평가가 가능함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 1층 평면도 - 출입구 평면도 - 출입구 단면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(출입구 사진 첨부)



1) 산출기준 기본사항

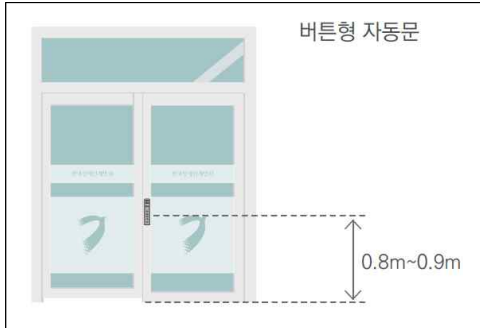
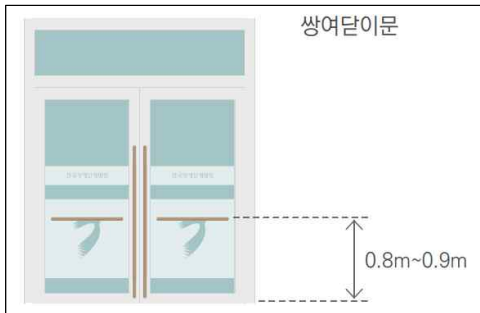
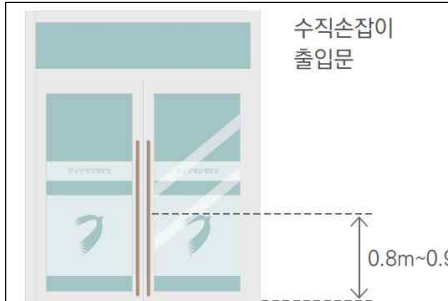
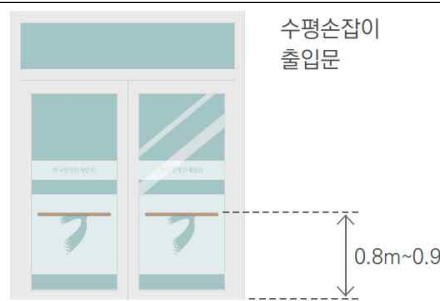
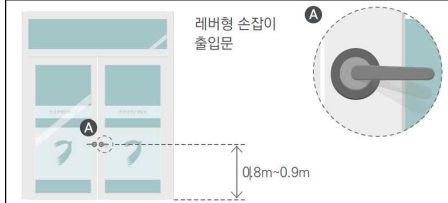

- (1) 자동문의 작동 방법이 광감지식(자동감지센서)일 경우 자동센서 영역 내에 인지 범위를 조정하고, 버튼을 이용하여 작동할 경우에는 버튼 높이를 0.8m ~ 0.9m 위치에 설치하여야 하며, 코너로부터 0.6m 이상 이격하여 설치하여야 함
- (2) 잡는 힘이 약한 장애인 또는 노약자 등의 이용자가 손잡이를 잡고 문을 여는데 어려움이 없는 형태의 손잡이를 계획하여야 함
- (3) 손잡이 설치시 힌지 부분이 손잡이 높이와 간섭이 되지 않도록 위치를 조정하여 설치하여야 함
- (4) 자동문이 아닌 경우에는 출입문 옆에 0.6m 이상의 활동공간을 확보하여야 함
- (5) 출입문의 손잡이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8m와 0.9m 사이에 위치하도록 설치하여야 하며, 그 형태는 레버형이나 수평 또는 수직막대형이어야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	손잡이	평가항목 점수
최우수	자동문	2.0
	－ 센서형 자동문(자동감지센서)일 경우 자동센서 영역 내에 인지 범위를 조정하여 설치하여야 합니다.  센서형 자동문 － 버튼을 이용하여 작동할 경우에는 버튼 높이를 0.8m~0.9m 위치에 설치하여야 하며, 코너로부터 0.6m 이상 이격하여 설치하여야 합니다.	

	 버튼형 자동문 0.8m~0.9m	
우 수	손잡이는 0.8m~0.9m에 위치수평 및 수직막대형 1.6	– 쌍여닫이문: 손잡이는 0.8m ~ 0.9m 위치에 설치하고 수평 및 수직막대형 손잡이를 함께 설치하여야 합니다. (가로손잡이를 기준으로 0.8m ~ 0.9m 위치에 설치하여 함)
	 쌍여닫이문 0.8m~0.9m	
일 반	손잡이는 0.8m~0.9m에 위치레버형, 수평 또는 수직막대형 중 한 종류 1.4	– 손잡이는 0.8m ~ 0.9m 위치에 설치하고 수평 또는 수직막대형, 레버형으로 설치하여야 합니다.
	 수직손잡이 출입문  수평손잡이 출입문  레버형 손잡이 출입문 	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
출입구 평면도	출입구 평면 상세도	●	●
출입구 단면도	출입구 단면 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	1	매개시설	
평가범주	1.3	출입구(문)	
평가항목	1.3.7	경고블록	
■ 세부평가기준			
평가목적	출입구(문)의 경고블록을 평가하여 시각장애인 및 노인 등 시력에 어려움을 겪는 사용자들이 발바닥 촉감으로 문이 있음을 감지할 수 있도록 적절한 경고블록을 설치하도록 함		
평가방법	시각장애인에게 위험을 알려주는 경고블록의 설치 여부 평가		
배 점	2점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 출입구(문)의 경고블록 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	경고블록	평가항목 점수
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 손끼임 방지설비 설치	2.0
	우 수	출입구(문) 0.3m 전후면에 문의 폭만큼 표준형 점형블록 설치	1.6
	일 반	출입구(문) 0.3m 전후면에 문의 폭만큼 바닥 색상 및 재질의 변화를 통하여 경고 표시	1.4
	－ 주출입구(문)에 높이차이가 있으나 불가피하게 경사로를 설치하지 못하고, 부출입구(문)로 출입이 가능한 경우, 부출입구(문) 이용에 대한 연속적인 안내 및 유도 표시가 마련된 경우에 한하여 부출입구(문)를 주출입구(문)로 대신하여 평가가 가능함 － 자동문인 경우에는 자동센서 영역내에 점형블록이 설치되어야 함		
■ 제출서류			
제출 서류	예비 인증	－ 1층 평면도 － 출입구 평면도 － 출입구 단면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인 증	－ 예비인증시와 동일(출입구 사진 첨부)	



1) 산출기준 기본사항

- (1) 자동문인 경우에는 자동센서 영역 내에 점형블록을 설치하여야 함
- (2) 출입구 방풍실의 길이가 3m 미만일 경우 방풍실 내부 점형블록은 생략함
- (3) 점자블록은 문이 닫혀있을 때 문 끝을 기준으로 0.3m 전면에 매립하여 설치하여야 함
- (4) 모든 출입문의 0.3m 전면에는 점형블록을 문 폭만큼 매립하여 설치하여야 함
- (5) 점자블록은 4.1.2 점자블록 산출기준을 준수하여야 함

2) 용어 해설

용어	해설
점자블록	시각장애인의 보행 상태에서 주로 발바닥이나 지팡이의 촉감으로 그 존재와 대략적인 형상을 확인할 수 있는 시설로 정해진 정보를 관독할 수 있도록 그 표면에 돌기를 붙인 것을 말하며, 위치 감지용 점형블록과 방향유도용 선형블록이 있다.

3) 산출 순서 및 방법

구분	경고블록	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 손끼임 방지설비 설치	2.0
	출입구(문) 0.3m전후면에는 문의 폭만큼 표준형 점형블록을 매립하여 설치하고, 손끼임 방지 설비를 설치하여야 합니다. 	

우 수	출입구(문) 0.3m 전후면에 문의 폭만큼 표준형 점형블록 설치	1.6
	- 출입구(문) 0.3m 전후면에는 문의 폭만큼 표준형 점형블록을 매립하여 설치하여야 합니다.	
일 반	출입구(문) 0.3m 전후면에 문의 폭만큼 바닥 색상 및 재질의 변화를 통하여 경고 표시	1.4





4) 산출 기준 해설

항 목	1.3.7 경고(점형)블록 설치 방법
적용대상	근린생활시설 경고(점형)블록 설치 방법
해설 상세	근린생활시설과 같이 외부 보행로에서 공용복도에 면하지 않고 직접 개별실로 접근하는 출입문의 경우 출입문에 설치되는 점자블록을 출입문 내외부가 아닌 개별시설의 출입문 점자표지판 전면에 2장 설치할 수 있음 － 단, 점형블록 및 점자표지판의 경우 반드시 출입문이 닫혔을 때 손잡이 측면 바닥에서 점자까지 1.5m 높이에 점자표지판을 설치하고, 벽면에서 0.3m 이격하여 경고(점형)블록을 설치함
점자블록	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
출입구 평면도	출입구 평면 상세도	●	●
출입구 단면도	출입구 단면 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호





장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.1	일반 출입문
평가항목	2.1.1	단차
■ 세부평가기준		
평가목적	일반 출입문의 단차를 평가하여 휠체어사용자가 문을 출입하는데 어려움이 없도록 하고, 노인 및 임산부 등 다양한 이용자들이 걸려 넘어질 위험이 없도록 함	
평가방법	일반 출입문의 단차로 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 일반 출입문 단차의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	단차
	최우수	모든 문에 단차 전혀 없음
	우 수	모든 문에 단차 2cm이하
- 일반 출입문에 문턱 등으로 인한 2cm이상의 단차가 있으나, 턱낫추기를 통하여 단차를 극복한 경우 최하등급으로 평가함		
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 각층 평면도 - 창호 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인 증	- 예비인증시와 동일(일반 출입문 종류별 사진 첨부)

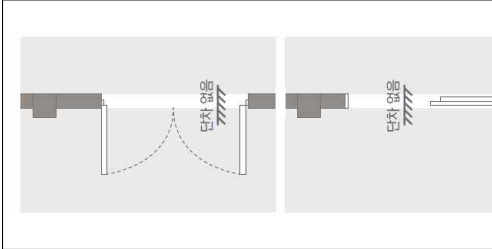
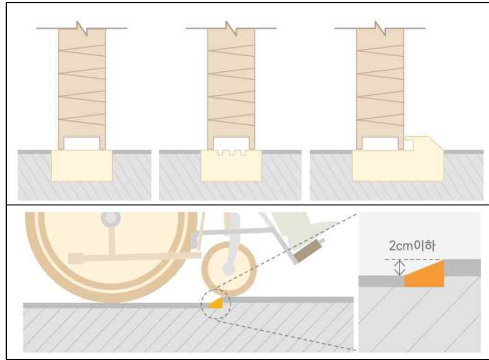
1) 산출기준 기본사항

- (1) 출입구(문)의 바닥면에 2cm이하의 단차가 발생할 경우 턱낮추기를 통하여 단차를 극복한 경우 최하등급으로 평가함

2) 용어 해설

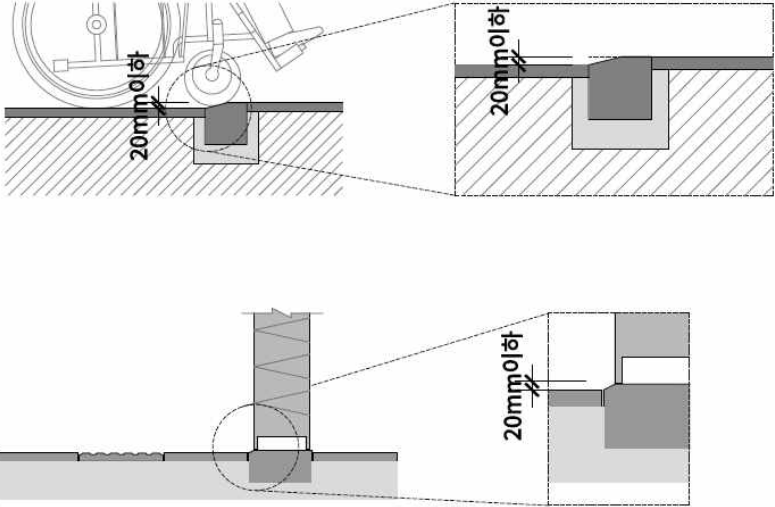
- － 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	단차	평가항목 점수
최우수	모든 문에 단차 전혀 없음	3.0
	－ 일반 출입문은 단차가 발생하지 않도록 무단차로 설치하여야 합니다. 	
우수	모든 문에 단차 2cm이하	2.4
	－ 일반 출입문 중 방화문, 방음문 등 문 구조 때문에 단차가 발생할 경우 2cm이하로 계획하고 턱낮추기를 통하여 단차를 극복하여야 합니다. － 출입문에 2cm 이상의 단차가 발생하는 경우 휠체어 사용자 등이 통행하기 어려움으로 무단차로 계획하고 부득이하게 단차가 발생하는 경우 턱낮추기를 통하여 단차를 극복하여야 합니다. 	



4) 산출 기준 해설

항 목	2.1.1 단차
적용대상	출입구 문
해설 상세	- 출입문의 평가는 건축물 내 모든 출입문을 대상으로 하여야 함 - 출입문의 바닥면에 2cm이하의 단차가 발생할 경우 턱낫추기를 통해 단차를 극복하여야함 - 턱낫추기(모따기)는 2cm의 단차를 1cm이하로 조정하여 휠체어 사용자가 출입문의 높낮이를 극복할 수 있도록 하는 방법
실내부 단차	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각층 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
창호 상세도	각 창호 단면 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.1	일반 출입문
평가항목	2.1.2	유효폭
■ 세부평가기준		
평가목적	일반 출입문의 유효폭을 평가하여 장애인 및 노약자 등 이용자가 문을 출입하는데 어려움이 없도록 적절한 유효폭을 확보하도록 함	
평가방법	일반 출입문의 통과 가능한 유효폭 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 일반 출입문 유효폭의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	유효폭
	최우수	모든 문의 유효폭 1.0m이상
	우 수	모든 문의 유효폭 0.9m이상
- 일반 출입문의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 각층 평면도 - 창호 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

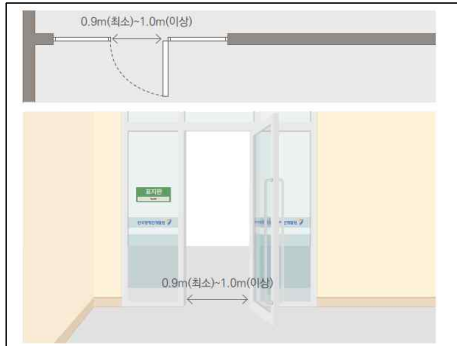
1) 산출기준 기본사항

- (1) 출입문의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정하여야 함
- (2) 출입구(문)의 통과유효폭을 0.9m이상으로 하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

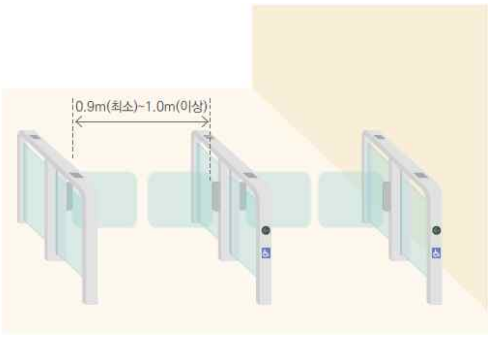
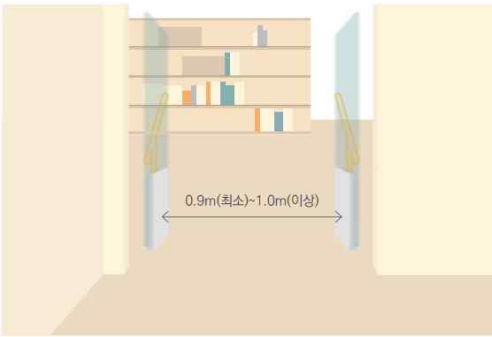
구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	모든 문의 유효폭 1.0m이상	3.0
우수	모든 문의 유효폭 0.9m이상	2.4
	- 외여단이 출입문: 외여단이 출입문의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정하여야 합니다.  - 쌍여단이 출입문: 쌍여단이 출입문의 유효폭은 한쪽 문(편개 시) 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정하여야 합니다.	



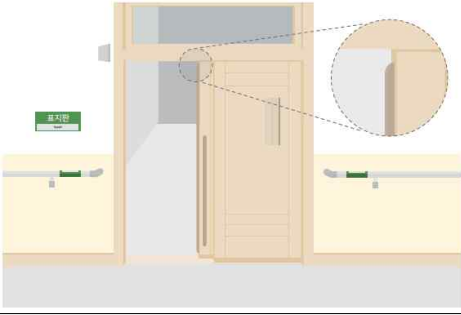
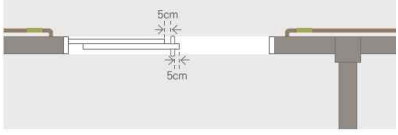
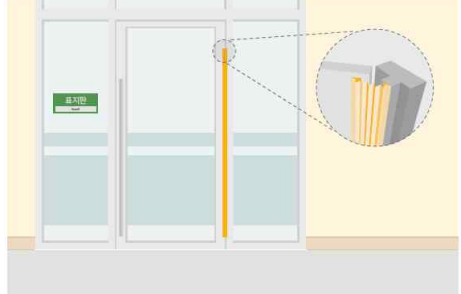
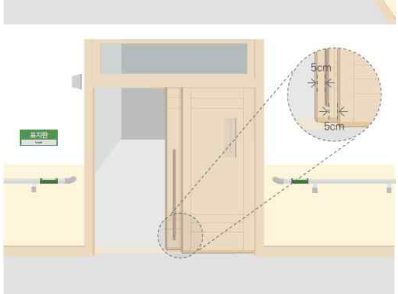
	 - 미서기 출입문: 미서기 (또는 미단이) 출입문의 유효폭은 문틀과 손잡이 사이 손끼임방지 설비의 거리를 뺀 나머지 폭으로 측정하여야 합니다.
--	---

※ 기타사항

- 보안스피드게이트는 장애인 및 노약자 등이 출입하는데 어려움이 없도록 1개소 이상의 유효폭을 0.9m이상 확보하여야 합니다.
- 출입구에 분실방지기 등을 설치할 경우 휠체어사용자, 유모차이용자 등의 출입이 가능하도록 유효폭을 0.9m이상 확보하여야 합니다.

	
보안스피드게이트	도서분실방지

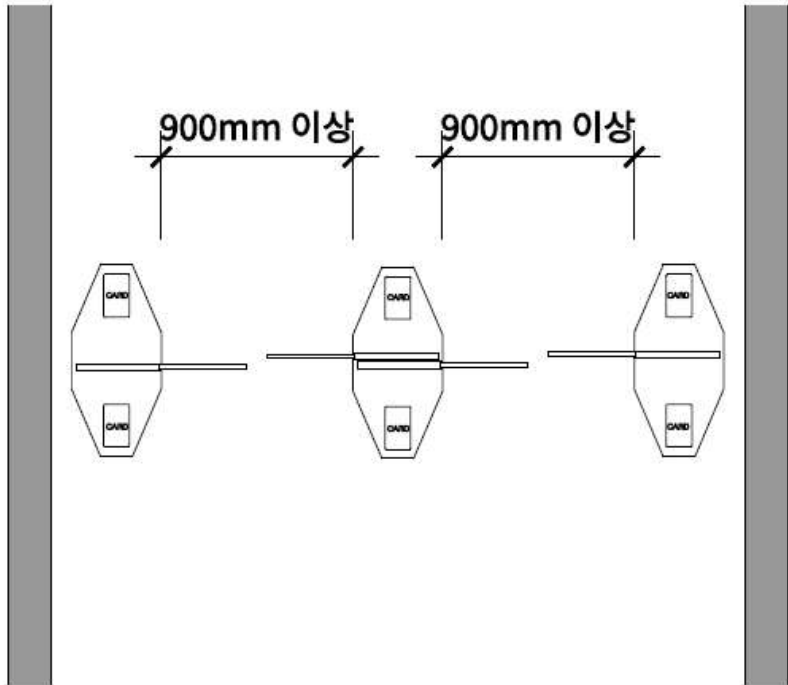
- Type 1: 미서기(또는 미닫이) 출입문은 문을 열고 닫을 때 손이 끼어 다치지 않도록 고무재질 등의 손끼임방지 설비를 설치할 수 있습니다.
- Type 2: 외여닫이 출입문은 힌지방향에 손이 끼어 다치지 않도록 주름형태 등의 손끼임방지 설비를 설치할 수 있습니다.
- Type 3: 미서기(또는 미닫이) 출입문은 도어스토퍼 등 손끼임방지 설비를 설치하여 손잡이와 문틀의 사이간격을 5cm 이상 확보하여야 합니다.

	
Type 1	
	
Type 2	Type 3

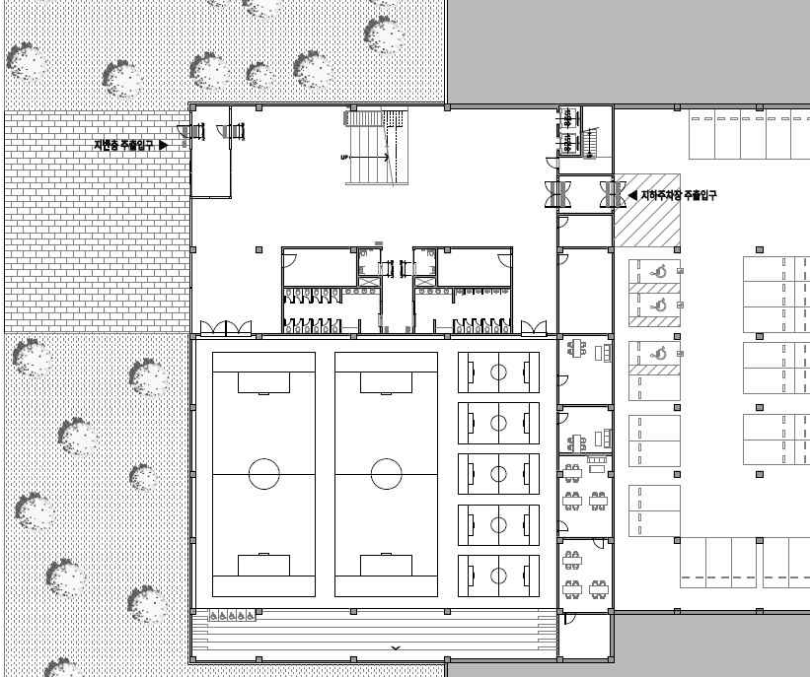


4) 산출 기준 해설

항 목	2.1.2 유효폭								
적용대상	출입문 유효폭 및 유효높이								
해설 상세	강화유리문, 방음출입문, 시스템창호, 방화문 등 모든 편개문(양여단이 포함)은 통과유효폭 900mm이상 확보하여야합니다.								
유효폭	<table><tr><td>양여단이</td><td>여단이</td></tr><tr><td> 유효폭 900 이상 900 </td><td> 유효폭 900 이상 900 </td></tr><tr><td>미서기</td><td>미닫이</td></tr><tr><td> 유효폭 900 이상 900 </td><td> 유효폭 900 이상 900 </td></tr></table>	양여단이	여단이	유효폭 900 이상 900	유효폭 900 이상 900	미서기	미닫이	유효폭 900 이상 900	유효폭 900 이상 900
	양여단이	여단이							
	유효폭 900 이상 900	유효폭 900 이상 900							
	미서기	미닫이							
유효폭 900 이상 900	유효폭 900 이상 900								

항 목	2.1.2 유효폭
적용대상	보안 게이트(단거리 출입구(문)) 등의 유효폭
해설 상세	도서관에 보안 게이트 설치시 아래 내용이 충족되어야 함 - 보안 게이트 통과 유효폭은 900mm 이상 확보하여야 함 - 보안 게이트 관련 배선은 Slab매립을 원칙으로 설치하되, 매립이 어려워 노출될 경우 휠체어 사용자 등이 통행할 수 있도록 2cm 이하의 단차로 계획하여야 함(2cm단차는 모따기하여야 함)
유효폭	



항 목	2.1.2 유효폭
적용대상	생활체육시설 출입문 유효폭
해설 상세	생활체육시설로 (시도에 속한 시군구는 실내 실외, 읍면동은 실외만 지정)지정되는 경우에 1.2m유효폭을 확보하여야 하는 경기장의 출입문의 종류(경기용 휠체어를 이용하여 출입하는 출입문) ① 주출입구 출입문 ② 경기장 출입문 ③ 남녀 장애인 등이 이용 가능한 화장실 출입문 ④ 선수대기실 출입문
생활체육시설 출입문 유효폭	 ※ 생활체육시설에 설치되는 보안 게이트(단거리 출입구(문)) 등의 유효폭의 경우 1.2m를 확보하여야 함

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각층 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
창호 상세도	각 창호 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

※ 생활체육시설 및 전문체육시설의 출입문으로 경기용 휠체어의 통행이 필요한 출입문여부 등을 확인하여야 함

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호
- 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제5조 및 제6조

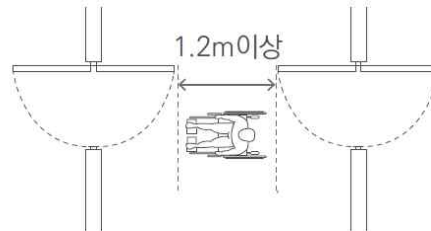


장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.1	일반 출입문
평가항목	2.1.3	전·후면 유효거리
■ 세부평가기준		
평가목적	일반 출입문의 전·후면 유효거리를 평가하여 휠체어사용자가 문을 여닫고 회전하는데 어려움이 없도록 적절한 전·후면 유효거리를 확보하도록 함	
평가방법	일반 출입문의 전·후면 유효거리 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 일반 출입문 전·후면 유효거리의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	전·후면 유효거리
	최우수	모든 문의 전·후면 유효거리 1.8m이상
	우 수	모든 문의 전·후면 유효거리 1.5m이상
	일 반	모든 문의 전·후면 유효거리 1.2m이상
- 일반 출입문의 전·후면 유효거리라 함은 문을 여닫는데 필요한 소요거리를 제외 유효거리를 지칭함 - 출입문이 연속된 경우 두 문의 개폐에 필요한 소요거리를 모두 제외한 유효거리로 측정함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 각층 평면도 - 창호 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

1) 산출기준 기본사항

(1) 전·후면유효거리는 문을 여닫는데 필요한 소요거리를 모두 제외한 유효거리로 측정하여야 함

- 출입문이 연속된 경우 두 문의 개폐에 필요한 소요거리를 모두 제외한 유효거리로 측정하여야 함

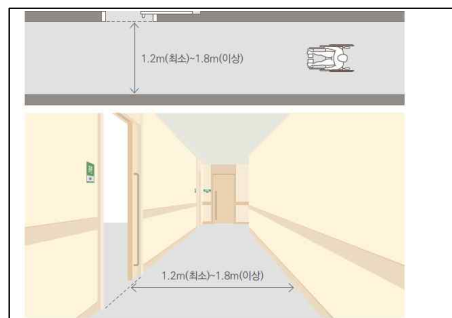


2) 용어 해설

용어	해설
전면 유효거리	전면 유효거리라 함은 문을 여닫는데 필요한 소요거리를 제외한 유효거리를 지칭한다.

3) 산출 순서 및 방법

구분	전·후면 유효거리	평가항목 점수
최우수	모든 문의 전·후면 유효거리 1.8m이상	3.0
우수	모든 문의 전·후면 유효거리 1.5m이상	2.4
일반	모든 문의 전·후면 유효거리 1.2m이상 - 복도에 미닫이 (또는 미서기) 출입문이 설치될 경우 출입문의 전·후면 유효거리는 문의 두께를 뺀 나머지 거리로 측정하여야 합니다.	2.1





4) 산출 기준 해설

해설 상세	여닫이문의 출입문 전후면 유효거리는 출입문의 개폐에 소요되는 공간은 유효거리에 포함하지 않음 - 단, 연속된 출입문에 한함 - 출입문 개폐 후 진행방향으로 이동하여야 하거나 공간 내측에 장애물이 존재하여 출입문 개폐 후 활동공간을 확보하기 어려운 경우 출입문 전후면 유효거리 항목에서 평가 할 수 있음
-------	--

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각층 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
창호 상세도	창호 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	2	내부시설	
평가범주	2.1	일반 출입문	
평가항목	2.1.4	손잡이 및 점자표지판	
■ 세부평가기준			
평가목적	일반출입문의 손잡이 형태 및 설치 높이, 점자표지판을 평가하여 잡는 힘이 약한 장애인 또는 노약자 등의 이용자가 손잡이를 잡고 문을 여는데 어려움이 없는 형태의 손잡이를 설치하도록 하며, 휠체어사용자 또는 어린이 등이 잡을 수 있는 적절한 높이에 손잡이를 설치하도록 하고, 시각장애인이 각 실의 용도를 알 수 있도록 적절한 높이에 점자표지판을 설치하도록 함		
평가방법	손잡이의 위치 및 형태가 규정에 적합한지 여부 및 출입구 점자표지판 부착 여부로 평가		
배 점	3점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 일반 출입구(문) 손잡이 및 점자표지판 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	손잡이 및 점자표지판	평가항목 점수
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 미닫이문 또는 자동문	3.0
	우수	출입구 옆 벽면의 1.5m 높이에 점자표지판 부착 손잡이 높이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8m~0.9m에 위치하도록 설치 손잡이의 형태는 레버형이나 수평 또는 수직막대형 출입문은 여닫이형태로 출입문 옆에 0.6m이상의 활동공간을 확보	2.4
	－ 전시장 등 문이 없을 경우 최우수로 평가함 － 복도 손잡이가 설치된 경우에는 손잡이에 점자 표지판을 부착한 것도 출입구 옆 벽면 점자표지판과 동일시 평가함 － 미닫이 형태의 문인 경우 옆에 0.6m이상의 활동공간을 확보하거나 그에 유사한 기능의 문 (반자동문 등) 형태로 설치하여야 함		
■ 제출서류			
제출서류	예비인증	－ 각층 평면도 － 창호 상세도(일반 출입문 점자표지판 설치 상세도 포함) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	－ 예비인증시와 동일(일반 출입문 종류별 사진 첨부)	



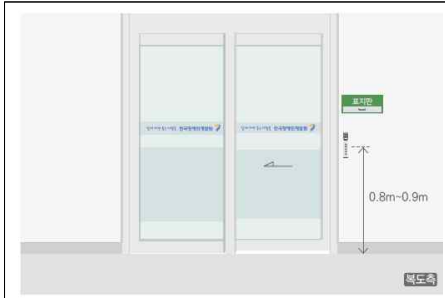
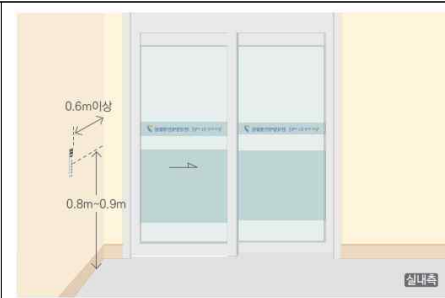
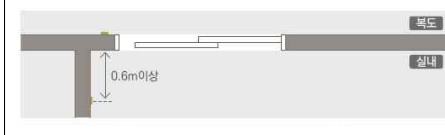
1) 산출기준 기본사항

- (1) 다중이 이용하는 모든 실에는 기준에 적합한 출입문 손잡이와 실명점자표지판을 설치하여야 함
- (2) 실명점자표지판은 출입문의 손잡이 옆 벽면에 설치하며, 전시장 등 문이 없는 실의 경우에는 진입방향을 고려하여 설치하여야 함
- (3) 실명점자표지판은 점자의 높이가 바닥면에서 1.5m 높이에 위치하도록 부착하여야 함
- (4) 자동문이 아닌 경우에는 출입문 옆에 0.6m이상의 활동공간을 확보하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	손잡이 및 점자표지판	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 미닫이문 또는 자동문	3.0
	- 자동문의 조작버튼은 출입문이 열리는 측 벽면에 부착하고 버튼 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8~0.9m 사이에 위치하도록 설치하여야 합니다. - 자동문 옆 활동공간이 부족한 경우에는 자동문 버튼을 코너로부터 0.6m이상 이격하여 설치하여야 합니다.	
	  	

	- 복도 손잡이가 설치된 경우에는 손잡이에 점자표지판을 부착한 것도 출입구 옆 벽면 점자표지판과 동일시 평가합니다. - 돌출형 안내판을 설치하는 경우 점자표지판이 설치된 동일한 벽면에 부착할 것을 권장합니다. 
우 수	- 출입구 옆 벽면의 1.5m 높이에 점자표지판 부착 - 손잡이 높이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8m~0.9m에 위치하도록 설치 - 손잡이의 형태는 레버형이나 수평 또는 수직막대형 - 출입문은 여닫이형태로 출입문 옆에 0.6m이상의 활동공간을 확보 2.4 - 출입문의 손잡이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8~0.9m 사이에 위치하도록 설치하여야 합니다. 다만, 수직막대형 손잡이 등 0.8~0.9m 사이에 손잡이를 잡고 문을 여는데 어려움이 없는 경우에는 중앙지점이 0.8~0.9m 사이에 위치하지 않더라도 기준에 적합하다고 평가할 수 있습니다. - 출입문이 없는 실의 출입구 또는 쌍여닫이문 등 실의 점자표지판은 출입방향의 우측에 설치하고, 설치방향의 구분이 어려운 경우에는 진입방향을 고려하여 점자표지판을 부착하여야 합니다.



※ 기타사항

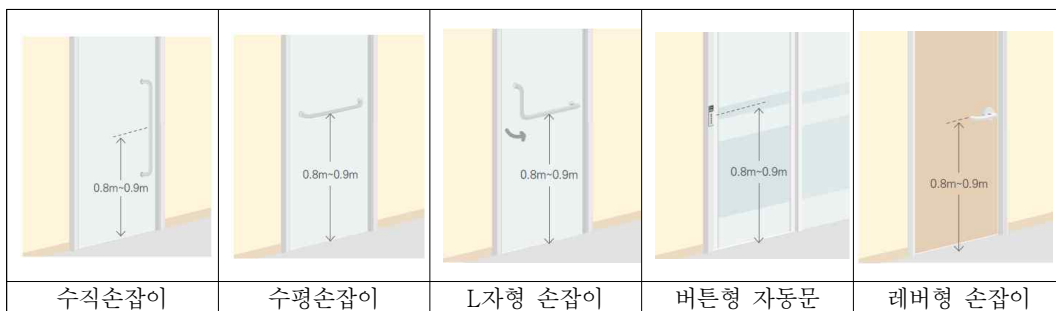
(1) 전시장 등 문이 없을 경우 최우수로 평가함

- 전시장 등 출입문이 없는 실의 점자표지판은 출입방향의 우측에 설치하고, 설치방향의 구분이 어려운 경우 진입방향을 고려하여 점자표지판을 부착하여야 합니다.



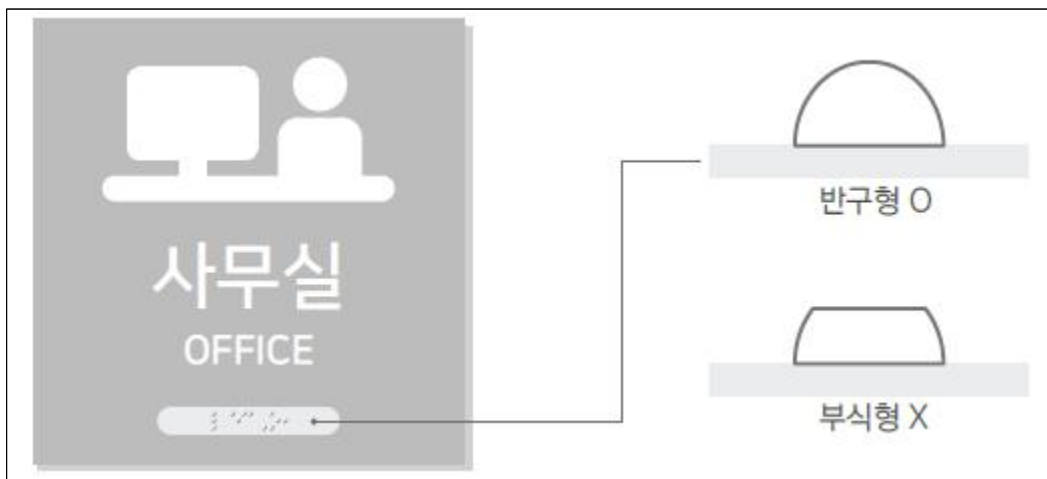
(2) 출입문 손잡이 형태 및 설치 높이

- 출입문의 손잡이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8m~0.9m 사이에 위치하도록 설치하여야 합니다. 다만, 수직막대형 손잡이 등 0.8m~0.9m 사이에 손잡이를 잡고 문을 여는데 어려움이 없는 경우에는 중앙지점이 0.8m~0.9m 사이에 위치하지 않더라도 기준에 적합하다고 평가할 수 있습니다.
- 수평 및 수직막대형 손잡이를 0.8m~0.9m 사이에 모두 잡고 사용할 수 있는 형태로 설치할 것을 권장합니다.



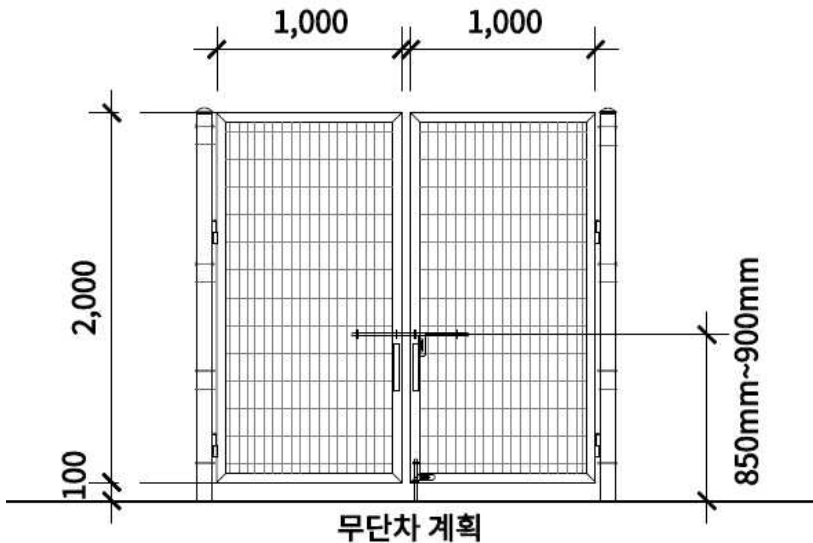
(3) 점자표지판 설치기준

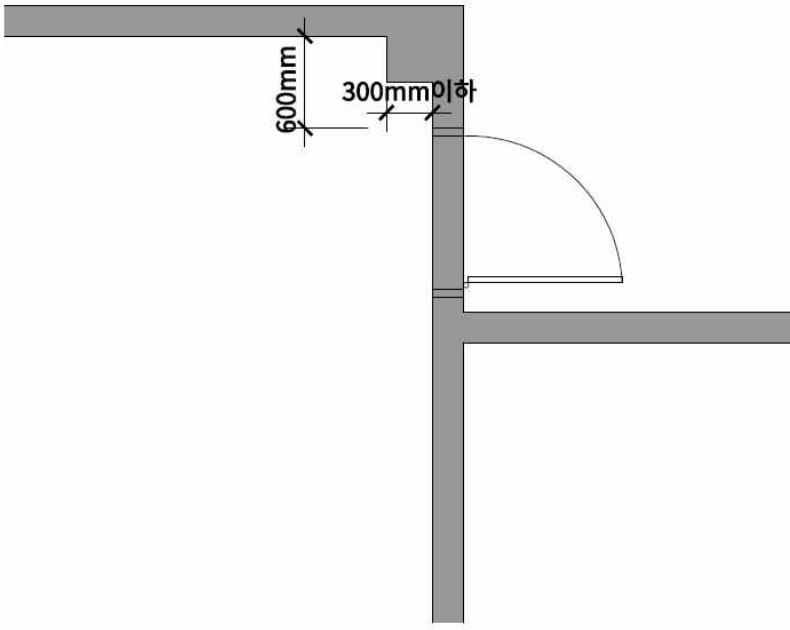
- 점자표지판은 글자와 점자로 같이 표기한 표지판을 설치하여 중증시각장애인뿐만 아니라 저시력인이 이용할 수 있는 시안으로 구성되어야 하며, 픽토그램(picto-gram)을 추가하여 어린이 등 모두가 이해하기 쉬운 시안(Universal Design)으로 구성할 수 있습니다.
- 점자표지판은 KS B 6895 점자규격을 준용하며 점자표기는 반구형으로 하여야 합니다.
- 점자표지판은 폴리카보네이트, 알루미늄 등 내충격성과 내후성이 뛰어난 재질로 설치하여야 합니다. 투명테이프 재질은 임시방편용으로 사용을 지양합니다.





4) 산출 기준 해설

항 목	2.1.4 일반출입문
적용대상	건축물의 외부 운동시설
해설 상세	건축물의 외부 운동시설에 설치된 휠스형 출입문은 이용자 및 관람가능한 휠체어이용자도 접근가능하도록 조치하여야 함 해당 출입문에도 실명점자표지 또는 시설명 점자표지판을 부착하여야 함
외부 출입문	

항 목	2.1.4 손잡이 및 점자표지판
적용대상	출입문 측면 활동공간
해설 상세	출입문 측면 활동공간 600mm 확보 시 측면 벽체 돌출부 300mm 이하일 때 에만 측면 활동공간 확보한 것으로 인정 측면활동공간은 손잡이까지의 거리가 아닌 구조체까지의 거리를 측정하여 평가 하여야 함
출입문 측면활동공간	



항 목	2.1.4 손잡이 및 점자표지판(활동공간(날개벽)확인)
적용대상	교육연구시설(학교) 등의 미서기문
해설 상세	미서기문 측면활동공간은 출입문 손잡이 측 활동공간 및 전후면 유 효거리를 확보하여야 함 - 초, 중, 고등의 교육시설 경우에 스마트칠판, 스탠드형 공기청기정기 등 측면활동공간 확보하여야 함
측면활동공간	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각층 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
창호상세도	창호 상세도	●	●
일반출입문 점자표지판 설치 상세도	출입문 점자표지판 설치 상세도(창호도에 표기)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	2	내부시설	
평가범주	2.2	복도	
평가항목	2.2.1	유효폭	
■ 세부평가기준			
평가목적	복도의 유효폭을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이동하는데 불편함이 없는 적절한 유효폭을 확보하도록 함		
평가방법	복도의 유효폭 정도로 평가		
배 점	3점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 복도의 유효폭 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	유효폭	평가항목 점수
	최우수	모든 복도의 유효폭 1.5m이상	3.0
	우 수	모든 복도의 유효폭 1.2m이상	2.4
	－ 복도에 고정된 장애물이 있는 경우 장애물 끝에서 반대편 복도 벽까지의 거리로 복도의 유효폭을 측정함 － 건물의 전체 복도 중 폭이 가장 좁은 부분을 기준으로 복도의 유효폭을 측정함		
■ 제출서류			
제출서류	예비 인증	－ 각층 평면도 － 복도 입면도 － 복도 단면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	－예비인증시와 동일(복도 사진 첨부)	

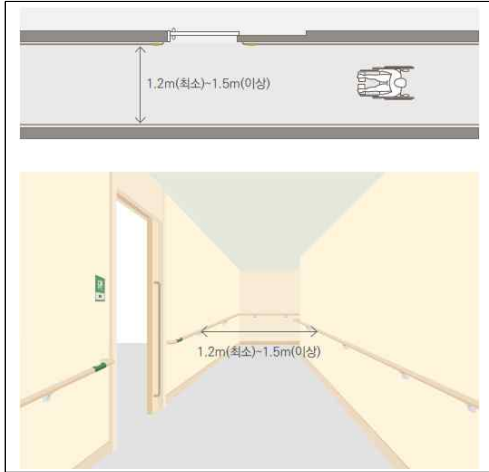
1) 산출기준 기본사항

- (1) 복도에 고정된 장애물이 있는 경우 장애물 끝에서 반대편 복도 벽까지의 거리로 복도의 유효폭을 측정함
- (2) 건물의 전체 복도 중 폭이 가장 좁은 부분을 기준으로 복도의 유효폭을 측정함

2) 용어 해설

용어	해설
복도	건물 안을 다니게 되는 통로를 말한다.

3) 산출 순서 및 방법

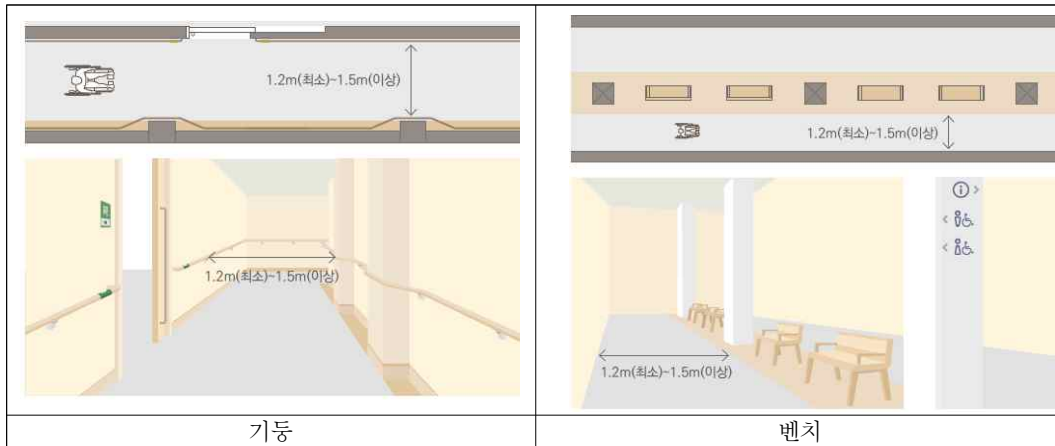
구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	모든 복도의 유효폭 1.5m이상	3.0
우수	모든 복도의 유효폭 1.2m이상	2.4
	모든 복도의 유효폭은 1.2m이상 확보하여야 합니다. 	

※ 기타사항

- (1) 고정된 장애물 설치시 유효폭 측정기준



- 복도 벽면에 손잡이가 설치된 경우에는 폭이 가장 좁은 부분을 기준으로 한쪽 손잡이 끝에서 반대편 복도 손잡이까지의 거리로 유효폭을 측정하여야 합니다.
- 기둥, 벤치 등 고정된 장애물이 있는 경우 장애물 끝(Barrier Zone)에서 반대편 복도 벽까지의 거리로 복도의 유효폭을 측정하여야 합니다.

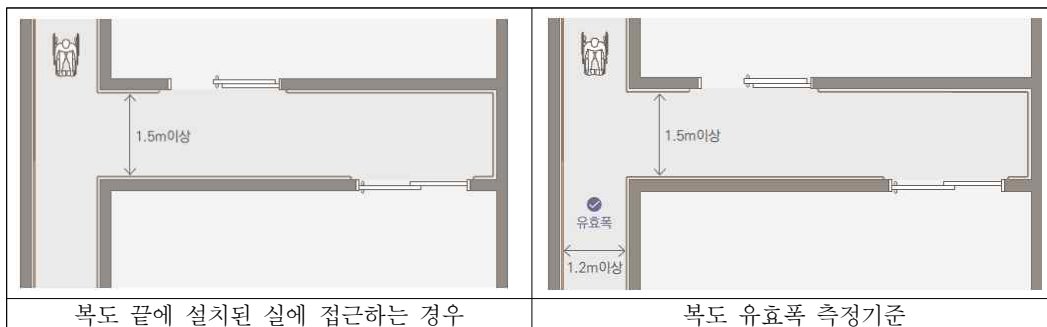


(2) 복도 끝에 설치된 실에 접근하는 경우

- 복도 끝에 설치된 실을 접근하는 경우 휠체어사용자의 활동공간을 고려하여 복도의 유효폭을 1.5m이상 확보하는 것이 바람직합니다.

(3) 복도 유효폭 측정기준

- 건물의 전체 복도 중 폭이 가장 좁은 부분을 기준으로 복도의 유효폭을 측정하여야 합니다.



4) 산출 기준 해설

항 목	2.2.1 유효폭
적용대상	서가 통로 유효폭
해설 상세	서가 배치시 시종점 메인 통행로 유효폭은 1,200mm 이상 확보하여야 함 서가사이 통과만 가능한 경우 유효폭 900mm 이상 확보 할 수 있음 복도의 끝 지점의 휠체어 사용자 등의 회전공간은 1,500mm을 확보하여야 함
유효폭	



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각층 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
복도 입면도	복도 입면도	●	●
복도 단면도	복도 단면도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.2	복도
평가항목	2.2.2	단차
■ 세부평가기준		
평가목적	복도의 단차를 평가하여 휠체어사용자의 통행을 어렵게 만들고, 노약자나 임산부 등 다양한 사용자가 걸려 넘어질 위험이 있는 단차를 두지 않도록 함	
평가방법	복도의 바닥면 단차 정도로 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 복도 단차의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	단차
	최우수	복도에 단차가 전혀 없음
	우 수	부분적으로 단차가 있으며, 기울기 1/18(5.56%/3.18°) 이하의 경사로 설치
	일 반	부분적으로 단차가 있으며, 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 경사로 설치
- 복도에 여러 부분에서 단차 발생시, 단차 중 그 높이가 가장 높은 것을 기준으로 복도의 바닥면 단차를 측정함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 각층 평면도 - 복도 입면도 - 복도 단면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(복도 혹은 홀 사진 첨부. 단, 단차가 있는 경우는 해당 부분사진 포함)



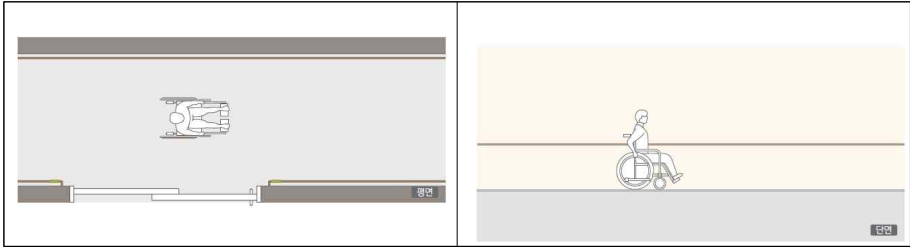
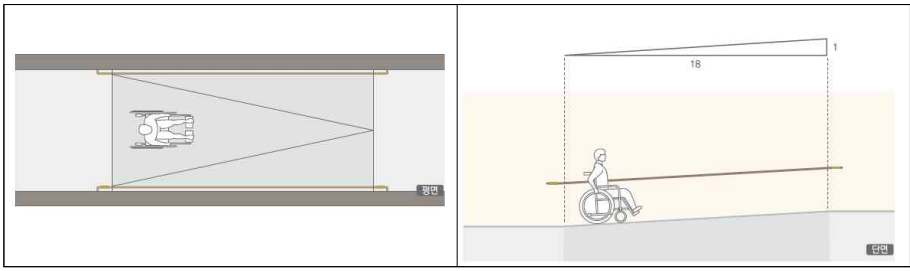
1) 산출기준 기본사항

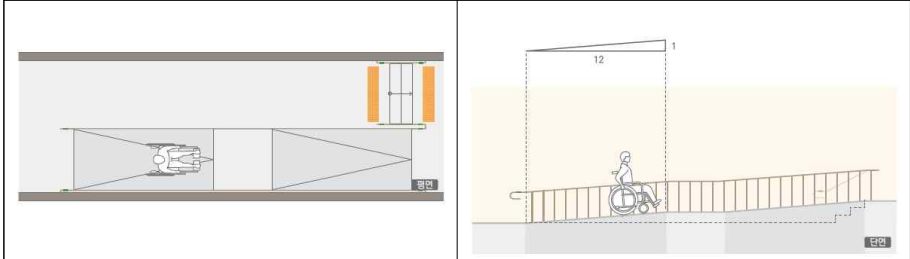
- (1) 복도의 바닥면에는 높이차이를 두어서는 아니된다. 다만, 부득이한 사정으로 높이차이를 두는 경우에는 단차를 극복하여야 함
- (2) 복도의 여러 부분에서 단차 발생시, 단차 중 그 높이가 가장 높은 것을 기준으로 복도의 바닥면 단차를 측정함

2) 용어 해설

- 해당없음

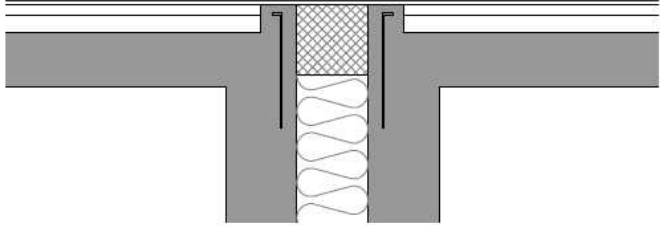
3) 산출 순서 및 방법

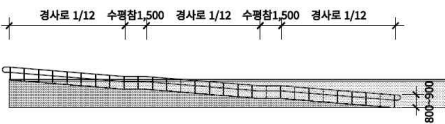
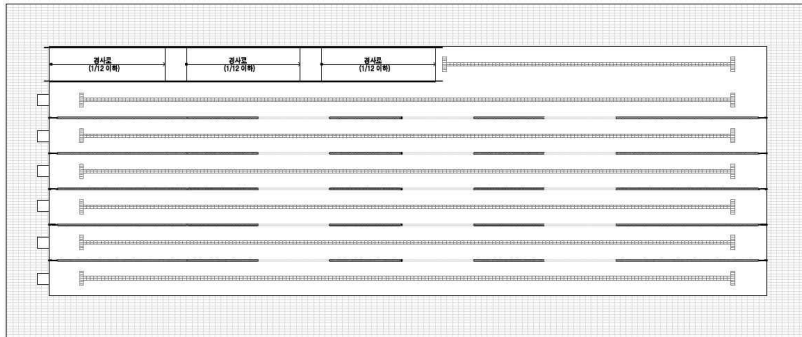
구분	단차	평가항목 점수
최우수	복도에 단차가 전혀 없음	3.0
	- 복도의 바닥면에는 단차가 전혀 없도록 계획하여야 합니다. 	
우수	부분적으로 단차가 있으며, 기울기 1/18(5.56%/3.18°) 이하의 경사로 설치	2.4
	- 복도의 바닥면에 부분적으로 단차가 있을 경우 경사로를 1/18이하로 설치하여야 합니다. - 복도의 경사로는 2.4경사로 산출기준을 준수하여 설치하여야 합니다. 	

일 반	부분적으로 단차가 있으며, 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 경사로 설치	2.1
	- 복도의 바닥면에 부분적으로 단차가 있을 경우 경사로를 1/12이하로 설치하여야 합니다 - 복도의 계단 및 경사로는 2.3계단, 2.4경사로 산출기준을 준수하여 설치하여야 합니다.	
		



4) 산출 기준 해설

항 목	2.2.2 복도/단차
적용대상	증축 및 장Span건축물
해설 상세	증축 또는 장Span인 경우에는 구조적으로 Expansion Joint를 설치하여야하므로, 단차없이 설치하고 해당 구조물의 미끄럼 여부도 확인하여야 함
실내부 단차	익스펜션 조인트 무단차 연결 

항 목	2.2.2 복도/단차
적용대상	수영장
해설 상세	수영장의 입수를 위한 단차제거는 2.2.2항목에 평가 함 수영장 등의 입수를 위한 경사로 설치시 2.4항목의 설치기준을 참고하여 설치하여야 함 경사로에 설치되는 손잡이에는 점자표지판 등을 설치하여야 함
수영장	 



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각층 단면도	각 층별 단면 상세도	●	●
복도 입면도	복도 입면도	●	●
복도 단면도	복도 단면도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.2	복도
평가항목	2.2.3	바닥 마감
■ 세부평가기준		
평가목적	복도의 마감을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 이동이 가능하도록 함	
평가방법	미끄럽지 않은 바닥 재질 및 마감의 평탄한 정도에 따른 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 복도 마감의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	바닥 마감
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 충격을 흡수하고 울림이 적은 재료 사용
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 색상 및 재질 변화로 유도
	일 반	미끄럽지 않으며, 걸려 넘어질 염려 없음
평가항목 점수 2.0 1.6 1.4		
- 시각장애인의 유도는 복도 벽면의 핸드레일과 바닥 재질 또는 색상 변화로 이루어지도록 함 - 건축물이 한 개의 실로 구성되어 복도라고 볼 수 있는 부분이 없는 경우, 홀 등의 내부 바닥 마감으로 복도의 바닥 마감 항목을 평가함		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 각층 평면도 - 바닥 재질 마감표 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인 증	- 예비인증시와 동일(홀 또는 복도 바닥 등의 사진 첨부. 단, 재질이 다를 경우는 해당부분 사진 포함)



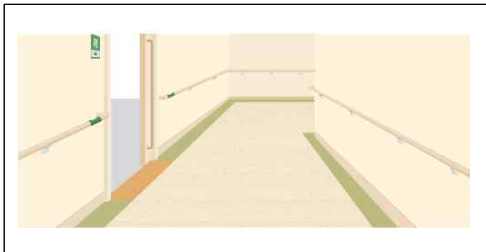
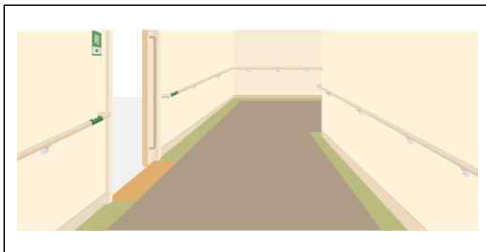
1) 산출기준 기본사항

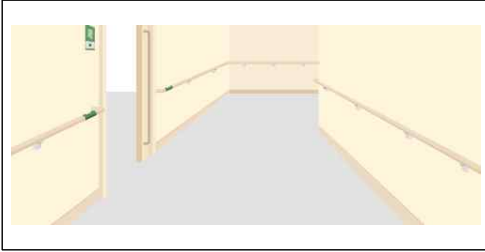
- (1) 시각장애인의 유도는 복도 벽면의 핸드레일과 바닥 재질 또는 색상 변화로 이루어지도록 함
- (2) 건축물이 한 개의 실로 구성되어 복도라고 볼 수 있는 부분이 없는 경우, 홀 등의 내부 바닥마감으로 복도의 바닥마감 항목을 평가함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	바닥 마감	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 충격을 흡수하고 울림이 적은 재료 사용	2.0
	- 복도의 바닥마감은 미끄럽지 않고 걸려 넘어질 염려가 없도록 설치하고, 색상 및 재질 변화를 통하여 시각장애인을 유도할 수 있도록 계획하여야 합니다. 그리고 충격을 흡수하고 울림이 적은 재료를 사용하여 안전하게 이동이 가능하도록 계획하여야 합니다. 	
우수	일반의 조건을 만족하며, 색상 및 재질 변화로 유도	1.6
	- 복도의 바닥마감은 미끄럽지 않고 걸려 넘어질 염려가 없도록 설치하고, 색상 및 재질 변화를 통하여 시각장애인을 유도할 수 있도록 계획하여야 합니다. 	

일 반	미끄럽지 않으며, 걸려 넘어질 염려 없음	1.4
	- 복도의 바닥마감은 미끄럽지 않으며, 걸려 넘어질 염려가 없도록 계획하여야 합니다. 	





4) 산출 기준 해설

항 목	2.2.3 바닥마감
적용대상	방풍구조가 아닌 외기 출입문
해설 상세	방풍구조가 아닌 외기에 면한 출입문 내측 바닥(1.5mx1.5m)에 석재 마감기준표의 중간마감이상의 거칠기(화강석잔다듬)를 가지는 바닥 마감으로 미끄럽지 않도록 하여야 함
바닥마감	

4) 산출 기준 해설

항 목	2.2.3 바닥마감
적용대상	복도(실내) 바닥마감
해설 상세	[실내 바닥마감 4가지] 1. 1.1.5항목에서 설명한 바닥마감재 2. 마루계열(원목마루, 강화마루, 합판마루) 3. 타일류(폴리싱타일 등 바닥의 표면에 광택이 나지 아니하여야 함) 4. 석재타일 (타일 마감은 흑두기, 정다듬, 도드락다듬, 잔다듬 중 평탄한 바닥마감 및 혼드마감의 경우 마감의 거칠기 확인필요)_물갈기는 불가

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각층 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
바닥 재질 마감표	실내 바닥 마감 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.2	복도
평가항목	2.2.4	보행장애물
■ 세부평가기준		
평가목적	복도의 보행장애물을 평가하여 장애인 등 다양한 이용자가 복도의 설치물 또는 장애물로 인해 부딪히는 위험 없이 복도를 이동할 수 있도록 함	
평가방법	복도의 벽면을 따라 보행하기에 부적절한 벽면 돌출물의 제거 여부 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 복도의 보행장애물 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평	
	구분	보행장애물
	최우수	우수의 기준을 만족하며, 휠체어사용자의 안전을 위하여 복도의 벽면에는 바닥면으로부터 0.15m에서 0.35m까지 킥플레이트를 설치하고 복도의 모서리 부분은 둥글게 마감
	우 수	일반의 기준을 만족하며, 벽면에 부적절한 돌출물 및 충돌 위험이 있는 설치물이 전혀 없고 바닥면에 이동장애물이 전혀 없음
	일 반	벽면에 돌출물이 있으나 0.1m이내로 설치
- 복도의 보행장애물은 높이 2.1m이내에 있는 장애물만 평가함 - 건축물 내부에 여러 장애물이 있을 경우 그 돌출폭이 가장 큰 장애물을 기준으로 측정함		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 각층 평면도 - 복도 입면도 - 복도 단면도 - 복도 설치물 설치 상세도(해당되는 경우에 한함) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(복도 사진-해당되는 부분이 있는 경우 사진 첨부)

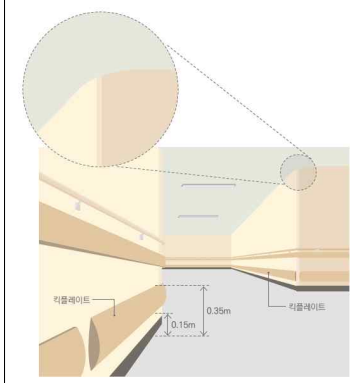
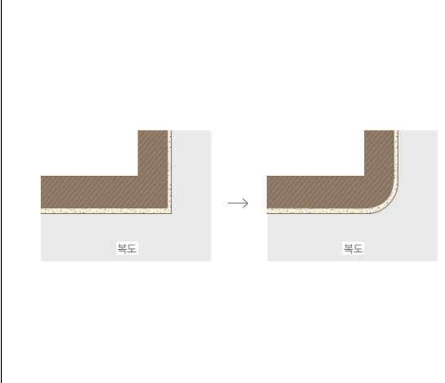
1) 산출기준 기본사항

- (1) 복도의 보행장애물은 높이 2.1m이내에 있는 장애물만 평가함
- (2) 유효높이 2.1m 이내의 장애물이 있는 경우에는 바닥면으로부터 높이 0.6m이하에 접근방지용 난간 또는 보호벽을 설치하여야 함
- (3) 건축물 내부에 여러 장애물이 있을 경우 그 돌출폭이 가장 큰 장애물을 기준으로 거리를 측정하며 모든 돌출물은 기준 이내에 설치되어야 함

2) 용어 해설

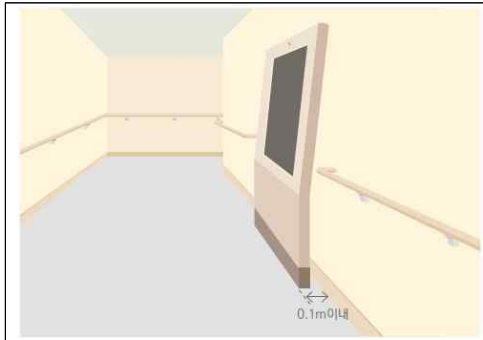
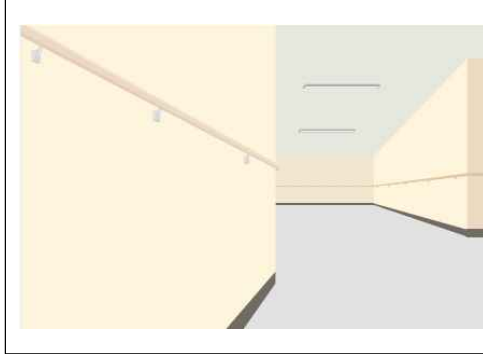
용어	해설
보행장애물	복도, 통로 등에 설치된 지장물로 보행에 장애가 되는 모든 설치물을 통칭한다.
킥플레이트	벽면에 설치하여 휠체어 사용자의 발판 또는 바퀴로 인하여 벽면의 파손을 방지하거나 충격을 흡수 할 수 있도록 보조하는 제품을 말한다.
독립기둥	복도에 홀로 선 기둥(구조기둥 등)으로 보행상 장애가 되는 모든 단독형태의 기둥을 말한다.

3) 산출 순서 및 방법

구분	보행장애물	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 휠체어사용자의 안전을 위하여 복도의 벽면에는 바닥면으로부터 0.15m에서 0.35m까지 킥플레이트를 설치하고 복도의 모서리 부분은 둥글게 마감	2.0
	－ 휠체어사용자의 안전을 위하여 복도의 벽면에는 바닥면으로부터 0.15m에서 0.35m까지 킥플레이트를 설치하고 복도의 모서리 부분은 둥글게 마감하여야 합니다.  	



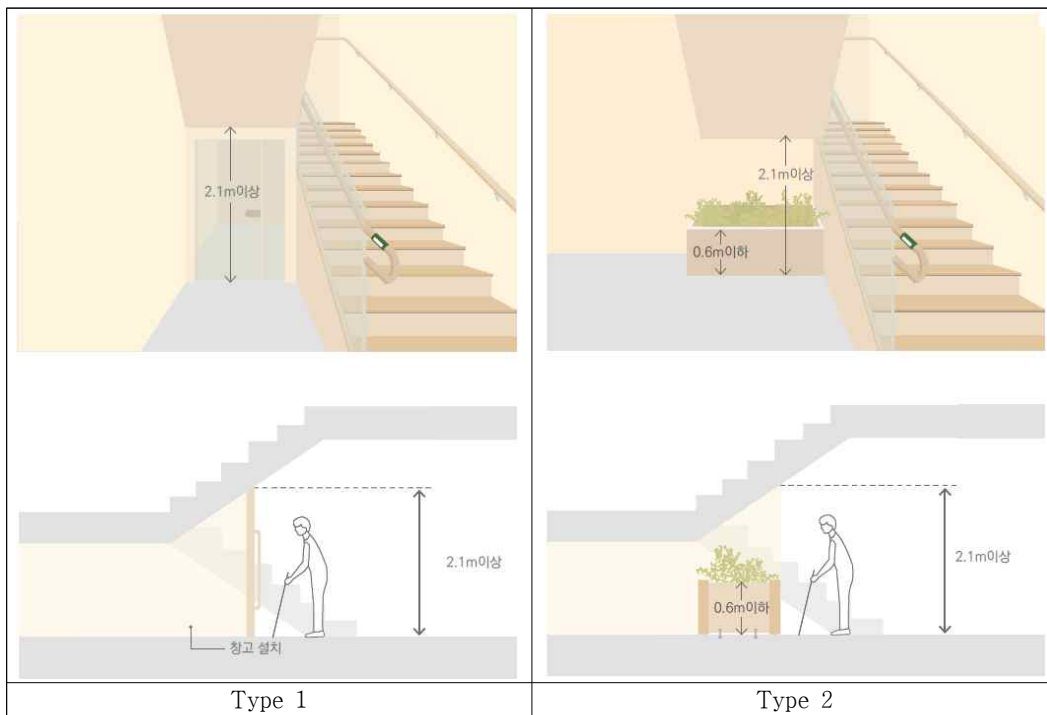
우 수	일반의 기준을 만족하며, 벽면에 부적절한 돌출물 및 충돌 위험이 있는 설치물이 전혀 없고 바닥면에 이동장애물이 전혀 없음 － 복도 벽면 및 바닥면에 부적절한 돌출물 및 충돌 위험이 있는 장애물이 전혀 없도록 계획하여야 합니다.	1.6
일 반	벽면에 돌출물이 있으나 0.1m이내로 설치 － 복도 벽면에 돌출물이 설치되지 않도록 계획하고 부득이하게 돌출물이 설치될 경우 돌출 폭은 0.1m이내로 설치하여야 합니다.	1.4



※ 기타사항

(1) 계단 하부 보행장애물 안전조치

- Type 1: 계단 하부 2.1m높이까지 보행장애물이 되지 않도록 창고 등을 설치하여 안전조치 계획을 하여야 합니다.
- Type 2: 계단 하부 2.1m높이까지 보행장애물이 되지 않도록 고정형 플랜트박스 등을 설치하여 안전조치 계획을 하여야 합니다.



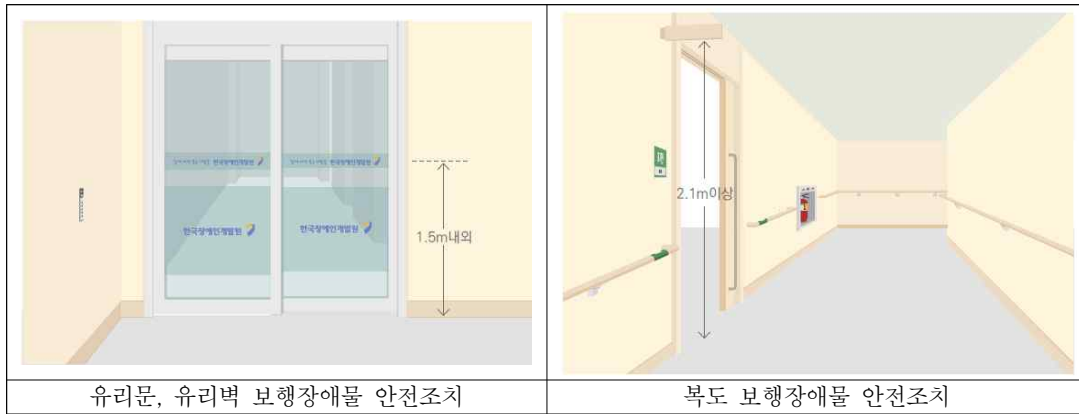
(2) 유리문, 유리벽 보행장애물 안전조치

- 유리문, 유리벽 등 보행자가 인지 가능하도록 바닥에서 1.2~1.5m높이에 유색띠 지 등을 부착하여 시인성을 확보하여야 합니다.



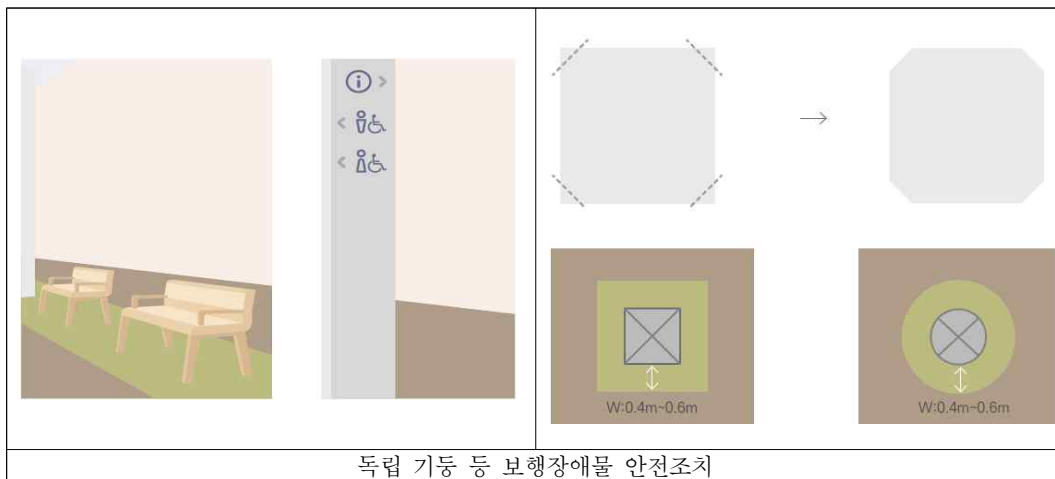
(3) 복도 보행장애물 안전조치

- 복도에 소화기, 달대형 안내표지판 등의 장애물은 보행에 방해가 되지 않도록 설치하여야 합니다.

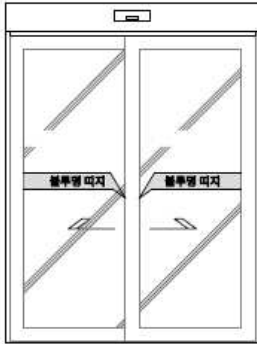
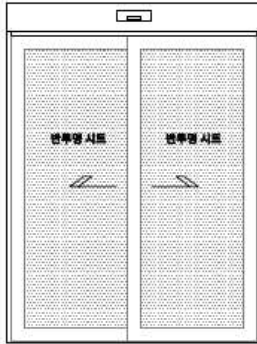


(3) 독립기둥 등 보행장애물 안전조치

- 기둥 등 복도에 돌출물이 설치되는 경우 모서리를 둥글게 마감하여 안전하게 계획하는 것이 바람직합니다.
- 복도에 기둥 등이 설치될 경우 기둥 바닥면에 W:0.4m~0.6m 이색, 이질 조치를 하거나 접근방지 난간 등을 기준에 적합하게 설치하여야 합니다.



4) 산출 기준 해설

항 목	2.2.4 복도/보행장애물
적용대상	투명한 통유리창과 통유리문
해설 상세	방풍실을 포함한 건축물 내외부의 모든 보행 구간 내에 시공된 투명한 통유리창과 통유리문에 바닥면으로부터 1,200m~1,500m 높이에 100mm이상의 폭으로 시인성 확보용 띠지를 유리에 조치 하여야 함 유색띠지는 유리의 양면에 모두 부착하는 것이 바람직함
보행장애물	 



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각층 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
복도 입면도	복도 입면도	●	●
복도 단면도	복도 단면도	●	●
복도 설치물 설치 상세도(해당되는 경우에 한함)	복도 설치물 설치 상세도(해당되는 경우에 한함)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

7) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.2	복도
평가항목	2.2.5	연속손잡이
■ 세부평가기준		
평가목적	복도의 연속손잡이를 평가하여 시설 이용자의 다수가 보행 및 시각장애인인 경우와 노인 등으로 구성된 시설의 주 이동 경로 상에 적절한 높이 및 형태로 손잡이를 설치하도록 함	
평가방법	복도 양측면에 연속손잡이 설치 및 손잡이 규격 확보 정도 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 복도의 연속손잡이 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	연속손잡이
	최우수	우수 기준을 만족하며 차갑거나 미끄럽지 않은 재질 사용
	우 수	연속손잡이 설치(1단 설치 및 손잡이 끝부분에 점자 표기)
	일 반	연속손잡이 설치(1단 설치)
평가항목 점수 2.0 1.6 1.4		
- 복도의 손잡이는 설치 높이 0.8m~0.9m, 굵기 3.2cm~3.8cm 규정에 적합한 손잡이를 연속되게 설치하여야 하며, 손잡이를 설치하더라도 규정에 적합하지 않으면 평가등급을 받을 수 없음 - 어린이관련시설인 경우에는 연속손잡이 높이가 0.65m 내외에 있어야 동일하게 평가함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 각층 평면도 - 복도 입면도 - 손잡이 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일



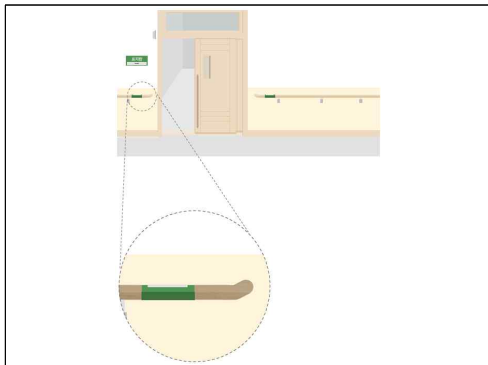
1) 산출기준 기본사항

- (1) 복도 손잡이의 설치 높이는 0.8~0.9m, 벽에서 5cm내외로 이격, 굵기 3.2cm~3.8cm 규정에 적합한 손잡이를 연속되게 설치하여야 함
- (2) 어린이관련시설인 경우에는 연속손잡이 높이가 0.65m 내외에도 설치하여야 동일하게 평가함
- (3) 「장애인복지법」 제58조에 따른 장애인복지시설, 「의료법」 제3조에 따른 의료기관 중 병원급 의료기관 및 「노인복지법」 제31조에 따른 노인복지시설의 복도 양측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 함
- (4) 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 점자표지판을 부착하여야 함
- (5) 복도의 손잡이는 연속하여 설치하여야하나, 방화문 등의 설치로 손잡이를 연속하여 설치할 수 없는 경우에는 방화문 등의 설치에 소요되는 부분에 한하여 손잡이 설치를 제외 가능함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	연속손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며 차갑거나 미끄럽지 않은 재질 사용	2.0
	－ 연속손잡이 설치시 손잡이 끝부분에 점자를 표기하고 차갑거나 미끄럽지 않은 재질을 사용하여 합니다. 	

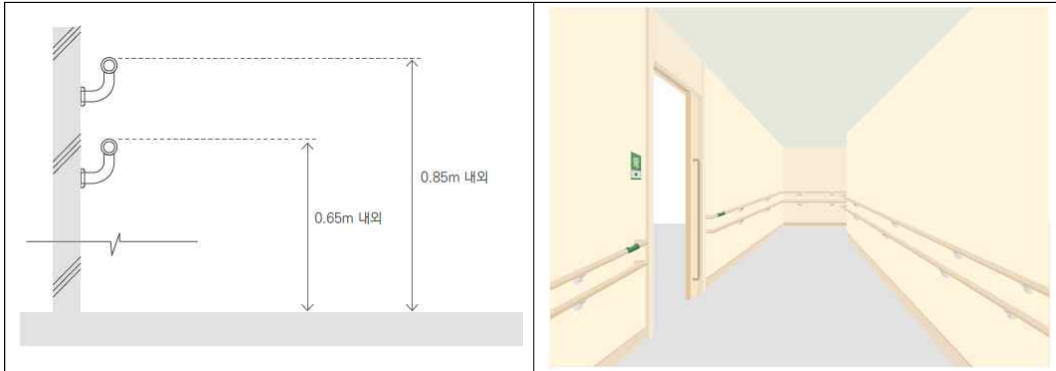
우 수	연속손잡이 설치(1단 설치 및 손잡이 끝부분에 점자 표기) 1.6 - 연속손잡이 설치시 손잡이 끝부분에 점자를 표기하여야 합니다. - 복도 연속손잡이 점자표지판의 내용은 실명점자 내용으로 표기하여야 합니다. ※ 손잡이 이격거리는 벽면으로부터 5cm이상 이격하고 높이는 0.8m~0.9m사이에 설치하여야 함 ※ 어린이관련시설인 경우에는 연속손잡이 설치 높이는 0.65m내외에도 설치되어야만 최우수로 평가함 ※ 손잡이 끝부분에는 0.3m 이상의 수평손잡이를 설치하여야 함
일 반	연속손잡이 설치(1단 설치) 1.4 - 복도 손잡이는 연속되도록 설치하여야 합니다.



※ 기타사항

2단손잡이 설치

- 복도 손잡이가 2단으로 설치되는 경우 바닥면에서 1단 손잡이는 0.85m 내외, 2단 손잡이는 0.65m 내외로 설치하여야 합니다.



4) 산출 기준 해설

연속손잡이를 설치하여야 하는 대상시설의 건축물 용도는 다음과 같다.

1. 「장애인복지법」 제58조에 따른 장애인복지시설, 「의료법」 제3조에 따른 의료기관 중 병원급 의료기관 및 「노인복지법」 제31조에 따른 노인복지시설의 복도 양측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 함
2. 시설이용자 다수가 노인으로 이루어진 노유자시설(경로당 등)의 복도

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각층 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
복도 입면도	복도 입면도	●	●
손잡이 설치 상세도	손잡이 설치(단면) 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.3	계단
평가항목	2.3.1	형태 및 유효폭
■ 세부평가기준		
평가목적	계단의 형태 및 유효폭을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이동하는데 불편함이 없는 적절한 유효폭을 확보하도록 하고, 지팡이가 빠지지 않도록 적절한 높이의 추락방지턱을 설치하도록 함	
평가방법	계단의 형태 및 유효폭 정도, 난간하부에 추락방지턱 설치 여부평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 계단의 형태 및 유효폭 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	계단 형태 및 유효폭
	최우수	우수의 기준을 만족하며, 계단 및 참의 유효폭 1.5m이상 확보
	우 수	일반의 기준을 만족하며, 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하고, 2cm이상의 추락방지턱 설치
	일 반	모든 계단 및 참의 유효폭 1.2m이상 확보
- 계단 및 참의 유효폭은 추락방지턱부터 반대편 계단 벽면까지의 폭을 측정하며, 건축물 내 여러 개의 계단이 있는 경우 주계단을 평가대상으로 함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 기준층 평면도 - 계단 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(계단 사진 첨부)

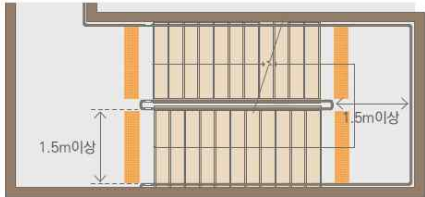
1) 산출기준 기본사항

- (1) 유효폭은 계단 및 참의 가장 좁은 부분의 너비로 측정함
- (2) 계단 및 참의 유효폭은 양측 손잡이 안목치수로 측정하여 평가함
- (3) 건물 내 모든 계단 및 참의 유효폭은 1.2m이상 확보하여야 함
- (4) 건축물 내 모든 계단을 평가 대상으로 함

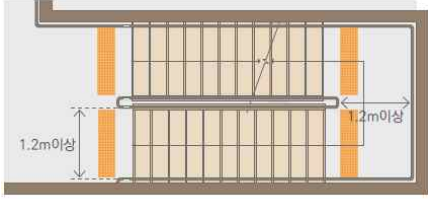
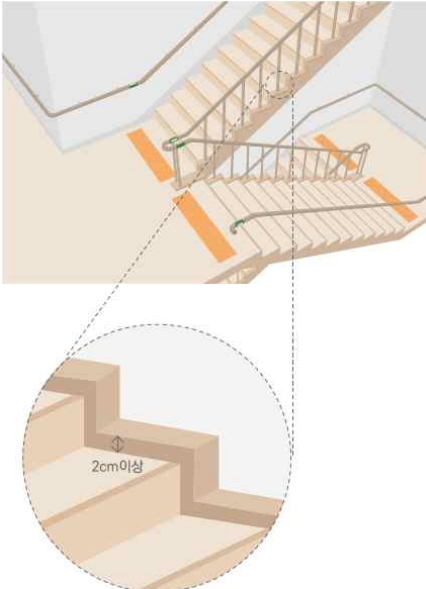
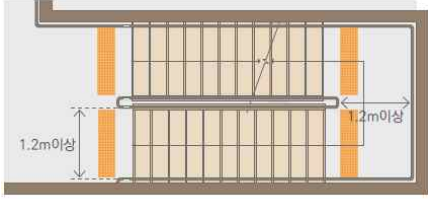
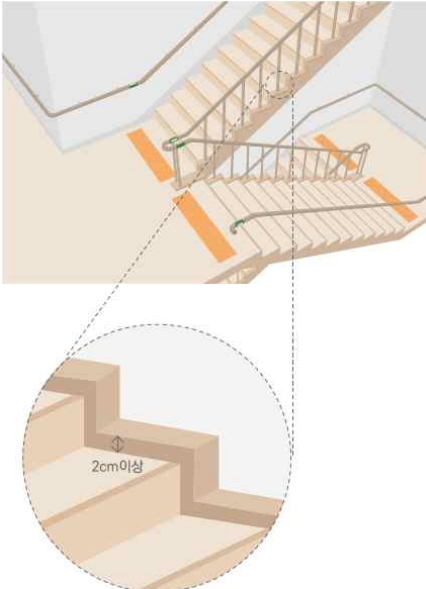
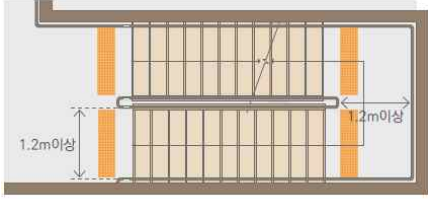
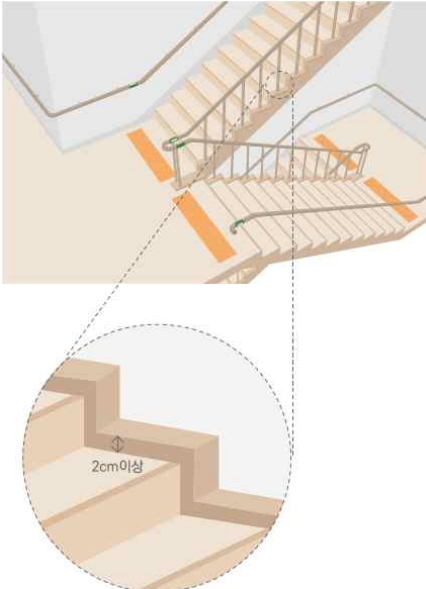
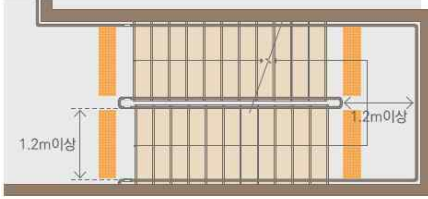
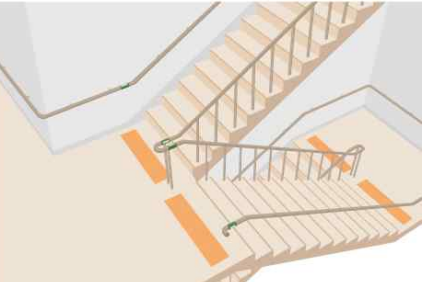
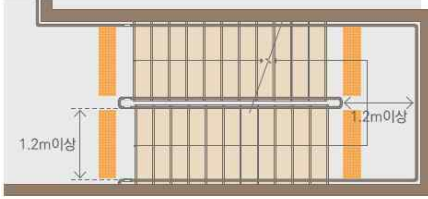
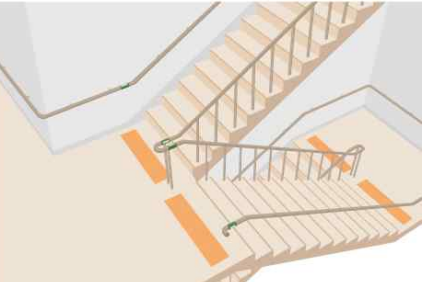
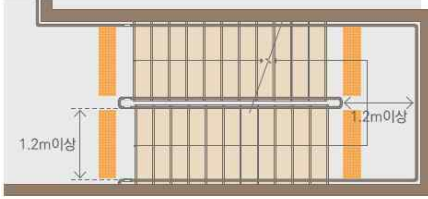
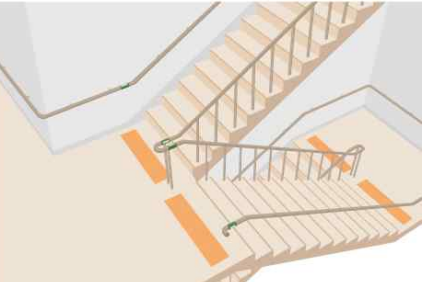
2) 용어 해설

용어	해설
계단 참	계단의 이동 중 설치된 수평구간을 말한다.
계단의 형태 (참의 형태)	계단의 형태는 반드시 사각형 형태의 참을 구성하여야 한다.

3) 산출 순서 및 방법

구분	계단 형태 및 유효폭	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 계단 및 참의 유효폭 1.5m이상 확보	3.0
	－ 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하여야 하며 추락방지턱은 2cm이상, 계단 및 참의 유효폭은 1.5m이상 확보하여야 합니다.  	



우 수	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="359 262 1134 322"> 일반의 기준을 만족하며, 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하고, 2cm이상의 추락방지턱 설치 </td><td data-bbox="1134 262 1295 322"> 2.4 </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="359 322 1295 1055"> － 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하여야 하며 추락방지턱은 2cm이상, 계단 및 참의 유효폭은 1.5m이상 확보하여야 합니다. </td></tr> <tr> <td data-bbox="359 394 820 1016">  </td><td data-bbox="820 394 1279 1016">  </td></tr> </table>	일반의 기준을 만족하며, 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하고, 2cm이상의 추락방지턱 설치	2.4	－ 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하여야 하며 추락방지턱은 2cm이상, 계단 및 참의 유효폭은 1.5m이상 확보하여야 합니다.			
일반의 기준을 만족하며, 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하고, 2cm이상의 추락방지턱 설치	2.4						
－ 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하여야 하며 추락방지턱은 2cm이상, 계단 및 참의 유효폭은 1.5m이상 확보하여야 합니다.							
							
일 반	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="359 1055 1134 1099"> 모든 계단 및 참의 유효폭 1.2m이상 확보 </td><td data-bbox="1134 1055 1295 1099"> 2.1 </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="359 1099 1295 1691"> － 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하여야 하며 추락방지턱은 2cm이상, 계단 및 참의 유효폭은 1.5m이상 확보하여야 합니다. </td></tr> <tr> <td data-bbox="359 1261 820 1563">  </td><td data-bbox="820 1261 1279 1563">  </td></tr> </table>	모든 계단 및 참의 유효폭 1.2m이상 확보	2.1	－ 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하여야 하며 추락방지턱은 2cm이상, 계단 및 참의 유효폭은 1.5m이상 확보하여야 합니다.			
모든 계단 및 참의 유효폭 1.2m이상 확보	2.1						
－ 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하여야 하며 추락방지턱은 2cm이상, 계단 및 참의 유효폭은 1.5m이상 확보하여야 합니다.							
							

※ 기타사항

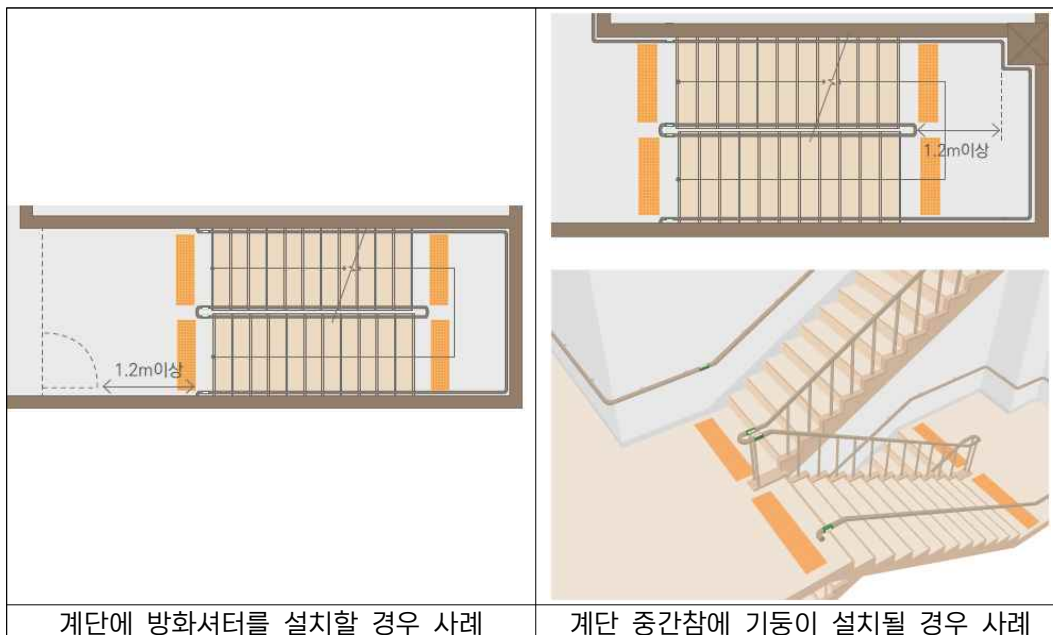
(1) 계단에 방화셔터를 설치할 경우 사례

- 방화셔터의 위치를 고려하여 비상시에도 계단 및 참의 유효폭이 최소 1.2m이상 확보되도록 계획하는 것이 바람직합니다.

(2) 계단 중간참에 기둥이 설치될 경우 사례

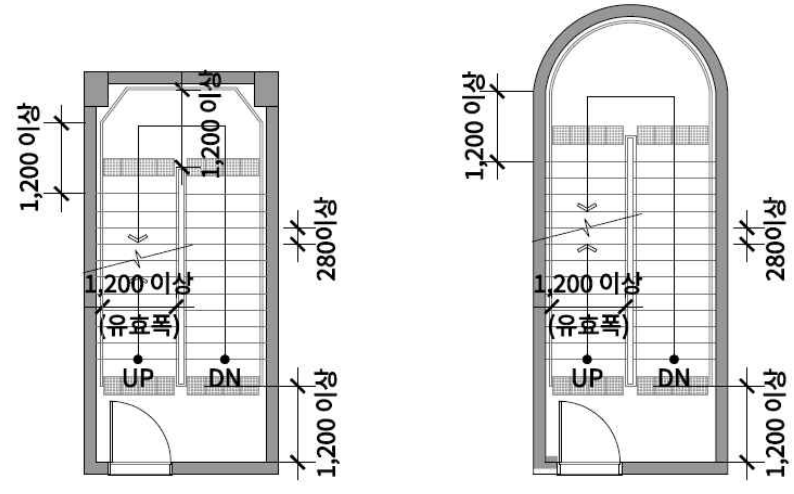
- 계단 및 참에 기둥이 설치되는 경우에도 유효폭은 1.2m이상 확보하여야 합니다.

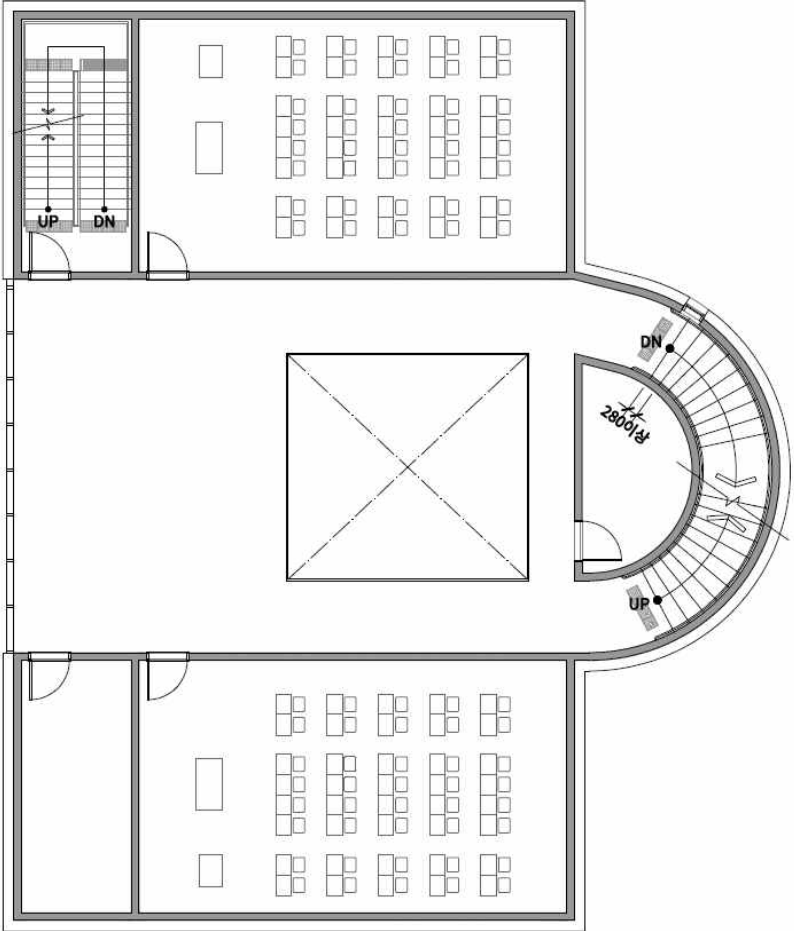
※ 계단 및 참에 기둥, 손잡이, 추락방지턱 등 돌출폭이 가장 큰 돌출물을 기준으로 유효폭을 측정함





4) 산출 기준 해설

항 목	2.3.1 형태 및 유효폭
적용대상	계단참 유효폭
해설 상세	계단 중간참이 원형일 때, 계단 끝선에서 1.2m 이상 계단참 유효폭을 확보하여야 함(기둥과 손잡이를 제외한 좌측에서 우측까지 일정하게 측정하여 1.2m 이상을 확보 하여야 함)
계단참 유효폭	

항 목	2.3.1 형태 및 유효폭
적용대상	곡선형 계단
해설 상세	계단은 직선형태의 직통계단을 반드시 설치하여야 함 곡선형태의 계단을 설치할 경우 보행방향에 직각의 형태로, 디딤판의 최소크기는 0.28m이상으로 하여야 함 디딤판의 형태가 일정하게 유지되도록 계획 하여야 함
계단	



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
기준층 평면도	기준층 평면 상세도	●	●
계단 상세도	각 층 계단 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제8호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	2	내부시설	
평가범주	2.3	계단	
평가항목	2.3.2	철탈면 및 디딤판	
■ 세부평가기준			
평가목적	계단의 철탈면 및 디딤판을 평가하여 비상시나 시각장애인이 계단으로 이동할 때 일정한 높이의 계단을 딛고 이동할 수 있도록 적절한 높이와 너비의 철탈면 및 디딤판을 설치하도록 함		
평가방법	계단에 철탈면 및 디딤판 설치와 식별정도 평가		
배 점	3점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 계단의 철탈면 및 디딤판 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	철탈면 및 디딤판	평가항목 점수
	최우수	우수의 기준을 만족하며, 조명 및 색상을 달리하여 철탈면과 디딤판의 명확한 식별 가능	3.0
	우 수	일반의 기준을 만족하며, 1.8m이내마다 휴식참 설치	2.4
	일 반	모든 계단에 철탈면 설치 철탈면 0.18m이하, 디딤판 0.28m이상, 철탈면의 기울기는 디딤판의 수평면으로부터 60°이상으로 설치 계단코는 3cm미만으로 설치	2.1
	－ 철탈면을 수직으로 설치하는 경우에는 계단코의 색상 및 재질을 달리하면 기울기가 있는 것과 동일하게 평가함		
■ 제출서류			
제출서류	예비 인증	－ 기준층 평면도 － 계단 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	－ 예비인증시와 동일(계단 디딤판 사진 첨부)	



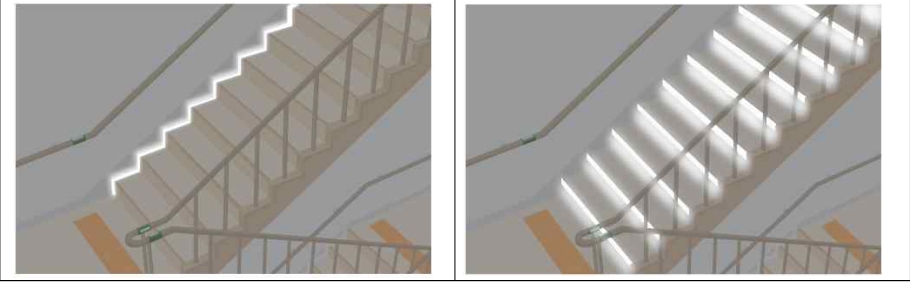
1) 산출기준 기본사항

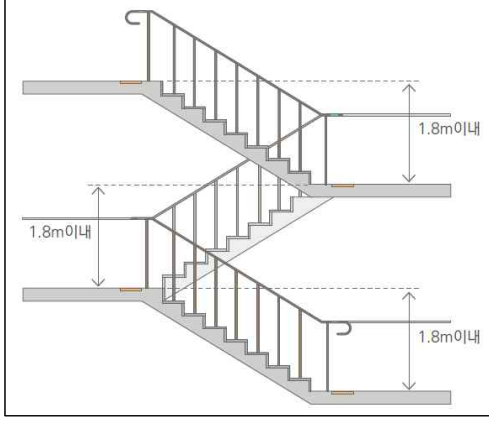
- (1) 계단에는 철크면을 반드시 설치하여야 함
- (2) 계단 철크면의 높이와 디딤판의 너비는 균일하게 설치하여야 함
- (3) 철크면을 수직으로 설치하는 경우에는 계단코의 색상 및 재질을 달리하면 기울기가 있는 것과 동일하게 평가함

2) 용어 해설

용어	해설
철크면	어떤 평면과 수직을 이루는 평면, 계단의 경우 디딤면에서 다음 단까지 치올린 부분을 말한다.
디딤판	계단의 단을 구성하는 판을 말한다.
계단코	층층대에서 철크면보다 조금 튀어나온 디딤판의 끝 부분을 말한다.

3) 산출 순서 및 방법

구분	철크면 및 디딤판	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 조명 및 색상을 달리하여 철크면과 디딤판의 명확한 식별 가능	3.0
	- 계단의 철크면과 디딤판의 조명 및 색상을 달리하여 명확히 식별이 가능하도록 설치하여야 합니다. - 철크면 0.18m이하, 디딤판 0.28m이상으로 하며, 디딤판의 너비와 철크면의 높이를 균일하게 설치하여야 합니다. - 디딤판의 끝부분에 발끝이나 목발의 끝이 걸리지 아니하도록 철크면의 기울기는 디딤판의 수평면으로부터 60도 이상으로 계획하여야 하며, 계단코는 3cm미만으로 설치하여야 합니다.	
		

우 수	일반의 기준을 만족하며, 1.8m이내마다 휴식참 설치 - 켈면 0.18m이하, 디딤판 0.28m이상으로 하며, 디딤판의 너비와 켈면의 높이를 균일하게 설치하여야 합니다. - 디딤판의 끝부분에 발끝이나 목발의 끝이 걸리지 아니하도록 켈면의 기울기는 디딤판의 수평면으로부터 60도 이상으로 계획하여야 하며, 계단코는 3cm미만으로 설치하여야 합니다. - 계단의 높이 1.8m이내마다 휴식참을 설치하여야 합니다. 	2.4
일 반	모든 계단에 켈면 설치 켈면 0.18m이하, 디딤판 0.28m이상, 켈면의 기울기는 디딤판의 수평면으로부터 60°이상으로 설치 계단코는 3cm미만으로 설치 - 켈면 0.18m이하, 디딤판 0.28m이상으로 하며, 디딤판의 너비와 켈면의 높이를 균일하게 설치하여야 합니다. - 디딤판의 끝부분에 발끝이나 목발의 끝이 걸리지 아니하도록 켈면의 기울기는 디딤판의 수평면으로부터 60도 이상으로 계획하여야 하며, 계단코는 3cm미만으로 설치하여야 합니다. 	2.1



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
기준층 평면도	기준층 평면 상세도	●	●
계단 상세도	각 층 계단 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제8호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.3	계단
평가항목	2.3.3	바닥 마감
■ 세부평가기준		
평가목적	계단의 마감을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 계단의 이동이 가능하도록 함	
평가방법	미끄러지지 않은 바닥 재질 및 마감의 평탄한 정도와 계단코의 미끄럼방지설비 설치 여부 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 계단의 마감 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	바닥 마감
	최우수	계단 전체의 바닥표면이 전혀 미끄러지지 않은 재질로 평탄하게 마감 발디딤 부분은 촉각 혹은 시각적인 재료를 사용하여 잘 인지될 수 있는 것을 사용
	우 수	계단코에 경질고무류, 줄눈 등의 미끄럼방지설비를 설치하고, 걸려 넘어질 염려 없음
평가항목 점수		
2.0		
1.6		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 기준층 평면도 - 계단 상세도(미끄럼방지설비 설치 상세도 포함) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일



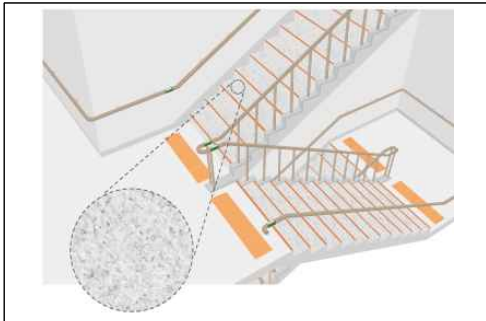
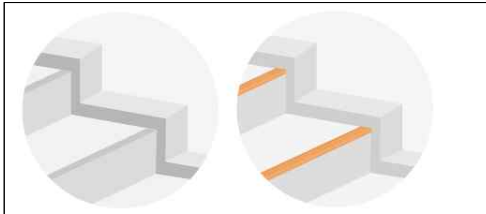
1) 산출기준 기본사항

- (1) 계단코는 미끄럼방지설비를 설치하고 걸려 넘어질 염려가 없어야 함
- (2) 계단코는 시인성을 확보할 수 있는 재질 또는 색상으로 설치하여야 함

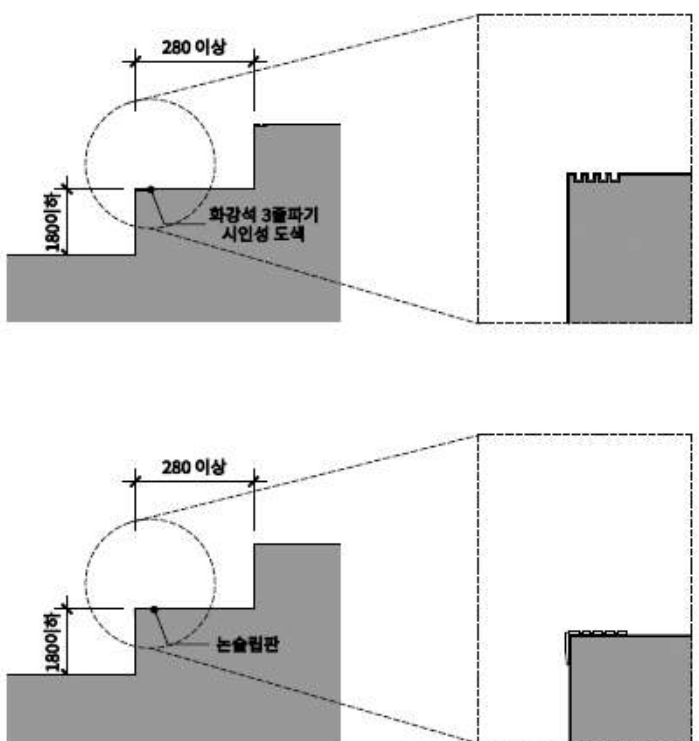
2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	바닥 마감	평가항목 점수
최우수	계단 전체의 바닥표면이 전혀 미끄럽지 않은 재질로 평탄하게 마감발디딤 부분은 촉각 혹은 시각적인 재료를 사용하여 잘 인지될 수 있는 것을 사용	2.0
	- 계단 전체의 바닥표면이 전혀 미끄럽지 않은 재질로 평탄하게 마감하고 발디딤 부분은 촉각 혹은 시각적인 재료를 사용하여 잘 인지될 수 있도록 설치하여야 합니다. 	
우수	계단코에 경질고무류, 줄눈 등의 미끄럼방지설비를 설치하고, 걸려 넘어질 염려 없음	1.6
	- 계단코는 미끄럼방지설비를 설치하고 걸려 넘어질 염려가 없도록 계획하여야 하며, 계단코는 시인성을 확보하는 것이 바람직합니다. ※계단코는 시인성을 확보하여야 하며, 줄눈 및 황동논슬립은 지양함 	

4) 산출 기준 해설

항 목	2.3.3 계단/바닥마감
적용대상	내,외부계단의 계단코
해설 상세	내,외부계단은 디딤판의 색상과 철클면의 색상이 동일하거나 재료가 동일한 경우에는 반드시 계단의 끝부분에 시인성 확보 조치(설비 등)를 하여야 함
계단코	



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
기준층 평면도	기준층 평면 상세도	●	●
계단 상세도 (미끄럼방지설비 설치 상세도 포함)	계단 바닥 마감 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제8호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	2	내부시설	
평가범주	2.3	계단	
평가항목	2.3.4	손잡이	
■ 세부평가기준			
평가목적	계단 손잡이를 평가하여 지탱하는 힘이 약한 장애인 등 다양한 이용자가 손잡이에 지탱하여 계단을 이동하거나, 시각장애인이 손잡이를 잡고 이동할 수 있도록 적절한 높이 및 형태로 손잡이를 설치하도록 함		
평가방법	계단 양측면 연속된 손잡이의 높이 및 굵기로 평가		
배 점	2점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 계단 손잡이의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	손잡이	평가항목 점수
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 차잡지 않고 미끄럽지 않은 재질 사용	2.0
	우 수	연속손잡이 1단 설치 주변으로부터 쉽게 구분 가능 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 충수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착	1.6
	- 계단의 손잡이는 설치 높이 0.8m~0.9m, 굵기 3.2cm~3.8cm 규정에 적합한 손잡이를 설치하여야 함 - 2층으로 설치하는 경우에는 위쪽 손잡이는 0.85m내외, 아래쪽 손잡이는 0.65m내외로 하여야 함 - 손잡이를 설치하더라도 규정에 적합하지 않으면 평가등급을 받을 수 없음 - 어린이관련시설인 경우에는 연속손잡이 설치 높이는 0.65m내외에 설치되어야만 최우수로 평가함		
■ 제출서류			
제출서류	예비 인증	- 기준층 평면도 - 계단 상세도 - 계단 손잡이 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	- 예비인증시와 동일	



1) 산출기준 기본사항

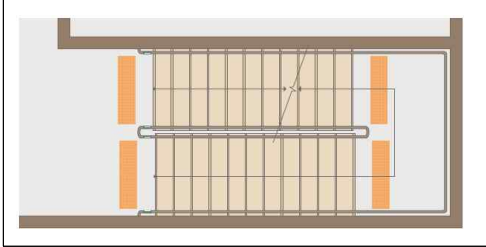
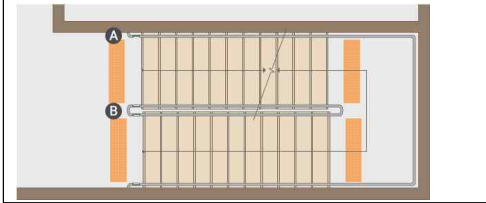
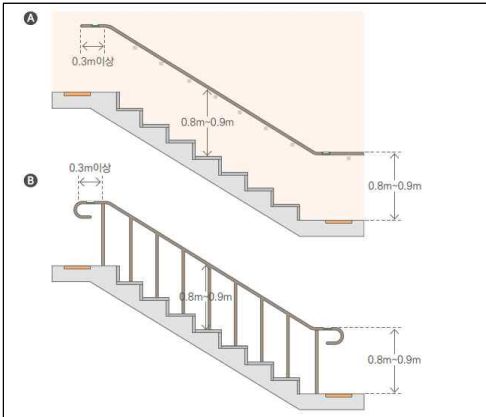
- (1) 계단의 손잡이는 설치 높이 0.8m~0.9m, 굵기는 3.2cm~3.8cm, 벽면에서 5cm이상 이격하여 규정에 적합한 손잡이를 설치하여야 함
- (2) 계단의 양측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 함
- (3) 경사면에 설치된 손잡이의 끝부분에는 0.3m 이상의 수평손잡이를 설치하여야 함
- (4) 2중으로 설치하는 경우에는 위쪽 손잡이는 0.85m내외, 아래쪽 손잡이는 0.65m내외로 설치하여야 함
- (5) 어린이관련시설인 경우에는 연속손잡이 설치 높이는 0.65m내외에 추가로 설치하여야 함
- (6) 방화문 등의 설치로 손잡이를 연속하여 설치할 수 없는 경우에는 방화문 등의 설치에 소요되는 부분에 한하여 손잡이 설치 제외 가능함

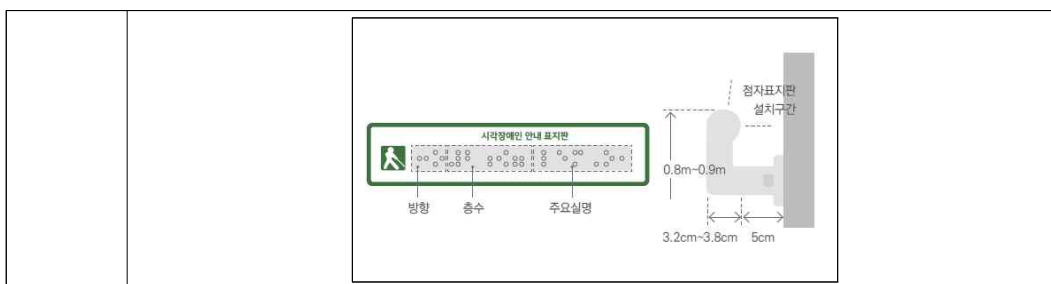
2) 용어 해설

용어	해설
내외	2단 손잡이의 하단부 손잡이는 1단 손잡이의 설치위치에 따라 그 높이가 상이하게 설치될 수 있으므로 1단 손잡이 설치 후 65cm위치에 설치되어야 함을 말한다.

3) 산출 순서 및 방법

구분	손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 차갑지 않고 미끄럽지 않은 재질 사용	2.0
	- 계단 손잡이는 주변으로부터 쉽게 구분 가능하여야 하며 시작과 끝부분에는 층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착하여야 합니다. 손잡이는 차갑지 않고 미끄럽지 않은 재질을 사용하여야 합니다.	

		
	연속손잡이 1단 설치 주변으로부터 쉽게 구분 가능 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착	1.6
우 수	－ 계단 손잡이는 주변으로부터 쉽게 구분 가능하여야 하며 시작과 끝부분에는 층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착하여야 합니다.  － 계단 손잡이는 0.8m~0.9m거기 높이로 연속하여 설치하고 손잡이의 끝부분에는 0.3m 이상의 수평손잡이를 설치하여야 합니다.  ※ 손잡이 이격거리는 벽면으로부터 5cm이상 이격하고 높이는 0.8m~0.9m사이에 설치하여야 함 ※ 어린이관련시설인 경우에는 연속손잡이 설치 높이는 0.65m내외에도 설치되어야 최우수로 평가함 ※ 손잡이 끝부분에는 0.3m 이상의 수평손잡이를 설치하여야 함	



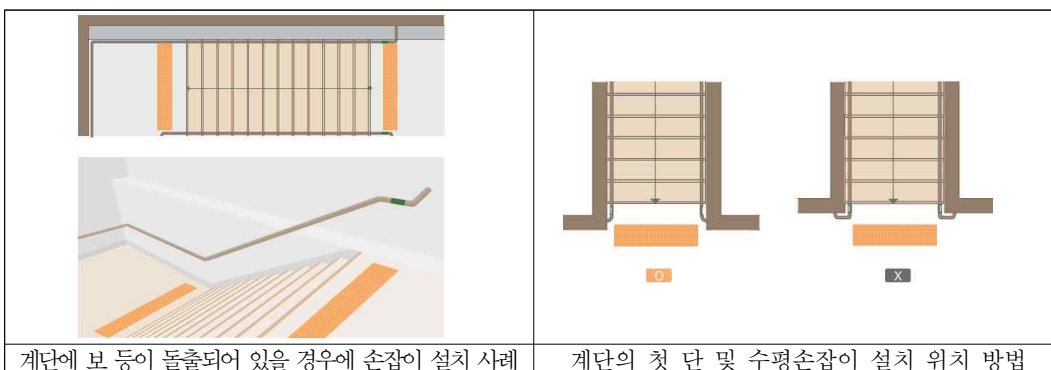
※ 기타사항

(1) 계단에 보 등이 돌출되어 있을 경우에 손잡이 설치 사례

- 계단에 보 등 돌출부분으로 인하여 손잡이가 굴절될 경우에는 손잡이를 직성화하여 연속되도록 설치하여야 합니다.

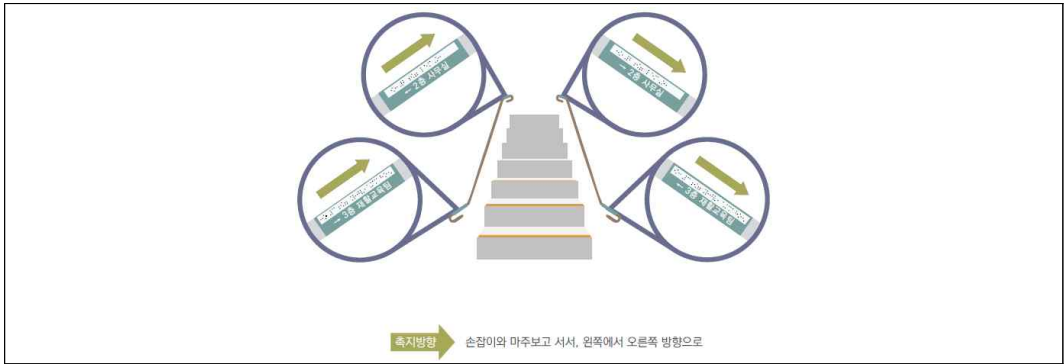
(2) 계단의 첫 단 및 수평손잡이 설치 위치 방법

- 손잡이 시작되는 지점과 끝나는 지점에는 0.3m이상의 수평손잡이를 설치하여야 하고, 계단의 시작과 끝지점을 고려하여 수평손잡이가 복도의 보행장애물이 되지 않도록 계획하여야 합니다.



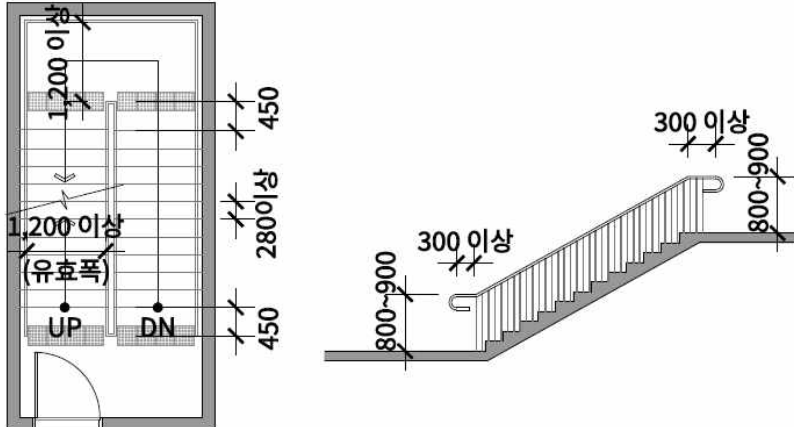
(3) 계단 점자표지판 설치방법

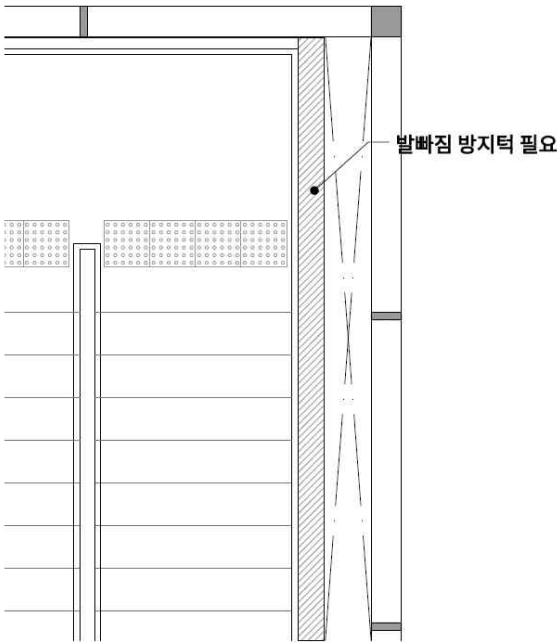
- 손잡이 시작되는 지점과 끝나는 지점에는 0.3m이상의 수평손잡이를 설치하여야 하고, 계단의 시작과 끝지점을 고려하여 수평손잡이가 복도의 보행장애물이 되지 않도록 계획하여야 합니다.



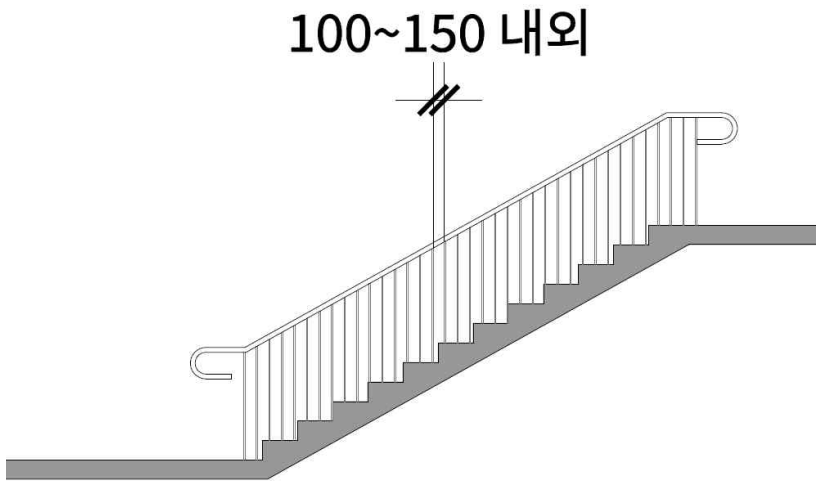


4) 산출 기준 해설

항 목	2.3.4 손잡이
적용대상	계단실
해설 상세	계단의 손잡이는 경사진 손잡이의 끝부분의 수평손잡이가 300mm 이상이 되도록 계획하여야 함 수평손잡이는 둥글게 말아 옷 소매 등이 끼이지 않도록 계획한 구간 등을 제외한 순수 수평 구간을 300mm 이상 확보할 수 있도록 계획하여야 함
계단실	 ※ 계단에 수평손잡이를 300mm 이상 설치할 경우 - 계단의 끝 부분에서 손잡이의 끝 부분까지의 거리는 손잡이 높이 등을 고려할 때 약 450mm 내외로 시공되는 것이 일반적임 - 이때, 시공(손잡이 높이가 달라질 우려가 있음)에 유의하여 설치하여야 함 - 다만, 도면 표기상 450mm를 측정하거나 과도하게 평가 하지 아니함

항 목	2.3.4 계단/손잡이
적용대상	계단실 디딤판구간에 창호설치구간
해설 상세	계단실의 창호 및 커튼월구간에 발이 빠지지 않도록 발빠짐 방지턱 설치하거나, 난간간격을 10cm이하로 설치하여 추락방지에방
계단 단차	



항 목	2.3.4 손잡이
적용대상	계단 손잡이의 수직난간 살간격
해설 상세	계단 손잡이의 수직난간 설치시 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제18조(난간)의 설치기준에 준하여 설치하여야 함 난간의 간살의 간격 설치 기준 참조
손잡이	 100~150 내외

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
기준층 평면도	기준층 평면 상세도	●	●
계단 상세도	각 층 계단 상세도	●	●
계단 손잡이 설치 상세도	계단 손잡이 설치 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호, 제8호
- 주택건설기준 등에 관한 규정 제18조



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.3	계단
평가항목	2.3.5	점형블록
■ 세부평가기준		
평가목적	계단의 점형블록을 평가하여 시각장애인 및 노인 등 시력에 어려움을 겪는 사용자들이 발바닥 촉감으로 계단이 시작되고 끝남을 인지할 수 있도록 적절한 경고블록을 설치하도록 함	
평가방법	계단의 시작과 끝지점의 점형블록 설치 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 계단의 점형블록 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	점형블록
	최우수	계단참을 포함하여 계단의 시작과 끝지점에 표준형 점형블록 설치
	우수	계단참을 포함하여 계단의 시작과 끝지점에 바닥 재질 변화를 통한 경고표시 설치
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 기준층 평면도 - 계단 상세도 - 계단 경고블록 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(계단 점형블록 설치 사진 첨부)

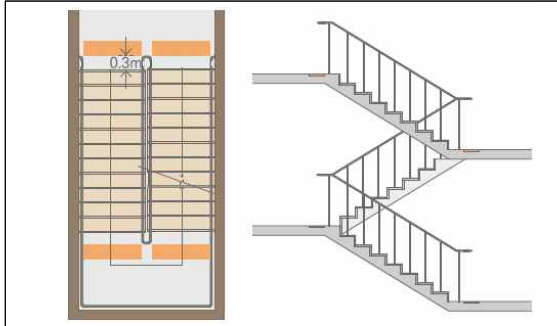
1) 산출기준 기본사항

- (1) 건물 내 모든 계단은 계단참을 포함하여 계단이 시작되는 지점과 끝나는 지점의 0.3m 전면에 계단의 폭만큼 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 함

2) 용어 해설

- － 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

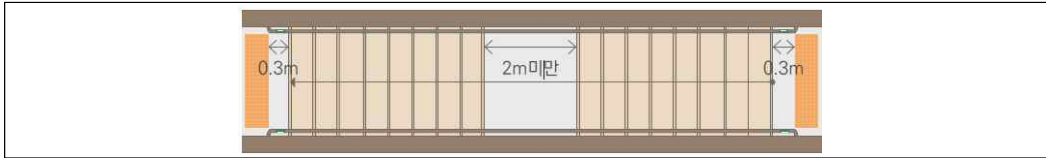
구분	점형블록	평가항목 점수
최우수	계단참을 포함하여 계단의 시작과 끝지점에 표준형 점형블록 설치	2.0
	－ 계단참을 포함하여 계단의 시작과 끝지점의 0.3m 전면에 계단 폭만큼 점형블록을 매립하여 설치하여야 합니다. ※ 계단참을 포함하여 계단의 시작과 끝지점의 0.3m 전면에 계단 폭만큼 점형블록을 매립하여 설치하여야 합니다. 	
우수	계단참을 포함하여 계단의 시작과 끝지점에 바닥 재질 변화를 통한 경고표시 설치	1.6



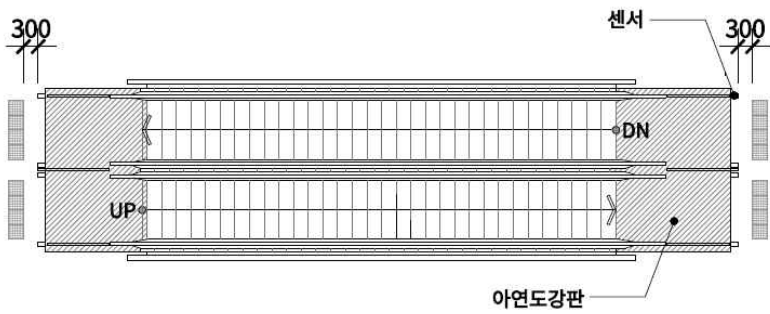
※ 기타사항

(1) 직선형 계단

- 직선형 계단의 중간참의 길이가 2m 미만인 경우에는 중간참부분에 점형블록 설치
치를 생략할 수 있습니다.



4) 산출 기준 해설

항 목	2.3.5 계단/점형블록
적용대상	에스컬레이터의 수평구간의 점형블럭설치, 손잡이, 점자표지판 부착
해설 상세	－ 계단 이외의 수직이동 설비 중 에스컬레이터가 설치될 경우 점자블록 등의 편의시설은 아래의 기준을 참고하여 설치 1. 에스컬레이터는 반대방향으로 진입시에 경고음,음성이 출력되는 형태로 설치하여야 함 2. 점형블록은 역방향 진입방지 센서가 설치된 경우 센서에서 300mm이격하여 3장설치 하거나 센서가 설치되지 아니한 경우에는 아연도 강판(이질재료 설치구간)에서 300mm이격하여 설치 3. 손잡이는 연속적으로 설치하고, 점자표지판을 부착하여야 함
에스컬레이터	



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각층 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
계단 상세도	각 층 계단 상세도	●	●
계단 경고블록 설치 상세도	계단 경고블록 설치 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제8호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.4	경사로
평가항목	2.4.1	유효폭
■ 세부평가기준		
평가목적	경사로의 유효폭을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 경사로를 이동하는데 불편함이 없는 적절한 유효폭을 확보하도록 함	
평가방법	경사로 유효폭 확보 정도 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 경사로 유효폭의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	유효폭
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 경사로의 유효폭이 1.5m이상 확보
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 5cm이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치
	일 반	경사로의 유효폭이 1.2m이상
- 경사로의 유효폭은 추락방지턱으로부터 반대편 벽면까지의 거리로 측정함		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 기준층 평면도 - 경사로 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(경사로 사진 첨부)



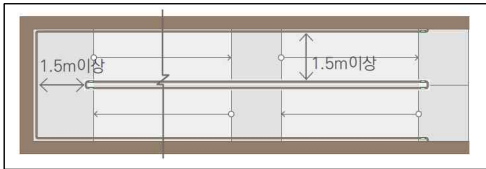
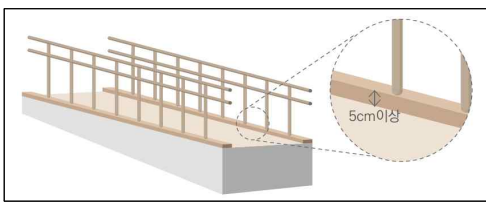
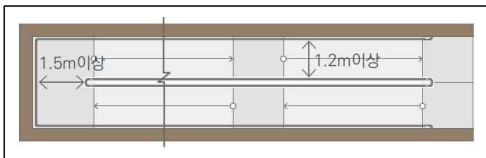
1) 산출기준 기본사항

- (1) 유효폭은 경사로의 가장 좁은 부분의 너비로 측정함
- (2) 경사로의 굴절부분 및 참에 1.5m×1.5m이상의 수평면으로 된 활동공간을 확보하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 경사로의 유효폭이 1.5m이상 확보	3.0
	경사로의 양측면에는 5cm이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치하고 휠체어사용자의 회전이 가능하도록 경사로의 유효폭을 1.5m이상 확보하여야 합니다. 	
우수	일반의 조건을 만족하며, 5cm이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치	2.4
	경사로의 유효폭은 1.2m이상 확보하고 양측면에는 휠체어의 바퀴가 경사로 밖으로 미끄러져 나가지 않도록 5cm이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치하여야 합니다. 	
일반	경사로의 유효폭이 1.2m이상	2.1
	경사로의 순수 통행이 가능한 유효폭은 1.2m이상 계획하여야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
기준층 평면도	기준층 평면 상세도	●	●
경사로 상세도	경사로 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제12호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.4	경사로
평가항목	2.4.2	기울기
■ 세부평가기준		
평가목적	경사로의 기울기를 평가하여 휠체어사용자가 안전하게 층간 이동이 가능하도록 하며, 노약자나 임산부 등 다양한 이용자가 편리하게 이동 가능하도록 함	
평가방법	경사로의 기울기 정도 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 경사로의 기울기 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	기울기
	최우수	1/18(5.56%/3.18°)이하로 설치하고, 횡단구배가 없음
	우 수	1/12(8.33%/4.76°)이하로 설치하고, 횡단구배가 없음
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 경사로 상세도(단면도 포함) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

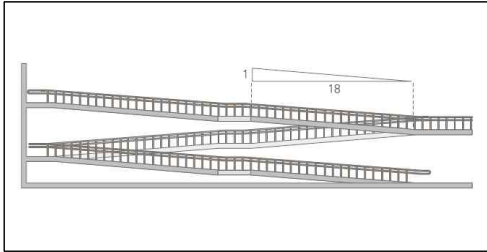
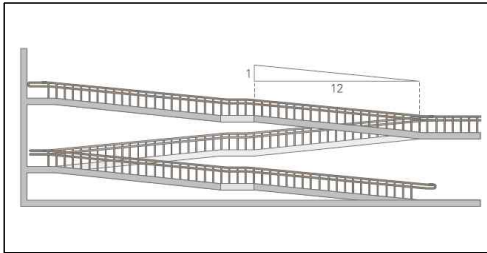
1) 산출기준 기본사항

(1) 경사로에 횡단구배가 발생하지 않도록 설치하여야 함

2) 용어 해설

용어	해설
경사로 기울기	경사로의 기울기는 1/A의 형식으로 말하며, 1의 높이를 해소하기 위해 A의 거리가 필요함을 나타낸다.

3) 산출 순서 및 방법

구분	단차	평가항목 점수
최우수	1/18(5.56%/3.18°)이하로 설치하고, 횡단구배가 없음	3.0
	－ 경사로 기울기는 1/18(5.56%/3.18°)이하로 설치하고, 횡단구배가 없도록 설치하여야 합니다. 	
우수	1/12(8.33%/4.76°)이하로 설치하고, 횡단구배가 없음	2.4
	－ 경사로 기울기는 1/12(8.33%/4.76°)이하로 설치하고, 횡단구배가 없도록 설치하여야 합니다. 	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
경사로 상세도 (단면도 포함)	경사로 상세도(단면도 포함)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제12호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.4	경사로
평가항목	2.4.3	바닥 마감
■ 세부평가기준		
평가목적	경사로의 마감 상태를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 경사로를 이용하여 층간 이동이 가능하도록 함	
평가방법	미끄러짐이 적은 바닥 재질 및 마감의 평탄한 정도와 미끄러짐 정도의 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 경사로 마감의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	바닥 마감
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 충격은 흡수하고 울림이 적은 재료 사용
	우 수	미끄러짐 방지용 타일을 사용하고, 걸려 넘어질 염려 없음
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 경사로 상세도 - 바닥 마감 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(경사로 바닥 사진 첨부)



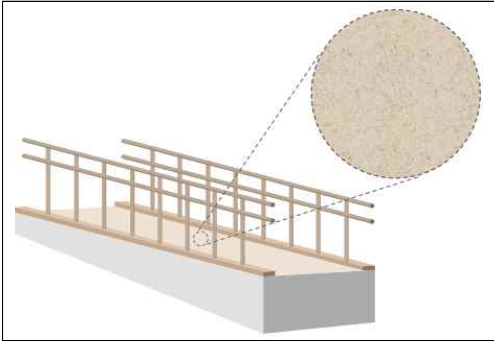
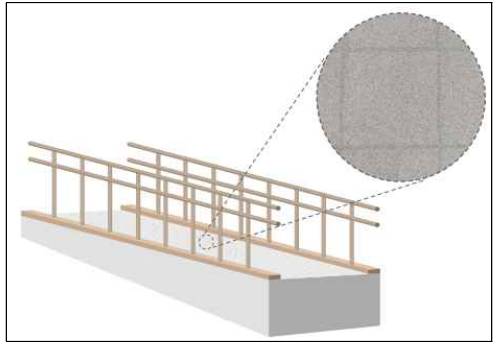
1) 산출기준 기본사항

- (1) 경사로의 바닥표면은 미끄럽지 않은 재질로 계획하고 평탄하게 마감하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	바닥 마감	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 충격은 흡수하고 울림이 적은 재료 사용	2.0
	- 경사로의 바닥마감은 미끄럽지 않고 걸려넘어지지 않도록 평탄하게 계획하고 충격을 흡수하며 울림이 적은 재료를 사용하여야 합니다. 	
우수	미끄럼 방지용 타일을 사용하고, 걸려 넘어질 염려 없음	1.6
	- 경사로의 바닥마감은 미끄럽지 않고 걸려넘어지지 않도록 평탄하게 계획하고 충격을 흡수하며 울림이 적은 재료를 사용하여야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
경사로 상세도	경사로 상세도(단면도 포함)	●	●
바닥 마감 계획 상세도	경사로 바닥 마감 계획 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제12호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.4	경사로
평가항목	2.4.4	활동공간 및 휴식참
■ 세부평가기준		
평가목적	경사로의 활동공간을 평가하여 휠체어사용자가 이동하고 회전하는데 어려움이 없도록 적절한 전면 활동공간을 확보하도록 함	
평가방법	경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 휴식참에 활동공간 확보 여부 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 경사로 활동공간 및 휴식참의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	활동공간 및 휴식참
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 휠체어의 벽면충돌에 따른 충격을 완화하기 위하여 벽에 충격방지용 매트를 부착
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 양측면에 휠체어바퀴가 경사로 밖으로 미끄러져 나가지 아니하도록 5cm이상의 추락방지턱 또는 측벽 설치
	일 반	바닥면으로부터 높이0.75m 이내마다 수평면으로 된 1.5m이상을 휴식참 설치, 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5m×1.5m이상의 활동공간 확보
- 경사로의 굴절부분 및 참에 1.5m×1.5m이상의 수평면으로 된 활동공간을 두는 것은 휴식공간이자 상행과 하행의 휠체어가 교행할 수 있도록 방향전환하기 위함 - 단, 직선형 경사로 참의 폭은 경사로 폭으로 평가 가능함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 경사로 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

1) 산출기준 기본사항

- (1) 경사로의 굴절부분 및 참에 1.5mX1.5m이상의 수평면으로 된 활동공간을 확보하여야 함
- (2) 직선형 경사로 참의 폭은 경사로 폭으로 평가 가능함

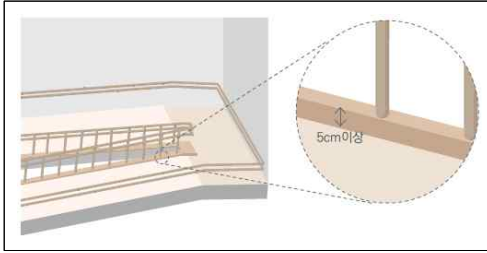
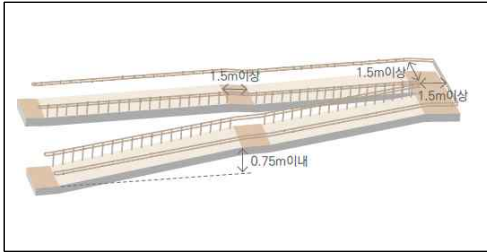
2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	활동공간 및 휴식참	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 휠체어의 벽면충돌에 따른 충격을 완화하기 위하여 벽에 충격방지용 매트를 부착	2.0
	- 바닥면으로부터 높이 0.75m 이내마다 1.5m이상 수평면으로 확보된 휴식참을 설치하여야 합니다. - 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5m X 1.5m이상의 수평면으로 된 활동공간을 확보하여야 합니다. - 양측면에 휠체어의 바퀴가 경사로 밖으로 미끄러져 나가지 않도록 5cm이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치하여야 합니다. - 휠체어의 벽면 충돌에 따른 충격을 완화하기 위하여 벽에 충격방지용 매트를 설치하여야 합니다.	



우 수	우수의 조건을 만족하며, 휠체어의 벽면충돌에 따른 충격을 완화하기 위하여 벽에 충격방지용 매트를 부착 - 바닥면으로부터 높이 0.75m 이내마다 1.5m이상 수평면으로 확보된 휴식참을 설치하여야 합니다. - 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5m X 1.5m이상의 수평면으로 된 활동공간을 확보하여야 합니다. - 양측면에 휠체어의 바퀴가 경사로 밖으로 미끄러져 나가지 않도록 5cm이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치하여야 합니다. 	1.6
일 반	바닥면으로부터 높이 0.75m 이내마다 수평면으로 된 1.5m이상을 휴식참 설치, 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5m×1.5m이상의 활동공간 확보 - 바닥면으로부터 높이 0.75m 이내마다 1.5m이상 수평면으로 확보된 휴식참을 설치하여야 합니다. - 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5m X 1.5m이상의 수평면으로 된 활동공간을 확보하여야 합니다. 	1.4

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
경사로 상세도	경사로 상세도(단면도 포함)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제12호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.4	경사로
평가항목	2.4.5	손잡이
■ 세부평가기준		
평가목적	경사로 손잡이를 평가하여 지탱하는 힘이 약한 장애인 등 다양한 이용자가 손잡이에 지탱하여 경사로를 이동하거나, 시각장애인이 손잡이를 잡고 이동할 수 있도록 적절한 높이 및 형태로 손잡이를 설치하도록 함	
평가방법	경사로의 양측면 손잡이 높이 및 굵기로 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 경사로 손잡이의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	손잡이
	최우수	우수의 기준을 만족하며, 연속손잡이 2단 설치
	우 수	일반의 기준을 만족하며, 차갑고 미끄럽지 않은 재질 사용
	일 반	연속손잡이 1단 설치 색상 및 명도차이가 명확해서 주변으로부터 쉽게 구분 가능 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 층수·위치 등을 나타내는 점자 표지판을 부착
- 경사로의 손잡이는 설치 높이 0.8m~0.9m, 굵기 3.2cm~3.8cm 규정에 적합한 손잡이를 설치하여야 함 - 2중으로 설치하는 경우에는 위쪽 손잡이는 0.85m내외, 아래쪽 손잡이는 0.65m내외로 하여야 함 - 손잡이를 설치하더라도 규정에 적합하지 않으면 평가등급을 받을 수 없음		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 경사로 상세도 - 경사로 손잡이 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(경사로 사진 첨부)

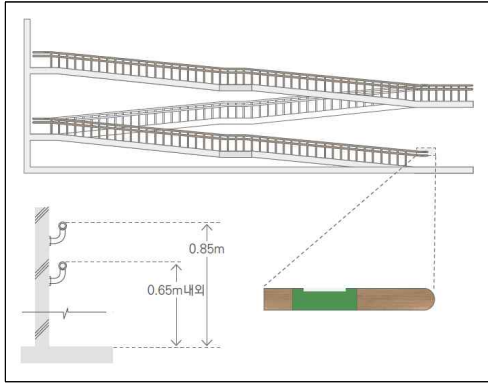
1) 산출기준 기본사항

- (1) 복도 손잡이의 설치 높이는 0.8m~0.9m, 벽에서 5cm내외로 이격, 굽기 3.2cm~3.8cm 규정에 적합한 손잡이를 연속되게 설치하여야 함
- (2) 2중으로 설치하는 경우에는 위쪽 손잡이 0.85m내외, 아래쪽 손잡이는 0.65m 내외로 설치하여야 함
- (3) 경사로 양측면에 손잡이를 연속하여 설치하여야 함
- (4) 경사로 시작과 끝부분에 수평손잡이를 0.3m 이상 연장하여 설치하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 연속손잡이 2단 설치	2.0
	－ 경사로 손잡이는 색상 및 명도차이가 명확해서 주변으로부터 쉽게 구분 가능하도록 계획하고 손잡이의 양끝부분에는 방향·층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착하여야 합니다. 손잡이는 차갑고 미끄럽지 않은 재질로 설치하여야 하며 연속손잡이를 2중으로 설치하여야 합니다. 	
우수	일반의 기준을 만족하며, 차갑고 미끄럽지 않은 재질 사용	1.6
	－ 경사로 손잡이는 색상 및 명도차이가 명확해서 주변으로부터 쉽게 구분 가능하도록 계획하고 손잡이의 양끝부분에는 방향·층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착하여야 합니다. 손잡이는 차갑고 미끄럽지 않은 재질로 설치하여야 합니다.	



일 반	연속손잡이 1단 설치 색상 및 명도차이가 명확해서 주변으로부터 쉽게 구분 가능손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착	1.4
	— 경사로 손잡이는 색상 및 명도차이가 명확해서 주변으로부터 쉽게 구분 가능하도록 계획하고 손잡이의 양끝부분에는 방향·층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착하여야 합니다.	
	※손잡이 이격거리는 벽면으로부터 5cm이상 이격하고 높이는 0.8m~0.9m사이에 설치하여야 함 ※손잡이 끝부분에는 0.3m 이상의 수평손잡이를 설치하여야 함	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
경사로 상세도	경사로 상세도(단면도 포함)	●	●
경사로 손잡이 상세도	경사로 손잡이 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호, 제12호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.5	승강기
평가항목	2.5.1	전면활동공간
■ 세부평가기준		
평가목적	승강기 전면활동공간을 평가하여 승강기를 이용하는데 휠체어사용자가 회전하거나 이동하는데 어려움이 없도록 적절한 전면 활동공간을 확보하여 불편함이 없도록 함	
평가방법	승강기 및 리프트 전면활동공간 확보 정도 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 승강기의 전면활동공간 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	전면활동공간
	최우수	전면에 1.5m×1.5m이상의 활동공간 확보
	우 수	전면에 1.4m×1.4m이상의 활동공간 확보
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 기준층 평면도 - 승강기 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(승강기 사진 첨부)

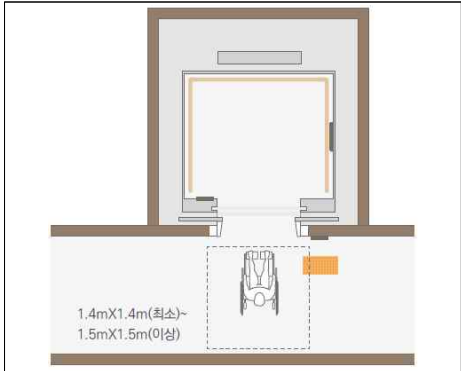
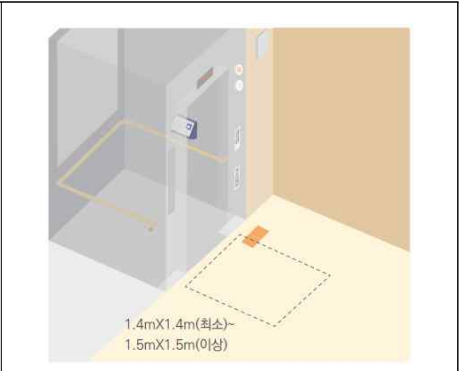
1) 산출기준 기본사항

- (1) 장애인용 승강기는 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하되, 가급적 출입구와 가까운 위치에 설치하여야 함

2) 용어 해설

- － 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	전면활동공간	평가항목 점수
최우수	전면에 1.5m×1.5m이상의 활동공간 확보	2.0
우 수	전면에 1.4m×1.4m이상의 활동공간 확보 － 승강기 전면에 1.4mX1.4m이상의 활동공간을 확보하여야 합니다.  	1.6



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
기준층 평면도	기준층 평면 상세도	●	●
승강기 상세도	승강기 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.5	승강기
평가항목	2.5.2	통과 유효폭
■ 세부평가기준		
평가목적	승강기 통과 유효폭을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 승강기를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 유효폭을 확보하도록 함	
평가방법	승강기 출입문의 유효통과폭 정도 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 승강기 통과 유효폭의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	통과 유효폭
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 통과 유효폭 1.2m이상
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 통과 유효폭 1.0m이상
	일 반	통과 유효폭 0.8m이상, 승강장바닥과 승강기바닥의 틈은 3cm이하, 되열림장치를 설치
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 기준층 평면도 - 승강기 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(승강기 사진 첨부)



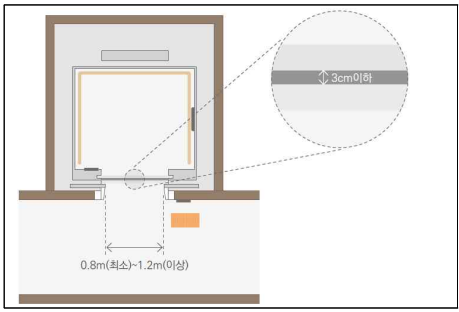
1) 산출기준 기본사항

- (1) 승강장바닥과 승강기바닥의 틈은 3cm이하로 하여야 함
- (2) 출입문의 통과유효폭은 0.8m이상으로 하여야 함
- (3) 광감지식개폐장치를 설치하는 경우에는 바닥면으로부터 0.3m에서 1.4m 이내의 물체를 감지할 수 있도록 하여야 함
- (4) 사람이나 물체가 승강기문의 중간에 끼었을 경우 문의 작동이 자동적으로 멈추고 다시 열리는 되열림장치를 설치하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	통과 유효폭	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 통과 유효폭 1.2m이상	2.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 통과 유효폭 1.0m이상	1.6
일 반	통과 유효폭 0.8m이상, 승강장바닥과 승강기바닥의 틈은 3cm이하, 되열림장치를 설치	1.4
	- 출입문의 통과유효폭은 0.8m이상 확보하여야하고 승강장바닥과 승강기바닥의 틈은 3cm이하로 휠체어의 바퀴 등 빠짐이 발생되지 않도록 계획하여야 합니다. - 사람이나 물체가 승강기문의 중간에 끼었을 경우 문의 작동이 자동적으로 멈추고 다시 열릴 수 있도록 되열림장치를 설치하여야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
기준층 평면도	기준층 평면 상세도	●	●
승강기 상세도	승강기 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.5	승강기
평가항목	2.5.3	유효바닥면적
■ 세부평가기준		
평가목적	승강기 내부 유효바닥면적을 평가하여 휠체어사용자가 승강기 내부에서 회전하거나 승강기를 이용하는데 불편함이 없도록 승강기 내부의 적절한 유효바닥면적을 확보하도록 함	
평가방법	승강기 내부의 유효바닥면적 정도 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 승강기의 유효바닥면적 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	유효바닥면적
	최우수	폭 1.6m이상, 깊이 1.4m이상
	우 수	폭 1.6m이상, 깊이 1.35m이상
- 다만, 기존 건축물 인증의 경우 구조상의 사유로 승강기 폭 1.1m이상, 깊이 1.35m 이상이며 승강기내부의 후면에는 출입문의 개폐여부를 확인할 수 있는 견고한 재질의 거울 등을 부착할 경우 우수로 평가 가능함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 기준층 평면도 - 승강기 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

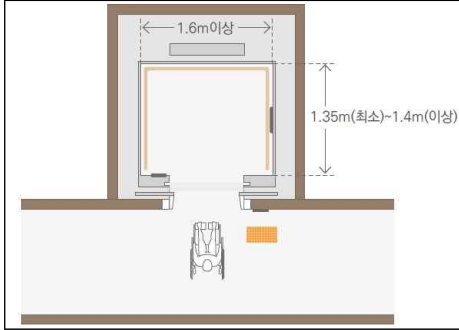
1) 산출기준 기본사항

(1) 승강기 내부에서 휠체어사용자가 180도 회전이 가능하도록 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	유효바닥면적	평가항목 점수
최우수	폭 1.6m이상, 깊이 1.4m이상	2.0
우 수	폭 1.6m이상, 깊이 1.35m이상 1.6 - 휠체어사용자가 승강기 내부에서 이용하는데 불편함이 없도록 폭1.6m이상, 깊이 1.35m 이상 유효바닥면적을 확보하여야 합니다. 	

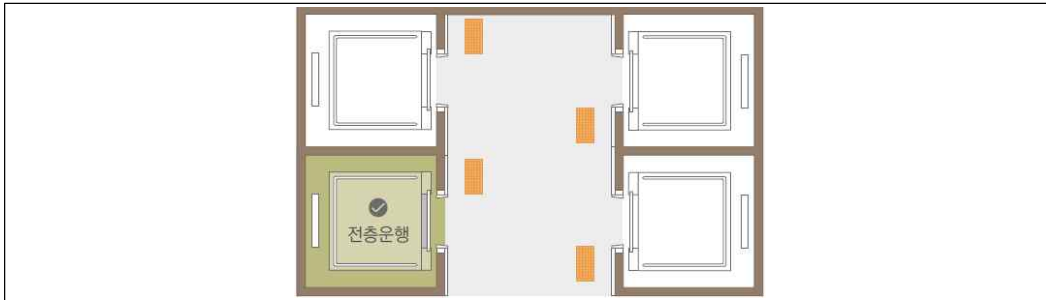


※ 기타사항

(1) 장애인용승강기 운용

- 승강기가 2대 이상 설치되는 경우 1대 이상은 반드시 전층 운행이 가능하도록 계획하여야 합니다.

※ 운행하는 층수가 다른 여러 대의 승강기가 한 곳에 설치되어 있는 경우 승강기별 운행 층수 정보를 점자 및 글자로 표기하여야 함



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
기준층 평면도	기준층 평면 상세도	●	●
승강기 상세도	승강기 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	2	내부시설	
평가범주	2.5	승강기	
평가항목	2.5.4	이용자 조작설비	
■ 세부평가기준			
평가목적	승강기 이용자 조작설비를 평가하여 장애인 또는 노약자 등 다양한 사용자가 승강기 이용을 위해 조작설비를 사용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 이용자 조작설비를 적절한 높이에 설치하도록 함		
평가방법	내·외부 조작설비 형태 및 설치 높이로 평가		
배 점	3점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 승강기의 이용자 조작설비 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	● 세부항목 - 외부 조작설비		
	구분	외부 조작설비	평가항목 점수
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 성인 및 시각장애인용(1.5m, 점자표시 포함), 어린이 및 휠체어사용자용(0.85m±5cm)으로 구분하여 설치하고, 버튼의 크기는 최소 2cm이상으로 함	1.0
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 양각형태의 버튼식을 설치하고, 버튼을 누르면 표시등이 켜짐	0.8
	일 반	설치 높이 0.8m~1.2m, 점자표시(고정식), 조작버튼전면 0.3m전방에 점형블록 설치	0.7
	● 세부항목 - 내부 가로 조작설비		
	구분	가로 조작설비	평가항목 점수
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 밀면이 25°정도 들어올려지거나 손잡이에 연결하여 설치된 형태	1.0
	우 수	양각형태의 버튼식을 설치하고, 버튼을 누르면 점멸등이 켜지고 음성으로 층수를 안내함 버튼 크기는 최소 2cm이상으로 함 수평손잡이와 겹치지 않도록 설치 높이 0.85m내외로 점자표시(고정식)하고 내부 모서리로부터 최소 0.4m 떨어져서 설치	0.8
	● 세부항목 - 내부 세로 조작설비		
	구분	세로 조작설비	평가항목 점수
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 버튼의 크기는 최소 2cm이상으로 함	1.0
	우 수	양각형태의 버튼식을 설치하고, 버튼을 누르면 점멸등이 켜지고 음성으로 층수를 안내함 버튼 크기는 최소 2cm이상으로 함 설치 높이 1.5m의 범위내 설치, 점자표시(고정식) 함	0.8
	- 조작설비의 버튼을 센서식으로 사용하면 평가등급을 받을 수 없음		
	- 토글방식의 조작설비를 설치한 경우 두 번째 눌러 취소하는 경우 취소에 대한 음성안내가 제공되어야 함		
	- 통화장치 등에는 점자표시(고정식)를 하여야 함		
■ 제출서류			
제출서류	예비 인증	- 승강기 상세도 - 승강기 내외부 입면도 - 승강기 이용자 조작설비 상세도(승강기 사양서 포함) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)	



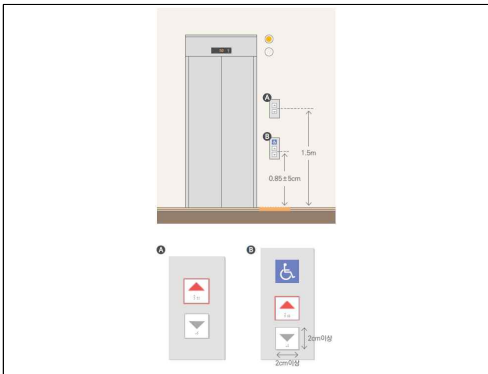
1) 산출기준 기본사항

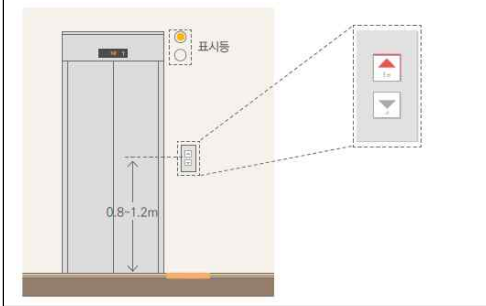
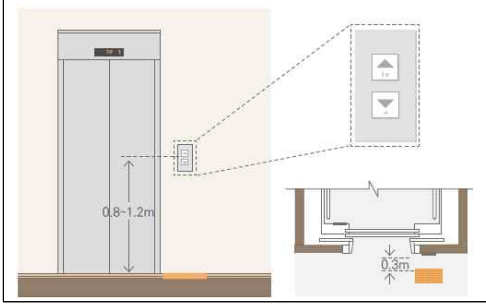
- (1) 조작설비의 버튼을 센서식으로 사용하면 평가등급을 받을 수 없음
- (2) 조작반, 통화장치 등에는 점자표시(고정식)를 하여야 함
- (3) 승강기 내부의 휠체어사용자용 조작반은 진입방향 우측면에 가로형으로 설치하여야 함
- (4) 휠체어사용자용 가로조작반은 수평손잡이와 겹치지 않도록 설치하여야 함
- (5) 토글방식의 조작설비를 설치한 경우 처음 눌렀을 때에는 점멸등이 켜지면서 선택한 층수에 대한 음성안내가, 두 번째 눌렀을 때 점멸등이 꺼지면서 취소라는 음성안내가 제공되어야 함

2) 용어 해설

— 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	외부 조작설비	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 성인 및 시각장애인용(1.5m, 점자표시 포함), 어린이 및 휠체어사용자용(0.85m±5cm)로 구분하여 설치하고, 버튼의 크기는 최소 2cm이상으로 함	1.0
	— 외부 조작설비의 설치 높이는 0.8m~1.2m 사이에 계획하고 버튼은 양각형태로 크기는 최소 2cm 이상으로 하며, 고정식 점자표지판을 설치하여야 합니다. 버튼을 누르면 표시등이 켜지고 조작버튼 전면 0.3m전방에 점형블록을 매립하여 설치하여야 합니다. 성인 및 시각장애인용으로 1.5m에 점자표시를 설치하고, 어린이 및 휠체어사용자용 0.85m내외로 구분하여 설치하여야 합니다. 	

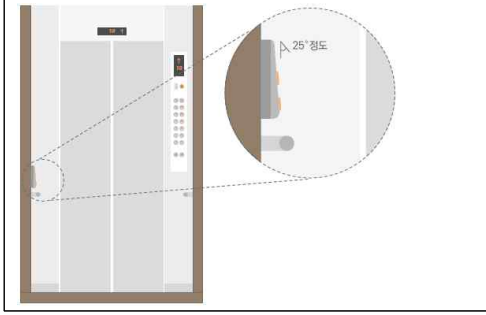
우 수	일반의 조건을 만족하며, 양각형태의 버튼식을 설치하고, 버튼을 누르면 표시등이 켜짐 － 외부 조작설비의 설치 높이는 0.8m~1.2m 사이에 계획하고 버튼은 양각형태로 하며, 고정식 점자표시를 설치하여야 합니다. 버튼을 누르면 표시등이 켜지고 조작버튼전면 0.3m전방에 점형블록을 매립하여 설치하여야 합니다. 	0.8
일 반	설치 높이 0.8m~1.2m, 점자표시(고정식), 조작버튼전면 0.3m전방에 점형블록 설치 － 외부 조작설비의 설치 높이는 0.8m~1.2m 사이에 계획하고 버튼은 양각형태로 하며, 고정식 점자표시를 설치하여야 합니다. 조작버튼전면 0.3m전방에 점형블록을 매립하여 설치하여야 합니다. 	0.7



※ 기타사항

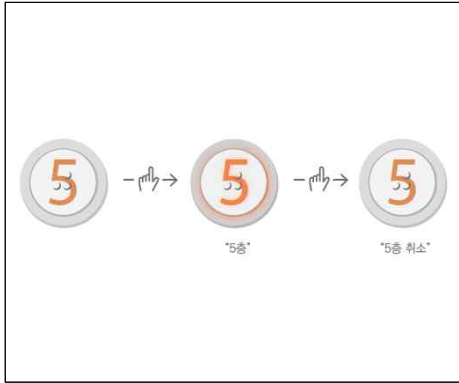
(1) 외부 조작설비 위치

- 승강기 외부 조작설비는 벽 모서리로부터 최소 0.6m이상 떨어져서 설치하여야 휠체어 사용자가 편리하게 이용 가능합니다.

구분	가로 조작설비	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 밀면이 25°정도 들어올려지거나 손잡이에 연결하여 설치된 형태	1.0
	- 내부 가로 조작설비는 내부 모서리로부터 최소 0.4m이상 이격하고 버튼은 양각형태로 크기는 최소 2cm이상으로 계획하고 수평손잡이와 간섭이 발생하지 않도록 설치 높이는 0.85m내외에 설치하여야 합니다. 버튼의 점자표시는 고정식으로 설치하고, 내부 가로 조작설비의 밀면이 25°정도 들어올려지거나 손잡이에 연결하여 설치된 형태로 계획하여야 합니다. 버튼을 누르면 점멸등이 켜지고 음성으로 층수를 안내하여야 합니다. 또한 버튼을 두 번 눌러 취소하면 “몇 층 취소”에 대한 안내음성을 제공하여야 합니다. 	
우수	양각형태의 버튼식을 설치하고, 버튼을 누르면 점멸등이 켜지고 음성으로 층수를 안내함 버튼 크기는 최소 2cm이상으로 함 수평손잡이와 겹치지 않도록 설치 높이 0.85m내외로 점자표시(고정식)하고 내부 모서리로부터 최소 0.4m 떨어져서 설치	0.8
	- 버튼을 누르면 점멸등이 켜지고 음성으로 층수를 안내하여야 합니다. 또한 버튼을 두 번 눌러 취소하면 “몇 층 취소”에 대한 안내음성을 제공하여야 합니다.  - 내부 가로 조작설비는 내부 모서리로부터 최소0.4m이상 이격하고 버튼은 양각 형태로 크기는 최소2cm이상으로 계획하여야 합니다. 수평손잡이와 간섭이 발생하지 않도록 설치 높이는 최하단 버튼 하부 기준 0.85m 내외에 설치하여야 합니다. 버튼의 점자표시는 고정식으로 설치하여야 합니다.	





구분	세로 조작설비	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 버튼의 크기는 최소 2cm이상으로 함	1.0
	- 내부 세로 조작설비의 버튼은 양각형태로 크기는 최소 2cm이상으로 계획하고 설치 높이는 0.8m이상~1.2m이하로 설치하여야 합니다. 다만, 스위치는 수가 많아 1.2m이내에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 1.4m이하까지 완화할 수 있습니다. - 버튼의 점자표시는 고정식으로 설치하고, 버튼을 누르면 점멸등이 켜지고 음성으로 층수를 안내하여야 합니다. 또한 버튼을 두 번 눌러 취소하면 “몇 층 취소”에 대한 안내음성을 제공하여야 합니다. 	
우수	양각형태의 버튼식을 설치하고, 버튼을 누르면 점멸등이 켜지고 음성으로 층수를 안내함 버튼 크기는 최소 2cm이상으로 함 설치 높이 1.5m의 범위내 설치, 점자표시(고정식) 함	0.8
	- 내부 세로 조작설비의 버튼 크기는 최소 2cm이상으로 계획하고 설치 높이는 0.8m이상~1.2m 이하로 설치하여야 합니다. 다만, 스위치는 수가 많아 1.2m이내에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 1.4m이하까지 완화할 수 있습니다. - 버튼의 점자표시는 고정식으로 설치하고, 버튼을 누르면 점멸등이 켜지고 음성으로 층수를 안내하여야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
승강기 상세도	승강기 상세도	●	●
승강기 내외부 입면도	승강기 내외부 입면도	●	●
승강기 이용자 조작설비 상세도 (승강기 사양서 포함)	승강기 이용자 조작설비 상세도(승강기 사양서 포함)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.5	승강기
평가항목	2.5.5	시각 및 청각장애인 안내장치
■ 세부평가기준		
평가목적	승강기 도착여부를 알리는 점멸등 및 음향신호장치 설치를 통하여 장애인 등 다양한 사용자가 승강기를 이용하는데 편의를 도모하고, 승강기 문자안내 및 음성안내장치를 평가하여 시각장애인 또는 청각장애인이 승강기의 진행방향, 정지 예정층, 현재의 위치 등에 관한 적절한 안내를 받을 수 있도록 함	
평가방법	승강기 및 각 층의 승강장의 시각 및 청각장애인의 안내장치 설치 여부로 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 승강기의 시각 및 청각장애인 안내장치 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	시각 및 청각장애인 안내장치
	최우수	승강장에 승강기 도착여부를 점멸등과 음성으로 안내하고, 승강기의 내부에는 승강기의 운행상황, 도착층을 표시하는 표시등 및 음성으로 안내
	우 수	승강장에 승강기 도착여부를 점멸등과 음향으로 안내하고, 승강기의 내부에는 승강기의 운행상황, 도착층을 표시하는 표시등 및 음성으로 안내
- 음향신호는 일정한 음을 말하며 음성을 육성으로 층수를 알려주는 것을 말함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 승강기 상세도 - 승강기 입면도 - 승강기 점멸 및 음향신호장치 설치 계획(승강기 사양서 포함) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

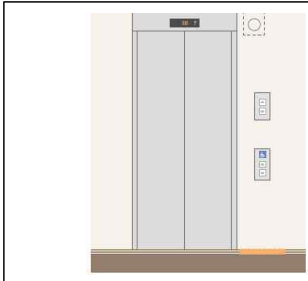
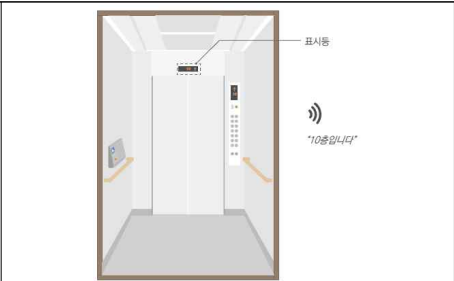
1) 산출기준 기본사항

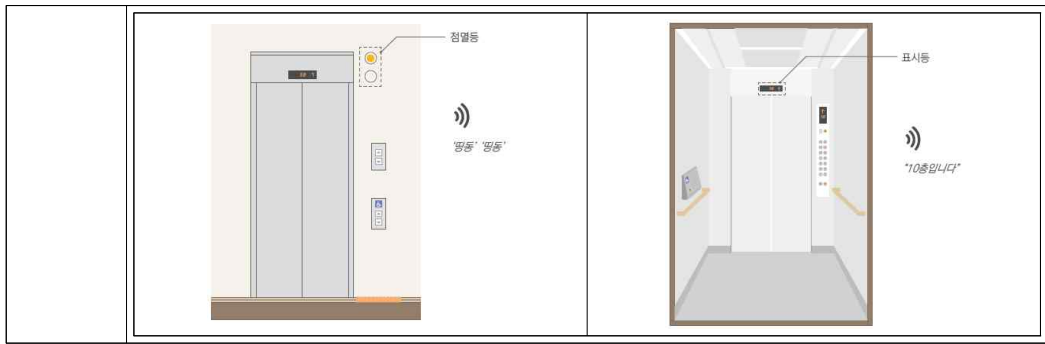
- (1) 층별로 출입구가 다른 경우에는 반드시 음성으로 출입구의 방향을 알려주어야 함
- (2) 출입구, 승강대, 조작기의 조도는 저시력인 등 장애인의 안전을 위하여 최소 150LX 이상으로 하여야 함

2) 용어 해설

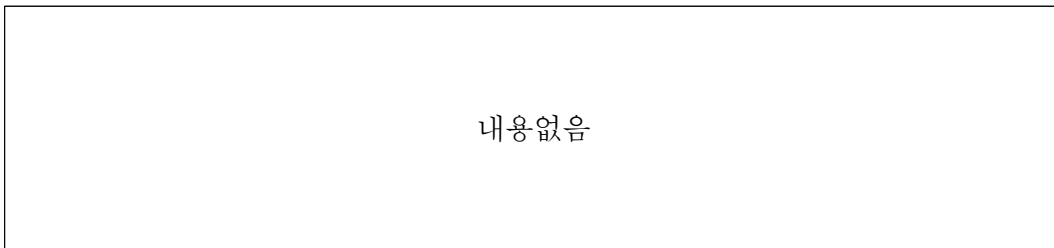
- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	시각 및 청각장애인 안내장치	평가항목 점수
최우수	승강장에 승강기 도착여부를 점멸등과 음성으로 안내하고, 승강기의 내부에는 승강기의 운행상황, 도착층을 표시하는 표시등 및 음성으로 안내 - 승강장에 승강기 도착여부를 점멸등과 음성으로 안내하고, 승강기의 내부에는 승강기의 운행상황, 도착층을 표시하는 표시등 및 음성으로 안내하여야 합니다.	2.0
	 	
우수	승강장에 승강기 도착여부를 점멸등과 음향으로 안내하고, 승강기의 내부에는 승강기의 운행상황, 도착층을 표시하는 표시등 및 음성으로 안내 - 승강장에 승강기 도착여부를 점멸등과 음향으로 안내하고, 승강기의 내부에는 승강기의 운행상황, 도착층을 표시하는 표시등 및 음성으로 안내하여야 합니다.	1.6



4) 산출 기준 해설



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
승강기 상세도	승강기 상세도	●	●
승강기 입면도	승강기 입면도	●	●
승강기 점멸 및 음향신호장치 설치 계획(승강기 사양서 포함)	승강기 점멸 및 음향신호장치 설치 계획 (승강기 사양서 포함)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.5	승강기
평가항목	2.5.6	수평손잡이
■ 세부평가기준		
평가목적	승강기 수평손잡이를 평가하여 지탱하는 힘이 부족한 장애인 등 다양한 사용자가 승강기 내부에서 연속된 수평손잡이를 잡고 승강기를 이용할 수 있도록 적절한 높이에 수평손잡이를 설치할 수 있도록 함	
평가방법	승강기 내부에 연속된 수평손잡이 설치 여부 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 승강기의 수평손잡이 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	수평 손잡이
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 차갑거나 미끄럽지 않은 재질을 사용
	우 수	수평손잡이가 높이 0.85m±5cm, 지름 3.2cm~3.8cm로 벽과 손잡이 간격 5cm내외로 설치
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 승강기 상세도 - 승강기 내부 연손 손잡이 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)



1) 산출기준 기본사항

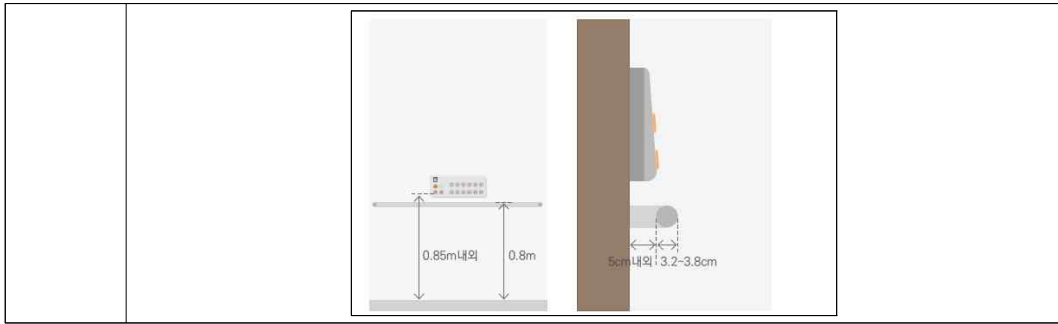
- (1) 승강기 내부 수평손잡이는 가로 조작설비와 간섭이 발생하지 않도록 설치하여야 함
- (2) 손잡이는 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 시행규칙 [별표 1] 편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준 제7호의 복도의 손잡이에 관한 규정을 적용함

2) 용어 해설

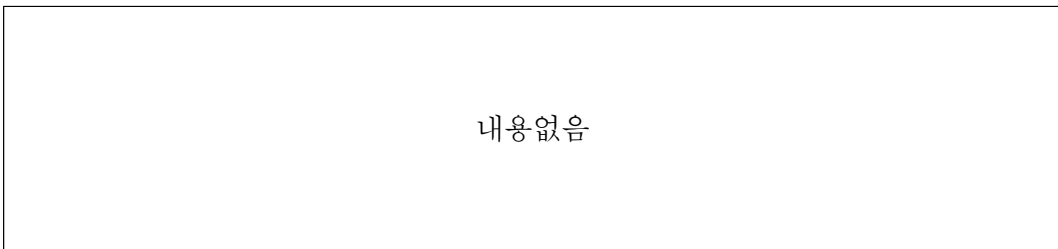
- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	수평손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 차갑거나 미끄럽지 않은 재질을 사용	2.0
	- 수평손잡이 높이는 0.85m내외로 설치하고 손잡이의 지름은 3.2cm~3.8cm, 벽과 손잡이의 간격은 5cm내외로 설치하여야 합니다. 그리고 차갑거나 미끄럽지 않은 재질을 사용하여야 합니다. 	
우수	수평손잡이가 높이 0.85m±5cm, 지름 3.2cm~3.8cm로 벽과 손잡이 간격 5cm내외로 설치	1.6
	- 수평손잡이 높이는 0.85m내외로 설치하고 손잡이의 지름은 3.2cm~3.8cm, 벽과 손잡이의 간격은 5cm내외로 설치하여야 합니다. 또한 가로 조작설비와 간섭이 발생하지 않도록 계획하여야 합니다.	



4) 산출 기준 해설



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
승강기 상세도	승강기 상세도	●	●
승강기 내부 연손 손잡이 설치 상세도	승강기 내부 연손 손잡이 설치 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호, 제9호





장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	2	내부시설
평가범주	2.5	승강기
평가항목	2.5.7	점자블록
■ 세부평가기준		
평가목적	승강기의 점형블록을 평가하여 시각장애인 및 노인 등 시력에 어려움을 겪는 사용자들이 승강기 버튼의 위치를 알 수 있도록 적절한 승강기 버튼 앞 바닥에 점형블록을 설치하도록 함	
평가방법	승강기 버튼 앞 바닥의 점형블록 설치 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 승강기의 점형블록 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	점형블록
	최우수	승강기 버튼 앞 바닥에 표준형 점형블록 설치
	우 수	승강기 버튼 앞 바닥 재질 변화를 통한 경고표시 설치
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 기준층 평면도 - 승강기 상세도 - 승강기 경고블록 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

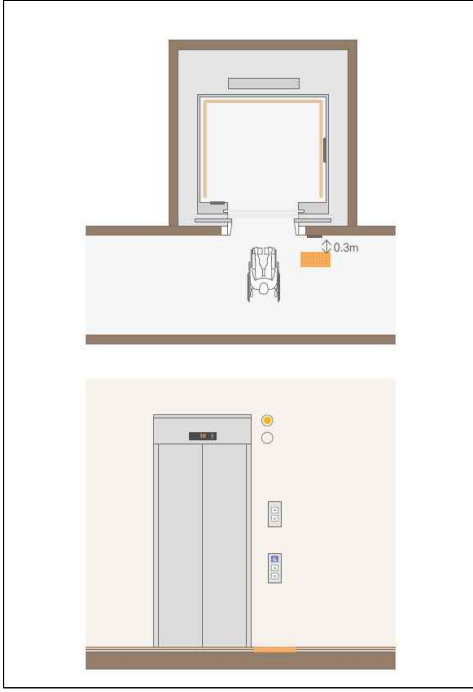
1) 산출기준 기본사항

- (1) 점자블록은 각 층의 장애인용 승강기의 호출버튼의 전면 0.3m 이격하여 바닥에 표준형 점형블록을 매립하여 설치하여야 함
- (2) 신발을 벗고 사용하는 공간에는 점자블록 생략이 가능함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	점형블록	평가항목 점수
최우수	승강기 버튼앞 바닥에 표준형 점형블록 설치	2.0
우수	승강기 버튼앞 바닥 재질 변화를 통한 경고표시 설치	1.6
	- 각 층의 장애인용 승강기의 버튼 전면 0.3m 이격하여 바닥에 표준형 점형블록을 매립하여 2장 설치하여야 합니다. 단, 신발을 벗고 사용하는 공간의 경우 점자블록이 생략 가능합니다. 	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각층 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
승강기 상세도	승강기 상세도	●	●
승강기 경고블록 설치 상세도	승강기 경고블록 설치 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.1	장애인 등이 이용 가능한 화장실
평가항목	3.1.1	장애유형별 대응 방법
■ 세부평가기준		
평가목적	장애인 등이 이용 가능한 화장실의 다양한 장애유형에 대한 대응 방법을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자의 다양한 상황에 대응할 수 있는 다목적 화장실을 설치하도록 함	
평가방법	화장실 평면구성의 장애유형별 대응 방법에 따른 평가	
배 점	10점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 장애인 등이 이용 가능한 화장실의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	장애유형별 대응 방법
	최우수	장애인 등이 이용 가능한 화장실이 1층에 설치되고 전체층수의 50% 이상 설치(장애인대변기는 남자용 및 여자용 각1개 이상 설치)
	우수	장애인 등이 이용 가능한 화장실이 1층에 설치되고 전체층수의 30% 이상 설치(장애인대변기는 남자용 및 여자용 각1개 이상 설치)
	일반	최소 1개 이상의 장애인 등이 이용 가능한 화장실 (장애인대변기는 남자용 및 여자용 각1개 이상 설치)
- 다목적화장실(가족화장실)을 설치한 경우에는 심사단의 가산 평가시 추가 배점함 ※ 전체층수는 불특정다수가 이용할 수 있는 시설이 있는 층수의 합을 말함 ※ 다목적 화장실이라함은 남녀 구분없이 설치하여 장애인뿐만 아니라 가족 혹은 보호자와 함께 사용가능한 화장실을 말함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 화장실 층별 평면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일



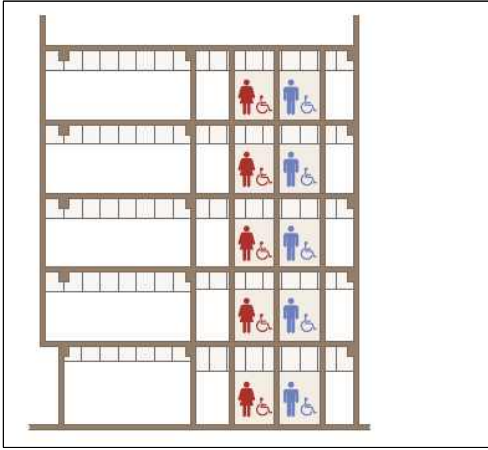
1) 산출기준 기본사항

- (1) 남·녀장애인 등이 이용 가능한 화장실을 각각 설치 후 다목적화장실(가족화장실)을 추가로 설치한 경우에는 심사단의 가산 평가시 추가 배점함
- (2) 전체층수는 불특정다수가 이용할 수 있는 시설이 있는 층수의 합을 말함
- (3) 장애인 등이 이용 가능한 화장실은 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

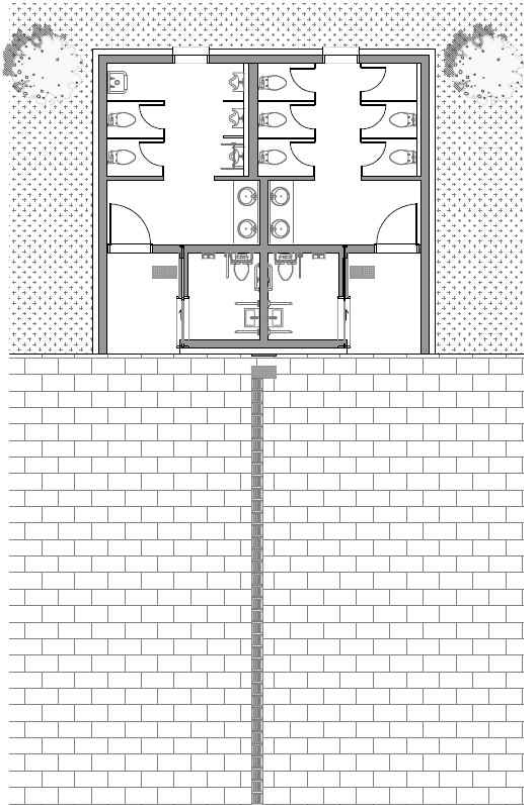
구분	장애유형별 대응 방법	평가항목 점수
최우수	장애인 등이 이용 가능한 화장실이 1층에 설치되고 전체층수의 50%이상 설치(장애인대변기는 남자용 및 여자용 각1개 이상 설치)	10.0
	- 5개층 기준 3개층 이상 남녀장애인 등이 이용 가능한 화장실을 설치하여야 합니다. ※장애인 등 이용 가능한 화장실을 1층에 의무로 설치하여야 함 	

우 수	장애인 등이 이용 가능한 화장실이 1층에 설치되고 전체층수의 30%이상 설치(장애인대변기는 남자용 및 여자용 각1개 이상 설치) － 5개층 기준 2개층 이상 남녀장애인 등이 이용 가능한 화장실을 설치하여야 합니다. ※장애인 등이 이용 가능한 화장실을 1층에 의무로 설치하여야 함	8.0
일 반	최소 1개 이상의 장애인 등이 이용 가능한 화장실 (장애인대변기는 남자용 및 여자용 각1개 이상 설치) － 5개층 기준 1개층 이상 남녀장애인 등이 이용 가능한 화장실을 설치하여야 합니다.	7.0





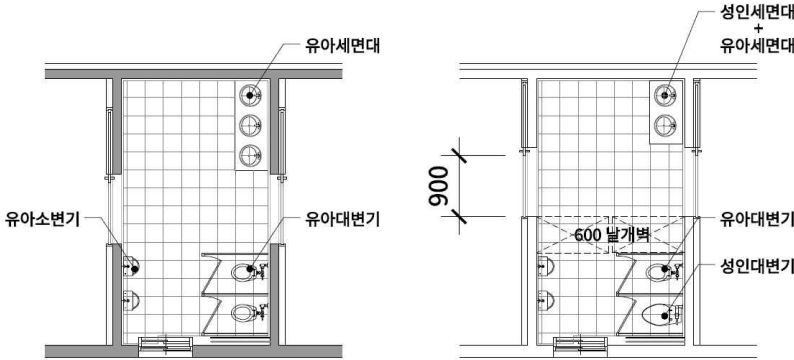
4) 산출 기준 해설

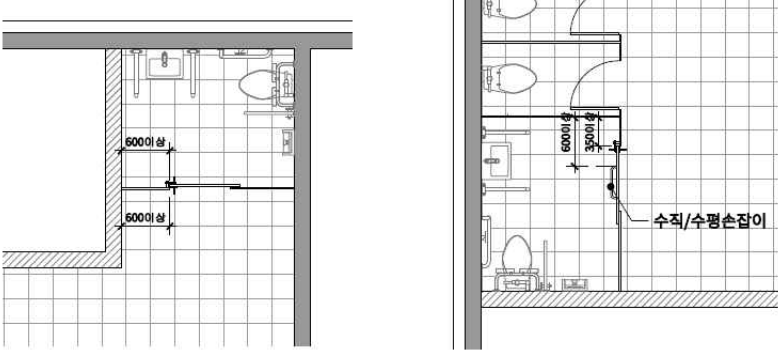
항 목	3.1.1 장애유형별 대응방법
적용대상	휠체어 사용자가 이용 가능한 화장실
해설 상세	중증 장애인의 경우 활동보조인과 함께 화장실을 이용하여야 함 특히, 활동보조인과 성이 다른 경우 일반화장실 내부에 휠체어 사용자가 이용 가능한 화장실이 있는 경우 일반화장실을 이용하는 비장애인과 성이 다른 활동보조인 모두가 불편한 상황임 - 이에 휠체어 사용자가 이용 가능한 화장실은 독립적으로 설치하는 것이 바람직함
화장실	

항 목	3.1.1 장애유형별 대응방법
적용대상	휠체어 사용자가 이용 가능한 화장실
해설 상세	다음의 용도의 건축물에는 장애인등의 이용이 가능한 화장실을 모든층에 설치하여 차별적인 요소를 제거하는 것이 바람직 함
화장실	1. 교육연구시설의 학교(초등학교, 중학교, 고등학교) 2. 공공성이 강한 공공업무시설의 청사 - 단, 공공업무시설의 청사 중 그 면적이 매우 좁아 전층 화장실의 설치가 현저히 곤란한 경우에는 인증심의위원회, 인증심사에를 통해 조정할 수 있음





항 목	3.1.1 장애유형별 대응방법
적용대상	유아용 화장실내 성인용 설치여부
해설 상세	BF인증 지표의 위생기구의 경우 성인용을 기준으로 정하고 있음 - 이에 유아용 위생기구의 경우 BF인증 범위에 해당하지 않으며, 유아용화장실로 접근하는 출입문, 단차, 활동공간 등 모든 내용을 평가하지 않음 - 다만, 유치원, 어린이집 등 유아용화장실 내에 성인용 변기를 설치하는 경우 해당 화장실은 출입문 손잡이 측면 활동공간, 세면대 접근, 단차 등 인증기준에 모두 적합하게 설치되어야 하며, 해당 화장실은 평가 대상임
장애유형별 대응방법	

항 목	3.1.1 장애인이 이용가능한 화장실
적용대상	휠체어 사용자가 이용 가능한 화장실 측면 활동공간
해설 상세	휠체어 사용자가 이용 가능한 화장실 출입문이 자동문이 아닌 미닫이문인 경우 측면 활동공간을 600mm이상 확보하여야 함 - 다만, 화장실 외부 또는 내부 중 1군데는 측면 휠체어 활동공간 600mm가 확보되어 있으나 1군데는 미확보되어 있는 경우 반드시 350mm이상 휠체어 활동공간을 확보하여야 하며, 350mm가 확보된 출입문쪽에 벽면에서 600mm이상 이격하여 가로 또는 세로형 손잡이를 설치할 경우 인정 가능함
측면활동공간	



5. 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
화장실 층별 평면도	화장실 각 층별 평면 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	3	위생시설	
평가범주	3.1	장애인 등이 이용 가능한 화장실	
평가항목	3.1.2	안내표지판	
■ 세부평가기준			
평가목적	장애인 등이 이용 가능한 화장실의 안내표지판을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자에게 화장실 내부의 위치 및 기능을 안내할 수 있도록 하고, 시각장애인이 실의 기능을 알 수 있도록 출입구(문) 옆에 점자표지판을 설치하도록 함		
평가방법	장애인 등이 이용 가능한 화장실 이용 안내표지판 설치 유무 평가		
배 점	5점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 장애인 등이 이용 가능한 화장실의 안내표지판 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	안내표지판	평가항목 점수
	최우수	우수의 기준을 만족하며, 화장실 내부의 위치 및 기능을 안내할 수 있는 축지도식 안내표지가 있음	5.0
	우수	일반의 기준을 만족하며, 점자표지 0.3m 전면에 표준형 점형블록 설치	4.0
	일반	화장실 출입구(문) 옆 벽면의 1.5m 높이에 점자표기를 포함한 남·여 구분 안내표지 있음 점자표지 0.3m 전면에 바닥재질 변화를 통한 경고 표시 설치	3.5
－ 장애인복지시설은 시각장애인이 화장실의 위치를 쉽게 알 수 있도록 하기 위하여 안내표지와 함께 음성유도장치를 설치			
■ 제출서류			
제출서류	예비인증	－ 화장실 층별 평면도 － 화장실 안내표지판 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	－ 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)	



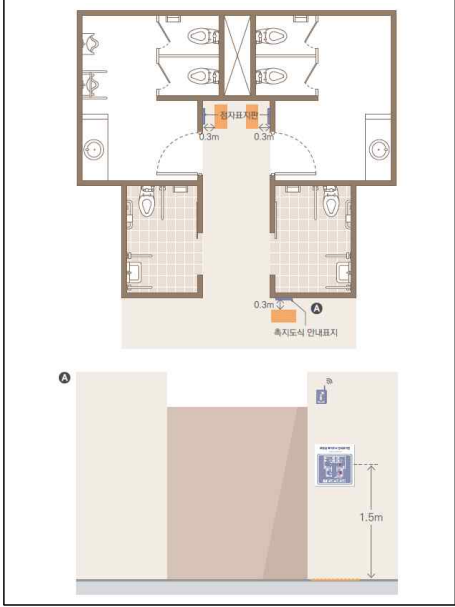
1) 산출기준 기본사항

- (1) 장애인복지시설은 시각장애인이 화장실의 위치를 쉽게 알 수 있도록 하기 위하여 안내표시와 함께 음성유도장치를 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

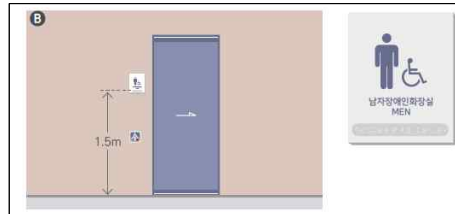
3) 산출 순서 및 방법

구분	안내표지판	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 화장실 내부의 위치 및 기능을 안내할 수 있는 촉지도식 안내표지가 있음	5.0
	- 화장실 출입구(문) 옆 벽면의 1.5m 높이에 점자표기를 포함한 남·녀 구분 안내표지판을 설치하고 점자표지 0.3m 전면에 표준형 점형블록을 설치하여야 합니다. 또한, 화장실 내부의 위치 및 기능을 안내할 수 있는 촉지도식 안내판을 설치하여야 합니다. ※ 촉지도식 안내판의 돌출된 선, 면, 점자는 손 베임을 방지하는 등 쾌적하게 촉지할 수 있도록 마감해야 하며 음각 사용을 금함 (시각장애인용 촉지안내도 SPS-KBUEWL001-5686) ※ 장애인복지시설은 안내표시와 함께 음성유도장치를 설치하여야 함  	

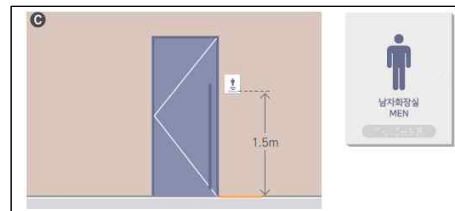
우 수	일반의 기준을 만족하며, 점자표지 0.3m 전면에 표준형 점형블록 설치	4.0
일 반	화장실 출입구(문) 옆 벽면의 1.5m 높이에 점자표지를 포함한 남·여 구분 안내표지 있음 점자표지 0.3m 전면에 바닥재질 변화를 통한 경고 표시 설치 - ㉔: 장애인 등이 이용 가능한 화장실과 일반화장실을 복도에 면한 동일한 출입구로 접근하는 경우 복도 벽면에 휠체어 접근성 마크를 포함한 안내표지판을 설치하여야 합니다. - ㉕: 복도 벽면의 1.5m 높이에 점자표지판 설치하고 0.3m 전면에 점형블록을 설치하여 다양한 사용자가 화장실의 위치를 쉽게 인지할 수 있도록 하여야 합니다. ※ 장애인복지시설은 안내표시와 함께 음성유도장치를 설치하여야 함 - ㉖: 화장실 안내표지판은 바닥면에서 1.5m 높이에 설치하고 출입문이 있는 경우 문손잡이가 있는 벽면에 설치하여야 합니다.	3.5



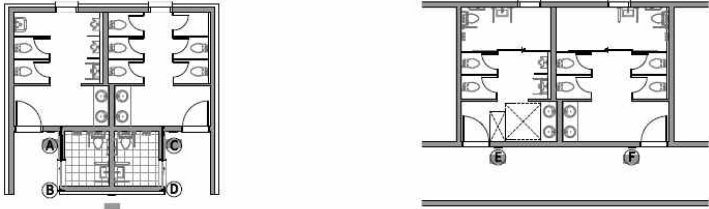
- ㉔: 화장실 안내표지판은 점자뿐만 아니라 픽토그램과 문자를 포함시켜 누구나 이용할 수 있도록 하여야 합니다.
- ㉔: 자동문의 경우 문이 열리는 측 벽면에 자동문 스위치 및 안내표지판을 설치하여야 합니다.



- ㉔: 화장실 안내표지판은 출입문 손잡이측 벽면에 바닥면에서 1.5m 높이에 설치하고 0.3m 전면에 점형블록을 설치하여야 합니다.
- ㉔: 화장실 안내표지판은 점자뿐만 아니라 픽토그램과 문자를 포함시켜 누구나 이용할 수 있도록 하여야 합니다.



4) 산출 기준 해설

항 목	3.1.2 장애인이 이용가능한 화장실/안내표지판
적용대상	화장실 안내표지판
해설 상세	1. 일반화장실의 경우: ㉠, ㉡와 같이 남, 여 픽토그램, 한글과 점자는 남자, 여자 화장실로 표기 2. 휠체어 사용자가 이용가능한 화장실을 독립적으로 설치한 경우: ㉢, ㉣와 같이 남, 여 픽토그램, 휠체어 접근성 마크, 한글과 점자는 남자, 여자 장애인화장실로 표기 3. 휠체어 사용자가 이용가능한 화장실이 일반화장실 내부에 있거나 규모가 작은 경로당과 같이 휠체어 사용자가 이용가능한 화장실을 남녀 각 1개씩만 설치하고 장애인, 비장애인 모두 해당 화장실만 쓰는 경우: ㉤, ㉥와 같이 남, 여 픽토그램, 휠체어 접근성 마크, 한글과 점자는 남자, 여자 화장실로 표기 ※ 직관성을 높이기 위해 색상을 함께 표현하는 것이 이용자에게 더욱 편리하며, 이 경우 남자는 파란색, 여자는 빨간색, 휠체어 접근성 마크는 남녀 모두 파란색으로 표현
안내표지판	 ㉠  남자화장실 남자화장실 ㉡  남자장애인화장실 남자장애인화장실 ㉢  남자화장실 남자화장실 ㉣  여자화장실 여자화장실 ㉤  여자장애인화장실 여자장애인화장실 ㉥  여자화장실 여자화장실



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
화장실 층별 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
화장실 안내표지판 상세도	화장실 안내표지판 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.2	화장실의 접근
평가항목	3.2.1	유효폭 및 단차
■ 세부평가기준		
평가목적	화장실로 접근하기 위한 통로를 평가하여 화장실로 접근하기 위한 모든 통로가 장애인 등 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 유효폭을 확보하고, 단차 없이 진입이 할 수 있도록 함	
평가방법	화장실로 접근하기 위한 모든 통로의 유효폭 및 단차 정도 평가	
배 점	6점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 화장실로 접근하기 위한 통로의 유효폭 및 단차 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가 • 세부항목 - 유효폭	
	구분	유효폭
	최우수	1.5m이상 통로폭 확보
	우 수	1.2m이상 통로폭 확보
	일 반	0.9m이상 통로폭 확보
	• 세부항목 - 단차	
	구분	단차
	최우수	전혀 단차 없음
	우 수	단차가 있으며, 기울기 1/18(5.56%/3.18°) 이하의 경사로 설치
	일 반	단차가 있으며, 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 경사로 설치
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 화장실 층별 평면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일



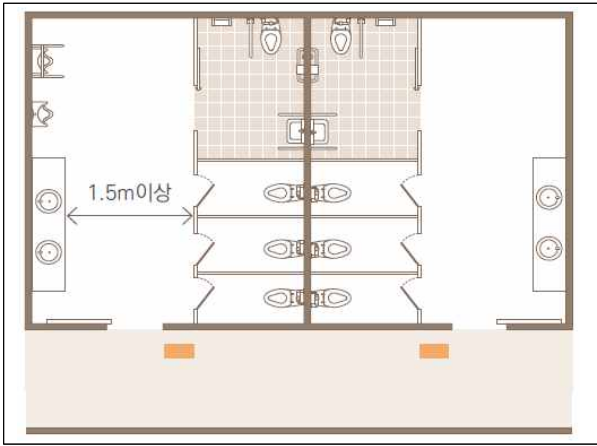
1) 산출기준 기본사항

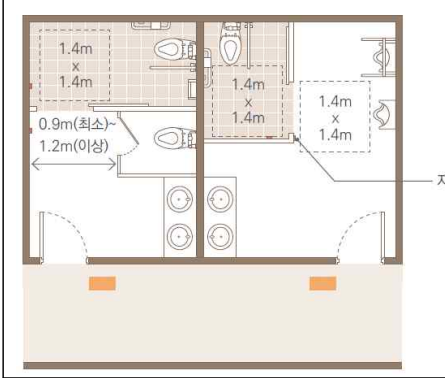
- (1) 장애인등이 이용 가능한 화장실로 접근하기 위한 복도의 유효폭은 1.2m이상 확보하여야 함
- (2) 출입문 전면, 통로의 굴절부분 등 휠체어의 회전이 필요한 공간 1.4m×1.4m 이상 활동공간을 확보하여야 함
- (3) 2.4 경사로 산출기준을 준수하여야 함

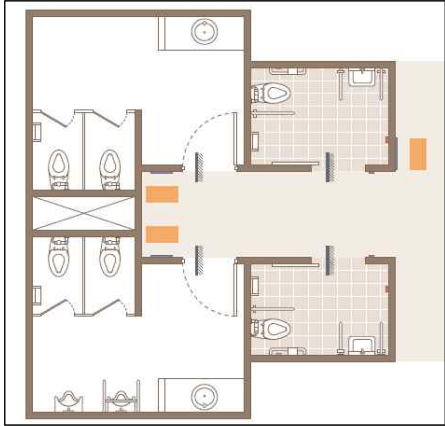
2) 용어 해설

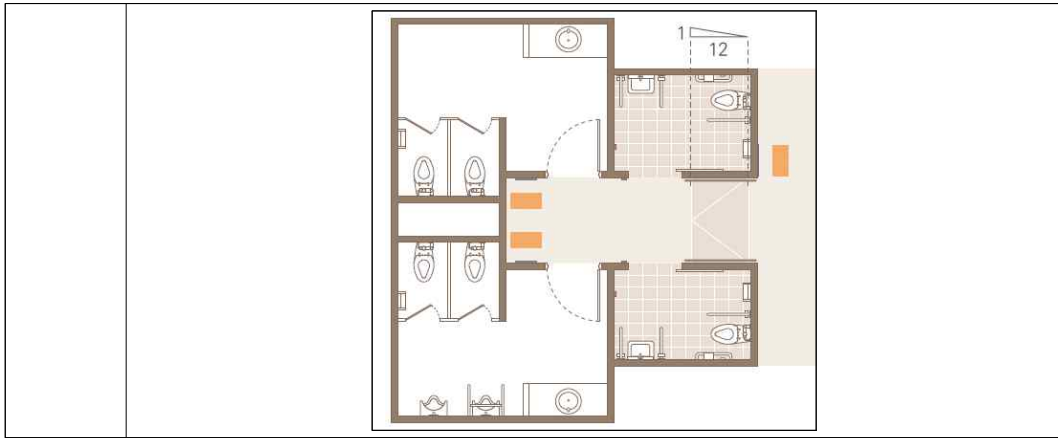
- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	1.5m이상 통로폭 확보	3.0
	- 일반화장실 내부에 장애인등이 이용 가능한 화장실이 설치된 경우 화장실로 접근하는 통로유효폭은 1.5m이상 확보하여야 합니다. 	
우수	1.2m이상 통로폭 확보	2.4

일 반	0.9m이상 통로폭 확보	2.1
	－ 일반화장실 내부에 장애인등이 이용 가능한 화장실이 설치된 경우 화장실로 접근하는 통로유효폭은 최소 0.9m이상 확보하여야 합니다. 다만 장애인등이 이용 가능한 화장실의 출입문 전면, 통로의 굴절부분 등은 휠체어가 회전할 수 있도록 1.4mX1.4m 이상의 활동공간을 확보하여야 합니다. 	

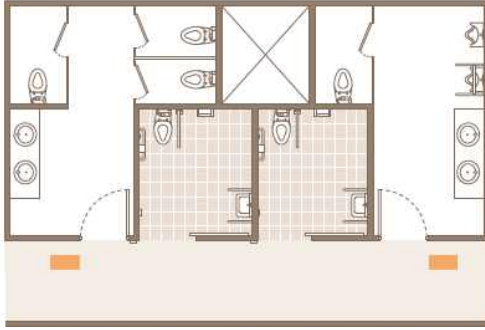
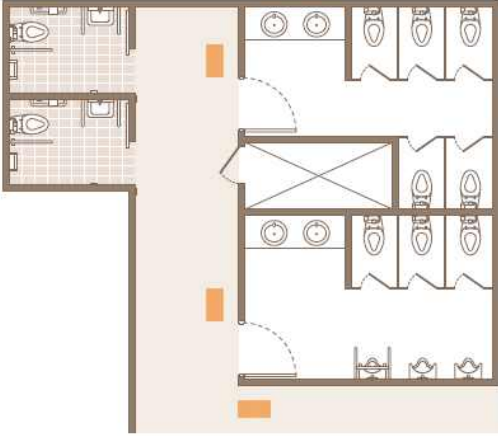
구분	단차	평가항목 점수
최우수	전혀 단차 없음	3.0
	－ 화장실로 접근하기 위한 모든 통로는 장애인 등 다양한사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 단차 없이 계획하여야 합니다. 	
우 수	단차가 있으며, 기울기 1/18(5.56%/3.18°) 이하의 경사로 설치	2.4
일 반	단차가 있으며, 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 경사로 설치	2.1
	－ 화장실로 접근하는 통로에 단차가 발생하는 경우 최소 1/12이하의 경사로를 설치하여야 하며, 경사로의 길이가 1.8미터 이상이거나 높이가 0.15미터 이상인 경우에는 양측면에 손잡이를 설치하여야 합니다.	

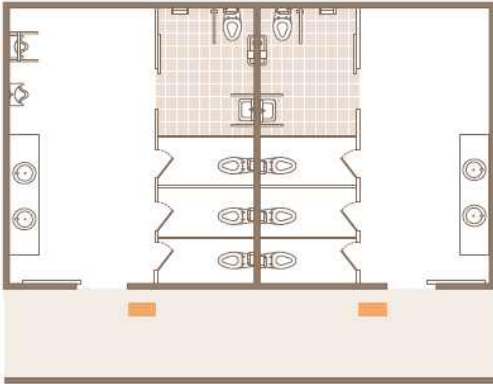


※ 기타사항

(1) 유형별 설치사례

Type 1 일반화장실과 장애인화장실 성별 구분 없이 통로를 같이 쓰는 경우	Type 2 남녀화장실 통로를 장애인화장실과 같이 사용하는 경우

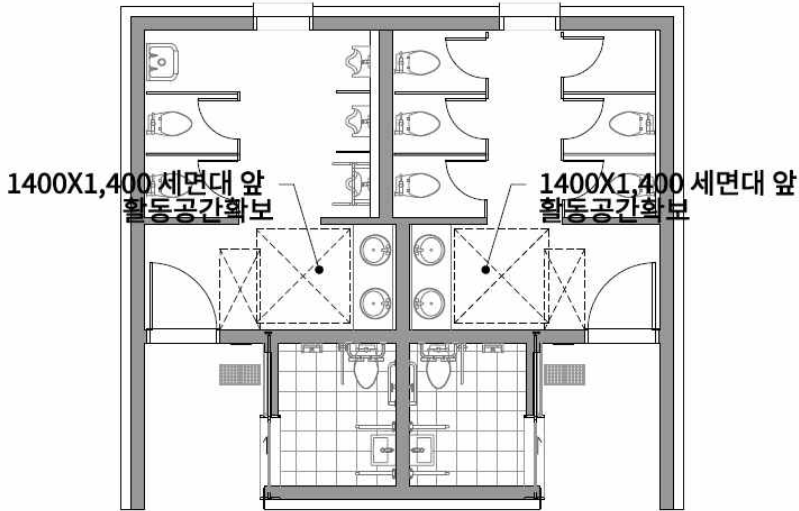
	
Type 3 일반화장실과 장애인화장실이 별도로 분리되고 통로를 별개로 쓰는 경우	Type 4 일반화장실과 장애인화장실이 별도로 분리되고 통로를 같이 쓰는 경우

	
Type 5 일반인화장실 내부에 장애인화장실이 포함되는 경우	





4) 산출 기준 해설

항 목	3.2.1 유효폭 및 단차
적용대상	남녀 장애인 등이 이용가능한 화장실과 인접한 일반화장실
해설 상세	일반화장실의 경우 휠체어 사용자가 세면대까지 접근가능하도록 평가함 - 이에 일반화장실 출입문 손잡이 측면 0.6m이상 X 1.2m이상 활동공간 확보 및 세면대 전면 최소 1.4m X 1.4m이상 휠체어 활동공간을 확보하여야 함
활동공간	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
화장실 층별 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.2	화장실의 접근
평가항목	3.2.2	바닥 마감
■ 세부평가기준		
평가목적	화장실 접근로의 바닥 마감 상태를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 화장실로 접근이 가능하도록 함	
평가방법	화장실 바닥 마감의 평탄함 및 미끄러지는 정도 평가	
배 점	4점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 화장실 바닥 마감의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	바닥 마감
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 걸려 넘어질 염려가 없는 타일이나 판석마감인 경우로 줄눈이 0.5cm이하인 경우
	우 수	물이 묻어도 미끄럽지 않은 타일 혹은 판석마감인 경우로 줄눈이 1cm이하인 경우임
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 화장실 층별 평면도 - 바닥 마감 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

1) 산출기준 기본사항

- (1) 화장실의 바닥면에는 높이차이를 두어서는 아니되며, 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	바닥 마감	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 걸려 넘어질 염려가 없는 타일이나 판석마감인 경우로 줄눈이 0.5cm이하인 경우	4.2
우 수	물이 묻어도 미끄럽지 않은 타일 혹은 판석마감인 경우로 줄눈이 1cm이하인 경우임 - 화장실 바닥마감은 줄눈을 0.5cm~1cm이하로 설치하고 미끄럽지 않고 걸려 넘어질 염려가 없는 타일이나 판석마감으로 설치하여야 합니다. 미끄럽지 않은 재질은 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준」 제5조(바닥 마감재 등)2항 화장실, 욕실, 샤워실, 조리실 등 물 쓰는 공간의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 합니다. 도자기질 타일로 마감하는 경우에는 미끄럼을 방지할 수 있도록 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준(KS L 1001)의 미끄럼 저항성 마찰기준에 적합한 재료를 사용하여야 합니다. 	3.2



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
화장실 층별 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
바닥 마감 계획 상세도	화장실 바닥 마감 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.2	화장실의 접근
평가항목	3.2.3	출입구(문)
■ 세부평가기준		
평가목적	화장실의 출입구(문)를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 화장실로 접근하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 출입구(문) 및 적절한 폭을 확보하도록 함	
평가방법	휠체어의 접근이 가능한 출입구(문)의 형태 및 유효폭의 확보여부 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 화장실의 출입구(문) 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	형태 및 유효폭
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 출입구(문) 유효폭을 1.2m이상 확보
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 출입구(문) 유효폭을 1.0m이상 확보
	일 반	유효폭 0.9m이상의 여단이, 미단이 등의 출입문 형태로 설치
평점 평점 3.0 : 최우수 평점 2.4 : 우수 평점 2.1 : 일반		
- 화장실의 출입문의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의두께를 뺀 나머지 폭으로 측정함 - 화장실의 출입문이 없는 경우 화장실 출입문 형태는 자동문을 설치한 것과 동일하게 평가하고, 유효폭만으로 평가등급을 부여함		
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 화장실 층별 평면도 - 창호 상세도 - 화장실 출입문 점자표지판 및 점형블록 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인 증	- 예비인증시와 동일



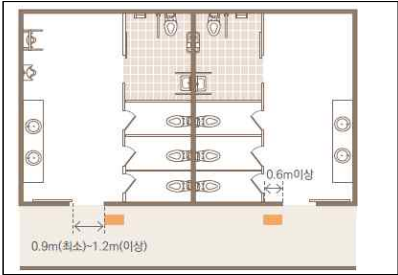
1) 산출기준 기본사항

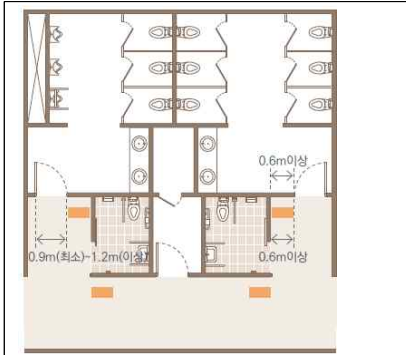
- (1) 화장실의 출입문의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정함
- (2) 화장실의 출입문이 없는 경우 화장실 출입문 형태는 자동문을 설치한 것과 동일하게 평가하고, 유효폭만으로 평가등급을 부여함
- (3) 화장실의 출입구(문)의 단차는 2.1.1 단차 산출기준을 준수하여야 함
- (4) 화장실의 출입구(문)의 전·후면유효거리는 2.1.3 전·후면 유효거리 산출기준을 준수하여야 함
- (5) 화장실의 출입구(문)의 손잡이 설치기준은 2.1.4 손잡이 및 점자표지판 산출기준을 준수하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	형태 및 유효폭	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 출입구(문) 유효폭을 1.2m이상 확보	3.0
우수	일반의 조건을 만족하며, 출입구(문) 유효폭을 1.0m이상 확보	2.4
일반	유효폭 0.9m이상의 여단이, 미단이 등의 출입문 형태로 설치	2.1
	－ 장애인 등 다양한 사용자가 화장실로 접근하는 데 불편함이 없도록 화장실의 출입문 유효폭을 0.9m~1.2m이상의 여단이, 미단이 등의 출입문 형태로 설치하여야 합니다. 	

	- 장애인등이 이용 가능한 화장실과 일반화장실이 별도로 설치되는 경우 각각의 출입문 유효폭을 0.9m~1.2m이상 확보하여야 하며, 자동문이 아닌 경우에는 출입문 옆에 0.6미터 이상의 활동공간을 확보하여야 합니다. 
--	--

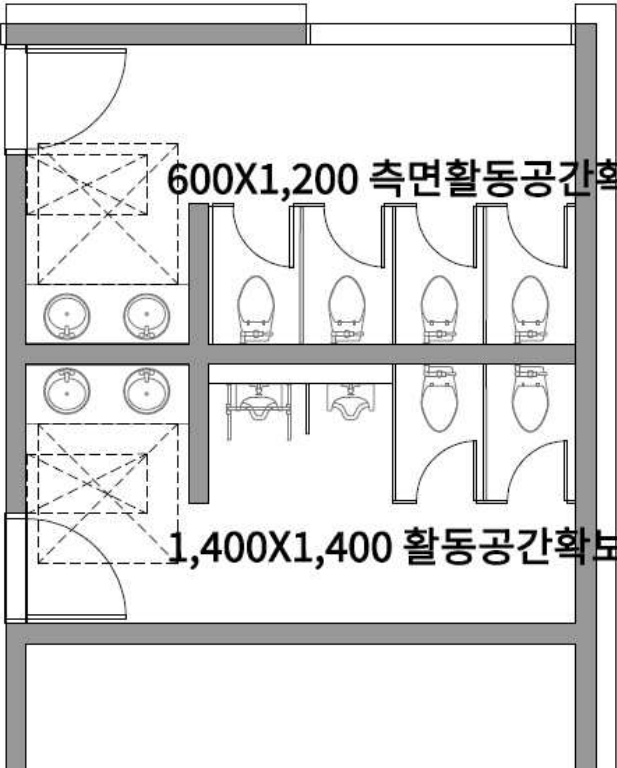
※ 기타사항

(1) 일반화장실 버튼형 자동문

	
일반화장실의 출입문을 버튼형 자동문으로 설치하는 경우 잠금 기능이 없는 형태로 설치하는 것이 바람직합니다.	



4) 산출 기준 해설

항 목	3.2.3 출입구(문)
적용대상	화장실 출입문
해설 상세	일반화장실의 경우 휠체어 사용자가 세면대까지 접근가능하도록 평가함 - 이에 일반화장실 출입문 손잡이 측면 0.6m이상 X 1.2m이상 활동공간 확보 - 및 세면대 전면 최소 1.4m X 1.4m이상 휠체어 활동공간을 확보하여야 함 - 해당 범위가 중복되더라도 인정 가능함
활동공간	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
화장실 층별 평면도	각 층별 평면 상세도	●	●
창호 상세도	화장실 창호 상세도	●	●
화장실 출입문 점자표재판 상세도 및 점형블록 설치 상세도	화장실 출입문 점자표재판 상세도 및 점형블록 설치 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	3	위생시설	
평가범주	3.3	대변기	
평가항목	3.3.1	칸막이 출입문	
■ 세부평가기준			
평가목적	대변기의 칸막이 출입문을 평가하여 대변기 칸막이 출입문이 장애인 등 다양한 사용자가 대변기로 접근하는데 불편함이 없도록 적절한 형태 및 유효폭을 확보하도록 함		
평가방법	칸막이의 출입문 유효폭의 휠체어 접근 가능 정도 및 출입문의 형태로 평가 칸막이 사용여부 시각설비 여부와 손잡이 및 잠금장치 형태로 평가		
배 점	5점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 대변기의 칸막이 출입문 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	● 세부항목 - 유효폭		
	구분	유효폭	평가항목 점수
	최우수	유효폭 1.0m이상	2.0
	우 수	유효폭 0.9m이상	1.6
	● 세부항목 - 형태		
	구분	형태	평가항목 점수
	최우수	자동문	1.0
	우 수	내부공간이 확보된 밖여닫이 또는 미닫이 형태	0.8
	● 세부항목 - 사용여부 설비		
	구분	사용여부 설비	평가항목 점수
	최우수	불이 켜지는 문자 시각설비 설치	1.0
	우 수	색상과 문자로 사용여부 알 수 있음	0.8
	일 반	색상으로 사용 여부를 알 수 있음	0.7
	● 세부항목 - 잠금장치		
	구분	잠금장치	평가항목 점수
	최우수	누구나 사용이 편리한 버튼식 형태의 잠금장치를 설치함	1.0
우 수	잠금장치를 설치함	0.8	
－ 화장실 사용여부 설비는 장애인 등이 이용 가능한 화장실 칸막이 뿐 아니라 일반 칸막이에도 모두 설치하여야 함			
－ 대변기 칸막이의 유효폭은 문틀 내부폭에서 정첩의 내민거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정함			
■ 제출서류			
제출서류	예비인증	－ 화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별) － 화장실 칸막이 입면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인인증	－ 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)	

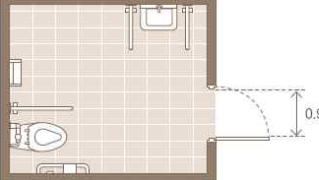
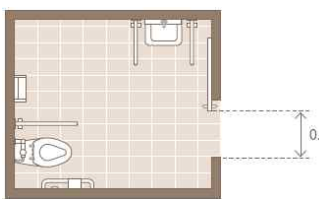
1) 산출기준 기본사항

- (1) 화장실의 출입문의 유효폭은 문을 내부 쪽에서 경첩의 내민 거리와 문의두께를 뺀 나머지 폭으로 측정함
- (2) 화장실의 출입구(문)의 손잡이는 2.1.4 손잡이 및 점자표지판 산출기준을 준수하여야 함
- (3) 화장실 사용여부 설비는 장애인등이 이용 가능한 화장실 및 일반화장실, 일반칸막이에도 모두 설치하여야 함

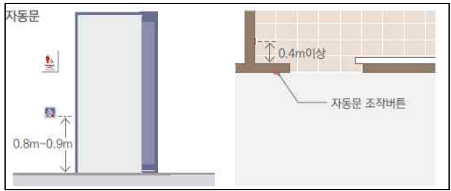
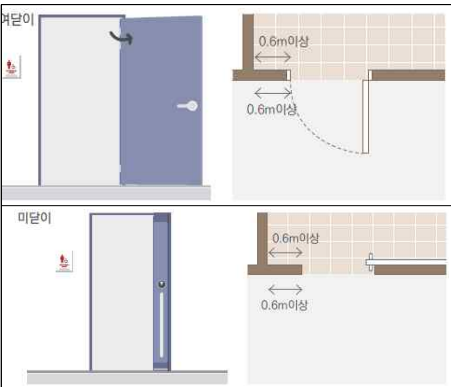
2) 용어 해설

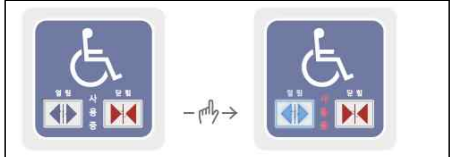
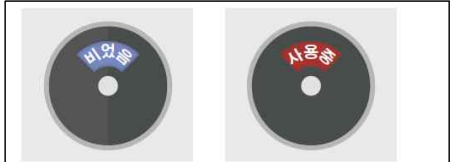
－ 해당없음

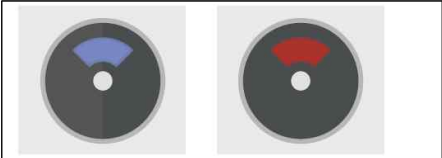
3) 산출 순서 및 방법

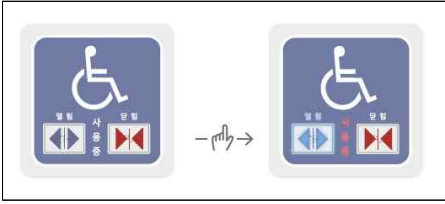
구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	유효폭 1.0m이상	2.0
우수	유효폭 0.9m이상	1.6
	- 손끼임방지, 힌지 등 출입문 형태의 특성을 고려하여 유효폭을 0.9m이상 확보하여야 합니다. - 문을 여닫는데 필요한 소요거리를 제외한 유효거리 1.2m이상을 확보하여야 합니다.	
		
		



구분	형태	평가항목 점수
최우수	자동문	1.0
	출입문의 형태는 자동문으로 설치하여야 합니다. 	
우수	내부공간이 확보된 밖여닫이 또는 미닫이 형태	0.8
	- 출입문의 형태는 자동문, 미닫이문 등으로 설치할 수 있으며, 여닫이문을 설치하는 경우에는 바깥쪽으로 개폐되도록 하여야 합니다. - 자동문이 아닌 경우에는 출입문 옆에 0.6미터 이상의 활동공간을 확보하여야 합니다. 	

구분	사용여부 설비	평가항목 점수
최우수	불이 켜지는 문자 시각설비 설치	1.0
	자동문 조작버튼은 사용여부에 따라 불이 켜지는 문자 시각설비 및 점자표시를 설치하여야 합니다. 	
우수	색상과 문자로 사용여부 알 수 있음	0.8
	사용여부 설비는 색상과 문자로 표기하고 잠금장치와 연동되어 작동하도록 설치하여야 합니다. 	



일 반	색상으로 사용 여부를 알 수 있음	0.7
	- 사용여부 설비는 색상으로 표기하고 잠금장치와 연동되어 작동하도록 설치하여야 합니다. 	

구분	잠금장치	평가항목 점수
최우수	누구나 사용이 편리한 버튼식 형태의 잠금장치를 설치함	1.0
	- 누구나 사용이 편리한 버튼식 형태의 잠금장치를 설치하여야 합니다. 	
우 수	잠금장치를 설치함	0.8
	- 잠금장치는 막대형 등 사용하기 편리한 형태로 설치하여야 합니다. - 잠금장치는 손잡이와 간섭이 발생하지 않도록 설치하여 다양한 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 하여야합니다.	





4) 산출 기준 해설

항 목	3.3.1 칸막이 출입문	
적용대상	일반화장실 칸막이 출입문 잠금장치	
해설 상세	일반화장실의 칸막이 출입문의 경우에도 절단장애 등을 고려하여 잠금장치는 누구나 개폐가 편리한 막대형 회전식 개폐장치를 설치하여야 함	
출입문 잠금장치		
		
	사용유무 표시장치 상세도	잠금쇠 상세도

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
화장실 상세도 (타입이 다른 경우 타입별)	화장실 상세도 (타입이 다른 경우 타입별)	●	●
화장실 칸막이 입면도	화장실 칸막이 입면도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.3	대변기
평가항목	3.3.2	활동공간
■ 세부평가기준		
평가목적	대변기 내부의 활동공간을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 활동공간을 확보하도록 함	
평가방법	대변기 내부 유효 바닥면의 크기로 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 대변기 활동공간의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	활동공간
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 대변기 유효바닥면적이 폭2.0m이상, 깊이2.1m이상이 되도록 설치
	우 수	대변기 유효바닥면적이 폭 1.6m이상, 깊이 2.0m이상이 되도록 설치하여야 하며, 대변기 측면 활동공간 0.75m 이상 확보 및 대변기 전면 활동공간 1.4m × 1.4m 이상 확보
- 장애인이 이용 가능한 화장실 칸막이의 활동공간으로 평가함		
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인 증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

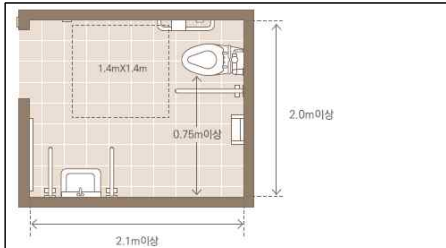
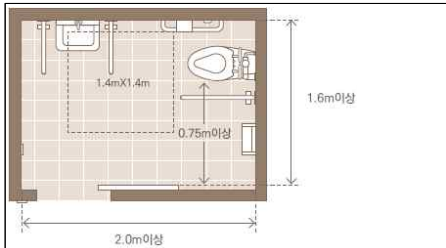
1) 산출기준 기본사항

- (1) 대변기의 유효바닥면적에 가장 좁은 길이로 폭과 깊이를 측정함
- (2) 장애인이 이용 가능한 화장실 칸막이의 활동공간으로 평가함

2) 용어 해설

용어	해설
유효바닥면적	구조물 부분을 제외한 내부 바닥면적을 말한다. 단, 시설물이 설치된 경우는 그 부분을 바닥면적에서 제외한 면적을 유효바닥면적이라고 한다.

3) 산출 순서 및 방법

구분	활동공간	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 대변기 유효바닥면적이 폭2.0m이상, 깊이2.1m이상이 되도록 설치	3.0
	- 대변기 유효바닥면적이 폭2.0m이상, 깊이 2.1m이상이 되도록 설치하며, 대변기 측면 활동공간 0.75m이상 확보 및 대변기 전면 활동공간 1.4m×1.4m이상 확보하여야 합니다. 	
우수	대변기 유효바닥면적이 폭 1.6m이상, 깊이 2.0m이상이 되도록 설치하여야 하며, 대변기 측면 활동공간 0.75m 이상 확보 및 대변기 전면 활동공간 1.4m × 1.4m 이상 확보	2.7
	- 대변기 유효바닥면적이 폭 1.6m이상, 깊이 2.0m이상이 되도록 설치하여야 하며, 대변기 측면 활동공간 0.75m이상 확보 및 대변기 전면 활동공간 1.4m×1.4m이상 확보하여야 합니다. 	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
화장실 상세도 (타입이 다른 경우 타입별)	화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.3	대변기
평가항목	3.3.3	형태
■ 세부평가기준		
평가목적	대변기의 형태 및 설치 높이를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태 및 높이로 설치되도록 함	
평가방법	대변기의 형태 및 설치 높이로 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 대변기 형태의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	형태
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 비데설치
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 대변기는 벽걸이형으로 설치
	일 반	대변기는 양변기로 설치하고, 좌대의 높이는 바닥면으로 부터 0.4m~0.45m
- 대변기 전면에 활동공간이 1.4m×1.4m이상 확보 될 경우 우수의 벽걸이형과 동일하게 평가함 - 대변기 전면에 활동공간이 확보되지 않을 경우 반드시 벽걸이형으로 설치함		
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인 증	- 예비인증시와 동일



1) 산출기준 기본사항

- (1) 대변기 전면에 활동공간이 1.4m×1.4m이상 확보 될 경우 우수의 벽걸이형과 동일하게 평가함
- (2) 대변기 전면에 활동공간이 1.4m×1.4m이상 확보되지 않을 경우 반드시 벽걸이형으로 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 비데설치	3.0
	- 대변기는 벽걸이형 양변기로 설치하고 좌대의 높이는 바닥면으로부터 0.4m~0.45m로 하여야 하며, 비데를 설치하여야 합니다. ※ 비데조작버튼은 점자표기를 포함하여 설치하는 것을 지향합니다.	
우수	일반의 조건을 만족하며, 대변기는 벽걸이형으로 설치	2.4
	- 좌대 높이는 바닥면으로부터 0.4m~0.45m의 벽걸이형 양변기를 설치하여야 합니다.	
일반	대변기는 양변기로 설치하고, 좌대의 높이는 바닥면으로 부터 0.4m~0.45m	2.1
	- 대변기를 양변기로 설치하고 좌대 높이는 바닥면으로부터 0.4m~0.45m로 설치하여야 합니다.	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
화장실 상세도 (타입이 다른 경우 타입별)	화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	3	위생시설	
평가범주	3.3	대변기	
평가항목	3.3.4	손잡이	
■ 세부평가기준			
평가목적	대변기 손잡이를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 대변기를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 재질과 굵기의 손잡이가 적절한 높이에 설치되도록 함		
평가방법	대변기 수평 및 수직손잡이 재질과 굵기, 설치 높이로 평가		
배 점	3점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 대변기 손잡이의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	손잡이	평가항목 점수
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 손잡이는 차갑거나 미끄럽지 않은 재질의 손잡이 설치	3.0
	우 수	대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m위치에 설치 변기중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하여 설치 다른 쪽 손잡이는 0.6m 내외의 길이로 회전식으로 설치하여야 하며 손잡이간의 간격은 0.7m내외로 설치할 수 있음 수직손잡이는 수평손잡이와 연결하여 0.9m 이상의 길이로 설치 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치	2.4
■ 제출서류			
제출 서류	예비 인증	－ 화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본 인증	－ 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)	

1) 산출기준 기본사항

- (1) 대변기 양측에 설치된 손잡이 간의 간격은 손잡이 중심에서 중심으로 측정함
- (2) 대변기 중심에서 고정으로 설치하는 수평손잡이 높이와 회전형 손잡이의 높이를 동일하게 설치하여야 함
- (3) 회전식 손잡이는 상하회전식 손잡이 형태로 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 손잡이는 차갑거나 미끄럽지 않은 재질의 손잡이 설치	3.0
	- 대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m위치에 설치하며 변기중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하여 설치, 다른 쪽 손잡이는 0.6m 내외의 길이로 상·하회전식으로 설치하여야 하며 손잡이간의 간격은 0.7m내외로 설치하여야 합니다. 수직 손잡이는 수평 손잡이와 연결하여 0.9m이상의 길이, 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치하여야 합니다. 그리고 손잡이는 차갑거나 미끄럽지 않은 재질의 손잡이로 계획하여야 합니다. 	



대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m위치에 설치변기중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하여 설치 다른 쪽 손잡이는 0.6m 내외의 길이로 회전식으로 설치하여야 하며 손잡이간의 간격은 0.7m내외로 설치할 수 있음 수직손잡이는 수평손잡이와 연결하여 0.9m 이상의 길이로 설치손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치	2.4
－ 대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m위치에 설치하며 변기중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하여 설치, 다른 쪽 손잡이는 0.6m 내외의 길이로 상·하회전식으로 설치하여야 하며 손잡이간의 간격은 0.7m내외로 설치하여야 합니다. 수직손잡이는 수평 손잡이와 연결하여 0.9m이상의 길이, 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치하여야 합니다.	

우 수

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
화장실 상세도 (타입이 다른 경우 타입별)	화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호, 제13호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.3	대변기
평가항목	3.3.5	기타설비
■ 세부평가기준		
평가목적	대변기에 세정장치를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 대변기 세정장치를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 세정장치가 설치되도록 함	
평가방법	세정장치의 설치 형태 및 기타설비 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 대변기 기타설비의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	기타설비
	최우수	우수 조건을 만족하고 세정장치는 광감지식(또는 자동 물내림 장치) 및 누름 버튼(바닥 또는 벽면) 설치
	우 수	대변기에 비상호출벨 및 등반이를 설치하여야 하며, 앉은 상태에서 화장지걸이 등의 기타설비가 이용 가능하도록 설치 세정장치는 광감지식(또는 자동 물내림 장치) 또는 바닥 및 벽면 누름 버튼 장치 설치
- 유아용 거치대는 장애인이 사용 가능한 화장실 또는 일반화장실에 설치한 것을 평가함 - 조명스위치 및 화장지걸이는 바닥면에서 0.8m ~ 1.2m이내에 설치하여야 함 - 출입문을 자동문으로 설치할 경우 자동문버튼은 바닥면에서 0.8m ~ 0.9m 높이로 설치하여야 하며 코너로부터 0.4m 이상 이격하여 설치하여야 함 - 비상용 벨은 대변기 가까운 곳에 바닥면으로부터 0.6미터와 0.9미터 사이의 높이에 설치하되, 바닥면으로부터 0.2미터 내외의 높이에서도 이용이 가능하도록 하여야 함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

1) 산출기준 기본사항

- (1) 조명스위치 및 화장지걸이는 바닥면에서 0.8m~1.2m이내에 설치하여야 함
- (2) 출입문을 자동문으로 설치할 경우 자동문버튼은 바닥면에서 0.8m~0.9m높이로 설치하여야 하며 코너로부터 0.4m이상 이격하여 설치하여야 함
- (3) 비상용 벨은 대변기 가까운 곳에 바닥면으로부터 0.6m~0.9m 사이의 높이에 설치하되, 바닥면으로부터 0.2m 내외의 높이에서도 이용이 가능하도록 하여야 함
- (4) 유아용 거치대는 장애인등이 이용 가능한 화장실 또는 일반화장실에 설치한 것을 평가함

2) 용어 해설

- 해당없음

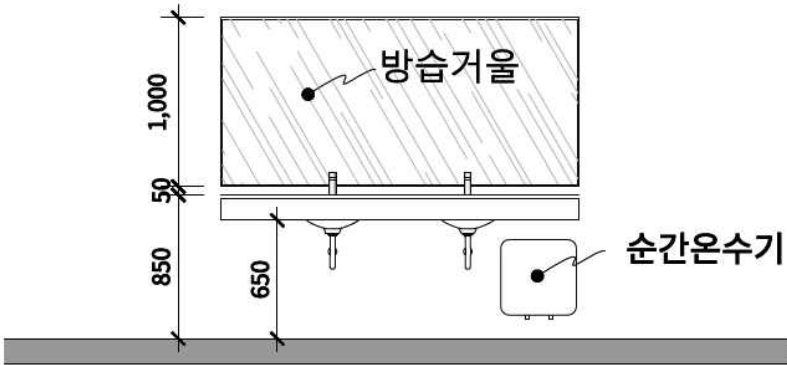
3) 산출 순서 및 방법

구분	기타설비	평가항목 점수
최우수	우수 조건을 만족하고 세정장치는 광감지식(또는 자동 물내림 장치) 및 누름 버튼(바닥 또는 벽면) 설치	3.0
	- 대변기에 비상호출벨 및 등받이를 설치하여야 하며, 앉은 상태에서 화장지걸이 등의 기타설비가 이용 가능하도록 설치하여야 합니다. - 세정장치는 광감지식(또는 자동 물내림 장치) 및 누름 버튼(바닥 또는 벽면) 장치를 설치하여야 합니다. 	



우 수	대변기에 비상호출벨 및 등받이를 설치하여야 하며, 앉은 상태에서 화장지걸이 등의 기타설비가 이용 가능하도록 설치 세정장치는 광감지식(또는 자동 물내림 장치) 또는 바닥 및 벽면 누름 버튼 장치 설치	2.4
	- 대변기에 비상호출벨 및 등받이를 설치하여야 하며, 앉은 상태에서 화장지걸이 등의 기타 설비가 이용 가능하도록 설치하여야 합니다. - 세정장치는 광감지식(또는 자동 물내림 장치) 또는 바닥 및 벽면 누름 버튼 장치를 설치하여야 합니다.	
	광감지식(또는 자동 물내림 장치) 바닥 및 벽면 누름 버튼 장치	

4) 산출 기준 해설

항 목	3.3.5 기타설비
적용대상	화장실 전기온수기
해설 상세	전기온수기 설치시 벽면 상단 또는 천장매립 등으로 계획하여 휠체어 활동에 방해받지 않도록 조치
세면대	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
화장실 상세도 (타입이 다른 경우 타입별)	화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.4	소변기
평가항목	3.4.1	소변기 형태 및 손잡이
■ 세부평가기준		
평가목적	소변기의 형태 및 손잡이를 평가하여 장애인 또는 노약자 등의 지탱하는 힘이 부족한 다양한 사용자가 소변기를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 소변기와 손잡이가 설치되도록 함	
평가방법	소변기의 형태 및 수평·수직손잡이 굵기, 설치 높이 평가	
배 점	6점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 소변기형태 및 손잡이의 평가등급에 해당하는 평가항목점수로 평가	
	구분	소변기 형태 및 손잡이
	최우수	우수 기준을 만족하며, 손잡이의 재질이 차갑지 않은 손잡이 설치
	우 수	일반 기준을 만족하며, 바닥부착형의 소변기 설치
	일 반	수평손잡이는 높이 0.8m~0.9m, 길이는 벽면으로부터 0.55m내외로 설치 좌우 손잡이 간격은 0.6m내외로 설치 수직 손잡이는 높이 1.1m~1.2m, 돌출폭 벽면으로부터 0.25m내외, 하단부가 휠체어의 이동에 방해가 되지 않도록 설치 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 소변기 상세도 - 소변기 손잡이 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인 증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

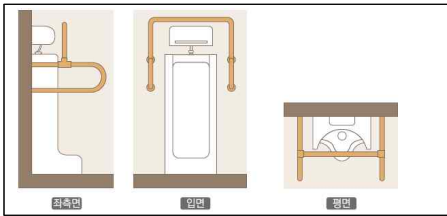
1) 산출기준 기본사항

- (1) 모든 남자화장실에는 최소 1개 이상 소변기 손잡이를 각각 설치하여야 함
- (2) 소변기 손잡이는 세정장치센서와 간섭이 발생하지 않도록 설치하여야 함
- (3) 장애인 등이 이용이 가능한 소변기는 출입구(문)와 가까운 위치에 설치하여야 함

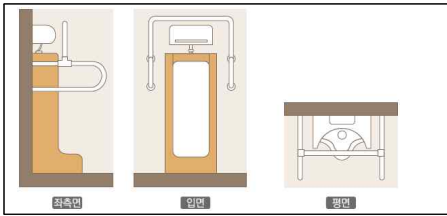
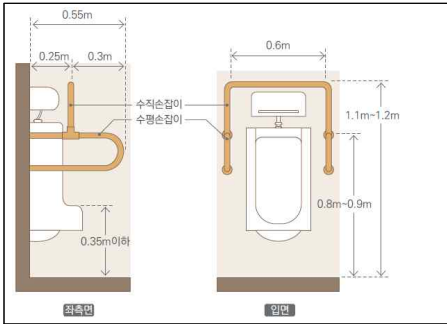
2) 용어 해설

－ 해당없음

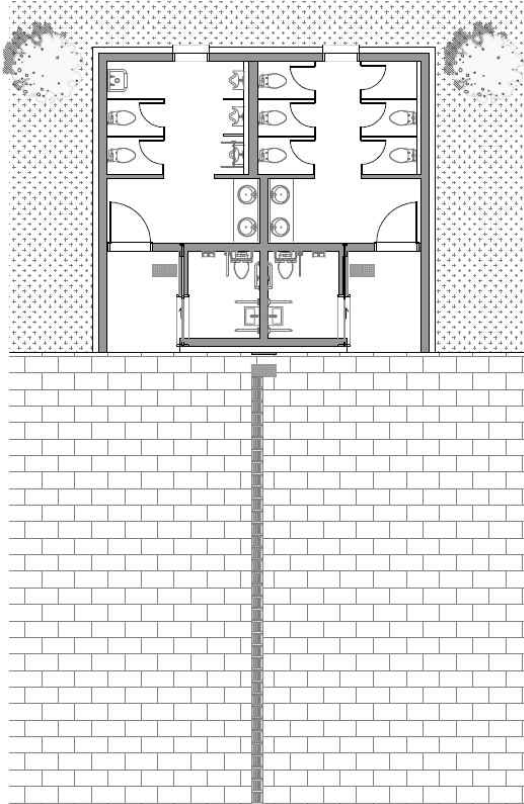
3) 산출 순서 및 방법

구분	소변기 형태 및 손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 손잡이의 재질이 차갑지 않은 손잡이 설치	6.0
	－ 수평손잡이는 높이 0.8m~0.9m, 길이는 벽면으로부터 0.55m내외, 좌우 손잡이 간격은 0.6m내외, 수직손잡이 높이는 1.1m~1.2m, 돌출 폭은 벽면으로부터 0.25m내외, 하단부가 휠체어 이동에 방해가 되지 않도록 설치하여야 합니다. 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm, 수평손잡이는 세정장치(광감지식 센서)와 간섭이 발생하지 않도록 하고 모든 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 바닥부착형소변기 및 차갑지 않는 재질로 손잡이를 설치하여야 합니다. 	
우수	일반의 기준을 만족하며, 바닥부착형의 소변기 설치	4.8
	－ 수평손잡이는 높이 0.8m~0.9m, 길이는 벽면으로부터 0.55m내외, 좌우 손잡이 간격은 0.6m내외, 수직손잡이 높이는 1.1m~1.2m, 돌출 폭은 벽면으로부터 0.25m내외, 하단부가 휠체어 이동에 방해가 되지 않도록 설치하여야 합니다. 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm, 수평손잡이는 세정장치(광감지식 센서)와 간섭이 발생하지 않도록 하고 모든 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 바닥부착형소변기를 설치하여야 합니다.	



		
일 반	수평손잡이는 높이 0.8m~0.9m, 길이는 벽면으로부터 0.55m내외로 설치 좌우 손잡이 간격은 0.6m내외로 설치 수직 손잡이는 높이 1.1m~1.2m, 돌출폭 벽면으로부터 0.25m내외, 하단부가 휠체어의 이동에 방해가 되지 않도록 설치 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치	4.2
	– 수평손잡이는 높이 0.8m~0.9m, 길이는 벽면으로부터 0.55m내외, 좌우 손잡이 간격은 0.6m내외, 수직손잡이 높이는 1.1m~1.2m, 돌출 폭은 벽면으로부터 0.25m내외, 하단부가 휠체어 이동에 방해가 되지 않도록 설치하여야 합니다. 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm, 수평손잡이는 세정장치(광감지식 센서)와 간섭이 발생하지 않도록 설치하여야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설

항 목	3.4.1 소변기
적용대상	소변기 설치위치
해설 상세	화장실에 설치되는 소변기는 출입문과 가까운쪽에 설치하도록 계획 함
화장실	



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
소변기 상세도	소변기 상세도	●	●
소변기 손잡이 상세도	소변기 손잡이 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.5	세면대
평가항목	3.5.1	형태
■ 세부평가기준		
평가목적	세면대 형태를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 세면대를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 세면대가 설치되도록 함	
평가방법	세면대의 형태 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 세면대 형태의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	세면대 형태
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 대변기 칸막이 내부에 대변기 사용에 전혀 방해가 되지 않는 세면대 설치
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 카운터형 혹은 단독형 세면대 설치
	일 반	세면대의 상단높이는 바닥면으로부터 0.85m 하단은 깊이 0.45m, 높이 0.65m이 확보
- 대변기 칸막이 내부에 단독형으로 설치할 경우 세면대 양측면에 회전형 손잡이를 설치 - 외부 세면대로 적용할 경우, 단독형이면 반드시 양쪽손잡이를 설치하여야 하며 카운터형일 경우에는 양쪽손잡이 없어도 평가가 가능함		
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 세면대 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인 증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)



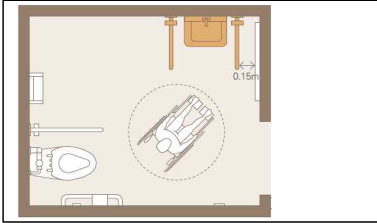
1) 산출기준 기본사항

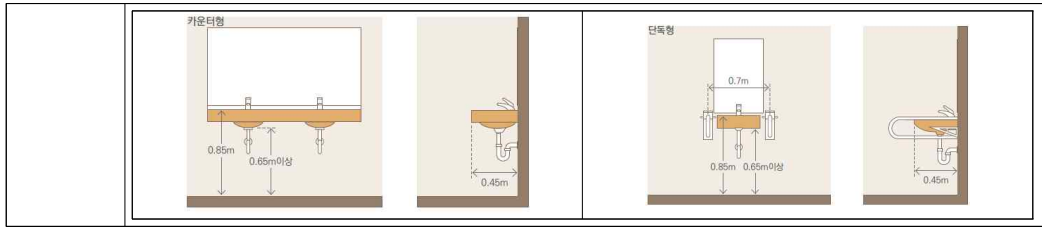
- (1) 세면대를 단독형으로 설치할 경우 세면대 양측면에 상하회전형 손잡이를 설치하여야 함
- (2) 상하회전형 손잡이의 상단은 세면대 상단과 동일한 높이로 설치하여야 함
- (3) 카운터형을 설치할 경우 상하회전형 손잡이 없어도 평가가 가능함
- (4) 장애인등이 이용 가능한 세면대는 출입구(문)와 가까운 위치에 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	세면대 형태	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 대변기 칸막이 내부에 대변기 사용에 전혀 방해가 되지 않는 세면대 설치	3.0
	- 세면대의 상단 높이는 바닥면으로부터 0.85m, 하단의 깊이는 0.45m, 높이는 0.65m이상을 확보하고, 카운터형 혹은 단독형 세면대는 대변기 칸막이 내부 대변기 사용에 전혀 방해가 되지 않도록 설치하여야 합니다. 	
우수	일반의 조건을 만족하며, 카운터형 혹은 단독형 세면대 설치	2.4
일반	세면대의 상단높이는 바닥면으로부터 0.85m하단은 깊이 0.45m, 높이 0.65m 확보	2.1
	- 세면대의 상단 높이는 바닥면으로부터 0.85m, 하단의 깊이는 0.45m, 높이는 0.65m이상을 확보하고, 카운터형 혹은 단독형 세면대를 설치하여야 합니다.	



4) 산출 기준 해설

내용없음	
------	--

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
세면대 상세도	세면대 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.5	세면대
평가항목	3.5.2	거울
■ 세부평가기준		
평가목적	세면대 거울을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 세면대 거울을 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 세면대 거울을 설치하도록 함	
평가방법	세면대 거울의 휠체어사용자의 사용 가능 여부 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 세면대 거울의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	거울
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 전면 거울 설치
	우 수	세로길이 0.65m이상, 하단높이가 바닥면으로부터 0.9m내외, 거울상단부분이 15°정도 앞으로 경사진 경사형 거울 설치
- 각도조절이 가능한 거울은 전면거울설치와 동일하게 평가함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 세면대 거울 설치상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

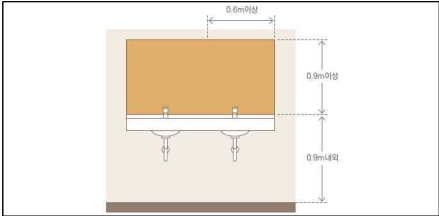
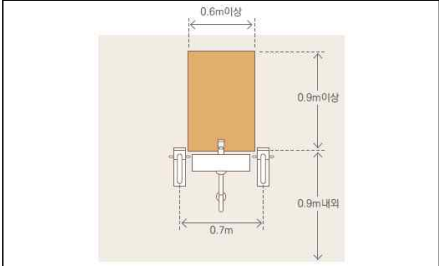

1) 산출기준 기본사항

- (1) 각도조절이 가능한 거울은 전면거울 설치와 동일하게 평가함
- (2) 세면대 전면거울의 크기는 최소 가로길이 0.6m×세로길이 0.9m이상으로 설치하여야 함

2) 용어 해설

용어	해설
전면거울	전면(앞에) 설치된 거울을 가리킴 (한자: 전)

3) 산출 순서 및 방법

구분	거울	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 전면 거울 설치	3.0
	- 세면대 전면거울은 가로길이 0.6m이상, 세로길이 0.9m이상, 하단높이가 바닥면으로부터 0.9m내외에 설치하여야 합니다.  	
우수	우수의 조건을 만족하며, 전면 거울 설치	2.4
	- 세면대 경사형 거울은 가로길이 0.6m이상, 세로길이 0.65m이상, 하단높이가 바닥면으로부터 0.9m내외, 거울상단부분이 15°정도로 앞으로 경사지도록 거울을 설치하여야 합니다.  	



4) 산출 기준 해설

항 목	3.5.2 세면대/거울
적용대상	화장실 세면대 거울
해설 상세	화장실의 세면대의 설비 조적공간으로 인하여 거울이 바닥에서 1m이상 설치된 경우 설비 조적공간 돌출구간 만큼 가벽 설치 후 바닥에서 0.9m 높이에 거울을 설치하여야 함
세면대/거울	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
세면대 거울 설치상세도	세면대 거울 설치상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.5	세면대
평가항목	3.5.3	수도꼭지
■ 세부평가기준		
평가목적	세면대의 수도꼭지를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 수도꼭지가 설치되도록 함	
평가방법	세면대 수도꼭지 형태 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 세면대의 수도꼭지 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	수도꼭지
	최우수	광감지식 설치
	우 수	누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며, 냉수·온수 점자표시
- 광감지식일 경우 적당한 수온이므로 냉·온수 점자표시를 설치한 최우수로 평가함		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 세면대 수도꼭지 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

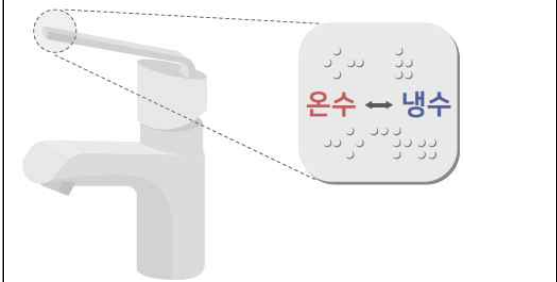
1) 산출기준 기본사항

(1) 누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며, 냉수·온수 점자표시

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	수도꼭지	평가항목 점수
최우수	광감지식 설치	3.0
	－ 세면대의 수도꼭지는 광감지식으로 설치하여야 합니다. 	
우 수	누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며, 냉수·온수 점자표시	2.4
	－ 세면대의 수도꼭지는 누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하고, 냉수·온수 점자표시를 설치하여야 합니다. 	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
세면대 수도꼭지 상세도	세면대 수도꼭지 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.6	욕실
평가항목	3.6.1	구조 및 마감
■ 세부평가기준		
평가목적	욕실의 구조 및 마감상태를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 안전하게 욕실을 이용할 수 있도록 함	
평가방법	욕실의 구조와 바닥 마감의 미끄러지는 정도 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 욕실의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	구조 및 마감
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 탈의실 등의 바닥면 높이와 동일하게 설치
	우 수	내부 욕조전면의 휠체어 활동공간을 확보하며, 욕조의 높이는 바닥면으로부터 0.4~0.45m로 설치하고, 바닥표면은 물이 묻어도 미끄럽지 않음
평가항목 점수		
3.0		
2.4		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 욕실 평면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)



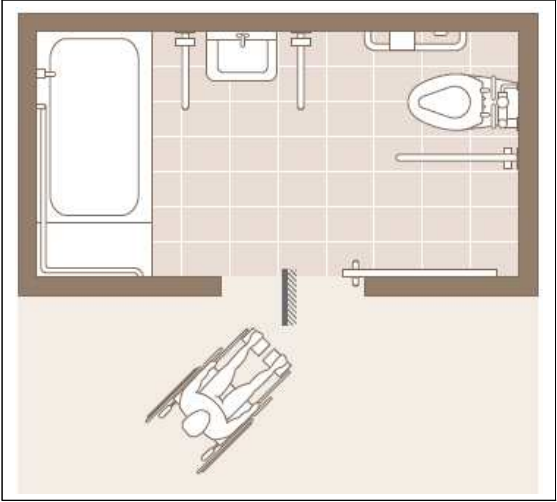
1) 산출기준 기본사항

- (1) 욕실은 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 함
- (2) 욕실 내부 바닥면의 기울기는 30분의 1이하로 하여야 함

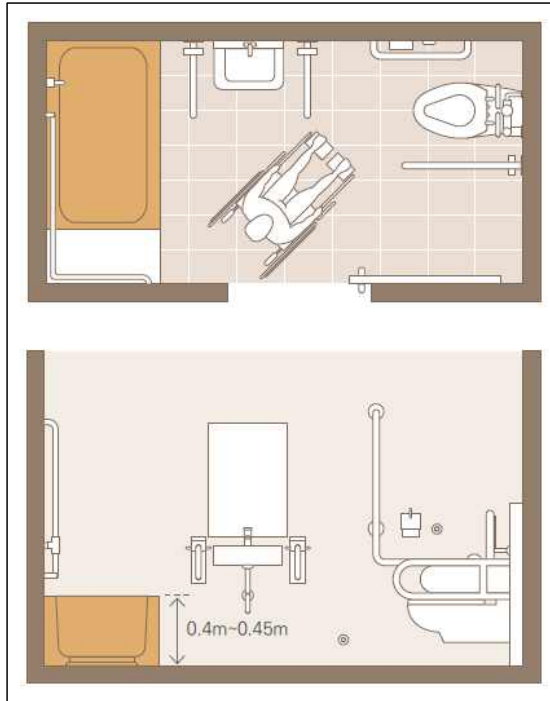
2) 용어 해설

용어	해설
장애인등의 이용이 가능한 욕실	욕조의 전면에는 휠체어를 탄 접근이 가능한 공간을 말한다.

3) 산출 순서 및 방법

구분	구조 및 마감	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 탈의실 등의 바닥면 높이와 동일하게 설치	3.0
	- 내부 욕조 전면의 휠체어를 탄 채 접근이 가능하도록 활동공간을 확보하며, 욕조의 높이는 바닥면으로부터 0.4~0.45m, 바닥표면은 물이 묻어도 미끄럽지 않고 탈의실 등의 바닥면 높이와 동일하게 설치하여야 합니다. 	
우수	내부 욕조전면의 휠체어 활동공간을 확보하며, 욕조의 높이	2.4

	는 바닥면으로부터 0.4~0.45m로 설치하고, 바닥표면은 물이 묻어도 미끄럽지 않음 - 내부 욕조 전면의 휠체어를 탄 채 접근이 가능하도록 활동공간을 확보하며, 욕조의 높이는 바닥면으로부터 0.4~0.45m, 바닥표면은 물이 묻어도 미끄럽지 않고 탈의실 등의 바닥면 높이와 동일하게 설치하여야 합니다.	
--	---	--





4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
육질 평면도	육질 평면도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제14호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.6	욕실
평가항목	3.6.2	기타설비
■ 세부평가기준		
평가목적	욕실의 수도꼭지나 샤워기 등 여러 설비를 평가하여 이용이 편리한 위치 및 구조로 설치되도록 함	
평가방법	수도꼭지와 샤워기 및 비상용 벨 설치 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 욕실의 수도꼭지 형태 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	수도꼭지 형태 및 비상용 벨
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 휠체어에서 옮겨 앉을 수 있는 좌대를 욕조와 동일한 높이로 설치
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 욕조주위에 수평수직손잡이를 설치
	일 반	수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며, 비상용 벨을 욕조로부터 손이 쉽게 닿는 위치에 설치
- 수도꼭지에 냉·온수 점자표시를 설치		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 욕실 평면도 - 욕실 입면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)



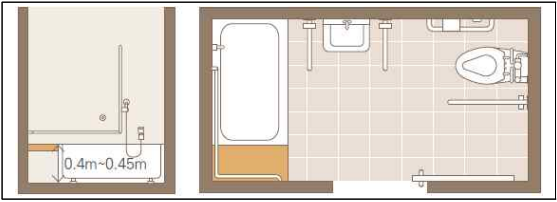
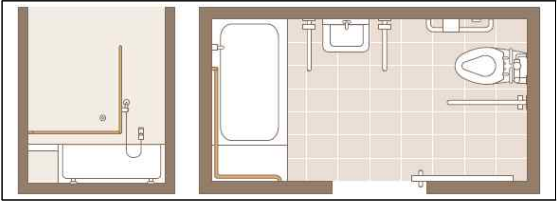
1) 산출기준 기본사항

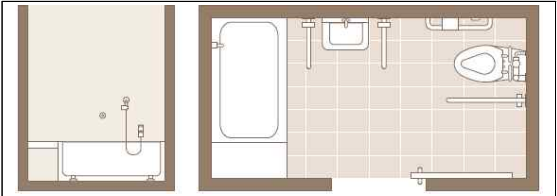
- (1) 수도꼭지에 냉·온수 점자표시를 설치하여야 함
- (2) 샤워기는 앉은 채 손이 도달하는 위치에 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	수도꼭지 형태 및 비상용 벨	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 휠체어에서 옮겨 앉을 수 있는 좌대를 욕조와 동일한 높이로 설치	3.0
	욕실의 수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 계획하고 비상용 벨을 욕조로부터 손이 쉽게 닿는 위치에 설치하여야 합니다. 욕조 주위에 수평·수직손잡이를 설치하며, 휠체어에서 옮겨 앉을 수 있는 좌대를 욕조와 동일한 높이로 설치하여야 합니다. 	
우수	일반의 조건을 만족하며, 욕조주위에 수평·수직손잡이를 설치	2.4
	욕실의 수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 계획하고 비상용 벨을 욕조로부터 손이 쉽게 닿는 위치에 설치하여야 합니다. 욕조 주위에 수평·수직손잡이를 설치하여야 합니다. 	

일 반	수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며, 비상용 벨을 욕조로부터 손이 쉽게 닿는 위치에 설치	2.1
	- 욕실의 수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 계획하고 비상용 벨을 욕조로부터 손이 쉽게 닿는 위치에 설치하여야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
욕실 평면도	욕실 평면도	●	●
욕실 입면도	욕실 입면도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제14호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.7	샤워실 및 탈의실
평가항목	3.7.1	구조 및 마감
■ 세부평가기준		
평가목적	샤워실의 구조 및 마감상태를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 안전하게 샤워실을 이용할 수 있도록 함	
평가방법	샤워실의 구조와 바닥 마감의 미끄러지는 정도 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 샤워실의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	구조 및 마감
	최우수	우수의 조건을 만족하되 샤워실 입구에 단차없고, 걸려 넘어질 염려가 없음
	우 수	샤워실 입구에 단차 2cm 이하이면서 샤워실 유효바닥면적은 0.9m×0.9m 또는 0.75m×1.3m이상이며, 물이 묻어도 미끄럽지 않음
- 바닥타일은 미끄럼방지용 타일로 마감 시 걸려 넘어질 염려가 없음에 해당함		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 샤워실 평면도 - 샤워실 단면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

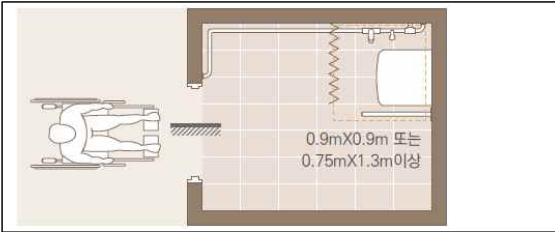
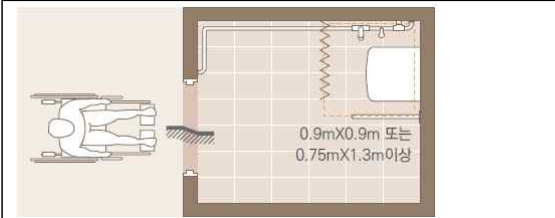
1) 산출기준 기본사항

- (1) 샤워실의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 함
- (2) 바닥타일은 미끄럼방지용 타일로 마감 시 걸려 넘어질 염려가 없음에 해당함
- (3) 샤워실 및 탈의실은 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 함
- (4) 샤워실의 바닥면의 기울기는 30분의 1이하로 하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	구조 및 마감	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하되 샤워실 입구에 단차없고, 걸려 넘어질 염려가 없음	3.0
	- 샤워실 입구의 단차 없이 걸려 넘어질 염려가 없으며, 샤워실 유효바닥면적은 0.9m×0.9m 또는 0.75m×1.3m이상 계획하고 물이 묻어도 미끄럽지 않도록 설치하여야 합니다. 	
우수	샤워실 입구에 단차 2cm 이하이면서 샤워실 유효바닥면적은 0.9m×0.9m 또는 0.75m×1.3m이상이며, 물이 묻어도 미끄럽지 않음	2.4
	- 샤워실 입구의 2cm이하 단차이면서 샤워실 유효바닥면적은 0.9m×0.9m 또는 0.75m×1.3m이상 계획하고 물이 묻어도 미끄럽지 않도록 설치하여야 합니다. 	



4) 산출 기준 해설

항 목	3.7. 샤워실 및 탈의실
적용대상	수영장 가족탈의/샤워실
해설 상세	수영장과 같이 물을 이용하는 공간의 샤워실, 탈의실의 경우 일반샤워탈의실에 휠체어 사용자 등이 이용가능한 샤워, 탈의시설 이외에 가족의 도움이 필요한 장애인이나 성이 다른 부모와 함께 이용하는 어린이동이 함께 샤워, 탈의할 수 있는 가족샤워·탈의실을 공간을 확보하여야함 - 가족샤워·탈의실은 로비에서 수영장으로 바로 접근할 수 있는 위치에 계획하여야 함 - 로비에서 들어오는 출입문과, 수영장으로 이동하는 출입문의 개폐장치는 같이 연동하여 가족샤워실을 이용하는 가족이 내부에 있는 경우 외부에서 출입문이 열리지 않도록 조치하여야 함 - 중증장애인 이용자를 고려하여 수영 중 화장실 이용을 고려하여 샤워실 내부에 대변기 설치를 적극 권장하고 있음
수영장 가족탈의	

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
샤워실 평면도	샤워실 평면도	●	●
샤워실 단면도	샤워실 단면도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노안·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제14호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	3	위생시설
평가범주	3.7	샤워실 및 탈의실
평가항목	3.7.2	기타설비
■ 세부평가기준		
평가목적	샤워실의 수도꼭지나 샤워기 등 여러설비를 평가하여 이용이 편리한 위치 및 구조로 설치되도록 함	
평가방법	수도꼭지와 샤워기 및 비상용 벨 설치 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 샤워실의 수도꼭지 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	수도꼭지 형태 및 비상용 벨
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 샤워수전을 높낮이 조절형으로 설치, 비상호출벨 설치
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 샤워실에 수평·수직손잡이를 설치
	일 반	수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며, 샤워용 접이식의자를 설치
- 샤워용 접이식 의자는 바닥면으로부터 0.4m~0.45m로 높이로 설치 - 탈의실의 수납공간 높이는 바닥면으로부터 0.4m~1.2m로 설치하며, 그 하부는 무릎 및 휠체어 발판이 들어갈 수 있도록 설치 - 수도꼭지에 냉·온수 점자표시를 설치		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 샤워실 평면도 - 샤워실 단면도 - 바닥 마감 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

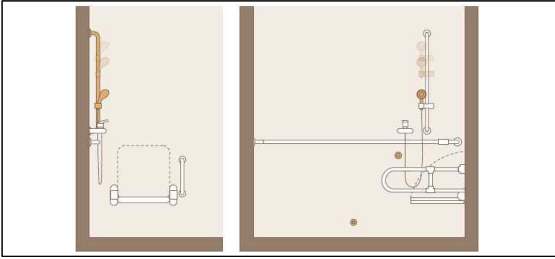
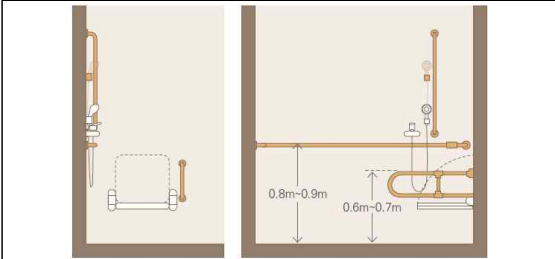
1) 산출기준 기본사항

- (1) 샤워용 접이식 의자는 바닥면으로부터 0.4m~0.45m높이로 설치하여야 함
- (2) 탈의실 수납공간 높이는 바닥면으로부터 0.4m~1.2m로 설치하며, 그 하부는 무릎 및 휠체어 발판이 들어갈 수 있도록 설치하여야 함
- (3) 수도꼭지에는 냉·온수 점자표시를 설치하여야 함
- (4) 샤워실의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 함

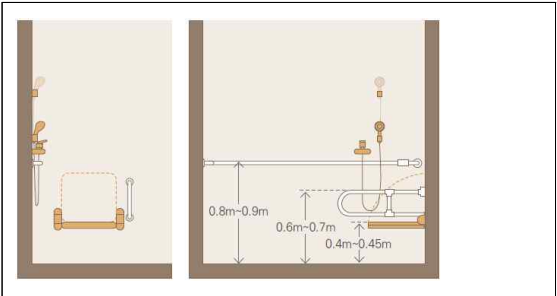
2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

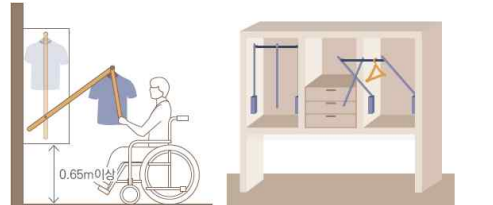
구분	수도꼭지 형태 및 비상용 벨	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 샤워수전을 높낮이 조절형으로 설치, 비상호출벨 설치	3.0
	- 샤워실 수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며 샤워용 접이식 의자, 샤워실에 수평·수직손잡이를 설치하여야 합니다. 또한, 샤워수전은 높낮이 조절형으로 계획하고 비상호출벨을 설치하여야 합니다. 	
우수	일반의 조건을 만족하며, 샤워실에 수평·수직손잡이를 설치	2.4
	- 샤워실 수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며 샤워용 접이식 의자, 샤워실에 수평·수직손잡이를 설치하여야 합니다. 	



일 반	수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며, 샤워용 접이식의자를 설치	2.1
	- 샤워실 수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며 샤워용 접이식 의자를 설치하여야 합니다. 	

※ 기타사항

- 탈의실의 수납공간: 탈의실의 수납공간 높이는 바닥면으로부터 0.4m~1.2m로 설치하며, 그 하부는 무릎 및 휠체어 발판(최소 하부높이 0.65m 이상 확보)이 들어갈 수 있도록 설치하여야 합니다.

	-
---	---

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
샤워실 평면도	샤워실 평면도	●	●
샤워실 단면도	샤워실 단면도	●	●
바닥 마감 계획 상세도	바닥 마감 계획 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제15호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	4	안내시설
평가범주	4.1	안내설비
평가항목	4.1.1	안내판
■ 세부평가기준		
평가목적	안내판을 평가하여 장애인 등이 건축물 내부의 위치 및 실의 기능에 대한 적절한 정보를 제공 받을 수 있도록 하는 안내판을 설치하도록 함	
평가방법	해당시설의 주요시설 위치 등에 대한 장애인 등이 쉽게 이용가능한 안내판 설치 여부 평가	
배 점	4점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 축지도식 안내판의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	안내판
	최우수	우수 조건을 만족하며 음성 안내장치를 함께 설치
	우 수	일반 조건을 만족하며 축지도식 안내판을 함께 설치
	일 반	장애인 등이 쉽게 인지가능한 안내판은 이동 동선을 고려하여 연속적으로 설치
- 장애인 등이 쉽게 이용가능한 안내판은 읽기 좋은 글자체(고딕체 또는 이와 유사한 글자체)로, 글자크기는 최소 1.5cm이상으로 하고, 바탕과 명확히 대조되는 색상을 이용한 글자체를 사용, 바닥면으로부터 1.0m~1.2m 범위 안에 설치하고, 야간에도 식별할 수 있도록 조명을 설치하여야 함 - 점자는 반구형으로 제작되어야 시각장애인이 쉽게 인지할 수 있음		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 배치도(안내판 위치 및 시각장애인 음성안내시설 표기) - 축지도식 안내판 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

1) 산출기준 기본사항

- (1) 야간에도 식별할 수 있도록 조명 설치하여야 함
- (2) 점자는 반구형으로 제작하여야 함
- (3) 장애인 등이 쉽게 이용가능한 안내판은 읽기 좋은 글자체(고딕체 또는 이와 유사한 글자체)로, 글자크기는 최소 1.5cm이상으로 하고, 바탕과 명확히 대조되는 색상을 이용한 글자체를 사용하여야 함
- (4) 촉지도식안내판의 현위치의 높이는 5mm이상, 지름은 8mm이상이 되는 반구형으로 표기하여야 함
- (5) 벽부형촉지도식안내판을 설치할 경우 1.0~1.5m 높이에 설치하여야 함
- (6) 입식형촉지도식안내판을 설치할 경우 1.0~1.2m 높이에 설치하여야 함
- (7) 점자안내판 또는 촉지도식 안내판에는 주요시설 또는 방의 배치를 점자, 양각면 또는 선으로 간략하게 표시하여야 함
- (8) 안내판 0.3m 전방에는 표준형 점형블록을 매립하여 설치하여야 함
- (9) 음성유도기는 국가 표준 규격서 KICS.KO-06.0046/R3 기준에 적합하게 설치하여야 함


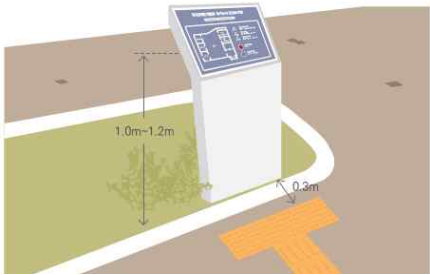
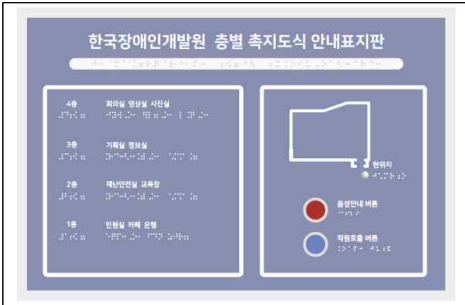
2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	안내판	평가항목 점수
	우수 조건을 만족하며 음성 안내장치를 함께 설치	4.0
최우수	- 장애인들이 쉽게 인지 가능한 촉지도식안내판을 이동 동선을 고려하여 연속적으로 설치하고 음성 안내장치를 함께 설치하여야 합니다.	



	 	
	일반 조건을 만족하며 촉지도식 안내판을 함께 설치 3.2 — 장애인등이 쉽게 인지 가능한 촉지도식안내판을 이동 동선을 고려하여 연속적으로 설치하여야 합니다.	
우 수	 	
		
일 반	장애인 등이 쉽게 인지가 가능한 안내판은 이동 동선을 고려하여 연속적으로 설치 2.8 — 장애인등이 쉽게 인지 가능한 촉지도식안내판을 이동 동선을 고려하여 연속적으로 설치하고 음성 안내장치를 함께 설치하여야 합니다.	
		

※ 기타사항

- 점자표지법은 한국점자규정(문화체육관광부 발간)을 따르며, 점자의 치수 및 형상 등 규격은 국가 기술표준 KS B 6895, 엘리베이터 점자 표시의 점자 규격에 준하도록 한다.

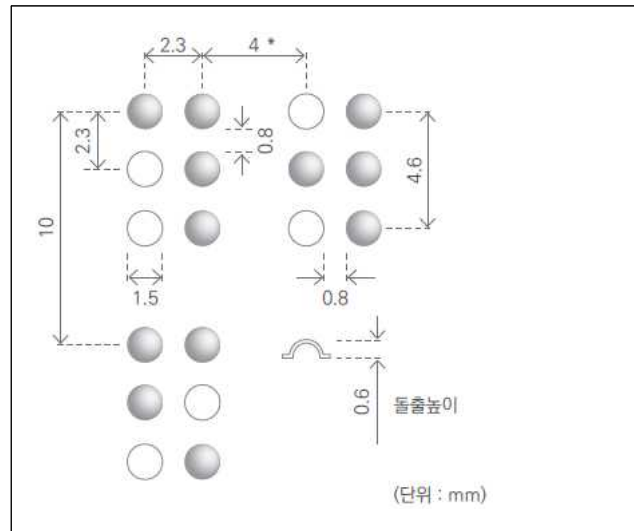
*단 손잡이 점자표지판 등과 같이 표기내용이 많을 경우 최소 3mm까지 조정가능

·국가기술표준 KS B 6895 승강기용 점자 표시의 점자규격

- 해당 영역 내에 점자 표기가 불가능한 경우 점자 약자로 표기할 수 있다.

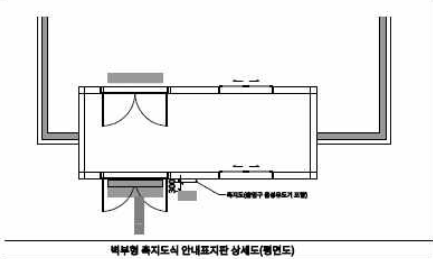
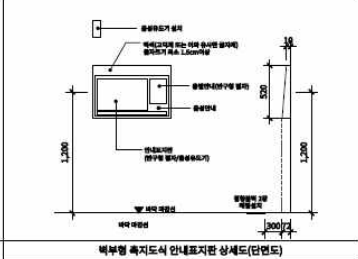
※비고: 남자화장실은 남(자), 여자화장실은 여(자), 장애인화장실은 장애인, 종합안내소는 안내소, 엘리베이터는 승강기 등

·시각장애인용 촉지안내도 SPS-KBUWEL001-5686





4) 산출 기준 해설

항 목	4.1.1 안내설비/안내판
적용대상	촉지도식안내판
해설 상세	촉지도식 안내판의 경우 유도블록으로 연결된 출입문 우측면에 설치 촉지도식 안내판은 바닥에서 촉지도 중심까지 1.2m 높이에 설치 다만, 보행동선 등을 고려하여 출입문 좌측으로 설치 할 수 있음
촉지도식안내판	 

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도(안내판 위치 및 시각장애인 음성안내시설 표기)	배치도(안내판 위치 및 시각장애인 음성안내시설 표기)	●	●
촉지도식 안내판 상세도	촉지도식 안내판 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제17호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	4	안내시설
평가범주	4.1	안내설비
평가항목	4.1.2	점자블록
■ 세부평가기준		
평가목적	시각장애인에게 건축물로의 접근 및 이동에 도움을 줄 수 있는 점자블록을 감지하기 쉬운 형태로 설치하도록 함	
평가방법	점자블록의 규격과 재질 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 점자블록의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	시각장애인 안내설비
	최우수	점자블록 기능이상의 수준인 경우
	우 수	점자블록의 크기는 (0.3m×0.3m)로 하며, 색상은 황색이나 바닥재의 색상과 구별하기 쉬운색으로 하며, 재질은 반사되지 않고 미끄럽지 않은 재질을 사용하여 매립식으로 설치하여야 함
- 최우수 수준은 사감 즉 청각(음향, 음성), 시각(색상대비 등), 후각(향기 등), 촉각(재질감 등)으로 감지할 수 있는 기능의 수준을 의미함		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 점자블록 설치 계획도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

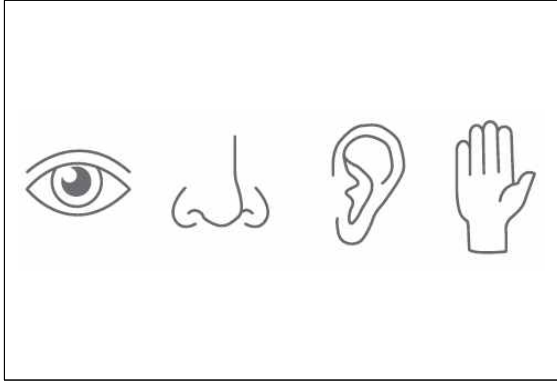
1) 산출기준 기본사항

- (1) 점자블록의 크기는 0.3m x 0.3m인 것을 표준형으로 하며, 그 높이는 바닥재의 높이와 동일하게 하여야 함

2) 용어 해설

용어	해설
점자블록	시각장애인의 보행 상태에서 주로 발바닥이나 지팡이의 촉감으로 그 존재와 대략적인 형상을 확인할 수 있는 시설로 정해진 정보를 판독할 수 있도록 그 표면에 돌기를 붙인 것을 말하며, 위치 감지용 점형블록과 장항유도용 선형블록이 있다.

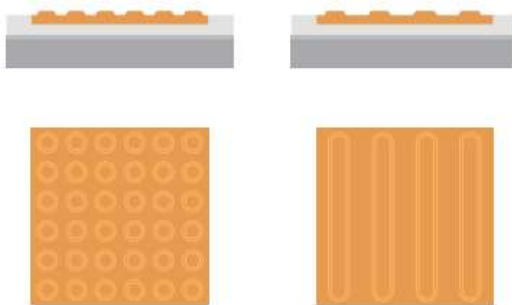
3) 산출 순서 및 방법

구분	시각장애인 안내설비	평가항목 점수
최우수	점자블록 기능이상의 수준인 경우	3.0
	－ 최우수 수준은 즉 청각(음향, 음성), 시각(색상대비 등), 후각(향기 등), 촉각(재질감 등)으로 감지할 수 있는 기능의 수준을 의미합니다. 	
우수	점자블록의 크기는 (0.3m×0.3m)로 하며, 색상은 황색이나 바닥재의 색상과 구별하기 쉬운색으로 하며, 재질은 반사되지 않고 미끄럽지 않은 재질을 사용하여 매립식으로 설치하여야 함	2.4
	－ 점형블록은 블록당 36개 돌출점, 선형블록은 블록당 4개의 돌출선을 가진 것을 표준형으로 합니다. － 점자블록의 크기는 0.3mX0.3m인 것을 표준형으로 하며, 그 높이는 바닥재의 높이와 동일하게 하여야 합니다. － 점자블록의 색상은 원칙적으로 황색을 사용하여야 합니다.	

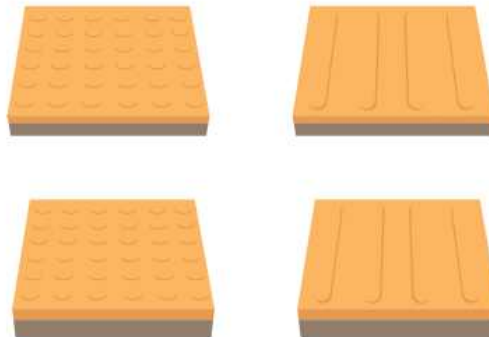


- 점자블록의 재질은 반사되지 않고 미끄럽지 않은 재질을 사용하여야 하며 매립식으로 설치하여야 합니다.

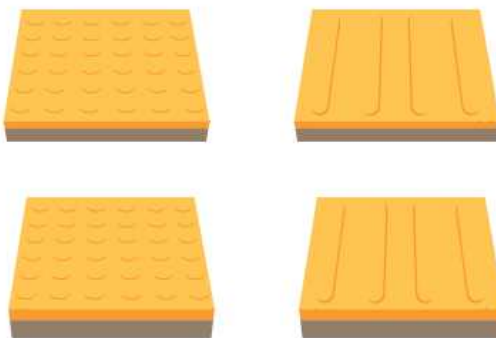
점자블록 형태







점자블록 종류



점자블록 재질



4) 산출 기준 해설

항 목	4.1.2 점자블럭
적용대상	점형블럭, 선형블럭
해설 상세	점자블럭(점형, 선형)은 반드시 「장애인등편의법」시행규칙[별표1]에서 규정하고 있는 설치기준 및 도안을 참고하여 표준형태의 점자블럭을 설치하여야 함 - 색상은 황색으로 미끄럽지 않은 재질로 매립설치가 원칙임 - 일부 KS인증을 받은 제품 중 관련 법령에서 규정하고 있는 기준에 재질, 형태, 모양 등 적합하지 아니한 제품이 있어 반드시 유의하여야 함 - 미끄럽지 않은 재질의 경우 외부는 고강도콘크리트, 내부는 논슬립자기질의 재질 중 표면에 코팅이 되지 아니한 제품의 사용을 일반적으로 평가하고 있음
점자블럭	    * 마감재료 - 고강도콘크리트(외부) - 논슬립자기질타일(내부) * 색상-황색(기본) -NOTE- 1)설치 위치는 관련법을 기준 2)마감두께는 전문회사와 협의 3)표준매립형으로 설치할 것.
	시각장애인용 점형, 선형블럭 상세도



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
점자블록 설치 계획도	점자블록 설치 계획도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제16호
- 장애인·노인·임산부의 편의증진보장에 관한 법률 시행령 별표2 제3호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	4	안내시설
평가범주	4.1	안내설비
평가항목	4.1.3	시각장애인 안내설비
■ 세부평가기준		
평가목적	시각장애인에게 건축물의 주요시설 위치 등에 대한 정보의 음성제공 장치 설치와 접근 및 이동에 도움을 줄 수 있는 안내설비를 연속적으로 설치하도록 함	
평가방법	해당시설의 주요시설 위치 등에 대한 음성안내 장치의 설치 여부 및 대지경계선으로부터 주출입구까지 시각장애인용 안내설비의 연속적인 설치 정도 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 시각장애인 안내설비의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	시각장애인 안내설비
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 대지경계선에 접근 시 시각장애인이 소지한 리모콘에 의해 작동되는 음성안내장치 설치
	우 수	재질과 마감을 달리하고, 색 대비를 통해 점자블록의 기능을 확보
	일 반	점자블록을 연속 설치
	- 점형블록은 위험한 장소의 0.3m전면과, 선형블록이 시작·교차·굴절되는 지점에 설치되었는지 평가 - 선형블록은 주출입구접근로의 유도방향에 따라 평행하게 연속해서 설치되었는지 평가 - 건축물의 규모에 따라 내부 안내시설까지 시각장애인들을 위하여 유도블록을 설치하는 것이 필요하다고 판단될 경우(인증심사) 설치할 수 있음 - 음성안내장치는 소리 증폭이 실내외 90(dB)이하로(한국정보통신표준) 현장상황에 따라 시각장애인이 쉽게 인지할 수 있도록 음량 조절해야 함	
■ 평가 참고자료 및 제출서류		
참고자료		- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제17호 - 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행령 별표2 제3호 - 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 - 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) - 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	예비 인증	- 배치도(주출입구까지의 점자블록 설치 계획 포함) - 점자블록 설치 계획도 - 음성안내 장치 등 각종 설비 계획도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)



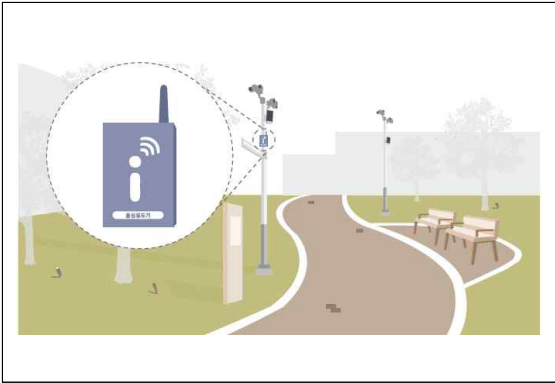
1) 산출기준 기본사항

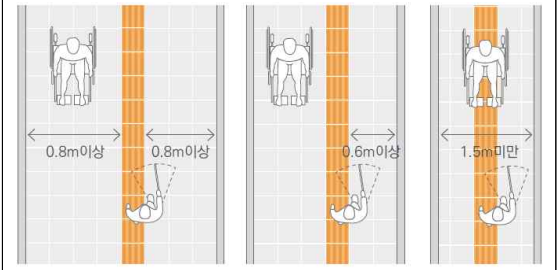
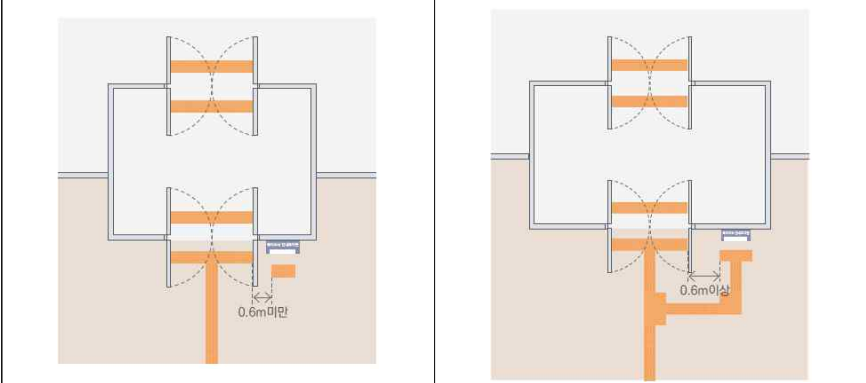
- (1) 점형블록은 위험한 장소의 0.3m전면과, 선형블록이 시작·교차·굴절되는 지점에 설치하여야 함
- (2) 선형블록은 주출입구접근로의 유도방향에 따라 평행하게 연속해서 설치하여야 함
- (3) 건축물의 규모에 따라 내부 안내시설까지 시각장애인들을 위하여 유도블록을 설치하는 것이 필요하다고 판단될 경우(인증심사) 설치할 수 있음
- (4) 음성안내장치는 소리 증폭이 실내외 90(dB)이하로(한국정보통신표준) 현장상황에 따라 시각장애인이 쉽게 인지할 수 있도록 음량을 조절하여야 함

2) 용어 해설

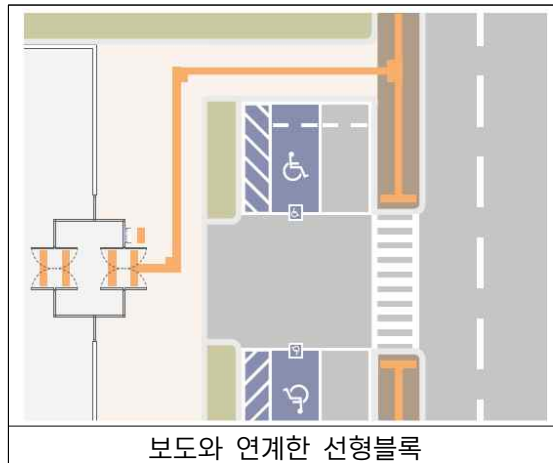
- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법※ 기타사항

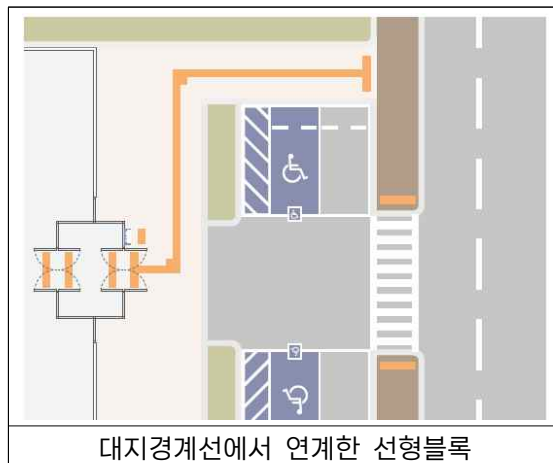
구분	시각장애인 안내설비	평가항 목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 대지경계선에 접근 시 시각장애인이 소지한 리모콘에 의해 작동되는 음성안내장치 설치	3.0
	- 출입구(문)까지 점자블록을 연속 설치하고, 대지경계선에서 접근 시 시각장애인이 소지한 리모콘에 의해 작동되는 음성안내장치를 설치하여야 합니다. ※음성안내장치는 대상시설의 이름, 이동동선, 거리 등을 안내하는 것이 바람직함 	

우 수	재질과 마감을 달리하고, 색 대비를 통해 점자블록의 기능을 확보	2.4
	점자블록을 연속 설치	2.1
일 반	－ 출입구(문)까지 점자블록을 연속 설치하여야 합니다. ※선형블록의 외곽선으로부터 좌우 최소 0.6m에는 어떠한 장애물도 없어야 하며, 폭이 1.5m미만인 경우 중앙에 선형블록을 진행방향에 맞게 설치함 * 시각장애인 편의시설 설치 매뉴얼 2017.12 (공공건물·공원·공동주택)	
	 접근로 유도블록 설치 － 출입구 점형블록과 점자안내판 점형블록의 이격거리가 0.6m이상인 경우 접근로에 유도설치된 선형블록과 연계하여 주출입구, 점자안내판까지 점자블록을 연속 설치하여야 합니다. * 시각장애인 편의시설 설치 매뉴얼 2017.12 (공공건물·공원·공동주택)  촉지도식 안내판과 연계한 유도블록 － 대상시설물 인근 보도에 선형블록이 설치되어 있는 경우 대상시설 출입구까지 점자블록을	

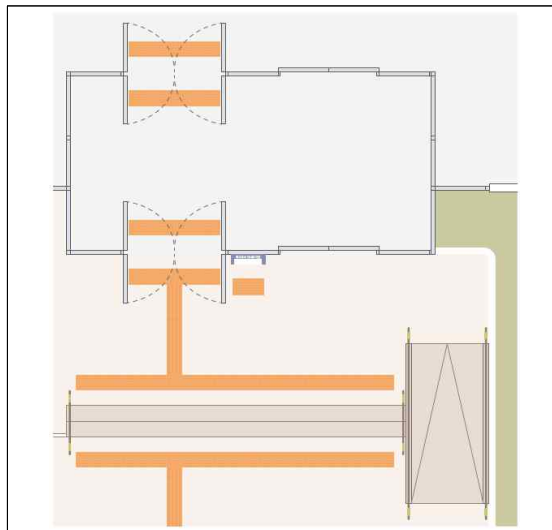
연계하여 설치하여야 합니다.



- 대상시설물 인근 보도에 선형블록이 설치되지 않은 경우 대지경계선 부분에서 점형블록 5장~7장 설치 후 대상시설 출입구까지 점자블록을 연계하여 설치하여야 합니다.

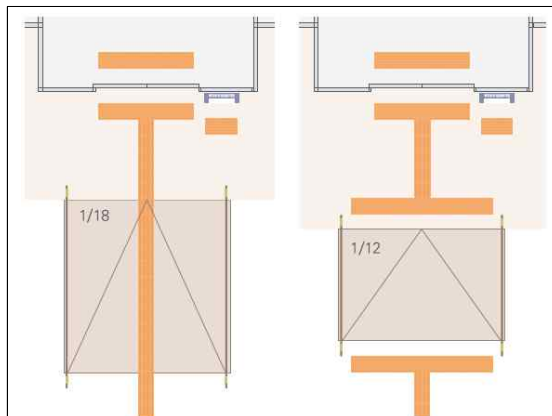


- 계단과 경사로가 같이 설치된 경우는 계단으로 점자블록을 설치하여야 합니다.



계단과 경사로가 같이 설치된 경우

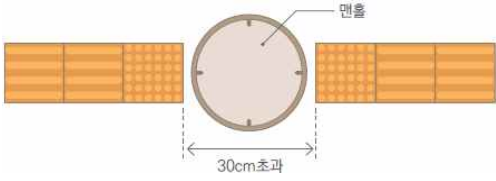
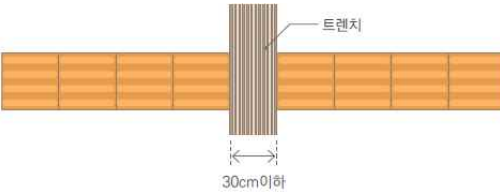
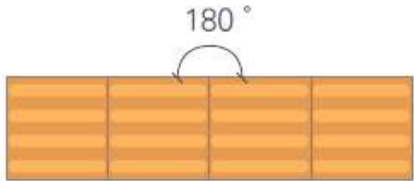

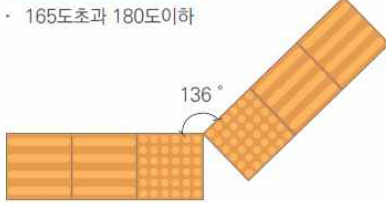




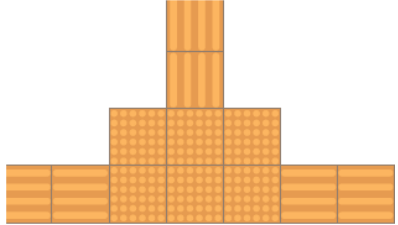
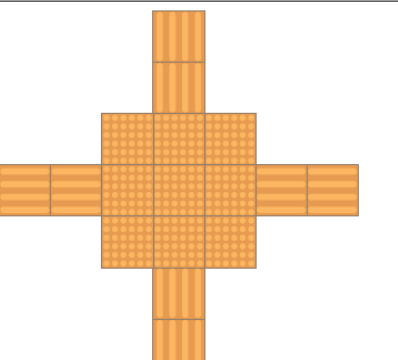
- 1/18이하 경사로가 설치된 경우 출입구까지 선형블록을 연속하여 설치하며, 1/17이상 경사로가 설치된 경우 경사로 시작과 끝에 경사로 폭만큼 점형블록 설치 후 출입구까지 선형블록을 연계하여 설치하여야 합니다.



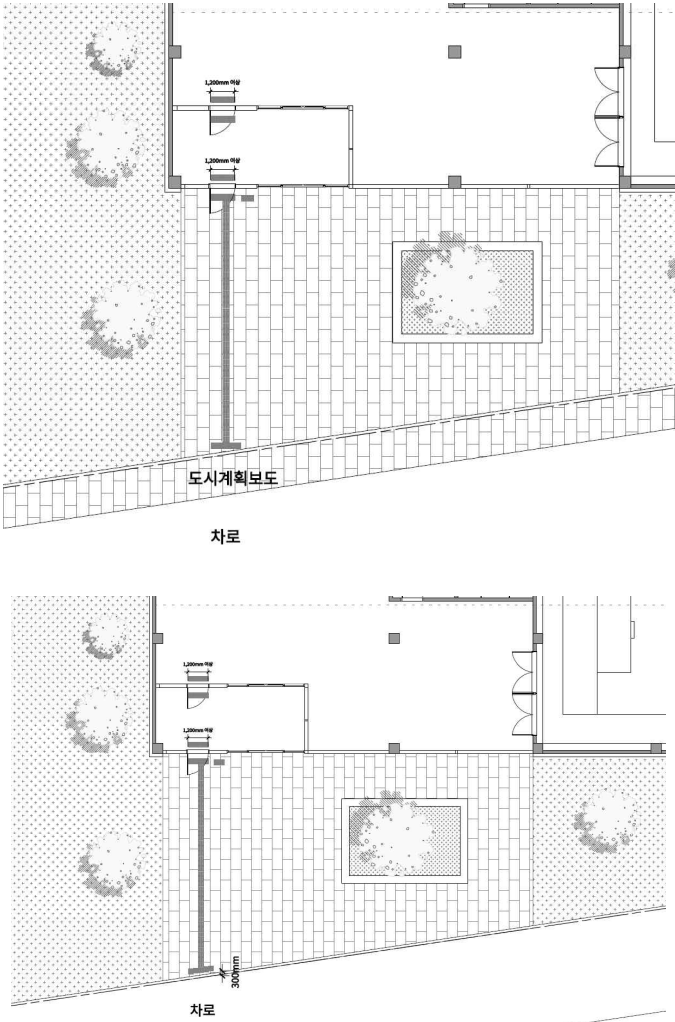
경사로만 설치된 경우



(1) 점자블럭 설치 방법

 30cm초과한 경우 점형블록 매립	 30cm이하인 경우 선형블록 매립
 • 180도 진행방향	 • 165도초과 180도이하  • 135도초과 165도이하 사선방향
 • 90도  • 75도초과 105도이하  • 75도이하  • 105도초과 135도이하 1방향 ㄱ자형	 2방향 T자형  3방향 +자형

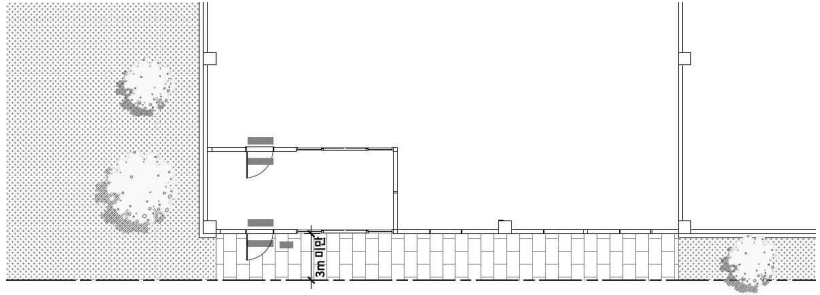
4) 산출 기준 해설

항 목	4.1.3 시각장애인 유도블록
적용대상	대지경계에 설치하는 점자블록의 형태
해설 상세	대지경계에 설치하는 점자블록은 대지경계선과 수평으로 설치하거나 계단식으로 설치할 수 있음
점자블록	 도시계획보도 차로 차로 300mm



4) 산출 기준 해설

항 목	4.1.3 안내설비/시각장애인안내설비
적용대상	근생/외부출입문 안내계획
해설 상세	근린생활시설의 경우 출입문에는 이용편의를 고려하여 출입문손잡이측에 실명점자표지판+하부점형블록2장
안내설비	

항 목	4.1.3 시각장애인 안내설비
적용대상	주출입구까지 점자블록 설치
해설 상세	대지경계에서 주출입구까지 거리가 3m미만인 경우 유도블록 설치 생략이 가능함 - 다만, 시각장애인의 시설이용 편의를 고려하여 주출입구 또는 측지도에 시각장애인이 소지한 무선리모컨에 작동하는 음성유도기를 설치하여야 함
점자블록	 차로





5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도(주출입구까지의 점자블록 설치 계획 포함)	배치도(주출입구까지의 점자블록 설치 계획 포함)	●	●
점자블록 설치 계획도	점자블록 설치 계획도	●	●
음성안내 장치 등 각종 설비 계획도	음성안내 장치 등 각종 설비 계획도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노안임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제17호
- 장애인·노안임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행령 별표2 제3호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	4	안내시설
평가범주	4.1	안내설비
평가항목	4.1.4	청각장애인 안내설비
■ 세부평가기준		
평가목적	청각장애인 안내설비를 평가하여 청각장애인에게 건축물의 주요시설 위치 등에 대한 정보를 제공할 수 있도록 함	
평가방법	해당시설의 주요시설 위치 등에 대한 안내표시 설치의 적정성 여부 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 청각장애인 안내설비의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	청각장애인 안내설비
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 외국어를 병용하여 표시
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 그림을 병용하여 표시
	일 반	안내표시를 읽기 좋은 글자체(고딕체 또는 이와 유사한 글자체)를 사용하였으며, 주변과 명확히 대조되는 색상을 이용하여 문자 표시
- 청각장애인 안내설비는 승강기, 화장실, 주차장, 경사로, 에스컬레이터, 계단, 접수대, 주요실 등 청각장애인 및 시설이용자들이 주로 이용할 수 있는 장소를 알려줄 수 있도록 설치하여야 함		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 배치도(안내판 위치 및 시각장애인 음성안내시설 표기 포함) - 각종 설비 계획도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)



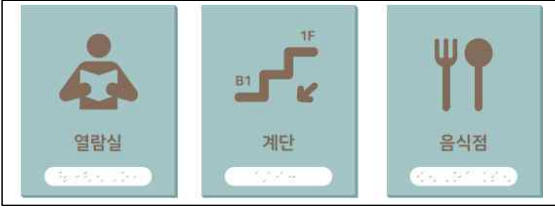
1) 산출기준 기본사항

- (1) 청각장애인 안내설비는 승강기, 화장실, 주차장, 경사로, 에스컬레이터, 계단, 접수대, 주요실 등 청각장애인 및 시설이용자들이 주로 이용할 수 있는 장소를 알려줄 수 있도록 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	청각장애인 안내설비	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 외국어를 병용하여 표시 - 읽기 좋은 글자체를 사용하고 주변과 명확히 대조되는 색상을 이용하여 문자, 그림 및 외국어 표시를 병용하여야 합니다.	3.0
		
우수	일반의 조건을 만족하며, 그림을 병용하여 표시 - 읽기 좋은 글자체를 사용하고 주변과 명확히 대조되는 색상을 이용하여 문자 및 그림 표시를 병용하여야 합니다.	2.4
		
일반	안내표시를 읽기 좋은 글자체(고딕체 또는 이와 유사한 글자체)를 사용하였으며, 주변과 명확히 대조되는 색상을 이용하여 문자 표시 - 읽기 좋은 글자체를 사용하고 주변과 명확히 대조되는 색상을 이용하여 문자 표시를 하여야 합니다.	2.1
		

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도(안내판 위치 및 시각장애인 음성안내시설 표기 포함)	배치도(안내판 위치 및 시각장애인 음성안내시설 표기 포함)	●	●
각종 설비 계획도	각종 설비 계획도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 해당사항 없음



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	4	안내시설
평가범주	4.2	경보 및 피난설비
평가항목	4.2.1	시각·청각장애인용 경보 및 피난 설비
■ 세부평가기준		
평가목적	시각·청각장애인이 비상시 대피할 수 있도록 비상벨 또는 음성안내 등의 시각경보시스템 및 경광등 또는 문자안내 등의 청각경보시스템이 연속적으로 설치되도록 함	
평가방법	시각·청각장애인을 위한 경보 및 피난설비의 연속설치 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 시·청각장애인 경보 및 피난설비의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	시각 청각장애인용 경보 및 피난 설비
	최우수	시각장애인 대피용 청각경보시스템으로 비상벨 및 음성안내 시스템을 연속적으로 설치 청각장애인 대피용 시각경보시스템(경광등)과 조명이 포함된 문자안내설비를 연속적으로 설치
	우 수	시각장애인 대피용 청각경보시스템(비상벨)을 연속적으로 설치 청각장애인 대피용 시각경보시스템(경광등)을 연속적으로 설치
	－ 시각경보기(경광등)는 남·여 화장실내부(장애인화장실 포함), 탈의실(샤워실에서 확인이 가능한 위치)에 반드시 설치하여야 함 － 시설 이용자의 다수가 청각장애인인 경우 모든 실에 시각경보기를 반드시 설치하여야 함 － 시각 및 청각 장애인용 피난구유도등은 화재발생 시 점멸과 동시에 음성으로 출력될 수 있도록 설치하여야 함	
■ 평가 참고자료 및 제출서류		
참고자료		－ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제18호 － 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 － 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) － 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	예비 인증	－ 각 층별 경보 및 피난 계획 － 청각장애인 경보 및 피난 설비 계획도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	－ 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

1) 산출기준 기본사항

- (1) 시각경보기(경광등)는 남·여 화장실내부(장애인화장실 포함), 탈의실(샤워실에서 확인이 가능한 위치)에 반드시 설치하여야 함
- (2) 시각 및 청각 장애인용 피난구유도등은 화재발생 시 점멸과 동시에 음성으로 출력될 수 있도록 설치하여야 함
- (3) 시설 이용자의 다수가 청각장애인인 경우 모든 실에 시각경보기를 반드시 설치하여야 함
- (4) 시각 및 청각 장애인 경보·피난 설비의 경우 청각장애인을 위하여 비상벨설비 주변에는 점멸형태의 비상경보등을 함께 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	시각 청각장애인용 경보 및 피난설비	평가항목 점수
최우수	시각장애인 대피용 청각경보시스템으로 비상벨 및 음성안내 시스템을 연속적으로 설치 청각장애인 대피용 시각경보시스템(경광등)과 조명이 포함된 문자안내 설비를 연속적으로 설치	3.0
	- 시각장애인 대피용 청각경보시스템으로 비상벨 및 음성안내 시스템과 청각장애인대피용 시각경보시스템(경광등), 조명이 포함된 문자 안내설비를 연속적으로 설치하여야 합니다.  	



우 수	시각장애인 대피용 청각경보시스템(비상벨)을 연속적으로 설치청각장애인 대피용 시각경보시스템(경광등)을 연속적으로 설치	2.4
	－ 시각장애인 대피용 청각경보시스템으로 비상벨 및 음성안내 시스템과 청각장애인대피용 시각경보시스템(경광등), 조명이 포함된 문자 안내설비를 연속적으로 설치하여야 합니다. ● 시각경보시스템 ● 피난구유도동 ■ 발신기 내장 옥내소화전 * 천장높이 2m이하 - 천장으로부터 0.15m이내 설치 2m~2.5m	

4) 산출 기준 해설

항 목	4.2.1 경보 및 피난설비/시각청각장애인용 경보 및 피난설비
적용대상	시각경보기, 음성점멸피난구유도등 설치방법
해설 상세	시각경보기 및 음성점멸피난구유도등의 경우 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 설치하여야 함 - 즉, 관련 법령에서 설치하여야 하는 용도가 아닌 시설의 경우 해당 지표를 반드시 설치하라고 할 수 없으므로 관련 자료를 제시하여 미적용 대상으로 인정받을 수 있음 1. 시각경보기의 경우 화장실, 탈의실에는 반드시 설치되어야 함 - 화장실의 경우 휠체어 사용자가 이용 가능한 화장실, 일반화장실 모두 설치되어야 하며, 일반화장실의 경우 대변기, 소변기, 세면대에서 모두 확인 가능한 위치에 설치되어야 함 - 탈의실의 경우 샤워실 내부에서 확인 가능한 위치에 설치하거나 탈의실 및 샤워실에 각각 설치하여야 함 - 또한, 모든 탈의장, 모든 샤워기에서 확인 가능한 위치에 설치하여야 함 2. 음성점멸피난구유도등의 경우 피난동선을 고려하여 설치되어야 함 - 피난층의 경우 외부 보행로에 면한 출입문(복도에 면한 출입문 기준), 계단실 내부 출입문에 설치하여야 함 - 피난층이 아닌 층의 경우 피난을 위한 계단실 출입문 상부(복도에 면한 출입문 기준)에 설치하여야 함 - 피난층의 출입문 중 자동문과 여닫이문이 함께 설치되어 있는 경우 여닫이문쪽에 설치를 원칙으로 함
시각경보장치 설치	 범례 ※ ■ 음성점멸유도등



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
각 층별 경보 및 피난 계획	각 층별 경보 및 피난 계획	●	●
청각장애인 경보 및 피난 설비 계획도	청각장애인 경보 및 피난 설비 계획도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제18호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.1	객실 및 침실
평가항목	5.1.1	설치율
■ 세부평가기준		
평가목적	숙박시설 등의 해당시설에는 휠체어사용자 등이 이용 가능하도록 객실·침실 등을 일정비율 이상 설치하도록 함	
평가방법	전체 침실 또는 객실 중 휠체어사용자 등이 이용가능한 객실의 확보정도 평가	
배 점	5점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 객실의 설치율 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	설치율
	최우수	전체 침실수 또는 객실의 2%이상 설치(관광숙박시설의 경우 4%이상 설치)
	우 수	전체 침실수 또는 객실의 1%이상 설치(관광숙박시설의 경우 3%이상 설치)
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 건물 개요도 (전체객실수와 휠체어사용자 등이 이용 가능한 침실 및 객실수 표시) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증서와 동일



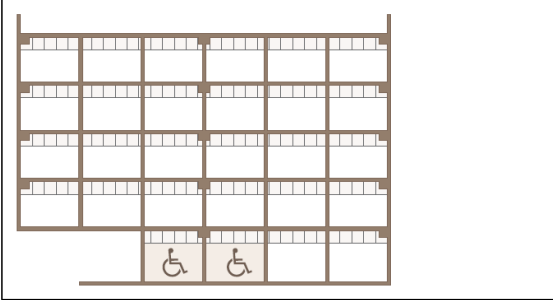
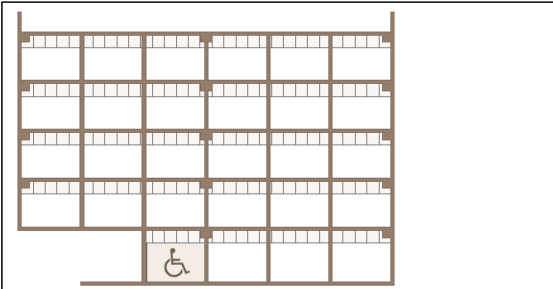
1) 산출기준 기본사항

- (1) 객실 또는 침실수는 최소 1실 이상 설치하여야 함(단, 성별이 분리된 기숙사일 경우 각각 1실 이상 확보하는 것을 고려하여야 함)
- (2) 산정된 객실 또는 침실수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1실로 평가함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	설치율	평가항목 점수
최우수	전체 침실수 또는 객실의 2%이상 설치(관광숙박시설의 경우 4%이상 설치)	5.0
	- 전체 객실 또는 침실수의 2%(관광숙박시설 4%)이상 휠체어사용자 등이 이용 가능하도록 설치하여야 합니다. 	
우수	전체 침실수 또는 객실의 1%이상 설치(관광숙박시설의 경우 3%이상 설치)	4.0
	- 전체 객실 또는 침실수의 1%(관광숙박시설 3%)이상 휠체어사용자 등이 이용 가능하도록 설치하여야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설

항 목	5.1.1 객실 및 침실/설치율
적용대상	휠체어 사용자가 이용 가능한 객실
해설 상세	객실 및 침실의 경우 1%이상은 휠체어 사용자 등이 이용가능한 객실 및 침실로 설치하여야 함 － 다만, 객실 구성이 1인실과 가족실 등 규모로 구분되거나, 캠핑장, 카라반 캠핑장 등 형태로 구분되어 있는 경우 누구나 차별받지 않도록 각각 구성별 1%는 누구나 이용 가능한 객실로 설치하는 것이 바람직 함
객실 및 침실	



항 목	5.1.1 객실 및 침실
적용대상	남녀가 구분된 기숙사, 연수원 등의 객실 및 침실
해설 상세	기숙사 및 연수원 등의 숙박시설이 남녀로 구분되어 있는 경우 휠체어 사용자 등이 이용 가능한 객실의 경우에도 남자, 여자 각각 구분하여 1%이상 휠체어 사용자 등이 이용 가능한 객실을 확보하여야 함
화장실 설치	

항 목	5.1.1 객실 및 침실/설치율
적용대상	휠체어 사용자가 이용 가능한 객실을 제외한 일반객실 평가 범위
해설 상세	「장애인등편의법」에는 일반객실이 아닌 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실에 휠체어 이용자, 시각, 청각 장애인을 위한 편의시설을 설치하도록 되어 있으며, BF인증 기준의 경우에도 장애인 등의 이용자를 위한 기준으로 명시되어 있음 - 다만, 객실에서 객실로 최소한의 접근은 가능하도록 모든 객실의 출입문은 순수통과유효폭 0.9m이상은 확보하여야 하며, 시각장애인을 위해 모든 객실에 점자표지판 설치를 적극 권장하고 있음
장애인 객실	



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
건물 개요도 (전체객실수와 휠체어사용자 등이 이용 가능한 침실 및 객실수 표시)	건물 개요도 (전체객실수와 휠체어사용자 등이 이용 가능한 침실 및 객실수 표시)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.1	객실 및 침실
평가항목	5.1.2	설치위치
■ 세부평가기준		
평가목적	식당, 로비, 승강기 등 공용공간에 접근하기 쉬운 곳에 설치하여 이용자의 접근이 가능하도록 하며, 승강기가 가동되지 아니할 때에도 접근이 가능하도록 주출입층에 설치하도록 함	
평가방법	객실 및 침실의 위치가 공용공간에 접근이 가능한 곳에 설치되었는지, 공용공간으로 단차가 없이 접근이 가능한지를 평가함	
배 점	5점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 객실 및 침실의 설치위치 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	설치위치
	최우수	주출입층에 설치되어 공용공간으로 단차없이 접근가능함
	우 수	주출입층에 설치되지 않았으나 승강기가 설치되어 있으며, 공용공간으로 이동이 용이함
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실이 있는 층) - 평면도 (식당, 로비 등 공용공간이 있는 층) - 1층 평면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)



1) 산출기준 기본사항

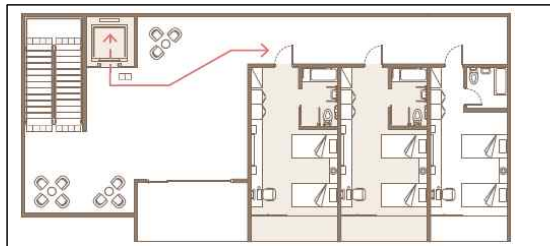
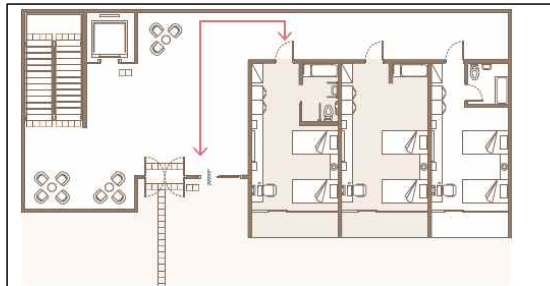
- (1) 식당·로비 등 공용공간에 접근하기 쉬운 곳에 설치하여야 함
- (2) 승강기가 가동되지 아니할 때에도 접근이 가능하도록 주출입층에 설치하는 것을 목적으로 함
- (3) 식당·로비 등 공용공간으로 승강기가 가동되지 아니할 때에도 단차 없이 접근하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	설치위치	평가항목 점수
최우수	주출입층에 설치되어 공용공간으로 단차없이 접근가능함	5.0
	－ 장애인용 객실 또는 침실이 주출입층에 설치되어 공용공간으로 단차 없이 접근 가능하도록 계획하여야 합니다.	
우수	주출입층에 설치되지 않았으나 승강기가 설치되어 있으며, 공용공간으로 이동이 용이함	4.0
	－ 장애인용 객실 또는 침실이 주출입층에 설치되지 않았으나 승강기와 가깝게 설치되어 있으며, 공용공간으로 이동이 용이하도록 하여야합니다.	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
평면도(휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실이 있는 층)	평면도(휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실이 있는 층)	●	●
평면도(식당, 로비 등 공용공간이 있는 층)	평면도(식당, 로비 등 공용공간이 있는 층)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호





장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.1	객실 및 침실
평가항목	5.1.3	통과유효폭
■ 세부평가기준		
평가목적	객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭을 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 출입문을 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 유효폭을 확보하도록 함	
평가방법	객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭 정도 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	통과 유효폭
	최우수	객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭 1m이상 확보
	우수	객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭 0.9m이상 확보
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

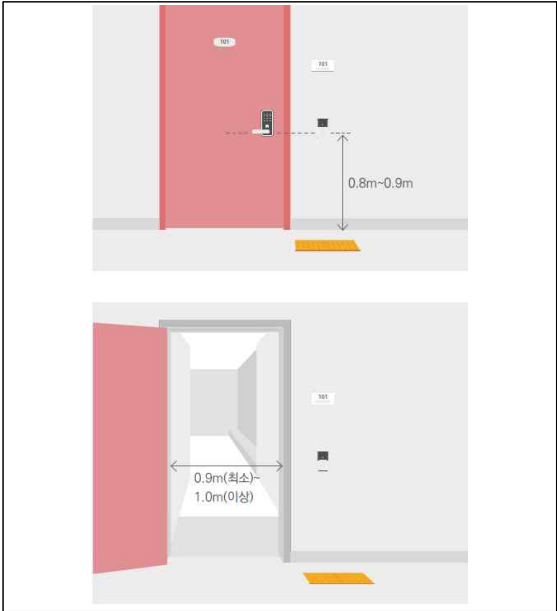
1) 산출기준 기본사항

- (1) 출입문의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정하여야 함
- (2) 출입구의 바닥면에는 문턱이나 높이 차이를 두지 않아야 함
- (3) 2.1.4 손잡이 및 점자표지판 산출기준을 준수하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	통과 유효폭	평가항목 점수
최우수	객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭 1m이상 확보	3.0
우수	객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭 0.9m이상 확보	2.4
	- 객실 및 침실의 출입문 유효폭을 0.9m~1.0m 이상 확보하여야 합니다. 	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
객실 단위평면도(휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	객실 단위평면도(휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.1	객실 및 침실
평가항목	5.1.4	활동공간
■ 세부평가기준		
평가목적	객실 및 침실 내부 유효바닥면적을 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자들이 내부에서 회전하거나 시설을 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 활동공간을 확보하도록 함	
평가방법	객실 및 침실 내부 활동공간의 확보정도 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 객실 및 침실 내부 활동공간 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	활동공간
	최우수	객실 및 침실 내부에서 휠체어가 회전할 수 있도록 1.4m 이상 활동공간 확보
	우 수	객실 및 침실 내부에서 휠체어가 회전할 수 있도록 1.2m 이상 활동공간 확보
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일



1) 산출기준 기본사항

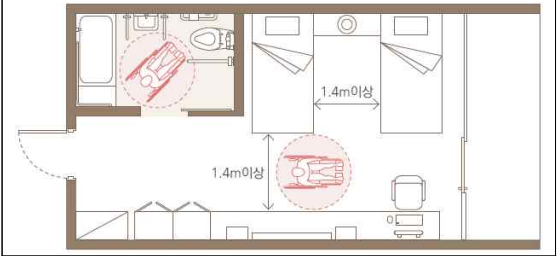
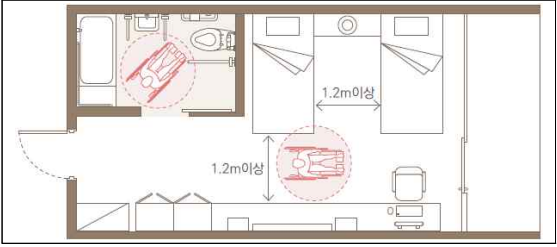
(1) 휠체어가 회전할 수 있는 공간을 최소 1.2m이상 확보하여야 함

※휠체어가 회전을 해야할 경우 1.1.2 접근로 유효폭 산출기준을 준수하여야 함
(최소 1.4m이상 확보)

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	활동공간	평가항목 점수
최우수	객실 및 침실 내부에서 휠체어가 회전할 수 있도록 1.4m 이상 활동공간 확보	3.0
	－ 객실 및 침실 내부에서 휠체어가 회전할 수 있도록 1.4m 이상 활동공간을 확보하여야 합니다. ※화장실 내부 활동공간 1.4m 이상 확보하여야 함 	
우수	객실 및 침실 내부에서 휠체어가 회전할 수 있도록 1.2m 이상 활동공간 확보	2.4
	－ 객실 및 침실 내부에서 휠체어가 회전할 수 있도록 1.2m 이상 활동공간을 확보하여야 합니다. ※화장실 내부 활동공간 1.4m 이상 확보하여야 함 	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
객실 단위평면도(휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	객실 단위평면도(휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	5	기타시설	
평가범주	5.1	객실 및 침실	
평가항목	5.1.5	침대구조	
■ 세부평가기준			
평가목적	객실 및 침실 내부 침대의 구조를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자들이 시설을 이용하는데 불편함이 없도록 침대구조를 확보함		
평가방법	객실 및 침실 내부 침대구조의 확보정도 평가		
배 점	2점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 침대구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	침대구조	평가항목 점수
	최우수	객실 침대 모두가 높이 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간 1.4m 이상 확보하며, 보조손잡이 설치	2.0
	우 수	객실 침대 모두가 높이 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간 1.2m 이상 확보	1.6
	일 반	객실 침대 중 1개 이상의 높이가 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간 1.2m 이상 확보	1.4
■ 제출서류			
제출서류	예비 인증	- 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	- 예비인증서와 동일(해당부분 사진 첨부)	

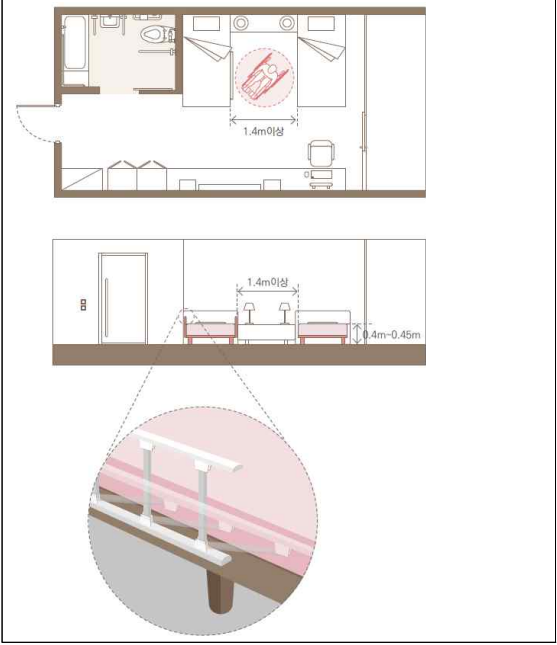
1) 산출기준 기본사항

- (1) 객실 및 침실에 휠체어 사용자가 이용할 수 있는 침대를 설치하여야함
- (2) 침대 높이는 0.4~0.45m로 설치하여야 함

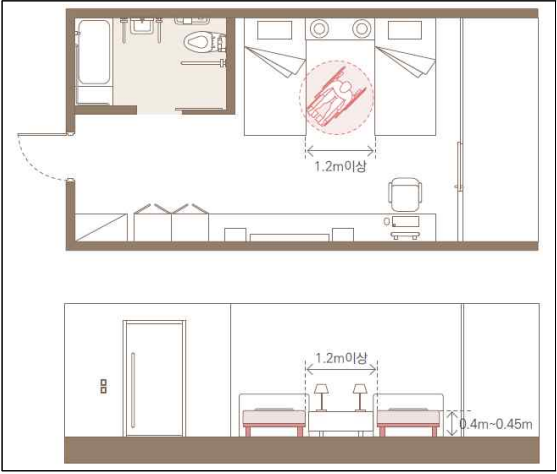
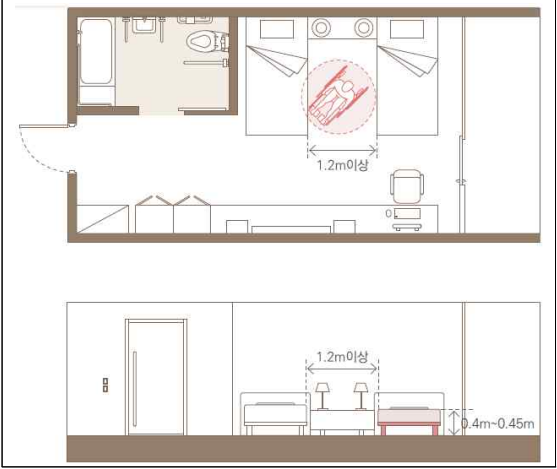
2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	침대구조	평가항목 점수
최우수	객실 침대 모두가 높이 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간 1.4m 이상 확보하며, 보조손잡이 설치	2.0
	- 객실 침대 모두가 높이 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간을 1.4m이상 확보하고 보조손잡이를 설치하여야 합니다. 	



우 수	객실 침대 모두가 높이 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간 1.2m 이상 확보 － 객실 침대 모두가 높이 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간을 1.2m 이상 확보하여야 합니다. 	1.6
일 반	객실 침대 중 1개 이상의 높이가 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간 1.2m 이상 확보 － 객실 침대 중 1개 이상의 높이 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간을 1.2m 이상 확보하여야 합니다. 	1.4

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
객실 단위평면도(휠체 어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	객실 단위평면도(휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	5	기타시설	
평가범주	5.1	객실 및 침실	
평가항목	5.1.6	객실바닥	
■ 세부평가기준			
평가목적	객실 및 침실 내부의 바닥 마감정도를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자들이 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 이용이 가능하도록 함		
평가방법	미끄럽지 않는 재질로 평탄하게 마감하는 정도에 따른 평가		
배 점	2점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 객실 및 침실 내부 객실바닥 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	객실 및 침실 바닥	평가항목 점수
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 카펫 등 넘어져도 충격이 적은 재료로 마감	2.0
	우 수	바닥면에 높이차이를 두지 않으며, 표면은 미끄럽지 않는 재질로 평탄하게 마감	1.6
	－ 카펫은 목발 등이 걸려 넘어지지 않도록 길게 설치되지 않도록 함		
■ 제출서류			
제출서류	예비 인증	－ 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) － 바닥 마감 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	－ 예비인증서와 동일	

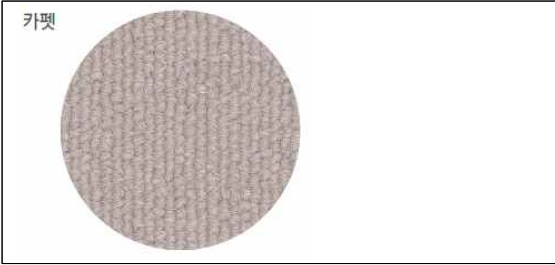
1) 산출기준 기본사항

- (1) 미끄럽지 않는 재질로 평탄하게 마감하여야 함
- (2) 카펫은 목발 등이 걸려 넘어지지 않도록 길게 설치되지 않도록 하여야 함
- (3) 객실 등의 바닥면에는 높이 차이를 만들지 않아야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	객실 및 침실 바닥	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 카펫 등 넘어져도 충격이 적은 재료로 마감	2.0
	- 바닥면에 높이차이를 두지 않으며, 표면은 미끄럽지 않는 재질로 평탄하게 마감하여야 합니다. - 카펫 등 넘어져도 충격이 적은 재료로 마감하여야 합니다.  카펫	
우 수	바닥면에 높이차이를 두지 않으며, 표면은 미끄럽지 않는 재질로 평탄하게 마감	1.6
	- 바닥면에 높이차이를 두지 않으며, 표면은 미끄럽지 않는 재질로 평탄하게 마감하여야 합니다.  마루 타일 장판	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	●	●
바닥 마감 계획 상세도	바닥 마감 계획 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.1	객실 및 침실 (화장실)
평가항목	5.1.7	유효폭 및 단차
■ 세부평가기준		
평가목적	객실 및 침실 내부의 화장실 출입문 통과 유효폭을 확보하고, 단차 정도를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용이 가능하도록 함	
평가방법	화장실 이용이 가능하도록 출입문 통과 유효폭 및 단차 정도 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 객실 화장실 유효폭 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	객실 화장실 유효폭
	최우수	출입문 통과 유효폭 1m이상, 출입문 단차 없음
	우 수	출입문 통과 유효폭 0.9m이상, 출입문 단차 없음
	일 반	출입문 통과 유효폭 0.9m이상, 출입문 단차 2cm이하
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증서와 동일



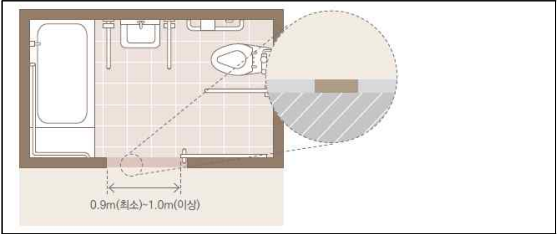
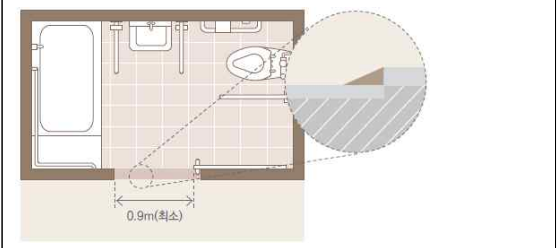
1) 산출기준 기본사항

- (1) 출입문의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정하여야함
- (2) 2.1.4 손잡이 및 점자표지판 산출기준을 준수하여야 함
- (3) 객실 및 침실 내 화장실은 3.3.1 칸막이출입문 산출기준을 준수하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	객실 화장실 유효폭	평가항목 점수
최우수	출입문 통과 유효폭 1m이상, 출입문 단차 없음	3.0
우 수	출입문 통과 유효폭 0.9m이상, 출입문 단차 없음 － 객실 및 침실 내 화장실의 유효폭은 0.9m~1.0m 이상 확보하고 출입문은 단차 없이 설치하여야 합니다. 	2.4
일 반	출입문 통과 유효폭 0.9m이상, 출입문 단차 2cm이하 － 객실 및 침실 내 화장실의 유효폭은 0.9m 이상 확보하고 출입문 단차는 2cm 이하로 설치하여야 합니다. 	2.1

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.1	객실 및 침실 (화장실)
평가항목	5.1.8	유효 바닥면
■ 세부평가기준		
평가목적	객실 및 침실 내부의 화장실의 활동공간을 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자들이 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 활동공간을 확보하도록 함	
평가방법	화장실 내부 유효 바닥면의 크기로 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 객실 화장실 유효 바닥면 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	객실 및 침실 바닥
	최우수	우수 조건을 만족하며, 대변기 유효바닥면적이 폭2.0m이상, 깊이2.1m이상 이 되도록 설치
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 대변기 전면 활동공간 1.4m×1.4m 이상 확보
	일 반	대변기 유효 바닥면적이 폭1.6m이상, 깊이2.0m이상 이되도록 설치하여야 하며, 대변기 측면 활동공간 0.75m이상 확보 및 대변기 전면 활동공간 1.4m × 1.4m 이상 확보
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증서와 동일

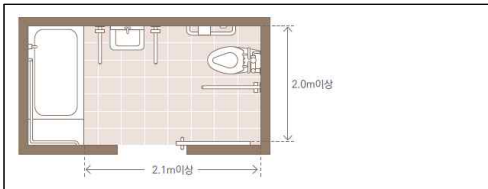
1) 산출기준 기본사항

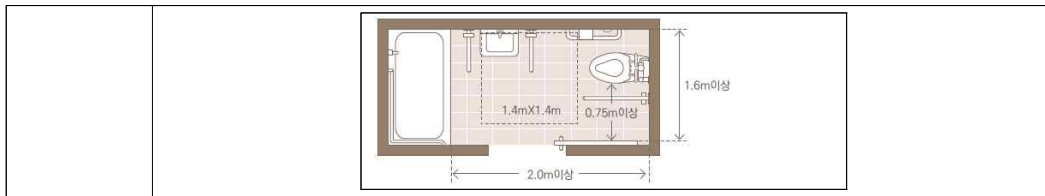
- (1) 객실 및 침실의 화장실은 3.3.2 대변기 활동공간, 3.3.3 대변기 형태, 3.3.5 대변기 기타설비 산출기준을 준수하여야 함
- (2) 객실 및 침실 화장실 내부에 세면대가 설치될 경우 3.5.1 세면대 산출기준을 준수하여야 함
- (3) 객실 및 침실 내부에 3.6 욕실, 3.7 샤워실 및 탈의실의 산출기준을 준수하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	객실 및 침실 화장실 유효 바닥면	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 대변기 유효바닥면적이 폭2.0m이상, 깊이 2.1m이상이 되도록 설치	3.0
	－ 대변기 유효 바닥면적은 폭2.0m이상, 깊이 2.1m이상 설치하고, 대변기 측면 활동공간 0.75m이상 확보 및 대변기 전면 활동공간 1.4m × 1.4m 이상 확보하여야 합니다. 	
우수	일반의 조건을 만족하며, 대변기 전면 활동공간 1.4m×1.4m이상 확보	2.7
일반	대변기 유효 바닥면적이 폭1.6m이상, 깊이2.0m이상이 되도록설치하여야 하며, 대변기 측면 활동공간 0.75m이상 확보 및 대변기전면 활동공간 1.4m × 1.4m 이상 확보	2.1
	－ 대변기 유효 바닥면적은 폭1.6m이상, 깊이 2.0m이상 설치하고, 대변기 측면 활동공간 0.75m이상 확보 및 대변기 전면 활동공간 1.4m × 1.4m 이상 확보하여야 합니다.	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.1	객실 및 침실 (화장실)
평가항목	5.1.9	손잡이
■ 세부평가기준		
평가목적	객실 및 침실의 화장실 대변기 손잡이를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자들이 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 재질과 굵기의 손잡이가 적절한 높이에 설치되도록 함	
평가방법	화장실 대변기 수평 및 수직손잡이 재질과 굵기, 설치 높이로 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 객실 및 침실의 화장실 손잡이 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	객실 및 침실 바닥
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 손잡이는 차갑거나 미끄럽지 않은 재질의 손잡이 설치
	우 수	대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m위치에 설치 변기중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하여 설치 다른 쪽 손잡이는 0.6m 내외의 길이로 회전식으로 설치하여야 하며 손잡이간의 간격은 0.7m내외로 설치할 수 있음 수직손잡이는 수평손잡이와 연결하여 0.9m이상의 길이로 설치 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) - 객실 화장실 입면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증서와 동일



1) 산출기준 기본사항

- (1) 고정형 수평손잡이는 벽면에서 0.3m 이격하여 「장애인등의편의법」 시행규칙 [별표 1] 편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준 제13호나목(3) 도면을 준수하여야 함
- (2) 회전식 손잡이는 상하회전식 손잡이로 설치하여야 함
- (3) 3.3.4 대변기 손잡이 산출기준을 준수하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	객실 및 침실 화장실 손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 손잡이는 차갑거나 미끄럽지 않은 재질의 손잡이 설치	2.0
	－ 대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m, 변기중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하고 다른 쪽 손잡이는 0.6m 내외의 길이로 상·하회전식으로 설치하며손잡이 간의 간격은 0.7m내외로 설치하여야 합니다. 또한, 수직손잡이는 수평손잡이와 연결하여 0.9m 이상의 길이로 하고 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm, 손잡이는 차갑거나 미끄럽지 않은 재질의 손잡이를 설치하여야 합니다. 	

대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m위치에 설치변기중심에서 0.4m 이내의 지점에 고정하여 설치 다른 쪽 손잡이는 0.6m 내외의 길이로 회전식으로 설치하여야 하며 손잡이간의 간격은 0.7m내외로 설치할 수 있음 수직손잡이는 수평손잡이와 연결하여 0.9m이상의 길이로 설치손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치	1.6
－ 대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m, 변기중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하고 다른 쪽 손잡이는 0.6m 내외의 길이로 상·하회전식으로 설치하며 손잡이간의 간격은 0.7m내외로 설치하여야 합니다. 또한, 수직손잡이는 수평손잡이와 연결하여 0.9m 이상의 길이로 하고 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치하여야 합니다.	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	●	●
객실 화장실 입면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	객실 화장실 입면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호, 제19호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.1	객실 및 침실 (기타설비)
평가항목	5.1.10	점자표지판
■ 세부평가기준		
평가목적	객실 및 침실의 점자표지판을 평가하여 시각장애인 등의 다양한 사용자에게 객실 및 침실의 위치 및 호수를 안내할 수 있도록 함	
평가방법	객실 및 침실의 점자표지판 부착 여부로 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 객실 및 침실의 점자표지판 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	점자표지판
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 점자표지판 0.3m 전면에 점형블록 설치
	우 수	출입문 옆 벽면에 바닥면으로부터 1.5m 높이에 점자표지판 부착
- 복도 손잡이가 설치된 경우에는 우수로 평가함		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 출입문 상세도 (점자표지판 위치 표시) - 창호 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일



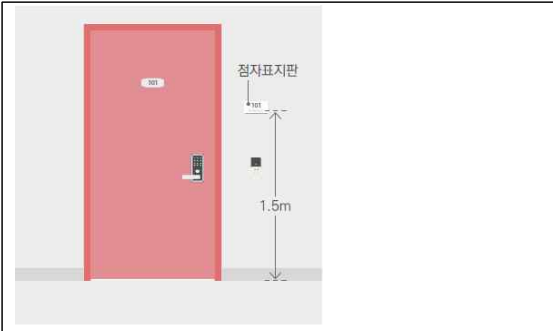
1) 산출기준 기본사항

- (1) 객실 및 침실의 일반출입문은 2.1.4 손잡이 및 점자표지판 산출기준을 준수하여야 함
- (2) 복도에 손잡이 설치된 경우에는 우수로 평가하며, 2.2.5 연속손잡이 산출기준을 충족하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	점자표지판	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 점자표지판 0.3m 전면에 점형블록 설치	3.0
	출입문 옆 벽면에 바닥면으로부터 1.5m 높이에 점자표지판을 부착하고, 점자표지판 0.3m 전면에 점형블록을 설치하여야 합니다. 	
우수	출입문 옆 벽면에 바닥면으로부터 1.5m 높이에 점자표지판 부착	2.4
	출입문 옆 벽면에 바닥면으로부터 1.5m 높이에 점자표지판을 부착하여야 합니다. 	

--	--

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
출입문 상세도 (점자표지판 위치 표시)	출입문 상세도 (점자표지판 위치 표시)	●	●
창호 상세도	창호 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

7) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.1	객실 및 침실 (기타설비)
평가항목	5.1.11	설치높이
■ 세부평가기준		
평가목적	객실 및 침실에 설치된 콘센트, 스위치 등의 설치높이를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 높이에 설치되도록 함	
평가방법	객실 및 침실에 설치된 콘센트, 스위치 등의 설치 높이로 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 객실 및 침실 기타설비 설치높이 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	설치높이
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 수납선반·옷걸이 등의 수납방식을 상·하 이동이 가능한 가변형으로 설치
	우 수	콘센트·스위치·수납선반·옷걸이 등의 설치 높이는 바닥면으로부터 0.8m~1.2m 이하로 설치
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 가구 상세도(휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

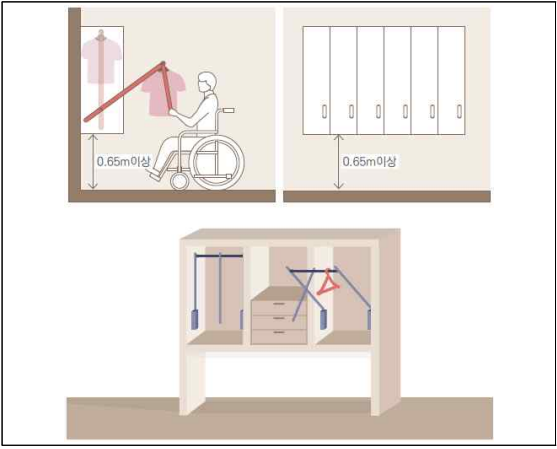
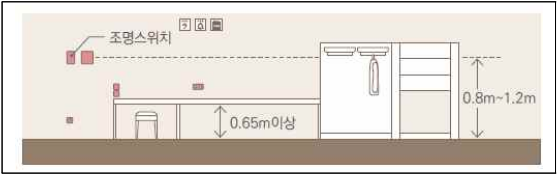
1) 산출기준 기본사항

(1) 코너로부터 0.6m이상 이격하여 콘센트, 스위치 등을 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	설치높이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 수납선반·옷걸이 등의 수납방식을 상·하 이동이 가능한 가변형으로 설치	2.0
	- 콘센트·스위치·수납선반·옷걸이 등의 설치 높이는 바닥면으로부터 0.8m~1.2m 이하로 설치하고 수납선반·옷걸이 등의 수납방식을 상·하 이동이 가능한 가변형으로 설치하여야 합니다. 	
우수	콘센트·스위치·수납선반·옷걸이 등의 설치 높이는 바닥면으로부터 0.8m~1.2m 이하로 설치	1.6
	- 콘센트·스위치·수납선반·옷걸이 등의 설치 높이는 바닥면으로부터 0.8m~1.2m 이하로 설치하여야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설



내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
가구 상세도(휠체어사 용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	가구 상세도(휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.1	객실 및 침실 (기타설비)
평가항목	5.1.12	초인등
■ 세부평가기준		
평가목적	객실 및 침실 내부에 초인등 설치여부를 평가하여 청각장애인 등의 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 객실 등화장실 및 욕실에 설치되어야 함	
평가방법	객실 등화장실 및 욕실 초인등 설치 여부로 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 객실 및 침실 초인등 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	설치높이
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 청각장애인 경보설비 설치
	우 수	객실 등화장실 및 욕실에는 초인종과 함께 청각장애인 초인등 설치
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 객실 평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) - 청각장애인 경보 및 피난 설비 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)



1) 산출기준 기본사항

- (1) 객실 및 침실 내 모든 공간에서 인지 가능한 위치에 초인등, 초인종을 설치하여야 함
- (2) 객실 등에는 「장애인등의편의법」 시행규칙 [별표 1] 편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준 제19호라목(5)에 기준을 준수하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	설치높이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 청각장애인 경보설비 설치	2.0
	- 객실 등·화장실 및 욕실에는 모든 공간에서 인지 가능한 위치에 초인종과 함께 청각장애인 초인등을 설치하고 청각장애인 경보설비를 설치하여야 합니다. 	
우수	객실 등·화장실 및 욕실에는 초인종과 함께 청각장애인 초인등 설치	1.6
	- 객실 등·화장실 및 욕실에는 모든 공간에서 인지 가능한 위치에 초인종과 함께 청각장애인 초인등을 설치하여야 합니다. ※객실 등에는 건축물전체의 비상경보시스템과 연결된 청각장애인용 경보설비를 설치하여야 함 	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
객실 평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	객실 평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실)	●	●
청각장애인 경보 및 피난 설비 계획 상세도	청각장애인 경보 및 피난 설비 계획 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.2	관람석 및 열람석
평가항목	5.2.1	설치율
■ 세부평가기준		
평가목적	관람석 및 열람석의 설치율을 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용 가능하도록 함	
평가방법	전체 관람석 및 열람석의 일정비율이상 좌석의 확보정도 평가	
배 점	4점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 좌석의 설치율 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	설치율
	최우수	전체 관람석 및 열람석의 2%이상 설치
	우 수	전체 관람석 및 열람석의 1%이상 설치
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 개요도 (전체 관람석 및 열람석과 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용 가능한 좌석수 표시) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

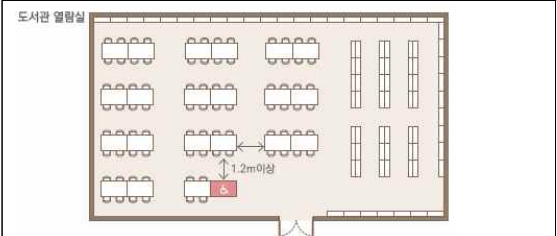
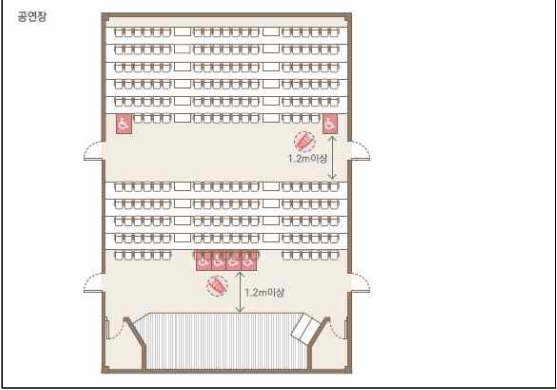
1) 산출기준 기본사항

- (1) 산정된 관람석 또는 열람석 수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1석으로 평가함
- (2) 공연장, 집회장, 관람장 및 도서관 등의 전체 관람석 또는 열람석 수의 1퍼센트 이상
(전체 관람석 또는 열람석 수가 2천석 이상인 경우에는 20석 이상)은 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조와 위치 등을 고려하여 설치하여야 함

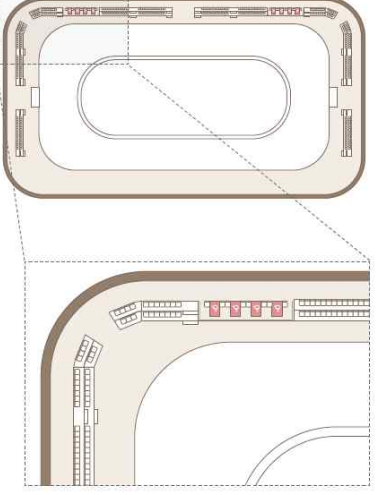
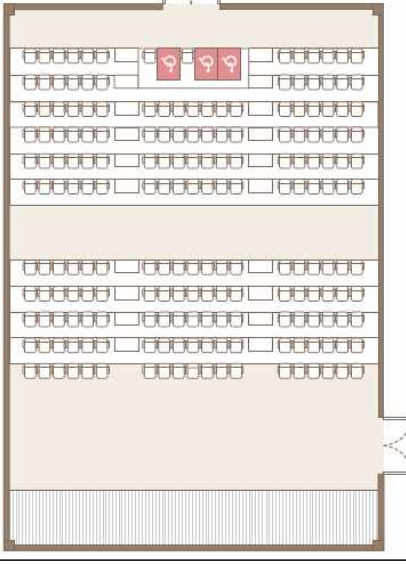
2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	설치율	평가항목 점수
최우수	전체 관람석 및 열람석의 2%이상 설치	4.0
	－ 전체 관람석 및 열람석의 2%이상을 휠체어사용자 등이 이용 가능하도록 설치하여야 합니다. 도서관 열람실  공연장 	



	전체 관람석 및 열람석의 1%이상 설치	3.2
우 수	- 전체 관람석 및 열람석의 1%이상을 휠체어 사용자 등이 이용 가능하도록 설치하여야 합니다.	
	경기장  영화관 	

4) 산출 기준 해설

※ 장애인관람석은 전체 관람석 수의 1%를 설치하는 것을 원칙으로 함
 - 다만, 법령에서 규정하고 있는 2,000석 이상의 규모의 관람석에는 휠체어 사용자가 이용할 수 있는 좌석을 최대한 확보하여야 하며, 그 외 기타 장애인을 위한 좌석(청각장애인을 위한 히어링루프존 등)을 병행하여 설치할 수 있음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
개요도 (전체 관람석 및 열람석과 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용 가능한 좌석수 표시)	개요도 (전체 관람석 및 열람석과 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용 가능한 좌석수 표시)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행령 별표2 제3호





장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	5	기타시설	
평가범주	5.2	관람석 및 열람석	
평가항목	5.2.2	설치위치	
■ 세부평가기준			
평가목적	출입구 및 피난통로에 접근하기 쉬운 곳에 설치하였는지를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용이 쉽도록 좌석에 위치를 설치하도록 함		
평가방법	좌석 위치가 출입구 및 피난통로로 접근하기 쉬운 위치에 설치되었는지 평가		
배 점	3점 (평가항목)		
산출기준	● 평점 = 좌석의 설치위치 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	설치위치	평가항목 점수
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 2곳 이상 분산배치를 하여야함	3.0
	우 수	좌석 위치가 출입구 및 피난통로로 접근하기 쉬운 위치에 설치	2.4
	- 보호자, 활동보조인 등 휠체어 사용자와 함께 동반하는 이용자를 고려하여 좌석을 함께 배치하는 것을 원칙으로함 - 영화관의 휠체어사용자를 위한 관람석은 스크린 기준으로 중간 줄 또는 제일 뒷 줄에 설치하여야 함 - 공연장의 휠체어사용자를 위한 관람석은 무대 기준으로 중간 줄 또는 제일 앞 줄 등 무대가 잘 보이는 곳에 설치하여야 함		
■ 제출서류			
제출서류	예비 인증	- 관람석 좌석배치 계획 - 평면도 (좌석 위치가 표시된 도면) - 각 층별 경보 및 피난계획 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출	
	본인증	- 예비인증시와 동일	

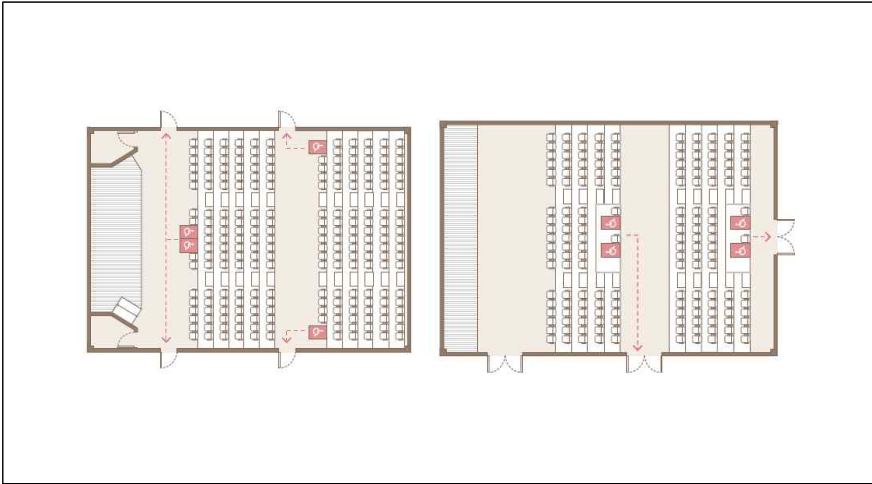
1) 산출기준 기본사항

- (1) 보호자, 활동보조인 등 휠체어 사용자와 함께 동반하는 이용자를 고려하여 좌석을 함께 배치하는 것을 원칙으로 함
- (2) 휠체어사용자를 위한 관람석 또는 열람석은 출입구 및 피난통로에서 접근하기 쉬운 위치에 설치하여야 함
- (3) 영화관의 휠체어사용자를 위한 관람석은 스크린 기준으로 중간 줄 또는 제일 뒷 줄에 설치하여야 함
- (4) 공연장의 휠체어사용자를 위한 관람석은 무대 기준으로 중간 줄 또는 제일 앞 줄 등 무대가 잘 보이는 곳에 설치하여야 함

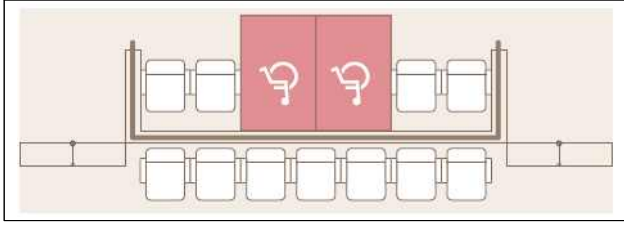
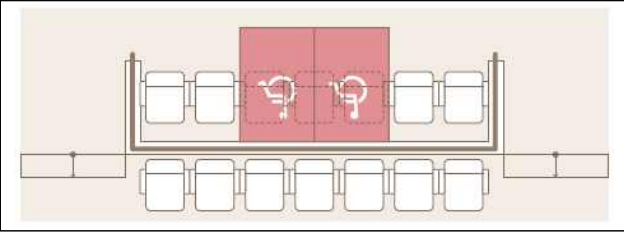
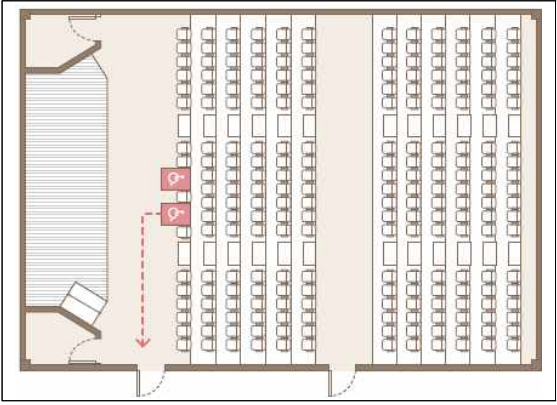
2) 용어 해설

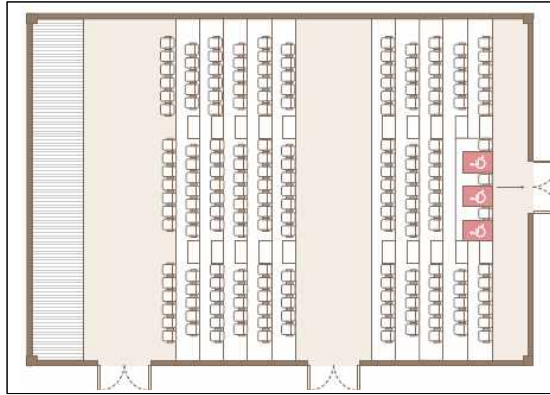
- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

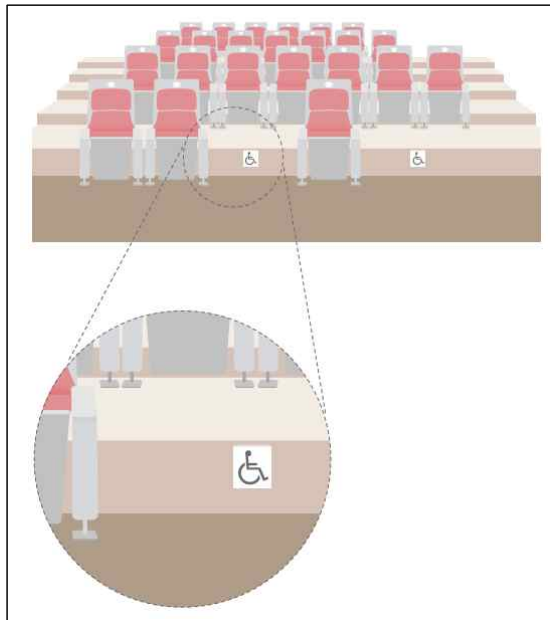
구분	설치위치	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 2곳 이상 분산배치를 하여야함	3.0
	- 공연장의 휠체어사용자를 위한 관람석은 무대기준으로 중간 줄과 제일 앞줄 등 무대가 잘 보이는 곳에 각각 설치하여 2곳 이상 분산배치를 하여야 합니다. 	



	- 공간확보형: 휠체어 사용자가 관람할 수 있도록 좌석공간을 확보하여야 하며, 보호자 등 휠체어 사용자와 함께 동반하는 이용자를 고려하여 좌석을 함께 배치하여야 합니다.  - 가변형: 휠체어 사용자를 위한 관람석은 가변형으로 설치할 수 있습니다. 
우 수	좌석 위치가 출입구 및 피난통로로 접근하기 쉬운 위치에 설치 2.4 - 공연장의 휠체어 사용자를 위한 관람석은 무대 기준으로 중간 줄 또는 제일 앞줄 등 무대가 잘 보이는 곳에 설치하여야 하며, 출입구 및 피난통로로 접근하기 쉬운 위치에 설치하여야 합니다.  - 영화관의 휠체어 사용자를 위한 관람석은 스크린 기준으로 중간 줄 또는 제일 뒷줄에 설치하여야 하며, 출입구 및 피난통로로 접근하기 쉬운 위치에 설치하여야 합니다.



－ 휠체어 사용자를 위한 관람석은 휠체어 접근성 마크를 표시하여야 합니다.





4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
관람석 좌석배치 계획	관람석 좌석배치 계획	●	●
평면도 (좌석 위치가 표시된 도면)	평면도 (좌석 위치가 표시된 도면)	●	●
각 층별 경보 및 피난계획	각 층별 경보 및 피난계획	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제20호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.2	관람석 및 열람석
평가항목	5.2.3	관람석 및 무대의 구조
■ 세부평가기준		
평가목적	관람석의 구조를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용이 쉽도록 좌석을 설치하도록 함 무대(혹은 강단)의 구조 및 설비를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 무대 및 강단을 이용하는데 불편함이 없도록 함	
평가방법	관람석 및 무대(혹은 강단)의 구조 평가	
배 점	4점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 관람석 및 무대(혹은 강단)의 구조 평가등급에 해당하는 평가 • 세부항목 - 관람석	
	구분	관람석의 구조
	최우수	우수 조건을 만족하며, FM수신기 또는 자기루프시스템 등 집단보청장치 설치
	우 수	일반 조건을 만족하며, 1.2m이상의 통로와 구분하여 좌석 설치
	일 반	관람석의 구조는 유효바닥면적이 1석당 폭0.9m이상, 깊이 1.3m이상
	- 휠체어사용자를 위한 관람석은 비장애인 동행인과 함께 앉을 수 있는 형태로 설치하여야 함 - 휠체어사용자를 위한 관람석은 시야가 확보될 수 있도록 관람석 앞에 기둥이나 시야를 가리는 장애물 등을 두어서는 아니 되며, 안전을 위한 손잡이는 바닥에서 0.8미터 이하의 높이로 설치하여야 함 - 휠체어사용자를 위한 관람석이 중간 또는 제일 뒷 줄에 설치되어 있을 경우 앞 좌석과의 거리는 일반 좌석의 1.5배 이상으로 하여 시야를 가리지 않도록 설치하여야 함	
	• 세부항목 - 무대(혹은 강단)	
	구분	무대의 구조
	최우수	무대(혹은 강단)에 단차없이 접근
	우 수	무대(혹은 강단)에 단차가 있는 경우 유효폭 0.9m이상 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 고정형 경사로를 설치하거나 수직형 리프트를 설치
	일 반	무대(혹은 강단)에 단차가 있는 경우 유효폭 0.9m이상 기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하의 고정형 경사로를 설치하되, 구조적으로 설치가 어려운 경우에만 이동식으로 설치할 수 있다
■ 제출서류		
제출서류	예비	- 관람석 상세도 (세부치수기입)
	인증	- 집단보청장치 설치 계획 (사양서 포함, 해당시설에 한함)
	본인증	- 예비인증시와 동일 (해당부분 사진 첨부)



1) 산출기준 기본사항

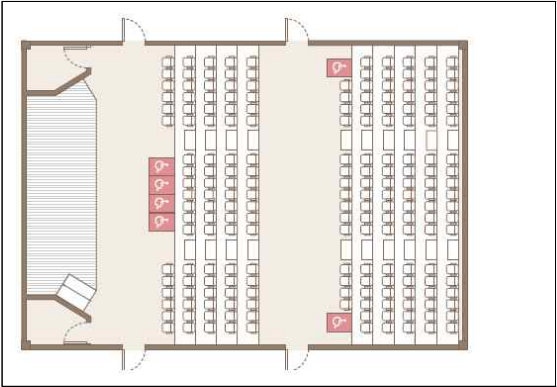
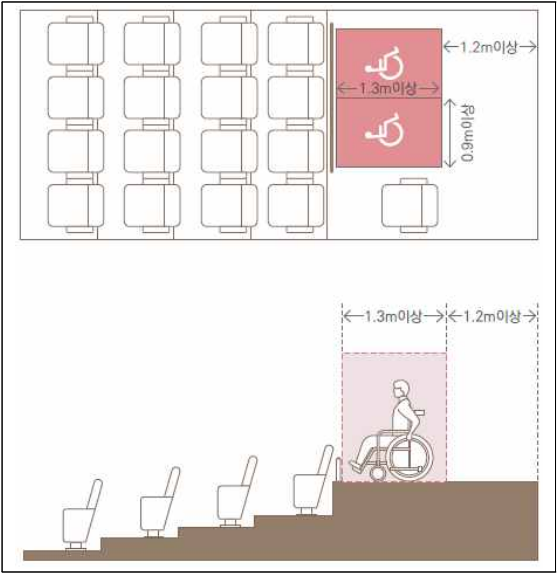
- (1) 휠체어사용자를 위한 관람석은 비장애인 동행인과 함께 앉을 수 있는 형태로 설치하여야 함
- (2) 휠체어사용자를 위한 관람석은 시야가 확보될 수 있도록 관람석 앞에 기둥이나 시야를 가리는 장애물 등을 두어서는 아니 되며, 안전을 위한 손잡이는 바닥에서 0.8m 이하의 높이로 설치하여야 함
- (3) 휠체어사용자를 위한 관람석이 중간 또는 제일 뒷 줄에 설치되어 있을 경우 앞 좌석과의 거리는 일반 좌석의 1.5배 이상으로 하여 시야를 가리지 않도록 설치하여야 함
- (4) 휠체어사용자를 위한 관람석의 유효바닥면적은 1석당 폭 0.9m이상, 깊이 1.3m 이상으로 설치하여야 함

2) 용어 해설

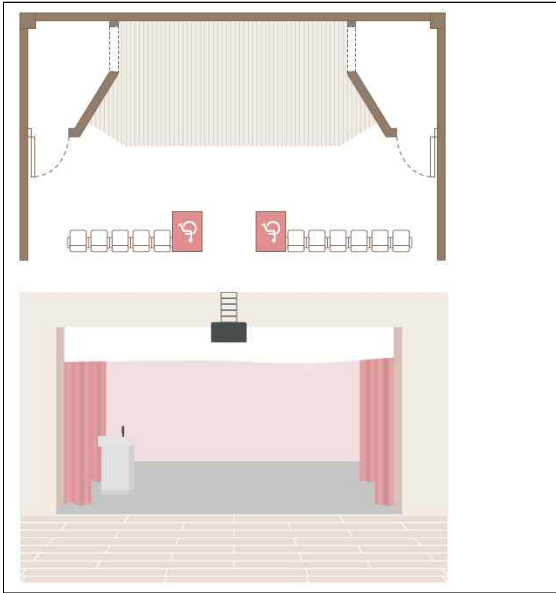
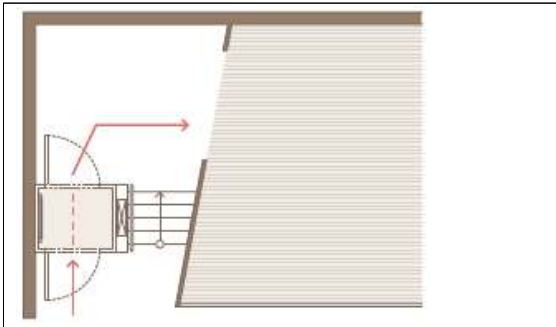
- 해당없음

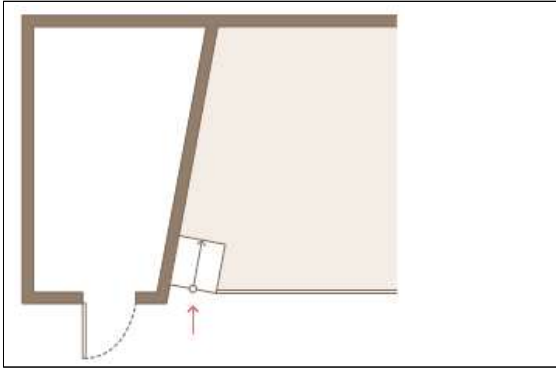
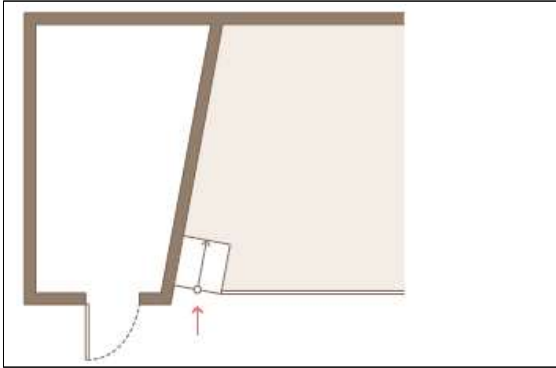
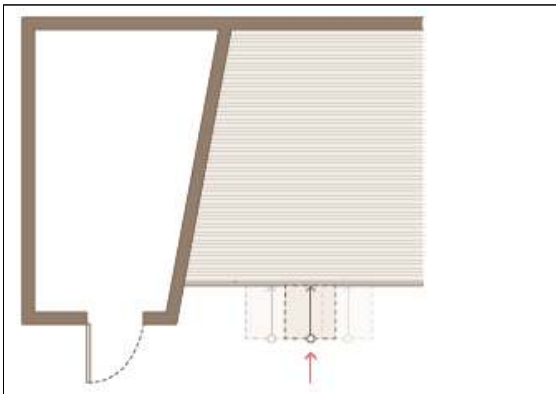
3) 산출 순서 및 방법


구분	관람석의 구조	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, FM수신기 또는 자기루프시스템 등 집단보청장치 설치	2.0
	- 난청자를 위하여 FM수신기 또는 자기루프시스템 등 집단보청장치를 설치하여야 합니다.	

우 수	일반의 조건을 만족하며, 1.2m이상의 통로와 구분하여 좌석설치	1.6
	－ 휠체어 사용자를 위한 관람석의 구조는 유효바닥면적이 1석당 폭 0.9m 이상, 깊이 1.3m 이상으로 설치하고, 1.2m이상의 통로와 구분하여 좌석을 설치하여야합니다. 	
일 반	관람석의 구조는 유효바닥면적이 1석당 폭0.9m이상, 깊이1.3m이상	1.4
	－ 휠체어사용자를 위한 관람석의 구조는 유효바닥면적이 1석당 폭 0.9m 이상, 깊이 1.3m 이상으로 설치하여야 합니다. 	



구분	무대의 구조	평가항목 점수
최우수	무대(혹은 강단)에 단차없이 접근	2.0
	－ 무대(혹은 강단)에 단차 없이 접근 가능하도록 계획하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 하여야 합니다. 	
우수	무대(혹은 강단)에 단차가 있는 경우 유효폭 0.9m이상 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 고정형 경사로를 설치하거나 수직형 리프트를 설치	1.6
	－ 수직형 리프트: 무대(혹은 강단)에 단차가 있는 경우 수직형 리프트를 설치하여 접근 가능하도록 하여야 합니다.  － 고정형 경사로: 무대(혹은 강단)에 단차가 있는 경우 유효폭 0.9m 이상, 기울기 1/12 이하의 고정형 경사로를 설치하여 접근 가능하도록 하여야 합니다.	

		
일 반	무대(혹은 강단)에 단차가 있는 경우 유효폭 0.9m 이상 기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하의 고정형 경사로를 설치 다만, 구조적으로 설치가 어려운 경우에만 이동식으로 설치할 수 있다	1.4
	－ 고정형 경사로: 무대(혹은 강단)에 단차가 있는 경우 유효폭 0.9m 이상, 기울기 1/12 이하의 고정형 경사로를 설치하여 접근 가능하도록 하여야 합니다.	
	 － 이동식 경사로: 무대(혹은 강단)에 단차가 있는 경우 유효폭 0.9m 이상, 기울기 1/12 이하의 고정형 경사로를 설치하여야 합니다. 다만, 구조적으로 설치가 어려운 경우에만 이동식으로 설치할 수 있습니다. 	

400 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 기준 해설서

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
관람석 상세도 (세부치수기입)	관람석 상세도 (세부치수기입)	●	●
집단보청장치 설치 계획 (사양서 포함, 해당시설에 한함)	집단보청장치 설치 계획 (사양서 포함, 해당시설에 한함)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제20호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.2	관람석 및 열람석
평가항목	5.2.4	열람석의 구조
■ 세부평가기준		
평가목적	열람석의 구조를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용이 쉽도록 좌석을 설치하도록 함	
평가방법	열람석의 구조 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 열람석의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	열람석의 구조
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 높이 조절형 열람석 설치
	우 수	상단높이는 바닥면으로부터 0.7m~0.9m, 하부공간은 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 공간 확보
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	－ 열람석 상세도 － 평면도 (좌석 위치가 표시된 도면) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	－ 예비인증시와 동일

1) 산출기준 기본사항

- (1) 열람석 상단까지의 높이는 바닥면으로부터 0.7m 이상, 0.9m 이하로 설치하여야 함
- (2) 열람석의 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 높이 0.65m 이상, 깊이 0.45m 이상의 공간을 확보하여야 함

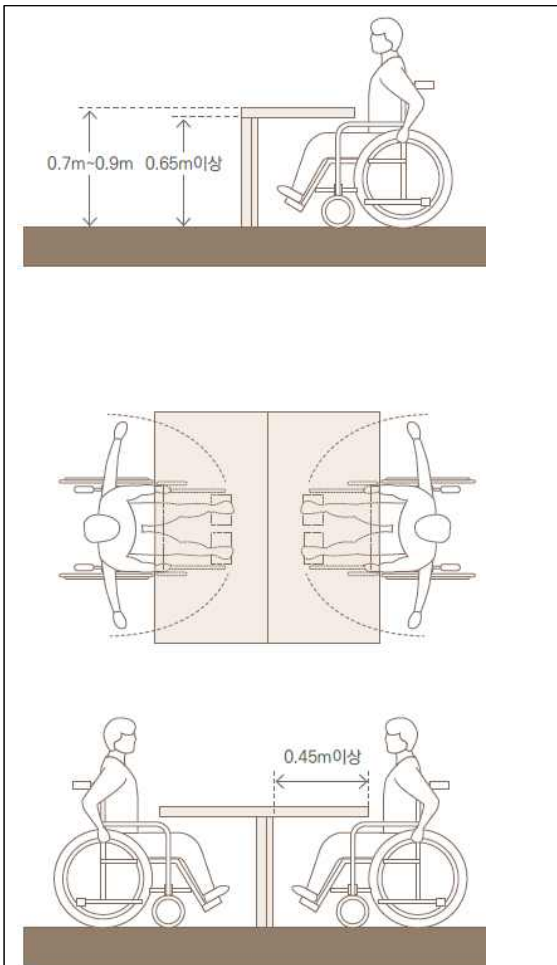
2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	열람석의 구조	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 높이 조절형 열람석 설치	2.0
	－ 높이 조절형 열람석을 설치하고 상단 높이는 바닥면으로부터 0.7m~0.9m, 하부공간은 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m 이상 공간을 확보하여 설치하여야 합니다. 	

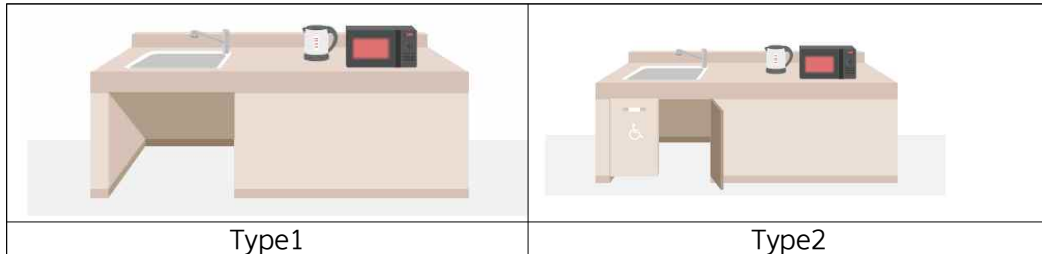


	상단높이는 바닥면으로부터 0.7m~0.9m, 하부공간은 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 공간 확보	1.6
	- 휠체어사용자 등 다양한 사용자가 이용할 수 있도록 열람석의 높이는 바닥면으로부터 0.7m~0.9m, 하부공간은 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m 이상 공간을 확보하여 설치하여야 합니다.	
		

우 수

※ 기타사항

- Type1: 싱크대 또는 개수대 하부는 휠체어 사용자가 이용할 수 있도록 하부공간을 최소 1개소 이상 확보 하여야 합니다.
- Type2: 싱크대 또는 개수대 하부는 휠체어 사용자가 이용할 수 있도록 하부공간을 최소 1개소 이상 확보 하여야 합니다.



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
열람석 상세도	열람석 상세도	●	●
평면도(좌석 위치가 표시된 도면)	평면도(좌석 위치가 표시된 도면)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제20호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.3	접수대 및 안내데스크
평가항목	5.3.1	설치 위치
■ 세부평가기준		
평가목적	접수대 및 안내데스크의 설치 위치를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 접수대로 접근하여 이용하는데 불편함이 없도록 출입문 가까운 곳에 단차 없이 접근 가능하도록 함	
평가방법	접수대 및 안내데스크의 접근 통로의 단차와 지지난간 설치 여부 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 접수대 및 안내데스크의 설치 위치 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	설치 위치
	최우수	접수대는 출입문 옆 혹은 전면에 설치, 접근로상 단차 없음
	우 수	접수대는 출입문에서 보이는 곳에 설치, 접근로상 단차가 없으며 안내표시가 되어 있어야함
- 접수대 및 안내데스크가 설치되지 않은 시설의 경우 이와 유사한 기능(관리실 등)을 평가대상으로 함 - 안내데스크의 위치가 출입구옆 혹은 전면에 설치되지 않아 안내데스크 위치표시가 인지할 수 있게 설치되었으면 우수로 평가함		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 배치도(접수대 위치표기) - 접수대 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

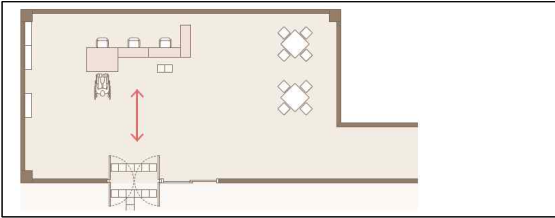
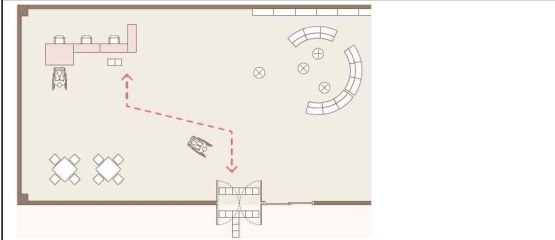
1) 산출기준 기본사항

- (1) 접수대 또는 작업대의 전면에는 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간을 확보하여야 함
- (2) 접수대 및 안내데스크가 설치되지 않은 시설의 경우 이와 유사한 기능(관리실 등)을 평가대상으로 함
- (3) 안내데스크의 위치가 출입구 옆 혹은 전면에 설치되지 않는 경우 안내데스크의 위치표시가 인지할 수 있게 설치되었으면 우수로 평가함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	설치 위치단차	평가항목 점수
최우수	접수대는 출입문 옆 혹은 전면에 설치, 접근로상 단차 없음	2.0
	－ 접수대는 출입문 옆 혹은 전면에 설치하여야하고 접근로상에 단차가 없어야 합니다. 	
우수	접수대는 출입문에서 보이는 곳에 설치, 접근로상 단차가 없으며 안내표시가 되어 있어야함	1.6
	－ 접수대는 출입문에서 보이는 곳에 설치하여야하고 접근로상에 단차가 없으며 안내표시가 되어 있어야합니다. 	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도(접수대 위치표기)	배치도(접수대 위치표기)	●	●
접수대 상세도	접수대 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제21호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.3	접수대 및 안내데스크
평가항목	5.3.2	설치 높이 및 하부공간
■ 세부평가기준		
평가목적	접수대 및 안내데스크의 하부공간을 평가하여 휠체어사용자가 접수대를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 높이 및 하부공간을 확보하도록 함	
평가방법	접수대 및 안내데스크의 높이와 하부공간 확보 정도 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 접수대 및 안내데스크의 설치 높이 및 하부공간의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	설치 높이 및 하부공간
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 높이가 자유롭게 조절 가능한 형태나 서서 이용하는 사용자 및 휠체어사용자를 고려한 접수대 등을 모두 설치
	우 수	높이 0.8m~0.9m, 하부 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 공간 확보
- 접수대 및 안내데스크가 설치되지 않은 시설의 경우 이와 유사한 기능(관리실 등)을 평가대상으로 함		
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 배치도(접수대 위치표기) - 접수대 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일



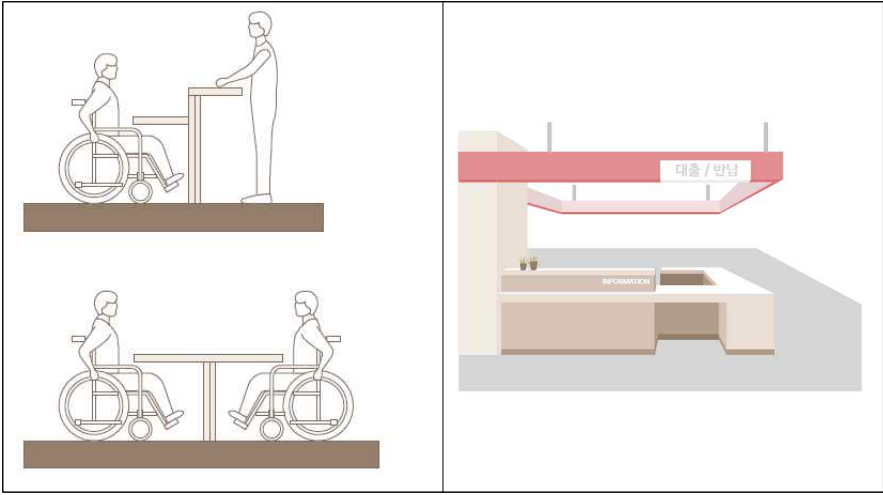
1) 산출기준 기본사항

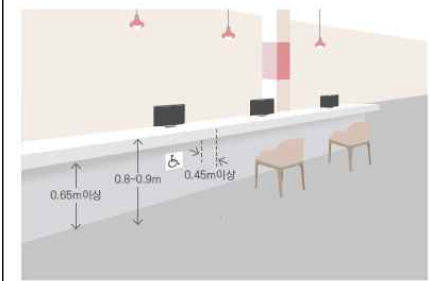
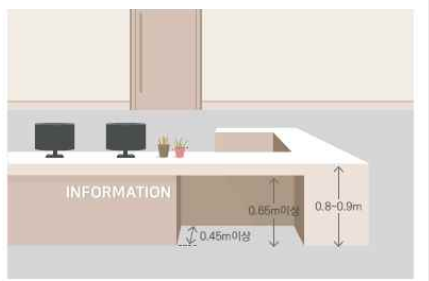
- (1) 접수대 및 안내데스크가 설치되지 않은 시설의 경우 이와 유사한 기능(관리실 등)을 평가대상으로 함
- (2) 접수대 또는 작업대의 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 하부 공간을 확보하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	설치 높이 및 하부공간	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 높이가 자유롭게 조절 가능한 형태나 서서 이용하는 사용자 및 휠체어사용자를 고려한 접수대 등을 모두 설치	3.0
	－ 높이 0.8~0.9m, 하부 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 공간을 확보하고, 높이가 자유롭게 조절 가능한 형태나 서서 이용하는 사용자 및 휠체어 사용자를 고려한 접수대 등을 모두 설치하여야 합니다.	
		

우 수	높이 0.8m~0.9m, 하부 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 공간 확보	2.4
	– 접수대 및 안내데스크의 높이는 0.8~0.9m, 하부 높이는 휠체어의 무릎과 발판이 들어갈 수 있도록 0.65m이상, 깊이는 0.45m이상 공간을 확보하여야 합니다.  	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도 (접수대 위치표기)	배치도 (접수대 위치표기)	●	●
접수대 상세도	접수대 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제21호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.4	매표소·판매기·음료대
평가항목	5.4.1	매표소의 구조 및 설비
■ 세부평가기준		
평가목적	매표소의 구조 및 설비를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 매표소로 접근하여 이용하는데 불편함이 없도록 함	
평가방법	매표소의 적정구조 설치 여부 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 매표소의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	매표소의 구조
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 매표소의 0.3m전면에 점형블록 설치하거나 바닥재의 질감을 달리함
	우 수	매표소의 높이는 0.7m~0.9m로 하며, 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있는 공간확보
제출서류		
제출서류	예비 인증	- 배치도(매표소 위치표기) - 매표소 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

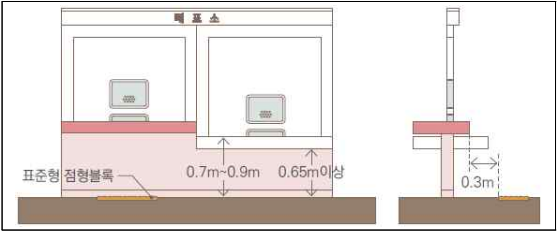
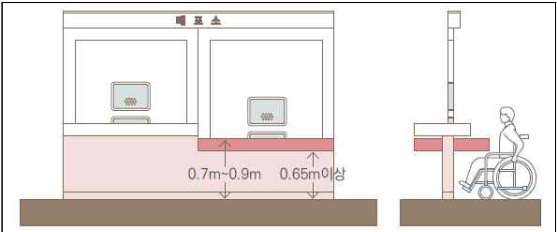
1) 산출기준 기본사항

- (1) 휠체어의 무릎 및 발판이 들어갈 수 있도록 높이 0.65m 이상, 깊이 0.45m 이상의 공간을 확보하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	매표소의 구조	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 매표소의 0.3m전면에 점형블록 설치하거나 바닥재의 질감을 달리함	2.0
	- 매표소의 높이는 0.7~0.9m로 하며, 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있는 공간을 확보하고, 매표소의 0.3m전면에 점형블록을 설치하거나 바닥재의 재질을 달리하여 시각장애인이 인지 가능하도록 설치하여야 합니다. 	
우수	매표소의 높이는 0.7m~0.9m로 하며, 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있는 공간 확보	1.6
	- 매표소의 높이는 0.7~0.9m로 하며, 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 높이 0.65m, 깊이 0.45m 이상 공간을 확보하여야 합니다. 	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도 (매표소 위치표기)	배치도 (매표소 위치표기)	●	●
매표소 상세도	매표소 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제22호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.4	매표소·판매기·음료대
평가항목	5.4.2	판매기의 구조 및 설비
■ 세부평가기준		
평가목적	판매기의 구조 및 설비를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 판매기로 접근하여 이용하는데 불편함이 없도록 함	
평가방법	판매기의 적정구조 설치 여부 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 판매기의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	판매기의 구조
	최우수	평가항목 점수 2.0
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 배치도(판매기 위치표기) - 판매기 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일



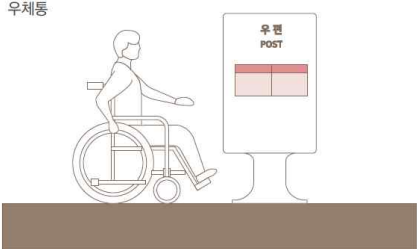
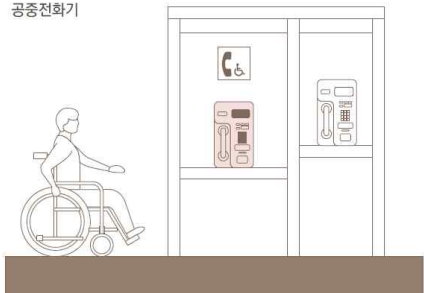
1) 산출기준 기본사항

(1) 판매기의 조작버튼 등은 양각형태로 설치하여야 함

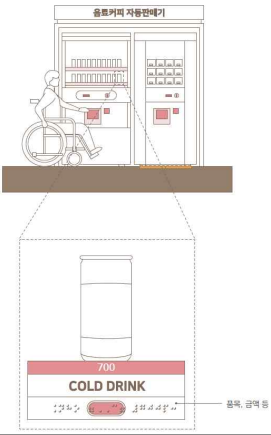
2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	판매기의 구조	평가항목 점수
최우수	판매기의 동전투입구·조작버튼·상품출구의 높이는 0.4m~1.2m로 하며, 0.3m 전면에는 점형블록을 설치하거나 바닥재의 질감을 달리하고, 조작버튼에는 품목·금액·목적지 등을 점자로 표시함	2.0
	- 판매기의 동전투입구·조작버튼·상품출구의 높이는 0.4m~1.2m로 하며, 시각장애인이 인지 가능하도록 0.3m 전면에는 점형블록을 설치하거나 바닥재의 질감을 달리하고, 조작버튼에는 품목·금액·목적지 등을 점자로 표시하여야 합니다.	
	판매기 	무인발급기 
	우체통 	공중전화기 

※ 기타사항

	-
판매기 점자표시	-

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도 (판매기 위치표기)	배치도 (판매기 위치표기)	●	●
판매기 상세도	판매기 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제22호





장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.4	매표소·판매기·음료대
평가항목	5.4.3	음료대의 구조 및 설비
■ 세부평가기준		
평가목적	음료대의 구조 및 설비를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 음료대로 접근하여 이용하는데 불편함이 없도록 함	
평가방법	음료대의 적정구조 설치 여부 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 음료대의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	음료대의 구조
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 음료대의 0.3m전면에 점형블록 설치하거나 바닥재의 질감을 달리함
	우 수	음료대의 분출구 높이는 0.7m~0.8m로 하며, 조작기는 광감 지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치
■ 제출서류		
제출서류	예비 인증	- 배치도(음료대 위치표기) - 음료대 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

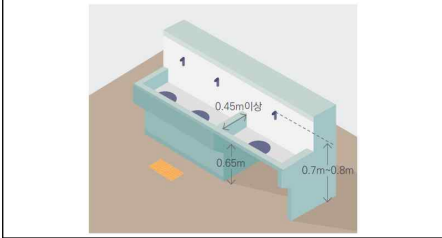
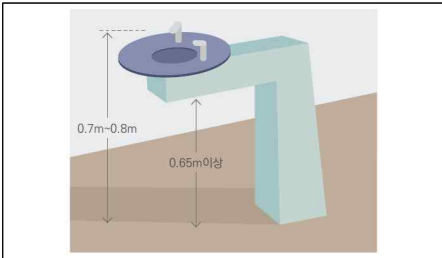
1) 산출기준 기본사항

- (1) 음료대는 휠체어사용자가 이용 가능하도록 하부 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 확보하여야 함
- (2) 냉·온수 사용이 가능하면 수도꼭지에 점자표시를 하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	음료대의 구조	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 음료대의 0.3m전면에 점형블록 설치하거나 바닥재의 질감을 달리함	2.0
	음료대의 분출구 높이는 0.7~0.8m로 하며, 조작기는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하고, 음료대의 0.3m전면에 시각장애인이 인지 가능하도록 점형블록을 설치하거나 바닥재의 질감을 달리하여야 합니다. 	
우 수	음료대의 분출구 높이는 0.7m~0.8m로 하며, 조작기는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치	1.6
	음료대의 분출구 높이는 0.7~0.8m로 하며, 조작기는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 합니다. 	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
배치도 (음료대 위치표기)	배치도 (음료대 위치표기)	●	●
음료대 상세도	음료대 상세도	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제22호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.5	피난구 설치
평가항목	5.5.1	피난방법 및 설치위치
■ 세부평가기준		
평가목적	시설 이용자의 다수가 보행 및 시각장애인경우와 노인 등으로 구성된 시설은 비상시 피난에 불리한 이용자들이 피난구를 이용하여 건물 외부로 대피할 수 있도록 함	
평가방법	피난방법에 대한 시스템이 구축되고 피난구의 위치가 위급상황 시 접근이 가능한 곳에 설치되었는지, 피난구까지 연속적으로 안내되고 있는지에 대한 부분을 평가함	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 피난구의 설치위치 등에 해당하는 평가항목 점수로 평가 ● 세부항목 - 피난방법	
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 피난, 소방관련 도면
	본인증	- 예비인증서와 동일 (해당부분 사진 첨부)



1) 산출기준 기본사항

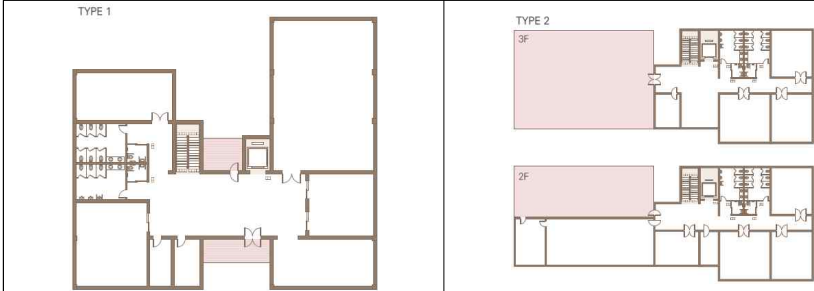
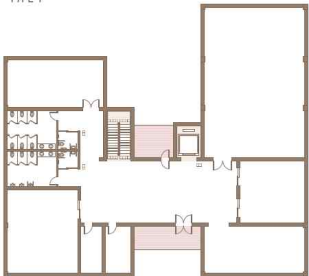
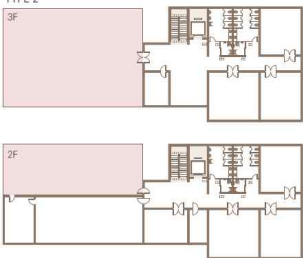
- (1) 피난 훈련은 관련 소방서 등과 연계하여 시행하는 계획에 한함
- (2) 문화집회시설 중 관람석이 있는 경우 비상시 장애인 이용자 대피에 대한 책임제 구성(최우수 등급에 한함)을 하여야 함
- (3) 시설 이용자의 다수가 보행 및 시각장애인 경우와 노인 등으로 구성된 시설은 비상시 피난에 불리한 이용자들이 피난구를 이용하여 건물 외부로 대피할 수 있도록 하여야함
- (4) 시각 및 청각 장애인 경보·피난 설비는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 설치하여야 함

2) 용어 해설

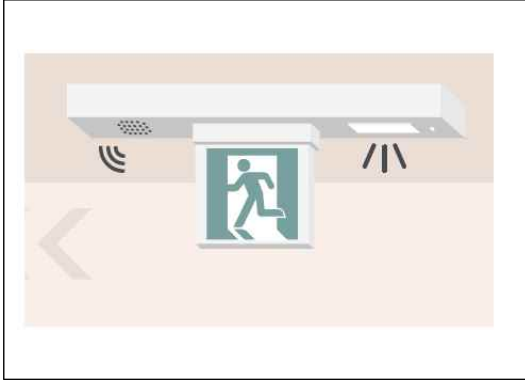
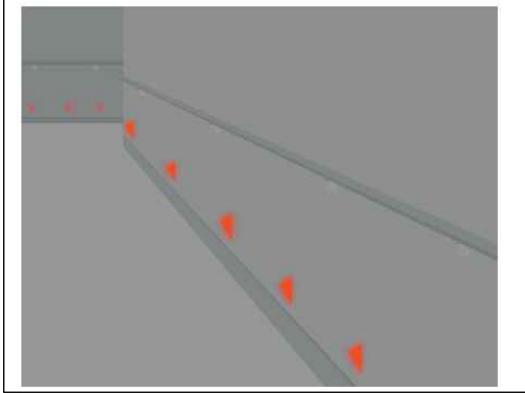
- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	피난방법	평가항목 점수
최우수	우수조건을 만족하고 피난훈련시행을 위한 매뉴얼 구비	1.0
우 수	정기적인 피난 훈련에 대한 시행 계획 구비	0.8
	- 정기적으로 관내 소방서 등과 연계하여 피난 훈련에 대한 시행 계획 및 피난 훈련 시행을 위한 매뉴얼을 구성하여야 합니다. ※문화집회시설 중 관람석이 있는 경우 비상시 장애인 이용자 대피에 대한 책임제 구성을 하여야 합니다.	

구분	피난구의 위치	평가항목 점수
최우수	각 실에 대피가 가능한 피난구를 각각 설치 － 층별 각 실에 대피가 가능한 피난구를 단차 없이 접근 가능하도록 각각 설치하여야 합니다. 	1.0
	공용공간에 피난구 설치 － 층별 공용공간에 대피가 가능한 피난구를 설치하여야 합니다. 	0.8
우수	TYPE 1  TYPE 2 	



구분	피난 안내시설	평가항목 점수
최우수	연기 등에도 확인이 가능한 안내시설 설치	1.0
	－ 피난구까지 연기 등에도 확인이 가능한 안내시설을 설치하여야 합니다. 	
우수	피난구까지 안내시설 연속 설치	0.8
	－ 피난구까지 안내시설을 연속하여 설치하여야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
피난 상세도	피난 상세도	●	●
소방관련 도면	소방관련 도면	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 해당사항 없음



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.5	피난구 설치
평가항목	5.5.2	피난의 구조
■ 세부평가기준		
평가목적	시설 이용자의 다수가 보행 및 시각장애인경우와 노인 등으로 구성된 시설은 비상시 피난에 불리한 이용자들이 피난구를 이용하여 건물 외부로 대피할 수 있도록 함	
평가방법	피난구의 구조 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	• 평점 = 피난구의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가 • 세부항목 - 피난 시설의 구조	
	구분	피난 시설 구조
	최우수	우수 기준을 만족하며 모든 층의 피난이 직접 지상까지 피난이 가능한 구조임
	우수	피난층을 제외한 층 중에서 장애인 및 노약자 등이 주로 이용하는 실이 있는 해당 층에는 주요실별로 외부 피난이 가능한 발코니 등이 휠체어사용자 등의 이용이 가능한 구조로 설치되어 있음
	일반	피난층을 제외한 층 중에서 장애인 및 노약자 등이 주로 이용하는 실이 있는 해당 층에는 층별로 외부 피난이 가능한 옥외 공간이 휠체어사용자 등의 이용이 가능한 구조로 설치되어 있음
- 단, 기존시설인 경우에는 피난 공간이 반드시 외부에 설치되지 않더라도 즉각적으로 소방차 등의 구조가 가능하다고 판단되는 경우는 일반수준인 것으로 봄		
■ 제출서류		
제출서류	예비인증	- 피난, 소방관련 도면
	본인증	- 예비인증서와 동일 (해당부분 사진 첨부)

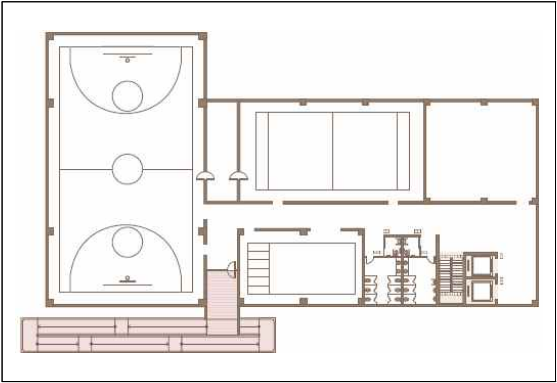
1) 산출기준 기본사항

- (1) 시설 이용자의 다수가 보행 및 시각장애인 경우와 노인 등으로 구성된 시설은 비상시 피난에 불리한 이용자들이 피난구를 이용하여 건물 외부로 대피할 수 있도록 하여야함
- (2) 피난 시설의 구조는 휠체어사용자 등의 이용이 가능한 구조로 설치하여야 함
- (3) 시각 및 청각 장애인 경보·피난 설비는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 설치하여야 함
- (4) 기존 시설인 경우에는 피난 공간이 반드시 외부에 설치되지 않더라도 즉각적으로 소방차 등의 구조가 가능하다고 판단되는 경우는 일반수준인 것으로 평가함

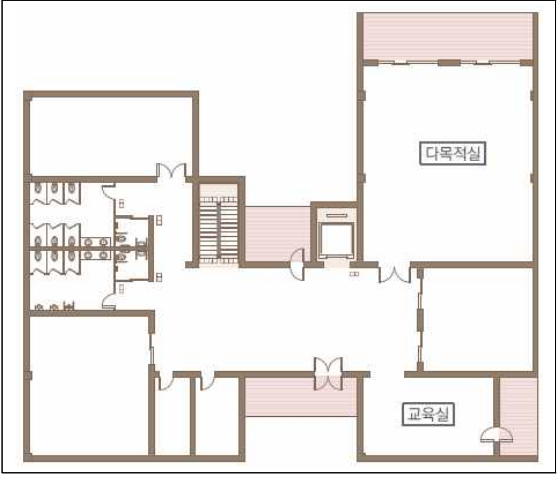
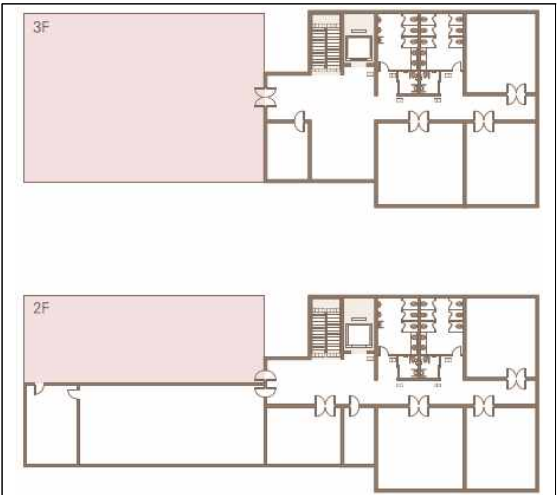
2) 용어 해설

－ 해당없음

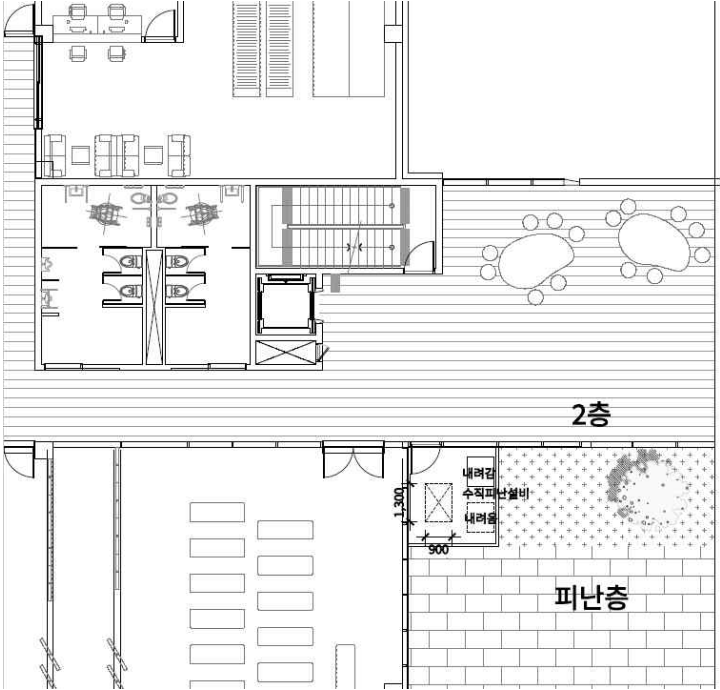
3) 산출 순서 및 방법

구분	피난 시설 구조	평가항목 점수
최우수	우수 기준을 만족하며 모든 층의 피난이 직접 지상까지 피난이 가능한 구조임	3.0
	－ 피난층을 제외한 층중에서 장애인 및 노약자 등이 주로 이용하는 실이 있는 해당 층에는 주요실별로 외부 피난이 가능한 발코니 등이 휠체어 사용자 등의 이용이 가능한 구조로 설치되어 있으며, 모든 층의 피난이 직접 지상까지 피난이 가능한 구조로 계획하여야 합니다. 	



우 수	피난층을 제외한 층 중에서 장애인 및 노약자 등이 주로 이용하는 실이 있는 해당 층에는 주요실별로 외부 피난이 가능한 발코니 등이 휠체어사용자 등의 이용이 가능한 구조로 설치되어 있음	2.4
	－ 피난층을 제외한 층 중에서 장애인 및 노약자 등이 주로 이용하는 실이 있는 해당 층에는 주요실별로 외부 피난이 가능한 발코니 등이 휠체어 사용자 등의 이용이 가능한 구조로 설치되어야 합니다. 	
일 반	피난층을 제외한 층 중에서 장애인 및 노약자 등이 주로 이용하는 실이 있는 해당 층에는 층별로 외부 피난이 가능한 옥외 공간이 휠체어사용자 등의 이용이 가능한 구조로 설치되어 있음	2.1
	－ 피난층을 제외한 층 중에서 장애인 및 노약자 등이 주로 이용하는 실이 있는 해당 층에는 층별로 외부 피난이 가능한 옥외 공간이 휠체어 사용자 등의 이용이 가능한 구조로 설치되어야 합니다. 	

4) 산출 기준 해설

항 목	5.5.2 피난의 구조
적용대상	옥외피난공간
해설 상세	시설물에 화재가 발생할 경우 승강기 등은 운행이 중지되어 휠체어 사용자 등 시설이용약자의 피난은 매우 어려운 상황임 - 이에 모든 시설은 시설이용약자를 위한 피난을 고려하여야 함 - 특히 BF인증에서는 시설 이용자의 다수가 보행 및 시각장애인인 경우와 노인 등으로 구성된 시설, 일시적 장애로 인하여 피난이 불리한 병원에는 각 층별 외기에 면한 피난공간을 반드시 확보하고 있음 - 다만, 각 층별 외기에 면한 공간을 확보할 때 무엇보다 소방차가 접근 가능한 위치에 설치되어야 함 - 최근 승강식피난기를 외부피난공간에 함께 설치하는 경우 휠체어 대기공간으로 인하여 승강식 피난기 이용자 피난동선과 간섭이 없도록 동선을 반드시 확보하여야 함
피난공간	



5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
피난 상세도	피난 상세도	●	●
소방관련 도면	소방관련 도면	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

－ 해당사항 없음

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.6	임산부 휴게시설
평가항목	5.6.1	접근 유효폭 및 단차
■ 세부평가기준		
평가목적	임산부 휴게시설로 접근하기 위한 통로를 평가하여 휴게시설로 접근하기 위한 모든 통로가 장애인 등 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 유효폭을 확보하고, 단차 없이 진입 할 수 있도록 함	
평가방법	임산부 휴게시설로 접근하기 위한 모든 통로의 유효폭 및 단차 정도 평가	
배 점	2점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 임산부 휴게시설로 접근하기 위한 통로의 유효폭 및 단차 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가 ● 세부항목 - 유효폭	
	구분	유효폭
	최우수	1.5m이상 통로폭 확보
	우 수	1.2m이상 통로폭 확보
	● 세부항목 - 단차	
	구분	단차
	최우수	전혀 단차 없음
	우 수	단차가 있으며, 기울기 1/18(5.56%/3.18°) 이하의 경사로 설치
	일 반	단차가 있으며, 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 경사로 설치
	평가항목 점수	1.0 0.8 0.7
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 임산부 휴게실 설치층 평면도 (접근복도 혹은 통로 세부치수기입) - 임산부 휴게실 설치부분 단면도 (접근복도 혹은 통로 레벨표시 및 세부치수기입)
	본인증	- 예비인증시와 동일 (해당부분 사진 첨부)



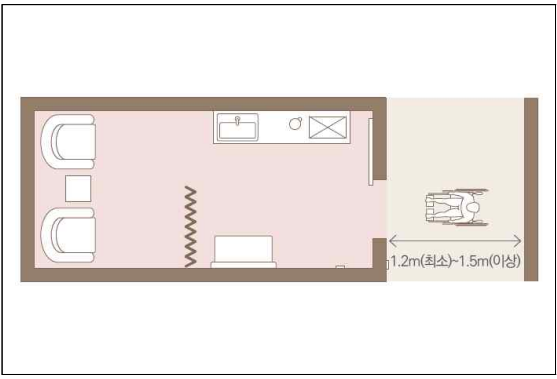
1) 산출기준 기본사항

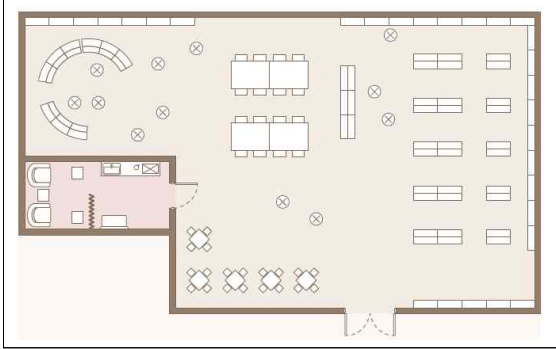
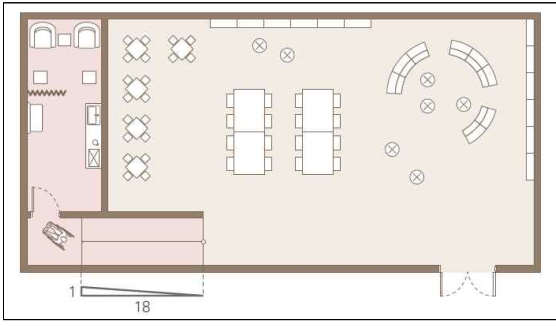
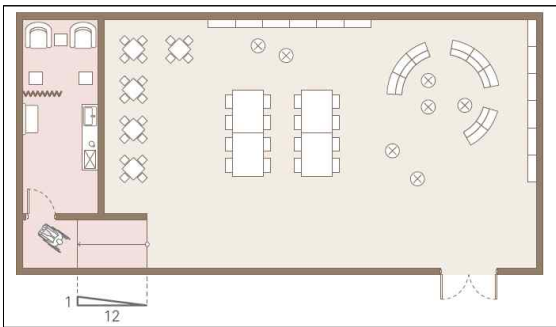
- (1) 임산부 휴게시설로 접근하기 위한 모든 통로의 유효폭 및 단차를 평가함
- (2) 일반 출입문의 단차를 평가하여 휠체어 사용자가 문을 출입하는데 어려움이 없도록 하고, 노인 및 임산부, 유모차사용자 등 다양한 이용자들이 걸려 넘어질 위험이 없도록 하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	1.5m이상 통로폭 확보	1.0
우수	1.2m이상 통로폭 확보	0.8
	- 임산부 휴게시설로 접근하기 위한 통로의 유효폭은 1.2m~1.5m 이상 통로폭을 확보하여야 합니다. 	

구분	단차	평가항목 점수
최우수	전혀 단차 없음	1.0
	－ 임산부 휴게시설로 접근하기 위한 통로의 단차가 없도록 설치하여야 합니다. 	
우수	단차가 있으며, 기울기 1/18(5.56%/3.18°) 이하의 경사로 설치	0.8
	－ 임산부 휴게시설로 접근하기 위한 통로에 단차가 있을 경우 기울기 1/18 이하 경사로를 설치하여야 합니다. 	
일반	단차가 있으며, 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 경사로 설치	0.7
	－ 임산부 휴게시설로 접근하기 위한 통로에 단차가 있을 경우 기울기 1/12 이하 경사로를 설치하여야 합니다. 	



4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
임산부 휴게실 설치층 평면도 (접근복도 혹은 통로 세부치수기입)	임산부 휴게실 설치층 평면도 (접근복도 혹은 통로 세부치수기입)	●	●
임산부 휴게실 설치부분 단면도 (접근복도 혹은 통로 레벨표시 및 세부치수기입)	임산부 휴게실 설치부분 단면도 (접근복도 혹은 통로 레벨표시 및 세부치수기입)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제29호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	5	기타시설
평가범주	5.6	임산부 휴게시설
평가항목	5.6.2	내부 구조
■ 세부평가기준		
평가목적	임산부 휴게시설의 내부에 기본적으로 갖추어야 하는 설비와 휠체어사용자 등의 이용을 고려한 활동공간을 확보하도록 함	
평가방법	임산부 휴게시설 내부에 설치하여야 하는 각종 설비 설치여부와 휠체어사용자의 이용 가능여부로 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 휴게시설 내 활동공간의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	내부설비 및 활동공간
	최우수	우수의 조건을 만족하며, 수유에 편리하도록 전기 콘센트와 포트 등을 설치
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 수유할 수 있는 공간에는 의자 등이 설치되어 있으며 의자 주변에는 휠체어사용자가 접근 가능하도록 전면 혹은 측면에 활동공간이 1.4m×1.4m이상 확보
	일 반	휴게시설 내부 공간에 수유할 수 있는 공간 마련 및 상단 높이는 바닥면으로 0.85미터 이하 하단 높이는 0.65미터 이상인 기저귀교환대와 세면대를 설치
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 임산부 휴게공간 상세도 (내부 공간 및 설치물간의 거리등 세부치수기입)
	본인증	- 예비인증시와 동일 (해당부분 사진 첨부)



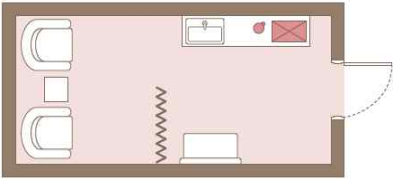
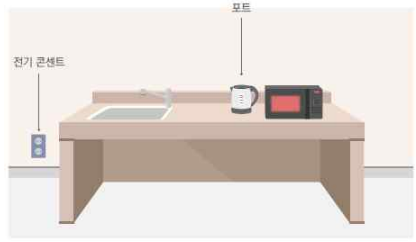
1) 산출기준 기본사항

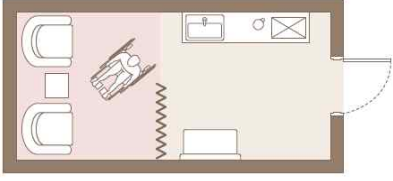
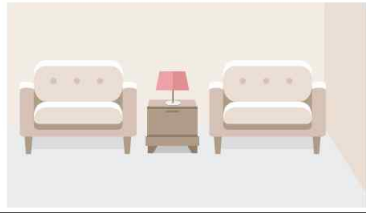
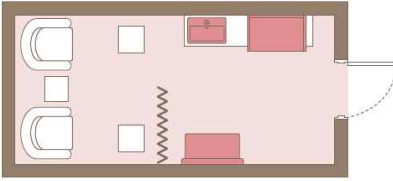
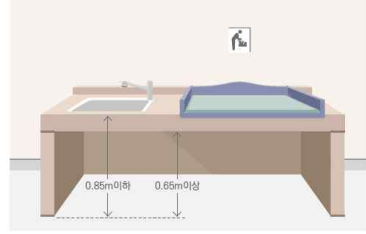
- (1) 임산부 휴게시설 내부에 기본적으로 갖추어야 하는 설비와 휠체어사용자 등의 이용을 고려한 활동공간을 확보하여야 함
- (2) 휠체어사용자 활동공간은 최소 1.4m 이상 X 1.4m 이상 확보하여야 함
- (3) 전기 콘센트와 포트 등의 설치 높이는 5.1.11 설치높이 산출기준을 준수하여야 함
- (4) 세면대는 3.5 세면대 산출기준을 준수하여야 함
- (5) 공간의 효율적인 이용을 위하여 기저귀교환대는 접이식으로 설치 가능함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	내부설비 및 활동공간	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 수유에 편리하도록 전기 콘센트와 포트 등을 설치	3.0
	－ 수유에 편리하도록 전기 콘센트와 포트 등을 설치하여야 합니다. － 수유할 수 있는 공간에는 의자 등이 설치되어 있으며 의자 주변에는 휠체어 사용자가 접근 가능하도록 전면 혹은 측면에 활동공간이 1.4m 이상 X 1.4m 이상 확보하여야 합니다. － 휴게시설 내부 공간에 수유할 수 있는 공간 마련 및 상단 높이는 바닥면으로 0.85m 이하, 하단 높이는 0.65m 이상인 기저귀교환대와 세면대를 설치하여야 합니다.  	

	일반의 조건을 만족하며, 수용할 수 있는 공간에는 의자 등이 설치되어 있으며 의자 주변에는 휠체어사용자가 접근 가능하도록 전면 혹은 측면에 활동공간이 1.4m×1.4m이상 확보	2.4
우 수	– 수용할 수 있는 공간에는 의자 등이 설치되어 있으며 의자 주변에는 휠체어 사용자가 접근 가능하도록 전면 혹은 측면에 활동공간이 1.4m 이상 X 1.4m 이상 확보하여야 합니다. – 휴게시설 내부 공간에 수용할 수 있는 공간 마련 및 상단 높이는 바닥면으로 0.85m 이하, 하단 높이는 0.65m 이상인 기저귀교환대와 세면대를 설치하여야 합니다.	
	 	
	휴게시설 내부 공간에 수용할 수 있는 공간 마련 및 상단 높이는 바닥면으로 0.85미터 이하 하단 높이는 0.65미터 이상인 기저귀교환대와 세면대를 설치	2.1
일 반	– 휴게시설 내부 공간에 수용할 수 있는 공간 마련 및 상단 높이는 바닥면으로 0.85m 이하, 하단 높이는 0.65m 이상인 기저귀교환대와 세면대를 설치하여야 합니다.	
	 	

※ 기타사항

- 공간의 효율적인 이용을 위하여 기저귀교환대는 접이식으로 설치할 수 있습니다.



	-
접이식 기저귀교환대 설치	-

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
임산부 휴게공간 상세도 (내부공간 및 설치물간의 거리등 세부치수기입)	임산부 휴게공간 상세도 (내부공간 및 설치물간의 거리등 세부치수기입)	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	6	기타설비
평가범주	6.1	비치용품
평가항목	6.1.1	비치하여야 할 용품
■ 세부평가기준		
평가목적	공중이용시설에서 휠체어사용자나 청각장애인, 시각장애인 등을 위해 휠체어 등을 비치하도록 하여 시설 이용자가 좀 더 편리하게 시설을 이용할 수 있도록 하고자 함	
평가방법	해당시설에 비치하여야 하는 각종 비치용품에 대해 비치여부를 평가	
배 점	3점 (평가항목)	
산출기준	● 평점 = 휴게시설내 활동공간의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가	
	구분	내부설비 및 활동공간
	최우수	우수 조건을 만족하며, 통신중계서비스 등 수화통역사와 연계할 수 있는 시스템 구비
	우 수	일반의 조건을 만족하며, 음성계산기 저시력용 독서기 등 권장 비치용품을 해당시설별 비치용품 규정(편의증진법 시행규칙 제6조관련 별표3)에 맞추어 비치
	일 반	시각장애인을 위한 점자업무안내책자, 8배율이상의 확대경, 보청기기, 휠체어 등 의무 비치용품을 해당시설별 비치용품 규정(편의증진법 시행규칙 제6조관련 별표3)에 맞추어 비치
■ 제출서류		
제출 서류	예비 인증	- 비치용품 리스트
	본인증	- 예비인증서와 동일 (해당부분 사진 첨부)



1) 산출기준 기본사항

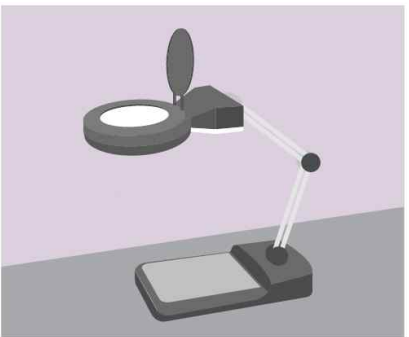
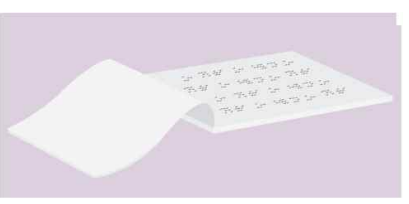
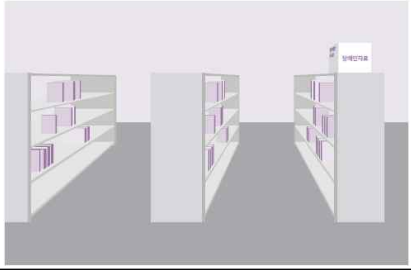
- (1) 비치용품은 출입구 부근, 민원실, 안내실, 매표소 등 장애인등이 이용하기 편리한 곳에 각각 비치하여야 하며, 공중모사전송기는 사무용 모사전송기로 같음하여 사용가능함
- (2) 공중이용시설에 해당되는 비치 용품을 휠체어사용자나 청각장애인, 시각장애인 등을 위해 좀 더 시설 이용자가 편리하게 이용할 수 있도록 하여야 함
- (3) 기타사항은 「장애인등편의법 시행규칙 [별표 3] 휠체어등을 비치하여야 하는 공공건물 및 공중이용시설의 범위와 비치용품의 종류」에 따라 설치하여야 함

2) 용어 해설

－ 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	내부설비 및 활동공간	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 통신중계서비스 등 수화통역사와 연계할 수 있는 시스템 구비	3.0
	－ 통신중계서비스 등 수화통역사와 연계할 수 있는 시스템을 구비하여야 합니다. － 음성계산기 저시력용 독서기 등 권장 비치용품을 해당시설별 비치용품 규정에 맞추어 비치하여야 합니다. － 시각장애인을 위한 점자업무안내책자, 8배율이상의 확대경, 보청기기, 휠체어 등 의무 비치용품을 해당시설별 비치용품 규정에 맞추어 비치하여야 합니다. 	

우 수	일반의 조건을 만족하며, 음성계산기 저시력용 독서기 등 권장 비치용품을 해당시설별 비치용품 규정(편의증진법 시행규칙 제6조관련 별표 3)에 맞추어 비치 2.4
	－ 음성계산기 저시력용 독서기 등 권장 비치용품을 해당시설별 비치용품 규정에 맞추어 비치하여야 합니다. － 시각장애인을 위한 점자업무안내책자, 8배율이상의 확대경, 보청기기, 휠체어 등 의무 비치용품을 해당시설별 비치용품 규정에 맞추어 비치하여야 합니다.  
일 반	시각장애인을 위한 점자업무안내책자, 8배율이상의 확대경, 보청기기, 휠체어 등 의무 비치용품을 해당시설별 비치용품 규정(편의증진법 시행규칙 제6조관련 별표3)에 맞추어 비치 2.1
	－ 시각장애인을 위한 점자업무안내책자, 8배율이상의 확대경, 보청기기, 휠체어 등 의무 비치용품을 해당시설별 비치용품 규정에 맞추어 비치하여야 합니다.    



4) 산출 기준 해설

■ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표 3] <개정 2025. 12. 17.>

휠체어등을 비치하여야 하는 공공건물 및 공중이용시설의 범위와 비치용품의 종류(제6조 관련)			
대상시설		비치용품	
		의무용품	권장용품
제1종근린생활시설	읍·면·동사무소	점자업무안내책자, 8배율이상의 확대경, 공중팩스기, 보청기기 및 전동보장구충전시설	편의시설안내지도
	우체국, 전신전화국	8배율이상의 확대경, 공중팩스기 및 보청기기	점자업무안내책자
	공공도서관	보청기기	저시력용 독서기 및 전동보장구충전시설
문화 및 집회시설	공연장, 관람장	보청기기	점자공연안내책자
	전시장, 동·식물원		휠체어 및 점자전시안내책자
판매시설	바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 도·소매점		음성계산기
	「유통산업발전법」에 따른 대규모점포 중 대형마트(대규모점포에 개설된 점포로서 대형마트의 요건을 갖춘 점포를 포함한다)	장애인용 쇼핑카트	전동보장구충전시설
교육연구시설	도서관	저시력용 독서기, 음성지원컴퓨터 및 보청기기	점자프린터, 컴퓨터(정보통신보조기기를 포함한다) 및 전동보장구충전시설
노유자시설	노인복지시설, 장애인복지시설		전동보장구충전시설
업무시설	국가 또는 지방자치단체의 청사(공중이 직접 이용하는 시설에 한한다)로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것	점자업무안내책자(시·군·구청에 한한다), 휠체어, 8배율 이상의 확대경, 공중팩스기 및 보청기기	점자업무안내책자, 편의시설안내지도, 컴퓨터(정보통신보조기기를 포함한다) 및 전동보장구충전시설
숙박시설	관광숙박시설		점자관광안내책자
	장례식장	입식 식탁	
운동시설	수영장	입수용 휠체어	

비고

- 비치용품은 출입구부근, 민원실, 안내실, 매표소 등 장애인등이 이용하기 편리한 곳에 각각 비치하여야 하며, 공중팩스기는 사무용 팩스기로 갈음하여 사용할 수 있다.
- "보청기기"는 보청기, 조청기 또는 강연청취용보조기 등을 말한다.
- 장애인용 쇼핑카트는 최소 3개 이상을 쇼핑카트 보관장소 등에 비치하고, 장애인용 쇼핑카트가 비치되어 있음을 안내해야 한다.

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
비치용품 리스트	비치용품 리스트	●	●
현장 사진	본인증시 현장 사진으로 대체 가능		●

6) 참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호



장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물			
평가부문	7	종합평가	
평가범주			
평가항목			
■ 세부평가기준			
평가목적	해당 시설의 편의시설 설치현황을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 해당시설에 접근하여 이용하는데 불편함이 없도록 함		
평가방법	편의시설 설치의 종합적 평가		
배 점	5% (평가항목의 총점기준)		
산출기준	● 평점 = 편의시설의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가		
	구분	편의시설 평가	평가항목 점수
	등급 구분 없음	※ 심사위원의 평가내용을 자필로 기입	
■ 평가 참고자료 및 제출서류			
참고자료	○ 가산항목 - 다목적 화장실 설치 - 그 외 추가 시설을 설치한 경우 · 시각장애인을 위한 핸드레일조명등 설치 · 안내표시가 경로로 따라 찾기 쉽게 설치 등		
제출서류	예비 인증	- 해당없음	
	본인증	- 해당없음	

1) 산출기준 기본사항

- (1) 다목적 화장실을 설치하여야 함
- (2) 그 외 추가 시설(시각장애인을 위한 핸드레일조명등 설치, 안내표시가 경로를 따라 찾기 쉽게 설치 등)을 설치하여야 함

2) 용어 해설

- 해당없음

3) 산출 순서 및 방법

구분	편의시설 평가	평가항목 점수
등급구분 없음	※ 심사위원의 평가내용을 자필로 기입	

4) 산출 기준 해설

내용없음

5) 제출서류

제출서류	확인사항	예비인증	본인증
해당없음			





6) 참고자료

○ 가산항목

- 다목적 화장실 설치
- 그 외 추가 시설을 설치한 경우
 - 시각장애인을 위한 핸드레일조명등 설치
 - 안내표시가 경로를 따라 찾기 쉽게 설치 등

참고문헌

Universal Design 적용을 고려한 장애물 없는 생활환경(BF)인증 상세표준도[건축물],
2019, 한국장애인개발원
장애물 없는 생활환경 인증제도 매뉴얼(도로편), 2019, 한국장애인개발원
장애인 편의시설 상세표준도, 2020, 한국장애인개발원
장애물 없는 생활환경 인증제도 매뉴얼(공원편), 2021, 한국장애인개발원



장애물 없는 생활환경(BF) 인증 기준 해설서

발 행 일 : 2025년 12월

발 행 인 : 이경혜

발 행 처 : 한국장애인개발원

서울시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 5층

Tel. 02-3433-0600

Fax. 02-3433-9567

<http://www.koddi.or.kr>

편집·인쇄 : 유-파트너 보호작업장

※ 본 연구보고서의 내용을 무단 복사하는 것을 금합니다.